

Notitie

BERICHT AAN	: Gemeente Barneveld	DATUM	: 30 mei 2012
TER ATTENTIE VAN	: de heer J. de Goeij	KENMERK	: SB G/POLR/521263/

BERICHT VAN	: Servicebureau Gemeenten		
AFZENDER	: dhr. R. Polman	TEL.NR	: 033-460 9154

ONDERWERP	: Bestemmingsplan Burgthoven, advies externe veiligheid
-----------	---

Op 23 mei 2012 heeft de heer J. de Goeij van de gemeente Barneveld een advies gevraagd aan het Servicebureau|Gemeenten ten aanzien van externe veiligheid. De adviesvraag betreft een beoordeling van paragraaf 5.5 van het voorontwerp van het bestemmingsplan Burgthoven (2^e fase). In het plangebied worden 42 woningen gebouwd. Aanvullend op de adviesvraag is op 30 mei 2012 aangegeven dat op de Nederwoudseweg 31 een propaantank met een inhoud van 2000 liter aanwezig is. Deze informatie is meegenomen in de beoordeling.

Locatie

Het plangebied is in onderstaande figuur roodomrand weergegeven.




Figuur: ligging van het plangebied

Inrichtingen, transportroutes en buisleidingen

In paragraaf 5.5 van het ontwerp-bestemmingsplan is reeds een uitsnede uit de provinciale risicokaart opgenomen. Uit deze kaart blijkt dat er geen transportroutes voor gevaarlijke stoffen, inrichtingen welke onder de werkingssfeer van het Besluit externe veiligheid inrichtingen vallen of buisleidingen in de nabijheid van het plangebied liggen.

Hoogspanningslijnen

De zones rond het bovengrondse hoogspanningsnet zijn door het RIVM vastgelegd in de Netkaart. Deze Netkaart bevat de breedte van de indicatieve zone. Indien de indicatieve zone een bestemmingsplan overlapt moet nader onderzoek plaatsvinden. Uit onderstaande afbeelding blijkt dat nabij het plangebied de hoogspanningslijn Barneveld-Ede is gelegen. De indicatieve zone van deze hoogspanningslijn bedraagt aan weerszijden van de lijn 40 meter. De afstand van de hoogspanningslijn tot de rand van het plangebied bedraagt meer dan 150 meter. Hiermee is er geen belemmering voor het plangebied vanwege de hoogspanningslijn.

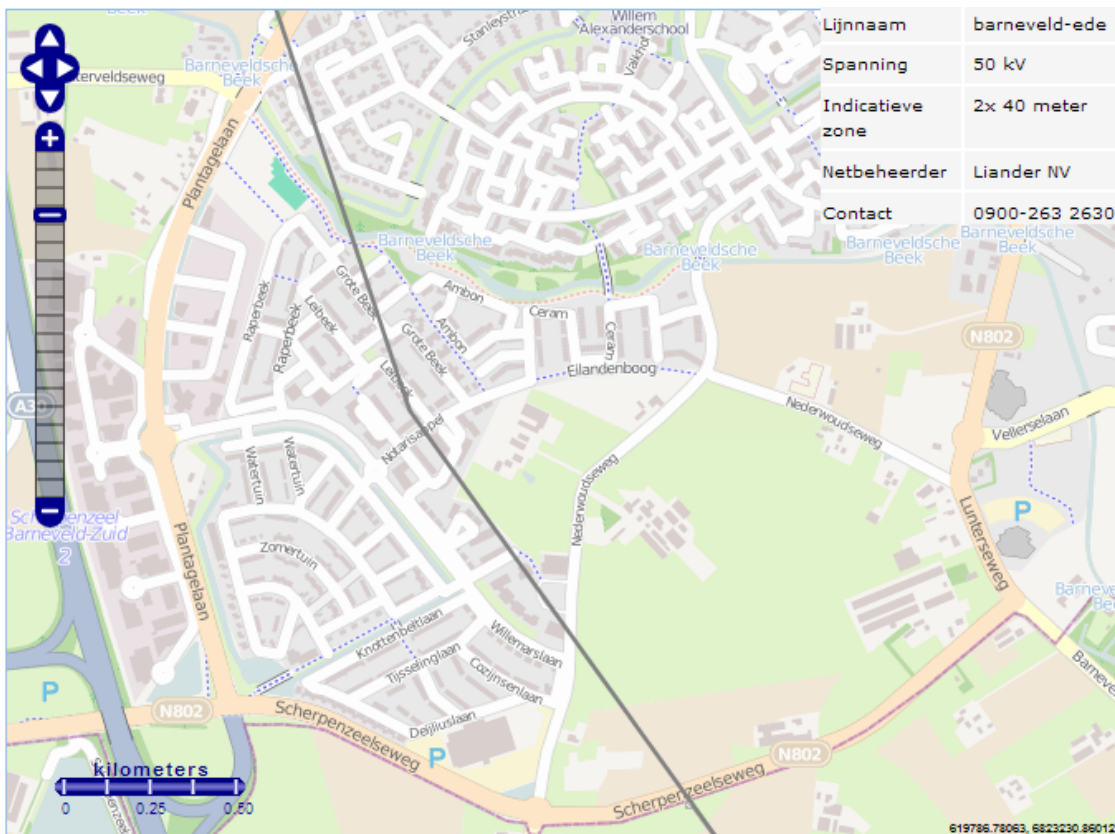

Figuur: hoogspanningslijn Barneveld-Ede

Propaantank Nederwoudseweg 31

Via Google streetview is de propaantank aan de Nederwoudseweg 31 zichtbaar.



Figuur: propaantank aan de Nederwoudseweg 31

Een propaantank met een inhoud van 2000 liter valt niet onder de werkingssfeer van het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Voorschriften voor de opslag van gas zijn onder andere gesteld in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit).

Met betrekking tot aan te houden afstandseisen tot kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten is het volgende in het Activiteitenbesluit vermeld:

Tabel 2: veiligheidsafstanden uit het Activiteitenbesluit

	Bevoorrading tot en met 5 keer per jaar	Bevoorrading meer dan 5 keer per jaar
Opslagtank met propaan tot en met 5 kubieke meter	10 meter	20 meter
Opslagtank met propaan groter dan 5 kubieke meter tot en met 13 kubieke meter	15 meter	25 meter

In afwijking van de tabel worden met betrekking tot de opstelplaats van een opslagtank met propaan, het vulpunt van een opslagtank met propaan en de opstelplaats van de tankwagen ten opzichte van gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, dan wel gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig zijn, de volgende afstanden in acht genomen:

- a. bij een opslagtank met propaan tot en met 5 kubieke meter: 25 meter;
- b. bij een opslagtank met propaan van meer dan 5 kubieke meter tot en met 13 kubieke meter: 50 meter.

De afstand van de propaantank tot de rand van het plangebied bedraagt meer dan 40 meter. Hiermee vormen de in tabel 2 vermelde afstanden vormen geen belemmering voor het bestemmingsplan.

Conclusie

Ten aanzien van externe veiligheid zijn er geen belemmeringen voor de geplande ontwikkeling van Burghthoven.