


Betreft : Geluid: Vossenakker - Oostendorperstraatweg 10 A in Elburg  
 Locatie : Oostendorperstraatweg 10 A in Elburg (Vossenakker)  
 Bevoegd gezag: gemeente Elburg  
 Ons kenmerk : Z-18-195279  
 Uw kenmerk : 438004  
 Datum advies : 30-04-2018  
 Behandelaar : Epskamp, S, tel: 0341 - 474 339

## 1 Aanleiding

Op 17-3-2013 is een geluidsrapport gemaakt door de omgevingsdienst Noord-Veluwe i.v.m. geluidsgevolgen van de melkwagen vanwege het agrarisch perceel Oostendorperstraatweg 10 te Elburg/Oostendorp op het te realiseren bestemmingsplan Vossenakker

In het rapport wordt uitgegaan van de bouw van twee tweekappers (nummer 6 en 7, 2 nieuwe 2<sup>^</sup>1) recht tegenover het agrarisch bouwperceel (ten noord van het pand Oostendorperstraatweg 13) aan de zuiden van de Kruidenlaan.

Aan de andere (noordzijde) van het ontsluitingspad waren 4 seniorenwoningen gepland (nummers 8, 9 en niet aangegeven 10 en 11). De bouw van de patiowoningen (8, 9, 10 en 11) zijn vervallen. Daarvoor in de plaats wordt een tweekapper (nieuwe 2<sup>^</sup>1) gebouwd direct ten zuiden van de bestaande woning Kruidenlaan 25.

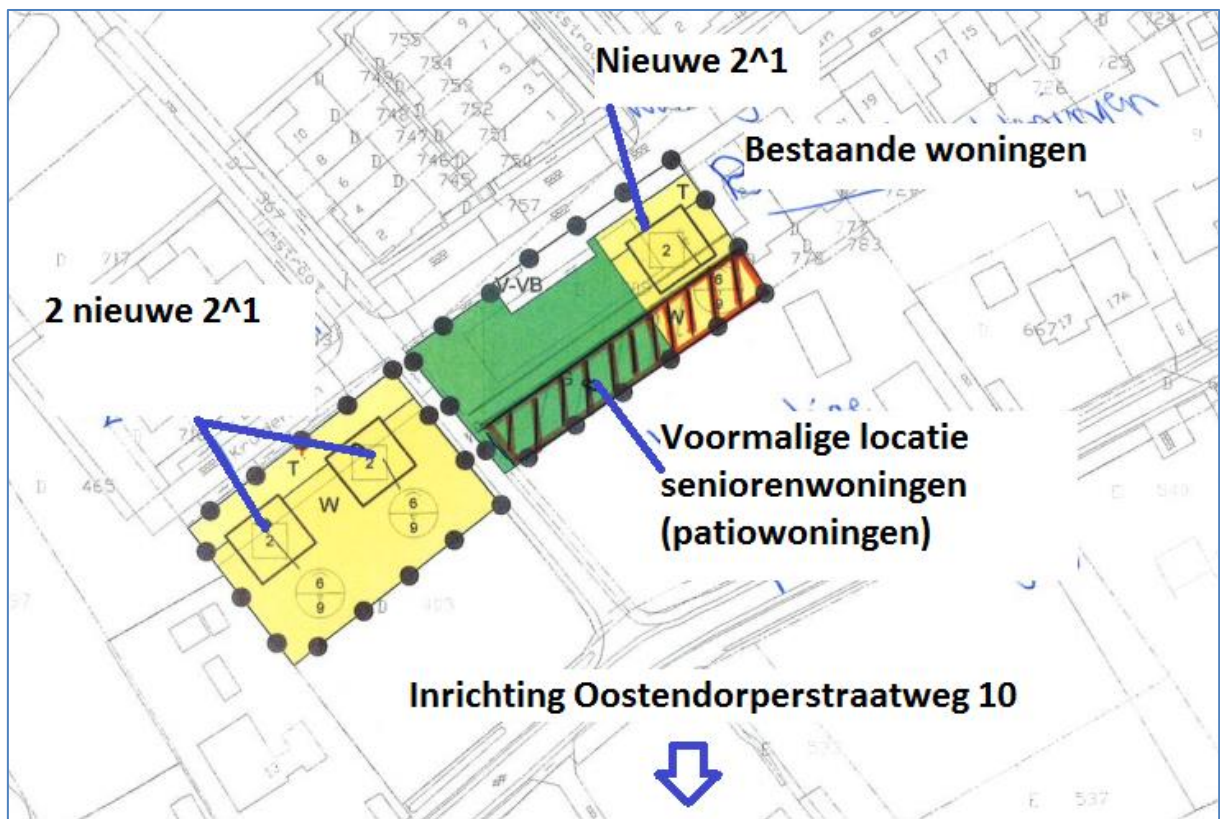

**Figuur 1 Situatie**

De nummers 1, 2, 3 en 4 direct aan de Oostendorperstraatweg zijn bouw kavels die op korte termijn niet uitgegeven gaan worden.

## 2 Adviesvraag


a. In het rapport staat aangegeven dat er een afscheiding moet komen van 2.10 meter hoogte. Wij gaan er van uit dat dit scherm over de breedte moet worden gebouwd zoals aangegeven. Recht achter de woningen. De hoogte van 2.10 meter is aangegeven, maar niet is aangegeven aan welke fysieke eisen de afscherming moet voldoen. Hout of steen, gesloten deels open, dikte enz.

Is dat correct i.r.t. de bestemming/erfgrens van de bijgevoegde verbeelding van die 2 tweekappers?

b. Nu de patiowoningen vervallen en een tweekapper wordt geprojecteerd direct ten zuiden van de woning Kruidenlaan 25 geldt de vraag of deze tweekapper ook moet worden afgeschermd? en Zoja, welke voorwaarden gelden daar dan voor.?

## 3 Beoordeling

- Het geluidsscherm moet inderdaad worden geprojecteerd zoals staat aangegeven in het rapport (zie lichtblauwe streep op figuur). Het scherm moet gesloten zijn en een minimale massa van 10kg/m<sup>2</sup> hebben. Het maakt niet uit van welk materiaal het scherm is; dit kan bijvoorbeeld hout zijn of steen.
- De nieuwe tweekapper komt ongeveer op de plaats van nummer 9 uit het geluidsonderzoek van 2013. Nummer 9 kon voldoen aan de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit. De nieuwe tweekapper komt nog iets verder van de inrichting te liggen en zal daarmee ook voldoen aan de geluidsnormen. De geluidsnormen uit het rapport van 2013 gelden nu ook nog steeds.

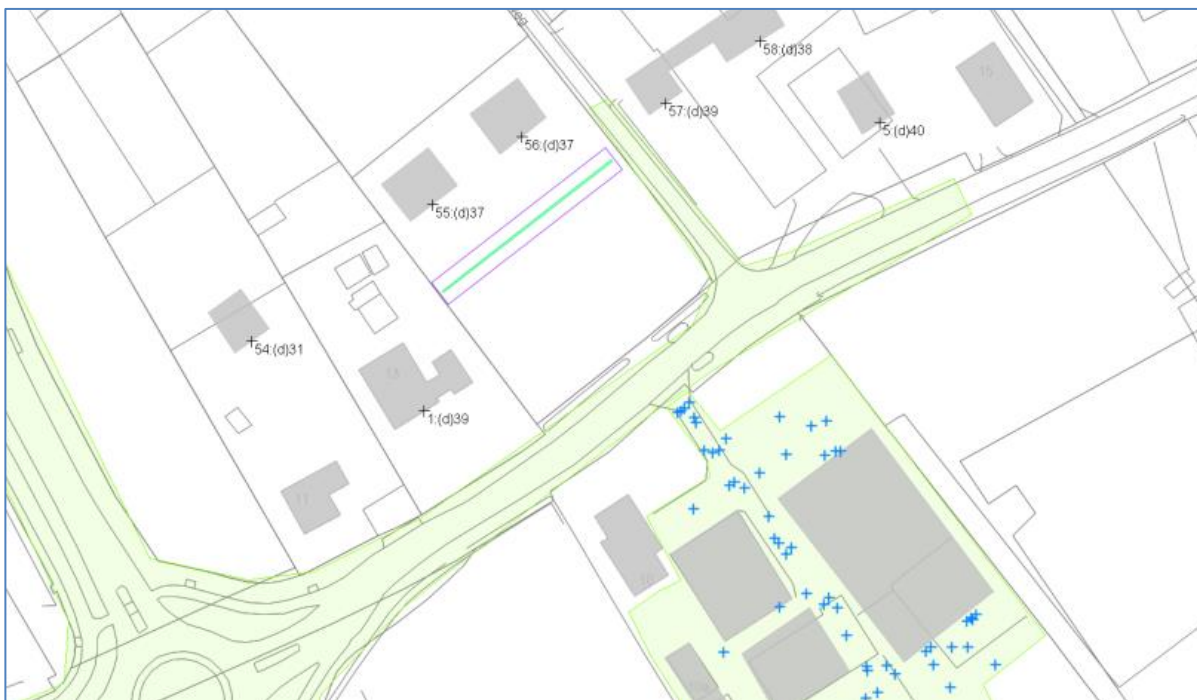

Figuur 2 locatie geluidsscherm (lichtblauw)