



Locatiecode 2NA8122, Postbus 50, 6920 AB Duiven

**Aangetekend**

Burgemeester en wethouders van Rheden

Postbus 9110

6994 ZJ De Steeg

gemeente Rheden 

Ingekomen

08 JULI 2019

Nummer:

Contactpersoon Behandelaar:

Yvette Ghamati Kopie aan:

Afg:

yvette.ghamati@qirion.nl

**Bezoekadres**

Dijkgraaf 4

6921 RL Duiven

**Postadres**

Locatiecode 2NA8122

Postbus 50

6920 AB Duiven

Telefoon 088 542 6444

info@liander.nl

www.liander.nl

**Datum**

5 juli 2019

**Ons kenmerk**

RLI-303/20190027

**Betreft**

Inspraakreactie voorontwerp bestemmingsplan 'Rheden - Haveland 2019' (zaaknummer 648848)

Geachte heer/mevrouw,

Liander Infra N.V. maakt een inspraakreactie kenbaar op het voorontwerp bestemmingsplan 'Rheden – Haveland 2019' van de gemeente Rheden (hierna: het voorontwerp) zoals dat met ingang van 20 juni 2019 gedurende een periode van 6 weken ter inzage ligt.

Liander Infra N.V. is onder andere de eigenaar van twee gasdrukmeet- en regelstations in het plangebied van het voorontwerp en is daarmee belanghebbend.

**Inspraakreactie**


De gasdrukmeet- en regelstations in het plangebied, gelegen aan de Havelandseweg 4 en Havelandseweg 6 te Rheden, zijn type B inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer. Op deze stations zijn de regels uit de Wet milieubeheer en het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) van toepassing.

In het voorontwerp is aan de grond waarop de gasdrukmeet- en regelstations zijn gevestigd, de enkelbestemming 'bedrijventerrein' toegekend (zie ook afbeeldingen 1 en 2).

Gelet op de ruimtelijke uitstraling van de bovengenoemde stations, zie de veiligheidsafstanden in artikel 3.12 lid 6 van het Activiteitenbesluit die gelden voor een vrijstaand gebouw, willen wij u vragen de gasdrukmeet- en regelstations binnen de bovengenoemde bestemmingen te koppelen aan de functieaanduiding 'nutsvoorziening' op de verbeelding en de daarbij behorende veiligheidscontour (Activiteitenbesluit - zone). Door deze wijze van bestemmen is de aanwezigheid van de gasdrukmeet- en regelstations voor derden zichtbaar en wordt beter geborgd dat de veiligheidsafstanden ten opzichte van respectievelijk kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten nu en in de toekomst in acht worden genomen.

#### Gasdrukmeet- en regelstation aan de Havelandseweg 4 te Rheden

- (Enkel)bestemming: 'bedrijventerrein'
- DS Vrijstaand gebouw: (Inh. > 15 m<sup>3</sup>)
- Veiligheidsafstand: 6 meter tot beperkt kwetsbare objecten en 10 meter tot kwetsbare objecten
- Nummer behuizing: '5 005 185'
- Coördinaten: 199915,335 447325,929

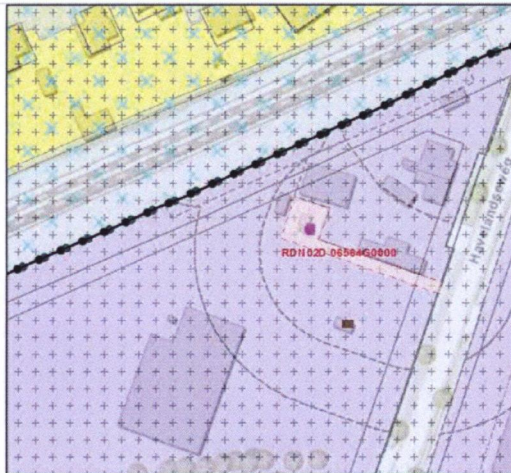

Afbeelding 1a: Uitsnede voorontwerpbestemmingsplan met locatie van het gasdrukmeet- en regelstation (paarse punt).



Afbeelding 1b: Ligging gasdrukmeet- en regelstation (rode cirkel).

#### Gasdrukmeet- en regelstation aan de Havelandseweg 6 te Rheden

- (Enkel)bestemming: 'bedrijventerrein'
- AS Vrijstaand gebouw: (Inh. > 15m<sup>3</sup>)
- Veiligheidsafstand: 6 meter tot beperkt kwetsbare objecten en 10 meter tot kwetsbare objecten
- Nummer behuizing: '5 005 102'
- Coördinaten: 199946,755 447233,325



Afbeelding 2a: Uitsnede voorontwerpbestemmingsplan met locatie van het gasdrukmeet- en regelstation (paarse punt).



Afbeelding 2b: Ligging gasdrukmeet- en regelstation (rode cirkel).

Datum

5 juli 2019

Pagina

3 van 3

### **Conclusie**

Wij verzoeken u het voorontwerp zodanig aan te passen dat tegemoet wordt gekomen aan het beschreven voorstel. Wij zijn graag bereid om deze inspraakreactie mondeling nader toe te lichten en met u mee te denken.



Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief of over ruimtelijke ontwikkelingen? Neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar [ro.loket@liander.nl](mailto:ro.loket@liander.nl). Wij nemen dan binnen drie werkdagen contact met u op.

Met vriendelijke groet,

Liander N.V.



Yvette Ghamati  
Consultant Ruimte & Recht

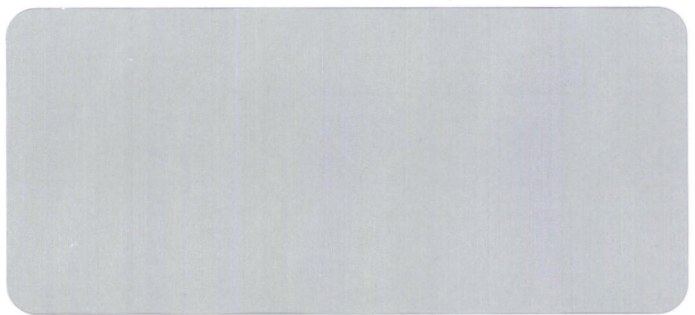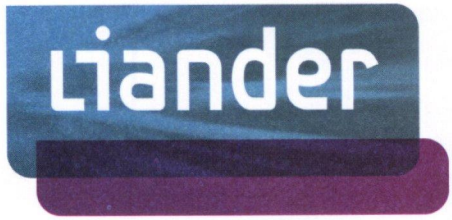

PostNL  
Port Betaald  
Port Payé  
Pays-Bas

Post op rekening

R NL  Aangetekend G-A-1

Port Betaald  
Port Payé  
Pays-Bas 



3SRRC13184801

**Is deze post niet voor u bestemd?**

Wilt u dan onderstaande gegevens invullen en alstublieft dit poststuk geheel terugsturen. Vermeld op de voorzijde van de envelop alstublieft 'retour afzender'. U hoeft geen postzegel te plakken.

**Reden retourzending poststuk (graag aankruisen wat van toepassing is)**

- Geadresseerde is onbekend op dit adres
- Geadresseerde is overleden
- Geadresseerde is inmiddels verhuisd naar:

Straat ..... Huisnummer .....

Postcode ..... Woonplaats .....

**Wij stellen uw medewerking zeer op prijs.**