

Disclaimer

De LPG-rekentool is aangepast op het Revi, zoals deze in juli 2007 in werking is getreden. Dit betekent dat de LPG-rekentool nu de mogelijkheid biedt om te rekenen met:

- Nieuwe situaties, (nieuwe ruimtelijke besluiten of milieubeheervergunningen).
- Bestaande situaties.
- Zowel nieuwe als bestaande situaties (de tool geeft beide fN-curves).

Nieuwe situaties

Nieuwe situaties zijn bestemmingsplannen of milieubeheervergunningen die voor 2010, of voordat de LPG-branche de convenantmaatregelen heeft gerealiseerd, worden vastgesteld.

Bij de berekening voor nieuwe situaties, wordt gebruik gemaakt van de bestaande LPG-rekentool, welke gebaseerd is op de faalfrequenties zoals opgenomen in het Revi 2004. Daarom wordt dit onderdeel van de rekentool ook 'Revi 2004' genoemd. De convenant-maatregelen (verbeterde losslang, coating op de tankwaggen) worden bij deze berekening niet meegenomen.

Betrouwbaarheid berekening Revi 2004

Indien de entree-criteria in het begin van de invulbladen van de rekentool juist worden ingevuld, dan heeft het rekenresultaat van de LPG-rekentool een zeer hoge, met een QRA te vergelijken, betrouwbaarheid.

Bestaande situaties

Bestaande situaties zijn situaties waarbij geen nieuw ruimtelijk besluit of nieuwe milieubeheervergunning speelt of waarbij het effect van een 'niet urgente' sanering van een LPG-tankstation moet worden beoordeeld. Bij dit onderdeel van de rekentool, dat 'Revi 2007' wordt genoemd, zijn de effecten van de convenantmaatregelen ingebouwd.

Betrouwbaarheid berekening 2007

Het integreren van de convenantmaatregelen maakt het niet mogelijk om uitkomsten te genereren met een vergelijkbare betrouwbaarheid als bij de 'Revi 2004' berekening.

De verminderde betrouwbaarheid wordt veroorzaakt doordat bij de 'Revi 2004-berekening' sprake is van één zeer dominant scenario, de Blevé. Dit scenario dicteert vrijwel de gehele uitkomst. Door de convenantmaatregelen is bij de 'Revi 2007-berekening' het Blevé-scenario van sterk verminderd belang. Ook is de bijdrage van de losslang in de risicoberekening sterk gereduceerd. Door het wegvallen van deze 'bovenliggende' risicoscenario's, wordt het voorheen onderliggende scenario, het ontwijken van gaswolk bij de ondergrondse tank, mede bepalend. De verspreiding van deze gaswolk en de plaats van ontsteking van deze wolk, wordt beïnvloed door de windrichting en de locatiespecifieke aanwezigheid van ontstekingsbronnen. Het effect op het GR van de gaswolk (zowel directe ontsteking als vertraagde ontsteking) is met complexe wiskundige formules benaderd en is daarmee niet zo eenvoudig en precies berekend als bij de Blevé scenario's. Het is daarom aannemelijk te veronderstellen dat de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de REVI 2007 module van de tool iets lager is dan de REVI 2004 module van de tool.

Overigens wordt opgemerkt dat de REVI 2007 module van de tool als laatste stap voor de presentatie van het resultaat een veiligheidsfactor toepast waardoor het GR minimaal gelijk is, en in andere gevallen hoger ligt dan de GR curve berekend met Safeti-NL (voor slachtofferaantallen hoger dan 13).

Daarom: Indien de Revi 2007 berekening volledig betrouwbaar moet zijn, of wanneer de uitkomst zeer nabij de oriëntatiewaarde ligt, wordt het uitvoeren van een volwaardige QRA met Safeti-NL aanbevolen.

LPG groepsrisico berekeningsmodule

Project: 297604 Avia tankshop Middenmeer

Basis Gegevens

Project

297604 Avia tankshop Middenmeer

Locatie LPG-tankstation

Straat	Brugstraat
Huisnummer	65
Postcode	1775BD

Berekening uitgevoerd door

Naam organisatie	Grontmij Nederland B.V.
Naam persoon	bc. I.R. Vossen
Telefoonnummer	0302207898
Datum berekening	2010-06-11

Overig

Alleen een groepsrisicoberekening volgens Revi2007	Ja
--	----

LPG groepsrisico berekeningsmodule

Project: 297604 Avia tankshop Middenmeer

Toepasbaarheid

Tankstation

1. LPG vulpunt, voorraadtank en afleverzuil maken onderdeel uit van één openbaar tankstation?	Ja
2. Worden op het LPG tankstation ook nog één of meer van de volgende stoffen verladen - Waterstof	Nee
3. LPG voorraadtank wordt bevoorraadt met LPG tankwagens?	Ja
4. Eén LPG vulpunt bedient één LPG voorraadtank?	Ja
5. LPG voorraadtank heeft een volume van 20 m3 of 40 m3 ?	Ja
6. LPG voorraadtank is in de grond ingegraven of ingeterpt?	Ja
7. De afstand van het LPG vulpunt tot aan de LPG voorraadtank bedraagt	<10m
8. Zijn er venstertijden van toepassing op de laadtijden van de LPG-tankwagen?	Nee
9. De LPG doorzet is in de milieuv vergunning beperkt tot 500 m3, 1000 m3 of 1.500 m3?	Ja
10. Bevinden zich mensen (niet behorend tot de inrichting van het LPG tankstation) binnen een cirkel rondom het vulpunt (eventueel ondergrondse tank) met een straal van 25 meter?	Nee

Bevolking

Binnen een straal van 150 meter van het vulpunt of ondergrondse tank komen de volgende items voor:

Verzorgingstehuis, verpleegtehuis, ziekenhuis, kinderdagverblijf	
Evenementenhal, congrescentrum, dierentuin	
Bioscoop, theater, (voetbal)stadion	
Zwembad, sporthal, tennisbaan	
Of andere functies met afwijkende verblijfstijden	

De rekentool is geschikt voor deze situatie

LPG groepsrisico berekeningsmodule

Project: 297604 Avia tankshop Middenmeer

Technische gegevens

Aanrijkans

De opstelplaats van de tankwagen

is gelegen op een (wegrij-) strook naast een weg waarbij de toegestane snelheid maximaal 70 km/h bedraagt

Omgevingsbrand

1. Afstand tussen afleverzuil LPG en LPG vulpunt:

minder dan 17,5 meter

2. Afstand tussen afleverzuil benzine en LPG vulpunt:

5 meter of meer

3. Afstand tussen opstelplaats benzine tankauto en LPG vulpunt:

minder dan 25 meter

4. Hoogte gebouw tankstation:

minder dan 5 meter

5. Is het tankstation voorzien van brandwerende voorzieningen (30 minuten brandwerende wanden) en maximaal 50% gevelopeningen? :

Ja

6. Afstand tussen gebouw tankstation en LPG vulpunt:

5 meter of meer

LPG groepsrisico berekeningsmodule

Project: 297604 Avia tankshop Middenmeer

Omgevingsinput vulpunt en ingeterpte tank

Groepsberekening 1

Naam groepsberekening	Huidige situatie 500 m3
LPG doorzet per jaar (m3)	500
Inhoud ondergrondse tank (m3)	20
Actuele situatie	Nee

Schil 1 : Afstand 0 - 100 meter

Omgevingsfactor	Invoer aantal	Invoer aantal personen (100 %)	Aantal personen dag	Aantal personen nacht
Woningen [aantal]	21.5	51.5	25.8	51.5
Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2]	900.1	30	30	0
Industriegebieden laag, 40 uur [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden midden, 40 uur [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden hoog, 40 uur [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden laag, 7/24 [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden midden, 7/24 [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden hoog, 7/24 [ha]	0	0	0	0
Scholen, 40 uur		0	0	0
Totaal			55.8	51.5

LPG groepsrisico berekeningsmodule

Project: 297604 Avia tankshop Middenmeer

Omgevingsinput vulpunt en ingeterpte tank

Groepsberekening 1

Naam groepsberekening	Huidige situatie 500 m3
LPG doorzet per jaar (m3)	500
Inhoud ondergrondse tank (m3)	20
Actuele situatie	Nee

Schil 2 : Afstand 100 - 130 meter

Omgevingsfactor	Invoer aantal	Invoer aantal personen (100 %)	Aantal personen dag	Aantal personen nacht
Woningen [aantal]	32.5	77.9	39	77.9
Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2]	90	3	3	0
Industriegebieden laag, 40 uur [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden midden, 40 uur [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden hoog, 40 uur [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden laag, 7/24 [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden midden, 7/24 [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden hoog, 7/24 [ha]	0	0	0	0
Scholen, 40 uur		0	0	0
Totaal			42	77.9

LPG groepsrisico berekeningsmodule

Project: 297604 Avia tankshop Middenmeer

Omgevingsinput vulpunt en ingeterpte tank

Groepsberekening 1

Naam groepsberekening	Huidige situatie 500 m3
LPG doorzet per jaar (m3)	500
Inhoud ondergrondse tank (m3)	20
Actuele situatie	Nee

Schil 3 : Afstand 130 - 150 meter

Omgevingsfactor	Invoer aantal	Invoer aantal personen (100 %)	Aantal personen dag	Aantal personen nacht
Woningen [aantal]	44	105.7	52.9	105.7
Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2]	60	2	2	0
Industriegebieden laag, 40 uur [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden midden, 40 uur [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden hoog, 40 uur [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden laag, 7/24 [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden midden, 7/24 [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden hoog, 7/24 [ha]	0	0	0	0
Scholen, 40 uur		0	0	0
Totaal			54.9	105.7

LPG groepsrisico berekeningsmodule

Project: 297604 Avia tankshop Middenmeer

Omgevingsinput vulpunt en ingeterpte tank

Groepsberekening 2

Naam groepsberekening	Toekomstige situatie 500 m3
LPG doorzet per jaar (m3)	500
Inhoud ondergrondse tank (m3)	20
Actuele situatie	Nee

Schil 1 : Afstand 0 - 100 meter

Omgevingsfactor	Invoer aantal	Invoer aantal personen (100 %)	Aantal personen dag	Aantal personen nacht
Woningen [aantal]	24	57.5	28.8	57.5
Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2]	900.1	30	30	0
Industriegebieden laag, 40 uur [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden midden, 40 uur [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden hoog, 40 uur [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden laag, 7/24 [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden midden, 7/24 [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden hoog, 7/24 [ha]	0	0	0	0
Scholen, 40 uur		0	0	0
Totaal			58.8	57.5

LPG groepsrisico berekeningsmodule

Project: 297604 Avia tankshop Middenmeer

Omgevingsinput vulpunt en ingeterpte tank

Groepsberekening 2

Naam groepsberekening	Toekomstige situatie 500 m3
LPG doorzet per jaar (m3)	500
Inhoud ondergrondse tank (m3)	20
Actuele situatie	Nee

Schil 2 : Afstand 100 - 130 meter

Omgevingsfactor	Invoer aantal	Invoer aantal personen (100 %)	Aantal personen dag	Aantal personen nacht
Woningen [aantal]	37.5	89.9	45	89.9
Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2]	90	3	3	0
Industriegebieden laag, 40 uur [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden midden, 40 uur [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden hoog, 40 uur [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden laag, 7/24 [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden midden, 7/24 [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden hoog, 7/24 [ha]	0	0	0	0
Scholen, 40 uur		0	0	0
Totaal			48	89.9

LPG groepsrisico berekeningsmodule

Project: 297604 Avia tankshop Middenmeer

Omgevingsinput vulpunt en ingeterpte tank

Groepsberekening 2

Naam groepsberekening	Toekomstige situatie 500 m3
LPG doorzet per jaar (m3)	500
Inhoud ondergrondse tank (m3)	20
Actuele situatie	Nee

Schil 3 : Afstand 130 - 150 meter

Omgevingsfactor	Invoer aantal	Invoer aantal personen (100 %)	Aantal personen dag	Aantal personen nacht
Woningen [aantal]	44.5	106.7	53.4	106.7
Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2]	60	2	2	0
Industriegebieden laag, 40 uur [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden midden, 40 uur [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden hoog, 40 uur [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden laag, 7/24 [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden midden, 7/24 [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden hoog, 7/24 [ha]	0	0	0	0
Scholen, 40 uur		0	0	0
Totaal			55.4	106.7

LPG groepsrisico berekeningsmodule

Project: 297604 Avia tankshop Middenmeer

Omgevingsinput vulpunt en ingeterpte tank

Groepsberekening 3

Naam groepsberekening	Huidige situatie 1000 m3
LPG doorzet per jaar (m3)	1000
Inhoud ondergrondse tank (m3)	20
Actuele situatie	Nee

Schil 1 : Afstand 0 - 100 meter

Omgevingsfactor	Invoer aantal	Invoer aantal personen (100 %)	Aantal personen dag	Aantal personen nacht
Woningen [aantal]	21.5	51.5	25.8	51.5
Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2]	900.1	30	30	0
Industriegebieden laag, 40 uur [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden midden, 40 uur [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden hoog, 40 uur [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden laag, 7/24 [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden midden, 7/24 [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden hoog, 7/24 [ha]	0	0	0	0
Scholen, 40 uur		0	0	0
Totaal			55.8	51.5

LPG groepsrisico berekeningsmodule

Project: 297604 Avia tankshop Middenmeer

Omgevingsinput vulpunt en ingeterpte tank

Groepsberekening 3

Naam groepsberekening	Huidige situatie 1000 m3
LPG doorzet per jaar (m3)	1000
Inhoud ondergrondse tank (m3)	20
Actuele situatie	Nee

Schil 2 : Afstand 100 - 130 meter

Omgevingsfactor	Invoer aantal	Invoer aantal personen (100 %)	Aantal personen dag	Aantal personen nacht
Woningen [aantal]	32.5	77.9	39	77.9
Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2]	90	3	3	0
Industriegebieden laag, 40 uur [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden midden, 40 uur [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden hoog, 40 uur [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden laag, 7/24 [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden midden, 7/24 [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden hoog, 7/24 [ha]	0	0	0	0
Scholen, 40 uur		0	0	0
Totaal			42	77.9

LPG groepsrisico berekeningsmodule

Project: 297604 Avia tankshop Middenmeer

Omgevingsinput vulpunt en ingeterpte tank

Groepsberekening 3

Naam groepsberekening	Huidige situatie 1000 m3
LPG doorzet per jaar (m3)	1000
Inhoud ondergrondse tank (m3)	20
Actuele situatie	Nee

Schil 3 : Afstand 130 - 150 meter

Omgevingsfactor	Invoer aantal	Invoer aantal personen (100 %)	Aantal personen dag	Aantal personen nacht
Woningen [aantal]	44	105.7	52.9	105.7
Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2]	60	2	2	0
Industriegebieden laag, 40 uur [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden midden, 40 uur [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden hoog, 40 uur [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden laag, 7/24 [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden midden, 7/24 [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden hoog, 7/24 [ha]	0	0	0	0
Scholen, 40 uur		0	0	0
Totaal			54.9	105.7

LPG groepsrisico berekeningsmodule

Project: 297604 Avia tankshop Middenmeer

Omgevingsinput vulpunt en ingeterpte tank

Groepsberekening 4

Naam groepsberekening	Toekomstige situatie 1000 m3
LPG doorzet per jaar (m3)	1000
Inhoud ondergrondse tank (m3)	20
Actuele situatie	Nee

Schil 1 : Afstand 0 - 100 meter

Omgevingsfactor	Invoer aantal	Invoer aantal personen (100 %)	Aantal personen dag	Aantal personen nacht
Woningen [aantal]	24	57.5	28.8	57.5
Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2]	900.1	30	30	0
Industriegebieden laag, 40 uur [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden midden, 40 uur [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden hoog, 40 uur [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden laag, 7/24 [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden midden, 7/24 [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden hoog, 7/24 [ha]	0	0	0	0
Scholen, 40 uur		0	0	0
Totaal			58.8	57.5

LPG groepsrisico berekeningsmodule

Project: 297604 Avia tankshop Middenmeer

Omgevingsinput vulpunt en ingeterpte tank

Groepsberekening 4

Naam groepsberekening	Toekomstige situatie 1000 m3
LPG doorzet per jaar (m3)	1000
Inhoud ondergrondse tank (m3)	20
Actuele situatie	Nee

Schil 2 : Afstand 100 - 130 meter

Omgevingsfactor	Invoer aantal	Invoer aantal personen (100 %)	Aantal personen dag	Aantal personen nacht
Woningen [aantal]	37.5	89.9	45	89.9
Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2]	90	3	3	0
Industriegebieden laag, 40 uur [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden midden, 40 uur [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden hoog, 40 uur [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden laag, 7/24 [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden midden, 7/24 [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden hoog, 7/24 [ha]	0	0	0	0
Scholen, 40 uur		0	0	0
Totaal			48	89.9

LPG groepsrisico berekeningsmodule

Project: 297604 Avia tankshop Middenmeer

Omgevingsinput vulpunt en ingeterpte tank

Groepsberekening 4

Naam groepsberekening	Toekomstige situatie 1000 m3
LPG doorzet per jaar (m3)	1000
Inhoud ondergrondse tank (m3)	20
Actuele situatie	Nee

Schil 3 : Afstand 130 - 150 meter

Omgevingsfactor	Invoer aantal	Invoer aantal personen (100 %)	Aantal personen dag	Aantal personen nacht
Woningen [aantal]	44.5	106.7	53.4	106.7
Kantoren, 40 uur [bruto vloeroppervlak m2]	60	2	2	0
Industriegebieden laag, 40 uur [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden midden, 40 uur [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden hoog, 40 uur [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden laag, 7/24 [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden midden, 7/24 [ha]	0	0	0	0
Industriegebieden hoog, 7/24 [ha]	0	0	0	0
Scholen, 40 uur		0	0	0
Totaal			55.4	106.7

LPG groepsrisico berekeningsmodule

Project: 297604 Avia tankshop Middenmeer

Resultaat REVI2007

Groepsberekening 1

Naam groepsberekening	Huidige situatie 500 m3
LPG doorzet per jaar (m3)	500
Inhoud ondergrondse tank (m3)	20
Actuele situatie	Nee

Schil 1 : Afstand 0 - 100 meter

code	scenario	aanwezigen	slachtoffers	aanwezigen	slachtoffers
		dag	dag	nacht	nacht
O1D20	Directe ontsteking ondergrondse tank 20 m3	55.80	52.15	51.50	48.13
B1	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld	55.80	55.80	51.50	51.50
B2	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld	55.80	55.80	51.50	51.50
B3	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 67% gevuld	55.80	55.80	51.50	51.50
B4	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 33% gevuld	55.80	55.80	51.50	51.50
B5	Bleve tankauto koude bleve externe besch. 100% gevuld	55.80	40.12	51.50	37.03
B6	Bleve tankauto koude bleve externe besch. 67% gevuld	55.80	28.83	51.50	26.61
B7	Bleve tankauto koude bleve externe besch. 33% gevuld	55.80	15.12	51.50	13.96
T1	Intrinsiek falen van de bovengrondse tank	55.80	55.80	51.50	51.50

Schil 2 : Afstand 100 - 130 meter

code	scenario	aanwezigen	slachtoffers	aanwezigen	slachtoffers
		dag	dag	nacht	nacht
O1D20	Directe ontsteking ondergrondse tank 20 m3	42.00	2.18	77.90	3.39
B1	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld	42.00	42.00	77.90	77.90
B2	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld	42.00	42.00	77.90	77.90
B3	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 67% gevuld	42.00	42.00	77.90	77.90
B4	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 33% gevuld	42.00	4.50	77.90	10.50
B5	Bleve tankauto koude bleve externe besch. 100% gevuld	42.00	0.24	77.90	0.08
B6	Bleve tankauto koude bleve externe besch. 67% gevuld	42.00	0.13	77.90	0.24
B7	Bleve tankauto koude bleve externe besch. 33% gevuld	42.00	0.02	77.90	0.02
T1	Intrinsiek falen van de bovengrondse tank	42.00	42.00	77.90	77.90

Schil 3 : Afstand 130 - 150 meter

code	scenario	aanwezigen	slachtoffers	aanwezigen	slachtoffers
		dag	dag	nacht	nacht
O1D20	Directe ontsteking ondergrondse tank 20 m3	54.90	2.47	105.70	3.86
B1	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld	54.90	54.90	105.70	105.70
B2	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld	54.90	54.90	105.70	105.70
B3	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 67% gevuld	54.90	13.12	105.70	33.75
B4	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 33% gevuld	54.90	0.08	105.70	0.04
B5	Bleve tankauto koude bleve externe besch. 100% gevuld	54.90	0.16	105.70	0.05
B6	Bleve tankauto koude bleve externe besch. 67% gevuld	54.90	0.00	105.70	0.00
B7	Bleve tankauto koude bleve externe besch. 33% gevuld	54.90	0.00	105.70	0.00
T1	Intrinsiek falen van de bovengrondse tank	54.90	54.90	105.70	105.70

LPG groepsrisico berekeningsmodule

Project: 297604 Avia tankshop Middenmeer

Resultaat REVI2007

Groepsberekening 2

Naam groepsberekening	Toekomstige situatie 500 m3
LPG doorzet per jaar (m3)	500
Inhoud ondergrondse tank (m3)	20
Actuele situatie	Nee

Schil 1 : Afstand 0 - 100 meter

code	scenario	aanwezigen	slachtoffers	aanwezigen	slachtoffers
		dag	dag	nacht	nacht
O1D20	Directe ontsteking ondergrondse tank 20 m3	58.80	54.95	57.50	53.74
B1	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld	58.80	58.80	57.50	57.50
B2	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld	58.80	58.80	57.50	57.50
B3	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 67% gevuld	58.80	58.80	57.50	57.50
B4	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 33% gevuld	58.80	58.80	57.50	57.50
B5	Bleve tankauto koude bleve externe besch. 100% gevuld	58.80	42.27	57.50	41.34
B6	Bleve tankauto koude bleve externe besch. 67% gevuld	58.80	30.38	57.50	29.71
B7	Bleve tankauto koude bleve externe besch. 33% gevuld	58.80	15.93	57.50	15.58
T1	Intrinsiek falen van de bovengrondse tank	58.80	58.80	57.50	57.50

Schil 2 : Afstand 100 - 130 meter

code	scenario	aanwezigen	slachtoffers	aanwezigen	slachtoffers
		dag	dag	nacht	nacht
O1D20	Directe ontsteking ondergrondse tank 20 m3	48.00	2.43	89.90	3.72
B1	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld	48.00	48.00	89.90	89.90
B2	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld	48.00	48.00	89.90	89.90
B3	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 67% gevuld	48.00	48.00	89.90	89.90
B4	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 33% gevuld	48.00	5.15	89.90	12.11
B5	Bleve tankauto koude bleve externe besch. 100% gevuld	48.00	0.28	89.90	0.09
B6	Bleve tankauto koude bleve externe besch. 67% gevuld	48.00	0.15	89.90	0.27
B7	Bleve tankauto koude bleve externe besch. 33% gevuld	48.00	0.02	89.90	0.02
T1	Intrinsiek falen van de bovengrondse tank	48.00	48.00	89.90	89.90

Schil 3 : Afstand 130 - 150 meter

code	scenario	aanwezigen	slachtoffers	aanwezigen	slachtoffers
		dag	dag	nacht	nacht
O1D20	Directe ontsteking ondergrondse tank 20 m3	55.40	2.48	106.70	3.88
B1	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld	55.40	55.40	106.70	106.70
B2	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld	55.40	55.40	106.70	106.70
B3	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 67% gevuld	55.40	13.24	106.70	34.07
B4	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 33% gevuld	55.40	0.08	106.70	0.04
B5	Bleve tankauto koude bleve externe besch. 100% gevuld	55.40	0.16	106.70	0.05
B6	Bleve tankauto koude bleve externe besch. 67% gevuld	55.40	0.00	106.70	0.00
B7	Bleve tankauto koude bleve externe besch. 33% gevuld	55.40	0.00	106.70	0.00
T1	Intrinsiek falen van de bovengrondse tank	55.40	55.40	106.70	106.70

LPG groepsrisico berekeningsmodule

Project: 297604 Avia tankshop Middenmeer

Resultaat REVI2007

Groepsberekening 3

Naam groepsberekening	Huidige situatie 1000 m3
LPG doorzet per jaar (m3)	1000
Inhoud ondergrondse tank (m3)	20
Actuele situatie	Nee

Schil 1 : Afstand 0 - 100 meter

code	scenario	aanwezigen	slachtoffers	aanwezigen	slachtoffers
		dag	dag	nacht	nacht
O1D20	Directe ontsteking ondergrondse tank 20 m3	55.80	52.15	51.50	48.13
B1	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld	55.80	55.80	51.50	51.50
B2	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld	55.80	55.80	51.50	51.50
B3	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 67% gevuld	55.80	55.80	51.50	51.50
B4	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 33% gevuld	55.80	55.80	51.50	51.50
B5	Bleve tankauto koude bleve externe besch. 100% gevuld	55.80	40.12	51.50	37.03
B6	Bleve tankauto koude bleve externe besch. 67% gevuld	55.80	28.83	51.50	26.61
B7	Bleve tankauto koude bleve externe besch. 33% gevuld	55.80	15.12	51.50	13.96
T1	Intrinsiek falen van de bovengrondse tank	55.80	55.80	51.50	51.50

Schil 2 : Afstand 100 - 130 meter

code	scenario	aanwezigen	slachtoffers	aanwezigen	slachtoffers
		dag	dag	nacht	nacht
O1D20	Directe ontsteking ondergrondse tank 20 m3	42.00	2.18	77.90	3.39
B1	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld	42.00	42.00	77.90	77.90
B2	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld	42.00	42.00	77.90	77.90
B3	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 67% gevuld	42.00	42.00	77.90	77.90
B4	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 33% gevuld	42.00	4.50	77.90	10.50
B5	Bleve tankauto koude bleve externe besch. 100% gevuld	42.00	0.24	77.90	0.08
B6	Bleve tankauto koude bleve externe besch. 67% gevuld	42.00	0.13	77.90	0.24
B7	Bleve tankauto koude bleve externe besch. 33% gevuld	42.00	0.02	77.90	0.02
T1	Intrinsiek falen van de bovengrondse tank	42.00	42.00	77.90	77.90

Schil 3 : Afstand 130 - 150 meter

code	scenario	aanwezigen	slachtoffers	aanwezigen	slachtoffers
		dag	dag	nacht	nacht
O1D20	Directe ontsteking ondergrondse tank 20 m3	54.90	2.47	105.70	3.86
B1	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld	54.90	54.90	105.70	105.70
B2	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld	54.90	54.90	105.70	105.70
B3	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 67% gevuld	54.90	13.12	105.70	33.75
B4	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 33% gevuld	54.90	0.08	105.70	0.04
B5	Bleve tankauto koude bleve externe besch. 100% gevuld	54.90	0.16	105.70	0.05
B6	Bleve tankauto koude bleve externe besch. 67% gevuld	54.90	0.00	105.70	0.00
B7	Bleve tankauto koude bleve externe besch. 33% gevuld	54.90	0.00	105.70	0.00
T1	Intrinsiek falen van de bovengrondse tank	54.90	54.90	105.70	105.70

LPG groepsrisico berekeningsmodule

Project: 297604 Avia tankshop Middenmeer

Resultaat REVI2007

Groepsberekening 4

Naam groepsberekening	Toekomstige situatie 1000 m3
LPG doorzet per jaar (m3)	1000
Inhoud ondergrondse tank (m3)	20
Actuele situatie	Nee

Schil 1 : Afstand 0 - 100 meter

code	scenario	aanwezigen	slachtoffers	aanwezigen	slachtoffers
		dag	dag	nacht	nacht
O1D20	Directe ontsteking ondergrondse tank 20 m3	58.80	54.95	57.50	53.74
B1	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld	58.80	58.80	57.50	57.50
B2	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld	58.80	58.80	57.50	57.50
B3	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 67% gevuld	58.80	58.80	57.50	57.50
B4	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 33% gevuld	58.80	58.80	57.50	57.50
B5	Bleve tankauto koude bleve externe besch. 100% gevuld	58.80	42.27	57.50	41.34
B6	Bleve tankauto koude bleve externe besch. 67% gevuld	58.80	30.38	57.50	29.71
B7	Bleve tankauto koude bleve externe besch. 33% gevuld	58.80	15.93	57.50	15.58
T1	Intrinsiek falen van de bovengrondse tank	58.80	58.80	57.50	57.50

Schil 2 : Afstand 100 - 130 meter


code	scenario	aanwezigen	slachtoffers	aanwezigen	slachtoffers
		dag	dag	nacht	nacht
O1D20	Directe ontsteking ondergrondse tank 20 m3	48.00	2.43	89.90	3.72
B1	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld	48.00	48.00	89.90	89.90
B2	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld	48.00	48.00	89.90	89.90
B3	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 67% gevuld	48.00	48.00	89.90	89.90
B4	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 33% gevuld	48.00	5.15	89.90	12.11
B5	Bleve tankauto koude bleve externe besch. 100% gevuld	48.00	0.28	89.90	0.09
B6	Bleve tankauto koude bleve externe besch. 67% gevuld	48.00	0.15	89.90	0.27
B7	Bleve tankauto koude bleve externe besch. 33% gevuld	48.00	0.02	89.90	0.02
T1	Intrinsiek falen van de bovengrondse tank	48.00	48.00	89.90	89.90

Schil 3 : Afstand 130 - 150 meter

code	scenario	aanwezigen	slachtoffers	aanwezigen	slachtoffers
		dag	dag	nacht	nacht
O1D20	Directe ontsteking ondergrondse tank 20 m3	55.40	2.48	106.70	3.88
B1	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld	55.40	55.40	106.70	106.70
B2	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 100% gevuld	55.40	55.40	106.70	106.70
B3	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 67% gevuld	55.40	13.24	106.70	34.07
B4	Bleve tankauto; brand tijdens verlading 33% gevuld	55.40	0.08	106.70	0.04
B5	Bleve tankauto koude bleve externe besch. 100% gevuld	55.40	0.16	106.70	0.05
B6	Bleve tankauto koude bleve externe besch. 67% gevuld	55.40	0.00	106.70	0.00
B7	Bleve tankauto koude bleve externe besch. 33% gevuld	55.40	0.00	106.70	0.00
T1	Intrinsiek falen van de bovengrondse tank	55.40	55.40	106.70	106.70

Resultaat grafisch weergegeven

- Groepsberekening 1 Huidige situatie 500 m3
- Groepsberekening 2 Toekomstige situatie 500 m3
- Groepsberekening 3 Huidige situatie 1000 m3
- Groepsberekening 4 Toekomstige situatie 1000 m3

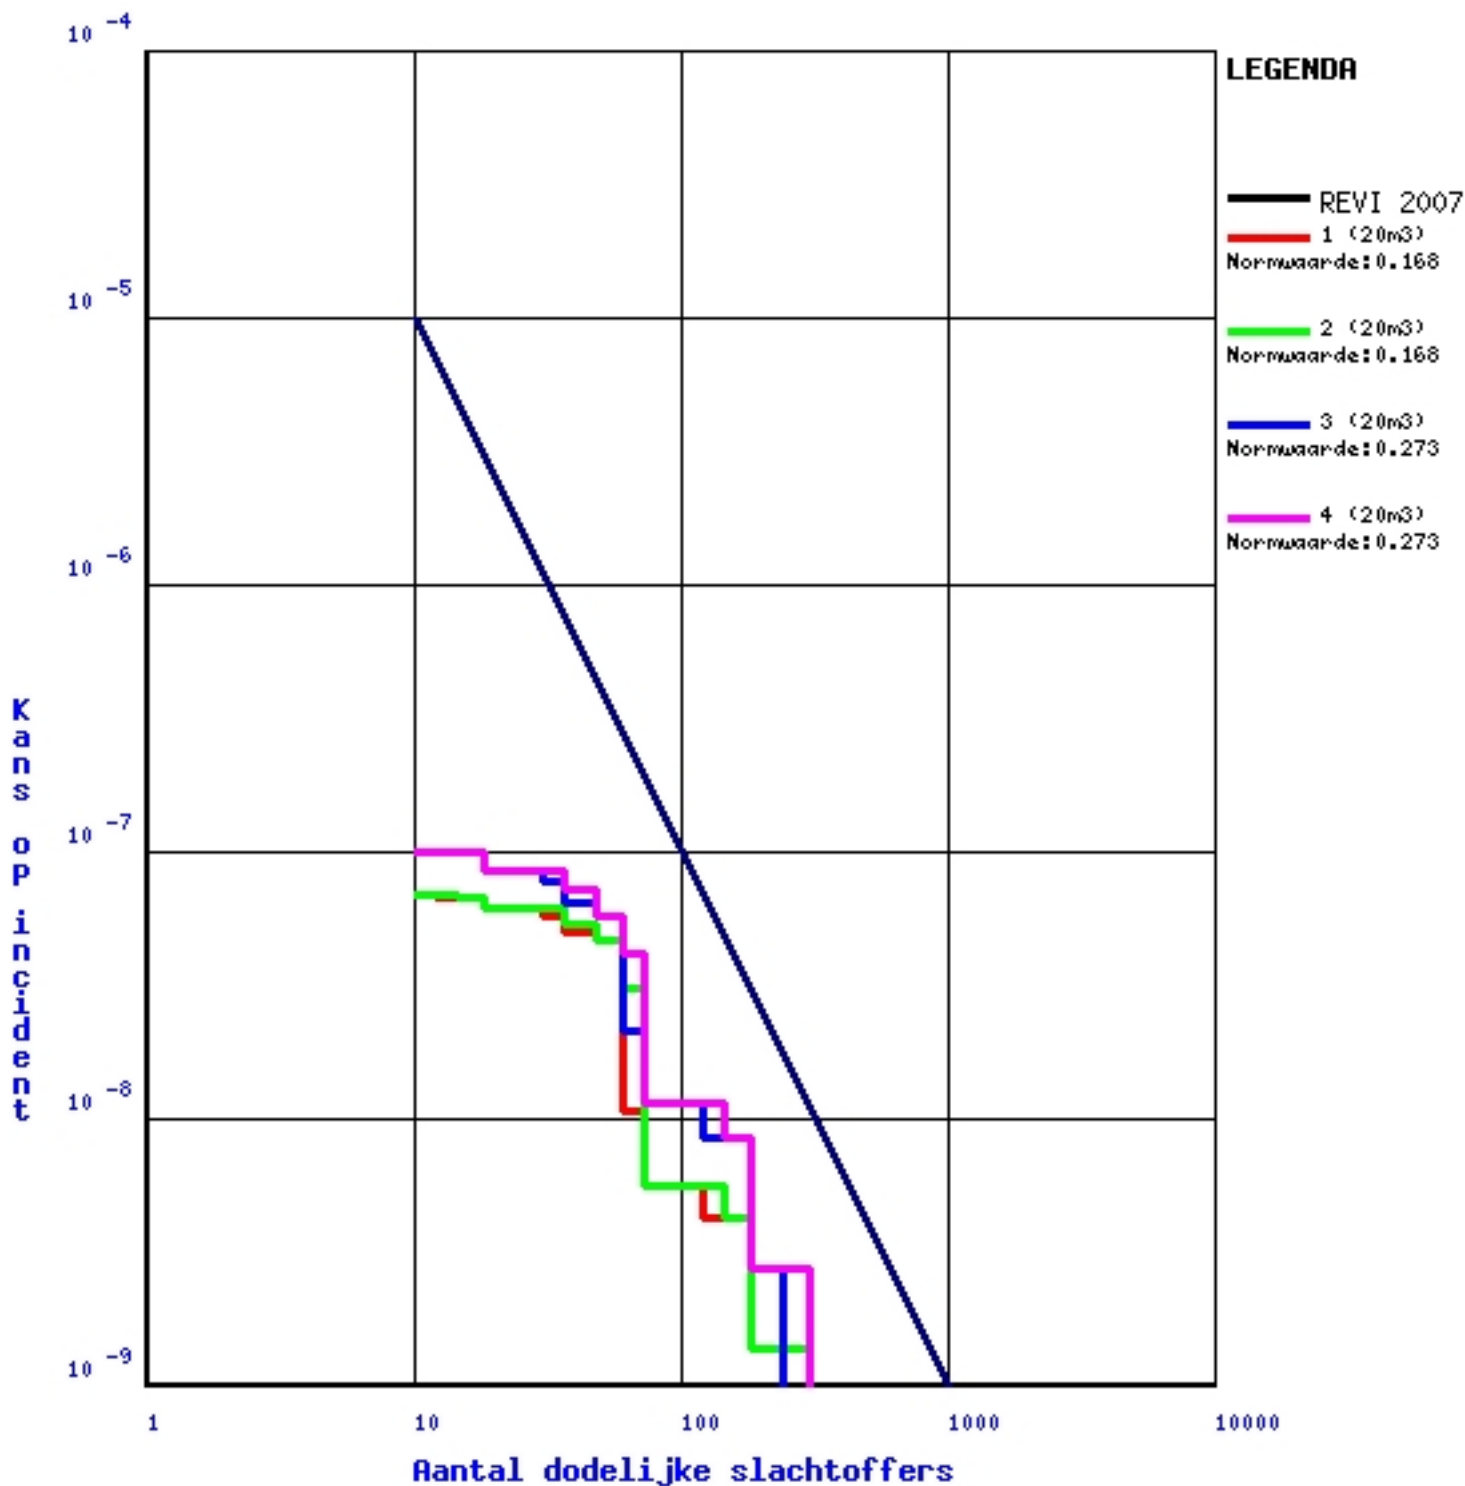

LPG groepsrisico berekeningsmodule

Project: 297604 Avia tankshop Middenmeer

Toelichting

De grafiek geeft het groepsrisico aan voor de ingevoerde situatie. Het groepsrisico is berekend met de rekenmodule van www.groepsrisico.nl. Deze module is uitsluitend geschikt voor standaardsituaties. De module geeft een indicatie van het groepsrisico. Voor een gedetailleerde berekening dient een risicoanalyse met SAFETI-NL te worden uitgevoerd.

De rekenresultaten kunnen worden gebruikt bij het invullen van de verantwoordingsplicht zoals bedoeld in artikel 12 en 13 van het "Besluit externe veiligheid inrichtingen". Een oordeel over de toelaatbaarheid van het berekende groepsrisico dient te geschieden op basis van alle elementen van de verantwoordingsplicht. Zie hiervoor de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico.

Deze rekenmodule is ontwikkeld door ingenieursbureau Oranjewoud, in samenwerking met het ministerie van VROM en de Vereniging Vloeibaar Gas.

Rekenmodule groepsrisico LPG, versie 2.2