



**Akoestisch onderzoek
industrielawaai
Dorpsstraat 707
Assendelft**



ADVISEURS
IN BOUWEN,
MILIEU &
VEILIGHEID



Akoestisch onderzoek industrielawaai

in opdracht van

Bart de Jong Projectontwikkeling
T.a.v. de heer B.C.M. de Jong
Wethouder Maartje Biermanstraat 13
1474 KG OOSTHUIZEN

betreffende de locatie

Dorpsstraat 707
Assendelft (gemeente Zaanstad)

documentkenmerk

2011/116/RV-01

versie

0

vestiging

Nuenen

datum

23 november 2020

opgesteld door:

ir. R.A.C. van de Voort
Senior projectleider geluid & bouwfysica

gecontroleerd door:

ing. N.H.J. van der Burgt
Projectleider geluid & bouwfysica

Dit document is digitaal gegenereerd en derhalve niet voorzien van een handtekening. De inhoud is aantoonbaar gecontroleerd en vrijgegeven. Het document mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. Door derden aangebrachte wijzigingen en/of toevoegingen dan wel oneigenlijk gebruik van het document vallen niet onder de verantwoording van Tritium Advies.

Tritium Advies BV

Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid

T. 088 44 02 900
E. info@tritium.nl
I. www.tritium.nl
KvK-nr. 17108024

Tritium Advies is gevestigd in:

Arkel >> Neer >> Nuenen >>
Prinsenbeek >> Rijkevoort

Inhoudsopgave

	pagina
1 Inleiding	1
2 Opzet van het onderzoek	2
3 Situatie en randvoorwaarden	3
3.1 Situatie	3
3.2 Bedrijfsactiviteiten	3
3.3 Geluidseisen	4
4 Metingen en berekeningen	6
4.1 Meet- en berekeningsmethodiek	6
4.2 Bronbeschrijving	6
4.2.1 Stationaire bronnen	6
4.2.2 Mobiele bronnen	6
4.3 Objecten	7
4.4 Ligging van de beoordelingspunten	8
5 Resultaten	9
5.1 Vanwege de inrichting	9
5.2 Toepassing van het BBT-principe	10
5.3 Vanwege het verkeer van en naar de inrichting	11
6 Samenvatting en conclusies	12

Bijlagen

1	Situatietekening
2	Tekeningen van het planvoornemen
3	Grafisch overzicht van het akoestisch model
4	Akoestisch model
4A	Bronvermogens
4B	Invoergegevens akoestisch model
4C	Resultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,T,LT}$)
4D	Resultaten maximale niveaus (L_{Amax})
5	Indirecte hinder

1 Inleiding

In opdracht van Bart de Jong Projectontwikkeling is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidemissie van de nieuw op te richten inrichting aan de Dorpsstraat 707 te Assendelft. Het bouwplan bestaat uit een supermarkt met daar tegenover een aantal zorgwoningen. Onderhavig onderzoek betreft de geluidemissie van de activiteiten en werkzaamheden binnen de supermarkt. Voor de realisatie van het plan dient een juridisch-planologische procedure te worden doorlopen.

Als hulpmiddel voor de inpassing van bedrijvigheid in haar fysieke omgeving of van gevoelige functies nabij bedrijven, heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de brochure 'Bedrijven en milieuzonering', editie 2009 (verder: VNG-uitgave) uitgebracht. In deze VNG-uitgave is een indicatieve bedrijvenlijst opgesteld. Deze bedrijvenlijst geeft richtafstanden, gebaseerd op de omgevingskwaliteit zoals die wordt nagestreefd in een 'rustige woonwijk'. De omgeving van het plangebied kan echter aangemerkt worden als gebiedstype 'gemengd gebied' waardoor de richtafstand met één afstandsstap kan worden verlaagd. Voor de supermarkt resulteert dit in een richtafstand van 0 meter (in plaats van de oorspronkelijke 10 meter voor een 'rustige woonwijk').

Tussen de supermarkt en de zorgwoningen is echter een autoparkeerterrein gelegen. Dit betreft geen inrichting maar een parkeerterrein dat hoofdzakelijk door bezoekers van de supermarkt zal worden gebruikt. Voor 'Autoparkeerterreinen, parkeergarages' (zijnde een inrichting) geldt, in een 'gemengd gebied', een richtafstand van 10 meter. Aan deze richtafstand wordt niet voldaan. Derhalve dient een akoestisch onderzoek industrielawaai te worden uitgevoerd om enerzijds aan te tonen dat ter plaatse van zowel de nieuwe zorgwoningen als bestaande omliggende woningen een goed woon- en leefklimaat is gewaarborgd en anderzijds dat de betreffende supermarkt niet belemmerd wordt in haar functioneren.

Het geluidonderzoek is uitgevoerd conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, uitgave 1999 (verder: HMRI).

Wegens enkele wijzigingen aan het planvoornemen zijn de eerder voor deze locatie opgestelde rapporten (documentkenmerk: 1608/087/MF-02, versie 1 d.d. 6 oktober 2016 en 1908/097/RV-01, versie 1 d.d. 29 augustus 2019) in het geheel komen te vervallen. Voorliggend rapport betreft een actualisatie van deze rapportages.

2 Opzet van het onderzoek

In onderhavig onderzoek is de akoestische situatie beoordeeld na de voorgenomen ontwikkeling. Daartoe omvat het onderzoek de geluiduitstraling van alle mogelijke (bedrijfs)activiteiten, met inbegrip van de relevante verkeersbewegingen op het bedrijfsterrein c.q. parkeerterrein in de toekomstige situatie.

Bovendien is de indirecte hinder beschouwd vanwege het verkeer van en naar de inrichting conform de 'Circulaire Indirecte Geluidhinder' d.d. 29 februari 1996.

Bezien is of een akoestisch goed woon- en leefklimaat ter plaatse van zowel de nieuwe zorgwoningen als bestaande woningen is gewaarborgd en of er dus sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Er is hierbij aansluiting gezocht bij het stappenplan en de bijbehorende geluideisen uit voornoemde VNG-uitgave. Tevens is gezien of onderhavige supermarkt akoestisch gezien niet wordt ingeperkt door de realisatie van de zorgwoningen. Hierbij wordt er getoetst aan de geluideisen uit het 'Activiteitenbesluit milieubeheer' (verder: Activiteitenbesluit).

Er heeft een inventarisatie van de relevante geluidbronnen plaatsgevonden in de toekomstige situatie. Hierbij is gebruik gemaakt van:

- de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Deze informatie betreft met name de laatste tekeningen van het planvoornemen;
- voornoemde akoestische onderzoeken die in 2016 en 2019 voor onderhavige locatie reeds zijn opgesteld;
- archiefgegevens en kentallen.

Voor het verwerken van deze gegevens en het berekenen van de immissieniveaus is gebruik gemaakt van het programma Geomilieu, ontwikkeld door DGMR.

De immissieniveaus zijn bepaald op de meest relevante beoordelingsposities, zijnde de toetspunten gelegen ter plaatse van zowel de beoogde zorgwoningen als reeds bestaande geluidgevoelige objecten in de directe omgeving van de inrichting.

3 Situatie en randvoorwaarden

3.1 Situatie

In bijlage 1 is een situatietekening opgenomen met de locatie van de inrichting en haar omgeving. De inrichting is gelegen aan de zuidelijke rand van de kern Assendelft, gemeente Zaanstad.

Ten oosten van het plangebied is een bestemmingsplan in voorbereiding, namelijk 'De Overhoeken'. Dit bestemmingsplan maakt woningbouw mogelijk. Op basis van de verstrekte situatietekening zijn twee maatgevende bouwblokken in de akoestische modellering opgenomen.

3.2 Bedrijfsactiviteiten

Het bouwplan bestaat uit een supermarkt en zorgwoningen. Hieronder is de representatieve bedrijfssituatie van de supermarkt nader beschouwd. Er is geen sprake van incidentele bedrijfssituaties.

Dagelijkse representatieve situatie

Op reguliere dagbasis wordt de geluidproductie van de supermarkt bepaald door:

- bevoorrading door 4 vrachtwagens gedurende de dagperiode en 1 vrachtwagen (brood) in de nachtperiode (6:30 uur);
- bezoek van winkelend publiek per auto, conform opgave Projectontwikkelaar Aldi Vastgoed BV is dit bepaald op 900 klanten, overeenkomend met 720 personenauto's (80%) per etmaal;
- het gebruik van 450 (ingeschat op 50% van het aantal klanten) winkelwagentjes in de openlucht;
- condensor in de buitenlucht, op maaiveldniveau.

De supermarkt is maximaal geopend van 8:30 tot 21:00 uur.

De volgende activiteiten zijn niet meegenomen in het akoestisch onderzoek:

- laden en lossen van vrachtwagens bij het overdekte losperron, daar dit in pandig gebeurt. Rolcontainers worden wel gebruikt maar komen naar verwachting niet buiten op het terrein van de inrichting;
- praten van mensen op de parkeerplaats, daar dit akoestisch gezien niet relevant is.

Van het personeel zal 1 persoon vóór 7:00 uur arriveren (in verband met de levering van brood). Het overige personeel zal in de dag- ofwel avondperiode arriveren en vertrekken.

3.3 Geluideisen

Zoals in de inleiding omschreven kan de locatie van zowel de beoogde zorgwoningen als reeds aanwezige woningen worden aangemerkt als gebiedstype 'gemengd gebied'. Voor deze omgeving gelden volgens de VNG-uitgave de volgende geluideisen (stap 2):

- 50 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau;
- 70 dB(A) etmaalwaarde voor maximale (piek)niveaus;
- 50 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.

Indien vorenstaande niet toereikend blijkt, zijn onder nadere voorwaarden afwijkingen tot maximaal de volgende waarden mogelijk (stap 3):

- 55 dB(A) etmaalwaarde voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau;
- 70 dB(A) etmaalwaarde voor maximale (piek)niveaus exclusief piekniveaus door aan- en afrijdend verkeer;
- 65 dB(A) etmaalwaarde ten gevolge van verkeersaantrekkende werking.

Zijn ook deze waarden niet toereikend, dan is doorgaans inpassing niet mogelijk tenzij dit (door het bevoegd gezag) grondig wordt onderzocht en onderbouwd.

Om te bezien of onderhavige supermarkt akoestisch gezien niet wordt ingeperkt door de realisatie van de zorgwoningen wordt er getoetst aan de geluideisen uit het Activiteitenbesluit.

De normstelling uit het Activiteitenbesluit, waaronder het bedrijf met een meldingsplicht ressorteert is opgenomen in Artikel 2.17. Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximale geluidniveau (L_{Amax}), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, gelden volgens dit artikel de in tabel 3.1 opgenomen geluidgrenswaarden:

Tabel 3.1: Geluidgrenswaarden Activiteitenbesluit

	dagperiode 07.00 - 19.00 uur	avondperiode 19.00 - 23.00 uur	nachtperiode 23.00 - 07.00 uur
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
$L_{Ar,LT}$ in in- of aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
L_{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
L_{Amax} in in- of aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

De in de periode tussen 07.00 uur en 19.00 uur in tabel 3.1 opgenomen maximale geluidniveaus (L_{Amax}) zijn niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten.

Indirecte hinder

Conform de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening' geldt voor de indirecte hinder ten gevolge van het aan- en afrijdend verkeer een beperking van de reikwijdte tot die afstand waarbinnen de herkomst van het verkeer in alle redelijkheid kan worden teruggevoerd op de aanwezigheid van de inrichting. Met name in de directe omgeving geeft afremmend en optrekkend verkeer een duidelijke afwijking van het normale verkeersbeeld.

Als toetsingskader voor het beoordelen van de geluidbelasting van woningen vanwege het wegverkeer van en naar de inrichting geldt de Circulaire Indirecte Geluidhinder d.d. 29 februari 1996. De voorkeursgrenswaarde voor indirecte hinder bedraagt conform de circulaire 50 dB(A) etmaalwaarde op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen. Dit komt overeen met de geluideis van stap 2 van het stappenplan uit de VNG-uitgave. Hierbij mag geen aftrek volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder worden toegepast. In stap 3 van het stappenplan is, onder nadere voorwaarden, een afwijking tot een maximale grenswaarde van 65 dB(A) mogelijk.

4 Metingen en berekeningen

4.1 Meet- en berekeningsmethodiek

Ter bepaling van de geluiduitstraling van de beschouwde geluidrelevante activiteiten is enerzijds gebruik gemaakt van aangeleverde productinformatie (condensor) en anderzijds van in het verleden elders uitgevoerde metingen (voertuigen en winkelwagens). De uitgevoerde metingen hebben plaatsgevonden binnen het meteoraam, zoals omschreven in de HMRI.

De berekeningen van de geluidemissie van het bedrijf zijn uitgevoerd conform de voorschriften van methode II in de HMRI.

4.2 Bronbeschrijving

Bij geluidbronnen wordt doorgaans onderscheid gemaakt tussen stationaire bronnen en mobiele geluidbronnen, behorende bij de transportbewegingen op het inrichtingsterrein. In bijlage 3 zijn de locaties van de stationaire en mobiele bronnen in het akoestisch model grafisch weergegeven. In bijlage 4A zijn de bronvermogens van de gebruikte geluidbronnen berekend en/of weergegeven. In bijlage 4B wordt een overzicht gegeven van de invoergegevens van alle geluidbronnen die een relevante bijdrage leveren aan de emissieniveaus. In de navolgende paragrafen worden alle gebruikte stationaire en mobiele bronnen besproken welke in de representatieve situatie actief zijn.

4.2.1 Stationaire bronnen

Afstralende dak- en geveldelen

De gebouwen zijn zodanig goed geïsoleerd en het geluidbinnenniveau zodanig laag dat hiervan geen geluidrelevante uitstraling naar de omgeving kan plaatsvinden.

Condensor: bron pb01 en pb02

Direct ten noordoosten van het laad-/losperron (dockshelter) zal in de buitenlucht op maaiveldniveau een condensor worden geplaatst. De condensor zal 24 uur per dag in bedrijf zijn. Conform opgave bedraagt het bronvermogen gedurende de openingstijden 65 dB(A) en na sluitingstijd (nachtstand) 49 dB(A).

4.2.2 Mobiele bronnen

In navolgende tabel 4.1 staat een overzicht van de vervoersbewegingen op het inrichtingsterrein in de representatieve situatie.

Aan-/afvoer vrachtwagens

Conform het in Journaal Geluid gepubliceerd artikel van Peutz 'Geluidemissie van langzaam rijdende vrachtwagens' (maart 2019, nummer 1) is voor het bronvermogen van een langzaam wegrijdende vrachtwagen $L_w = 98$ dB(A) representatief aangezien de snelheid maximaal 15 km/uur zal kunnen bedragen. Maximale geluidniveaus als gevolg van het ontluchten van remmen zijn bij vergelijkbare projecten vastgesteld op een verhoging van 10 dB op het bronvermogen.

Aan-/afvoer personenauto's

Voor het bronvermogen van een wegrijdende personenauto is $L_w = 87$ dB(A) representatief. Piekverhogingen zijn met name afkomstig van het dichtslaan van portieren. Bij vergelijkbare projecten zijn deze piekniveaus vastgesteld op een verhoging van 9 dB op het bronvermogen.

Gebruik winkelwagentjes

Uit archiefgegevens blijkt dat voor het bronvermogen van lopen met een stalen winkelwagentje over klinkers $L_w = 81$ dB(A) representatief is. Piekverhogingen zijn vastgesteld op een verhoging van 8 dB op het bronvermogen. De winkelwagentjes zijn gemodelleerd middels 1 mobiele bron die het gehele terrein bedekt. Worst-case is ervan uitgegaan dat de winkelwagentjes allemaal de gehele route rijden. Voor de snelheid is 3 km/uur aangehouden. Voor het in elkaar schuiven van winkelwagentjes is een extra piekbron geplaatst nabij het verzamelpunt. Het niveau hiervan bedraagt volgens archiefgegevens 106 dB(A). In onderhavige situatie is echter uitgegaan van een 3 dB lager niveau, aangezien het verzamelpunt zowel overdekt als omgeven is door schermen. Een dergelijke behuizing is niet kierdicht maar zorgt wel voor afscherming. Voor de afscherming vanwege de overkapping geldt dat dit niet gemodelleerd kan worden met de van toepassing zijnde berekeningsmethode.

Tabel 4.1: Voertuigbewegingen op het inrichtingsterrein

vervoersbeweging in de representatieve situatie	bron-nummer	bronvermogens		aantal aan- en afvoer voertuigen		
		L _w	L _{w,max}	dag	avond	nacht
vrachtwagens						
broodwagen	mb01	98	108	-	-	1
kruidenierswagen				1	-	-
diepvrieswagen				3	-	-
personenauto's						
klanten (900 per dag, 80% met auto)	mb03	87	96	660	60	-
personeel	mb04 ¹⁾	87	96	6	6	1
winkelwagens (staal)						
winkelwagens (voor 50% van de klanten)	mb05	81	89/103	410	40	-

Opmerking tabel 4.1:

1) Dit betreft retourbewegingen, derhalve zijn in het model dubbele aantallen ingevoerd.

4.3 Objecten

In bijlage 3 zijn de objecten grafisch weergegeven. In bijlage 4B zijn de bijbehorende invoergegevens weergegeven.

Voor de onmiddellijke omgeving van de inrichting is gebruik gemaakt van een akoestisch model in Geomilieu, versie 5.21. Alle relevante gebouwen zijn als rechthoekige of polygone objecten ingevoerd met een hoogte ten opzichte van het maaiveld. Voor de gebouwen geldt een profielcorrectie van 0 dB (geen correctie) en een reflectiefactor van 0,8.

De onmiddellijke omgeving van de inrichting is als zacht (bodemfactor 1,0) in rekening gebracht, met uitzondering van de ingevoerde bodemgebieden, waarvoor een bodemfactor 0,0 (akoestisch hard) gehanteerd is.

Uit tussenberekeningen is gebleken dat zonder aanvullende voorzieningen niet aan de gestelde eisen voldaan kan worden ter plaatse van zowel de beoogde zorgwoningen als bestaande woningen. Derhalve zijn twee geluidschermen gemodelleerd. Eén aan de rand van de parkeerplaats

van de supermarkt, aan de zijde van de zorgwoningen, en één direct ten zuidoosten aan de hellingbaan van het overdekte losperron (zie bijlage 3). De geluidschermen hebben respectievelijk een lengte van circa 60 en 28 meter en een hoogte van respectievelijk 3 en 2 meter. De akoestisch harde geluidschermen dienen uitgevoerd te worden met een minimale massa van 10 kg/m^2 en zonder gaten of kieren (kierdicht).

4.4 Ligging van de beoordelingspunten

In bijlage 3 is de ligging van de beoordelingspunten weergegeven. In bijlage 4B zijn de invoergegevens hiervan weergegeven. De relevante beoordelingspunten zijn gelegen op de gevels van de nieuw te bouwen appartementen en zorgwoningen alsmede op gevels van de nabijgelegen woningen van derden rondom de inrichting aan de Dorpsstraat 707.

De immissieniveaus op de gevels van de nieuwe zorgwoningen en omliggende woningen van derden zijn bepaald op een standaardhoogte van 1,5 meter boven maaiveld gedurende de dagperiode en 5 meter boven maaiveld voor de avond- en nachtperiode. Voor alle punten is gerekend exclusief gevelreflectie (invallend geluidniveau).

5 Resultaten

5.1 Vanwege de inrichting

Teneinde voldoende inzicht te verkrijgen in de aangevraagde situatie is de rekensituatie in de representatieve situatie nader beschouwd. In bijlage 4C en 4D zijn respectievelijk de rekenresultaten opgenomen van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximale geluidniveau (L_{Amax}). In navolgende tabel 5.1 zijn de rekenresultaten samengevat weergegeven.

Tabel 5.1: Rekenresultaten (na realisatie van twee geluidschermen)

tabel 3.1: rekenresultaten (na realisatie van twee geluidschermen)							
toetspunt	toetshoogte	geluidniveaus [dB(A)]					
		dagperiode		avondperiode		nachtperiode	
		L _{Ar,LT}	L _{Amax}	L _{Ar,LT}	L _{Amax}	L _{Ar,LT}	L _{Amax}
nieuwe zorgwoningen							
t01 t/m t04	alle	≤ 45	≤ 65	≤ 40	≤ 60	≤ 35	≤ 55
t05	1,5				63		
	5,0				64		
t06	1,5				63		
	5,0				65		
t07 en t08	1,5				62		
	5,0				64		
t09	1,5				≤ 60		
	5,0				62		
t10 en t12	1,5				61		
	5,0				63		
t11	1,5				≤ 60		
	5,0				61		
t13	1,5				61		
	5,0				63		
t14 en t15	1,5				≤ 60		
	5,0				62		
t16 en t17	1,5				≤ 60		
	5,0				61		
t18 en t19	alle				≤ 60		
t20	1,5				≤ 60		
	5,0				61		
t21	alle				≤ 60		
t22 t/m t24	1,5				≤ 60		
	5,0				62		
t25	1,5				≤ 60		
	5,0				61		
t26 t/m t30	alle				≤ 60		
t31	1,5	≤ 45	≤ 65	≤ 40	≤ 60	≤ 35	≤ 55
	5,0	47		42			
t32	alle	≤ 45		≤ 40			
t33 en t34	1,5	≤ 45		≤ 40			
	5,0	46		41			

Vervolg tabel 5.1: Rekenresultaten (na realisatie van twee geluidschermen)

Vervolg tabel B17: Rekenresultaten (na reïnsatie van twee geluidsenheden)

toetspunt	toetshoogte	geluidsniveaus [dB(A)]					
		dagperiode		avondperiode		nachtperiode	
		L _{Ar,LT}	L _{Amax}	L _{Ar,LT}	L _{Amax}	L _{Ar,LT}	L _{Amax}
nieuwe zorgwoningen							
t35	1,5	≤ 45	≤ 65	≤ 40	≤ 60	≤ 35	≤ 55
	5,0	47		42	≤ 60		
t36	1,5	≤ 45		≤ 40	≤ 60		
	5,0	46		≤ 40	61		
t37 t/m t40	alle	≤ 45		≤ 40	≤ 60		
woningen derden							
t41 t/m t57	alle	≤ 45	≤ 65	≤ 40	≤ 60	≤ 35	≤ 55
t58	alle						58
t59	1,5						56
	5,0						58
t60 t/m t62	alle						≤ 55

Uit vorenstaande tabel blijkt dat na de realisatie van beide voornoemde geluidschermen een akoestisch verantwoord woon- en leefklimaat voor alle woningen kan worden gegarandeerd.

5.2 Toepassing van het BBT-principe

Het bevoegd gezag dient bij het beoordelen van de akoestische situatie na te gaan of de aangevraagde (geluid)situatie voldoet aan het BBT-principe.

Aangezien de geluidemissie van de bij de inrichting aanwezige geluidbronnen, met name de personen- en vrachtauto's van derden, is gebaseerd op de huidige stand der techniek, kan worden gesteld dat het redelijkerwijs niet mogelijk is de geluiduitstraling van deze bronnen verder te verminderen. Rekening houdend met de logistiek binnen de grenzen van het terrein is het evenmin mogelijk om middels het kiezen van een andere rijroute en geluidafscherming de geluidafstraling naar de omgeving te verminderen.

Ter afscherming van de zorgwoningen is een geluidscherm gemodelleerd aan de rand van de parkeerplaats van de supermarkt, aan de zijde van de zorgwoningen. Ter afscherming van de overige woningen is direct ten zuidoosten aan de hellingbaan van het overdekte losperron een geluidscherm gemodelleerd. De geluidschermen hebben respectievelijk een lengte van circa 60 meter en 28 meter en een hoogte van respectievelijk 3 en 2 meter. De akoestisch harde geluidschermen dienen uitgevoerd te worden met een minimale massa van 10 kg/m² en zonder gaten of kieren (kierdicht).

Voorts zijn er geen maatregelen denkbaar de geluiduitstraling verder terug te brengen. Gezien het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat de beschouwde situatie derhalve voldoet aan het BBT-principe.

5.3 Vanwege het verkeer van en naar de inrichting

Met betrekking tot indirecte hinder van het verkeer van en naar de inrichting kan gesteld worden dat alle voertuigbewegingen plaats vinden via de Noorderveenweg (binnen de bebouwde kom). Voor de snelheid is, gezien de afstand van de uitrit tot de maatgevende woningen, 25 km/uur aangehouden voor zowel de personenauto's als de vrachtwagens. Naar verwachting wordt het verkeer binnen 50 meter van de rotonde opgenomen in het reguliere verkeer. In bijlage 5 is middels een berekening aangetoond dat in de beschouwde bedrijfssituatie kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde.

6 Samenvatting en conclusies

In opdracht van Bart de Jong Projectontwikkeling is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidemissie van de nieuw op te richten inrichting aan de Dorpsstraat 707 te Assendelft. Het bouwplan bestaat uit een supermarkt met daar tegenover een aantal zorgwoningen. Onderhavig onderzoek betreft de geluidemissie van de activiteiten en werkzaamheden binnen de supermarkt. Voor de realisatie van het plan dient een juridisch-planologische procedure te worden doorlopen.

Als hulpmiddel voor de inpassing van bedrijvigheid in haar fysieke omgeving of van gevoelige functies nabij bedrijven, heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de brochure 'Bedrijven en milieuzonering', editie 2009 (verder: VNG-uitgave) uitgebracht. In deze VNG-uitgave is een indicatieve bedrijvenlijst opgesteld. Deze bedrijvenlijst geeft richtafstanden, gebaseerd op de omgevingskwaliteit zoals die wordt nagestreefd in een 'rustige woonwijk'. De omgeving van het plangebied kan echter aangemerkt worden als gebiedstype 'gemengd gebied' waardoor de richtafstand met één afstandsstap kan worden verlaagd. Voor de supermarkt resulteert dit in een richtafstand van 0 meter (in plaats van de oorspronkelijke 10 meter voor een 'rustige woonwijk').

Tussen de supermarkt en de zorgwoningen is echter een autoparkeerterrein gelegen. Dit betreft geen inrichting maar een parkeerterrein dat hoofdzakelijk door bezoekers van de supermarkt zal worden gebruikt. Voor 'Autoparkeerterreinen, parkeergarages' (zijnde een inrichting) geldt, in een 'gemengd gebied', een richtafstand van 10 meter. Aan deze richtafstand wordt niet voldaan. Derhalve dient een akoestisch onderzoek industrielawaai te worden uitgevoerd om enerzijds aan te tonen dat ter plaatse van zowel de nieuw zorgwoningen als bestaande omliggende woningen een goed woon- en leefklimaat is gewaarborgd en anderzijds dat de betreffende supermarkt niet belemmerd wordt in haar functioneren.

Uit het onderzoek blijkt dat twee geluidschermen (maatregelen) dienen te worden gerealiseerd. Eén aan de rand van de parkeerplaats van de supermarkt aan de zijde van de zorgwoningen en één direct ten zuidwesten aan de hellingbaan van het overdekte losperron. De geluidschermen hebben respectievelijk een lengte van circa 60 en 28 meter en een hoogte van respectievelijk 3 en 2 meter. De akoestisch harde geluidschermen dienen kierdicht uitgevoerd te worden met een minimale massa van 10 kg/m².


Uitgaande van het toepassen van bovenstaande maatregelen kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

- de beschouwde situatie voldoet aan het BBT-principe daar er redelijkerwijs, behalve voornoemde maatregelen, geen aanvullende doelmatige maatregelen te treffen zijn om de geluidbelasting in de omgeving verder terug te dringen.
- met betrekking tot het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) kan worden gesteld dat in de nieuwe situatie voldaan kan worden aan de gestelde geluidgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde voor gemengd gebied (stap 2).
- met betrekking tot de maximale geluidniveaus ($L_{A,max}$) kan gesteld worden dat in de nieuwe situatie voldaan kan worden aan de gestelde geluidgrenswaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde voor gemengd gebied (stap 2).

- voor de indirecte hinder van het verkeer van en naar de supermarkt geldt dat er kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde behorende bij stap 2 van het stappenplan uit de VNG-uitgave.
- de supermarkt voldoet zowel ter plaatse van de bestaande woningen van derden als de nieuwe zorgwoningen aan de geluideisen van het Activiteitenbesluit. Deze eisen komen overeen met de geluideisen bij stap 2 van het stappenplan uit de VNG-uitgave.

In onderliggend rapport zijn de geluidniveaus tijdens de representatieve situatie berekend en getoetst aan de gestelde geluideisen. Op basis van de resultaten (inclusief de realisatie van een tweetal geluidschermen) kan worden gesteld dat ter plaatse van zowel de omliggende bestaande woningen als de nieuwe zorgwoningen een akoestisch goed woon- en leefklimaat is gewaarborgd en er akoestisch gezien sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Voor wat betreft het aspect geluid zijn er derhalve geen bezwaren de bestemmingsplanwijziging door te voeren.

BIJLAGE 1:

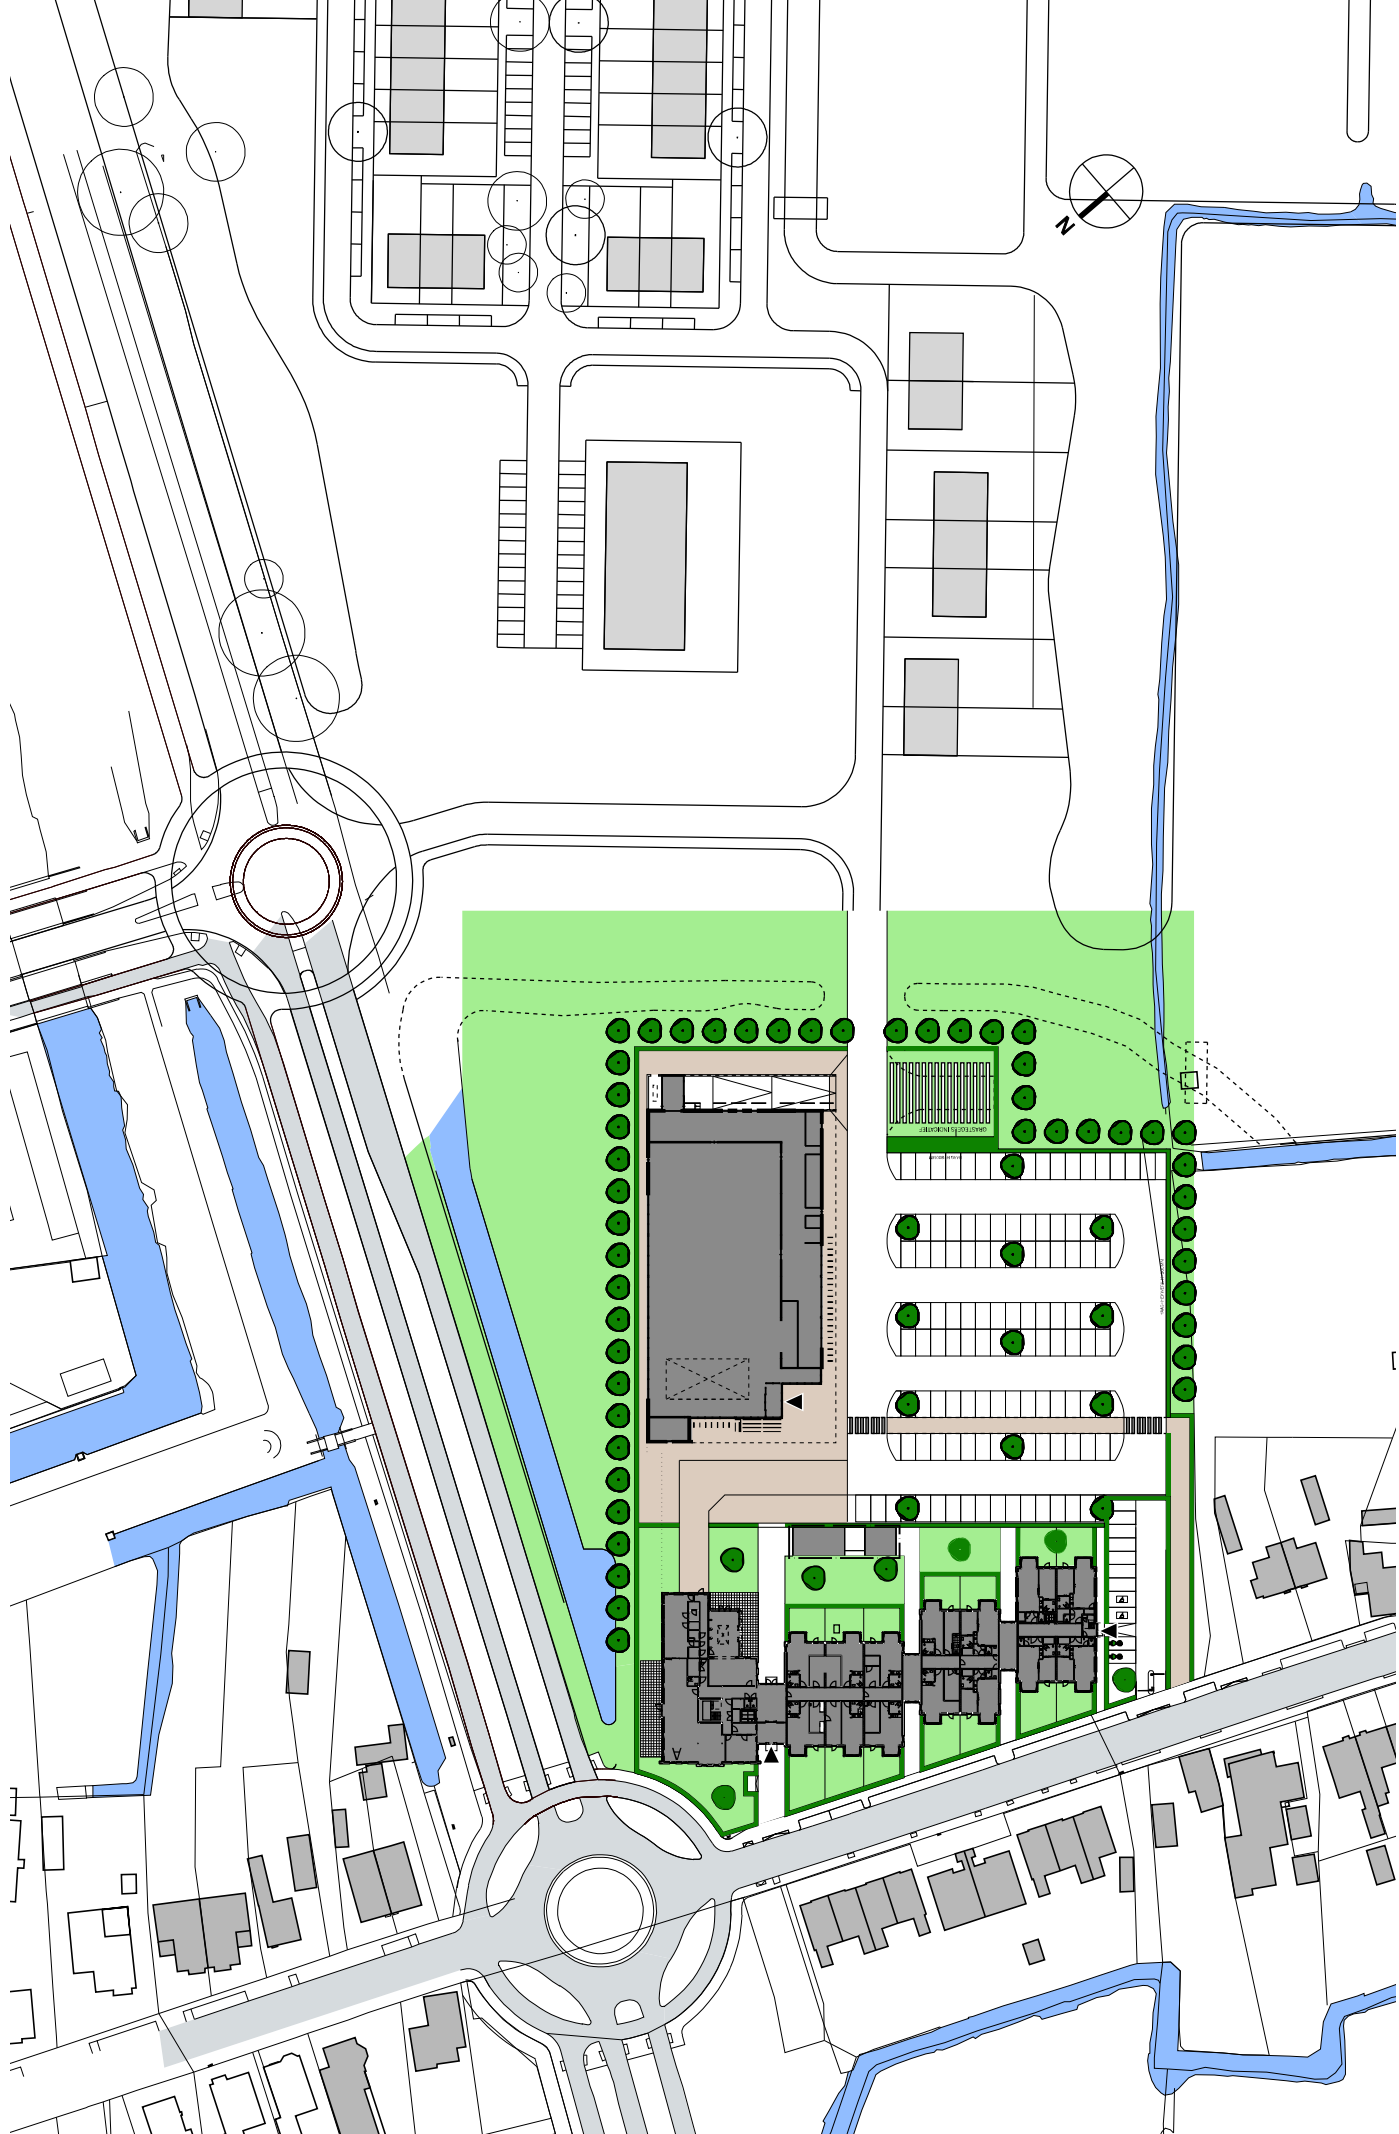

Situatie gewijzigd - nieuw plan met aansluiting Overhoeken indicatief





Terrein van der Gragt Assendelft


2337 / Stedenbouwkundig onderzoek

3 oktober 2019 / 1:1000



BIJLAGE 2:

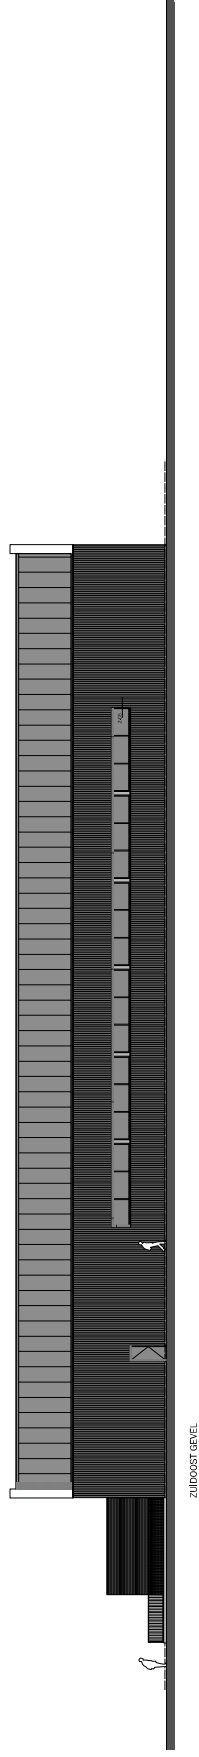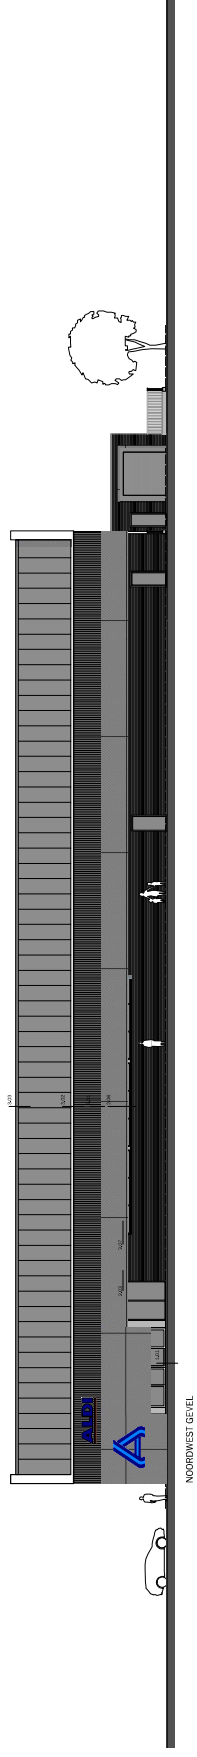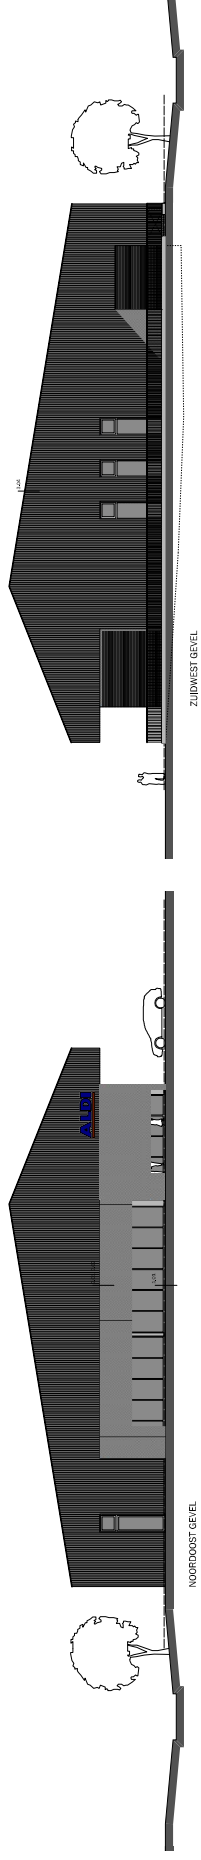[illegible]

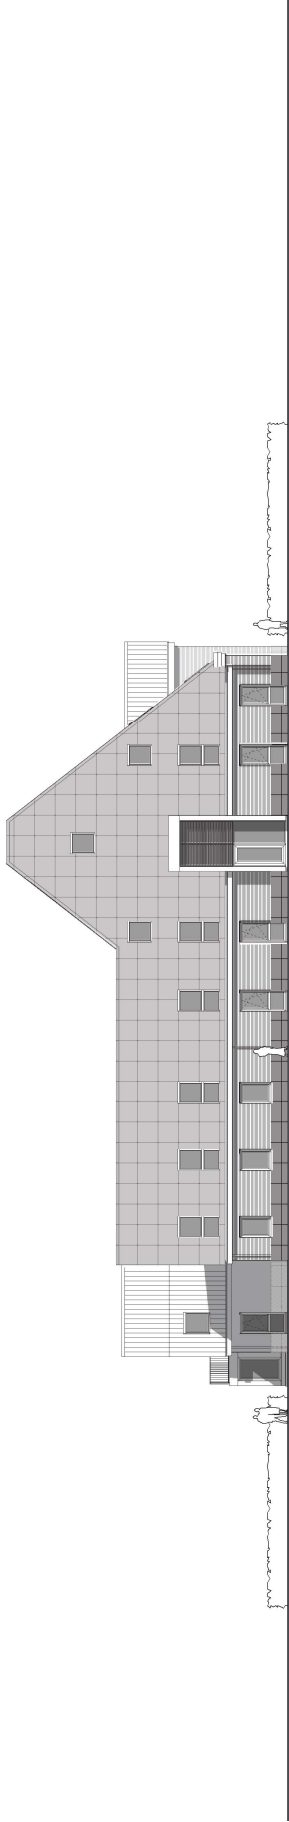


NOORDOOST GEVEL




NOORDWEST GEVEL



ZUIDOOST GEVEL

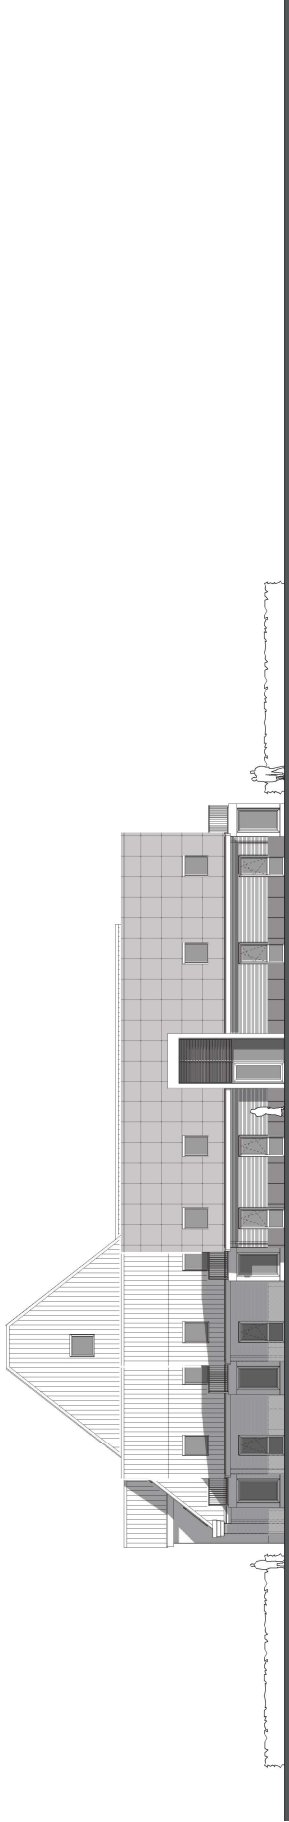



ZUIDWEST GEVEL





OPDRACHTGEVER VAN DER GRAGT BEKEER BV		TECHNISCH NAAM	DEFINITIEF ONTWERP
PROJECT	HERONTWIKKELING TERREIN VAN DER GRAGT BEKEER BV 2000-2001 ZORGBOUW ASSENDELFT	ONTWERPER	GEVELARCHITECTEN
LOCATIE		TECHNISCH NAAM	2337-A-3200
DATA	3 MEI 2019	WERKPLAAT	
BEHAL	1. LEO	A	
OVERNAME	INCL. ONTWERP	B	
STATUS	OPDRACHT	C	
ONTWERP		D	
ONTWERP			
AAN <		STATIONSHAVEN 21	
FGG ARCHITECTEN AAN DE ZAAI		1541LE KOOIS AAN DE ZAAI	
		075 647 48 99	
		WWW.FGGARCHITECTEN.NL	


BIJLAGE 3:

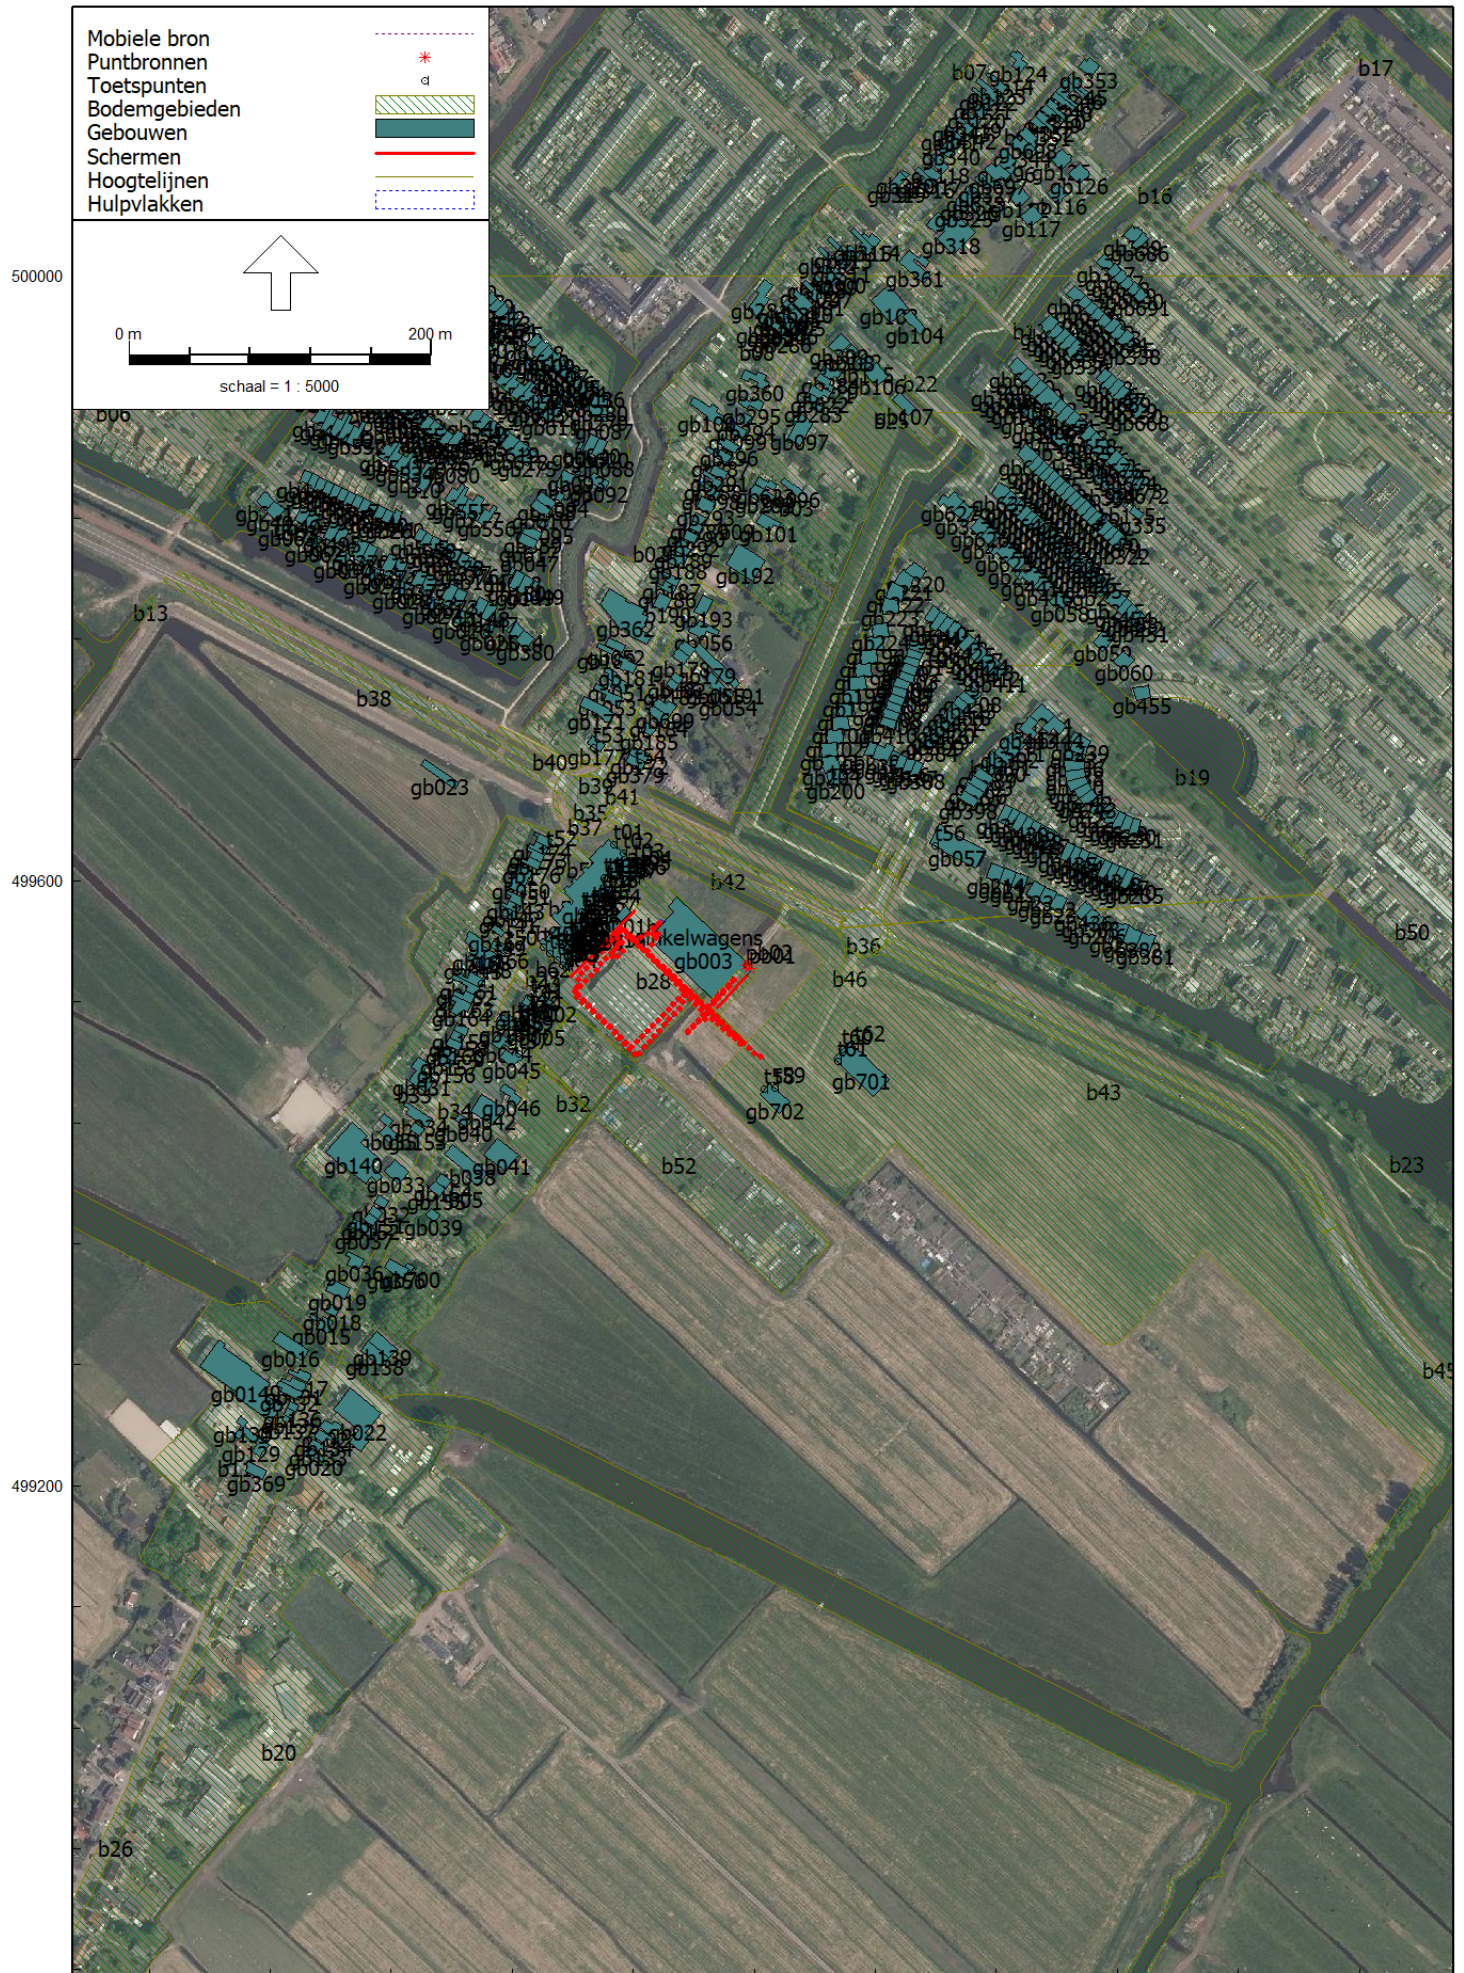

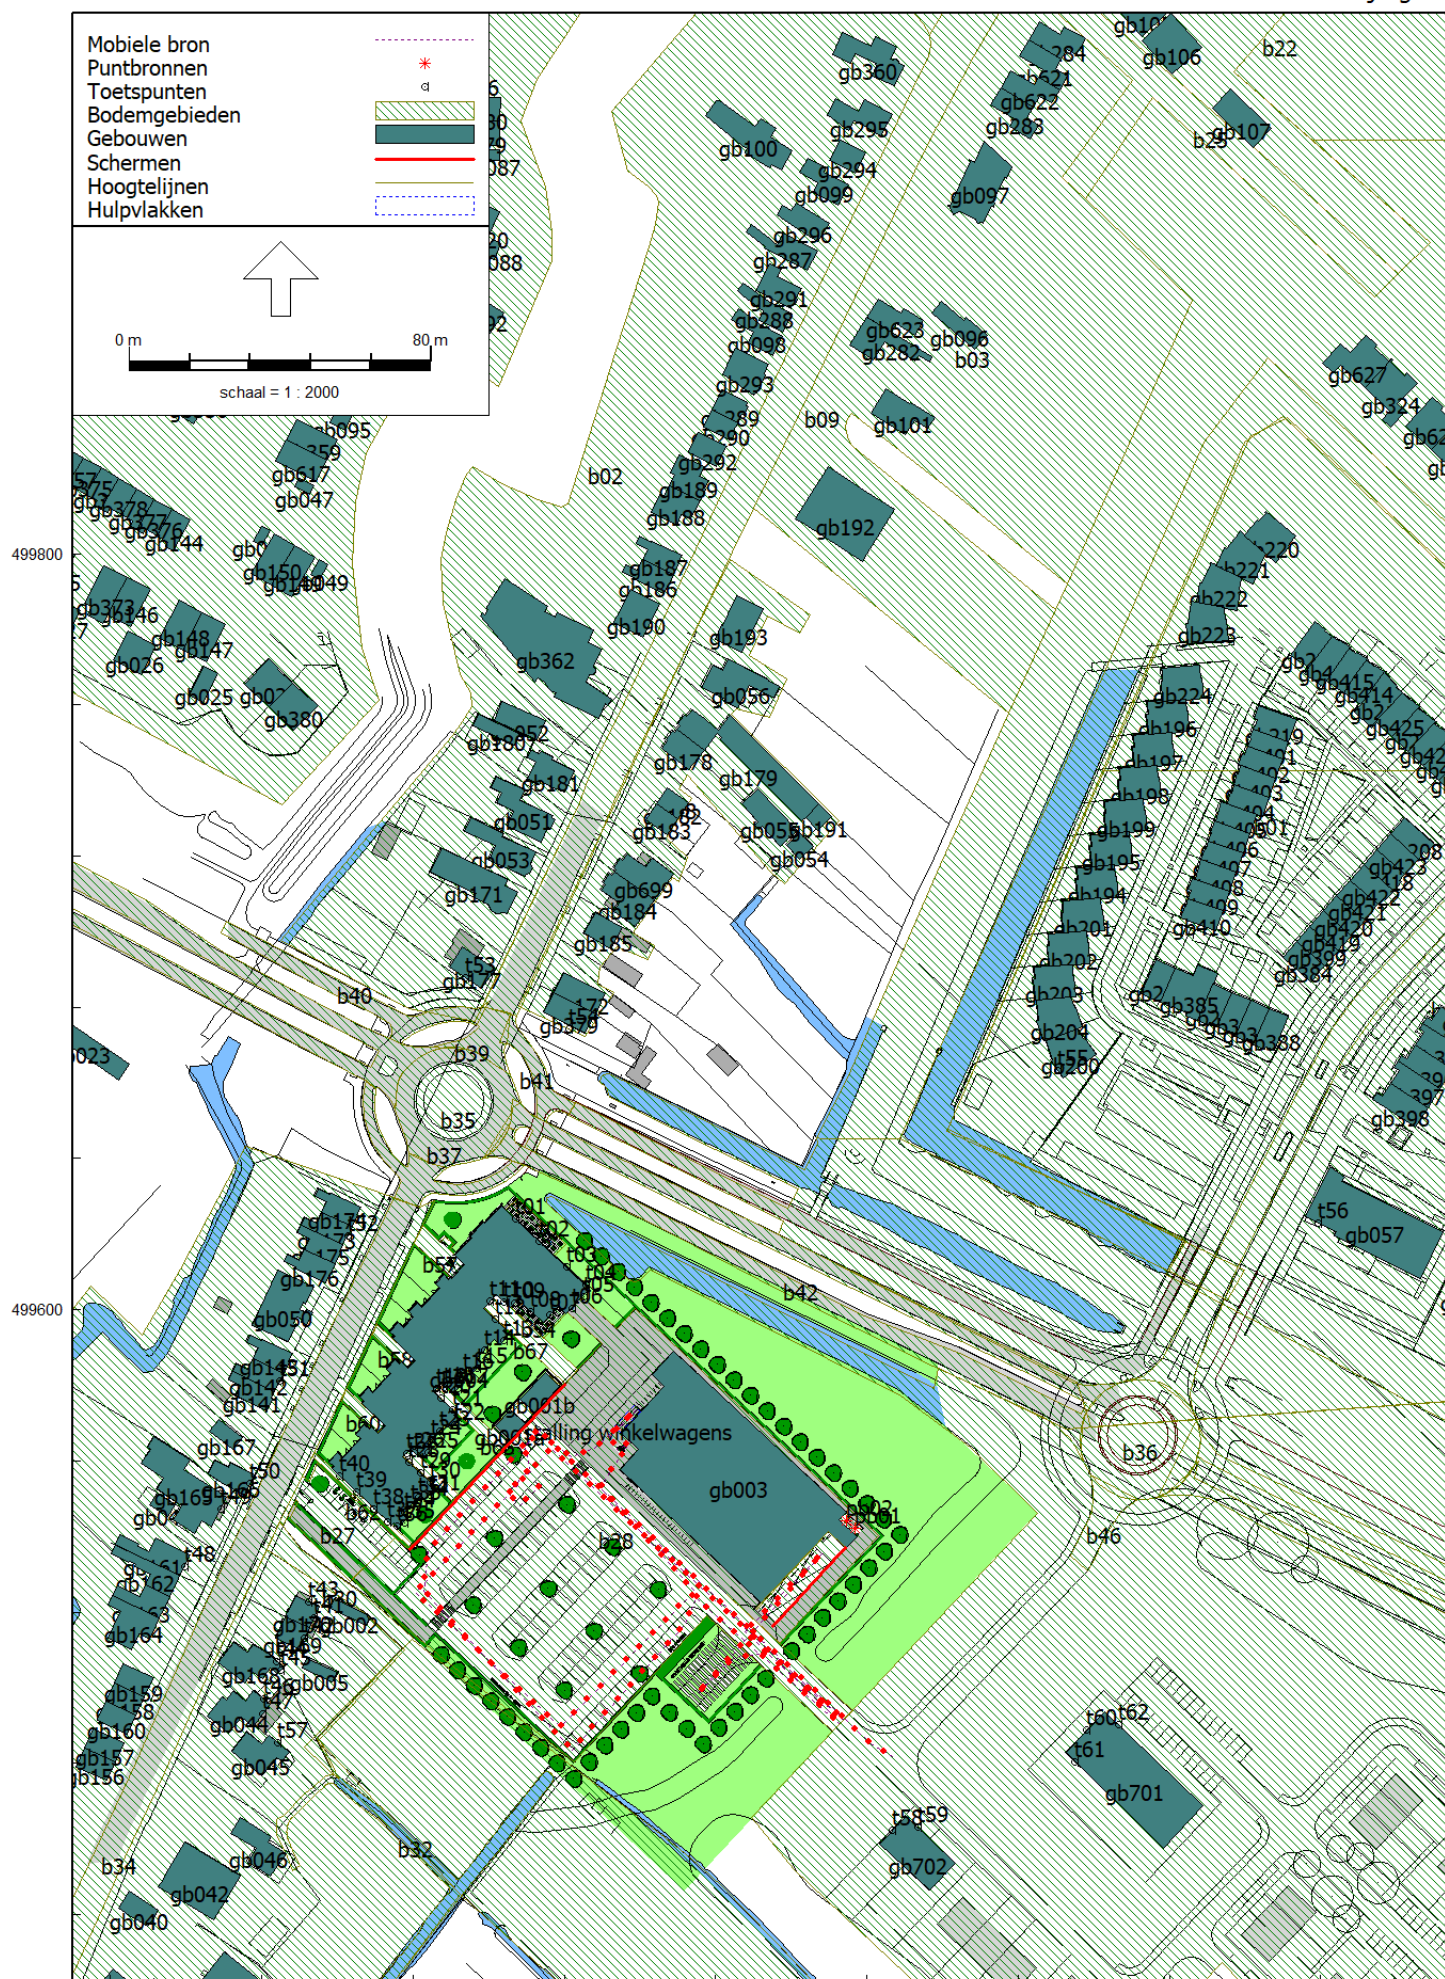




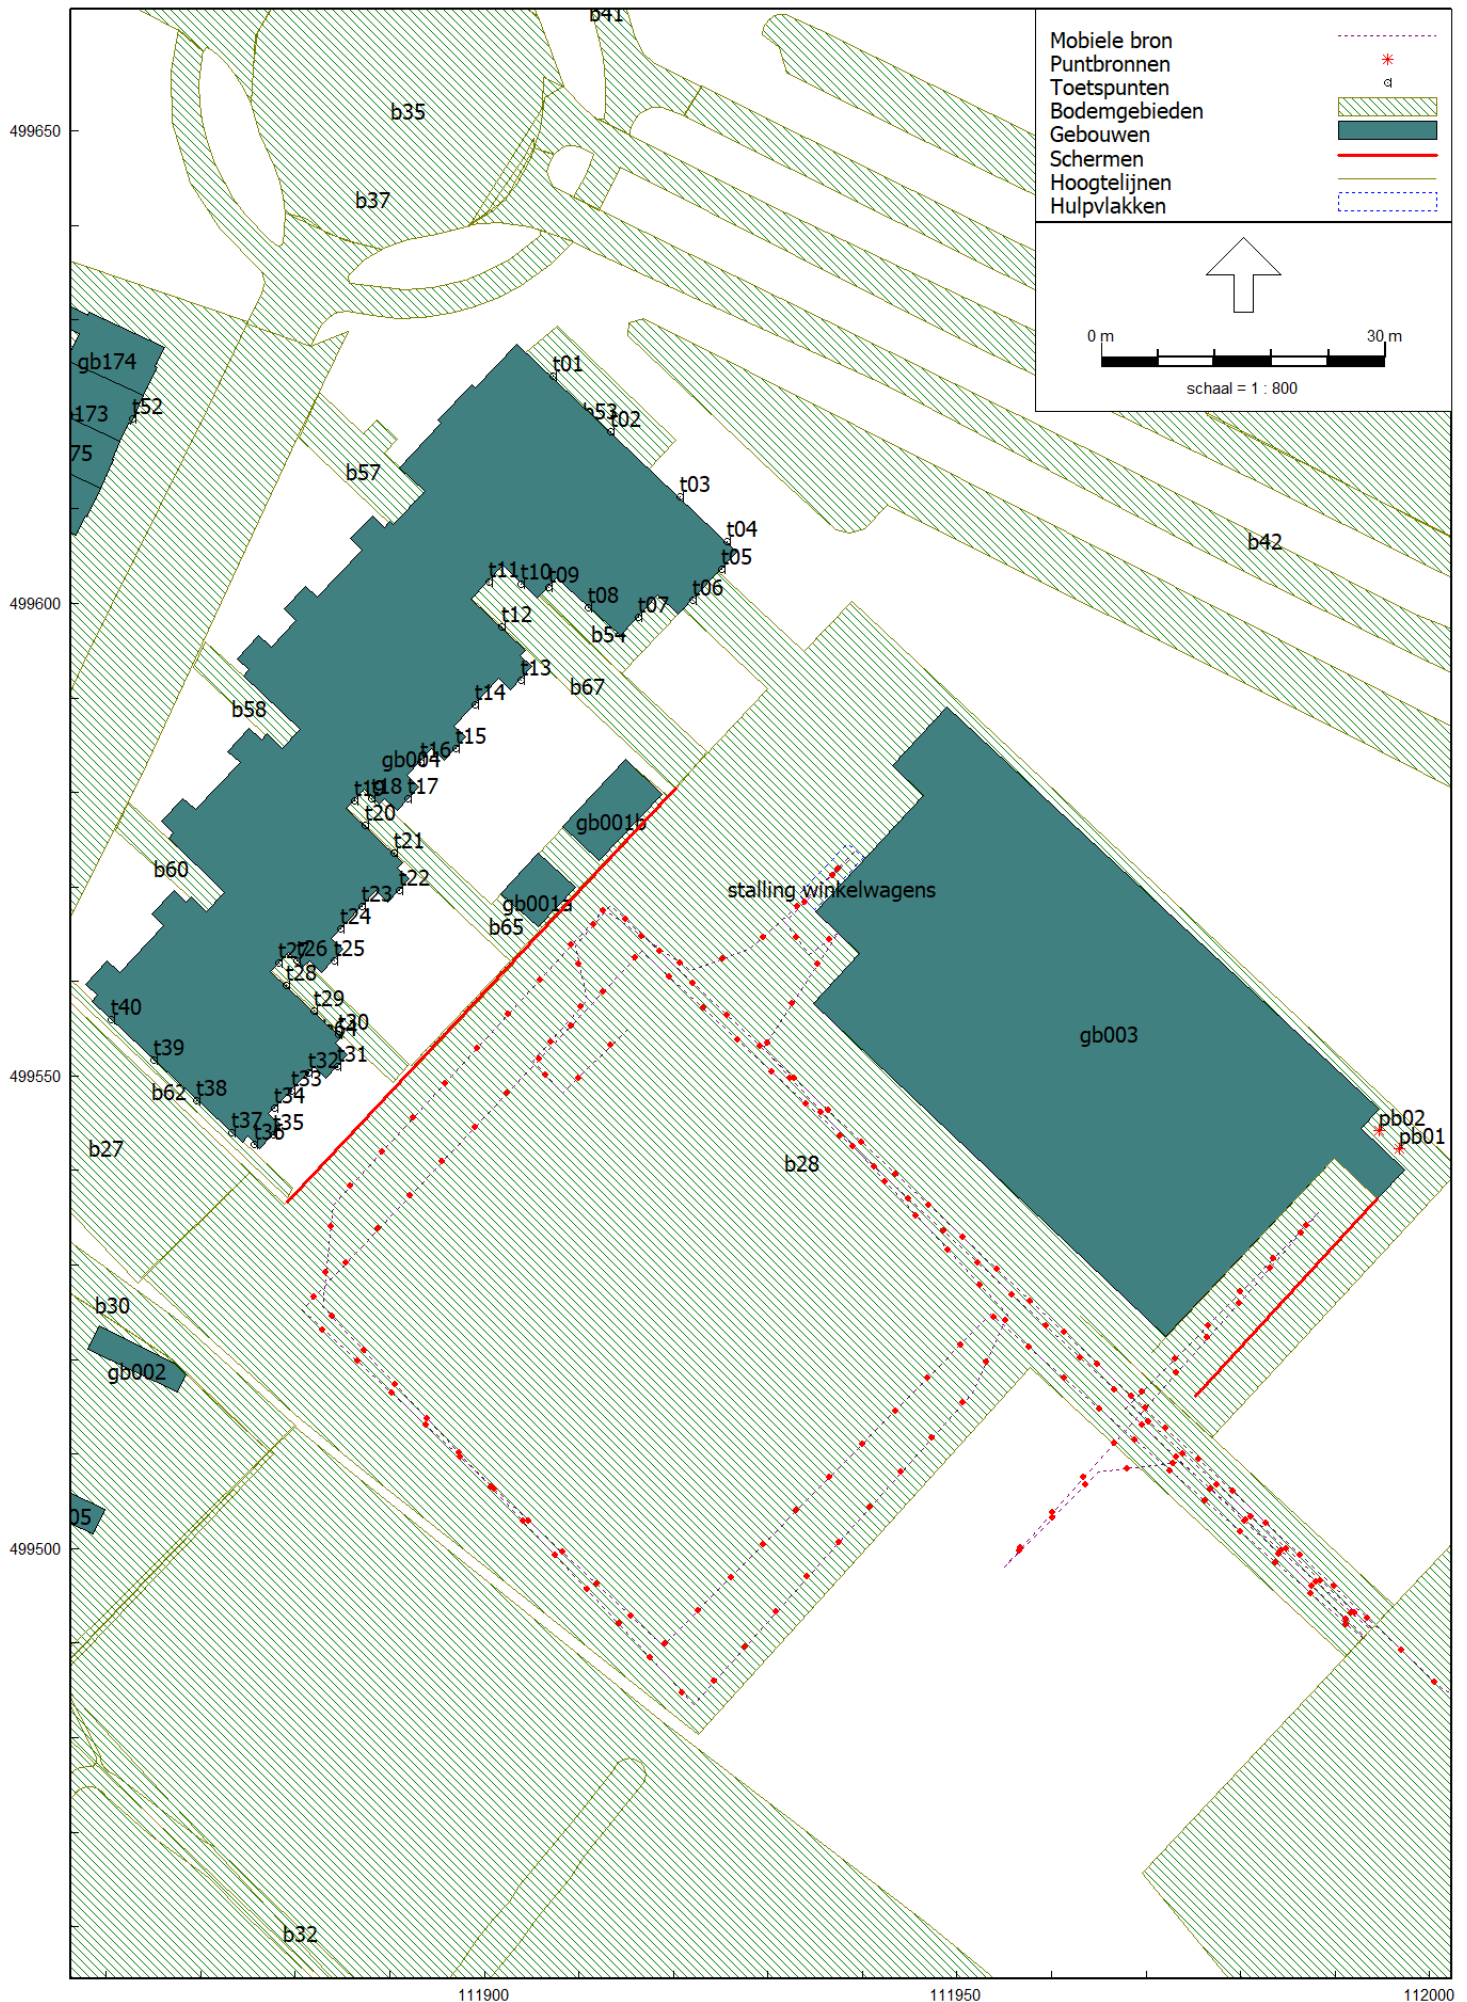




Model maximale niveaus.

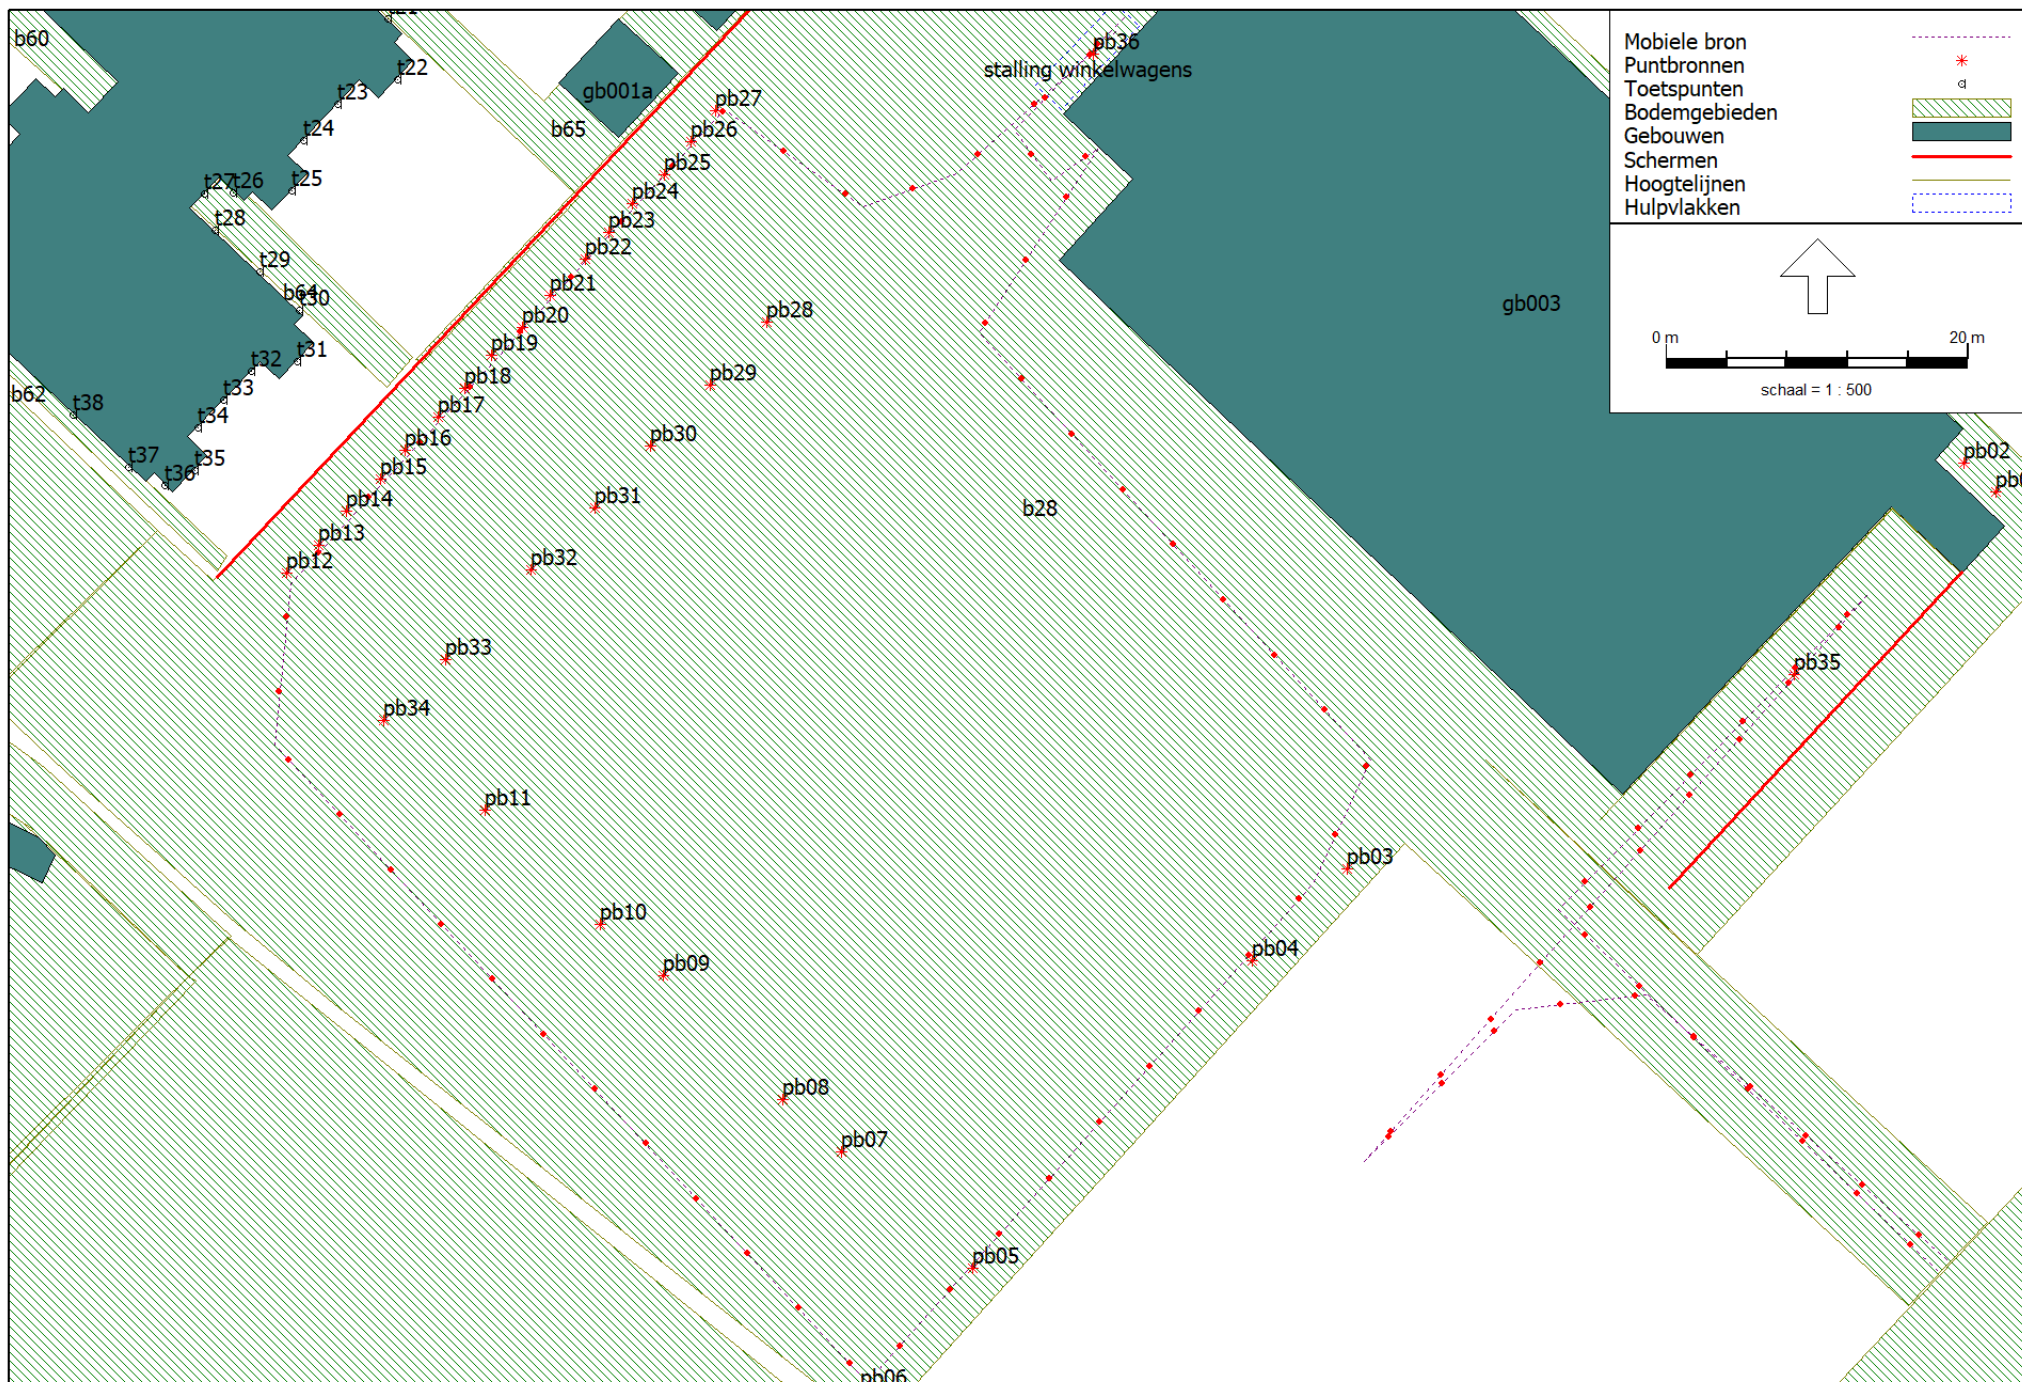

Grafische weergave akoestisch model

Legenda

-  bodemgebied
-  gebouwen
-  mobiele bron
-  puntbron
-  toetspunt

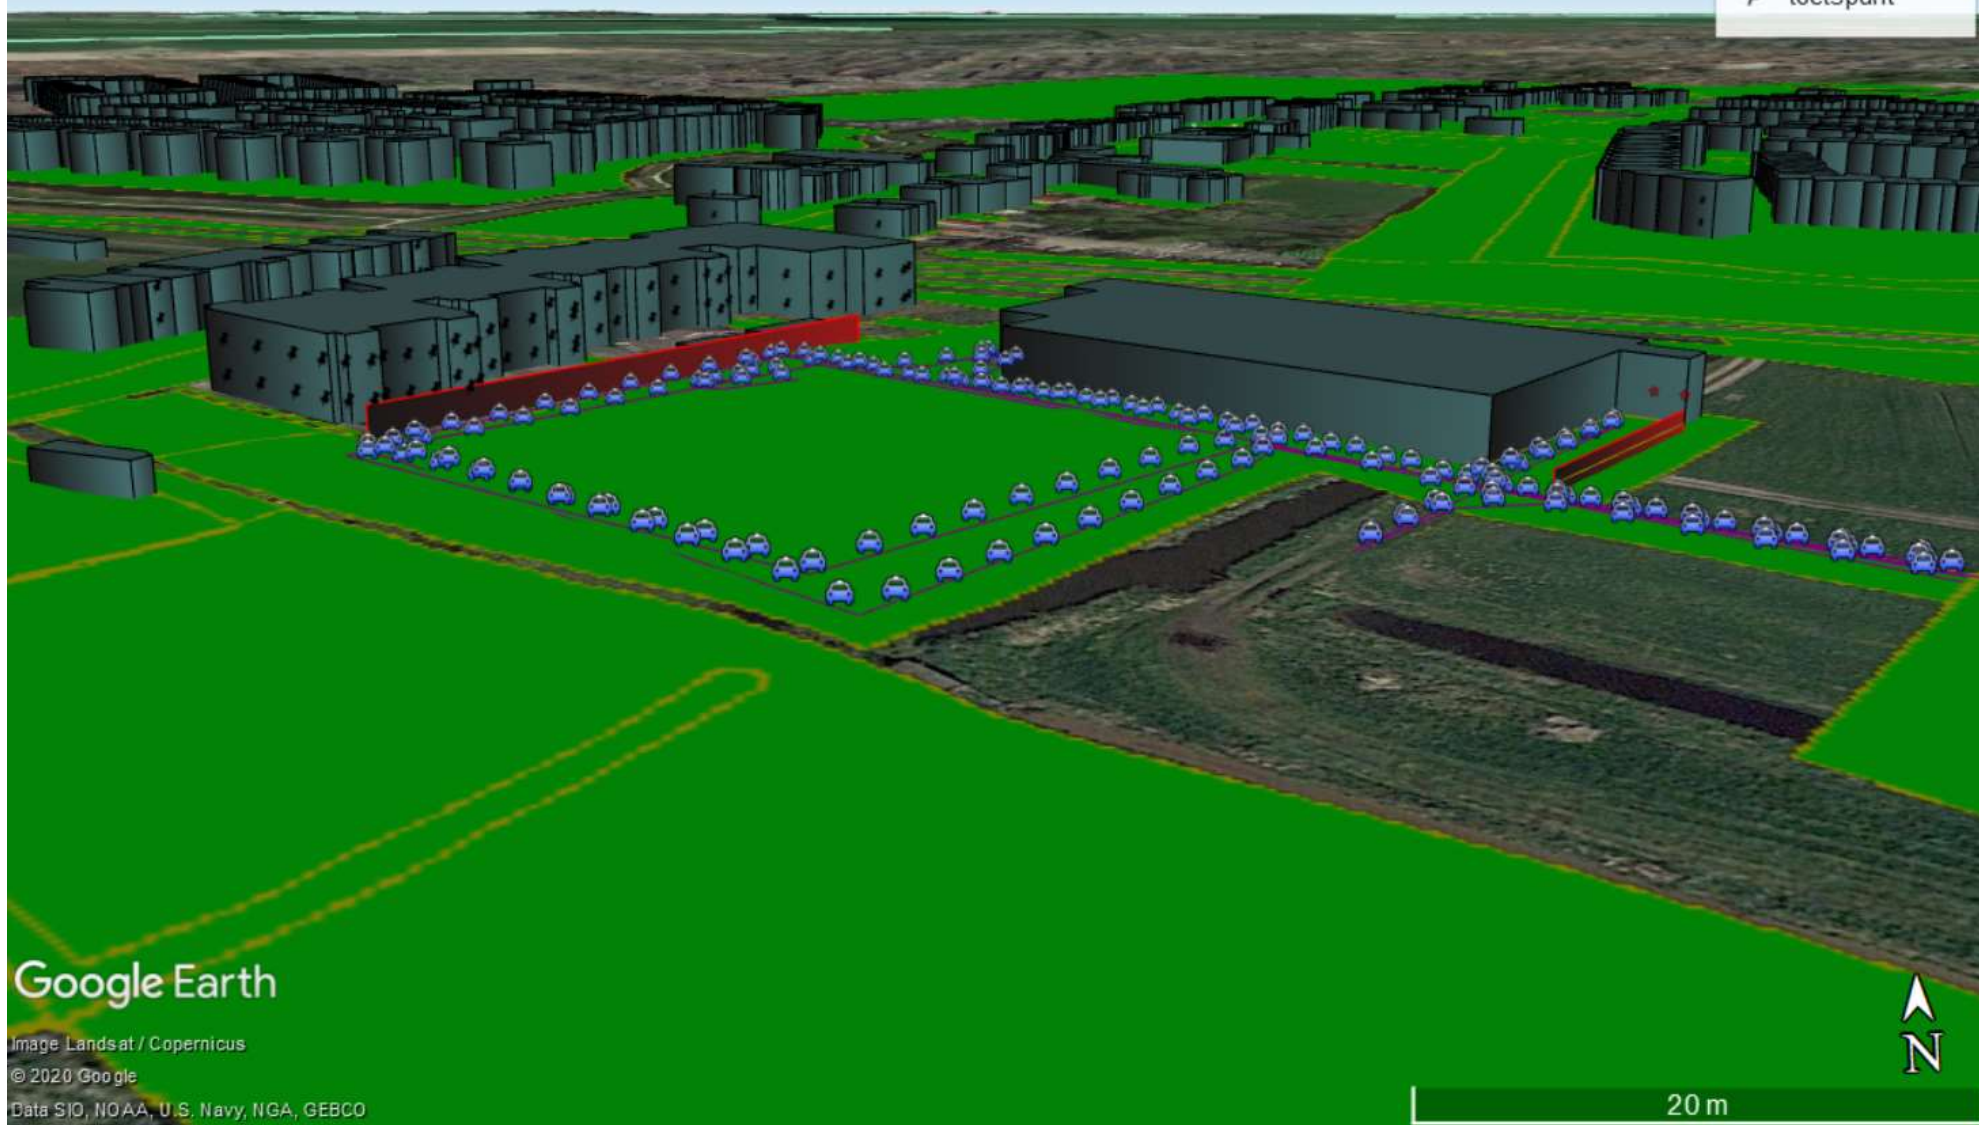

BIJLAGE 4:

BIJLAGE 4A:

Geluidbron	Type	Totaal dB(A)	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Opmerking	Bureau
Bronvermogens vrachtwagen OPTREKKEND + RIJDEN CONSTATE Snelheid													Peutz Peutz Ulehake
stationair	LWeq	95,1	65,4	78,4	80,4	85,6	88,5	90,8	87,9	81,2	69,2		
15 km/uur	LWeq	98,3	64,7	75,4	82,0	86,2	91,1	94,2	92,3	86,2	75,7		
piekniveau wegrijden vrachtwagen	Lmax	107,9	73,0	86,0	92,0	96,0	100,0	104,0	102,0	95,0	91,0		
Bronvermogens WEGRIJBEGING personenautos vanaf terrein -> openbare weg													DvL DvL DvL
achterruit oprit opdraaien, 0-10 km/uur	LWeq	89,7	47,7	69,5	72,6	77,3	78,2	84,9	84,9	81,6	73,0		
voorruit oprit oprijdm 0-10 km/uur	LWeq	86,3	55,0	73,5	70,4	77,7	76,7	81,5	79,3	76,7	70,6		
voorbij rijden 10 km/uur	LWeq	76,6	45,0	60,0	61,0	66,3	68,3	72,0	69,9	67,1	61,3		
gemiddeld:		86,7	51,3	70,3	70,1	75,9	76,0	81,9	81,3	78,2	70,4		
Bronvermogens piekniveaus DICHTSLAAN PORTIEREN, dichtslaan													DvL
piekverhoging t.o.v. WEGRIJBEGING													
Lege winkelwagen	LWeq	82,0	34,5	43,6	52,7	54,6	65,5	70,3	73,9	77,9	77,5	klinkers, LAmex +7 klinkers, LAmex +8 LAmex +8	Tritium Tritium Tritium
Volle winkelwagen	LWeq	80,0	31,4	40,3	51,7	52,5	55,8	61,6	70,2	76,6	76,2		
Gemiddelde van 2		81,1	33,2	42,3	52,2	53,7	62,9	67,8	72,4	77,3	76,9		
Lege winkelwagen terugzetten													
	Lwmax	106,1	58,2	67,3	77,2	78,7	87,9	92,8	97,4	102,3	101,9		
condensor dagperiode	LWeq	65,0		44,8	49,9	56,4	59,8	60,0	57,2	51,0	42,9		
condensor 'nachtstand'	LWeq	49,0		28,8	33,9	40,4	43,8	44,0	41,2	35,0	26,9		

BIJLAGE 4B:

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau

Model eigenschap

Omschrijving	langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
Verantwoordelijke	RV
Rekenmethode	#2 Industrielawaai IL

Aangemaakt door	MF op 29-9-2016
Laatst ingezien door	rvdv op 20-11-2020
Model aangemaakt met	Geomilieu V4.01

Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja

Rapport: Groepenbeheer
Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
industrielawaai november 2020 - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b01	Oeverlijn/Landblauw
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b02	Overig bodem gebruik
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b03	Overig bodem gebruik
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b04	Overig bodem gebruik
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b05	Overig bodem gebruik
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b06	Overig bodem gebruik
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b07	Overig bodem gebruik
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b08	Straat
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b09	Verh. weg > 7
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b10	Overig bodem gebruik
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b11	Overig bodem gebruik
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b12	Oeverlijn/Landblauw
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b13	Oeverlijn/Landblauw
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b14	Verh. weg > 7
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b15	Overig bodem gebruik
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b16	Oeverlijn/Landblauw
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b17	Overig bodem gebruik
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b18	Oeverlijn/Landblauw
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b19	Oeverlijn/Landblauw
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b20	Overig bodem gebruik
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b21	Oeverlijn/Landblauw
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b22	Overig bodem gebruik
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b23	Oeverlijn/Landblauw
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b24	Overig bodem gebruik
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b25	Straat
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b26	Verh. weg > 7
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b27	bodem plangebied
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b28	bodem plangebied
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b30	bodem plangebied
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b32	water
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b33	Overig bodem gebruik
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b34	Verh. weg > 7
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b35	bodem rotonde
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b36	bodem rotonde
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b37	bodem plangebied
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b38	bodem noorderveenweg
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b39	bodem dorpsstraat
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b40	bodem dorpsstraat
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b41	bodem dorpsstraat
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b42	bodem noordvenweg
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b43	bodem noordvenweg
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b44	bodem waterrijk
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b45	bodem waterrijk
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b46	bodem noorderveenweg
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b47	bodem waterrijk
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b48	bodem noorderveenweg
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b50	Overig bodem gebruik
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b52	Overig bodem gebruik
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b53	hard bodemgebied
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b54	hard bodemgebied
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b57	hard bodemgebied
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b58	hard bodemgebied
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b60	hard bodemgebied
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b62	hard bodemgebied
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b64	hard bodemgebied

Rapport: Groepenbeheer
Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
industrielawaai november 2020 - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b65	hard bodemgebied
(hoofdgroep)	Bodemgebied	b67	hard bodemgebied
(hoofdgroep)	Gebouw	gb001a	bijgebouw
(hoofdgroep)	Gebouw	gb001b	bijgebouw
(hoofdgroep)	Gebouw	gb002	bijgebouw
(hoofdgroep)	Gebouw	gb003	supermarkt
(hoofdgroep)	Gebouw	gb004	gebouw
(hoofdgroep)	Gebouw	gb005	bijgebouw
(hoofdgroep)	Gebouw	gb014	Gebouw import 014
(hoofdgroep)	Gebouw	gb015	Gebouw import 015
(hoofdgroep)	Gebouw	gb016	Gebouw import 016
(hoofdgroep)	Gebouw	gb017	Gebouw import 017
(hoofdgroep)	Gebouw	gb018	Gebouw import 018
(hoofdgroep)	Gebouw	gb019	Gebouw import 019
(hoofdgroep)	Gebouw	gb020	Gebouw import 020
(hoofdgroep)	Gebouw	gb021	Gebouw import 021
(hoofdgroep)	Gebouw	gb022	Gebouw import 022
(hoofdgroep)	Gebouw	gb023	Gebouw import 023
(hoofdgroep)	Gebouw	gb024	Gebouw import 024
(hoofdgroep)	Gebouw	gb025	Gebouw import 025
(hoofdgroep)	Gebouw	gb026	Gebouw import 026
(hoofdgroep)	Gebouw	gb027	Gebouw import 027
(hoofdgroep)	Gebouw	gb028	Gebouw import 028
(hoofdgroep)	Gebouw	gb029	Gebouw import 029
(hoofdgroep)	Gebouw	gb030	Gebouw import 030
(hoofdgroep)	Gebouw	gb031	Gebouw import 031
(hoofdgroep)	Gebouw	gb032	Gebouw import 032
(hoofdgroep)	Gebouw	gb033	Gebouw import 033
(hoofdgroep)	Gebouw	gb034	Gebouw import 034
(hoofdgroep)	Gebouw	gb035	Gebouw import 035
(hoofdgroep)	Gebouw	gb036	Gebouw import 036
(hoofdgroep)	Gebouw	gb037	Gebouw import 037
(hoofdgroep)	Gebouw	gb038	Gebouw import 038
(hoofdgroep)	Gebouw	gb039	Gebouw import 039
(hoofdgroep)	Gebouw	gb040	Gebouw import 040
(hoofdgroep)	Gebouw	gb041	Gebouw import 041
(hoofdgroep)	Gebouw	gb042	Gebouw import 042
(hoofdgroep)	Gebouw	gb043	Gebouw import 043
(hoofdgroep)	Gebouw	gb044	Gebouw import 044
(hoofdgroep)	Gebouw	gb045	Gebouw import 045
(hoofdgroep)	Gebouw	gb046	Gebouw import 046
(hoofdgroep)	Gebouw	gb047	Gebouw import 047
(hoofdgroep)	Gebouw	gb048	Gebouw import 048
(hoofdgroep)	Gebouw	gb049	Gebouw import 049
(hoofdgroep)	Gebouw	gb050	Gebouw import 050
(hoofdgroep)	Gebouw	gb051	Gebouw import 051
(hoofdgroep)	Gebouw	gb052	Gebouw import 052
(hoofdgroep)	Gebouw	gb053	Gebouw import 053
(hoofdgroep)	Gebouw	gb054	Gebouw import 054
(hoofdgroep)	Gebouw	gb055	Gebouw import 055
(hoofdgroep)	Gebouw	gb056	Gebouw import 056
(hoofdgroep)	Gebouw	gb057	Gebouw import 057
(hoofdgroep)	Gebouw	gb058	Gebouw import 058
(hoofdgroep)	Gebouw	gb059	Gebouw import 059
(hoofdgroep)	Gebouw	gb060	Gebouw import 060

Rapport: Groepenbeheer
Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
industrielawaai november 2020 - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	gb061	Gebouw import 061
(hoofdgroep)	Gebouw	gb062	Gebouw import 062
(hoofdgroep)	Gebouw	gb063	Gebouw import 063
(hoofdgroep)	Gebouw	gb064	Gebouw import 064
(hoofdgroep)	Gebouw	gb065	Gebouw import 065
(hoofdgroep)	Gebouw	gb066	Gebouw import 066
(hoofdgroep)	Gebouw	gb067	Gebouw import 067
(hoofdgroep)	Gebouw	gb068	Gebouw import 068
(hoofdgroep)	Gebouw	gb069	Gebouw import 069
(hoofdgroep)	Gebouw	gb070	Gebouw import 070
(hoofdgroep)	Gebouw	gb071	Gebouw import 071
(hoofdgroep)	Gebouw	gb072	Gebouw import 072
(hoofdgroep)	Gebouw	gb073	Gebouw import 073
(hoofdgroep)	Gebouw	gb074	Gebouw import 074
(hoofdgroep)	Gebouw	gb075	Gebouw import 075
(hoofdgroep)	Gebouw	gb076	Gebouw import 076
(hoofdgroep)	Gebouw	gb077	Gebouw import 077
(hoofdgroep)	Gebouw	gb078	Gebouw import 078
(hoofdgroep)	Gebouw	gb079	Gebouw import 079
(hoofdgroep)	Gebouw	gb080	Gebouw import 080
(hoofdgroep)	Gebouw	gb081	Gebouw import 081
(hoofdgroep)	Gebouw	gb082	Gebouw import 082
(hoofdgroep)	Gebouw	gb083	Gebouw import 083
(hoofdgroep)	Gebouw	gb084	Gebouw import 084
(hoofdgroep)	Gebouw	gb085	Gebouw import 085
(hoofdgroep)	Gebouw	gb086	Gebouw import 086
(hoofdgroep)	Gebouw	gb087	Gebouw import 087
(hoofdgroep)	Gebouw	gb088	Gebouw import 088
(hoofdgroep)	Gebouw	gb089	Gebouw import 089
(hoofdgroep)	Gebouw	gb090	Gebouw import 090
(hoofdgroep)	Gebouw	gb091	Gebouw import 091
(hoofdgroep)	Gebouw	gb092	Gebouw import 092
(hoofdgroep)	Gebouw	gb093	Gebouw import 093
(hoofdgroep)	Gebouw	gb094	Gebouw import 094
(hoofdgroep)	Gebouw	gb095	Gebouw import 095
(hoofdgroep)	Gebouw	gb096	Gebouw import 096
(hoofdgroep)	Gebouw	gb097	Gebouw import 097
(hoofdgroep)	Gebouw	gb098	Gebouw import 098
(hoofdgroep)	Gebouw	gb099	Gebouw import 099
(hoofdgroep)	Gebouw	gb100	Gebouw import 100
(hoofdgroep)	Gebouw	gb101	Gebouw import 101
(hoofdgroep)	Gebouw	gb102	Gebouw import 102
(hoofdgroep)	Gebouw	gb103	Gebouw import 103
(hoofdgroep)	Gebouw	gb104	Gebouw import 104
(hoofdgroep)	Gebouw	gb105	Gebouw import 105
(hoofdgroep)	Gebouw	gb106	Gebouw import 106
(hoofdgroep)	Gebouw	gb107	Gebouw import 107
(hoofdgroep)	Gebouw	gb108	Gebouw import 108
(hoofdgroep)	Gebouw	gb109	Gebouw import 109
(hoofdgroep)	Gebouw	gb110	Gebouw import 110
(hoofdgroep)	Gebouw	gb111	Gebouw import 111
(hoofdgroep)	Gebouw	gb112	Gebouw import 112
(hoofdgroep)	Gebouw	gb113	Gebouw import 113
(hoofdgroep)	Gebouw	gb114	Gebouw import 114
(hoofdgroep)	Gebouw	gb115	Gebouw import 115

Rapport: Groepenbeheer
Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
industrielaanwinst november 2020 - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	gb116	Gebouw import 116
(hoofdgroep)	Gebouw	gb117	Gebouw import 117
(hoofdgroep)	Gebouw	gb118	Gebouw import 118
(hoofdgroep)	Gebouw	gb119	Gebouw import 119
(hoofdgroep)	Gebouw	gb120	Gebouw import 120
(hoofdgroep)	Gebouw	gb121	Gebouw import 121
(hoofdgroep)	Gebouw	gb122	Gebouw import 122
(hoofdgroep)	Gebouw	gb123	Gebouw import 123
(hoofdgroep)	Gebouw	gb124	Gebouw import 124
(hoofdgroep)	Gebouw	gb125	Gebouw import 125
(hoofdgroep)	Gebouw	gb126	Gebouw import 126
(hoofdgroep)	Gebouw	gb127	Gebouw import 127
(hoofdgroep)	Gebouw	gb128	Gebouw import 128
(hoofdgroep)	Gebouw	gb129	Gebouw import 129
(hoofdgroep)	Gebouw	gb130	Gebouw import 130
(hoofdgroep)	Gebouw	gb131	Gebouw import 131
(hoofdgroep)	Gebouw	gb132	Gebouw import 132
(hoofdgroep)	Gebouw	gb133	Gebouw import 133
(hoofdgroep)	Gebouw	gb134	Gebouw import 134
(hoofdgroep)	Gebouw	gb135	Gebouw import 135
(hoofdgroep)	Gebouw	gb136	Gebouw import 136
(hoofdgroep)	Gebouw	gb137	Gebouw import 137
(hoofdgroep)	Gebouw	gb138	Gebouw import 138
(hoofdgroep)	Gebouw	gb139	Gebouw import 139
(hoofdgroep)	Gebouw	gb140	Gebouw import 140
(hoofdgroep)	Gebouw	gb141	Gebouw import 141
(hoofdgroep)	Gebouw	gb142	Gebouw import 142
(hoofdgroep)	Gebouw	gb143	Gebouw import 143
(hoofdgroep)	Gebouw	gb144	Gebouw import 144
(hoofdgroep)	Gebouw	gb145	Gebouw import 145
(hoofdgroep)	Gebouw	gb146	Gebouw import 146
(hoofdgroep)	Gebouw	gb147	Gebouw import 147
(hoofdgroep)	Gebouw	gb148	Gebouw import 148
(hoofdgroep)	Gebouw	gb149	Gebouw import 149
(hoofdgroep)	Gebouw	gb150	Gebouw import 150
(hoofdgroep)	Gebouw	gb151	Gebouw import 151
(hoofdgroep)	Gebouw	gb152	Gebouw import 152
(hoofdgroep)	Gebouw	gb153	Gebouw import 153
(hoofdgroep)	Gebouw	gb154	Gebouw import 154
(hoofdgroep)	Gebouw	gb155	Gebouw import 155
(hoofdgroep)	Gebouw	gb156	Gebouw import 156
(hoofdgroep)	Gebouw	gb157	Gebouw import 157
(hoofdgroep)	Gebouw	gb158	Gebouw import 158
(hoofdgroep)	Gebouw	gb159	Gebouw import 159
(hoofdgroep)	Gebouw	gb160	Gebouw import 160
(hoofdgroep)	Gebouw	gb161	Gebouw import 161
(hoofdgroep)	Gebouw	gb162	Gebouw import 162
(hoofdgroep)	Gebouw	gb163	Gebouw import 163
(hoofdgroep)	Gebouw	gb164	Gebouw import 164
(hoofdgroep)	Gebouw	gb165	Gebouw import 165
(hoofdgroep)	Gebouw	gb166	Gebouw import 166
(hoofdgroep)	Gebouw	gb167	Gebouw import 167
(hoofdgroep)	Gebouw	gb168	Gebouw import 168
(hoofdgroep)	Gebouw	gb169	Gebouw import 169
(hoofdgroep)	Gebouw	gb170	Gebouw import 170

Rapport: Groepenbeheer
Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
industrielawaai november 2020 - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	gb171	Gebouw import 171
(hoofdgroep)	Gebouw	gb172	Gebouw import 172
(hoofdgroep)	Gebouw	gb173	Gebouw import 173
(hoofdgroep)	Gebouw	gb174	Gebouw import 174
(hoofdgroep)	Gebouw	gb175	Gebouw import 175
(hoofdgroep)	Gebouw	gb176	Gebouw import 176
(hoofdgroep)	Gebouw	gb177	Gebouw import 177
(hoofdgroep)	Gebouw	gb178	Gebouw import 178
(hoofdgroep)	Gebouw	gb179	Gebouw import 179
(hoofdgroep)	Gebouw	gb180	Gebouw import 180
(hoofdgroep)	Gebouw	gb181	Gebouw import 181
(hoofdgroep)	Gebouw	gb182	Gebouw import 182
(hoofdgroep)	Gebouw	gb183	Gebouw import 183
(hoofdgroep)	Gebouw	gb184	Gebouw import 184
(hoofdgroep)	Gebouw	gb185	Gebouw import 185
(hoofdgroep)	Gebouw	gb186	Gebouw import 186
(hoofdgroep)	Gebouw	gb187	Gebouw import 187
(hoofdgroep)	Gebouw	gb188	Gebouw import 188
(hoofdgroep)	Gebouw	gb189	Gebouw import 189
(hoofdgroep)	Gebouw	gb190	Gebouw import 190
(hoofdgroep)	Gebouw	gb191	Gebouw import 191
(hoofdgroep)	Gebouw	gb192	Gebouw import 192
(hoofdgroep)	Gebouw	gb193	Gebouw import 193
(hoofdgroep)	Gebouw	gb194	Gebouw import 194
(hoofdgroep)	Gebouw	gb195	Gebouw import 195
(hoofdgroep)	Gebouw	gb196	Gebouw import 196
(hoofdgroep)	Gebouw	gb197	Gebouw import 197
(hoofdgroep)	Gebouw	gb198	Gebouw import 198
(hoofdgroep)	Gebouw	gb199	Gebouw import 199
(hoofdgroep)	Gebouw	gb200	Gebouw import 200
(hoofdgroep)	Gebouw	gb201	Gebouw import 201
(hoofdgroep)	Gebouw	gb202	Gebouw import 202
(hoofdgroep)	Gebouw	gb203	Gebouw import 203
(hoofdgroep)	Gebouw	gb204	Gebouw import 204
(hoofdgroep)	Gebouw	gb205	Gebouw import 205
(hoofdgroep)	Gebouw	gb206	Gebouw import 206
(hoofdgroep)	Gebouw	gb207	Gebouw import 207
(hoofdgroep)	Gebouw	gb208	Gebouw import 208
(hoofdgroep)	Gebouw	gb209	Gebouw import 209
(hoofdgroep)	Gebouw	gb210	Gebouw import 210
(hoofdgroep)	Gebouw	gb211	Gebouw import 211
(hoofdgroep)	Gebouw	gb212	Gebouw import 212
(hoofdgroep)	Gebouw	gb213	Gebouw import 213
(hoofdgroep)	Gebouw	gb214	Gebouw import 214
(hoofdgroep)	Gebouw	gb215	Gebouw import 215
(hoofdgroep)	Gebouw	gb216	Gebouw import 216
(hoofdgroep)	Gebouw	gb217	Gebouw import 217
(hoofdgroep)	Gebouw	gb218	Gebouw import 218
(hoofdgroep)	Gebouw	gb219	Gebouw import 219
(hoofdgroep)	Gebouw	gb220	Gebouw import 220
(hoofdgroep)	Gebouw	gb221	Gebouw import 221
(hoofdgroep)	Gebouw	gb222	Gebouw import 222
(hoofdgroep)	Gebouw	gb223	Gebouw import 223
(hoofdgroep)	Gebouw	gb224	Gebouw import 224
(hoofdgroep)	Gebouw	gb225	Gebouw import 225

Rapport: Groepenbeheer
Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
industrielawaai november 2020 - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	gb226	Gebouw import 226
(hoofdgroep)	Gebouw	gb227	Gebouw import 227
(hoofdgroep)	Gebouw	gb228	Gebouw import 228
(hoofdgroep)	Gebouw	gb229	Gebouw import 229
(hoofdgroep)	Gebouw	gb230	Gebouw import 230
(hoofdgroep)	Gebouw	gb231	Gebouw import 231
(hoofdgroep)	Gebouw	gb232	Gebouw import 232
(hoofdgroep)	Gebouw	gb233	Gebouw import 233
(hoofdgroep)	Gebouw	gb234	Gebouw import 234
(hoofdgroep)	Gebouw	gb235	Gebouw import 235
(hoofdgroep)	Gebouw	gb236	Gebouw import 236
(hoofdgroep)	Gebouw	gb237	Gebouw import 237
(hoofdgroep)	Gebouw	gb238	Gebouw import 238
(hoofdgroep)	Gebouw	gb239	Gebouw import 239
(hoofdgroep)	Gebouw	gb240	Gebouw import 240
(hoofdgroep)	Gebouw	gb241	Gebouw import 241
(hoofdgroep)	Gebouw	gb242	Gebouw import 242
(hoofdgroep)	Gebouw	gb243	Gebouw import 243
(hoofdgroep)	Gebouw	gb244	Gebouw import 244
(hoofdgroep)	Gebouw	gb245	Gebouw import 245
(hoofdgroep)	Gebouw	gb246	Gebouw import 246
(hoofdgroep)	Gebouw	gb247	Gebouw import 247
(hoofdgroep)	Gebouw	gb248	Gebouw import 248
(hoofdgroep)	Gebouw	gb249	Gebouw import 249
(hoofdgroep)	Gebouw	gb250	Gebouw import 250
(hoofdgroep)	Gebouw	gb251	Gebouw import 251
(hoofdgroep)	Gebouw	gb252	Gebouw import 252
(hoofdgroep)	Gebouw	gb253	Gebouw import 253
(hoofdgroep)	Gebouw	gb254	Gebouw import 254
(hoofdgroep)	Gebouw	gb255	Gebouw import 255
(hoofdgroep)	Gebouw	gb256	Gebouw import 256
(hoofdgroep)	Gebouw	gb257	Gebouw import 257
(hoofdgroep)	Gebouw	gb258	Gebouw import 258
(hoofdgroep)	Gebouw	gb259	Gebouw import 259
(hoofdgroep)	Gebouw	gb260	Gebouw import 260
(hoofdgroep)	Gebouw	gb261	Gebouw import 261
(hoofdgroep)	Gebouw	gb262	Gebouw import 262
(hoofdgroep)	Gebouw	gb263	Gebouw import 263
(hoofdgroep)	Gebouw	gb264	Gebouw import 264
(hoofdgroep)	Gebouw	gb265	Gebouw import 265
(hoofdgroep)	Gebouw	gb266	Gebouw import 266
(hoofdgroep)	Gebouw	gb267	Gebouw import 267
(hoofdgroep)	Gebouw	gb268	Gebouw import 268
(hoofdgroep)	Gebouw	gb269	Gebouw import 269
(hoofdgroep)	Gebouw	gb270	Gebouw import 270
(hoofdgroep)	Gebouw	gb271	Gebouw import 271
(hoofdgroep)	Gebouw	gb272	Gebouw import 272
(hoofdgroep)	Gebouw	gb273	Gebouw import 273
(hoofdgroep)	Gebouw	gb274	Gebouw import 274
(hoofdgroep)	Gebouw	gb275	Gebouw import 275
(hoofdgroep)	Gebouw	gb276	Gebouw import 276
(hoofdgroep)	Gebouw	gb277	Gebouw import 277
(hoofdgroep)	Gebouw	gb278	Gebouw import 278
(hoofdgroep)	Gebouw	gb279	Gebouw import 279
(hoofdgroep)	Gebouw	gb280	Gebouw import 280

Rapport: Groepenbeheer
Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
industrielawaai november 2020 - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	gb281	Gebouw import 281
(hoofdgroep)	Gebouw	gb282	Gebouw import 282
(hoofdgroep)	Gebouw	gb283	Gebouw import 283
(hoofdgroep)	Gebouw	gb284	Gebouw import 284
(hoofdgroep)	Gebouw	gb285	Gebouw import 285
(hoofdgroep)	Gebouw	gb286	Gebouw import 286
(hoofdgroep)	Gebouw	gb287	Gebouw import 287
(hoofdgroep)	Gebouw	gb288	Gebouw import 288
(hoofdgroep)	Gebouw	gb289	Gebouw import 289
(hoofdgroep)	Gebouw	gb290	Gebouw import 290
(hoofdgroep)	Gebouw	gb291	Gebouw import 291
(hoofdgroep)	Gebouw	gb292	Gebouw import 292
(hoofdgroep)	Gebouw	gb293	Gebouw import 293
(hoofdgroep)	Gebouw	gb294	Gebouw import 294
(hoofdgroep)	Gebouw	gb295	Gebouw import 295
(hoofdgroep)	Gebouw	gb296	Gebouw import 296
(hoofdgroep)	Gebouw	gb297	Gebouw import 297
(hoofdgroep)	Gebouw	gb298	Gebouw import 298
(hoofdgroep)	Gebouw	gb299	Gebouw import 299
(hoofdgroep)	Gebouw	gb300	Gebouw import 300
(hoofdgroep)	Gebouw	gb301	Gebouw import 301
(hoofdgroep)	Gebouw	gb302	Gebouw import 302
(hoofdgroep)	Gebouw	gb303	Gebouw import 303
(hoofdgroep)	Gebouw	gb304	Gebouw import 304
(hoofdgroep)	Gebouw	gb305	Gebouw import 305
(hoofdgroep)	Gebouw	gb306	Gebouw import 306
(hoofdgroep)	Gebouw	gb307	Gebouw import 307
(hoofdgroep)	Gebouw	gb308	Gebouw import 308
(hoofdgroep)	Gebouw	gb309	Gebouw import 309
(hoofdgroep)	Gebouw	gb310	Gebouw import 310
(hoofdgroep)	Gebouw	gb311	Gebouw import 311
(hoofdgroep)	Gebouw	gb312	Gebouw import 312
(hoofdgroep)	Gebouw	gb313	Gebouw import 313
(hoofdgroep)	Gebouw	gb314	Gebouw import 314
(hoofdgroep)	Gebouw	gb315	Gebouw import 315
(hoofdgroep)	Gebouw	gb316	Gebouw import 316
(hoofdgroep)	Gebouw	gb317	Gebouw import 317
(hoofdgroep)	Gebouw	gb318	Gebouw import 318
(hoofdgroep)	Gebouw	gb319	Gebouw import 319
(hoofdgroep)	Gebouw	gb320	Gebouw import 320
(hoofdgroep)	Gebouw	gb321	Gebouw import 321
(hoofdgroep)	Gebouw	gb322	Gebouw import 322
(hoofdgroep)	Gebouw	gb323	Gebouw import 323
(hoofdgroep)	Gebouw	gb324	Gebouw import 324
(hoofdgroep)	Gebouw	gb325	Gebouw import 325
(hoofdgroep)	Gebouw	gb326	Gebouw import 326
(hoofdgroep)	Gebouw	gb327	Gebouw import 327
(hoofdgroep)	Gebouw	gb328	Gebouw import 328
(hoofdgroep)	Gebouw	gb329	Gebouw import 329
(hoofdgroep)	Gebouw	gb330	Gebouw import 330
(hoofdgroep)	Gebouw	gb331	Gebouw import 331
(hoofdgroep)	Gebouw	gb332	Gebouw import 332
(hoofdgroep)	Gebouw	gb333	Gebouw import 333
(hoofdgroep)	Gebouw	gb334	Gebouw import 334
(hoofdgroep)	Gebouw	gb335	Gebouw import 335

Rapport: Groepenbeheer
Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
industrielaawaai november 2020 - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	gb336	Gebouw import 336
(hoofdgroep)	Gebouw	gb337	Gebouw import 337
(hoofdgroep)	Gebouw	gb338	Gebouw import 338
(hoofdgroep)	Gebouw	gb339	Gebouw import 339
(hoofdgroep)	Gebouw	gb340	Gebouw import 340
(hoofdgroep)	Gebouw	gb341	Gebouw import 341
(hoofdgroep)	Gebouw	gb342	Gebouw import 342
(hoofdgroep)	Gebouw	gb343	Gebouw import 343
(hoofdgroep)	Gebouw	gb344	Gebouw import 344
(hoofdgroep)	Gebouw	gb345	Gebouw import 345
(hoofdgroep)	Gebouw	gb346	Gebouw import 346
(hoofdgroep)	Gebouw	gb347	Gebouw import 347
(hoofdgroep)	Gebouw	gb348	Gebouw import 348
(hoofdgroep)	Gebouw	gb349	Gebouw import 349
(hoofdgroep)	Gebouw	gb350	Gebouw import 350
(hoofdgroep)	Gebouw	gb351	Gebouw import 351
(hoofdgroep)	Gebouw	gb352	Gebouw import 352
(hoofdgroep)	Gebouw	gb353	Gebouw import 353
(hoofdgroep)	Gebouw	gb354	Gebouw import 354
(hoofdgroep)	Gebouw	gb355	Gebouw import 355
(hoofdgroep)	Gebouw	gb356	Gebouw import 356
(hoofdgroep)	Gebouw	gb357	Gebouw import 357
(hoofdgroep)	Gebouw	gb358	Gebouw import 358
(hoofdgroep)	Gebouw	gb359	Gebouw import 359
(hoofdgroep)	Gebouw	gb360	Gebouw import 360
(hoofdgroep)	Gebouw	gb361	Gebouw import 361
(hoofdgroep)	Gebouw	gb362	Gebouw import 362
(hoofdgroep)	Gebouw	gb363	Gebouw import 363
(hoofdgroep)	Gebouw	gb364	Gebouw import 364
(hoofdgroep)	Gebouw	gb365	Gebouw import 365
(hoofdgroep)	Gebouw	gb366	Gebouw import 366
(hoofdgroep)	Gebouw	gb367	Gebouw import 367
(hoofdgroep)	Gebouw	gb368	Gebouw import 368
(hoofdgroep)	Gebouw	gb369	Gebouw import 369
(hoofdgroep)	Gebouw	gb370	Gebouw import 370
(hoofdgroep)	Gebouw	gb371	Gebouw import 371
(hoofdgroep)	Gebouw	gb372	Gebouw import 372
(hoofdgroep)	Gebouw	gb373	Gebouw import 373
(hoofdgroep)	Gebouw	gb374	Gebouw import 374
(hoofdgroep)	Gebouw	gb375	Gebouw import 375
(hoofdgroep)	Gebouw	gb376	Gebouw import 376
(hoofdgroep)	Gebouw	gb377	Gebouw import 377
(hoofdgroep)	Gebouw	gb378	Gebouw import 378
(hoofdgroep)	Gebouw	gb379	Gebouw import 379
(hoofdgroep)	Gebouw	gb380	Gebouw import 380
(hoofdgroep)	Gebouw	gb381	Gebouw import 381
(hoofdgroep)	Gebouw	gb382	Gebouw import 382
(hoofdgroep)	Gebouw	gb383	Gebouw import 383
(hoofdgroep)	Gebouw	gb384	Gebouw import 384
(hoofdgroep)	Gebouw	gb385	Gebouw import 385
(hoofdgroep)	Gebouw	gb386	Gebouw import 386
(hoofdgroep)	Gebouw	gb387	Gebouw import 387
(hoofdgroep)	Gebouw	gb388	Gebouw import 388
(hoofdgroep)	Gebouw	gb389	Gebouw import 389
(hoofdgroep)	Gebouw	gb390	Gebouw import 390

Rapport: Groepenbeheer
Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
industrielawaai november 2020 - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	gb391	Gebouw import 391
(hoofdgroep)	Gebouw	gb392	Gebouw import 392
(hoofdgroep)	Gebouw	gb393	Gebouw import 393
(hoofdgroep)	Gebouw	gb394	Gebouw import 394
(hoofdgroep)	Gebouw	gb395	Gebouw import 395
(hoofdgroep)	Gebouw	gb396	Gebouw import 396
(hoofdgroep)	Gebouw	gb397	Gebouw import 397
(hoofdgroep)	Gebouw	gb398	Gebouw import 398
(hoofdgroep)	Gebouw	gb399	Gebouw import 399
(hoofdgroep)	Gebouw	gb400	Gebouw import 400
(hoofdgroep)	Gebouw	gb401	Gebouw import 401
(hoofdgroep)	Gebouw	gb402	Gebouw import 402
(hoofdgroep)	Gebouw	gb403	Gebouw import 403
(hoofdgroep)	Gebouw	gb404	Gebouw import 404
(hoofdgroep)	Gebouw	gb405	Gebouw import 405
(hoofdgroep)	Gebouw	gb406	Gebouw import 406
(hoofdgroep)	Gebouw	gb407	Gebouw import 407
(hoofdgroep)	Gebouw	gb408	Gebouw import 408
(hoofdgroep)	Gebouw	gb409	Gebouw import 409
(hoofdgroep)	Gebouw	gb410	Gebouw import 410
(hoofdgroep)	Gebouw	gb411	Gebouw import 411
(hoofdgroep)	Gebouw	gb412	Gebouw import 412
(hoofdgroep)	Gebouw	gb413	Gebouw import 413
(hoofdgroep)	Gebouw	gb414	Gebouw import 414
(hoofdgroep)	Gebouw	gb415	Gebouw import 415
(hoofdgroep)	Gebouw	gb416	Gebouw import 416
(hoofdgroep)	Gebouw	gb417	Gebouw import 417
(hoofdgroep)	Gebouw	gb418	Gebouw import 418
(hoofdgroep)	Gebouw	gb419	Gebouw import 419
(hoofdgroep)	Gebouw	gb420	Gebouw import 420
(hoofdgroep)	Gebouw	gb421	Gebouw import 421
(hoofdgroep)	Gebouw	gb422	Gebouw import 422
(hoofdgroep)	Gebouw	gb423	Gebouw import 423
(hoofdgroep)	Gebouw	gb424	Gebouw import 424
(hoofdgroep)	Gebouw	gb425	Gebouw import 425
(hoofdgroep)	Gebouw	gb426	Gebouw import 426
(hoofdgroep)	Gebouw	gb427	Gebouw import 427
(hoofdgroep)	Gebouw	gb428	Gebouw import 428
(hoofdgroep)	Gebouw	gb429	Gebouw import 429
(hoofdgroep)	Gebouw	gb430	Gebouw import 430
(hoofdgroep)	Gebouw	gb431	Gebouw import 431
(hoofdgroep)	Gebouw	gb432	Gebouw import 432
(hoofdgroep)	Gebouw	gb433	Gebouw import 433
(hoofdgroep)	Gebouw	gb434	Gebouw import 434
(hoofdgroep)	Gebouw	gb435	Gebouw import 435
(hoofdgroep)	Gebouw	gb436	Gebouw import 436
(hoofdgroep)	Gebouw	gb437	Gebouw import 437
(hoofdgroep)	Gebouw	gb438	Gebouw import 438
(hoofdgroep)	Gebouw	gb439	Gebouw import 439
(hoofdgroep)	Gebouw	gb440	Gebouw import 440
(hoofdgroep)	Gebouw	gb441	Gebouw import 441
(hoofdgroep)	Gebouw	gb442	Gebouw import 442
(hoofdgroep)	Gebouw	gb443	Gebouw import 443
(hoofdgroep)	Gebouw	gb444	Gebouw import 444
(hoofdgroep)	Gebouw	gb445	Gebouw import 445

Rapport: Groepenbeheer
Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
industrielaawaai november 2020 - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	gb446	Gebouw import 446
(hoofdgroep)	Gebouw	gb447	Gebouw import 447
(hoofdgroep)	Gebouw	gb448	Gebouw import 448
(hoofdgroep)	Gebouw	gb449	Gebouw import 449
(hoofdgroep)	Gebouw	gb450	Gebouw import 450
(hoofdgroep)	Gebouw	gb451	Gebouw import 451
(hoofdgroep)	Gebouw	gb452	Gebouw import 452
(hoofdgroep)	Gebouw	gb453	Gebouw import 453
(hoofdgroep)	Gebouw	gb454	Gebouw import 454
(hoofdgroep)	Gebouw	gb455	Gebouw import 455
(hoofdgroep)	Gebouw	gb456	Gebouw import 456
(hoofdgroep)	Gebouw	gb457	Gebouw import 457
(hoofdgroep)	Gebouw	gb458	Gebouw import 458
(hoofdgroep)	Gebouw	gb459	Gebouw import 459
(hoofdgroep)	Gebouw	gb460	Gebouw import 460
(hoofdgroep)	Gebouw	gb461	Gebouw import 461
(hoofdgroep)	Gebouw	gb462	Gebouw import 462
(hoofdgroep)	Gebouw	gb463	Gebouw import 463
(hoofdgroep)	Gebouw	gb464	Gebouw import 464
(hoofdgroep)	Gebouw	gb465	Gebouw import 465
(hoofdgroep)	Gebouw	gb466	Gebouw import 466
(hoofdgroep)	Gebouw	gb467	Gebouw import 467
(hoofdgroep)	Gebouw	gb468	Gebouw import 468
(hoofdgroep)	Gebouw	gb469	Gebouw import 469
(hoofdgroep)	Gebouw	gb470	Gebouw import 470
(hoofdgroep)	Gebouw	gb471	Gebouw import 471
(hoofdgroep)	Gebouw	gb472	Gebouw import 472
(hoofdgroep)	Gebouw	gb473	Gebouw import 473
(hoofdgroep)	Gebouw	gb474	Gebouw import 474
(hoofdgroep)	Gebouw	gb475	Gebouw import 475
(hoofdgroep)	Gebouw	gb476	Gebouw import 476
(hoofdgroep)	Gebouw	gb477	Gebouw import 477
(hoofdgroep)	Gebouw	gb478	Gebouw import 478
(hoofdgroep)	Gebouw	gb479	Gebouw import 479
(hoofdgroep)	Gebouw	gb480	Gebouw import 480
(hoofdgroep)	Gebouw	gb481	Gebouw import 481
(hoofdgroep)	Gebouw	gb482	Gebouw import 482
(hoofdgroep)	Gebouw	gb483	Gebouw import 483
(hoofdgroep)	Gebouw	gb484	Gebouw import 484
(hoofdgroep)	Gebouw	gb485	Gebouw import 485
(hoofdgroep)	Gebouw	gb486	Gebouw import 486
(hoofdgroep)	Gebouw	gb487	Gebouw import 487
(hoofdgroep)	Gebouw	gb488	Gebouw import 488
(hoofdgroep)	Gebouw	gb489	Gebouw import 489
(hoofdgroep)	Gebouw	gb490	Gebouw import 490
(hoofdgroep)	Gebouw	gb491	Gebouw import 491
(hoofdgroep)	Gebouw	gb492	Gebouw import 492
(hoofdgroep)	Gebouw	gb493	Gebouw import 493
(hoofdgroep)	Gebouw	gb494	Gebouw import 494
(hoofdgroep)	Gebouw	gb495	Gebouw import 495
(hoofdgroep)	Gebouw	gb496	Gebouw import 496
(hoofdgroep)	Gebouw	gb497	Gebouw import 497
(hoofdgroep)	Gebouw	gb498	Gebouw import 498
(hoofdgroep)	Gebouw	gb499	Gebouw import 499
(hoofdgroep)	Gebouw	gb500	Gebouw import 500

Rapport: Groepenbeheer
Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
industrielawaai november 2020 - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	gb501	Gebouw import 501
(hoofdgroep)	Gebouw	gb502	Gebouw import 502
(hoofdgroep)	Gebouw	gb503	Gebouw import 503
(hoofdgroep)	Gebouw	gb504	Gebouw import 504
(hoofdgroep)	Gebouw	gb505	Gebouw import 505
(hoofdgroep)	Gebouw	gb506	Gebouw import 506
(hoofdgroep)	Gebouw	gb507	Gebouw import 507
(hoofdgroep)	Gebouw	gb508	Gebouw import 508
(hoofdgroep)	Gebouw	gb509	Gebouw import 509
(hoofdgroep)	Gebouw	gb510	Gebouw import 510
(hoofdgroep)	Gebouw	gb511	Gebouw import 511
(hoofdgroep)	Gebouw	gb512	Gebouw import 512
(hoofdgroep)	Gebouw	gb513	Gebouw import 513
(hoofdgroep)	Gebouw	gb514	Gebouw import 514
(hoofdgroep)	Gebouw	gb515	Gebouw import 515
(hoofdgroep)	Gebouw	gb516	Gebouw import 516
(hoofdgroep)	Gebouw	gb517	Gebouw import 517
(hoofdgroep)	Gebouw	gb518	Gebouw import 518
(hoofdgroep)	Gebouw	gb519	Gebouw import 519
(hoofdgroep)	Gebouw	gb520	Gebouw import 520
(hoofdgroep)	Gebouw	gb521	Gebouw import 521
(hoofdgroep)	Gebouw	gb522	Gebouw import 522
(hoofdgroep)	Gebouw	gb523	Gebouw import 523
(hoofdgroep)	Gebouw	gb524	Gebouw import 524
(hoofdgroep)	Gebouw	gb525	Gebouw import 525
(hoofdgroep)	Gebouw	gb526	Gebouw import 526
(hoofdgroep)	Gebouw	gb527	Gebouw import 527
(hoofdgroep)	Gebouw	gb528	Gebouw import 528
(hoofdgroep)	Gebouw	gb529	Gebouw import 529
(hoofdgroep)	Gebouw	gb530	Gebouw import 530
(hoofdgroep)	Gebouw	gb531	Gebouw import 531
(hoofdgroep)	Gebouw	gb532	Gebouw import 532
(hoofdgroep)	Gebouw	gb533	Gebouw import 533
(hoofdgroep)	Gebouw	gb534	Gebouw import 534
(hoofdgroep)	Gebouw	gb535	Gebouw import 535
(hoofdgroep)	Gebouw	gb536	Gebouw import 536
(hoofdgroep)	Gebouw	gb537	Gebouw import 537
(hoofdgroep)	Gebouw	gb538	Gebouw import 538
(hoofdgroep)	Gebouw	gb539	Gebouw import 539
(hoofdgroep)	Gebouw	gb540	Gebouw import 540
(hoofdgroep)	Gebouw	gb541	Gebouw import 541
(hoofdgroep)	Gebouw	gb542	Gebouw import 542
(hoofdgroep)	Gebouw	gb543	Gebouw import 543
(hoofdgroep)	Gebouw	gb544	Gebouw import 544
(hoofdgroep)	Gebouw	gb545	Gebouw import 545
(hoofdgroep)	Gebouw	gb546	Gebouw import 546
(hoofdgroep)	Gebouw	gb547	Gebouw import 547
(hoofdgroep)	Gebouw	gb548	Gebouw import 548
(hoofdgroep)	Gebouw	gb549	Gebouw import 549
(hoofdgroep)	Gebouw	gb550	Gebouw import 550
(hoofdgroep)	Gebouw	gb551	Gebouw import 551
(hoofdgroep)	Gebouw	gb552	Gebouw import 552
(hoofdgroep)	Gebouw	gb553	Gebouw import 553
(hoofdgroep)	Gebouw	gb554	Gebouw import 554
(hoofdgroep)	Gebouw	gb555	Gebouw import 555

Rapport: Groepenbeheer
Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
industrielawaai november 2020 - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	gb556	Gebouw import 556
(hoofdgroep)	Gebouw	gb557	Gebouw import 557
(hoofdgroep)	Gebouw	gb558	Gebouw import 558
(hoofdgroep)	Gebouw	gb559	Gebouw import 559
(hoofdgroep)	Gebouw	gb560	Gebouw import 560
(hoofdgroep)	Gebouw	gb561	Gebouw import 561
(hoofdgroep)	Gebouw	gb562	Gebouw import 562
(hoofdgroep)	Gebouw	gb563	Gebouw import 563
(hoofdgroep)	Gebouw	gb564	Gebouw import 564
(hoofdgroep)	Gebouw	gb565	Gebouw import 565
(hoofdgroep)	Gebouw	gb566	Gebouw import 566
(hoofdgroep)	Gebouw	gb567	Gebouw import 567
(hoofdgroep)	Gebouw	gb568	Gebouw import 568
(hoofdgroep)	Gebouw	gb569	Gebouw import 569
(hoofdgroep)	Gebouw	gb570	Gebouw import 570
(hoofdgroep)	Gebouw	gb571	Gebouw import 571
(hoofdgroep)	Gebouw	gb572	Gebouw import 572
(hoofdgroep)	Gebouw	gb573	Gebouw import 573
(hoofdgroep)	Gebouw	gb574	Gebouw import 574
(hoofdgroep)	Gebouw	gb575	Gebouw import 575
(hoofdgroep)	Gebouw	gb576	Gebouw import 576
(hoofdgroep)	Gebouw	gb577	Gebouw import 577
(hoofdgroep)	Gebouw	gb578	Gebouw import 578
(hoofdgroep)	Gebouw	gb579	Gebouw import 579
(hoofdgroep)	Gebouw	gb580	Gebouw import 580
(hoofdgroep)	Gebouw	gb581	Gebouw import 581
(hoofdgroep)	Gebouw	gb582	Gebouw import 582
(hoofdgroep)	Gebouw	gb583	Gebouw import 583
(hoofdgroep)	Gebouw	gb584	Gebouw import 584
(hoofdgroep)	Gebouw	gb585	Gebouw import 585
(hoofdgroep)	Gebouw	gb586	Gebouw import 586
(hoofdgroep)	Gebouw	gb587	Gebouw import 587
(hoofdgroep)	Gebouw	gb588	Gebouw import 588
(hoofdgroep)	Gebouw	gb589	Gebouw import 589
(hoofdgroep)	Gebouw	gb590	Gebouw import 590
(hoofdgroep)	Gebouw	gb591	Gebouw import 591
(hoofdgroep)	Gebouw	gb592	Gebouw import 592
(hoofdgroep)	Gebouw	gb593	Gebouw import 593
(hoofdgroep)	Gebouw	gb594	Gebouw import 594
(hoofdgroep)	Gebouw	gb595	Gebouw import 595
(hoofdgroep)	Gebouw	gb596	Gebouw import 596
(hoofdgroep)	Gebouw	gb597	Gebouw import 597
(hoofdgroep)	Gebouw	gb598	Gebouw import 598
(hoofdgroep)	Gebouw	gb599	Gebouw import 599
(hoofdgroep)	Gebouw	gb600	Gebouw import 600
(hoofdgroep)	Gebouw	gb601	Gebouw import 601
(hoofdgroep)	Gebouw	gb602	Gebouw import 602
(hoofdgroep)	Gebouw	gb603	Gebouw import 603
(hoofdgroep)	Gebouw	gb604	Gebouw import 604
(hoofdgroep)	Gebouw	gb605	Gebouw import 605
(hoofdgroep)	Gebouw	gb606	Gebouw import 606
(hoofdgroep)	Gebouw	gb607	Gebouw import 607
(hoofdgroep)	Gebouw	gb608	Gebouw import 608
(hoofdgroep)	Gebouw	gb609	Gebouw import 609
(hoofdgroep)	Gebouw	gb610	Gebouw import 610

Rapport: Groepenbeheer
Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
industrielawaai november 2020 - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	gb611	Gebouw import 611
(hoofdgroep)	Gebouw	gb612	Gebouw import 612
(hoofdgroep)	Gebouw	gb613	Gebouw import 613
(hoofdgroep)	Gebouw	gb614	Gebouw import 614
(hoofdgroep)	Gebouw	gb615	Gebouw import 615
(hoofdgroep)	Gebouw	gb616	Gebouw import 616
(hoofdgroep)	Gebouw	gb617	Gebouw import 617
(hoofdgroep)	Gebouw	gb618	Gebouw import 618
(hoofdgroep)	Gebouw	gb619	Gebouw import 619
(hoofdgroep)	Gebouw	gb620	Gebouw import 620
(hoofdgroep)	Gebouw	gb621	Gebouw import 621
(hoofdgroep)	Gebouw	gb622	Gebouw import 622
(hoofdgroep)	Gebouw	gb623	Gebouw import 623
(hoofdgroep)	Gebouw	gb624	Gebouw import 624
(hoofdgroep)	Gebouw	gb625	Gebouw import 625
(hoofdgroep)	Gebouw	gb626	Gebouw import 626
(hoofdgroep)	Gebouw	gb627	Gebouw import 627
(hoofdgroep)	Gebouw	gb628	Gebouw import 628
(hoofdgroep)	Gebouw	gb629	Gebouw import 629
(hoofdgroep)	Gebouw	gb630	Gebouw import 630
(hoofdgroep)	Gebouw	gb631	Gebouw import 631
(hoofdgroep)	Gebouw	gb632	Gebouw import 632
(hoofdgroep)	Gebouw	gb633	Gebouw import 633
(hoofdgroep)	Gebouw	gb634	Gebouw import 634
(hoofdgroep)	Gebouw	gb635	Gebouw import 635
(hoofdgroep)	Gebouw	gb636	Gebouw import 636
(hoofdgroep)	Gebouw	gb637	Gebouw import 637
(hoofdgroep)	Gebouw	gb638	Gebouw import 638
(hoofdgroep)	Gebouw	gb639	Gebouw import 639
(hoofdgroep)	Gebouw	gb640	Gebouw import 640
(hoofdgroep)	Gebouw	gb641	Gebouw import 641
(hoofdgroep)	Gebouw	gb642	Gebouw import 642
(hoofdgroep)	Gebouw	gb643	Gebouw import 643
(hoofdgroep)	Gebouw	gb644	Gebouw import 644
(hoofdgroep)	Gebouw	gb645	Gebouw import 645
(hoofdgroep)	Gebouw	gb646	Gebouw import 646
(hoofdgroep)	Gebouw	gb647	Gebouw import 647
(hoofdgroep)	Gebouw	gb648	Gebouw import 648
(hoofdgroep)	Gebouw	gb649	Gebouw import 649
(hoofdgroep)	Gebouw	gb650	Gebouw import 650
(hoofdgroep)	Gebouw	gb651	Gebouw import 651
(hoofdgroep)	Gebouw	gb652	Gebouw import 652
(hoofdgroep)	Gebouw	gb653	Gebouw import 653
(hoofdgroep)	Gebouw	gb654	Gebouw import 654
(hoofdgroep)	Gebouw	gb655	Gebouw import 655
(hoofdgroep)	Gebouw	gb656	Gebouw import 656
(hoofdgroep)	Gebouw	gb657	Gebouw import 657
(hoofdgroep)	Gebouw	gb658	Gebouw import 658
(hoofdgroep)	Gebouw	gb659	Gebouw import 659
(hoofdgroep)	Gebouw	gb660	Gebouw import 660
(hoofdgroep)	Gebouw	gb661	Gebouw import 661
(hoofdgroep)	Gebouw	gb662	Gebouw import 662
(hoofdgroep)	Gebouw	gb663	Gebouw import 663
(hoofdgroep)	Gebouw	gb664	Gebouw import 664
(hoofdgroep)	Gebouw	gb665	Gebouw import 665

Rapport: Groepenbeheer
Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
industrielawaai november 2020 - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Gebouw	gb666	Gebouw import 666
(hoofdgroep)	Gebouw	gb667	Gebouw import 667
(hoofdgroep)	Gebouw	gb668	Gebouw import 668
(hoofdgroep)	Gebouw	gb669	Gebouw import 669
(hoofdgroep)	Gebouw	gb670	Gebouw import 670
(hoofdgroep)	Gebouw	gb671	Gebouw import 671
(hoofdgroep)	Gebouw	gb672	Gebouw import 672
(hoofdgroep)	Gebouw	gb673	Gebouw import 673
(hoofdgroep)	Gebouw	gb674	Gebouw import 674
(hoofdgroep)	Gebouw	gb675	Gebouw import 675
(hoofdgroep)	Gebouw	gb676	Gebouw import 676
(hoofdgroep)	Gebouw	gb677	Gebouw import 677
(hoofdgroep)	Gebouw	gb678	Gebouw import 678
(hoofdgroep)	Gebouw	gb679	Gebouw import 679
(hoofdgroep)	Gebouw	gb680	Gebouw import 680
(hoofdgroep)	Gebouw	gb681	Gebouw import 681
(hoofdgroep)	Gebouw	gb682	Gebouw import 682
(hoofdgroep)	Gebouw	gb683	Gebouw import 683
(hoofdgroep)	Gebouw	gb684	Gebouw import 684
(hoofdgroep)	Gebouw	gb685	Gebouw import 685
(hoofdgroep)	Gebouw	gb686	Gebouw import 686
(hoofdgroep)	Gebouw	gb687	Gebouw import 687
(hoofdgroep)	Gebouw	gb688	Gebouw import 688
(hoofdgroep)	Gebouw	gb689	Gebouw import 689
(hoofdgroep)	Gebouw	gb690	Gebouw import 690
(hoofdgroep)	Gebouw	gb691	Gebouw import 691
(hoofdgroep)	Gebouw	gb692	Gebouw import 692
(hoofdgroep)	Gebouw	gb693	Gebouw import 693
(hoofdgroep)	Gebouw	gb694	Gebouw import 694
(hoofdgroep)	Gebouw	gb695	Gebouw import 695
(hoofdgroep)	Gebouw	gb696	Gebouw import 696
(hoofdgroep)	Gebouw	gb697	Gebouw import 697
(hoofdgroep)	Gebouw	gb698	Gebouw import 698
(hoofdgroep)	Gebouw	gb699	Gebouw import 699
(hoofdgroep)	Gebouw	gb700	Gebouw import 700
(hoofdgroep)	Gebouw	gb701	nieuwe woningen naastgelegen plan
(hoofdgroep)	Gebouw	gb702	nieuwe woningen naastgelegen plan
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	h1	maaiveld
(hoofdgroep)	Hoogtelijn	h2	talud loading dock
(hoofdgroep)	Hulpvlak	hv1	stalling winkelwagens
(hoofdgroep)	Schermb	s1	aanvullend scherm (NO-zijde parkeerplaats)
(hoofdgroep)	Schermb	s2	scherm loading dock
(hoofdgroep)	Toetspunt	t01	toetspunt 1 (zorgwoningen)
(hoofdgroep)	Toetspunt	t02	toetspunt 2 (zorgwoningen)
(hoofdgroep)	Toetspunt	t03	toetspunt 3 (zorgwoningen)
(hoofdgroep)	Toetspunt	t04	toetspunt 4 (zorgwoningen)
(hoofdgroep)	Toetspunt	t05	toetspunt 5 (zorgwoningen)
(hoofdgroep)	Toetspunt	t06	toetspunt 6 (zorgwoningen)
(hoofdgroep)	Toetspunt	t07	toetspunt 7 (zorgwoningen)
(hoofdgroep)	Toetspunt	t08	toetspunt 8 (zorgwoningen)
(hoofdgroep)	Toetspunt	t09	toetspunt 9 (zorgwoningen)
(hoofdgroep)	Toetspunt	t10	toetspunt 10 (zorgwoningen)
(hoofdgroep)	Toetspunt	t11	toetspunt 11 (zorgwoningen)
(hoofdgroep)	Toetspunt	t12	toetspunt 12 (zorgwoningen)
(hoofdgroep)	Toetspunt	t13	toetspunt 13 (zorgwoningen)

Rapport: Groepenbeheer
Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
industrielaawaai november 2020 - Gebied
Lijst van: Alle items

Groep	Itemtype	Naam	Omschrijving
(hoofdgroep)	Toetspunt	t14	toetspunt 14 (zorgwoningen)
(hoofdgroep)	Toetspunt	t15	toetspunt 15 (zorgwoningen)
(hoofdgroep)	Toetspunt	t16	toetspunt 16 (zorgwoningen)
(hoofdgroep)	Toetspunt	t17	toetspunt 17 (zorgwoningen)
(hoofdgroep)	Toetspunt	t18	toetspunt 18 (zorgwoningen)
(hoofdgroep)	Toetspunt	t19	toetspunt 19 (zorgwoningen)
(hoofdgroep)	Toetspunt	t20	toetspunt 20 (zorgwoningen)
(hoofdgroep)	Toetspunt	t21	toetspunt 21 (zorgwoningen)
(hoofdgroep)	Toetspunt	t22	toetspunt 22 (zorgwoningen)
(hoofdgroep)	Toetspunt	t23	toetspunt 23 (zorgwoningen)
(hoofdgroep)	Toetspunt	t24	toetspunt 24 (zorgwoningen)
(hoofdgroep)	Toetspunt	t25	toetspunt 25 (zorgwoningen)
(hoofdgroep)	Toetspunt	t26	toetspunt 26 (zorgwoningen)
(hoofdgroep)	Toetspunt	t27	toetspunt 27 (zorgwoningen)
(hoofdgroep)	Toetspunt	t28	toetspunt 28 (zorgwoningen)
(hoofdgroep)	Toetspunt	t29	toetspunt 29 (zorgwoningen)
(hoofdgroep)	Toetspunt	t30	toetspunt 30 (zorgwoningen)
(hoofdgroep)	Toetspunt	t31	toetspunt 31 (zorgwoningen)
(hoofdgroep)	Toetspunt	t32	toetspunt 32 (zorgwoningen)
(hoofdgroep)	Toetspunt	t33	toetspunt 33 (zorgwoningen)
(hoofdgroep)	Toetspunt	t34	toetspunt 34 (zorgwoningen)
(hoofdgroep)	Toetspunt	t35	toetspunt 35 (zorgwoningen)
(hoofdgroep)	Toetspunt	t36	toetspunt 36 (zorgwoningen)
(hoofdgroep)	Toetspunt	t37	toetspunt 37 (zorgwoningen)
(hoofdgroep)	Toetspunt	t38	toetspunt 38 (zorgwoningen)
(hoofdgroep)	Toetspunt	t39	toetspunt 39 (zorgwoningen)
(hoofdgroep)	Toetspunt	t40	toetspunt 40 (zorgwoningen)
(hoofdgroep)	Toetspunt	t41	woningen derden
(hoofdgroep)	Toetspunt	t42	woningen derden
(hoofdgroep)	Toetspunt	t43	woningen derden
(hoofdgroep)	Toetspunt	t44	woningen derden
(hoofdgroep)	Toetspunt	t45	woningen derden
(hoofdgroep)	Toetspunt	t46	woningen derden
(hoofdgroep)	Toetspunt	t47	woningen derden
(hoofdgroep)	Toetspunt	t48	woningen derden
(hoofdgroep)	Toetspunt	t49	woningen derden
(hoofdgroep)	Toetspunt	t50	woningen derden
(hoofdgroep)	Toetspunt	t51	woningen derden
(hoofdgroep)	Toetspunt	t52	woningen derden
(hoofdgroep)	Toetspunt	t53	woningen derden
(hoofdgroep)	Toetspunt	t54	woningen derden
(hoofdgroep)	Toetspunt	t55	woningen derden
(hoofdgroep)	Toetspunt	t56	woningen derden
(hoofdgroep)	Toetspunt	t57	woningen derden
(hoofdgroep)	Toetspunt	t58	woningen derden
(hoofdgroep)	Toetspunt	t59	woningen derden
(hoofdgroep)	Toetspunt	t60	woningen derden
(hoofdgroep)	Toetspunt	t61	woningen derden
(hoofdgroep)	Toetspunt	t62	woningen derden
installaties	Puntbron	pb01	condensor (dagperiode)
installaties	Puntbron	pb02	condensor (avond en nachtperiode)
personenautos	Mobiele bron	mb03	personenauto's klanten
personenautos	Mobiele bron	mb04	personenauto's personeel
vrachtwagens	Mobiele bron	mb01	vrachtwagens
winkelwagens	Mobiele bron	mb05	winkelwagens

Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
b01	Oeverlijn/Landblauw	0,00
b02	Overig bodem gebruik	0,00
b03	Overig bodem gebruik	0,00
b04	Overig bodem gebruik	0,00
b05	Overig bodem gebruik	0,00
b06	Overig bodem gebruik	0,00
b07	Overig bodem gebruik	0,00
b08	Straat	0,00
b09	Verh. weg > 7	0,00
b10	Overig bodem gebruik	0,00
b11	Overig bodem gebruik	0,00
b12	Oeverlijn/Landblauw	0,00
b13	Oeverlijn/Landblauw	0,00
b14	Verh. weg > 7	0,00
b15	Overig bodem gebruik	0,00
b16	Oeverlijn/Landblauw	0,00
b17	Overig bodem gebruik	0,00
b18	Oeverlijn/Landblauw	0,00
b19	Oeverlijn/Landblauw	0,00
b20	Overig bodem gebruik	0,00
b21	Oeverlijn/Landblauw	0,00
b22	Overig bodem gebruik	0,00
b23	Oeverlijn/Landblauw	0,00
b24	Overig bodem gebruik	0,00
b25	Straat	0,00
b26	Verh. weg > 7	0,00
b27	bodem plangebied	0,00
b28	bodem plangebied	0,00
b30	bodem plangebied	0,00
b32	water	0,00
b33	Overig bodem gebruik	0,00
b34	Verh. weg > 7	0,00
b35	bodem rotonde	0,00
b36	bodem rotonde	0,00
b37	bodem plangebied	0,00
b38	bodem noorderveenweg	0,00
b39	bodem dorpsstraat	0,00
b40	bodem dorpsstraat	0,00
b41	bodem dorpsstraat	0,00
b42	bodem noordvenweg	0,00
b43	bodem noordvenweg	0,00
b44	bodem waterrijk	0,00
b45	bodem waterrijk	0,00
b46	bodem noorderveenweg	0,00
b47	bodem waterrijk	0,00
b48	bodem noorderveenweg	0,00
b50	Overig bodem gebruik	0,00
b52	Overig bodem gebruik	0,00
b53	hard bodemgebied	0,00
b54	hard bodemgebied	0,00
b57	hard bodemgebied	0,00
b58	hard bodemgebied	0,00
b60	hard bodemgebied	0,00
b62	hard bodemgebied	0,00
b64	hard bodemgebied	0,00
b65	hard bodemgebied	0,00

Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
b67	hard bodemgebied	0,00

Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 500
gb001a	bijgebouw	2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb001b	bijgebouw	2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb002	bijgebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb003	supermarkt	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb004	gebouw	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb005	bijgebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb014	Gebouw import 014	4,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb015	Gebouw import 015	5,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb016	Gebouw import 016	5,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb017	Gebouw import 017	4,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb018	Gebouw import 018	5,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb019	Gebouw import 019	6,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb020	Gebouw import 020	5,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb021	Gebouw import 021	5,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb022	Gebouw import 022	5,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb023	Gebouw import 023	2,84	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb024	Gebouw import 024	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb025	Gebouw import 025	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb026	Gebouw import 026	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb027	Gebouw import 027	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb028	Gebouw import 028	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb029	Gebouw import 029	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb030	Gebouw import 030	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb031	Gebouw import 031	4,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb032	Gebouw import 032	6,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb033	Gebouw import 033	6,67	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb034	Gebouw import 034	4,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb035	Gebouw import 035	4,56	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb036	Gebouw import 036	6,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb037	Gebouw import 037	6,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb038	Gebouw import 038	6,18	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb039	Gebouw import 039	3,71	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb040	Gebouw import 040	4,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb041	Gebouw import 041	4,73	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb042	Gebouw import 042	5,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb043	Gebouw import 043	4,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb044	Gebouw import 044	6,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb045	Gebouw import 045	6,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb046	Gebouw import 046	3,49	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb047	Gebouw import 047	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb048	Gebouw import 048	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb049	Gebouw import 049	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb050	Gebouw import 050	6,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb051	Gebouw import 051	4,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb052	Gebouw import 052	4,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb053	Gebouw import 053	4,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb054	Gebouw import 054	4,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb055	Gebouw import 055	4,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb056	Gebouw import 056	4,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb057	Gebouw import 057	8,59	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb058	Gebouw import 058	7,06	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb059	Gebouw import 059	7,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb060	Gebouw import 060	6,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb061	Gebouw import 061	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb062	Gebouw import 062	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb063	Gebouw import 063	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 500
gb064	Gebouw import 064	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb065	Gebouw import 065	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb066	Gebouw import 066	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb067	Gebouw import 067	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb068	Gebouw import 068	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb069	Gebouw import 069	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb070	Gebouw import 070	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb071	Gebouw import 071	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb072	Gebouw import 072	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb073	Gebouw import 073	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb074	Gebouw import 074	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb075	Gebouw import 075	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb076	Gebouw import 076	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb077	Gebouw import 077	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb078	Gebouw import 078	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb079	Gebouw import 079	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb080	Gebouw import 080	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb081	Gebouw import 081	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb082	Gebouw import 082	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb083	Gebouw import 083	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb084	Gebouw import 084	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb085	Gebouw import 085	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb086	Gebouw import 086	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb087	Gebouw import 087	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb088	Gebouw import 088	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb089	Gebouw import 089	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb090	Gebouw import 090	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb091	Gebouw import 091	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb092	Gebouw import 092	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb093	Gebouw import 093	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb094	Gebouw import 094	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb095	Gebouw import 095	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb096	Gebouw import 096	3,29	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb097	Gebouw import 097	3,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb098	Gebouw import 098	5,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb099	Gebouw import 099	4,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb100	Gebouw import 100	3,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb101	Gebouw import 101	5,07	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb102	Gebouw import 102	5,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb103	Gebouw import 103	4,99	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb104	Gebouw import 104	5,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb105	Gebouw import 105	5,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb106	Gebouw import 106	5,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb107	Gebouw import 107	4,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb108	Gebouw import 108	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb109	Gebouw import 109	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb110	Gebouw import 110	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb111	Gebouw import 111	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb112	Gebouw import 112	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb113	Gebouw import 113	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb114	Gebouw import 114	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb115	Gebouw import 115	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb116	Gebouw import 116	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb117	Gebouw import 117	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb118	Gebouw import 118	4,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb119	Gebouw import 119	4,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 500
gb120	Gebouw import 120	4,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb121	Gebouw import 121	4,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb122	Gebouw import 122	4,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb123	Gebouw import 123	4,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb124	Gebouw import 124	5,98	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb125	Gebouw import 125	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb126	Gebouw import 126	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb127	Gebouw import 127	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb128	Gebouw import 128	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb129	Gebouw import 129	3,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb130	Gebouw import 130	3,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb131	Gebouw import 131	4,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb132	Gebouw import 132	4,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb133	Gebouw import 133	5,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb134	Gebouw import 134	5,37	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb135	Gebouw import 135	4,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb136	Gebouw import 136	4,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb137	Gebouw import 137	4,69	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb138	Gebouw import 138	4,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb139	Gebouw import 139	4,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb140	Gebouw import 140	5,78	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb141	Gebouw import 141	6,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb142	Gebouw import 142	6,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb143	Gebouw import 143	6,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb144	Gebouw import 144	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb145	Gebouw import 145	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb146	Gebouw import 146	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb147	Gebouw import 147	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb148	Gebouw import 148	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb149	Gebouw import 149	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb150	Gebouw import 150	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb151	Gebouw import 151	6,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb152	Gebouw import 152	6,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb153	Gebouw import 153	4,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb154	Gebouw import 154	4,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb155	Gebouw import 155	4,02	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb156	Gebouw import 156	4,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb157	Gebouw import 157	4,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb158	Gebouw import 158	4,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb159	Gebouw import 159	4,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb160	Gebouw import 160	4,88	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb161	Gebouw import 161	5,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb162	Gebouw import 162	5,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb163	Gebouw import 163	5,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb164	Gebouw import 164	5,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb165	Gebouw import 165	4,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb166	Gebouw import 166	4,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb167	Gebouw import 167	4,57	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb168	Gebouw import 168	6,16	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb169	Gebouw import 169	7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb170	Gebouw import 170	7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb171	Gebouw import 171	7,19	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb172	Gebouw import 172	4,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb173	Gebouw import 173	6,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb174	Gebouw import 174	6,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb175	Gebouw import 175	6,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 500
gb176	Gebouw import 176	6,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb177	Gebouw import 177	4,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb178	Gebouw import 178	4,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb179	Gebouw import 179	4,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb180	Gebouw import 180	4,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb181	Gebouw import 181	5,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb182	Gebouw import 182	6,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb183	Gebouw import 183	6,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb184	Gebouw import 184	5,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb185	Gebouw import 185	5,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb186	Gebouw import 186	5,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb187	Gebouw import 187	5,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb188	Gebouw import 188	7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb189	Gebouw import 189	7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb190	Gebouw import 190	5,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb191	Gebouw import 191	4,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb192	Gebouw import 192	5,35	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb193	Gebouw import 193	5,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb194	Gebouw import 194	9,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb195	Gebouw import 195	9,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb196	Gebouw import 196	9,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb197	Gebouw import 197	9,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb198	Gebouw import 198	9,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb199	Gebouw import 199	9,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb200	Gebouw import 200	9,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb201	Gebouw import 201	9,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb202	Gebouw import 202	9,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb203	Gebouw import 203	9,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb204	Gebouw import 204	9,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb205	Gebouw import 205	8,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb206	Gebouw import 206	9,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb207	Gebouw import 207	5,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb208	Gebouw import 208	8,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb209	Gebouw import 209	7,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb210	Gebouw import 210	7,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb211	Gebouw import 211	4,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb212	Gebouw import 212	8,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb213	Gebouw import 213	8,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb214	Gebouw import 214	8,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb215	Gebouw import 215	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb216	Gebouw import 216	7,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb217	Gebouw import 217	7,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb218	Gebouw import 218	7,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb219	Gebouw import 219	5,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb220	Gebouw import 220	9,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb221	Gebouw import 221	8,79	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb222	Gebouw import 222	8,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb223	Gebouw import 223	8,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb224	Gebouw import 224	9,01	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb225	Gebouw import 225	6,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb226	Gebouw import 226	6,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb227	Gebouw import 227	6,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb228	Gebouw import 228	6,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb229	Gebouw import 229	6,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb230	Gebouw import 230	6,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb231	Gebouw import 231	6,62	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 500
gb232	Gebouw import 232	8,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb233	Gebouw import 233	8,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb234	Gebouw import 234	8,58	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb235	Gebouw import 235	6,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb236	Gebouw import 236	7,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb237	Gebouw import 237	7,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb238	Gebouw import 238	7,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb239	Gebouw import 239	7,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb240	Gebouw import 240	7,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb241	Gebouw import 241	7,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb242	Gebouw import 242	7,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb243	Gebouw import 243	7,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb244	Gebouw import 244	4,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb245	Gebouw import 245	5,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb246	Gebouw import 246	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb247	Gebouw import 247	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb248	Gebouw import 248	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb249	Gebouw import 249	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb250	Gebouw import 250	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb251	Gebouw import 251	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb252	Gebouw import 252	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb253	Gebouw import 253	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb254	Gebouw import 254	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb255	Gebouw import 255	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb256	Gebouw import 256	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb257	Gebouw import 257	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb258	Gebouw import 258	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb259	Gebouw import 259	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb260	Gebouw import 260	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb261	Gebouw import 261	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb262	Gebouw import 262	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb263	Gebouw import 263	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb264	Gebouw import 264	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb265	Gebouw import 265	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb266	Gebouw import 266	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb267	Gebouw import 267	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb268	Gebouw import 268	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb269	Gebouw import 269	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb270	Gebouw import 270	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb271	Gebouw import 271	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb272	Gebouw import 272	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb273	Gebouw import 273	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb274	Gebouw import 274	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb275	Gebouw import 275	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb276	Gebouw import 276	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb277	Gebouw import 277	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb278	Gebouw import 278	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb279	Gebouw import 279	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb280	Gebouw import 280	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb281	Gebouw import 281	4,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb282	Gebouw import 282	4,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb283	Gebouw import 283	7,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb284	Gebouw import 284	7,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb285	Gebouw import 285	5,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb286	Gebouw import 286	5,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb287	Gebouw import 287	4,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 500
gb288	Gebouw import 288	5,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb289	Gebouw import 289	5,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb290	Gebouw import 290	5,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb291	Gebouw import 291	5,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb292	Gebouw import 292	5,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb293	Gebouw import 293	5,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb294	Gebouw import 294	4,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb295	Gebouw import 295	4,36	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb296	Gebouw import 296	4,93	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb297	Gebouw import 297	5,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb298	Gebouw import 298	5,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb299	Gebouw import 299	3,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb300	Gebouw import 300	3,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb301	Gebouw import 301	5,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb302	Gebouw import 302	5,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb303	Gebouw import 303	5,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb304	Gebouw import 304	5,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb305	Gebouw import 305	5,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb306	Gebouw import 306	5,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb307	Gebouw import 307	5,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb308	Gebouw import 308	5,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb309	Gebouw import 309	5,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb310	Gebouw import 310	5,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb311	Gebouw import 311	3,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb312	Gebouw import 312	3,53	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb313	Gebouw import 313	4,27	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb314	Gebouw import 314	4,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb315	Gebouw import 315	4,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb316	Gebouw import 316	4,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb317	Gebouw import 317	4,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb318	Gebouw import 318	5,17	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb319	Gebouw import 319	4,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb320	Gebouw import 320	4,41	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb321	Gebouw import 321	6,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb322	Gebouw import 322	6,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb323	Gebouw import 323	5,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb324	Gebouw import 324	6,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb325	Gebouw import 325	4,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb326	Gebouw import 326	4,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb327	Gebouw import 327	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb328	Gebouw import 328	5,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb329	Gebouw import 329	7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb330	Gebouw import 330	7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb331	Gebouw import 331	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb332	Gebouw import 332	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb333	Gebouw import 333	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb334	Gebouw import 334	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb335	Gebouw import 335	2,44	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb336	Gebouw import 336	7,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb337	Gebouw import 337	6,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb338	Gebouw import 338	6,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb339	Gebouw import 339	6,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb340	Gebouw import 340	4,82	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb341	Gebouw import 341	4,08	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb342	Gebouw import 342	4,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb343	Gebouw import 343	4,13	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 500
gb344	Gebouw import 344	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb345	Gebouw import 345	5,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb346	Gebouw import 346	5,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb347	Gebouw import 347	5,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb348	Gebouw import 348	5,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb349	Gebouw import 349	5,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb350	Gebouw import 350	5,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb351	Gebouw import 351	5,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb352	Gebouw import 352	5,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb353	Gebouw import 353	4,92	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb354	Gebouw import 354	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb355	Gebouw import 355	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb356	Gebouw import 356	3,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb357	Gebouw import 357	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb358	Gebouw import 358	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb359	Gebouw import 359	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb360	Gebouw import 360	5,28	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb361	Gebouw import 361	4,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb362	Gebouw import 362	4,76	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb363	Gebouw import 363	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb364	Gebouw import 364	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb365	Gebouw import 365	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb366	Gebouw import 366	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb367	Gebouw import 367	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb368	Gebouw import 368	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb369	Gebouw import 369	4,48	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb370	Gebouw import 370	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb371	Gebouw import 371	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb372	Gebouw import 372	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb373	Gebouw import 373	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb374	Gebouw import 374	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb375	Gebouw import 375	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb376	Gebouw import 376	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb377	Gebouw import 377	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb378	Gebouw import 378	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb379	Gebouw import 379	4,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb380	Gebouw import 380	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb381	Gebouw import 381	8,46	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb382	Gebouw import 382	4,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb383	Gebouw import 383	9,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb384	Gebouw import 384	8,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb385	Gebouw import 385	7,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb386	Gebouw import 386	7,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb387	Gebouw import 387	7,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb388	Gebouw import 388	7,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb389	Gebouw import 389	4,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb390	Gebouw import 390	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb391	Gebouw import 391	4,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb392	Gebouw import 392	4,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb393	Gebouw import 393	4,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb394	Gebouw import 394	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb395	Gebouw import 395	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb396	Gebouw import 396	4,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb397	Gebouw import 397	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb398	Gebouw import 398	9,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb399	Gebouw import 399	8,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 500
gb400	Gebouw import 400	7,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb401	Gebouw import 401	5,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb402	Gebouw import 402	5,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb403	Gebouw import 403	5,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb404	Gebouw import 404	5,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb405	Gebouw import 405	5,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb406	Gebouw import 406	5,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb407	Gebouw import 407	5,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb408	Gebouw import 408	5,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb409	Gebouw import 409	5,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb410	Gebouw import 410	5,95	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb411	Gebouw import 411	7,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb412	Gebouw import 412	7,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb413	Gebouw import 413	7,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb414	Gebouw import 414	7,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb415	Gebouw import 415	7,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb416	Gebouw import 416	6,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb417	Gebouw import 417	6,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb418	Gebouw import 418	8,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb419	Gebouw import 419	8,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb420	Gebouw import 420	8,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb421	Gebouw import 421	8,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb422	Gebouw import 422	8,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb423	Gebouw import 423	8,47	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb424	Gebouw import 424	7,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb425	Gebouw import 425	7,52	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb426	Gebouw import 426	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb427	Gebouw import 427	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb428	Gebouw import 428	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb429	Gebouw import 429	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb430	Gebouw import 430	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb431	Gebouw import 431	6,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb432	Gebouw import 432	6,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb433	Gebouw import 433	6,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb434	Gebouw import 434	6,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb435	Gebouw import 435	6,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb436	Gebouw import 436	9,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb437	Gebouw import 437	6,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb438	Gebouw import 438	6,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb439	Gebouw import 439	6,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb440	Gebouw import 440	6,31	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb441	Gebouw import 441	6,12	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb442	Gebouw import 442	5,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb443	Gebouw import 443	4,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb444	Gebouw import 444	4,68	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb445	Gebouw import 445	5,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb446	Gebouw import 446	5,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb447	Gebouw import 447	5,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb448	Gebouw import 448	5,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb449	Gebouw import 449	5,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb450	Gebouw import 450	5,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb451	Gebouw import 451	5,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb452	Gebouw import 452	5,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb453	Gebouw import 453	5,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb454	Gebouw import 454	5,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb455	Gebouw import 455	5,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 500
gb456	Gebouw import 456	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb457	Gebouw import 457	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb458	Gebouw import 458	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb459	Gebouw import 459	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb460	Gebouw import 460	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb461	Gebouw import 461	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb462	Gebouw import 462	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb463	Gebouw import 463	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb464	Gebouw import 464	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb465	Gebouw import 465	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb466	Gebouw import 466	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb467	Gebouw import 467	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb468	Gebouw import 468	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb469	Gebouw import 469	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb470	Gebouw import 470	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb471	Gebouw import 471	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb472	Gebouw import 472	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb473	Gebouw import 473	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb474	Gebouw import 474	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb475	Gebouw import 475	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb476	Gebouw import 476	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb477	Gebouw import 477	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb478	Gebouw import 478	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb479	Gebouw import 479	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb480	Gebouw import 480	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb481	Gebouw import 481	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb482	Gebouw import 482	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb483	Gebouw import 483	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb484	Gebouw import 484	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb485	Gebouw import 485	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb486	Gebouw import 486	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb487	Gebouw import 487	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb488	Gebouw import 488	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb489	Gebouw import 489	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb490	Gebouw import 490	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb491	Gebouw import 491	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb492	Gebouw import 492	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb493	Gebouw import 493	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb494	Gebouw import 494	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb495	Gebouw import 495	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb496	Gebouw import 496	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb497	Gebouw import 497	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb498	Gebouw import 498	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb499	Gebouw import 499	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb500	Gebouw import 500	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb501	Gebouw import 501	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb502	Gebouw import 502	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb503	Gebouw import 503	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb504	Gebouw import 504	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb505	Gebouw import 505	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb506	Gebouw import 506	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb507	Gebouw import 507	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb508	Gebouw import 508	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb509	Gebouw import 509	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb510	Gebouw import 510	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb511	Gebouw import 511	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 500
gb512	Gebouw import 512	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb513	Gebouw import 513	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb514	Gebouw import 514	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb515	Gebouw import 515	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb516	Gebouw import 516	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb517	Gebouw import 517	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb518	Gebouw import 518	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb519	Gebouw import 519	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb520	Gebouw import 520	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb521	Gebouw import 521	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb522	Gebouw import 522	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb523	Gebouw import 523	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb524	Gebouw import 524	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb525	Gebouw import 525	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb526	Gebouw import 526	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb527	Gebouw import 527	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb528	Gebouw import 528	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb529	Gebouw import 529	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb530	Gebouw import 530	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb531	Gebouw import 531	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb532	Gebouw import 532	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb533	Gebouw import 533	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb534	Gebouw import 534	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb535	Gebouw import 535	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb536	Gebouw import 536	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb537	Gebouw import 537	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb538	Gebouw import 538	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb539	Gebouw import 539	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb540	Gebouw import 540	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb541	Gebouw import 541	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb542	Gebouw import 542	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb543	Gebouw import 543	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb544	Gebouw import 544	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb545	Gebouw import 545	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb546	Gebouw import 546	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb547	Gebouw import 547	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb548	Gebouw import 548	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb549	Gebouw import 549	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb550	Gebouw import 550	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb551	Gebouw import 551	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb552	Gebouw import 552	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb553	Gebouw import 553	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb554	Gebouw import 554	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb555	Gebouw import 555	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb556	Gebouw import 556	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb557	Gebouw import 557	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb558	Gebouw import 558	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb559	Gebouw import 559	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb560	Gebouw import 560	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb561	Gebouw import 561	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb562	Gebouw import 562	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb563	Gebouw import 563	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb564	Gebouw import 564	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb565	Gebouw import 565	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb566	Gebouw import 566	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb567	Gebouw import 567	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 500
gb568	Gebouw import 568	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb569	Gebouw import 569	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb570	Gebouw import 570	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb571	Gebouw import 571	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb572	Gebouw import 572	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb573	Gebouw import 573	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb574	Gebouw import 574	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb575	Gebouw import 575	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb576	Gebouw import 576	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb577	Gebouw import 577	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb578	Gebouw import 578	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb579	Gebouw import 579	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb580	Gebouw import 580	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb581	Gebouw import 581	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb582	Gebouw import 582	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb583	Gebouw import 583	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb584	Gebouw import 584	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb585	Gebouw import 585	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb586	Gebouw import 586	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb587	Gebouw import 587	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb588	Gebouw import 588	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb589	Gebouw import 589	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb590	Gebouw import 590	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb591	Gebouw import 591	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb592	Gebouw import 592	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb593	Gebouw import 593	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb594	Gebouw import 594	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb595	Gebouw import 595	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb596	Gebouw import 596	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb597	Gebouw import 597	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb598	Gebouw import 598	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb599	Gebouw import 599	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb600	Gebouw import 600	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb601	Gebouw import 601	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb602	Gebouw import 602	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb603	Gebouw import 603	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb604	Gebouw import 604	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb605	Gebouw import 605	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb606	Gebouw import 606	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb607	Gebouw import 607	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb608	Gebouw import 608	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb609	Gebouw import 609	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb610	Gebouw import 610	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb611	Gebouw import 611	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb612	Gebouw import 612	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb613	Gebouw import 613	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb614	Gebouw import 614	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb615	Gebouw import 615	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb616	Gebouw import 616	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb617	Gebouw import 617	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb618	Gebouw import 618	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb619	Gebouw import 619	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb620	Gebouw import 620	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb621	Gebouw import 621	7,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb622	Gebouw import 622	7,39	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb623	Gebouw import 623	4,55	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 500
gb624	Gebouw import 624	5,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb625	Gebouw import 625	6,23	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb626	Gebouw import 626	6,24	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb627	Gebouw import 627	6,14	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb628	Gebouw import 628	5,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb629	Gebouw import 629	5,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb630	Gebouw import 630	5,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb631	Gebouw import 631	5,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb632	Gebouw import 632	5,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb633	Gebouw import 633	4,61	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb634	Gebouw import 634	6,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb635	Gebouw import 635	6,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb636	Gebouw import 636	6,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb637	Gebouw import 637	6,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb638	Gebouw import 638	6,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb639	Gebouw import 639	6,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb640	Gebouw import 640	6,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb641	Gebouw import 641	5,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb642	Gebouw import 642	5,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb643	Gebouw import 643	5,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb644	Gebouw import 644	5,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb645	Gebouw import 645	5,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb646	Gebouw import 646	5,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb647	Gebouw import 647	5,85	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb648	Gebouw import 648	7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb649	Gebouw import 649	5,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb650	Gebouw import 650	5,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb651	Gebouw import 651	5,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb652	Gebouw import 652	5,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb653	Gebouw import 653	5,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb654	Gebouw import 654	5,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb655	Gebouw import 655	5,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb656	Gebouw import 656	5,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb657	Gebouw import 657	5,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb658	Gebouw import 658	5,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb659	Gebouw import 659	6,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb660	Gebouw import 660	6,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb661	Gebouw import 661	6,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb662	Gebouw import 662	6,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb663	Gebouw import 663	6,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb664	Gebouw import 664	6,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb665	Gebouw import 665	6,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb666	Gebouw import 666	7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb667	Gebouw import 667	7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb668	Gebouw import 668	7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb669	Gebouw import 669	7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb670	Gebouw import 670	6,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb671	Gebouw import 671	6,21	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb672	Gebouw import 672	5,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb673	Gebouw import 673	5,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb674	Gebouw import 674	5,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb675	Gebouw import 675	5,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb676	Gebouw import 676	5,25	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb677	Gebouw import 677	6,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb678	Gebouw import 678	6,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb679	Gebouw import 679	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 500
gb680	Gebouw import 680	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb681	Gebouw import 681	7,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb682	Gebouw import 682	7,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb683	Gebouw import 683	7,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb684	Gebouw import 684	7,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb685	Gebouw import 685	7,15	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb686	Gebouw import 686	6,96	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb687	Gebouw import 687	6,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb688	Gebouw import 688	6,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb689	Gebouw import 689	6,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb690	Gebouw import 690	6,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb691	Gebouw import 691	6,32	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb692	Gebouw import 692	6,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb693	Gebouw import 693	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb694	Gebouw import 694	6,51	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb695	Gebouw import 695	6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb696	Gebouw import 696	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb697	Gebouw import 697	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb698	Gebouw import 698	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb699	Gebouw import 699	5,09	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb700	Gebouw import 700	3,42	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb701	nieuwe woningen naastgelegen plan	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80
gb702	nieuwe woningen naastgelegen plan	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80

Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Gevel
t01	toetspunt 1 (zorgwoningen)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t02	toetspunt 2 (zorgwoningen)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t03	toetspunt 3 (zorgwoningen)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t04	toetspunt 4 (zorgwoningen)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t05	toetspunt 5 (zorgwoningen)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t06	toetspunt 6 (zorgwoningen)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t07	toetspunt 7 (zorgwoningen)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t08	toetspunt 8 (zorgwoningen)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t09	toetspunt 9 (zorgwoningen)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t10	toetspunt 10 (zorgwoningen)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t11	toetspunt 11 (zorgwoningen)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t12	toetspunt 12 (zorgwoningen)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t13	toetspunt 13 (zorgwoningen)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t14	toetspunt 14 (zorgwoningen)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t15	toetspunt 15 (zorgwoningen)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t16	toetspunt 16 (zorgwoningen)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t17	toetspunt 17 (zorgwoningen)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t18	toetspunt 18 (zorgwoningen)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t19	toetspunt 19 (zorgwoningen)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t20	toetspunt 20 (zorgwoningen)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t21	toetspunt 21 (zorgwoningen)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t22	toetspunt 22 (zorgwoningen)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t23	toetspunt 23 (zorgwoningen)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t24	toetspunt 24 (zorgwoningen)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t25	toetspunt 25 (zorgwoningen)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t26	toetspunt 26 (zorgwoningen)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t27	toetspunt 27 (zorgwoningen)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t28	toetspunt 28 (zorgwoningen)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t29	toetspunt 29 (zorgwoningen)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t30	toetspunt 30 (zorgwoningen)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t31	toetspunt 31 (zorgwoningen)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t32	toetspunt 32 (zorgwoningen)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t33	toetspunt 33 (zorgwoningen)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t34	toetspunt 34 (zorgwoningen)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t35	toetspunt 35 (zorgwoningen)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t36	toetspunt 36 (zorgwoningen)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t37	toetspunt 37 (zorgwoningen)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t38	toetspunt 38 (zorgwoningen)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t39	toetspunt 39 (zorgwoningen)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t40	toetspunt 40 (zorgwoningen)	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t41	woningen derden	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t42	woningen derden	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t43	woningen derden	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t44	woningen derden	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t45	woningen derden	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t46	woningen derden	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t47	woningen derden	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t48	woningen derden	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t49	woningen derden	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t50	woningen derden	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t51	woningen derden	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t52	woningen derden	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t53	woningen derden	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t54	woningen derden	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t55	woningen derden	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t56	woningen derden	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja

Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Gevel
t57	woningen derden	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t58	woningen derden	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t59	woningen derden	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t60	woningen derden	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t61	woningen derden	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja
t62	woningen derden	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	Ja

Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lengte	Cp	Refl.L 500	Refl.R 500
s1	aanvullend scherm (NO-zijde parkeerplaats)	3,00	0,00	Relatief	59,97	0 dB	0,80	0,80
s2	scherm loading dock	2,00	0,00	Relatief	28,41	0 dB	0,80	0,80

Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	Min.AH	Max.AH
h1	maaiveld	0,00	0,00	0,00
h2	talud loading dock	--	-1,60	0,00

Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)
pb01	condensor (dagperiode)	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,500	1,000
pb02	condensor (avond en nachtperiode)	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,500	3,000

Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb(u)(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k
pb01	--	Nee	Nee	Nee	--	44,80	49,90	56,40	59,80	60,00	57,20	51,00
pb02	8,000	Nee	Nee	Nee	--	44,80	49,90	56,40	59,80	60,00	57,20	51,00

Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63
pb01	42,90	65,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	44,80
pb02	42,90	65,04	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	--	28,80

Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
pb01	49,90	56,40	59,80	60,00	57,20	51,00	42,90	65,04
pb02	33,90	40,40	43,80	44,00	41,20	35,00	26,90	49,04

Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31
mb01	vrachtwagens	1,20	--	Relatief	4	--	1	15	5,00	64,70
mb03	personenauto's klanten	0,75	0,00	Relatief	660	60	--	15	5,00	51,30
mb04	personenauto's personeel	0,75	0,00	Relatief	12	12	1	15	5,00	51,30
mb05	winkelwagens	0,75	0,00	Relatief	410	40	--	3	5,00	33,20

Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
mb01	75,40	82,00	86,20	91,10	94,20	92,30	86,20	75,70	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00
mb03	70,30	70,10	75,90	76,00	81,90	81,30	78,20	70,40	86,69	0,00	0,00	0,00	0,00
mb04	70,30	70,10	75,90	76,00	81,90	81,30	78,20	70,40	86,69	0,00	0,00	0,00	0,00
mb05	42,30	52,20	53,70	62,90	67,80	72,40	77,30	76,90	81,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
mb01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,70	75,40	82,00	86,20	91,10	94,20	92,30	86,20	75,70
mb03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30	70,30	70,10	75,90	76,00	81,90	81,30	78,20	70,40
mb04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30	70,30	70,10	75,90	76,00	81,90	81,30	78,20	70,40
mb05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,20	42,30	52,20	53,70	62,90	67,80	72,40	77,30	76,90

Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr	Totaal
mb01		98,25
mb03		86,69
mb04		86,69
mb05		81,09

Model: maximale niveaus
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(u)(D)	Cb(u)(A)
pb01	condensor (dagperiode)	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	10,500	1,000
pb02	condensor (avond en nachtperiode)	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	1,500	3,000
pb03	piekbron personenautos	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
pb04	piekbron personenautos	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
pb05	piekbron personenautos	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
pb06	piekbron personenautos	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
pb07	piekbron personenautos	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
pb08	piekbron personenautos	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
pb09	piekbron personenautos	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
pb10	piekbron personenautos	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
pb11	piekbron personenautos	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
pb12	piekbron personenautos	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
pb13	piekbron personenautos	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
pb14	piekbron personenautos	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
pb15	piekbron personenautos	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
pb16	piekbron personenautos	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
pb17	piekbron personenautos	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
pb18	piekbron personenautos	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
pb19	piekbron personenautos	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
pb20	piekbron personenautos	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
pb21	piekbron personenautos	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
pb22	piekbron personenautos	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
pb23	piekbron personenautos	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
pb24	piekbron personenautos	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
pb25	piekbron personenautos	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
pb26	piekbron personenautos	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
pb27	piekbron personenautos	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
pb28	piekbron personenautos	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
pb29	piekbron personenautos	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
pb30	piekbron personenautos	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
pb31	piekbron personenautos	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
pb32	piekbron personenautos	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
pb33	piekbron personenautos	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
pb34	piekbron personenautos	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000
pb35	piekbron vrachtwagen	1,20	-0,90	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	--
pb36	piekbron winkelwagens	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	12,000	4,000

Model: maximale niveaus
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Cb(u)(N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k
pb01	--	Nee	Nee	Nee	--	44,80	49,90	56,40	59,80	60,00	57,20	51,00
pb02	8,000	Nee	Nee	Nee	--	44,80	49,90	56,40	59,80	60,00	57,20	51,00
pb03	--	Nee	Nee	Nee	58,00	74,60	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90
pb04	--	Nee	Nee	Nee	58,00	74,60	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90
pb05	--	Nee	Nee	Nee	58,00	74,60	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90
pb06	--	Nee	Nee	Nee	58,00	74,60	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90
pb07	--	Nee	Nee	Nee	58,00	74,60	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90
pb08	8,000	Nee	Nee	Nee	58,00	74,60	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90
pb09	--	Nee	Nee	Nee	58,00	74,60	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90
pb10	--	Nee	Nee	Nee	58,00	74,60	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90
pb11	--	Nee	Nee	Nee	58,00	74,60	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90
pb12	--	Nee	Nee	Nee	58,00	74,60	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90
pb13	--	Nee	Nee	Nee	58,00	74,60	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90
pb14	--	Nee	Nee	Nee	58,00	74,60	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90
pb15	--	Nee	Nee	Nee	58,00	74,60	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90
pb16	--	Nee	Nee	Nee	58,00	74,60	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90
pb17	--	Nee	Nee	Nee	58,00	74,60	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90
pb18	--	Nee	Nee	Nee	58,00	74,60	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90
pb19	--	Nee	Nee	Nee	58,00	74,60	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90
pb20	--	Nee	Nee	Nee	58,00	74,60	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90
pb21	--	Nee	Nee	Nee	58,00	74,60	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90
pb22	--	Nee	Nee	Nee	58,00	74,60	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90
pb23	--	Nee	Nee	Nee	58,00	74,60	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90
pb24	--	Nee	Nee	Nee	58,00	74,60	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90
pb25	--	Nee	Nee	Nee	58,00	74,60	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90
pb26	--	Nee	Nee	Nee	58,00	74,60	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90
pb27	--	Nee	Nee	Nee	58,00	74,60	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90
pb28	--	Nee	Nee	Nee	58,00	74,60	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90
pb29	--	Nee	Nee	Nee	58,00	74,60	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90
pb30	--	Nee	Nee	Nee	58,00	74,60	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90
pb31	--	Nee	Nee	Nee	58,00	74,60	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90
pb32	--	Nee	Nee	Nee	58,00	74,60	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90
pb33	--	Nee	Nee	Nee	58,00	74,60	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90
pb34	--	Nee	Nee	Nee	58,00	74,60	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90
pb35	8,000	Nee	Nee	Nee	73,60	77,10	94,30	97,70	100,60	106,60	106,30	102,50
pb36	--	Nee	Nee	Nee	58,20	67,30	77,20	78,70	87,90	92,80	97,40	102,30

Model: maximale niveaus
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63
pb01	42,90	65,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	44,80
pb02	42,90	65,04	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	--	28,80
pb03	81,30	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	74,60
pb04	81,30	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	74,60
pb05	81,30	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	74,60
pb06	81,30	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	74,60
pb07	81,30	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	74,60
pb08	81,30	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	74,60
pb09	81,30	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	74,60
pb10	81,30	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	74,60
pb11	81,30	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	74,60
pb12	81,30	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	74,60
pb13	81,30	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	74,60
pb14	81,30	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	74,60
pb15	81,30	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	74,60
pb16	81,30	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	74,60
pb17	81,30	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	74,60
pb18	81,30	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	74,60
pb19	81,30	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	74,60
pb20	81,30	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	74,60
pb21	81,30	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	74,60
pb22	81,30	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	74,60
pb23	81,30	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	74,60
pb24	81,30	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	74,60
pb25	81,30	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	74,60
pb26	81,30	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	74,60
pb27	81,30	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	74,60
pb28	81,30	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	74,60
pb29	81,30	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	74,60
pb30	81,30	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	74,60
pb31	81,30	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	74,60
pb32	81,30	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	74,60
pb33	81,30	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	74,60
pb34	81,30	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	74,60
pb35	95,90	111,15	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	70,60	74,10
pb36	101,90	106,09	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	55,20	64,30

Model: maximale niveaus
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
pb01	49,90	56,40	59,80	60,00	57,20	51,00	42,90	65,04
pb02	33,90	40,40	43,80	44,00	41,20	35,00	26,90	49,04
pb03	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90	81,30	96,23
pb04	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90	81,30	96,23
pb05	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90	81,30	96,23
pb06	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90	81,30	96,23
pb07	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90	81,30	96,23
pb08	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90	81,30	96,23
pb09	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90	81,30	96,23
pb10	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90	81,30	96,23
pb11	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90	81,30	96,23
pb12	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90	81,30	96,23
pb13	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90	81,30	96,23
pb14	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90	81,30	96,23
pb15	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90	81,30	96,23
pb16	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90	81,30	96,23
pb17	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90	81,30	96,23
pb18	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90	81,30	96,23
pb19	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90	81,30	96,23
pb20	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90	81,30	96,23
pb21	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90	81,30	96,23
pb22	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90	81,30	96,23
pb23	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90	81,30	96,23
pb24	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90	81,30	96,23
pb25	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90	81,30	96,23
pb26	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90	81,30	96,23
pb27	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90	81,30	96,23
pb28	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90	81,30	96,23
pb29	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90	81,30	96,23
pb30	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90	81,30	96,23
pb31	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90	81,30	96,23
pb32	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90	81,30	96,23
pb33	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90	81,30	96,23
pb34	87,00	87,70	88,70	88,10	88,90	88,90	81,30	96,23
pb35	91,30	94,70	97,60	103,60	103,30	99,50	92,90	108,15
pb36	74,20	75,70	84,90	89,80	94,40	99,30	98,90	103,09

Model: maximale niveaus
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63
mb01	vrachtwagens	1,20	--	Relatief	4	--	1	15	5,00	64,70	75,40
mb05	winkelwagens	0,75	0,00	Relatief	410	40	--	3	5,00	41,20	50,30

Model: maximale niveaus
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
mb01	82,00	86,20	91,10	94,20	92,30	86,20	75,70	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
mb05	60,20	61,70	70,90	75,80	80,40	85,30	84,90	89,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: maximale niveaus

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
mb01	0,00	0,00	0,00	0,00	64,70	75,40	82,00	86,20	91,10	94,20	92,30	86,20	75,70
mb05	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20	50,30	60,20	61,70	70,90	75,80	80,40	85,30	84,90

Model: maximale niveaus
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr	Totaal
mb01		98,25
mb05		89,09

BIJLAGE 4C:

Rapport: Resultatentabel
Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
LArq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
t01_A	toetspunt 1 (zorgwoningen)	111907,23	499624,01	1,50	15,7	10,4	-7,0	15,7	41,8	
t01_B	toetspunt 1 (zorgwoningen)	111907,23	499624,01	5,00	17,7	12,5	-5,5	17,7	41,4	
t02_A	toetspunt 2 (zorgwoningen)	111913,41	499618,17	1,50	17,4	12,1	-6,1	17,4	42,8	
t02_B	toetspunt 2 (zorgwoningen)	111913,41	499618,17	5,00	19,7	14,5	-4,5	19,7	42,4	
t03_A	toetspunt 3 (zorgwoningen)	111920,73	499611,25	1,50	19,5	14,2	-4,6	19,5	44,3	
t03_B	toetspunt 3 (zorgwoningen)	111920,73	499611,25	5,00	22,0	16,8	-2,9	22,0	44,0	
t04_A	toetspunt 4 (zorgwoningen)	111925,66	499606,58	1,50	22,9	17,7	-2,5	22,9	46,5	
t04_B	toetspunt 4 (zorgwoningen)	111925,66	499606,58	5,00	25,7	20,6	-0,3	25,7	46,7	
t05_A	toetspunt 5 (zorgwoningen)	111925,08	499603,56	1,50	38,5	33,3	7,6	38,5	58,3	
t05_B	toetspunt 5 (zorgwoningen)	111925,08	499603,56	5,00	41,5	36,3	11,3	41,5	59,6	
t06_A	toetspunt 6 (zorgwoningen)	111922,07	499600,36	1,50	38,9	33,7	7,8	38,9	58,4	
t06_B	toetspunt 6 (zorgwoningen)	111922,07	499600,36	5,00	41,9	36,7	11,8	41,9	60,0	
t07_A	toetspunt 7 (zorgwoningen)	111916,27	499598,57	1,50	38,5	33,2	9,1	38,5	58,9	
t07_B	toetspunt 7 (zorgwoningen)	111916,27	499598,57	5,00	42,4	37,2	13,0	42,4	61,1	
t08_A	toetspunt 8 (zorgwoningen)	111911,05	499599,50	1,50	37,6	32,3	10,7	37,6	59,8	
t08_B	toetspunt 8 (zorgwoningen)	111911,05	499599,50	5,00	42,2	36,9	14,5	42,2	62,0	
t09_A	toetspunt 9 (zorgwoningen)	111906,77	499601,65	1,50	36,7	31,4	10,3	36,7	59,4	
t09_B	toetspunt 9 (zorgwoningen)	111906,77	499601,65	5,00	41,9	36,6	14,4	41,9	62,0	
t10_A	toetspunt 10 (zorgwoningen)	111903,92	499602,05	1,50	35,3	29,9	9,7	35,3	58,6	
t10_B	toetspunt 10 (zorgwoningen)	111903,92	499602,05	5,00	40,6	35,4	14,8	40,6	62,0	
t11_A	toetspunt 11 (zorgwoningen)	111900,47	499602,30	1,50	33,8	28,5	9,2	33,8	58,0	
t11_B	toetspunt 11 (zorgwoningen)	111900,47	499602,30	5,00	38,9	33,6	13,5	38,9	60,7	
t12_A	toetspunt 12 (zorgwoningen)	111901,86	499597,54	1,50	32,6	27,3	-0,3	32,6	51,1	
t12_B	toetspunt 12 (zorgwoningen)	111901,86	499597,54	5,00	36,8	31,5	3,1	36,8	53,3	
t13_A	toetspunt 13 (zorgwoningen)	111903,90	499591,90	1,50	32,8	27,5	7,8	32,8	56,5	
t13_B	toetspunt 13 (zorgwoningen)	111903,90	499591,90	5,00	41,7	36,4	16,4	41,7	63,4	
t14_A	toetspunt 14 (zorgwoningen)	111899,03	499589,31	1,50	29,8	24,6	8,0	29,8	56,3	
t14_B	toetspunt 14 (zorgwoningen)	111899,03	499589,31	5,00	41,2	35,9	16,7	41,2	63,6	
t15_A	toetspunt 15 (zorgwoningen)	111897,00	499584,61	1,50	30,4	25,2	9,1	30,4	57,3	
t15_B	toetspunt 15 (zorgwoningen)	111897,00	499584,61	5,00	41,8	36,5	18,2	41,8	64,9	
t16_A	toetspunt 16 (zorgwoningen)	111893,29	499583,23	1,50	30,3	25,0	9,4	30,3	57,7	
t16_B	toetspunt 16 (zorgwoningen)	111893,29	499583,23	5,00	41,5	36,2	18,2	41,5	65,0	
t17_A	toetspunt 17 (zorgwoningen)	111891,98	499579,29	1,50	30,5	25,3	9,5	30,5	57,7	
t17_B	toetspunt 17 (zorgwoningen)	111891,98	499579,29	5,00	41,6	36,3	18,6	41,6	65,3	
t18_A	toetspunt 18 (zorgwoningen)	111888,14	499579,38	1,50	28,4	23,2	8,3	28,4	56,4	
t18_B	toetspunt 18 (zorgwoningen)	111888,14	499579,38	5,00	37,4	32,1	16,2	37,4	62,7	
t19_A	toetspunt 19 (zorgwoningen)	111886,26	499579,12	1,50	30,2	25,1	10,6	30,2	58,7	
t19_B	toetspunt 19 (zorgwoningen)	111886,26	499579,12	5,00	41,4	36,2	18,6	41,4	65,3	
t20_A	toetspunt 20 (zorgwoningen)	111887,37	499576,51	1,50	30,7	25,6	11,6	30,7	59,6	
t20_B	toetspunt 20 (zorgwoningen)	111887,37	499576,51	5,00	41,8	36,6	19,7	41,8	66,3	
t21_A	toetspunt 21 (zorgwoningen)	111890,44	499573,61	1,50	31,4	26,2	11,7	31,4	59,6	
t21_B	toetspunt 21 (zorgwoningen)	111890,44	499573,61	5,00	42,4	37,1	20,2	42,4	66,7	
t22_A	toetspunt 22 (zorgwoningen)	111891,04	499569,57	1,50	32,4	27,2	9,5	32,4	57,7	
t22_B	toetspunt 22 (zorgwoningen)	111891,04	499569,57	5,00	43,7	38,4	19,8	43,7	66,4	
t23_A	toetspunt 23 (zorgwoningen)	111887,11	499567,96	1,50	32,1	26,9	9,3	32,1	57,5	
t23_B	toetspunt 23 (zorgwoningen)	111887,11	499567,96	5,00	43,4	38,1	19,2	43,4	66,0	
t24_A	toetspunt 24 (zorgwoningen)	111884,86	499565,56	1,50	31,8	26,6	9,0	31,8	57,3	
t24_B	toetspunt 24 (zorgwoningen)	111884,86	499565,56	5,00	43,1	37,8	19,0	43,1	65,7	
t25_A	toetspunt 25 (zorgwoningen)	111884,09	499562,22	1,50	32,6	27,5	9,2	32,6	57,5	
t25_B	toetspunt 25 (zorgwoningen)	111884,09	499562,22	5,00	43,6	38,4	19,5	43,6	66,1	
t26_A	toetspunt 26 (zorgwoningen)	111880,19	499562,13	1,50	30,2	25,0	4,2	30,2	53,3	
t26_B	toetspunt 26 (zorgwoningen)	111880,19	499562,13	5,00	39,3	34,1	13,1	39,3	60,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
t27_A	toetspunt 27 (zorgwoningen)	111878,31	499561,99	1,50	31,2	25,9	10,2	31,2	58,4	
t27_B	toetspunt 27 (zorgwoningen)	111878,31	499561,99	5,00	40,5	35,3	19,6	40,5	66,1	
t28_A	toetspunt 28 (zorgwoningen)	111879,03	499559,63	1,50	31,5	26,2	10,6	31,5	58,7	
t28_B	toetspunt 28 (zorgwoningen)	111879,03	499559,63	5,00	41,8	36,6	20,1	41,8	66,6	
t29_A	toetspunt 29 (zorgwoningen)	111881,94	499556,86	1,50	32,0	26,7	10,3	32,0	58,4	
t29_B	toetspunt 29 (zorgwoningen)	111881,94	499556,86	5,00	42,4	37,2	20,4	42,4	66,8	
t30_A	toetspunt 30 (zorgwoningen)	111884,57	499554,37	1,50	33,4	28,2	9,7	33,4	57,9	
t30_B	toetspunt 30 (zorgwoningen)	111884,57	499554,37	5,00	44,6	39,3	20,6	44,6	67,2	
t31_A	toetspunt 31 (zorgwoningen)	111884,45	499550,97	1,50	34,8	29,5	7,7	34,8	56,7	
t31_B	toetspunt 31 (zorgwoningen)	111884,45	499550,97	5,00	47,0	41,6	20,2	47,0	67,6	
t32_A	toetspunt 32 (zorgwoningen)	111881,42	499550,28	1,50	33,7	28,2	5,8	33,7	55,5	
t32_B	toetspunt 32 (zorgwoningen)	111881,42	499550,28	5,00	45,0	39,5	17,6	45,0	65,5	
t33_A	toetspunt 33 (zorgwoningen)	111879,60	499548,37	1,50	34,2	28,8	7,5	34,2	56,7	
t33_B	toetspunt 33 (zorgwoningen)	111879,60	499548,37	5,00	46,0	40,6	19,5	46,0	66,9	
t34_A	toetspunt 34 (zorgwoningen)	111877,86	499546,56	1,50	34,1	28,7	7,9	34,1	56,9	
t34_B	toetspunt 34 (zorgwoningen)	111877,86	499546,56	5,00	46,1	40,8	20,0	46,1	67,2	
t35_A	toetspunt 35 (zorgwoningen)	111877,66	499543,75	1,50	36,8	31,3	7,0	36,8	57,4	
t35_B	toetspunt 35 (zorgwoningen)	111877,66	499543,75	5,00	46,9	41,5	19,2	46,9	67,1	
t36_A	toetspunt 36 (zorgwoningen)	111875,68	499542,75	1,50	44,1	38,6	3,2	44,1	60,9	
t36_B	toetspunt 36 (zorgwoningen)	111875,68	499542,75	5,00	46,0	40,5	5,7	46,0	62,4	
t37_A	toetspunt 37 (zorgwoningen)	111873,27	499543,97	1,50	42,2	36,7	6,6	42,2	60,4	
t37_B	toetspunt 37 (zorgwoningen)	111873,27	499543,97	5,00	43,4	37,9	8,2	43,4	60,8	
t38_A	toetspunt 38 (zorgwoningen)	111869,61	499547,41	1,50	40,3	34,8	2,5	40,3	58,3	
t38_B	toetspunt 38 (zorgwoningen)	111869,61	499547,41	5,00	41,6	36,1	3,6	41,6	58,3	
t39_A	toetspunt 39 (zorgwoningen)	111865,03	499551,72	1,50	38,3	32,8	0,6	38,3	57,1	
t39_B	toetspunt 39 (zorgwoningen)	111865,03	499551,72	5,00	40,3	34,7	1,3	40,3	57,0	
t40_A	toetspunt 40 (zorgwoningen)	111860,52	499555,95	1,50	37,0	31,5	-1,3	37,0	56,1	
t40_B	toetspunt 40 (zorgwoningen)	111860,52	499555,95	5,00	39,3	33,8	-0,1	39,3	56,2	
t41_A	woningen derden	111853,85	499518,60	1,50	38,4	33,0	11,5	38,4	61,4	
t41_B	woningen derden	111853,85	499518,60	5,00	43,6	38,2	16,5	43,6	64,6	
t42_A	woningen derden	111851,22	499513,05	1,50	40,4	34,9	17,0	40,4	65,9	
t42_B	woningen derden	111851,22	499513,05	5,00	42,9	37,5	16,1	42,9	64,1	
t43_A	woningen derden	111852,41	499522,79	1,50	39,2	33,8	11,2	39,2	61,6	
t43_B	woningen derden	111852,41	499522,79	5,00	43,1	37,6	16,4	43,1	64,4	
t44_A	woningen derden	111843,85	499507,07	1,50	36,0	30,5	12,6	36,0	61,7	
t44_B	woningen derden	111843,85	499507,07	5,00	39,8	34,3	15,0	39,8	62,8	
t45_A	woningen derden	111844,94	499504,58	1,50	35,5	30,0	11,9	35,5	61,1	
t45_B	woningen derden	111844,94	499504,58	5,00	42,1	36,6	15,5	42,1	63,7	
t46_A	woningen derden	111840,53	499497,01	1,50	35,2	29,7	14,3	35,2	62,9	
t46_B	woningen derden	111840,53	499497,01	5,00	40,5	35,0	14,9	40,5	62,9	
t47_A	woningen derden	111840,38	499493,23	1,50	36,7	31,3	14,5	36,7	63,4	
t47_B	woningen derden	111840,38	499493,23	5,00	41,1	35,6	14,9	41,1	63,1	
t48_A	woningen derden	111819,54	499532,19	1,50	33,9	28,4	13,2	33,9	62,0	
t48_B	woningen derden	111819,54	499532,19	5,00	35,6	30,1	13,0	35,6	60,8	
t49_A	woningen derden	111829,13	499547,25	1,50	34,9	29,4	13,3	34,9	62,1	
t49_B	woningen derden	111829,13	499547,25	5,00	36,7	31,2	13,4	36,7	61,2	
t50_A	woningen derden	111836,88	499554,01	1,50	35,1	29,6	11,9	35,1	61,0	
t50_B	woningen derden	111836,88	499554,01	5,00	37,2	31,7	12,2	37,2	60,3	
t51_A	woningen derden	111844,88	499581,06	1,50	26,7	21,2	-1,8	26,7	49,5	
t51_B	woningen derden	111844,88	499581,06	5,00	28,9	23,4	2,0	28,9	50,8	
t52_A	woningen derden	111862,85	499619,52	1,50	18,5	13,2	-4,8	18,5	44,6	
t52_B	woningen derden	111862,85	499619,52	5,00	20,9	15,6	-0,7	20,9	47,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t53_A	woningen derden	111894,00	499687,77	1,50	17,6	12,2	-3,5	17,6	45,4
t53_B	woningen derden	111894,00	499687,77	5,00	18,7	13,3	-2,9	18,7	45,2
t54_A	woningen derden	111921,36	499674,24	1,50	25,1	19,8	-3,4	25,1	47,5
t54_B	woningen derden	111921,36	499674,24	5,00	26,5	21,2	-1,5	26,5	47,9
t55_A	woningen derden	112050,54	499663,14	1,50	23,3	18,3	5,2	23,3	53,3
t55_B	woningen derden	112050,54	499663,14	5,00	23,1	18,1	4,9	23,1	52,1
t56_A	woningen derden	112119,49	499622,96	1,50	23,7	18,1	9,1	23,7	57,3
t56_B	woningen derden	112119,49	499622,96	5,00	23,4	17,8	9,2	23,4	56,4
t57_A	woningen derden	111844,32	499485,44	1,50	38,5	33,1	15,1	38,5	64,2
t57_B	woningen derden	111844,32	499485,44	5,00	40,5	35,1	15,3	40,5	63,2
t58_A	woningen derden	112006,66	499462,34	1,50	38,9	33,8	22,8	38,9	69,0
t58_B	woningen derden	112006,66	499462,34	5,00	40,7	35,6	24,7	40,7	69,0
t59_A	woningen derden	112013,42	499463,24	1,50	37,7	32,7	22,0	37,7	68,3
t59_B	woningen derden	112013,42	499463,24	5,00	39,6	34,5	23,9	39,6	68,3
t60_A	woningen derden	112058,14	499488,77	1,50	33,7	28,3	17,0	33,7	64,5
t60_B	woningen derden	112058,14	499488,77	5,00	35,2	29,8	19,0	35,2	64,2
t61_A	woningen derden	112055,00	499480,46	1,50	34,0	28,6	17,1	34,0	64,7
t61_B	woningen derden	112055,00	499480,46	5,00	35,4	30,1	19,2	35,4	64,4
t62_A	woningen derden	112066,54	499490,29	1,50	18,2	12,9	1,1	18,2	48,4
t62_B	woningen derden	112066,54	499490,29	5,00	19,3	13,9	2,6	19,3	48,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: personenautos
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
t01_A	toetspunt 1 (zorgwoningen)	111907,23	499624,01	1,50	13,5	8,3	-15,2	13,5	36,7	
t01_B	toetspunt 1 (zorgwoningen)	111907,23	499624,01	5,00	15,2	10,1	-12,6	15,2	36,6	
t02_A	toetspunt 2 (zorgwoningen)	111913,41	499618,17	1,50	15,4	10,1	-13,7	15,4	38,2	
t02_B	toetspunt 2 (zorgwoningen)	111913,41	499618,17	5,00	17,4	12,3	-10,9	17,4	38,2	
t03_A	toetspunt 3 (zorgwoningen)	111920,73	499611,25	1,50	17,3	12,1	-10,9	17,3	40,2	
t03_B	toetspunt 3 (zorgwoningen)	111920,73	499611,25	5,00	19,9	14,9	-7,7	19,9	40,6	
t04_A	toetspunt 4 (zorgwoningen)	111925,66	499606,58	1,50	20,4	15,4	-6,9	20,4	43,5	
t04_B	toetspunt 4 (zorgwoningen)	111925,66	499606,58	5,00	23,8	18,8	-3,4	23,8	44,3	
t05_A	toetspunt 5 (zorgwoningen)	111925,08	499603,56	1,50	33,8	28,8	6,5	33,8	56,7	
t05_B	toetspunt 5 (zorgwoningen)	111925,08	499603,56	5,00	37,9	32,9	10,5	37,9	58,2	
t06_A	toetspunt 6 (zorgwoningen)	111922,07	499600,36	1,50	33,8	28,8	6,6	33,8	56,5	
t06_B	toetspunt 6 (zorgwoningen)	111922,07	499600,36	5,00	38,3	33,2	10,9	38,3	58,6	
t07_A	toetspunt 7 (zorgwoningen)	111916,27	499598,57	1,50	33,2	28,1	5,9	33,2	56,0	
t07_B	toetspunt 7 (zorgwoningen)	111916,27	499598,57	5,00	39,1	34,0	11,3	39,1	59,3	
t08_A	toetspunt 8 (zorgwoningen)	111911,05	499599,50	1,50	31,3	26,2	3,4	31,3	54,2	
t08_B	toetspunt 8 (zorgwoningen)	111911,05	499599,50	5,00	38,1	33,0	10,4	38,1	58,5	
t09_A	toetspunt 9 (zorgwoningen)	111906,77	499601,65	1,50	31,4	26,2	3,1	31,4	54,2	
t09_B	toetspunt 9 (zorgwoningen)	111906,77	499601,65	5,00	38,1	33,0	10,1	38,1	58,5	
t10_A	toetspunt 10 (zorgwoningen)	111903,92	499602,05	1,50	28,7	23,6	0,8	28,7	51,8	
t10_B	toetspunt 10 (zorgwoningen)	111903,92	499602,05	5,00	36,5	31,4	8,8	36,5	57,2	
t11_A	toetspunt 11 (zorgwoningen)	111900,47	499602,30	1,50	28,0	22,9	0,2	28,0	51,3	
t11_B	toetspunt 11 (zorgwoningen)	111900,47	499602,30	5,00	34,4	29,4	6,9	34,4	55,4	
t12_A	toetspunt 12 (zorgwoningen)	111901,86	499597,54	1,50	24,7	19,5	-4,1	24,7	47,0	
t12_B	toetspunt 12 (zorgwoningen)	111901,86	499597,54	5,00	30,7	25,4	1,2	30,7	50,6	
t13_A	toetspunt 13 (zorgwoningen)	111903,90	499591,90	1,50	29,0	23,9	1,0	29,0	51,6	
t13_B	toetspunt 13 (zorgwoningen)	111903,90	499591,90	5,00	38,2	33,1	10,0	38,2	58,6	
t14_A	toetspunt 14 (zorgwoningen)	111899,03	499589,31	1,50	28,6	23,5	0,9	28,6	51,2	
t14_B	toetspunt 14 (zorgwoningen)	111899,03	499589,31	5,00	37,7	32,6	9,5	37,7	58,2	
t15_A	toetspunt 15 (zorgwoningen)	111897,00	499584,61	1,50	29,3	24,2	1,8	29,3	51,8	
t15_B	toetspunt 15 (zorgwoningen)	111897,00	499584,61	5,00	38,5	33,4	10,4	38,5	59,0	
t16_A	toetspunt 16 (zorgwoningen)	111893,29	499583,23	1,50	29,2	24,2	1,6	29,2	51,9	
t16_B	toetspunt 16 (zorgwoningen)	111893,29	499583,23	5,00	38,4	33,3	10,0	38,4	58,9	
t17_A	toetspunt 17 (zorgwoningen)	111891,98	499579,29	1,50	29,5	24,4	2,2	29,5	52,0	
t17_B	toetspunt 17 (zorgwoningen)	111891,98	499579,29	5,00	38,6	33,4	10,7	38,6	59,2	
t18_A	toetspunt 18 (zorgwoningen)	111888,14	499579,38	1,50	27,0	22,0	0,0	27,0	49,8	
t18_B	toetspunt 18 (zorgwoningen)	111888,14	499579,38	5,00	34,2	29,0	6,0	34,2	55,1	
t19_A	toetspunt 19 (zorgwoningen)	111886,26	499579,12	1,50	29,1	24,1	2,2	29,1	52,2	
t19_B	toetspunt 19 (zorgwoningen)	111886,26	499579,12	5,00	38,3	33,3	11,1	38,3	59,2	
t20_A	toetspunt 20 (zorgwoningen)	111887,37	499576,51	1,50	29,7	24,7	2,9	29,7	52,8	
t20_B	toetspunt 20 (zorgwoningen)	111887,37	499576,51	5,00	38,8	33,8	11,8	38,8	59,9	
t21_A	toetspunt 21 (zorgwoningen)	111890,44	499573,61	1,50	30,3	25,3	3,8	30,3	53,1	
t21_B	toetspunt 21 (zorgwoningen)	111890,44	499573,61	5,00	39,5	34,5	12,5	39,5	60,4	
t22_A	toetspunt 22 (zorgwoningen)	111891,04	499569,57	1,50	31,4	26,3	3,9	31,4	53,2	
t22_B	toetspunt 22 (zorgwoningen)	111891,04	499569,57	5,00	41,1	36,0	13,0	41,1	61,3	
t23_A	toetspunt 23 (zorgwoningen)	111887,11	499567,96	1,50	31,0	25,9	3,2	31,0	52,9	
t23_B	toetspunt 23 (zorgwoningen)	111887,11	499567,96	5,00	40,6	35,5	12,3	40,6	60,8	
t24_A	toetspunt 24 (zorgwoningen)	111884,86	499565,56	1,50	30,7	25,6	2,7	30,7	52,6	
t24_B	toetspunt 24 (zorgwoningen)	111884,86	499565,56	5,00	40,1	35,0	11,9	40,1	60,4	
t25_A	toetspunt 25 (zorgwoningen)	111884,09	499562,22	1,50	31,6	26,5	3,8	31,6	53,3	
t25_B	toetspunt 25 (zorgwoningen)	111884,09	499562,22	5,00	41,1	36,0	13,5	41,1	61,5	
t26_A	toetspunt 26 (zorgwoningen)	111880,19	499562,13	1,50	28,9	23,7	-0,2	28,9	50,4	
t26_B	toetspunt 26 (zorgwoningen)	111880,19	499562,13	5,00	37,2	32,1	9,0	37,2	57,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: personenautos
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
t27_A	toetspunt 27 (zorgwoningen)	111878,31	499561,99	1,50	30,1	24,9	1,7	30,1	52,3	
t27_B	toetspunt 27 (zorgwoningen)	111878,31	499561,99	5,00	38,9	33,8	11,3	38,9	59,8	
t28_A	toetspunt 28 (zorgwoningen)	111879,03	499559,63	1,50	30,4	25,2	2,4	30,4	52,7	
t28_B	toetspunt 28 (zorgwoningen)	111879,03	499559,63	5,00	39,6	34,6	12,2	39,6	60,4	
t29_A	toetspunt 29 (zorgwoningen)	111881,94	499556,86	1,50	30,8	25,7	2,7	30,8	52,7	
t29_B	toetspunt 29 (zorgwoningen)	111881,94	499556,86	5,00	40,4	35,3	12,9	40,4	60,9	
t30_A	toetspunt 30 (zorgwoningen)	111884,57	499554,37	1,50	32,1	26,9	4,0	32,1	53,4	
t30_B	toetspunt 30 (zorgwoningen)	111884,57	499554,37	5,00	42,7	37,6	14,8	42,7	62,8	
t31_A	toetspunt 31 (zorgwoningen)	111884,45	499550,97	1,50	33,7	28,4	3,2	33,7	53,9	
t31_B	toetspunt 31 (zorgwoningen)	111884,45	499550,97	5,00	45,4	40,1	15,0	45,4	64,5	
t32_A	toetspunt 32 (zorgwoningen)	111881,42	499550,28	1,50	32,7	27,2	-3,3	32,7	51,9	
t32_B	toetspunt 32 (zorgwoningen)	111881,42	499550,28	5,00	43,4	37,8	5,1	43,4	61,4	
t33_A	toetspunt 33 (zorgwoningen)	111879,60	499548,37	1,50	33,3	27,9	1,6	33,3	53,5	
t33_B	toetspunt 33 (zorgwoningen)	111879,60	499548,37	5,00	44,2	38,9	13,6	44,2	63,3	
t34_A	toetspunt 34 (zorgwoningen)	111877,86	499546,56	1,50	33,0	27,7	2,5	33,0	53,7	
t34_B	toetspunt 34 (zorgwoningen)	111877,86	499546,56	5,00	44,5	39,2	14,9	44,5	63,9	
t35_A	toetspunt 35 (zorgwoningen)	111877,66	499543,75	1,50	36,1	30,6	1,6	36,1	55,2	
t35_B	toetspunt 35 (zorgwoningen)	111877,66	499543,75	5,00	45,3	39,8	13,3	45,3	64,0	
t36_A	toetspunt 36 (zorgwoningen)	111875,68	499542,75	1,50	41,7	36,0	-3,1	41,7	59,7	
t36_B	toetspunt 36 (zorgwoningen)	111875,68	499542,75	5,00	43,8	38,1	1,0	43,8	61,3	
t37_A	toetspunt 37 (zorgwoningen)	111873,27	499543,97	1,50	40,0	34,3	-3,5	40,0	58,5	
t37_B	toetspunt 37 (zorgwoningen)	111873,27	499543,97	5,00	41,5	35,9	-1,3	41,5	59,1	
t38_A	toetspunt 38 (zorgwoningen)	111869,61	499547,41	1,50	37,8	32,2	-4,9	37,8	56,9	
t38_B	toetspunt 38 (zorgwoningen)	111869,61	499547,41	5,00	39,4	33,7	-4,3	39,4	57,0	
t39_A	toetspunt 39 (zorgwoningen)	111865,03	499551,72	1,50	36,1	30,5	-5,5	36,1	55,8	
t39_B	toetspunt 39 (zorgwoningen)	111865,03	499551,72	5,00	38,2	32,5	-6,8	38,2	55,8	
t40_A	toetspunt 40 (zorgwoningen)	111860,52	499555,95	1,50	35,0	29,3	-9,6	35,0	55,0	
t40_B	toetspunt 40 (zorgwoningen)	111860,52	499555,95	5,00	37,3	31,7	-8,5	37,3	55,0	
t41_A	woningen derden	111853,85	499518,60	1,50	36,8	31,3	3,7	36,8	57,9	
t41_B	woningen derden	111853,85	499518,60	5,00	41,4	36,0	8,7	41,4	60,5	
t42_A	woningen derden	111851,22	499513,05	1,50	38,7	33,3	5,2	38,7	60,1	
t42_B	woningen derden	111851,22	499513,05	5,00	40,8	35,3	7,9	40,8	60,0	
t43_A	woningen derden	111852,41	499522,79	1,50	37,6	32,1	5,3	37,6	58,9	
t43_B	woningen derden	111852,41	499522,79	5,00	41,2	35,8	8,5	41,2	60,3	
t44_A	woningen derden	111843,85	499507,07	1,50	34,6	29,2	2,8	34,6	56,6	
t44_B	woningen derden	111843,85	499507,07	5,00	38,1	32,6	4,2	38,1	57,5	
t45_A	woningen derden	111844,94	499504,58	1,50	34,0	28,6	2,1	34,0	56,0	
t45_B	woningen derden	111844,94	499504,58	5,00	40,1	34,6	7,6	40,1	59,6	
t46_A	woningen derden	111840,53	499497,01	1,50	33,7	28,3	1,4	33,7	55,9	
t46_B	woningen derden	111840,53	499497,01	5,00	38,5	33,1	6,1	38,5	58,3	
t47_A	woningen derden	111840,38	499493,23	1,50	35,1	29,7	3,4	35,1	57,4	
t47_B	woningen derden	111840,38	499493,23	5,00	39,1	33,6	6,9	39,1	58,9	
t48_A	woningen derden	111819,54	499532,19	1,50	32,6	27,2	1,1	32,6	55,1	
t48_B	woningen derden	111819,54	499532,19	5,00	34,2	28,8	1,7	34,2	54,6	
t49_A	woningen derden	111829,13	499547,25	1,50	33,4	27,9	-0,6	33,4	55,3	
t49_B	woningen derden	111829,13	499547,25	5,00	35,2	29,6	0,0	35,2	54,8	
t50_A	woningen derden	111836,88	499554,01	1,50	33,4	27,8	-2,8	33,4	54,8	
t50_B	woningen derden	111836,88	499554,01	5,00	35,5	29,9	-2,1	35,5	54,5	
t51_A	woningen derden	111844,88	499581,06	1,50	25,6	20,0	-10,7	25,6	46,9	
t51_B	woningen derden	111844,88	499581,06	5,00	27,8	22,3	-7,3	27,8	47,1	
t52_A	woningen derden	111862,85	499619,52	1,50	17,3	12,0	-12,4	17,3	40,3	
t52_B	woningen derden	111862,85	499619,52	5,00	20,0	14,7	-9,2	20,0	41,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: personenautos
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
t53_A	woningen derden	111894,00	499687,77	1,50	16,4	11,1	-12,9	16,4	39,9	
t53_B	woningen derden	111894,00	499687,77	5,00	17,5	12,2	-12,2	17,5	39,8	
t54_A	woningen derden	111921,36	499674,24	1,50	20,8	15,5	-8,7	20,8	44,1	
t54_B	woningen derden	111921,36	499674,24	5,00	22,2	16,9	-7,4	22,2	44,2	
t55_A	woningen derden	112050,54	499663,14	1,50	20,9	16,3	-3,9	21,3	46,5	
t55_B	woningen derden	112050,54	499663,14	5,00	20,8	16,1	-4,3	21,1	45,3	
t56_A	woningen derden	112119,49	499622,96	1,50	22,7	17,6	-5,2	22,7	46,9	
t56_B	woningen derden	112119,49	499622,96	5,00	22,5	17,3	-5,6	22,5	45,6	
t57_A	woningen derden	111844,32	499485,44	1,50	36,8	31,4	5,2	36,8	59,1	
t57_B	woningen derden	111844,32	499485,44	5,00	38,6	33,1	5,9	38,6	58,4	
t58_A	woningen derden	112006,66	499462,34	1,50	37,9	33,3	12,9	38,3	61,3	
t58_B	woningen derden	112006,66	499462,34	5,00	39,9	35,0	13,9	40,0	61,1	
t59_A	woningen derden	112013,42	499463,24	1,50	36,9	32,4	12,3	37,4	60,6	
t59_B	woningen derden	112013,42	499463,24	5,00	39,1	34,3	13,3	39,3	60,3	
t60_A	woningen derden	112058,14	499488,77	1,50	32,8	27,6	4,3	32,8	55,9	
t60_B	woningen derden	112058,14	499488,77	5,00	34,3	29,3	6,7	34,3	55,6	
t61_A	woningen derden	112055,00	499480,46	1,50	33,1	27,9	5,0	33,1	56,4	
t61_B	woningen derden	112055,00	499480,46	5,00	34,5	29,5	7,4	34,5	56,0	
t62_A	woningen derden	112066,54	499490,29	1,50	17,4	12,2	-11,3	17,4	40,7	
t62_B	woningen derden	112066,54	499490,29	5,00	18,5	13,3	-9,5	18,5	40,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: vrachtwagens
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
t01_A	toetspunt 1 (zorgwoningen)	111907,23	499624,01	1,50	-3,6	--	-7,9	2,1	40,0	
t01_B	toetspunt 1 (zorgwoningen)	111907,23	499624,01	5,00	-2,9	--	-7,2	2,8	39,3	
t02_A	toetspunt 2 (zorgwoningen)	111913,41	499618,17	1,50	-2,8	--	-7,1	2,9	40,7	
t02_B	toetspunt 2 (zorgwoningen)	111913,41	499618,17	5,00	-2,2	--	-6,4	3,6	40,0	
t03_A	toetspunt 3 (zorgwoningen)	111920,73	499611,25	1,50	-1,7	--	-5,9	4,1	41,8	
t03_B	toetspunt 3 (zorgwoningen)	111920,73	499611,25	5,00	-0,9	--	-5,2	4,8	41,0	
t04_A	toetspunt 4 (zorgwoningen)	111925,66	499606,58	1,50	-0,3	--	-4,6	5,4	43,0	
t04_B	toetspunt 4 (zorgwoningen)	111925,66	499606,58	5,00	0,7	--	-3,6	6,4	42,3	
t05_A	toetspunt 5 (zorgwoningen)	111925,08	499603,56	1,50	5,1	--	0,8	10,8	48,4	
t05_B	toetspunt 5 (zorgwoningen)	111925,08	499603,56	5,00	8,0	--	3,7	13,7	49,6	
t06_A	toetspunt 6 (zorgwoningen)	111922,07	499600,36	1,50	6,1	--	1,8	11,8	49,4	
t06_B	toetspunt 6 (zorgwoningen)	111922,07	499600,36	5,00	9,0	--	4,7	14,7	50,6	
t07_A	toetspunt 7 (zorgwoningen)	111916,27	499598,57	1,50	10,5	--	6,2	16,2	53,8	
t07_B	toetspunt 7 (zorgwoningen)	111916,27	499598,57	5,00	12,4	--	8,1	18,1	54,0	
t08_A	toetspunt 8 (zorgwoningen)	111911,05	499599,50	1,50	14,0	--	9,8	19,8	57,4	
t08_B	toetspunt 8 (zorgwoningen)	111911,05	499599,50	5,00	16,7	--	12,4	22,4	58,4	
t09_A	toetspunt 9 (zorgwoningen)	111906,77	499601,65	1,50	13,6	--	9,4	19,4	57,0	
t09_B	toetspunt 9 (zorgwoningen)	111906,77	499601,65	5,00	16,6	--	12,4	22,4	58,4	
t10_A	toetspunt 10 (zorgwoningen)	111903,92	499602,05	1,50	13,4	--	9,2	19,2	56,8	
t10_B	toetspunt 10 (zorgwoningen)	111903,92	499602,05	5,00	17,8	--	13,5	23,5	59,7	
t11_A	toetspunt 11 (zorgwoningen)	111900,47	499602,30	1,50	12,9	--	8,7	18,7	56,4	
t11_B	toetspunt 11 (zorgwoningen)	111900,47	499602,30	5,00	16,7	--	12,4	22,4	58,6	
t12_A	toetspunt 12 (zorgwoningen)	111901,86	499597,54	1,50	1,6	--	-2,7	7,3	44,9	
t12_B	toetspunt 12 (zorgwoningen)	111901,86	499597,54	5,00	3,0	--	-1,3	8,7	44,7	
t13_A	toetspunt 13 (zorgwoningen)	111903,90	499591,90	1,50	11,0	--	6,7	16,7	54,4	
t13_B	toetspunt 13 (zorgwoningen)	111903,90	499591,90	5,00	19,5	--	15,2	25,2	61,2	
t14_A	toetspunt 14 (zorgwoningen)	111899,03	499589,31	1,50	11,3	--	7,0	17,0	54,6	
t14_B	toetspunt 14 (zorgwoningen)	111899,03	499589,31	5,00	20,0	--	15,7	25,7	61,7	
t15_A	toetspunt 15 (zorgwoningen)	111897,00	499584,61	1,50	12,5	--	8,2	18,2	55,8	
t15_B	toetspunt 15 (zorgwoningen)	111897,00	499584,61	5,00	21,6	--	17,4	27,4	63,4	
t16_A	toetspunt 16 (zorgwoningen)	111893,29	499583,23	1,50	12,9	--	8,7	18,7	56,3	
t16_B	toetspunt 16 (zorgwoningen)	111893,29	499583,23	5,00	21,7	--	17,5	27,5	63,5	
t17_A	toetspunt 17 (zorgwoningen)	111891,98	499579,29	1,50	12,9	--	8,6	18,6	56,2	
t17_B	toetspunt 17 (zorgwoningen)	111891,98	499579,29	5,00	22,1	--	17,9	27,9	63,8	
t18_A	toetspunt 18 (zorgwoningen)	111888,14	499579,38	1,50	11,9	--	7,7	17,7	55,3	
t18_B	toetspunt 18 (zorgwoningen)	111888,14	499579,38	5,00	20,0	--	15,7	25,7	61,8	
t19_A	toetspunt 19 (zorgwoningen)	111886,26	499579,12	1,50	14,2	--	9,9	19,9	57,6	
t19_B	toetspunt 19 (zorgwoningen)	111886,26	499579,12	5,00	22,1	--	17,8	27,8	63,9	
t20_A	toetspunt 20 (zorgwoningen)	111887,37	499576,51	1,50	15,2	--	10,9	20,9	58,5	
t20_B	toetspunt 20 (zorgwoningen)	111887,37	499576,51	5,00	23,2	--	19,0	29,0	65,0	
t21_A	toetspunt 21 (zorgwoningen)	111890,44	499573,61	1,50	15,2	--	10,9	20,9	58,5	
t21_B	toetspunt 21 (zorgwoningen)	111890,44	499573,61	5,00	23,7	--	19,4	29,4	65,3	
t22_A	toetspunt 22 (zorgwoningen)	111891,04	499569,57	1,50	12,4	--	8,2	18,2	55,7	
t22_B	toetspunt 22 (zorgwoningen)	111891,04	499569,57	5,00	23,0	--	18,7	28,7	64,5	
t23_A	toetspunt 23 (zorgwoningen)	111887,11	499567,96	1,50	12,3	--	8,1	18,1	55,6	
t23_B	toetspunt 23 (zorgwoningen)	111887,11	499567,96	5,00	22,5	--	18,3	28,3	64,1	
t24_A	toetspunt 24 (zorgwoningen)	111884,86	499565,56	1,50	12,2	--	7,9	17,9	55,4	
t24_B	toetspunt 24 (zorgwoningen)	111884,86	499565,56	5,00	22,3	--	18,1	28,1	63,9	
t25_A	toetspunt 25 (zorgwoningen)	111884,09	499562,22	1,50	11,9	--	7,7	17,7	55,2	
t25_B	toetspunt 25 (zorgwoningen)	111884,09	499562,22	5,00	22,5	--	18,2	28,2	64,0	
t26_A	toetspunt 26 (zorgwoningen)	111880,19	499562,13	1,50	6,5	--	2,3	12,3	49,8	
t26_B	toetspunt 26 (zorgwoningen)	111880,19	499562,13	5,00	15,2	--	11,0	21,0	56,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: vrachtwagens
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
t27_A	toetspunt 27 (zorgwoningen)	111878,31	499561,99	1,50	13,8	--	9,5	19,5	57,1	
t27_B	toetspunt 27 (zorgwoningen)	111878,31	499561,99	5,00	23,2	--	18,9	28,9	64,9	
t28_A	toetspunt 28 (zorgwoningen)	111879,03	499559,63	1,50	14,1	--	9,8	19,8	57,4	
t28_B	toetspunt 28 (zorgwoningen)	111879,03	499559,63	5,00	23,6	--	19,4	29,4	65,2	
t29_A	toetspunt 29 (zorgwoningen)	111881,94	499556,86	1,50	13,7	--	9,5	19,5	57,0	
t29_B	toetspunt 29 (zorgwoningen)	111881,94	499556,86	5,00	23,8	--	19,5	29,5	65,3	
t30_A	toetspunt 30 (zorgwoningen)	111884,57	499554,37	1,50	12,6	--	8,3	18,3	55,8	
t30_B	toetspunt 30 (zorgwoningen)	111884,57	499554,37	5,00	23,6	--	19,3	29,3	65,0	
t31_A	toetspunt 31 (zorgwoningen)	111884,45	499550,97	1,50	10,1	--	5,8	15,8	53,3	
t31_B	toetspunt 31 (zorgwoningen)	111884,45	499550,97	5,00	22,9	--	18,7	28,7	64,3	
t32_A	toetspunt 32 (zorgwoningen)	111881,42	499550,28	1,50	9,5	--	5,3	15,3	52,7	
t32_B	toetspunt 32 (zorgwoningen)	111881,42	499550,28	5,00	21,6	--	17,3	27,3	63,0	
t33_A	toetspunt 33 (zorgwoningen)	111879,60	499548,37	1,50	10,4	--	6,2	16,2	53,7	
t33_B	toetspunt 33 (zorgwoningen)	111879,60	499548,37	5,00	22,5	--	18,2	28,2	63,9	
t34_A	toetspunt 34 (zorgwoningen)	111877,86	499546,56	1,50	10,6	--	6,4	16,4	53,9	
t34_B	toetspunt 34 (zorgwoningen)	111877,86	499546,56	5,00	22,6	--	18,3	28,3	64,1	
t35_A	toetspunt 35 (zorgwoningen)	111877,66	499543,75	1,50	9,7	--	5,5	15,5	52,9	
t35_B	toetspunt 35 (zorgwoningen)	111877,66	499543,75	5,00	22,2	--	18,0	28,0	63,7	
t36_A	toetspunt 36 (zorgwoningen)	111875,68	499542,75	1,50	6,3	--	2,1	12,1	49,5	
t36_B	toetspunt 36 (zorgwoningen)	111875,68	499542,75	5,00	8,1	--	3,9	13,9	49,6	
t37_A	toetspunt 37 (zorgwoningen)	111873,27	499543,97	1,50	10,4	--	6,1	16,1	53,7	
t37_B	toetspunt 37 (zorgwoningen)	111873,27	499543,97	5,00	12,0	--	7,7	17,7	53,6	
t38_A	toetspunt 38 (zorgwoningen)	111869,61	499547,41	1,50	5,9	--	1,7	11,7	49,3	
t38_B	toetspunt 38 (zorgwoningen)	111869,61	499547,41	5,00	7,1	--	2,8	12,8	48,8	
t39_A	toetspunt 39 (zorgwoningen)	111865,03	499551,72	1,50	3,7	--	-0,6	9,4	47,1	
t39_B	toetspunt 39 (zorgwoningen)	111865,03	499551,72	5,00	4,8	--	0,6	10,6	46,7	
t40_A	toetspunt 40 (zorgwoningen)	111860,52	499555,95	1,50	2,3	--	-2,0	8,0	45,7	
t40_B	toetspunt 40 (zorgwoningen)	111860,52	499555,95	5,00	3,4	--	-0,8	9,2	45,5	
t41_A	woningen derden	111853,85	499518,60	1,50	15,0	--	10,7	20,7	58,4	
t41_B	woningen derden	111853,85	499518,60	5,00	20,0	--	15,7	25,7	61,9	
t42_A	woningen derden	111851,22	499513,05	1,50	20,9	--	16,7	26,7	64,4	
t42_B	woningen derden	111851,22	499513,05	5,00	19,6	--	15,4	25,4	61,6	
t43_A	woningen derden	111852,41	499522,79	1,50	14,2	--	9,9	19,9	57,6	
t43_B	woningen derden	111852,41	499522,79	5,00	19,9	--	15,6	25,6	61,9	
t44_A	woningen derden	111843,85	499507,07	1,50	16,3	--	12,1	22,1	59,9	
t44_B	woningen derden	111843,85	499507,07	5,00	18,9	--	14,6	24,6	61,0	
t45_A	woningen derden	111844,94	499504,58	1,50	15,7	--	11,5	21,5	59,2	
t45_B	woningen derden	111844,94	499504,58	5,00	19,0	--	14,7	24,7	61,1	
t46_A	woningen derden	111840,53	499497,01	1,50	18,3	--	14,0	24,0	61,9	
t46_B	woningen derden	111840,53	499497,01	5,00	18,5	--	14,2	24,2	60,7	
t47_A	woningen derden	111840,38	499493,23	1,50	18,4	--	14,1	24,1	61,9	
t47_B	woningen derden	111840,38	499493,23	5,00	18,4	--	14,2	24,2	60,7	
t48_A	woningen derden	111819,54	499532,19	1,50	17,2	--	12,9	22,9	60,9	
t48_B	woningen derden	111819,54	499532,19	5,00	16,9	--	12,7	22,7	59,5	
t49_A	woningen derden	111829,13	499547,25	1,50	17,3	--	13,1	23,1	61,0	
t49_B	woningen derden	111829,13	499547,25	5,00	17,4	--	13,2	23,2	59,9	
t50_A	woningen derden	111836,88	499554,01	1,50	16,0	--	11,8	21,8	59,7	
t50_B	woningen derden	111836,88	499554,01	5,00	16,3	--	12,0	22,0	58,7	
t51_A	woningen derden	111844,88	499581,06	1,50	1,9	--	-2,4	7,6	45,5	
t51_B	woningen derden	111844,88	499581,06	5,00	5,7	--	1,5	11,5	48,2	
t52_A	woningen derden	111862,85	499619,52	1,50	-1,4	--	-5,6	4,4	42,4	
t52_B	woningen derden	111862,85	499619,52	5,00	2,9	--	-1,4	8,6	45,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: vrachtwagens
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t53_A	woningen derden	111894,00	499687,77	1,50	0,0	--	-4,3	5,8	43,9
t53_B	woningen derden	111894,00	499687,77	5,00	0,7	--	-3,6	6,4	43,7
t54_A	woningen derden	111921,36	499674,24	1,50	-0,6	--	-4,9	5,2	43,2
t54_B	woningen derden	111921,36	499674,24	5,00	1,4	--	-2,8	7,2	44,2
t55_A	woningen derden	112050,54	499663,14	1,50	8,4	--	4,2	14,2	52,2
t55_B	woningen derden	112050,54	499663,14	5,00	8,1	--	3,9	13,9	51,0
t56_A	woningen derden	112119,49	499622,96	1,50	13,1	--	8,8	18,8	56,9
t56_B	woningen derden	112119,49	499622,96	5,00	13,2	--	8,9	18,9	56,1
t57_A	woningen derden	111844,32	499485,44	1,50	18,9	--	14,6	24,6	62,4
t57_B	woningen derden	111844,32	499485,44	5,00	19,0	--	14,7	24,7	61,2
t58_A	woningen derden	112006,66	499462,34	1,50	26,6	--	22,3	32,3	68,1
t58_B	woningen derden	112006,66	499462,34	5,00	28,6	--	24,3	34,3	68,2
t59_A	woningen derden	112013,42	499463,24	1,50	25,7	--	21,5	31,5	67,5
t59_B	woningen derden	112013,42	499463,24	5,00	27,8	--	23,6	33,6	67,5
t60_A	woningen derden	112058,14	499488,77	1,50	20,9	--	16,6	26,6	63,8
t60_B	woningen derden	112058,14	499488,77	5,00	22,9	--	18,6	28,6	63,5
t61_A	woningen derden	112055,00	499480,46	1,50	21,1	--	16,8	26,8	63,9
t61_B	woningen derden	112055,00	499480,46	5,00	23,1	--	18,9	28,9	63,7
t62_A	woningen derden	112066,54	499490,29	1,50	4,5	--	0,3	10,3	47,6
t62_B	woningen derden	112066,54	499490,29	5,00	6,1	--	1,9	11,9	47,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: winkelwagens
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
t01_A	toetspunt 1 (zorgwoningen)	111907,23	499624,01	1,50	11,4	6,1	--	11,4	27,4	
t01_B	toetspunt 1 (zorgwoningen)	111907,23	499624,01	5,00	13,8	8,4	--	13,8	27,3	
t02_A	toetspunt 2 (zorgwoningen)	111913,41	499618,17	1,50	13,0	7,7	--	13,0	28,8	
t02_B	toetspunt 2 (zorgwoningen)	111913,41	499618,17	5,00	15,6	10,2	--	15,6	28,6	
t03_A	toetspunt 3 (zorgwoningen)	111920,73	499611,25	1,50	15,3	10,0	--	15,3	30,7	
t03_B	toetspunt 3 (zorgwoningen)	111920,73	499611,25	5,00	17,7	12,3	--	17,7	30,5	
t04_A	toetspunt 4 (zorgwoningen)	111925,66	499606,58	1,50	19,1	13,8	--	19,1	34,1	
t04_B	toetspunt 4 (zorgwoningen)	111925,66	499606,58	5,00	21,2	15,9	--	21,2	34,0	
t05_A	toetspunt 5 (zorgwoningen)	111925,08	499603,56	1,50	36,7	31,4	--	36,7	51,4	
t05_B	toetspunt 5 (zorgwoningen)	111925,08	499603,56	5,00	38,9	33,6	--	38,9	51,6	
t06_A	toetspunt 6 (zorgwoningen)	111922,07	499600,36	1,50	37,3	32,0	--	37,3	51,8	
t06_B	toetspunt 6 (zorgwoningen)	111922,07	499600,36	5,00	39,4	34,1	--	39,4	52,1	
t07_A	toetspunt 7 (zorgwoningen)	111916,27	499598,57	1,50	36,9	31,6	--	36,9	51,5	
t07_B	toetspunt 7 (zorgwoningen)	111916,27	499598,57	5,00	39,6	34,3	--	39,6	52,4	
t08_A	toetspunt 8 (zorgwoningen)	111911,05	499599,50	1,50	36,5	31,1	--	36,5	51,3	
t08_B	toetspunt 8 (zorgwoningen)	111911,05	499599,50	5,00	40,0	34,7	--	40,0	52,8	
t09_A	toetspunt 9 (zorgwoningen)	111906,77	499601,65	1,50	35,2	29,9	--	35,2	50,3	
t09_B	toetspunt 9 (zorgwoningen)	111906,77	499601,65	5,00	39,5	34,2	--	39,5	52,4	
t10_A	toetspunt 10 (zorgwoningen)	111903,92	499602,05	1,50	34,1	28,8	--	34,1	49,3	
t10_B	toetspunt 10 (zorgwoningen)	111903,92	499602,05	5,00	38,5	33,1	--	38,5	51,3	
t11_A	toetspunt 11 (zorgwoningen)	111900,47	499602,30	1,50	32,4	27,0	--	32,4	47,7	
t11_B	toetspunt 11 (zorgwoningen)	111900,47	499602,30	5,00	36,9	31,6	--	36,9	49,7	
t12_A	toetspunt 12 (zorgwoningen)	111901,86	499597,54	1,50	31,8	26,5	--	31,8	46,8	
t12_B	toetspunt 12 (zorgwoningen)	111901,86	499597,54	5,00	35,6	30,3	--	35,6	48,3	
t13_A	toetspunt 13 (zorgwoningen)	111903,90	499591,90	1,50	30,4	25,0	--	30,4	45,1	
t13_B	toetspunt 13 (zorgwoningen)	111903,90	499591,90	5,00	39,0	33,7	--	39,0	51,8	
t14_A	toetspunt 14 (zorgwoningen)	111899,03	499589,31	1,50	23,7	18,3	--	23,7	38,7	
t14_B	toetspunt 14 (zorgwoningen)	111899,03	499589,31	5,00	38,5	33,1	--	38,5	51,3	
t15_A	toetspunt 15 (zorgwoningen)	111897,00	499584,61	1,50	23,4	18,1	--	23,4	38,3	
t15_B	toetspunt 15 (zorgwoningen)	111897,00	499584,61	5,00	38,9	33,5	--	38,9	51,7	
t16_A	toetspunt 16 (zorgwoningen)	111893,29	499583,23	1,50	23,1	17,7	--	23,1	38,1	
t16_B	toetspunt 16 (zorgwoningen)	111893,29	499583,23	5,00	38,4	33,1	--	38,4	51,3	
t17_A	toetspunt 17 (zorgwoningen)	111891,98	499579,29	1,50	23,4	18,1	--	23,4	38,2	
t17_B	toetspunt 17 (zorgwoningen)	111891,98	499579,29	5,00	38,6	33,2	--	38,6	51,4	
t18_A	toetspunt 18 (zorgwoningen)	111888,14	499579,38	1,50	22,4	17,0	--	22,4	37,3	
t18_B	toetspunt 18 (zorgwoningen)	111888,14	499579,38	5,00	34,4	29,1	--	34,4	47,4	
t19_A	toetspunt 19 (zorgwoningen)	111886,26	499579,12	1,50	23,3	17,9	--	23,3	38,4	
t19_B	toetspunt 19 (zorgwoningen)	111886,26	499579,12	5,00	38,4	33,0	--	38,4	51,1	
t20_A	toetspunt 20 (zorgwoningen)	111887,37	499576,51	1,50	23,5	18,2	--	23,5	38,4	
t20_B	toetspunt 20 (zorgwoningen)	111887,37	499576,51	5,00	38,6	33,3	--	38,6	51,3	
t21_A	toetspunt 21 (zorgwoningen)	111890,44	499573,61	1,50	24,3	19,0	--	24,3	38,8	
t21_B	toetspunt 21 (zorgwoningen)	111890,44	499573,61	5,00	39,0	33,7	--	39,0	51,7	
t22_A	toetspunt 22 (zorgwoningen)	111891,04	499569,57	1,50	25,3	20,0	--	25,3	39,5	
t22_B	toetspunt 22 (zorgwoningen)	111891,04	499569,57	5,00	40,2	34,8	--	40,2	52,9	
t23_A	toetspunt 23 (zorgwoningen)	111887,11	499567,96	1,50	25,2	19,9	--	25,2	39,6	
t23_B	toetspunt 23 (zorgwoningen)	111887,11	499567,96	5,00	40,0	34,7	--	40,0	52,7	
t24_A	toetspunt 24 (zorgwoningen)	111884,86	499565,56	1,50	25,2	19,9	--	25,2	39,7	
t24_B	toetspunt 24 (zorgwoningen)	111884,86	499565,56	5,00	39,9	34,6	--	39,9	52,7	
t25_A	toetspunt 25 (zorgwoningen)	111884,09	499562,22	1,50	25,8	20,4	--	25,8	40,1	
t25_B	toetspunt 25 (zorgwoningen)	111884,09	499562,22	5,00	40,0	34,7	--	40,0	52,7	
t26_A	toetspunt 26 (zorgwoningen)	111880,19	499562,13	1,50	24,5	19,1	--	24,5	38,7	
t26_B	toetspunt 26 (zorgwoningen)	111880,19	499562,13	5,00	35,2	29,9	--	35,2	48,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: winkelwagens
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
t27_A	toetspunt 27 (zorgwoningen)	111878,31	499561,99	1,50	24,2	18,9	--	24,2	38,5	
t27_B	toetspunt 27 (zorgwoningen)	111878,31	499561,99	5,00	35,1	29,8	--	35,1	48,2	
t28_A	toetspunt 28 (zorgwoningen)	111879,03	499559,63	1,50	24,6	19,3	--	24,6	39,1	
t28_B	toetspunt 28 (zorgwoningen)	111879,03	499559,63	5,00	37,6	32,2	--	37,6	50,5	
t29_A	toetspunt 29 (zorgwoningen)	111881,94	499556,86	1,50	25,3	20,0	--	25,3	39,3	
t29_B	toetspunt 29 (zorgwoningen)	111881,94	499556,86	5,00	38,0	32,6	--	38,0	50,8	
t30_A	toetspunt 30 (zorgwoningen)	111884,57	499554,37	1,50	27,5	22,1	--	27,5	41,2	
t30_B	toetspunt 30 (zorgwoningen)	111884,57	499554,37	5,00	39,8	34,5	--	39,8	52,5	
t31_A	toetspunt 31 (zorgwoningen)	111884,45	499550,97	1,50	28,4	23,1	--	28,4	41,8	
t31_B	toetspunt 31 (zorgwoningen)	111884,45	499550,97	5,00	41,7	36,4	--	41,7	54,4	
t32_A	toetspunt 32 (zorgwoningen)	111881,42	499550,28	1,50	26,6	21,3	--	26,6	40,0	
t32_B	toetspunt 32 (zorgwoningen)	111881,42	499550,28	5,00	40,0	34,6	--	40,0	52,6	
t33_A	toetspunt 33 (zorgwoningen)	111879,60	499548,37	1,50	26,7	21,3	--	26,7	40,4	
t33_B	toetspunt 33 (zorgwoningen)	111879,60	499548,37	5,00	41,2	35,8	--	41,2	53,9	
t34_A	toetspunt 34 (zorgwoningen)	111877,86	499546,56	1,50	27,3	22,0	--	27,3	41,1	
t34_B	toetspunt 34 (zorgwoningen)	111877,86	499546,56	5,00	41,0	35,6	--	41,0	53,7	
t35_A	toetspunt 35 (zorgwoningen)	111877,66	499543,75	1,50	28,3	23,0	--	28,3	41,7	
t35_B	toetspunt 35 (zorgwoningen)	111877,66	499543,75	5,00	41,9	36,5	--	41,9	54,5	
t36_A	toetspunt 36 (zorgwoningen)	111875,68	499542,75	1,50	40,5	35,1	--	40,5	53,3	
t36_B	toetspunt 36 (zorgwoningen)	111875,68	499542,75	5,00	42,0	36,7	--	42,0	54,6	
t37_A	toetspunt 37 (zorgwoningen)	111873,27	499543,97	1,50	38,3	32,9	--	38,3	51,7	
t37_B	toetspunt 37 (zorgwoningen)	111873,27	499543,97	5,00	39,0	33,7	--	39,0	51,6	
t38_A	toetspunt 38 (zorgwoningen)	111869,61	499547,41	1,50	36,6	31,2	--	36,6	50,3	
t38_B	toetspunt 38 (zorgwoningen)	111869,61	499547,41	5,00	37,6	32,2	--	37,6	50,2	
t39_A	toetspunt 39 (zorgwoningen)	111865,03	499551,72	1,50	34,3	29,0	--	34,3	48,8	
t39_B	toetspunt 39 (zorgwoningen)	111865,03	499551,72	5,00	36,1	30,8	--	36,1	48,8	
t40_A	toetspunt 40 (zorgwoningen)	111860,52	499555,95	1,50	32,8	27,4	--	32,8	47,7	
t40_B	toetspunt 40 (zorgwoningen)	111860,52	499555,95	5,00	35,0	29,7	--	35,0	47,8	
t41_A	woningen derden	111853,85	499518,60	1,50	33,4	28,0	--	33,4	48,6	
t41_B	woningen derden	111853,85	499518,60	5,00	39,5	34,2	--	39,5	52,5	
t42_A	woningen derden	111851,22	499513,05	1,50	35,2	29,9	--	35,2	50,5	
t42_B	woningen derden	111851,22	499513,05	5,00	38,8	33,4	--	38,8	51,8	
t43_A	woningen derden	111852,41	499522,79	1,50	34,2	28,9	--	34,2	49,3	
t43_B	woningen derden	111852,41	499522,79	5,00	38,4	33,1	--	38,4	51,5	
t44_A	woningen derden	111843,85	499507,07	1,50	30,1	24,8	--	30,1	45,8	
t44_B	woningen derden	111843,85	499507,07	5,00	34,9	29,6	--	34,9	48,2	
t45_A	woningen derden	111844,94	499504,58	1,50	29,8	24,5	--	29,8	45,6	
t45_B	woningen derden	111844,94	499504,58	5,00	37,7	32,4	--	37,7	51,0	
t46_A	woningen derden	111840,53	499497,01	1,50	29,6	24,3	--	29,6	45,6	
t46_B	woningen derden	111840,53	499497,01	5,00	36,0	30,6	--	36,0	49,5	
t47_A	woningen derden	111840,38	499493,23	1,50	31,4	26,0	--	31,4	47,4	
t47_B	woningen derden	111840,38	499493,23	5,00	36,6	31,3	--	36,6	50,2	
t48_A	woningen derden	111819,54	499532,19	1,50	27,6	22,2	--	27,6	43,8	
t48_B	woningen derden	111819,54	499532,19	5,00	29,7	24,4	--	29,7	43,7	
t49_A	woningen derden	111829,13	499547,25	1,50	29,4	24,1	--	29,4	45,4	
t49_B	woningen derden	111829,13	499547,25	5,00	31,4	26,1	--	31,4	45,0	
t50_A	woningen derden	111836,88	499554,01	1,50	30,0	24,7	--	30,0	45,9	
t50_B	woningen derden	111836,88	499554,01	5,00	32,3	26,9	--	32,3	45,6	
t51_A	woningen derden	111844,88	499581,06	1,50	20,2	14,9	--	20,2	36,1	
t51_B	woningen derden	111844,88	499581,06	5,00	22,3	17,0	--	22,3	35,7	
t52_A	woningen derden	111862,85	499619,52	1,50	12,1	6,8	--	12,1	28,4	
t52_B	woningen derden	111862,85	499619,52	5,00	13,7	8,3	--	13,7	28,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: langtijdgemiddelde beoordelingsniveau
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: winkelwagens
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t53_A	woningen derden	111894,00	499687,77	1,50	10,6	5,3	--	10,6	27,3
t53_B	woningen derden	111894,00	499687,77	5,00	11,8	6,5	--	11,8	27,3
t54_A	woningen derden	111921,36	499674,24	1,50	23,1	17,7	--	23,1	39,6
t54_B	woningen derden	111921,36	499674,24	5,00	24,4	19,1	--	24,4	39,4
t55_A	woningen derden	112050,54	499663,14	1,50	18,8	13,4	--	18,8	35,6
t55_B	woningen derden	112050,54	499663,14	5,00	18,4	13,0	--	18,4	34,3
t56_A	woningen derden	112119,49	499622,96	1,50	12,0	6,7	--	12,0	29,0
t56_B	woningen derden	112119,49	499622,96	5,00	12,0	6,6	--	12,0	28,2
t57_A	woningen derden	111844,32	499485,44	1,50	33,5	28,1	--	33,5	49,5
t57_B	woningen derden	111844,32	499485,44	5,00	36,1	30,7	--	36,1	49,7
t58_A	woningen derden	112006,66	499462,34	1,50	30,2	24,9	--	30,2	46,6
t58_B	woningen derden	112006,66	499462,34	5,00	31,4	26,1	--	31,4	46,0
t59_A	woningen derden	112013,42	499463,24	1,50	27,0	21,6	--	27,0	43,5
t59_B	woningen derden	112013,42	499463,24	5,00	27,6	22,3	--	27,6	42,5
t60_A	woningen derden	112058,14	499488,77	1,50	24,8	19,4	--	24,8	41,4
t60_B	woningen derden	112058,14	499488,77	5,00	25,2	19,9	--	25,2	40,6
t61_A	woningen derden	112055,00	499480,46	1,50	25,5	20,2	--	25,5	42,2
t61_B	woningen derden	112055,00	499480,46	5,00	26,0	20,6	--	26,0	41,3
t62_A	woningen derden	112066,54	499490,29	1,50	5,9	0,5	--	5,9	22,6
t62_B	woningen derden	112066,54	499490,29	5,00	5,9	0,5	--	5,9	21,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 4D:

Tritium Advies
Resultaten maximale niveaus (LAmox)

2011/116/RV-01
bijlage 4D

Rapport: Resultatentabel
Model: maximale niveaus
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t01_A	toetspunt 1 (zorgwoningen)	111907,23	499624,01	1,50	34,9	34,9	24,6
t01_B	toetspunt 1 (zorgwoningen)	111907,23	499624,01	5,00	38,0	38,0	25,7
t02_A	toetspunt 2 (zorgwoningen)	111913,41	499618,17	1,50	37,0	37,0	26,2
t02_B	toetspunt 2 (zorgwoningen)	111913,41	499618,17	5,00	39,9	39,9	27,3
t03_A	toetspunt 3 (zorgwoningen)	111920,73	499611,25	1,50	39,9	39,9	28,8
t03_B	toetspunt 3 (zorgwoningen)	111920,73	499611,25	5,00	42,3	42,3	30,2
t04_A	toetspunt 4 (zorgwoningen)	111925,66	499606,58	1,50	45,5	45,5	33,1
t04_B	toetspunt 4 (zorgwoningen)	111925,66	499606,58	5,00	47,5	47,5	34,6
t05_A	toetspunt 5 (zorgwoningen)	111925,08	499603,56	1,50	62,8	62,8	42,9
t05_B	toetspunt 5 (zorgwoningen)	111925,08	499603,56	5,00	64,4	64,4	44,4
t06_A	toetspunt 6 (zorgwoningen)	111922,07	499600,36	1,50	63,1	63,1	43,3
t06_B	toetspunt 6 (zorgwoningen)	111922,07	499600,36	5,00	64,6	64,6	44,9
t07_A	toetspunt 7 (zorgwoningen)	111916,27	499598,57	1,50	62,3	62,3	43,8
t07_B	toetspunt 7 (zorgwoningen)	111916,27	499598,57	5,00	64,0	64,0	46,6
t08_A	toetspunt 8 (zorgwoningen)	111911,05	499599,50	1,50	62,0	62,0	45,4
t08_B	toetspunt 8 (zorgwoningen)	111911,05	499599,50	5,00	64,1	64,1	47,1
t09_A	toetspunt 9 (zorgwoningen)	111906,77	499601,65	1,50	59,6	59,6	44,6
t09_B	toetspunt 9 (zorgwoningen)	111906,77	499601,65	5,00	61,9	61,9	47,0
t10_A	toetspunt 10 (zorgwoningen)	111903,92	499602,05	1,50	60,7	60,7	42,9
t10_B	toetspunt 10 (zorgwoningen)	111903,92	499602,05	5,00	63,2	63,2	48,0
t11_A	toetspunt 11 (zorgwoningen)	111900,47	499602,30	1,50	58,7	58,7	43,5
t11_B	toetspunt 11 (zorgwoningen)	111900,47	499602,30	5,00	61,3	61,3	46,5
t12_A	toetspunt 12 (zorgwoningen)	111901,86	499597,54	1,50	60,9	60,9	39,1
t12_B	toetspunt 12 (zorgwoningen)	111901,86	499597,54	5,00	63,3	63,3	42,5
t13_A	toetspunt 13 (zorgwoningen)	111903,90	499591,90	1,50	60,8	60,8	37,6
t13_B	toetspunt 13 (zorgwoningen)	111903,90	499591,90	5,00	62,9	62,9	46,7
t14_A	toetspunt 14 (zorgwoningen)	111899,03	499589,31	1,50	48,2	48,2	39,6
t14_B	toetspunt 14 (zorgwoningen)	111899,03	499589,31	5,00	62,1	62,1	48,8
t15_A	toetspunt 15 (zorgwoningen)	111897,00	499584,61	1,50	44,6	44,6	40,9
t15_B	toetspunt 15 (zorgwoningen)	111897,00	499584,61	5,00	62,1	62,1	50,7
t16_A	toetspunt 16 (zorgwoningen)	111893,29	499583,23	1,50	43,6	43,6	41,0
t16_B	toetspunt 16 (zorgwoningen)	111893,29	499583,23	5,00	61,4	61,4	50,4
t17_A	toetspunt 17 (zorgwoningen)	111891,98	499579,29	1,50	43,8	43,8	40,9
t17_B	toetspunt 17 (zorgwoningen)	111891,98	499579,29	5,00	61,4	61,4	50,6
t18_A	toetspunt 18 (zorgwoningen)	111888,14	499579,38	1,50	45,5	45,5	39,8
t18_B	toetspunt 18 (zorgwoningen)	111888,14	499579,38	5,00	56,8	56,8	47,9
t19_A	toetspunt 19 (zorgwoningen)	111886,26	499579,12	1,50	44,0	44,0	42,8
t19_B	toetspunt 19 (zorgwoningen)	111886,26	499579,12	5,00	56,8	56,8	51,3
t20_A	toetspunt 20 (zorgwoningen)	111887,37	499576,51	1,50	45,9	45,9	43,0
t20_B	toetspunt 20 (zorgwoningen)	111887,37	499576,51	5,00	60,6	60,6	51,5
t21_A	toetspunt 21 (zorgwoningen)	111890,44	499573,61	1,50	47,1	47,1	42,7
t21_B	toetspunt 21 (zorgwoningen)	111890,44	499573,61	5,00	61,4	61,4	51,9
t22_A	toetspunt 22 (zorgwoningen)	111891,04	499569,57	1,50	46,7	46,7	40,2
t22_B	toetspunt 22 (zorgwoningen)	111891,04	499569,57	5,00	61,6	61,6	51,2
t23_A	toetspunt 23 (zorgwoningen)	111887,11	499567,96	1,50	45,9	45,9	40,3
t23_B	toetspunt 23 (zorgwoningen)	111887,11	499567,96	5,00	61,5	61,5	50,8
t24_A	toetspunt 24 (zorgwoningen)	111884,86	499565,56	1,50	45,3	45,3	40,2
t24_B	toetspunt 24 (zorgwoningen)	111884,86	499565,56	5,00	61,7	61,7	50,7
t25_A	toetspunt 25 (zorgwoningen)	111884,09	499562,22	1,50	47,5	47,5	40,0
t25_B	toetspunt 25 (zorgwoningen)	111884,09	499562,22	5,00	61,1	61,1	50,9
t26_A	toetspunt 26 (zorgwoningen)	111880,19	499562,13	1,50	48,5	48,5	37,7
t26_B	toetspunt 26 (zorgwoningen)	111880,19	499562,13	5,00	56,8	56,8	48,3
t27_A	toetspunt 27 (zorgwoningen)	111878,31	499561,99	1,50	47,0	47,0	41,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: maximale niveaus
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
t27_B	toetspunt 27 (zorgwoningen)	111878,31	499561,99	5,00	56,6	56,6	51,4	
t28_A	toetspunt 28 (zorgwoningen)	111879,03	499559,63	1,50	48,2	48,2	41,7	
t28_B	toetspunt 28 (zorgwoningen)	111879,03	499559,63	5,00	58,8	58,8	51,6	
t29_A	toetspunt 29 (zorgwoningen)	111881,94	499556,86	1,50	49,3	49,3	40,8	
t29_B	toetspunt 29 (zorgwoningen)	111881,94	499556,86	5,00	59,4	59,4	51,2	
t30_A	toetspunt 30 (zorgwoningen)	111884,57	499554,37	1,50	51,5	51,5	40,2	
t30_B	toetspunt 30 (zorgwoningen)	111884,57	499554,37	5,00	59,8	59,8	51,6	
t31_A	toetspunt 31 (zorgwoningen)	111884,45	499550,97	1,50	51,6	51,6	37,5	
t31_B	toetspunt 31 (zorgwoningen)	111884,45	499550,97	5,00	59,7	59,7	51,3	
t32_A	toetspunt 32 (zorgwoningen)	111881,42	499550,28	1,50	50,4	50,4	37,6	
t32_B	toetspunt 32 (zorgwoningen)	111881,42	499550,28	5,00	59,3	59,3	51,0	
t33_A	toetspunt 33 (zorgwoningen)	111879,60	499548,37	1,50	50,2	50,2	37,8	
t33_B	toetspunt 33 (zorgwoningen)	111879,60	499548,37	5,00	57,9	57,9	51,1	
t34_A	toetspunt 34 (zorgwoningen)	111877,86	499546,56	1,50	50,5	50,5	39,3	
t34_B	toetspunt 34 (zorgwoningen)	111877,86	499546,56	5,00	59,3	59,3	51,7	
t35_A	toetspunt 35 (zorgwoningen)	111877,66	499543,75	1,50	52,5	52,5	39,4	
t35_B	toetspunt 35 (zorgwoningen)	111877,66	499543,75	5,00	59,4	59,4	52,2	
t36_A	toetspunt 36 (zorgwoningen)	111875,68	499542,75	1,50	57,3	57,3	41,4	
t36_B	toetspunt 36 (zorgwoningen)	111875,68	499542,75	5,00	60,7	60,7	53,3	
t37_A	toetspunt 37 (zorgwoningen)	111873,27	499543,97	1,50	54,1	54,1	41,6	
t37_B	toetspunt 37 (zorgwoningen)	111873,27	499543,97	5,00	58,7	58,7	51,0	
t38_A	toetspunt 38 (zorgwoningen)	111869,61	499547,41	1,50	54,5	54,5	41,6	
t38_B	toetspunt 38 (zorgwoningen)	111869,61	499547,41	5,00	56,6	56,6	49,8	
t39_A	toetspunt 39 (zorgwoningen)	111865,03	499551,72	1,50	51,0	51,0	41,4	
t39_B	toetspunt 39 (zorgwoningen)	111865,03	499551,72	5,00	53,3	53,3	48,4	
t40_A	toetspunt 40 (zorgwoningen)	111860,52	499555,95	1,50	49,0	49,0	41,3	
t40_B	toetspunt 40 (zorgwoningen)	111860,52	499555,95	5,00	52,1	52,1	47,3	
t41_A	woningen derden	111853,85	499518,60	1,50	50,6	50,6	47,4	
t41_B	woningen derden	111853,85	499518,60	5,00	56,0	56,0	50,6	
t42_A	woningen derden	111851,22	499513,05	1,50	53,0	53,0	49,5	
t42_B	woningen derden	111851,22	499513,05	5,00	53,9	53,9	50,2	
t43_A	woningen derden	111852,41	499522,79	1,50	54,4	54,4	43,5	
t43_B	woningen derden	111852,41	499522,79	5,00	56,1	56,1	49,9	
t44_A	woningen derden	111843,85	499507,07	1,50	49,1	49,1	45,4	
t44_B	woningen derden	111843,85	499507,07	5,00	52,9	52,9	49,0	
t45_A	woningen derden	111844,94	499504,58	1,50	50,1	50,1	45,9	
t45_B	woningen derden	111844,94	499504,58	5,00	53,0	53,0	50,5	
t46_A	woningen derden	111840,53	499497,01	1,50	51,1	46,8	51,1	
t46_B	woningen derden	111840,53	499497,01	5,00	51,3	51,3	50,9	
t47_A	woningen derden	111840,38	499493,23	1,50	51,0	47,6	51,0	
t47_B	woningen derden	111840,38	499493,23	5,00	52,1	52,1	50,8	
t48_A	woningen derden	111819,54	499532,19	1,50	47,2	47,2	44,5	
t48_B	woningen derden	111819,54	499532,19	5,00	50,0	50,0	44,3	
t49_A	woningen derden	111829,13	499547,25	1,50	47,1	47,1	45,2	
t49_B	woningen derden	111829,13	499547,25	5,00	50,0	50,0	45,4	
t50_A	woningen derden	111836,88	499554,01	1,50	48,9	48,9	44,1	
t50_B	woningen derden	111836,88	499554,01	5,00	51,4	51,4	45,1	
t51_A	woningen derden	111844,88	499581,06	1,50	44,0	44,0	29,5	
t51_B	woningen derden	111844,88	499581,06	5,00	46,0	46,0	33,6	
t52_A	woningen derden	111862,85	499619,52	1,50	31,3	31,3	26,9	
t52_B	woningen derden	111862,85	499619,52	5,00	33,4	33,4	31,3	
t53_A	woningen derden	111894,00	499687,77	1,50	36,2	36,2	32,2	
t53_B	woningen derden	111894,00	499687,77	5,00	36,8	36,8	32,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: maximale niveaus
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t54_A	woningen derden	111921,36	499674,24	1,50	49,0	49,0	33,7
t54_B	woningen derden	111921,36	499674,24	5,00	50,6	50,6	35,0
t55_A	woningen derden	112050,54	499663,14	1,50	41,3	41,3	40,5
t55_B	woningen derden	112050,54	499663,14	5,00	40,8	40,8	40,2
t56_A	woningen derden	112119,49	499622,96	1,50	40,2	33,3	40,2
t56_B	woningen derden	112119,49	499622,96	5,00	40,0	32,8	40,0
t57_A	woningen derden	111844,32	499485,44	1,50	50,8	48,3	50,8
t57_B	woningen derden	111844,32	499485,44	5,00	50,6	50,5	50,6
t58_A	woningen derden	112006,66	499462,34	1,50	57,5	44,2	57,5
t58_B	woningen derden	112006,66	499462,34	5,00	58,5	44,7	58,5
t59_A	woningen derden	112013,42	499463,24	1,50	56,5	43,9	56,5
t59_B	woningen derden	112013,42	499463,24	5,00	57,8	44,0	57,8
t60_A	woningen derden	112058,14	499488,77	1,50	50,2	41,2	50,2
t60_B	woningen derden	112058,14	499488,77	5,00	52,7	42,0	52,7
t61_A	woningen derden	112055,00	499480,46	1,50	50,5	41,2	50,5
t61_B	woningen derden	112055,00	499480,46	5,00	53,2	41,8	53,2
t62_A	woningen derden	112066,54	499490,29	1,50	35,3	27,7	35,3
t62_B	woningen derden	112066,54	499490,29	5,00	36,2	27,3	36,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: maximale niveaus
Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten
personenautos

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t01_A	toetspunt 1 (zorgwoningen)	111907,23	499624,01	1,50	26,0	26,0	22,4
t01_B	toetspunt 1 (zorgwoningen)	111907,23	499624,01	5,00	28,7	28,7	23,9
t02_A	toetspunt 2 (zorgwoningen)	111913,41	499618,17	1,50	27,1	27,1	23,8
t02_B	toetspunt 2 (zorgwoningen)	111913,41	499618,17	5,00	30,1	30,1	26,0
t03_A	toetspunt 3 (zorgwoningen)	111920,73	499611,25	1,50	30,7	30,7	25,1
t03_B	toetspunt 3 (zorgwoningen)	111920,73	499611,25	5,00	33,8	33,8	27,8
t04_A	toetspunt 4 (zorgwoningen)	111925,66	499606,58	1,50	36,4	36,4	29,8
t04_B	toetspunt 4 (zorgwoningen)	111925,66	499606,58	5,00	38,6	38,6	32,2
t05_A	toetspunt 5 (zorgwoningen)	111925,08	499603,56	1,50	49,4	49,4	42,9
t05_B	toetspunt 5 (zorgwoningen)	111925,08	499603,56	5,00	52,5	52,5	44,4
t06_A	toetspunt 6 (zorgwoningen)	111922,07	499600,36	1,50	48,2	48,2	43,3
t06_B	toetspunt 6 (zorgwoningen)	111922,07	499600,36	5,00	52,5	52,5	44,9
t07_A	toetspunt 7 (zorgwoningen)	111916,27	499598,57	1,50	48,7	48,7	40,1
t07_B	toetspunt 7 (zorgwoningen)	111916,27	499598,57	5,00	54,5	54,5	46,6
t08_A	toetspunt 8 (zorgwoningen)	111911,05	499599,50	1,50	45,3	45,3	36,8
t08_B	toetspunt 8 (zorgwoningen)	111911,05	499599,50	5,00	51,7	51,7	44,2
t09_A	toetspunt 9 (zorgwoningen)	111906,77	499601,65	1,50	44,4	44,4	38,8
t09_B	toetspunt 9 (zorgwoningen)	111906,77	499601,65	5,00	52,3	52,3	46,1
t10_A	toetspunt 10 (zorgwoningen)	111903,92	499602,05	1,50	40,2	40,2	28,5
t10_B	toetspunt 10 (zorgwoningen)	111903,92	499602,05	5,00	48,3	48,3	32,5
t11_A	toetspunt 11 (zorgwoningen)	111900,47	499602,30	1,50	43,2	43,2	35,3
t11_B	toetspunt 11 (zorgwoningen)	111900,47	499602,30	5,00	46,4	46,4	42,4
t12_A	toetspunt 12 (zorgwoningen)	111901,86	499597,54	1,50	39,9	39,9	36,4
t12_B	toetspunt 12 (zorgwoningen)	111901,86	499597,54	5,00	48,6	48,6	42,5
t13_A	toetspunt 13 (zorgwoningen)	111903,90	499591,90	1,50	42,3	42,3	36,0
t13_B	toetspunt 13 (zorgwoningen)	111903,90	499591,90	5,00	52,3	52,3	44,8
t14_A	toetspunt 14 (zorgwoningen)	111899,03	499589,31	1,50	42,1	42,1	36,0
t14_B	toetspunt 14 (zorgwoningen)	111899,03	499589,31	5,00	51,4	51,4	45,0
t15_A	toetspunt 15 (zorgwoningen)	111897,00	499584,61	1,50	43,6	43,6	36,2
t15_B	toetspunt 15 (zorgwoningen)	111897,00	499584,61	5,00	52,6	52,6	45,6
t16_A	toetspunt 16 (zorgwoningen)	111893,29	499583,23	1,50	42,5	42,5	36,3
t16_B	toetspunt 16 (zorgwoningen)	111893,29	499583,23	5,00	52,1	52,1	45,6
t17_A	toetspunt 17 (zorgwoningen)	111891,98	499579,29	1,50	43,8	43,8	36,5
t17_B	toetspunt 17 (zorgwoningen)	111891,98	499579,29	5,00	52,9	52,9	46,2
t18_A	toetspunt 18 (zorgwoningen)	111888,14	499579,38	1,50	45,5	45,5	29,1
t18_B	toetspunt 18 (zorgwoningen)	111888,14	499579,38	5,00	52,7	52,7	33,2
t19_A	toetspunt 19 (zorgwoningen)	111886,26	499579,12	1,50	44,0	44,0	25,5
t19_B	toetspunt 19 (zorgwoningen)	111886,26	499579,12	5,00	50,0	50,0	29,5
t20_A	toetspunt 20 (zorgwoningen)	111887,37	499576,51	1,50	45,9	45,9	25,5
t20_B	toetspunt 20 (zorgwoningen)	111887,37	499576,51	5,00	53,2	53,2	28,3
t21_A	toetspunt 21 (zorgwoningen)	111890,44	499573,61	1,50	47,1	47,1	25,9
t21_B	toetspunt 21 (zorgwoningen)	111890,44	499573,61	5,00	55,4	55,4	29,0
t22_A	toetspunt 22 (zorgwoningen)	111891,04	499569,57	1,50	46,7	46,7	36,7
t22_B	toetspunt 22 (zorgwoningen)	111891,04	499569,57	5,00	54,8	54,8	47,9
t23_A	toetspunt 23 (zorgwoningen)	111887,11	499567,96	1,50	45,9	45,9	36,8
t23_B	toetspunt 23 (zorgwoningen)	111887,11	499567,96	5,00	54,2	54,2	47,7
t24_A	toetspunt 24 (zorgwoningen)	111884,86	499565,56	1,50	45,3	45,3	36,9
t24_B	toetspunt 24 (zorgwoningen)	111884,86	499565,56	5,00	54,2	54,2	48,0
t25_A	toetspunt 25 (zorgwoningen)	111884,09	499562,22	1,50	47,5	47,5	37,3
t25_B	toetspunt 25 (zorgwoningen)	111884,09	499562,22	5,00	56,1	56,1	48,7
t26_A	toetspunt 26 (zorgwoningen)	111880,19	499562,13	1,50	48,5	48,5	37,7
t26_B	toetspunt 26 (zorgwoningen)	111880,19	499562,13	5,00	56,8	56,8	48,3
t27_A	toetspunt 27 (zorgwoningen)	111878,31	499561,99	1,50	47,0	47,0	27,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: maximale niveaus
Groep: LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
personenautos

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t27_B	toetspunt 27 (zorgwoningen)	111878,31	499561,99	5,00	56,6	56,6	32,6
t28_A	toetspunt 28 (zorgwoningen)	111879,03	499559,63	1,50	48,2	48,2	26,9
t28_B	toetspunt 28 (zorgwoningen)	111879,03	499559,63	5,00	56,8	56,8	30,5
t29_A	toetspunt 29 (zorgwoningen)	111881,94	499556,86	1,50	49,3	49,3	27,5
t29_B	toetspunt 29 (zorgwoningen)	111881,94	499556,86	5,00	57,1	57,1	31,3
t30_A	toetspunt 30 (zorgwoningen)	111884,57	499554,37	1,50	51,5	51,5	28,2
t30_B	toetspunt 30 (zorgwoningen)	111884,57	499554,37	5,00	58,6	58,6	32,1
t31_A	toetspunt 31 (zorgwoningen)	111884,45	499550,97	1,50	51,6	51,6	37,3
t31_B	toetspunt 31 (zorgwoningen)	111884,45	499550,97	5,00	59,3	59,3	51,3
t32_A	toetspunt 32 (zorgwoningen)	111881,42	499550,28	1,50	50,4	50,4	37,6
t32_B	toetspunt 32 (zorgwoningen)	111881,42	499550,28	5,00	59,3	59,3	51,0
t33_A	toetspunt 33 (zorgwoningen)	111879,60	499548,37	1,50	50,2	50,2	37,8
t33_B	toetspunt 33 (zorgwoningen)	111879,60	499548,37	5,00	57,9	57,9	51,1
t34_A	toetspunt 34 (zorgwoningen)	111877,86	499546,56	1,50	50,5	50,5	39,3
t34_B	toetspunt 34 (zorgwoningen)	111877,86	499546,56	5,00	58,8	58,8	51,7
t35_A	toetspunt 35 (zorgwoningen)	111877,66	499543,75	1,50	52,5	52,5	39,4
t35_B	toetspunt 35 (zorgwoningen)	111877,66	499543,75	5,00	59,4	59,4	52,2
t36_A	toetspunt 36 (zorgwoningen)	111875,68	499542,75	1,50	51,6	51,6	41,4
t36_B	toetspunt 36 (zorgwoningen)	111875,68	499542,75	5,00	60,7	60,7	53,3
t37_A	toetspunt 37 (zorgwoningen)	111873,27	499543,97	1,50	52,1	52,1	41,6
t37_B	toetspunt 37 (zorgwoningen)	111873,27	499543,97	5,00	58,7	58,7	51,0
t38_A	toetspunt 38 (zorgwoningen)	111869,61	499547,41	1,50	54,5	54,5	41,6
t38_B	toetspunt 38 (zorgwoningen)	111869,61	499547,41	5,00	56,6	56,6	49,8
t39_A	toetspunt 39 (zorgwoningen)	111865,03	499551,72	1,50	51,0	51,0	41,4
t39_B	toetspunt 39 (zorgwoningen)	111865,03	499551,72	5,00	53,3	53,3	48,4
t40_A	toetspunt 40 (zorgwoningen)	111860,52	499555,95	1,50	49,0	49,0	41,3
t40_B	toetspunt 40 (zorgwoningen)	111860,52	499555,95	5,00	52,1	52,1	47,3
t41_A	woningen derden	111853,85	499518,60	1,50	50,6	50,6	47,4
t41_B	woningen derden	111853,85	499518,60	5,00	56,0	56,0	50,6
t42_A	woningen derden	111851,22	499513,05	1,50	53,0	53,0	49,5
t42_B	woningen derden	111851,22	499513,05	5,00	53,9	53,9	50,2
t43_A	woningen derden	111852,41	499522,79	1,50	54,4	54,4	43,5
t43_B	woningen derden	111852,41	499522,79	5,00	56,1	56,1	49,9
t44_A	woningen derden	111843,85	499507,07	1,50	49,1	49,1	41,2
t44_B	woningen derden	111843,85	499507,07	5,00	52,9	52,9	49,0
t45_A	woningen derden	111844,94	499504,58	1,50	50,1	50,1	45,9
t45_B	woningen derden	111844,94	499504,58	5,00	53,0	53,0	50,5
t46_A	woningen derden	111840,53	499497,01	1,50	46,8	46,8	45,9
t46_B	woningen derden	111840,53	499497,01	5,00	51,3	51,3	48,2
t47_A	woningen derden	111840,38	499493,23	1,50	47,6	47,6	46,0
t47_B	woningen derden	111840,38	499493,23	5,00	52,1	52,1	48,2
t48_A	woningen derden	111819,54	499532,19	1,50	47,2	47,2	37,0
t48_B	woningen derden	111819,54	499532,19	5,00	50,0	50,0	38,4
t49_A	woningen derden	111829,13	499547,25	1,50	47,1	47,1	43,3
t49_B	woningen derden	111829,13	499547,25	5,00	50,0	50,0	44,6
t50_A	woningen derden	111836,88	499554,01	1,50	48,9	48,9	44,1
t50_B	woningen derden	111836,88	499554,01	5,00	51,4	51,4	45,1
t51_A	woningen derden	111844,88	499581,06	1,50	44,0	44,0	28,5
t51_B	woningen derden	111844,88	499581,06	5,00	46,0	46,0	31,3
t52_A	woningen derden	111862,85	499619,52	1,50	31,3	31,3	25,2
t52_B	woningen derden	111862,85	499619,52	5,00	33,1	33,1	28,1
t53_A	woningen derden	111894,00	499687,77	1,50	30,8	30,8	28,3
t53_B	woningen derden	111894,00	499687,77	5,00	31,7	31,7	31,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: maximale niveaus
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: personenautos

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t54_A	woningen derden	111921,36	499674,24	1,50	37,4	37,4	26,2
t54_B	woningen derden	111921,36	499674,24	5,00	39,2	39,2	28,3
t55_A	woningen derden	112050,54	499663,14	1,50	41,3	41,3	26,0
t55_B	woningen derden	112050,54	499663,14	5,00	40,8	40,8	26,6
t56_A	woningen derden	112119,49	499622,96	1,50	33,3	33,3	25,9
t56_B	woningen derden	112119,49	499622,96	5,00	32,8	32,8	26,3
t57_A	woningen derden	111844,32	499485,44	1,50	48,3	48,3	46,8
t57_B	woningen derden	111844,32	499485,44	5,00	50,5	50,5	48,6
t58_A	woningen derden	112006,66	499462,34	1,50	44,2	44,2	42,4
t58_B	woningen derden	112006,66	499462,34	5,00	44,7	44,7	44,3
t59_A	woningen derden	112013,42	499463,24	1,50	43,9	43,9	32,4
t59_B	woningen derden	112013,42	499463,24	5,00	44,0	44,0	33,2
t60_A	woningen derden	112058,14	499488,77	1,50	41,2	41,2	39,9
t60_B	woningen derden	112058,14	499488,77	5,00	42,0	42,0	40,0
t61_A	woningen derden	112055,00	499480,46	1,50	41,2	41,2	39,8
t61_B	woningen derden	112055,00	499480,46	5,00	41,8	41,8	40,1
t62_A	woningen derden	112066,54	499490,29	1,50	27,7	27,7	24,6
t62_B	woningen derden	112066,54	499490,29	5,00	27,3	27,3	26,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Resultaten maximale niveaus (groep vrachtwagens)

2011/116/RV-01
bijlage 4D

Rapport: Resultatentabel
Model: maximale niveaus
Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten vrachtwagens

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t01_A	toetspunt 1 (zorgwoningen)	111907,23	499624,01	1,50	24,6	--	24,6
t01_B	toetspunt 1 (zorgwoningen)	111907,23	499624,01	5,00	25,7	--	25,7
t02_A	toetspunt 2 (zorgwoningen)	111913,41	499618,17	1,50	26,2	--	26,2
t02_B	toetspunt 2 (zorgwoningen)	111913,41	499618,17	5,00	27,3	--	27,3
t03_A	toetspunt 3 (zorgwoningen)	111920,73	499611,25	1,50	28,8	--	28,8
t03_B	toetspunt 3 (zorgwoningen)	111920,73	499611,25	5,00	30,2	--	30,2
t04_A	toetspunt 4 (zorgwoningen)	111925,66	499606,58	1,50	33,1	--	33,1
t04_B	toetspunt 4 (zorgwoningen)	111925,66	499606,58	5,00	34,6	--	34,6
t05_A	toetspunt 5 (zorgwoningen)	111925,08	499603,56	1,50	38,5	--	38,5
t05_B	toetspunt 5 (zorgwoningen)	111925,08	499603,56	5,00	40,3	--	40,3
t06_A	toetspunt 6 (zorgwoningen)	111922,07	499600,36	1,50	38,6	--	38,6
t06_B	toetspunt 6 (zorgwoningen)	111922,07	499600,36	5,00	40,4	--	40,4
t07_A	toetspunt 7 (zorgwoningen)	111916,27	499598,57	1,50	43,8	--	43,8
t07_B	toetspunt 7 (zorgwoningen)	111916,27	499598,57	5,00	44,9	--	44,9
t08_A	toetspunt 8 (zorgwoningen)	111911,05	499599,50	1,50	45,4	--	45,4
t08_B	toetspunt 8 (zorgwoningen)	111911,05	499599,50	5,00	47,1	--	47,1
t09_A	toetspunt 9 (zorgwoningen)	111906,77	499601,65	1,50	44,6	--	44,6
t09_B	toetspunt 9 (zorgwoningen)	111906,77	499601,65	5,00	47,0	--	47,0
t10_A	toetspunt 10 (zorgwoningen)	111903,92	499602,05	1,50	42,9	--	42,9
t10_B	toetspunt 10 (zorgwoningen)	111903,92	499602,05	5,00	48,0	--	48,0
t11_A	toetspunt 11 (zorgwoningen)	111900,47	499602,30	1,50	43,5	--	43,5
t11_B	toetspunt 11 (zorgwoningen)	111900,47	499602,30	5,00	46,5	--	46,5
t12_A	toetspunt 12 (zorgwoningen)	111901,86	499597,54	1,50	39,1	--	39,1
t12_B	toetspunt 12 (zorgwoningen)	111901,86	499597,54	5,00	40,3	--	40,3
t13_A	toetspunt 13 (zorgwoningen)	111903,90	499591,90	1,50	37,6	--	37,6
t13_B	toetspunt 13 (zorgwoningen)	111903,90	499591,90	5,00	46,7	--	46,7
t14_A	toetspunt 14 (zorgwoningen)	111899,03	499589,31	1,50	39,6	--	39,6
t14_B	toetspunt 14 (zorgwoningen)	111899,03	499589,31	5,00	48,8	--	48,8
t15_A	toetspunt 15 (zorgwoningen)	111897,00	499584,61	1,50	40,9	--	40,9
t15_B	toetspunt 15 (zorgwoningen)	111897,00	499584,61	5,00	50,7	--	50,7
t16_A	toetspunt 16 (zorgwoningen)	111893,29	499583,23	1,50	41,0	--	41,0
t16_B	toetspunt 16 (zorgwoningen)	111893,29	499583,23	5,00	50,4	--	50,4
t17_A	toetspunt 17 (zorgwoningen)	111891,98	499579,29	1,50	40,9	--	40,9
t17_B	toetspunt 17 (zorgwoningen)	111891,98	499579,29	5,00	50,6	--	50,6
t18_A	toetspunt 18 (zorgwoningen)	111888,14	499579,38	1,50	39,8	--	39,8
t18_B	toetspunt 18 (zorgwoningen)	111888,14	499579,38	5,00	47,9	--	47,9
t19_A	toetspunt 19 (zorgwoningen)	111886,26	499579,12	1,50	42,8	--	42,8
t19_B	toetspunt 19 (zorgwoningen)	111886,26	499579,12	5,00	51,3	--	51,3
t20_A	toetspunt 20 (zorgwoningen)	111887,37	499576,51	1,50	43,0	--	43,0
t20_B	toetspunt 20 (zorgwoningen)	111887,37	499576,51	5,00	51,5	--	51,5
t21_A	toetspunt 21 (zorgwoningen)	111890,44	499573,61	1,50	42,7	--	42,7
t21_B	toetspunt 21 (zorgwoningen)	111890,44	499573,61	5,00	51,9	--	51,9
t22_A	toetspunt 22 (zorgwoningen)	111891,04	499569,57	1,50	40,2	--	40,2
t22_B	toetspunt 22 (zorgwoningen)	111891,04	499569,57	5,00	51,2	--	51,2
t23_A	toetspunt 23 (zorgwoningen)	111887,11	499567,96	1,50	40,3	--	40,3
t23_B	toetspunt 23 (zorgwoningen)	111887,11	499567,96	5,00	50,8	--	50,8
t24_A	toetspunt 24 (zorgwoningen)	111884,86	499565,56	1,50	40,2	--	40,2
t24_B	toetspunt 24 (zorgwoningen)	111884,86	499565,56	5,00	50,7	--	50,7
t25_A	toetspunt 25 (zorgwoningen)	111884,09	499562,22	1,50	40,0	--	40,0
t25_B	toetspunt 25 (zorgwoningen)	111884,09	499562,22	5,00	50,9	--	50,9
t26_A	toetspunt 26 (zorgwoningen)	111880,19	499562,13	1,50	37,0	--	37,0
t26_B	toetspunt 26 (zorgwoningen)	111880,19	499562,13	5,00	46,2	--	46,2
t27_A	toetspunt 27 (zorgwoningen)	111878,31	499561,99	1,50	41,7	--	41,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Resultaten maximale niveaus (groep vrachtwagens)

2011/116/RV-01
bijlage 4D

Rapport: Resultatentabel
Model: maximale niveaus
Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten vrachtwagens

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
t27_B	toetspunt 27 (zorgwoningen)	111878,31	499561,99	5,00	51,4	--	51,4	
t28_A	toetspunt 28 (zorgwoningen)	111879,03	499559,63	1,50	41,7	--	41,7	
t28_B	toetspunt 28 (zorgwoningen)	111879,03	499559,63	5,00	51,6	--	51,6	
t29_A	toetspunt 29 (zorgwoningen)	111881,94	499556,86	1,50	40,8	--	40,8	
t29_B	toetspunt 29 (zorgwoningen)	111881,94	499556,86	5,00	51,2	--	51,2	
t30_A	toetspunt 30 (zorgwoningen)	111884,57	499554,37	1,50	40,2	--	40,2	
t30_B	toetspunt 30 (zorgwoningen)	111884,57	499554,37	5,00	51,6	--	51,6	
t31_A	toetspunt 31 (zorgwoningen)	111884,45	499550,97	1,50	37,5	--	37,5	
t31_B	toetspunt 31 (zorgwoningen)	111884,45	499550,97	5,00	50,6	--	50,6	
t32_A	toetspunt 32 (zorgwoningen)	111881,42	499550,28	1,50	37,3	--	37,3	
t32_B	toetspunt 32 (zorgwoningen)	111881,42	499550,28	5,00	49,7	--	49,7	
t33_A	toetspunt 33 (zorgwoningen)	111879,60	499548,37	1,50	37,8	--	37,8	
t33_B	toetspunt 33 (zorgwoningen)	111879,60	499548,37	5,00	50,1	--	50,1	
t34_A	toetspunt 34 (zorgwoningen)	111877,86	499546,56	1,50	38,8	--	38,8	
t34_B	toetspunt 34 (zorgwoningen)	111877,86	499546,56	5,00	51,1	--	51,1	
t35_A	toetspunt 35 (zorgwoningen)	111877,66	499543,75	1,50	37,3	--	37,3	
t35_B	toetspunt 35 (zorgwoningen)	111877,66	499543,75	5,00	50,0	--	50,0	
t36_A	toetspunt 36 (zorgwoningen)	111875,68	499542,75	1,50	34,7	--	34,7	
t36_B	toetspunt 36 (zorgwoningen)	111875,68	499542,75	5,00	37,2	--	37,2	
t37_A	toetspunt 37 (zorgwoningen)	111873,27	499543,97	1,50	37,2	--	37,2	
t37_B	toetspunt 37 (zorgwoningen)	111873,27	499543,97	5,00	39,3	--	39,3	
t38_A	toetspunt 38 (zorgwoningen)	111869,61	499547,41	1,50	32,8	--	32,8	
t38_B	toetspunt 38 (zorgwoningen)	111869,61	499547,41	5,00	34,2	--	34,2	
t39_A	toetspunt 39 (zorgwoningen)	111865,03	499551,72	1,50	30,3	--	30,3	
t39_B	toetspunt 39 (zorgwoningen)	111865,03	499551,72	5,00	31,6	--	31,6	
t40_A	toetspunt 40 (zorgwoningen)	111860,52	499555,95	1,50	29,0	--	29,0	
t40_B	toetspunt 40 (zorgwoningen)	111860,52	499555,95	5,00	30,4	--	30,4	
t41_A	woningen derden	111853,85	499518,60	1,50	44,4	--	44,4	
t41_B	woningen derden	111853,85	499518,60	5,00	47,2	--	47,2	
t42_A	woningen derden	111851,22	499513,05	1,50	47,9	--	47,9	
t42_B	woningen derden	111851,22	499513,05	5,00	46,9	--	46,9	
t43_A	woningen derden	111852,41	499522,79	1,50	43,1	--	43,1	
t43_B	woningen derden	111852,41	499522,79	5,00	47,1	--	47,1	
t44_A	woningen derden	111843,85	499507,07	1,50	45,4	--	45,4	
t44_B	woningen derden	111843,85	499507,07	5,00	46,1	--	46,1	
t45_A	woningen derden	111844,94	499504,58	1,50	42,3	--	42,3	
t45_B	woningen derden	111844,94	499504,58	5,00	46,1	--	46,1	
t46_A	woningen derden	111840,53	499497,01	1,50	51,1	--	51,1	
t46_B	woningen derden	111840,53	499497,01	5,00	50,9	--	50,9	
t47_A	woningen derden	111840,38	499493,23	1,50	51,0	--	51,0	
t47_B	woningen derden	111840,38	499493,23	5,00	50,8	--	50,8	
t48_A	woningen derden	111819,54	499532,19	1,50	44,5	--	44,5	
t48_B	woningen derden	111819,54	499532,19	5,00	44,3	--	44,3	
t49_A	woningen derden	111829,13	499547,25	1,50	45,2	--	45,2	
t49_B	woningen derden	111829,13	499547,25	5,00	45,4	--	45,4	
t50_A	woningen derden	111836,88	499554,01	1,50	42,6	--	42,6	
t50_B	woningen derden	111836,88	499554,01	5,00	43,4	--	43,4	
t51_A	woningen derden	111844,88	499581,06	1,50	29,5	--	29,5	
t51_B	woningen derden	111844,88	499581,06	5,00	33,6	--	33,6	
t52_A	woningen derden	111862,85	499619,52	1,50	26,9	--	26,9	
t52_B	woningen derden	111862,85	499619,52	5,00	31,3	--	31,3	
t53_A	woningen derden	111894,00	499687,77	1,50	32,2	--	32,2	
t53_B	woningen derden	111894,00	499687,77	5,00	32,6	--	32,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: maximale niveaus
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: vrachtwagens

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t54_A	woningen derden	111921,36	499674,24	1,50	33,7	--	33,7
t54_B	woningen derden	111921,36	499674,24	5,00	35,0	--	35,0
t55_A	woningen derden	112050,54	499663,14	1,50	40,5	--	40,5
t55_B	woningen derden	112050,54	499663,14	5,00	40,2	--	40,2
t56_A	woningen derden	112119,49	499622,96	1,50	40,2	--	40,2
t56_B	woningen derden	112119,49	499622,96	5,00	40,0	--	40,0
t57_A	woningen derden	111844,32	499485,44	1,50	50,8	--	50,8
t57_B	woningen derden	111844,32	499485,44	5,00	50,6	--	50,6
t58_A	woningen derden	112006,66	499462,34	1,50	57,5	--	57,5
t58_B	woningen derden	112006,66	499462,34	5,00	58,5	--	58,5
t59_A	woningen derden	112013,42	499463,24	1,50	56,5	--	56,5
t59_B	woningen derden	112013,42	499463,24	5,00	57,8	--	57,8
t60_A	woningen derden	112058,14	499488,77	1,50	50,2	--	50,2
t60_B	woningen derden	112058,14	499488,77	5,00	52,7	--	52,7
t61_A	woningen derden	112055,00	499480,46	1,50	50,5	--	50,5
t61_B	woningen derden	112055,00	499480,46	5,00	53,2	--	53,2
t62_A	woningen derden	112066,54	499490,29	1,50	35,3	--	35,3
t62_B	woningen derden	112066,54	499490,29	5,00	36,2	--	36,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: maximale niveaus
Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten
piekbron

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t01_A	toetspunt 1 (zorgwoningen)	111907,23	499624,01	1,50	24,6	--	24,6
t01_B	toetspunt 1 (zorgwoningen)	111907,23	499624,01	5,00	25,7	--	25,7
t02_A	toetspunt 2 (zorgwoningen)	111913,41	499618,17	1,50	26,2	--	26,2
t02_B	toetspunt 2 (zorgwoningen)	111913,41	499618,17	5,00	27,3	--	27,3
t03_A	toetspunt 3 (zorgwoningen)	111920,73	499611,25	1,50	28,8	--	28,8
t03_B	toetspunt 3 (zorgwoningen)	111920,73	499611,25	5,00	30,2	--	30,2
t04_A	toetspunt 4 (zorgwoningen)	111925,66	499606,58	1,50	33,1	--	33,1
t04_B	toetspunt 4 (zorgwoningen)	111925,66	499606,58	5,00	34,6	--	34,6
t05_A	toetspunt 5 (zorgwoningen)	111925,08	499603,56	1,50	38,5	--	38,5
t05_B	toetspunt 5 (zorgwoningen)	111925,08	499603,56	5,00	40,3	--	40,3
t06_A	toetspunt 6 (zorgwoningen)	111922,07	499600,36	1,50	38,6	--	38,6
t06_B	toetspunt 6 (zorgwoningen)	111922,07	499600,36	5,00	40,4	--	40,4
t07_A	toetspunt 7 (zorgwoningen)	111916,27	499598,57	1,50	38,1	--	38,1
t07_B	toetspunt 7 (zorgwoningen)	111916,27	499598,57	5,00	39,9	--	39,9
t08_A	toetspunt 8 (zorgwoningen)	111911,05	499599,50	1,50	39,2	--	39,2
t08_B	toetspunt 8 (zorgwoningen)	111911,05	499599,50	5,00	40,8	--	40,8
t09_A	toetspunt 9 (zorgwoningen)	111906,77	499601,65	1,50	37,4	--	37,4
t09_B	toetspunt 9 (zorgwoningen)	111906,77	499601,65	5,00	38,9	--	38,9
t10_A	toetspunt 10 (zorgwoningen)	111903,92	499602,05	1,50	37,6	--	37,6
t10_B	toetspunt 10 (zorgwoningen)	111903,92	499602,05	5,00	38,8	--	38,8
t11_A	toetspunt 11 (zorgwoningen)	111900,47	499602,30	1,50	37,5	--	37,5
t11_B	toetspunt 11 (zorgwoningen)	111900,47	499602,30	5,00	38,5	--	38,5
t12_A	toetspunt 12 (zorgwoningen)	111901,86	499597,54	1,50	39,1	--	39,1
t12_B	toetspunt 12 (zorgwoningen)	111901,86	499597,54	5,00	40,3	--	40,3
t13_A	toetspunt 13 (zorgwoningen)	111903,90	499591,90	1,50	37,6	--	37,6
t13_B	toetspunt 13 (zorgwoningen)	111903,90	499591,90	5,00	39,4	--	39,4
t14_A	toetspunt 14 (zorgwoningen)	111899,03	499589,31	1,50	37,6	--	37,6
t14_B	toetspunt 14 (zorgwoningen)	111899,03	499589,31	5,00	39,2	--	39,2
t15_A	toetspunt 15 (zorgwoningen)	111897,00	499584,61	1,50	37,7	--	37,7
t15_B	toetspunt 15 (zorgwoningen)	111897,00	499584,61	5,00	39,3	--	39,3
t16_A	toetspunt 16 (zorgwoningen)	111893,29	499583,23	1,50	37,4	--	37,4
t16_B	toetspunt 16 (zorgwoningen)	111893,29	499583,23	5,00	39,0	--	39,0
t17_A	toetspunt 17 (zorgwoningen)	111891,98	499579,29	1,50	29,5	--	29,5
t17_B	toetspunt 17 (zorgwoningen)	111891,98	499579,29	5,00	39,3	--	39,3
t18_A	toetspunt 18 (zorgwoningen)	111888,14	499579,38	1,50	18,8	--	18,8
t18_B	toetspunt 18 (zorgwoningen)	111888,14	499579,38	5,00	20,8	--	20,8
t19_A	toetspunt 19 (zorgwoningen)	111886,26	499579,12	1,50	38,7	--	38,7
t19_B	toetspunt 19 (zorgwoningen)	111886,26	499579,12	5,00	40,2	--	40,2
t20_A	toetspunt 20 (zorgwoningen)	111887,37	499576,51	1,50	37,5	--	37,5
t20_B	toetspunt 20 (zorgwoningen)	111887,37	499576,51	5,00	40,4	--	40,4
t21_A	toetspunt 21 (zorgwoningen)	111890,44	499573,61	1,50	30,0	--	30,0
t21_B	toetspunt 21 (zorgwoningen)	111890,44	499573,61	5,00	39,7	--	39,7
t22_A	toetspunt 22 (zorgwoningen)	111891,04	499569,57	1,50	29,4	--	29,4
t22_B	toetspunt 22 (zorgwoningen)	111891,04	499569,57	5,00	40,0	--	40,0
t23_A	toetspunt 23 (zorgwoningen)	111887,11	499567,96	1,50	29,1	--	29,1
t23_B	toetspunt 23 (zorgwoningen)	111887,11	499567,96	5,00	39,6	--	39,6
t24_A	toetspunt 24 (zorgwoningen)	111884,86	499565,56	1,50	29,1	--	29,1
t24_B	toetspunt 24 (zorgwoningen)	111884,86	499565,56	5,00	39,6	--	39,6
t25_A	toetspunt 25 (zorgwoningen)	111884,09	499562,22	1,50	29,1	--	29,1
t25_B	toetspunt 25 (zorgwoningen)	111884,09	499562,22	5,00	39,8	--	39,8
t26_A	toetspunt 26 (zorgwoningen)	111880,19	499562,13	1,50	25,8	--	25,8
t26_B	toetspunt 26 (zorgwoningen)	111880,19	499562,13	5,00	35,2	--	35,2
t27_A	toetspunt 27 (zorgwoningen)	111878,31	499561,99	1,50	30,7	--	30,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: maximale niveaus
Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten
piekbron

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
t27_B	toetspunt 27 (zorgwoningen)	111878,31	499561,99	5,00	40,4	--	40,4	
t28_A	toetspunt 28 (zorgwoningen)	111879,03	499559,63	1,50	34,5	--	34,5	
t28_B	toetspunt 28 (zorgwoningen)	111879,03	499559,63	5,00	40,5	--	40,5	
t29_A	toetspunt 29 (zorgwoningen)	111881,94	499556,86	1,50	29,4	--	29,4	
t29_B	toetspunt 29 (zorgwoningen)	111881,94	499556,86	5,00	39,7	--	39,7	
t30_A	toetspunt 30 (zorgwoningen)	111884,57	499554,37	1,50	29,0	--	29,0	
t30_B	toetspunt 30 (zorgwoningen)	111884,57	499554,37	5,00	40,2	--	40,2	
t31_A	toetspunt 31 (zorgwoningen)	111884,45	499550,97	1,50	28,5	--	28,5	
t31_B	toetspunt 31 (zorgwoningen)	111884,45	499550,97	5,00	40,4	--	40,4	
t32_A	toetspunt 32 (zorgwoningen)	111881,42	499550,28	1,50	20,4	--	20,4	
t32_B	toetspunt 32 (zorgwoningen)	111881,42	499550,28	5,00	23,0	--	23,0	
t33_A	toetspunt 33 (zorgwoningen)	111879,60	499548,37	1,50	28,9	--	28,9	
t33_B	toetspunt 33 (zorgwoningen)	111879,60	499548,37	5,00	40,0	--	40,0	
t34_A	toetspunt 34 (zorgwoningen)	111877,86	499546,56	1,50	29,6	--	29,6	
t34_B	toetspunt 34 (zorgwoningen)	111877,86	499546,56	5,00	41,0	--	41,0	
t35_A	toetspunt 35 (zorgwoningen)	111877,66	499543,75	1,50	28,9	--	28,9	
t35_B	toetspunt 35 (zorgwoningen)	111877,66	499543,75	5,00	40,1	--	40,1	
t36_A	toetspunt 36 (zorgwoningen)	111875,68	499542,75	1,50	30,4	--	30,4	
t36_B	toetspunt 36 (zorgwoningen)	111875,68	499542,75	5,00	31,4	--	31,4	
t37_A	toetspunt 37 (zorgwoningen)	111873,27	499543,97	1,50	27,9	--	27,9	
t37_B	toetspunt 37 (zorgwoningen)	111873,27	499543,97	5,00	28,9	--	28,9	
t38_A	toetspunt 38 (zorgwoningen)	111869,61	499547,41	1,50	23,0	--	23,0	
t38_B	toetspunt 38 (zorgwoningen)	111869,61	499547,41	5,00	24,4	--	24,4	
t39_A	toetspunt 39 (zorgwoningen)	111865,03	499551,72	1,50	20,9	--	20,9	
t39_B	toetspunt 39 (zorgwoningen)	111865,03	499551,72	5,00	22,3	--	22,3	
t40_A	toetspunt 40 (zorgwoningen)	111860,52	499555,95	1,50	19,7	--	19,7	
t40_B	toetspunt 40 (zorgwoningen)	111860,52	499555,95	5,00	21,1	--	21,1	
t41_A	woningen derden	111853,85	499518,60	1,50	35,3	--	35,3	
t41_B	woningen derden	111853,85	499518,60	5,00	41,9	--	41,9	
t42_A	woningen derden	111851,22	499513,05	1,50	43,8	--	43,8	
t42_B	woningen derden	111851,22	499513,05	5,00	43,0	--	43,0	
t43_A	woningen derden	111852,41	499522,79	1,50	36,2	--	36,2	
t43_B	woningen derden	111852,41	499522,79	5,00	40,4	--	40,4	
t44_A	woningen derden	111843,85	499507,07	1,50	44,3	--	44,3	
t44_B	woningen derden	111843,85	499507,07	5,00	44,3	--	44,3	
t45_A	woningen derden	111844,94	499504,58	1,50	38,8	--	38,8	
t45_B	woningen derden	111844,94	499504,58	5,00	45,7	--	45,7	
t46_A	woningen derden	111840,53	499497,01	1,50	51,1	--	51,1	
t46_B	woningen derden	111840,53	499497,01	5,00	50,9	--	50,9	
t47_A	woningen derden	111840,38	499493,23	1,50	51,0	--	51,0	
t47_B	woningen derden	111840,38	499493,23	5,00	50,8	--	50,8	
t48_A	woningen derden	111819,54	499532,19	1,50	37,0	--	37,0	
t48_B	woningen derden	111819,54	499532,19	5,00	36,8	--	36,8	
t49_A	woningen derden	111829,13	499547,25	1,50	36,2	--	36,2	
t49_B	woningen derden	111829,13	499547,25	5,00	36,1	--	36,1	
t50_A	woningen derden	111836,88	499554,01	1,50	34,3	--	34,3	
t50_B	woningen derden	111836,88	499554,01	5,00	34,6	--	34,6	
t51_A	woningen derden	111844,88	499581,06	1,50	19,8	--	19,8	
t51_B	woningen derden	111844,88	499581,06	5,00	23,4	--	23,4	
t52_A	woningen derden	111862,85	499619,52	1,50	18,7	--	18,7	
t52_B	woningen derden	111862,85	499619,52	5,00	22,5	--	22,5	
t53_A	woningen derden	111894,00	499687,77	1,50	32,2	--	32,2	
t53_B	woningen derden	111894,00	499687,77	5,00	32,6	--	32,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: maximale niveaus
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: piekbron

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t54_A	woningen derden	111921,36	499674,24	1,50	33,7	--	33,7
t54_B	woningen derden	111921,36	499674,24	5,00	35,0	--	35,0
t55_A	woningen derden	112050,54	499663,14	1,50	33,0	--	33,0
t55_B	woningen derden	112050,54	499663,14	5,00	33,1	--	33,1
t56_A	woningen derden	112119,49	499622,96	1,50	34,0	--	34,0
t56_B	woningen derden	112119,49	499622,96	5,00	33,8	--	33,8
t57_A	woningen derden	111844,32	499485,44	1,50	50,8	--	50,8
t57_B	woningen derden	111844,32	499485,44	5,00	50,6	--	50,6
t58_A	woningen derden	112006,66	499462,34	1,50	46,3	--	46,3
t58_B	woningen derden	112006,66	499462,34	5,00	50,5	--	50,5
t59_A	woningen derden	112013,42	499463,24	1,50	45,9	--	45,9
t59_B	woningen derden	112013,42	499463,24	5,00	49,8	--	49,8
t60_A	woningen derden	112058,14	499488,77	1,50	44,7	--	44,7
t60_B	woningen derden	112058,14	499488,77	5,00	47,5	--	47,5
t61_A	woningen derden	112055,00	499480,46	1,50	44,5	--	44,5
t61_B	woningen derden	112055,00	499480,46	5,00	47,1	--	47,1
t62_A	woningen derden	112066,54	499490,29	1,50	35,3	--	35,3
t62_B	woningen derden	112066,54	499490,29	5,00	36,2	--	36,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Resultaten maximale niveaus (groep winkelwagens)

2011/116/RV-01
bijlage 4D

Rapport: Resultatentabel
Model: maximale niveaus
Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten
winkelwagens

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t01_A	toetspunt 1 (zorgwoningen)	111907,23	499624,01	1,50	34,9	34,9	--
t01_B	toetspunt 1 (zorgwoningen)	111907,23	499624,01	5,00	38,0	38,0	--
t02_A	toetspunt 2 (zorgwoningen)	111913,41	499618,17	1,50	37,0	37,0	--
t02_B	toetspunt 2 (zorgwoningen)	111913,41	499618,17	5,00	39,9	39,9	--
t03_A	toetspunt 3 (zorgwoningen)	111920,73	499611,25	1,50	39,9	39,9	--
t03_B	toetspunt 3 (zorgwoningen)	111920,73	499611,25	5,00	42,3	42,3	--
t04_A	toetspunt 4 (zorgwoningen)	111925,66	499606,58	1,50	45,5	45,5	--
t04_B	toetspunt 4 (zorgwoningen)	111925,66	499606,58	5,00	47,5	47,5	--
t05_A	toetspunt 5 (zorgwoningen)	111925,08	499603,56	1,50	62,8	62,8	--
t05_B	toetspunt 5 (zorgwoningen)	111925,08	499603,56	5,00	64,4	64,4	--
t06_A	toetspunt 6 (zorgwoningen)	111922,07	499600,36	1,50	63,1	63,1	--
t06_B	toetspunt 6 (zorgwoningen)	111922,07	499600,36	5,00	64,6	64,6	--
t07_A	toetspunt 7 (zorgwoningen)	111916,27	499598,57	1,50	62,3	62,3	--
t07_B	toetspunt 7 (zorgwoningen)	111916,27	499598,57	5,00	64,0	64,0	--
t08_A	toetspunt 8 (zorgwoningen)	111911,05	499599,50	1,50	62,0	62,0	--
t08_B	toetspunt 8 (zorgwoningen)	111911,05	499599,50	5,00	64,1	64,1	--
t09_A	toetspunt 9 (zorgwoningen)	111906,77	499601,65	1,50	59,6	59,6	--
t09_B	toetspunt 9 (zorgwoningen)	111906,77	499601,65	5,00	61,9	61,9	--
t10_A	toetspunt 10 (zorgwoningen)	111903,92	499602,05	1,50	60,7	60,7	--
t10_B	toetspunt 10 (zorgwoningen)	111903,92	499602,05	5,00	63,2	63,2	--
t11_A	toetspunt 11 (zorgwoningen)	111900,47	499602,30	1,50	58,7	58,7	--
t11_B	toetspunt 11 (zorgwoningen)	111900,47	499602,30	5,00	61,3	61,3	--
t12_A	toetspunt 12 (zorgwoningen)	111901,86	499597,54	1,50	60,9	60,9	--
t12_B	toetspunt 12 (zorgwoningen)	111901,86	499597,54	5,00	63,3	63,3	--
t13_A	toetspunt 13 (zorgwoningen)	111903,90	499591,90	1,50	60,8	60,8	--
t13_B	toetspunt 13 (zorgwoningen)	111903,90	499591,90	5,00	62,9	62,9	--
t14_A	toetspunt 14 (zorgwoningen)	111899,03	499589,31	1,50	48,2	48,2	--
t14_B	toetspunt 14 (zorgwoningen)	111899,03	499589,31	5,00	62,1	62,1	--
t15_A	toetspunt 15 (zorgwoningen)	111897,00	499584,61	1,50	44,6	44,6	--
t15_B	toetspunt 15 (zorgwoningen)	111897,00	499584,61	5,00	62,1	62,1	--
t16_A	toetspunt 16 (zorgwoningen)	111893,29	499583,23	1,50	43,6	43,6	--
t16_B	toetspunt 16 (zorgwoningen)	111893,29	499583,23	5,00	61,4	61,4	--
t17_A	toetspunt 17 (zorgwoningen)	111891,98	499579,29	1,50	43,3	43,3	--
t17_B	toetspunt 17 (zorgwoningen)	111891,98	499579,29	5,00	61,4	61,4	--
t18_A	toetspunt 18 (zorgwoningen)	111888,14	499579,38	1,50	41,7	41,7	--
t18_B	toetspunt 18 (zorgwoningen)	111888,14	499579,38	5,00	56,8	56,8	--
t19_A	toetspunt 19 (zorgwoningen)	111886,26	499579,12	1,50	41,8	41,8	--
t19_B	toetspunt 19 (zorgwoningen)	111886,26	499579,12	5,00	56,8	56,8	--
t20_A	toetspunt 20 (zorgwoningen)	111887,37	499576,51	1,50	43,4	43,4	--
t20_B	toetspunt 20 (zorgwoningen)	111887,37	499576,51	5,00	60,6	60,6	--
t21_A	toetspunt 21 (zorgwoningen)	111890,44	499573,61	1,50	44,2	44,2	--
t21_B	toetspunt 21 (zorgwoningen)	111890,44	499573,61	5,00	61,4	61,4	--
t22_A	toetspunt 22 (zorgwoningen)	111891,04	499569,57	1,50	43,9	43,9	--
t22_B	toetspunt 22 (zorgwoningen)	111891,04	499569,57	5,00	61,6	61,6	--
t23_A	toetspunt 23 (zorgwoningen)	111887,11	499567,96	1,50	44,3	44,3	--
t23_B	toetspunt 23 (zorgwoningen)	111887,11	499567,96	5,00	61,5	61,5	--
t24_A	toetspunt 24 (zorgwoningen)	111884,86	499565,56	1,50	44,4	44,4	--
t24_B	toetspunt 24 (zorgwoningen)	111884,86	499565,56	5,00	61,7	61,7	--
t25_A	toetspunt 25 (zorgwoningen)	111884,09	499562,22	1,50	44,4	44,4	--
t25_B	toetspunt 25 (zorgwoningen)	111884,09	499562,22	5,00	61,1	61,1	--
t26_A	toetspunt 26 (zorgwoningen)	111880,19	499562,13	1,50	40,1	40,1	--
t26_B	toetspunt 26 (zorgwoningen)	111880,19	499562,13	5,00	55,1	55,1	--
t27_A	toetspunt 27 (zorgwoningen)	111878,31	499561,99	1,50	37,3	37,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Resultaten maximale niveaus (groep winkelwagens)

2011/116/RV-01
bijlage 4D

Rapport: Resultatentabel
Model: maximale niveaus
Groep: LAmix totaalresultaten voor toetspunten
winkelwagens

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t27_B	toetspunt 27 (zorgwoningen)	111878,31	499561,99	5,00	44,9	44,9	--
t28_A	toetspunt 28 (zorgwoningen)	111879,03	499559,63	1,50	41,9	41,9	--
t28_B	toetspunt 28 (zorgwoningen)	111879,03	499559,63	5,00	58,8	58,8	--
t29_A	toetspunt 29 (zorgwoningen)	111881,94	499556,86	1,50	42,4	42,4	--
t29_B	toetspunt 29 (zorgwoningen)	111881,94	499556,86	5,00	59,4	59,4	--
t30_A	toetspunt 30 (zorgwoningen)	111884,57	499554,37	1,50	42,7	42,7	--
t30_B	toetspunt 30 (zorgwoningen)	111884,57	499554,37	5,00	59,8	59,8	--
t31_A	toetspunt 31 (zorgwoningen)	111884,45	499550,97	1,50	42,4	42,4	--
t31_B	toetspunt 31 (zorgwoningen)	111884,45	499550,97	5,00	59,7	59,7	--
t32_A	toetspunt 32 (zorgwoningen)	111881,42	499550,28	1,50	38,9	38,9	--
t32_B	toetspunt 32 (zorgwoningen)	111881,42	499550,28	5,00	53,8	53,8	--
t33_A	toetspunt 33 (zorgwoningen)	111879,60	499548,37	1,50	41,0	41,0	--
t33_B	toetspunt 33 (zorgwoningen)	111879,60	499548,37	5,00	57,3	57,3	--
t34_A	toetspunt 34 (zorgwoningen)	111877,86	499546,56	1,50	42,4	42,4	--
t34_B	toetspunt 34 (zorgwoningen)	111877,86	499546,56	5,00	59,3	59,3	--
t35_A	toetspunt 35 (zorgwoningen)	111877,66	499543,75	1,50	41,5	41,5	--
t35_B	toetspunt 35 (zorgwoningen)	111877,66	499543,75	5,00	57,5	57,5	--
t36_A	toetspunt 36 (zorgwoningen)	111875,68	499542,75	1,50	57,3	57,3	--
t36_B	toetspunt 36 (zorgwoningen)	111875,68	499542,75	5,00	57,0	57,0	--
t37_A	toetspunt 37 (zorgwoningen)	111873,27	499543,97	1,50	54,1	54,1	--
t37_B	toetspunt 37 (zorgwoningen)	111873,27	499543,97	5,00	53,8	53,8	--
t38_A	toetspunt 38 (zorgwoningen)	111869,61	499547,41	1,50	51,7	51,7	--
t38_B	toetspunt 38 (zorgwoningen)	111869,61	499547,41	5,00	51,6	51,6	--
t39_A	toetspunt 39 (zorgwoningen)	111865,03	499551,72	1,50	48,3	48,3	--
t39_B	toetspunt 39 (zorgwoningen)	111865,03	499551,72	5,00	49,7	49,7	--
t40_A	toetspunt 40 (zorgwoningen)	111860,52	499555,95	1,50	47,2	47,2	--
t40_B	toetspunt 40 (zorgwoningen)	111860,52	499555,95	5,00	49,1	49,1	--
t41_A	woningen derden	111853,85	499518,60	1,50	43,9	43,9	--
t41_B	woningen derden	111853,85	499518,60	5,00	52,9	52,9	--
t42_A	woningen derden	111851,22	499513,05	1,50	46,7	46,7	--
t42_B	woningen derden	111851,22	499513,05	5,00	50,4	50,4	--
t43_A	woningen derden	111852,41	499522,79	1,50	47,6	47,6	--
t43_B	woningen derden	111852,41	499522,79	5,00	53,0	53,0	--
t44_A	woningen derden	111843,85	499507,07	1,50	42,9	42,9	--
t44_B	woningen derden	111843,85	499507,07	5,00	45,4	45,4	--
t45_A	woningen derden	111844,94	499504,58	1,50	43,4	43,4	--
t45_B	woningen derden	111844,94	499504,58	5,00	50,6	50,6	--
t46_A	woningen derden	111840,53	499497,01	1,50	39,9	39,9	--
t46_B	woningen derden	111840,53	499497,01	5,00	48,3	48,3	--
t47_A	woningen derden	111840,38	499493,23	1,50	41,9	41,9	--
t47_B	woningen derden	111840,38	499493,23	5,00	49,5	49,5	--
t48_A	woningen derden	111819,54	499532,19	1,50	38,8	38,8	--
t48_B	woningen derden	111819,54	499532,19	5,00	41,5	41,5	--
t49_A	woningen derden	111829,13	499547,25	1,50	40,3	40,3	--
t49_B	woningen derden	111829,13	499547,25	5,00	43,3	43,3	--
t50_A	woningen derden	111836,88	499554,01	1,50	41,6	41,6	--
t50_B	woningen derden	111836,88	499554,01	5,00	44,5	44,5	--
t51_A	woningen derden	111844,88	499581,06	1,50	35,7	35,7	--
t51_B	woningen derden	111844,88	499581,06	5,00	37,8	37,8	--
t52_A	woningen derden	111862,85	499619,52	1,50	31,1	31,1	--
t52_B	woningen derden	111862,85	499619,52	5,00	33,4	33,4	--
t53_A	woningen derden	111894,00	499687,77	1,50	36,2	36,2	--
t53_B	woningen derden	111894,00	499687,77	5,00	36,8	36,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: maximale niveaus
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: winkelwagens

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t54_A	woningen derden	111921,36	499674,24	1,50	49,0	49,0	--
t54_B	woningen derden	111921,36	499674,24	5,00	50,6	50,6	--
t55_A	woningen derden	112050,54	499663,14	1,50	31,1	31,1	--
t55_B	woningen derden	112050,54	499663,14	5,00	30,6	30,6	--
t56_A	woningen derden	112119,49	499622,96	1,50	23,8	23,8	--
t56_B	woningen derden	112119,49	499622,96	5,00	23,4	23,4	--
t57_A	woningen derden	111844,32	499485,44	1,50	47,9	47,9	--
t57_B	woningen derden	111844,32	499485,44	5,00	47,8	47,8	--
t58_A	woningen derden	112006,66	499462,34	1,50	36,3	36,3	--
t58_B	woningen derden	112006,66	499462,34	5,00	37,4	37,4	--
t59_A	woningen derden	112013,42	499463,24	1,50	35,9	35,9	--
t59_B	woningen derden	112013,42	499463,24	5,00	37,3	37,3	--
t60_A	woningen derden	112058,14	499488,77	1,50	32,6	32,6	--
t60_B	woningen derden	112058,14	499488,77	5,00	33,7	33,7	--
t61_A	woningen derden	112055,00	499480,46	1,50	32,8	32,8	--
t61_B	woningen derden	112055,00	499480,46	5,00	33,8	33,8	--
t62_A	woningen derden	112066,54	499490,29	1,50	19,0	19,0	--
t62_B	woningen derden	112066,54	499490,29	5,00	18,9	18,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Resultaten maximale niveaus (piekbron nesten winkelwagens)

2011/116/RV-01
bijlage 4D

Rapport: Resultatentabel
Model: maximale niveaus
Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten
piekbron nesten winkelwagens

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t01_A	toetspunt 1 (zorgwoningen)	111907,23	499624,01	1,50	34,9	34,9	--
t01_B	toetspunt 1 (zorgwoningen)	111907,23	499624,01	5,00	38,0	38,0	--
t02_A	toetspunt 2 (zorgwoningen)	111913,41	499618,17	1,50	37,0	37,0	--
t02_B	toetspunt 2 (zorgwoningen)	111913,41	499618,17	5,00	39,9	39,9	--
t03_A	toetspunt 3 (zorgwoningen)	111920,73	499611,25	1,50	39,9	39,9	--
t03_B	toetspunt 3 (zorgwoningen)	111920,73	499611,25	5,00	42,3	42,3	--
t04_A	toetspunt 4 (zorgwoningen)	111925,66	499606,58	1,50	45,5	45,5	--
t04_B	toetspunt 4 (zorgwoningen)	111925,66	499606,58	5,00	47,5	47,5	--
t05_A	toetspunt 5 (zorgwoningen)	111925,08	499603,56	1,50	62,8	62,8	--
t05_B	toetspunt 5 (zorgwoningen)	111925,08	499603,56	5,00	64,4	64,4	--
t06_A	toetspunt 6 (zorgwoningen)	111922,07	499600,36	1,50	63,1	63,1	--
t06_B	toetspunt 6 (zorgwoningen)	111922,07	499600,36	5,00	64,6	64,6	--
t07_A	toetspunt 7 (zorgwoningen)	111916,27	499598,57	1,50	62,3	62,3	--
t07_B	toetspunt 7 (zorgwoningen)	111916,27	499598,57	5,00	64,0	64,0	--
t08_A	toetspunt 8 (zorgwoningen)	111911,05	499599,50	1,50	62,0	62,0	--
t08_B	toetspunt 8 (zorgwoningen)	111911,05	499599,50	5,00	64,1	64,1	--
t09_A	toetspunt 9 (zorgwoningen)	111906,77	499601,65	1,50	59,6	59,6	--
t09_B	toetspunt 9 (zorgwoningen)	111906,77	499601,65	5,00	61,9	61,9	--
t10_A	toetspunt 10 (zorgwoningen)	111903,92	499602,05	1,50	60,7	60,7	--
t10_B	toetspunt 10 (zorgwoningen)	111903,92	499602,05	5,00	63,2	63,2	--
t11_A	toetspunt 11 (zorgwoningen)	111900,47	499602,30	1,50	58,7	58,7	--
t11_B	toetspunt 11 (zorgwoningen)	111900,47	499602,30	5,00	61,3	61,3	--
t12_A	toetspunt 12 (zorgwoningen)	111901,86	499597,54	1,50	60,9	60,9	--
t12_B	toetspunt 12 (zorgwoningen)	111901,86	499597,54	5,00	63,3	63,3	--
t13_A	toetspunt 13 (zorgwoningen)	111903,90	499591,90	1,50	60,8	60,8	--
t13_B	toetspunt 13 (zorgwoningen)	111903,90	499591,90	5,00	62,9	62,9	--
t14_A	toetspunt 14 (zorgwoningen)	111899,03	499589,31	1,50	48,2	48,2	--
t14_B	toetspunt 14 (zorgwoningen)	111899,03	499589,31	5,00	62,1	62,1	--
t15_A	toetspunt 15 (zorgwoningen)	111897,00	499584,61	1,50	44,6	44,6	--
t15_B	toetspunt 15 (zorgwoningen)	111897,00	499584,61	5,00	62,1	62,1	--
t16_A	toetspunt 16 (zorgwoningen)	111893,29	499583,23	1,50	43,6	43,6	--
t16_B	toetspunt 16 (zorgwoningen)	111893,29	499583,23	5,00	61,4	61,4	--
t17_A	toetspunt 17 (zorgwoningen)	111891,98	499579,29	1,50	43,3	43,3	--
t17_B	toetspunt 17 (zorgwoningen)	111891,98	499579,29	5,00	61,4	61,4	--
t18_A	toetspunt 18 (zorgwoningen)	111888,14	499579,38	1,50	41,7	41,7	--
t18_B	toetspunt 18 (zorgwoningen)	111888,14	499579,38	5,00	56,8	56,8	--
t19_A	toetspunt 19 (zorgwoningen)	111886,26	499579,12	1,50	41,8	41,8	--
t19_B	toetspunt 19 (zorgwoningen)	111886,26	499579,12	5,00	56,8	56,8	--
t20_A	toetspunt 20 (zorgwoningen)	111887,37	499576,51	1,50	43,4	43,4	--
t20_B	toetspunt 20 (zorgwoningen)	111887,37	499576,51	5,00	60,6	60,6	--
t21_A	toetspunt 21 (zorgwoningen)	111890,44	499573,61	1,50	44,2	44,2	--
t21_B	toetspunt 21 (zorgwoningen)	111890,44	499573,61	5,00	61,4	61,4	--
t22_A	toetspunt 22 (zorgwoningen)	111891,04	499569,57	1,50	43,9	43,9	--
t22_B	toetspunt 22 (zorgwoningen)	111891,04	499569,57	5,00	61,6	61,6	--
t23_A	toetspunt 23 (zorgwoningen)	111887,11	499567,96	1,50	44,3	44,3	--
t23_B	toetspunt 23 (zorgwoningen)	111887,11	499567,96	5,00	61,5	61,5	--
t24_A	toetspunt 24 (zorgwoningen)	111884,86	499565,56	1,50	44,4	44,4	--
t24_B	toetspunt 24 (zorgwoningen)	111884,86	499565,56	5,00	61,7	61,7	--
t25_A	toetspunt 25 (zorgwoningen)	111884,09	499562,22	1,50	44,4	44,4	--
t25_B	toetspunt 25 (zorgwoningen)	111884,09	499562,22	5,00	61,1	61,1	--
t26_A	toetspunt 26 (zorgwoningen)	111880,19	499562,13	1,50	40,1	40,1	--
t26_B	toetspunt 26 (zorgwoningen)	111880,19	499562,13	5,00	55,1	55,1	--
t27_A	toetspunt 27 (zorgwoningen)	111878,31	499561,99	1,50	37,3	37,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Tritium Advies
Resultaten maximale niveaus (piekbron nesten winkelwagens)

2011/116/RV-01
bijlage 4D

Rapport: Resultatentabel
Model: maximale niveaus
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
groep: piekbron nesten winkelwagens

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
t27_B	toetspunt 27 (zorgwoningen)	111878,31	499561,99	5,00	40,4	40,4	--	
t28_A	toetspunt 28 (zorgwoningen)	111879,03	499559,63	1,50	41,9	41,9	--	
t28_B	toetspunt 28 (zorgwoningen)	111879,03	499559,63	5,00	58,8	58,8	--	
t29_A	toetspunt 29 (zorgwoningen)	111881,94	499556,86	1,50	42,4	42,4	--	
t29_B	toetspunt 29 (zorgwoningen)	111881,94	499556,86	5,00	59,4	59,4	--	
t30_A	toetspunt 30 (zorgwoningen)	111884,57	499554,37	1,50	42,7	42,7	--	
t30_B	toetspunt 30 (zorgwoningen)	111884,57	499554,37	5,00	59,8	59,8	--	
t31_A	toetspunt 31 (zorgwoningen)	111884,45	499550,97	1,50	41,6	41,6	--	
t31_B	toetspunt 31 (zorgwoningen)	111884,45	499550,97	5,00	59,7	59,7	--	
t32_A	toetspunt 32 (zorgwoningen)	111881,42	499550,28	1,50	37,2	37,2	--	
t32_B	toetspunt 32 (zorgwoningen)	111881,42	499550,28	5,00	40,2	40,2	--	
t33_A	toetspunt 33 (zorgwoningen)	111879,60	499548,37	1,50	41,0	41,0	--	
t33_B	toetspunt 33 (zorgwoningen)	111879,60	499548,37	5,00	57,3	57,3	--	
t34_A	toetspunt 34 (zorgwoningen)	111877,86	499546,56	1,50	42,4	42,4	--	
t34_B	toetspunt 34 (zorgwoningen)	111877,86	499546,56	5,00	59,3	59,3	--	
t35_A	toetspunt 35 (zorgwoningen)	111877,66	499543,75	1,50	41,5	41,5	--	
t35_B	toetspunt 35 (zorgwoningen)	111877,66	499543,75	5,00	57,5	57,5	--	
t36_A	toetspunt 36 (zorgwoningen)	111875,68	499542,75	1,50	37,6	37,6	--	
t36_B	toetspunt 36 (zorgwoningen)	111875,68	499542,75	5,00	38,6	38,6	--	
t37_A	toetspunt 37 (zorgwoningen)	111873,27	499543,97	1,50	34,2	34,2	--	
t37_B	toetspunt 37 (zorgwoningen)	111873,27	499543,97	5,00	36,9	36,9	--	
t38_A	toetspunt 38 (zorgwoningen)	111869,61	499547,41	1,50	33,6	33,6	--	
t38_B	toetspunt 38 (zorgwoningen)	111869,61	499547,41	5,00	36,0	36,0	--	
t39_A	toetspunt 39 (zorgwoningen)	111865,03	499551,72	1,50	35,3	35,3	--	
t39_B	toetspunt 39 (zorgwoningen)	111865,03	499551,72	5,00	35,3	35,3	--	
t40_A	toetspunt 40 (zorgwoningen)	111860,52	499555,95	1,50	33,2	33,2	--	
t40_B	toetspunt 40 (zorgwoningen)	111860,52	499555,95	5,00	34,7	34,7	--	
t41_A	woningen derden	111853,85	499518,60	1,50	43,7	43,7	--	
t41_B	woningen derden	111853,85	499518,60	5,00	52,9	52,9	--	
t42_A	woningen derden	111851,22	499513,05	1,50	39,2	39,2	--	
t42_B	woningen derden	111851,22	499513,05	5,00	50,4	50,4	--	
t43_A	woningen derden	111852,41	499522,79	1,50	46,0	46,0	--	
t43_B	woningen derden	111852,41	499522,79	5,00	53,0	53,0	--	
t44_A	woningen derden	111843,85	499507,07	1,50	37,2	37,2	--	
t44_B	woningen derden	111843,85	499507,07	5,00	37,7	37,7	--	
t45_A	woningen derden	111844,94	499504,58	1,50	40,9	40,9	--	
t45_B	woningen derden	111844,94	499504,58	5,00	50,6	50,6	--	
t46_A	woningen derden	111840,53	499497,01	1,50	38,2	38,2	--	
t46_B	woningen derden	111840,53	499497,01	5,00	48,3	48,3	--	
t47_A	woningen derden	111840,38	499493,23	1,50	40,0	40,0	--	
t47_B	woningen derden	111840,38	499493,23	5,00	49,5	49,5	--	
t48_A	woningen derden	111819,54	499532,19	1,50	29,5	29,5	--	
t48_B	woningen derden	111819,54	499532,19	5,00	30,9	30,9	--	
t49_A	woningen derden	111829,13	499547,25	1,50	29,5	29,5	--	
t49_B	woningen derden	111829,13	499547,25	5,00	31,6	31,6	--	
t50_A	woningen derden	111836,88	499554,01	1,50	30,0	30,0	--	
t50_B	woningen derden	111836,88	499554,01	5,00	32,0	32,0	--	
t51_A	woningen derden	111844,88	499581,06	1,50	30,9	30,9	--	
t51_B	woningen derden	111844,88	499581,06	5,00	33,0	33,0	--	
t52_A	woningen derden	111862,85	499619,52	1,50	31,1	31,1	--	
t52_B	woningen derden	111862,85	499619,52	5,00	33,4	33,4	--	
t53_A	woningen derden	111894,00	499687,77	1,50	36,2	36,2	--	
t53_B	woningen derden	111894,00	499687,77	5,00	36,8	36,8	--	


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: maximale niveaus
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: piekbron nesten winkelwagens

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
t54_A	woningen derden	111921,36	499674,24	1,50	49,0	49,0	--
t54_B	woningen derden	111921,36	499674,24	5,00	50,6	50,6	--
t55_A	woningen derden	112050,54	499663,14	1,50	24,7	24,7	--
t55_B	woningen derden	112050,54	499663,14	5,00	24,7	24,7	--
t56_A	woningen derden	112119,49	499622,96	1,50	21,1	21,1	--
t56_B	woningen derden	112119,49	499622,96	5,00	20,6	20,6	--
t57_A	woningen derden	111844,32	499485,44	1,50	47,9	47,9	--
t57_B	woningen derden	111844,32	499485,44	5,00	47,8	47,8	--
t58_A	woningen derden	112006,66	499462,34	1,50	25,8	25,8	--
t58_B	woningen derden	112006,66	499462,34	5,00	25,7	25,7	--
t59_A	woningen derden	112013,42	499463,24	1,50	25,4	25,4	--
t59_B	woningen derden	112013,42	499463,24	5,00	25,4	25,4	--
t60_A	woningen derden	112058,14	499488,77	1,50	26,5	26,5	--
t60_B	woningen derden	112058,14	499488,77	5,00	28,4	28,4	--
t61_A	woningen derden	112055,00	499480,46	1,50	23,8	23,8	--
t61_B	woningen derden	112055,00	499480,46	5,00	23,7	23,7	--
t62_A	woningen derden	112066,54	499490,29	1,50	19,0	19,0	--
t62_B	woningen derden	112066,54	499490,29	5,00	18,9	18,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

BIJLAGE 5:

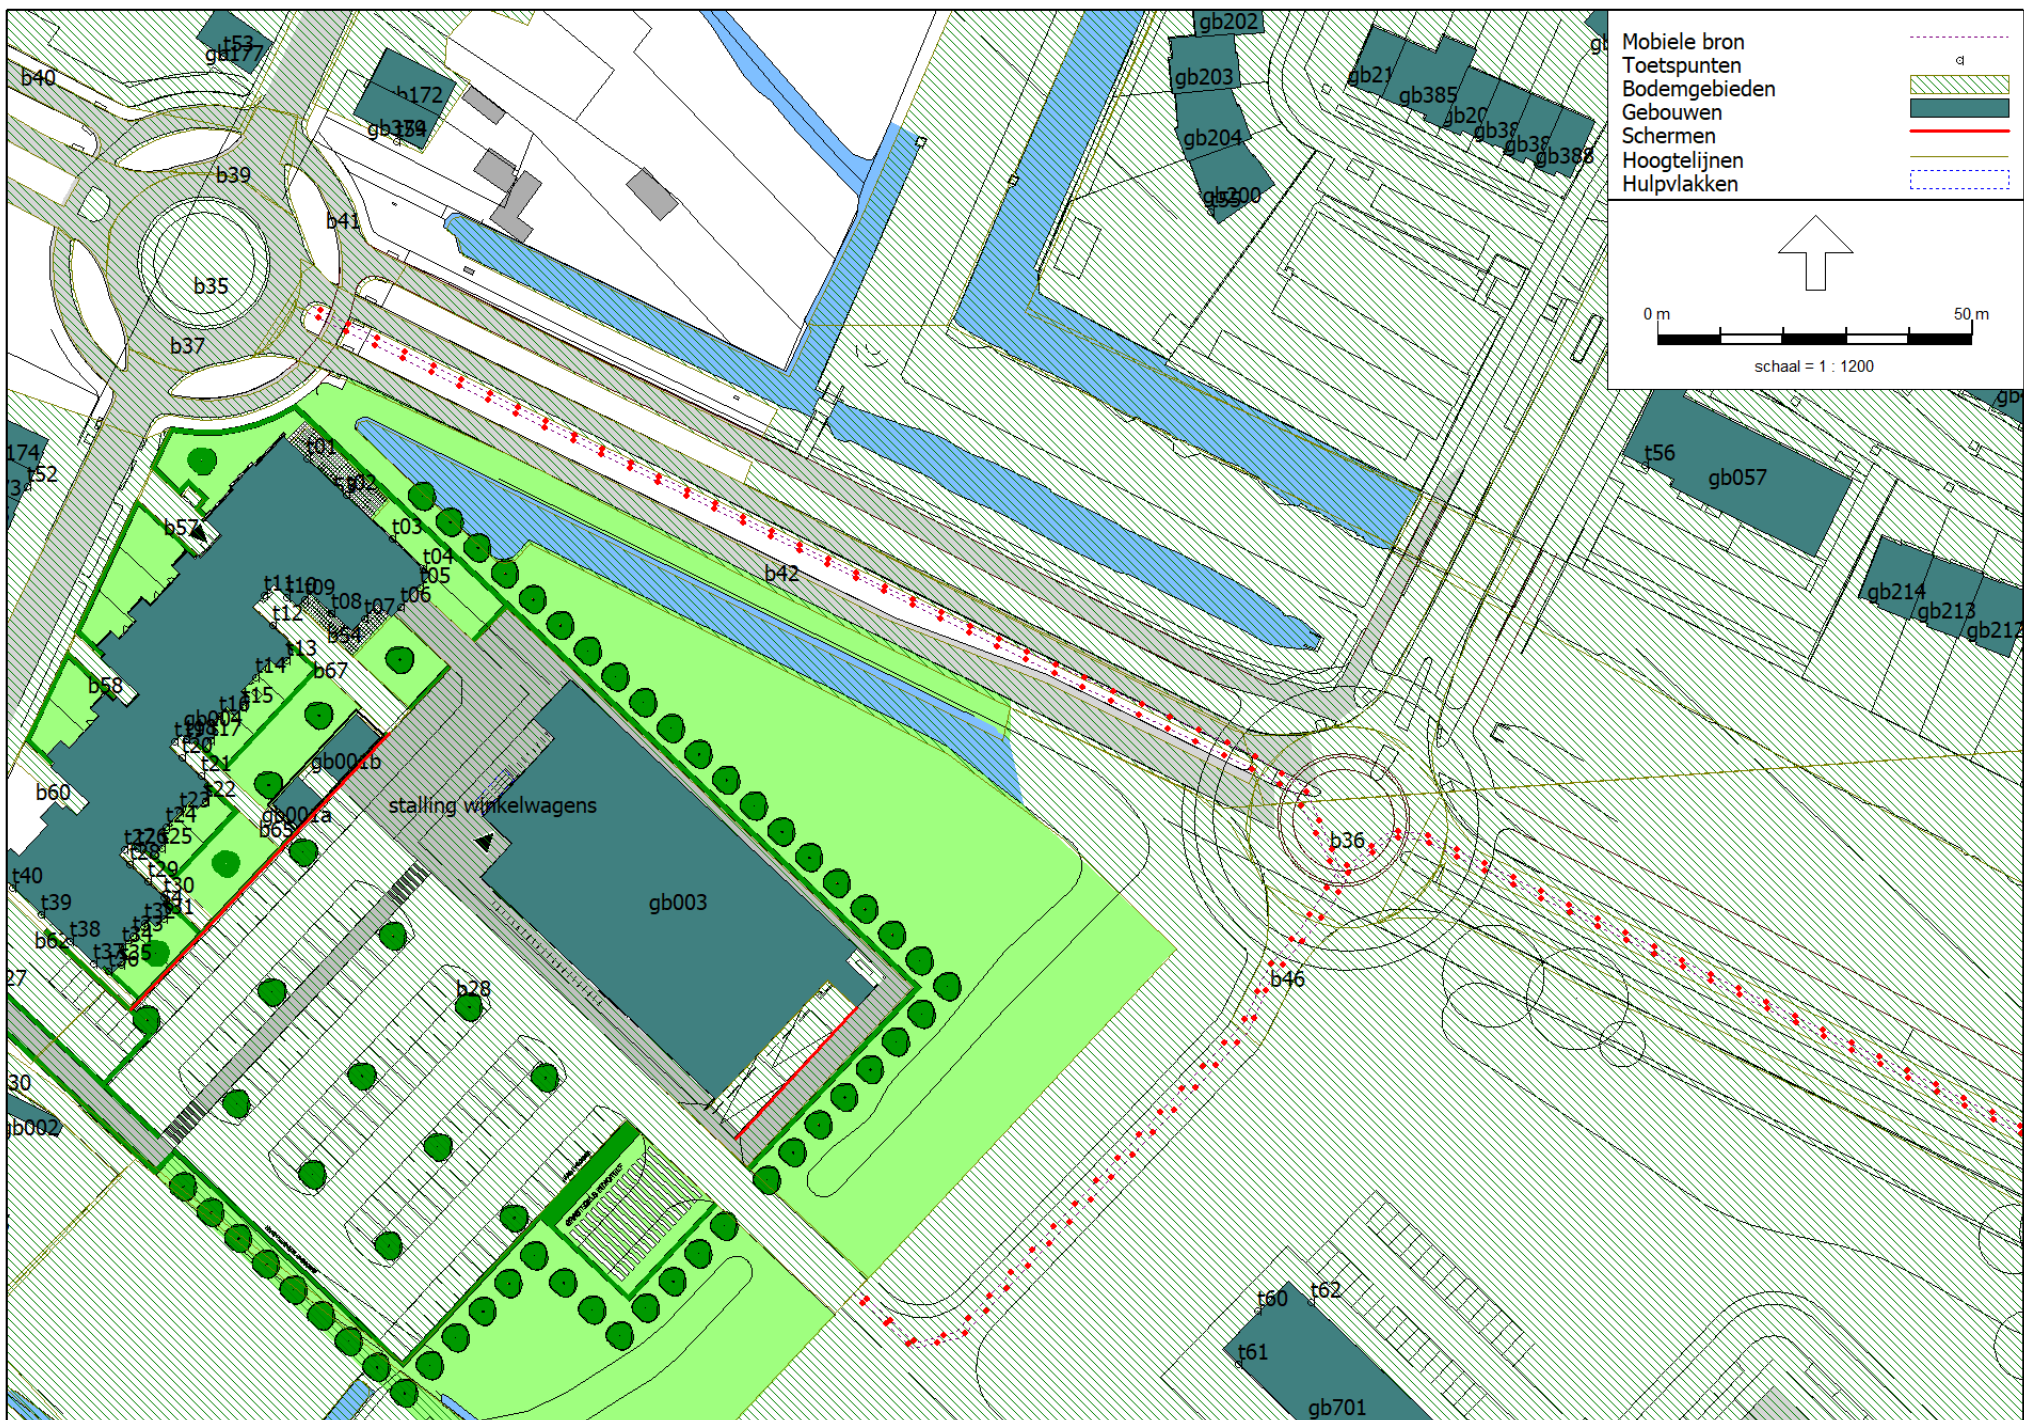

Model: indirecte hinder
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31
mb01	vrachtwagens (laden/lossen)	1,20	0,00	Relatief	4	--	1	25	5,00	63,90
mb02	personenauto's	0,75	0,00	Relatief	1332	132	1	25	5,00	50,00
mb03	personenauto's	0,75	0,00	Relatief	1332	132	1	25	5,00	50,00
mb04	vrachtwagens (laden/lossen)	1,20	0,00	Relatief	4	--	1	25	5,00	63,90

Model: indirecte hinder
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
mb01	76,40	87,60	90,40	94,60	99,50	97,70	91,50	86,00	103,27	0,00	0,00	0,00	0,00
mb02	69,60	76,20	80,30	81,90	85,70	85,00	81,00	74,20	90,62	0,00	0,00	0,00	0,00
mb03	69,60	76,20	80,30	81,90	85,70	85,00	81,00	74,20	90,62	0,00	0,00	0,00	0,00
mb04	76,40	87,60	90,40	94,60	99,50	97,70	91,50	86,00	103,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: indirecte hinder
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
mb01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90	76,40	87,60	90,40	94,60	99,50	97,70	91,50	86,00
mb02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	69,60	76,20	80,30	81,90	85,70	85,00	81,00	74,20
mb03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	69,60	76,20	80,30	81,90	85,70	85,00	81,00	74,20
mb04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,90	76,40	87,60	90,40	94,60	99,50	97,70	91,50	86,00

Model: indirecte hinder
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lwr	Totaal
mb01	103,27	
mb02	90,62	
mb03	90,62	
mb04	103,27	

Rapport: Resultatentabel
Model: indirecte hinder
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
t01_A	toetspunt 1 (zorgwoningen)	111907,23	499624,01	1,50	44,6	39,1	28,7	44,6	75,5	
t01_B	toetspunt 1 (zorgwoningen)	111907,23	499624,01	5,00	45,4	39,9	29,2	45,4	75,5	
t02_A	toetspunt 2 (zorgwoningen)	111913,41	499618,17	1,50	44,2	38,6	28,6	44,2	75,4	
t02_B	toetspunt 2 (zorgwoningen)	111913,41	499618,17	5,00	45,4	39,8	29,2	45,4	75,5	
t03_A	toetspunt 3 (zorgwoningen)	111920,73	499611,25	1,50	43,4	37,9	27,7	43,4	74,8	
t03_B	toetspunt 3 (zorgwoningen)	111920,73	499611,25	5,00	45,1	39,6	28,7	45,1	75,0	
t04_A	toetspunt 4 (zorgwoningen)	111925,66	499606,58	1,50	43,1	37,5	27,2	43,1	74,6	
t04_B	toetspunt 4 (zorgwoningen)	111925,66	499606,58	5,00	45,0	39,4	28,5	45,0	74,8	
t05_A	toetspunt 5 (zorgwoningen)	111925,08	499603,56	1,50	39,3	33,8	23,0	39,3	71,3	
t05_B	toetspunt 5 (zorgwoningen)	111925,08	499603,56	5,00	41,6	36,0	25,0	41,6	71,7	
t06_A	toetspunt 6 (zorgwoningen)	111922,07	499600,36	1,50	38,5	33,0	22,3	38,5	71,0	
t06_B	toetspunt 6 (zorgwoningen)	111922,07	499600,36	5,00	40,8	35,3	24,4	40,8	71,2	
t07_A	toetspunt 7 (zorgwoningen)	111916,27	499598,57	1,50	34,1	28,6	17,7	34,1	67,1	
t07_B	toetspunt 7 (zorgwoningen)	111916,27	499598,57	5,00	35,7	30,2	19,4	35,7	67,2	
t08_A	toetspunt 8 (zorgwoningen)	111911,05	499599,50	1,50	25,1	19,6	8,6	25,1	57,3	
t08_B	toetspunt 8 (zorgwoningen)	111911,05	499599,50	5,00	27,6	22,1	10,5	27,6	57,2	
t09_A	toetspunt 9 (zorgwoningen)	111906,77	499601,65	1,50	24,5	19,0	8,0	24,5	56,9	
t09_B	toetspunt 9 (zorgwoningen)	111906,77	499601,65	5,00	27,5	22,0	11,0	27,5	58,2	
t10_A	toetspunt 10 (zorgwoningen)	111903,92	499602,05	1,50	28,0	22,5	11,1	28,0	60,6	
t10_B	toetspunt 10 (zorgwoningen)	111903,92	499602,05	5,00	29,6	24,1	12,9	29,6	60,6	
t11_A	toetspunt 11 (zorgwoningen)	111900,47	499602,30	1,50	27,8	22,3	11,1	27,8	60,7	
t11_B	toetspunt 11 (zorgwoningen)	111900,47	499602,30	5,00	31,1	25,5	14,5	31,1	63,2	
t12_A	toetspunt 12 (zorgwoningen)	111901,86	499597,54	1,50	30,3	24,8	14,2	30,3	63,5	
t12_B	toetspunt 12 (zorgwoningen)	111901,86	499597,54	5,00	33,1	27,6	16,9	33,1	65,0	
t13_A	toetspunt 13 (zorgwoningen)	111903,90	499591,90	1,50	33,5	27,9	17,5	33,5	66,7	
t13_B	toetspunt 13 (zorgwoningen)	111903,90	499591,90	5,00	36,1	30,6	20,2	36,1	67,7	
t14_A	toetspunt 14 (zorgwoningen)	111899,03	499589,31	1,50	33,1	27,6	16,7	33,1	66,1	
t14_B	toetspunt 14 (zorgwoningen)	111899,03	499589,31	5,00	36,1	30,6	19,8	36,1	67,5	
t15_A	toetspunt 15 (zorgwoningen)	111897,00	499584,61	1,50	33,2	27,7	16,5	33,2	66,0	
t15_B	toetspunt 15 (zorgwoningen)	111897,00	499584,61	5,00	36,5	31,0	20,1	36,5	67,8	
t16_A	toetspunt 16 (zorgwoningen)	111893,29	499583,23	1,50	30,3	24,8	13,9	30,3	63,4	
t16_B	toetspunt 16 (zorgwoningen)	111893,29	499583,23	5,00	34,7	29,2	18,3	34,7	66,4	
t17_A	toetspunt 17 (zorgwoningen)	111891,98	499579,29	1,50	32,9	27,4	16,4	32,9	66,0	
t17_B	toetspunt 17 (zorgwoningen)	111891,98	499579,29	5,00	36,5	30,9	20,0	36,5	68,0	
t18_A	toetspunt 18 (zorgwoningen)	111888,14	499579,38	1,50	27,3	21,8	10,7	27,3	60,6	
t18_B	toetspunt 18 (zorgwoningen)	111888,14	499579,38	5,00	31,1	25,6	14,8	31,1	63,6	
t19_A	toetspunt 19 (zorgwoningen)	111886,26	499579,12	1,50	24,5	19,0	7,4	24,5	57,5	
t19_B	toetspunt 19 (zorgwoningen)	111886,26	499579,12	5,00	30,7	25,1	14,0	30,7	63,2	
t20_A	toetspunt 20 (zorgwoningen)	111887,37	499576,51	1,50	29,8	24,3	13,2	29,8	63,0	
t20_B	toetspunt 20 (zorgwoningen)	111887,37	499576,51	5,00	34,3	28,8	17,9	34,3	66,4	
t21_A	toetspunt 21 (zorgwoningen)	111890,44	499573,61	1,50	32,3	26,8	15,8	32,3	65,5	
t21_B	toetspunt 21 (zorgwoningen)	111890,44	499573,61	5,00	36,1	30,5	19,7	36,1	67,9	
t22_A	toetspunt 22 (zorgwoningen)	111891,04	499569,57	1,50	31,8	26,2	15,3	31,8	64,9	
t22_B	toetspunt 22 (zorgwoningen)	111891,04	499569,57	5,00	35,7	30,2	19,4	35,7	67,6	
t23_A	toetspunt 23 (zorgwoningen)	111887,11	499567,96	1,50	27,0	21,5	10,3	27,0	60,1	
t23_B	toetspunt 23 (zorgwoningen)	111887,11	499567,96	5,00	32,8	27,3	16,4	32,8	65,1	
t24_A	toetspunt 24 (zorgwoningen)	111884,86	499565,56	1,50	29,1	23,6	12,5	29,1	62,3	
t24_B	toetspunt 24 (zorgwoningen)	111884,86	499565,56	5,00	34,2	28,7	17,8	34,2	66,5	
t25_A	toetspunt 25 (zorgwoningen)	111884,09	499562,22	1,50	31,1	25,6	14,6	31,1	64,4	
t25_B	toetspunt 25 (zorgwoningen)	111884,09	499562,22	5,00	35,5	30,0	18,9	35,5	67,5	
t26_A	toetspunt 26 (zorgwoningen)	111880,19	499562,13	1,50	22,5	17,0	6,1	22,5	56,2	
t26_B	toetspunt 26 (zorgwoningen)	111880,19	499562,13	5,00	28,3	22,7	12,0	28,3	61,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
t27_A	toetspunt 27 (zorgwoningen)	111878,31	499561,99	1,50	24,2	18,7	7,0	24,2	57,1	
t27_B	toetspunt 27 (zorgwoningen)	111878,31	499561,99	5,00	31,5	26,0	14,6	31,5	63,8	
t28_A	toetspunt 28 (zorgwoningen)	111879,03	499559,63	1,50	25,0	19,5	8,0	25,0	58,1	
t28_B	toetspunt 28 (zorgwoningen)	111879,03	499559,63	5,00	32,6	27,1	15,7	32,6	64,8	
t29_A	toetspunt 29 (zorgwoningen)	111881,94	499556,86	1,50	29,3	23,7	13,0	29,3	62,8	
t29_B	toetspunt 29 (zorgwoningen)	111881,94	499556,86	5,00	34,4	28,9	17,9	34,4	66,6	
t30_A	toetspunt 30 (zorgwoningen)	111884,57	499554,37	1,50	28,6	23,1	11,9	28,6	61,8	
t30_B	toetspunt 30 (zorgwoningen)	111884,57	499554,37	5,00	34,6	29,1	18,1	34,6	67,0	
t31_A	toetspunt 31 (zorgwoningen)	111884,45	499550,97	1,50	27,7	22,1	11,0	27,7	60,8	
t31_B	toetspunt 31 (zorgwoningen)	111884,45	499550,97	5,00	33,6	28,1	17,1	33,6	65,9	
t32_A	toetspunt 32 (zorgwoningen)	111881,42	499550,28	1,50	21,6	16,0	6,0	21,6	55,9	
t32_B	toetspunt 32 (zorgwoningen)	111881,42	499550,28	5,00	29,5	23,9	12,9	29,5	61,7	
t33_A	toetspunt 33 (zorgwoningen)	111879,60	499548,37	1,50	22,9	17,4	6,2	22,9	56,3	
t33_B	toetspunt 33 (zorgwoningen)	111879,60	499548,37	5,00	31,7	26,2	15,2	31,7	64,3	
t34_A	toetspunt 34 (zorgwoningen)	111877,86	499546,56	1,50	23,5	18,0	6,6	23,5	56,7	
t34_B	toetspunt 34 (zorgwoningen)	111877,86	499546,56	5,00	32,7	27,2	16,3	32,7	65,5	
t35_A	toetspunt 35 (zorgwoningen)	111877,66	499543,75	1,50	26,1	20,6	9,4	26,1	59,4	
t35_B	toetspunt 35 (zorgwoningen)	111877,66	499543,75	5,00	32,7	27,2	16,1	32,7	65,1	
t36_A	toetspunt 36 (zorgwoningen)	111875,68	499542,75	1,50	18,1	12,6	1,0	18,1	51,1	
t36_B	toetspunt 36 (zorgwoningen)	111875,68	499542,75	5,00	19,8	14,3	2,5	19,8	51,7	
t37_A	toetspunt 37 (zorgwoningen)	111873,27	499543,97	1,50	20,6	15,1	3,2	20,6	53,3	
t37_B	toetspunt 37 (zorgwoningen)	111873,27	499543,97	5,00	20,9	15,4	3,5	20,9	52,5	
t38_A	toetspunt 38 (zorgwoningen)	111869,61	499547,41	1,50	18,1	12,6	0,9	18,1	51,0	
t38_B	toetspunt 38 (zorgwoningen)	111869,61	499547,41	5,00	17,8	12,3	0,4	17,8	49,4	
t39_A	toetspunt 39 (zorgwoningen)	111865,03	499551,72	1,50	17,7	12,2	0,5	17,7	50,6	
t39_B	toetspunt 39 (zorgwoningen)	111865,03	499551,72	5,00	16,9	11,4	-0,2	16,9	48,8	
t40_A	toetspunt 40 (zorgwoningen)	111860,52	499555,95	1,50	17,4	11,9	0,4	17,4	50,5	
t40_B	toetspunt 40 (zorgwoningen)	111860,52	499555,95	5,00	16,3	10,8	-0,8	16,3	48,2	
t41_A	woningen derden	111853,85	499518,60	1,50	29,2	23,7	12,1	29,2	62,4	
t41_B	woningen derden	111853,85	499518,60	5,00	31,7	26,2	14,9	31,7	64,3	
t42_A	woningen derden	111851,22	499513,05	1,50	32,3	26,8	15,3	32,3	65,6	
t42_B	woningen derden	111851,22	499513,05	5,00	31,7	26,2	14,9	31,7	64,3	
t43_A	woningen derden	111852,41	499522,79	1,50	27,1	21,6	9,8	27,1	60,1	
t43_B	woningen derden	111852,41	499522,79	5,00	31,3	25,8	14,3	31,3	63,8	
t44_A	woningen derden	111843,85	499507,07	1,50	27,9	22,4	10,6	27,9	61,0	
t44_B	woningen derden	111843,85	499507,07	5,00	30,8	25,3	13,8	30,8	63,3	
t45_A	woningen derden	111844,94	499504,58	1,50	29,9	24,4	12,9	29,9	63,3	
t45_B	woningen derden	111844,94	499504,58	5,00	31,9	26,4	15,1	31,9	64,6	
t46_A	woningen derden	111840,53	499497,01	1,50	30,9	25,4	13,8	30,9	64,1	
t46_B	woningen derden	111840,53	499497,01	5,00	31,6	26,1	14,7	31,6	64,2	
t47_A	woningen derden	111840,38	499493,23	1,50	31,2	25,7	14,2	31,2	64,6	
t47_B	woningen derden	111840,38	499493,23	5,00	31,9	26,4	15,1	31,9	64,6	
t48_A	woningen derden	111819,54	499532,19	1,50	28,4	22,9	11,6	28,4	62,0	
t48_B	woningen derden	111819,54	499532,19	5,00	29,6	24,1	12,7	29,6	62,3	
t49_A	woningen derden	111829,13	499547,25	1,50	27,4	22,0	10,1	27,4	60,4	
t49_B	woningen derden	111829,13	499547,25	5,00	28,5	23,1	11,4	28,5	60,7	
t50_A	woningen derden	111836,88	499554,01	1,50	27,6	22,1	10,4	27,6	60,6	
t50_B	woningen derden	111836,88	499554,01	5,00	28,0	22,5	10,8	28,0	59,9	
t51_A	woningen derden	111844,88	499581,06	1,50	27,7	22,2	10,6	27,7	60,2	
t51_B	woningen derden	111844,88	499581,06	5,00	28,4	22,9	11,7	28,4	59,7	
t52_A	woningen derden	111862,85	499619,52	1,50	33,0	27,4	16,8	33,0	65,6	
t52_B	woningen derden	111862,85	499619,52	5,00	35,8	30,3	19,5	35,8	65,8	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: indirecte hinder
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
t53_A	woningen derden	111894,00	499687,77	1,50	37,8	32,3	21,4	37,8	70,6
t53_B	woningen derden	111894,00	499687,77	5,00	39,7	34,2	23,0	39,7	70,2
t54_A	woningen derden	111921,36	499674,24	1,50	41,7	36,1	25,1	41,7	73,2
t54_B	woningen derden	111921,36	499674,24	5,00	43,3	37,8	26,5	43,3	73,1
t55_A	woningen derden	112050,54	499663,14	1,50	40,3	34,8	23,3	40,3	73,0
t55_B	woningen derden	112050,54	499663,14	5,00	41,2	35,7	24,6	41,2	72,4
t56_A	woningen derden	112119,49	499622,96	1,50	41,1	35,6	24,1	41,1	73,7
t56_B	woningen derden	112119,49	499622,96	5,00	42,4	36,9	25,7	42,4	73,2
t57_A	woningen derden	111844,32	499485,44	1,50	32,5	27,0	15,4	32,5	65,8
t57_B	woningen derden	111844,32	499485,44	5,00	32,5	27,0	15,5	32,5	65,1
t58_A	woningen derden	112006,66	499462,34	1,50	46,2	40,7	29,3	46,2	76,4
t58_B	woningen derden	112006,66	499462,34	5,00	47,0	41,5	29,8	47,0	76,2
t59_A	woningen derden	112013,42	499463,24	1,50	46,5	41,0	29,5	46,5	76,7
t59_B	woningen derden	112013,42	499463,24	5,00	47,2	41,7	30,1	47,2	76,5
t60_A	woningen derden	112058,14	499488,77	1,50	45,7	40,2	29,0	45,7	77,0
t60_B	woningen derden	112058,14	499488,77	5,00	47,5	42,0	30,5	47,5	76,8
t61_A	woningen derden	112055,00	499480,46	1,50	42,0	36,5	25,4	42,0	73,4
t61_B	woningen derden	112055,00	499480,46	5,00	43,9	38,4	26,9	43,9	73,1
t62_A	woningen derden	112066,54	499490,29	1,50	42,9	37,4	26,3	42,9	75,0
t62_B	woningen derden	112066,54	499490,29	5,00	44,8	39,3	28,1	44,8	74,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen