



# LANDSCHAPPELIJK INPASSINGSPLAN BIESTHOEK 1A



Open agrarisch  
landschap

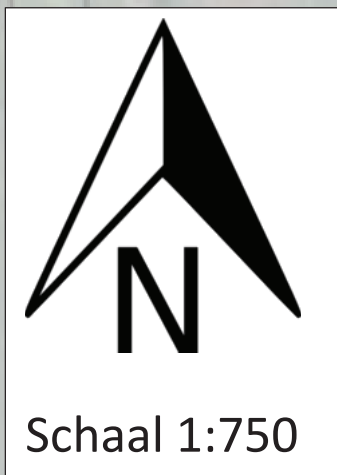

Houtsingel, bron: Brabants Landschap

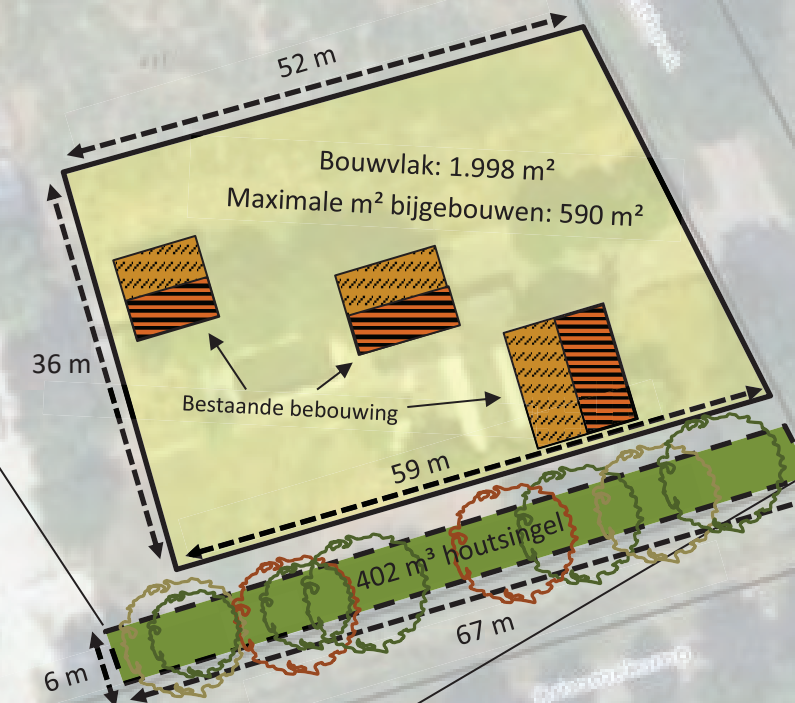

Dit erfbeplantingsplan is opgesteld om het resterende woonhuis landschappelijk in te passen. Bij de opstelling van het plan is de "Beleidsnotitie erfbeplantingen" van de gemeente Boekel in acht genomen, waarin de minimale technische en inhoudelijke kwaliteitseisen voor erfbeplantingsplannen bij ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied zijn vastgesteld.

Inhoudelijke kwaliteitseisen zijn onder andere het gebruik van inheemse soorten beplanting, afstemming van de beplanting en de structuur op het gebied, de mogelijkheid om de erfbeplanting binnen en buiten het bouwblok te realiseren, de minimale omvang van 20% van de oppervlakte van het beoogde bouwblok en hydrologisch neutrale omgang met hemelwater.

Conform de beleidsnotitie wordt in totaal 20% van het oppervlakte van het bouwblok (circa 400 m<sup>2</sup>) aangewend voor landschappelijke inpassing en erfbeplanting. De plicht tot onderhoud en instandhouding van de erfbeplanting wordt gewaarborgd door hier de bestemming natuur op te nemen in het bestemmingsplan.

Het plangebied is aangrenzend gelegen aan een natte Ecologische verbindingszone. Daarbij is het op relatief korte afstand gelegen van het aandachtsgebied rondom De Leijgraaf. Met betrekking tot de landschappelijke inpassing en erfbeplanting wordt daarom aansluiting gevonden bij het broekontginningenlandschap alsmede het beekdallandschap. Kenmerkend voor beide landschappen is de houtsingel, die tevens een cultuurhistorische waarde heeft als kenmerkende erfbeplanting.

#### **Inrichtingseisen bij nieuwe aanleg**

- alleen gebruik inheemse bomen en/of struiken;
- plantverband van minimaal 1,25 m x 1,25 meter of 1,50 m x 1,00 meter en maximaal 2,00 m x 2,00 meter;
- aanplant met 2- of 3 jarig bosplantsoen van inheemse soorten;
- raster minimaal op 1 meter uit de voet van de buitenste rij indien aangrenzend perceel beweid wordt.

#### **Algemene eisen ten aanzien van inrichting en beheer**

- Het element is ten minste 5 meter breed;
- Bij verbranden van het takhout (indien dit mogelijk is in kader van APV) geen vuur maken onder de kronen van de bomen;
- Bij beweiding van de aanliggende gronden is langs een perceelsgrens een raster aanwezig waardoor schade door vraat aan stammen en betreding van het element wordt voorkomen. Het raster mag niet bevestigd zijn aan stammen van het element zelf. Indien de boom in een beweid perceel staat is rond de boom een raster aanwezig op 1,5 meter uit de voet van de stam.
- Grondbewerking van de aanliggende gronden wordt zodanig uitgevoerd dat schade aan het element wordt voorkomen;
- Snoeiwerkzaamheden worden alleen verricht in de periode tussen 1 augustus en 15 maart.