

Science Park Eindhoven 5634
5692 EN SON

T +31 (0)88-5152505
E info@cauberghuygen.nl
www.cauberghuygen.nl

K.v.K 58792562
IBAN NL71 RABO 0112 075584

**Nieuw Bergen te Eindhoven;
akoestisch onderzoek brandweerkazerne & school**

Datum 25 maart 2019
Referentie 04126-46638-03

Referentie 04126-46638-03
Rapporttitel Nieuw Bergen te Eindhoven;
akoestisch onderzoek brandweerkazerne & school

Datum 25 maart 2019

Opdrachtgever SDK Vastgoed BV
Postbus 7050
5605 JB EINDHOVEN
Contactpersoon De heer M. Janssens

Behandeld door De heer ing. H. Spierenburg
De heer ir. S. Segers
Cauberg Huygen B.V.
Science Park Eindhoven 5634
5692 EN SON
Telefoon 088-5152505

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Uitgangspunten	5
2.1	Gehanteerde onderzoeksgegevens	5
2.2	Situatie	5
2.3	Maximaal representatieve bedrijfssituatie	6
3	Normstelling	7
3.1	Directe hinder - Activiteitenbesluit	7
3.2	Indirecte hinder	7
3.3	VNG-publicatie bedrijven en milieuzonering	8
3.4	Goed wonen & leefmilieu	9
4	Rekenmodel	10
4.1	Algemeen	10
4.2	Objecten	10
4.3	Rekenpunten	11
4.4	Geluidbronnen directe hinder	11
5	Brandweerkazerne	12
5.1	Maatregelen	12
5.2	RBS brandweerkazerne	13
5.3	Geluidbronnen brandweerkazerne	15
5.4	Rekenresultaten brandweerkazerne	17
5.4.1	Directe hinder - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	17
5.4.2	Directe hinder - maximale geluidniveaus	18
5.4.3	Indirecte hinder	19
6	Basisschool Saltomontessorischool De Trinoom	20
6.1	RBS school	20
6.2	Geluidbronnen school	20
6.3	Rekenresultaten school	21
6.3.1	Directe hinder - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	21
6.3.2	Directe hinder - maximale geluidniveaus	22
7	Samenvatting en conclusies	23
7.1	Conclusie brandweerkazerne	23
7.2	Conclusie school	24

Figuren

Figuur I	Overzicht rekenmodel
Figuur I-1	Overzicht rekenmodel
Figuur I-2	Overzicht objecten en bodemgebieden
Figuur I-3	Overzicht rekenpunten
Figuur I-4	Overzicht geluidbronnen inrichting langtijdgemiddeld
Figuur I-5	Overzicht geluidbronnen inrichting piekniveaus

Bijlagen

Bijlage I	Invoergegevens objecten, bodemgebieden en rekenpunten
Bijlage II	Invoergegevens geluidbronnen
Bijlage II-1	Invoergegevens directe hinder $L_{Ar,LT}$
Bijlage II-2	Invoergegevens directe hinder L_{Amax}
Bijlage III	Overzicht maatregelen brandweerkazerne
Bijlage IV	Rekenresultaten brandweerkazerne
Bijlage IV-1	Rekenresultaten directe hinder $L_{Ar,LT}$ brandweerkazerne brandweerwagens
Bijlage IV-2	Rekenresultaten directe hinder $L_{Ar,LT}$ brandweerkazerne leveren goederen
Bijlage IV-3	Rekenresultaten directe hinder $L_{Ar,LT}$ brandweerkazerne werkplaats
Bijlage IV-4	Rekenresultaten directe hinder $L_{Ar,LT}$ brandweerkazerne hogedruksput
Bijlage IV-5	Rekenresultaten directe hinder $L_{Ar,LT}$ brandweerkazerne hoogwerker/kraan
Bijlage IV-6	Rekenresultaten directe hinder $L_{Ar,LT}$ brandweerkazerne knippen
Bijlage IV-7	Rekenresultaten directe hinder $L_{Ar,LT}$ brandweerkazerne pomp waterlevering
Bijlage IV-8	Rekenresultaten directe hinder $L_{Ar,LT}$ brandweerkazerne slijpen/zagen
Bijlage IV-9	Rekenresultaten directe hinder $L_{Ar,LT}$ brandweerkazerne technische uitrusting
Bijlage IV-10	Rekenresultaten directe hinder L_{Amax} brandweerkazerne installatie
Bijlage IV-11	Rekenresultaten directe hinder L_{Amax} brandweerkazerne auto's
Bijlage IV-12	Rekenresultaten directe hinder L_{Amax} brandweerkazerne brandweerwagens
Bijlage IV-13	Rekenresultaten directe hinder L_{Amax} brandweerkazerne werkplaats
Bijlage IV-14	Rekenresultaten directe hinder L_{Amax} brandweerkazerne vallen/stoten/dichtslaan
Bijlage IV-15	Rekenresultaten directe hinder L_{Amax} brandweerkazerne hogedruksput
Bijlage IV-16	Rekenresultaten directe hinder L_{Amax} brandweerkazerne hoogwerker/kraan
Bijlage IV-17	Rekenresultaten directe hinder L_{Amax} brandweerkazerne knippen
Bijlage IV-18	Rekenresultaten directe hinder L_{Amax} brandweerkazerne pomp waterlevering
Bijlage IV-19	Rekenresultaten directe hinder L_{Amax} brandweerkazerne slijpen/zagen
Bijlage IV-20	Rekenresultaten directe hinder L_{Amax} brandweerkazerne technische uitrusting
Bijlage V	Rekenresultaten school
Bijlage V-1	Rekenresultaten directe hinder $L_{Ar,LT}$ school
Bijlage V-2	Rekenresultaten directe hinder $L_{A,max}$ school

1 Inleiding

In opdracht van SDK Vastgoed BV is door Cauberg Huygen B.V. een akoestisch onderzoek omgevingsgeluid uitgevoerd met betrekking tot het project 'Nieuw Bergen' te Eindhoven. Het bouwplan 'Nieuw Bergen' omvat 7 bouwblokken met in totaal circa 243 woningen. De woningen dienen voor sociale huur, commerciële huur en als koopwoningen. Ook bevindt zich circa 1.700 m² commerciële ruimte in de plint en is het plan voorzien van circa 265 m² urban farming/daktuinen. De blokken 1, 2, 4 en 5 zijn nieuwbouwblokken, terwijl de blokken 3, 6 en 7 een transformatie betreft van kantoren naar woningen.

De planlocatie is gelegen rondom de Deken van Somerenstraat, en wordt ontsloten door de Edenstraat en de Grote Berg. Onderstaande figuur 1.1 geeft een overzicht van de planlocatie. De onderhavige locatie wijkt af van het vigerende bestemmingsplan. Een akoestisch onderzoek ter motivering van de goede ruimtelijke ordening is daarmee noodzakelijk.



Figuur 1.1: Situatie planlocatie

De gebouwen van het plan 'Nieuw Bergen' zijn gelegen binnen de invloedssfeer van de brandweerkazerne en de basisschool (Saltomontessorischool De Trinoom). De gebouwen zullen als gevolg van het industrielawaai (mogelijk) een geluidbelasting op de gevel ondervinden. Hiertoe wordt de geluidimmissie ten gevolge van de activiteiten bij de brandweerkazerne en de school inzichtelijk gemaakt. De berekende geluidbijdragen worden getoetst aan het gestelde uit het Activiteitenbesluit en de VNG publicatie Bedrijven en Milieuzonering (2009).

Het doel van dit akoestisch onderzoek is om inzicht te geven in de geluiduitstraling van de brandweerkazerne en school naar de woongebouwen van het plan 'Nieuw Bergen'. Hiertoe is de geluiduitstraling van de inrichtingen berekend op basis van de aangeleverde representatieve bedrijfssituaties en akoestische ervaringscijfers die zijn opgedaan bij vergelijkbare inrichtingen. De directe geluidhinder van de inrichting wordt beoordeeld aan de normstelling uit het Activiteitenbesluit (kazerne) en VNG-publicatie (school).

De berekeningen zijn uitgevoerd volgens de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai' van 1999. In dit rapport zijn de uitgangspunten en bevindingen van het akoestisch onderzoek beschreven.

2 Uitgangspunten


2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de door de opdrachtgever aangereikte tekeningen van het bouwplan. Uitgangspunten met betrekking tot de bedrijfssituatie van de brandweerkazerne zijn aangeleverd door de gemeente Eindhoven / Omgevingsdienst Zuidoost Brabant, en de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO). Uitgangspunten met betrekking tot de bedrijfssituatie van de basisschool zijn aangeleverd door de Saltomontessorischool De Trinoom zelf.

2.2 Situatie

Het bouwplan 'Nieuw Bergen' omvat 7 bouwblokken, waarvan 4 nieuwbouw woongebouwen en 3 transformaties van bestaande kantoorpanden naar woongebouwen. De blokken worden gerealiseerd aan de Deken van Somerenstraat, die dwars doorheen het plangebied loopt, in het centrum van Eindhoven. De onderhavige locatie wijkt af van het vigerende bestemmingsplan. Een akoestisch onderzoek ter motivering van de goede ruimtelijke ordening is daarmee noodzakelijk.

De gebouwen van het plan 'Nieuw Bergen' zijn gelegen binnen de invloedssfeer van de brandweerkazerne en de basisschool (Saltomontessorischool De Trinoom). Hiertoe dient de geluidimmissie ten gevolge van de activiteiten bij de brandweerkazerne en de school inzichtelijk gemaakt te worden. De te verwachten geluidbijdragen vanwege de brandweerkazerne en de school zullen berekend en beoordeeld worden ter plaatse van de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen. Figuur 2.1 toont het situatieplan van het nieuw te realiseren bouwplan en de bestaande inrichtingen (brandweerkazerne en school), gelegen aan de Deken van Somerenstraat te Eindhoven.

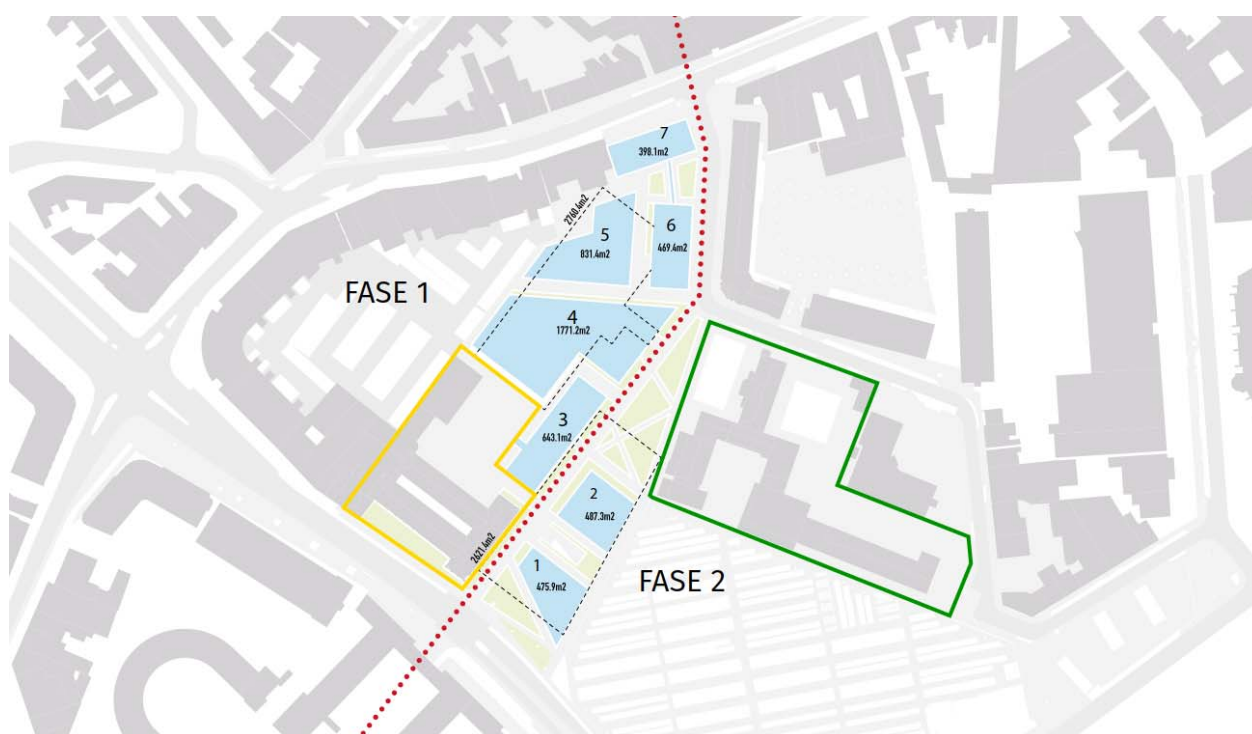

Figuur 2.1: Situatieplan bouwplan, brandweerkazerne (gele kader) en school (groene kader)

2.3 Maximaal representatieve bedrijfssituatie

Het akoestisch onderzoek is gebaseerd op de maximaal representatieve bedrijfssituatie (RBS), oftewel de representatieve bedrijfssituatie die voor de hoogste geluidimmissie zorgt en meer dan 12 keer per jaar voorkomt.

De representatieve bedrijfssituatie van de brandweerkazerne is opgenomen in paragraaf 5.2.
De representatieve bedrijfssituatie van de basisschool is opgenomen in paragraaf 6.1.

3 Normstelling

De brandweerkazerne valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. In het kader van een bestemmingsplan wordt tevens getoetst aan het gestelde in de VNG publicatie Bedrijven en Milieuzonering (2009). De school (stemgeluid spelende kinderen) valt onder het toetsingskader van de VNG publicatie.

Bij de normstelling wordt onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte geluidhinder. Onder directe geluidhinder wordt die hinder bedoeld die ontstaat ten gevolge van activiteiten op of in de directe nabijheid van het inrichtingsterrein. Daarbij wordt weer onderscheid gemaakt tussen het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) en het maximale geluidniveau ($L_{A,max}$). Onder indirecte hinder wordt de mogelijke hinder bedoeld die ontstaat ten gevolge van het verkeer dat van en naar de inrichting rijdt.

3.1 Directe hinder - Activiteitenbesluit

Voor de inrichting is het Activiteitenbesluit van toepassing. Tabel 3.1 geeft een samenvatting van de toetsingscriteria volgens dit Besluit voor geluidgevoelige bestemmingen (woningen) niet gelegen op een bedrijventerrein.

Tabel 3.1: Overzicht normstelling volgens Activiteitenbesluit

Beoordelingslocatie	Dagperiode (07.00-19.00 uur)	Avondperiode (19.00-23.00 uur)	Nachtperiode (23.00-07.00 uur)
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$)			
Ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Maximaal geluidniveau ($L_{A,max}$)			
Ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen	70 dB(A)*	65 dB(A)	60 dB(A)

* = piekgeluiden ten gevolge van laad- en losactiviteiten blijven buiten beschouwing

In het Activiteitenbesluit zijn een aantal aanvullende bepalingen opgenomen ten aanzien van de beoordeling van de geluidbijdrage van de inrichting. Volgens het besluit dient bij de beoordeling van de maximale geluidniveaus in de dagperiode piekgeluiden afkomstig van laad- en losactiviteiten en aanverwante activiteiten buiten beschouwing gelaten te worden. Verder dient bij de beoordeling van de optredende maximale geluidniveaus en de geluidbijdrage als gevolg van het uitrukken van motorvoertuigen ten behoeve van ongevallen-, brand- en gladheidbestrijding en het vrijmaken van de weg na een ongeval buiten beschouwing. Tot slot dient het stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting, niet meegenomen te worden in de toetsing aan het Activiteitenbesluit.

3.2 Indirecte hinder

Onder indirecte hinder wordt die hinder bedoeld die ontstaat ten gevolge van het verkeer dat van en naar de inrichting rijdt. De indirecte hinder dient bepaald en beoordeeld te worden volgens de 'Circulaire indirecte hinder'¹. De voorkeursgrenswaarde voor indirecte hinder bedraagt 50 dB(A) etmaalwaarde² op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen. Een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde tot ten hoogste 65 dB(A) is mogelijk indien het binnenniveau in de geluidgevoelige bestemmingen niet meer bedraagt dan 35 dB(A) etmaalwaarde.

¹ Ministeriële Circulaire d.d. 29 februari 1996 inzake "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer".

² Etmaalwaarde: hoogste waarde van de dagperiode, avondperiode +5 dB(A), of nachtperiode + 10 dB(A).

In overeenstemming met de Circulaire dienen de geluidniveaus veroorzaakt door wegverkeersbewegingen van en naar de inrichting te worden berekend als de verkeersbewegingen akoestisch herkenbaar zijn ten opzichte van het overige verkeer op de onderzochte wegen.

3.3 VNG-publicatie bedrijven en milieuzonering

In het kader van een bestemmingsplan wordt getoetst aan het gestelde in de VNG-brochure. In dat kader zal ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening het geluid als gevolg van alle relevante geluidbronnen inzichtelijk gemaakt worden. De VNG-publicatie 'Handreiking bedrijven en milieuzonering' is een algemeen geaccepteerd instrument om na te gaan of er sprake is van een 'goede ruimtelijke ordening' in situaties waar bedrijfsactiviteiten dichtbij geluidgevoelige bestemmingen worden voorzien. Voor een 'goede ruimtelijke ordening' dient vastgesteld te worden dat:

- ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen geen ontoelaatbare geluidhinder ontstaat door de bedrijfsactiviteiten;
- de beoogde bedrijfsactiviteiten niet in ernstige mate gehinderd worden door de aanwezigheid van de geluidgevoelige bestemmingen.

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de versie uit 2009. De VNG-publicatie geeft richtafstanden per bedrijfscategorie of activiteit. De afstanden worden gegeven voor milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De richtwaarde voor de aan te houden afstand zijn van toepassing tussen de perceelgrenzen van de inrichting en de gevels van de geluidgevoelige bestemming. Er is sprake van een 'goede ruimtelijke ordening' indien aan de richtwaarde voldaan wordt. Indien niet aan de richtafstanden voldaan wordt, dan is nader onderzoek nodig om vast te stellen of er sprake is van een 'goede ruimtelijke ordening'.

De VNG-richtafstanden zijn afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten en de gebiedstypering. Voor de inrichtingen zijn in tabel 3.2 de milieucategorieën met bijbehorende richtafstanden van het aandachtsgebied opgenomen. De genoemde richtafstand is van toepassing op het milieuaspect 'geluid' en behoort bij de gebiedstypering 'gemengd gebied'.

Tabel 3.2: Milieucategorieën nabij gelegen bedrijven

Omschrijving	Milieucategorie	Richtafstand
Scholen voor basisonderwijs	2	30 m
Brandweerkazernes	3.1	50 m

Binnen beide richtafstanden voor het milieuaspect 'geluid' zullen woningen gerealiseerd worden. Overeenkomstig hetgeen opgenomen is in stap 1 van de VNG publicatie dient nader akoestisch onderzoek uitgevoerd te worden. In de VNG-publicatie is aangegeven op welke wijze de toetsing op het milieuaspect 'geluid' dient plaats te vinden, indien niet aan de richtafstand voldaan wordt:

- Stap 2:
Het realiseren van woningen op kortere afstand dan de richtafstanden is mogelijk indien de geluidbelasting ter plaatse van de woningen voldoet aan de richtwaarden uit tabel 3.3.
- Stap 3:
Wanneer bij stap 2 niet aan de richtwaarden voldaan kan worden, dan kan het bevoegd gezag ter plaatse van de woningen een hogere geluidbelasting toestaan tot de grenswaarden uit tabel 3.3, indien maatregelen om de geluidbelasting te verlagen niet wenselijk of haalbaar zijn.

Tabel 3.3: Richtwaarden 'gemengd gebied' in dB(A)

Beoordelingsgrootheid	Geluidbijdrage in dB(A)		
	Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode
Directe hinder			
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$)	50 (55)	45 (50)	40 (45)
Maximaal geluidniveau (L_{Amax})	70 (75)	65 (65)	60 (60)
Indirecte hinder			
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$)	50 (65)	45 (60)	40 (55)

Toelichting tabel: (...) = richtwaarde stap 3

dagperiode = 07.00 – 19.00 uur

avondperiode = 19.00 – 23.00 uur

nachtperiode = 23.00 – 07.00 uur

De VNG-richtwaarden (stap 2) voor een 'gemengd gebied' komen grotendeels overeen met de standaard geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit. Dit betekent dat indien voldaan wordt aan de standaard grenswaarden uit de VNG-publicatie (stap 2), dat vanzelfsprekend voldaan wordt aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit.

3.4 Goed wonen & leefmilieu

In afweging van 'goed wonen & leefmilieu' gelden de volgende toetsingscriteria gerelateerd aan een binnenstedelijke situatie:

Tabel 3.4: Overzicht toetsingscriteria school

School	Geluidbijdrage in dB(A)		
	Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode
Directe hinder			
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$)	55	--	--
Maximaal geluidniveau (L_{Amax})	75*	--	--

* Voor L_{Amax} is uitgegaan van een binnenstedelijke situatie met algemene acceptatie van piekgeluiden vanwege spelende kinderen.

4 Rekenmodel


4.1 Algemeen

Ten behoeve van de berekening van de geluidemissie van de inrichting is een rekenmodel opgesteld. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het rekenprogramma 'Geomilieu' versie 4.30. Het rekenprogramma berekent de geluiduitstraling naar de omgeving volgens rekenmethode II.8. zoals omschreven in 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai' (1999).

4.2 Objecten

De objecten in de omgeving en bodemgebieden zijn in het rekenmodel gesimuleerd volgens een optische waarneming via Google Earth. In bijgevoegde figuur 1 zijn de objecten en bodemgebieden grafisch weergegeven. De invoergegevens zijn in bijlage I opgenomen. In het rekenmodel is een standaard bodemfactor van 0,0 aangehouden (akoestisch harde bodem), de tuinen van de woningen zijn gemodelleerd in het model (bodemfactor 0,3).

Het bouwplan 'Nieuw Bergen' wordt gekenmerkt door de groene hellende daken van de nieuwbouwblokken (blok 1, 2, 4 en 5). De hellende daken over de verschillende bouwlagen zijn ingevoerd als terugspringende geveldelen aangezien het rekenprogramma niet toelaat schuine gevels te modelleren. Een 3D-weergave van het rekenmodel is weergegeven in figuur 4.1.

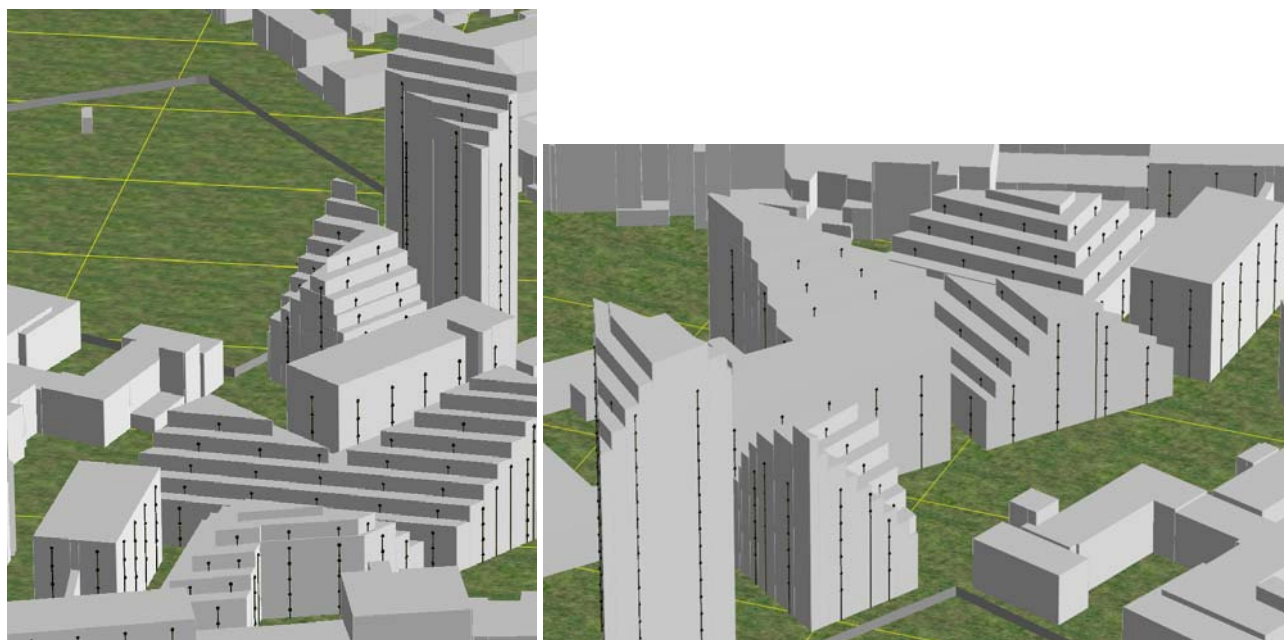

Figuur 4.1: 3D-weergave rekenmodel bouwplan Nieuw Bergen

4.3 Rekenpunten

De geluidbelastingen vanwege de inrichting en de indirecte hinder dienen ter plaatse van de omliggende bestaande geluidgevoelige bestemmingen bepaald te worden. De beoordelingshoogte in alle rekenpunten ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen bedraagt 1,5 meter ten opzichte van de verdiepingsvloer in de dag-, avond- en nachtperiode (appartementen). De geluidbijdrage wordt invallend berekend, dus zonder een bijdrage van gevelreflecties. In bijgevoegde figuur I zijn de rekenpunten grafisch weergegeven en in bijlage I zijn de invoergegevens van de rekenpunten opgenomen.

Tevens worden diverse rekenresultaten gepresenteerd middels verticale geluidcontouren. Enkel het invallend geluid is berekend, de geluidreflecties tegen de achterliggende gevels, waaraan de verticale grids zijn gekoppeld, zijn niet berekend.

4.4 Geluidbronnen directe hinder

De geluidbronnen worden per afzonderlijke inrichting (kazerne en school) gepresenteerd. De geluidbronnen representatief voor de brandweerkazerne staan beschreven in paragraaf 5.3, de geluidbronnen voor de basisschool staan beschreven in paragraaf 6.2.

5 Brandweerkazerne

In dit hoofdstuk zijn de representatieve bedrijfssituaties (RBS), de representatieve geluidbronnen en de rekenresultaten voor de geluidimmissie vanwege de brandweerkazerne opgenomen.

5.1 Maatregelen

Uit eerdere rekenresultaten is gebleken dat zowel voor wat betreft het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau als de piekniveaus niet voldaan wordt aan de toetsingscriteria tijdens de dagperiode (overschrijdingen ter plaatse van blok 3 en 4).

In de dagperiode worden voor een aantal te realiseren woningen de grenswaarde voor zowel het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau als het maximale geluidniveau overschreden vanwege de kazerne. Het gaat om de woningen gelegen aan de noordwest- en zuidwestgevel van blok 3 en woningen gelegen aan de zuidwestgevel van blok 4. De woningen zijn zo dicht bij de kazerne gelegen dat de maximaal representatieve geluidbron tijdens oefeningen leidt tot overschrijdingen. De maatgevende geluidbron tijdens oefeningen en gebruik/testen van materieel is het zagen/slijpen.

Daar waar de grenswaarden worden overschreden, zijn in principe dove gevels noodzakelijk. Dove gevels zijn gevels zonder te openen delen en behoeven niet getoetst te worden. Dove gevels worden toegepast aan:

- De zuidwestgevel van blok 4 direct grenzend aan het binnenterrein:
 - Oostelijk gedeelte (gedeelte van de gevel met vrij zicht op kazerne): dove gevel voor begane grond t/m 3^e verdieping. Door het realiseren van een scherm tussen het binnenterrein en blok 4 kan de dove gevel op de begane grond vermeden worden (hoogte scherm: 1,8 meter).
 - Westelijk gedeelte (gedeelte van de gevel gedeeltelijk afgeschermd door bebouwing kazerne): dove gevel voor 3^e t/m 7^e verdieping.
- Bij blok 3 (transformatie bestaand kantoorgebouw) wordt tegen de gevel grenzend aan het binnenterrein een nieuwe galerij aangebracht. De balustrade van deze galerij dient gesloten uitgevoerd te worden (hoogte 1,75m + vloer). Dit volstaat om de geluidniveaus terug te brengen tot aan de toetsingscriteria. Tevens dient ten westen van het trappenhuis een gesloten balustrade aangebracht te worden, dat ook hoek om gaat in het verlengde van de zuidwestgevel (zie bijlage III).
- De zuidwestgevel van blok 3 grenzend aan de inrit dient doof uitgevoerd te worden over de 1^e en 2^e verdieping.

In bijlage III is een overzicht opgenomen van de maatregelen. Deze maatregelen dienen als uitgangspunt voor het akoestisch onderzoek.

Navolgende rekenresultaten zijn inclusief de maatregelen opgenomen in bijlage III.

Een laatste oplossingsrichting zijn organisatorische maatregelen zoals de oefeningen en het testen van materieel elders laten plaatsvinden (inperken van de activiteiten van de bestaande brandweerkazerne).

5.2 RBS brandweerkazerne

Door de gemeente Eindhoven/Omgevingsdienst Zuidoost Brabant zijn uitgangspunten betreffende de representatieve bedrijfssituatie van de brandweerkazerne opgegeven:

- In 1998 is er een revisievergunning verleend voor de inrichting. Deze is niet meer van kracht;
- In 2007 is de aanvraag om een revisievergunning ingediend met een akoestisch onderzoek (Tauw, 4511718, d.d. 02-01-2007). Dit onderzoek is niet beschikbaar. Wel is een beoordeling van het onderzoek ter beschikking gesteld.
- In 2008 bleek dat de inrichting meldingsplichtig werd onder het Activiteitenbesluit (type B). De aanvraag uit 2007 is als melding Activiteitenbesluit beschouwd. Het is onduidelijk of er maatwerkvoorschriften gesteld zijn op basis van het akoestisch onderzoek.
- Uit de beoordeling van het AO uit 2007 blijkt dat er getoetst is op verschillende punten (een plattegrond ontbreekt, daarom is het niet exact duidelijk waar de punten gelegen zijn). Het betreft woonbebouwing aan de Grote Berg, woonbebouwing aan de Edenstraat (overzijde kazerne), woonbebouwing aan de Edenstraat (ter plaatse van Hof van Eden), woonbebouwing aan de Edenstraat (aan de oneven zijde) en de school aan de Deken van Somerenstraat.

Conclusie van het akoestisch onderzoek was dat de activiteiten die nodig zijn voor calamiteitenbestrijding uitgezonderd moeten worden van toetsing aan het Activiteitenbesluit. In het akoestisch onderzoek is tevens geconcludeerd dat indirecte hinder met sirenes in de RBS (dag-, avond- en nachtperiode) valt onder calamiteiten. Activiteiten ten behoeve van calamiteitenbestrijding zijn bijgevolg uitgezonderd van toetsing in voorliggend akoestisch onderzoek.

Door de brandweerkazerne van Eindhoven-Centrum (VeiligheidsRegio Brabant-Zuidoost, kortweg VRBZO) zijn uitgangspunten aangeleverd met betrekking tot de relevante activiteiten die plaatsvinden op het binnenterrein van de kazerne. De akoestisch relevante activiteiten bestaan uit voertuigbewegingen van werknemers, de oefeningen die plaatsvinden op het binnenterrein en het testen van uitrusting, bekken van voertuigen, de werk- en wasplaats, laden en lossen van goederen, en de gebouwinstallaties voor het binnenklimaat. De activiteiten vinden hoofdzakelijk plaats tijdens de dagperiode (tijdens kantooruren 07u-18u).

Andere geluidproducerende activiteiten bestaan uit een mobiele compressor werkend op een aggregaat die dient voor de ademluchtwerkplaats die gestationeerd is in de autowerkplaats. Deze wordt zelden gebruikt en wordt als een incidentele situatie aangemerkt. Deze staat ook binnen opgesteld zodat door de gevelwering van het gebouw de geluidbijdrage als niet relevant wordt aangemerkt. Het vulpunt (water) voor voertuigen gesitueerd op de binnenplaats (kan ieder tijdstip gebeuren) is akoestisch niet relevant.

Het kan tevens voorkomen dat (incidenteel) activiteiten plaatsvinden in de avond- en nachtperiode, maar dit is naar aanleiding van uitruk/inzet (calamiteiten). Zeer uitzonderlijk worden auto's gewassen tijdens de avond en moet er materiaal getest worden na een inzet tijdens de avond en nacht. Tot slot is er een alarmering/omroepinstallatie buiten aanwezig (zowel dag, avond als nacht). Echter deze treedt enkel in werking bij een uitruk en valt onder calamiteiten. Voornoemde activiteiten en activiteiten die plaatsvinden tijdens de avond- en nachtperiode vallen onder calamiteitenbestrijding en zijn dus uitgesloten van toetsing.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen dagelijkse activiteiten (gebouwinstallaties en voertuigbewegingen/ auto's van personeel) en eerder uitzonderlijke activiteiten zoals de oefeningen die plaatsvinden op het binnenterrein. De oefeningen vinden met een zekere regelmaat plaats en nemen circa 2 uur in beslag tijdens de dagperiode. Op éénzelfde dag zullen niet alle oefeningen/activiteiten samen uitgevoerd worden. Iedere keer zal een andere oefening uitgevoerd worden of een verschillende uitrusting gebruikt worden. De representatieve bedrijfssituatie bestaat dus uit de dagelijkse activiteiten in combinatie met een uitzonderlijke activiteit of oefening, welke het geheel aan activiteiten vormt op een dag bij de brandweerkazerne. Daartoe wordt onderscheid gemaakt in de volgende bedrijfsituaties:

- Voertuigbewegingen van brandweerwagens en dagelijkse activiteiten (installaties binnenklimaat en auto's personeel).
- Laden/lossen goederen en dagelijkse activiteiten (installaties binnenklimaat en auto's personeel);
- Werkplaats (geopende overheadeur) en dagelijkse activiteiten (installaties binnenklimaat en auto's personeel).
- Oefeningen op het binnenterrein met gebruik hogedrukspuit en dagelijkse activiteiten (installaties binnenklimaat en auto's personeel).
- Oefeningen op het binnenterrein met hoogwerker/kraan (brandweervagen met verhoogd toerental) en dagelijkse activiteiten (installaties binnenklimaat en auto's personeel).
- Oefeningen op het binnenterrein met gebruik hydraulisch gereedschap (knipschaar) en dagelijkse activiteiten (installaties binnenklimaat en auto's personeel).
- Oefeningen op het binnenterrein met gebruik pomp ten behoeve van waterlevering en dagelijkse activiteiten (installaties binnenklimaat en auto's personeel).
- Oefeningen op het binnenterrein met slijpen/zagen en dagelijkse activiteiten (installaties binnenklimaat en auto's personeel).
- Oefeningen op het binnenterrein met gebruik technische uitrusting (o.a. aggregaat of ventilator) en dagelijkse activiteiten (installaties binnenklimaat en auto's personeel).
- Oefeningen op het binnenterrein overige pieken tijdens oefeningen, zoals vallende slangkoppelingen, stoten of klap tegen een ladder en het dichtslaan van rolluiken van een brandweervagen.

Een indicatie van de intensiteit van de voornoemde activiteiten is dat elke oefening gemiddeld éénmaal per maand plaatsvindt. Het gebruik van de werkplaats, leveringen en voertuigbewegingen van brandweerwagens vindt gemiddeld éénmaal per week plaats (indicatie).

De brandweerkazerne is voorzien van installaties ten behoeve van het binnenklimaat. De luchtbehandeling is gesitueerd op zolder. Door de gevelwering van de omhullende constructie is deze geluidstraling bij de dichtstbijzijnde nieuwe woningen niet relevant ten opzichte van de andere geluidbronnen. Op het dak van de slangentoren is de airco geplaatst, die continu werkt met intervallen conform opgave. Deze installatie is voornamelijk in bedrijf tijdens kantoortijden (dag). Uitgangspunt is dat de installatie continu in bedrijf is gedurende de dagperiode (met intervallen) en voor 25% van de tijd tijdens de avond- en nachtperiode.

De dagelijkse voertuigbewegingen betreffen 18 personenauto's (personeel) die parkeren op het binnenterrein (6 auto's en 12 dienstvoertuigen). Verder kan het zijn dat 2 vrachtwagens of brandweerwagens op- en afrijden van het terrein tijdens kantooruren (dagperiode).

Voor het laden/lossen van goederen op de binnenplaats is uitgegaan van levering met een rolcontainer. Dit geschiedt altijd tijdens kantooruren. Uitgegaan is dat dit 15 minuten in beslag neemt.

Op het binnenterrein is tevens een werkplaats gesitueerd, die dienst doet als autowerkplaats, montagewerkplaats en autowasplaats. Aangegeven is dat soms gewerkt wordt met geopende overheaddeuren. Uitgangspunt hiervoor is een bedrijfstijd van 2 uur gedurende de dagperiode (kwart van de tijd een geopende deur) en een gemiddeld binnenniveau van 75 dB(A) in de werkplaats.

De geluidniveaus die binnen in de overige gebouwen ontstaan, zijn vanwege de aanwezige geïsoleerde gevel- en dakopbouw (en gesloten deuren/poorten) niet relevant voor de omgeving.

Tijdens oefeningen op het binnenterrein kan een pomp in bedrijf zijn ten behoeve van waterlevering en kan gebruikt gemaakt worden van een hoogwerker en/of een kraan. Verder wordt verschillend materieel/uitrustingen getest of mee geoefend. Hierbij gaat het met name om hydraulisch gereedschap (knipschaar), hogedrukspuit, kettingzaag, slijpschijf, aggregaat, ventilator, pomp, etc.

5.3 Geluidbronnen brandweerkazerne

De brandweerkazerne is voorzien van installaties ten behoeve van het binnenklimaat. Op het dak van de slangentoren is een airco-unit geplaatst. Op basis van ervaringsgegevens is voor deze installatie een geluidvermogen L_w van 85 dB(A) gehanteerd.

De bronvermogens voor het rijdende materieel zijn gebaseerd op geluidmetingen, uitgevoerd bij een groot aantal vergelijkbare bedrijven. De volgende gemiddelde bronsterktes zijn aangehouden voor de voertuigen die op het inrichtingsterrein rijden:

- brandweerwagen: 102 dB(A) (zware vrachtauto);
- personenauto: 90 dB(A).

Voor het sluiten van een portier van een personenauto of brandweerwagen is een piekbronsterkte van 95 dB(A) aangehouden.

In het rekenmodel zijn twee rijroutes voor de brandweerwagens en één rijroute voor personenauto's over het binnenterrein opgenomen waarbij een gemiddelde rijsnelheid van 15 km/uur is aangehouden. Één voertuig genereert twee bewegingen: arriveren en vertrekken. Voor de personenauto's bestaat de rijroute uit een lus over het binnenterrein (aankomen en vertrekken). Het terrein wordt aan de zuidoostzijde via één in- en uitrit ontsloten op de Deken van Somerenstraat.

Voor het laden/lossen van goederen op de binnenplaats is uitgegaan van levering met een rolcontainer. Het gehanteerde bronvermogen voor het verplaatsen van een rolcontainer bedraagt 87 dB(A).

Op het binnenterrein is tevens een werk- en wasplaats gesitueerd. Aangegeven is dat soms gewerkt wordt met geopende overheaddeuren. Uitgangspunt hiervoor is een bedrijfstijd van 2 uur gedurende de dagperiode (kwart van de werktijd geopend) en een gemiddeld binnenniveau van 75 dB(A). Voor de geluidemissie door een geopende overheaddeur is uitgegaan van een uitstralend geveldeel in het rekenmodel. Voor het piekniveau wordt het bronvermogen met 20 dB(A) opgehoogd.

De brandweer voert regelmatig oefeningen uit op het binnenterrein die circa 2 uur in beslag nemen tijdens de dagperiode. Tijdens oefeningen op het binnenterrein kan een pomp in bedrijf zijn ten behoeve van waterlevering. Deze pomp zal niet volcontinu in bedrijf zijn (circa 50%), gerekend is met een bedrijfstijd van een half uur. Het gehanteerde bronvermogen bedraagt 96 dB(A). Verder kan tijdens de oefeningen gebruik gemaakt van een hoogwerker en/of een kraan. Hiertoe is een brandweerwagen (zware vrachtauto) met een verhoogd toerental in bedrijf. Het betreft een stationair draaiende vrachtwagen met een verhoogd toerental met een bronvermogen van 98 dB(A) en een piekniveau van 105 dB(A). Deze zal circa de helft van de oefeningstijd draaien, daartoe is uitgegaan van een bedrijfstijd van een half uur.

Verder kan tijdens de oefeningen verschillend materieel en uitrustingen getest of mee geoefend worden. Hierbij kan het met name gaan om het gebruik van hydraulisch gereedschap (knipschaar). Het bronvermogen van dit gereedschap is 97 dB(A) met een bedrijfstijd van 5 minuten en piekniveau van 108 dB(A). Daarnaast kan een hogedrukspuit in gebruik zijn (uitgangspunt 50% van de tijd in bedrijf tijdens gebruik). Het bronvermogen van een hogedrukspuit is 102 dB(A) met een bedrijfstijd van een half uur. Verder kan er tijdens oefeningen gebruik gemaakt worden van een kettingzaag of slijpschijf. Het bronvermogen van dit gereedschap is 112 dB(A) met een bedrijfstijd van 5 minuten. Tot slot kan een pomp of ventilator in bedrijf zijn, uitgangspunt is dat deze 50% van de tijd in bedrijf zullen zijn tijdens gebruik. Het bronvermogen van de installatie bedraagt gemiddeld 96 dB(A) met een bedrijfstijd van een halfuur.

Bij de beoordeling van de optredende piekniveaus tijdens oefeningen en het testen van materieel kan verder rekening gehouden worden in vervolg op voorgaande paragraaf met:

- Dichtslaan rolluiken van een brandweerwagen: 105 dB(A).
- Het stoten tegen een ladder of klap van de ladder tegen de grond: 101 dB(A).
- Vallende slangkoppelingen of stoten met slangkoppelingen: 104 dB(A).

Bij de geluidbronnen met constante geluiduitstraling, zoals de gebouwgebonden installaties (airco) en de installaties in gebruik tijdens oefeningen (pomp, aggregaat, hogedrukspuit, et cetera), wordt het gemiddelde bronvermogen met 3 dB(A) verhoogd voor de berekening van de piekniveaus.

Tabel 5.1 en 5.2 geeft een totaal overzicht van de geluidbronnen die in het rekenmodel zijn opgenomen. Een volledig overzicht van de gehanteerde (spectrale) invoergegevens van het rekenmodel ten aanzien van de geluidbronnen wordt gegeven in bijlage II-1 en II-2 ($L_{Ar,LT}$ en L_{Amax}). In bijgevoegde figuur I-4 en I-5 zijn de gehanteerde bronnen grafisch weergegeven.

Tabel 5.1: Overzicht punt geluidbronnen rekenmodel – directe hinder

Nr.	Bronomschrijving	L_w in dB(A)		Bedrijfstijden		
		gem.	max.	Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode
01* en 05*	Open overhead deur werkplaats	70*	95	2 uur	--	--
01	Airco-unit**	85	88	9 uur	1 uur	2 uur
02	Pomp waterlevering	96	99	0,5 uur	--	--
03	Hoogwerker/kraan	98	105	0,5 uur	--	--
04	Hogedrukspuit	102	105	0,5 uur	--	--
05	Leveren goederen rolcontainer	87	--	0,25 uur	--	--
06	Slijpen/zagen	112	112	0,083 uur	--	--
07	Hydraulisch gereedschap	97	108	0,083 uur	--	--
08	Technische uitrusting tijdens testen	96	99	0,5 uur	--	--

Nr.	Bronomschrijving	L _w in dB(A)		Bedrijfstijden		
		gem.	max.	Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode
10 t/m 23	Sluiten portier auto	--	95	12 uur	--	--
24 en 25	Sluiten portier vrachtwagen	--	95	12 uur	--	--
27	Vallende/stotende slangkoppelingen	--	104	0,010 uur	--	--
28	Stoten/klap ladder	--	101	0,010 uur	--	--
29	Dichtslaan rolluiken	--	105	0,010 uur	--	--

* Uitstralende gevel

** Installatie werkt continu met intervallen conform opgave

Tabel 5.2: Overzicht mobiele geluidbronnen rekenmodel – directe hinder

Nr.	Bronomschrijving	L _w in dB(A)		Aantal voertuigbewegingen		
		gem.	max.	Dagperiode	Avondperiode	Nachtperiode
01	Personenauto's*	90	--	18*	--	--
02 en 03	Brandweerwagens	102	--	4	--	--

* Rijroute auto's: lus over het binnenterrein

Zoals reeds aangehaald zullen op éénzelfde dag niet alle oefeningen/activiteiten samen uitgevoerd worden. Iedere keer zal een andere oefening/activiteit uitgevoerd worden of een verschillende uitrusting gebruikt worden. Uitgangspunt is dat de oefeningen plaatsvinden op het midden van het binnenterrein.

5.4 Rekenresultaten brandweerkazerne

In de RBS zijn enkel de activiteiten die plaatsvinden op het binnenterrein relevant. De rekenresultaten worden in de navolgende paragrafen gepresenteerd. Ter plaatse van de nieuw te realiseren woningen zijn de geluidbelastingen ten gevolge van de brandweerkazerne (per RBS) bepaald en getoetst. De berekende geluidbijdragen ($L_{Ar,LT}$ & L_{Amax}) zijn getoetst aan de toetsingswaarden uit het Activiteitenbesluit.

5.4.1 Directe hinder - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Tabel 5.3 geeft een overzicht van de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) voor de dag-, avond- en nachtperiode voor iedere RBS. De rekenresultaten in de tabel zijn de maximaal berekende geluidniveaus per RBS. De rekenresultaten in de tabel zijn getoetst aan de normstelling van het Activiteitenbesluit. De uitgebreide rekenresultaten zijn in bijlage IV-1 t/m IV-9 opgenomen. De beoordelingshoogte in alle rekenpunten ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen bedraagt 1,5 meter ten opzichte van de verdieping.

Tabel 5.3: Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) in dB(A) t.g.v. de brandweerkazerne voor iedere RBS

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$)						
RBS*	Dag		Avond		Nacht	
	Berekend	Toetsing	Berekend	Toetsing	Berekend	Toetsing
Brandweerwagens	44	50	38	45	38	40
Laden/lossen goederen	43	50	38	45	38	40
Werkplaats open overheaddeur	50	50	38	45	38	40
Hogedrukspuit	50	50	38	45	38	40
Hoogwerker/kraan	48	50	38	45	38	40
Hydraulisch gereedschap knippen	44	50	38	45	38	40
Pomp t.b.v. waterlevering	46	50	38	45	38	40

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$)						
RBS*	Dag		Avond		Nacht	
	Berekend	Toetsing	Berekend	Toetsing	Berekend	Toetsing
Slijpen/zagen	53	50	38	45	38	40
Gebruik technische uitrusting	50	50	38	45	38	40

* Iedere RBS inclusief dagelijkse activiteiten (gebouwinstallaties en voertuigbewegingen/auto's van personeel)

Uit de rekenresultaten blijkt dat de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus voldoen in de dag-, avond- en nachtperiode aan de normstelling uit het Activiteitenbesluit, uitgezonderd voor de RBS slijpen/zagen tijdens oefeningen op het binnenterrein (dagperiode). Het slijpen/zagen vormt de akoestisch maatgevende oefening (akoestisch maatgevend materieel).

5.4.2 Directe hinder - maximale geluidniveaus

Tabel 5.4 geeft een overzicht van de berekende maximale geluidniveaus ($L_{A,max}$) voor de dag-, avond- en nachtperiode voor iedere activiteit. De rekenresultaten in de tabel zijn de maximaal berekende geluidniveaus per activiteit. De rekenresultaten in de tabel zijn getoetst aan de normstelling van het Activiteitenbesluit. De uitgebreide rekenresultaten zijn in bijlage IV-10 t/m IV-20 opgenomen. Opgemerkt wordt dat piekgeluiden ten gevolge van laad- en losactiviteiten buiten beschouwing blijven tijdens de dagperiode in het kader van het Activiteitenbesluit.

Tabel 5.4: Rekenresultaten maximaal geluidniveau ($L_{A,max}$) in dB(A) vanwege de brandweerkazerne voor iedere activiteit

Maximaal geluidniveau ($L_{A,max}$)						
Activiteit	Dag		Avond		Nacht	
	Berekend	Toetsing	Berekend	Toetsing	Berekend	Toetsing
Installaties t.b.v. binnenklimaat	47	70	47	65	47	60
Auto's personeel	70	70	47	65	47	60
Brandweerwagens	62	70	47	65	47	60
Werkplaats open overheaddeur	62	70	47	65	47	60
Vallen/stoten/dichtslaan	69	70	47	65	47	60
Hogedrukspuit	70	70	47	65	47	60
Hoogwerker/kraan	68	70	47	65	47	60
Hydraulisch gereedschap knippen	70	70	47	65	47	60
Pomp t.b.v. waterlevering	62	70	47	65	47	60
Slijpen/zagen	75	70	47	65	47	60
Gebruik technische uitrusting	66	70	47	65	47	60

Uit de rekenresultaten van tabel 5.4 blijkt dat de berekende maximale geluidniveaus in de dag-, avond- en nachtperiode voldoen de normstelling uit het Activiteitenbesluit voor alle woonblokken, uitgezonderd voor de RBS slijpen/zagen tijdens oefeningen op het binnenterrein (dagperiode). Het slijpen/zagen vormt de akoestisch maatgevende oefening (akoestisch maatgevend materieel).

5.4.3 Indirecte hinder

De langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ten gevolge van de indirecte hinder worden getoetst aan de normstelling uit de 'Circulaire indirecte hinder'. Uit het akoestisch onderzoek dat ligt bij het bevoegd gezag voor de brandweerkazerne blijkt dat indirecte hinder ten gevolge van brandweerwagens met sirenes in de representatieve bedrijfssituatie resulteert in geluidbelastingen tot 66 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode (langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,T,LT}$). De brandweerwagens met sirenes rijden over de Edenstraat. Dit betekent dat deze geluidbelasting zal optreden ter plaatse van de woningen van blok 1. Een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde is mogelijk indien het binnenniveau in de geluidgevoelige bestemmingen niet meer bedraagt dan 35 dB(A) etmaalwaarde. In het akoestisch onderzoek naar de geluidwerende kwaliteit van de gevel zal rekening gehouden worden met deze geluidbelasting.

6 Basisschool Saltomontessorischool De Trinoom

In dit hoofdstuk zijn de representatieve bedrijfssituatie (RBS), de representatieve geluidbronnen en de rekenresultaten voor de geluidimmissie vanwege de basisschool opgenomen.

6.1 RBS school

Door de directie van de Saltomontessorischool De Trinoom zijn de uitgangspunten met betrekking tot de bedrijfssituatie van hun basisschool aangeleverd. De geluiduitstraling van de school wordt in hoofdzaak bepaald door spelende kinderen op het speelterrein grenzend aan de Deken van Somerenstraat.

Conform opgave zijn op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 10u00 en 13u30 50 tot 80 kinderen aanwezig op het speelterrein, e.e.a. is afhankelijk van het weer. Op woensdag zijn er 50 tot 80 kinderen aanwezig op het terrein tussen 10u00 en 12u15. De kinderen hebben 15 minuten pauze tijdens de ochtend en 30 minuten middagpauze. In totaal zijn de kinderen dus 45 minuten aanwezig op het speelterrein.

Derhalve is in het akoestisch onderzoek gerekend met de aanwezigheid van 80 kinderen met een bedrijfstijd van 45 minuten. Op deze manier wordt de worst-case situatie beschouwd.

6.2 Geluidbronnen school

In het akoestisch onderzoek wordt gerekend met de aanwezigheid van 80 kinderen met een bedrijfstijd van 45 minuten. Op basis van geluidmetingen bij een vergelijkbare school (ABC school Amersfoort) is gerekend met de volgende kentallen:

- Bovenbouw: $L_{W,A} = 85 \text{ dB(A)}$.
- Middenbouw: $L_{W,A} = 80 \text{ dB(A)}$.
- Onderbouw en jonger: $L_{W,A} = 75 \text{ dB(A)}$.

Het gehanteerde spectrum hierbij is:

63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Hz
-41	-33	-24	-14	-6	-2	-14	-19	dB


Voor het maximaal geluidvermogeniveau van spelende kinderen wordt aansluiting gezocht bij de VDI 3770. In het onderzoek wordt een maximale bronsterkte van 103 dB(A) aangehouden voor de spelende kinderen wat volgens de VDI-publicatie overeenkomt met 'normaal' schreeuwen. Volgens literatuurgegevens valt deze piekbronsterkte binnen reikwijdte van wat gebruikelijk is bij dit soort onderzoeken. Piekgeluiden ten gevolge van speelactiviteiten, bijvoorbeeld door het trappen van een bal, zijn lager dan de gehanteerde piekbronsterkte voor het stemgeluid en zijn daarmee niet relevant voor de piekgeluiden die ter plaatse van de geluidgevoelige bestemmingen kunnen optreden. Uitgangspunt in het onderzoek is dat hard/luid schreeuwen niet toegestaan is op het schoolterrein (beheersmaatregel).

6.3 Rekenresultaten school

Ter plaatse van de nieuw te realiseren woningen zijn de geluidbelastingen ten gevolge van de basisschool bepaald en getoetst. De berekende geluidbijdragen ($L_{Ar,LT}$ & L_{Amax}) vanwege de brandweerkazerne zijn getoetst aan de toetsingswaarden in afweging van 'goed wonen & leefmilieu' gerelateerd aan een binnenstedelijke situatie.

6.3.1 Directe hinder - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Onderstaand figuur 6.1 toont de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) voor de dagperiode ter plaatse van de gevels van de verschillende woonblokken middels verticale contouren. De rekenresultaten getoond aan de hand van de contouren zijn getoetst aan de toetsingscriteria in afweging van goed wonen & leefmilieu voor een binnenstedelijke situatie. De uitgebreide rekenresultaten voor de toetspunten zijn in bijlage V opgenomen. De beoordelingshoogte in alle rekenpunten ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen bedraagt 1,5 meter ten opzichte van de verdieping.

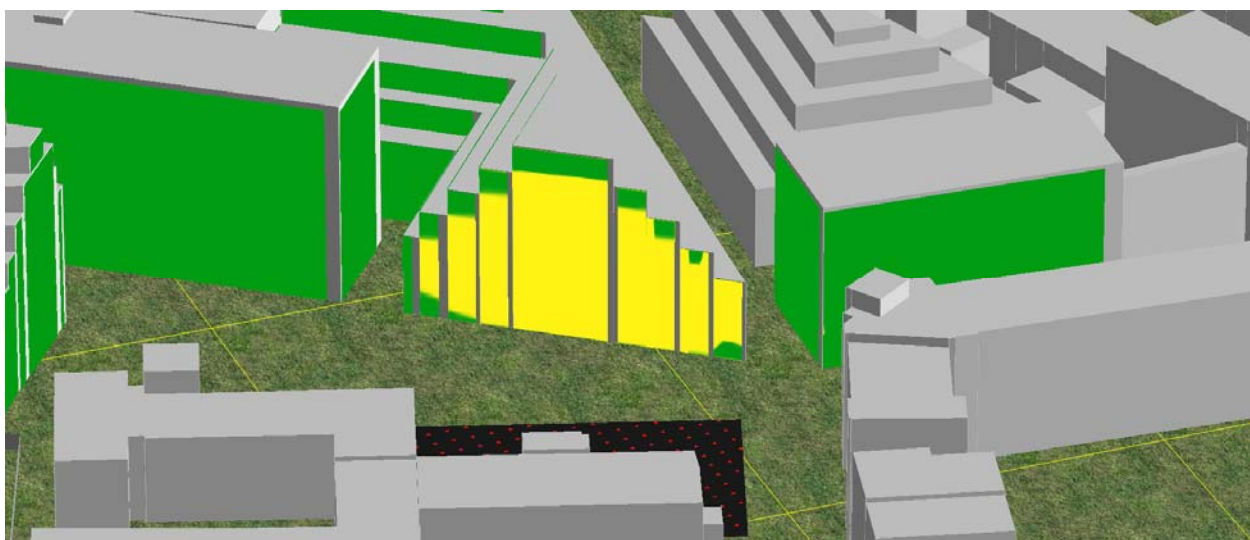

Figuur 6.1: Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) in dB(A) vanwege de school middels contouren, zicht op blok 2, 3, 4 en 6. Groen: ≤ 50 dB(A), geel: ≤ 55 dB(A).

Uit de rekenresultaten blijkt dat de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus voldoen in de dagperiode aan het gestelde toetsingscriterium (55 dB(A) etmaalwaarde).

6.3.2 Directe hinder - maximale geluidniveaus

Tabel 6.1 geeft een overzicht van de berekende maximale geluidniveaus ($L_{A,max}$) voor de dagperiode. De rekenresultaten in de tabel zijn gepresenteerd voor de 3 maatgevende rekenpunten per bouwblok. De rekenresultaten in de tabel zijn getoetst aan de normstelling uit paragraaf 3.4 'goed wonen & leefmilieu'. De uitgebreide rekenresultaten zijn in bijlage V opgenomen.

Tabel 6.1: Rekenresultaten maximaal geluidniveau ($L_{A,max}$) in dB(A) vanwege de school

Maximaal geluidniveau ($L_{A,max}$)			
Beoordelingspunt		Dag	
		Berekend	Toetsing
02_04	Noordoostgevel 1V	65	75
02_04	Noordoostgevel 2V	65	75
02_04	Noordoostgevel 3V	64	75
03_06	Noordoostgevel 1V	61	75
03_06	Noordoostgevel 2V	61	75
03_06	Noordoostgevel 3V	61	75
04_03	Zuidoostgevel 1V	71	75
04_03	Zuidoostgevel 2V	70	75
04_03	Zuidoostgevel BG	70	75
06_12	Zuidgevel 1V	65	75
06_01	Oostgevel 1V	65	75
06_12	Zuidgevel 2V	65	75

Uit de rekenresultaten van tabel 6.1 blijkt dat de berekende maximale geluidniveaus in de dagperiode voldoen aan de normstelling volgens goed wonen & leefmilieu binnen een binnenstedelijke situatie.

7 Samenvatting en conclusies

In opdracht van SDK Vastgoed BV is door Cauberg Huygen B.V. een akoestisch onderzoek omgevingsgeluid uitgevoerd met betrekking tot het project 'Nieuw Bergen' te Eindhoven. Het bouwplan 'Nieuw Bergen' omvat 7 bouwblokken met in totaal circa 243 woningen. De woningen dienen voor sociale huur, commerciële huur en als koopwoningen. Ook bevindt zich circa 1.700 m² commerciële ruimte in de plint en is het plan voorzien van circa 265 m² urban farming/daktuinen. De blokken 1, 2, 4 en 5 zijn nieuwbouwblokken, terwijl de blokken 3, 6 en 7 een transformatie betreft van kantoren naar woningen. De planlocatie is gelegen rondom de Deken van Somerenstraat, en wordt ontsloten door de Edenstraat en de Grote Berg. De onderhavige locatie wijkt af van het vigerende bestemmingsplan. Een akoestisch onderzoek ter motivering van de goede ruimtelijke ordening is daarmee noodzakelijk.

De gebouwen van het plan 'Nieuw Bergen' zijn gelegen binnen de invloedssfeer van de brandweerkazerne en de basisschool (Saltomontessorischool De Trinoom). Het doel van dit akoestisch onderzoek is om inzicht te geven in de geluiduitstraling van de brandweerkazerne en van de school naar de woongebouwen van het plan 'Nieuw Bergen'. Hiertoe zijn de geluiduitstralingen van de inrichtingen berekend op basis van de aangeleverde representatieve bedrijfssituaties en akoestische ervaringscijfers die zijn opgedaan bij vergelijkbare inrichtingen. De directe geluidhinder van de inrichting wordt beoordeeld aan toetsingscriteria in afweging van 'goed wonen & leefmilieu' gerelateerd aan een binnenstedelijke situatie, het Activiteitenbesluit (kazerne) en de VNG-publicatie (school). De indirecte geluidhinder wordt beoordeeld volgens de systematiek van de 'Circulaire indirecte hinder'. De berekeningen zijn uitgevoerd volgens de 'Handleiding meten en rekenen industrielaawaai' van 1999. In dit rapport zijn de uitgangspunten en bevindingen van het akoestisch onderzoek beschreven.

7.1 Conclusie brandweerkazerne

Conclusie van het akoestisch onderzoek van de kazerne dat ligt bij het bevoegd gezag was dat de activiteiten die nodig zijn voor calamiteitenbestrijding uitgezonderd moeten worden van toetsing aan het Activiteitenbesluit. In het akoestisch onderzoek is tevens geconcludeerd dat indirecte hinder met sirenes in de RBS (dag-, avond- en nachtperiode) valt onder calamiteiten. Activiteiten ten behoeve van calamiteitenbestrijding zijn bijgevolg uitgezonderd van toetsing in voorliggend akoestisch onderzoek.

In het kader van de VNG-publicatie 'Handreiking bedrijven en milieuzonering' worden geluidbelastingen ten gevolge van activiteiten die nodig zijn voor calamiteitenbestrijding die hoger zijn dan de grenswaarden algemeen geaccepteerd in het kader van een goede ruimtelijke ordening.

Indirecte hinder ten gevolge van brandweerwagens met sirenes in de representatieve bedrijfssituatie resulteert in geluidbelastingen tot 66 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode (langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$). De brandweerwagens met sirenes rijden over de Edenstraat. Dit betekent dat deze geluidbelasting tevens zal optreden ter plaatse van de woningen van blok 1. Een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde is mogelijk indien het binnenniveau in de geluidgevoelige bestemmingen niet meer bedraagt dan 35 dB(A) etmaalwaarde. In het akoestisch onderzoek naar de geluidwerende kwaliteit van de gevel zal rekening gehouden worden met deze geluidbelasting.

In de RBS van het huidige onderzoek zijn enkel de activiteiten die plaatsvinden op het binnenterrein relevant. Er is onderscheid gemaakt in diverse representatieve bedrijfssituaties, waarbij iedere representatieve bedrijfssituatie bestaat uit de dagelijkse activiteiten in combinatie met een uitzonderlijke activiteit of oefening, welke het geheel aan activiteiten vormt op een dag bij de brandweerkazerne. Hierbij is rekening gehouden met de installaties, voertuigbewegingen, laden/lossen, werkplaats, oefeningen die plaatsvinden op het binnenterrein uitgevoerd door de brandweer (gebruik van divers materieel).

Uit eerdere rekenresultaten is gebleken dat zowel voor wat betreft het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau als de piekniveaus niet voldaan wordt aan de toetsingscriteria tijdens de dagperiode. Het gaat om de woningen gelegen aan de noordwest- en zuidwestgevel van blok 3 en woningen gelegen aan de zuidwestgevel van blok 4. Daar waar de grenswaarden worden overschreden, zijn in principe dove gevels noodzakelijk. Dove gevels zijn gevels zonder te openen delen en behoeven niet getoetst te worden. Om dove gevels te vermijden zijn verschillende maatregelen noodzakelijk die opgenomen zijn in bijlage III. Deze maatregelen zijn als uitgangspunt gehanteerd voor het akoestisch onderzoek.

Uit de rekenresultaten van het akoestisch onderzoek blijkt het volgende:


- De berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus voldoen in de dag-, avond- en nachtperiode aan de normstelling uit het Activiteitenbesluit voor iedere RBS, uitgezonderd voor de RBS slijpen/zagen tijdens oefeningen op het binnenterrein (dagperiode).
- De berekende maximale geluidniveaus in de dag-, avond- en nachtperiode voldoen de normstelling uit het Activiteitenbesluit voor iedere RBS, uitgezonderd voor de RBS slijpen/zagen tijdens oefeningen op het binnenterrein (dagperiode).

7.2 Conclusie school

De geluiduitstraling van de school wordt in hoofdzaak bepaald door spelende kinderen op het speelterrein grenzend aan de Deken van Somerenstraat. Uit de rekenresultaten van het akoestisch onderzoek blijkt het volgende:

- In de dagperiode worden voor de te realiseren woningen voldaan aan de toetsingscriteria in afweging van 'goed wonen & leefmilieu' gerelateerd aan een binnenstedelijke situatie voor zowel het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (55 dB(A) dag) als het maximale geluidniveau (75 dB(A) dag).
- Omdat er voldaan wordt aan de gestelde grenswaarden zijn geen maatregelen noodzakelijk ter reductie van de geluidimmissie vanwege de school.

Cauberg Huygen B.V.

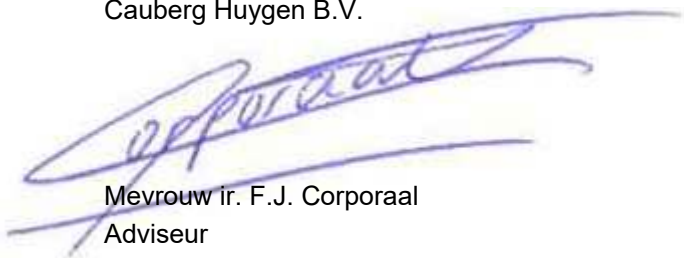

Mevrouw ir. F.J. Corporaal
Adviseur

Bijlage I Invoergegevens objecten, bodemgebieden en rekenpunten

Bijlage I Invoergegevens objecten, bodembegeven en rekenpunten

Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
 04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven - NO brandweerkazerne & school - 04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielaawaai - IL

Naam	Omschr.	Maalveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01_01	Noordwestgevel	0,00	Relatief	5,50	8,50	11,50	14,50	17,50	20,50	Ja
01_01	Noordwestgevel	0,00	Relatief	23,50	26,50	29,50	32,50	35,50	38,50	Ja
01_01	Noordwestgevel	0,00	Relatief	41,50	44,50	47,50	50,50	--	--	Ja
01_02	Zuidwestgevel	0,00	Relatief	5,50	8,50	11,50	14,50	17,50	20,50	Ja
01_03	Zuidwestgevel	0,00	Relatief	5,50	8,50	11,50	14,50	17,50	20,50	Ja
01_02	Zuidwestgevel	0,00	Relatief	23,50	26,50	29,50	32,50	35,50	38,50	Ja
01_03	Zuidwestgevel	0,00	Relatief	23,50	26,50	29,50	32,50	35,50	38,50	Ja
01_02	Zuidwestgevel	0,00	Relatief	41,50	44,50	47,50	50,50	--	--	Ja
01_03	Zuidwestgevel	0,00	Relatief	41,50	44,50	47,50	--	--	--	Ja
01_03	Zuidwestgevel	0,00	Relatief	50,50	--	--	--	--	--	Ja
01_04	Zuidoostgevel	0,00	Relatief	23,50	26,50	29,50	32,50	35,50	38,50	Ja
01_05	Zuidoostgevel	0,00	Relatief	5,50	8,50	11,50	14,50	17,50	20,50	Ja
01_04	Zuidoostgevel	0,00	Relatief	23,50	26,50	29,50	32,50	35,50	38,50	Ja
01_05	Zuidoostgevel	0,00	Relatief	41,50	44,50	47,50	50,50	--	--	Ja
01_05	Zuidoostgevel	0,00	Relatief	41,50	44,50	47,50	50,50	--	--	Ja
01_05	Zuidoostgevel	0,00	Relatief	23,50	26,50	29,50	32,50	35,50	38,50	Ja
01_06	Noorddoostgevel	0,00	Relatief	23,50	26,50	29,50	32,50	35,50	38,50	Ja
01_07	Noorddoostgevel	0,00	Relatief	5,50	8,50	11,50	14,50	17,50	20,50	Ja
01_06	Noorddoostgevel	0,00	Relatief	5,50	8,50	11,50	14,50	17,50	20,50	Ja
01_07	Noorddoostgevel	0,00	Relatief	23,50	26,50	29,50	32,50	35,50	38,50	Ja
01_06	Noorddoostgevel	0,00	Relatief	41,50	44,50	47,50	50,50	--	--	Ja
01_07	Noorddoostgevel	0,00	Relatief	41,50	44,50	--	--	--	--	Ja
01_07	Noorddoostgevel	0,00	Relatief	47,50	--	--	--	--	--	Ja
01_07	Noorddoostgevel	0,00	Relatief	50,50	--	--	--	--	--	Ja
02_01	Zuidoostgevel	0,00	Relatief	5,50	8,50	11,50	14,50	17,50	20,50	Ja
02_01	Zuidoostgevel	0,00	Relatief	23,50	--	--	--	--	--	Ja
02_02	Zuidoostgevel	0,00	Relatief	5,50	8,50	11,50	14,50	--	--	Ja
02_02	Zuidoostgevel	0,00	Relatief	17,50	20,50	--	--	--	--	Ja
02_02	Zuidoostgevel	0,00	Relatief	14,50	--	--	--	--	--	Ja
02_03	Noorddoostgevel	0,00	Relatief	14,50	--	--	--	--	--	Ja
02_02	Zuidoostgevel	0,00	Relatief	17,50	--	--	--	--	--	Ja
02_03	Noorddoostgevel	0,00	Relatief	17,50	--	--	--	--	--	Ja
02_02	Zuidoostgevel	0,00	Relatief	20,50	--	--	--	--	--	Ja
02_03	Noorddoostgevel	0,00	Relatief	20,50	--	--	--	--	--	Ja
02_02	Zuidoostgevel	0,00	Relatief	23,50	--	--	--	--	--	Ja
02_03	Noorddoostgevel	0,00	Relatief	23,50	--	--	--	--	--	Ja
02_03	Noorddoostgevel	0,00	Relatief	26,50	--	--	--	--	--	Ja
02_02	Zuidoostgevel	0,00	Relatief	26,50	--	--	--	--	--	Ja
02_05	Noordwestgevel	0,00	Relatief	26,50	--	--	--	--	--	Ja
02_06	Noordwestgevel	0,00	Relatief	26,50	--	--	--	--	--	Ja
02_05	Noordwestgevel	0,00	Relatief	23,50	--	--	--	--	--	Ja
02_06	Noordwestgevel	0,00	Relatief	23,50	--	--	--	--	--	Ja
02_05	Noordwestgevel	0,00	Relatief	20,50	--	--	--	--	--	Ja
02_06	Noordwestgevel	0,00	Relatief	20,50	--	--	--	--	--	Ja
02_05	Noordwestgevel	0,00	Relatief	17,50	--	--	--	--	--	Ja
02_06	Noordwestgevel	0,00	Relatief	17,50	--	--	--	--	--	Ja
02_04	Noorddoostgevel	0,00	Relatief	5,50	8,50	11,50	14,50	17,50	20,50	Ja
02_04	Noorddoostgevel	0,00	Relatief	23,50	--	--	--	--	--	Ja
02_03	Noorddoostgevel	0,00	Relatief	5,50	8,50	11,50	14,50	--	--	Ja
02_08	Zuidwestgevel	0,00	Relatief	5,50	8,50	11,50	14,50	17,50	20,50	Ja
02_08	Zuidwestgevel	0,00	Relatief	23,50	--	--	--	--	--	Ja
02_07	Zuidwestgevel	0,00	Relatief	5,50	8,50	11,50	14,50	17,50	20,50	Ja
02_07	Zuidwestgevel	0,00	Relatief	23,50	--	--	--	--	--	Ja
02_05	Noordwestgevel	0,00	Relatief	5,50	8,50	11,50	14,50	--	--	Ja
02_06	Noordwestgevel	0,00	Relatief	5,50	8,50	11,50	14,50	--	--	Ja
03_01	Zuidoostgevel	0,00	Relatief	7,32	11,11	14,95	18,59	--	--	Ja
03_02	Zuidoostgevel	0,00	Relatief	7,32	11,11	14,95	18,59	--	--	Ja
03_03	Zuidoostgevel	0,00	Relatief	7,32	11,11	14,95	18,59	--	--	Ja
03_04	Zuidoostgevel	0,00	Relatief	7,32	11,11	14,95	18,59	--	--	Ja
03_05	Zuidoostgevel	0,00	Relatief	7,32	11,11	14,95	18,59	--	--	Ja
03_06	Noorddoostgevel	0,00	Relatief	7,32	11,11	14,95	18,59	--	--	Ja
03_07	Noorddoostgevel	0,00	Relatief	--	--	14,95	18,59	--	--	Ja
03_08	Noorddoostgevel	0,00	Relatief	--	--	14,95	18,59	--	--	Ja
03_09	Noorddoostgevel	0,00	Relatief	--	--	14,95	18,59	--	--	Ja
03_10	Noorddoostgevel	0,00	Relatief	--	--	14,95	18,59	--	--	Ja
03_11	Noorddoostgevel	0,00	Relatief	--	--	14,95	18,59	--	--	Ja
03_12	Zuidwestgevel	0,00	Relatief	--	--	14,95	18,59	--	--	Ja
04_01	Zuidoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
04_02	Zuidoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
04_03	Zuidoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
04_04	Zuidoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
04_02	Zuidoostgevel	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
04_03	Zuidoostgevel	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
04_05	Noordgevel	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
04_05	Noordgevel	0,00	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
04_05	Noordgevel	0,00	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
04_05	Noordgevel	0,00	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
04_05	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
04_06	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
04_06	Noordgevel	0,00	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
04_06	Noordgevel	0,00	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
04_06	Noordgevel	0,00	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
04_07	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
04_07	Noordgevel	0,00	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
04_07	Noordgevel	0,00	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
04_07	Noordgevel	0,00	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
04_08	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
04_08	Noordgevel	0,00	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
04_08	Noordgevel	0,00	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
04_08	Noordgevel	0,00	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
04_08	Noordgevel	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
04_09	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
04_09	Noordgevel	0,00	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
04_09	Noordgevel	0,00	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
04_09	Noordgevel	0,00	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
04_09	Noordgevel	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
04_09	Noordgevel	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--	--	Ja
04_10	Noordwestgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
04_10	Noordwestgevel	0,00	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
04_10	Noordwestgevel	0,00	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
04_11	Noordwestgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	16,50	Ja
04_11	Noordwestgevel	0,00	Relatief	19,50	22,50	--	--	--	--	Ja
04_12	Zuidwestgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
04_12	Zuidwestgevel	0,00	Relatief	--	--	--	--	--	--	Ja
04_13	Zuidwestgevel	0,00	Relatief	--	--	--	--	13,50	--	Ja
04_13	Zuidwestgevel	0,00	Relatief	16,50	19,50	--	--	--	--	Ja
04_14	Zuidoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
04_14	Zuidoostgevel	0,00	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
04_14	Zuidoostgevel	0,00	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
04_14	Zuidoostgevel	0,00	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
04_14	Zuidoostgevel	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
04_14	Zuidoostgevel	0,00	Relatief	22,50	--	--	--	--	--	Ja
04_15	Zuidoostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
04_16	Zuidwestgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
04_16	Zuidwestgevel	0,00	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja

Bijlage I Invoergegevens objecten, bodembegebeden en rekenpunten

Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
 04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven - NO brandweerkazerne & school - 04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maalveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
04_16	Zuidwestgevel	0,00	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
04_16	Zuidwestgevel	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
04_17	Zuidwestgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
04_17	Zuidwestgevel	0,00	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
04_17	Zuidwestgevel	0,00	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
04_17	Zuidwestgevel	0,00	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
04_17	Zuidwestgevel	0,00	Relatief	19,50	--	--	--	--	--	Ja
04_16	Zuidwestgevel	0,00	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
05_01	Oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
05_02	Oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
05_03	Oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
05_04	Oostgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
05_01	Oostgevel	0,00	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
05_02	Oostgevel	0,00	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
05_03	Oostgevel	0,00	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
05_01	Oostgevel	0,00	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
05_03	Oostgevel	0,00	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
05_01	Oostgevel	0,00	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
05_02	Oostgevel	0,00	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
05_02	Oostgevel	0,00	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
05_05	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
05_06	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
05_05	Noordgevel	0,00	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
05_06	Noordgevel	0,00	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
05_05	Noordgevel	0,00	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
05_06	Noordgevel	0,00	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
05_01	Noordgevel	0,00	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
05_07	Westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
05_07	Westgevel	0,00	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
05_08	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
05_08	Noordgevel	0,00	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
05_09	Noordgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
05_09	Noordgevel	0,00	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
05_10	Westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	13,50	--	Ja
05_11	Westgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
05_10	Westgevel	0,00	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
05_12	Zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
05_13	Zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
05_14	Zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
05_15	Zuidgevel	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
05_12	Zuidgevel	0,00	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
05_13	Zuidgevel	0,00	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
05_14	Zuidgevel	0,00	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
05_15	Zuidgevel	0,00	Relatief	10,50	--	--	--	--	--	Ja
05_11	Zuidgevel	0,00	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
05_12	Zuidgevel	0,00	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
05_13	Zuidgevel	0,00	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
05_14	Zuidgevel	0,00	Relatief	13,50	--	--	--	--	--	Ja
05_11	Zuidgevel	0,00	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
05_12	Zuidgevel	0,00	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
05_13	Zuidgevel	0,00	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
05_14	Zuidgevel	0,00	Relatief	16,50	--	--	--	--	--	Ja
06_01	Oostgevel	0,00	Relatief	6,00	9,50	13,00	16,50	--	--	Ja
06_02	Oostgevel	0,00	Relatief	6,00	9,50	13,00	16,50	--	--	Ja
06_03	Oostgevel	0,00	Relatief	6,00	9,50	13,00	16,50	--	--	Ja
06_04	Oostgevel	0,00	Relatief	6,00	9,50	13,00	16,50	--	--	Ja
06_05	Noordgevel	0,00	Relatief	6,00	9,50	13,00	16,50	--	--	Ja
06_06	Noordgevel	0,00	Relatief	6,00	9,50	13,00	16,50	--	--	Ja
06_07	Westgevel	0,00	Relatief	6,00	9,50	13,00	16,50	--	--	Ja
06_08	Westgevel	0,00	Relatief	6,00	9,50	13,00	16,50	--	--	Ja
06_09	Westgevel	0,00	Relatief	6,00	9,50	13,00	16,50	--	--	Ja
06_10	Westgevel	0,00	Relatief	6,00	9,50	13,00	16,50	--	--	Ja
06_11	Zuidgevel	0,00	Relatief	6,00	9,50	13,00	16,50	--	--	Ja
06_12	Zuidgevel	0,00	Relatief	6,00	9,50	13,00	16,50	--	--	Ja

Bijlage I Invoergegevens objecten, bodemgebieden en rekenpunten

Model: IL Brandweerkazernes & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
 04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven - RD brandweerkazernes & school - 04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
1	groenvoorziening	1,00
2	groenvoorziening	1,00
3	groenvoorziening	1,00
4	groenvoorziening	1,00
5	groenvoorziening	1,00
6	groenvoorziening	1,00
7	groenvoorziening	1,00
8	groenvoorziening	1,00
9	groenvoorziening	1,00
10	groenvoorziening	1,00
11	groenvoorziening	1,00
12	grasland overig	1,00
13	groenvoorziening	1,00
14	groenvoorziening	1,00
15	groenvoorziening	1,00
16	grasland overig	1,00
17	groenvoorziening	1,00
18	groenvoorziening	1,00
19	groenvoorziening	1,00
20	grasland overig	1,00
21	groenvoorziening	1,00
22	groenvoorziening	1,00
23	groenvoorziening	1,00
24	groenvoorziening	1,00
25	grasland overig	1,00
26	groenvoorziening	1,00
27	groenvoorziening	1,00
28	groenvoorziening	1,00
29	groenvoorziening	1,00
30	groenvoorziening	1,00
31	groenvoorziening	1,00
32	groenvoorziening	1,00
33	groenvoorziening	1,00
34	groenvoorziening	1,00
35	groenvoorziening	1,00
36	groenvoorziening	1,00
37	groenvoorziening	1,00
38	groenvoorziening	1,00
39	groenvoorziening	1,00
40	groenvoorziening	1,00
41	groenvoorziening	1,00
42	groenvoorziening	1,00
43	groenvoorziening	1,00
44	groenvoorziening	1,00
45	groenvoorziening	1,00
46	groenvoorziening	1,00
47	groenvoorziening	1,00
48	groenvoorziening	1,00
49	groenvoorziening	1,00
50	groenvoorziening	1,00
51	groenvoorziening	1,00
52	groenvoorziening	1,00
53	groenvoorziening	1,00
54	grasland overig	1,00
55	grasland overig	1,00
56	groenvoorziening	1,00
57	groenvoorziening	1,00
58	groenvoorziening	1,00
59	groenvoorziening	1,00
60	groenvoorziening	1,00
61	groenvoorziening	1,00
62	groenvoorziening	1,00
63	groenvoorziening	1,00
64	groenvoorziening	1,00
65	groenvoorziening	1,00
66	groenvoorziening	1,00
67	groenvoorziening	1,00
68	groenvoorziening	1,00
69	groenvoorziening	1,00
70	groenvoorziening	1,00
71	groenvoorziening	1,00
72	groenvoorziening	1,00
73	groenvoorziening	1,00
74	groenvoorziening	1,00
75	grasland overig	1,00
76	grasland overig	1,00
77	groenvoorziening	1,00
78	groenvoorziening	1,00
79	groenvoorziening	1,00
80	groenvoorziening	1,00
81	groenvoorziening	1,00
82	groenvoorziening	1,00
83	groenvoorziening	1,00
84	groenvoorziening	1,00
85	groenvoorziening	1,00
86	groenvoorziening	1,00
87	groenvoorziening	1,00
88	groenvoorziening	1,00
89	groenvoorziening	1,00
90	groenvoorziening	1,00
91	groenvoorziening	1,00
92	groenvoorziening	1,00
93	groenvoorziening	1,00
94	groenvoorziening	1,00
95	groenvoorziening	1,00
96	groenvoorziening	1,00
97	groenvoorziening	1,00
98	groenvoorziening	1,00
99	groenvoorziening	1,00
100	groenvoorziening	1,00
101	groenvoorziening	1,00
102	groenvoorziening	1,00
103	groenvoorziening	1,00
104	grasland overig	1,00
105	groenvoorziening	1,00
106	groenvoorziening	1,00
107	groenvoorziening	1,00
108	grasland overig	1,00
109	groenvoorziening	1,00
110	groenvoorziening	1,00
111	groenvoorziening	1,00
112	groenvoorziening	1,00
113	groenvoorziening	1,00
114	groenvoorziening	1,00
115	groenvoorziening	1,00

Bijlage I Invoergegevens objecten, bodemgebieden en rekenpunten

Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
 04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven - RD brandweerkazerne & school - 04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
116	grasland overig	1,00
117	groenvoorziening	1,00
118	groenvoorziening	1,00
119	groenvoorziening	1,00
120	groenvoorziening	1,00
121	groenvoorziening	1,00
122	groenvoorziening	1,00
123	groenvoorziening	1,00
124	groenvoorziening	1,00
125	grasland overig	1,00
126	groenvoorziening	1,00
127	groenvoorziening	1,00
128	groenvoorziening	1,00
129	groenvoorziening	1,00
130	groenvoorziening	1,00
131	groenvoorziening	1,00
132	groenvoorziening	1,00
133	groenvoorziening	1,00
134	groenvoorziening	1,00
135	groenvoorziening	1,00
136	groenvoorziening	1,00
137	groenvoorziening	1,00
138	groenvoorziening	1,00
139	groenvoorziening	1,00
140	groenvoorziening	1,00
141	groenvoorziening	1,00
142	groenvoorziening	1,00
143	grasland overig	1,00
144	groenvoorziening	1,00
145	groenvoorziening	1,00
146	groenvoorziening	1,00
147	groenvoorziening	1,00
148	groenvoorziening	1,00
149	groenvoorziening	1,00
150	groenvoorziening	1,00
151	groenvoorziening	1,00
152	groenvoorziening	1,00
153	grasland overig	1,00
154	groenvoorziening	1,00
155	groenvoorziening	1,00
156	groenvoorziening	1,00
157	groenvoorziening	1,00
158	groenvoorziening	1,00
159	groenvoorziening	1,00
160	groenvoorziening	1,00
161	groenvoorziening	1,00
162	groenvoorziening	1,00
163	grasland overig	1,00
164	grasland overig	1,00
165	groenvoorziening	1,00
166	groenvoorziening	1,00
167	groenvoorziening	1,00
168	groenvoorziening	1,00
169	groenvoorziening	1,00
170	groenvoorziening	1,00
171	groenvoorziening	1,00
172	groenvoorziening	1,00
173	groenvoorziening	1,00
174	groenvoorziening	1,00
175	groenvoorziening	1,00
176	groenvoorziening	1,00
177	groenvoorziening	1,00
178	groenvoorziening	1,00
179	groenvoorziening	1,00
180	groenvoorziening	1,00
181	groenvoorziening	1,00
182	groenvoorziening	1,00
183	groenvoorziening	1,00
184	groenvoorziening	1,00
185	groenvoorziening	1,00
186	groenvoorziening	1,00
187	groenvoorziening	1,00
188	groenvoorziening	1,00
189	groenvoorziening	1,00
190	groenvoorziening	1,00
191	groenvoorziening	1,00
192	groenvoorziening	1,00
193	groenvoorziening	1,00
194	groenvoorziening	1,00
195	groenvoorziening	1,00
196	groenvoorziening	1,00
197	groenvoorziening	1,00
198	groenvoorziening	1,00
199	groenvoorziening	1,00
200	groenvoorziening	1,00
201	groenvoorziening	1,00
202	grasland overig	1,00
203	groenvoorziening	1,00
204	groenvoorziening	1,00
205	groenvoorziening	1,00
206	groenvoorziening	1,00
207	groenvoorziening	1,00
208	groenvoorziening	1,00
209	grasland overig	1,00
210	groenvoorziening	1,00
211	groenvoorziening	1,00
212	groenvoorziening	1,00
213	groenvoorziening	1,00
214	groenvoorziening	1,00
215	groenvoorziening	1,00
216	groenvoorziening	1,00
217	groenvoorziening	1,00
218	groenvoorziening	1,00
219	groenvoorziening	1,00
220	groenvoorziening	1,00
221	groenvoorziening	1,00
222	groenvoorziening	1,00
223	groenvoorziening	1,00
224	groenvoorziening	1,00
225	groenvoorziening	1,00
226	groenvoorziening	1,00
227	groenvoorziening	1,00
228	groenvoorziening	1,00
229	groenvoorziening	1,00
230	groenvoorziening	1,00

Bijlage I Invoergegevens objecten, bodemgebieden en rekenpunten

Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven - RD brandweerkazerne & school - 04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
231	groenvoorziening	1,00
232	groenvoorziening	1,00
233	groenvoorziening	1,00
234	groenvoorziening	1,00
235	groenvoorziening	1,00
236	groenvoorziening	1,00
237	groenvoorziening	1,00
238	grasland overig	1,00
239	groenvoorziening	1,00
240	groenvoorziening	1,00
241	groenvoorziening	1,00
242	groenvoorziening	1,00
243	groenvoorziening	1,00
244	groenvoorziening	1,00
245	groenvoorziening	1,00
246	groenvoorziening	1,00
247	groenvoorziening	1,00
248	groenvoorziening	1,00
249	groenvoorziening	1,00
250	groenvoorziening	1,00
251	groenvoorziening	1,00
252	groenvoorziening	1,00
253	groenvoorziening	1,00
254	groenvoorziening	1,00
255	groenvoorziening	1,00
256	groenvoorziening	1,00
257	groenvoorziening	1,00
258	groenvoorziening	1,00
259	groenvoorziening	1,00
260	groenvoorziening	1,00
261	groenvoorziening	1,00
262	groenvoorziening	1,00
263	groenvoorziening	1,00
264	groenvoorziening	1,00
265	groenvoorziening	1,00
266	groenvoorziening	1,00
267	groenvoorziening	1,00
268	groenvoorziening	1,00
269	groenvoorziening	1,00
270	groenvoorziening	1,00
271	groenvoorziening	1,00
272	groenvoorziening	1,00
273	groenvoorziening	1,00
274	groenvoorziening	1,00
275	groenvoorziening	1,00
276	groenvoorziening	1,00
277	groenvoorziening	1,00
278	groenvoorziening	1,00
279	groenvoorziening	1,00
280	groenvoorziening	1,00
281	groenvoorziening	1,00
282	groenvoorziening	1,00
283	groenvoorziening	1,00
284	groenvoorziening	1,00
285	groenvoorziening	1,00
286	groenvoorziening	1,00
287	groenvoorziening	1,00
288	groenvoorziening	1,00
289	groenvoorziening	1,00
290	groenvoorziening	1,00
291	groenvoorziening	1,00
292	groenvoorziening	1,00
293	groenvoorziening	1,00
294	groenvoorziening	1,00
295	groenvoorziening	1,00
296	groenvoorziening	1,00
297	groenvoorziening	1,00
298	groenvoorziening	1,00
299	groenvoorziening	1,00
300	groenvoorziening	1,00
301	groenvoorziening	1,00
302	groenvoorziening	1,00
303	groenvoorziening	1,00
304	groenvoorziening	1,00
305	groenvoorziening	1,00
306	groenvoorziening	1,00
307	groenvoorziening	1,00
308	groenvoorziening	1,00
309	groenvoorziening	1,00
310	groenvoorziening	1,00
311	groenvoorziening	1,00
312	groenvoorziening	1,00
313	groenvoorziening	1,00
314	groenvoorziening	1,00
315	groenvoorziening	1,00
316	groenvoorziening	1,00
317	groenvoorziening	1,00
318	groenvoorziening	1,00
319	groenvoorziening	1,00
320	groenvoorziening	1,00
321	groenvoorziening	1,00
322	groenvoorziening	1,00
323	groenvoorziening	1,00
324	groenvoorziening	1,00
325	groenvoorziening	1,00
326	groenvoorziening	1,00
327	groenvoorziening	1,00
328	groenvoorziening	1,00
329	groenvoorziening	1,00
330	groenvoorziening	1,00
331	groenvoorziening	1,00
332	groenvoorziening	1,00
333	groenvoorziening	1,00
334	groenvoorziening	1,00
335	groenvoorziening	1,00
336	groenvoorziening	1,00
337	groenvoorziening	1,00
338	groenvoorziening	1,00
339	grasland overig	1,00
340	groenvoorziening	1,00
341	groenvoorziening	1,00
342	groenvoorziening	1,00
343	groenvoorziening	1,00
344	groenvoorziening	1,00
345	groenvoorziening	1,00

Bijlage I Invoergegevens objecten, bodemgebieden en rekenpunten

Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven - RD brandweerkazerne & school - 04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
346	groenvoorziening	1,00
347	groenvoorziening	1,00
348	groenvoorziening	1,00
349	groenvoorziening	1,00
350	groenvoorziening	1,00
351	groenvoorziening	1,00
352	groenvoorziening	1,00
353	groenvoorziening	1,00
354	groenvoorziening	1,00
355	groenvoorziening	1,00
356	groenvoorziening	1,00
357	groenvoorziening	1,00
358	grasland overig	1,00
359	groenvoorziening	1,00
360	groenvoorziening	1,00
361	groenvoorziening	1,00
362	groenvoorziening	1,00
363	groenvoorziening	1,00
364	groenvoorziening	1,00
365	groenvoorziening	1,00
366	groenvoorziening	1,00
367	groenvoorziening	1,00
368	groenvoorziening	1,00
369	groenvoorziening	1,00
370	groenvoorziening	1,00
371	groenvoorziening	1,00
372	groenvoorziening	1,00
373	groenvoorziening	1,00
374	groenvoorziening	1,00
375	groenvoorziening	1,00
376	groenvoorziening	1,00
377	groenvoorziening	1,00
378	groenvoorziening	1,00
379	groenvoorziening	1,00
380	groenvoorziening	1,00
381	groenvoorziening	1,00
382	groenvoorziening	1,00
383	groenvoorziening	1,00
384	groenvoorziening	1,00
385	groenvoorziening	1,00
386	groenvoorziening	1,00
387	groenvoorziening	1,00
388	groenvoorziening	1,00
389	groenvoorziening	1,00
390	groenvoorziening	1,00
391	groenvoorziening	1,00
392	groenvoorziening	1,00
393	grasland overig	1,00
394	groenvoorziening	1,00
395	grasland overig	1,00
396	groenvoorziening	1,00
397	groenvoorziening	1,00
398	groenvoorziening	1,00
399	groenvoorziening	1,00
400	grasland overig	1,00
401	groenvoorziening	1,00
402	groenvoorziening	1,00
403	groenvoorziening	1,00
404	groenvoorziening	1,00
405	groenvoorziening	1,00
406	groenvoorziening	1,00
407	groenvoorziening	1,00
408	groenvoorziening	1,00
409	groenvoorziening	1,00
410	groenvoorziening	1,00
411	groenvoorziening	1,00
412	groenvoorziening	1,00
413	groenvoorziening	1,00
414	groenvoorziening	1,00
415	groenvoorziening	1,00
416	groenvoorziening	1,00
417	groenvoorziening	1,00
418	groenvoorziening	1,00
419	groenvoorziening	1,00
420	groenvoorziening	1,00
421	grasland overig	1,00
422	groenvoorziening	1,00
423	grasland overig	1,00
424	groenvoorziening	1,00
425	groenvoorziening	1,00
426	groenvoorziening	1,00
427	groenvoorziening	1,00
428	groenvoorziening	1,00
429	groenvoorziening	1,00
430	groenvoorziening	1,00
431	groenvoorziening	1,00
432	groenvoorziening	1,00
433	groenvoorziening	1,00
434	groenvoorziening	1,00
435	groenvoorziening	1,00
436	groenvoorziening	1,00
437	groenvoorziening	1,00
438	groenvoorziening	1,00
439	groenvoorziening	1,00
440	niet-bgt/haag	1,00
441	niet-bgt/haag	1,00
442	niet-bgt/haag	1,00
443	niet-bgt/haag	1,00
444	niet-bgt/haag	1,00
445	niet-bgt/haag	1,00
446	niet-bgt/haag	1,00
447	niet-bgt/haag	1,00
448	niet-bgt/haag	1,00
449	niet-bgt/haag	1,00
450	niet-bgt/haag	1,00
451	niet-bgt/haag	1,00
452	niet-bgt/haag	1,00
453	niet-bgt/haag	1,00
454	niet-bgt/haag	1,00
455	niet-bgt/haag	1,00
456	niet-bgt/haag	1,00
457	niet-bgt/haag	1,00
458	niet-bgt/haag	1,00
459	niet-bgt/haag	1,00
460	niet-bgt/haag	1,00

Bijlage I Invoergegevens objecten, bodembegebielen en rekenpunten

Model: IL Brandweerkazerne & school - langtiydgemiddeld beoordeelingniveau inclusief maatregelen
 04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven - RD brandweerkazerne & school - 04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodembegebielen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf
461	niet-bgt/haag	1,00
462	niet-bgt/haag	1,00
463	niet-bgt/haag	1,00
464	niet-bgt/haag	1,00
465	niet-bgt/haag	1,00
466	niet-bgt/haag	1,00
467	niet-bgt/haag	1,00
468	niet-bgt/haag	1,00
469	niet-bgt/haag	1,00
470	niet-bgt/haag	1,00
471	niet-bgt/haag	1,00
472	niet-bgt/haag	1,00
473	niet-bgt/haag	1,00
474	niet-bgt/haag	1,00
475	niet-bgt/haag	1,00
476	niet-bgt/haag	1,00
477	niet-bgt/haag	1,00
478	niet-bgt/haag	1,00
479	niet-bgt/haag	1,00
480	niet-bgt/haag	1,00
481	niet-bgt/haag	1,00
482	niet-bgt/haag	1,00
483	niet-bgt/haag	1,00
484	niet-bgt/haag	1,00
485	niet-bgt/haag	1,00
486	niet-bgt/haag	1,00
487	niet-bgt/haag	1,00
488	niet-bgt/haag	1,00
489	niet-bgt/haag	1,00
490	niet-bgt/haag	1,00
491	niet-bgt/haag	1,00
492	niet-bgt/haag	1,00
493	niet-bgt/haag	1,00
494	niet-bgt/haag	1,00
495	niet-bgt/haag	1,00
496	niet-bgt/haag	1,00
497	niet-bgt/haag	1,00
498	niet-bgt/haag	1,00
499	niet-bgt/haag	1,00
500	niet-bgt/haag	1,00
501	niet-bgt/haag	1,00
502	niet-bgt/haag	1,00
503	niet-bgt/haag	1,00
504	niet-bgt/haag	1,00
505	niet-bgt/haag	1,00
506	niet-bgt/haag	1,00
507	niet-bgt/haag	1,00
508	niet-bgt/haag	1,00
509	niet-bgt/haag	1,00
510	niet-bgt/haag	1,00
511	erf	0,30
512	erf	0,30
513	erf	0,30
514	erf	0,30
515	erf	0,30
516	erf	0,30
517	erf	0,30
518	erf	0,30
519	erf	0,30
520	erf	0,30
521	erf	0,30
522	erf	0,30
523	erf	0,30
524	erf	0,30
525	erf	0,30
526	erf	0,30
527	erf	0,30
528	erf	0,30
529	erf	0,30
530	erf	0,30
531	erf	0,30
532	erf	0,30
533	erf	0,30
534	erf	0,30
535	erf	0,30
536	erf	0,30
537	erf	0,30
538	erf	0,30
539	semiverharding	0,30
540	erf	0,30
541	erf	0,30
542	erf	0,30
543	erf	0,30
544	erf	0,30
545	erf	0,30
546	erf	0,30
547	erf	0,30
548	erf	0,30
549	erf	0,30
550	erf	0,30
551	erf	0,30
552	erf	0,30
553	erf	0,30
554	erf	0,30
555	erf	0,30
556	erf	0,30
557	zacht	1,00
558	erf	0,30
559	erf	0,30
560	erf	0,30
561	erf	0,30
562	erf	0,30
563	erf	0,30
564	erf	0,30
565	erf	0,30
566	erf	0,30
567	erf	0,30
568	erf	0,30
569	erf	0,30
570	erf	0,30
571	erf	0,30
572	erf	0,30
573	erf	0,30
574	erf	0,30
575	erf	0,30

Bijlage I Invoergegevens objecten, bodembegebeden en rekenpunten

Model: II Brandweerzakerne & school - langtiydgemiddeld beoordeelingniveau inclusief maatregelen
 04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven - AO brandweerzakerne & school - 04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodembegebeden, voor rekenmethode Industrielawaai - II.

Naam	Omschr.	Bf
576	erf	0,30
577	erf	0,30
578	Kerkhof	0,30
579	erf	0,30
580	erf	0,30
581	erf	0,30
582	Tuin bouwplan	0,50
583	Tuin bouwplan	0,50
584	Tuin bouwplan	0,50
585	Tuin bouwplan	0,50
586	Tuin bouwplan	0,50
587	Tuin bouwplan	0,50
588	Tuin bouwplan	0,50
589	Tuin bouwplan	0,50
590	Tuin bouwplan	0,50
591	Tuin bouwplan	0,50
592	Tuin bouwplan	0,50
593	Tuin bouwplan	0,50
594	Tuin bouwplan	0,50
595	Tuin bouwplan	0,50
596	Tuin bouwplan	0,50
597	Tuin bouwplan	0,50
598	Tuin bouwplan	0,50
599	Tuin bouwplan	0,50
600	Tuin bouwplan	0,50
601	Tuin bouwplan	0,50
		1,00
		1,00
1		1,00
2		1,00

Model:	IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen 04126-25058 Nieuw Bergen Eindhoven - AO brandweerkazerne & school - 04126-25058 Nieuw Bergen Eindhoven
Groep:	(hooftgroep) t138f_v8b8bouwen_voor_rekenmethode_industrielaai - IL

Geomillieu V4.30 22-3-2019 11:22:18

Geomillieu V4.30 22-3-2019 11:22:18

Model:	IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen 04126-25058 Nieuw Bergen Eindhoven - AO brandweerkazerne & school - 04126-25058 Nieuw Bergen Eindhoven
Groep:	(hooftgroep) t138f_v8b8bouwen_voor_rekenmethode_industrielaai - IL

Geomillieu V4.30 22-3-2019 11:22:18

Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven - AO brandweerkazerne & school - 04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Geomillieu V4.30 22-3-2019 11:22:18

Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven - AO brandweerkazerne & school - 04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Geomillieu V4.30 22-3-2019 11:22:18

Model:	IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen 04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven - AO brandweerkazerne & school - 04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven
Groep:	(hoofdgroep) t13f_van_gebouwen_voor_rekenmethode_industrielaai - IL

Geomillieu V4.30 22-3-2019 11:22:18

Bijlage I Invoergegevens objecten, bodembegebeden en rekenpunten

Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven - RD brandweerkazerne & school - 04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M	Hdef.	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31
01	Muur rondom kerkhof	3,00	4,00	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		4,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		1,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		2,50	6,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		0,40	21,50	Relatief aan onderliggend item	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven - AD brandweerkazerne & school - 04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
01	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage II	Invoergegevens geluidbronnen
Bijlage II-1	Invoergegevens directe hinder $L_{Ar,LT}$
Bijlage II-2	Invoergegevens directe hinder L_{Amax}

Bijlage II-1 Invoergegevens directe hinder LAr,LT

Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
 04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven - AO brandweerkazerne & school - 04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO H	ISO M.	Hdef.	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k
01f	Auto's	0,75	0,00	Relatief	18	--	--	27,41	--	--	15	20,00	59,00	66,00	72,00	73,00	78,00	82,00
02	Brandweerwagens (vrachtwagen)	1,20	0,00	Relatief	2	--	--	37,55	--	--	15	20,00	61,30	81,30	82,70	87,60	93,80	98,10
03	Brandweerwagens (vrachtwagens)	1,20	0,00	Relatief	2	--	--	36,57	--	--	15	20,00	61,30	81,30	82,70	87,60	93,80	98,10
01b	Auto's	0,75	0,00	Relatief	18	--	--	27,41	--	--	15	20,00	59,00	66,00	72,00	73,00	78,00	82,00
01g	Auto's	0,75	0,00	Relatief	18	--	--	27,41	--	--	15	20,00	59,00	66,00	72,00	73,00	78,00	82,00
01d	Auto's	0,75	0,00	Relatief	18	--	--	27,41	--	--	15	20,00	59,00	66,00	72,00	73,00	78,00	82,00
01c	Auto's	0,75	0,00	Relatief	18	--	--	27,41	--	--	15	20,00	59,00	66,00	72,00	73,00	78,00	82,00
01j	Auto's	0,75	0,00	Relatief	18	--	--	27,41	--	--	15	20,00	59,00	66,00	72,00	73,00	78,00	82,00
01h	Auto's	0,75	0,00	Relatief	18	--	--	27,41	--	--	15	20,00	59,00	66,00	72,00	73,00	78,00	82,00
01e	Auto's	0,75	0,00	Relatief	18	--	--	27,41	--	--	15	20,00	59,00	66,00	72,00	73,00	78,00	82,00
01i	Auto's	0,75	0,00	Relatief	18	--	--	27,41	--	--	15	20,00	59,00	66,00	72,00	73,00	78,00	82,00
01a	Auto's	0,75	0,00	Relatief	18	--	--	27,41	--	--	15	20,00	59,00	66,00	72,00	73,00	78,00	82,00

Bijlage II-1 Invoergegevens directe hinder LAr,LT

Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven - AO brandweerkazerne & school - 04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 3l	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
01f	88,00	80,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	97,70	91,60	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	97,70	91,60	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01b	88,00	80,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01g	88,00	80,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01d	88,00	80,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01c	88,00	80,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01j	88,00	80,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01h	88,00	80,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01e	88,00	80,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01i	88,00	80,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01a	88,00	80,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bijlage II-1 Invoergegevens directe hinder LAr,LT

Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven - AO brandweerkazerne & school - 04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	TypeLw	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	Negeer	obj.	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k
01	Spelende kinderen schoolplein bovenbouw	1,00	0,00	Relatief	True	12,04	--	--	2	2	Nee		-28,76	70,24	70,24	70,24	70,24	70,24	70,24
02	Spelende kinderen schoolplein middenbouw	1,00	0,00	Relatief	True	12,04	--	--	2	2	Nee		-28,76	65,24	65,24	65,24	65,24	65,24	65,24
03	Spelende kinderen schoolplein onderbouw	1,00	0,00	Relatief	True	12,04	--	--	2	2	Nee		-28,76	60,24	60,24	60,24	60,24	60,24	60,24

Bijlage II-1 Invoergegevens directe hinder LAr,LT

Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven - AO brandweerkazerne & school - 04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 3l	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 3l	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
01	70,24	70,24	0,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00	41,00	33,00	24,00	14,00	6,00	2,00	14,00	19,00
02	65,24	65,24	0,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	0,00	41,00	33,00	24,00	14,00	6,00	2,00	14,00	19,00
03	60,24	60,24	0,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	41,00	33,00	24,00	14,00	6,00	2,00	14,00	19,00

Bijlage II-1 Invoergegevens directe hinder LAr,LT

Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
 04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven - AO brandweerkazerne & school - 04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRef1.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31
05	Leveren goederen rolcontainer	0,25	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	16,81	--	--	Nee	Nee	Nee	45,70
01f	Airco unit	0,20	21,50	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	1,25	6,02	6,02	Nee	Nee	Nee	55,60
01b	Airco unit	0,20	21,50	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	1,25	6,02	6,02	Nee	Nee	Nee	55,60
02	Pomp waterlevering	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	13,98	--	--	Nee	Nee	Nee	26,00
01g	Airco unit	0,20	21,50	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	1,25	6,02	6,02	Nee	Nee	Nee	55,60
03	Hoogwerker/kraan: stationair verhoogd toerent	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	13,98	--	--	Nee	Nee	Nee	18,90
01d	Airco unit	0,20	21,50	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	1,25	6,02	6,02	Nee	Nee	Nee	55,60
04	Hogedrukspuit	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	13,98	--	--	Nee	Nee	Nee	27,00
01c	Airco unit	0,20	21,50	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	1,25	6,02	6,02	Nee	Nee	Nee	55,60
01j	Airco unit	0,20	21,50	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	1,25	6,02	6,02	Nee	Nee	Nee	55,60
06	Slijpen/zagen (oefening)	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	21,60	--	--	Nee	Nee	Nee	77,00
01h	Airco unit	0,20	21,50	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	1,25	6,02	6,02	Nee	Nee	Nee	55,60
07	Knippen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	21,60	--	--	Nee	Nee	Nee	--
01e	Airco unit	0,20	21,50	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	1,25	6,02	6,02	Nee	Nee	Nee	55,60
08	Technische uitrusting (pomp, ventilator, agg)	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	13,98	--	--	Nee	Nee	Nee	48,00
01i	Airco unit	0,20	21,50	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	1,25	6,02	6,02	Nee	Nee	Nee	55,60
01a	Airco unit	0,20	21,50	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	1,25	6,02	6,02	Nee	Nee	Nee	55,60

Bijlage II-1 Invoergegevens directe hinder LAr,LT

Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
 04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven - AO brandweerkazerne & school - 04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
05	58,40	69,50	76,60	82,40	81,50	79,70	75,70	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01f	61,50	71,50	73,20	76,10	81,10	77,30	74,40	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01b	61,50	71,50	73,20	76,10	81,10	77,30	74,40	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	69,50	83,00	86,00	87,50	92,00	90,00	81,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01g	61,50	71,50	73,20	76,10	81,10	77,30	74,40	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	44,30	61,40	74,30	83,80	91,00	90,80	84,20	69,40	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
01d	61,50	71,50	73,20	76,10	81,10	77,30	74,40	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	58,00	73,00	82,00	93,00	96,00	95,00	94,50	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01c	61,50	71,50	73,20	76,10	81,10	77,30	74,40	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01j	61,50	71,50	73,20	76,10	81,10	77,30	74,40	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	85,00	95,00	97,00	105,00	107,00	105,00	104,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01h	61,50	71,50	73,20	76,10	81,10	77,30	74,40	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	55,90	75,70	87,40	89,10	90,50	91,00	88,90	83,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01e	61,50	71,50	73,20	76,10	81,10	77,30	74,40	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	63,00	76,00	95,00	85,00	79,00	77,00	76,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01i	61,50	71,50	73,20	76,10	81,10	77,30	74,40	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01a	61,50	71,50	73,20	76,10	81,10	77,30	74,40	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bijlage II-1 Invoergegevens directe hinder LAr,LT

Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven - AO brandweerkazerne & school - 04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	BinBui	Cdifuus	TypeLw	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k
01	Open overhead deur werkplaats	0,00	0,00	Relatief	Ja	5	False	7,78	--	--	5,0	2,0	2,0	30,50	42,90	49,90	57,50	67,20	69,80	70,10

Bijlage II-1 Invoergegevens directe hinder LAr,LT

Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven - AO brandweerkazerne & school - 04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lp 4k	Lp 8k	Isolatie 3l	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 3l	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k
01	67,40	57,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	37,90	44,90	52,50	62,20	64,80	65,10

Bijlage II-1 Invoergegevens directe hinder LAr,LT

Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven - AO brandweerkazerne & school - 04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
01	62,40	52,70	43,07	55,47	62,47	70,07	79,77	82,37	82,67	79,97	70,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bijlage II-2 Invoergegevens directe hinder LAmx

Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
 04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven - AO brandweerkazerne & school - 04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL


Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	GeenRef1.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31
24	Sluiten portier vrachtwagen	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee	59,00
25	Sluiten portier vrachtwagen	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee	59,00
02	Pomp waterlevering	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	13,98	--	--	Nee	Nee	Nee	26,00
03	Hoogwerker/kraan: stationair verhoogd toerent	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	13,98	--	--	Nee	Nee	Nee	18,90
04	Hogedrukspuit	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	13,98	--	--	Nee	Nee	Nee	27,00
05	Werkplaats: open overheaddeur	3,33	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	6,02	--	--	Ja	Nee	Nee	35,60
06	Slijpen/zagen (oefening)	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	21,60	--	--	Nee	Nee	Nee	77,00
07	Hydraulisch gereedschap: knippen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	21,60	--	--	Nee	Nee	Nee	79,55
08	Technische uitrusting (pomp, ventilator, agg)	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	13,98	--	--	Nee	Nee	Nee	48,00
27	Vallende slangkoppelingen	0,25	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	30,79	--	--	Nee	Nee	Nee	75,40
28	Ladder (stoten/klap)	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	30,79	--	--	Nee	Nee	Nee	73,00
29	Dichtslaan rolluiken brandweerwagen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	30,79	--	--	Nee	Nee	Nee	76,50
01	Airco unit	0,20	21,50	Relatief	aan onderliggend item	0,00	360,00	1,25	6,02	6,02	Nee	Nee	Nee	55,60
10	Sluiten portier auto	0,75	0,00	Relatief		0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee	59,00
11	Sluiten portier auto	0,75	0,00	Relatief		0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee	59,00
12	Sluiten portier auto	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee	59,00
13	Sluiten portier auto	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee	59,00
14	Sluiten portier auto	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee	59,00
15	Sluiten portier auto	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee	59,00
16	Sluiten portier auto	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee	59,00
17	Sluiten portier auto	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee	59,00
18	Sluiten portier auto	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee	59,00
19	Sluiten portier auto	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee	59,00
20	Sluiten portier auto	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee	59,00
21	Sluiten portier auto	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee	59,00
22	Sluiten portier auto	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee	59,00
23	Sluiten portier auto	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee	59,00
51	Spelend kind schreeuwen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee	46,00
50	Spelend kind schreeuwen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	--	--	Nee	Nee	Nee	46,00

Bijlage II-2 Invoergegevens directe hinder LAmaz

Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
 04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven - AO brandweerkazerne & school - 04126-25508 Nieuw Bergen Eindhoven
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
24	66,00	72,00	73,00	78,00	82,00	88,00	80,00	70,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
25	66,00	72,00	73,00	78,00	82,00	88,00	80,00	70,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
02	69,50	83,00	86,00	87,50	92,00	90,00	81,00	30,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
03	44,30	61,40	74,30	83,80	91,00	90,80	84,20	69,40	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
04	58,00	73,00	82,00	93,00	96,00	95,00	94,50	94,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
05	48,00	55,00	62,60	72,30	74,90	75,20	72,50	62,80	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00	-15,00
06	85,00	95,00	97,00	105,00	107,00	105,00	104,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	83,55	92,55	95,55	101,55	102,55	100,55	97,55	92,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	63,00	76,00	95,00	85,00	79,00	77,00	76,00	69,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
27	79,50	88,80	92,30	98,40	97,90	97,20	93,30	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	77,00	86,00	89,00	95,00	96,00	94,00	91,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	80,60	89,90	93,40	99,50	99,00	98,30	94,40	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	61,50	71,50	73,20	76,10	81,10	77,30	74,40	63,20	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00	-3,00
10	66,00	72,00	73,00	78,00	82,00	88,00	80,00	70,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
11	66,00	72,00	73,00	78,00	82,00	88,00	80,00	70,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
12	66,00	72,00	73,00	78,00	82,00	88,00	80,00	70,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
13	66,00	72,00	73,00	78,00	82,00	88,00	80,00	70,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
14	66,00	72,00	73,00	78,00	82,00	88,00	80,00	70,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
15	66,00	72,00	73,00	78,00	82,00	88,00	80,00	70,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
16	66,00	72,00	73,00	78,00	82,00	88,00	80,00	70,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
17	66,00	72,00	73,00	78,00	82,00	88,00	80,00	70,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
18	66,00	72,00	73,00	78,00	82,00	88,00	80,00	70,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
19	66,00	72,00	73,00	78,00	82,00	88,00	80,00	70,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
20	66,00	72,00	73,00	78,00	82,00	88,00	80,00	70,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
21	66,00	72,00	73,00	78,00	82,00	88,00	80,00	70,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
22	66,00	72,00	73,00	78,00	82,00	88,00	80,00	70,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
23	66,00	72,00	73,00	78,00	82,00	88,00	80,00	70,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
51	59,00	71,00	80,00	87,00	80,00	77,00	62,00	58,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00
50	59,00	71,00	80,00	87,00	80,00	77,00	62,00	58,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00

Bijlage III Overzicht maatregelen brandweerkazerne

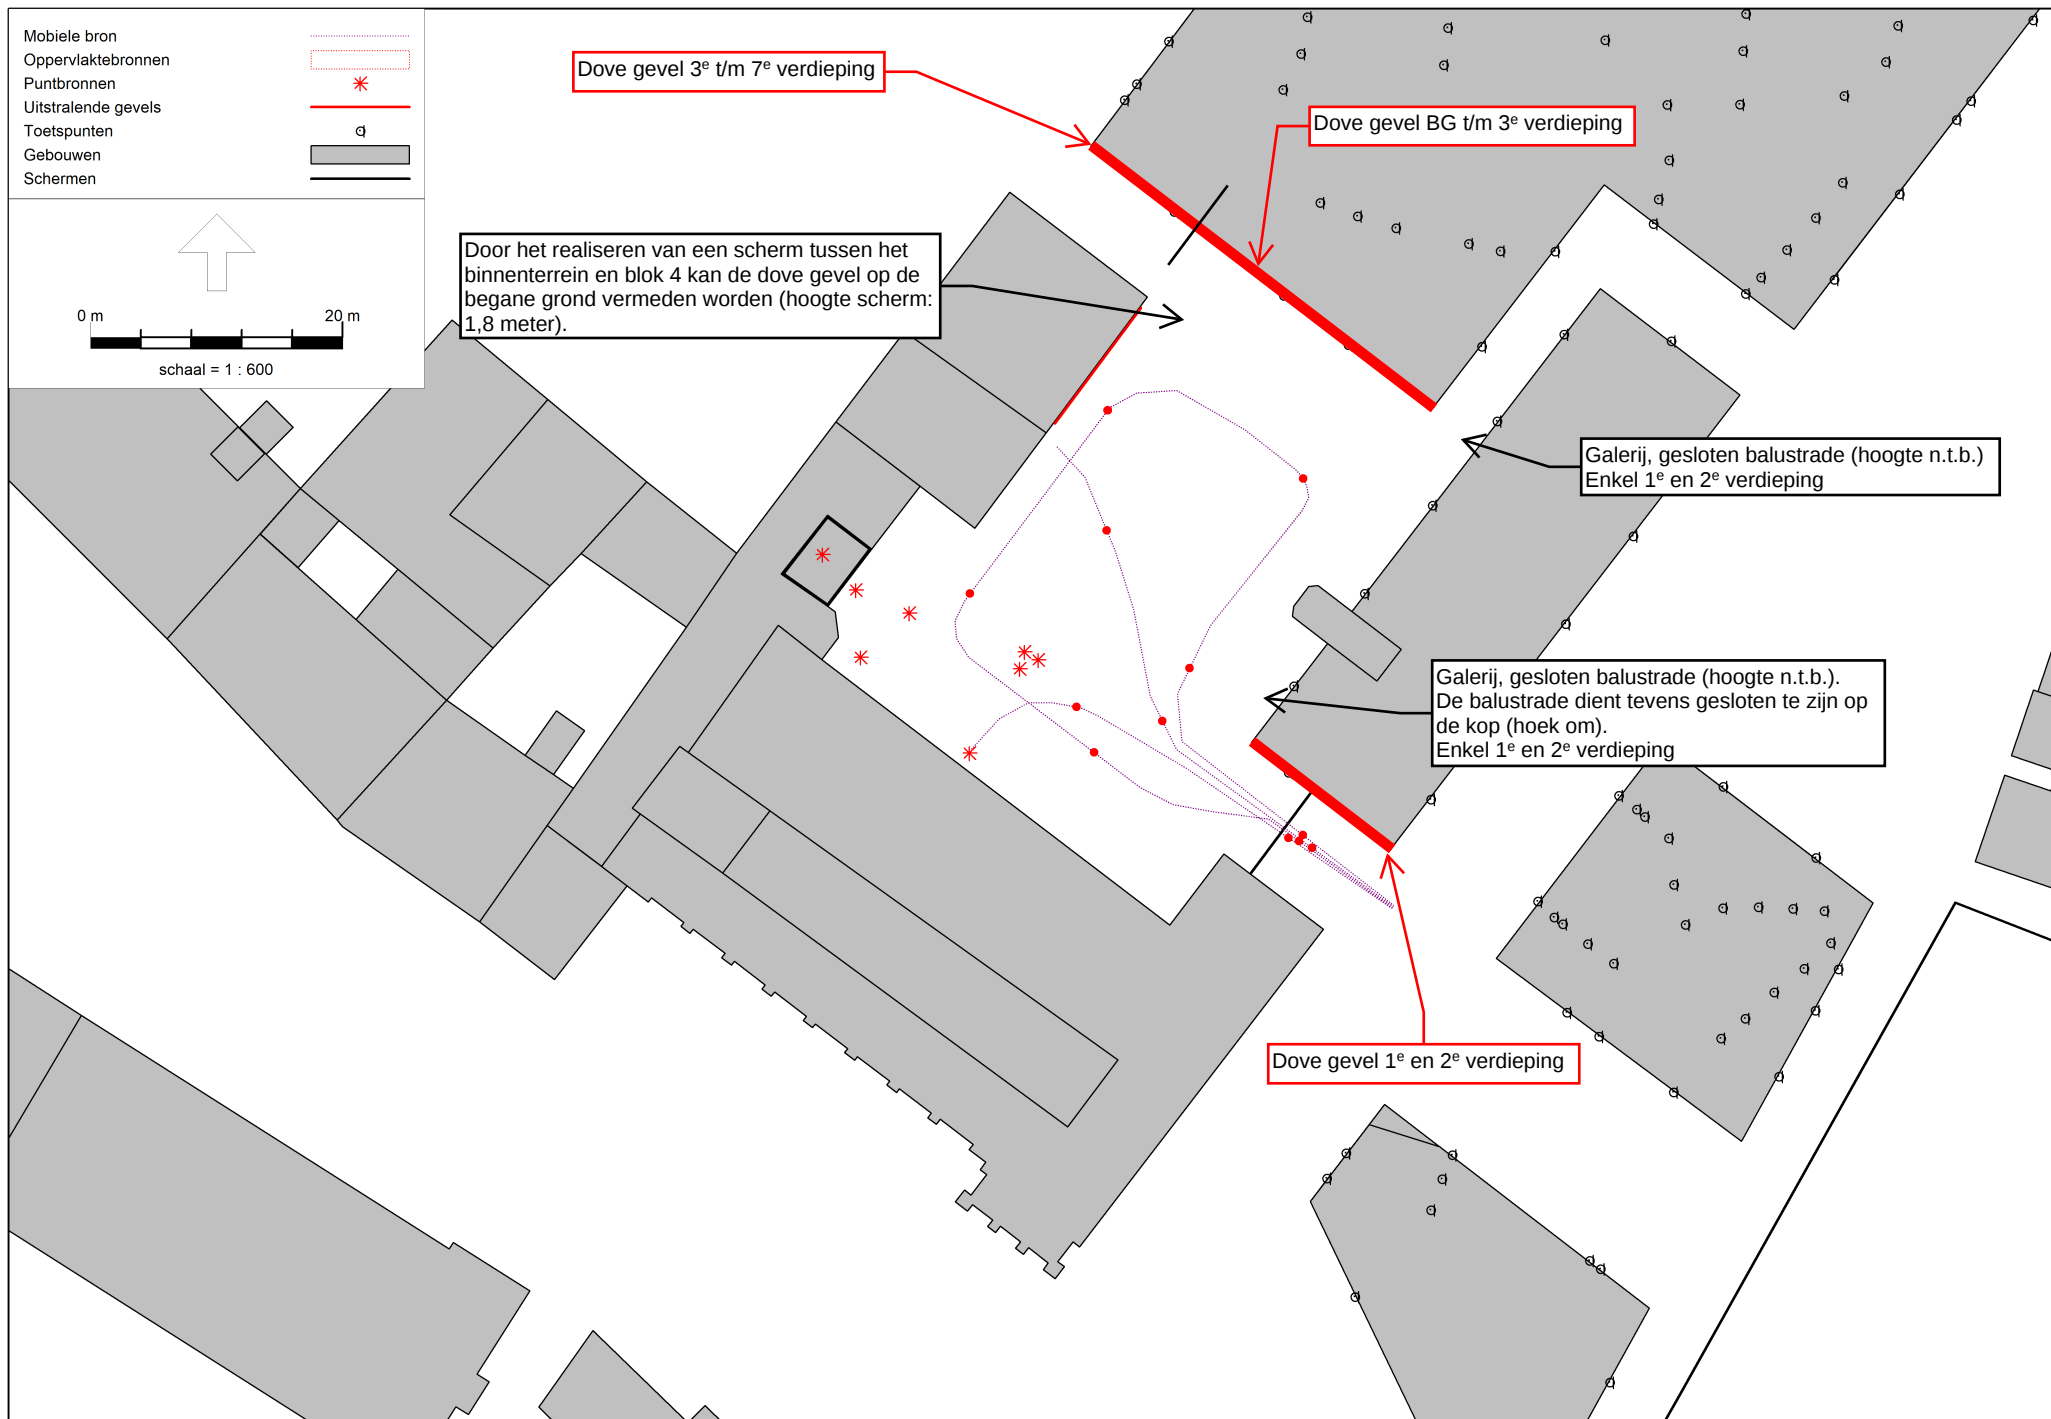

Bijlage IV	Rekenresultaten brandweerkazerne
Bijlage IV-1	Rekenresultaten directe hinder $L_{Ar,LT}$ brandweerkazerne brandweerwagens
Bijlage IV-2	Rekenresultaten directe hinder $L_{Ar,LT}$ brandweerkazerne leveren goederen
Bijlage IV-3	Rekenresultaten directe hinder $L_{Ar,LT}$ brandweerkazerne werkplaats
Bijlage IV-4	Rekenresultaten directe hinder $L_{Ar,LT}$ brandweerkazerne hogedrukspuit
Bijlage IV-5	Rekenresultaten directe hinder $L_{Ar,LT}$ brandweerkazerne hoogwerker/kraan
Bijlage IV-6	Rekenresultaten directe hinder $L_{Ar,LT}$ brandweerkazerne knippen
Bijlage IV-7	Rekenresultaten directe hinder $L_{Ar,LT}$ brandweerkazerne pomp waterlevering
Bijlage IV-8	Rekenresultaten directe hinder $L_{Ar,LT}$ brandweerkazerne slijpen/zagen
Bijlage IV-9	Rekenresultaten directe hinder $L_{Ar,LT}$ brandweerkazerne technische uitrusting
Bijlage IV-10	Rekenresultaten directe hinder L_{Amax} brandweerkazerne installatie
Bijlage IV-11	Rekenresultaten directe hinder L_{Amax} brandweerkazerne auto's
Bijlage IV-12	Rekenresultaten directe hinder L_{Amax} brandweerkazerne brandweerwagens
Bijlage IV-13	Rekenresultaten directe hinder L_{Amax} brandweerkazerne werkplaats
Bijlage IV-14	Rekenresultaten directe hinder L_{Amax} brandweerkazerne vallen/stoten/dichtslaan
Bijlage IV-15	Rekenresultaten directe hinder L_{Amax} brandweerkazerne hogedrukspuit
Bijlage IV-16	Rekenresultaten directe hinder L_{Amax} brandweerkazerne hoogwerker/kraan
Bijlage IV-17	Rekenresultaten directe hinder L_{Amax} brandweerkazerne knippen
Bijlage IV-18	Rekenresultaten directe hinder L_{Amax} brandweerkazerne pomp waterlevering
Bijlage IV-19	Rekenresultaten directe hinder L_{Amax} brandweerkazerne slijpen/zagen
Bijlage IV-20	Rekenresultaten directe hinder L_{Amax} brandweerkazerne technische uitrusting

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brandweerwagens
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_01_A	Noordwestgevel	41,50	43,3	38,0	38,0	48,0
01_01_A	Noordwestgevel	23,50	41,1	35,6	35,6	45,6
01_01_A	Noordwestgevel	5,50	31,3	19,8	19,8	31,3
01_01_B	Noordwestgevel	44,50	43,2	37,9	37,9	47,9
01_01_B	Noordwestgevel	26,50	41,7	36,1	36,1	46,1
01_01_B	Noordwestgevel	8,50	36,0	29,9	29,9	39,9
01_01_C	Noordwestgevel	47,50	42,0	36,6	36,6	46,6
01_01_C	Noordwestgevel	29,50	42,3	36,8	36,8	46,8
01_01_C	Noordwestgevel	11,50	36,4	30,5	30,5	40,5
01_01_D	Noordwestgevel	50,50	40,3	34,8	34,8	44,8
01_01_D	Noordwestgevel	32,50	42,0	36,5	36,5	46,5
01_01_D	Noordwestgevel	14,50	37,8	32,2	32,2	42,2
01_01_E	Noordwestgevel	35,50	42,5	37,0	37,0	47,0
01_01_E	Noordwestgevel	17,50	38,8	33,1	33,1	43,1
01_01_F	Noordwestgevel	38,50	42,5	37,0	37,0	47,0
01_01_F	Noordwestgevel	20,50	39,9	34,3	34,3	44,3
01_02_A	Zuidwestgevel	41,50	42,7	37,8	37,8	47,8
01_02_A	Zuidwestgevel	23,50	40,7	35,8	35,8	45,8
01_02_A	Zuidwestgevel	5,50	34,1	29,2	29,2	39,2
01_02_B	Zuidwestgevel	44,50	42,7	37,8	37,8	47,8
01_02_B	Zuidwestgevel	26,50	41,3	36,4	36,4	46,4
01_02_B	Zuidwestgevel	8,50	35,7	30,8	30,8	40,8
01_02_C	Zuidwestgevel	47,50	41,6	36,7	36,7	46,7
01_02_C	Zuidwestgevel	29,50	41,8	36,9	36,9	46,9
01_02_C	Zuidwestgevel	11,50	36,2	31,4	31,4	41,4
01_02_D	Zuidwestgevel	50,50	40,4	35,5	35,5	45,5
01_02_D	Zuidwestgevel	32,50	41,7	36,8	36,8	46,8
01_02_D	Zuidwestgevel	14,50	37,7	32,9	32,9	42,9
01_02_E	Zuidwestgevel	35,50	42,6	37,8	37,8	47,8
01_02_E	Zuidwestgevel	17,50	38,5	33,7	33,7	43,7
01_02_F	Zuidwestgevel	38,50	42,8	37,9	37,9	47,9
01_02_F	Zuidwestgevel	20,50	39,6	34,7	34,7	44,7
01_03_A	Zuidwestgevel	50,50	22,3	17,4	17,4	27,4
01_03_A	Zuidwestgevel	41,50	38,7	33,8	33,8	43,8
01_03_A	Zuidwestgevel	23,50	37,1	32,3	32,3	42,3
01_03_A	Zuidwestgevel	5,50	30,4	25,6	25,6	35,6
01_03_B	Zuidwestgevel	44,50	38,7	33,8	33,8	43,8
01_03_B	Zuidwestgevel	26,50	37,6	32,8	32,8	42,8
01_03_B	Zuidwestgevel	8,50	32,5	27,7	27,7	37,7
01_03_C	Zuidwestgevel	47,50	37,1	32,2	32,2	42,2
01_03_C	Zuidwestgevel	29,50	38,0	33,2	33,2	43,2
01_03_C	Zuidwestgevel	11,50	33,9	29,1	29,1	39,1
01_03_D	Zuidwestgevel	32,50	38,5	33,7	33,7	43,7
01_03_D	Zuidwestgevel	14,50	34,5	29,7	29,7	39,7
01_03_E	Zuidwestgevel	35,50	37,8	32,9	32,9	42,9
01_03_E	Zuidwestgevel	17,50	35,2	30,4	30,4	40,4
01_03_F	Zuidwestgevel	38,50	38,6	33,7	33,7	43,7
01_03_F	Zuidwestgevel	20,50	36,2	31,4	31,4	41,4
01_04_A	Zuidoostgevel	41,50	15,4	9,5	9,5	19,5
01_04_A	Zuidoostgevel	5,50	14,7	7,9	7,9	17,9
01_04_A	Zuidoostgevel	23,50	15,8	9,7	9,7	19,7
01_04_B	Zuidoostgevel	44,50	15,3	9,5	9,5	19,5
01_04_B	Zuidoostgevel	8,50	15,9	9,5	9,5	19,5
01_04_B	Zuidoostgevel	26,50	15,8	9,7	9,7	19,7
01_04_C	Zuidoostgevel	47,50	15,2	9,4	9,4	19,4
01_04_C	Zuidoostgevel	11,50	17,9	12,2	12,2	22,2
01_04_C	Zuidoostgevel	29,50	15,7	9,7	9,7	19,7
01_04_D	Zuidoostgevel	50,50	15,2	9,4	9,4	19,4
01_04_D	Zuidoostgevel	14,50	17,8	12,1	12,1	22,1
01_04_D	Zuidoostgevel	32,50	15,6	9,6	9,6	19,6
01_04_E	Zuidoostgevel	17,50	17,8	12,1	12,1	22,1
01_04_E	Zuidoostgevel	35,50	15,6	9,6	9,6	19,6
01_04_F	Zuidoostgevel	20,50	17,8	12,1	12,1	22,1
01_04_F	Zuidoostgevel	38,50	15,5	9,6	9,6	19,6
01_05_A	Zuidoostgevel	41,50	15,8	9,9	9,9	19,9
01_05_A	Zuidoostgevel	23,50	16,3	10,1	10,1	20,1
01_05_A	Zuidoostgevel	5,50	15,5	8,7	8,7	18,7
01_05_B	Zuidoostgevel	44,50	15,7	9,9	9,9	19,9
01_05_B	Zuidoostgevel	26,50	16,2	10,1	10,1	20,1
01_05_B	Zuidoostgevel	8,50	16,7	10,4	10,4	20,4
01_05_C	Zuidoostgevel	47,50	15,6	9,8	9,8	19,8
01_05_C	Zuidoostgevel	29,50	16,1	10,1	10,1	20,1
01_05_C	Zuidoostgevel	11,50	18,5	12,8	12,8	22,8
01_05_D	Zuidoostgevel	50,50	15,5	9,8	9,8	19,8
01_05_D	Zuidoostgevel	32,50	16,0	10,0	10,0	20,0
01_05_D	Zuidoostgevel	14,50	18,5	12,8	12,8	22,8
01_05_E	Zuidoostgevel	35,50	15,9	10,0	10,0	20,0
01_05_E	Zuidoostgevel	17,50	18,2	12,5	12,5	22,5
01_05_F	Zuidoostgevel	38,50	15,9	10,0	10,0	20,0
01_05_F	Zuidoostgevel	20,50	18,2	12,5	12,5	22,5
01_06_A	Noordoostgevel	41,50	40,1	34,4	34,4	44,4
01_06_A	Noordoostgevel	5,50	34,9	25,7	25,7	35,7
01_06_A	Noordoostgevel	23,50	38,9	32,9	32,9	42,9
01_06_B	Noordoostgevel	44,50	38,6	32,9	32,9	42,9
01_06_B	Noordoostgevel	8,50	35,7	27,7	27,7	37,7
01_06_B	Noordoostgevel	26,50	39,3	33,5	33,5	43,5
01_06_C	Noordoostgevel	47,50	36,3	30,4	30,4	40,4
01_06_C	Noordoostgevel	11,50	36,6	29,5	29,5	39,5
01_06_C	Noordoostgevel	29,50	39,7	33,9	33,9	43,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brandweerwagens
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_06_D	Noordoostgevel	50,50	36,2	30,3	30,3	40,3
01_06_D	Noordoostgevel	14,50	37,0	30,1	30,1	40,1
01_06_D	Noordoostgevel	32,50	40,2	34,5	34,5	44,5
01_06_E	Noordoostgevel	17,50	37,5	30,9	30,9	40,9
01_06_E	Noordoostgevel	35,50	39,6	33,7	33,7	43,7
01_06_F	Noordoostgevel	20,50	38,2	31,9	31,9	41,9
01_06_F	Noordoostgevel	38,50	40,1	34,4	34,4	44,4
01_07_A	Noordoostgevel	50,50	29,3	24,3	24,3	34,3
01_07_A	Noordoostgevel	47,50	31,6	26,7	26,7	36,7
01_07_A	Noordoostgevel	41,50	40,4	34,7	34,7	44,7
01_07_A	Noordoostgevel	23,50	40,1	33,7	33,7	43,7
01_07_A	Noordoostgevel	5,50	40,4	33,7	33,7	43,7
01_07_B	Noordoostgevel	44,50	38,0	32,1	32,1	42,1
01_07_B	Noordoostgevel	26,50	40,5	34,3	34,3	44,3
01_07_B	Noordoostgevel	8,50	37,4	27,9	27,9	37,9
01_07_C	Noordoostgevel	29,50	40,8	34,9	34,9	44,9
01_07_C	Noordoostgevel	11,50	37,5	28,5	28,5	38,5
01_07_D	Noordoostgevel	32,50	39,9	33,7	33,7	43,7
01_07_D	Noordoostgevel	14,50	38,4	30,6	30,6	40,6
01_07_E	Noordoostgevel	35,50	40,5	34,6	34,6	44,6
01_07_E	Noordoostgevel	17,50	38,8	31,4	31,4	41,4
01_07_F	Noordoostgevel	38,50	40,5	34,7	34,7	44,7
01_07_F	Noordoostgevel	20,50	39,4	32,5	32,5	42,5
02_01_A	Zuidoostgevel	23,50	23,4	18,0	18,0	28,0
02_01_A	Zuidoostgevel	5,50	21,7	15,6	15,6	25,6
02_01_B	Zuidoostgevel	8,50	23,0	17,3	17,3	27,3
02_01_C	Zuidoostgevel	11,50	23,3	17,7	17,7	27,7
02_01_D	Zuidoostgevel	14,50	22,7	17,0	17,0	27,0
02_01_E	Zuidoostgevel	17,50	22,1	16,4	16,4	26,4
02_01_F	Zuidoostgevel	20,50	22,5	16,9	16,9	26,9
02_02_A	Noordoostgevel	26,50	22,1	16,6	16,6	26,6
02_02_A	Zuidoostgevel	23,50	21,5	15,9	15,9	25,9
02_02_A	Zuidoostgevel	20,50	20,5	14,6	14,6	24,6
02_02_A	Zuidoostgevel	17,50	19,8	13,7	13,7	23,7
02_02_A	Zuidoostgevel	14,50	19,5	13,4	13,4	23,4
02_02_A	Zuidoostgevel	17,50	18,0	11,1	11,1	21,1
02_02_A	Zuidoostgevel	5,50	15,6	5,7	5,7	15,7
02_02_B	Zuidoostgevel	20,50	20,1	14,2	14,2	24,2
02_02_B	Zuidoostgevel	8,50	16,3	7,7	7,7	17,7
02_02_C	Zuidoostgevel	11,50	17,8	10,7	10,7	20,7
02_02_D	Zuidoostgevel	14,50	19,3	13,0	13,0	23,0
02_03_A	Noordoostgevel	5,50	20,8	14,8	14,8	24,8
02_03_A	Noordoostgevel	26,50	25,6	20,4	20,4	30,4
02_03_A	Noordoostgevel	23,50	21,6	15,9	15,9	25,9
02_03_A	Noordoostgevel	20,50	20,3	14,1	14,1	24,1
02_03_A	Noordoostgevel	17,50	19,4	13,1	13,1	23,1
02_03_A	Noordoostgevel	14,50	21,1	15,5	15,5	25,5
02_03_B	Noordoostgevel	8,50	22,1	16,5	16,5	26,5
02_03_C	Noordoostgevel	11,50	23,5	18,2	18,2	28,2
02_03_D	Noordoostgevel	14,50	26,3	21,2	21,2	31,2
02_04_A	Noordoostgevel	23,50	34,4	29,5	29,5	39,5
02_04_A	Noordoostgevel	5,50	25,5	20,4	20,4	30,4
02_04_B	Noordoostgevel	8,50	28,5	23,6	23,6	33,6
02_04_C	Noordoostgevel	11,50	27,6	22,6	22,6	32,6
02_04_D	Noordoostgevel	14,50	30,0	25,1	25,1	35,1
02_04_E	Noordoostgevel	17,50	28,2	23,2	23,2	33,2
02_04_F	Noordoostgevel	20,50	23,9	18,7	18,7	28,7
02_05_A	Noordwestgevel	5,50	31,4	18,5	18,5	31,4
02_05_A	Noordwestgevel	17,50	28,7	19,4	19,4	29,4
02_05_A	Noordwestgevel	20,50	31,7	23,7	23,7	33,7
02_05_A	Noordwestgevel	23,50	37,1	32,2	32,2	42,2
02_05_A	Noordwestgevel	26,50	37,3	32,4	32,4	42,4
02_05_B	Noordwestgevel	8,50	31,3	18,7	18,7	31,3
02_05_C	Noordwestgevel	11,50	30,6	17,2	17,2	30,6
02_05_D	Noordwestgevel	14,50	30,0	16,8	16,8	30,0
02_06_A	Noordwestgevel	5,50	40,3	26,8	26,8	40,3
02_06_A	Noordwestgevel	17,50	32,9	22,7	22,7	32,9
02_06_A	Noordwestgevel	20,50	35,9	27,3	27,3	37,3
02_06_A	Noordwestgevel	23,50	37,6	32,5	32,5	42,5
02_06_A	Noordwestgevel	26,50	37,6	32,6	32,6	42,6
02_06_B	Noordwestgevel	8,50	40,0	27,2	27,2	40,0
02_06_C	Noordwestgevel	11,50	38,2	24,9	24,9	38,2
02_06_D	Noordwestgevel	14,50	36,1	23,9	23,9	36,1
02_07_A	Zuidwestgevel	23,50	39,4	33,1	33,1	43,1
02_07_A	Zuidwestgevel	5,50	41,0	29,7	29,7	41,0
02_07_B	Zuidwestgevel	8,50	41,2	31,2	31,2	41,2
02_07_C	Zuidwestgevel	11,50	40,5	31,2	31,2	41,2
02_07_D	Zuidwestgevel	14,50	40,2	32,1	32,1	42,1
02_07_E	Zuidwestgevel	17,50	40,5	33,0	33,0	43,0
02_07_F	Zuidwestgevel	20,50	40,2	33,3	33,3	43,3
02_08_A	Zuidwestgevel	23,50	39,3	33,1	33,1	43,1
02_08_A	Zuidwestgevel	5,50	39,4	29,1	29,1	39,4
02_08_B	Zuidwestgevel	8,50	40,0	31,2	31,2	41,2
02_08_C	Zuidwestgevel	11,50	40,0	31,9	31,9	41,9
02_08_D	Zuidwestgevel	14,50	39,6	32,1	32,1	42,1
02_08_E	Zuidwestgevel	17,50	40,1	33,0	33,0	43,0
02_08_F	Zuidwestgevel	20,50	40,0	33,4	33,4	43,4
03_01_A	Zuidoostgevel	7,32	35,9	24,0	24,0	35,9
03_01_B	Zuidoostgevel	11,11	35,5	22,9	22,9	35,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brandweerwagens
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_01_C	Zuidoostgevel	14,95	35,3	23,8	23,8	35,3
03_01_D	Zuidoostgevel	18,59	34,8	26,5	26,5	36,5
03_02_A	Zuidoostgevel	7,32	33,9	20,0	20,0	33,9
03_02_B	Zuidoostgevel	11,11	33,7	19,9	19,9	33,7
03_02_C	Zuidoostgevel	14,95	33,5	20,6	20,6	33,5
03_02_D	Zuidoostgevel	18,59	31,9	20,9	20,9	31,9
03_03_A	Zuidoostgevel	7,32	27,2	19,9	19,9	29,9
03_03_B	Zuidoostgevel	11,11	27,3	20,2	20,2	30,2
03_03_C	Zuidoostgevel	14,95	27,2	20,6	20,6	30,6
03_03_D	Zuidoostgevel	18,59	27,1	21,0	21,0	31,0
03_04_A	Zuidoostgevel	7,32	21,8	13,1	13,1	23,1
03_04_B	Zuidoostgevel	11,11	21,6	13,0	13,0	23,0
03_04_C	Zuidoostgevel	14,95	21,1	13,2	13,2	23,2
03_04_D	Zuidoostgevel	18,59	20,7	13,1	13,1	23,1
03_05_A	Zuidoostgevel	7,32	19,1	12,5	12,5	22,5
03_05_B	Zuidoostgevel	11,11	18,5	12,1	12,1	22,1
03_05_C	Zuidoostgevel	14,95	18,6	12,5	12,5	22,5
03_05_D	Zuidoostgevel	18,59	18,7	12,7	12,7	22,7
03_06_A	Noordoostgevel	7,32	26,5	21,2	21,2	31,2
03_06_B	Noordoostgevel	11,11	29,1	24,1	24,1	34,1
03_06_C	Noordoostgevel	14,95	29,3	24,2	24,2	34,2
03_06_D	Noordoostgevel	18,59	29,3	24,1	24,1	34,1
03_07_C	Noordwestgevel	14,95	34,9	28,0	28,0	38,0
03_07_D	Noordwestgevel	18,59	37,8	31,8	31,8	41,8
03_08_C	Noordwestgevel	14,95	36,4	28,3	28,3	38,3
03_08_D	Noordwestgevel	18,59	38,5	32,4	32,4	42,4
03_09_C	Noordwestgevel	14,95	36,9	29,0	29,0	39,0
03_09_D	Noordwestgevel	18,59	39,1	33,0	33,0	43,0
03_10_C	Noordwestgevel	14,95	35,1	17,1	17,1	35,1
03_10_D	Noordwestgevel	18,59	34,0	18,1	18,1	34,0
03_11_C	Noordwestgevel	14,95	40,6	30,6	30,6	40,6
03_11_D	Noordwestgevel	18,59	41,5	34,3	34,3	44,3
03_12_C	Zuidwestgevel	14,95	39,8	30,2	30,2	40,2
03_12_D	Zuidwestgevel	18,59	41,4	34,0	34,0	44,0
04_01_A	Zuidoostgevel	1,50	17,5	11,9	11,9	21,9
04_01_B	Zuidoostgevel	4,50	18,0	11,8	11,8	21,8
04_01_C	Zuidoostgevel	7,50	19,8	14,1	14,1	24,1
04_01_D	Zuidoostgevel	10,50	21,0	15,6	15,6	25,6
04_02_A	Zuidoostgevel	19,50	23,2	18,2	18,2	28,2
04_02_A	Zuidoostgevel	1,50	14,6	8,6	8,6	18,6
04_02_B	Zuidoostgevel	4,50	13,9	6,7	6,7	16,7
04_02_C	Zuidoostgevel	7,50	16,5	10,2	10,2	20,2
04_02_D	Zuidoostgevel	10,50	17,0	11,0	11,0	21,0
04_02_E	Zuidoostgevel	13,50	17,1	11,4	11,4	21,4
04_02_F	Zuidoostgevel	16,50	22,5	17,5	17,5	27,5
04_03_A	Zuidoostgevel	19,50	20,1	15,0	15,0	25,0
04_03_A	Zuidoostgevel	1,50	14,7	9,1	9,1	19,1
04_03_B	Zuidoostgevel	4,50	11,8	4,5	4,5	14,5
04_03_C	Zuidoostgevel	7,50	14,1	7,4	7,4	17,4
04_03_D	Zuidoostgevel	10,50	14,9	8,7	8,7	18,7
04_03_E	Zuidoostgevel	13,50	15,0	9,2	9,2	19,2
04_03_F	Zuidoostgevel	16,50	18,9	13,7	13,7	23,7
04_04_A	Zuidoostgevel	1,50	15,2	9,8	9,8	19,8
04_04_B	Zuidoostgevel	4,50	10,6	3,1	3,1	13,1
04_04_C	Zuidoostgevel	7,50	12,4	5,2	5,2	15,2
04_04_D	Zuidoostgevel	10,50	15,0	9,1	9,1	19,1
04_05_A	Noordgevel	1,50	16,1	10,9	10,9	20,9
04_05_A	Noordgevel	10,50	21,9	16,9	16,9	26,9
04_05_A	Noordgevel	13,50	21,1	16,0	16,0	26,0
04_05_A	Noordgevel	16,50	20,2	15,1	15,1	25,1
04_05_A	Noordgevel	19,50	18,2	12,5	12,5	22,5
04_05_B	Noordgevel	4,50	17,7	12,5	12,5	22,5
04_05_C	Noordgevel	7,50	20,0	14,9	14,9	24,9
04_06_A	Noordgevel	16,50	19,7	14,0	14,0	24,0
04_06_A	Noordgevel	13,50	22,0	16,6	16,6	26,6
04_06_A	Noordgevel	10,50	22,7	17,4	17,4	27,4
04_06_A	Noordgevel	1,50	17,6	12,0	12,0	22,0
04_06_B	Noordgevel	4,50	19,4	13,9	13,9	23,9
04_06_C	Noordgevel	7,50	21,7	16,3	16,3	26,3
04_07_A	Noordgevel	16,50	22,1	16,6	16,6	26,6
04_07_A	Noordgevel	13,50	21,9	16,4	16,4	26,4
04_07_A	Noordgevel	10,50	23,0	17,6	17,6	27,6
04_07_A	Noordgevel	1,50	18,2	12,6	12,6	22,6
04_07_B	Noordgevel	4,50	20,1	14,5	14,5	24,5
04_07_C	Noordgevel	7,50	22,6	17,2	17,2	27,2
04_08_A	Noordgevel	19,50	22,1	16,4	16,4	26,4
04_08_A	Noordgevel	16,50	19,1	13,0	13,0	23,0
04_08_A	Noordgevel	13,50	18,5	12,3	12,3	22,3
04_08_A	Noordgevel	10,50	18,4	11,9	11,9	21,9
04_08_A	Noordgevel	1,50	23,4	18,4	18,4	28,4
04_08_B	Noordgevel	4,50	24,7	19,6	19,6	29,6
04_08_C	Noordgevel	7,50	26,6	21,6	21,6	31,6
04_09_A	Noordgevel	22,50	21,4	15,7	15,7	25,7
04_09_A	Noordgevel	19,50	22,5	17,0	17,0	27,0
04_09_A	Noordgevel	16,50	20,4	14,3	14,3	24,3
04_09_A	Noordgevel	13,50	19,9	13,9	13,9	23,9
04_09_A	Noordgevel	10,50	19,7	13,6	13,6	23,6
04_09_A	Noordgevel	1,50	25,7	20,8	20,8	30,8
04_09_B	Noordgevel	4,50	26,8	21,9	21,9	31,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brandweerwagens
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_09_C	Noordgevel	7,50	26,2	21,2	21,2	31,2
04_10_A	Noordwestgevel	16,50	30,2	25,3	25,3	35,3
04_10_A	Noordwestgevel	13,50	28,5	23,5	23,5	33,5
04_10_A	Noordwestgevel	1,50	24,9	19,9	19,9	29,9
04_10_B	Noordwestgevel	4,50	26,5	21,5	21,5	31,5
04_10_C	Noordwestgevel	7,50	28,3	23,4	23,4	33,4
04_10_D	Noordwestgevel	10,50	30,2	25,3	25,3	35,3
04_11_A	Noordwestgevel	19,50	37,2	32,4	32,4	42,4
04_11_A	Noordwestgevel	1,50	32,3	27,4	27,4	37,4
04_11_B	Noordwestgevel	22,50	38,3	33,5	33,5	43,5
04_11_B	Noordwestgevel	4,50	35,4	30,6	30,6	40,6
04_11_C	Noordwestgevel	7,50	35,6	30,8	30,8	40,8
04_11_D	Noordwestgevel	10,50	35,7	30,9	30,9	40,9
04_11_E	Noordwestgevel	13,50	35,4	30,6	30,6	40,6
04_11_F	Noordwestgevel	16,50	34,4	29,6	29,6	39,6
04_12_A	Zuidwestgevel	1,50	40,4	25,0	25,0	40,4
04_12_B	Zuidwestgevel	4,50	43,9	36,2	36,2	46,2
04_12_C	Zuidwestgevel	7,50	44,4	36,8	36,8	46,8
04_13_A	Zuidwestgevel	16,50	41,1	33,9	33,9	43,9
04_13_B	Zuidwestgevel	19,50	41,7	35,1	35,1	45,1
04_13_E	Zuidwestgevel	13,50	39,1	30,9	30,9	40,9
04_14_A	Zuidoostgevel	22,50	31,0	25,3	25,3	35,3
04_14_A	Zuidoostgevel	19,50	32,9	27,4	27,4	37,4
04_14_A	Zuidoostgevel	16,50	31,9	26,5	26,5	36,5
04_14_A	Zuidoostgevel	13,50	31,8	25,6	25,6	35,6
04_14_A	Zuidoostgevel	10,50	31,5	25,0	25,0	35,0
04_14_A	Zuidoostgevel	1,50	30,8	21,0	21,0	31,0
04_14_B	Zuidoostgevel	4,50	32,3	23,8	23,8	33,8
04_14_C	Zuidoostgevel	7,50	32,9	25,2	25,2	35,2
04_15_A	Zuidoostgevel	1,50	25,9	11,4	11,4	25,9
04_15_B	Zuidoostgevel	4,50	30,3	22,6	22,6	32,6
04_15_C	Zuidoostgevel	7,50	31,3	24,5	24,5	34,5
04_16_A	Zuidwestgevel	10,50	28,8	20,7	20,7	30,7
04_16_A	Zuidwestgevel	19,50	32,5	26,6	26,6	36,6
04_16_A	Zuidwestgevel	16,50	32,5	26,3	26,3	36,3
04_16_A	Zuidwestgevel	13,50	33,7	27,7	27,7	37,7
04_16_A	Zuidwestgevel	1,50	24,9	8,0	8,0	24,9
04_16_B	Zuidwestgevel	4,50	27,5	12,0	12,0	27,5
04_16_C	Zuidwestgevel	7,50	28,1	15,2	15,2	28,1
04_17_A	Zuidwestgevel	19,50	34,5	29,7	29,7	39,7
04_17_A	Zuidwestgevel	16,50	32,6	27,7	27,7	37,7
04_17_A	Zuidwestgevel	13,50	24,0	18,9	18,9	28,9
04_17_A	Zuidwestgevel	10,50	21,9	16,5	16,5	26,5
04_17_A	Zuidwestgevel	1,50	18,6	12,8	12,8	22,8
04_17_B	Zuidwestgevel	4,50	19,8	13,8	13,8	23,8
04_17_C	Zuidwestgevel	7,50	21,2	15,6	15,6	25,6
05_01_A	Noordgevel	16,50	17,0	11,9	11,9	21,9
05_01_A	Oostgevel	16,50	27,0	22,2	22,2	32,2
05_01_A	Oostgevel	13,50	22,1	17,2	17,2	27,2
05_01_A	Oostgevel	10,50	20,5	15,5	15,5	25,5
05_01_A	Oostgevel	1,50	14,0	8,5	8,5	18,5
05_01_B	Oostgevel	4,50	14,7	9,1	9,1	19,1
05_01_C	Oostgevel	7,50	17,6	12,3	12,3	22,3
05_02_A	Oostgevel	13,50	21,1	16,1	16,1	26,1
05_02_A	Oostgevel	16,50	21,9	17,0	17,0	27,0
05_02_A	Oostgevel	10,50	19,4	14,3	14,3	24,3
05_02_A	Oostgevel	1,50	13,5	8,0	8,0	18,0
05_02_B	Oostgevel	4,50	14,5	9,0	9,0	19,0
05_02_C	Oostgevel	7,50	17,7	12,5	12,5	22,5
05_03_A	Oostgevel	13,50	20,2	15,2	15,2	25,2
05_03_A	Oostgevel	10,50	18,3	13,2	13,2	23,2
05_03_A	Oostgevel	1,50	13,6	8,3	8,3	18,3
05_03_B	Oostgevel	4,50	15,5	10,3	10,3	20,3
05_03_C	Oostgevel	7,50	19,2	14,2	14,2	24,2
05_04_A	Oostgevel	1,50	12,4	7,0	7,0	17,0
05_04_B	Oostgevel	4,50	13,4	8,0	8,0	18,0
05_04_C	Oostgevel	7,50	15,3	10,0	10,0	20,0
05_05_A	Noordgevel	13,50	14,7	9,5	9,5	19,5
05_05_A	Noordgevel	10,50	14,1	8,8	8,8	18,8
05_05_A	Noordgevel	1,50	9,9	4,0	4,0	14,0
05_05_B	Noordgevel	4,50	20,6	15,7	15,7	25,7
05_05_C	Noordgevel	7,50	12,9	7,3	7,3	17,3
05_06_A	Noordgevel	13,50	15,2	9,9	9,9	19,9
05_06_A	Noordgevel	10,50	15,2	9,9	9,9	19,9
05_06_A	Noordgevel	1,50	11,4	5,4	5,4	15,4
05_06_B	Noordgevel	4,50	22,4	17,5	17,5	27,5
05_06_C	Noordgevel	7,50	14,1	8,6	8,6	18,6
05_07_A	Westgevel	13,50	26,3	21,5	21,5	31,5
05_07_A	Westgevel	1,50	11,8	5,9	5,9	15,9
05_07_B	Westgevel	4,50	13,5	7,8	7,8	17,8
05_07_C	Westgevel	7,50	15,7	10,1	10,1	20,1
05_07_D	Westgevel	10,50	17,4	12,1	12,1	22,1
05_08_A	Noordgevel	16,50	17,7	12,6	12,6	22,6
05_08_A	Noordgevel	1,50	8,7	1,7	1,7	11,7
05_08_B	Noordgevel	4,50	9,4	2,2	2,2	12,2
05_08_C	Noordgevel	7,50	11,6	4,7	4,7	14,7
05_08_D	Noordgevel	10,50	14,1	8,3	8,3	18,3
05_08_E	Noordgevel	13,50	15,9	10,4	10,4	20,4
05_09_A	Noordgevel	16,50	20,7	15,7	15,7	25,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brandweerwagens
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
05_09_A	Noordgevel	1,50	23,0	18,2	18,2	28,2	
05_09_B	Noordgevel	4,50	23,6	18,7	18,7	28,7	
05_09_C	Noordgevel	7,50	25,7	20,8	20,8	30,8	
05_09_D	Noordgevel	10,50	26,7	21,9	21,9	31,9	
05_09_E	Noordgevel	13,50	27,3	22,5	22,5	32,5	
05_10_A	Westgevel	16,50	25,9	21,1	21,1	31,1	
05_10_A	Westgevel	1,50	24,5	19,6	19,6	29,6	
05_10_B	Westgevel	4,50	22,5	17,5	17,5	27,5	
05_10_C	Westgevel	7,50	25,8	20,9	20,9	30,9	
05_10_D	Westgevel	10,50	26,4	21,5	21,5	31,5	
05_10_E	Westgevel	13,50	23,8	18,8	18,8	28,8	
05_11_A	Westgevel	1,50	21,7	16,7	16,7	26,7	
05_11_A	Zuidgevel	16,50	29,4	24,5	24,5	34,5	
05_11_A	Zuidgevel	13,50	21,9	16,6	16,6	26,6	
05_11_B	Westgevel	4,50	25,1	20,1	20,1	30,1	
05_11_C	Westgevel	7,50	27,4	22,5	22,5	32,5	
05_11_D	Westgevel	10,50	27,9	23,0	23,0	33,0	
05_12_A	Zuidgevel	16,50	28,9	24,1	24,1	34,1	
05_12_A	Zuidgevel	13,50	24,7	19,7	19,7	29,7	
05_12_A	Zuidgevel	10,50	20,8	15,6	15,6	25,6	
05_12_A	Zuidgevel	1,50	16,3	10,8	10,8	20,8	
05_12_B	Zuidgevel	4,50	18,4	13,0	13,0	23,0	
05_12_C	Zuidgevel	7,50	19,5	14,1	14,1	24,1	
05_13_A	Zuidgevel	16,50	23,2	18,1	18,1	28,1	
05_13_A	Zuidgevel	13,50	19,9	14,6	14,6	24,6	
05_13_A	Zuidgevel	10,50	19,4	14,1	14,1	24,1	
05_13_A	Zuidgevel	1,50	14,5	8,8	8,8	18,8	
05_13_B	Zuidgevel	4,50	15,6	9,7	9,7	19,7	
05_13_C	Zuidgevel	7,50	18,2	12,7	12,7	22,7	
05_14_A	Zuidgevel	16,50	23,4	18,4	18,4	28,4	
05_14_A	Zuidgevel	13,50	19,7	14,4	14,4	24,4	
05_14_A	Zuidgevel	10,50	18,8	13,5	13,5	23,5	
05_14_A	Zuidgevel	1,50	12,6	6,7	6,7	16,7	
05_14_B	Zuidgevel	4,50	14,4	8,6	8,6	18,6	
05_14_C	Zuidgevel	7,50	17,1	11,6	11,6	21,6	
05_15_A	Zuidgevel	10,50	18,5	13,2	13,2	23,2	
05_15_A	Zuidgevel	1,50	12,4	6,1	6,1	16,1	
05_15_B	Zuidgevel	4,50	14,4	8,2	8,2	18,2	
05_15_C	Zuidgevel	7,50	16,6	10,6	10,6	20,6	
06_01_A	Oostgevel	6,00	10,5	3,9	3,9	13,9	
06_01_B	Oostgevel	9,50	12,1	5,6	5,6	15,6	
06_01_C	Oostgevel	13,00	12,7	6,9	6,9	16,9	
06_01_D	Oostgevel	16,50	13,9	8,5	8,5	18,5	
06_02_A	Oostgevel	6,00	8,6	1,7	1,7	11,7	
06_02_B	Oostgevel	9,50	10,0	3,4	3,4	13,4	
06_02_C	Oostgevel	13,00	11,1	5,0	5,0	15,0	
06_02_D	Oostgevel	16,50	12,7	7,0	7,0	17,0	
06_03_A	Oostgevel	6,00	14,1	8,7	8,7	18,7	
06_03_B	Oostgevel	9,50	15,9	10,6	10,6	20,6	
06_03_C	Oostgevel	13,00	11,2	4,3	4,3	14,3	
06_03_D	Oostgevel	16,50	12,2	6,4	6,4	16,4	
06_04_A	Oostgevel	6,00	11,5	5,6	5,6	15,6	
06_04_B	Oostgevel	9,50	13,6	7,9	7,9	17,9	
06_04_C	Oostgevel	13,00	11,2	4,3	4,3	14,3	
06_04_D	Oostgevel	16,50	14,0	8,6	8,6	18,6	
06_05_A	Noordgevel	6,00	6,2	-0,2	-0,2	9,9	
06_05_B	Noordgevel	9,50	9,2	3,3	3,3	13,3	
06_05_C	Noordgevel	13,00	12,9	7,3	7,3	17,3	
06_05_D	Noordgevel	16,50	14,3	9,1	9,1	19,1	
06_06_A	Noordgevel	6,00	6,9	0,1	0,1	10,1	
06_06_B	Noordgevel	9,50	12,1	6,6	6,6	16,6	
06_06_C	Noordgevel	13,00	13,5	8,2	8,2	18,2	
06_06_D	Noordgevel	16,50	15,9	10,8	10,8	20,8	
06_07_A	Westgevel	6,00	13,0	7,4	7,4	17,4	
06_07_B	Westgevel	9,50	16,6	11,3	11,3	21,3	
06_07_C	Westgevel	13,00	21,7	16,8	16,8	26,8	
06_07_D	Westgevel	16,50	22,6	17,6	17,6	27,6	
06_08_A	Westgevel	6,00	14,5	9,0	9,0	19,0	
06_08_B	Westgevel	9,50	21,3	16,4	16,4	26,4	
06_08_C	Westgevel	13,00	19,0	13,9	13,9	23,9	
06_08_D	Westgevel	16,50	23,2	18,3	18,3	28,3	
06_09_A	Westgevel	6,00	17,7	12,4	12,4	22,4	
06_09_B	Westgevel	9,50	18,0	12,5	12,5	22,5	
06_09_C	Westgevel	13,00	19,9	14,6	14,6	24,6	
06_09_D	Westgevel	16,50	24,7	19,7	19,7	29,7	
06_10_A	Westgevel	6,00	14,7	8,7	8,7	18,7	
06_10_B	Westgevel	9,50	19,0	13,6	13,6	23,6	
06_10_C	Westgevel	13,00	22,5	17,4	17,4	27,4	
06_10_D	Westgevel	16,50	24,4	19,4	19,4	29,4	
06_11_A	Zuidgevel	6,00	13,9	7,9	7,9	17,9	
06_11_B	Zuidgevel	9,50	17,2	11,4	11,4	21,4	
06_11_C	Zuidgevel	13,00	19,7	14,3	14,3	24,3	
06_11_D	Zuidgevel	16,50	28,5	23,6	23,6	33,6	
06_12_A	Zuidgevel	6,00	13,6	7,4	7,4	17,4	
06_12_B	Zuidgevel	9,50	16,5	10,6	10,6	20,6	
06_12_C	Zuidgevel	13,00	19,1	13,8	13,8	23,8	
06_12_D	Zuidgevel	16,50	28,1	23,2	23,2	33,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Leveren goederen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_01_A	Noordwestgevel	41,50	43,0	38,0	38,0	48,0
01_01_A	Noordwestgevel	23,50	40,8	35,6	35,6	45,6
01_01_A	Noordwestgevel	5,50	28,4	19,8	19,8	29,8
01_01_B	Noordwestgevel	44,50	42,9	37,9	37,9	47,9
01_01_B	Noordwestgevel	26,50	41,3	36,1	36,1	46,1
01_01_B	Noordwestgevel	8,50	35,2	29,9	29,9	39,9
01_01_C	Noordwestgevel	47,50	41,6	36,6	36,6	46,6
01_01_C	Noordwestgevel	29,50	42,0	36,8	36,8	46,8
01_01_C	Noordwestgevel	11,50	35,7	30,5	30,5	40,5
01_01_D	Noordwestgevel	50,50	39,9	34,8	34,8	44,8
01_01_D	Noordwestgevel	32,50	41,7	36,5	36,5	46,5
01_01_D	Noordwestgevel	14,50	37,4	32,2	32,2	42,2
01_01_E	Noordwestgevel	35,50	42,1	37,0	37,0	47,0
01_01_E	Noordwestgevel	17,50	38,5	33,1	33,1	43,1
01_01_F	Noordwestgevel	38,50	42,2	37,0	37,0	47,0
01_01_F	Noordwestgevel	20,50	39,6	34,3	34,3	44,3
01_02_A	Zuidwestgevel	41,50	42,7	37,8	37,8	47,8
01_02_A	Zuidwestgevel	23,50	40,7	35,8	35,8	45,8
01_02_A	Zuidwestgevel	5,50	34,1	29,2	29,2	39,2
01_02_B	Zuidwestgevel	44,50	42,6	37,8	37,8	47,8
01_02_B	Zuidwestgevel	26,50	41,3	36,4	36,4	46,4
01_02_B	Zuidwestgevel	8,50	35,6	30,8	30,8	40,8
01_02_C	Zuidwestgevel	47,50	41,6	36,7	36,7	46,7
01_02_C	Zuidwestgevel	29,50	41,7	36,9	36,9	46,9
01_02_C	Zuidwestgevel	11,50	36,2	31,4	31,4	41,4
01_02_D	Zuidwestgevel	50,50	40,3	35,5	35,5	45,5
01_02_D	Zuidwestgevel	32,50	41,6	36,8	36,8	46,8
01_02_D	Zuidwestgevel	14,50	37,7	32,9	32,9	42,9
01_02_E	Zuidwestgevel	35,50	42,6	37,8	37,8	47,8
01_02_E	Zuidwestgevel	17,50	38,5	33,7	33,7	43,7
01_02_F	Zuidwestgevel	38,50	42,7	37,9	37,9	47,9
01_02_F	Zuidwestgevel	20,50	39,5	34,7	34,7	44,7
01_03_A	Zuidwestgevel	50,50	22,2	17,4	17,4	27,4
01_03_A	Zuidwestgevel	41,50	38,6	33,8	33,8	43,8
01_03_A	Zuidwestgevel	23,50	37,1	32,3	32,3	42,3
01_03_A	Zuidwestgevel	5,50	30,4	25,6	25,6	35,6
01_03_B	Zuidwestgevel	44,50	38,7	33,8	33,8	43,8
01_03_B	Zuidwestgevel	26,50	37,6	32,8	32,8	42,8
01_03_B	Zuidwestgevel	8,50	32,5	27,7	27,7	37,7
01_03_C	Zuidwestgevel	47,50	37,1	32,2	32,2	42,2
01_03_C	Zuidwestgevel	29,50	38,0	33,2	33,2	43,2
01_03_C	Zuidwestgevel	11,50	33,9	29,1	29,1	39,1
01_03_D	Zuidwestgevel	32,50	38,5	33,7	33,7	43,7
01_03_D	Zuidwestgevel	14,50	34,5	29,7	29,7	39,7
01_03_E	Zuidwestgevel	35,50	37,7	32,9	32,9	42,9
01_03_E	Zuidwestgevel	17,50	35,2	30,4	30,4	40,4
01_03_F	Zuidwestgevel	38,50	38,6	33,7	33,7	43,7
01_03_F	Zuidwestgevel	20,50	36,2	31,4	31,4	41,4
01_04_A	Zuidoostgevel	41,50	14,9	9,5	9,5	19,5
01_04_A	Zuidoostgevel	5,50	13,8	7,9	7,9	17,9
01_04_A	Zuidoostgevel	23,50	15,2	9,7	9,7	19,7
01_04_B	Zuidoostgevel	44,50	14,8	9,5	9,5	19,5
01_04_B	Zuidoostgevel	8,50	15,2	9,5	9,5	19,5
01_04_B	Zuidoostgevel	26,50	15,2	9,7	9,7	19,7
01_04_C	Zuidoostgevel	47,50	14,8	9,4	9,4	19,4
01_04_C	Zuidoostgevel	11,50	17,5	12,2	12,2	22,2
01_04_C	Zuidoostgevel	29,50	15,1	9,7	9,7	19,7
01_04_D	Zuidoostgevel	50,50	14,7	9,4	9,4	19,4
01_04_D	Zuidoostgevel	14,50	17,4	12,1	12,1	22,1
01_04_D	Zuidoostgevel	32,50	15,1	9,6	9,6	19,6
01_04_E	Zuidoostgevel	17,50	17,3	12,1	12,1	22,1
01_04_E	Zuidoostgevel	35,50	15,1	9,6	9,6	19,6
01_04_F	Zuidoostgevel	20,50	17,3	12,1	12,1	22,1
01_04_F	Zuidoostgevel	38,50	15,0	9,6	9,6	19,6
01_05_A	Zuidoostgevel	41,50	15,3	9,9	9,9	19,9
01_05_A	Zuidoostgevel	23,50	15,9	10,1	10,1	20,1
01_05_A	Zuidoostgevel	5,50	14,8	8,7	8,7	18,7
01_05_B	Zuidoostgevel	44,50	15,3	9,9	9,9	19,9
01_05_B	Zuidoostgevel	26,50	15,9	10,1	10,1	20,1
01_05_B	Zuidoostgevel	8,50	16,2	10,4	10,4	20,4
01_05_C	Zuidoostgevel	47,50	15,2	9,8	9,8	19,8
01_05_C	Zuidoostgevel	29,50	15,6	10,1	10,1	20,1
01_05_C	Zuidoostgevel	11,50	18,2	12,8	12,8	22,8
01_05_D	Zuidoostgevel	50,50	15,2	9,8	9,8	19,8
01_05_D	Zuidoostgevel	32,50	15,5	10,0	10,0	20,0
01_05_D	Zuidoostgevel	14,50	18,2	12,8	12,8	22,8
01_05_E	Zuidoostgevel	35,50	15,5	10,0	10,0	20,0
01_05_E	Zuidoostgevel	17,50	17,9	12,5	12,5	22,5
01_05_F	Zuidoostgevel	38,50	15,4	10,0	10,0	20,0
01_05_F	Zuidoostgevel	20,50	17,9	12,5	12,5	22,5
01_06_A	Noordoostgevel	41,50	39,8	34,4	34,4	44,4
01_06_A	Noordoostgevel	5,50	32,6	25,7	25,7	35,7
01_06_A	Noordoostgevel	23,50	38,3	32,9	32,9	42,9
01_06_B	Noordoostgevel	44,50	38,4	32,9	32,9	42,9
01_06_B	Noordoostgevel	8,50	33,9	27,7	27,7	37,7
01_06_B	Noordoostgevel	26,50	38,8	33,5	33,5	43,5
01_06_C	Noordoostgevel	47,50	36,1	30,4	30,4	40,4
01_06_C	Noordoostgevel	11,50	35,2	29,5	29,5	39,5
01_06_C	Noordoostgevel	29,50	39,2	33,9	33,9	43,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Leveren goederen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_06_D	Noordoostgevel	50,50	35,7	30,3	30,3	40,3
01_06_D	Noordoostgevel	14,50	35,8	30,1	30,1	40,1
01_06_D	Noordoostgevel	32,50	39,8	34,5	34,5	44,5
01_06_E	Noordoostgevel	17,50	36,4	30,9	30,9	40,9
01_06_E	Noordoostgevel	35,50	39,3	33,7	33,7	43,7
01_06_F	Noordoostgevel	20,50	37,4	31,9	31,9	41,9
01_06_F	Noordoostgevel	38,50	39,8	34,4	34,4	44,4
01_07_A	Noordoostgevel	50,50	29,2	24,3	24,3	34,3
01_07_A	Noordoostgevel	47,50	31,6	26,7	26,7	36,7
01_07_A	Noordoostgevel	41,50	40,1	34,7	34,7	44,7
01_07_A	Noordoostgevel	23,50	39,5	33,7	33,7	43,7
01_07_A	Noordoostgevel	5,50	39,4	33,7	33,7	43,7
01_07_B	Noordoostgevel	44,50	37,8	32,1	32,1	42,1
01_07_B	Noordoostgevel	26,50	39,9	34,3	34,3	44,3
01_07_B	Noordoostgevel	8,50	35,4	27,9	27,9	37,9
01_07_C	Noordoostgevel	29,50	40,4	34,9	34,9	44,9
01_07_C	Noordoostgevel	11,50	35,6	28,5	28,5	38,5
01_07_D	Noordoostgevel	32,50	39,5	33,7	33,7	43,7
01_07_D	Noordoostgevel	14,50	36,9	30,6	30,6	40,6
01_07_E	Noordoostgevel	35,50	40,2	34,6	34,6	44,6
01_07_E	Noordoostgevel	17,50	37,5	31,4	31,4	41,4
01_07_F	Noordoostgevel	38,50	40,2	34,7	34,7	44,7
01_07_F	Noordoostgevel	20,50	38,5	32,5	32,5	42,5
02_01_A	Zuidoostgevel	23,50	23,1	18,0	18,0	28,0
02_01_A	Zuidoostgevel	5,50	21,1	15,6	15,6	25,6
02_01_B	Zuidoostgevel	8,50	22,5	17,3	17,3	27,3
02_01_C	Zuidoostgevel	11,50	22,9	17,7	17,7	27,7
02_01_D	Zuidoostgevel	14,50	22,2	17,0	17,0	27,0
02_01_E	Zuidoostgevel	17,50	21,7	16,4	16,4	26,4
02_01_F	Zuidoostgevel	20,50	22,1	16,9	16,9	26,9
02_02_A	Noordoostgevel	26,50	21,9	16,6	16,6	26,6
02_02_A	Zuidoostgevel	23,50	21,3	15,9	15,9	25,9
02_02_A	Zuidoostgevel	20,50	20,2	14,6	14,6	24,6
02_02_A	Zuidoostgevel	17,50	19,4	13,7	13,7	23,7
02_02_A	Zuidoostgevel	14,50	19,1	13,4	13,4	23,4
02_02_A	Zuidoostgevel	17,50	17,3	11,1	11,1	21,1
02_02_A	Zuidoostgevel	5,50	13,9	5,7	5,7	15,7
02_02_B	Zuidoostgevel	20,50	19,7	14,2	14,2	24,2
02_02_B	Zuidoostgevel	8,50	15,1	7,7	7,7	17,7
02_02_C	Zuidoostgevel	11,50	16,9	10,7	10,7	20,7
02_02_D	Zuidoostgevel	14,50	18,7	13,0	13,0	23,0
02_03_A	Noordoostgevel	5,50	20,3	14,8	14,8	24,8
02_03_A	Noordoostgevel	26,50	25,5	20,4	20,4	30,4
02_03_A	Noordoostgevel	23,50	21,2	15,9	15,9	25,9
02_03_A	Noordoostgevel	20,50	19,7	14,1	14,1	24,1
02_03_A	Noordoostgevel	17,50	18,9	13,1	13,1	23,1
02_03_A	Noordoostgevel	14,50	20,8	15,5	15,5	25,5
02_03_B	Noordoostgevel	8,50	21,8	16,5	16,5	26,5
02_03_C	Noordoostgevel	11,50	23,3	18,2	18,2	28,2
02_03_D	Noordoostgevel	14,50	26,2	21,2	21,2	31,2
02_04_A	Noordoostgevel	23,50	34,3	29,5	29,5	39,5
02_04_A	Noordoostgevel	5,50	25,5	20,4	20,4	30,4
02_04_B	Noordoostgevel	8,50	28,5	23,6	23,6	33,6
02_04_C	Noordoostgevel	11,50	27,5	22,6	22,6	32,6
02_04_D	Noordoostgevel	14,50	29,9	25,1	25,1	35,1
02_04_E	Noordoostgevel	17,50	28,1	23,2	23,2	33,2
02_04_F	Noordoostgevel	20,50	23,8	18,7	18,7	28,7
02_05_A	Noordwestgevel	5,50	28,0	18,5	18,5	28,5
02_05_A	Noordwestgevel	17,50	26,6	19,4	19,4	29,4
02_05_A	Noordwestgevel	20,50	30,0	23,7	23,7	33,7
02_05_A	Noordwestgevel	23,50	37,1	32,2	32,2	42,2
02_05_A	Noordwestgevel	26,50	37,3	32,4	32,4	42,4
02_05_B	Noordwestgevel	8,50	28,0	18,7	18,7	28,7
02_05_C	Noordwestgevel	11,50	27,2	17,2	17,2	27,2
02_05_D	Noordwestgevel	14,50	26,7	16,8	16,8	26,8
02_06_A	Noordwestgevel	5,50	36,9	26,8	26,8	36,9
02_06_A	Noordwestgevel	17,50	32,6	22,7	22,7	32,7
02_06_A	Noordwestgevel	20,50	35,2	27,3	27,3	37,3
02_06_A	Noordwestgevel	23,50	37,8	32,5	32,5	42,5
02_06_A	Noordwestgevel	26,50	37,8	32,6	32,6	42,6
02_06_B	Noordwestgevel	8,50	36,8	27,2	27,2	37,2
02_06_C	Noordwestgevel	11,50	35,1	24,9	24,9	35,1
02_06_D	Noordwestgevel	14,50	34,2	23,9	23,9	34,2
02_07_A	Zuidwestgevel	23,50	38,6	33,1	33,1	43,1
02_07_A	Zuidwestgevel	5,50	37,9	29,7	29,7	39,7
02_07_B	Zuidwestgevel	8,50	38,5	31,2	31,2	41,2
02_07_C	Zuidwestgevel	11,50	38,1	31,2	31,2	41,2
02_07_D	Zuidwestgevel	14,50	38,4	32,1	32,1	42,1
02_07_E	Zuidwestgevel	17,50	39,0	33,0	33,0	43,0
02_07_F	Zuidwestgevel	20,50	39,1	33,3	33,3	43,3
02_08_A	Zuidwestgevel	23,50	38,5	33,1	33,1	43,1
02_08_A	Zuidwestgevel	5,50	36,7	29,1	29,1	39,1
02_08_B	Zuidwestgevel	8,50	37,8	31,2	31,2	41,2
02_08_C	Zuidwestgevel	11,50	38,1	31,9	31,9	41,9
02_08_D	Zuidwestgevel	14,50	38,1	32,1	32,1	42,1
02_08_E	Zuidwestgevel	17,50	38,8	33,0	33,0	43,0
02_08_F	Zuidwestgevel	20,50	39,0	33,4	33,4	43,4
03_01_A	Zuidoostgevel	7,32	32,9	24,0	24,0	34,0
03_01_B	Zuidoostgevel	11,11	32,3	22,9	22,9	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Leveren goederen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
	03_01_C	Zuidoostgevel	14,95	32,5	23,8	23,8	33,8
	03_01_D	Zuidoostgevel	18,59	33,3	26,5	26,5	36,5
	03_02_A	Zuidoostgevel	7,32	29,9	20,0	20,0	30,0
	03_02_B	Zuidoostgevel	11,11	29,8	19,9	19,9	29,9
	03_02_C	Zuidoostgevel	14,95	29,7	20,6	20,6	30,6
	03_02_D	Zuidoostgevel	18,59	28,8	20,9	20,9	30,9
	03_03_A	Zuidoostgevel	7,32	26,0	19,9	19,9	29,9
	03_03_B	Zuidoostgevel	11,11	26,1	20,2	20,2	30,2
	03_03_C	Zuidoostgevel	14,95	26,2	20,6	20,6	30,6
	03_03_D	Zuidoostgevel	18,59	26,5	21,0	21,0	31,0
	03_04_A	Zuidoostgevel	7,32	20,3	13,1	13,1	23,1
	03_04_B	Zuidoostgevel	11,11	20,0	13,0	13,0	23,0
	03_04_C	Zuidoostgevel	14,95	19,9	13,2	13,2	23,2
	03_04_D	Zuidoostgevel	18,59	19,6	13,1	13,1	23,1
	03_05_A	Zuidoostgevel	7,32	18,9	12,5	12,5	22,5
	03_05_B	Zuidoostgevel	11,11	18,4	12,1	12,1	22,1
	03_05_C	Zuidoostgevel	14,95	18,4	12,5	12,5	22,5
	03_05_D	Zuidoostgevel	18,59	18,5	12,7	12,7	22,7
	03_06_A	Noordoostgevel	7,32	26,5	21,2	21,2	31,2
	03_06_B	Noordoostgevel	11,11	29,2	24,1	24,1	34,1
	03_06_C	Noordoostgevel	14,95	29,4	24,2	24,2	34,2
	03_06_D	Noordoostgevel	18,59	29,4	24,1	24,1	34,1
	03_07_C	Noordwestgevel	14,95	35,0	28,0	28,0	38,0
	03_07_D	Noordwestgevel	18,59	37,6	31,8	31,8	41,8
	03_08_C	Noordwestgevel	14,95	36,2	28,3	28,3	38,3
	03_08_D	Noordwestgevel	18,59	38,5	32,4	32,4	42,4
	03_09_C	Noordwestgevel	14,95	37,0	29,0	29,0	39,0
	03_09_D	Noordwestgevel	18,59	39,1	33,0	33,0	43,0
	03_10_C	Noordwestgevel	14,95	33,8	17,1	17,1	33,8
	03_10_D	Noordwestgevel	18,59	32,8	18,1	18,1	32,8
	03_11_C	Noordwestgevel	14,95	40,1	30,6	30,6	40,6
	03_11_D	Noordwestgevel	18,59	41,4	34,3	34,3	44,3
	03_12_C	Zuidwestgevel	14,95	39,2	30,2	30,2	40,2
	03_12_D	Zuidwestgevel	18,59	40,8	34,0	34,0	44,0
	04_01_A	Zuidoostgevel	1,50	17,4	11,9	11,9	21,9
	04_01_B	Zuidoostgevel	4,50	17,7	11,8	11,8	21,8
	04_01_C	Zuidoostgevel	7,50	19,6	14,1	14,1	24,1
	04_01_D	Zuidoostgevel	10,50	20,8	15,6	15,6	25,6
	04_02_A	Zuidoostgevel	19,50	23,2	18,2	18,2	28,2
	04_02_A	Zuidoostgevel	1,50	14,5	8,6	8,6	18,6
	04_02_B	Zuidoostgevel	4,50	13,5	6,7	6,7	16,7
	04_02_C	Zuidoostgevel	7,50	16,3	10,2	10,2	20,2
	04_02_D	Zuidoostgevel	10,50	16,9	11,0	11,0	21,0
	04_02_E	Zuidoostgevel	13,50	17,1	11,4	11,4	21,4
	04_02_F	Zuidoostgevel	16,50	22,5	17,5	17,5	27,5
	04_03_A	Zuidoostgevel	19,50	20,0	15,0	15,0	25,0
	04_03_A	Zuidoostgevel	1,50	14,7	9,1	9,1	19,1
	04_03_B	Zuidoostgevel	4,50	11,5	4,5	4,5	14,5
	04_03_C	Zuidoostgevel	7,50	13,9	7,4	7,4	17,4
	04_03_D	Zuidoostgevel	10,50	14,9	8,7	8,7	18,7
	04_03_E	Zuidoostgevel	13,50	15,0	9,2	9,2	19,2
	04_03_F	Zuidoostgevel	16,50	18,9	13,7	13,7	23,7
	04_04_A	Zuidoostgevel	1,50	15,1	9,8	9,8	19,8
	04_04_B	Zuidoostgevel	4,50	10,1	3,1	3,1	13,1
	04_04_C	Zuidoostgevel	7,50	12,0	5,2	5,2	15,2
	04_04_D	Zuidoostgevel	10,50	14,7	9,1	9,1	19,1
	04_05_A	Noordgevel	1,50	16,0	10,9	10,9	20,9
	04_05_A	Noordgevel	10,50	21,9	16,9	16,9	26,9
	04_05_A	Noordgevel	13,50	21,1	16,0	16,0	26,0
	04_05_A	Noordgevel	16,50	20,3	15,1	15,1	25,1
	04_05_A	Noordgevel	19,50	18,3	12,5	12,5	22,5
	04_05_B	Noordgevel	4,50	17,6	12,5	12,5	22,5
	04_05_C	Noordgevel	7,50	19,9	14,9	14,9	24,9
	04_06_A	Noordgevel	16,50	19,6	14,0	14,0	24,0
	04_06_A	Noordgevel	13,50	21,9	16,6	16,6	26,6
	04_06_A	Noordgevel	10,50	22,6	17,4	17,4	27,4
	04_06_A	Noordgevel	1,50	17,5	12,0	12,0	22,0
	04_06_B	Noordgevel	4,50	19,3	13,9	13,9	23,9
	04_06_C	Noordgevel	7,50	21,6	16,3	16,3	26,3
	04_07_A	Noordgevel	16,50	22,0	16,6	16,6	26,6
	04_07_A	Noordgevel	13,50	21,8	16,4	16,4	26,4
	04_07_A	Noordgevel	10,50	22,8	17,6	17,6	27,6
	04_07_A	Noordgevel	1,50	18,1	12,6	12,6	22,6
	04_07_B	Noordgevel	4,50	19,9	14,5	14,5	24,5
	04_07_C	Noordgevel	7,50	22,4	17,2	17,2	27,2
	04_08_A	Noordgevel	19,50	22,0	16,4	16,4	26,4
	04_08_A	Noordgevel	16,50	19,2	13,0	13,0	23,0
	04_08_A	Noordgevel	13,50	18,6	12,3	12,3	22,3
	04_08_A	Noordgevel	10,50	18,4	11,9	11,9	21,9
	04_08_A	Noordgevel	1,50	23,3	18,4	18,4	28,4
	04_08_B	Noordgevel	4,50	24,6	19,6	19,6	29,6
	04_08_C	Noordgevel	7,50	26,6	21,6	21,6	31,6
	04_09_A	Noordgevel	22,50	21,3	15,7	15,7	25,7
	04_09_A	Noordgevel	19,50	22,3	17,0	17,0	27,0
	04_09_A	Noordgevel	16,50	20,1	14,3	14,3	24,3
	04_09_A	Noordgevel	13,50	19,9	13,9	13,9	23,9
	04_09_A	Noordgevel	10,50	19,7	13,6	13,6	23,6
	04_09_A	Noordgevel	1,50	25,7	20,8	20,8	30,8
	04_09_B	Noordgevel	4,50	26,8	21,9	21,9	31,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
Laeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Leveren goederen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
	04_09_C	Noordgevel	7,50	26,2	21,2	21,2	31,2
	04_10_A	Noordwestgevel	16,50	30,2	25,3	25,3	35,3
	04_10_A	Noordwestgevel	13,50	28,4	23,5	23,5	33,5
	04_10_A	Noordwestgevel	1,50	24,9	19,9	19,9	29,9
	04_10_B	Noordwestgevel	4,50	26,5	21,5	21,5	31,5
	04_10_C	Noordwestgevel	7,50	28,3	23,4	23,4	33,4
	04_10_D	Noordwestgevel	10,50	30,2	25,3	25,3	35,3
	04_11_A	Noordwestgevel	19,50	37,2	32,4	32,4	42,4
	04_11_A	Noordwestgevel	1,50	32,3	27,4	27,4	37,4
	04_11_B	Noordwestgevel	22,50	38,4	33,5	33,5	43,5
	04_11_B	Noordwestgevel	4,50	35,4	30,6	30,6	40,6
	04_11_C	Noordwestgevel	7,50	35,6	30,8	30,8	40,8
	04_11_D	Noordwestgevel	10,50	35,7	30,9	30,9	40,9
	04_11_E	Noordwestgevel	13,50	35,4	30,6	30,6	40,6
	04_11_F	Noordwestgevel	16,50	34,4	29,6	29,6	39,6
	04_12_A	Zuidwestgevel	1,50	37,0	25,0	25,0	37,0
	04_12_B	Zuidwestgevel	4,50	42,6	36,2	36,2	46,2
	04_12_C	Zuidwestgevel	7,50	43,4	36,8	36,8	46,8
	04_13_A	Zuidwestgevel	16,50	40,8	33,9	33,9	43,9
	04_13_B	Zuidwestgevel	19,50	41,5	35,1	35,1	45,1
	04_13_E	Zuidwestgevel	13,50	38,6	30,9	30,9	40,9
	04_14_A	Zuidoostgevel	22,50	30,8	25,3	25,3	35,3
	04_14_A	Zuidoostgevel	19,50	32,7	27,4	27,4	37,4
	04_14_A	Zuidoostgevel	16,50	31,8	26,5	26,5	36,5
	04_14_A	Zuidoostgevel	13,50	31,8	25,6	25,6	35,6
	04_14_A	Zuidoostgevel	10,50	31,0	25,0	25,0	35,0
	04_14_A	Zuidoostgevel	1,50	30,2	21,0	21,0	31,0
	04_14_B	Zuidoostgevel	4,50	32,1	23,8	23,8	33,8
	04_14_C	Zuidoostgevel	7,50	32,7	25,2	25,2	35,2
	04_15_A	Zuidoostgevel	1,50	26,3	11,4	11,4	26,3
	04_15_B	Zuidoostgevel	4,50	30,5	22,6	22,6	32,6
	04_15_C	Zuidoostgevel	7,50	31,7	24,5	24,5	34,5
	04_16_A	Zuidwestgevel	10,50	27,8	20,7	20,7	30,7
	04_16_A	Zuidwestgevel	19,50	32,6	26,6	26,6	36,6
	04_16_A	Zuidwestgevel	16,50	32,4	26,3	26,3	36,3
	04_16_A	Zuidwestgevel	13,50	33,6	27,7	27,7	37,7
	04_16_A	Zuidwestgevel	1,50	21,1	8,0	8,0	21,1
	04_16_B	Zuidwestgevel	4,50	23,7	12,0	12,0	23,7
	04_16_C	Zuidwestgevel	7,50	24,9	15,2	15,2	25,2
	04_17_A	Zuidwestgevel	19,50	34,5	29,7	29,7	39,7
	04_17_A	Zuidwestgevel	16,50	32,6	27,7	27,7	37,7
	04_17_A	Zuidwestgevel	13,50	24,1	18,9	18,9	28,9
	04_17_A	Zuidwestgevel	10,50	21,9	16,5	16,5	26,5
	04_17_A	Zuidwestgevel	1,50	18,5	12,8	12,8	22,8
	04_17_B	Zuidwestgevel	4,50	19,6	13,8	13,8	23,8
	04_17_C	Zuidwestgevel	7,50	21,1	15,6	15,6	25,6
	05_01_A	Noordgevel	16,50	17,0	11,9	11,9	21,9
	05_01_A	Oostgevel	16,50	27,0	22,2	22,2	32,2
	05_01_A	Oostgevel	13,50	22,1	17,2	17,2	27,2
	05_01_A	Oostgevel	10,50	20,5	15,5	15,5	25,5
	05_01_A	Oostgevel	1,50	13,9	8,5	8,5	18,5
	05_01_B	Oostgevel	4,50	14,5	9,1	9,1	19,1
	05_01_C	Oostgevel	7,50	17,5	12,3	12,3	22,3
	05_02_A	Oostgevel	13,50	21,1	16,1	16,1	26,1
	05_02_A	Oostgevel	16,50	21,9	17,0	17,0	27,0
	05_02_A	Oostgevel	10,50	19,4	14,3	14,3	24,3
	05_02_A	Oostgevel	1,50	13,3	8,0	8,0	18,0
	05_02_B	Oostgevel	4,50	14,3	9,0	9,0	19,0
	05_02_C	Oostgevel	7,50	17,6	12,5	12,5	22,5
	05_03_A	Oostgevel	13,50	20,2	15,2	15,2	25,2
	05_03_A	Oostgevel	10,50	18,3	13,2	13,2	23,2
	05_03_A	Oostgevel	1,50	13,6	8,3	8,3	18,3
	05_03_B	Oostgevel	4,50	15,5	10,3	10,3	20,3
	05_03_C	Oostgevel	7,50	19,2	14,2	14,2	24,2
	05_04_A	Oostgevel	1,50	12,4	7,0	7,0	17,0
	05_04_B	Oostgevel	4,50	13,3	8,0	8,0	18,0
	05_04_C	Oostgevel	7,50	15,2	10,0	10,0	20,0
	05_05_A	Noordgevel	13,50	14,8	9,5	9,5	19,5
	05_05_A	Noordgevel	10,50	14,1	8,8	8,8	18,8
	05_05_A	Noordgevel	1,50	10,0	4,0	4,0	14,0
	05_05_B	Noordgevel	4,50	20,5	15,7	15,7	25,7
	05_05_C	Noordgevel	7,50	12,9	7,3	7,3	17,3
	05_06_A	Noordgevel	13,50	15,2	9,9	9,9	19,9
	05_06_A	Noordgevel	10,50	15,2	9,9	9,9	19,9
	05_06_A	Noordgevel	1,50	11,3	5,4	5,4	15,4
	05_06_B	Noordgevel	4,50	22,4	17,5	17,5	27,5
	05_06_C	Noordgevel	7,50	14,0	8,6	8,6	18,6
	05_07_A	Westgevel	13,50	26,3	21,5	21,5	31,5
	05_07_A	Westgevel	1,50	11,9	5,9	5,9	15,9
	05_07_B	Westgevel	4,50	13,5	7,8	7,8	17,8
	05_07_C	Westgevel	7,50	15,5	10,1	10,1	20,1
	05_07_D	Westgevel	10,50	17,4	12,1	12,1	22,1
	05_08_A	Noordgevel	16,50	17,7	12,6	12,6	22,6
	05_08_A	Noordgevel	1,50	8,8	1,7	1,7	11,7
	05_08_B	Noordgevel	4,50	9,4	2,2	2,2	12,2
	05_08_C	Noordgevel	7,50	11,5	4,7	4,7	14,7
	05_08_D	Noordgevel	10,50	14,3	8,3	8,3	18,3
	05_08_E	Noordgevel	13,50	16,0	10,4	10,4	20,4
	05_09_A	Noordgevel	16,50	20,7	15,7	15,7	25,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Leveren goederen
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_09_A	05_09	Noordgevel	1,50	23,0	18,2	18,2	28,2
05_09_B		Noordgevel	4,50	23,6	18,7	18,7	28,7
05_09_C		Noordgevel	7,50	25,6	20,8	20,8	30,8
05_09_D		Noordgevel	10,50	26,7	21,9	21,9	31,9
05_09_E		Noordgevel	13,50	27,3	22,5	22,5	32,5
05_10_A	05_10	Westgevel	16,50	26,0	21,1	21,1	31,1
05_10_A		Westgevel	1,50	24,5	19,6	19,6	29,6
05_10_B		Westgevel	4,50	22,5	17,5	17,5	27,5
05_10_C		Westgevel	7,50	25,8	20,9	20,9	30,9
05_10_D		Westgevel	10,50	26,4	21,5	21,5	31,5
05_10_E	05_10	Westgevel	13,50	23,8	18,8	18,8	28,8
05_11_A		Westgevel	1,50	21,7	16,7	16,7	26,7
05_11_A		Zuidgevel	16,50	29,4	24,5	24,5	34,5
05_11_A		Zuidgevel	13,50	21,8	16,6	16,6	26,6
05_11_B		Westgevel	4,50	25,0	20,1	20,1	30,1
05_11_C	05_11	Westgevel	7,50	27,4	22,5	22,5	32,5
05_11_D		Westgevel	10,50	27,9	23,0	23,0	33,0
05_12_A		Zuidgevel	16,50	28,9	24,1	24,1	34,1
05_12_A		Zuidgevel	13,50	24,6	19,7	19,7	29,7
05_12_A		Zuidgevel	10,50	20,7	15,6	15,6	25,6
05_12_A	05_12	Zuidgevel	1,50	16,2	10,8	10,8	20,8
05_12_B		Zuidgevel	4,50	18,2	13,0	13,0	23,0
05_12_C		Zuidgevel	7,50	19,4	14,1	14,1	24,1
05_13_A		Zuidgevel	16,50	23,2	18,1	18,1	28,1
05_13_A		Zuidgevel	13,50	19,9	14,6	14,6	24,6
05_13_A	05_13	Zuidgevel	10,50	19,4	14,1	14,1	24,1
05_13_A		Zuidgevel	1,50	14,5	8,8	8,8	18,8
05_13_B		Zuidgevel	4,50	15,5	9,7	9,7	19,7
05_13_C		Zuidgevel	7,50	18,1	12,7	12,7	22,7
05_14_A		Zuidgevel	16,50	23,5	18,4	18,4	28,4
05_14_A	05_14	Zuidgevel	13,50	19,7	14,4	14,4	24,4
05_14_A		Zuidgevel	10,50	18,8	13,5	13,5	23,5
05_14_A		Zuidgevel	1,50	12,9	6,7	6,7	16,7
05_14_B		Zuidgevel	4,50	14,4	8,6	8,6	18,6
05_14_C		Zuidgevel	7,50	17,1	11,6	11,6	21,6
05_15_A	05_15	Zuidgevel	10,50	18,5	13,2	13,2	23,2
05_15_A		Zuidgevel	1,50	12,3	6,1	6,1	16,1
05_15_B		Zuidgevel	4,50	14,1	8,2	8,2	18,2
05_15_C		Zuidgevel	7,50	16,3	10,6	10,6	20,6
06_01_A		Oostgevel	6,00	9,9	3,9	3,9	13,9
06_01_B	06_01	Oostgevel	9,50	11,5	5,6	5,6	15,6
06_01_C		Oostgevel	13,00	12,5	6,9	6,9	16,9
06_01_D		Oostgevel	16,50	13,8	8,5	8,5	18,5
06_02_A		Oostgevel	6,00	8,3	1,7	1,7	11,7
06_02_B		Oostgevel	9,50	9,7	3,4	3,4	13,4
06_02_C	06_02	Oostgevel	13,00	11,1	5,0	5,0	15,0
06_02_D		Oostgevel	16,50	12,6	7,0	7,0	17,0
06_03_A		Oostgevel	6,00	14,0	8,7	8,7	18,7
06_03_B		Oostgevel	9,50	15,9	10,6	10,6	20,6
06_03_C		Oostgevel	13,00	11,1	4,3	4,3	14,3
06_03_D	06_03	Oostgevel	16,50	12,0	6,4	6,4	16,4
06_04_A		Oostgevel	6,00	11,4	5,6	5,6	15,6
06_04_B		Oostgevel	9,50	13,4	7,9	7,9	17,9
06_04_C		Oostgevel	13,00	11,0	4,3	4,3	14,3
06_04_D		Oostgevel	16,50	13,9	8,6	8,6	18,6
06_05_A	06_05	Noordgevel	6,00	6,0	-0,2	-0,2	9,9
06_05_B		Noordgevel	9,50	9,0	3,3	3,3	13,3
06_05_C		Noordgevel	13,00	12,8	7,3	7,3	17,3
06_05_D		Noordgevel	16,50	14,3	9,1	9,1	19,1
06_06_A		Noordgevel	6,00	6,7	0,1	0,1	10,1
06_06_B	06_06	Noordgevel	9,50	12,0	6,6	6,6	16,6
06_06_C		Noordgevel	13,00	13,4	8,2	8,2	18,2
06_06_D		Noordgevel	16,50	15,9	10,8	10,8	20,8
06_07_A		Westgevel	6,00	12,7	7,4	7,4	17,4
06_07_B		Westgevel	9,50	16,5	11,3	11,3	21,3
06_07_C	06_07	Westgevel	13,00	21,7	16,8	16,8	26,8
06_07_D		Westgevel	16,50	22,5	17,6	17,6	27,6
06_08_A		Westgevel	6,00	14,3	9,0	9,0	19,0
06_08_B		Westgevel	9,50	21,3	16,4	16,4	26,4
06_08_C		Westgevel	13,00	18,9	13,9	13,9	23,9
06_08_D	06_08	Westgevel	16,50	23,2	18,3	18,3	28,3
06_09_A		Westgevel	6,00	17,6	12,4	12,4	22,4
06_09_B		Westgevel	9,50	17,8	12,5	12,5	22,5
06_09_C		Westgevel	13,00	19,7	14,6	14,6	24,6
06_09_D		Westgevel	16,50	24,6	19,7	19,7	29,7
06_10_A	06_10	Westgevel	6,00	14,4	8,7	8,7	18,7
06_10_B		Westgevel	9,50	18,9	13,6	13,6	23,6
06_10_C		Westgevel	13,00	22,4	17,4	17,4	27,4
06_10_D		Westgevel	16,50	24,3	19,4	19,4	29,4
06_11_A		Zuidgevel	6,00	13,8	7,9	7,9	17,9
06_11_B	06_11	Zuidgevel	9,50	17,1	11,4	11,4	21,4
06_11_C		Zuidgevel	13,00	19,8	14,3	14,3	24,3
06_11_D		Zuidgevel	16,50	28,5	23,6	23,6	33,6
06_12_A		Zuidgevel	6,00	13,3	7,4	7,4	17,4
06_12_B		Zuidgevel	9,50	16,3	10,6	10,6	20,6
06_12_C	06_12	Zuidgevel	13,00	19,2	13,8	13,8	23,8
06_12_D		Zuidgevel	16,50	28,1	23,2	23,2	33,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Werkplaats
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_01_A	Noordwestgevel	41,50	45,1	38,0	38,0	48,0
01_01_A	Noordwestgevel	23,50	43,7	35,6	35,6	45,6
01_01_A	Noordwestgevel	5,50	30,3	19,8	19,8	30,3
01_01_B	Noordwestgevel	44,50	45,1	37,9	37,9	47,9
01_01_B	Noordwestgevel	26,50	43,9	36,1	36,1	46,1
01_01_B	Noordwestgevel	8,50	35,9	29,9	29,9	39,9
01_01_C	Noordwestgevel	47,50	44,1	36,6	36,6	46,6
01_01_C	Noordwestgevel	29,50	44,2	36,8	36,8	46,8
01_01_C	Noordwestgevel	11,50	36,7	30,5	30,5	40,5
01_01_D	Noordwestgevel	50,50	42,8	34,8	34,8	44,8
01_01_D	Noordwestgevel	32,50	44,0	36,5	36,5	46,5
01_01_D	Noordwestgevel	14,50	41,1	32,2	32,2	42,2
01_01_E	Noordwestgevel	35,50	44,2	37,0	37,0	47,0
01_01_E	Noordwestgevel	17,50	42,7	33,1	33,1	43,1
01_01_F	Noordwestgevel	38,50	44,2	37,0	37,0	47,0
01_01_F	Noordwestgevel	20,50	43,2	34,3	34,3	44,3
01_02_A	Zuidwestgevel	41,50	42,7	37,8	37,8	47,8
01_02_A	Zuidwestgevel	23,50	40,8	35,8	35,8	45,8
01_02_A	Zuidwestgevel	5,50	34,2	29,2	29,2	39,2
01_02_B	Zuidwestgevel	44,50	42,7	37,8	37,8	47,8
01_02_B	Zuidwestgevel	26,50	41,4	36,4	36,4	46,4
01_02_B	Zuidwestgevel	8,50	35,7	30,8	30,8	40,8
01_02_C	Zuidwestgevel	47,50	41,6	36,7	36,7	46,7
01_02_C	Zuidwestgevel	29,50	41,8	36,9	36,9	46,9
01_02_C	Zuidwestgevel	11,50	36,3	31,4	31,4	41,4
01_02_D	Zuidwestgevel	50,50	40,4	35,5	35,5	45,5
01_02_D	Zuidwestgevel	32,50	41,7	36,8	36,8	46,8
01_02_D	Zuidwestgevel	14,50	37,7	32,9	32,9	42,9
01_02_E	Zuidwestgevel	35,50	42,6	37,8	37,8	47,8
01_02_E	Zuidwestgevel	17,50	38,6	33,7	33,7	43,7
01_02_F	Zuidwestgevel	38,50	42,8	37,9	37,9	47,9
01_02_F	Zuidwestgevel	20,50	39,7	34,7	34,7	44,7
01_03_A	Zuidwestgevel	50,50	23,1	17,4	17,4	27,4
01_03_A	Zuidwestgevel	41,50	38,7	33,8	33,8	43,8
01_03_A	Zuidwestgevel	23,50	37,1	32,3	32,3	42,3
01_03_A	Zuidwestgevel	5,50	30,6	25,6	25,6	35,6
01_03_B	Zuidwestgevel	44,50	38,7	33,8	33,8	43,8
01_03_B	Zuidwestgevel	26,50	37,6	32,8	32,8	42,8
01_03_B	Zuidwestgevel	8,50	32,6	27,7	27,7	37,7
01_03_C	Zuidwestgevel	47,50	37,1	32,2	32,2	42,2
01_03_C	Zuidwestgevel	29,50	38,0	33,2	33,2	43,2
01_03_C	Zuidwestgevel	11,50	34,0	29,1	29,1	39,1
01_03_D	Zuidwestgevel	32,50	38,5	33,7	33,7	43,7
01_03_D	Zuidwestgevel	14,50	34,6	29,7	29,7	39,7
01_03_E	Zuidwestgevel	35,50	37,8	32,9	32,9	42,9
01_03_E	Zuidwestgevel	17,50	35,3	30,4	30,4	40,4
01_03_F	Zuidwestgevel	38,50	38,6	33,7	33,7	43,7
01_03_F	Zuidwestgevel	20,50	36,2	31,4	31,4	41,4
01_04_A	Zuidoostgevel	41,50	18,2	9,5	9,5	19,5
01_04_A	Zuidoostgevel	5,50	18,4	7,9	7,9	18,4
01_04_A	Zuidoostgevel	23,50	19,0	9,7	9,7	19,7
01_04_B	Zuidoostgevel	44,50	18,1	9,5	9,5	19,5
01_04_B	Zuidoostgevel	8,50	19,4	9,5	9,5	19,5
01_04_B	Zuidoostgevel	26,50	18,9	9,7	9,7	19,7
01_04_C	Zuidoostgevel	47,50	17,9	9,4	9,4	19,4
01_04_C	Zuidoostgevel	11,50	20,4	12,2	12,2	22,2
01_04_C	Zuidoostgevel	29,50	18,7	9,7	9,7	19,7
01_04_D	Zuidoostgevel	50,50	17,8	9,4	9,4	19,4
01_04_D	Zuidoostgevel	14,50	20,3	12,1	12,1	22,1
01_04_D	Zuidoostgevel	32,50	18,6	9,6	9,6	19,6
01_04_E	Zuidoostgevel	17,50	20,2	12,1	12,1	22,1
01_04_E	Zuidoostgevel	35,50	18,5	9,6	9,6	19,6
01_04_F	Zuidoostgevel	20,50	20,2	12,1	12,1	22,1
01_04_F	Zuidoostgevel	38,50	18,4	9,6	9,6	19,6
01_05_A	Zuidoostgevel	41,50	18,2	9,9	9,9	19,9
01_05_A	Zuidoostgevel	23,50	19,0	10,1	10,1	20,1
01_05_A	Zuidoostgevel	5,50	18,9	8,7	8,7	18,9
01_05_B	Zuidoostgevel	44,50	18,0	9,9	9,9	19,9
01_05_B	Zuidoostgevel	26,50	18,9	10,1	10,1	20,1
01_05_B	Zuidoostgevel	8,50	19,8	10,4	10,4	20,4
01_05_C	Zuidoostgevel	47,50	17,9	9,8	9,8	19,8
01_05_C	Zuidoostgevel	29,50	18,8	10,1	10,1	20,1
01_05_C	Zuidoostgevel	11,50	20,7	12,8	12,8	22,8
01_05_D	Zuidoostgevel	50,50	17,8	9,8	9,8	19,8
01_05_D	Zuidoostgevel	32,50	18,6	10,0	10,0	20,0
01_05_D	Zuidoostgevel	14,50	20,6	12,8	12,8	22,8
01_05_E	Zuidoostgevel	35,50	18,4	10,0	10,0	20,0
01_05_E	Zuidoostgevel	17,50	20,3	12,5	12,5	22,5
01_05_F	Zuidoostgevel	38,50	18,4	10,0	10,0	20,0
01_05_F	Zuidoostgevel	20,50	20,2	12,5	12,5	22,5
01_06_A	Noordoostgevel	41,50	39,8	34,4	34,4	44,4
01_06_A	Noordoostgevel	5,50	33,5	25,7	25,7	35,7
01_06_A	Noordoostgevel	23,50	38,4	32,9	32,9	42,9
01_06_B	Noordoostgevel	44,50	38,3	32,9	32,9	42,9
01_06_B	Noordoostgevel	8,50	34,7	27,7	27,7	37,7
01_06_B	Noordoostgevel	26,50	38,9	33,5	33,5	43,5
01_06_C	Noordoostgevel	47,50	36,2	30,4	30,4	40,4
01_06_C	Noordoostgevel	11,50	35,8	29,5	29,5	39,5
01_06_C	Noordoostgevel	29,50	39,3	33,9	33,9	43,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Werkplaats
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_06_D	Noordoostgevel	50,50	36,9	30,3	30,3	40,3
01_06_D	Noordoostgevel	14,50	36,2	30,1	30,1	40,1
01_06_D	Noordoostgevel	32,50	39,8	34,5	34,5	44,5
01_06_E	Noordoostgevel	17,50	36,8	30,9	30,9	40,9
01_06_E	Noordoostgevel	35,50	39,2	33,7	33,7	43,7
01_06_F	Noordoostgevel	20,50	37,6	31,9	31,9	41,9
01_06_F	Noordoostgevel	38,50	39,8	34,4	34,4	44,4
01_07_A	Noordoostgevel	50,50	33,6	24,3	24,3	34,3
01_07_A	Noordoostgevel	47,50	35,5	26,7	26,7	36,7
01_07_A	Noordoostgevel	41,50	41,3	34,7	34,7	44,7
01_07_A	Noordoostgevel	23,50	40,3	33,7	33,7	43,7
01_07_A	Noordoostgevel	5,50	39,6	33,7	33,7	43,7
01_07_B	Noordoostgevel	44,50	40,0	32,1	32,1	42,1
01_07_B	Noordoostgevel	26,50	40,7	34,3	34,3	44,3
01_07_B	Noordoostgevel	8,50	36,1	27,9	27,9	37,9
01_07_C	Noordoostgevel	29,50	41,0	34,9	34,9	44,9
01_07_C	Noordoostgevel	11,50	37,2	28,5	28,5	38,5
01_07_D	Noordoostgevel	32,50	40,2	33,7	33,7	43,7
01_07_D	Noordoostgevel	14,50	38,6	30,6	30,6	40,6
01_07_E	Noordoostgevel	35,50	40,8	34,6	34,6	44,6
01_07_E	Noordoostgevel	17,50	39,0	31,4	31,4	41,4
01_07_F	Noordoostgevel	38,50	40,9	34,7	34,7	44,7
01_07_F	Noordoostgevel	20,50	39,6	32,5	32,5	42,5
02_01_A	Zuidoostgevel	23,50	24,5	18,0	18,0	28,0
02_01_A	Zuidoostgevel	5,50	23,7	15,6	15,6	25,6
02_01_B	Zuidoostgevel	8,50	24,7	17,3	17,3	27,3
02_01_C	Zuidoostgevel	11,50	24,8	17,7	17,7	27,7
02_01_D	Zuidoostgevel	14,50	24,2	17,0	17,0	27,0
02_01_E	Zuidoostgevel	17,50	23,6	16,4	16,4	26,4
02_01_F	Zuidoostgevel	20,50	23,8	16,9	16,9	26,9
02_02_A	Noordoostgevel	26,50	23,6	16,6	16,6	26,6
02_02_A	Zuidoostgevel	23,50	23,5	15,9	15,9	25,9
02_02_A	Zuidoostgevel	20,50	22,9	14,6	14,6	24,6
02_02_A	Zuidoostgevel	17,50	22,4	13,7	13,7	23,7
02_02_A	Zuidoostgevel	14,50	22,2	13,4	13,4	23,4
02_02_A	Zuidoostgevel	17,50	21,5	11,1	11,1	21,5
02_02_A	Zuidoostgevel	5,50	21,0	5,7	5,7	21,0
02_02_B	Zuidoostgevel	20,50	22,5	14,2	14,2	24,2
02_02_B	Zuidoostgevel	8,50	21,3	7,7	7,7	21,3
02_02_C	Zuidoostgevel	11,50	21,5	10,7	10,7	21,5
02_02_D	Zuidoostgevel	14,50	22,0	13,0	13,0	23,0
02_03_A	Noordoostgevel	5,50	25,0	14,8	14,8	25,0
02_03_A	Noordoostgevel	26,50	26,4	20,4	20,4	30,4
02_03_A	Noordoostgevel	23,50	23,4	15,9	15,9	25,9
02_03_A	Noordoostgevel	20,50	22,4	14,1	14,1	24,1
02_03_A	Noordoostgevel	17,50	21,9	13,1	13,1	23,1
02_03_A	Noordoostgevel	14,50	23,1	15,5	15,5	25,5
02_03_B	Noordoostgevel	8,50	25,6	16,5	16,5	26,5
02_03_C	Noordoostgevel	11,50	26,1	18,2	18,2	28,2
02_03_D	Noordoostgevel	14,50	27,8	21,2	21,2	31,2
02_04_A	Noordoostgevel	23,50	34,5	29,5	29,5	39,5
02_04_A	Noordoostgevel	5,50	27,1	20,4	20,4	30,4
02_04_B	Noordoostgevel	8,50	29,3	23,6	23,6	33,6
02_04_C	Noordoostgevel	11,50	28,4	22,6	22,6	32,6
02_04_D	Noordoostgevel	14,50	30,5	25,1	25,1	35,1
02_04_E	Noordoostgevel	17,50	28,9	23,2	23,2	33,2
02_04_F	Noordoostgevel	20,50	25,3	18,7	18,7	28,7
02_05_A	Noordwestgevel	5,50	29,9	18,5	18,5	29,9
02_05_A	Noordwestgevel	17,50	32,4	19,4	19,4	32,4
02_05_A	Noordwestgevel	20,50	31,9	23,7	23,7	33,7
02_05_A	Noordwestgevel	23,50	37,1	32,2	32,2	42,2
02_05_A	Noordwestgevel	26,50	37,3	32,4	32,4	42,4
02_05_B	Noordwestgevel	8,50	29,7	18,7	18,7	29,7
02_05_C	Noordwestgevel	11,50	29,2	17,2	17,2	29,2
02_05_D	Noordwestgevel	14,50	30,1	16,8	16,8	30,1
02_06_A	Noordwestgevel	5,50	38,1	26,8	26,8	38,1
02_06_A	Noordwestgevel	17,50	30,3	22,7	22,7	32,7
02_06_A	Noordwestgevel	20,50	34,1	27,3	27,3	37,3
02_06_A	Noordwestgevel	23,50	37,4	32,5	32,5	42,5
02_06_A	Noordwestgevel	26,50	37,6	32,6	32,6	42,6
02_06_B	Noordwestgevel	8,50	38,1	27,2	27,2	38,1
02_06_C	Noordwestgevel	11,50	38,1	24,9	24,9	38,1
02_06_D	Noordwestgevel	14,50	36,9	23,9	23,9	36,9
02_07_A	Zuidwestgevel	23,50	38,6	33,1	33,1	43,1
02_07_A	Zuidwestgevel	5,50	38,0	29,7	29,7	39,7
02_07_B	Zuidwestgevel	8,50	38,6	31,2	31,2	41,2
02_07_C	Zuidwestgevel	11,50	38,2	31,2	31,2	41,2
02_07_D	Zuidwestgevel	14,50	38,5	32,1	32,1	42,1
02_07_E	Zuidwestgevel	17,50	39,1	33,0	33,0	43,0
02_07_F	Zuidwestgevel	20,50	39,1	33,3	33,3	43,3
02_08_A	Zuidwestgevel	23,50	38,5	33,1	33,1	43,1
02_08_A	Zuidwestgevel	5,50	36,7	29,1	29,1	39,1
02_08_B	Zuidwestgevel	8,50	37,9	31,2	31,2	41,2
02_08_C	Zuidwestgevel	11,50	38,2	31,9	31,9	41,9
02_08_D	Zuidwestgevel	14,50	38,1	32,1	32,1	42,1
02_08_E	Zuidwestgevel	17,50	38,8	33,0	33,0	43,0
02_08_F	Zuidwestgevel	20,50	39,0	33,4	33,4	43,4
03_01_A	Zuidoostgevel	7,32	33,8	24,0	24,0	34,0
03_01_B	Zuidoostgevel	11,11	33,2	22,9	22,9	33,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Werkplaats
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_01_C	Zuidoostgevel	14,95	33,1	23,8	23,8	33,8
03_01_D	Zuidoostgevel	18,59	33,5	26,5	26,5	36,5
03_02_A	Zuidoostgevel	7,32	31,2	20,0	20,0	31,2
03_02_B	Zuidoostgevel	11,11	30,9	19,9	19,9	30,9
03_02_C	Zuidoostgevel	14,95	30,6	20,6	20,6	30,6
03_02_D	Zuidoostgevel	18,59	29,8	20,9	20,9	30,9
03_03_A	Zuidoostgevel	7,32	27,2	19,9	19,9	29,9
03_03_B	Zuidoostgevel	11,11	27,1	20,2	20,2	30,2
03_03_C	Zuidoostgevel	14,95	27,1	20,6	20,6	30,6
03_03_D	Zuidoostgevel	18,59	27,2	21,0	21,0	31,0
03_04_A	Zuidoostgevel	7,32	23,6	13,1	13,1	23,6
03_04_B	Zuidoostgevel	11,11	23,3	13,0	13,0	23,3
03_04_C	Zuidoostgevel	14,95	23,0	13,2	13,2	23,2
03_04_D	Zuidoostgevel	18,59	22,6	13,1	13,1	23,1
03_05_A	Zuidoostgevel	7,32	22,7	12,5	12,5	22,7
03_05_B	Zuidoostgevel	11,11	22,2	12,1	12,1	22,2
03_05_C	Zuidoostgevel	14,95	22,1	12,5	12,5	22,5
03_05_D	Zuidoostgevel	18,59	21,9	12,7	12,7	22,7
03_06_A	Noordoostgevel	7,32	28,6	21,2	21,2	31,2
03_06_B	Noordoostgevel	11,11	30,1	24,1	24,1	34,1
03_06_C	Noordoostgevel	14,95	30,1	24,2	24,2	34,2
03_06_D	Noordoostgevel	18,59	29,8	24,1	24,1	34,1
03_07_C	Noordwestgevel	14,95	37,0	28,0	28,0	38,0
03_07_D	Noordwestgevel	18,59	39,5	31,8	31,8	41,8
03_08_C	Noordwestgevel	14,95	43,8	28,3	28,3	43,8
03_08_D	Noordwestgevel	18,59	44,1	32,4	32,4	44,1
03_09_C	Noordwestgevel	14,95	46,1	29,0	29,0	46,1
03_09_D	Noordwestgevel	18,59	45,3	33,0	33,0	45,3
03_10_C	Noordwestgevel	14,95	47,5	17,1	17,1	47,5
03_10_D	Noordwestgevel	18,59	46,6	18,1	18,1	46,6
03_11_C	Noordwestgevel	14,95	46,2	30,6	30,6	46,2
03_11_D	Noordwestgevel	18,59	45,9	34,3	34,3	45,9
03_12_C	Zuidwestgevel	14,95	39,5	30,2	30,2	40,2
03_12_D	Zuidwestgevel	18,59	40,0	34,0	34,0	44,0
04_01_A	Zuidoostgevel	1,50	21,9	11,9	11,9	21,9
04_01_B	Zuidoostgevel	4,50	22,1	11,8	11,8	22,1
04_01_C	Zuidoostgevel	7,50	22,3	14,1	14,1	24,1
04_01_D	Zuidoostgevel	10,50	22,8	15,6	15,6	25,6
04_02_A	Zuidoostgevel	19,50	24,2	18,2	18,2	28,2
04_02_A	Zuidoostgevel	1,50	18,9	8,6	8,6	18,9
04_02_B	Zuidoostgevel	4,50	19,4	6,7	6,7	19,4
04_02_C	Zuidoostgevel	7,50	20,3	10,2	10,2	20,3
04_02_D	Zuidoostgevel	10,50	20,2	11,0	11,0	21,0
04_02_E	Zuidoostgevel	13,50	20,2	11,4	11,4	21,4
04_02_F	Zuidoostgevel	16,50	23,6	17,5	17,5	27,5
04_03_A	Zuidoostgevel	19,50	21,4	15,0	15,0	25,0
04_03_A	Zuidoostgevel	1,50	18,4	9,1	9,1	19,1
04_03_B	Zuidoostgevel	4,50	17,9	4,5	4,5	17,9
04_03_C	Zuidoostgevel	7,50	18,6	7,4	7,4	18,6
04_03_D	Zuidoostgevel	10,50	18,4	8,7	8,7	18,7
04_03_E	Zuidoostgevel	13,50	18,3	9,2	9,2	19,2
04_03_F	Zuidoostgevel	16,50	20,5	13,7	13,7	23,7
04_04_A	Zuidoostgevel	1,50	17,9	9,8	9,8	19,8
04_04_B	Zuidoostgevel	4,50	17,1	3,1	3,1	17,1
04_04_C	Zuidoostgevel	7,50	17,9	5,2	5,2	17,9
04_04_D	Zuidoostgevel	10,50	18,0	9,1	9,1	19,1
04_05_A	Noordgevel	1,50	19,1	10,9	10,9	20,9
04_05_A	Noordgevel	10,50	23,8	16,9	16,9	26,9
04_05_A	Noordgevel	13,50	23,4	16,0	16,0	26,0
04_05_A	Noordgevel	16,50	23,0	15,1	15,1	25,1
04_05_A	Noordgevel	19,50	21,8	12,5	12,5	22,5
04_05_B	Noordgevel	4,50	20,5	12,5	12,5	22,5
04_05_C	Noordgevel	7,50	21,9	14,9	14,9	24,9
04_06_A	Noordgevel	16,50	23,5	14,0	14,0	24,0
04_06_A	Noordgevel	13,50	24,5	16,6	16,6	26,6
04_06_A	Noordgevel	10,50	24,9	17,4	17,4	27,4
04_06_A	Noordgevel	1,50	21,1	12,0	12,0	22,0
04_06_B	Noordgevel	4,50	22,5	13,9	13,9	23,9
04_06_C	Noordgevel	7,50	23,9	16,3	16,3	26,3
04_07_A	Noordgevel	16,50	24,7	16,6	16,6	26,6
04_07_A	Noordgevel	13,50	24,7	16,4	16,4	26,4
04_07_A	Noordgevel	10,50	25,4	17,6	17,6	27,6
04_07_A	Noordgevel	1,50	22,2	12,6	12,6	22,6
04_07_B	Noordgevel	4,50	23,6	14,5	14,5	24,5
04_07_C	Noordgevel	7,50	24,8	17,2	17,2	27,2
04_08_A	Noordgevel	19,50	25,6	16,4	16,4	26,4
04_08_A	Noordgevel	16,50	24,3	13,0	13,0	24,3
04_08_A	Noordgevel	13,50	23,8	12,3	12,3	23,8
04_08_A	Noordgevel	10,50	24,4	11,9	11,9	24,4
04_08_A	Noordgevel	1,50	25,9	18,4	18,4	28,4
04_08_B	Noordgevel	4,50	27,0	19,6	19,6	29,6
04_08_C	Noordgevel	7,50	28,2	21,6	21,6	31,6
04_09_A	Noordgevel	22,50	25,1	15,7	15,7	25,7
04_09_A	Noordgevel	19,50	24,7	17,0	17,0	27,0
04_09_A	Noordgevel	16,50	23,0	14,3	14,3	24,3
04_09_A	Noordgevel	13,50	22,2	13,9	13,9	23,9
04_09_A	Noordgevel	10,50	22,0	13,6	13,6	23,6
04_09_A	Noordgevel	1,50	26,2	20,8	20,8	30,8
04_09_B	Noordgevel	4,50	27,2	21,9	21,9	31,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
L'Aeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Werkplaats
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_09_C	Noordgevel	7,50	26,7	21,2	21,2	31,2
04_10_A	Noordwestgevel	16,50	30,4	25,3	25,3	35,3
04_10_A	Noordwestgevel	13,50	28,7	23,5	23,5	33,5
04_10_A	Noordwestgevel	1,50	25,9	19,9	19,9	29,9
04_10_B	Noordwestgevel	4,50	27,1	21,5	21,5	31,5
04_10_C	Noordwestgevel	7,50	28,7	23,4	23,4	33,4
04_10_D	Noordwestgevel	10,50	30,5	25,3	25,3	35,3
04_11_A	Noordwestgevel	19,50	37,2	32,4	32,4	42,4
04_11_A	Noordwestgevel	1,50	32,4	27,4	27,4	37,4
04_11_B	Noordwestgevel	22,50	38,4	33,5	33,5	43,5
04_11_B	Noordwestgevel	4,50	35,5	30,6	30,6	40,6
04_11_C	Noordwestgevel	7,50	35,6	30,8	30,8	40,8
04_11_D	Noordwestgevel	10,50	35,8	30,9	30,9	40,9
04_11_E	Noordwestgevel	13,50	35,4	30,6	30,6	40,6
04_11_F	Noordwestgevel	16,50	34,5	29,6	29,6	39,6
04_12_A	Zuidwestgevel	1,50	42,8	25,0	25,0	42,8
04_12_B	Zuidwestgevel	4,50	45,2	36,2	36,2	46,2
04_12_C	Zuidwestgevel	7,50	45,7	36,8	36,8	46,8
04_13_A	Zuidwestgevel	16,50	50,4	33,9	33,9	50,4
04_13_B	Zuidwestgevel	19,50	49,8	35,1	35,1	49,8
04_13_E	Zuidwestgevel	13,50	47,8	30,9	30,9	47,8
04_14_A	Zuidoostgevel	22,50	37,9	25,3	25,3	37,9
04_14_A	Zuidoostgevel	19,50	38,9	27,4	27,4	38,9
04_14_A	Zuidoostgevel	16,50	37,1	26,5	26,5	37,1
04_14_A	Zuidoostgevel	13,50	37,0	25,6	25,6	37,0
04_14_A	Zuidoostgevel	10,50	33,0	25,0	25,0	35,0
04_14_A	Zuidoostgevel	1,50	37,6	21,0	21,0	37,6
04_14_B	Zuidoostgevel	4,50	38,4	23,8	23,8	38,4
04_14_C	Zuidoostgevel	7,50	38,6	25,2	25,2	38,6
04_15_A	Zuidoostgevel	1,50	27,4	11,4	11,4	27,4
04_15_B	Zuidoostgevel	4,50	30,8	22,6	22,6	32,6
04_15_C	Zuidoostgevel	7,50	31,8	24,5	24,5	34,5
04_16_A	Zuidwestgevel	10,50	32,9	20,7	20,7	32,9
04_16_A	Zuidwestgevel	19,50	34,5	26,6	26,6	36,6
04_16_A	Zuidwestgevel	16,50	32,4	26,3	26,3	36,3
04_16_A	Zuidwestgevel	13,50	34,3	27,7	27,7	37,7
04_16_A	Zuidwestgevel	1,50	23,6	8,0	8,0	23,6
04_16_B	Zuidwestgevel	4,50	25,6	12,0	12,0	25,6
04_16_C	Zuidwestgevel	7,50	26,9	15,2	15,2	26,9
04_17_A	Zuidwestgevel	19,50	34,6	29,7	29,7	39,7
04_17_A	Zuidwestgevel	16,50	32,8	27,7	27,7	37,7
04_17_A	Zuidwestgevel	13,50	25,3	18,9	18,9	28,9
04_17_A	Zuidwestgevel	10,50	23,8	16,5	16,5	26,5
04_17_A	Zuidwestgevel	1,50	21,7	12,8	12,8	22,8
04_17_B	Zuidwestgevel	4,50	22,7	13,8	13,8	23,8
04_17_C	Zuidwestgevel	7,50	23,5	15,6	15,6	25,6
05_01_A	Noordgevel	16,50	17,9	11,9	11,9	21,9
05_01_A	Oostgevel	16,50	27,3	22,2	22,2	32,2
05_01_A	Oostgevel	13,50	23,0	17,2	17,2	27,2
05_01_A	Oostgevel	10,50	21,8	15,5	15,5	25,5
05_01_A	Oostgevel	1,50	17,3	8,5	8,5	18,5
05_01_B	Oostgevel	4,50	18,2	9,1	9,1	19,1
05_01_C	Oostgevel	7,50	20,0	12,3	12,3	22,3
05_02_A	Oostgevel	13,50	21,9	16,1	16,1	26,1
05_02_A	Oostgevel	16,50	22,6	17,0	17,0	27,0
05_02_A	Oostgevel	10,50	20,6	14,3	14,3	24,3
05_02_A	Oostgevel	1,50	16,2	8,0	8,0	18,0
05_02_B	Oostgevel	4,50	17,3	9,0	9,0	19,0
05_02_C	Oostgevel	7,50	19,5	12,5	12,5	22,5
05_03_A	Oostgevel	13,50	21,2	15,2	15,2	25,2
05_03_A	Oostgevel	10,50	19,5	13,2	13,2	23,2
05_03_A	Oostgevel	1,50	15,1	8,3	8,3	18,3
05_03_B	Oostgevel	4,50	16,9	10,3	10,3	20,3
05_03_C	Oostgevel	7,50	20,2	14,2	14,2	24,2
05_04_A	Oostgevel	1,50	13,8	7,0	7,0	17,0
05_04_B	Oostgevel	4,50	15,2	8,0	8,0	18,0
05_04_C	Oostgevel	7,50	17,2	10,0	10,0	20,0
05_05_A	Noordgevel	13,50	15,5	9,5	9,5	19,5
05_05_A	Noordgevel	10,50	14,9	8,8	8,8	18,8
05_05_A	Noordgevel	1,50	13,1	4,0	4,0	14,0
05_05_B	Noordgevel	4,50	21,2	15,7	15,7	25,7
05_05_C	Noordgevel	7,50	15,5	7,3	7,3	17,3
05_06_A	Noordgevel	13,50	15,9	9,9	9,9	19,9
05_06_A	Noordgevel	10,50	15,2	9,9	9,9	19,9
05_06_A	Noordgevel	1,50	13,7	5,4	5,4	15,4
05_06_B	Noordgevel	4,50	22,8	17,5	17,5	27,5
05_06_C	Noordgevel	7,50	16,0	8,6	8,6	18,6
05_07_A	Westgevel	13,50	26,3	21,5	21,5	31,5
05_07_A	Westgevel	1,50	14,5	5,9	5,9	15,9
05_07_B	Westgevel	4,50	16,1	7,8	7,8	17,8
05_07_C	Westgevel	7,50	16,0	10,1	10,1	20,1
05_07_D	Westgevel	10,50	17,6	12,1	12,1	22,1
05_08_A	Noordgevel	16,50	18,5	12,6	12,6	22,6
05_08_A	Noordgevel	1,50	13,8	1,7	1,7	13,8
05_08_B	Noordgevel	4,50	14,9	2,2	2,2	14,9
05_08_C	Noordgevel	7,50	15,7	4,7	4,7	15,7
05_08_D	Noordgevel	10,50	16,9	8,3	8,3	18,3
05_08_E	Noordgevel	13,50	17,9	10,4	10,4	20,4
05_09_A	Noordgevel	16,50	21,5	15,7	15,7	25,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Werkplaats
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_09_A	Noordgevel	1,50	23,4	18,2	18,2	28,2
05_09_B	Noordgevel	4,50	24,0	18,7	18,7	28,7
05_09_C	Noordgevel	7,50	25,9	20,8	20,8	30,8
05_09_D	Noordgevel	10,50	27,0	21,9	21,9	31,9
05_09_E	Noordgevel	13,50	27,5	22,5	22,5	32,5
05_10_A	Westgevel	16,50	26,8	21,1	21,1	31,1
05_10_A	Westgevel	1,50	25,2	19,6	19,6	29,6
05_10_B	Westgevel	4,50	23,8	17,5	17,5	27,5
05_10_C	Westgevel	7,50	26,5	20,9	20,9	30,9
05_10_D	Westgevel	10,50	27,0	21,5	21,5	31,5
05_10_E	Westgevel	13,50	24,9	18,8	18,8	28,8
05_11_A	Westgevel	1,50	23,4	16,7	16,7	26,7
05_11_A	Zuidgevel	16,50	29,9	24,5	24,5	34,5
05_11_A	Zuidgevel	13,50	24,0	16,6	16,6	26,6
05_11_B	Westgevel	4,50	26,0	20,1	20,1	30,1
05_11_C	Westgevel	7,50	27,8	22,5	22,5	32,5
05_11_D	Westgevel	10,50	28,5	23,0	23,0	33,0
05_12_A	Zuidgevel	16,50	29,3	24,1	24,1	34,1
05_12_A	Zuidgevel	13,50	25,8	19,7	19,7	29,7
05_12_A	Zuidgevel	10,50	23,5	15,6	15,6	25,6
05_12_A	Zuidgevel	1,50	19,1	10,8	10,8	20,8
05_12_B	Zuidgevel	4,50	20,3	13,0	13,0	23,0
05_12_C	Zuidgevel	7,50	23,1	14,1	14,1	24,1
05_13_A	Zuidgevel	16,50	24,4	18,1	18,1	28,1
05_13_A	Zuidgevel	13,50	22,2	14,6	14,6	24,6
05_13_A	Zuidgevel	10,50	22,6	14,1	14,1	24,1
05_13_A	Zuidgevel	1,50	19,9	8,8	8,8	19,9
05_13_B	Zuidgevel	4,50	21,4	9,7	9,7	21,4
05_13_C	Zuidgevel	7,50	22,4	12,7	12,7	22,7
05_14_A	Zuidgevel	16,50	24,6	18,4	18,4	28,4
05_14_A	Zuidgevel	13,50	21,9	14,4	14,4	24,4
05_14_A	Zuidgevel	10,50	21,5	13,5	13,5	23,5
05_14_A	Zuidgevel	1,50	17,8	6,7	6,7	17,8
05_14_B	Zuidgevel	4,50	19,5	8,6	8,6	19,5
05_14_C	Zuidgevel	7,50	20,8	11,6	11,6	21,6
05_15_A	Zuidgevel	10,50	21,0	13,2	13,2	23,2
05_15_A	Zuidgevel	1,50	16,1	6,1	6,1	16,1
05_15_B	Zuidgevel	4,50	18,7	8,2	8,2	18,7
05_15_C	Zuidgevel	7,50	19,9	10,6	10,6	20,6
06_01_A	Oostgevel	6,00	11,7	3,9	3,9	13,9
06_01_B	Oostgevel	9,50	12,9	5,6	5,6	15,6
06_01_C	Oostgevel	13,00	13,7	6,9	6,9	16,9
06_01_D	Oostgevel	16,50	14,7	8,5	8,5	18,5
06_02_A	Oostgevel	6,00	11,2	1,7	1,7	11,7
06_02_B	Oostgevel	9,50	12,3	3,4	3,4	13,4
06_02_C	Oostgevel	13,00	13,0	5,0	5,0	15,0
06_02_D	Oostgevel	16,50	13,6	7,0	7,0	17,0
06_03_A	Oostgevel	6,00	15,8	8,7	8,7	18,7
06_03_B	Oostgevel	9,50	17,3	10,6	10,6	20,6
06_03_C	Oostgevel	13,00	14,4	4,3	4,3	14,4
06_03_D	Oostgevel	16,50	13,5	6,4	6,4	16,4
06_04_A	Oostgevel	6,00	14,0	5,6	5,6	15,6
06_04_B	Oostgevel	9,50	15,5	7,9	7,9	17,9
06_04_C	Oostgevel	13,00	14,1	4,3	4,3	14,3
06_04_D	Oostgevel	16,50	15,5	8,6	8,6	18,6
06_05_A	Noordgevel	6,00	8,9	-0,2	-0,2	9,9
06_05_B	Noordgevel	9,50	10,9	3,3	3,3	13,3
06_05_C	Noordgevel	13,00	13,6	7,3	7,3	17,3
06_05_D	Noordgevel	16,50	14,9	9,1	9,1	19,1
06_06_A	Noordgevel	6,00	12,5	0,1	0,1	12,5
06_06_B	Noordgevel	9,50	13,2	6,6	6,6	16,6
06_06_C	Noordgevel	13,00	14,3	8,2	8,2	18,2
06_06_D	Noordgevel	16,50	16,4	10,8	10,8	20,8
06_07_A	Westgevel	6,00	13,9	7,4	7,4	17,4
06_07_B	Westgevel	9,50	17,2	11,3	11,3	21,3
06_07_C	Westgevel	13,00	22,2	16,8	16,8	26,8
06_07_D	Westgevel	16,50	23,5	17,6	17,6	27,6
06_08_A	Westgevel	6,00	15,2	9,0	9,0	19,0
06_08_B	Westgevel	9,50	21,6	16,4	16,4	26,4
06_08_C	Westgevel	13,00	20,7	13,9	13,9	23,9
06_08_D	Westgevel	16,50	24,1	18,3	18,3	28,3
06_09_A	Westgevel	6,00	18,4	12,4	12,4	22,4
06_09_B	Westgevel	9,50	20,0	12,5	12,5	22,5
06_09_C	Westgevel	13,00	21,4	14,6	14,6	24,6
06_09_D	Westgevel	16,50	25,4	19,7	19,7	29,7
06_10_A	Westgevel	6,00	18,2	8,7	8,7	18,7
06_10_B	Westgevel	9,50	20,7	13,6	13,6	23,6
06_10_C	Westgevel	13,00	23,5	17,4	17,4	27,4
06_10_D	Westgevel	16,50	25,2	19,4	19,4	29,4
06_11_A	Zuidgevel	6,00	18,1	7,9	7,9	18,1
06_11_B	Zuidgevel	9,50	19,7	11,4	11,4	21,4
06_11_C	Zuidgevel	13,00	21,4	14,3	14,3	24,3
06_11_D	Zuidgevel	16,50	28,9	23,6	23,6	33,6
06_12_A	Zuidgevel	6,00	18,3	7,4	7,4	18,3
06_12_B	Zuidgevel	9,50	19,4	10,6	10,6	20,6
06_12_C	Zuidgevel	13,00	20,7	13,8	13,8	23,8
06_12_D	Zuidgevel	16,50	28,4	23,2	23,2	33,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hogedruksput
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_01_A	Noordwestgevel	41,50	43,4	38,0	38,0	48,0
01_01_A	Noordwestgevel	23,50	41,0	35,6	35,6	45,6
01_01_A	Noordwestgevel	5,50	31,7	19,8	19,8	31,7
01_01_B	Noordwestgevel	44,50	43,5	37,9	37,9	47,9
01_01_B	Noordwestgevel	26,50	41,6	36,1	36,1	46,1
01_01_B	Noordwestgevel	8,50	36,1	29,9	29,9	39,9
01_01_C	Noordwestgevel	47,50	42,7	36,6	36,6	46,6
01_01_C	Noordwestgevel	29,50	42,3	36,8	36,8	46,8
01_01_C	Noordwestgevel	11,50	36,6	30,5	30,5	40,5
01_01_D	Noordwestgevel	50,50	41,8	34,8	34,8	44,8
01_01_D	Noordwestgevel	32,50	42,3	36,5	36,5	46,5
01_01_D	Noordwestgevel	14,50	37,9	32,2	32,2	42,2
01_01_E	Noordwestgevel	35,50	43,1	37,0	37,0	47,0
01_01_E	Noordwestgevel	17,50	38,7	33,1	33,1	43,1
01_01_F	Noordwestgevel	38,50	44,1	37,0	37,0	47,0
01_01_F	Noordwestgevel	20,50	39,8	34,3	34,3	44,3
01_02_A	Zuidwestgevel	41,50	42,8	37,8	37,8	47,8
01_02_A	Zuidwestgevel	23,50	40,9	35,8	35,8	45,8
01_02_A	Zuidwestgevel	5,50	35,1	29,2	29,2	39,2
01_02_B	Zuidwestgevel	44,50	42,8	37,8	37,8	47,8
01_02_B	Zuidwestgevel	26,50	41,5	36,4	36,4	46,4
01_02_B	Zuidwestgevel	8,50	36,5	30,8	30,8	40,8
01_02_C	Zuidwestgevel	47,50	41,8	36,7	36,7	46,7
01_02_C	Zuidwestgevel	29,50	41,9	36,9	36,9	46,9
01_02_C	Zuidwestgevel	11,50	36,9	31,4	31,4	41,4
01_02_D	Zuidwestgevel	50,50	40,5	35,5	35,5	45,5
01_02_D	Zuidwestgevel	32,50	41,8	36,8	36,8	46,8
01_02_D	Zuidwestgevel	14,50	38,1	32,9	32,9	42,9
01_02_E	Zuidwestgevel	35,50	42,7	37,8	37,8	47,8
01_02_E	Zuidwestgevel	17,50	38,9	33,7	33,7	43,7
01_02_F	Zuidwestgevel	38,50	42,9	37,9	37,9	47,9
01_02_F	Zuidwestgevel	20,50	39,8	34,7	34,7	44,7
01_03_A	Zuidwestgevel	50,50	22,6	17,4	17,4	27,4
01_03_A	Zuidwestgevel	41,50	38,8	33,8	33,8	43,8
01_03_A	Zuidwestgevel	23,50	37,3	32,3	32,3	42,3
01_03_A	Zuidwestgevel	5,50	31,3	25,6	25,6	35,6
01_03_B	Zuidwestgevel	44,50	38,8	33,8	33,8	43,8
01_03_B	Zuidwestgevel	26,50	37,8	32,8	32,8	42,8
01_03_B	Zuidwestgevel	8,50	33,3	27,7	27,7	37,7
01_03_C	Zuidwestgevel	47,50	37,2	32,2	32,2	42,2
01_03_C	Zuidwestgevel	29,50	38,2	33,2	33,2	43,2
01_03_C	Zuidwestgevel	11,50	34,4	29,1	29,1	39,1
01_03_D	Zuidwestgevel	32,50	38,6	33,7	33,7	43,7
01_03_D	Zuidwestgevel	14,50	34,9	29,7	29,7	39,7
01_03_E	Zuidwestgevel	35,50	37,9	32,9	32,9	42,9
01_03_E	Zuidwestgevel	17,50	35,6	30,4	30,4	40,4
01_03_F	Zuidwestgevel	38,50	38,7	33,7	33,7	43,7
01_03_F	Zuidwestgevel	20,50	36,5	31,4	31,4	41,4
01_04_A	Zuidoostgevel	41,50	16,6	9,5	9,5	19,5
01_04_A	Zuidoostgevel	5,50	21,6	7,9	7,9	21,6
01_04_A	Zuidoostgevel	23,50	18,2	9,7	9,7	19,7
01_04_B	Zuidoostgevel	44,50	14,9	9,5	9,5	19,5
01_04_B	Zuidoostgevel	8,50	23,0	9,5	9,5	23,0
01_04_B	Zuidoostgevel	26,50	17,4	9,7	9,7	19,7
01_04_C	Zuidoostgevel	47,50	14,9	9,4	9,4	19,4
01_04_C	Zuidoostgevel	11,50	20,6	12,2	12,2	22,2
01_04_C	Zuidoostgevel	29,50	17,4	9,7	9,7	19,7
01_04_D	Zuidoostgevel	50,50	14,9	9,4	9,4	19,4
01_04_D	Zuidoostgevel	14,50	19,6	12,1	12,1	22,1
01_04_D	Zuidoostgevel	32,50	17,2	9,6	9,6	19,6
01_04_E	Zuidoostgevel	17,50	19,5	12,1	12,1	22,1
01_04_E	Zuidoostgevel	35,50	16,2	9,6	9,6	19,6
01_04_F	Zuidoostgevel	20,50	19,5	12,1	12,1	22,1
01_04_F	Zuidoostgevel	38,50	16,6	9,6	9,6	19,6
01_05_A	Zuidoostgevel	41,50	22,8	9,9	9,9	22,8
01_05_A	Zuidoostgevel	23,50	23,8	10,1	10,1	23,8
01_05_A	Zuidoostgevel	5,50	23,2	8,7	8,7	23,2
01_05_B	Zuidoostgevel	44,50	22,7	9,9	9,9	22,7
01_05_B	Zuidoostgevel	26,50	23,7	10,1	10,1	23,7
01_05_B	Zuidoostgevel	8,50	24,5	10,4	10,4	24,5
01_05_C	Zuidoostgevel	47,50	22,6	9,8	9,8	22,6
01_05_C	Zuidoostgevel	29,50	23,4	10,1	10,1	23,4
01_05_C	Zuidoostgevel	11,50	24,7	12,8	12,8	24,7
01_05_D	Zuidoostgevel	50,50	22,5	9,8	9,8	22,5
01_05_D	Zuidoostgevel	32,50	23,3	10,0	10,0	23,3
01_05_D	Zuidoostgevel	14,50	24,6	12,8	12,8	24,6
01_05_E	Zuidoostgevel	35,50	23,2	10,0	10,0	23,2
01_05_E	Zuidoostgevel	17,50	24,5	12,5	12,5	24,5
01_05_F	Zuidoostgevel	38,50	22,9	10,0	10,0	22,9
01_05_F	Zuidoostgevel	20,50	24,3	12,5	12,5	24,3
01_06_A	Noordoostgevel	41,50	46,1	34,4	34,4	46,1
01_06_A	Noordoostgevel	5,50	36,3	25,7	25,7	36,3
01_06_A	Noordoostgevel	23,50	46,2	32,9	32,9	46,2
01_06_B	Noordoostgevel	44,50	45,5	32,9	32,9	45,5
01_06_B	Noordoostgevel	8,50	37,6	27,7	27,7	37,7
01_06_B	Noordoostgevel	26,50	46,4	33,5	33,5	46,4
01_06_C	Noordoostgevel	47,50	44,2	30,4	30,4	44,2
01_06_C	Noordoostgevel	11,50	38,3	29,5	29,5	39,5
01_06_C	Noordoostgevel	29,50	46,4	33,9	33,9	46,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hogedruksput
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_06_D	Noordoostgevel	50,50	41,8	30,3	30,3	41,8
01_06_D	Noordoostgevel	14,50	39,2	30,1	30,1	40,1
01_06_D	Noordoostgevel	32,50	46,4	34,5	34,5	46,4
01_06_E	Noordoostgevel	17,50	41,1	30,9	30,9	41,1
01_06_E	Noordoostgevel	35,50	46,2	33,7	33,7	46,2
01_06_F	Noordoostgevel	20,50	42,5	31,9	31,9	42,5
01_06_F	Noordoostgevel	38,50	46,3	34,4	34,4	46,3
01_07_A	Noordoostgevel	50,50	30,4	24,3	24,3	34,3
01_07_A	Noordoostgevel	47,50	32,7	26,7	26,7	36,7
01_07_A	Noordoostgevel	41,50	45,6	34,7	34,7	45,6
01_07_A	Noordoostgevel	23,50	46,3	33,7	33,7	46,3
01_07_A	Noordoostgevel	5,50	39,6	33,7	33,7	43,7
01_07_B	Noordoostgevel	44,50	44,9	32,1	32,1	44,9
01_07_B	Noordoostgevel	26,50	46,3	34,3	34,3	46,3
01_07_B	Noordoostgevel	8,50	36,0	27,9	27,9	37,9
01_07_C	Noordoostgevel	29,50	46,3	34,9	34,9	46,3
01_07_C	Noordoostgevel	11,50	36,4	28,5	28,5	38,5
01_07_D	Noordoostgevel	32,50	45,9	33,7	33,7	45,9
01_07_D	Noordoostgevel	14,50	38,0	30,6	30,6	40,6
01_07_E	Noordoostgevel	35,50	45,9	34,6	34,6	45,9
01_07_E	Noordoostgevel	17,50	41,4	31,4	31,4	41,4
01_07_F	Noordoostgevel	38,50	45,8	34,7	34,7	45,8
01_07_F	Noordoostgevel	20,50	46,1	32,5	32,5	46,1
02_01_A	Zuidoostgevel	23,50	25,4	18,0	18,0	28,0
02_01_A	Zuidoostgevel	5,50	23,8	15,6	15,6	25,6
02_01_B	Zuidoostgevel	8,50	25,2	17,3	17,3	27,3
02_01_C	Zuidoostgevel	11,50	25,4	17,7	17,7	27,7
02_01_D	Zuidoostgevel	14,50	25,0	17,0	17,0	27,0
02_01_E	Zuidoostgevel	17,50	24,7	16,4	16,4	26,4
02_01_F	Zuidoostgevel	20,50	24,9	16,9	16,9	26,9
02_02_A	Noordoostgevel	26,50	25,6	16,6	16,6	26,6
02_02_A	Zuidoostgevel	23,50	25,2	15,9	15,9	25,9
02_02_A	Zuidoostgevel	20,50	24,6	14,6	14,6	24,6
02_02_A	Zuidoostgevel	17,50	23,9	13,7	13,7	23,9
02_02_A	Zuidoostgevel	14,50	23,7	13,4	13,4	23,7
02_02_A	Zuidoostgevel	17,50	22,9	11,1	11,1	22,9
02_02_A	Zuidoostgevel	5,50	21,2	5,7	5,7	21,2
02_02_B	Zuidoostgevel	20,50	23,7	14,2	14,2	24,2
02_02_B	Zuidoostgevel	8,50	22,5	7,7	7,7	22,5
02_02_C	Zuidoostgevel	11,50	22,9	10,7	10,7	22,9
02_02_D	Zuidoostgevel	14,50	23,4	13,0	13,0	23,4
02_03_A	Noordoostgevel	5,50	23,7	14,8	14,8	24,8
02_03_A	Noordoostgevel	26,50	28,7	20,4	20,4	30,4
02_03_A	Noordoostgevel	23,50	26,7	15,9	15,9	26,7
02_03_A	Noordoostgevel	20,50	25,1	14,1	14,1	25,1
02_03_A	Noordoostgevel	17,50	23,6	13,1	13,1	23,6
02_03_A	Noordoostgevel	14,50	24,3	15,5	15,5	25,5
02_03_B	Noordoostgevel	8,50	25,0	16,5	16,5	26,5
02_03_C	Noordoostgevel	11,50	25,7	18,2	18,2	28,2
02_03_D	Noordoostgevel	14,50	27,6	21,2	21,2	31,2
02_04_A	Noordoostgevel	23,50	35,4	29,5	29,5	39,5
02_04_A	Noordoostgevel	5,50	29,0	20,4	20,4	30,4
02_04_B	Noordoostgevel	8,50	30,8	23,6	23,6	33,6
02_04_C	Noordoostgevel	11,50	30,4	22,6	22,6	32,6
02_04_D	Noordoostgevel	14,50	31,9	25,1	25,1	35,1
02_04_E	Noordoostgevel	17,50	30,9	23,2	23,2	33,2
02_04_F	Noordoostgevel	20,50	29,3	18,7	18,7	29,3
02_05_A	Noordwestgevel	5,50	32,4	18,5	18,5	32,4
02_05_A	Noordwestgevel	17,50	30,7	19,4	19,4	30,7
02_05_A	Noordwestgevel	20,50	32,2	23,7	23,7	33,7
02_05_A	Noordwestgevel	23,50	38,0	32,2	32,2	42,2
02_05_A	Noordwestgevel	26,50	38,1	32,4	32,4	42,4
02_05_B	Noordwestgevel	8,50	32,5	18,7	18,7	32,5
02_05_C	Noordwestgevel	11,50	31,7	17,2	17,2	31,7
02_05_D	Noordwestgevel	14,50	31,0	16,8	16,8	31,0
02_06_A	Noordwestgevel	5,50	39,4	26,8	26,8	39,4
02_06_A	Noordwestgevel	17,50	44,7	22,7	22,7	44,7
02_06_A	Noordwestgevel	20,50	44,7	27,3	27,3	44,7
02_06_A	Noordwestgevel	23,50	44,7	32,5	32,5	44,7
02_06_A	Noordwestgevel	26,50	44,2	32,6	32,6	44,2
02_06_B	Noordwestgevel	8,50	39,8	27,2	27,2	39,8
02_06_C	Noordwestgevel	11,50	42,1	24,9	24,9	42,1
02_06_D	Noordwestgevel	14,50	43,3	23,9	23,9	43,3
02_07_A	Zuidwestgevel	23,50	45,8	33,1	33,1	45,8
02_07_A	Zuidwestgevel	5,50	41,4	29,7	29,7	41,4
02_07_B	Zuidwestgevel	8,50	42,1	31,2	31,2	42,1
02_07_C	Zuidwestgevel	11,50	42,5	31,2	31,2	42,5
02_07_D	Zuidwestgevel	14,50	47,3	32,1	32,1	47,3
02_07_E	Zuidwestgevel	17,50	47,5	33,0	33,0	47,5
02_07_F	Zuidwestgevel	20,50	47,2	33,3	33,3	47,2
02_08_A	Zuidwestgevel	23,50	45,9	33,1	33,1	45,9
02_08_A	Zuidwestgevel	5,50	42,8	29,1	29,1	42,8
02_08_B	Zuidwestgevel	8,50	43,8	31,2	31,2	43,8
02_08_C	Zuidwestgevel	11,50	43,8	31,9	31,9	43,8
02_08_D	Zuidwestgevel	14,50	45,2	32,1	32,1	45,2
02_08_E	Zuidwestgevel	17,50	47,7	33,0	33,0	47,7
02_08_F	Zuidwestgevel	20,50	47,1	33,4	33,4	47,1
03_01_A	Zuidoostgevel	7,32	36,3	24,0	24,0	36,3
03_01_B	Zuidoostgevel	11,11	37,1	22,9	22,9	37,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hogedruksput
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_01_C	Zuidoostgevel	14,95	43,0	23,8	23,8	43,0
03_01_D	Zuidoostgevel	18,59	41,0	26,5	26,5	41,0
03_02_A	Zuidoostgevel	7,32	33,7	20,0	20,0	33,7
03_02_B	Zuidoostgevel	11,11	33,3	19,9	19,9	33,3
03_02_C	Zuidoostgevel	14,95	32,9	20,6	20,6	32,9
03_02_D	Zuidoostgevel	18,59	32,4	20,9	20,9	32,4
03_03_A	Zuidoostgevel	7,32	31,6	19,9	19,9	31,6
03_03_B	Zuidoostgevel	11,11	31,2	20,2	20,2	31,2
03_03_C	Zuidoostgevel	14,95	30,9	20,6	20,6	30,9
03_03_D	Zuidoostgevel	18,59	30,5	21,0	21,0	31,0
03_04_A	Zuidoostgevel	7,32	27,6	13,1	13,1	27,6
03_04_B	Zuidoostgevel	11,11	26,8	13,0	13,0	26,8
03_04_C	Zuidoostgevel	14,95	26,7	13,2	13,2	26,7
03_04_D	Zuidoostgevel	18,59	26,2	13,1	13,1	26,2
03_05_A	Zuidoostgevel	7,32	27,5	12,5	12,5	27,5
03_05_B	Zuidoostgevel	11,11	27,1	12,1	12,1	27,1
03_05_C	Zuidoostgevel	14,95	26,7	12,5	12,5	26,7
03_05_D	Zuidoostgevel	18,59	25,8	12,7	12,7	25,8
03_06_A	Noordoostgevel	7,32	30,5	21,2	21,2	31,2
03_06_B	Noordoostgevel	11,11	31,4	24,1	24,1	34,1
03_06_C	Noordoostgevel	14,95	31,5	24,2	24,2	34,2
03_06_D	Noordoostgevel	18,59	31,0	24,1	24,1	34,1
03_07_C	Noordwestgevel	14,95	45,6	28,0	28,0	45,6
03_07_D	Noordwestgevel	18,59	46,0	31,8	31,8	46,0
03_08_C	Noordwestgevel	14,95	47,0	28,3	28,3	47,0
03_08_D	Noordwestgevel	18,59	47,1	32,4	32,4	47,1
03_09_C	Noordwestgevel	14,95	48,1	29,0	29,0	48,1
03_09_D	Noordwestgevel	18,59	48,1	33,0	33,0	48,1
03_10_C	Noordwestgevel	14,95	35,4	17,1	17,1	35,4
03_10_D	Noordwestgevel	18,59	34,6	18,1	18,1	34,6
03_11_C	Noordwestgevel	14,95	50,5	30,6	30,6	50,5
03_11_D	Noordwestgevel	18,59	50,3	34,3	34,3	50,3
03_12_C	Zuidwestgevel	14,95	49,2	30,2	30,2	49,2
03_12_D	Zuidwestgevel	18,59	49,1	34,0	34,0	49,1
04_01_A	Zuidoostgevel	1,50	23,7	11,9	11,9	23,7
04_01_B	Zuidoostgevel	4,50	24,4	11,8	11,8	24,4
04_01_C	Zuidoostgevel	7,50	26,2	14,1	14,1	26,2
04_01_D	Zuidoostgevel	10,50	26,6	15,6	15,6	26,6
04_02_A	Zuidoostgevel	19,50	25,7	18,2	18,2	28,2
04_02_A	Zuidoostgevel	1,50	20,8	8,6	8,6	20,8
04_02_B	Zuidoostgevel	4,50	20,8	6,7	6,7	20,8
04_02_C	Zuidoostgevel	7,50	23,0	10,2	10,2	23,0
04_02_D	Zuidoostgevel	10,50	23,1	11,0	11,0	23,1
04_02_E	Zuidoostgevel	13,50	23,0	11,4	11,4	23,0
04_02_F	Zuidoostgevel	16,50	25,5	17,5	17,5	27,5
04_03_A	Zuidoostgevel	19,50	23,8	15,0	15,0	25,0
04_03_A	Zuidoostgevel	1,50	20,9	9,1	9,1	20,9
04_03_B	Zuidoostgevel	4,50	19,9	4,5	4,5	19,9
04_03_C	Zuidoostgevel	7,50	21,0	7,4	7,4	21,0
04_03_D	Zuidoostgevel	10,50	21,1	8,7	8,7	21,1
04_03_E	Zuidoostgevel	13,50	21,4	9,2	9,2	21,4
04_03_F	Zuidoostgevel	16,50	23,6	13,7	13,7	23,7
04_04_A	Zuidoostgevel	1,50	19,8	9,8	9,8	19,8
04_04_B	Zuidoostgevel	4,50	18,2	3,1	3,1	18,2
04_04_C	Zuidoostgevel	7,50	19,5	5,2	5,2	19,5
04_04_D	Zuidoostgevel	10,50	20,5	9,1	9,1	20,5
04_05_A	Noordgevel	1,50	21,6	10,9	10,9	21,6
04_05_A	Noordgevel	10,50	25,5	16,9	16,9	26,9
04_05_A	Noordgevel	13,50	25,4	16,0	16,0	26,0
04_05_A	Noordgevel	16,50	25,3	15,1	15,1	25,3
04_05_A	Noordgevel	19,50	25,0	12,5	12,5	25,0
04_05_B	Noordgevel	4,50	22,2	12,5	12,5	22,5
04_05_C	Noordgevel	7,50	24,1	14,9	14,9	24,9
04_06_A	Noordgevel	16,50	25,7	14,0	14,0	25,7
04_06_A	Noordgevel	13,50	25,5	16,6	16,6	26,6
04_06_A	Noordgevel	10,50	25,6	17,4	17,4	27,4
04_06_A	Noordgevel	1,50	22,0	12,0	12,0	22,0
04_06_B	Noordgevel	4,50	23,1	13,9	13,9	23,9
04_06_C	Noordgevel	7,50	25,1	16,3	16,3	26,3
04_07_A	Noordgevel	16,50	26,9	16,6	16,6	26,9
04_07_A	Noordgevel	13,50	26,6	16,4	16,4	26,6
04_07_A	Noordgevel	10,50	26,7	17,6	17,6	27,6
04_07_A	Noordgevel	1,50	22,8	12,6	12,6	22,8
04_07_B	Noordgevel	4,50	24,0	14,5	14,5	24,5
04_07_C	Noordgevel	7,50	26,2	17,2	17,2	27,2
04_08_A	Noordgevel	19,50	26,5	16,4	16,4	26,5
04_08_A	Noordgevel	16,50	25,8	13,0	13,0	25,8
04_08_A	Noordgevel	13,50	25,4	12,3	12,3	25,4
04_08_A	Noordgevel	10,50	24,8	11,9	11,9	24,8
04_08_A	Noordgevel	1,50	24,7	18,4	18,4	28,4
04_08_B	Noordgevel	4,50	26,4	19,6	19,6	29,6
04_08_C	Noordgevel	7,50	28,4	21,6	21,6	31,6
04_09_A	Noordgevel	22,50	27,3	15,7	15,7	27,3
04_09_A	Noordgevel	19,50	27,4	17,0	17,0	27,4
04_09_A	Noordgevel	16,50	26,5	14,3	14,3	26,5
04_09_A	Noordgevel	13,50	26,4	13,9	13,9	26,4
04_09_A	Noordgevel	10,50	26,7	13,6	13,6	26,7
04_09_A	Noordgevel	1,50	27,5	20,8	20,8	30,8
04_09_B	Noordgevel	4,50	28,6	21,9	21,9	31,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hogedruksput
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_09_C	Noordgevel	7,50	28,6	21,2	21,2	31,2
04_10_A	Noordwestgevel	16,50	35,5	25,3	25,3	35,5
04_10_A	Noordwestgevel	13,50	31,0	23,5	23,5	33,5
04_10_A	Noordwestgevel	1,50	27,9	19,9	19,9	29,9
04_10_B	Noordwestgevel	4,50	29,5	21,5	21,5	31,5
04_10_C	Noordwestgevel	7,50	30,8	23,4	23,4	33,4
04_10_D	Noordwestgevel	10,50	32,0	25,3	25,3	35,3
04_11_A	Noordwestgevel	19,50	40,2	32,4	32,4	42,4
04_11_A	Noordwestgevel	1,50	33,3	27,4	27,4	37,4
04_11_B	Noordwestgevel	22,50	40,7	33,5	33,5	43,5
04_11_B	Noordwestgevel	4,50	36,3	30,6	30,6	40,6
04_11_C	Noordwestgevel	7,50	36,4	30,8	30,8	40,8
04_11_D	Noordwestgevel	10,50	36,6	30,9	30,9	40,9
04_11_E	Noordwestgevel	13,50	38,2	30,6	30,6	40,6
04_11_F	Noordwestgevel	16,50	38,3	29,6	29,6	39,6
04_12_A	Zuidwestgevel	1,50	40,6	25,0	25,0	40,6
04_12_B	Zuidwestgevel	4,50	44,7	36,2	36,2	46,2
04_12_C	Zuidwestgevel	7,50	45,5	36,8	36,8	46,8
04_13_A	Zuidwestgevel	16,50	49,1	33,9	33,9	49,1
04_13_B	Zuidwestgevel	19,50	49,0	35,1	35,1	49,0
04_13_E	Zuidwestgevel	13,50	48,4	30,9	30,9	48,4
04_14_A	Zuidoostgevel	22,50	34,6	25,3	25,3	35,3
04_14_A	Zuidoostgevel	19,50	40,6	27,4	27,4	40,6
04_14_A	Zuidoostgevel	16,50	38,6	26,5	26,5	38,6
04_14_A	Zuidoostgevel	13,50	40,7	25,6	25,6	40,7
04_14_A	Zuidoostgevel	10,50	40,6	25,0	25,0	40,6
04_14_A	Zuidoostgevel	1,50	38,9	21,0	21,0	38,9
04_14_B	Zuidoostgevel	4,50	41,5	23,8	23,8	41,5
04_14_C	Zuidoostgevel	7,50	41,9	25,2	25,2	41,9
04_15_A	Zuidoostgevel	1,50	37,4	11,4	11,4	37,4
04_15_B	Zuidoostgevel	4,50	39,6	22,6	22,6	39,6
04_15_C	Zuidoostgevel	7,50	40,7	24,5	24,5	40,7
04_16_A	Zuidwestgevel	10,50	29,7	20,7	20,7	30,7
04_16_A	Zuidwestgevel	19,50	33,5	26,6	26,6	36,6
04_16_A	Zuidwestgevel	16,50	32,9	26,3	26,3	36,3
04_16_A	Zuidwestgevel	13,50	33,6	27,7	27,7	37,7
04_16_A	Zuidwestgevel	1,50	24,7	8,0	8,0	24,7
04_16_B	Zuidwestgevel	4,50	26,8	12,0	12,0	26,8
04_16_C	Zuidwestgevel	7,50	27,7	15,2	15,2	27,7
04_17_A	Zuidwestgevel	19,50	37,1	29,7	29,7	39,7
04_17_A	Zuidwestgevel	16,50	34,5	27,7	27,7	37,7
04_17_A	Zuidwestgevel	13,50	30,4	18,9	18,9	30,4
04_17_A	Zuidwestgevel	10,50	28,1	16,5	16,5	28,1
04_17_A	Zuidwestgevel	1,50	25,3	12,8	12,8	25,3
04_17_B	Zuidwestgevel	4,50	26,5	13,8	13,8	26,5
04_17_C	Zuidwestgevel	7,50	27,6	15,6	15,6	27,6
05_01_A	Noordgevel	16,50	20,5	11,9	11,9	21,9
05_01_A	Oostgevel	16,50	27,7	22,2	22,2	32,2
05_01_A	Oostgevel	13,50	24,5	17,2	17,2	27,2
05_01_A	Oostgevel	10,50	23,6	15,5	15,5	25,5
05_01_A	Oostgevel	1,50	18,4	8,5	8,5	18,5
05_01_B	Oostgevel	4,50	18,7	9,1	9,1	19,1
05_01_C	Oostgevel	7,50	20,9	12,3	12,3	22,3
05_02_A	Oostgevel	13,50	23,7	16,1	16,1	26,1
05_02_A	Oostgevel	16,50	23,6	17,0	17,0	27,0
05_02_A	Oostgevel	10,50	22,8	14,3	14,3	24,3
05_02_A	Oostgevel	1,50	18,9	8,0	8,0	18,9
05_02_B	Oostgevel	4,50	19,2	9,0	9,0	19,2
05_02_C	Oostgevel	7,50	21,3	12,5	12,5	22,5
05_03_A	Oostgevel	13,50	22,3	15,2	15,2	25,2
05_03_A	Oostgevel	10,50	20,8	13,2	13,2	23,2
05_03_A	Oostgevel	1,50	18,7	8,3	8,3	18,7
05_03_B	Oostgevel	4,50	19,3	10,3	10,3	20,3
05_03_C	Oostgevel	7,50	21,7	14,2	14,2	24,2
05_04_A	Oostgevel	1,50	16,4	7,0	7,0	17,0
05_04_B	Oostgevel	4,50	16,7	8,0	8,0	18,0
05_04_C	Oostgevel	7,50	18,3	10,0	10,0	20,0
05_05_A	Noordgevel	13,50	17,8	9,5	9,5	19,5
05_05_A	Noordgevel	10,50	14,4	8,8	8,8	18,8
05_05_A	Noordgevel	1,50	13,5	4,0	4,0	14,0
05_05_B	Noordgevel	4,50	21,0	15,7	15,7	25,7
05_05_C	Noordgevel	7,50	15,8	7,3	7,3	17,3
05_06_A	Noordgevel	13,50	19,7	9,9	9,9	19,9
05_06_A	Noordgevel	10,50	17,8	9,9	9,9	19,9
05_06_A	Noordgevel	1,50	16,2	5,4	5,4	16,2
05_06_B	Noordgevel	4,50	23,0	17,5	17,5	27,5
05_06_C	Noordgevel	7,50	18,2	8,6	8,6	18,6
05_07_A	Westgevel	13,50	26,9	21,5	21,5	31,5
05_07_A	Westgevel	1,50	16,9	5,9	5,9	16,9
05_07_B	Westgevel	4,50	17,7	7,8	7,8	17,8
05_07_C	Westgevel	7,50	17,7	10,1	10,1	20,1
05_07_D	Westgevel	10,50	19,7	12,1	12,1	22,1
05_08_A	Noordgevel	16,50	21,2	12,6	12,6	22,6
05_08_A	Noordgevel	1,50	14,0	1,7	1,7	14,0
05_08_B	Noordgevel	4,50	14,2	2,2	2,2	14,2
05_08_C	Noordgevel	7,50	15,9	4,7	4,7	15,9
05_08_D	Noordgevel	10,50	17,8	8,3	8,3	18,3
05_08_E	Noordgevel	13,50	20,4	10,4	10,4	20,4
05_09_A	Noordgevel	16,50	25,3	15,7	15,7	25,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hogedruksput
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_09_A	Noordgevel	1,50	24,4	18,2	18,2	28,2
05_09_B	Noordgevel	4,50	24,6	18,7	18,7	28,7
05_09_C	Noordgevel	7,50	26,6	20,8	20,8	30,8
05_09_D	Noordgevel	10,50	27,8	21,9	21,9	31,9
05_09_E	Noordgevel	13,50	28,6	22,5	22,5	32,5
05_10_A	Westgevel	16,50	29,7	21,1	21,1	31,1
05_10_A	Westgevel	1,50	25,8	19,6	19,6	29,6
05_10_B	Westgevel	4,50	24,7	17,5	17,5	27,5
05_10_C	Westgevel	7,50	27,7	20,9	20,9	30,9
05_10_D	Westgevel	10,50	28,3	21,5	21,5	31,5
05_10_E	Westgevel	13,50	28,1	18,8	18,8	28,8
05_11_A	Westgevel	1,50	24,2	16,7	16,7	26,7
05_11_A	Zuidgevel	16,50	30,6	24,5	24,5	34,5
05_11_A	Zuidgevel	13,50	26,0	16,6	16,6	26,6
05_11_B	Westgevel	4,50	26,6	20,1	20,1	30,1
05_11_C	Westgevel	7,50	28,9	22,5	22,5	32,5
05_11_D	Westgevel	10,50	30,0	23,0	23,0	33,0
05_12_A	Zuidgevel	16,50	30,3	24,1	24,1	34,1
05_12_A	Zuidgevel	13,50	27,2	19,7	19,7	29,7
05_12_A	Zuidgevel	10,50	25,6	15,6	15,6	25,6
05_12_A	Zuidgevel	1,50	20,0	10,8	10,8	20,8
05_12_B	Zuidgevel	4,50	21,5	13,0	13,0	23,0
05_12_C	Zuidgevel	7,50	23,3	14,1	14,1	24,1
05_13_A	Zuidgevel	16,50	27,6	18,1	18,1	28,1
05_13_A	Zuidgevel	13,50	25,0	14,6	14,6	25,0
05_13_A	Zuidgevel	10,50	24,4	14,1	14,1	24,4
05_13_A	Zuidgevel	1,50	19,1	8,8	8,8	19,1
05_13_B	Zuidgevel	4,50	20,0	9,7	9,7	20,0
05_13_C	Zuidgevel	7,50	22,6	12,7	12,7	22,7
05_14_A	Zuidgevel	16,50	25,7	18,4	18,4	28,4
05_14_A	Zuidgevel	13,50	23,3	14,4	14,4	24,4
05_14_A	Zuidgevel	10,50	23,9	13,5	13,5	23,9
05_14_A	Zuidgevel	1,50	20,0	6,7	6,7	20,0
05_14_B	Zuidgevel	4,50	20,9	8,6	8,6	20,9
05_14_C	Zuidgevel	7,50	22,9	11,6	11,6	22,9
05_15_A	Zuidgevel	10,50	22,5	13,2	13,2	23,2
05_15_A	Zuidgevel	1,50	19,4	6,1	6,1	19,4
05_15_B	Zuidgevel	4,50	19,2	8,2	8,2	19,2
05_15_C	Zuidgevel	7,50	21,0	10,6	10,6	21,0
06_01_A	Oostgevel	6,00	17,5	3,9	3,9	17,5
06_01_B	Oostgevel	9,50	18,2	5,6	5,6	18,2
06_01_C	Oostgevel	13,00	19,1	6,9	6,9	19,1
06_01_D	Oostgevel	16,50	19,4	8,5	8,5	19,4
06_02_A	Oostgevel	6,00	16,0	1,7	1,7	16,0
06_02_B	Oostgevel	9,50	17,4	3,4	3,4	17,4
06_02_C	Oostgevel	13,00	18,5	5,0	5,0	18,5
06_02_D	Oostgevel	16,50	18,8	7,0	7,0	18,8
06_03_A	Oostgevel	6,00	18,2	8,7	8,7	18,7
06_03_B	Oostgevel	9,50	19,8	10,6	10,6	20,6
06_03_C	Oostgevel	13,00	19,5	4,3	4,3	19,5
06_03_D	Oostgevel	16,50	18,3	6,4	6,4	18,3
06_04_A	Oostgevel	6,00	16,9	5,6	5,6	16,9
06_04_B	Oostgevel	9,50	18,5	7,9	7,9	18,5
06_04_C	Oostgevel	13,00	18,9	4,3	4,3	18,9
06_04_D	Oostgevel	16,50	18,5	8,6	8,6	18,6
06_05_A	Noordgevel	6,00	14,7	-0,2	-0,2	14,7
06_05_B	Noordgevel	9,50	16,3	3,3	3,3	16,3
06_05_C	Noordgevel	13,00	18,1	7,3	7,3	18,1
06_05_D	Noordgevel	16,50	18,6	9,1	9,1	19,1
06_06_A	Noordgevel	6,00	16,5	0,1	0,1	16,5
06_06_B	Noordgevel	9,50	17,4	6,6	6,6	17,4
06_06_C	Noordgevel	13,00	18,6	8,2	8,2	18,6
06_06_D	Noordgevel	16,50	19,5	10,8	10,8	20,8
06_07_A	Westgevel	6,00	17,2	7,4	7,4	17,4
06_07_B	Westgevel	9,50	19,8	11,3	11,3	21,3
06_07_C	Westgevel	13,00	23,4	16,8	16,8	26,8
06_07_D	Westgevel	16,50	24,4	17,6	17,6	27,6
06_08_A	Westgevel	6,00	18,2	9,0	9,0	19,0
06_08_B	Westgevel	9,50	22,9	16,4	16,4	26,4
06_08_C	Westgevel	13,00	22,1	13,9	13,9	23,9
06_08_D	Westgevel	16,50	25,0	18,3	18,3	28,3
06_09_A	Westgevel	6,00	20,1	12,4	12,4	22,4
06_09_B	Westgevel	9,50	21,1	12,5	12,5	22,5
06_09_C	Westgevel	13,00	22,6	14,6	14,6	24,6
06_09_D	Westgevel	16,50	26,2	19,7	19,7	29,7
06_10_A	Westgevel	6,00	20,0	8,7	8,7	20,0
06_10_B	Westgevel	9,50	22,7	13,6	13,6	23,6
06_10_C	Westgevel	13,00	24,9	17,4	17,4	27,4
06_10_D	Westgevel	16,50	26,6	19,4	19,4	29,4
06_11_A	Zuidgevel	6,00	19,6	7,9	7,9	19,6
06_11_B	Zuidgevel	9,50	21,0	11,4	11,4	21,4
06_11_C	Zuidgevel	13,00	22,7	14,3	14,3	24,3
06_11_D	Zuidgevel	16,50	29,4	23,6	23,6	33,6
06_12_A	Zuidgevel	6,00	18,1	7,4	7,4	18,1
06_12_B	Zuidgevel	9,50	20,4	10,6	10,6	20,6
06_12_C	Zuidgevel	13,00	22,3	13,8	13,8	23,8
06_12_D	Zuidgevel	16,50	28,9	23,2	23,2	33,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogwerker/kraan (stationair)
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_01_A	Noordwestgevel	41,50	46,7	38,0	38,0	48,0
01_01_A	Noordwestgevel	23,50	46,2	35,6	35,6	46,2
01_01_A	Noordwestgevel	5,50	30,4	19,8	19,8	30,4
01_01_B	Noordwestgevel	44,50	46,5	37,9	37,9	47,9
01_01_B	Noordwestgevel	26,50	46,2	36,1	36,1	46,2
01_01_B	Noordwestgevel	8,50	35,8	29,9	29,9	39,9
01_01_C	Noordwestgevel	47,50	45,2	36,6	36,6	46,6
01_01_C	Noordwestgevel	29,50	46,3	36,8	36,8	46,8
01_01_C	Noordwestgevel	11,50	36,6	30,5	30,5	40,5
01_01_D	Noordwestgevel	50,50	43,5	34,8	34,8	44,8
01_01_D	Noordwestgevel	32,50	46,0	36,5	36,5	46,5
01_01_D	Noordwestgevel	14,50	38,4	32,2	32,2	42,2
01_01_E	Noordwestgevel	35,50	46,0	37,0	37,0	47,0
01_01_E	Noordwestgevel	17,50	41,1	33,1	33,1	43,1
01_01_F	Noordwestgevel	38,50	45,9	37,0	37,0	47,0
01_01_F	Noordwestgevel	20,50	45,5	34,3	34,3	45,5
01_02_A	Zuidwestgevel	41,50	46,2	37,8	37,8	47,8
01_02_A	Zuidwestgevel	23,50	45,5	35,8	35,8	45,8
01_02_A	Zuidwestgevel	5,50	34,7	29,2	29,2	39,2
01_02_B	Zuidwestgevel	44,50	46,0	37,8	37,8	47,8
01_02_B	Zuidwestgevel	26,50	46,2	36,4	36,4	46,4
01_02_B	Zuidwestgevel	8,50	36,1	30,8	30,8	40,8
01_02_C	Zuidwestgevel	47,50	45,5	36,7	36,7	46,7
01_02_C	Zuidwestgevel	29,50	46,3	36,9	36,9	46,9
01_02_C	Zuidwestgevel	11,50	36,9	31,4	31,4	41,4
01_02_D	Zuidwestgevel	50,50	44,3	35,5	35,5	45,5
01_02_D	Zuidwestgevel	32,50	46,1	36,8	36,8	46,8
01_02_D	Zuidwestgevel	14,50	38,0	32,9	32,9	42,9
01_02_E	Zuidwestgevel	35,50	46,4	37,8	37,8	47,8
01_02_E	Zuidwestgevel	17,50	39,1	33,7	33,7	43,7
01_02_F	Zuidwestgevel	38,50	46,3	37,9	37,9	47,9
01_02_F	Zuidwestgevel	20,50	40,7	34,7	34,7	44,7
01_03_A	Zuidwestgevel	50,50	23,8	17,4	17,4	27,4
01_03_A	Zuidwestgevel	41,50	42,6	33,8	33,8	43,8
01_03_A	Zuidwestgevel	23,50	37,6	32,3	32,3	42,3
01_03_A	Zuidwestgevel	5,50	31,0	25,6	25,6	35,6
01_03_B	Zuidwestgevel	44,50	42,6	33,8	33,8	43,8
01_03_B	Zuidwestgevel	26,50	38,5	32,8	32,8	42,8
01_03_B	Zuidwestgevel	8,50	32,9	27,7	27,7	37,7
01_03_C	Zuidwestgevel	47,50	41,9	32,2	32,2	42,2
01_03_C	Zuidwestgevel	29,50	41,0	33,2	33,2	43,2
01_03_C	Zuidwestgevel	11,50	34,2	29,1	29,1	39,1
01_03_D	Zuidwestgevel	32,50	42,8	33,7	33,7	43,7
01_03_D	Zuidwestgevel	14,50	34,8	29,7	29,7	39,7
01_03_E	Zuidwestgevel	35,50	42,5	32,9	32,9	42,9
01_03_E	Zuidwestgevel	17,50	35,6	30,4	30,4	40,4
01_03_F	Zuidwestgevel	38,50	42,7	33,7	33,7	43,7
01_03_F	Zuidwestgevel	20,50	36,6	31,4	31,4	41,4
01_04_A	Zuidoostgevel	41,50	20,0	9,5	9,5	20,0
01_04_A	Zuidoostgevel	5,50	20,6	7,9	7,9	20,6
01_04_A	Zuidoostgevel	23,50	20,9	9,7	9,7	20,9
01_04_B	Zuidoostgevel	44,50	19,9	9,5	9,5	19,9
01_04_B	Zuidoostgevel	8,50	21,3	9,5	9,5	21,3
01_04_B	Zuidoostgevel	26,50	20,6	9,7	9,7	20,6
01_04_C	Zuidoostgevel	47,50	19,8	9,4	9,4	19,8
01_04_C	Zuidoostgevel	11,50	21,9	12,2	12,2	22,2
01_04_C	Zuidoostgevel	29,50	20,5	9,7	9,7	20,5
01_04_D	Zuidoostgevel	50,50	19,7	9,4	9,4	19,7
01_04_D	Zuidoostgevel	14,50	21,9	12,1	12,1	22,1
01_04_D	Zuidoostgevel	32,50	20,5	9,6	9,6	20,5
01_04_E	Zuidoostgevel	17,50	21,7	12,1	12,1	22,1
01_04_E	Zuidoostgevel	35,50	20,2	9,6	9,6	20,2
01_04_F	Zuidoostgevel	20,50	21,6	12,1	12,1	22,1
01_04_F	Zuidoostgevel	38,50	20,1	9,6	9,6	20,1
01_05_A	Zuidoostgevel	41,50	20,4	9,9	9,9	20,4
01_05_A	Zuidoostgevel	23,50	21,2	10,1	10,1	21,2
01_05_A	Zuidoostgevel	5,50	21,2	8,7	8,7	21,2
01_05_B	Zuidoostgevel	44,50	20,3	9,9	9,9	20,3
01_05_B	Zuidoostgevel	26,50	21,1	10,1	10,1	21,1
01_05_B	Zuidoostgevel	8,50	21,9	10,4	10,4	21,9
01_05_C	Zuidoostgevel	47,50	20,2	9,8	9,8	20,2
01_05_C	Zuidoostgevel	29,50	20,8	10,1	10,1	20,8
01_05_C	Zuidoostgevel	11,50	22,5	12,8	12,8	22,8
01_05_D	Zuidoostgevel	50,50	20,1	9,8	9,8	20,1
01_05_D	Zuidoostgevel	32,50	20,8	10,0	10,0	20,8
01_05_D	Zuidoostgevel	14,50	22,3	12,8	12,8	22,8
01_05_E	Zuidoostgevel	35,50	20,7	10,0	10,0	20,7
01_05_E	Zuidoostgevel	17,50	22,2	12,5	12,5	22,5
01_05_F	Zuidoostgevel	38,50	20,6	10,0	10,0	20,6
01_05_F	Zuidoostgevel	20,50	22,1	12,5	12,5	22,5
01_06_A	Noordoostgevel	41,50	43,5	34,4	34,4	44,4
01_06_A	Noordoostgevel	5,50	33,4	25,7	25,7	35,7
01_06_A	Noordoostgevel	23,50	40,2	32,9	32,9	42,9
01_06_B	Noordoostgevel	44,50	42,0	32,9	32,9	42,9
01_06_B	Noordoostgevel	8,50	34,7	27,7	27,7	37,7
01_06_B	Noordoostgevel	26,50	41,3	33,5	33,5	43,5
01_06_C	Noordoostgevel	47,50	39,8	30,4	30,4	40,4
01_06_C	Noordoostgevel	11,50	36,0	29,5	29,5	39,5
01_06_C	Noordoostgevel	29,50	43,7	33,9	33,9	43,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogwerker/kraan (stationair)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_06_D	Noordoostgevel	50,50	39,7	30,3	30,3	40,3	
	Noordoostgevel	14,50	36,9	30,1	30,1	40,1	
	Noordoostgevel	32,50	43,9	34,5	34,5	44,5	
	Noordoostgevel	17,50	38,8	30,9	30,9	40,9	
01_06_E	Noordoostgevel	35,50	43,5	33,7	33,7	43,7	
01_06_F	Noordoostgevel	20,50	39,4	31,9	31,9	41,9	
	Noordoostgevel	38,50	43,7	34,4	34,4	44,4	
01_07_A	Noordoostgevel	50,50	30,5	24,3	24,3	34,3	
01_07_A	Noordoostgevel	47,50	32,7	26,7	26,7	36,7	
01_07_A	Noordoostgevel	41,50	43,9	34,7	34,7	44,7	
01_07_A	Noordoostgevel	23,50	44,0	33,7	33,7	44,0	
01_07_A	Noordoostgevel	5,50	39,5	33,7	33,7	43,7	
01_07_B	Noordoostgevel	44,50	41,5	32,1	32,1	42,1	
01_07_B	Noordoostgevel	26,50	44,3	34,3	34,3	44,3	
01_07_B	Noordoostgevel	8,50	35,8	27,9	27,9	37,9	
01_07_C	Noordoostgevel	29,50	44,4	34,9	34,9	44,9	
01_07_C	Noordoostgevel	11,50	36,2	28,5	28,5	38,5	
01_07_D	Noordoostgevel	32,50	43,9	33,7	33,7	43,9	
01_07_D	Noordoostgevel	14,50	38,0	30,6	30,6	40,6	
01_07_E	Noordoostgevel	35,50	44,2	34,6	34,6	44,6	
01_07_E	Noordoostgevel	17,50	39,8	31,4	31,4	41,4	
01_07_F	Noordoostgevel	38,50	44,0	34,7	34,7	44,7	
01_07_F	Noordoostgevel	20,50	40,9	32,5	32,5	42,5	
02_01_A	Zuidoostgevel	23,50	25,8	18,0	18,0	28,0	
02_01_A	Zuidoostgevel	5,50	25,2	15,6	15,6	25,6	
02_01_B	Zuidoostgevel	8,50	25,9	17,3	17,3	27,3	
02_01_C	Zuidoostgevel	11,50	26,0	17,7	17,7	27,7	
02_01_D	Zuidoostgevel	14,50	25,7	17,0	17,0	27,0	
02_01_E	Zuidoostgevel	17,50	25,1	16,4	16,4	26,4	
02_01_F	Zuidoostgevel	20,50	25,3	16,9	16,9	26,9	
02_02_A	Noordoostgevel	26,50	24,2	16,6	16,6	26,6	
02_02_A	Zuidoostgevel	23,50	23,8	15,9	15,9	25,9	
02_02_A	Zuidoostgevel	20,50	23,1	14,6	14,6	24,6	
02_02_A	Zuidoostgevel	17,50	22,6	13,7	13,7	23,7	
02_02_A	Zuidoostgevel	14,50	22,3	13,4	13,4	23,4	
02_02_A	Zuidoostgevel	17,50	23,9	11,1	11,1	23,9	
02_02_B	Zuidoostgevel	5,50	23,1	5,7	5,7	23,1	
02_02_B	Zuidoostgevel	20,50	24,5	14,2	14,2	24,5	
02_02_B	Zuidoostgevel	8,50	23,4	7,7	7,7	23,4	
02_02_C	Zuidoostgevel	11,50	23,7	10,7	10,7	23,7	
02_02_D	Zuidoostgevel	14,50	23,7	13,0	13,0	23,7	
02_03_A	Noordoostgevel	5,50	23,8	14,8	14,8	24,8	
02_03_A	Noordoostgevel	26,50	27,2	20,4	20,4	30,4	
02_03_A	Noordoostgevel	23,50	25,0	15,9	15,9	25,9	
02_03_A	Noordoostgevel	20,50	23,9	14,1	14,1	24,1	
02_03_A	Noordoostgevel	17,50	22,8	13,1	13,1	23,1	
02_03_A	Noordoostgevel	14,50	23,2	15,5	15,5	25,5	
02_03_B	Noordoostgevel	8,50	24,1	16,5	16,5	26,5	
02_03_C	Noordoostgevel	11,50	24,9	18,2	18,2	28,2	
02_03_D	Noordoostgevel	14,50	27,1	21,2	21,2	31,2	
02_04_A	Noordoostgevel	23,50	34,6	29,5	29,5	39,5	
02_04_A	Noordoostgevel	5,50	27,9	20,4	20,4	30,4	
02_04_B	Noordoostgevel	8,50	29,6	23,6	23,6	33,6	
02_04_C	Noordoostgevel	11,50	28,8	22,6	22,6	32,6	
02_04_D	Noordoostgevel	14,50	30,7	25,1	25,1	35,1	
02_04_E	Noordoostgevel	17,50	29,2	23,2	23,2	33,2	
02_04_F	Noordoostgevel	20,50	26,3	18,7	18,7	28,7	
02_05_A	Noordwestgevel	5,50	31,8	18,5	18,5	31,8	
02_05_A	Noordwestgevel	17,50	30,0	19,4	19,4	30,0	
02_05_A	Noordwestgevel	20,50	32,2	23,7	23,7	33,7	
02_05_A	Noordwestgevel	23,50	38,2	32,2	32,2	42,2	
02_05_A	Noordwestgevel	26,50	39,6	32,4	32,4	42,4	
02_05_B	Noordwestgevel	8,50	31,3	18,7	18,7	31,3	
02_05_C	Noordwestgevel	11,50	30,6	17,2	17,2	30,6	
02_05_D	Noordwestgevel	14,50	29,5	16,8	16,8	29,5	
02_06_A	Noordwestgevel	5,50	38,8	26,8	26,8	38,8	
02_06_A	Noordwestgevel	17,50	34,7	22,7	22,7	34,7	
02_06_A	Noordwestgevel	20,50	39,2	27,3	27,3	39,2	
02_06_A	Noordwestgevel	23,50	41,2	32,5	32,5	42,5	
02_06_A	Noordwestgevel	26,50	40,9	32,6	32,6	42,6	
02_06_B	Noordwestgevel	8,50	38,7	27,2	27,2	38,7	
02_06_C	Noordwestgevel	11,50	37,1	24,9	24,9	37,1	
02_06_D	Noordwestgevel	14,50	35,3	23,9	23,9	35,3	
02_07_A	Zuidwestgevel	23,50	43,3	33,1	33,1	43,3	
02_07_A	Zuidwestgevel	5,50	39,3	29,7	29,7	39,7	
02_07_B	Zuidwestgevel	8,50	40,0	31,2	31,2	41,2	
02_07_C	Zuidwestgevel	11,50	41,1	31,2	31,2	41,2	
02_07_D	Zuidwestgevel	14,50	43,1	32,1	32,1	43,1	
02_07_E	Zuidwestgevel	17,50	46,3	33,0	33,0	46,3	
02_07_F	Zuidwestgevel	20,50	45,1	33,3	33,3	45,1	
02_08_A	Zuidwestgevel	23,50	43,7	33,1	33,1	43,7	
02_08_A	Zuidwestgevel	5,50	38,3	29,1	29,1	39,1	
02_08_B	Zuidwestgevel	8,50	39,3	31,2	31,2	41,2	
02_08_C	Zuidwestgevel	11,50	40,3	31,9	31,9	41,9	
02_08_D	Zuidwestgevel	14,50	40,9	32,1	32,1	42,1	
02_08_E	Zuidwestgevel	17,50	44,9	33,0	33,0	44,9	
02_08_F	Zuidwestgevel	20,50	45,7	33,4	33,4	45,7	
03_01_A	Zuidoostgevel	7,32	37,9	24,0	24,0	37,9	
03_01_B	Zuidoostgevel	11,11	37,6	22,9	22,9	37,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogwerker/kraan (stationair)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
	03_01_C	Zuidoostgevel	14,95	36,6	23,8	23,8	36,6
	03_01_D	Zuidoostgevel	18,59	35,8	26,5	26,5	36,5
	03_02_A	Zuidoostgevel	7,32	32,0	20,0	20,0	32,0
	03_02_B	Zuidoostgevel	11,11	31,7	19,9	19,9	31,7
	03_02_C	Zuidoostgevel	14,95	31,5	20,6	20,6	31,5
	03_02_D	Zuidoostgevel	18,59	30,6	20,9	20,9	30,9
	03_03_A	Zuidoostgevel	7,32	30,1	19,9	19,9	30,1
	03_03_B	Zuidoostgevel	11,11	29,7	20,2	20,2	30,2
	03_03_C	Zuidoostgevel	14,95	29,4	20,6	20,6	30,6
	03_03_D	Zuidoostgevel	18,59	29,1	21,0	21,0	31,0
	03_04_A	Zuidoostgevel	7,32	26,1	13,1	13,1	26,1
	03_04_B	Zuidoostgevel	11,11	25,0	13,0	13,0	25,0
	03_04_C	Zuidoostgevel	14,95	24,9	13,2	13,2	24,9
	03_04_D	Zuidoostgevel	18,59	24,4	13,1	13,1	24,4
	03_05_A	Zuidoostgevel	7,32	25,7	12,5	12,5	25,7
	03_05_B	Zuidoostgevel	11,11	24,5	12,1	12,1	24,5
	03_05_C	Zuidoostgevel	14,95	23,7	12,5	12,5	23,7
	03_05_D	Zuidoostgevel	18,59	23,6	12,7	12,7	23,6
	03_06_A	Noordoostgevel	7,32	30,4	21,2	21,2	31,2
	03_06_B	Noordoostgevel	11,11	31,1	24,1	24,1	34,1
	03_06_C	Noordoostgevel	14,95	33,2	24,2	24,2	34,2
	03_06_D	Noordoostgevel	18,59	35,6	24,1	24,1	35,6
	03_07_C	Noordwestgevel	14,95	43,2	28,0	28,0	43,2
	03_07_D	Noordwestgevel	18,59	42,9	31,8	31,8	42,9
	03_08_C	Noordwestgevel	14,95	43,8	28,3	28,3	43,8
	03_08_D	Noordwestgevel	18,59	44,1	32,4	32,4	44,1
	03_09_C	Noordwestgevel	14,95	45,1	29,0	29,0	45,1
	03_09_D	Noordwestgevel	18,59	45,3	33,0	33,0	45,3
	03_10_C	Noordwestgevel	14,95	34,7	17,1	17,1	34,7
	03_10_D	Noordwestgevel	18,59	33,8	18,1	18,1	33,8
	03_11_C	Noordwestgevel	14,95	48,3	30,6	30,6	48,3
	03_11_D	Noordwestgevel	18,59	48,0	34,3	34,3	48,0
	03_12_C	Zuidwestgevel	14,95	48,0	30,2	30,2	48,0
	03_12_D	Zuidwestgevel	18,59	47,8	34,0	34,0	47,8
	04_01_A	Zuidoostgevel	1,50	22,2	11,9	11,9	22,2
	04_01_B	Zuidoostgevel	4,50	23,5	11,8	11,8	23,5
	04_01_C	Zuidoostgevel	7,50	24,8	14,1	14,1	24,8
	04_01_D	Zuidoostgevel	10,50	25,1	15,6	15,6	25,6
	04_02_A	Zuidoostgevel	19,50	24,9	18,2	18,2	28,2
	04_02_A	Zuidoostgevel	1,50	20,0	8,6	8,6	20,0
	04_02_B	Zuidoostgevel	4,50	21,0	6,7	6,7	21,0
	04_02_C	Zuidoostgevel	7,50	22,7	10,2	10,2	22,7
	04_02_D	Zuidoostgevel	10,50	21,8	11,0	11,0	21,8
	04_02_E	Zuidoostgevel	13,50	21,8	11,4	11,4	21,8
	04_02_F	Zuidoostgevel	16,50	24,4	17,5	17,5	27,5
	04_03_A	Zuidoostgevel	19,50	22,5	15,0	15,0	25,0
	04_03_A	Zuidoostgevel	1,50	19,8	9,1	9,1	19,8
	04_03_B	Zuidoostgevel	4,50	19,7	4,5	4,5	19,7
	04_03_C	Zuidoostgevel	7,50	20,7	7,4	7,4	20,7
	04_03_D	Zuidoostgevel	10,50	20,4	8,7	8,7	20,4
	04_03_E	Zuidoostgevel	13,50	20,5	9,2	9,2	20,5
	04_03_F	Zuidoostgevel	16,50	22,1	13,7	13,7	23,7
	04_04_A	Zuidoostgevel	1,50	19,2	9,8	9,8	19,8
	04_04_B	Zuidoostgevel	4,50	18,2	3,1	3,1	18,2
	04_04_C	Zuidoostgevel	7,50	19,7	5,2	5,2	19,7
	04_04_D	Zuidoostgevel	10,50	20,3	9,1	9,1	20,3
	04_05_A	Noordgevel	1,50	19,3	10,9	10,9	20,9
	04_05_A	Noordgevel	10,50	24,2	16,9	16,9	26,9
	04_05_A	Noordgevel	13,50	23,8	16,0	16,0	26,0
	04_05_A	Noordgevel	16,50	23,5	15,1	15,1	25,1
	04_05_A	Noordgevel	19,50	23,0	12,5	12,5	23,0
	04_05_B	Noordgevel	4,50	20,7	12,5	12,5	22,5
	04_05_C	Noordgevel	7,50	22,7	14,9	14,9	24,9
	04_06_A	Noordgevel	16,50	23,3	14,0	14,0	24,0
	04_06_A	Noordgevel	13,50	24,4	16,6	16,6	26,6
	04_06_A	Noordgevel	10,50	25,1	17,4	17,4	27,4
	04_06_A	Noordgevel	1,50	21,8	12,0	12,0	22,0
	04_06_B	Noordgevel	4,50	23,6	13,9	13,9	23,9
	04_06_C	Noordgevel	7,50	24,8	16,3	16,3	26,3
	04_07_A	Noordgevel	16,50	24,9	16,6	16,6	26,6
	04_07_A	Noordgevel	13,50	24,9	16,4	16,4	26,4
	04_07_A	Noordgevel	10,50	25,6	17,6	17,6	27,6
	04_07_A	Noordgevel	1,50	22,2	12,6	12,6	22,6
	04_07_B	Noordgevel	4,50	24,0	14,5	14,5	24,5
	04_07_C	Noordgevel	7,50	25,7	17,2	17,2	27,2
	04_08_A	Noordgevel	19,50	25,4	16,4	16,4	26,4
	04_08_A	Noordgevel	16,50	24,9	13,0	13,0	24,9
	04_08_A	Noordgevel	13,50	24,0	12,3	12,3	24,0
	04_08_A	Noordgevel	10,50	24,2	11,9	11,9	24,2
	04_08_A	Noordgevel	1,50	25,0	18,4	18,4	28,4
	04_08_B	Noordgevel	4,50	26,6	19,6	19,6	29,6
	04_08_C	Noordgevel	7,50	28,2	21,6	21,6	31,6
	04_09_A	Noordgevel	22,50	24,9	15,7	15,7	25,7
	04_09_A	Noordgevel	19,50	25,2	17,0	17,0	27,0
	04_09_A	Noordgevel	16,50	24,6	14,3	14,3	24,6
	04_09_A	Noordgevel	13,50	24,3	13,9	13,9	24,3
	04_09_A	Noordgevel	10,50	24,6	13,6	13,6	24,6
	04_09_A	Noordgevel	1,50	26,5	20,8	20,8	30,8
	04_09_B	Noordgevel	4,50	28,0	21,9	21,9	31,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogwerker/kraan (stationair)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
	04_09_C	Noordgevel	7,50	27,8	21,2	21,2	31,2
	04_10_A	Noordwestgevel	16,50	31,0	25,3	25,3	35,3
	04_10_A	Noordwestgevel	13,50	29,5	23,5	23,5	33,5
	04_10_A	Noordwestgevel	1,50	26,2	19,9	19,9	29,9
	04_10_B	Noordwestgevel	4,50	27,8	21,5	21,5	31,5
	04_10_C	Noordwestgevel	7,50	29,3	23,4	23,4	33,4
	04_10_D	Noordwestgevel	10,50	30,9	25,3	25,3	35,3
	04_11_A	Noordwestgevel	19,50	37,6	32,4	32,4	42,4
	04_11_A	Noordwestgevel	1,50	32,7	27,4	27,4	37,4
	04_11_B	Noordwestgevel	22,50	38,6	33,5	33,5	43,5
	04_11_B	Noordwestgevel	4,50	35,7	30,6	30,6	40,6
	04_11_C	Noordwestgevel	7,50	35,9	30,8	30,8	40,8
	04_11_D	Noordwestgevel	10,50	36,1	30,9	30,9	40,9
	04_11_E	Noordwestgevel	13,50	35,9	30,6	30,6	40,6
	04_11_F	Noordwestgevel	16,50	35,0	29,6	29,6	39,6
	04_12_A	Zuidwestgevel	1,50	38,0	25,0	25,0	38,0
	04_12_B	Zuidwestgevel	4,50	45,9	36,2	36,2	46,2
	04_12_C	Zuidwestgevel	7,50	48,4	36,8	36,8	48,4
	04_13_A	Zuidwestgevel	16,50	47,2	33,9	33,9	47,2
	04_13_B	Zuidwestgevel	19,50	47,1	35,1	35,1	47,1
	04_13_E	Zuidwestgevel	13,50	45,2	30,9	30,9	45,2
	04_14_A	Zuidoostgevel	22,50	33,2	25,3	25,3	35,3
	04_14_A	Zuidoostgevel	19,50	34,7	27,4	27,4	37,4
	04_14_A	Zuidoostgevel	16,50	35,9	26,5	26,5	36,5
	04_14_A	Zuidoostgevel	13,50	39,3	25,6	25,6	39,3
	04_14_A	Zuidoostgevel	10,50	38,9	25,0	25,0	38,9
	04_14_A	Zuidoostgevel	1,50	38,8	21,0	21,0	38,8
	04_14_B	Zuidoostgevel	4,50	40,7	23,8	23,8	40,7
	04_14_C	Zuidoostgevel	7,50	40,7	25,2	25,2	40,7
	04_15_A	Zuidoostgevel	1,50	36,5	11,4	11,4	36,5
	04_15_B	Zuidoostgevel	4,50	39,2	22,6	22,6	39,2
	04_15_C	Zuidoostgevel	7,50	39,3	24,5	24,5	39,3
	04_16_A	Zuidwestgevel	10,50	32,0	20,7	20,7	32,0
	04_16_A	Zuidwestgevel	19,50	36,9	26,6	26,6	36,9
	04_16_A	Zuidwestgevel	16,50	35,9	26,3	26,3	36,3
	04_16_A	Zuidwestgevel	13,50	37,1	27,7	27,7	37,7
	04_16_B	Zuidwestgevel	1,50	24,6	8,0	8,0	24,6
	04_16_B	Zuidwestgevel	4,50	26,3	12,0	12,0	26,3
	04_16_C	Zuidwestgevel	7,50	27,8	15,2	15,2	27,8
	04_17_A	Zuidwestgevel	19,50	35,7	29,7	29,7	39,7
	04_17_A	Zuidwestgevel	16,50	33,4	27,7	27,7	37,7
	04_17_A	Zuidwestgevel	13,50	27,0	18,9	18,9	28,9
	04_17_A	Zuidwestgevel	10,50	26,5	16,5	16,5	26,5
	04_17_A	Zuidwestgevel	1,50	24,0	12,8	12,8	24,0
	04_17_B	Zuidwestgevel	4,50	25,9	13,8	13,8	25,9
	04_17_C	Zuidwestgevel	7,50	26,1	15,6	15,6	26,1
	05_01_A	Noordgevel	16,50	20,2	11,9	11,9	21,9
	05_01_A	Oostgevel	16,50	27,6	22,2	22,2	32,2
	05_01_A	Oostgevel	13,50	23,0	17,2	17,2	27,2
	05_01_A	Oostgevel	10,50	21,9	15,5	15,5	25,5
	05_01_A	Oostgevel	1,50	17,6	8,5	8,5	18,5
	05_01_B	Oostgevel	4,50	17,5	9,1	9,1	19,1
	05_01_C	Oostgevel	7,50	19,8	12,3	12,3	22,3
	05_02_A	Oostgevel	13,50	23,0	16,1	16,1	26,1
	05_02_A	Oostgevel	16,50	23,5	17,0	17,0	27,0
	05_02_A	Oostgevel	10,50	21,4	14,3	14,3	24,3
	05_02_A	Oostgevel	1,50	17,0	8,0	8,0	18,0
	05_02_B	Oostgevel	4,50	17,8	9,0	9,0	19,0
	05_02_C	Oostgevel	7,50	20,2	12,5	12,5	22,5
	05_03_A	Oostgevel	13,50	22,3	15,2	15,2	25,2
	05_03_A	Oostgevel	10,50	20,6	13,2	13,2	23,2
	05_03_A	Oostgevel	1,50	16,8	8,3	8,3	18,3
	05_03_B	Oostgevel	4,50	18,0	10,3	10,3	20,3
	05_03_C	Oostgevel	7,50	20,8	14,2	14,2	24,2
	05_04_A	Oostgevel	1,50	15,9	7,0	7,0	17,0
	05_04_B	Oostgevel	4,50	16,5	8,0	8,0	18,0
	05_04_C	Oostgevel	7,50	18,2	10,0	10,0	20,0
	05_05_A	Noordgevel	13,50	18,9	9,5	9,5	19,5
	05_05_A	Noordgevel	10,50	18,5	8,8	8,8	18,8
	05_05_A	Noordgevel	1,50	16,4	4,0	4,0	16,4
	05_05_B	Noordgevel	4,50	21,8	15,7	15,7	25,7
	05_05_C	Noordgevel	7,50	17,8	7,3	7,3	17,8
	05_06_A	Noordgevel	13,50	19,3	9,9	9,9	19,9
	05_06_A	Noordgevel	10,50	19,1	9,9	9,9	19,9
	05_06_A	Noordgevel	1,50	17,0	5,4	5,4	17,0
	05_06_B	Noordgevel	4,50	23,3	17,5	17,5	27,5
	05_06_C	Noordgevel	7,50	18,6	8,6	8,6	18,6
	05_07_A	Westgevel	13,50	26,8	21,5	21,5	31,5
	05_07_A	Westgevel	1,50	18,2	5,9	5,9	18,2
	05_07_B	Westgevel	4,50	19,2	7,8	7,8	19,2
	05_07_C	Westgevel	7,50	19,9	10,1	10,1	20,1
	05_07_D	Westgevel	10,50	21,0	12,1	12,1	22,1
	05_08_A	Noordgevel	16,50	20,8	12,6	12,6	22,6
	05_08_A	Noordgevel	1,50	16,7	1,7	1,7	16,7
	05_08_B	Noordgevel	4,50	17,7	2,2	2,2	17,7
	05_08_C	Noordgevel	7,50	19,4	4,7	4,7	19,4
	05_08_D	Noordgevel	10,50	20,2	8,3	8,3	20,2
	05_08_E	Noordgevel	13,50	20,8	10,4	10,4	20,8
	05_09_A	Noordgevel	16,50	22,7	15,7	15,7	25,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogwerker/kraan (stationair)
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_09_A	05_09	Noordgevel	1,50	24,1	18,2	18,2	28,2
05_09_B		Noordgevel	4,50	24,8	18,7	18,7	28,7
05_09_C		Noordgevel	7,50	26,8	20,8	20,8	30,8
05_09_D		Noordgevel	10,50	27,7	21,9	21,9	31,9
05_09_E		Noordgevel	13,50	28,1	22,5	22,5	32,5
05_10_A	05_10	Westgevel	16,50	26,7	21,1	21,1	31,1
05_10_A		Westgevel	1,50	25,3	19,6	19,6	29,6
05_10_B		Westgevel	4,50	24,2	17,5	17,5	27,5
05_10_C		Westgevel	7,50	27,0	20,9	20,9	30,9
05_10_D		Westgevel	10,50	27,5	21,5	21,5	31,5
05_10_E	05_10	Westgevel	13,50	25,6	18,8	18,8	28,8
05_11_A		Westgevel	1,50	22,9	16,7	16,7	26,7
05_11_A		Zuidgevel	16,50	29,9	24,5	24,5	34,5
05_11_A		Zuidgevel	13,50	23,9	16,6	16,6	26,6
05_11_B		Westgevel	4,50	25,9	20,1	20,1	30,1
05_11_C	05_11	Westgevel	7,50	28,1	22,5	22,5	32,5
05_11_D		Westgevel	10,50	28,5	23,0	23,0	33,0
05_12_A		Zuidgevel	16,50	29,5	24,1	24,1	34,1
05_12_A		Zuidgevel	13,50	25,9	19,7	19,7	29,7
05_12_A		Zuidgevel	10,50	23,4	15,6	15,6	25,6
05_12_A	05_12	Zuidgevel	1,50	19,7	10,8	10,8	20,8
05_12_B		Zuidgevel	4,50	21,7	13,0	13,0	23,0
05_12_C		Zuidgevel	7,50	22,8	14,1	14,1	24,1
05_13_A		Zuidgevel	16,50	25,6	18,1	18,1	28,1
05_13_A		Zuidgevel	13,50	22,9	14,6	14,6	24,6
05_13_A	05_13	Zuidgevel	10,50	22,5	14,1	14,1	24,1
05_13_A		Zuidgevel	1,50	19,4	8,8	8,8	19,4
05_13_B		Zuidgevel	4,50	20,3	9,7	9,7	20,3
05_13_C		Zuidgevel	7,50	22,0	12,7	12,7	22,7
05_14_A		Zuidgevel	16,50	25,6	18,4	18,4	28,4
05_14_A	05_14	Zuidgevel	13,50	23,1	14,4	14,4	24,4
05_14_A		Zuidgevel	10,50	22,0	13,5	13,5	23,5
05_14_A		Zuidgevel	1,50	18,5	6,7	6,7	18,5
05_14_B		Zuidgevel	4,50	19,9	8,6	8,6	19,9
05_14_C		Zuidgevel	7,50	21,4	11,6	11,6	21,6
05_15_A	05_15	Zuidgevel	10,50	20,8	13,2	13,2	23,2
05_15_A		Zuidgevel	1,50	17,3	6,1	6,1	17,3
05_15_B		Zuidgevel	4,50	17,8	8,2	8,2	18,2
05_15_C		Zuidgevel	7,50	19,7	10,6	10,6	20,6
06_01_A		Oostgevel	6,00	16,8	3,9	3,9	16,8
06_01_B	06_01	Oostgevel	9,50	17,8	5,6	5,6	17,8
06_01_C		Oostgevel	13,00	18,1	6,9	6,9	18,1
06_01_D		Oostgevel	16,50	18,5	8,5	8,5	18,5
06_02_A		Oostgevel	6,00	16,0	1,7	1,7	16,0
06_02_B		Oostgevel	9,50	17,0	3,4	3,4	17,0
06_02_C	06_02	Oostgevel	13,00	17,5	5,0	5,0	17,5
06_02_D		Oostgevel	16,50	16,7	7,0	7,0	17,0
06_03_A		Oostgevel	6,00	17,7	8,7	8,7	18,7
06_03_B		Oostgevel	9,50	18,7	10,6	10,6	20,6
06_03_C		Oostgevel	13,00	17,6	4,3	4,3	17,6
06_03_D	06_03	Oostgevel	16,50	16,3	6,4	6,4	16,4
06_04_A		Oostgevel	6,00	15,4	5,6	5,6	15,6
06_04_B		Oostgevel	9,50	17,1	7,9	7,9	17,9
06_04_C		Oostgevel	13,00	16,7	4,3	4,3	16,7
06_04_D		Oostgevel	16,50	16,9	8,6	8,6	18,6
06_05_A	06_05	Noordgevel	6,00	12,7	-0,2	-0,2	12,7
06_05_B		Noordgevel	9,50	14,5	3,3	3,3	14,5
06_05_C		Noordgevel	13,00	17,2	7,3	7,3	17,3
06_05_D		Noordgevel	16,50	17,0	9,1	9,1	19,1
06_06_A		Noordgevel	6,00	13,2	0,1	0,1	13,2
06_06_B	06_06	Noordgevel	9,50	15,9	6,6	6,6	16,6
06_06_C		Noordgevel	13,00	16,8	8,2	8,2	18,2
06_06_D		Noordgevel	16,50	18,1	10,8	10,8	20,8
06_07_A		Westgevel	6,00	15,8	7,4	7,4	17,4
06_07_B		Westgevel	9,50	18,6	11,3	11,3	21,3
06_07_C	06_07	Westgevel	13,00	22,6	16,8	16,8	26,8
06_07_D		Westgevel	16,50	23,5	17,6	17,6	27,6
06_08_A		Westgevel	6,00	16,9	9,0	9,0	19,0
06_08_B		Westgevel	9,50	22,2	16,4	16,4	26,4
06_08_C		Westgevel	13,00	20,6	13,9	13,9	23,9
06_08_D	06_08	Westgevel	16,50	24,0	18,3	18,3	28,3
06_09_A		Westgevel	6,00	19,2	12,4	12,4	22,4
06_09_B		Westgevel	9,50	19,9	12,5	12,5	22,5
06_09_C		Westgevel	13,00	21,3	14,6	14,6	24,6
06_09_D		Westgevel	16,50	25,4	19,7	19,7	29,7
06_10_A	06_10	Westgevel	6,00	18,6	8,7	8,7	18,7
06_10_B		Westgevel	9,50	21,4	13,6	13,6	23,6
06_10_C		Westgevel	13,00	23,5	17,4	17,4	27,4
06_10_D		Westgevel	16,50	25,2	19,4	19,4	29,4
06_11_A		Zuidgevel	6,00	18,5	7,9	7,9	18,5
06_11_B	06_11	Zuidgevel	9,50	20,5	11,4	11,4	21,4
06_11_C		Zuidgevel	13,00	22,0	14,3	14,3	24,3
06_11_D		Zuidgevel	16,50	28,8	23,6	23,6	33,6
06_12_A		Zuidgevel	6,00	18,1	7,4	7,4	18,1
06_12_B		Zuidgevel	9,50	20,2	10,6	10,6	20,6
06_12_C	06_12	Zuidgevel	13,00	21,5	13,8	13,8	23,8
06_12_D		Zuidgevel	16,50	28,6	23,2	23,2	33,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Knippen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_01_A	Noordwestgevel	41,50	43,7	38,0	38,0	48,0
01_01_A	Noordwestgevel	23,50	41,9	35,6	35,6	45,6
01_01_A	Noordwestgevel	5,50	28,8	19,8	19,8	29,8
01_01_B	Noordwestgevel	44,50	43,6	37,9	37,9	47,9
01_01_B	Noordwestgevel	26,50	42,4	36,1	36,1	46,1
01_01_B	Noordwestgevel	8,50	35,3	29,9	29,9	39,9
01_01_C	Noordwestgevel	47,50	42,3	36,6	36,6	46,6
01_01_C	Noordwestgevel	29,50	42,8	36,8	36,8	46,8
01_01_C	Noordwestgevel	11,50	35,9	30,5	30,5	40,5
01_01_D	Noordwestgevel	50,50	40,6	34,8	34,8	44,8
01_01_D	Noordwestgevel	32,50	42,6	36,5	36,5	46,5
01_01_D	Noordwestgevel	14,50	37,5	32,2	32,2	42,2
01_01_E	Noordwestgevel	35,50	42,9	37,0	37,0	47,0
01_01_E	Noordwestgevel	17,50	38,8	33,1	33,1	43,1
01_01_F	Noordwestgevel	38,50	42,9	37,0	37,0	47,0
01_01_F	Noordwestgevel	20,50	40,8	34,3	34,3	44,3
01_02_A	Zuidwestgevel	41,50	43,4	37,8	37,8	47,8
01_02_A	Zuidwestgevel	23,50	40,9	35,8	35,8	45,8
01_02_A	Zuidwestgevel	5,50	34,2	29,2	29,2	39,2
01_02_B	Zuidwestgevel	44,50	43,3	37,8	37,8	47,8
01_02_B	Zuidwestgevel	26,50	42,2	36,4	36,4	46,4
01_02_B	Zuidwestgevel	8,50	35,7	30,8	30,8	40,8
01_02_C	Zuidwestgevel	47,50	42,4	36,7	36,7	46,7
01_02_C	Zuidwestgevel	29,50	42,7	36,9	36,9	46,9
01_02_C	Zuidwestgevel	11,50	36,3	31,4	31,4	41,4
01_02_D	Zuidwestgevel	50,50	41,1	35,5	35,5	45,5
01_02_D	Zuidwestgevel	32,50	42,6	36,8	36,8	46,8
01_02_D	Zuidwestgevel	14,50	37,7	32,9	32,9	42,9
01_02_E	Zuidwestgevel	35,50	43,4	37,8	37,8	47,8
01_02_E	Zuidwestgevel	17,50	38,6	33,7	33,7	43,7
01_02_F	Zuidwestgevel	38,50	43,4	37,9	37,9	47,9
01_02_F	Zuidwestgevel	20,50	39,6	34,7	34,7	44,7
01_03_A	Zuidwestgevel	50,50	22,5	17,4	17,4	27,4
01_03_A	Zuidwestgevel	41,50	39,4	33,8	33,8	43,8
01_03_A	Zuidwestgevel	23,50	37,1	32,3	32,3	42,3
01_03_A	Zuidwestgevel	5,50	30,5	25,6	25,6	35,6
01_03_B	Zuidwestgevel	44,50	39,4	33,8	33,8	43,8
01_03_B	Zuidwestgevel	26,50	37,7	32,8	32,8	42,8
01_03_B	Zuidwestgevel	8,50	32,5	27,7	27,7	37,7
01_03_C	Zuidwestgevel	47,50	38,1	32,2	32,2	42,2
01_03_C	Zuidwestgevel	29,50	38,1	33,2	33,2	43,2
01_03_C	Zuidwestgevel	11,50	33,9	29,1	29,1	39,1
01_03_D	Zuidwestgevel	32,50	38,8	33,7	33,7	43,7
01_03_D	Zuidwestgevel	14,50	34,5	29,7	29,7	39,7
01_03_E	Zuidwestgevel	35,50	38,6	32,9	32,9	42,9
01_03_E	Zuidwestgevel	17,50	35,3	30,4	30,4	40,4
01_03_F	Zuidwestgevel	38,50	39,3	33,7	33,7	43,7
01_03_F	Zuidwestgevel	20,50	36,2	31,4	31,4	41,4
01_04_A	Zuidoostgevel	41,50	15,9	9,5	9,5	19,5
01_04_A	Zuidoostgevel	5,50	15,4	7,9	7,9	17,9
01_04_A	Zuidoostgevel	23,50	16,4	9,7	9,7	19,7
01_04_B	Zuidoostgevel	44,50	15,8	9,5	9,5	19,5
01_04_B	Zuidoostgevel	8,50	16,5	9,5	9,5	19,5
01_04_B	Zuidoostgevel	26,50	16,3	9,7	9,7	19,7
01_04_C	Zuidoostgevel	47,50	15,8	9,4	9,4	19,4
01_04_C	Zuidoostgevel	11,50	18,3	12,2	12,2	22,2
01_04_C	Zuidoostgevel	29,50	16,3	9,7	9,7	19,7
01_04_D	Zuidoostgevel	50,50	15,7	9,4	9,4	19,4
01_04_D	Zuidoostgevel	14,50	18,2	12,1	12,1	22,1
01_04_D	Zuidoostgevel	32,50	16,2	9,6	9,6	19,6
01_04_E	Zuidoostgevel	17,50	18,2	12,1	12,1	22,1
01_04_E	Zuidoostgevel	35,50	16,1	9,6	9,6	19,6
01_04_F	Zuidoostgevel	20,50	18,2	12,1	12,1	22,1
01_04_F	Zuidoostgevel	38,50	16,0	9,6	9,6	19,6
01_05_A	Zuidoostgevel	41,50	16,0	9,9	9,9	19,9
01_05_A	Zuidoostgevel	23,50	16,5	10,1	10,1	20,1
01_05_A	Zuidoostgevel	5,50	15,7	8,7	8,7	18,7
01_05_B	Zuidoostgevel	44,50	15,9	9,9	9,9	19,9
01_05_B	Zuidoostgevel	26,50	16,4	10,1	10,1	20,1
01_05_B	Zuidoostgevel	8,50	17,0	10,4	10,4	20,4
01_05_C	Zuidoostgevel	47,50	15,8	9,8	9,8	19,8
01_05_C	Zuidoostgevel	29,50	16,3	10,1	10,1	20,1
01_05_C	Zuidoostgevel	11,50	18,6	12,8	12,8	22,8
01_05_D	Zuidoostgevel	50,50	15,8	9,8	9,8	19,8
01_05_D	Zuidoostgevel	32,50	16,2	10,0	10,0	20,0
01_05_D	Zuidoostgevel	14,50	18,6	12,8	12,8	22,8
01_05_E	Zuidoostgevel	35,50	16,2	10,0	10,0	20,0
01_05_E	Zuidoostgevel	17,50	18,4	12,5	12,5	22,5
01_05_F	Zuidoostgevel	38,50	16,1	10,0	10,0	20,0
01_05_F	Zuidoostgevel	20,50	18,3	12,5	12,5	22,5
01_06_A	Noordoostgevel	41,50	40,5	34,4	34,4	44,4
01_06_A	Noordoostgevel	5,50	32,8	25,7	25,7	35,7
01_06_A	Noordoostgevel	23,50	38,8	32,9	32,9	42,9
01_06_B	Noordoostgevel	44,50	39,0	32,9	32,9	42,9
01_06_B	Noordoostgevel	8,50	34,1	27,7	27,7	37,7
01_06_B	Noordoostgevel	26,50	39,3	33,5	33,5	43,5
01_06_C	Noordoostgevel	47,50	36,8	30,4	30,4	40,4
01_06_C	Noordoostgevel	11,50	35,4	29,5	29,5	39,5
01_06_C	Noordoostgevel	29,50	40,2	33,9	33,9	43,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Knippen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_06_D	Noordoostgevel	50,50	36,7	30,3	30,3	40,3
01_06_D	Noordoostgevel	14,50	36,0	30,1	30,1	40,1
01_06_D	Noordoostgevel	32,50	40,6	34,5	34,5	44,5
01_06_E	Noordoostgevel	17,50	36,9	30,9	30,9	40,9
01_06_E	Noordoostgevel	35,50	40,1	33,7	33,7	43,7
01_06_F	Noordoostgevel	20,50	37,9	31,9	31,9	41,9
01_06_F	Noordoostgevel	38,50	40,6	34,4	34,4	44,4
01_07_A	Noordoostgevel	50,50	29,4	24,3	24,3	34,3
01_07_A	Noordoostgevel	47,50	31,8	26,7	26,7	36,7
01_07_A	Noordoostgevel	41,50	40,6	34,7	34,7	44,7
01_07_A	Noordoostgevel	23,50	40,1	33,7	33,7	43,7
01_07_A	Noordoostgevel	5,50	39,3	33,7	33,7	43,7
01_07_B	Noordoostgevel	44,50	38,2	32,1	32,1	42,1
01_07_B	Noordoostgevel	26,50	40,6	34,3	34,3	44,3
01_07_B	Noordoostgevel	8,50	35,1	27,9	27,9	37,9
01_07_C	Noordoostgevel	29,50	41,0	34,9	34,9	44,9
01_07_C	Noordoostgevel	11,50	35,4	28,5	28,5	38,5
01_07_D	Noordoostgevel	32,50	40,1	33,7	33,7	43,7
01_07_D	Noordoostgevel	14,50	36,9	30,6	30,6	40,6
01_07_E	Noordoostgevel	35,50	40,8	34,6	34,6	44,6
01_07_E	Noordoostgevel	17,50	37,7	31,4	31,4	41,4
01_07_F	Noordoostgevel	38,50	40,8	34,7	34,7	44,7
01_07_F	Noordoostgevel	20,50	38,6	32,5	32,5	42,5
02_01_A	Zuidoostgevel	23,50	23,6	18,0	18,0	28,0
02_01_A	Zuidoostgevel	5,50	21,9	15,6	15,6	25,6
02_01_B	Zuidoostgevel	8,50	23,2	17,3	17,3	27,3
02_01_C	Zuidoostgevel	11,50	23,5	17,7	17,7	27,7
02_01_D	Zuidoostgevel	14,50	22,9	17,0	17,0	27,0
02_01_E	Zuidoostgevel	17,50	22,3	16,4	16,4	26,4
02_01_F	Zuidoostgevel	20,50	22,7	16,9	16,9	26,9
02_02_A	Noordoostgevel	26,50	22,2	16,6	16,6	26,6
02_02_A	Zuidoostgevel	23,50	21,6	15,9	15,9	25,9
02_02_A	Zuidoostgevel	20,50	20,5	14,6	14,6	24,6
02_02_A	Zuidoostgevel	17,50	19,7	13,7	13,7	23,7
02_02_A	Zuidoostgevel	14,50	19,4	13,4	13,4	23,4
02_02_A	Zuidoostgevel	17,50	18,8	11,1	11,1	21,1
02_02_A	Zuidoostgevel	5,50	15,7	5,7	5,7	15,7
02_02_B	Zuidoostgevel	20,50	20,6	14,2	14,2	24,2
02_02_B	Zuidoostgevel	8,50	16,5	7,7	7,7	17,7
02_02_C	Zuidoostgevel	11,50	18,0	10,7	10,7	20,7
02_02_D	Zuidoostgevel	14,50	19,2	13,0	13,0	23,0
02_03_A	Noordoostgevel	5,50	20,8	14,8	14,8	24,8
02_03_A	Noordoostgevel	26,50	25,7	20,4	20,4	30,4
02_03_A	Noordoostgevel	23,50	21,8	15,9	15,9	25,9
02_03_A	Noordoostgevel	20,50	20,1	14,1	14,1	24,1
02_03_A	Noordoostgevel	17,50	19,3	13,1	13,1	23,1
02_03_A	Noordoostgevel	14,50	21,1	15,5	15,5	25,5
02_03_B	Noordoostgevel	8,50	22,2	16,5	16,5	26,5
02_03_C	Noordoostgevel	11,50	23,4	18,2	18,2	28,2
02_03_D	Noordoostgevel	14,50	26,3	21,2	21,2	31,2
02_04_A	Noordoostgevel	23,50	34,4	29,5	29,5	39,5
02_04_A	Noordoostgevel	5,50	25,8	20,4	20,4	30,4
02_04_B	Noordoostgevel	8,50	28,6	23,6	23,6	33,6
02_04_C	Noordoostgevel	11,50	27,7	22,6	22,6	32,6
02_04_D	Noordoostgevel	14,50	30,0	25,1	25,1	35,1
02_04_E	Noordoostgevel	17,50	28,3	23,2	23,2	33,2
02_04_F	Noordoostgevel	20,50	24,2	18,7	18,7	28,7
02_05_A	Noordwestgevel	5,50	28,6	18,5	18,5	28,6
02_05_A	Noordwestgevel	17,50	27,2	19,4	19,4	29,4
02_05_A	Noordwestgevel	20,50	30,3	23,7	23,7	33,7
02_05_A	Noordwestgevel	23,50	37,2	32,2	32,2	42,2
02_05_A	Noordwestgevel	26,50	37,6	32,4	32,4	42,4
02_05_B	Noordwestgevel	8,50	28,5	18,7	18,7	28,7
02_05_C	Noordwestgevel	11,50	27,7	17,2	17,2	27,7
02_05_D	Noordwestgevel	14,50	27,1	16,8	16,8	27,1
02_06_A	Noordwestgevel	5,50	37,3	26,8	26,8	37,3
02_06_A	Noordwestgevel	17,50	31,5	22,7	22,7	32,7
02_06_A	Noordwestgevel	20,50	35,0	27,3	27,3	37,3
02_06_A	Noordwestgevel	23,50	38,2	32,5	32,5	42,5
02_06_A	Noordwestgevel	26,50	38,4	32,6	32,6	42,6
02_06_B	Noordwestgevel	8,50	37,2	27,2	27,2	37,2
02_06_C	Noordwestgevel	11,50	35,4	24,9	24,9	35,4
02_06_D	Noordwestgevel	14,50	33,6	23,9	23,9	33,9
02_07_A	Zuidwestgevel	23,50	39,7	33,1	33,1	43,1
02_07_A	Zuidwestgevel	5,50	38,2	29,7	29,7	39,7
02_07_B	Zuidwestgevel	8,50	38,8	31,2	31,2	41,2
02_07_C	Zuidwestgevel	11,50	38,7	31,2	31,2	41,2
02_07_D	Zuidwestgevel	14,50	39,2	32,1	32,1	42,1
02_07_E	Zuidwestgevel	17,50	40,8	33,0	33,0	43,0
02_07_F	Zuidwestgevel	20,50	40,5	33,3	33,3	43,3
02_08_A	Zuidwestgevel	23,50	39,5	33,1	33,1	43,1
02_08_A	Zuidwestgevel	5,50	37,0	29,1	29,1	39,1
02_08_B	Zuidwestgevel	8,50	38,1	31,2	31,2	41,2
02_08_C	Zuidwestgevel	11,50	38,5	31,9	31,9	41,9
02_08_D	Zuidwestgevel	14,50	38,6	32,1	32,1	42,1
02_08_E	Zuidwestgevel	17,50	39,7	33,0	33,0	43,0
02_08_F	Zuidwestgevel	20,50	40,5	33,4	33,4	43,4
03_01_A	Zuidoostgevel	7,32	33,6	24,0	24,0	34,0
03_01_B	Zuidoostgevel	11,11	33,2	22,9	22,9	33,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Knippen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_01_C	Zuidoostgevel	14,95	33,4	23,8	23,8	33,8
03_01_D	Zuidoostgevel	18,59	33,6	26,5	26,5	36,5
03_02_A	Zuidoostgevel	7,32	29,9	20,0	20,0	30,0
03_02_B	Zuidoostgevel	11,11	29,7	19,9	19,9	29,9
03_02_C	Zuidoostgevel	14,95	29,7	20,6	20,6	30,6
03_02_D	Zuidoostgevel	18,59	28,8	20,9	20,9	30,9
03_03_A	Zuidoostgevel	7,32	26,6	19,9	19,9	29,9
03_03_B	Zuidoostgevel	11,11	26,6	20,2	20,2	30,2
03_03_C	Zuidoostgevel	14,95	26,6	20,6	20,6	30,6
03_03_D	Zuidoostgevel	18,59	26,8	21,0	21,0	31,0
03_04_A	Zuidoostgevel	7,32	21,4	13,1	13,1	23,1
03_04_B	Zuidoostgevel	11,11	20,9	13,0	13,0	23,0
03_04_C	Zuidoostgevel	14,95	20,6	13,2	13,2	23,2
03_04_D	Zuidoostgevel	18,59	20,3	13,1	13,1	23,1
03_05_A	Zuidoostgevel	7,32	20,3	12,5	12,5	22,5
03_05_B	Zuidoostgevel	11,11	19,8	12,1	12,1	22,1
03_05_C	Zuidoostgevel	14,95	19,3	12,5	12,5	22,5
03_05_D	Zuidoostgevel	18,59	19,4	12,7	12,7	22,7
03_06_A	Noordoostgevel	7,32	27,2	21,2	21,2	31,2
03_06_B	Noordoostgevel	11,11	29,4	24,1	24,1	34,1
03_06_C	Noordoostgevel	14,95	30,1	24,2	24,2	34,2
03_06_D	Noordoostgevel	18,59	30,5	24,1	24,1	34,1
03_07_C	Noordwestgevel	14,95	36,4	28,0	28,0	38,0
03_07_D	Noordwestgevel	18,59	38,5	31,8	31,8	41,8
03_08_C	Noordwestgevel	14,95	37,8	28,3	28,3	38,3
03_08_D	Noordwestgevel	18,59	39,5	32,4	32,4	42,4
03_09_C	Noordwestgevel	14,95	38,8	29,0	29,0	39,0
03_09_D	Noordwestgevel	18,59	40,3	33,0	33,0	43,0
03_10_C	Noordwestgevel	14,95	33,9	17,1	17,1	33,9
03_10_D	Noordwestgevel	18,59	32,9	18,1	18,1	32,9
03_11_C	Noordwestgevel	14,95	41,7	30,6	30,6	41,7
03_11_D	Noordwestgevel	18,59	42,4	34,3	34,3	44,3
03_12_C	Zuidwestgevel	14,95	41,2	30,2	30,2	41,2
03_12_D	Zuidwestgevel	18,59	42,2	34,0	34,0	44,0
04_01_A	Zuidoostgevel	1,50	18,3	11,9	11,9	21,9
04_01_B	Zuidoostgevel	4,50	18,8	11,8	11,8	21,8
04_01_C	Zuidoostgevel	7,50	20,6	14,1	14,1	24,1
04_01_D	Zuidoostgevel	10,50	21,4	15,6	15,6	25,6
04_02_A	Zuidoostgevel	19,50	23,4	18,2	18,2	28,2
04_02_A	Zuidoostgevel	1,50	15,4	8,6	8,6	18,6
04_02_B	Zuidoostgevel	4,50	15,0	6,7	6,7	16,7
04_02_C	Zuidoostgevel	7,50	17,4	10,2	10,2	20,2
04_02_D	Zuidoostgevel	10,50	17,8	11,0	11,0	21,0
04_02_E	Zuidoostgevel	13,50	17,7	11,4	11,4	21,4
04_02_F	Zuidoostgevel	16,50	22,7	17,5	17,5	27,5
04_03_A	Zuidoostgevel	19,50	20,2	15,0	15,0	25,0
04_03_A	Zuidoostgevel	1,50	15,6	9,1	9,1	19,1
04_03_B	Zuidoostgevel	4,50	13,6	4,5	4,5	14,5
04_03_C	Zuidoostgevel	7,50	15,4	7,4	7,4	17,4
04_03_D	Zuidoostgevel	10,50	16,0	8,7	8,7	18,7
04_03_E	Zuidoostgevel	13,50	16,1	9,2	9,2	19,2
04_03_F	Zuidoostgevel	16,50	19,4	13,7	13,7	23,7
04_04_A	Zuidoostgevel	1,50	15,8	9,8	9,8	19,8
04_04_B	Zuidoostgevel	4,50	12,0	3,1	3,1	13,1
04_04_C	Zuidoostgevel	7,50	13,3	5,2	5,2	15,2
04_04_D	Zuidoostgevel	10,50	15,5	9,1	9,1	19,1
04_05_A	Noordgevel	1,50	16,5	10,9	10,9	20,9
04_05_A	Noordgevel	10,50	22,3	16,9	16,9	26,9
04_05_A	Noordgevel	13,50	21,6	16,0	16,0	26,0
04_05_A	Noordgevel	16,50	20,9	15,1	15,1	25,1
04_05_A	Noordgevel	19,50	19,4	12,5	12,5	22,5
04_05_B	Noordgevel	4,50	18,0	12,5	12,5	22,5
04_05_C	Noordgevel	7,50	20,3	14,9	14,9	24,9
04_06_A	Noordgevel	16,50	20,3	14,0	14,0	24,0
04_06_A	Noordgevel	13,50	22,2	16,6	16,6	26,6
04_06_A	Noordgevel	10,50	22,9	17,4	17,4	27,4
04_06_A	Noordgevel	1,50	18,2	12,0	12,0	22,0
04_06_B	Noordgevel	4,50	19,9	13,9	13,9	23,9
04_06_C	Noordgevel	7,50	22,1	16,3	16,3	26,3
04_07_A	Noordgevel	16,50	22,5	16,6	16,6	26,6
04_07_A	Noordgevel	13,50	22,2	16,4	16,4	26,4
04_07_A	Noordgevel	10,50	23,2	17,6	17,6	27,6
04_07_A	Noordgevel	1,50	18,7	12,6	12,6	22,6
04_07_B	Noordgevel	4,50	20,5	14,5	14,5	24,5
04_07_C	Noordgevel	7,50	22,9	17,2	17,2	27,2
04_08_A	Noordgevel	19,50	22,8	16,4	16,4	26,4
04_08_A	Noordgevel	16,50	20,2	13,0	13,0	23,0
04_08_A	Noordgevel	13,50	19,5	12,3	12,3	22,3
04_08_A	Noordgevel	10,50	19,5	11,9	11,9	21,9
04_08_A	Noordgevel	1,50	23,5	18,4	18,4	28,4
04_08_B	Noordgevel	4,50	24,9	19,6	19,6	29,6
04_08_C	Noordgevel	7,50	26,8	21,6	21,6	31,6
04_09_A	Noordgevel	22,50	21,6	15,7	15,7	25,7
04_09_A	Noordgevel	19,50	22,5	17,0	17,0	27,0
04_09_A	Noordgevel	16,50	20,8	14,3	14,3	24,3
04_09_A	Noordgevel	13,50	20,4	13,9	13,9	23,9
04_09_A	Noordgevel	10,50	20,5	13,6	13,6	23,6
04_09_A	Noordgevel	1,50	25,8	20,8	20,8	30,8
04_09_B	Noordgevel	4,50	26,9	21,9	21,9	31,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Knippen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_09_C	Noordgevel	7,50	26,4	21,2	21,2	31,2
04_10_A	Noordwestgevel	16,50	30,3	25,3	25,3	35,3
04_10_A	Noordwestgevel	13,50	28,6	23,5	23,5	33,5
04_10_A	Noordwestgevel	1,50	25,0	19,9	19,9	29,9
04_10_B	Noordwestgevel	4,50	26,6	21,5	21,5	31,5
04_10_C	Noordwestgevel	7,50	28,4	23,4	23,4	33,4
04_10_D	Noordwestgevel	10,50	30,3	25,3	25,3	35,3
04_11_A	Noordwestgevel	19,50	37,3	32,4	32,4	42,4
04_11_A	Noordwestgevel	1,50	32,3	27,4	27,4	37,4
04_11_B	Noordwestgevel	22,50	38,4	33,5	33,5	43,5
04_11_B	Noordwestgevel	4,50	35,4	30,6	30,6	40,6
04_11_C	Noordwestgevel	7,50	35,6	30,8	30,8	40,8
04_11_D	Noordwestgevel	10,50	35,8	30,9	30,9	40,9
04_11_E	Noordwestgevel	13,50	35,5	30,6	30,6	40,6
04_11_F	Noordwestgevel	16,50	34,5	29,6	29,6	39,6
04_12_A	Zuidwestgevel	1,50	37,4	25,0	25,0	37,4
04_12_B	Zuidwestgevel	4,50	43,2	36,2	36,2	46,2
04_12_C	Zuidwestgevel	7,50	44,4	36,8	36,8	46,8
04_13_A	Zuidwestgevel	16,50	42,0	33,9	33,9	43,9
04_13_B	Zuidwestgevel	19,50	42,5	35,1	35,1	45,1
04_13_E	Zuidwestgevel	13,50	40,2	30,9	30,9	40,9
04_14_A	Zuidoostgevel	22,50	31,1	25,3	25,3	35,3
04_14_A	Zuidoostgevel	19,50	33,0	27,4	27,4	37,4
04_14_A	Zuidoostgevel	16,50	32,5	26,5	26,5	36,5
04_14_A	Zuidoostgevel	13,50	33,4	25,6	25,6	35,6
04_14_A	Zuidoostgevel	10,50	32,7	25,0	25,0	35,0
04_14_A	Zuidoostgevel	1,50	32,3	21,0	21,0	32,3
04_14_B	Zuidoostgevel	4,50	34,2	23,8	23,8	34,2
04_14_C	Zuidoostgevel	7,50	34,6	25,2	25,2	35,2
04_15_A	Zuidoostgevel	1,50	29,1	11,4	11,4	29,1
04_15_B	Zuidoostgevel	4,50	32,7	22,6	22,6	32,7
04_15_C	Zuidoostgevel	7,50	33,3	24,5	24,5	34,5
04_16_A	Zuidwestgevel	10,50	28,5	20,7	20,7	30,7
04_16_A	Zuidwestgevel	19,50	33,1	26,6	26,6	36,6
04_16_A	Zuidwestgevel	16,50	32,5	26,3	26,3	36,3
04_16_A	Zuidwestgevel	13,50	33,7	27,7	27,7	37,7
04_16_A	Zuidwestgevel	1,50	21,6	8,0	8,0	21,6
04_16_B	Zuidwestgevel	4,50	24,1	12,0	12,0	24,1
04_16_C	Zuidwestgevel	7,50	25,4	15,2	15,2	25,4
04_17_A	Zuidwestgevel	19,50	34,5	29,7	29,7	39,7
04_17_A	Zuidwestgevel	16,50	32,6	27,7	27,7	37,7
04_17_A	Zuidwestgevel	13,50	24,4	18,9	18,9	28,9
04_17_A	Zuidwestgevel	10,50	22,6	16,5	16,5	26,5
04_17_A	Zuidwestgevel	1,50	19,4	12,8	12,8	22,8
04_17_B	Zuidwestgevel	4,50	20,8	13,8	13,8	23,8
04_17_C	Zuidwestgevel	7,50	22,0	15,6	15,6	25,6
05_01_A	Noordgevel	16,50	17,4	11,9	11,9	21,9
05_01_A	Oostgevel	16,50	27,1	22,2	22,2	32,2
05_01_A	Oostgevel	13,50	22,2	17,2	17,2	27,2
05_01_A	Oostgevel	10,50	20,6	15,5	15,5	25,5
05_01_A	Oostgevel	1,50	14,4	8,5	8,5	18,5
05_01_B	Oostgevel	4,50	14,8	9,1	9,1	19,1
05_01_C	Oostgevel	7,50	17,8	12,3	12,3	22,3
05_02_A	Oostgevel	13,50	21,3	16,1	16,1	26,1
05_02_A	Oostgevel	16,50	22,1	17,0	17,0	27,0
05_02_A	Oostgevel	10,50	19,6	14,3	14,3	24,3
05_02_A	Oostgevel	1,50	13,8	8,0	8,0	18,0
05_02_B	Oostgevel	4,50	14,8	9,0	9,0	19,0
05_02_C	Oostgevel	7,50	18,0	12,5	12,5	22,5
05_03_A	Oostgevel	13,50	20,5	15,2	15,2	25,2
05_03_A	Oostgevel	10,50	18,7	13,2	13,2	23,2
05_03_A	Oostgevel	1,50	14,0	8,3	8,3	18,3
05_03_B	Oostgevel	4,50	15,8	10,3	10,3	20,3
05_03_C	Oostgevel	7,50	19,3	14,2	14,2	24,2
05_04_A	Oostgevel	1,50	12,8	7,0	7,0	17,0
05_04_B	Oostgevel	4,50	13,7	8,0	8,0	18,0
05_04_C	Oostgevel	7,50	15,6	10,0	10,0	20,0
05_05_A	Noordgevel	13,50	15,4	9,5	9,5	19,5
05_05_A	Noordgevel	10,50	14,8	8,8	8,8	18,8
05_05_A	Noordgevel	1,50	11,2	4,0	4,0	14,0
05_05_B	Noordgevel	4,50	20,7	15,7	15,7	25,7
05_05_C	Noordgevel	7,50	13,7	7,3	7,3	17,3
05_06_A	Noordgevel	13,50	15,8	9,9	9,9	19,9
05_06_A	Noordgevel	10,50	15,7	9,9	9,9	19,9
05_06_A	Noordgevel	1,50	12,3	5,4	5,4	15,4
05_06_B	Noordgevel	4,50	22,5	17,5	17,5	27,5
05_06_C	Noordgevel	7,50	14,8	8,6	8,6	18,6
05_07_A	Westgevel	13,50	26,3	21,5	21,5	31,5
05_07_A	Westgevel	1,50	13,1	5,9	5,9	15,9
05_07_B	Westgevel	4,50	14,6	7,8	7,8	17,8
05_07_C	Westgevel	7,50	16,2	10,1	10,1	20,1
05_07_D	Westgevel	10,50	17,9	12,1	12,1	22,1
05_08_A	Noordgevel	16,50	18,1	12,6	12,6	22,6
05_08_A	Noordgevel	1,50	10,5	1,7	1,7	11,7
05_08_B	Noordgevel	4,50	11,3	2,2	2,2	12,2
05_08_C	Noordgevel	7,50	13,4	4,7	4,7	14,7
05_08_D	Noordgevel	10,50	15,4	8,3	8,3	18,3
05_08_E	Noordgevel	13,50	16,8	10,4	10,4	20,4
05_09_A	Noordgevel	16,50	20,9	15,7	15,7	25,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Knippen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_09_A	Noordgevel	1,50	23,2	18,2	18,2	28,2
05_09_B	Noordgevel	4,50	23,7	18,7	18,7	28,7
05_09_C	Noordgevel	7,50	25,8	20,8	20,8	30,8
05_09_D	Noordgevel	10,50	26,9	21,9	21,9	31,9
05_09_E	Noordgevel	13,50	27,4	22,5	22,5	32,5
05_10_A	Westgevel	16,50	26,0	21,1	21,1	31,1
05_10_A	Westgevel	1,50	24,6	19,6	19,6	29,6
05_10_B	Westgevel	4,50	22,7	17,5	17,5	27,5
05_10_C	Westgevel	7,50	26,0	20,9	20,9	30,9
05_10_D	Westgevel	10,50	26,5	21,5	21,5	31,5
05_10_E	Westgevel	13,50	24,0	18,8	18,8	28,8
05_11_A	Westgevel	1,50	21,8	16,7	16,7	26,7
05_11_A	Zuidgevel	16,50	29,4	24,5	24,5	34,5
05_11_A	Zuidgevel	13,50	22,1	16,6	16,6	26,6
05_11_B	Westgevel	4,50	25,1	20,1	20,1	30,1
05_11_C	Westgevel	7,50	27,5	22,5	22,5	32,5
05_11_D	Westgevel	10,50	27,9	23,0	23,0	33,0
05_12_A	Zuidgevel	16,50	29,0	24,1	24,1	34,1
05_12_A	Zuidgevel	13,50	24,8	19,7	19,7	29,7
05_12_A	Zuidgevel	10,50	21,2	15,6	15,6	25,6
05_12_A	Zuidgevel	1,50	16,7	10,8	10,8	20,8
05_12_B	Zuidgevel	4,50	18,8	13,0	13,0	23,0
05_12_C	Zuidgevel	7,50	20,0	14,1	14,1	24,1
05_13_A	Zuidgevel	16,50	23,6	18,1	18,1	28,1
05_13_A	Zuidgevel	13,50	20,5	14,6	14,6	24,6
05_13_A	Zuidgevel	10,50	19,9	14,1	14,1	24,1
05_13_A	Zuidgevel	1,50	15,3	8,8	8,8	18,8
05_13_B	Zuidgevel	4,50	16,3	9,7	9,7	19,7
05_13_C	Zuidgevel	7,50	18,8	12,7	12,7	22,7
05_14_A	Zuidgevel	16,50	23,8	18,4	18,4	28,4
05_14_A	Zuidgevel	13,50	20,2	14,4	14,4	24,4
05_14_A	Zuidgevel	10,50	19,3	13,5	13,5	23,5
05_14_A	Zuidgevel	1,50	13,7	6,7	6,7	16,7
05_14_B	Zuidgevel	4,50	15,3	8,6	8,6	18,6
05_14_C	Zuidgevel	7,50	17,8	11,6	11,6	21,6
05_15_A	Zuidgevel	10,50	18,8	13,2	13,2	23,2
05_15_A	Zuidgevel	1,50	13,0	6,1	6,1	16,1
05_15_B	Zuidgevel	4,50	14,5	8,2	8,2	18,2
05_15_C	Zuidgevel	7,50	16,8	10,6	10,6	20,6
06_01_A	Oostgevel	6,00	11,7	3,9	3,9	13,9
06_01_B	Oostgevel	9,50	13,1	5,6	5,6	15,6
06_01_C	Oostgevel	13,00	13,8	6,9	6,9	16,9
06_01_D	Oostgevel	16,50	14,9	8,5	8,5	18,5
06_02_A	Oostgevel	6,00	10,0	1,7	1,7	11,7
06_02_B	Oostgevel	9,50	11,2	3,4	3,4	13,4
06_02_C	Oostgevel	13,00	12,3	5,0	5,0	15,0
06_02_D	Oostgevel	16,50	13,1	7,0	7,0	17,0
06_03_A	Oostgevel	6,00	14,6	8,7	8,7	18,7
06_03_B	Oostgevel	9,50	16,3	10,6	10,6	20,6
06_03_C	Oostgevel	13,00	12,5	4,3	4,3	14,3
06_03_D	Oostgevel	16,50	12,6	6,4	6,4	16,4
06_04_A	Oostgevel	6,00	11,9	5,6	5,6	15,6
06_04_B	Oostgevel	9,50	13,9	7,9	7,9	17,9
06_04_C	Oostgevel	13,00	12,0	4,3	4,3	14,3
06_04_D	Oostgevel	16,50	14,2	8,6	8,6	18,6
06_05_A	Noordgevel	6,00	7,3	-0,2	-0,2	9,9
06_05_B	Noordgevel	9,50	9,9	3,3	3,3	13,3
06_05_C	Noordgevel	13,00	13,5	7,3	7,3	17,3
06_05_D	Noordgevel	16,50	14,6	9,1	9,1	19,1
06_06_A	Noordgevel	6,00	7,9	0,1	0,1	10,1
06_06_B	Noordgevel	9,50	12,5	6,6	6,6	16,6
06_06_C	Noordgevel	13,00	13,9	8,2	8,2	18,2
06_06_D	Noordgevel	16,50	16,1	10,8	10,8	20,8
06_07_A	Westgevel	6,00	13,2	7,4	7,4	17,4
06_07_B	Westgevel	9,50	16,8	11,3	11,3	21,3
06_07_C	Westgevel	13,00	21,8	16,8	16,8	26,8
06_07_D	Westgevel	16,50	22,7	17,6	17,6	27,6
06_08_A	Westgevel	6,00	14,6	9,0	9,0	19,0
06_08_B	Westgevel	9,50	21,4	16,4	16,4	26,4
06_08_C	Westgevel	13,00	19,2	13,9	13,9	23,9
06_08_D	Westgevel	16,50	23,3	18,3	18,3	28,3
06_09_A	Westgevel	6,00	17,7	12,4	12,4	22,4
06_09_B	Westgevel	9,50	18,1	12,5	12,5	22,5
06_09_C	Westgevel	13,00	20,0	14,6	14,6	24,6
06_09_D	Westgevel	16,50	24,7	19,7	19,7	29,7
06_10_A	Westgevel	6,00	15,1	8,7	8,7	18,7
06_10_B	Westgevel	9,50	19,1	13,6	13,6	23,6
06_10_C	Westgevel	13,00	22,6	17,4	17,4	27,4
06_10_D	Westgevel	16,50	24,4	19,4	19,4	29,4
06_11_A	Zuidgevel	6,00	14,9	7,9	7,9	17,9
06_11_B	Zuidgevel	9,50	17,8	11,4	11,4	21,4
06_11_C	Zuidgevel	13,00	20,1	14,3	14,3	24,3
06_11_D	Zuidgevel	16,50	28,6	23,6	23,6	33,6
06_12_A	Zuidgevel	6,00	14,5	7,4	7,4	17,4
06_12_B	Zuidgevel	9,50	17,3	10,6	10,6	20,6
06_12_C	Zuidgevel	13,00	19,8	13,8	13,8	23,8
06_12_D	Zuidgevel	16,50	28,2	23,2	23,2	33,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pomp waterlevering
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_01_A	Noordwestgevel	41,50	45,6	38,0	38,0	48,0
01_01_A	Noordwestgevel	23,50	44,2	35,6	35,6	45,6
01_01_A	Noordwestgevel	5,50	30,0	19,8	19,8	30,0
01_01_B	Noordwestgevel	44,50	45,5	37,9	37,9	47,9
01_01_B	Noordwestgevel	26,50	44,7	36,1	36,1	46,1
01_01_B	Noordwestgevel	8,50	35,7	29,9	29,9	39,9
01_01_C	Noordwestgevel	47,50	44,3	36,6	36,6	46,6
01_01_C	Noordwestgevel	29,50	45,1	36,8	36,8	46,8
01_01_C	Noordwestgevel	11,50	36,5	30,5	30,5	40,5
01_01_D	Noordwestgevel	50,50	42,8	34,8	34,8	44,8
01_01_D	Noordwestgevel	32,50	44,9	36,5	36,5	46,5
01_01_D	Noordwestgevel	14,50	38,0	32,2	32,2	42,2
01_01_E	Noordwestgevel	35,50	45,0	37,0	37,0	47,0
01_01_E	Noordwestgevel	17,50	39,6	33,1	33,1	43,1
01_01_F	Noordwestgevel	38,50	44,9	37,0	37,0	47,0
01_01_F	Noordwestgevel	20,50	43,5	34,3	34,3	44,3
01_02_A	Zuidwestgevel	41,50	45,1	37,8	37,8	47,8
01_02_A	Zuidwestgevel	23,50	41,0	35,8	35,8	45,8
01_02_A	Zuidwestgevel	5,50	34,5	29,2	29,2	39,2
01_02_B	Zuidwestgevel	44,50	45,0	37,8	37,8	47,8
01_02_B	Zuidwestgevel	26,50	41,7	36,4	36,4	46,4
01_02_B	Zuidwestgevel	8,50	36,0	30,8	30,8	40,8
01_02_C	Zuidwestgevel	47,50	44,1	36,7	36,7	46,7
01_02_C	Zuidwestgevel	29,50	42,4	36,9	36,9	46,9
01_02_C	Zuidwestgevel	11,50	36,6	31,4	31,4	41,4
01_02_D	Zuidwestgevel	50,50	43,0	35,5	35,5	45,5
01_02_D	Zuidwestgevel	32,50	43,5	36,8	36,8	46,8
01_02_D	Zuidwestgevel	14,50	37,9	32,9	32,9	42,9
01_02_E	Zuidwestgevel	35,50	44,8	37,8	37,8	47,8
01_02_E	Zuidwestgevel	17,50	38,8	33,7	33,7	43,7
01_02_F	Zuidwestgevel	38,50	45,1	37,9	37,9	47,9
01_02_F	Zuidwestgevel	20,50	39,8	34,7	34,7	44,7
01_03_A	Zuidwestgevel	50,50	23,7	17,4	17,4	27,4
01_03_A	Zuidwestgevel	41,50	39,3	33,8	33,8	43,8
01_03_A	Zuidwestgevel	23,50	37,3	32,3	32,3	42,3
01_03_A	Zuidwestgevel	5,50	30,8	25,6	25,6	35,6
01_03_B	Zuidwestgevel	44,50	40,0	33,8	33,8	43,8
01_03_B	Zuidwestgevel	26,50	37,8	32,8	32,8	42,8
01_03_B	Zuidwestgevel	8,50	32,8	27,7	27,7	37,7
01_03_C	Zuidwestgevel	47,50	39,4	32,2	32,2	42,2
01_03_C	Zuidwestgevel	29,50	38,2	33,2	33,2	43,2
01_03_C	Zuidwestgevel	11,50	34,2	29,1	29,1	39,1
01_03_D	Zuidwestgevel	32,50	38,7	33,7	33,7	43,7
01_03_D	Zuidwestgevel	14,50	34,7	29,7	29,7	39,7
01_03_E	Zuidwestgevel	35,50	38,1	32,9	32,9	42,9
01_03_E	Zuidwestgevel	17,50	35,4	30,4	30,4	40,4
01_03_F	Zuidwestgevel	38,50	39,0	33,7	33,7	43,7
01_03_F	Zuidwestgevel	20,50	36,4	31,4	31,4	41,4
01_04_A	Zuidoostgevel	41,50	18,0	9,5	9,5	19,5
01_04_A	Zuidoostgevel	5,50	18,6	7,9	7,9	18,6
01_04_A	Zuidoostgevel	23,50	18,6	9,7	9,7	19,7
01_04_B	Zuidoostgevel	44,50	17,9	9,5	9,5	19,5
01_04_B	Zuidoostgevel	8,50	19,8	9,5	9,5	19,8
01_04_B	Zuidoostgevel	26,50	18,3	9,7	9,7	19,7
01_04_C	Zuidoostgevel	47,50	17,8	9,4	9,4	19,4
01_04_C	Zuidoostgevel	11,50	20,7	12,2	12,2	22,2
01_04_C	Zuidoostgevel	29,50	18,3	9,7	9,7	19,7
01_04_D	Zuidoostgevel	50,50	17,7	9,4	9,4	19,4
01_04_D	Zuidoostgevel	14,50	20,5	12,1	12,1	22,1
01_04_D	Zuidoostgevel	32,50	18,2	9,6	9,6	19,6
01_04_E	Zuidoostgevel	17,50	20,5	12,1	12,1	22,1
01_04_E	Zuidoostgevel	35,50	18,1	9,6	9,6	19,6
01_04_F	Zuidoostgevel	20,50	19,9	12,1	12,1	22,1
01_04_F	Zuidoostgevel	38,50	18,1	9,6	9,6	19,6
01_05_A	Zuidoostgevel	41,50	19,0	9,9	9,9	19,9
01_05_A	Zuidoostgevel	23,50	19,7	10,1	10,1	20,1
01_05_A	Zuidoostgevel	5,50	19,2	8,7	8,7	19,2
01_05_B	Zuidoostgevel	44,50	18,9	9,9	9,9	19,9
01_05_B	Zuidoostgevel	26,50	19,4	10,1	10,1	20,1
01_05_B	Zuidoostgevel	8,50	20,5	10,4	10,4	20,5
01_05_C	Zuidoostgevel	47,50	18,8	9,8	9,8	19,8
01_05_C	Zuidoostgevel	29,50	19,4	10,1	10,1	20,1
01_05_C	Zuidoostgevel	11,50	21,2	12,8	12,8	22,8
01_05_D	Zuidoostgevel	50,50	18,7	9,8	9,8	19,8
01_05_D	Zuidoostgevel	32,50	19,3	10,0	10,0	20,0
01_05_D	Zuidoostgevel	14,50	21,2	12,8	12,8	22,8
01_05_E	Zuidoostgevel	35,50	19,2	10,0	10,0	20,0
01_05_E	Zuidoostgevel	17,50	20,9	12,5	12,5	22,5
01_05_F	Zuidoostgevel	38,50	19,1	10,0	10,0	20,0
01_05_F	Zuidoostgevel	20,50	20,8	12,5	12,5	22,5
01_06_A	Noordoostgevel	41,50	42,5	34,4	34,4	44,4
01_06_A	Noordoostgevel	5,50	33,2	25,7	25,7	35,7
01_06_A	Noordoostgevel	23,50	42,1	32,9	32,9	42,9
01_06_B	Noordoostgevel	44,50	41,3	32,9	32,9	42,9
01_06_B	Noordoostgevel	8,50	34,7	27,7	27,7	37,7
01_06_B	Noordoostgevel	26,50	42,5	33,5	33,5	43,5
01_06_C	Noordoostgevel	47,50	39,5	30,4	30,4	40,4
01_06_C	Noordoostgevel	11,50	35,9	29,5	29,5	39,5
01_06_C	Noordoostgevel	29,50	42,7	33,9	33,9	43,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pomp waterlevering
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_06_D	Noordoostgevel	50,50	39,4	30,3	30,3	40,3
01_06_D	Noordoostgevel	14,50	36,5	30,1	30,1	40,1
01_06_D	Noordoostgevel	32,50	42,8	34,5	34,5	44,5
01_06_E	Noordoostgevel	17,50	37,6	30,9	30,9	40,9
01_06_E	Noordoostgevel	35,50	42,5	33,7	33,7	43,7
01_06_F	Noordoostgevel	20,50	40,9	31,9	31,9	41,9
01_06_F	Noordoostgevel	38,50	42,7	34,4	34,4	44,4
01_07_A	Noordoostgevel	50,50	30,3	24,3	24,3	34,3
01_07_A	Noordoostgevel	47,50	32,5	26,7	26,7	36,7
01_07_A	Noordoostgevel	41,50	42,9	34,7	34,7	44,7
01_07_A	Noordoostgevel	23,50	43,1	33,7	33,7	43,7
01_07_A	Noordoostgevel	5,50	39,5	33,7	33,7	43,7
01_07_B	Noordoostgevel	44,50	41,0	32,1	32,1	42,1
01_07_B	Noordoostgevel	26,50	43,3	34,3	34,3	44,3
01_07_B	Noordoostgevel	8,50	35,5	27,9	27,9	37,9
01_07_C	Noordoostgevel	29,50	43,4	34,9	34,9	44,9
01_07_C	Noordoostgevel	11,50	36,0	28,5	28,5	38,5
01_07_D	Noordoostgevel	32,50	42,8	33,7	33,7	43,7
01_07_D	Noordoostgevel	14,50	37,7	30,6	30,6	40,6
01_07_E	Noordoostgevel	35,50	43,1	34,6	34,6	44,6
01_07_E	Noordoostgevel	17,50	41,4	31,4	31,4	41,4
01_07_F	Noordoostgevel	38,50	43,1	34,7	34,7	44,7
01_07_F	Noordoostgevel	20,50	42,7	32,5	32,5	42,7
02_01_A	Zuidoostgevel	23,50	25,6	18,0	18,0	28,0
02_01_A	Zuidoostgevel	5,50	24,1	15,6	15,6	25,6
02_01_B	Zuidoostgevel	8,50	25,3	17,3	17,3	27,3
02_01_C	Zuidoostgevel	11,50	25,5	17,7	17,7	27,7
02_01_D	Zuidoostgevel	14,50	25,1	17,0	17,0	27,0
02_01_E	Zuidoostgevel	17,50	24,7	16,4	16,4	26,4
02_01_F	Zuidoostgevel	20,50	25,0	16,9	16,9	26,9
02_02_A	Noordoostgevel	26,50	23,8	16,6	16,6	26,6
02_02_A	Zuidoostgevel	23,50	23,4	15,9	15,9	25,9
02_02_A	Zuidoostgevel	20,50	22,8	14,6	14,6	24,6
02_02_A	Zuidoostgevel	17,50	22,3	13,7	13,7	23,7
02_02_A	Zuidoostgevel	14,50	21,8	13,4	13,4	23,4
02_02_A	Zuidoostgevel	17,50	20,7	11,1	11,1	21,1
02_02_A	Zuidoostgevel	5,50	18,5	5,7	5,7	18,5
02_02_B	Zuidoostgevel	20,50	22,8	14,2	14,2	24,2
02_02_B	Zuidoostgevel	8,50	19,6	7,7	7,7	19,6
02_02_C	Zuidoostgevel	11,50	20,4	10,7	10,7	20,7
02_02_D	Zuidoostgevel	14,50	21,2	13,0	13,0	23,0
02_03_A	Noordoostgevel	5,50	22,9	14,8	14,8	24,8
02_03_A	Noordoostgevel	26,50	26,9	20,4	20,4	30,4
02_03_A	Noordoostgevel	23,50	24,8	15,9	15,9	25,9
02_03_A	Noordoostgevel	20,50	25,1	14,1	14,1	25,1
02_03_A	Noordoostgevel	17,50	23,9	13,1	13,1	23,9
02_03_A	Noordoostgevel	14,50	22,8	15,5	15,5	25,5
02_03_B	Noordoostgevel	8,50	24,2	16,5	16,5	26,5
02_03_C	Noordoostgevel	11,50	25,2	18,2	18,2	28,2
02_03_D	Noordoostgevel	14,50	27,4	21,2	21,2	31,2
02_04_A	Noordoostgevel	23,50	34,8	29,5	29,5	39,5
02_04_A	Noordoostgevel	5,50	27,5	20,4	20,4	30,4
02_04_B	Noordoostgevel	8,50	29,7	23,6	23,6	33,6
02_04_C	Noordoostgevel	11,50	29,2	22,6	22,6	32,6
02_04_D	Noordoostgevel	14,50	30,8	25,1	25,1	35,1
02_04_E	Noordoostgevel	17,50	29,9	23,2	23,2	33,2
02_04_F	Noordoostgevel	20,50	26,2	18,7	18,7	28,7
02_05_A	Noordwestgevel	5,50	30,0	18,5	18,5	30,0
02_05_A	Noordwestgevel	17,50	28,4	19,4	19,4	29,4
02_05_A	Noordwestgevel	20,50	30,9	23,7	23,7	33,7
02_05_A	Noordwestgevel	23,50	37,3	32,2	32,2	42,2
02_05_A	Noordwestgevel	26,50	37,7	32,4	32,4	42,4
02_05_B	Noordwestgevel	8,50	29,8	18,7	18,7	29,8
02_05_C	Noordwestgevel	11,50	29,2	17,2	17,2	29,2
02_05_D	Noordwestgevel	14,50	28,4	16,8	16,8	28,4
02_06_A	Noordwestgevel	5,50	38,7	26,8	26,8	38,7
02_06_A	Noordwestgevel	17,50	37,9	22,7	22,7	37,9
02_06_A	Noordwestgevel	20,50	38,8	27,3	27,3	38,8
02_06_A	Noordwestgevel	23,50	40,3	32,5	32,5	42,5
02_06_A	Noordwestgevel	26,50	41,4	32,6	32,6	42,6
02_06_B	Noordwestgevel	8,50	38,8	27,2	27,2	38,8
02_06_C	Noordwestgevel	11,50	38,8	24,9	24,9	38,8
02_06_D	Noordwestgevel	14,50	38,3	23,9	23,9	38,3
02_07_A	Zuidwestgevel	23,50	42,7	33,1	33,1	43,1
02_07_A	Zuidwestgevel	5,50	39,0	29,7	29,7	39,7
02_07_B	Zuidwestgevel	8,50	39,8	31,2	31,2	41,2
02_07_C	Zuidwestgevel	11,50	40,8	31,2	31,2	41,2
02_07_D	Zuidwestgevel	14,50	43,5	32,1	32,1	43,5
02_07_E	Zuidwestgevel	17,50	44,1	33,0	33,0	44,1
02_07_F	Zuidwestgevel	20,50	43,7	33,3	33,3	43,7
02_08_A	Zuidwestgevel	23,50	42,7	33,1	33,1	43,1
02_08_A	Zuidwestgevel	5,50	38,1	29,1	29,1	39,1
02_08_B	Zuidwestgevel	8,50	39,3	31,2	31,2	41,2
02_08_C	Zuidwestgevel	11,50	40,0	31,9	31,9	41,9
02_08_D	Zuidwestgevel	14,50	43,4	32,1	32,1	43,4
02_08_E	Zuidwestgevel	17,50	43,8	33,0	33,0	43,8
02_08_F	Zuidwestgevel	20,50	43,7	33,4	33,4	43,7
03_01_A	Zuidoostgevel	7,32	35,8	24,0	24,0	35,8
03_01_B	Zuidoostgevel	11,11	36,3	22,9	22,9	36,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pomp waterlevering
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_01_C	Zuidoostgevel	14,95	34,7	23,8	23,8	34,7
03_01_D	Zuidoostgevel	18,59	34,4	26,5	26,5	36,5
03_02_A	Zuidoostgevel	7,32	31,2	20,0	20,0	31,2
03_02_B	Zuidoostgevel	11,11	30,9	19,9	19,9	30,9
03_02_C	Zuidoostgevel	14,95	30,8	20,6	20,6	30,8
03_02_D	Zuidoostgevel	18,59	30,1	20,9	20,9	30,9
03_03_A	Zuidoostgevel	7,32	28,4	19,9	19,9	29,9
03_03_B	Zuidoostgevel	11,11	28,4	20,2	20,2	30,2
03_03_C	Zuidoostgevel	14,95	28,3	20,6	20,6	30,6
03_03_D	Zuidoostgevel	18,59	28,3	21,0	21,0	31,0
03_04_A	Zuidoostgevel	7,32	23,4	13,1	13,1	23,4
03_04_B	Zuidoostgevel	11,11	23,3	13,0	13,0	23,3
03_04_C	Zuidoostgevel	14,95	22,9	13,2	13,2	23,2
03_04_D	Zuidoostgevel	18,59	22,7	13,1	13,1	23,1
03_05_A	Zuidoostgevel	7,32	23,0	12,5	12,5	23,0
03_05_B	Zuidoostgevel	11,11	22,2	12,1	12,1	22,2
03_05_C	Zuidoostgevel	14,95	21,9	12,5	12,5	22,5
03_05_D	Zuidoostgevel	18,59	21,9	12,7	12,7	22,7
03_06_A	Noordoostgevel	7,32	28,1	21,2	21,2	31,2
03_06_B	Noordoostgevel	11,11	29,9	24,1	24,1	34,1
03_06_C	Noordoostgevel	14,95	30,0	24,2	24,2	34,2
03_06_D	Noordoostgevel	18,59	30,0	24,1	24,1	34,1
03_07_C	Noordwestgevel	14,95	41,4	28,0	28,0	41,4
03_07_D	Noordwestgevel	18,59	42,2	31,8	31,8	42,2
03_08_C	Noordwestgevel	14,95	42,6	28,3	28,3	42,6
03_08_D	Noordwestgevel	18,59	43,1	32,4	32,4	43,1
03_09_C	Noordwestgevel	14,95	43,6	29,0	29,0	43,6
03_09_D	Noordwestgevel	18,59	44,0	33,0	33,0	44,0
03_10_C	Noordwestgevel	14,95	37,9	17,1	17,1	37,9
03_10_D	Noordwestgevel	18,59	33,4	18,1	18,1	33,4
03_11_C	Noordwestgevel	14,95	45,7	30,6	30,6	45,7
03_11_D	Noordwestgevel	18,59	45,9	34,3	34,3	45,9
03_12_C	Zuidwestgevel	14,95	45,3	30,2	30,2	45,3
03_12_D	Zuidwestgevel	18,59	45,6	34,0	34,0	45,6
04_01_A	Zuidoostgevel	1,50	20,5	11,9	11,9	21,9
04_01_B	Zuidoostgevel	4,50	21,4	11,8	11,8	21,8
04_01_C	Zuidoostgevel	7,50	23,0	14,1	14,1	24,1
04_01_D	Zuidoostgevel	10,50	23,6	15,6	15,6	25,6
04_02_A	Zuidoostgevel	19,50	24,3	18,2	18,2	28,2
04_02_A	Zuidoostgevel	1,50	16,9	8,6	8,6	18,6
04_02_B	Zuidoostgevel	4,50	16,9	6,7	6,7	16,9
04_02_C	Zuidoostgevel	7,50	19,4	10,2	10,2	20,2
04_02_D	Zuidoostgevel	10,50	19,5	11,0	11,0	21,0
04_02_E	Zuidoostgevel	13,50	19,8	11,4	11,4	21,4
04_02_F	Zuidoostgevel	16,50	23,7	17,5	17,5	27,5
04_03_A	Zuidoostgevel	19,50	21,6	15,0	15,0	25,0
04_03_A	Zuidoostgevel	1,50	17,1	9,1	9,1	19,1
04_03_B	Zuidoostgevel	4,50	16,2	4,5	4,5	16,2
04_03_C	Zuidoostgevel	7,50	17,9	7,4	7,4	17,9
04_03_D	Zuidoostgevel	10,50	17,8	8,7	8,7	18,7
04_03_E	Zuidoostgevel	13,50	18,6	9,2	9,2	19,2
04_03_F	Zuidoostgevel	16,50	21,1	13,7	13,7	23,7
04_04_A	Zuidoostgevel	1,50	16,9	9,8	9,8	19,8
04_04_B	Zuidoostgevel	4,50	14,7	3,1	3,1	14,7
04_04_C	Zuidoostgevel	7,50	16,3	5,2	5,2	16,3
04_04_D	Zuidoostgevel	10,50	17,5	9,1	9,1	19,1
04_05_A	Noordgevel	1,50	17,3	10,9	10,9	20,9
04_05_A	Noordgevel	10,50	22,9	16,9	16,9	26,9
04_05_A	Noordgevel	13,50	22,5	16,0	16,0	26,0
04_05_A	Noordgevel	16,50	22,4	15,1	15,1	25,1
04_05_A	Noordgevel	19,50	21,4	12,5	12,5	22,5
04_05_B	Noordgevel	4,50	18,7	12,5	12,5	22,5
04_05_C	Noordgevel	7,50	21,1	14,9	14,9	24,9
04_06_A	Noordgevel	16,50	21,9	14,0	14,0	24,0
04_06_A	Noordgevel	13,50	22,8	16,6	16,6	26,6
04_06_A	Noordgevel	10,50	23,2	17,4	17,4	27,4
04_06_A	Noordgevel	1,50	18,0	12,0	12,0	22,0
04_06_B	Noordgevel	4,50	19,8	13,9	13,9	23,9
04_06_C	Noordgevel	7,50	22,3	16,3	16,3	26,3
04_07_A	Noordgevel	16,50	24,9	16,6	16,6	26,6
04_07_A	Noordgevel	13,50	23,4	16,4	16,4	26,4
04_07_A	Noordgevel	10,50	24,0	17,6	17,6	27,6
04_07_A	Noordgevel	1,50	19,1	12,6	12,6	22,6
04_07_B	Noordgevel	4,50	21,0	14,5	14,5	24,5
04_07_C	Noordgevel	7,50	23,5	17,2	17,2	27,2
04_08_A	Noordgevel	19,50	24,2	16,4	16,4	26,4
04_08_A	Noordgevel	16,50	21,2	13,0	13,0	23,0
04_08_A	Noordgevel	13,50	20,1	12,3	12,3	22,3
04_08_A	Noordgevel	10,50	21,0	11,9	11,9	21,9
04_08_A	Noordgevel	1,50	23,6	18,4	18,4	28,4
04_08_B	Noordgevel	4,50	25,2	19,6	19,6	29,6
04_08_C	Noordgevel	7,50	27,1	21,6	21,6	31,6
04_09_A	Noordgevel	22,50	23,6	15,7	15,7	25,7
04_09_A	Noordgevel	19,50	24,1	17,0	17,0	27,0
04_09_A	Noordgevel	16,50	22,7	14,3	14,3	24,3
04_09_A	Noordgevel	13,50	20,7	13,9	13,9	23,9
04_09_A	Noordgevel	10,50	20,8	13,6	13,6	23,6
04_09_A	Noordgevel	1,50	26,1	20,8	20,8	30,8
04_09_B	Noordgevel	4,50	27,2	21,9	21,9	31,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pomp waterlevering
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_09_C	Noordgevel	7,50	26,7	21,2	21,2	31,2
04_10_A	Noordwestgevel	16,50	31,2	25,3	25,3	35,3
04_10_A	Noordwestgevel	13,50	29,4	23,5	23,5	33,5
04_10_A	Noordwestgevel	1,50	26,5	19,9	19,9	29,9
04_10_B	Noordwestgevel	4,50	27,8	21,5	21,5	31,5
04_10_C	Noordwestgevel	7,50	29,0	23,4	23,4	33,4
04_10_D	Noordwestgevel	10,50	30,7	25,3	25,3	35,3
04_11_A	Noordwestgevel	19,50	38,5	32,4	32,4	42,4
04_11_A	Noordwestgevel	1,50	34,6	27,4	27,4	37,4
04_11_B	Noordwestgevel	22,50	38,9	33,5	33,5	43,5
04_11_B	Noordwestgevel	4,50	37,4	30,6	30,6	40,6
04_11_C	Noordwestgevel	7,50	37,5	30,8	30,8	40,8
04_11_D	Noordwestgevel	10,50	37,5	30,9	30,9	40,9
04_11_E	Noordwestgevel	13,50	37,2	30,6	30,6	40,6
04_11_F	Noordwestgevel	16,50	36,2	29,6	29,6	39,6
04_12_A	Zuidwestgevel	1,50	37,4	25,0	25,0	37,4
04_12_B	Zuidwestgevel	4,50	42,7	36,2	36,2	46,2
04_12_C	Zuidwestgevel	7,50	43,6	36,8	36,8	46,8
04_13_A	Zuidwestgevel	16,50	44,5	33,9	33,9	44,5
04_13_B	Zuidwestgevel	19,50	45,4	35,1	35,1	45,4
04_13_E	Zuidwestgevel	13,50	44,3	30,9	30,9	44,3
04_14_A	Zuidoostgevel	22,50	36,1	25,3	25,3	36,1
04_14_A	Zuidoostgevel	19,50	36,8	27,4	27,4	37,4
04_14_A	Zuidoostgevel	16,50	35,4	26,5	26,5	36,5
04_14_A	Zuidoostgevel	13,50	36,5	25,6	25,6	36,5
04_14_A	Zuidoostgevel	10,50	36,2	25,0	25,0	36,2
04_14_A	Zuidoostgevel	1,50	35,2	21,0	21,0	35,2
04_14_B	Zuidoostgevel	4,50	37,6	23,8	23,8	37,6
04_14_C	Zuidoostgevel	7,50	37,8	25,2	25,2	37,8
04_15_A	Zuidoostgevel	1,50	25,8	11,4	11,4	25,8
04_15_B	Zuidoostgevel	4,50	30,3	22,6	22,6	32,6
04_15_C	Zuidoostgevel	7,50	31,6	24,5	24,5	34,5
04_16_A	Zuidwestgevel	10,50	28,3	20,7	20,7	30,7
04_16_A	Zuidwestgevel	19,50	32,8	26,6	26,6	36,6
04_16_A	Zuidwestgevel	16,50	32,4	26,3	26,3	36,3
04_16_A	Zuidwestgevel	13,50	33,3	27,7	27,7	37,7
04_16_A	Zuidwestgevel	1,50	22,0	8,0	8,0	22,0
04_16_B	Zuidwestgevel	4,50	24,7	12,0	12,0	24,7
04_16_C	Zuidwestgevel	7,50	26,1	15,2	15,2	26,1
04_17_A	Zuidwestgevel	19,50	36,9	29,7	29,7	39,7
04_17_A	Zuidwestgevel	16,50	33,5	27,7	27,7	37,7
04_17_A	Zuidwestgevel	13,50	28,3	18,9	18,9	28,9
04_17_A	Zuidwestgevel	10,50	25,8	16,5	16,5	26,5
04_17_A	Zuidwestgevel	1,50	22,1	12,8	12,8	22,8
04_17_B	Zuidwestgevel	4,50	23,8	13,8	13,8	23,8
04_17_C	Zuidwestgevel	7,50	24,8	15,6	15,6	25,6
05_01_A	Noordgevel	16,50	17,1	11,9	11,9	21,9
05_01_A	Oostgevel	16,50	27,2	22,2	22,2	32,2
05_01_A	Oostgevel	13,50	22,5	17,2	17,2	27,2
05_01_A	Oostgevel	10,50	21,1	15,5	15,5	25,5
05_01_A	Oostgevel	1,50	14,0	8,5	8,5	18,5
05_01_B	Oostgevel	4,50	14,6	9,1	9,1	19,1
05_01_C	Oostgevel	7,50	17,7	12,3	12,3	22,3
05_02_A	Oostgevel	13,50	21,5	16,1	16,1	26,1
05_02_A	Oostgevel	16,50	22,4	17,0	17,0	27,0
05_02_A	Oostgevel	10,50	20,0	14,3	14,3	24,3
05_02_A	Oostgevel	1,50	14,4	8,0	8,0	18,0
05_02_B	Oostgevel	4,50	15,3	9,0	9,0	19,0
05_02_C	Oostgevel	7,50	18,3	12,5	12,5	22,5
05_03_A	Oostgevel	13,50	20,8	15,2	15,2	25,2
05_03_A	Oostgevel	10,50	19,0	13,2	13,2	23,2
05_03_A	Oostgevel	1,50	13,6	8,3	8,3	18,3
05_03_B	Oostgevel	4,50	15,6	10,3	10,3	20,3
05_03_C	Oostgevel	7,50	19,6	14,2	14,2	24,2
05_04_A	Oostgevel	1,50	12,4	7,0	7,0	17,0
05_04_B	Oostgevel	4,50	13,4	8,0	8,0	18,0
05_04_C	Oostgevel	7,50	15,4	10,0	10,0	20,0
05_05_A	Noordgevel	13,50	14,9	9,5	9,5	19,5
05_05_A	Noordgevel	10,50	14,2	8,8	8,8	18,8
05_05_A	Noordgevel	1,50	11,6	4,0	4,0	14,0
05_05_B	Noordgevel	4,50	20,8	15,7	15,7	25,7
05_05_C	Noordgevel	7,50	14,7	7,3	7,3	17,3
05_06_A	Noordgevel	13,50	15,4	9,9	9,9	19,9
05_06_A	Noordgevel	10,50	15,3	9,9	9,9	19,9
05_06_A	Noordgevel	1,50	11,2	5,4	5,4	15,4
05_06_B	Noordgevel	4,50	22,4	17,5	17,5	27,5
05_06_C	Noordgevel	7,50	15,9	8,6	8,6	18,6
05_07_A	Westgevel	13,50	26,4	21,5	21,5	31,5
05_07_A	Westgevel	1,50	14,2	5,9	5,9	15,9
05_07_B	Westgevel	4,50	15,5	7,8	7,8	17,8
05_07_C	Westgevel	7,50	16,6	10,1	10,1	20,1
05_07_D	Westgevel	10,50	18,4	12,1	12,1	22,1
05_08_A	Noordgevel	16,50	18,6	12,6	12,6	22,6
05_08_A	Noordgevel	1,50	10,8	1,7	1,7	11,7
05_08_B	Noordgevel	4,50	11,4	2,2	2,2	12,2
05_08_C	Noordgevel	7,50	13,4	4,7	4,7	14,7
05_08_D	Noordgevel	10,50	15,6	8,3	8,3	18,3
05_08_E	Noordgevel	13,50	17,0	10,4	10,4	20,4
05_09_A	Noordgevel	16,50	22,0	15,7	15,7	25,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pomp waterlevering
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_09_A	Noordgevel	1,50	23,4	18,2	18,2	28,2
05_09_B	Noordgevel	4,50	23,9	18,7	18,7	28,7
05_09_C	Noordgevel	7,50	26,0	20,8	20,8	30,8
05_09_D	Noordgevel	10,50	27,0	21,9	21,9	31,9
05_09_E	Noordgevel	13,50	27,6	22,5	22,5	32,5
05_10_A	Westgevel	16,50	27,3	21,1	21,1	31,1
05_10_A	Westgevel	1,50	25,0	19,6	19,6	29,6
05_10_B	Westgevel	4,50	23,5	17,5	17,5	27,5
05_10_C	Westgevel	7,50	26,5	20,9	20,9	30,9
05_10_D	Westgevel	10,50	27,0	21,5	21,5	31,5
05_10_E	Westgevel	13,50	25,5	18,8	18,8	28,8
05_11_A	Westgevel	1,50	22,6	16,7	16,7	26,7
05_11_A	Zuidgevel	16,50	29,9	24,5	24,5	34,5
05_11_A	Zuidgevel	13,50	23,9	16,6	16,6	26,6
05_11_B	Westgevel	4,50	25,7	20,1	20,1	30,1
05_11_C	Westgevel	7,50	27,9	22,5	22,5	32,5
05_11_D	Westgevel	10,50	28,5	23,0	23,0	33,0
05_12_A	Zuidgevel	16,50	29,6	24,1	24,1	34,1
05_12_A	Zuidgevel	13,50	25,8	19,7	19,7	29,7
05_12_A	Zuidgevel	10,50	23,0	15,6	15,6	25,6
05_12_A	Zuidgevel	1,50	17,1	10,8	10,8	20,8
05_12_B	Zuidgevel	4,50	19,2	13,0	13,0	23,0
05_12_C	Zuidgevel	7,50	20,5	14,1	14,1	24,1
05_13_A	Zuidgevel	16,50	25,5	18,1	18,1	28,1
05_13_A	Zuidgevel	13,50	22,9	14,6	14,6	24,6
05_13_A	Zuidgevel	10,50	22,0	14,1	14,1	24,1
05_13_A	Zuidgevel	1,50	15,5	8,8	8,8	18,8
05_13_B	Zuidgevel	4,50	16,7	9,7	9,7	19,7
05_13_C	Zuidgevel	7,50	19,4	12,7	12,7	22,7
05_14_A	Zuidgevel	16,50	24,4	18,4	18,4	28,4
05_14_A	Zuidgevel	13,50	21,6	14,4	14,4	24,4
05_14_A	Zuidgevel	10,50	21,9	13,5	13,5	23,5
05_14_A	Zuidgevel	1,50	14,1	6,7	6,7	16,7
05_14_B	Zuidgevel	4,50	15,9	8,6	8,6	18,6
05_14_C	Zuidgevel	7,50	19,4	11,6	11,6	21,6
05_15_A	Zuidgevel	10,50	20,9	13,2	13,2	23,2
05_15_A	Zuidgevel	1,50	12,1	6,1	6,1	16,1
05_15_B	Zuidgevel	4,50	14,2	8,2	8,2	18,2
05_15_C	Zuidgevel	7,50	17,7	10,6	10,6	20,6
06_01_A	Oostgevel	6,00	13,3	3,9	3,9	13,9
06_01_B	Oostgevel	9,50	13,6	5,6	5,6	15,6
06_01_C	Oostgevel	13,00	14,4	6,9	6,9	16,9
06_01_D	Oostgevel	16,50	15,5	8,5	8,5	18,5
06_02_A	Oostgevel	6,00	8,2	1,7	1,7	11,7
06_02_B	Oostgevel	9,50	9,8	3,4	3,4	13,4
06_02_C	Oostgevel	13,00	11,1	5,0	5,0	15,0
06_02_D	Oostgevel	16,50	12,9	7,0	7,0	17,0
06_03_A	Oostgevel	6,00	14,7	8,7	8,7	18,7
06_03_B	Oostgevel	9,50	16,5	10,6	10,6	20,6
06_03_C	Oostgevel	13,00	13,3	4,3	4,3	14,3
06_03_D	Oostgevel	16,50	12,4	6,4	6,4	16,4
06_04_A	Oostgevel	6,00	12,4	5,6	5,6	15,6
06_04_B	Oostgevel	9,50	14,4	7,9	7,9	17,9
06_04_C	Oostgevel	13,00	12,9	4,3	4,3	14,3
06_04_D	Oostgevel	16,50	15,9	8,6	8,6	18,6
06_05_A	Noordgevel	6,00	5,9	-0,2	-0,2	9,9
06_05_B	Noordgevel	9,50	9,2	3,3	3,3	13,3
06_05_C	Noordgevel	13,00	12,8	7,3	7,3	17,3
06_05_D	Noordgevel	16,50	14,4	9,1	9,1	19,1
06_06_A	Noordgevel	6,00	9,8	0,1	0,1	10,1
06_06_B	Noordgevel	9,50	12,3	6,6	6,6	16,6
06_06_C	Noordgevel	13,00	13,8	8,2	8,2	18,2
06_06_D	Noordgevel	16,50	16,2	10,8	10,8	20,8
06_07_A	Westgevel	6,00	13,0	7,4	7,4	17,4
06_07_B	Westgevel	9,50	16,8	11,3	11,3	21,3
06_07_C	Westgevel	13,00	21,9	16,8	16,8	26,8
06_07_D	Westgevel	16,50	23,4	17,6	17,6	27,6
06_08_A	Westgevel	6,00	14,6	9,0	9,0	19,0
06_08_B	Westgevel	9,50	21,4	16,4	16,4	26,4
06_08_C	Westgevel	13,00	20,6	13,9	13,9	23,9
06_08_D	Westgevel	16,50	23,9	18,3	18,3	28,3
06_09_A	Westgevel	6,00	18,0	12,4	12,4	22,4
06_09_B	Westgevel	9,50	20,2	12,5	12,5	22,5
06_09_C	Westgevel	13,00	21,6	14,6	14,6	24,6
06_09_D	Westgevel	16,50	25,5	19,7	19,7	29,7
06_10_A	Westgevel	6,00	17,3	8,7	8,7	18,7
06_10_B	Westgevel	9,50	20,7	13,6	13,6	23,6
06_10_C	Westgevel	13,00	23,4	17,4	17,4	27,4
06_10_D	Westgevel	16,50	25,2	19,4	19,4	29,4
06_11_A	Zuidgevel	6,00	16,3	7,9	7,9	17,9
06_11_B	Zuidgevel	9,50	18,3	11,4	11,4	21,4
06_11_C	Zuidgevel	13,00	20,6	14,3	14,3	24,3
06_11_D	Zuidgevel	16,50	28,9	23,6	23,6	33,6
06_12_A	Zuidgevel	6,00	14,8	7,4	7,4	17,4
06_12_B	Zuidgevel	9,50	18,2	10,6	10,6	20,6
06_12_C	Zuidgevel	13,00	20,6	13,8	13,8	23,8
06_12_D	Zuidgevel	16,50	28,4	23,2	23,2	33,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Slijpen/zagen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_01_A	Noordwestgevel	41,50	50,7	38,0	38,0	50,7
01_01_A	Noordwestgevel	23,50	50,7	35,6	35,6	50,7
01_01_A	Noordwestgevel	5,50	34,2	19,8	19,8	34,2
01_01_B	Noordwestgevel	44,50	50,5	37,9	37,9	50,5
01_01_B	Noordwestgevel	26,50	50,6	36,1	36,1	50,6
01_01_B	Noordwestgevel	8,50	37,5	29,9	29,9	39,9
01_01_C	Noordwestgevel	47,50	49,3	36,6	36,6	49,3
01_01_C	Noordwestgevel	29,50	50,5	36,8	36,8	50,5
01_01_C	Noordwestgevel	11,50	39,1	30,5	30,5	40,5
01_01_D	Noordwestgevel	50,50	47,8	34,8	34,8	47,8
01_01_D	Noordwestgevel	32,50	50,3	36,5	36,5	50,3
01_01_D	Noordwestgevel	14,50	40,8	32,2	32,2	42,2
01_01_E	Noordwestgevel	35,50	50,2	37,0	37,0	50,2
01_01_E	Noordwestgevel	17,50	46,0	33,1	33,1	46,0
01_01_F	Noordwestgevel	38,50	50,0	37,0	37,0	50,0
01_01_F	Noordwestgevel	20,50	50,4	34,3	34,3	50,4
01_02_A	Zuidwestgevel	41,50	50,6	37,8	37,8	50,6
01_02_A	Zuidwestgevel	23,50	42,8	35,8	35,8	45,8
01_02_A	Zuidwestgevel	5,50	36,3	29,2	29,2	39,2
01_02_B	Zuidwestgevel	44,50	50,4	37,8	37,8	50,4
01_02_B	Zuidwestgevel	26,50	44,7	36,4	36,4	46,4
01_02_B	Zuidwestgevel	8,50	37,5	30,8	30,8	40,8
01_02_C	Zuidwestgevel	47,50	49,4	36,7	36,7	49,4
01_02_C	Zuidwestgevel	29,50	49,6	36,9	36,9	49,6
01_02_C	Zuidwestgevel	11,50	38,3	31,4	31,4	41,4
01_02_D	Zuidwestgevel	50,50	48,2	35,5	35,5	48,2
01_02_D	Zuidwestgevel	32,50	50,3	36,8	36,8	50,3
01_02_D	Zuidwestgevel	14,50	39,1	32,9	32,9	42,9
01_02_E	Zuidwestgevel	35,50	50,8	37,8	37,8	50,8
01_02_E	Zuidwestgevel	17,50	40,0	33,7	33,7	43,7
01_02_F	Zuidwestgevel	38,50	50,7	37,9	37,9	50,7
01_02_F	Zuidwestgevel	20,50	41,3	34,7	34,7	44,7
01_03_A	Zuidwestgevel	50,50	26,8	17,4	17,4	27,4
01_03_A	Zuidwestgevel	41,50	46,3	33,8	33,8	46,3
01_03_A	Zuidwestgevel	23,50	38,1	32,3	32,3	42,3
01_03_A	Zuidwestgevel	5,50	32,4	25,6	25,6	35,6
01_03_B	Zuidwestgevel	44,50	46,4	33,8	33,8	46,4
01_03_B	Zuidwestgevel	26,50	38,8	32,8	32,8	42,8
01_03_B	Zuidwestgevel	8,50	34,2	27,7	27,7	37,7
01_03_C	Zuidwestgevel	47,50	45,5	32,2	32,2	45,5
01_03_C	Zuidwestgevel	29,50	39,4	33,2	33,2	43,2
01_03_C	Zuidwestgevel	11,50	35,5	29,1	29,1	39,1
01_03_D	Zuidwestgevel	32,50	40,3	33,7	33,7	43,7
01_03_D	Zuidwestgevel	14,50	35,7	29,7	29,7	39,7
01_03_E	Zuidwestgevel	35,50	40,9	32,9	32,9	42,9
01_03_E	Zuidwestgevel	17,50	36,4	30,4	30,4	40,4
01_03_F	Zuidwestgevel	38,50	43,7	33,7	33,7	43,7
01_03_F	Zuidwestgevel	20,50	37,3	31,4	31,4	41,4
01_04_A	Zuidoostgevel	41,50	24,4	9,5	9,5	24,4
01_04_A	Zuidoostgevel	5,50	24,5	7,9	7,9	24,5
01_04_A	Zuidoostgevel	23,50	25,3	9,7	9,7	25,3
01_04_B	Zuidoostgevel	44,50	23,6	9,5	9,5	23,6
01_04_B	Zuidoostgevel	8,50	25,8	9,5	9,5	25,8
01_04_B	Zuidoostgevel	26,50	24,9	9,7	9,7	24,9
01_04_C	Zuidoostgevel	47,50	23,5	9,4	9,4	23,5
01_04_C	Zuidoostgevel	11,50	26,0	12,2	12,2	26,0
01_04_C	Zuidoostgevel	29,50	24,4	9,7	9,7	24,4
01_04_D	Zuidoostgevel	50,50	23,4	9,4	9,4	23,4
01_04_D	Zuidoostgevel	14,50	25,6	12,1	12,1	25,6
01_04_D	Zuidoostgevel	32,50	24,3	9,6	9,6	24,3
01_04_E	Zuidoostgevel	17,50	25,6	12,1	12,1	25,6
01_04_E	Zuidoostgevel	35,50	23,9	9,6	9,6	23,9
01_04_F	Zuidoostgevel	20,50	25,6	12,1	12,1	25,6
01_04_F	Zuidoostgevel	38,50	23,8	9,6	9,6	23,8
01_05_A	Zuidoostgevel	41,50	25,4	9,9	9,9	25,4
01_05_A	Zuidoostgevel	23,50	25,4	10,1	10,1	25,4
01_05_A	Zuidoostgevel	5,50	25,2	8,7	8,7	25,2
01_05_B	Zuidoostgevel	44,50	23,9	9,9	9,9	23,9
01_05_B	Zuidoostgevel	26,50	25,3	10,1	10,1	25,3
01_05_B	Zuidoostgevel	8,50	26,3	10,4	10,4	26,3
01_05_C	Zuidoostgevel	47,50	23,8	9,8	9,8	23,8
01_05_C	Zuidoostgevel	29,50	25,2	10,1	10,1	25,2
01_05_C	Zuidoostgevel	11,50	26,5	12,8	12,8	26,5
01_05_D	Zuidoostgevel	50,50	23,7	9,8	9,8	23,7
01_05_D	Zuidoostgevel	32,50	24,8	10,0	10,0	24,8
01_05_D	Zuidoostgevel	14,50	26,1	12,8	12,8	26,1
01_05_E	Zuidoostgevel	35,50	24,3	10,0	10,0	24,3
01_05_E	Zuidoostgevel	17,50	26,1	12,5	12,5	26,1
01_05_F	Zuidoostgevel	38,50	25,5	10,0	10,0	25,5
01_05_F	Zuidoostgevel	20,50	26,0	12,5	12,5	26,0
01_06_A	Noordoostgevel	41,50	47,9	34,4	34,4	47,9
01_06_A	Noordoostgevel	5,50	35,5	25,7	25,7	35,7
01_06_A	Noordoostgevel	23,50	47,9	32,9	32,9	47,9
01_06_B	Noordoostgevel	44,50	46,3	32,9	32,9	46,3
01_06_B	Noordoostgevel	8,50	37,2	27,7	27,7	37,7
01_06_B	Noordoostgevel	26,50	48,2	33,5	33,5	48,2
01_06_C	Noordoostgevel	47,50	44,4	30,4	30,4	44,4
01_06_C	Noordoostgevel	11,50	38,1	29,5	29,5	39,5
01_06_C	Noordoostgevel	29,50	48,2	33,9	33,9	48,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Slijpen/zagen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_06_D	Noordoostgevel	50,50	44,3	30,3	30,3	44,3
01_06_D	Noordoostgevel	14,50	38,9	30,1	30,1	40,1
01_06_D	Noordoostgevel	32,50	48,2	34,5	34,5	48,2
01_06_E	Noordoostgevel	17,50	40,4	30,9	30,9	40,9
01_06_E	Noordoostgevel	35,50	48,1	33,7	33,7	48,1
01_06_F	Noordoostgevel	20,50	44,0	31,9	31,9	44,0
01_06_F	Noordoostgevel	38,50	48,1	34,4	34,4	48,1
01_07_A	Noordoostgevel	50,50	33,0	24,3	24,3	34,3
01_07_A	Noordoostgevel	47,50	34,9	26,7	26,7	36,7
01_07_A	Noordoostgevel	41,50	48,0	34,7	34,7	48,0
01_07_A	Noordoostgevel	23,50	48,8	33,7	33,7	48,8
01_07_A	Noordoostgevel	5,50	40,3	33,7	33,7	43,7
01_07_B	Noordoostgevel	44,50	46,0	32,1	32,1	46,0
01_07_B	Noordoostgevel	26,50	48,7	34,3	34,3	48,7
01_07_B	Noordoostgevel	8,50	37,5	27,9	27,9	37,9
01_07_C	Noordoostgevel	29,50	48,6	34,9	34,9	48,6
01_07_C	Noordoostgevel	11,50	38,1	28,5	28,5	38,5
01_07_D	Noordoostgevel	32,50	48,4	33,7	33,7	48,4
01_07_D	Noordoostgevel	14,50	40,1	30,6	30,6	40,6
01_07_E	Noordoostgevel	35,50	48,3	34,6	34,6	48,3
01_07_E	Noordoostgevel	17,50	44,8	31,4	31,4	44,8
01_07_F	Noordoostgevel	38,50	48,2	34,7	34,7	48,2
01_07_F	Noordoostgevel	20,50	48,4	32,5	32,5	48,4
02_01_A	Zuidoostgevel	23,50	30,9	18,0	18,0	30,9
02_01_A	Zuidoostgevel	5,50	30,0	15,6	15,6	30,0
02_01_B	Zuidoostgevel	8,50	30,9	17,3	17,3	30,9
02_01_C	Zuidoostgevel	11,50	30,9	17,7	17,7	30,9
02_01_D	Zuidoostgevel	14,50	30,8	17,0	17,0	30,8
02_01_E	Zuidoostgevel	17,50	30,7	16,4	16,4	30,7
02_01_F	Zuidoostgevel	20,50	30,7	16,9	16,9	30,7
02_02_A	Noordoostgevel	26,50	28,9	16,6	16,6	28,9
02_02_A	Zuidoostgevel	23,50	28,5	15,9	15,9	28,5
02_02_A	Zuidoostgevel	20,50	28,2	14,6	14,6	28,2
02_02_A	Zuidoostgevel	17,50	27,9	13,7	13,7	27,9
02_02_A	Zuidoostgevel	14,50	27,2	13,4	13,4	27,2
02_02_A	Zuidoostgevel	17,50	26,7	11,1	11,1	26,7
02_02_A	Zuidoostgevel	5,50	25,7	5,7	5,7	25,7
02_02_B	Zuidoostgevel	20,50	27,0	14,2	14,2	27,0
02_02_B	Zuidoostgevel	8,50	26,6	7,7	7,7	26,6
02_02_C	Zuidoostgevel	11,50	26,7	10,7	10,7	26,7
02_02_D	Zuidoostgevel	14,50	26,9	13,0	13,0	26,9
02_03_A	Noordoostgevel	5,50	27,1	14,8	14,8	27,1
02_03_A	Noordoostgevel	26,50	31,8	20,4	20,4	31,8
02_03_A	Noordoostgevel	23,50	30,7	15,9	15,9	30,7
02_03_A	Noordoostgevel	20,50	30,6	14,1	14,1	30,6
02_03_A	Noordoostgevel	17,50	27,6	13,1	13,1	27,6
02_03_A	Noordoostgevel	14,50	27,6	15,5	15,5	27,6
02_03_B	Noordoostgevel	8,50	28,0	16,5	16,5	28,0
02_03_C	Noordoostgevel	11,50	28,3	18,2	18,2	28,3
02_03_D	Noordoostgevel	14,50	29,4	21,2	21,2	31,2
02_04_A	Noordoostgevel	23,50	36,9	29,5	29,5	39,5
02_04_A	Noordoostgevel	5,50	32,2	20,4	20,4	32,2
02_04_B	Noordoostgevel	8,50	33,0	23,6	23,6	33,6
02_04_C	Noordoostgevel	11,50	32,9	22,6	22,6	32,9
02_04_D	Noordoostgevel	14,50	33,7	25,1	25,1	35,1
02_04_E	Noordoostgevel	17,50	33,4	23,2	23,2	33,4
02_04_F	Noordoostgevel	20,50	33,0	18,7	18,7	33,0
02_05_A	Noordwestgevel	5,50	35,3	18,5	18,5	35,3
02_05_A	Noordwestgevel	17,50	33,2	19,4	19,4	33,2
02_05_A	Noordwestgevel	20,50	34,1	23,7	23,7	34,1
02_05_A	Noordwestgevel	23,50	38,6	32,2	32,2	42,2
02_05_A	Noordwestgevel	26,50	41,9	32,4	32,4	42,4
02_05_B	Noordwestgevel	8,50	35,1	18,7	18,7	35,1
02_05_C	Noordwestgevel	11,50	34,5	17,2	17,2	34,5
02_05_D	Noordwestgevel	14,50	33,3	16,8	16,8	33,3
02_06_A	Noordwestgevel	5,50	43,3	26,8	26,8	43,3
02_06_A	Noordwestgevel	17,50	45,3	22,7	22,7	45,3
02_06_A	Noordwestgevel	20,50	45,5	27,3	27,3	45,5
02_06_A	Noordwestgevel	23,50	45,9	32,5	32,5	45,9
02_06_A	Noordwestgevel	26,50	47,1	32,6	32,6	47,1
02_06_B	Noordwestgevel	8,50	43,4	27,2	27,2	43,4
02_06_C	Noordwestgevel	11,50	44,0	24,9	24,9	44,0
02_06_D	Noordwestgevel	14,50	45,3	23,9	23,9	45,3
02_07_A	Zuidwestgevel	23,50	49,3	33,1	33,1	49,3
02_07_A	Zuidwestgevel	5,50	42,3	29,7	29,7	42,3
02_07_B	Zuidwestgevel	8,50	43,3	31,2	31,2	43,3
02_07_C	Zuidwestgevel	11,50	45,9	31,2	31,2	45,9
02_07_D	Zuidwestgevel	14,50	50,7	32,1	32,1	50,7
02_07_E	Zuidwestgevel	17,50	51,1	33,0	33,0	51,1
02_07_F	Zuidwestgevel	20,50	50,7	33,3	33,3	50,7
02_08_A	Zuidwestgevel	23,50	49,4	33,1	33,1	49,4
02_08_A	Zuidwestgevel	5,50	41,9	29,1	29,1	41,9
02_08_B	Zuidwestgevel	8,50	43,1	31,2	31,2	43,1
02_08_C	Zuidwestgevel	11,50	44,1	31,9	31,9	44,1
02_08_D	Zuidwestgevel	14,50	48,5	32,1	32,1	48,5
02_08_E	Zuidwestgevel	17,50	50,9	33,0	33,0	50,9
02_08_F	Zuidwestgevel	20,50	50,5	33,4	33,4	50,5
03_01_A	Zuidoostgevel	7,32	41,6	24,0	24,0	41,6
03_01_B	Zuidoostgevel	11,11	42,4	22,9	22,9	42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Slijpen/zagen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
03_01_C	Zuidoostgevel	14,95	40,1	23,8	23,8	40,1
03_01_D	Zuidoostgevel	18,59	41,0	26,5	26,5	41,0
03_02_A	Zuidoostgevel	7,32	35,7	20,0	20,0	35,7
03_02_B	Zuidoostgevel	11,11	35,3	19,9	19,9	35,3
03_02_C	Zuidoostgevel	14,95	35,0	20,6	20,6	35,0
03_02_D	Zuidoostgevel	18,59	34,5	20,9	20,9	34,5
03_03_A	Zuidoostgevel	7,32	34,8	19,9	19,9	34,8
03_03_B	Zuidoostgevel	11,11	34,3	20,2	20,2	34,3
03_03_C	Zuidoostgevel	14,95	34,0	20,6	20,6	34,0
03_03_D	Zuidoostgevel	18,59	33,6	21,0	21,0	33,6
03_04_A	Zuidoostgevel	7,32	31,1	13,1	13,1	31,1
03_04_B	Zuidoostgevel	11,11	30,4	13,0	13,0	30,4
03_04_C	Zuidoostgevel	14,95	30,0	13,2	13,2	30,0
03_04_D	Zuidoostgevel	18,59	29,9	13,1	13,1	29,9
03_05_A	Zuidoostgevel	7,32	30,8	12,5	12,5	30,8
03_05_B	Zuidoostgevel	11,11	30,1	12,1	12,1	30,1
03_05_C	Zuidoostgevel	14,95	29,2	12,5	12,5	29,2
03_05_D	Zuidoostgevel	18,59	29,1	12,7	12,7	29,1
03_06_A	Noordoostgevel	7,32	33,5	21,2	21,2	33,5
03_06_B	Noordoostgevel	11,11	33,5	24,1	24,1	34,1
03_06_C	Noordoostgevel	14,95	33,6	24,2	24,2	34,2
03_06_D	Noordoostgevel	18,59	32,7	24,1	24,1	34,1
03_07_C	Noordwestgevel	14,95	47,7	28,0	28,0	47,7
03_07_D	Noordwestgevel	18,59	48,3	31,8	31,8	48,3
03_08_C	Noordwestgevel	14,95	50,3	28,3	28,3	50,3
03_08_D	Noordwestgevel	18,59	50,7	32,4	32,4	50,7
03_09_C	Noordwestgevel	14,95	51,9	29,0	29,0	51,9
03_09_D	Noordwestgevel	18,59	52,0	33,0	33,0	52,0
03_10_C	Noordwestgevel	14,95	37,0	17,1	17,1	37,0
03_10_D	Noordwestgevel	18,59	36,4	18,1	18,1	36,4
03_11_C	Noordwestgevel	14,95	53,5	30,6	30,6	53,5
03_11_D	Noordwestgevel	18,59	53,2	34,3	34,3	53,2
03_12_C	Zuidwestgevel	14,95	53,2	30,2	30,2	53,2
03_12_D	Zuidwestgevel	18,59	53,0	34,0	34,0	53,0
04_01_A	Zuidoostgevel	1,50	25,9	11,9	11,9	25,9
04_01_B	Zuidoostgevel	4,50	27,3	11,8	11,8	27,3
04_01_C	Zuidoostgevel	7,50	28,9	14,1	14,1	28,9
04_01_D	Zuidoostgevel	10,50	28,8	15,6	15,6	28,8
04_02_A	Zuidoostgevel	19,50	27,3	18,2	18,2	28,2
04_02_A	Zuidoostgevel	1,50	24,2	8,6	8,6	24,2
04_02_B	Zuidoostgevel	4,50	24,5	6,7	6,7	24,5
04_02_C	Zuidoostgevel	7,50	26,5	10,2	10,2	26,5
04_02_D	Zuidoostgevel	10,50	25,8	11,0	11,0	25,8
04_02_E	Zuidoostgevel	13,50	25,9	11,4	11,4	25,9
04_02_F	Zuidoostgevel	16,50	27,5	17,5	17,5	27,5
04_03_A	Zuidoostgevel	19,50	27,3	15,0	15,0	27,3
04_03_A	Zuidoostgevel	1,50	22,5	9,1	9,1	22,5
04_03_B	Zuidoostgevel	4,50	22,9	4,5	4,5	22,9
04_03_C	Zuidoostgevel	7,50	24,3	7,4	7,4	24,3
04_03_D	Zuidoostgevel	10,50	23,7	8,7	8,7	23,7
04_03_E	Zuidoostgevel	13,50	23,8	9,2	9,2	23,8
04_03_F	Zuidoostgevel	16,50	24,6	13,7	13,7	24,6
04_04_A	Zuidoostgevel	1,50	22,2	9,8	9,8	22,2
04_04_B	Zuidoostgevel	4,50	22,1	3,1	3,1	22,1
04_04_C	Zuidoostgevel	7,50	23,6	5,2	5,2	23,6
04_04_D	Zuidoostgevel	10,50	23,2	9,1	9,1	23,2
04_05_A	Noordgevel	1,50	24,3	10,9	10,9	24,3
04_05_A	Noordgevel	10,50	28,1	16,9	16,9	28,1
04_05_A	Noordgevel	13,50	28,2	16,0	16,0	28,2
04_05_A	Noordgevel	16,50	27,5	15,1	15,1	27,5
04_05_A	Noordgevel	19,50	27,5	12,5	12,5	27,5
04_05_B	Noordgevel	4,50	25,3	12,5	12,5	25,3
04_05_C	Noordgevel	7,50	27,1	14,9	14,9	27,1
04_06_A	Noordgevel	16,50	27,2	14,0	14,0	27,2
04_06_A	Noordgevel	13,50	28,1	16,6	16,6	28,1
04_06_A	Noordgevel	10,50	28,9	17,4	17,4	28,9
04_06_A	Noordgevel	1,50	25,7	12,0	12,0	25,7
04_06_B	Noordgevel	4,50	27,0	13,9	13,9	27,0
04_06_C	Noordgevel	7,50	29,1	16,3	16,3	29,1
04_07_A	Noordgevel	16,50	30,1	16,6	16,6	30,1
04_07_A	Noordgevel	13,50	29,6	16,4	16,4	29,6
04_07_A	Noordgevel	10,50	29,0	17,6	17,6	29,0
04_07_A	Noordgevel	1,50	25,4	12,6	12,6	25,4
04_07_B	Noordgevel	4,50	27,1	14,5	14,5	27,1
04_07_C	Noordgevel	7,50	28,9	17,2	17,2	28,9
04_08_A	Noordgevel	19,50	30,2	16,4	16,4	30,2
04_08_A	Noordgevel	16,50	29,4	13,0	13,0	29,4
04_08_A	Noordgevel	13,50	29,1	12,3	12,3	29,1
04_08_A	Noordgevel	10,50	29,5	11,9	11,9	29,5
04_08_A	Noordgevel	1,50	27,1	18,4	18,4	28,4
04_08_B	Noordgevel	4,50	29,3	19,6	19,6	29,6
04_08_C	Noordgevel	7,50	31,1	21,6	21,6	31,6
04_09_A	Noordgevel	22,50	30,1	15,7	15,7	30,1
04_09_A	Noordgevel	19,50	29,8	17,0	17,0	29,8
04_09_A	Noordgevel	16,50	27,7	14,3	14,3	27,7
04_09_A	Noordgevel	13,50	26,3	13,9	13,9	26,3
04_09_A	Noordgevel	10,50	29,5	13,6	13,6	29,5
04_09_A	Noordgevel	1,50	28,3	20,8	20,8	30,8
04_09_B	Noordgevel	4,50	29,9	21,9	21,9	31,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Slijpen/zagen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_09_C	Noordgevel	7,50	29,9	21,2	21,2	31,2
04_10_A	Noordwestgevel	16,50	35,6	25,3	25,3	35,6
04_10_A	Noordwestgevel	13,50	32,1	23,5	23,5	33,5
04_10_A	Noordwestgevel	1,50	30,8	19,9	19,9	30,8
04_10_B	Noordwestgevel	4,50	31,2	21,5	21,5	31,5
04_10_C	Noordwestgevel	7,50	31,9	23,4	23,4	33,4
04_10_D	Noordwestgevel	10,50	32,9	25,3	25,3	35,3
04_11_A	Noordwestgevel	19,50	40,9	32,4	32,4	42,4
04_11_A	Noordwestgevel	1,50	36,2	27,4	27,4	37,4
04_11_B	Noordwestgevel	22,50	41,3	33,5	33,5	43,5
04_11_B	Noordwestgevel	4,50	38,7	30,6	30,6	40,6
04_11_C	Noordwestgevel	7,50	38,7	30,8	30,8	40,8
04_11_D	Noordwestgevel	10,50	38,8	30,9	30,9	40,9
04_11_E	Noordwestgevel	13,50	39,5	30,6	30,6	40,6
04_11_F	Noordwestgevel	16,50	38,2	29,6	29,6	39,6
04_12_A	Zuidwestgevel	1,50	39,9	25,0	25,0	39,9
04_12_B	Zuidwestgevel	4,50	44,3	36,2	36,2	46,2
04_12_C	Zuidwestgevel	7,50	45,7	36,8	36,8	46,8
04_13_A	Zuidwestgevel	16,50	52,2	33,9	33,9	52,2
04_13_B	Zuidwestgevel	19,50	52,1	35,1	35,1	52,1
04_13_E	Zuidwestgevel	13,50	51,5	30,9	30,9	51,5
04_14_A	Zuidoostgevel	22,50	42,6	25,3	25,3	42,6
04_14_A	Zuidoostgevel	19,50	43,8	27,4	27,4	43,8
04_14_A	Zuidoostgevel	16,50	41,3	26,5	26,5	41,3
04_14_A	Zuidoostgevel	13,50	43,9	25,6	25,6	43,9
04_14_A	Zuidoostgevel	10,50	43,9	25,0	25,0	43,9
04_14_A	Zuidoostgevel	1,50	42,8	21,0	21,0	42,8
04_14_B	Zuidoostgevel	4,50	45,3	23,8	23,8	45,3
04_14_C	Zuidoostgevel	7,50	45,3	25,2	25,2	45,3
04_15_A	Zuidoostgevel	1,50	29,3	11,4	11,4	29,3
04_15_B	Zuidoostgevel	4,50	32,9	22,6	22,6	32,9
04_15_C	Zuidoostgevel	7,50	34,0	24,5	24,5	34,5
04_16_A	Zuidwestgevel	10,50	31,0	20,7	20,7	31,0
04_16_A	Zuidwestgevel	19,50	35,0	26,6	26,6	36,6
04_16_A	Zuidwestgevel	16,50	33,9	26,3	26,3	36,3
04_16_A	Zuidwestgevel	13,50	34,2	27,7	27,7	37,7
04_16_A	Zuidwestgevel	1,50	26,4	8,0	8,0	26,4
04_16_B	Zuidwestgevel	4,50	29,1	12,0	12,0	29,1
04_16_C	Zuidwestgevel	7,50	31,3	15,2	15,2	31,3
04_17_A	Zuidwestgevel	19,50	39,5	29,7	29,7	39,7
04_17_A	Zuidwestgevel	16,50	36,3	27,7	27,7	37,7
04_17_A	Zuidwestgevel	13,50	35,3	18,9	18,9	35,3
04_17_A	Zuidwestgevel	10,50	32,7	16,5	16,5	32,7
04_17_A	Zuidwestgevel	1,50	29,1	12,8	12,8	29,1
04_17_B	Zuidwestgevel	4,50	31,1	13,8	13,8	31,1
04_17_C	Zuidwestgevel	7,50	31,6	15,6	15,6	31,6
05_01_A	Noordgevel	16,50	24,5	11,9	11,9	24,5
05_01_A	Oostgevel	16,50	28,4	22,2	22,2	32,2
05_01_A	Oostgevel	13,50	26,4	17,2	17,2	27,2
05_01_A	Oostgevel	10,50	25,9	15,5	15,5	25,9
05_01_A	Oostgevel	1,50	20,7	8,5	8,5	20,7
05_01_B	Oostgevel	4,50	21,4	9,1	9,1	21,4
05_01_C	Oostgevel	7,50	23,3	12,3	12,3	23,3
05_02_A	Oostgevel	13,50	25,9	16,1	16,1	26,1
05_02_A	Oostgevel	16,50	26,4	17,0	17,0	27,0
05_02_A	Oostgevel	10,50	25,2	14,3	14,3	25,2
05_02_A	Oostgevel	1,50	21,7	8,0	8,0	21,7
05_02_B	Oostgevel	4,50	22,3	9,0	9,0	22,3
05_02_C	Oostgevel	7,50	24,2	12,5	12,5	24,2
05_03_A	Oostgevel	13,50	25,4	15,2	15,2	25,4
05_03_A	Oostgevel	10,50	24,6	13,2	13,2	24,6
05_03_A	Oostgevel	1,50	21,3	8,3	8,3	21,3
05_03_B	Oostgevel	4,50	22,0	10,3	10,3	22,0
05_03_C	Oostgevel	7,50	24,1	14,2	14,2	24,2
05_04_A	Oostgevel	1,50	20,7	7,0	7,0	20,7
05_04_B	Oostgevel	4,50	21,0	8,0	8,0	21,0
05_04_C	Oostgevel	7,50	22,5	10,0	10,0	22,5
05_05_A	Noordgevel	13,50	22,5	9,5	9,5	22,5
05_05_A	Noordgevel	10,50	22,1	8,8	8,8	22,1
05_05_A	Noordgevel	1,50	18,2	4,0	4,0	18,2
05_05_B	Noordgevel	4,50	22,5	15,7	15,7	25,7
05_05_C	Noordgevel	7,50	20,2	7,3	7,3	20,2
05_06_A	Noordgevel	13,50	22,2	9,9	9,9	22,2
05_06_A	Noordgevel	10,50	22,0	9,9	9,9	22,0
05_06_A	Noordgevel	1,50	19,2	5,4	5,4	19,2
05_06_B	Noordgevel	4,50	24,1	17,5	17,5	27,5
05_06_C	Noordgevel	7,50	22,2	8,6	8,6	22,2
05_07_A	Westgevel	13,50	27,6	21,5	21,5	31,5
05_07_A	Westgevel	1,50	19,9	5,9	5,9	19,9
05_07_B	Westgevel	4,50	21,5	7,8	7,8	21,5
05_07_C	Westgevel	7,50	21,9	10,1	10,1	21,9
05_07_D	Westgevel	10,50	23,3	12,1	12,1	23,3
05_08_A	Noordgevel	16,50	23,4	12,6	12,6	23,4
05_08_A	Noordgevel	1,50	19,3	1,7	1,7	19,3
05_08_B	Noordgevel	4,50	20,1	2,2	2,2	20,1
05_08_C	Noordgevel	7,50	21,9	4,7	4,7	21,9
05_08_D	Noordgevel	10,50	22,8	8,3	8,3	22,8
05_08_E	Noordgevel	13,50	23,4	10,4	10,4	23,4
05_09_A	Noordgevel	16,50	28,0	15,7	15,7	28,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Slijpen/zagen
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_09_A	Noordgevel	1,50	25,6	18,2	18,2	28,2
05_09_B	Noordgevel	4,50	26,4	18,7	18,7	28,7
05_09_C	Noordgevel	7,50	28,4	20,8	20,8	30,8
05_09_D	Noordgevel	10,50	29,2	21,9	21,9	31,9
05_09_E	Noordgevel	13,50	29,8	22,5	22,5	32,5
05_10_A	Westgevel	16,50	31,4	21,1	21,1	31,4
05_10_A	Westgevel	1,50	26,9	19,6	19,6	29,6
05_10_B	Westgevel	4,50	26,9	17,5	17,5	27,5
05_10_C	Westgevel	7,50	28,5	20,9	20,9	30,9
05_10_D	Westgevel	10,50	29,0	21,5	21,5	31,5
05_10_E	Westgevel	13,50	28,7	18,8	18,8	28,8
05_11_A	Westgevel	1,50	25,1	16,7	16,7	26,7
05_11_A	Zuidgevel	16,50	32,0	24,5	24,5	34,5
05_11_A	Zuidgevel	13,50	28,9	16,6	16,6	28,9
05_11_B	Westgevel	4,50	27,7	20,1	20,1	30,1
05_11_C	Westgevel	7,50	30,0	22,5	22,5	32,5
05_11_D	Westgevel	10,50	31,1	23,0	23,0	33,0
05_12_A	Zuidgevel	16,50	31,8	24,1	24,1	34,1
05_12_A	Zuidgevel	13,50	29,5	19,7	19,7	29,7
05_12_A	Zuidgevel	10,50	28,4	15,6	15,6	28,4
05_12_A	Zuidgevel	1,50	22,4	10,8	10,8	22,4
05_12_B	Zuidgevel	4,50	24,5	13,0	13,0	24,5
05_12_C	Zuidgevel	7,50	26,3	14,1	14,1	26,3
05_13_A	Zuidgevel	16,50	30,9	18,1	18,1	30,9
05_13_A	Zuidgevel	13,50	29,8	14,6	14,6	29,8
05_13_A	Zuidgevel	10,50	27,5	14,1	14,1	27,5
05_13_A	Zuidgevel	1,50	23,7	8,8	8,8	23,7
05_13_B	Zuidgevel	4,50	25,3	9,7	9,7	25,3
05_13_C	Zuidgevel	7,50	27,2	12,7	12,7	27,2
05_14_A	Zuidgevel	16,50	28,2	18,4	18,4	28,4
05_14_A	Zuidgevel	13,50	26,4	14,4	14,4	26,4
05_14_A	Zuidgevel	10,50	27,6	13,5	13,5	27,6
05_14_A	Zuidgevel	1,50	23,0	6,7	6,7	23,0
05_14_B	Zuidgevel	4,50	24,6	8,6	8,6	24,6
05_14_C	Zuidgevel	7,50	26,7	11,6	11,6	26,7
05_15_A	Zuidgevel	10,50	25,4	13,2	13,2	25,4
05_15_A	Zuidgevel	1,50	22,3	6,1	6,1	22,3
05_15_B	Zuidgevel	4,50	22,4	8,2	8,2	22,4
05_15_C	Zuidgevel	7,50	24,3	10,6	10,6	24,3
06_01_A	Oostgevel	6,00	20,9	3,9	3,9	20,9
06_01_B	Oostgevel	9,50	21,3	5,6	5,6	21,3
06_01_C	Oostgevel	13,00	21,8	6,9	6,9	21,8
06_01_D	Oostgevel	16,50	22,0	8,5	8,5	22,0
06_02_A	Oostgevel	6,00	19,2	1,7	1,7	19,2
06_02_B	Oostgevel	9,50	20,7	3,4	3,4	20,7
06_02_C	Oostgevel	13,00	21,3	5,0	5,0	21,3
06_02_D	Oostgevel	16,50	21,5	7,0	7,0	21,5
06_03_A	Oostgevel	6,00	21,1	8,7	8,7	21,1
06_03_B	Oostgevel	9,50	22,7	10,6	10,6	22,7
06_03_C	Oostgevel	13,00	22,9	4,3	4,3	22,9
06_03_D	Oostgevel	16,50	21,1	6,4	6,4	21,1
06_04_A	Oostgevel	6,00	20,1	5,6	5,6	20,1
06_04_B	Oostgevel	9,50	21,6	7,9	7,9	21,6
06_04_C	Oostgevel	13,00	22,3	4,3	4,3	22,3
06_04_D	Oostgevel	16,50	21,1	8,6	8,6	21,1
06_05_A	Noordgevel	6,00	18,1	-0,2	-0,2	18,1
06_05_B	Noordgevel	9,50	19,5	3,3	3,3	19,5
06_05_C	Noordgevel	13,00	20,8	7,3	7,3	20,8
06_05_D	Noordgevel	16,50	21,1	9,1	9,1	21,1
06_06_A	Noordgevel	6,00	20,1	0,1	0,1	20,1
06_06_B	Noordgevel	9,50	20,4	6,6	6,6	20,4
06_06_C	Noordgevel	13,00	21,3	8,2	8,2	21,3
06_06_D	Noordgevel	16,50	21,8	10,8	10,8	21,8
06_07_A	Westgevel	6,00	20,4	7,4	7,4	20,4
06_07_B	Westgevel	9,50	22,8	11,3	11,3	22,8
06_07_C	Westgevel	13,00	25,4	16,8	16,8	26,8
06_07_D	Westgevel	16,50	26,4	17,6	17,6	27,6
06_08_A	Westgevel	6,00	21,2	9,0	9,0	21,2
06_08_B	Westgevel	9,50	25,0	16,4	16,4	26,4
06_08_C	Westgevel	13,00	25,0	13,9	13,9	25,0
06_08_D	Westgevel	16,50	27,3	18,3	18,3	28,3
06_09_A	Westgevel	6,00	22,7	12,4	12,4	22,7
06_09_B	Westgevel	9,50	24,2	12,5	12,5	24,2
06_09_C	Westgevel	13,00	25,4	14,6	14,6	25,4
06_09_D	Westgevel	16,50	27,9	19,7	19,7	29,7
06_10_A	Westgevel	6,00	22,1	8,7	8,7	22,1
06_10_B	Westgevel	9,50	24,7	13,6	13,6	24,7
06_10_C	Westgevel	13,00	26,4	17,4	17,4	27,4
06_10_D	Westgevel	16,50	28,1	19,4	19,4	29,4
06_11_A	Zuidgevel	6,00	23,1	7,9	7,9	23,1
06_11_B	Zuidgevel	9,50	24,1	11,4	11,4	24,1
06_11_C	Zuidgevel	13,00	25,4	14,3	14,3	25,4
06_11_D	Zuidgevel	16,50	30,1	23,6	23,6	33,6
06_12_A	Zuidgevel	6,00	21,4	7,4	7,4	21,4
06_12_B	Zuidgevel	9,50	23,6	10,6	10,6	23,6
06_12_C	Zuidgevel	13,00	25,0	13,8	13,8	25,0
06_12_D	Zuidgevel	16,50	29,7	23,2	23,2	33,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Technische uitrusting
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_01_A	Noordwestgevel	41,50	45,8	38,0	38,0	48,0
01_01_A	Noordwestgevel	23,50	43,9	35,6	35,6	45,6
01_01_A	Noordwestgevel	5,50	32,4	19,8	19,8	32,4
01_01_B	Noordwestgevel	44,50	45,6	37,9	37,9	47,9
01_01_B	Noordwestgevel	26,50	45,1	36,1	36,1	46,1
01_01_B	Noordwestgevel	8,50	36,7	29,9	29,9	39,9
01_01_C	Noordwestgevel	47,50	44,3	36,6	36,6	46,6
01_01_C	Noordwestgevel	29,50	45,3	36,8	36,8	46,8
01_01_C	Noordwestgevel	11,50	37,6	30,5	30,5	40,5
01_01_D	Noordwestgevel	50,50	42,6	34,8	34,8	44,8
01_01_D	Noordwestgevel	32,50	45,1	36,5	36,5	46,5
01_01_D	Noordwestgevel	14,50	39,1	32,2	32,2	42,2
01_01_E	Noordwestgevel	35,50	45,1	37,0	37,0	47,0
01_01_E	Noordwestgevel	17,50	40,7	33,1	33,1	43,1
01_01_F	Noordwestgevel	38,50	45,1	37,0	37,0	47,0
01_01_F	Noordwestgevel	20,50	42,7	34,3	34,3	44,3
01_02_A	Zuidwestgevel	41,50	43,8	37,8	37,8	47,8
01_02_A	Zuidwestgevel	23,50	41,6	35,8	35,8	45,8
01_02_A	Zuidwestgevel	5,50	34,5	29,2	29,2	39,2
01_02_B	Zuidwestgevel	44,50	43,7	37,8	37,8	47,8
01_02_B	Zuidwestgevel	26,50	42,3	36,4	36,4	46,4
01_02_B	Zuidwestgevel	8,50	36,0	30,8	30,8	40,8
01_02_C	Zuidwestgevel	47,50	42,9	36,7	36,7	46,7
01_02_C	Zuidwestgevel	29,50	43,3	36,9	36,9	46,9
01_02_C	Zuidwestgevel	11,50	36,7	31,4	31,4	41,4
01_02_D	Zuidwestgevel	50,50	41,9	35,5	35,5	45,5
01_02_D	Zuidwestgevel	32,50	43,1	36,8	36,8	46,8
01_02_D	Zuidwestgevel	14,50	38,0	32,9	32,9	42,9
01_02_E	Zuidwestgevel	35,50	43,8	37,8	37,8	47,8
01_02_E	Zuidwestgevel	17,50	39,0	33,7	33,7	43,7
01_02_F	Zuidwestgevel	38,50	43,9	37,9	37,9	47,9
01_02_F	Zuidwestgevel	20,50	40,2	34,7	34,7	44,7
01_03_A	Zuidwestgevel	50,50	24,2	17,4	17,4	27,4
01_03_A	Zuidwestgevel	41,50	40,4	33,8	33,8	43,8
01_03_A	Zuidwestgevel	23,50	37,6	32,3	32,3	42,3
01_03_A	Zuidwestgevel	5,50	30,9	25,6	25,6	35,6
01_03_B	Zuidwestgevel	44,50	40,4	33,8	33,8	43,8
01_03_B	Zuidwestgevel	26,50	38,3	32,8	32,8	42,8
01_03_B	Zuidwestgevel	8,50	32,9	27,7	27,7	37,7
01_03_C	Zuidwestgevel	47,50	39,3	32,2	32,2	42,2
01_03_C	Zuidwestgevel	29,50	39,0	33,2	33,2	43,2
01_03_C	Zuidwestgevel	11,50	34,3	29,1	29,1	39,1
01_03_D	Zuidwestgevel	32,50	39,5	33,7	33,7	43,7
01_03_D	Zuidwestgevel	14,50	34,9	29,7	29,7	39,7
01_03_E	Zuidwestgevel	35,50	39,2	32,9	32,9	42,9
01_03_E	Zuidwestgevel	17,50	35,6	30,4	30,4	40,4
01_03_F	Zuidwestgevel	38,50	40,4	33,7	33,7	43,7
01_03_F	Zuidwestgevel	20,50	36,6	31,4	31,4	41,4
01_04_A	Zuidoostgevel	41,50	18,9	9,5	9,5	19,5
01_04_A	Zuidoostgevel	5,50	19,3	7,9	7,9	19,3
01_04_A	Zuidoostgevel	23,50	19,6	9,7	9,7	19,7
01_04_B	Zuidoostgevel	44,50	18,8	9,5	9,5	19,5
01_04_B	Zuidoostgevel	8,50	20,1	9,5	9,5	20,1
01_04_B	Zuidoostgevel	26,50	19,5	9,7	9,7	19,7
01_04_C	Zuidoostgevel	47,50	18,7	9,4	9,4	19,4
01_04_C	Zuidoostgevel	11,50	21,0	12,2	12,2	22,2
01_04_C	Zuidoostgevel	29,50	19,4	9,7	9,7	19,7
01_04_D	Zuidoostgevel	50,50	18,6	9,4	9,4	19,4
01_04_D	Zuidoostgevel	14,50	20,7	12,1	12,1	22,1
01_04_D	Zuidoostgevel	32,50	19,2	9,6	9,6	19,6
01_04_E	Zuidoostgevel	17,50	20,7	12,1	12,1	22,1
01_04_E	Zuidoostgevel	35,50	19,1	9,6	9,6	19,6
01_04_F	Zuidoostgevel	20,50	20,7	12,1	12,1	22,1
01_04_F	Zuidoostgevel	38,50	19,0	9,6	9,6	19,6
01_05_A	Zuidoostgevel	41,50	19,4	9,9	9,9	19,9
01_05_A	Zuidoostgevel	23,50	20,1	10,1	10,1	20,1
01_05_A	Zuidoostgevel	5,50	20,0	8,7	8,7	20,0
01_05_B	Zuidoostgevel	44,50	19,3	9,9	9,9	19,9
01_05_B	Zuidoostgevel	26,50	20,0	10,1	10,1	20,1
01_05_B	Zuidoostgevel	8,50	20,8	10,4	10,4	20,8
01_05_C	Zuidoostgevel	47,50	19,1	9,8	9,8	19,8
01_05_C	Zuidoostgevel	29,50	19,7	10,1	10,1	20,1
01_05_C	Zuidoostgevel	11,50	21,4	12,8	12,8	22,8
01_05_D	Zuidoostgevel	50,50	18,2	9,8	9,8	19,8
01_05_D	Zuidoostgevel	32,50	19,7	10,0	10,0	20,0
01_05_D	Zuidoostgevel	14,50	21,4	12,8	12,8	22,8
01_05_E	Zuidoostgevel	35,50	19,6	10,0	10,0	20,0
01_05_E	Zuidoostgevel	17,50	21,2	12,5	12,5	22,5
01_05_F	Zuidoostgevel	38,50	19,5	10,0	10,0	20,0
01_05_F	Zuidoostgevel	20,50	21,0	12,5	12,5	22,5
01_06_A	Noordoostgevel	41,50	42,6	34,4	34,4	44,4
01_06_A	Noordoostgevel	5,50	33,8	25,7	25,7	35,7
01_06_A	Noordoostgevel	23,50	40,3	32,9	32,9	42,9
01_06_B	Noordoostgevel	44,50	41,1	32,9	32,9	42,9
01_06_B	Noordoostgevel	8,50	35,2	27,7	27,7	37,7
01_06_B	Noordoostgevel	26,50	41,0	33,5	33,5	43,5
01_06_C	Noordoostgevel	47,50	38,9	30,4	30,4	40,4
01_06_C	Noordoostgevel	11,50	36,6	29,5	29,5	39,5
01_06_C	Noordoostgevel	29,50	41,6	33,9	33,9	43,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Technische uitrusting
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_06_D	Noordoostgevel	50,50	38,7	30,3	30,3	40,3
01_06_D	Noordoostgevel	14,50	37,5	30,1	30,1	40,1
01_06_D	Noordoostgevel	32,50	42,0	34,5	34,5	44,5
01_06_E	Noordoostgevel	17,50	38,6	30,9	30,9	40,9
01_06_E	Noordoostgevel	35,50	42,3	33,7	33,7	43,7
01_06_F	Noordoostgevel	20,50	39,4	31,9	31,9	41,9
01_06_F	Noordoostgevel	38,50	42,7	34,4	34,4	44,4
01_07_A	Noordoostgevel	50,50	31,6	24,3	24,3	34,3
01_07_A	Noordoostgevel	47,50	33,5	26,7	26,7	36,7
01_07_A	Noordoostgevel	41,50	42,9	34,7	34,7	44,7
01_07_A	Noordoostgevel	23,50	41,8	33,7	33,7	43,7
01_07_A	Noordoostgevel	5,50	39,7	33,7	33,7	43,7
01_07_B	Noordoostgevel	44,50	40,7	32,1	32,1	42,1
01_07_B	Noordoostgevel	26,50	42,3	34,3	34,3	44,3
01_07_B	Noordoostgevel	8,50	36,4	27,9	27,9	37,9
01_07_C	Noordoostgevel	29,50	43,4	34,9	34,9	44,9
01_07_C	Noordoostgevel	11,50	37,1	28,5	28,5	38,5
01_07_D	Noordoostgevel	32,50	42,8	33,7	33,7	43,7
01_07_D	Noordoostgevel	14,50	38,5	30,6	30,6	40,6
01_07_E	Noordoostgevel	35,50	43,1	34,6	34,6	44,6
01_07_E	Noordoostgevel	17,50	39,4	31,4	31,4	41,4
01_07_F	Noordoostgevel	38,50	43,1	34,7	34,7	44,7
01_07_F	Noordoostgevel	20,50	40,7	32,5	32,5	42,5
02_01_A	Zuidoostgevel	23,50	25,1	18,0	18,0	28,0
02_01_A	Zuidoostgevel	5,50	24,2	15,6	15,6	25,6
02_01_B	Zuidoostgevel	8,50	25,1	17,3	17,3	27,3
02_01_C	Zuidoostgevel	11,50	25,3	17,7	17,7	27,7
02_01_D	Zuidoostgevel	14,50	24,9	17,0	17,0	27,0
02_01_E	Zuidoostgevel	17,50	24,3	16,4	16,4	26,4
02_01_F	Zuidoostgevel	20,50	24,5	16,9	16,9	26,9
02_02_A	Noordoostgevel	26,50	24,3	16,6	16,6	26,6
02_02_A	Zuidoostgevel	23,50	23,2	15,9	15,9	25,9
02_02_A	Zuidoostgevel	20,50	22,3	14,6	14,6	24,6
02_02_A	Zuidoostgevel	17,50	21,7	13,7	13,7	23,7
02_02_A	Zuidoostgevel	14,50	21,5	13,4	13,4	23,4
02_02_A	Zuidoostgevel	17,50	22,7	11,1	11,1	22,7
02_02_A	Zuidoostgevel	5,50	21,6	5,7	5,7	21,6
02_02_B	Zuidoostgevel	20,50	23,5	14,2	14,2	24,2
02_02_B	Zuidoostgevel	8,50	22,0	7,7	7,7	22,0
02_02_C	Zuidoostgevel	11,50	22,0	10,7	10,7	22,0
02_02_D	Zuidoostgevel	14,50	22,6	13,0	13,0	23,0
02_03_A	Noordoostgevel	5,50	23,0	14,8	14,8	24,8
02_03_A	Noordoostgevel	26,50	27,3	20,4	20,4	30,4
02_03_A	Noordoostgevel	23,50	25,0	15,9	15,9	25,9
02_03_A	Noordoostgevel	20,50	24,4	14,1	14,1	24,4
02_03_A	Noordoostgevel	17,50	22,3	13,1	13,1	23,1
02_03_A	Noordoostgevel	14,50	22,5	15,5	15,5	25,5
02_03_B	Noordoostgevel	8,50	23,5	16,5	16,5	26,5
02_03_C	Noordoostgevel	11,50	24,4	18,2	18,2	28,2
02_03_D	Noordoostgevel	14,50	26,8	21,2	21,2	31,2
02_04_A	Noordoostgevel	23,50	34,8	29,5	29,5	39,5
02_04_A	Noordoostgevel	5,50	28,3	20,4	20,4	30,4
02_04_B	Noordoostgevel	8,50	29,9	23,6	23,6	33,6
02_04_C	Noordoostgevel	11,50	29,1	22,6	22,6	32,6
02_04_D	Noordoostgevel	14,50	30,9	25,1	25,1	35,1
02_04_E	Noordoostgevel	17,50	29,4	23,2	23,2	33,2
02_04_F	Noordoostgevel	20,50	26,7	18,7	18,7	28,7
02_05_A	Noordwestgevel	5,50	32,6	18,5	18,5	32,6
02_05_A	Noordwestgevel	17,50	32,0	19,4	19,4	32,0
02_05_A	Noordwestgevel	20,50	33,5	23,7	23,7	33,7
02_05_A	Noordwestgevel	23,50	38,2	32,2	32,2	42,2
02_05_A	Noordwestgevel	26,50	38,4	32,4	32,4	42,4
02_05_B	Noordwestgevel	8,50	32,4	18,7	18,7	32,4
02_05_C	Noordwestgevel	11,50	32,0	17,2	17,2	32,0
02_05_D	Noordwestgevel	14,50	31,3	16,8	16,8	31,3
02_06_A	Noordwestgevel	5,50	39,9	26,8	26,8	39,9
02_06_A	Noordwestgevel	17,50	35,9	22,7	22,7	35,9
02_06_A	Noordwestgevel	20,50	37,8	27,3	27,3	37,8
02_06_A	Noordwestgevel	23,50	39,8	32,5	32,5	42,5
02_06_A	Noordwestgevel	26,50	39,6	32,6	32,6	42,6
02_06_B	Noordwestgevel	8,50	39,8	27,2	27,2	39,8
02_06_C	Noordwestgevel	11,50	38,4	24,9	24,9	38,4
02_06_D	Noordwestgevel	14,50	36,5	23,9	23,9	36,5
02_07_A	Zuidwestgevel	23,50	41,2	33,1	33,1	43,1
02_07_A	Zuidwestgevel	5,50	39,7	29,7	29,7	39,7
02_07_B	Zuidwestgevel	8,50	40,4	31,2	31,2	41,2
02_07_C	Zuidwestgevel	11,50	40,3	31,2	31,2	41,2
02_07_D	Zuidwestgevel	14,50	40,8	32,1	32,1	42,1
02_07_E	Zuidwestgevel	17,50	41,8	33,0	33,0	43,0
02_07_F	Zuidwestgevel	20,50	41,9	33,3	33,3	43,3
02_08_A	Zuidwestgevel	23,50	40,6	33,1	33,1	43,1
02_08_A	Zuidwestgevel	5,50	37,8	29,1	29,1	39,1
02_08_B	Zuidwestgevel	8,50	38,9	31,2	31,2	41,2
02_08_C	Zuidwestgevel	11,50	39,4	31,9	31,9	41,9
02_08_D	Zuidwestgevel	14,50	39,7	32,1	32,1	42,1
02_08_E	Zuidwestgevel	17,50	40,7	33,0	33,0	43,0
02_08_F	Zuidwestgevel	20,50	41,2	33,4	33,4	43,4
03_01_A	Zuidoostgevel	7,32	38,0	24,0	24,0	38,0
03_01_B	Zuidoostgevel	11,11	37,8	22,9	22,9	37,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Technische uitrusting
Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
03_01_C	Zuidoostgevel	14,95	36,9	23,8	23,8	36,9	
03_01_D	Zuidoostgevel	18,59	36,4	26,5	26,5	36,5	
03_02_A	Zuidoostgevel	7,32	32,3	20,0	20,0	32,3	
03_02_B	Zuidoostgevel	11,11	32,0	19,9	19,9	32,0	
03_02_C	Zuidoostgevel	14,95	31,8	20,6	20,6	31,8	
03_02_D	Zuidoostgevel	18,59	31,0	20,9	20,9	31,0	
03_03_A	Zuidoostgevel	7,32	29,9	19,9	19,9	29,9	
03_03_B	Zuidoostgevel	11,11	29,5	20,2	20,2	30,2	
03_03_C	Zuidoostgevel	14,95	29,4	20,6	20,6	30,6	
03_03_D	Zuidoostgevel	18,59	29,3	21,0	21,0	31,0	
03_04_A	Zuidoostgevel	7,32	25,4	13,1	13,1	25,4	
03_04_B	Zuidoostgevel	11,11	24,9	13,0	13,0	24,9	
03_04_C	Zuidoostgevel	14,95	23,7	13,2	13,2	23,7	
03_04_D	Zuidoostgevel	18,59	23,3	13,1	13,1	23,3	
03_05_A	Zuidoostgevel	7,32	24,5	12,5	12,5	24,5	
03_05_B	Zuidoostgevel	11,11	23,5	12,1	12,1	23,5	
03_05_C	Zuidoostgevel	14,95	22,6	12,5	12,5	22,6	
03_05_D	Zuidoostgevel	18,59	22,7	12,7	12,7	22,7	
03_06_A	Noordoostgevel	7,32	31,2	21,2	21,2	31,2	
03_06_B	Noordoostgevel	11,11	32,1	24,1	24,1	34,1	
03_06_C	Noordoostgevel	14,95	33,0	24,2	24,2	34,2	
03_06_D	Noordoostgevel	18,59	32,8	24,1	24,1	34,1	
03_07_C	Noordwestgevel	14,95	41,7	28,0	28,0	41,7	
03_07_D	Noordwestgevel	18,59	41,7	31,8	31,8	41,8	
03_08_C	Noordwestgevel	14,95	42,3	28,3	28,3	42,3	
03_08_D	Noordwestgevel	18,59	42,9	32,4	32,4	42,9	
03_09_C	Noordwestgevel	14,95	43,6	29,0	29,0	43,6	
03_09_D	Noordwestgevel	18,59	44,0	33,0	33,0	44,0	
03_10_C	Noordwestgevel	14,95	34,5	17,1	17,1	34,5	
03_10_D	Noordwestgevel	18,59	33,6	18,1	18,1	33,6	
03_11_C	Noordwestgevel	14,95	46,7	30,6	30,6	46,7	
03_11_D	Noordwestgevel	18,59	46,6	34,3	34,3	46,6	
03_12_C	Zuidwestgevel	14,95	46,5	30,2	30,2	46,5	
03_12_D	Zuidwestgevel	18,59	46,4	34,0	34,0	46,4	
04_01_A	Zuidoostgevel	1,50	21,8	11,9	11,9	21,9	
04_01_B	Zuidoostgevel	4,50	22,9	11,8	11,8	22,9	
04_01_C	Zuidoostgevel	7,50	24,2	14,1	14,1	24,2	
04_01_D	Zuidoostgevel	10,50	24,2	15,6	15,6	25,6	
04_02_A	Zuidoostgevel	19,50	25,2	18,2	18,2	28,2	
04_02_A	Zuidoostgevel	1,50	20,0	8,6	8,6	20,0	
04_02_B	Zuidoostgevel	4,50	20,9	6,7	6,7	20,9	
04_02_C	Zuidoostgevel	7,50	22,7	10,2	10,2	22,7	
04_02_D	Zuidoostgevel	10,50	22,0	11,0	11,0	22,0	
04_02_E	Zuidoostgevel	13,50	21,9	11,4	11,4	21,9	
04_02_F	Zuidoostgevel	16,50	24,5	17,5	17,5	27,5	
04_03_A	Zuidoostgevel	19,50	23,5	15,0	15,0	25,0	
04_03_A	Zuidoostgevel	1,50	19,7	9,1	9,1	19,7	
04_03_B	Zuidoostgevel	4,50	19,6	4,5	4,5	19,6	
04_03_C	Zuidoostgevel	7,50	21,5	7,4	7,4	21,5	
04_03_D	Zuidoostgevel	10,50	21,5	8,7	8,7	21,5	
04_03_E	Zuidoostgevel	13,50	21,6	9,2	9,2	21,6	
04_03_F	Zuidoostgevel	16,50	23,0	13,7	13,7	23,7	
04_04_A	Zuidoostgevel	1,50	18,4	9,8	9,8	19,8	
04_04_B	Zuidoostgevel	4,50	17,0	3,1	3,1	17,0	
04_04_C	Zuidoostgevel	7,50	18,5	5,2	5,2	18,5	
04_04_D	Zuidoostgevel	10,50	19,1	9,1	9,1	19,1	
04_05_A	Noordgevel	1,50	18,0	10,9	10,9	20,9	
04_05_A	Noordgevel	10,50	24,2	16,9	16,9	26,9	
04_05_A	Noordgevel	13,50	24,2	16,0	16,0	26,0	
04_05_A	Noordgevel	16,50	25,1	15,1	15,1	25,1	
04_05_A	Noordgevel	19,50	24,9	12,5	12,5	24,9	
04_05_B	Noordgevel	4,50	19,5	12,5	12,5	22,5	
04_05_C	Noordgevel	7,50	21,6	14,9	14,9	24,9	
04_06_A	Noordgevel	16,50	24,4	14,0	14,0	24,4	
04_06_A	Noordgevel	13,50	25,1	16,6	16,6	26,6	
04_06_A	Noordgevel	10,50	25,5	17,4	17,4	27,4	
04_06_A	Noordgevel	1,50	21,1	12,0	12,0	22,0	
04_06_B	Noordgevel	4,50	22,6	13,9	13,9	23,9	
04_06_C	Noordgevel	7,50	24,7	16,3	16,3	26,3	
04_07_A	Noordgevel	16,50	25,8	16,6	16,6	26,6	
04_07_A	Noordgevel	13,50	25,4	16,4	16,4	26,4	
04_07_A	Noordgevel	10,50	25,9	17,6	17,6	27,6	
04_07_A	Noordgevel	1,50	21,4	12,6	12,6	22,6	
04_07_B	Noordgevel	4,50	23,4	14,5	14,5	24,5	
04_07_C	Noordgevel	7,50	25,7	17,2	17,2	27,2	
04_08_A	Noordgevel	19,50	27,2	16,4	16,4	27,2	
04_08_A	Noordgevel	16,50	25,4	13,0	13,0	25,4	
04_08_A	Noordgevel	13,50	24,4	12,3	12,3	24,4	
04_08_A	Noordgevel	10,50	24,3	11,9	11,9	24,3	
04_08_A	Noordgevel	1,50	24,7	18,4	18,4	28,4	
04_08_B	Noordgevel	4,50	26,4	19,6	19,6	29,6	
04_08_C	Noordgevel	7,50	28,2	21,6	21,6	31,6	
04_09_A	Noordgevel	22,50	24,0	15,7	15,7	25,7	
04_09_A	Noordgevel	19,50	25,8	17,0	17,0	27,0	
04_09_A	Noordgevel	16,50	24,6	14,3	14,3	24,6	
04_09_A	Noordgevel	13,50	24,2	13,9	13,9	24,2	
04_09_A	Noordgevel	10,50	25,6	13,6	13,6	25,6	
04_09_A	Noordgevel	1,50	26,5	20,8	20,8	30,8	
04_09_B	Noordgevel	4,50	28,0	21,9	21,9	31,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Technische uitrusting
Groepsreductie: Nee

Naam	Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_09	04_09_C	Noordgevel	7,50	28,4	21,2	21,2	31,2
	04_10_A	Noordwestgevel	16,50	31,2	25,3	25,3	35,3
	04_10_A	Noordwestgevel	13,50	30,1	23,5	23,5	33,5
	04_10_A	Noordwestgevel	1,50	26,5	19,9	19,9	29,9
04_10	04_10_B	Noordwestgevel	4,50	27,9	21,5	21,5	31,5
	04_10_C	Noordwestgevel	7,50	29,5	23,4	23,4	33,4
	04_10_D	Noordwestgevel	10,50	31,1	25,3	25,3	35,3
	04_11_A	Noordwestgevel	19,50	38,0	32,4	32,4	42,4
04_11	04_11_A	Noordwestgevel	1,50	32,7	27,4	27,4	37,4
	04_11_B	Noordwestgevel	22,50	38,9	33,5	33,5	43,5
	04_11_B	Noordwestgevel	4,50	35,6	30,6	30,6	40,6
	04_11_C	Noordwestgevel	7,50	35,8	30,8	30,8	40,8
04_11	04_11_D	Noordwestgevel	10,50	36,6	30,9	30,9	40,9
	04_11_E	Noordwestgevel	13,50	36,3	30,6	30,6	40,6
	04_11_F	Noordwestgevel	16,50	35,6	29,6	29,6	39,6
	04_12	04_12_A	Zuidwestgevel	1,50	48,0	25,0	25,0
04_12_B		Zuidwestgevel	4,50	50,2	36,2	36,2	50,2
04_12_C		Zuidwestgevel	7,50	50,3	36,8	36,8	50,3
04_13_A		Zuidwestgevel	16,50	45,8	33,9	33,9	45,8
04_13	04_13_B	Zuidwestgevel	19,50	45,8	35,1	35,1	45,8
	04_13_E	Zuidwestgevel	13,50	44,4	30,9	30,9	44,4
	04_14_A	Zuidoostgevel	22,50	34,3	25,3	25,3	35,3
	04_14_A	Zuidoostgevel	19,50	35,5	27,4	27,4	37,4
04_14	04_14_A	Zuidoostgevel	16,50	36,5	26,5	26,5	36,5
	04_14_A	Zuidoostgevel	13,50	35,9	25,6	25,6	35,9
	04_14_A	Zuidoostgevel	10,50	35,2	25,0	25,0	35,2
	04_14_A	Zuidoostgevel	1,50	37,1	21,0	21,0	37,1
04_14	04_14_B	Zuidoostgevel	4,50	39,1	23,8	23,8	39,1
	04_14_C	Zuidoostgevel	7,50	39,4	25,2	25,2	39,4
	04_15_A	Zuidoostgevel	1,50	34,7	11,4	11,4	34,7
	04_15_B	Zuidoostgevel	4,50	37,7	22,6	22,6	37,7
04_15	04_15_C	Zuidoostgevel	7,50	37,9	24,5	24,5	37,9
	04_16_A	Zuidwestgevel	10,50	32,9	20,7	20,7	32,9
	04_16_A	Zuidwestgevel	19,50	36,1	26,6	26,6	36,6
	04_16_A	Zuidwestgevel	16,50	33,9	26,3	26,3	36,3
04_16	04_16_A	Zuidwestgevel	13,50	35,5	27,7	27,7	37,7
	04_16_A	Zuidwestgevel	1,50	24,6	8,0	8,0	24,6
	04_16_B	Zuidwestgevel	4,50	27,5	12,0	12,0	27,5
	04_16_C	Zuidwestgevel	7,50	29,7	15,2	15,2	29,7
04_17	04_17_A	Zuidwestgevel	19,50	35,8	29,7	29,7	39,7
	04_17_A	Zuidwestgevel	16,50	33,9	27,7	27,7	37,7
	04_17_A	Zuidwestgevel	13,50	28,5	18,9	18,9	28,9
	04_17_A	Zuidwestgevel	10,50	25,9	16,5	16,5	26,5
04_17	04_17_A	Zuidwestgevel	1,50	23,3	12,8	12,8	23,3
	04_17_B	Zuidwestgevel	4,50	25,3	13,8	13,8	25,3
	04_17_C	Zuidwestgevel	7,50	26,1	15,6	15,6	26,1
	05_01_A	Noordgevel	16,50	19,4	11,9	11,9	21,9
05_01	05_01_A	Oostgevel	16,50	27,6	22,2	22,2	32,2
	05_01_A	Oostgevel	13,50	23,2	17,2	17,2	27,2
	05_01_A	Oostgevel	10,50	21,5	15,5	15,5	25,5
	05_01_A	Oostgevel	1,50	15,9	8,5	8,5	18,5
05_01	05_01_B	Oostgevel	4,50	16,7	9,1	9,1	19,1
	05_01_C	Oostgevel	7,50	19,2	12,3	12,3	22,3
	05_02_A	Oostgevel	13,50	23,0	16,1	16,1	26,1
	05_02_A	Oostgevel	16,50	23,9	17,0	17,0	27,0
05_02	05_02_A	Oostgevel	10,50	21,5	14,3	14,3	24,3
	05_02_A	Oostgevel	1,50	16,6	8,0	8,0	18,0
	05_02_B	Oostgevel	4,50	17,5	9,0	9,0	19,0
	05_02_C	Oostgevel	7,50	20,1	12,5	12,5	22,5
05_03	05_03_A	Oostgevel	13,50	22,4	15,2	15,2	25,2
	05_03_A	Oostgevel	10,50	21,1	13,2	13,2	23,2
	05_03_A	Oostgevel	1,50	16,5	8,3	8,3	18,3
	05_03_B	Oostgevel	4,50	17,9	10,3	10,3	20,3
05_03	05_03_C	Oostgevel	7,50	20,8	14,2	14,2	24,2
	05_04_A	Oostgevel	1,50	15,7	7,0	7,0	17,0
	05_04_B	Oostgevel	4,50	16,5	8,0	8,0	18,0
	05_04_C	Oostgevel	7,50	18,2	10,0	10,0	20,0
05_05	05_05_A	Noordgevel	13,50	18,0	9,5	9,5	19,5
	05_05_A	Noordgevel	10,50	17,5	8,8	8,8	18,8
	05_05_A	Noordgevel	1,50	15,7	4,0	4,0	15,7
	05_05_B	Noordgevel	4,50	21,7	15,7	15,7	25,7
05_05	05_05_C	Noordgevel	7,50	17,7	7,3	7,3	17,7
	05_06_A	Noordgevel	13,50	18,3	9,9	9,9	19,9
	05_06_A	Noordgevel	10,50	18,2	9,9	9,9	19,9
	05_06_A	Noordgevel	1,50	16,6	5,4	5,4	16,6
05_06	05_06_B	Noordgevel	4,50	23,3	17,5	17,5	27,5
	05_06_C	Noordgevel	7,50	18,4	8,6	8,6	18,6
	05_07_A	Westgevel	13,50	26,7	21,5	21,5	31,5
	05_07_A	Westgevel	1,50	17,9	5,9	5,9	17,9
05_07	05_07_B	Westgevel	4,50	19,1	7,8	7,8	19,1
	05_07_C	Westgevel	7,50	19,0	10,1	10,1	20,1
	05_07_D	Westgevel	10,50	20,6	12,1	12,1	22,1
	05_08_A	Noordgevel	16,50	20,0	12,6	12,6	22,6
05_08	05_08_A	Noordgevel	1,50	16,8	1,7	1,7	16,8
	05_08_B	Noordgevel	4,50	17,7	2,2	2,2	17,7
	05_08_C	Noordgevel	7,50	19,4	4,7	4,7	19,4
	05_08_D	Noordgevel	10,50	20,3	8,3	8,3	20,3
05_08	05_08_E	Noordgevel	13,50	20,8	10,4	10,4	20,8
	05_09_A	Noordgevel	16,50	22,1	15,7	15,7	25,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau inclusief maatregelen
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Technische uitrusting
Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_09_A	Noordgevel	1,50	24,2	18,2	18,2	28,2
05_09_B	Noordgevel	4,50	24,9	18,7	18,7	28,7
05_09_C	Noordgevel	7,50	26,9	20,8	20,8	30,8
05_09_D	Noordgevel	10,50	27,8	21,9	21,9	31,9
05_09_E	Noordgevel	13,50	28,3	22,5	22,5	32,5
05_10_A	Westgevel	16,50	26,7	21,1	21,1	31,1
05_10_A	Westgevel	1,50	25,5	19,6	19,6	29,6
05_10_B	Westgevel	4,50	24,6	17,5	17,5	27,5
05_10_C	Westgevel	7,50	27,4	20,9	20,9	30,9
05_10_D	Westgevel	10,50	27,7	21,5	21,5	31,5
05_10_E	Westgevel	13,50	26,5	18,8	18,8	28,8
05_11_A	Westgevel	1,50	23,5	16,7	16,7	26,7
05_11_A	Zuidgevel	16,50	30,4	24,5	24,5	34,5
05_11_A	Zuidgevel	13,50	25,6	16,6	16,6	26,6
05_11_B	Westgevel	4,50	26,6	20,1	20,1	30,1
05_11_C	Westgevel	7,50	27,9	22,5	22,5	32,5
05_11_D	Westgevel	10,50	28,6	23,0	23,0	33,0
05_12_A	Zuidgevel	16,50	30,2	24,1	24,1	34,1
05_12_A	Zuidgevel	13,50	27,2	19,7	19,7	29,7
05_12_A	Zuidgevel	10,50	24,8	15,6	15,6	25,6
05_12_A	Zuidgevel	1,50	19,9	10,8	10,8	20,8
05_12_B	Zuidgevel	4,50	21,9	13,0	13,0	23,0
05_12_C	Zuidgevel	7,50	23,6	14,1	14,1	24,1
05_13_A	Zuidgevel	16,50	27,4	18,1	18,1	28,1
05_13_A	Zuidgevel	13,50	25,0	14,6	14,6	25,0
05_13_A	Zuidgevel	10,50	24,0	14,1	14,1	24,1
05_13_A	Zuidgevel	1,50	18,6	8,8	8,8	18,8
05_13_B	Zuidgevel	4,50	20,2	9,7	9,7	20,2
05_13_C	Zuidgevel	7,50	22,6	12,7	12,7	22,7
05_14_A	Zuidgevel	16,50	27,7	18,4	18,4	28,4
05_14_A	Zuidgevel	13,50	24,7	14,4	14,4	24,7
05_14_A	Zuidgevel	10,50	23,3	13,5	13,5	23,5
05_14_A	Zuidgevel	1,50	17,8	6,7	6,7	17,8
05_14_B	Zuidgevel	4,50	18,8	8,6	8,6	18,8
05_14_C	Zuidgevel	7,50	21,6	11,6	11,6	21,6
05_15_A	Zuidgevel	10,50	21,7	13,2	13,2	23,2
05_15_A	Zuidgevel	1,50	15,3	6,1	6,1	16,1
05_15_B	Zuidgevel	4,50	17,3	8,2	8,2	18,2
05_15_C	Zuidgevel	7,50	19,8	10,6	10,6	20,6
06_01_A	Oostgevel	6,00	15,9	3,9	3,9	15,9
06_01_B	Oostgevel	9,50	16,6	5,6	5,6	16,6
06_01_C	Oostgevel	13,00	17,0	6,9	6,9	17,0
06_01_D	Oostgevel	16,50	16,6	8,5	8,5	18,5
06_02_A	Oostgevel	6,00	15,2	1,7	1,7	15,2
06_02_B	Oostgevel	9,50	15,7	3,4	3,4	15,7
06_02_C	Oostgevel	13,00	15,1	5,0	5,0	15,1
06_02_D	Oostgevel	16,50	15,8	7,0	7,0	17,0
06_03_A	Oostgevel	6,00	17,4	8,7	8,7	18,7
06_03_B	Oostgevel	9,50	19,4	10,6	10,6	20,6
06_03_C	Oostgevel	13,00	18,9	4,3	4,3	18,9
06_03_D	Oostgevel	16,50	15,4	6,4	6,4	16,4
06_04_A	Oostgevel	6,00	15,9	5,6	5,6	15,9
06_04_B	Oostgevel	9,50	17,8	7,9	7,9	17,9
06_04_C	Oostgevel	13,00	18,1	4,3	4,3	18,1
06_04_D	Oostgevel	16,50	16,2	8,6	8,6	18,6
06_05_A	Noordgevel	6,00	11,5	-0,2	-0,2	11,5
06_05_B	Noordgevel	9,50	13,4	3,3	3,3	13,4
06_05_C	Noordgevel	13,00	17,4	7,3	7,3	17,4
06_05_D	Noordgevel	16,50	16,3	9,1	9,1	19,1
06_06_A	Noordgevel	6,00	12,0	0,1	0,1	12,0
06_06_B	Noordgevel	9,50	15,0	6,6	6,6	16,6
06_06_C	Noordgevel	13,00	16,0	8,2	8,2	18,2
06_06_D	Noordgevel	16,50	17,5	10,8	10,8	20,8
06_07_A	Westgevel	6,00	16,5	7,4	7,4	17,4
06_07_B	Westgevel	9,50	19,8	11,3	11,3	21,3
06_07_C	Westgevel	13,00	23,5	16,8	16,8	26,8
06_07_D	Westgevel	16,50	24,6	17,6	17,6	27,6
06_08_A	Westgevel	6,00	17,8	9,0	9,0	19,0
06_08_B	Westgevel	9,50	22,9	16,4	16,4	26,4
06_08_C	Westgevel	13,00	22,0	13,9	13,9	23,9
06_08_D	Westgevel	16,50	25,0	18,3	18,3	28,3
06_09_A	Westgevel	6,00	19,7	12,4	12,4	22,4
06_09_B	Westgevel	9,50	21,0	12,5	12,5	22,5
06_09_C	Westgevel	13,00	22,6	14,6	14,6	24,6
06_09_D	Westgevel	16,50	26,3	19,7	19,7	29,7
06_10_A	Westgevel	6,00	19,3	8,7	8,7	19,3
06_10_B	Westgevel	9,50	21,6	13,6	13,6	23,6
06_10_C	Westgevel	13,00	24,5	17,4	17,4	27,4
06_10_D	Westgevel	16,50	26,2	19,4	19,4	29,4
06_11_A	Zuidgevel	6,00	19,4	7,9	7,9	19,4
06_11_B	Zuidgevel	9,50	21,8	11,4	11,4	21,8
06_11_C	Zuidgevel	13,00	22,9	14,3	14,3	24,3
06_11_D	Zuidgevel	16,50	29,3	23,6	23,6	33,6
06_12_A	Zuidgevel	6,00	19,5	7,4	7,4	19,5
06_12_B	Zuidgevel	9,50	22,1	10,6	10,6	22,1
06_12_C	Zuidgevel	13,00	24,2	13,8	13,8	24,2
06_12_D	Zuidgevel	16,50	29,4	23,2	23,2	33,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Airco unit

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_01_A	Noordwestgevel	41,50	47,0	47,0	47,0
01_01_A	Noordwestgevel	23,50	44,6	44,6	44,6
01_01_A	Noordwestgevel	5,50	28,8	28,8	28,8
01_01_B	Noordwestgevel	44,50	46,9	46,9	46,9
01_01_B	Noordwestgevel	26,50	45,1	45,1	45,1
01_01_B	Noordwestgevel	8,50	38,9	38,9	38,9
01_01_C	Noordwestgevel	47,50	45,6	45,6	45,6
01_01_C	Noordwestgevel	29,50	45,8	45,8	45,8
01_01_C	Noordwestgevel	11,50	39,5	39,5	39,5
01_01_D	Noordwestgevel	50,50	43,8	43,8	43,8
01_01_D	Noordwestgevel	32,50	45,5	45,5	45,5
01_01_D	Noordwestgevel	14,50	41,3	41,3	41,3
01_01_E	Noordwestgevel	35,50	46,0	46,0	46,0
01_01_E	Noordwestgevel	17,50	42,2	42,2	42,2
01_01_F	Noordwestgevel	38,50	46,0	46,0	46,0
01_01_F	Noordwestgevel	20,50	43,3	43,3	43,3
01_02_A	Zuidwestgevel	41,50	46,9	46,9	46,9
01_02_A	Zuidwestgevel	23,50	44,9	44,9	44,9
01_02_A	Zuidwestgevel	5,50	38,3	38,3	38,3
01_02_B	Zuidwestgevel	44,50	46,8	46,8	46,8
01_02_B	Zuidwestgevel	26,50	45,5	45,5	45,5
01_02_B	Zuidwestgevel	8,50	39,9	39,9	39,9
01_02_C	Zuidwestgevel	47,50	45,8	45,8	45,8
01_02_C	Zuidwestgevel	29,50	45,9	45,9	45,9
01_02_C	Zuidwestgevel	11,50	40,4	40,4	40,4
01_02_D	Zuidwestgevel	50,50	44,5	44,5	44,5
01_02_D	Zuidwestgevel	32,50	45,8	45,8	45,8
01_02_D	Zuidwestgevel	14,50	41,9	41,9	41,9
01_02_E	Zuidwestgevel	35,50	46,8	46,8	46,8
01_02_E	Zuidwestgevel	17,50	42,7	42,7	42,7
01_02_F	Zuidwestgevel	38,50	46,9	46,9	46,9
01_02_F	Zuidwestgevel	20,50	43,8	43,8	43,8
01_03_A	Zuidwestgevel	50,50	26,4	26,4	26,4
01_03_A	Zuidwestgevel	41,50	42,8	42,8	42,8
01_03_A	Zuidwestgevel	23,50	41,3	41,3	41,3
01_03_A	Zuidwestgevel	5,50	34,6	34,6	34,6
01_03_B	Zuidwestgevel	44,50	42,9	42,9	42,9
01_03_B	Zuidwestgevel	26,50	41,8	41,8	41,8
01_03_B	Zuidwestgevel	8,50	36,7	36,7	36,7
01_03_C	Zuidwestgevel	47,50	41,2	41,2	41,2
01_03_C	Zuidwestgevel	29,50	42,2	42,2	42,2
01_03_C	Zuidwestgevel	11,50	38,1	38,1	38,1
01_03_D	Zuidwestgevel	32,50	42,7	42,7	42,7
01_03_D	Zuidwestgevel	14,50	38,7	38,7	38,7
01_03_E	Zuidwestgevel	35,50	41,9	41,9	41,9
01_03_E	Zuidwestgevel	17,50	39,5	39,5	39,5
01_03_F	Zuidwestgevel	38,50	42,7	42,7	42,7
01_03_F	Zuidwestgevel	20,50	40,4	40,4	40,4
01_04_A	Zuidoostgevel	41,50	18,5	18,5	18,5
01_04_A	Zuidoostgevel	5,50	16,9	16,9	16,9
01_04_A	Zuidoostgevel	23,50	18,7	18,7	18,7
01_04_B	Zuidoostgevel	44,50	18,5	18,5	18,5
01_04_B	Zuidoostgevel	8,50	18,5	18,5	18,5
01_04_B	Zuidoostgevel	26,50	18,7	18,7	18,7
01_04_C	Zuidoostgevel	47,50	18,4	18,4	18,4
01_04_C	Zuidoostgevel	11,50	21,3	21,3	21,3
01_04_C	Zuidoostgevel	29,50	18,7	18,7	18,7
01_04_D	Zuidoostgevel	50,50	18,4	18,4	18,4
01_04_D	Zuidoostgevel	14,50	21,1	21,1	21,1
01_04_D	Zuidoostgevel	32,50	18,7	18,7	18,7
01_04_E	Zuidoostgevel	17,50	21,1	21,1	21,1
01_04_E	Zuidoostgevel	35,50	18,6	18,6	18,6
01_04_F	Zuidoostgevel	20,50	21,1	21,1	21,1
01_04_F	Zuidoostgevel	38,50	18,6	18,6	18,6
01_05_A	Zuidoostgevel	41,50	18,9	18,9	18,9
01_05_A	Zuidoostgevel	23,50	19,1	19,1	19,1
01_05_A	Zuidoostgevel	5,50	17,7	17,7	17,7
01_05_B	Zuidoostgevel	44,50	18,9	18,9	18,9
01_05_B	Zuidoostgevel	26,50	19,1	19,1	19,1
01_05_B	Zuidoostgevel	8,50	19,4	19,4	19,4
01_05_C	Zuidoostgevel	47,50	18,8	18,8	18,8
01_05_C	Zuidoostgevel	29,50	19,1	19,1	19,1
01_05_C	Zuidoostgevel	11,50	21,8	21,8	21,8
01_05_D	Zuidoostgevel	50,50	18,8	18,8	18,8
01_05_D	Zuidoostgevel	32,50	19,1	19,1	19,1
01_05_D	Zuidoostgevel	14,50	21,8	21,8	21,8
01_05_E	Zuidoostgevel	35,50	19,0	19,0	19,0
01_05_E	Zuidoostgevel	17,50	21,5	21,5	21,5
01_05_F	Zuidoostgevel	38,50	19,0	19,0	19,0
01_05_F	Zuidoostgevel	20,50	21,5	21,5	21,5
01_06_A	Noordoostgevel	41,50	43,4	43,4	43,4
01_06_A	Noordoostgevel	5,50	34,7	34,7	34,7
01_06_A	Noordoostgevel	23,50	41,9	41,9	41,9
01_06_B	Noordoostgevel	44,50	41,9	41,9	41,9
01_06_B	Noordoostgevel	8,50	36,7	36,7	36,7
01_06_B	Noordoostgevel	26,50	42,5	42,5	42,5
01_06_C	Noordoostgevel	47,50	39,4	39,4	39,4
01_06_C	Noordoostgevel	11,50	38,5	38,5	38,5
01_06_C	Noordoostgevel	29,50	42,9	42,9	42,9
01_06_D	Noordoostgevel	50,50	39,4	39,4	39,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Airco unit

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_06_D	Noordoostgevel	14,50	39,1	39,1	39,1
01_06_D	Noordoostgevel	32,50	43,5	43,5	43,5
01_06_E	Noordoostgevel	17,50	39,9	39,9	39,9
01_06_E	Noordoostgevel	35,50	42,8	42,8	42,8
01_06_F	Noordoostgevel	20,50	40,9	40,9	40,9
01_06_F	Noordoostgevel	38,50	43,5	43,5	43,5
01_07_A	Noordoostgevel	50,50	33,3	33,3	33,3
01_07_A	Noordoostgevel	47,50	35,7	35,7	35,7
01_07_A	Noordoostgevel	41,50	43,7	43,7	43,7
01_07_A	Noordoostgevel	23,50	42,7	42,7	42,7
01_07_A	Noordoostgevel	5,50	42,8	42,8	42,8
01_07_B	Noordoostgevel	44,50	41,2	41,2	41,2
01_07_B	Noordoostgevel	26,50	43,3	43,3	43,3
01_07_B	Noordoostgevel	8,50	36,9	36,9	36,9
01_07_C	Noordoostgevel	29,50	43,9	43,9	43,9
01_07_C	Noordoostgevel	11,50	37,5	37,5	37,5
01_07_D	Noordoostgevel	32,50	42,7	42,7	42,7
01_07_D	Noordoostgevel	14,50	39,6	39,6	39,6
01_07_E	Noordoostgevel	35,50	43,6	43,6	43,6
01_07_E	Noordoostgevel	17,50	40,4	40,4	40,4
01_07_F	Noordoostgevel	38,50	43,8	43,8	43,8
01_07_F	Noordoostgevel	20,50	41,6	41,6	41,6
02_01_A	Zuidoostgevel	23,50	27,0	27,0	27,0
02_01_A	Zuidoostgevel	5,50	24,7	24,7	24,7
02_01_B	Zuidoostgevel	8,50	26,3	26,3	26,3
02_01_C	Zuidoostgevel	11,50	26,7	26,7	26,7
02_01_D	Zuidoostgevel	14,50	26,0	26,0	26,0
02_01_E	Zuidoostgevel	17,50	25,4	25,4	25,4
02_01_F	Zuidoostgevel	20,50	25,9	25,9	25,9
02_02_A	Noordoostgevel	26,50	25,6	25,6	25,6
02_02_A	Zuidoostgevel	23,50	24,9	24,9	24,9
02_02_A	Zuidoostgevel	20,50	23,6	23,6	23,6
02_02_A	Zuidoostgevel	17,50	22,7	22,7	22,7
02_02_A	Zuidoostgevel	14,50	22,4	22,4	22,4
02_02_A	Zuidoostgevel	17,50	20,1	20,1	20,1
02_02_A	Zuidoostgevel	5,50	14,8	14,8	14,8
02_02_B	Zuidoostgevel	20,50	23,2	23,2	23,2
02_02_B	Zuidoostgevel	8,50	16,7	16,7	16,7
02_02_C	Zuidoostgevel	11,50	19,7	19,7	19,7
02_02_D	Zuidoostgevel	14,50	22,0	22,0	22,0
02_03_A	Noordoostgevel	5,50	23,9	23,9	23,9
02_03_A	Noordoostgevel	26,50	29,4	29,4	29,4
02_03_A	Noordoostgevel	23,50	24,9	24,9	24,9
02_03_A	Noordoostgevel	20,50	23,1	23,1	23,1
02_03_A	Noordoostgevel	17,50	22,1	22,1	22,1
02_03_A	Noordoostgevel	14,50	24,5	24,5	24,5
02_03_B	Noordoostgevel	8,50	25,5	25,5	25,5
02_03_C	Noordoostgevel	11,50	27,2	27,2	27,2
02_03_D	Noordoostgevel	14,50	30,2	30,2	30,2
02_04_A	Noordoostgevel	23,50	38,6	38,6	38,6
02_04_A	Noordoostgevel	5,50	29,5	29,5	29,5
02_04_B	Noordoostgevel	8,50	32,6	32,6	32,6
02_04_C	Noordoostgevel	11,50	31,6	31,6	31,6
02_04_D	Noordoostgevel	14,50	34,1	34,1	34,1
02_04_E	Noordoostgevel	17,50	32,3	32,3	32,3
02_04_F	Noordoostgevel	20,50	27,7	27,7	27,7
02_05_A	Noordwestgevel	5,50	27,5	27,5	27,5
02_05_A	Noordwestgevel	17,50	28,4	28,4	28,4
02_05_A	Noordwestgevel	20,50	32,8	32,8	32,8
02_05_A	Noordwestgevel	23,50	41,2	41,2	41,2
02_05_A	Noordwestgevel	26,50	41,4	41,4	41,4
02_05_B	Noordwestgevel	8,50	27,7	27,7	27,7
02_05_C	Noordwestgevel	11,50	26,3	26,3	26,3
02_05_D	Noordwestgevel	14,50	25,8	25,8	25,8
02_06_A	Noordwestgevel	5,50	35,8	35,8	35,8
02_06_A	Noordwestgevel	17,50	31,7	31,7	31,7
02_06_A	Noordwestgevel	20,50	36,4	36,4	36,4
02_06_A	Noordwestgevel	23,50	41,5	41,5	41,5
02_06_A	Noordwestgevel	26,50	41,6	41,6	41,6
02_06_B	Noordwestgevel	8,50	36,2	36,2	36,2
02_06_C	Noordwestgevel	11,50	34,0	34,0	34,0
02_06_D	Noordwestgevel	14,50	32,9	32,9	32,9
02_07_A	Zuidwestgevel	23,50	42,1	42,1	42,1
02_07_A	Zuidwestgevel	5,50	38,7	38,7	38,7
02_07_B	Zuidwestgevel	8,50	40,2	40,2	40,2
02_07_C	Zuidwestgevel	11,50	40,2	40,2	40,2
02_07_D	Zuidwestgevel	14,50	41,1	41,1	41,1
02_07_E	Zuidwestgevel	17,50	42,0	42,0	42,0
02_07_F	Zuidwestgevel	20,50	42,3	42,3	42,3
02_08_A	Zuidwestgevel	23,50	42,1	42,1	42,1
02_08_A	Zuidwestgevel	5,50	38,1	38,1	38,1
02_08_B	Zuidwestgevel	8,50	40,2	40,2	40,2
02_08_C	Zuidwestgevel	11,50	40,9	40,9	40,9
02_08_D	Zuidwestgevel	14,50	41,1	41,1	41,1
02_08_E	Zuidwestgevel	17,50	42,0	42,0	42,0
02_08_F	Zuidwestgevel	20,50	42,4	42,4	42,4
03_01_A	Zuidoostgevel	7,32	33,0	33,0	33,0
03_01_B	Zuidoostgevel	11,11	31,9	31,9	31,9
03_01_C	Zuidoostgevel	14,95	32,9	32,9	32,9
03_01_D	Zuidoostgevel	18,59	35,5	35,5	35,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Airco unit

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_02_A	Zuidoostgevel	7,32	29,0	29,0	29,0
03_02_B	Zuidoostgevel	11,11	28,9	28,9	28,9
03_02_C	Zuidoostgevel	14,95	29,7	29,7	29,7
03_02_D	Zuidoostgevel	18,59	30,0	30,0	30,0
03_03_A	Zuidoostgevel	7,32	28,9	28,9	28,9
03_03_B	Zuidoostgevel	11,11	29,2	29,2	29,2
03_03_C	Zuidoostgevel	14,95	29,6	29,6	29,6
03_03_D	Zuidoostgevel	18,59	30,0	30,0	30,0
03_04_A	Zuidoostgevel	7,32	22,2	22,2	22,2
03_04_B	Zuidoostgevel	11,11	22,1	22,1	22,1
03_04_C	Zuidoostgevel	14,95	22,2	22,2	22,2
03_04_D	Zuidoostgevel	18,59	22,1	22,1	22,1
03_05_A	Zuidoostgevel	7,32	21,6	21,6	21,6
03_05_B	Zuidoostgevel	11,11	21,1	21,1	21,1
03_05_C	Zuidoostgevel	14,95	21,5	21,5	21,5
03_05_D	Zuidoostgevel	18,59	21,8	21,8	21,8
03_06_A	Noordoostgevel	7,32	30,3	30,3	30,3
03_06_B	Noordoostgevel	11,11	33,1	33,1	33,1
03_06_C	Noordoostgevel	14,95	33,3	33,3	33,3
03_06_D	Noordoostgevel	18,59	33,1	33,1	33,1
03_07_C	Noordwestgevel	14,95	37,0	37,0	37,0
03_07_D	Noordwestgevel	18,59	40,8	40,8	40,8
03_08_C	Noordwestgevel	14,95	37,3	37,3	37,3
03_08_D	Noordwestgevel	18,59	41,4	41,4	41,4
03_09_C	Noordwestgevel	14,95	38,0	38,0	38,0
03_09_D	Noordwestgevel	18,59	42,0	42,0	42,0
03_10_C	Noordwestgevel	14,95	26,1	26,1	26,1
03_10_D	Noordwestgevel	18,59	27,2	27,2	27,2
03_11_C	Noordwestgevel	14,95	39,6	39,6	39,6
03_11_D	Noordwestgevel	18,59	43,3	43,3	43,3
03_12_C	Zuidwestgevel	14,95	39,3	39,3	39,3
03_12_D	Zuidwestgevel	18,59	43,1	43,1	43,1
04_01_A	Zuidoostgevel	1,50	20,9	20,9	20,9
04_01_B	Zuidoostgevel	4,50	20,9	20,9	20,9
04_01_C	Zuidoostgevel	7,50	23,1	23,1	23,1
04_01_D	Zuidoostgevel	10,50	24,6	24,6	24,6
04_02_A	Zuidoostgevel	19,50	27,2	27,2	27,2
04_02_A	Zuidoostgevel	1,50	17,6	17,6	17,6
04_02_B	Zuidoostgevel	4,50	15,7	15,7	15,7
04_02_C	Zuidoostgevel	7,50	19,2	19,2	19,2
04_02_D	Zuidoostgevel	10,50	20,1	20,1	20,1
04_02_E	Zuidoostgevel	13,50	20,4	20,4	20,4
04_02_F	Zuidoostgevel	16,50	26,5	26,5	26,5
04_03_A	Zuidoostgevel	19,50	24,0	24,0	24,0
04_03_A	Zuidoostgevel	1,50	18,1	18,1	18,1
04_03_B	Zuidoostgevel	4,50	13,5	13,5	13,5
04_03_C	Zuidoostgevel	7,50	16,4	16,4	16,4
04_03_D	Zuidoostgevel	10,50	17,7	17,7	17,7
04_03_E	Zuidoostgevel	13,50	18,2	18,2	18,2
04_03_F	Zuidoostgevel	16,50	22,7	22,7	22,7
04_04_A	Zuidoostgevel	1,50	18,8	18,8	18,8
04_04_B	Zuidoostgevel	4,50	12,1	12,1	12,1
04_04_C	Zuidoostgevel	7,50	14,3	14,3	14,3
04_04_D	Zuidoostgevel	10,50	18,2	18,2	18,2
04_05_A	Noordgevel	1,50	19,9	19,9	19,9
04_05_A	Noordgevel	10,50	25,9	25,9	25,9
04_05_A	Noordgevel	13,50	25,0	25,0	25,0
04_05_A	Noordgevel	16,50	24,1	24,1	24,1
04_05_A	Noordgevel	19,50	21,5	21,5	21,5
04_05_B	Noordgevel	4,50	21,5	21,5	21,5
04_05_C	Noordgevel	7,50	23,9	23,9	23,9
04_06_A	Noordgevel	16,50	23,0	23,0	23,0
04_06_A	Noordgevel	13,50	25,6	25,6	25,6
04_06_A	Noordgevel	10,50	26,4	26,4	26,4
04_06_A	Noordgevel	1,50	21,1	21,1	21,1
04_06_B	Noordgevel	4,50	22,9	22,9	22,9
04_06_C	Noordgevel	7,50	25,4	25,4	25,4
04_07_A	Noordgevel	16,50	25,6	25,6	25,6
04_07_A	Noordgevel	13,50	25,4	25,4	25,4
04_07_A	Noordgevel	10,50	26,6	26,6	26,6
04_07_A	Noordgevel	1,50	21,6	21,6	21,6
04_07_B	Noordgevel	4,50	23,5	23,5	23,5
04_07_C	Noordgevel	7,50	26,2	26,2	26,2
04_08_A	Noordgevel	19,50	25,4	25,4	25,4
04_08_A	Noordgevel	16,50	22,0	22,0	22,0
04_08_A	Noordgevel	13,50	21,3	21,3	21,3
04_08_A	Noordgevel	10,50	21,0	21,0	21,0
04_08_A	Noordgevel	1,50	27,4	27,4	27,4
04_08_B	Noordgevel	4,50	28,7	28,7	28,7
04_08_C	Noordgevel	7,50	30,6	30,6	30,6
04_09_A	Noordgevel	22,50	24,8	24,8	24,8
04_09_A	Noordgevel	19,50	26,0	26,0	26,0
04_09_A	Noordgevel	16,50	23,4	23,4	23,4
04_09_A	Noordgevel	13,50	22,9	22,9	22,9
04_09_A	Noordgevel	10,50	22,6	22,6	22,6
04_09_A	Noordgevel	1,50	29,8	29,8	29,8
04_09_B	Noordgevel	4,50	30,9	30,9	30,9
04_09_C	Noordgevel	7,50	30,3	30,3	30,3
04_10_A	Noordwestgevel	16,50	34,3	34,3	34,3
04_10_A	Noordwestgevel	13,50	32,5	32,5	32,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Airco unit

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_10_A	Noordwestgevel	1,50	28,9	28,9	28,9
04_10_B	Noordwestgevel	4,50	30,5	30,5	30,5
04_10_C	Noordwestgevel	7,50	32,4	32,4	32,4
04_10_D	Noordwestgevel	10,50	34,4	34,4	34,4
04_11_A	Noordwestgevel	19,50	41,4	41,4	41,4
04_11_A	Noordwestgevel	1,50	36,4	36,4	36,4
04_11_B	Noordwestgevel	22,50	42,6	42,6	42,6
04_11_B	Noordwestgevel	4,50	39,6	39,6	39,6
04_11_C	Noordwestgevel	7,50	39,8	39,8	39,8
04_11_D	Noordwestgevel	10,50	39,9	39,9	39,9
04_11_E	Noordwestgevel	13,50	39,6	39,6	39,6
04_11_F	Noordwestgevel	16,50	38,6	38,6	38,6
04_12_A	Zuidwestgevel	1,50	34,0	34,0	34,0
04_12_B	Zuidwestgevel	4,50	45,2	45,2	45,2
04_12_C	Zuidwestgevel	7,50	45,8	45,8	45,8
04_13_A	Zuidwestgevel	16,50	42,9	42,9	42,9
04_13_B	Zuidwestgevel	19,50	44,1	44,1	44,1
04_13_E	Zuidwestgevel	13,50	39,9	39,9	39,9
04_14_A	Zuidoostgevel	22,50	34,3	34,3	34,3
04_14_A	Zuidoostgevel	19,50	36,4	36,4	36,4
04_14_A	Zuidoostgevel	16,50	35,5	35,5	35,5
04_14_A	Zuidoostgevel	13,50	34,6	34,6	34,6
04_14_A	Zuidoostgevel	10,50	34,0	34,0	34,0
04_14_A	Zuidoostgevel	1,50	30,1	30,1	30,1
04_14_B	Zuidoostgevel	4,50	32,8	32,8	32,8
04_14_C	Zuidoostgevel	7,50	34,2	34,2	34,2
04_15_A	Zuidoostgevel	1,50	20,4	20,4	20,4
04_15_B	Zuidoostgevel	4,50	31,6	31,6	31,6
04_15_C	Zuidoostgevel	7,50	33,5	33,5	33,5
04_16_A	Zuidwestgevel	10,50	29,7	29,7	29,7
04_16_A	Zuidwestgevel	19,50	35,6	35,6	35,6
04_16_A	Zuidwestgevel	16,50	35,3	35,3	35,3
04_16_A	Zuidwestgevel	13,50	36,8	36,8	36,8
04_16_A	Zuidwestgevel	1,50	17,0	17,0	17,0
04_16_B	Zuidwestgevel	4,50	21,0	21,0	21,0
04_16_C	Zuidwestgevel	7,50	24,3	24,3	24,3
04_17_A	Zuidwestgevel	19,50	38,7	38,7	38,7
04_17_A	Zuidwestgevel	16,50	36,8	36,8	36,8
04_17_A	Zuidwestgevel	13,50	27,9	27,9	27,9
04_17_A	Zuidwestgevel	10,50	25,5	25,5	25,5
04_17_A	Zuidwestgevel	1,50	21,8	21,8	21,8
04_17_B	Zuidwestgevel	4,50	22,8	22,8	22,8
04_17_C	Zuidwestgevel	7,50	24,6	24,6	24,6
05_01_A	Noordgevel	16,50	20,9	20,9	20,9
05_01_A	Oostgevel	16,50	31,2	31,2	31,2
05_01_A	Oostgevel	13,50	26,2	26,2	26,2
05_01_A	Oostgevel	10,50	24,5	24,5	24,5
05_01_A	Oostgevel	1,50	17,5	17,5	17,5
05_01_B	Oostgevel	4,50	18,1	18,1	18,1
05_01_C	Oostgevel	7,50	21,3	21,3	21,3
05_02_A	Oostgevel	13,50	25,1	25,1	25,1
05_02_A	Oostgevel	16,50	26,0	26,0	26,0
05_02_A	Oostgevel	10,50	23,3	23,3	23,3
05_02_A	Oostgevel	1,50	17,0	17,0	17,0
05_02_B	Oostgevel	4,50	18,0	18,0	18,0
05_02_C	Oostgevel	7,50	21,5	21,5	21,5
05_03_A	Oostgevel	13,50	24,2	24,2	24,2
05_03_A	Oostgevel	10,50	22,2	22,2	22,2
05_03_A	Oostgevel	1,50	17,3	17,3	17,3
05_03_B	Oostgevel	4,50	19,3	19,3	19,3
05_03_C	Oostgevel	7,50	23,2	23,2	23,2
05_04_A	Oostgevel	1,50	16,0	16,0	16,0
05_04_B	Oostgevel	4,50	17,0	17,0	17,0
05_04_C	Oostgevel	7,50	19,0	19,0	19,0
05_05_A	Noordgevel	13,50	18,5	18,5	18,5
05_05_A	Noordgevel	10,50	17,8	17,8	17,8
05_05_A	Noordgevel	1,50	13,1	13,1	13,1
05_05_B	Noordgevel	4,50	24,7	24,7	24,7
05_05_C	Noordgevel	7,50	16,4	16,4	16,4
05_06_A	Noordgevel	13,50	18,9	18,9	18,9
05_06_A	Noordgevel	10,50	19,0	19,0	19,0
05_06_A	Noordgevel	1,50	14,4	14,4	14,4
05_06_B	Noordgevel	4,50	26,5	26,5	26,5
05_06_C	Noordgevel	7,50	17,6	17,6	17,6
05_07_A	Westgevel	13,50	30,5	30,5	30,5
05_07_A	Westgevel	1,50	15,0	15,0	15,0
05_07_B	Westgevel	4,50	16,8	16,8	16,8
05_07_C	Westgevel	7,50	19,1	19,1	19,1
05_07_D	Westgevel	10,50	21,2	21,2	21,2
05_08_A	Noordgevel	16,50	21,6	21,6	21,6
05_08_A	Noordgevel	1,50	10,7	10,7	10,7
05_08_B	Noordgevel	4,50	11,2	11,2	11,2
05_08_C	Noordgevel	7,50	13,8	13,8	13,8
05_08_D	Noordgevel	10,50	17,3	17,3	17,3
05_08_E	Noordgevel	13,50	19,5	19,5	19,5
05_09_A	Noordgevel	16,50	24,7	24,7	24,7
05_09_A	Noordgevel	1,50	27,2	27,2	27,2
05_09_B	Noordgevel	4,50	27,7	27,7	27,7
05_09_C	Noordgevel	7,50	29,8	29,8	29,8
05_09_D	Noordgevel	10,50	30,9	30,9	30,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Airco unit

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_09_E	Noordgevel	13,50	31,5	31,5	31,5
05_10_A	Westgevel	16,50	30,1	30,1	30,1
05_10_A	Westgevel	1,50	28,7	28,7	28,7
05_10_B	Westgevel	4,50	26,5	26,5	26,5
05_10_C	Westgevel	7,50	29,9	29,9	29,9
05_10_D	Westgevel	10,50	30,5	30,5	30,5
05_10_E	Westgevel	13,50	27,8	27,8	27,8
05_11_A	Westgevel	1,50	25,7	25,7	25,7
05_11_A	Zuidgevel	16,50	33,6	33,6	33,6
05_11_A	Zuidgevel	13,50	25,6	25,6	25,6
05_11_B	Westgevel	4,50	29,2	29,2	29,2
05_11_C	Westgevel	7,50	31,6	31,6	31,6
05_11_D	Westgevel	10,50	32,0	32,0	32,0
05_12_A	Zuidgevel	16,50	33,1	33,1	33,1
05_12_A	Zuidgevel	13,50	28,7	28,7	28,7
05_12_A	Zuidgevel	10,50	24,6	24,6	24,6
05_12_A	Zuidgevel	1,50	19,9	19,9	19,9
05_12_B	Zuidgevel	4,50	22,0	22,0	22,0
05_12_C	Zuidgevel	7,50	23,1	23,1	23,1
05_13_A	Zuidgevel	16,50	27,1	27,1	27,1
05_13_A	Zuidgevel	13,50	23,6	23,6	23,6
05_13_A	Zuidgevel	10,50	23,1	23,1	23,1
05_13_A	Zuidgevel	1,50	17,8	17,8	17,8
05_13_B	Zuidgevel	4,50	18,8	18,8	18,8
05_13_C	Zuidgevel	7,50	21,7	21,7	21,7
05_14_A	Zuidgevel	16,50	27,4	27,4	27,4
05_14_A	Zuidgevel	13,50	23,5	23,5	23,5
05_14_A	Zuidgevel	10,50	22,5	22,5	22,5
05_14_A	Zuidgevel	1,50	15,7	15,7	15,7
05_14_B	Zuidgevel	4,50	17,6	17,6	17,6
05_14_C	Zuidgevel	7,50	20,6	20,6	20,6
05_15_A	Zuidgevel	10,50	22,2	22,2	22,2
05_15_A	Zuidgevel	1,50	15,1	15,1	15,1
05_15_B	Zuidgevel	4,50	17,2	17,2	17,2
05_15_C	Zuidgevel	7,50	19,6	19,6	19,6
06_01_A	Oostgevel	6,00	13,0	13,0	13,0
06_01_B	Oostgevel	9,50	14,6	14,6	14,6
06_01_C	Oostgevel	13,00	16,0	16,0	16,0
06_01_D	Oostgevel	16,50	17,5	17,5	17,5
06_02_A	Oostgevel	6,00	10,7	10,7	10,7
06_02_B	Oostgevel	9,50	12,4	12,4	12,4
06_02_C	Oostgevel	13,00	14,0	14,0	14,0
06_02_D	Oostgevel	16,50	16,0	16,0	16,0
06_03_A	Oostgevel	6,00	17,7	17,7	17,7
06_03_B	Oostgevel	9,50	19,6	19,6	19,6
06_03_C	Oostgevel	13,00	13,4	13,4	13,4
06_03_D	Oostgevel	16,50	15,5	15,5	15,5
06_04_A	Oostgevel	6,00	14,7	14,7	14,7
06_04_B	Oostgevel	9,50	16,9	16,9	16,9
06_04_C	Oostgevel	13,00	13,3	13,3	13,3
06_04_D	Oostgevel	16,50	17,6	17,6	17,6
06_05_A	Noordgevel	6,00	8,9	8,9	8,9
06_05_B	Noordgevel	9,50	12,3	12,3	12,3
06_05_C	Noordgevel	13,00	16,3	16,3	16,3
06_05_D	Noordgevel	16,50	18,2	18,2	18,2
06_06_A	Noordgevel	6,00	9,1	9,1	9,1
06_06_B	Noordgevel	9,50	15,7	15,7	15,7
06_06_C	Noordgevel	13,00	17,2	17,2	17,2
06_06_D	Noordgevel	16,50	19,9	19,9	19,9
06_07_A	Westgevel	6,00	16,5	16,5	16,5
06_07_B	Westgevel	9,50	20,4	20,4	20,4
06_07_C	Westgevel	13,00	25,8	25,8	25,8
06_07_D	Westgevel	16,50	26,6	26,6	26,6
06_08_A	Westgevel	6,00	18,1	18,1	18,1
06_08_B	Westgevel	9,50	25,4	25,4	25,4
06_08_C	Westgevel	13,00	22,9	22,9	22,9
06_08_D	Westgevel	16,50	27,3	27,3	27,3
06_09_A	Westgevel	6,00	21,4	21,4	21,4
06_09_B	Westgevel	9,50	21,5	21,5	21,5
06_09_C	Westgevel	13,00	23,6	23,6	23,6
06_09_D	Westgevel	16,50	28,7	28,7	28,7
06_10_A	Westgevel	6,00	17,7	17,7	17,7
06_10_B	Westgevel	9,50	22,6	22,6	22,6
06_10_C	Westgevel	13,00	26,4	26,4	26,4
06_10_D	Westgevel	16,50	28,4	28,4	28,4
06_11_A	Zuidgevel	6,00	16,9	16,9	16,9
06_11_B	Zuidgevel	9,50	20,4	20,4	20,4
06_11_C	Zuidgevel	13,00	23,3	23,3	23,3
06_11_D	Zuidgevel	16,50	32,7	32,7	32,7
06_12_A	Zuidgevel	6,00	16,4	16,4	16,4
06_12_B	Zuidgevel	9,50	19,6	19,6	19,6
06_12_C	Zuidgevel	13,00	22,8	22,8	22,8
06_12_D	Zuidgevel	16,50	32,2	32,2	32,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Auto's

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_01_A	Noordwestgevel	41,50	56,8	--	--
01_01_A	Noordwestgevel	23,50	55,7	--	--
01_01_A	Noordwestgevel	5,50	45,2	--	--
01_01_B	Noordwestgevel	44,50	56,6	--	--
01_01_B	Noordwestgevel	26,50	56,9	--	--
01_01_B	Noordwestgevel	8,50	45,2	--	--
01_01_C	Noordwestgevel	47,50	55,3	--	--
01_01_C	Noordwestgevel	29,50	56,8	--	--
01_01_C	Noordwestgevel	11,50	45,2	--	--
01_01_D	Noordwestgevel	50,50	53,7	--	--
01_01_D	Noordwestgevel	32,50	56,9	--	--
01_01_D	Noordwestgevel	14,50	46,9	--	--
01_01_E	Noordwestgevel	35,50	56,6	--	--
01_01_E	Noordwestgevel	17,50	50,4	--	--
01_01_F	Noordwestgevel	38,50	56,3	--	--
01_01_F	Noordwestgevel	20,50	51,1	--	--
01_02_A	Zuidwestgevel	41,50	53,6	--	--
01_02_A	Zuidwestgevel	23,50	46,5	--	--
01_02_A	Zuidwestgevel	5,50	47,7	--	--
01_02_B	Zuidwestgevel	44,50	55,3	--	--
01_02_B	Zuidwestgevel	26,50	46,2	--	--
01_02_B	Zuidwestgevel	8,50	47,7	--	--
01_02_C	Zuidwestgevel	47,50	55,2	--	--
01_02_C	Zuidwestgevel	29,50	46,0	--	--
01_02_C	Zuidwestgevel	11,50	47,5	--	--
01_02_D	Zuidwestgevel	50,50	54,0	--	--
01_02_D	Zuidwestgevel	32,50	45,7	--	--
01_02_D	Zuidwestgevel	14,50	47,4	--	--
01_02_E	Zuidwestgevel	35,50	46,4	--	--
01_02_E	Zuidwestgevel	17,50	47,1	--	--
01_02_F	Zuidwestgevel	38,50	50,3	--	--
01_02_F	Zuidwestgevel	20,50	46,8	--	--
01_03_A	Zuidwestgevel	50,50	29,8	--	--
01_03_A	Zuidwestgevel	41,50	42,6	--	--
01_03_A	Zuidwestgevel	23,50	42,9	--	--
01_03_A	Zuidwestgevel	5,50	43,2	--	--
01_03_B	Zuidwestgevel	44,50	42,5	--	--
01_03_B	Zuidwestgevel	26,50	42,9	--	--
01_03_B	Zuidwestgevel	8,50	43,1	--	--
01_03_C	Zuidwestgevel	47,50	42,4	--	--
01_03_C	Zuidwestgevel	29,50	42,9	--	--
01_03_C	Zuidwestgevel	11,50	43,0	--	--
01_03_D	Zuidwestgevel	32,50	42,8	--	--
01_03_D	Zuidwestgevel	14,50	42,9	--	--
01_03_E	Zuidwestgevel	35,50	42,7	--	--
01_03_E	Zuidwestgevel	17,50	42,8	--	--
01_03_F	Zuidwestgevel	38,50	42,7	--	--
01_03_F	Zuidwestgevel	20,50	42,8	--	--
01_04_A	Zuidoostgevel	41,50	29,6	--	--
01_04_A	Zuidoostgevel	5,50	31,8	--	--
01_04_A	Zuidoostgevel	23,50	30,6	--	--
01_04_B	Zuidoostgevel	44,50	29,5	--	--
01_04_B	Zuidoostgevel	8,50	31,7	--	--
01_04_B	Zuidoostgevel	26,50	30,5	--	--
01_04_C	Zuidoostgevel	47,50	29,3	--	--
01_04_C	Zuidoostgevel	11,50	31,6	--	--
01_04_C	Zuidoostgevel	29,50	30,4	--	--
01_04_D	Zuidoostgevel	50,50	29,1	--	--
01_04_D	Zuidoostgevel	14,50	31,4	--	--
01_04_D	Zuidoostgevel	32,50	30,1	--	--
01_04_E	Zuidoostgevel	17,50	31,3	--	--
01_04_E	Zuidoostgevel	35,50	30,0	--	--
01_04_F	Zuidoostgevel	20,50	31,2	--	--
01_04_F	Zuidoostgevel	38,50	29,8	--	--
01_05_A	Zuidoostgevel	41,50	30,5	--	--
01_05_A	Zuidoostgevel	23,50	32,0	--	--
01_05_A	Zuidoostgevel	5,50	32,5	--	--
01_05_B	Zuidoostgevel	44,50	30,3	--	--
01_05_B	Zuidoostgevel	26,50	31,8	--	--
01_05_B	Zuidoostgevel	8,50	32,5	--	--
01_05_C	Zuidoostgevel	47,50	30,2	--	--
01_05_C	Zuidoostgevel	29,50	31,6	--	--
01_05_C	Zuidoostgevel	11,50	32,4	--	--
01_05_D	Zuidoostgevel	50,50	30,0	--	--
01_05_D	Zuidoostgevel	32,50	31,5	--	--
01_05_D	Zuidoostgevel	14,50	32,3	--	--
01_05_E	Zuidoostgevel	35,50	31,2	--	--
01_05_E	Zuidoostgevel	17,50	32,2	--	--
01_05_F	Zuidoostgevel	38,50	30,6	--	--
01_05_F	Zuidoostgevel	20,50	32,1	--	--
01_06_A	Noordoostgevel	41,50	53,3	--	--
01_06_A	Noordoostgevel	5,50	43,7	--	--
01_06_A	Noordoostgevel	23,50	51,1	--	--
01_06_B	Noordoostgevel	44,50	52,0	--	--
01_06_B	Noordoostgevel	8,50	43,9	--	--
01_06_B	Noordoostgevel	26,50	53,8	--	--
01_06_C	Noordoostgevel	47,50	50,5	--	--
01_06_C	Noordoostgevel	11,50	44,1	--	--
01_06_C	Noordoostgevel	29,50	53,7	--	--
01_06_D	Noordoostgevel	50,50	50,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Auto's

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_06_D	Noordoostgevel	14,50	44,8	--	--
01_06_D	Noordoostgevel	32,50	53,7	--	--
01_06_E	Noordoostgevel	17,50	48,3	--	--
01_06_E	Noordoostgevel	35,50	53,5	--	--
01_06_F	Noordoostgevel	20,50	49,6	--	--
01_06_F	Noordoostgevel	38,50	53,4	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	50,50	36,4	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	47,50	38,0	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	41,50	54,2	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	23,50	53,7	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	5,50	46,0	--	--
01_07_B	Noordoostgevel	44,50	52,3	--	--
01_07_B	Noordoostgevel	26,50	53,9	--	--
01_07_B	Noordoostgevel	8,50	46,0	--	--
01_07_C	Noordoostgevel	29,50	54,5	--	--
01_07_C	Noordoostgevel	11,50	46,2	--	--
01_07_D	Noordoostgevel	32,50	54,6	--	--
01_07_D	Noordoostgevel	14,50	46,4	--	--
01_07_E	Noordoostgevel	35,50	54,4	--	--
01_07_E	Noordoostgevel	17,50	49,1	--	--
01_07_F	Noordoostgevel	38,50	54,4	--	--
01_07_F	Noordoostgevel	20,50	53,2	--	--
02_01_A	Zuidoostgevel	23,50	34,8	--	--
02_01_A	Zuidoostgevel	5,50	36,5	--	--
02_01_B	Zuidoostgevel	8,50	36,4	--	--
02_01_C	Zuidoostgevel	11,50	35,2	--	--
02_01_D	Zuidoostgevel	14,50	35,1	--	--
02_01_E	Zuidoostgevel	17,50	35,0	--	--
02_01_F	Zuidoostgevel	20,50	34,9	--	--
02_02_A	Noordoostgevel	26,50	33,8	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	23,50	34,0	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	20,50	33,8	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	17,50	33,5	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	14,50	33,3	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	17,50	32,2	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	5,50	33,1	--	--
02_02_B	Zuidoostgevel	20,50	32,2	--	--
02_02_B	Zuidoostgevel	8,50	33,1	--	--
02_02_C	Zuidoostgevel	11,50	33,1	--	--
02_02_D	Zuidoostgevel	14,50	33,1	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	5,50	38,6	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	26,50	34,2	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	23,50	33,4	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	20,50	32,9	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	17,50	33,3	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	14,50	33,1	--	--
02_03_B	Noordoostgevel	8,50	38,6	--	--
02_03_C	Noordoostgevel	11,50	37,5	--	--
02_03_D	Noordoostgevel	14,50	36,8	--	--
02_04_A	Noordoostgevel	23,50	36,8	--	--
02_04_A	Noordoostgevel	5,50	40,4	--	--
02_04_B	Noordoostgevel	8,50	40,2	--	--
02_04_C	Noordoostgevel	11,50	39,5	--	--
02_04_D	Noordoostgevel	14,50	38,4	--	--
02_04_E	Noordoostgevel	17,50	37,5	--	--
02_04_F	Noordoostgevel	20,50	36,0	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	5,50	44,0	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	17,50	46,7	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	20,50	49,5	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	23,50	46,6	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	26,50	45,7	--	--
02_05_B	Noordwestgevel	8,50	43,9	--	--
02_05_C	Noordwestgevel	11,50	43,6	--	--
02_05_D	Noordwestgevel	14,50	43,3	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	5,50	46,9	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	17,50	53,5	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	20,50	53,2	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	23,50	52,6	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	26,50	52,8	--	--
02_06_B	Noordwestgevel	8,50	46,8	--	--
02_06_C	Noordwestgevel	11,50	48,7	--	--
02_06_D	Noordwestgevel	14,50	51,4	--	--
02_07_A	Zuidwestgevel	23,50	54,2	--	--
02_07_A	Zuidwestgevel	5,50	53,0	--	--
02_07_B	Zuidwestgevel	8,50	52,9	--	--
02_07_C	Zuidwestgevel	11,50	52,8	--	--
02_07_D	Zuidwestgevel	14,50	55,8	--	--
02_07_E	Zuidwestgevel	17,50	56,1	--	--
02_07_F	Zuidwestgevel	20,50	55,8	--	--
02_08_A	Zuidwestgevel	23,50	54,1	--	--
02_08_A	Zuidwestgevel	5,50	52,2	--	--
02_08_B	Zuidwestgevel	8,50	52,3	--	--
02_08_C	Zuidwestgevel	11,50	52,4	--	--
02_08_D	Zuidwestgevel	14,50	52,0	--	--
02_08_E	Zuidwestgevel	17,50	56,0	--	--
02_08_F	Zuidwestgevel	20,50	55,3	--	--
03_01_A	Zuidoostgevel	7,32	47,8	--	--
03_01_B	Zuidoostgevel	11,11	47,6	--	--
03_01_C	Zuidoostgevel	14,95	51,0	--	--
03_01_D	Zuidoostgevel	18,59	49,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Auto's

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_02_A	Zuidoostgevel	7,32	44,2	--	--
03_02_B	Zuidoostgevel	11,11	44,3	--	--
03_02_C	Zuidoostgevel	14,95	43,6	--	--
03_02_D	Zuidoostgevel	18,59	42,9	--	--
03_03_A	Zuidoostgevel	7,32	43,4	--	--
03_03_B	Zuidoostgevel	11,11	43,4	--	--
03_03_C	Zuidoostgevel	14,95	42,4	--	--
03_03_D	Zuidoostgevel	18,59	41,1	--	--
03_04_A	Zuidoostgevel	7,32	40,5	--	--
03_04_B	Zuidoostgevel	11,11	39,7	--	--
03_04_C	Zuidoostgevel	14,95	39,6	--	--
03_04_D	Zuidoostgevel	18,59	38,9	--	--
03_05_A	Zuidoostgevel	7,32	38,0	--	--
03_05_B	Zuidoostgevel	11,11	37,5	--	--
03_05_C	Zuidoostgevel	14,95	36,6	--	--
03_05_D	Zuidoostgevel	18,59	35,9	--	--
03_06_A	Noordoostgevel	7,32	41,5	--	--
03_06_B	Noordoostgevel	11,11	42,0	--	--
03_06_C	Noordoostgevel	14,95	45,7	--	--
03_06_D	Noordoostgevel	18,59	45,4	--	--
03_07_C	Noordwestgevel	14,95	56,4	--	--
03_07_D	Noordwestgevel	18,59	55,8	--	--
03_08_C	Noordwestgevel	14,95	59,5	--	--
03_08_D	Noordwestgevel	18,59	58,1	--	--
03_09_C	Noordwestgevel	14,95	62,5	--	--
03_09_D	Noordwestgevel	18,59	59,8	--	--
03_10_C	Noordwestgevel	14,95	64,2	--	--
03_10_D	Noordwestgevel	18,59	62,9	--	--
03_11_C	Noordwestgevel	14,95	63,9	--	--
03_11_D	Noordwestgevel	18,59	62,6	--	--
03_12_C	Zuidwestgevel	14,95	62,2	--	--
03_12_D	Zuidwestgevel	18,59	61,1	--	--
04_01_A	Zuidoostgevel	1,50	34,3	--	--
04_01_B	Zuidoostgevel	4,50	36,5	--	--
04_01_C	Zuidoostgevel	7,50	35,8	--	--
04_01_D	Zuidoostgevel	10,50	35,6	--	--
04_02_A	Zuidoostgevel	19,50	34,9	--	--
04_02_A	Zuidoostgevel	1,50	32,9	--	--
04_02_B	Zuidoostgevel	4,50	35,1	--	--
04_02_C	Zuidoostgevel	7,50	35,2	--	--
04_02_D	Zuidoostgevel	10,50	35,2	--	--
04_02_E	Zuidoostgevel	13,50	35,0	--	--
04_02_F	Zuidoostgevel	16,50	34,9	--	--
04_03_A	Zuidoostgevel	19,50	35,0	--	--
04_03_A	Zuidoostgevel	1,50	32,7	--	--
04_03_B	Zuidoostgevel	4,50	34,5	--	--
04_03_C	Zuidoostgevel	7,50	35,3	--	--
04_03_D	Zuidoostgevel	10,50	35,0	--	--
04_03_E	Zuidoostgevel	13,50	34,9	--	--
04_03_F	Zuidoostgevel	16,50	34,9	--	--
04_04_A	Zuidoostgevel	1,50	31,5	--	--
04_04_B	Zuidoostgevel	4,50	32,8	--	--
04_04_C	Zuidoostgevel	7,50	34,2	--	--
04_04_D	Zuidoostgevel	10,50	33,5	--	--
04_05_A	Noordgevel	1,50	31,8	--	--
04_05_A	Noordgevel	10,50	35,1	--	--
04_05_A	Noordgevel	13,50	35,5	--	--
04_05_A	Noordgevel	16,50	36,2	--	--
04_05_A	Noordgevel	19,50	37,1	--	--
04_05_B	Noordgevel	4,50	33,8	--	--
04_05_C	Noordgevel	7,50	34,7	--	--
04_06_A	Noordgevel	16,50	37,5	--	--
04_06_A	Noordgevel	13,50	38,1	--	--
04_06_A	Noordgevel	10,50	38,0	--	--
04_06_A	Noordgevel	1,50	35,3	--	--
04_06_B	Noordgevel	4,50	37,5	--	--
04_06_C	Noordgevel	7,50	38,3	--	--
04_07_A	Noordgevel	16,50	38,9	--	--
04_07_A	Noordgevel	13,50	37,6	--	--
04_07_A	Noordgevel	10,50	36,3	--	--
04_07_A	Noordgevel	1,50	33,5	--	--
04_07_B	Noordgevel	4,50	36,0	--	--
04_07_C	Noordgevel	7,50	36,3	--	--
04_08_A	Noordgevel	19,50	37,0	--	--
04_08_A	Noordgevel	16,50	37,1	--	--
04_08_A	Noordgevel	13,50	36,9	--	--
04_08_A	Noordgevel	10,50	36,3	--	--
04_08_A	Noordgevel	1,50	33,9	--	--
04_08_B	Noordgevel	4,50	36,6	--	--
04_08_C	Noordgevel	7,50	36,6	--	--
04_09_A	Noordgevel	22,50	36,9	--	--
04_09_A	Noordgevel	19,50	37,1	--	--
04_09_A	Noordgevel	16,50	36,6	--	--
04_09_A	Noordgevel	13,50	36,2	--	--
04_09_A	Noordgevel	10,50	35,9	--	--
04_09_A	Noordgevel	1,50	33,7	--	--
04_09_B	Noordgevel	4,50	35,5	--	--
04_09_C	Noordgevel	7,50	35,3	--	--
04_10_A	Noordwestgevel	16,50	38,3	--	--
04_10_A	Noordwestgevel	13,50	37,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Auto's

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_10_A	Noordwestgevel	1,50	35,8	--	--
04_10_B	Noordwestgevel	4,50	37,1	--	--
04_10_C	Noordwestgevel	7,50	37,2	--	--
04_10_D	Noordwestgevel	10,50	36,9	--	--
04_11_A	Noordwestgevel	19,50	40,8	--	--
04_11_A	Noordwestgevel	1,50	41,7	--	--
04_11_B	Noordwestgevel	22,50	40,7	--	--
04_11_B	Noordwestgevel	4,50	42,8	--	--
04_11_C	Noordwestgevel	7,50	42,9	--	--
04_11_D	Noordwestgevel	10,50	42,8	--	--
04_11_E	Noordwestgevel	13,50	42,8	--	--
04_11_F	Noordwestgevel	16,50	42,7	--	--
04_12_A	Zuidwestgevel	1,50	70,1	--	--
04_12_B	Zuidwestgevel	4,50	69,9	--	--
04_12_C	Zuidwestgevel	7,50	69,3	--	--
04_13_A	Zuidwestgevel	16,50	63,7	--	--
04_13_B	Zuidwestgevel	19,50	62,5	--	--
04_13_E	Zuidwestgevel	13,50	63,1	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	22,50	49,1	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	19,50	50,6	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	16,50	48,0	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	13,50	54,1	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	10,50	50,4	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	1,50	59,0	--	--
04_14_B	Zuidoostgevel	4,50	59,0	--	--
04_14_C	Zuidoostgevel	7,50	58,8	--	--
04_15_A	Zuidoostgevel	1,50	53,8	--	--
04_15_B	Zuidoostgevel	4,50	54,9	--	--
04_15_C	Zuidoostgevel	7,50	54,7	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	10,50	53,0	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	19,50	50,0	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	16,50	52,0	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	13,50	52,5	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	1,50	51,4	--	--
04_16_B	Zuidwestgevel	4,50	53,5	--	--
04_16_C	Zuidwestgevel	7,50	53,5	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	19,50	38,4	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	16,50	37,9	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	13,50	37,6	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	10,50	37,8	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	1,50	36,8	--	--
04_17_B	Zuidwestgevel	4,50	37,7	--	--
04_17_C	Zuidwestgevel	7,50	37,7	--	--
05_01_A	Noordgevel	16,50	29,8	--	--
05_01_A	Oostgevel	16,50	31,9	--	--
05_01_A	Oostgevel	13,50	31,8	--	--
05_01_A	Oostgevel	10,50	31,9	--	--
05_01_A	Oostgevel	1,50	30,3	--	--
05_01_B	Oostgevel	4,50	31,4	--	--
05_01_C	Oostgevel	7,50	33,2	--	--
05_02_A	Oostgevel	13,50	32,3	--	--
05_02_A	Oostgevel	16,50	31,1	--	--
05_02_A	Oostgevel	10,50	31,1	--	--
05_02_A	Oostgevel	1,50	29,5	--	--
05_02_B	Oostgevel	4,50	30,6	--	--
05_02_C	Oostgevel	7,50	32,4	--	--
05_03_A	Oostgevel	13,50	30,9	--	--
05_03_A	Oostgevel	10,50	30,4	--	--
05_03_A	Oostgevel	1,50	27,8	--	--
05_03_B	Oostgevel	4,50	28,4	--	--
05_03_C	Oostgevel	7,50	30,1	--	--
05_04_A	Oostgevel	1,50	27,1	--	--
05_04_B	Oostgevel	4,50	27,5	--	--
05_04_C	Oostgevel	7,50	29,0	--	--
05_05_A	Noordgevel	13,50	29,0	--	--
05_05_A	Noordgevel	10,50	28,7	--	--
05_05_A	Noordgevel	1,50	27,4	--	--
05_05_B	Noordgevel	4,50	27,7	--	--
05_05_C	Noordgevel	7,50	28,2	--	--
05_06_A	Noordgevel	13,50	29,4	--	--
05_06_A	Noordgevel	10,50	29,1	--	--
05_06_A	Noordgevel	1,50	28,4	--	--
05_06_B	Noordgevel	4,50	28,9	--	--
05_06_C	Noordgevel	7,50	30,0	--	--
05_07_A	Westgevel	13,50	30,1	--	--
05_07_A	Westgevel	1,50	28,5	--	--
05_07_B	Westgevel	4,50	30,5	--	--
05_07_C	Westgevel	7,50	32,3	--	--
05_07_D	Westgevel	10,50	31,3	--	--
05_08_A	Noordgevel	16,50	30,4	--	--
05_08_A	Noordgevel	1,50	28,4	--	--
05_08_B	Noordgevel	4,50	29,5	--	--
05_08_C	Noordgevel	7,50	31,2	--	--
05_08_D	Noordgevel	10,50	31,2	--	--
05_08_E	Noordgevel	13,50	31,2	--	--
05_09_A	Noordgevel	16,50	31,9	--	--
05_09_A	Noordgevel	1,50	29,4	--	--
05_09_B	Noordgevel	4,50	31,1	--	--
05_09_C	Noordgevel	7,50	32,3	--	--
05_09_D	Noordgevel	10,50	32,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Auto's

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_09_E	Noordgevel	13,50	32,2	--	--
05_10_A	Westgevel	16,50	33,3	--	--
05_10_A	Westgevel	1,50	30,3	--	--
05_10_B	Westgevel	4,50	32,0	--	--
05_10_C	Westgevel	7,50	32,8	--	--
05_10_D	Westgevel	10,50	32,8	--	--
05_10_E	Westgevel	13,50	32,9	--	--
05_11_A	Westgevel	1,50	30,9	--	--
05_11_A	Zuidgevel	16,50	33,4	--	--
05_11_A	Zuidgevel	13,50	33,6	--	--
05_11_B	Westgevel	4,50	32,8	--	--
05_11_C	Westgevel	7,50	33,4	--	--
05_11_D	Westgevel	10,50	33,4	--	--
05_12_A	Zuidgevel	16,50	33,2	--	--
05_12_A	Zuidgevel	13,50	33,4	--	--
05_12_A	Zuidgevel	10,50	33,9	--	--
05_12_A	Zuidgevel	1,50	30,9	--	--
05_12_B	Zuidgevel	4,50	34,5	--	--
05_12_C	Zuidgevel	7,50	34,3	--	--
05_13_A	Zuidgevel	16,50	34,3	--	--
05_13_A	Zuidgevel	13,50	33,1	--	--
05_13_A	Zuidgevel	10,50	33,7	--	--
05_13_A	Zuidgevel	1,50	30,7	--	--
05_13_B	Zuidgevel	4,50	34,0	--	--
05_13_C	Zuidgevel	7,50	34,0	--	--
05_14_A	Zuidgevel	16,50	33,4	--	--
05_14_A	Zuidgevel	13,50	33,3	--	--
05_14_A	Zuidgevel	10,50	33,2	--	--
05_14_A	Zuidgevel	1,50	30,3	--	--
05_14_B	Zuidgevel	4,50	32,3	--	--
05_14_C	Zuidgevel	7,50	33,5	--	--
05_15_A	Zuidgevel	10,50	34,3	--	--
05_15_A	Zuidgevel	1,50	32,0	--	--
05_15_B	Zuidgevel	4,50	34,1	--	--
05_15_C	Zuidgevel	7,50	35,5	--	--
06_01_A	Oostgevel	6,00	31,2	--	--
06_01_B	Oostgevel	9,50	32,1	--	--
06_01_C	Oostgevel	13,00	32,0	--	--
06_01_D	Oostgevel	16,50	31,9	--	--
06_02_A	Oostgevel	6,00	30,2	--	--
06_02_B	Oostgevel	9,50	31,4	--	--
06_02_C	Oostgevel	13,00	31,4	--	--
06_02_D	Oostgevel	16,50	31,4	--	--
06_03_A	Oostgevel	6,00	29,5	--	--
06_03_B	Oostgevel	9,50	31,2	--	--
06_03_C	Oostgevel	13,00	31,4	--	--
06_03_D	Oostgevel	16,50	30,2	--	--
06_04_A	Oostgevel	6,00	28,8	--	--
06_04_B	Oostgevel	9,50	30,4	--	--
06_04_C	Oostgevel	13,00	30,9	--	--
06_04_D	Oostgevel	16,50	29,7	--	--
06_05_A	Noordgevel	6,00	25,2	--	--
06_05_B	Noordgevel	9,50	26,5	--	--
06_05_C	Noordgevel	13,00	27,6	--	--
06_05_D	Noordgevel	16,50	27,6	--	--
06_06_A	Noordgevel	6,00	25,8	--	--
06_06_B	Noordgevel	9,50	27,4	--	--
06_06_C	Noordgevel	13,00	27,7	--	--
06_06_D	Noordgevel	16,50	27,7	--	--
06_07_A	Westgevel	6,00	27,3	--	--
06_07_B	Westgevel	9,50	29,4	--	--
06_07_C	Westgevel	13,00	29,7	--	--
06_07_D	Westgevel	16,50	31,2	--	--
06_08_A	Westgevel	6,00	28,3	--	--
06_08_B	Westgevel	9,50	30,5	--	--
06_08_C	Westgevel	13,00	31,9	--	--
06_08_D	Westgevel	16,50	32,3	--	--
06_09_A	Westgevel	6,00	31,1	--	--
06_09_B	Westgevel	9,50	33,3	--	--
06_09_C	Westgevel	13,00	33,4	--	--
06_09_D	Westgevel	16,50	33,7	--	--
06_10_A	Westgevel	6,00	33,9	--	--
06_10_B	Westgevel	9,50	34,4	--	--
06_10_C	Westgevel	13,00	34,5	--	--
06_10_D	Westgevel	16,50	34,8	--	--
06_11_A	Zuidgevel	6,00	33,6	--	--
06_11_B	Zuidgevel	9,50	34,7	--	--
06_11_C	Zuidgevel	13,00	34,7	--	--
06_11_D	Zuidgevel	16,50	35,2	--	--
06_12_A	Zuidgevel	6,00	33,8	--	--
06_12_B	Zuidgevel	9,50	34,4	--	--
06_12_C	Zuidgevel	13,00	34,1	--	--
06_12_D	Zuidgevel	16,50	34,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brandweerwagens

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_01_A	Noordwestgevel	41,50	55,4	--	--
01_01_A	Noordwestgevel	23,50	54,6	--	--
01_01_A	Noordwestgevel	5,50	38,9	--	--
01_01_B	Noordwestgevel	44,50	55,0	--	--
01_01_B	Noordwestgevel	26,50	55,6	--	--
01_01_B	Noordwestgevel	8,50	39,1	--	--
01_01_C	Noordwestgevel	47,50	53,5	--	--
01_01_C	Noordwestgevel	29,50	55,5	--	--
01_01_C	Noordwestgevel	11,50	40,4	--	--
01_01_D	Noordwestgevel	50,50	52,2	--	--
01_01_D	Noordwestgevel	32,50	55,2	--	--
01_01_D	Noordwestgevel	14,50	43,9	--	--
01_01_E	Noordwestgevel	35,50	55,1	--	--
01_01_E	Noordwestgevel	17,50	54,6	--	--
01_01_F	Noordwestgevel	38,50	54,7	--	--
01_01_F	Noordwestgevel	20,50	54,7	--	--
01_02_A	Zuidwestgevel	41,50	50,1	--	--
01_02_A	Zuidwestgevel	23,50	41,1	--	--
01_02_A	Zuidwestgevel	5,50	38,4	--	--
01_02_B	Zuidwestgevel	44,50	53,1	--	--
01_02_B	Zuidwestgevel	26,50	41,0	--	--
01_02_B	Zuidwestgevel	8,50	38,4	--	--
01_02_C	Zuidwestgevel	47,50	53,5	--	--
01_02_C	Zuidwestgevel	29,50	41,3	--	--
01_02_C	Zuidwestgevel	11,50	38,6	--	--
01_02_D	Zuidwestgevel	50,50	52,3	--	--
01_02_D	Zuidwestgevel	32,50	42,5	--	--
01_02_D	Zuidwestgevel	14,50	38,3	--	--
01_02_E	Zuidwestgevel	35,50	44,2	--	--
01_02_E	Zuidwestgevel	17,50	38,4	--	--
01_02_F	Zuidwestgevel	38,50	46,2	--	--
01_02_F	Zuidwestgevel	20,50	41,2	--	--
01_03_A	Zuidwestgevel	50,50	27,8	--	--
01_03_A	Zuidwestgevel	41,50	35,7	--	--
01_03_A	Zuidwestgevel	23,50	34,7	--	--
01_03_A	Zuidwestgevel	5,50	33,8	--	--
01_03_B	Zuidwestgevel	44,50	36,6	--	--
01_03_B	Zuidwestgevel	26,50	35,1	--	--
01_03_B	Zuidwestgevel	8,50	34,1	--	--
01_03_C	Zuidwestgevel	47,50	36,3	--	--
01_03_C	Zuidwestgevel	29,50	36,2	--	--
01_03_C	Zuidwestgevel	11,50	34,6	--	--
01_03_D	Zuidwestgevel	32,50	37,5	--	--
01_03_D	Zuidwestgevel	14,50	34,8	--	--
01_03_E	Zuidwestgevel	35,50	37,8	--	--
01_03_E	Zuidwestgevel	17,50	34,4	--	--
01_03_F	Zuidwestgevel	38,50	38,0	--	--
01_03_F	Zuidwestgevel	20,50	34,6	--	--
01_04_A	Zuidoostgevel	41,50	28,9	--	--
01_04_A	Zuidoostgevel	5,50	30,4	--	--
01_04_A	Zuidoostgevel	23,50	29,8	--	--
01_04_B	Zuidoostgevel	44,50	28,8	--	--
01_04_B	Zuidoostgevel	8,50	30,6	--	--
01_04_B	Zuidoostgevel	26,50	29,6	--	--
01_04_C	Zuidoostgevel	47,50	28,6	--	--
01_04_C	Zuidoostgevel	11,50	30,4	--	--
01_04_C	Zuidoostgevel	29,50	29,8	--	--
01_04_D	Zuidoostgevel	50,50	28,5	--	--
01_04_D	Zuidoostgevel	14,50	30,3	--	--
01_04_D	Zuidoostgevel	32,50	29,4	--	--
01_04_E	Zuidoostgevel	17,50	30,0	--	--
01_04_E	Zuidoostgevel	35,50	29,2	--	--
01_04_F	Zuidoostgevel	20,50	29,9	--	--
01_04_F	Zuidoostgevel	38,50	29,1	--	--
01_05_A	Zuidoostgevel	41,50	29,8	--	--
01_05_A	Zuidoostgevel	23,50	30,5	--	--
01_05_A	Zuidoostgevel	5,50	30,8	--	--
01_05_B	Zuidoostgevel	44,50	29,6	--	--
01_05_B	Zuidoostgevel	26,50	30,4	--	--
01_05_B	Zuidoostgevel	8,50	31,0	--	--
01_05_C	Zuidoostgevel	47,50	29,5	--	--
01_05_C	Zuidoostgevel	29,50	30,5	--	--
01_05_C	Zuidoostgevel	11,50	31,0	--	--
01_05_D	Zuidoostgevel	50,50	29,4	--	--
01_05_D	Zuidoostgevel	32,50	30,3	--	--
01_05_D	Zuidoostgevel	14,50	30,8	--	--
01_05_E	Zuidoostgevel	35,50	30,0	--	--
01_05_E	Zuidoostgevel	17,50	30,7	--	--
01_05_F	Zuidoostgevel	38,50	29,9	--	--
01_05_F	Zuidoostgevel	20,50	30,6	--	--
01_06_A	Noordoostgevel	41,50	53,1	--	--
01_06_A	Noordoostgevel	5,50	42,6	--	--
01_06_A	Noordoostgevel	23,50	49,3	--	--
01_06_B	Noordoostgevel	44,50	51,7	--	--
01_06_B	Noordoostgevel	8,50	43,6	--	--
01_06_B	Noordoostgevel	26,50	49,2	--	--
01_06_C	Noordoostgevel	47,50	49,9	--	--
01_06_C	Noordoostgevel	11,50	44,5	--	--
01_06_C	Noordoostgevel	29,50	50,7	--	--
01_06_D	Noordoostgevel	50,50	49,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brandweerwagens

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_06_D	Noordoostgevel	14,50	49,3	--	--
01_06_D	Noordoostgevel	32,50	53,5	--	--
01_06_E	Noordoostgevel	17,50	49,4	--	--
01_06_E	Noordoostgevel	35,50	53,6	--	--
01_06_F	Noordoostgevel	20,50	49,3	--	--
01_06_F	Noordoostgevel	38,50	53,4	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	50,50	37,8	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	47,50	39,8	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	41,50	53,4	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	23,50	53,0	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	5,50	42,9	--	--
01_07_B	Noordoostgevel	44,50	51,5	--	--
01_07_B	Noordoostgevel	26,50	54,5	--	--
01_07_B	Noordoostgevel	8,50	43,2	--	--
01_07_C	Noordoostgevel	29,50	54,5	--	--
01_07_C	Noordoostgevel	11,50	45,7	--	--
01_07_D	Noordoostgevel	32,50	54,3	--	--
01_07_D	Noordoostgevel	14,50	53,1	--	--
01_07_E	Noordoostgevel	35,50	54,0	--	--
01_07_E	Noordoostgevel	17,50	53,2	--	--
01_07_F	Noordoostgevel	38,50	53,7	--	--
01_07_F	Noordoostgevel	20,50	53,1	--	--
02_01_A	Zuidoostgevel	23,50	34,5	--	--
02_01_A	Zuidoostgevel	5,50	35,5	--	--
02_01_B	Zuidoostgevel	8,50	35,4	--	--
02_01_C	Zuidoostgevel	11,50	34,9	--	--
02_01_D	Zuidoostgevel	14,50	34,7	--	--
02_01_E	Zuidoostgevel	17,50	34,7	--	--
02_01_F	Zuidoostgevel	20,50	34,6	--	--
02_02_A	Noordoostgevel	26,50	33,5	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	23,50	33,1	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	20,50	33,2	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	17,50	34,3	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	14,50	34,5	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	17,50	33,2	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	5,50	34,1	--	--
02_02_B	Zuidoostgevel	20,50	33,3	--	--
02_02_B	Zuidoostgevel	8,50	34,5	--	--
02_02_C	Zuidoostgevel	11,50	34,2	--	--
02_02_D	Zuidoostgevel	14,50	33,8	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	5,50	35,9	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	26,50	33,8	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	23,50	33,5	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	20,50	33,6	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	17,50	33,4	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	14,50	34,5	--	--
02_03_B	Noordoostgevel	8,50	35,4	--	--
02_03_C	Noordoostgevel	11,50	35,8	--	--
02_03_D	Noordoostgevel	14,50	36,0	--	--
02_04_A	Noordoostgevel	23,50	34,4	--	--
02_04_A	Noordoostgevel	5,50	36,5	--	--
02_04_B	Noordoostgevel	8,50	35,7	--	--
02_04_C	Noordoostgevel	11,50	35,7	--	--
02_04_D	Noordoostgevel	14,50	35,8	--	--
02_04_E	Noordoostgevel	17,50	35,2	--	--
02_04_F	Noordoostgevel	20,50	35,3	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	5,50	40,8	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	17,50	42,2	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	20,50	46,6	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	23,50	39,2	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	26,50	48,2	--	--
02_05_B	Noordwestgevel	8,50	40,7	--	--
02_05_C	Noordwestgevel	11,50	39,9	--	--
02_05_D	Noordwestgevel	14,50	38,4	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	5,50	44,9	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	17,50	52,3	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	20,50	52,2	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	23,50	53,1	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	26,50	52,4	--	--
02_06_B	Noordwestgevel	8,50	45,5	--	--
02_06_C	Noordwestgevel	11,50	47,2	--	--
02_06_D	Noordwestgevel	14,50	52,3	--	--
02_07_A	Zuidwestgevel	23,50	53,6	--	--
02_07_A	Zuidwestgevel	5,50	48,3	--	--
02_07_B	Zuidwestgevel	8,50	48,6	--	--
02_07_C	Zuidwestgevel	11,50	50,3	--	--
02_07_D	Zuidwestgevel	14,50	51,3	--	--
02_07_E	Zuidwestgevel	17,50	56,6	--	--
02_07_F	Zuidwestgevel	20,50	55,5	--	--
02_08_A	Zuidwestgevel	23,50	53,8	--	--
02_08_A	Zuidwestgevel	5,50	51,1	--	--
02_08_B	Zuidwestgevel	8,50	51,1	--	--
02_08_C	Zuidwestgevel	11,50	51,6	--	--
02_08_D	Zuidwestgevel	14,50	51,4	--	--
02_08_E	Zuidwestgevel	17,50	52,6	--	--
02_08_F	Zuidwestgevel	20,50	55,7	--	--
03_01_A	Zuidoostgevel	7,32	43,7	--	--
03_01_B	Zuidoostgevel	11,11	44,2	--	--
03_01_C	Zuidoostgevel	14,95	44,9	--	--
03_01_D	Zuidoostgevel	18,59	49,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brandweerwagens

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_02_A	Zuidoostgevel	7,32	42,2	--	--
03_02_B	Zuidoostgevel	11,11	41,2	--	--
03_02_C	Zuidoostgevel	14,95	40,2	--	--
03_02_D	Zuidoostgevel	18,59	39,4	--	--
03_03_A	Zuidoostgevel	7,32	39,8	--	--
03_03_B	Zuidoostgevel	11,11	39,1	--	--
03_03_C	Zuidoostgevel	14,95	38,6	--	--
03_03_D	Zuidoostgevel	18,59	37,8	--	--
03_04_A	Zuidoostgevel	7,32	36,0	--	--
03_04_B	Zuidoostgevel	11,11	35,3	--	--
03_04_C	Zuidoostgevel	14,95	35,1	--	--
03_04_D	Zuidoostgevel	18,59	34,9	--	--
03_05_A	Zuidoostgevel	7,32	35,3	--	--
03_05_B	Zuidoostgevel	11,11	34,5	--	--
03_05_C	Zuidoostgevel	14,95	34,3	--	--
03_05_D	Zuidoostgevel	18,59	34,2	--	--
03_06_A	Noordoostgevel	7,32	38,2	--	--
03_06_B	Noordoostgevel	11,11	38,8	--	--
03_06_C	Noordoostgevel	14,95	42,0	--	--
03_06_D	Noordoostgevel	18,59	45,3	--	--
03_07_C	Noordwestgevel	14,95	52,8	--	--
03_07_D	Noordwestgevel	18,59	55,3	--	--
03_08_C	Noordwestgevel	14,95	57,0	--	--
03_08_D	Noordwestgevel	18,59	56,7	--	--
03_09_C	Noordwestgevel	14,95	58,2	--	--
03_09_D	Noordwestgevel	18,59	57,8	--	--
03_10_C	Noordwestgevel	14,95	59,9	--	--
03_10_D	Noordwestgevel	18,59	59,5	--	--
03_11_C	Noordwestgevel	14,95	60,4	--	--
03_11_D	Noordwestgevel	18,59	59,9	--	--
03_12_C	Zuidwestgevel	14,95	59,9	--	--
03_12_D	Zuidwestgevel	18,59	59,3	--	--
04_01_A	Zuidoostgevel	1,50	32,5	--	--
04_01_B	Zuidoostgevel	4,50	34,8	--	--
04_01_C	Zuidoostgevel	7,50	34,3	--	--
04_01_D	Zuidoostgevel	10,50	32,9	--	--
04_02_A	Zuidoostgevel	19,50	31,6	--	--
04_02_A	Zuidoostgevel	1,50	29,7	--	--
04_02_B	Zuidoostgevel	4,50	31,5	--	--
04_02_C	Zuidoostgevel	7,50	32,4	--	--
04_02_D	Zuidoostgevel	10,50	31,7	--	--
04_02_E	Zuidoostgevel	13,50	31,7	--	--
04_02_F	Zuidoostgevel	16,50	31,6	--	--
04_03_A	Zuidoostgevel	19,50	30,9	--	--
04_03_A	Zuidoostgevel	1,50	29,0	--	--
04_03_B	Zuidoostgevel	4,50	30,2	--	--
04_03_C	Zuidoostgevel	7,50	31,3	--	--
04_03_D	Zuidoostgevel	10,50	30,8	--	--
04_03_E	Zuidoostgevel	13,50	30,8	--	--
04_03_F	Zuidoostgevel	16,50	30,7	--	--
04_04_A	Zuidoostgevel	1,50	28,4	--	--
04_04_B	Zuidoostgevel	4,50	29,7	--	--
04_04_C	Zuidoostgevel	7,50	31,3	--	--
04_04_D	Zuidoostgevel	10,50	30,1	--	--
04_05_A	Noordgevel	1,50	30,6	--	--
04_05_A	Noordgevel	10,50	33,0	--	--
04_05_A	Noordgevel	13,50	33,8	--	--
04_05_A	Noordgevel	16,50	34,0	--	--
04_05_A	Noordgevel	19,50	33,7	--	--
04_05_B	Noordgevel	4,50	32,3	--	--
04_05_C	Noordgevel	7,50	33,7	--	--
04_06_A	Noordgevel	16,50	34,8	--	--
04_06_A	Noordgevel	13,50	34,7	--	--
04_06_A	Noordgevel	10,50	35,0	--	--
04_06_A	Noordgevel	1,50	32,7	--	--
04_06_B	Noordgevel	4,50	34,8	--	--
04_06_C	Noordgevel	7,50	35,6	--	--
04_07_A	Noordgevel	16,50	35,9	--	--
04_07_A	Noordgevel	13,50	35,8	--	--
04_07_A	Noordgevel	10,50	36,2	--	--
04_07_A	Noordgevel	1,50	34,0	--	--
04_07_B	Noordgevel	4,50	36,5	--	--
04_07_C	Noordgevel	7,50	36,7	--	--
04_08_A	Noordgevel	19,50	36,8	--	--
04_08_A	Noordgevel	16,50	36,3	--	--
04_08_A	Noordgevel	13,50	34,2	--	--
04_08_A	Noordgevel	10,50	35,5	--	--
04_08_A	Noordgevel	1,50	33,3	--	--
04_08_B	Noordgevel	4,50	35,6	--	--
04_08_C	Noordgevel	7,50	36,2	--	--
04_09_A	Noordgevel	22,50	36,0	--	--
04_09_A	Noordgevel	19,50	35,7	--	--
04_09_A	Noordgevel	16,50	35,2	--	--
04_09_A	Noordgevel	13,50	34,9	--	--
04_09_A	Noordgevel	10,50	35,1	--	--
04_09_A	Noordgevel	1,50	33,0	--	--
04_09_B	Noordgevel	4,50	34,9	--	--
04_09_C	Noordgevel	7,50	35,0	--	--
04_10_A	Noordwestgevel	16,50	36,5	--	--
04_10_A	Noordwestgevel	13,50	35,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brandweerwagens

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_10_A	Noordwestgevel	1,50	32,3	--	--
04_10_B	Noordwestgevel	4,50	33,8	--	--
04_10_C	Noordwestgevel	7,50	34,8	--	--
04_10_D	Noordwestgevel	10,50	35,0	--	--
04_11_A	Noordwestgevel	19,50	39,9	--	--
04_11_A	Noordwestgevel	1,50	39,1	--	--
04_11_B	Noordwestgevel	22,50	38,0	--	--
04_11_B	Noordwestgevel	4,50	39,4	--	--
04_11_C	Noordwestgevel	7,50	39,1	--	--
04_11_D	Noordwestgevel	10,50	38,2	--	--
04_11_E	Noordwestgevel	13,50	38,4	--	--
04_11_F	Noordwestgevel	16,50	38,7	--	--
04_12_A	Zuidwestgevel	1,50	52,0	--	--
04_12_B	Zuidwestgevel	4,50	55,5	--	--
04_12_C	Zuidwestgevel	7,50	58,0	--	--
04_13_A	Zuidwestgevel	16,50	61,9	--	--
04_13_B	Zuidwestgevel	19,50	61,4	--	--
04_13_E	Zuidwestgevel	13,50	60,3	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	22,50	49,4	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	19,50	49,8	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	16,50	45,8	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	13,50	50,7	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	10,50	48,7	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	1,50	51,6	--	--
04_14_B	Zuidoostgevel	4,50	52,6	--	--
04_14_C	Zuidoostgevel	7,50	52,6	--	--
04_15_A	Zuidoostgevel	1,50	46,5	--	--
04_15_B	Zuidoostgevel	4,50	49,1	--	--
04_15_C	Zuidoostgevel	7,50	49,1	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	10,50	44,4	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	19,50	49,6	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	16,50	48,0	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	13,50	50,4	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	1,50	33,4	--	--
04_16_B	Zuidwestgevel	4,50	35,8	--	--
04_16_C	Zuidwestgevel	7,50	36,9	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	19,50	34,2	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	16,50	33,9	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	13,50	33,9	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	10,50	34,4	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	1,50	33,5	--	--
04_17_B	Zuidwestgevel	4,50	35,4	--	--
04_17_C	Zuidwestgevel	7,50	35,6	--	--
05_01_A	Noordgevel	16,50	28,5	--	--
05_01_A	Oostgevel	16,50	31,6	--	--
05_01_A	Oostgevel	13,50	31,5	--	--
05_01_A	Oostgevel	10,50	31,5	--	--
05_01_A	Oostgevel	1,50	28,3	--	--
05_01_B	Oostgevel	4,50	29,0	--	--
05_01_C	Oostgevel	7,50	30,5	--	--
05_02_A	Oostgevel	13,50	31,1	--	--
05_02_A	Oostgevel	16,50	30,2	--	--
05_02_A	Oostgevel	10,50	30,9	--	--
05_02_A	Oostgevel	1,50	28,1	--	--
05_02_B	Oostgevel	4,50	29,4	--	--
05_02_C	Oostgevel	7,50	31,1	--	--
05_03_A	Oostgevel	13,50	30,3	--	--
05_03_A	Oostgevel	10,50	29,9	--	--
05_03_A	Oostgevel	1,50	27,1	--	--
05_03_B	Oostgevel	4,50	27,5	--	--
05_03_C	Oostgevel	7,50	30,2	--	--
05_04_A	Oostgevel	1,50	26,6	--	--
05_04_B	Oostgevel	4,50	26,9	--	--
05_04_C	Oostgevel	7,50	28,1	--	--
05_05_A	Noordgevel	13,50	28,9	--	--
05_05_A	Noordgevel	10,50	28,6	--	--
05_05_A	Noordgevel	1,50	27,1	--	--
05_05_B	Noordgevel	4,50	27,4	--	--
05_05_C	Noordgevel	7,50	28,0	--	--
05_06_A	Noordgevel	13,50	28,3	--	--
05_06_A	Noordgevel	10,50	28,0	--	--
05_06_A	Noordgevel	1,50	26,8	--	--
05_06_B	Noordgevel	4,50	27,2	--	--
05_06_C	Noordgevel	7,50	28,4	--	--
05_07_A	Westgevel	13,50	28,9	--	--
05_07_A	Westgevel	1,50	28,7	--	--
05_07_B	Westgevel	4,50	29,5	--	--
05_07_C	Westgevel	7,50	30,1	--	--
05_07_D	Westgevel	10,50	30,1	--	--
05_08_A	Noordgevel	16,50	30,0	--	--
05_08_A	Noordgevel	1,50	28,3	--	--
05_08_B	Noordgevel	4,50	29,9	--	--
05_08_C	Noordgevel	7,50	31,2	--	--
05_08_D	Noordgevel	10,50	31,2	--	--
05_08_E	Noordgevel	13,50	31,2	--	--
05_09_A	Noordgevel	16,50	31,9	--	--
05_09_A	Noordgevel	1,50	28,6	--	--
05_09_B	Noordgevel	4,50	29,8	--	--
05_09_C	Noordgevel	7,50	31,3	--	--
05_09_D	Noordgevel	10,50	31,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Brandweerwagens

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_09_E	Noordgevel	13,50	31,8	--	--
05_10_A	Westgevel	16,50	33,3	--	--
05_10_A	Westgevel	1,50	28,6	--	--
05_10_B	Westgevel	4,50	31,2	--	--
05_10_C	Westgevel	7,50	32,9	--	--
05_10_D	Westgevel	10,50	33,0	--	--
05_10_E	Westgevel	13,50	33,2	--	--
05_11_A	Westgevel	1,50	29,4	--	--
05_11_A	Zuidgevel	16,50	33,4	--	--
05_11_A	Zuidgevel	13,50	33,2	--	--
05_11_B	Westgevel	4,50	31,9	--	--
05_11_C	Westgevel	7,50	31,2	--	--
05_11_D	Westgevel	10,50	33,7	--	--
05_12_A	Zuidgevel	16,50	33,1	--	--
05_12_A	Zuidgevel	13,50	33,0	--	--
05_12_A	Zuidgevel	10,50	33,3	--	--
05_12_A	Zuidgevel	1,50	30,5	--	--
05_12_B	Zuidgevel	4,50	33,2	--	--
05_12_C	Zuidgevel	7,50	33,4	--	--
05_13_A	Zuidgevel	16,50	33,1	--	--
05_13_A	Zuidgevel	13,50	32,6	--	--
05_13_A	Zuidgevel	10,50	32,7	--	--
05_13_A	Zuidgevel	1,50	30,1	--	--
05_13_B	Zuidgevel	4,50	32,2	--	--
05_13_C	Zuidgevel	7,50	32,7	--	--
05_14_A	Zuidgevel	16,50	33,9	--	--
05_14_A	Zuidgevel	13,50	31,9	--	--
05_14_A	Zuidgevel	10,50	32,3	--	--
05_14_A	Zuidgevel	1,50	29,4	--	--
05_14_B	Zuidgevel	4,50	31,6	--	--
05_14_C	Zuidgevel	7,50	32,4	--	--
05_15_A	Zuidgevel	10,50	31,7	--	--
05_15_A	Zuidgevel	1,50	28,5	--	--
05_15_B	Zuidgevel	4,50	30,4	--	--
05_15_C	Zuidgevel	7,50	31,6	--	--
06_01_A	Oostgevel	6,00	28,8	--	--
06_01_B	Oostgevel	9,50	30,1	--	--
06_01_C	Oostgevel	13,00	28,8	--	--
06_01_D	Oostgevel	16,50	28,7	--	--
06_02_A	Oostgevel	6,00	26,9	--	--
06_02_B	Oostgevel	9,50	28,4	--	--
06_02_C	Oostgevel	13,00	28,3	--	--
06_02_D	Oostgevel	16,50	28,3	--	--
06_03_A	Oostgevel	6,00	25,5	--	--
06_03_B	Oostgevel	9,50	27,0	--	--
06_03_C	Oostgevel	13,00	27,9	--	--
06_03_D	Oostgevel	16,50	25,5	--	--
06_04_A	Oostgevel	6,00	24,9	--	--
06_04_B	Oostgevel	9,50	26,4	--	--
06_04_C	Oostgevel	13,00	27,6	--	--
06_04_D	Oostgevel	16,50	25,1	--	--
06_05_A	Noordgevel	6,00	22,8	--	--
06_05_B	Noordgevel	9,50	24,1	--	--
06_05_C	Noordgevel	13,00	26,7	--	--
06_05_D	Noordgevel	16,50	25,0	--	--
06_06_A	Noordgevel	6,00	24,5	--	--
06_06_B	Noordgevel	9,50	25,8	--	--
06_06_C	Noordgevel	13,00	26,6	--	--
06_06_D	Noordgevel	16,50	26,6	--	--
06_07_A	Westgevel	6,00	24,6	--	--
06_07_B	Westgevel	9,50	26,4	--	--
06_07_C	Westgevel	13,00	27,5	--	--
06_07_D	Westgevel	16,50	29,8	--	--
06_08_A	Westgevel	6,00	28,2	--	--
06_08_B	Westgevel	9,50	29,7	--	--
06_08_C	Westgevel	13,00	30,1	--	--
06_08_D	Westgevel	16,50	30,4	--	--
06_09_A	Westgevel	6,00	29,0	--	--
06_09_B	Westgevel	9,50	30,1	--	--
06_09_C	Westgevel	13,00	30,4	--	--
06_09_D	Westgevel	16,50	31,2	--	--
06_10_A	Westgevel	6,00	29,6	--	--
06_10_B	Westgevel	9,50	30,5	--	--
06_10_C	Westgevel	13,00	30,8	--	--
06_10_D	Westgevel	16,50	31,4	--	--
06_11_A	Zuidgevel	6,00	29,5	--	--
06_11_B	Zuidgevel	9,50	30,5	--	--
06_11_C	Zuidgevel	13,00	31,1	--	--
06_11_D	Zuidgevel	16,50	34,5	--	--
06_12_A	Zuidgevel	6,00	29,6	--	--
06_12_B	Zuidgevel	9,50	30,8	--	--
06_12_C	Zuidgevel	13,00	31,1	--	--
06_12_D	Zuidgevel	16,50	31,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Werkplaats

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_01_A	Noordwestgevel	41,50	53,3	--	--
01_01_A	Noordwestgevel	23,50	52,9	--	--
01_01_A	Noordwestgevel	5,50	39,0	--	--
01_01_B	Noordwestgevel	44,50	53,3	--	--
01_01_B	Noordwestgevel	26,50	52,8	--	--
01_01_B	Noordwestgevel	8,50	39,9	--	--
01_01_C	Noordwestgevel	47,50	52,9	--	--
01_01_C	Noordwestgevel	29,50	52,7	--	--
01_01_C	Noordwestgevel	11,50	42,4	--	--
01_01_D	Noordwestgevel	50,50	51,7	--	--
01_01_D	Noordwestgevel	32,50	52,5	--	--
01_01_D	Noordwestgevel	14,50	52,8	--	--
01_01_E	Noordwestgevel	35,50	52,4	--	--
01_01_E	Noordwestgevel	17,50	53,1	--	--
01_01_F	Noordwestgevel	38,50	52,3	--	--
01_01_F	Noordwestgevel	20,50	53,0	--	--
01_02_A	Zuidwestgevel	41,50	35,6	--	--
01_02_A	Zuidwestgevel	23,50	36,3	--	--
01_02_A	Zuidwestgevel	5,50	33,1	--	--
01_02_B	Zuidwestgevel	44,50	35,5	--	--
01_02_B	Zuidwestgevel	26,50	36,2	--	--
01_02_B	Zuidwestgevel	8,50	32,7	--	--
01_02_C	Zuidwestgevel	47,50	35,1	--	--
01_02_C	Zuidwestgevel	29,50	36,1	--	--
01_02_C	Zuidwestgevel	11,50	32,7	--	--
01_02_D	Zuidwestgevel	50,50	35,6	--	--
01_02_D	Zuidwestgevel	32,50	36,0	--	--
01_02_D	Zuidwestgevel	14,50	32,8	--	--
01_02_E	Zuidwestgevel	35,50	35,9	--	--
01_02_E	Zuidwestgevel	17,50	36,8	--	--
01_02_F	Zuidwestgevel	38,50	35,8	--	--
01_02_F	Zuidwestgevel	20,50	36,6	--	--
01_03_A	Zuidwestgevel	50,50	26,9	--	--
01_03_A	Zuidwestgevel	41,50	28,6	--	--
01_03_A	Zuidwestgevel	23,50	29,0	--	--
01_03_A	Zuidwestgevel	5,50	29,9	--	--
01_03_B	Zuidwestgevel	44,50	28,5	--	--
01_03_B	Zuidwestgevel	26,50	28,9	--	--
01_03_B	Zuidwestgevel	8,50	30,2	--	--
01_03_C	Zuidwestgevel	47,50	28,7	--	--
01_03_C	Zuidwestgevel	29,50	28,9	--	--
01_03_C	Zuidwestgevel	11,50	30,2	--	--
01_03_D	Zuidwestgevel	32,50	28,8	--	--
01_03_D	Zuidwestgevel	14,50	30,1	--	--
01_03_E	Zuidwestgevel	35,50	28,7	--	--
01_03_E	Zuidwestgevel	17,50	30,1	--	--
01_03_F	Zuidwestgevel	38,50	28,7	--	--
01_03_F	Zuidwestgevel	20,50	30,1	--	--
01_04_A	Zuidoostgevel	41,50	27,0	--	--
01_04_A	Zuidoostgevel	5,50	29,5	--	--
01_04_A	Zuidoostgevel	23,50	28,7	--	--
01_04_B	Zuidoostgevel	44,50	26,9	--	--
01_04_B	Zuidoostgevel	8,50	29,9	--	--
01_04_B	Zuidoostgevel	26,50	28,7	--	--
01_04_C	Zuidoostgevel	47,50	26,8	--	--
01_04_C	Zuidoostgevel	11,50	29,9	--	--
01_04_C	Zuidoostgevel	29,50	28,6	--	--
01_04_D	Zuidoostgevel	50,50	26,7	--	--
01_04_D	Zuidoostgevel	14,50	29,9	--	--
01_04_D	Zuidoostgevel	32,50	28,6	--	--
01_04_E	Zuidoostgevel	17,50	28,8	--	--
01_04_E	Zuidoostgevel	35,50	28,5	--	--
01_04_F	Zuidoostgevel	20,50	28,8	--	--
01_04_F	Zuidoostgevel	38,50	28,4	--	--
01_05_A	Zuidoostgevel	41,50	27,6	--	--
01_05_A	Zuidoostgevel	23,50	29,5	--	--
01_05_A	Zuidoostgevel	5,50	30,6	--	--
01_05_B	Zuidoostgevel	44,50	27,5	--	--
01_05_B	Zuidoostgevel	26,50	29,4	--	--
01_05_B	Zuidoostgevel	8,50	30,7	--	--
01_05_C	Zuidoostgevel	47,50	27,4	--	--
01_05_C	Zuidoostgevel	29,50	28,0	--	--
01_05_C	Zuidoostgevel	11,50	29,6	--	--
01_05_D	Zuidoostgevel	50,50	27,3	--	--
01_05_D	Zuidoostgevel	32,50	27,9	--	--
01_05_D	Zuidoostgevel	14,50	29,6	--	--
01_05_E	Zuidoostgevel	35,50	27,8	--	--
01_05_E	Zuidoostgevel	17,50	29,6	--	--
01_05_F	Zuidoostgevel	38,50	27,7	--	--
01_05_F	Zuidoostgevel	20,50	29,5	--	--
01_06_A	Noordoostgevel	41,50	39,2	--	--
01_06_A	Noordoostgevel	5,50	38,0	--	--
01_06_A	Noordoostgevel	23,50	37,8	--	--
01_06_B	Noordoostgevel	44,50	39,1	--	--
01_06_B	Noordoostgevel	8,50	38,0	--	--
01_06_B	Noordoostgevel	26,50	37,5	--	--
01_06_C	Noordoostgevel	47,50	39,5	--	--
01_06_C	Noordoostgevel	11,50	37,8	--	--
01_06_C	Noordoostgevel	29,50	37,6	--	--
01_06_D	Noordoostgevel	50,50	41,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Werkplaats

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_06_D	Noordoostgevel	14,50	37,8	--	--
01_06_D	Noordoostgevel	32,50	37,8	--	--
01_06_E	Noordoostgevel	17,50	37,8	--	--
01_06_E	Noordoostgevel	35,50	38,0	--	--
01_06_F	Noordoostgevel	20,50	37,7	--	--
01_06_F	Noordoostgevel	38,50	38,2	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	50,50	42,5	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	47,50	44,4	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	41,50	45,8	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	23,50	43,4	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	5,50	42,6	--	--
01_07_B	Noordoostgevel	44,50	49,1	--	--
01_07_B	Noordoostgevel	26,50	43,3	--	--
01_07_B	Noordoostgevel	8,50	43,8	--	--
01_07_C	Noordoostgevel	29,50	43,2	--	--
01_07_C	Noordoostgevel	11,50	43,6	--	--
01_07_D	Noordoostgevel	32,50	43,3	--	--
01_07_D	Noordoostgevel	14,50	43,6	--	--
01_07_E	Noordoostgevel	35,50	43,3	--	--
01_07_E	Noordoostgevel	17,50	43,4	--	--
01_07_F	Noordoostgevel	38,50	43,9	--	--
01_07_F	Noordoostgevel	20,50	43,4	--	--
02_01_A	Zuidoostgevel	23,50	31,8	--	--
02_01_A	Zuidoostgevel	5,50	33,1	--	--
02_01_B	Zuidoostgevel	8,50	33,1	--	--
02_01_C	Zuidoostgevel	11,50	33,1	--	--
02_01_D	Zuidoostgevel	14,50	32,0	--	--
02_01_E	Zuidoostgevel	17,50	32,0	--	--
02_01_F	Zuidoostgevel	20,50	31,9	--	--
02_02_A	Noordoostgevel	26,50	31,9	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	23,50	32,5	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	20,50	32,3	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	17,50	32,1	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	14,50	32,0	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	17,50	32,8	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	5,50	32,7	--	--
02_02_B	Zuidoostgevel	20,50	32,7	--	--
02_02_B	Zuidoostgevel	8,50	32,7	--	--
02_02_C	Zuidoostgevel	11,50	31,7	--	--
02_02_D	Zuidoostgevel	14,50	31,7	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	5,50	36,0	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	26,50	32,2	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	23,50	32,2	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	20,50	32,0	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	17,50	31,9	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	14,50	31,7	--	--
02_03_B	Noordoostgevel	8,50	36,1	--	--
02_03_C	Noordoostgevel	11,50	35,5	--	--
02_03_D	Noordoostgevel	14,50	35,3	--	--
02_04_A	Noordoostgevel	23,50	32,5	--	--
02_04_A	Noordoostgevel	5,50	34,6	--	--
02_04_B	Noordoostgevel	8,50	34,2	--	--
02_04_C	Noordoostgevel	11,50	33,5	--	--
02_04_D	Noordoostgevel	14,50	33,6	--	--
02_04_E	Noordoostgevel	17,50	33,1	--	--
02_04_F	Noordoostgevel	20,50	32,2	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	5,50	38,2	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	17,50	46,1	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	20,50	31,6	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	23,50	32,4	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	26,50	31,0	--	--
02_05_B	Noordwestgevel	8,50	37,8	--	--
02_05_C	Noordwestgevel	11,50	37,9	--	--
02_05_D	Noordwestgevel	14,50	40,7	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	5,50	42,3	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	17,50	30,7	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	20,50	30,7	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	23,50	30,7	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	26,50	31,7	--	--
02_06_B	Noordwestgevel	8,50	43,0	--	--
02_06_C	Noordwestgevel	11,50	48,3	--	--
02_06_D	Noordwestgevel	14,50	48,2	--	--
02_07_A	Zuidwestgevel	23,50	33,4	--	--
02_07_A	Zuidwestgevel	5,50	36,3	--	--
02_07_B	Zuidwestgevel	8,50	35,9	--	--
02_07_C	Zuidwestgevel	11,50	36,1	--	--
02_07_D	Zuidwestgevel	14,50	36,8	--	--
02_07_E	Zuidwestgevel	17,50	36,7	--	--
02_07_F	Zuidwestgevel	20,50	36,2	--	--
02_08_A	Zuidwestgevel	23,50	32,5	--	--
02_08_A	Zuidwestgevel	5,50	32,8	--	--
02_08_B	Zuidwestgevel	8,50	32,8	--	--
02_08_C	Zuidwestgevel	11,50	32,7	--	--
02_08_D	Zuidwestgevel	14,50	32,7	--	--
02_08_E	Zuidwestgevel	17,50	32,6	--	--
02_08_F	Zuidwestgevel	20,50	32,6	--	--
03_01_A	Zuidoostgevel	7,32	39,8	--	--
03_01_B	Zuidoostgevel	11,11	39,0	--	--
03_01_C	Zuidoostgevel	14,95	38,1	--	--
03_01_D	Zuidoostgevel	18,59	37,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Werkplaats

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_02_A	Zuidoostgevel	7,32	39,0	--	--
03_02_B	Zuidoostgevel	11,11	38,6	--	--
03_02_C	Zuidoostgevel	14,95	36,9	--	--
03_02_D	Zuidoostgevel	18,59	36,1	--	--
03_03_A	Zuidoostgevel	7,32	34,5	--	--
03_03_B	Zuidoostgevel	11,11	33,1	--	--
03_03_C	Zuidoostgevel	14,95	33,0	--	--
03_03_D	Zuidoostgevel	18,59	32,7	--	--
03_04_A	Zuidoostgevel	7,32	33,6	--	--
03_04_B	Zuidoostgevel	11,11	33,5	--	--
03_04_C	Zuidoostgevel	14,95	32,5	--	--
03_04_D	Zuidoostgevel	18,59	32,3	--	--
03_05_A	Zuidoostgevel	7,32	32,9	--	--
03_05_B	Zuidoostgevel	11,11	32,7	--	--
03_05_C	Zuidoostgevel	14,95	32,5	--	--
03_05_D	Zuidoostgevel	18,59	31,6	--	--
03_06_A	Noordoostgevel	7,32	37,4	--	--
03_06_B	Noordoostgevel	11,11	36,6	--	--
03_06_C	Noordoostgevel	14,95	35,8	--	--
03_06_D	Noordoostgevel	18,59	35,3	--	--
03_07_C	Noordwestgevel	14,95	46,8	--	--
03_07_D	Noordwestgevel	18,59	47,4	--	--
03_08_C	Noordwestgevel	14,95	55,6	--	--
03_08_D	Noordwestgevel	18,59	55,2	--	--
03_09_C	Noordwestgevel	14,95	58,3	--	--
03_09_D	Noordwestgevel	18,59	56,2	--	--
03_10_C	Noordwestgevel	14,95	59,7	--	--
03_10_D	Noordwestgevel	18,59	58,5	--	--
03_11_C	Noordwestgevel	14,95	56,7	--	--
03_11_D	Noordwestgevel	18,59	55,5	--	--
03_12_C	Zuidwestgevel	14,95	40,9	--	--
03_12_D	Zuidwestgevel	18,59	40,7	--	--
04_01_A	Zuidoostgevel	1,50	33,6	--	--
04_01_B	Zuidoostgevel	4,50	31,7	--	--
04_01_C	Zuidoostgevel	7,50	31,0	--	--
04_01_D	Zuidoostgevel	10,50	31,0	--	--
04_02_A	Zuidoostgevel	19,50	29,9	--	--
04_02_A	Zuidoostgevel	1,50	29,9	--	--
04_02_B	Zuidoostgevel	4,50	31,1	--	--
04_02_C	Zuidoostgevel	7,50	31,1	--	--
04_02_D	Zuidoostgevel	10,50	30,1	--	--
04_02_E	Zuidoostgevel	13,50	30,1	--	--
04_02_F	Zuidoostgevel	16,50	30,0	--	--
04_03_A	Zuidoostgevel	19,50	29,2	--	--
04_03_A	Zuidoostgevel	1,50	29,2	--	--
04_03_B	Zuidoostgevel	4,50	30,2	--	--
04_03_C	Zuidoostgevel	7,50	30,1	--	--
04_03_D	Zuidoostgevel	10,50	29,2	--	--
04_03_E	Zuidoostgevel	13,50	29,2	--	--
04_03_F	Zuidoostgevel	16,50	29,1	--	--
04_04_A	Zuidoostgevel	1,50	29,1	--	--
04_04_B	Zuidoostgevel	4,50	31,2	--	--
04_04_C	Zuidoostgevel	7,50	31,3	--	--
04_04_D	Zuidoostgevel	10,50	28,5	--	--
04_05_A	Noordgevel	1,50	29,5	--	--
04_05_A	Noordgevel	10,50	32,1	--	--
04_05_A	Noordgevel	13,50	32,7	--	--
04_05_A	Noordgevel	16,50	32,0	--	--
04_05_A	Noordgevel	19,50	32,3	--	--
04_05_B	Noordgevel	4,50	31,1	--	--
04_05_C	Noordgevel	7,50	31,2	--	--
04_06_A	Noordgevel	16,50	33,3	--	--
04_06_A	Noordgevel	13,50	34,0	--	--
04_06_A	Noordgevel	10,50	33,5	--	--
04_06_A	Noordgevel	1,50	31,6	--	--
04_06_B	Noordgevel	4,50	32,4	--	--
04_06_C	Noordgevel	7,50	32,4	--	--
04_07_A	Noordgevel	16,50	34,1	--	--
04_07_A	Noordgevel	13,50	34,1	--	--
04_07_A	Noordgevel	10,50	34,5	--	--
04_07_A	Noordgevel	1,50	33,4	--	--
04_07_B	Noordgevel	4,50	33,6	--	--
04_07_C	Noordgevel	7,50	33,7	--	--
04_08_A	Noordgevel	19,50	35,7	--	--
04_08_A	Noordgevel	16,50	35,2	--	--
04_08_A	Noordgevel	13,50	34,9	--	--
04_08_A	Noordgevel	10,50	35,5	--	--
04_08_A	Noordgevel	1,50	35,6	--	--
04_08_B	Noordgevel	4,50	35,6	--	--
04_08_C	Noordgevel	7,50	35,6	--	--
04_09_A	Noordgevel	22,50	36,6	--	--
04_09_A	Noordgevel	19,50	36,4	--	--
04_09_A	Noordgevel	16,50	31,5	--	--
04_09_A	Noordgevel	13,50	31,0	--	--
04_09_A	Noordgevel	10,50	31,1	--	--
04_09_A	Noordgevel	1,50	29,6	--	--
04_09_B	Noordgevel	4,50	29,6	--	--
04_09_C	Noordgevel	7,50	29,9	--	--
04_10_A	Noordwestgevel	16,50	29,9	--	--
04_10_A	Noordwestgevel	13,50	29,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Werkplaats

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_10_A	Noordwestgevel	1,50	32,0	--	--
04_10_B	Noordwestgevel	4,50	30,8	--	--
04_10_C	Noordwestgevel	7,50	31,0	--	--
04_10_D	Noordwestgevel	10,50	31,2	--	--
04_11_A	Noordwestgevel	19,50	29,0	--	--
04_11_A	Noordwestgevel	1,50	31,7	--	--
04_11_B	Noordwestgevel	22,50	29,0	--	--
04_11_B	Noordwestgevel	4,50	30,5	--	--
04_11_C	Noordwestgevel	7,50	30,5	--	--
04_11_D	Noordwestgevel	10,50	30,4	--	--
04_11_E	Noordwestgevel	13,50	30,3	--	--
04_11_F	Noordwestgevel	16,50	30,2	--	--
04_12_A	Zuidwestgevel	1,50	53,2	--	--
04_12_B	Zuidwestgevel	4,50	53,7	--	--
04_12_C	Zuidwestgevel	7,50	54,2	--	--
04_13_A	Zuidwestgevel	16,50	62,4	--	--
04_13_B	Zuidwestgevel	19,50	61,7	--	--
04_13_E	Zuidwestgevel	13,50	59,8	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	22,50	49,8	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	19,50	50,3	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	16,50	48,9	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	13,50	50,7	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	10,50	41,6	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	1,50	47,1	--	--
04_14_B	Zuidoostgevel	4,50	47,1	--	--
04_14_C	Zuidoostgevel	7,50	47,3	--	--
04_15_A	Zuidoostgevel	1,50	36,9	--	--
04_15_B	Zuidoostgevel	4,50	36,8	--	--
04_15_C	Zuidoostgevel	7,50	36,7	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	10,50	44,0	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	19,50	43,3	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	16,50	35,7	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	13,50	42,1	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	1,50	33,5	--	--
04_16_B	Zuidwestgevel	4,50	33,9	--	--
04_16_C	Zuidwestgevel	7,50	35,5	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	19,50	32,5	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	16,50	32,1	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	13,50	32,0	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	10,50	32,0	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	1,50	32,1	--	--
04_17_B	Zuidwestgevel	4,50	32,6	--	--
04_17_C	Zuidwestgevel	7,50	32,8	--	--
05_01_A	Noordgevel	16,50	21,5	--	--
05_01_A	Oostgevel	16,50	27,0	--	--
05_01_A	Oostgevel	13,50	26,9	--	--
05_01_A	Oostgevel	10,50	27,0	--	--
05_01_A	Oostgevel	1,50	25,6	--	--
05_01_B	Oostgevel	4,50	27,3	--	--
05_01_C	Oostgevel	7,50	27,3	--	--
05_02_A	Oostgevel	13,50	26,6	--	--
05_02_A	Oostgevel	16,50	26,5	--	--
05_02_A	Oostgevel	10,50	26,6	--	--
05_02_A	Oostgevel	1,50	24,8	--	--
05_02_B	Oostgevel	4,50	26,7	--	--
05_02_C	Oostgevel	7,50	26,9	--	--
05_03_A	Oostgevel	13,50	26,3	--	--
05_03_A	Oostgevel	10,50	26,1	--	--
05_03_A	Oostgevel	1,50	24,0	--	--
05_03_B	Oostgevel	4,50	25,8	--	--
05_03_C	Oostgevel	7,50	26,3	--	--
05_04_A	Oostgevel	1,50	18,4	--	--
05_04_B	Oostgevel	4,50	19,9	--	--
05_04_C	Oostgevel	7,50	25,8	--	--
05_05_A	Noordgevel	13,50	21,0	--	--
05_05_A	Noordgevel	10,50	20,7	--	--
05_05_A	Noordgevel	1,50	23,3	--	--
05_05_B	Noordgevel	4,50	25,2	--	--
05_05_C	Noordgevel	7,50	25,3	--	--
05_06_A	Noordgevel	13,50	15,9	--	--
05_06_A	Noordgevel	10,50	9,5	--	--
05_06_A	Noordgevel	1,50	22,3	--	--
05_06_B	Noordgevel	4,50	24,5	--	--
05_06_C	Noordgevel	7,50	24,1	--	--
05_07_A	Westgevel	13,50	9,7	--	--
05_07_A	Westgevel	1,50	22,8	--	--
05_07_B	Westgevel	4,50	24,8	--	--
05_07_C	Westgevel	7,50	11,4	--	--
05_07_D	Westgevel	10,50	11,9	--	--
05_08_A	Noordgevel	16,50	10,9	--	--
05_08_A	Noordgevel	1,50	23,9	--	--
05_08_B	Noordgevel	4,50	25,6	--	--
05_08_C	Noordgevel	7,50	25,8	--	--
05_08_D	Noordgevel	10,50	25,2	--	--
05_08_E	Noordgevel	13,50	25,2	--	--
05_09_A	Noordgevel	16,50	26,0	--	--
05_09_A	Noordgevel	1,50	24,5	--	--
05_09_B	Noordgevel	4,50	25,8	--	--
05_09_C	Noordgevel	7,50	25,8	--	--
05_09_D	Noordgevel	10,50	25,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Werkplaats

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_09_E	Noordgevel	13,50	26,1	--	--
05_10_A	Westgevel	16,50	31,0	--	--
05_10_A	Westgevel	1,50	28,7	--	--
05_10_B	Westgevel	4,50	29,8	--	--
05_10_C	Westgevel	7,50	29,8	--	--
05_10_D	Westgevel	10,50	30,4	--	--
05_10_E	Westgevel	13,50	30,4	--	--
05_11_A	Westgevel	1,50	29,9	--	--
05_11_A	Zuidgevel	16,50	32,6	--	--
05_11_A	Zuidgevel	13,50	32,7	--	--
05_11_B	Westgevel	4,50	30,2	--	--
05_11_C	Westgevel	7,50	28,3	--	--
05_11_D	Westgevel	10,50	30,4	--	--
05_12_A	Zuidgevel	16,50	30,2	--	--
05_12_A	Zuidgevel	13,50	32,8	--	--
05_12_A	Zuidgevel	10,50	32,7	--	--
05_12_A	Zuidgevel	1,50	27,1	--	--
05_12_B	Zuidgevel	4,50	27,4	--	--
05_12_C	Zuidgevel	7,50	33,1	--	--
05_13_A	Zuidgevel	16,50	31,1	--	--
05_13_A	Zuidgevel	13,50	31,0	--	--
05_13_A	Zuidgevel	10,50	32,9	--	--
05_13_A	Zuidgevel	1,50	32,6	--	--
05_13_B	Zuidgevel	4,50	33,2	--	--
05_13_C	Zuidgevel	7,50	33,0	--	--
05_14_A	Zuidgevel	16,50	31,1	--	--
05_14_A	Zuidgevel	13,50	30,7	--	--
05_14_A	Zuidgevel	10,50	30,8	--	--
05_14_A	Zuidgevel	1,50	29,8	--	--
05_14_B	Zuidgevel	4,50	30,8	--	--
05_14_C	Zuidgevel	7,50	30,9	--	--
05_15_A	Zuidgevel	10,50	30,1	--	--
05_15_A	Zuidgevel	1,50	28,5	--	--
05_15_B	Zuidgevel	4,50	29,9	--	--
05_15_C	Zuidgevel	7,50	29,9	--	--
06_01_A	Oostgevel	6,00	20,7	--	--
06_01_B	Oostgevel	9,50	20,7	--	--
06_01_C	Oostgevel	13,00	20,7	--	--
06_01_D	Oostgevel	16,50	20,7	--	--
06_02_A	Oostgevel	6,00	20,2	--	--
06_02_B	Oostgevel	9,50	20,4	--	--
06_02_C	Oostgevel	13,00	20,4	--	--
06_02_D	Oostgevel	16,50	20,4	--	--
06_03_A	Oostgevel	6,00	24,3	--	--
06_03_B	Oostgevel	9,50	24,6	--	--
06_03_C	Oostgevel	13,00	24,6	--	--
06_03_D	Oostgevel	16,50	20,1	--	--
06_04_A	Oostgevel	6,00	23,7	--	--
06_04_B	Oostgevel	9,50	24,3	--	--
06_04_C	Oostgevel	13,00	24,3	--	--
06_04_D	Oostgevel	16,50	23,3	--	--
06_05_A	Noordgevel	6,00	19,0	--	--
06_05_B	Noordgevel	9,50	19,7	--	--
06_05_C	Noordgevel	13,00	19,7	--	--
06_05_D	Noordgevel	16,50	19,7	--	--
06_06_A	Noordgevel	6,00	24,0	--	--
06_06_B	Noordgevel	9,50	20,0	--	--
06_06_C	Noordgevel	13,00	20,0	--	--
06_06_D	Noordgevel	16,50	20,1	--	--
06_07_A	Westgevel	6,00	21,1	--	--
06_07_B	Westgevel	9,50	22,4	--	--
06_07_C	Westgevel	13,00	24,0	--	--
06_07_D	Westgevel	16,50	29,2	--	--
06_08_A	Westgevel	6,00	21,8	--	--
06_08_B	Westgevel	9,50	23,2	--	--
06_08_C	Westgevel	13,00	28,7	--	--
06_08_D	Westgevel	16,50	29,7	--	--
06_09_A	Westgevel	6,00	22,3	--	--
06_09_B	Westgevel	9,50	28,4	--	--
06_09_C	Westgevel	13,00	29,1	--	--
06_09_D	Westgevel	16,50	30,4	--	--
06_10_A	Westgevel	6,00	28,6	--	--
06_10_B	Westgevel	9,50	28,7	--	--
06_10_C	Westgevel	13,00	29,3	--	--
06_10_D	Westgevel	16,50	30,6	--	--
06_11_A	Zuidgevel	6,00	28,5	--	--
06_11_B	Zuidgevel	9,50	28,8	--	--
06_11_C	Zuidgevel	13,00	30,1	--	--
06_11_D	Zuidgevel	16,50	30,3	--	--
06_12_A	Zuidgevel	6,00	29,4	--	--
06_12_B	Zuidgevel	9,50	28,1	--	--
06_12_C	Zuidgevel	13,00	28,5	--	--
06_12_D	Zuidgevel	16,50	29,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vallen/stoten/dichtslaan

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_01_A	Noordwestgevel	41,50	65,5	--	--
01_01_A	Noordwestgevel	23,50	65,8	--	--
01_01_A	Noordwestgevel	5,50	50,2	--	--
01_01_B	Noordwestgevel	44,50	65,2	--	--
01_01_B	Noordwestgevel	26,50	65,7	--	--
01_01_B	Noordwestgevel	8,50	51,2	--	--
01_01_C	Noordwestgevel	47,50	63,8	--	--
01_01_C	Noordwestgevel	29,50	65,5	--	--
01_01_C	Noordwestgevel	11,50	52,8	--	--
01_01_D	Noordwestgevel	50,50	62,2	--	--
01_01_D	Noordwestgevel	32,50	65,3	--	--
01_01_D	Noordwestgevel	14,50	54,2	--	--
01_01_E	Noordwestgevel	35,50	65,1	--	--
01_01_E	Noordwestgevel	17,50	59,0	--	--
01_01_F	Noordwestgevel	38,50	65,0	--	--
01_01_F	Noordwestgevel	20,50	64,5	--	--
01_02_A	Zuidwestgevel	41,50	64,7	--	--
01_02_A	Zuidwestgevel	23,50	58,8	--	--
01_02_A	Zuidwestgevel	5,50	48,6	--	--
01_02_B	Zuidwestgevel	44,50	64,4	--	--
01_02_B	Zuidwestgevel	26,50	64,6	--	--
01_02_B	Zuidwestgevel	8,50	49,2	--	--
01_02_C	Zuidwestgevel	47,50	64,2	--	--
01_02_C	Zuidwestgevel	29,50	65,4	--	--
01_02_C	Zuidwestgevel	11,50	50,9	--	--
01_02_D	Zuidwestgevel	50,50	63,2	--	--
01_02_D	Zuidwestgevel	32,50	65,3	--	--
01_02_D	Zuidwestgevel	14,50	50,6	--	--
01_02_E	Zuidwestgevel	35,50	65,1	--	--
01_02_E	Zuidwestgevel	17,50	51,7	--	--
01_02_F	Zuidwestgevel	38,50	64,9	--	--
01_02_F	Zuidwestgevel	20,50	54,4	--	--
01_03_A	Zuidwestgevel	50,50	41,1	--	--
01_03_A	Zuidwestgevel	41,50	61,4	--	--
01_03_A	Zuidwestgevel	23,50	49,1	--	--
01_03_A	Zuidwestgevel	5,50	44,4	--	--
01_03_B	Zuidwestgevel	44,50	61,3	--	--
01_03_B	Zuidwestgevel	26,50	51,0	--	--
01_03_B	Zuidwestgevel	8,50	45,3	--	--
01_03_C	Zuidwestgevel	47,50	61,1	--	--
01_03_C	Zuidwestgevel	29,50	53,6	--	--
01_03_C	Zuidwestgevel	11,50	45,7	--	--
01_03_D	Zuidwestgevel	32,50	58,5	--	--
01_03_D	Zuidwestgevel	14,50	46,0	--	--
01_03_E	Zuidwestgevel	35,50	60,8	--	--
01_03_E	Zuidwestgevel	17,50	46,8	--	--
01_03_F	Zuidwestgevel	38,50	61,3	--	--
01_03_F	Zuidwestgevel	20,50	47,7	--	--
01_04_A	Zuidoostgevel	41,50	39,6	--	--
01_04_A	Zuidoostgevel	5,50	40,7	--	--
01_04_A	Zuidoostgevel	23,50	40,4	--	--
01_04_B	Zuidoostgevel	44,50	39,4	--	--
01_04_B	Zuidoostgevel	8,50	41,3	--	--
01_04_B	Zuidoostgevel	26,50	40,4	--	--
01_04_C	Zuidoostgevel	47,50	39,3	--	--
01_04_C	Zuidoostgevel	11,50	41,2	--	--
01_04_C	Zuidoostgevel	29,50	40,3	--	--
01_04_D	Zuidoostgevel	50,50	39,2	--	--
01_04_D	Zuidoostgevel	14,50	40,9	--	--
01_04_D	Zuidoostgevel	32,50	39,9	--	--
01_04_E	Zuidoostgevel	17,50	40,9	--	--
01_04_E	Zuidoostgevel	35,50	39,8	--	--
01_04_F	Zuidoostgevel	20,50	40,8	--	--
01_04_F	Zuidoostgevel	38,50	39,7	--	--
01_05_A	Zuidoostgevel	41,50	38,9	--	--
01_05_A	Zuidoostgevel	23,50	39,9	--	--
01_05_A	Zuidoostgevel	5,50	40,2	--	--
01_05_B	Zuidoostgevel	44,50	38,8	--	--
01_05_B	Zuidoostgevel	26,50	39,8	--	--
01_05_B	Zuidoostgevel	8,50	40,7	--	--
01_05_C	Zuidoostgevel	47,50	38,6	--	--
01_05_C	Zuidoostgevel	29,50	39,7	--	--
01_05_C	Zuidoostgevel	11,50	40,7	--	--
01_05_D	Zuidoostgevel	50,50	38,5	--	--
01_05_D	Zuidoostgevel	32,50	39,3	--	--
01_05_D	Zuidoostgevel	14,50	40,4	--	--
01_05_E	Zuidoostgevel	35,50	39,1	--	--
01_05_E	Zuidoostgevel	17,50	40,3	--	--
01_05_F	Zuidoostgevel	38,50	39,0	--	--
01_05_F	Zuidoostgevel	20,50	40,2	--	--
01_06_A	Noordoostgevel	41,50	63,4	--	--
01_06_A	Noordoostgevel	5,50	51,6	--	--
01_06_A	Noordoostgevel	23,50	60,3	--	--
01_06_B	Noordoostgevel	44,50	62,2	--	--
01_06_B	Noordoostgevel	8,50	52,3	--	--
01_06_B	Noordoostgevel	26,50	60,9	--	--
01_06_C	Noordoostgevel	47,50	60,7	--	--
01_06_C	Noordoostgevel	11,50	53,3	--	--
01_06_C	Noordoostgevel	29,50	63,3	--	--
01_06_D	Noordoostgevel	50,50	60,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vallen/stoten/dichtslaan

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_06_D	Noordoostgevel	14,50	54,9	--	--
01_06_D	Noordoostgevel	32,50	63,5	--	--
01_06_E	Noordoostgevel	17,50	57,7	--	--
01_06_E	Noordoostgevel	35,50	63,8	--	--
01_06_F	Noordoostgevel	20,50	59,8	--	--
01_06_F	Noordoostgevel	38,50	63,7	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	50,50	46,8	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	47,50	49,2	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	41,50	62,9	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	23,50	62,6	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	5,50	50,4	--	--
01_07_B	Noordoostgevel	44,50	60,5	--	--
01_07_B	Noordoostgevel	26,50	63,5	--	--
01_07_B	Noordoostgevel	8,50	51,3	--	--
01_07_C	Noordoostgevel	29,50	63,5	--	--
01_07_C	Noordoostgevel	11,50	52,2	--	--
01_07_D	Noordoostgevel	32,50	63,4	--	--
01_07_D	Noordoostgevel	14,50	54,3	--	--
01_07_E	Noordoostgevel	35,50	63,4	--	--
01_07_E	Noordoostgevel	17,50	57,6	--	--
01_07_F	Noordoostgevel	38,50	63,1	--	--
01_07_F	Noordoostgevel	20,50	58,8	--	--
02_01_A	Zuidoostgevel	23,50	44,5	--	--
02_01_A	Zuidoostgevel	5,50	45,0	--	--
02_01_B	Zuidoostgevel	8,50	45,2	--	--
02_01_C	Zuidoostgevel	11,50	45,2	--	--
02_01_D	Zuidoostgevel	14,50	45,2	--	--
02_01_E	Zuidoostgevel	17,50	44,7	--	--
02_01_F	Zuidoostgevel	20,50	44,6	--	--
02_02_A	Noordoostgevel	26,50	42,7	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	23,50	42,1	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	20,50	41,5	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	17,50	41,2	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	14,50	41,0	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	17,50	44,2	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	5,50	42,3	--	--
02_02_B	Zuidoostgevel	20,50	44,2	--	--
02_02_B	Zuidoostgevel	8,50	42,6	--	--
02_02_C	Zuidoostgevel	11,50	42,5	--	--
02_02_D	Zuidoostgevel	14,50	41,7	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	5,50	42,5	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	26,50	45,8	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	23,50	44,4	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	20,50	43,7	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	17,50	41,6	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	14,50	41,1	--	--
02_03_B	Noordoostgevel	8,50	42,5	--	--
02_03_C	Noordoostgevel	11,50	41,3	--	--
02_03_D	Noordoostgevel	14,50	41,2	--	--
02_04_A	Noordoostgevel	23,50	45,4	--	--
02_04_A	Noordoostgevel	5,50	46,1	--	--
02_04_B	Noordoostgevel	8,50	45,7	--	--
02_04_C	Noordoostgevel	11,50	45,3	--	--
02_04_D	Noordoostgevel	14,50	45,3	--	--
02_04_E	Noordoostgevel	17,50	44,8	--	--
02_04_F	Noordoostgevel	20,50	44,9	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	5,50	51,9	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	17,50	50,7	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	20,50	50,8	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	23,50	53,3	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	26,50	56,3	--	--
02_05_B	Noordwestgevel	8,50	51,3	--	--
02_05_C	Noordwestgevel	11,50	50,7	--	--
02_05_D	Noordwestgevel	14,50	49,6	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	5,50	58,5	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	17,50	56,5	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	20,50	58,0	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	23,50	60,2	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	26,50	60,6	--	--
02_06_B	Noordwestgevel	8,50	58,5	--	--
02_06_C	Noordwestgevel	11,50	57,2	--	--
02_06_D	Noordwestgevel	14,50	55,2	--	--
02_07_A	Zuidwestgevel	23,50	62,7	--	--
02_07_A	Zuidwestgevel	5,50	56,5	--	--
02_07_B	Zuidwestgevel	8,50	57,3	--	--
02_07_C	Zuidwestgevel	11,50	59,7	--	--
02_07_D	Zuidwestgevel	14,50	61,9	--	--
02_07_E	Zuidwestgevel	17,50	65,9	--	--
02_07_F	Zuidwestgevel	20,50	65,0	--	--
02_08_A	Zuidwestgevel	23,50	63,0	--	--
02_08_A	Zuidwestgevel	5,50	56,1	--	--
02_08_B	Zuidwestgevel	8,50	56,6	--	--
02_08_C	Zuidwestgevel	11,50	57,9	--	--
02_08_D	Zuidwestgevel	14,50	59,3	--	--
02_08_E	Zuidwestgevel	17,50	62,3	--	--
02_08_F	Zuidwestgevel	20,50	65,0	--	--
03_01_A	Zuidoostgevel	7,32	57,4	--	--
03_01_B	Zuidoostgevel	11,11	57,8	--	--
03_01_C	Zuidoostgevel	14,95	57,8	--	--
03_01_D	Zuidoostgevel	18,59	56,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vallen/stoten/dichtslaan

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_02_A	Zuidoostgevel	7,32	50,9	--	--
03_02_B	Zuidoostgevel	11,11	50,3	--	--
03_02_C	Zuidoostgevel	14,95	49,8	--	--
03_02_D	Zuidoostgevel	18,59	49,1	--	--
03_03_A	Zuidoostgevel	7,32	49,8	--	--
03_03_B	Zuidoostgevel	11,11	49,1	--	--
03_03_C	Zuidoostgevel	14,95	48,6	--	--
03_03_D	Zuidoostgevel	18,59	47,9	--	--
03_04_A	Zuidoostgevel	7,32	46,5	--	--
03_04_B	Zuidoostgevel	11,11	45,6	--	--
03_04_C	Zuidoostgevel	14,95	44,6	--	--
03_04_D	Zuidoostgevel	18,59	44,6	--	--
03_05_A	Zuidoostgevel	7,32	46,1	--	--
03_05_B	Zuidoostgevel	11,11	44,8	--	--
03_05_C	Zuidoostgevel	14,95	43,5	--	--
03_05_D	Zuidoostgevel	18,59	43,5	--	--
03_06_A	Noordoostgevel	7,32	50,2	--	--
03_06_B	Noordoostgevel	11,11	49,7	--	--
03_06_C	Noordoostgevel	14,95	53,0	--	--
03_06_D	Noordoostgevel	18,59	55,0	--	--
03_07_C	Noordwestgevel	14,95	63,3	--	--
03_07_D	Noordwestgevel	18,59	62,7	--	--
03_08_C	Noordwestgevel	14,95	64,4	--	--
03_08_D	Noordwestgevel	18,59	64,0	--	--
03_09_C	Noordwestgevel	14,95	65,7	--	--
03_09_D	Noordwestgevel	18,59	65,3	--	--
03_10_C	Noordwestgevel	14,95	49,0	--	--
03_10_D	Noordwestgevel	18,59	48,9	--	--
03_11_C	Noordwestgevel	14,95	68,9	--	--
03_11_D	Noordwestgevel	18,59	68,3	--	--
03_12_C	Zuidwestgevel	14,95	68,9	--	--
03_12_D	Zuidwestgevel	18,59	68,3	--	--
04_01_A	Zuidoostgevel	1,50	42,0	--	--
04_01_B	Zuidoostgevel	4,50	43,5	--	--
04_01_C	Zuidoostgevel	7,50	44,7	--	--
04_01_D	Zuidoostgevel	10,50	43,8	--	--
04_02_A	Zuidoostgevel	19,50	41,5	--	--
04_02_A	Zuidoostgevel	1,50	39,8	--	--
04_02_B	Zuidoostgevel	4,50	41,1	--	--
04_02_C	Zuidoostgevel	7,50	42,6	--	--
04_02_D	Zuidoostgevel	10,50	41,8	--	--
04_02_E	Zuidoostgevel	13,50	41,6	--	--
04_02_F	Zuidoostgevel	16,50	41,8	--	--
04_03_A	Zuidoostgevel	19,50	41,1	--	--
04_03_A	Zuidoostgevel	1,50	40,1	--	--
04_03_B	Zuidoostgevel	4,50	40,7	--	--
04_03_C	Zuidoostgevel	7,50	41,6	--	--
04_03_D	Zuidoostgevel	10,50	41,5	--	--
04_03_E	Zuidoostgevel	13,50	41,4	--	--
04_03_F	Zuidoostgevel	16,50	41,6	--	--
04_04_A	Zuidoostgevel	1,50	38,4	--	--
04_04_B	Zuidoostgevel	4,50	38,7	--	--
04_04_C	Zuidoostgevel	7,50	40,1	--	--
04_04_D	Zuidoostgevel	10,50	40,2	--	--
04_05_A	Noordgevel	1,50	37,6	--	--
04_05_A	Noordgevel	10,50	42,8	--	--
04_05_A	Noordgevel	13,50	43,2	--	--
04_05_A	Noordgevel	16,50	44,1	--	--
04_05_A	Noordgevel	19,50	44,7	--	--
04_05_B	Noordgevel	4,50	38,6	--	--
04_05_C	Noordgevel	7,50	40,3	--	--
04_06_A	Noordgevel	16,50	44,1	--	--
04_06_A	Noordgevel	13,50	43,6	--	--
04_06_A	Noordgevel	10,50	43,9	--	--
04_06_A	Noordgevel	1,50	41,3	--	--
04_06_B	Noordgevel	4,50	42,9	--	--
04_06_C	Noordgevel	7,50	43,9	--	--
04_07_A	Noordgevel	16,50	44,5	--	--
04_07_A	Noordgevel	13,50	44,4	--	--
04_07_A	Noordgevel	10,50	44,6	--	--
04_07_A	Noordgevel	1,50	41,6	--	--
04_07_B	Noordgevel	4,50	43,3	--	--
04_07_C	Noordgevel	7,50	44,9	--	--
04_08_A	Noordgevel	19,50	47,1	--	--
04_08_A	Noordgevel	16,50	46,3	--	--
04_08_A	Noordgevel	13,50	44,9	--	--
04_08_A	Noordgevel	10,50	45,3	--	--
04_08_A	Noordgevel	1,50	41,6	--	--
04_08_B	Noordgevel	4,50	43,7	--	--
04_08_C	Noordgevel	7,50	45,1	--	--
04_09_A	Noordgevel	22,50	43,2	--	--
04_09_A	Noordgevel	19,50	42,4	--	--
04_09_A	Noordgevel	16,50	44,8	--	--
04_09_A	Noordgevel	13,50	44,4	--	--
04_09_A	Noordgevel	10,50	45,3	--	--
04_09_A	Noordgevel	1,50	40,8	--	--
04_09_B	Noordgevel	4,50	43,4	--	--
04_09_C	Noordgevel	7,50	45,1	--	--
04_10_A	Noordwestgevel	16,50	45,9	--	--
04_10_A	Noordwestgevel	13,50	46,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vallen/stoten/dichtslaan

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_10_A	Noordwestgevel	1,50	42,7	--	--
04_10_B	Noordwestgevel	4,50	44,0	--	--
04_10_C	Noordwestgevel	7,50	44,8	--	--
04_10_D	Noordwestgevel	10,50	45,0	--	--
04_11_A	Noordwestgevel	19,50	50,5	--	--
04_11_A	Noordwestgevel	1,50	44,2	--	--
04_11_B	Noordwestgevel	22,50	49,9	--	--
04_11_B	Noordwestgevel	4,50	45,7	--	--
04_11_C	Noordwestgevel	7,50	45,9	--	--
04_11_D	Noordwestgevel	10,50	49,5	--	--
04_11_E	Noordwestgevel	13,50	49,5	--	--
04_11_F	Noordwestgevel	16,50	49,6	--	--
04_12_A	Zuidwestgevel	1,50	59,1	--	--
04_12_B	Zuidwestgevel	4,50	66,0	--	--
04_12_C	Zuidwestgevel	7,50	68,8	--	--
04_13_A	Zuidwestgevel	16,50	67,1	--	--
04_13_B	Zuidwestgevel	19,50	66,9	--	--
04_13_E	Zuidwestgevel	13,50	66,1	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	22,50	52,4	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	19,50	53,1	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	16,50	55,8	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	13,50	59,0	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	10,50	58,1	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	1,50	58,9	--	--
04_14_B	Zuidoostgevel	4,50	61,1	--	--
04_14_C	Zuidoostgevel	7,50	61,1	--	--
04_15_A	Zuidoostgevel	1,50	56,9	--	--
04_15_B	Zuidoostgevel	4,50	59,6	--	--
04_15_C	Zuidoostgevel	7,50	59,6	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	10,50	52,1	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	19,50	56,8	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	16,50	53,8	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	13,50	55,9	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	1,50	43,7	--	--
04_16_B	Zuidwestgevel	4,50	45,3	--	--
04_16_C	Zuidwestgevel	7,50	48,0	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	19,50	50,8	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	16,50	47,6	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	13,50	47,3	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	10,50	46,2	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	1,50	43,8	--	--
04_17_B	Zuidwestgevel	4,50	45,8	--	--
04_17_C	Zuidwestgevel	7,50	46,1	--	--
05_01_A	Noordgevel	16,50	38,7	--	--
05_01_A	Oostgevel	16,50	40,2	--	--
05_01_A	Oostgevel	13,50	39,4	--	--
05_01_A	Oostgevel	10,50	37,6	--	--
05_01_A	Oostgevel	1,50	35,7	--	--
05_01_B	Oostgevel	4,50	35,8	--	--
05_01_C	Oostgevel	7,50	37,4	--	--
05_02_A	Oostgevel	13,50	40,6	--	--
05_02_A	Oostgevel	16,50	40,9	--	--
05_02_A	Oostgevel	10,50	39,2	--	--
05_02_A	Oostgevel	1,50	36,2	--	--
05_02_B	Oostgevel	4,50	36,8	--	--
05_02_C	Oostgevel	7,50	38,4	--	--
05_03_A	Oostgevel	13,50	40,2	--	--
05_03_A	Oostgevel	10,50	39,8	--	--
05_03_A	Oostgevel	1,50	35,7	--	--
05_03_B	Oostgevel	4,50	36,2	--	--
05_03_C	Oostgevel	7,50	37,7	--	--
05_04_A	Oostgevel	1,50	35,2	--	--
05_04_B	Oostgevel	4,50	35,6	--	--
05_04_C	Oostgevel	7,50	37,0	--	--
05_05_A	Noordgevel	13,50	38,2	--	--
05_05_A	Noordgevel	10,50	37,8	--	--
05_05_A	Noordgevel	1,50	36,8	--	--
05_05_B	Noordgevel	4,50	37,2	--	--
05_05_C	Noordgevel	7,50	37,9	--	--
05_06_A	Noordgevel	13,50	38,5	--	--
05_06_A	Noordgevel	10,50	38,2	--	--
05_06_A	Noordgevel	1,50	37,3	--	--
05_06_B	Noordgevel	4,50	37,8	--	--
05_06_C	Noordgevel	7,50	38,3	--	--
05_07_A	Westgevel	13,50	39,2	--	--
05_07_A	Westgevel	1,50	38,8	--	--
05_07_B	Westgevel	4,50	39,6	--	--
05_07_C	Westgevel	7,50	39,4	--	--
05_07_D	Westgevel	10,50	40,4	--	--
05_08_A	Noordgevel	16,50	39,3	--	--
05_08_A	Noordgevel	1,50	37,4	--	--
05_08_B	Noordgevel	4,50	38,4	--	--
05_08_C	Noordgevel	7,50	40,2	--	--
05_08_D	Noordgevel	10,50	40,8	--	--
05_08_E	Noordgevel	13,50	41,0	--	--
05_09_A	Noordgevel	16,50	39,7	--	--
05_09_A	Noordgevel	1,50	39,5	--	--
05_09_B	Noordgevel	4,50	40,5	--	--
05_09_C	Noordgevel	7,50	42,3	--	--
05_09_D	Noordgevel	10,50	42,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Vallen/stoten/dichtslaan

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_09_E	Noordgevel	13,50	42,7	--	--
05_10_A	Westgevel	16,50	42,5	--	--
05_10_A	Westgevel	1,50	40,1	--	--
05_10_B	Westgevel	4,50	41,6	--	--
05_10_C	Westgevel	7,50	43,4	--	--
05_10_D	Westgevel	10,50	43,4	--	--
05_10_E	Westgevel	13,50	43,6	--	--
05_11_A	Westgevel	1,50	38,0	--	--
05_11_A	Zuidgevel	16,50	43,5	--	--
05_11_A	Zuidgevel	13,50	43,5	--	--
05_11_B	Westgevel	4,50	39,7	--	--
05_11_C	Westgevel	7,50	41,4	--	--
05_11_D	Westgevel	10,50	42,3	--	--
05_12_A	Zuidgevel	16,50	44,3	--	--
05_12_A	Zuidgevel	13,50	43,6	--	--
05_12_A	Zuidgevel	10,50	43,2	--	--
05_12_A	Zuidgevel	1,50	38,9	--	--
05_12_B	Zuidgevel	4,50	41,0	--	--
05_12_C	Zuidgevel	7,50	42,7	--	--
05_13_A	Zuidgevel	16,50	45,4	--	--
05_13_A	Zuidgevel	13,50	43,6	--	--
05_13_A	Zuidgevel	10,50	42,7	--	--
05_13_A	Zuidgevel	1,50	39,4	--	--
05_13_B	Zuidgevel	4,50	40,4	--	--
05_13_C	Zuidgevel	7,50	42,0	--	--
05_14_A	Zuidgevel	16,50	45,1	--	--
05_14_A	Zuidgevel	13,50	43,2	--	--
05_14_A	Zuidgevel	10,50	42,2	--	--
05_14_A	Zuidgevel	1,50	38,8	--	--
05_14_B	Zuidgevel	4,50	40,0	--	--
05_14_C	Zuidgevel	7,50	41,4	--	--
05_15_A	Zuidgevel	10,50	39,9	--	--
05_15_A	Zuidgevel	1,50	37,4	--	--
05_15_B	Zuidgevel	4,50	37,2	--	--
05_15_C	Zuidgevel	7,50	39,1	--	--
06_01_A	Oostgevel	6,00	37,7	--	--
06_01_B	Oostgevel	9,50	38,7	--	--
06_01_C	Oostgevel	13,00	38,9	--	--
06_01_D	Oostgevel	16,50	38,9	--	--
06_02_A	Oostgevel	6,00	36,6	--	--
06_02_B	Oostgevel	9,50	37,2	--	--
06_02_C	Oostgevel	13,00	36,6	--	--
06_02_D	Oostgevel	16,50	36,6	--	--
06_03_A	Oostgevel	6,00	37,1	--	--
06_03_B	Oostgevel	9,50	38,0	--	--
06_03_C	Oostgevel	13,00	39,2	--	--
06_03_D	Oostgevel	16,50	35,6	--	--
06_04_A	Oostgevel	6,00	35,2	--	--
06_04_B	Oostgevel	9,50	36,7	--	--
06_04_C	Oostgevel	13,00	37,7	--	--
06_04_D	Oostgevel	16,50	35,2	--	--
06_05_A	Noordgevel	6,00	32,9	--	--
06_05_B	Noordgevel	9,50	34,3	--	--
06_05_C	Noordgevel	13,00	37,3	--	--
06_05_D	Noordgevel	16,50	35,1	--	--
06_06_A	Noordgevel	6,00	33,4	--	--
06_06_B	Noordgevel	9,50	34,8	--	--
06_06_C	Noordgevel	13,00	35,5	--	--
06_06_D	Noordgevel	16,50	35,5	--	--
06_07_A	Westgevel	6,00	35,2	--	--
06_07_B	Westgevel	9,50	37,6	--	--
06_07_C	Westgevel	13,00	39,1	--	--
06_07_D	Westgevel	16,50	40,4	--	--
06_08_A	Westgevel	6,00	36,1	--	--
06_08_B	Westgevel	9,50	38,4	--	--
06_08_C	Westgevel	13,00	39,4	--	--
06_08_D	Westgevel	16,50	41,0	--	--
06_09_A	Westgevel	6,00	36,6	--	--
06_09_B	Westgevel	9,50	38,8	--	--
06_09_C	Westgevel	13,00	39,7	--	--
06_09_D	Westgevel	16,50	41,3	--	--
06_10_A	Westgevel	6,00	38,6	--	--
06_10_B	Westgevel	9,50	39,4	--	--
06_10_C	Westgevel	13,00	40,6	--	--
06_10_D	Westgevel	16,50	41,8	--	--
06_11_A	Zuidgevel	6,00	39,0	--	--
06_11_B	Zuidgevel	9,50	40,8	--	--
06_11_C	Zuidgevel	13,00	41,9	--	--
06_11_D	Zuidgevel	16,50	42,0	--	--
06_12_A	Zuidgevel	6,00	39,7	--	--
06_12_B	Zuidgevel	9,50	42,1	--	--
06_12_C	Zuidgevel	13,00	43,3	--	--
06_12_D	Zuidgevel	16,50	44,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hogedruksput

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_01_A	Noordwestgevel	41,50	63,8	--	--
01_01_A	Noordwestgevel	23,50	64,2	--	--
01_01_A	Noordwestgevel	5,50	46,7	--	--
01_01_B	Noordwestgevel	44,50	63,5	--	--
01_01_B	Noordwestgevel	26,50	64,0	--	--
01_01_B	Noordwestgevel	8,50	47,3	--	--
01_01_C	Noordwestgevel	47,50	62,4	--	--
01_01_C	Noordwestgevel	29,50	63,8	--	--
01_01_C	Noordwestgevel	11,50	48,5	--	--
01_01_D	Noordwestgevel	50,50	60,9	--	--
01_01_D	Noordwestgevel	32,50	63,6	--	--
01_01_D	Noordwestgevel	14,50	51,9	--	--
01_01_E	Noordwestgevel	35,50	63,4	--	--
01_01_E	Noordwestgevel	17,50	60,6	--	--
01_01_F	Noordwestgevel	38,50	63,2	--	--
01_01_F	Noordwestgevel	20,50	64,3	--	--
01_02_A	Zuidwestgevel	41,50	52,8	--	--
01_02_A	Zuidwestgevel	23,50	53,7	--	--
01_02_A	Zuidwestgevel	5,50	41,9	--	--
01_02_B	Zuidwestgevel	44,50	52,7	--	--
01_02_B	Zuidwestgevel	26,50	53,6	--	--
01_02_B	Zuidwestgevel	8,50	42,5	--	--
01_02_C	Zuidwestgevel	47,50	52,5	--	--
01_02_C	Zuidwestgevel	29,50	53,5	--	--
01_02_C	Zuidwestgevel	11,50	42,8	--	--
01_02_D	Zuidwestgevel	50,50	52,3	--	--
01_02_D	Zuidwestgevel	32,50	53,3	--	--
01_02_D	Zuidwestgevel	14,50	45,0	--	--
01_02_E	Zuidwestgevel	35,50	53,2	--	--
01_02_E	Zuidwestgevel	17,50	47,5	--	--
01_02_F	Zuidwestgevel	38,50	53,0	--	--
01_02_F	Zuidwestgevel	20,50	53,8	--	--
01_03_A	Zuidwestgevel	50,50	36,9	--	--
01_03_A	Zuidwestgevel	41,50	44,9	--	--
01_03_A	Zuidwestgevel	23,50	44,9	--	--
01_03_A	Zuidwestgevel	5,50	37,6	--	--
01_03_B	Zuidwestgevel	44,50	45,0	--	--
01_03_B	Zuidwestgevel	26,50	44,7	--	--
01_03_B	Zuidwestgevel	8,50	39,6	--	--
01_03_C	Zuidwestgevel	47,50	45,2	--	--
01_03_C	Zuidwestgevel	29,50	44,8	--	--
01_03_C	Zuidwestgevel	11,50	40,0	--	--
01_03_D	Zuidwestgevel	32,50	45,1	--	--
01_03_D	Zuidwestgevel	14,50	40,4	--	--
01_03_E	Zuidwestgevel	35,50	45,4	--	--
01_03_E	Zuidwestgevel	17,50	41,1	--	--
01_03_F	Zuidwestgevel	38,50	44,8	--	--
01_03_F	Zuidwestgevel	20,50	42,6	--	--
01_04_A	Zuidoostgevel	41,50	36,9	--	--
01_04_A	Zuidoostgevel	5,50	38,2	--	--
01_04_A	Zuidoostgevel	23,50	37,5	--	--
01_04_B	Zuidoostgevel	44,50	36,8	--	--
01_04_B	Zuidoostgevel	8,50	38,9	--	--
01_04_B	Zuidoostgevel	26,50	37,4	--	--
01_04_C	Zuidoostgevel	47,50	36,7	--	--
01_04_C	Zuidoostgevel	11,50	38,5	--	--
01_04_C	Zuidoostgevel	29,50	37,3	--	--
01_04_D	Zuidoostgevel	50,50	36,5	--	--
01_04_D	Zuidoostgevel	14,50	37,8	--	--
01_04_D	Zuidoostgevel	32,50	37,2	--	--
01_04_E	Zuidoostgevel	17,50	37,7	--	--
01_04_E	Zuidoostgevel	35,50	37,1	--	--
01_04_F	Zuidoostgevel	20,50	37,6	--	--
01_04_F	Zuidoostgevel	38,50	37,0	--	--
01_05_A	Zuidoostgevel	41,50	37,4	--	--
01_05_A	Zuidoostgevel	23,50	38,1	--	--
01_05_A	Zuidoostgevel	5,50	40,0	--	--
01_05_B	Zuidoostgevel	44,50	37,3	--	--
01_05_B	Zuidoostgevel	26,50	38,0	--	--
01_05_B	Zuidoostgevel	8,50	40,9	--	--
01_05_C	Zuidoostgevel	47,50	37,2	--	--
01_05_C	Zuidoostgevel	29,50	37,9	--	--
01_05_C	Zuidoostgevel	11,50	40,9	--	--
01_05_D	Zuidoostgevel	50,50	37,0	--	--
01_05_D	Zuidoostgevel	32,50	37,8	--	--
01_05_D	Zuidoostgevel	14,50	39,5	--	--
01_05_E	Zuidoostgevel	35,50	37,7	--	--
01_05_E	Zuidoostgevel	17,50	39,4	--	--
01_05_F	Zuidoostgevel	38,50	37,6	--	--
01_05_F	Zuidoostgevel	20,50	38,3	--	--
01_06_A	Noordoostgevel	41,50	61,1	--	--
01_06_A	Noordoostgevel	5,50	49,8	--	--
01_06_A	Noordoostgevel	23,50	62,0	--	--
01_06_B	Noordoostgevel	44,50	59,7	--	--
01_06_B	Noordoostgevel	8,50	51,0	--	--
01_06_B	Noordoostgevel	26,50	61,9	--	--
01_06_C	Noordoostgevel	47,50	57,9	--	--
01_06_C	Noordoostgevel	11,50	52,0	--	--
01_06_C	Noordoostgevel	29,50	61,7	--	--
01_06_D	Noordoostgevel	50,50	57,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hogedruksput

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_06_D	Noordoostgevel	14,50	56,5	--	--
01_06_D	Noordoostgevel	32,50	61,6	--	--
01_06_E	Noordoostgevel	17,50	61,9	--	--
01_06_E	Noordoostgevel	35,50	61,5	--	--
01_06_F	Noordoostgevel	20,50	62,1	--	--
01_06_F	Noordoostgevel	38,50	61,3	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	50,50	45,9	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	47,50	47,7	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	41,50	61,3	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	23,50	62,4	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	5,50	47,1	--	--
01_07_B	Noordoostgevel	44,50	59,4	--	--
01_07_B	Noordoostgevel	26,50	62,3	--	--
01_07_B	Noordoostgevel	8,50	50,0	--	--
01_07_C	Noordoostgevel	29,50	62,1	--	--
01_07_C	Noordoostgevel	11,50	54,3	--	--
01_07_D	Noordoostgevel	32,50	61,9	--	--
01_07_D	Noordoostgevel	14,50	55,5	--	--
01_07_E	Noordoostgevel	35,50	61,7	--	--
01_07_E	Noordoostgevel	17,50	62,5	--	--
01_07_F	Noordoostgevel	38,50	61,5	--	--
01_07_F	Noordoostgevel	20,50	62,5	--	--
02_01_A	Zuidoostgevel	23,50	42,9	--	--
02_01_A	Zuidoostgevel	5,50	43,6	--	--
02_01_B	Zuidoostgevel	8,50	44,3	--	--
02_01_C	Zuidoostgevel	11,50	44,1	--	--
02_01_D	Zuidoostgevel	14,50	44,0	--	--
02_01_E	Zuidoostgevel	17,50	43,8	--	--
02_01_F	Zuidoostgevel	20,50	43,7	--	--
02_02_A	Noordoostgevel	26,50	40,5	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	23,50	40,4	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	20,50	41,8	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	17,50	42,5	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	14,50	43,3	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	17,50	43,2	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	5,50	41,8	--	--
02_02_B	Zuidoostgevel	20,50	43,1	--	--
02_02_B	Zuidoostgevel	8,50	42,5	--	--
02_02_C	Zuidoostgevel	11,50	42,5	--	--
02_02_D	Zuidoostgevel	14,50	42,4	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	5,50	43,2	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	26,50	42,8	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	23,50	43,2	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	20,50	44,1	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	17,50	43,7	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	14,50	43,6	--	--
02_03_B	Noordoostgevel	8,50	43,7	--	--
02_03_C	Noordoostgevel	11,50	43,4	--	--
02_03_D	Noordoostgevel	14,50	43,7	--	--
02_04_A	Noordoostgevel	23,50	44,0	--	--
02_04_A	Noordoostgevel	5,50	45,8	--	--
02_04_B	Noordoostgevel	8,50	45,7	--	--
02_04_C	Noordoostgevel	11,50	45,0	--	--
02_04_D	Noordoostgevel	14,50	45,4	--	--
02_04_E	Noordoostgevel	17,50	44,2	--	--
02_04_F	Noordoostgevel	20,50	44,5	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	5,50	49,8	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	17,50	49,1	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	20,50	50,8	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	23,50	55,9	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	26,50	43,5	--	--
02_05_B	Noordwestgevel	8,50	49,1	--	--
02_05_C	Noordwestgevel	11,50	48,7	--	--
02_05_D	Noordwestgevel	14,50	47,4	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	5,50	49,2	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	17,50	51,3	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	20,50	56,9	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	23,50	44,7	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	26,50	45,1	--	--
02_06_B	Noordwestgevel	8,50	49,2	--	--
02_06_C	Noordwestgevel	11,50	48,5	--	--
02_06_D	Noordwestgevel	14,50	48,2	--	--
02_07_A	Zuidwestgevel	23,50	45,2	--	--
02_07_A	Zuidwestgevel	5,50	42,9	--	--
02_07_B	Zuidwestgevel	8,50	42,7	--	--
02_07_C	Zuidwestgevel	11,50	43,0	--	--
02_07_D	Zuidwestgevel	14,50	43,1	--	--
02_07_E	Zuidwestgevel	17,50	43,8	--	--
02_07_F	Zuidwestgevel	20,50	43,5	--	--
02_08_A	Zuidwestgevel	23,50	43,2	--	--
02_08_A	Zuidwestgevel	5,50	43,5	--	--
02_08_B	Zuidwestgevel	8,50	43,9	--	--
02_08_C	Zuidwestgevel	11,50	43,6	--	--
02_08_D	Zuidwestgevel	14,50	43,4	--	--
02_08_E	Zuidwestgevel	17,50	43,3	--	--
02_08_F	Zuidwestgevel	20,50	43,0	--	--
03_01_A	Zuidoostgevel	7,32	49,3	--	--
03_01_B	Zuidoostgevel	11,11	48,8	--	--
03_01_C	Zuidoostgevel	14,95	48,3	--	--
03_01_D	Zuidoostgevel	18,59	47,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hogedruksput

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_02_A	Zuidoostgevel	7,32	48,7	--	--
03_02_B	Zuidoostgevel	11,11	48,3	--	--
03_02_C	Zuidoostgevel	14,95	47,7	--	--
03_02_D	Zuidoostgevel	18,59	47,1	--	--
03_03_A	Zuidoostgevel	7,32	48,2	--	--
03_03_B	Zuidoostgevel	11,11	47,7	--	--
03_03_C	Zuidoostgevel	14,95	46,9	--	--
03_03_D	Zuidoostgevel	18,59	46,3	--	--
03_04_A	Zuidoostgevel	7,32	44,8	--	--
03_04_B	Zuidoostgevel	11,11	44,4	--	--
03_04_C	Zuidoostgevel	14,95	44,0	--	--
03_04_D	Zuidoostgevel	18,59	43,8	--	--
03_05_A	Zuidoostgevel	7,32	44,2	--	--
03_05_B	Zuidoostgevel	11,11	43,2	--	--
03_05_C	Zuidoostgevel	14,95	43,1	--	--
03_05_D	Zuidoostgevel	18,59	43,0	--	--
03_06_A	Noordoostgevel	7,32	46,6	--	--
03_06_B	Noordoostgevel	11,11	46,0	--	--
03_06_C	Noordoostgevel	14,95	45,6	--	--
03_06_D	Noordoostgevel	18,59	45,0	--	--
03_07_C	Noordwestgevel	14,95	62,8	--	--
03_07_D	Noordwestgevel	18,59	64,2	--	--
03_08_C	Noordwestgevel	14,95	65,8	--	--
03_08_D	Noordwestgevel	18,59	65,5	--	--
03_09_C	Noordwestgevel	14,95	67,0	--	--
03_09_D	Noordwestgevel	18,59	66,7	--	--
03_10_C	Noordwestgevel	14,95	68,3	--	--
03_10_D	Noordwestgevel	18,59	67,8	--	--
03_11_C	Noordwestgevel	14,95	68,7	--	--
03_11_D	Noordwestgevel	18,59	68,2	--	--
03_12_C	Zuidwestgevel	14,95	62,8	--	--
03_12_D	Zuidwestgevel	18,59	62,5	--	--
04_01_A	Zuidoostgevel	1,50	40,9	--	--
04_01_B	Zuidoostgevel	4,50	42,9	--	--
04_01_C	Zuidoostgevel	7,50	43,9	--	--
04_01_D	Zuidoostgevel	10,50	43,6	--	--
04_02_A	Zuidoostgevel	19,50	40,7	--	--
04_02_B	Zuidoostgevel	1,50	38,2	--	--
04_02_C	Zuidoostgevel	4,50	39,7	--	--
04_02_D	Zuidoostgevel	7,50	41,1	--	--
04_02_E	Zuidoostgevel	10,50	40,8	--	--
04_02_F	Zuidoostgevel	13,50	40,8	--	--
04_02_G	Zuidoostgevel	16,50	40,8	--	--
04_03_A	Zuidoostgevel	19,50	39,5	--	--
04_03_B	Zuidoostgevel	1,50	37,2	--	--
04_03_C	Zuidoostgevel	4,50	38,4	--	--
04_03_D	Zuidoostgevel	7,50	40,0	--	--
04_03_E	Zuidoostgevel	10,50	39,5	--	--
04_03_F	Zuidoostgevel	13,50	39,5	--	--
04_03_G	Zuidoostgevel	16,50	39,4	--	--
04_04_A	Zuidoostgevel	1,50	37,0	--	--
04_04_B	Zuidoostgevel	4,50	37,8	--	--
04_04_C	Zuidoostgevel	7,50	39,5	--	--
04_04_D	Zuidoostgevel	10,50	38,8	--	--
04_05_A	Noordgevel	1,50	38,5	--	--
04_05_B	Noordgevel	10,50	42,0	--	--
04_05_C	Noordgevel	13,50	42,2	--	--
04_05_D	Noordgevel	16,50	42,4	--	--
04_05_E	Noordgevel	19,50	42,2	--	--
04_05_F	Noordgevel	4,50	39,7	--	--
04_06_A	Noordgevel	7,50	41,5	--	--
04_06_B	Noordgevel	16,50	43,4	--	--
04_06_C	Noordgevel	13,50	43,1	--	--
04_06_D	Noordgevel	10,50	43,4	--	--
04_06_E	Noordgevel	1,50	41,1	--	--
04_06_F	Noordgevel	4,50	42,6	--	--
04_06_G	Noordgevel	7,50	44,0	--	--
04_07_A	Noordgevel	16,50	44,4	--	--
04_07_B	Noordgevel	13,50	44,3	--	--
04_07_C	Noordgevel	10,50	44,6	--	--
04_07_D	Noordgevel	1,50	42,1	--	--
04_07_E	Noordgevel	4,50	44,2	--	--
04_07_F	Noordgevel	7,50	45,1	--	--
04_08_A	Noordgevel	19,50	43,8	--	--
04_08_B	Noordgevel	16,50	43,2	--	--
04_08_C	Noordgevel	13,50	43,0	--	--
04_08_D	Noordgevel	10,50	44,0	--	--
04_08_E	Noordgevel	1,50	41,7	--	--
04_08_F	Noordgevel	4,50	44,0	--	--
04_08_G	Noordgevel	7,50	44,5	--	--
04_09_A	Noordgevel	22,50	44,0	--	--
04_09_B	Noordgevel	19,50	44,0	--	--
04_09_C	Noordgevel	16,50	43,7	--	--
04_09_D	Noordgevel	13,50	43,4	--	--
04_09_E	Noordgevel	10,50	43,8	--	--
04_09_F	Noordgevel	1,50	40,6	--	--
04_09_G	Noordgevel	4,50	43,1	--	--
04_09_H	Noordgevel	7,50	43,4	--	--
04_10_A	Noordwestgevel	16,50	46,1	--	--
04_10_B	Noordwestgevel	13,50	45,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hogedrukspuit

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_10_A	Noordwestgevel	1,50	42,4	--	--
04_10_B	Noordwestgevel	4,50	44,6	--	--
04_10_C	Noordwestgevel	7,50	44,2	--	--
04_10_D	Noordwestgevel	10,50	44,2	--	--
04_11_A	Noordwestgevel	19,50	48,0	--	--
04_11_A	Noordwestgevel	1,50	44,6	--	--
04_11_B	Noordwestgevel	22,50	47,7	--	--
04_11_B	Noordwestgevel	4,50	46,2	--	--
04_11_C	Noordwestgevel	7,50	45,9	--	--
04_11_D	Noordwestgevel	10,50	47,8	--	--
04_11_E	Noordwestgevel	13,50	47,7	--	--
04_11_F	Noordwestgevel	16,50	47,6	--	--
04_12_A	Zuidwestgevel	1,50	59,5	--	--
04_12_B	Zuidwestgevel	4,50	63,1	--	--
04_12_C	Zuidwestgevel	7,50	66,0	--	--
04_13_A	Zuidwestgevel	16,50	70,1	--	--
04_13_B	Zuidwestgevel	19,50	69,7	--	--
04_13_E	Zuidwestgevel	13,50	68,7	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	22,50	57,0	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	19,50	58,3	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	16,50	53,7	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	13,50	59,6	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	10,50	59,6	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	1,50	59,5	--	--
04_14_B	Zuidoostgevel	4,50	61,5	--	--
04_14_C	Zuidoostgevel	7,50	61,4	--	--
04_15_A	Zuidoostgevel	1,50	44,0	--	--
04_15_B	Zuidoostgevel	4,50	46,1	--	--
04_15_C	Zuidoostgevel	7,50	46,4	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	10,50	50,3	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	19,50	53,3	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	16,50	43,9	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	13,50	45,6	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	1,50	41,1	--	--
04_16_B	Zuidwestgevel	4,50	43,5	--	--
04_16_C	Zuidwestgevel	7,50	44,4	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	19,50	45,1	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	16,50	43,9	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	13,50	44,8	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	10,50	43,8	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	1,50	42,7	--	--
04_17_B	Zuidwestgevel	4,50	43,7	--	--
04_17_C	Zuidwestgevel	7,50	42,8	--	--
05_01_A	Noordgevel	16,50	36,5	--	--
05_01_A	Oostgevel	16,50	37,1	--	--
05_01_A	Oostgevel	13,50	38,6	--	--
05_01_A	Oostgevel	10,50	40,1	--	--
05_01_A	Oostgevel	1,50	36,2	--	--
05_01_B	Oostgevel	4,50	37,2	--	--
05_01_C	Oostgevel	7,50	39,0	--	--
05_02_A	Oostgevel	13,50	38,2	--	--
05_02_A	Oostgevel	16,50	38,1	--	--
05_02_A	Oostgevel	10,50	38,0	--	--
05_02_A	Oostgevel	1,50	36,8	--	--
05_02_B	Oostgevel	4,50	37,5	--	--
05_02_C	Oostgevel	7,50	39,2	--	--
05_03_A	Oostgevel	13,50	37,8	--	--
05_03_A	Oostgevel	10,50	37,5	--	--
05_03_A	Oostgevel	1,50	34,8	--	--
05_03_B	Oostgevel	4,50	35,3	--	--
05_03_C	Oostgevel	7,50	36,9	--	--
05_04_A	Oostgevel	1,50	34,3	--	--
05_04_B	Oostgevel	4,50	34,5	--	--
05_04_C	Oostgevel	7,50	36,0	--	--
05_05_A	Noordgevel	13,50	36,0	--	--
05_05_A	Noordgevel	10,50	35,6	--	--
05_05_A	Noordgevel	1,50	35,3	--	--
05_05_B	Noordgevel	4,50	35,6	--	--
05_05_C	Noordgevel	7,50	35,9	--	--
05_06_A	Noordgevel	13,50	36,4	--	--
05_06_A	Noordgevel	10,50	36,1	--	--
05_06_A	Noordgevel	1,50	35,8	--	--
05_06_B	Noordgevel	4,50	36,3	--	--
05_06_C	Noordgevel	7,50	36,6	--	--
05_07_A	Westgevel	13,50	38,2	--	--
05_07_A	Westgevel	1,50	37,6	--	--
05_07_B	Westgevel	4,50	38,4	--	--
05_07_C	Westgevel	7,50	39,1	--	--
05_07_D	Westgevel	10,50	39,5	--	--
05_08_A	Noordgevel	16,50	38,7	--	--
05_08_A	Noordgevel	1,50	36,0	--	--
05_08_B	Noordgevel	4,50	37,1	--	--
05_08_C	Noordgevel	7,50	39,2	--	--
05_08_D	Noordgevel	10,50	39,2	--	--
05_08_E	Noordgevel	13,50	40,0	--	--
05_09_A	Noordgevel	16,50	40,8	--	--
05_09_A	Noordgevel	1,50	36,6	--	--
05_09_B	Noordgevel	4,50	37,9	--	--
05_09_C	Noordgevel	7,50	39,5	--	--
05_09_D	Noordgevel	10,50	39,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hogedruksput

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_09_E	Noordgevel	13,50	39,5	--	--
05_10_A	Westgevel	16,50	41,7	--	--
05_10_A	Westgevel	1,50	38,5	--	--
05_10_B	Westgevel	4,50	40,1	--	--
05_10_C	Westgevel	7,50	41,4	--	--
05_10_D	Westgevel	10,50	41,5	--	--
05_10_E	Westgevel	13,50	41,7	--	--
05_11_A	Westgevel	1,50	38,0	--	--
05_11_A	Zuidgevel	16,50	41,6	--	--
05_11_A	Zuidgevel	13,50	41,5	--	--
05_11_B	Westgevel	4,50	40,0	--	--
05_11_C	Westgevel	7,50	41,0	--	--
05_11_D	Westgevel	10,50	41,7	--	--
05_12_A	Zuidgevel	16,50	41,8	--	--
05_12_A	Zuidgevel	13,50	41,1	--	--
05_12_A	Zuidgevel	10,50	41,5	--	--
05_12_A	Zuidgevel	1,50	38,4	--	--
05_12_B	Zuidgevel	4,50	40,6	--	--
05_12_C	Zuidgevel	7,50	41,5	--	--
05_13_A	Zuidgevel	16,50	41,1	--	--
05_13_A	Zuidgevel	13,50	40,7	--	--
05_13_A	Zuidgevel	10,50	40,9	--	--
05_13_A	Zuidgevel	1,50	37,8	--	--
05_13_B	Zuidgevel	4,50	39,8	--	--
05_13_C	Zuidgevel	7,50	40,9	--	--
05_14_A	Zuidgevel	16,50	39,3	--	--
05_14_A	Zuidgevel	13,50	40,4	--	--
05_14_A	Zuidgevel	10,50	40,3	--	--
05_14_A	Zuidgevel	1,50	38,7	--	--
05_14_B	Zuidgevel	4,50	40,5	--	--
05_14_C	Zuidgevel	7,50	41,8	--	--
05_15_A	Zuidgevel	10,50	40,0	--	--
05_15_A	Zuidgevel	1,50	36,9	--	--
05_15_B	Zuidgevel	4,50	38,3	--	--
05_15_C	Zuidgevel	7,50	40,0	--	--
06_01_A	Oostgevel	6,00	36,6	--	--
06_01_B	Oostgevel	9,50	38,3	--	--
06_01_C	Oostgevel	13,00	37,4	--	--
06_01_D	Oostgevel	16,50	37,4	--	--
06_02_A	Oostgevel	6,00	35,3	--	--
06_02_B	Oostgevel	9,50	36,9	--	--
06_02_C	Oostgevel	13,00	37,1	--	--
06_02_D	Oostgevel	16,50	37,0	--	--
06_03_A	Oostgevel	6,00	35,8	--	--
06_03_B	Oostgevel	9,50	37,4	--	--
06_03_C	Oostgevel	13,00	37,8	--	--
06_03_D	Oostgevel	16,50	36,6	--	--
06_04_A	Oostgevel	6,00	35,2	--	--
06_04_B	Oostgevel	9,50	36,7	--	--
06_04_C	Oostgevel	13,00	37,3	--	--
06_04_D	Oostgevel	16,50	37,6	--	--
06_05_A	Noordgevel	6,00	34,1	--	--
06_05_B	Noordgevel	9,50	35,5	--	--
06_05_C	Noordgevel	13,00	36,2	--	--
06_05_D	Noordgevel	16,50	36,1	--	--
06_06_A	Noordgevel	6,00	34,3	--	--
06_06_B	Noordgevel	9,50	34,3	--	--
06_06_C	Noordgevel	13,00	34,7	--	--
06_06_D	Noordgevel	16,50	34,6	--	--
06_07_A	Westgevel	6,00	33,5	--	--
06_07_B	Westgevel	9,50	35,4	--	--
06_07_C	Westgevel	13,00	36,1	--	--
06_07_D	Westgevel	16,50	37,3	--	--
06_08_A	Westgevel	6,00	36,1	--	--
06_08_B	Westgevel	9,50	38,0	--	--
06_08_C	Westgevel	13,00	38,5	--	--
06_08_D	Westgevel	16,50	38,9	--	--
06_09_A	Westgevel	6,00	36,8	--	--
06_09_B	Westgevel	9,50	38,5	--	--
06_09_C	Westgevel	13,00	38,8	--	--
06_09_D	Westgevel	16,50	39,8	--	--
06_10_A	Westgevel	6,00	37,5	--	--
06_10_B	Westgevel	9,50	38,8	--	--
06_10_C	Westgevel	13,00	39,2	--	--
06_10_D	Westgevel	16,50	40,0	--	--
06_11_A	Zuidgevel	6,00	37,9	--	--
06_11_B	Zuidgevel	9,50	38,8	--	--
06_11_C	Zuidgevel	13,00	39,4	--	--
06_11_D	Zuidgevel	16,50	41,5	--	--
06_12_A	Zuidgevel	6,00	36,8	--	--
06_12_B	Zuidgevel	9,50	38,3	--	--
06_12_C	Zuidgevel	13,00	38,6	--	--
06_12_D	Zuidgevel	16,50	39,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogwerker/kraan (stationair)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_01_A	Noordwestgevel	41,50	65,1	--	--
01_01_A	Noordwestgevel	23,50	65,6	--	--
01_01_A	Noordwestgevel	5,50	47,2	--	--
01_01_B	Noordwestgevel	44,50	64,9	--	--
01_01_B	Noordwestgevel	26,50	65,4	--	--
01_01_B	Noordwestgevel	8,50	48,1	--	--
01_01_C	Noordwestgevel	47,50	63,6	--	--
01_01_C	Noordwestgevel	29,50	65,1	--	--
01_01_C	Noordwestgevel	11,50	50,2	--	--
01_01_D	Noordwestgevel	50,50	62,0	--	--
01_01_D	Noordwestgevel	32,50	64,9	--	--
01_01_D	Noordwestgevel	14,50	53,1	--	--
01_01_E	Noordwestgevel	35,50	64,7	--	--
01_01_E	Noordwestgevel	17,50	59,5	--	--
01_01_F	Noordwestgevel	38,50	64,4	--	--
01_01_F	Noordwestgevel	20,50	65,5	--	--
01_02_A	Zuidwestgevel	41,50	64,9	--	--
01_02_A	Zuidwestgevel	23,50	65,0	--	--
01_02_A	Zuidwestgevel	5,50	47,4	--	--
01_02_B	Zuidwestgevel	44,50	64,7	--	--
01_02_B	Zuidwestgevel	26,50	65,7	--	--
01_02_B	Zuidwestgevel	8,50	47,9	--	--
01_02_C	Zuidwestgevel	47,50	64,5	--	--
01_02_C	Zuidwestgevel	29,50	65,7	--	--
01_02_C	Zuidwestgevel	11,50	49,7	--	--
01_02_D	Zuidwestgevel	50,50	63,4	--	--
01_02_D	Zuidwestgevel	32,50	65,5	--	--
01_02_D	Zuidwestgevel	14,50	49,8	--	--
01_02_E	Zuidwestgevel	35,50	65,3	--	--
01_02_E	Zuidwestgevel	17,50	51,5	--	--
01_02_F	Zuidwestgevel	38,50	65,1	--	--
01_02_F	Zuidwestgevel	20,50	55,8	--	--
01_03_A	Zuidwestgevel	50,50	39,7	--	--
01_03_A	Zuidwestgevel	41,50	61,4	--	--
01_03_A	Zuidwestgevel	23,50	49,1	--	--
01_03_A	Zuidwestgevel	5,50	43,5	--	--
01_03_B	Zuidwestgevel	44,50	61,3	--	--
01_03_B	Zuidwestgevel	26,50	52,3	--	--
01_03_B	Zuidwestgevel	8,50	44,1	--	--
01_03_C	Zuidwestgevel	47,50	61,1	--	--
01_03_C	Zuidwestgevel	29,50	59,2	--	--
01_03_C	Zuidwestgevel	11,50	44,5	--	--
01_03_D	Zuidwestgevel	32,50	61,7	--	--
01_03_D	Zuidwestgevel	14,50	44,9	--	--
01_03_E	Zuidwestgevel	35,50	61,7	--	--
01_03_E	Zuidwestgevel	17,50	45,6	--	--
01_03_F	Zuidwestgevel	38,50	61,6	--	--
01_03_F	Zuidwestgevel	20,50	47,0	--	--
01_04_A	Zuidoostgevel	41,50	39,3	--	--
01_04_A	Zuidoostgevel	5,50	40,5	--	--
01_04_A	Zuidoostgevel	23,50	40,5	--	--
01_04_B	Zuidoostgevel	44,50	39,2	--	--
01_04_B	Zuidoostgevel	8,50	41,3	--	--
01_04_B	Zuidoostgevel	26,50	40,4	--	--
01_04_C	Zuidoostgevel	47,50	39,1	--	--
01_04_C	Zuidoostgevel	11,50	41,0	--	--
01_04_C	Zuidoostgevel	29,50	40,1	--	--
01_04_D	Zuidoostgevel	50,50	39,0	--	--
01_04_D	Zuidoostgevel	14,50	41,0	--	--
01_04_D	Zuidoostgevel	32,50	40,0	--	--
01_04_E	Zuidoostgevel	17,50	40,9	--	--
01_04_E	Zuidoostgevel	35,50	39,9	--	--
01_04_F	Zuidoostgevel	20,50	40,6	--	--
01_04_F	Zuidoostgevel	38,50	39,4	--	--
01_05_A	Zuidoostgevel	41,50	39,8	--	--
01_05_A	Zuidoostgevel	23,50	40,8	--	--
01_05_A	Zuidoostgevel	5,50	41,4	--	--
01_05_B	Zuidoostgevel	44,50	39,7	--	--
01_05_B	Zuidoostgevel	26,50	40,7	--	--
01_05_B	Zuidoostgevel	8,50	41,6	--	--
01_05_C	Zuidoostgevel	47,50	39,6	--	--
01_05_C	Zuidoostgevel	29,50	40,6	--	--
01_05_C	Zuidoostgevel	11,50	41,6	--	--
01_05_D	Zuidoostgevel	50,50	39,4	--	--
01_05_D	Zuidoostgevel	32,50	40,2	--	--
01_05_D	Zuidoostgevel	14,50	41,6	--	--
01_05_E	Zuidoostgevel	35,50	40,1	--	--
01_05_E	Zuidoostgevel	17,50	41,2	--	--
01_05_F	Zuidoostgevel	38,50	40,0	--	--
01_05_F	Zuidoostgevel	20,50	41,2	--	--
01_06_A	Noordoostgevel	41,50	62,2	--	--
01_06_A	Noordoostgevel	5,50	47,5	--	--
01_06_A	Noordoostgevel	23,50	57,4	--	--
01_06_B	Noordoostgevel	44,50	60,7	--	--
01_06_B	Noordoostgevel	8,50	48,4	--	--
01_06_B	Noordoostgevel	26,50	62,0	--	--
01_06_C	Noordoostgevel	47,50	58,7	--	--
01_06_C	Noordoostgevel	11,50	49,8	--	--
01_06_C	Noordoostgevel	29,50	62,8	--	--
01_06_D	Noordoostgevel	50,50	58,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogwerker/kraan (stationair)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_06_D	Noordoostgevel	14,50	51,7	--	--
01_06_D	Noordoostgevel	32,50	62,8	--	--
01_06_E	Noordoostgevel	17,50	56,2	--	--
01_06_E	Noordoostgevel	35,50	62,6	--	--
01_06_F	Noordoostgevel	20,50	56,6	--	--
01_06_F	Noordoostgevel	38,50	62,4	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	50,50	46,0	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	47,50	47,7	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	41,50	62,6	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	23,50	63,4	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	5,50	48,0	--	--
01_07_B	Noordoostgevel	44,50	60,2	--	--
01_07_B	Noordoostgevel	26,50	63,4	--	--
01_07_B	Noordoostgevel	8,50	49,2	--	--
01_07_C	Noordoostgevel	29,50	63,2	--	--
01_07_C	Noordoostgevel	11,50	49,8	--	--
01_07_D	Noordoostgevel	32,50	63,0	--	--
01_07_D	Noordoostgevel	14,50	52,7	--	--
01_07_E	Noordoostgevel	35,50	63,2	--	--
01_07_E	Noordoostgevel	17,50	57,4	--	--
01_07_F	Noordoostgevel	38,50	62,8	--	--
01_07_F	Noordoostgevel	20,50	59,3	--	--
02_01_A	Zuidoostgevel	23,50	44,1	--	--
02_01_A	Zuidoostgevel	5,50	44,7	--	--
02_01_B	Zuidoostgevel	8,50	44,9	--	--
02_01_C	Zuidoostgevel	11,50	44,8	--	--
02_01_D	Zuidoostgevel	14,50	44,8	--	--
02_01_E	Zuidoostgevel	17,50	44,7	--	--
02_01_F	Zuidoostgevel	20,50	44,2	--	--
02_02_A	Noordoostgevel	26,50	41,9	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	23,50	41,7	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	20,50	41,0	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	17,50	40,8	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	14,50	40,6	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	17,50	43,8	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	5,50	42,0	--	--
02_02_B	Zuidoostgevel	20,50	43,7	--	--
02_02_B	Zuidoostgevel	8,50	42,2	--	--
02_02_C	Zuidoostgevel	11,50	42,2	--	--
02_02_D	Zuidoostgevel	14,50	41,3	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	5,50	42,2	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	26,50	44,3	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	23,50	43,6	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	20,50	42,8	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	17,50	40,6	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	14,50	40,5	--	--
02_03_B	Noordoostgevel	8,50	41,9	--	--
02_03_C	Noordoostgevel	11,50	40,9	--	--
02_03_D	Noordoostgevel	14,50	40,8	--	--
02_04_A	Noordoostgevel	23,50	45,2	--	--
02_04_A	Noordoostgevel	5,50	45,3	--	--
02_04_B	Noordoostgevel	8,50	45,1	--	--
02_04_C	Noordoostgevel	11,50	44,2	--	--
02_04_D	Noordoostgevel	14,50	44,2	--	--
02_04_E	Noordoostgevel	17,50	44,0	--	--
02_04_F	Noordoostgevel	20,50	44,1	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	5,50	50,2	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	17,50	47,9	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	20,50	48,4	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	23,50	51,7	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	26,50	57,2	--	--
02_05_B	Noordwestgevel	8,50	49,8	--	--
02_05_C	Noordwestgevel	11,50	48,5	--	--
02_05_D	Noordwestgevel	14,50	47,2	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	5,50	55,0	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	17,50	53,9	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	20,50	59,4	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	23,50	59,6	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	26,50	59,3	--	--
02_06_B	Noordwestgevel	8,50	55,0	--	--
02_06_C	Noordwestgevel	11,50	53,8	--	--
02_06_D	Noordwestgevel	14,50	52,1	--	--
02_07_A	Zuidwestgevel	23,50	62,3	--	--
02_07_A	Zuidwestgevel	5,50	54,6	--	--
02_07_B	Zuidwestgevel	8,50	55,5	--	--
02_07_C	Zuidwestgevel	11,50	59,2	--	--
02_07_D	Zuidwestgevel	14,50	64,5	--	--
02_07_E	Zuidwestgevel	17,50	66,3	--	--
02_07_F	Zuidwestgevel	20,50	65,3	--	--
02_08_A	Zuidwestgevel	23,50	63,6	--	--
02_08_A	Zuidwestgevel	5,50	54,3	--	--
02_08_B	Zuidwestgevel	8,50	54,9	--	--
02_08_C	Zuidwestgevel	11,50	56,9	--	--
02_08_D	Zuidwestgevel	14,50	59,2	--	--
02_08_E	Zuidwestgevel	17,50	65,9	--	--
02_08_F	Zuidwestgevel	20,50	65,5	--	--
03_01_A	Zuidoostgevel	7,32	56,6	--	--
03_01_B	Zuidoostgevel	11,11	56,5	--	--
03_01_C	Zuidoostgevel	14,95	54,9	--	--
03_01_D	Zuidoostgevel	18,59	53,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogwerker/kraan (stationair)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_02_A	Zuidoostgevel	7,32	49,3	--	--
03_02_B	Zuidoostgevel	11,11	48,7	--	--
03_02_C	Zuidoostgevel	14,95	48,2	--	--
03_02_D	Zuidoostgevel	18,59	47,4	--	--
03_03_A	Zuidoostgevel	7,32	49,0	--	--
03_03_B	Zuidoostgevel	11,11	48,2	--	--
03_03_C	Zuidoostgevel	14,95	47,5	--	--
03_03_D	Zuidoostgevel	18,59	46,6	--	--
03_04_A	Zuidoostgevel	7,32	45,0	--	--
03_04_B	Zuidoostgevel	11,11	44,4	--	--
03_04_C	Zuidoostgevel	14,95	44,3	--	--
03_04_D	Zuidoostgevel	18,59	43,8	--	--
03_05_A	Zuidoostgevel	7,32	45,6	--	--
03_05_B	Zuidoostgevel	11,11	45,0	--	--
03_05_C	Zuidoostgevel	14,95	44,3	--	--
03_05_D	Zuidoostgevel	18,59	43,9	--	--
03_06_A	Noordoostgevel	7,32	47,6	--	--
03_06_B	Noordoostgevel	11,11	48,1	--	--
03_06_C	Noordoostgevel	14,95	52,2	--	--
03_06_D	Noordoostgevel	18,59	45,6	--	--
03_07_C	Noordwestgevel	14,95	64,6	--	--
03_07_D	Noordwestgevel	18,59	63,5	--	--
03_08_C	Noordwestgevel	14,95	66,1	--	--
03_08_D	Noordwestgevel	18,59	63,8	--	--
03_09_C	Noordwestgevel	14,95	66,7	--	--
03_09_D	Noordwestgevel	18,59	65,1	--	--
03_10_C	Noordwestgevel	14,95	48,4	--	--
03_10_D	Noordwestgevel	18,59	47,8	--	--
03_11_C	Noordwestgevel	14,95	68,4	--	--
03_11_D	Noordwestgevel	18,59	67,9	--	--
03_12_C	Zuidwestgevel	14,95	68,3	--	--
03_12_D	Zuidwestgevel	18,59	67,8	--	--
04_01_A	Zuidoostgevel	1,50	41,9	--	--
04_01_B	Zuidoostgevel	4,50	43,6	--	--
04_01_C	Zuidoostgevel	7,50	44,6	--	--
04_01_D	Zuidoostgevel	10,50	44,4	--	--
04_02_A	Zuidoostgevel	19,50	41,2	--	--
04_02_A	Zuidoostgevel	1,50	39,7	--	--
04_02_B	Zuidoostgevel	4,50	41,2	--	--
04_02_C	Zuidoostgevel	7,50	42,6	--	--
04_02_D	Zuidoostgevel	10,50	42,0	--	--
04_02_E	Zuidoostgevel	13,50	42,0	--	--
04_02_F	Zuidoostgevel	16,50	41,0	--	--
04_03_A	Zuidoostgevel	19,50	40,0	--	--
04_03_A	Zuidoostgevel	1,50	39,0	--	--
04_03_B	Zuidoostgevel	4,50	40,1	--	--
04_03_C	Zuidoostgevel	7,50	41,8	--	--
04_03_D	Zuidoostgevel	10,50	41,3	--	--
04_03_E	Zuidoostgevel	13,50	40,2	--	--
04_03_F	Zuidoostgevel	16,50	40,4	--	--
04_04_A	Zuidoostgevel	1,50	37,4	--	--
04_04_B	Zuidoostgevel	4,50	37,8	--	--
04_04_C	Zuidoostgevel	7,50	39,2	--	--
04_04_D	Zuidoostgevel	10,50	37,5	--	--
04_05_A	Noordgevel	1,50	37,7	--	--
04_05_A	Noordgevel	10,50	41,5	--	--
04_05_A	Noordgevel	13,50	40,5	--	--
04_05_A	Noordgevel	16,50	40,7	--	--
04_05_A	Noordgevel	19,50	41,4	--	--
04_05_B	Noordgevel	4,50	38,9	--	--
04_05_C	Noordgevel	7,50	40,6	--	--
04_06_A	Noordgevel	16,50	42,9	--	--
04_06_A	Noordgevel	13,50	43,2	--	--
04_06_A	Noordgevel	10,50	43,4	--	--
04_06_A	Noordgevel	1,50	41,0	--	--
04_06_B	Noordgevel	4,50	42,4	--	--
04_06_C	Noordgevel	7,50	43,9	--	--
04_07_A	Noordgevel	16,50	42,9	--	--
04_07_A	Noordgevel	13,50	43,2	--	--
04_07_A	Noordgevel	10,50	43,6	--	--
04_07_A	Noordgevel	1,50	41,2	--	--
04_07_B	Noordgevel	4,50	43,0	--	--
04_07_C	Noordgevel	7,50	44,2	--	--
04_08_A	Noordgevel	19,50	44,1	--	--
04_08_A	Noordgevel	16,50	43,7	--	--
04_08_A	Noordgevel	13,50	43,8	--	--
04_08_A	Noordgevel	10,50	44,1	--	--
04_08_A	Noordgevel	1,50	41,3	--	--
04_08_B	Noordgevel	4,50	43,5	--	--
04_08_C	Noordgevel	7,50	44,3	--	--
04_09_A	Noordgevel	22,50	43,6	--	--
04_09_A	Noordgevel	19,50	43,3	--	--
04_09_A	Noordgevel	16,50	44,0	--	--
04_09_A	Noordgevel	13,50	43,6	--	--
04_09_A	Noordgevel	10,50	44,0	--	--
04_09_A	Noordgevel	1,50	40,4	--	--
04_09_B	Noordgevel	4,50	42,7	--	--
04_09_C	Noordgevel	7,50	43,7	--	--
04_10_A	Noordwestgevel	16,50	44,1	--	--
04_10_A	Noordwestgevel	13,50	44,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogwerker/kraan (stationair)

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_10_A	Noordwestgevel	1,50	41,6	--	--
04_10_B	Noordwestgevel	4,50	43,2	--	--
04_10_C	Noordwestgevel	7,50	43,6	--	--
04_10_D	Noordwestgevel	10,50	43,8	--	--
04_11_A	Noordwestgevel	19,50	48,6	--	--
04_11_A	Noordwestgevel	1,50	43,7	--	--
04_11_B	Noordwestgevel	22,50	48,1	--	--
04_11_B	Noordwestgevel	4,50	45,2	--	--
04_11_C	Noordwestgevel	7,50	45,2	--	--
04_11_D	Noordwestgevel	10,50	46,8	--	--
04_11_E	Noordwestgevel	13,50	47,7	--	--
04_11_F	Noordwestgevel	16,50	47,6	--	--
04_12_A	Zuidwestgevel	1,50	52,9	--	--
04_12_B	Zuidwestgevel	4,50	63,9	--	--
04_12_C	Zuidwestgevel	7,50	66,2	--	--
04_13_A	Zuidwestgevel	16,50	67,2	--	--
04_13_B	Zuidwestgevel	19,50	66,9	--	--
04_13_E	Zuidwestgevel	13,50	65,3	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	22,50	50,7	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	19,50	57,8	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	16,50	55,2	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	13,50	59,3	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	10,50	59,3	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	1,50	59,1	--	--
04_14_B	Zuidoostgevel	4,50	61,0	--	--
04_14_C	Zuidoostgevel	7,50	61,0	--	--
04_15_A	Zuidoostgevel	1,50	57,1	--	--
04_15_B	Zuidoostgevel	4,50	59,5	--	--
04_15_C	Zuidoostgevel	7,50	59,4	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	10,50	49,6	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	19,50	56,1	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	16,50	54,8	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	13,50	55,8	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	1,50	42,7	--	--
04_16_B	Zuidwestgevel	4,50	43,6	--	--
04_16_C	Zuidwestgevel	7,50	44,7	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	19,50	54,7	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	16,50	47,6	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	13,50	46,7	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	10,50	45,8	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	1,50	43,6	--	--
04_17_B	Zuidwestgevel	4,50	45,7	--	--
04_17_C	Zuidwestgevel	7,50	45,7	--	--
05_01_A	Noordgevel	16,50	38,5	--	--
05_01_A	Oostgevel	16,50	39,6	--	--
05_01_A	Oostgevel	13,50	37,4	--	--
05_01_A	Oostgevel	10,50	38,9	--	--
05_01_A	Oostgevel	1,50	36,3	--	--
05_01_B	Oostgevel	4,50	37,4	--	--
05_01_C	Oostgevel	7,50	38,9	--	--
05_02_A	Oostgevel	13,50	38,5	--	--
05_02_A	Oostgevel	16,50	39,7	--	--
05_02_A	Oostgevel	10,50	38,4	--	--
05_02_A	Oostgevel	1,50	35,7	--	--
05_02_B	Oostgevel	4,50	36,4	--	--
05_02_C	Oostgevel	7,50	37,9	--	--
05_03_A	Oostgevel	13,50	39,3	--	--
05_03_A	Oostgevel	10,50	37,9	--	--
05_03_A	Oostgevel	1,50	35,1	--	--
05_03_B	Oostgevel	4,50	35,7	--	--
05_03_C	Oostgevel	7,50	37,1	--	--
05_04_A	Oostgevel	1,50	34,6	--	--
05_04_B	Oostgevel	4,50	35,0	--	--
05_04_C	Oostgevel	7,50	36,3	--	--
05_05_A	Noordgevel	13,50	38,0	--	--
05_05_A	Noordgevel	10,50	37,6	--	--
05_05_A	Noordgevel	1,50	36,5	--	--
05_05_B	Noordgevel	4,50	36,9	--	--
05_05_C	Noordgevel	7,50	37,3	--	--
05_06_A	Noordgevel	13,50	38,3	--	--
05_06_A	Noordgevel	10,50	38,0	--	--
05_06_A	Noordgevel	1,50	36,9	--	--
05_06_B	Noordgevel	4,50	37,4	--	--
05_06_C	Noordgevel	7,50	37,9	--	--
05_07_A	Westgevel	13,50	38,6	--	--
05_07_A	Westgevel	1,50	37,7	--	--
05_07_B	Westgevel	4,50	38,5	--	--
05_07_C	Westgevel	7,50	39,1	--	--
05_07_D	Westgevel	10,50	39,8	--	--
05_08_A	Noordgevel	16,50	39,0	--	--
05_08_A	Noordgevel	1,50	37,2	--	--
05_08_B	Noordgevel	4,50	38,2	--	--
05_08_C	Noordgevel	7,50	39,8	--	--
05_08_D	Noordgevel	10,50	40,2	--	--
05_08_E	Noordgevel	13,50	40,3	--	--
05_09_A	Noordgevel	16,50	39,6	--	--
05_09_A	Noordgevel	1,50	36,8	--	--
05_09_B	Noordgevel	4,50	38,9	--	--
05_09_C	Noordgevel	7,50	40,6	--	--
05_09_D	Noordgevel	10,50	40,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hoogwerker/kraan (stationair)

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_09_E	Noordgevel	13,50	40,7	--	--
05_10_A	Westgevel	16,50	42,1	--	--
05_10_A	Westgevel	1,50	39,1	--	--
05_10_B	Westgevel	4,50	40,7	--	--
05_10_C	Westgevel	7,50	42,2	--	--
05_10_D	Westgevel	10,50	42,2	--	--
05_10_E	Westgevel	13,50	42,3	--	--
05_11_A	Westgevel	1,50	37,9	--	--
05_11_A	Zuidgevel	16,50	41,2	--	--
05_11_A	Zuidgevel	13,50	41,2	--	--
05_11_B	Westgevel	4,50	39,8	--	--
05_11_C	Westgevel	7,50	40,9	--	--
05_11_D	Westgevel	10,50	41,3	--	--
05_12_A	Zuidgevel	16,50	41,9	--	--
05_12_A	Zuidgevel	13,50	41,2	--	--
05_12_A	Zuidgevel	10,50	41,3	--	--
05_12_A	Zuidgevel	1,50	38,4	--	--
05_12_B	Zuidgevel	4,50	40,3	--	--
05_12_C	Zuidgevel	7,50	41,4	--	--
05_13_A	Zuidgevel	16,50	43,2	--	--
05_13_A	Zuidgevel	13,50	41,1	--	--
05_13_A	Zuidgevel	10,50	40,8	--	--
05_13_A	Zuidgevel	1,50	38,9	--	--
05_13_B	Zuidgevel	4,50	39,7	--	--
05_13_C	Zuidgevel	7,50	40,9	--	--
05_14_A	Zuidgevel	16,50	42,8	--	--
05_14_A	Zuidgevel	13,50	41,6	--	--
05_14_A	Zuidgevel	10,50	40,4	--	--
05_14_A	Zuidgevel	1,50	38,3	--	--
05_14_B	Zuidgevel	4,50	39,0	--	--
05_14_C	Zuidgevel	7,50	40,5	--	--
05_15_A	Zuidgevel	10,50	38,3	--	--
05_15_A	Zuidgevel	1,50	36,9	--	--
05_15_B	Zuidgevel	4,50	38,3	--	--
05_15_C	Zuidgevel	7,50	40,0	--	--
06_01_A	Oostgevel	6,00	36,8	--	--
06_01_B	Oostgevel	9,50	37,8	--	--
06_01_C	Oostgevel	13,00	37,9	--	--
06_01_D	Oostgevel	16,50	37,8	--	--
06_02_A	Oostgevel	6,00	36,3	--	--
06_02_B	Oostgevel	9,50	37,2	--	--
06_02_C	Oostgevel	13,00	37,5	--	--
06_02_D	Oostgevel	16,50	37,5	--	--
06_03_A	Oostgevel	6,00	36,2	--	--
06_03_B	Oostgevel	9,50	37,7	--	--
06_03_C	Oostgevel	13,00	38,4	--	--
06_03_D	Oostgevel	16,50	35,4	--	--
06_04_A	Oostgevel	6,00	35,7	--	--
06_04_B	Oostgevel	9,50	35,8	--	--
06_04_C	Oostgevel	13,00	36,6	--	--
06_04_D	Oostgevel	16,50	35,0	--	--
06_05_A	Noordgevel	6,00	32,8	--	--
06_05_B	Noordgevel	9,50	34,2	--	--
06_05_C	Noordgevel	13,00	34,9	--	--
06_05_D	Noordgevel	16,50	34,9	--	--
06_06_A	Noordgevel	6,00	33,3	--	--
06_06_B	Noordgevel	9,50	34,7	--	--
06_06_C	Noordgevel	13,00	35,3	--	--
06_06_D	Noordgevel	16,50	35,2	--	--
06_07_A	Westgevel	6,00	34,0	--	--
06_07_B	Westgevel	9,50	35,7	--	--
06_07_C	Westgevel	13,00	36,6	--	--
06_07_D	Westgevel	16,50	37,8	--	--
06_08_A	Westgevel	6,00	34,7	--	--
06_08_B	Westgevel	9,50	36,5	--	--
06_08_C	Westgevel	13,00	37,0	--	--
06_08_D	Westgevel	16,50	38,4	--	--
06_09_A	Westgevel	6,00	37,0	--	--
06_09_B	Westgevel	9,50	37,0	--	--
06_09_C	Westgevel	13,00	37,4	--	--
06_09_D	Westgevel	16,50	38,8	--	--
06_10_A	Westgevel	6,00	37,6	--	--
06_10_B	Westgevel	9,50	39,1	--	--
06_10_C	Westgevel	13,00	39,3	--	--
06_10_D	Westgevel	16,50	38,5	--	--
06_11_A	Zuidgevel	6,00	37,8	--	--
06_11_B	Zuidgevel	9,50	39,0	--	--
06_11_C	Zuidgevel	13,00	39,6	--	--
06_11_D	Zuidgevel	16,50	41,3	--	--
06_12_A	Zuidgevel	6,00	37,0	--	--
06_12_B	Zuidgevel	9,50	39,1	--	--
06_12_C	Zuidgevel	13,00	39,1	--	--
06_12_D	Zuidgevel	16,50	40,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Knippen

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_01_A	Noordwestgevel	41,50	67,0	--	--
01_01_A	Noordwestgevel	23,50	67,3	--	--
01_01_A	Noordwestgevel	5,50	50,2	--	--
01_01_B	Noordwestgevel	44,50	66,8	--	--
01_01_B	Noordwestgevel	26,50	67,1	--	--
01_01_B	Noordwestgevel	8,50	51,5	--	--
01_01_C	Noordwestgevel	47,50	65,7	--	--
01_01_C	Noordwestgevel	29,50	67,0	--	--
01_01_C	Noordwestgevel	11,50	53,7	--	--
01_01_D	Noordwestgevel	50,50	64,3	--	--
01_01_D	Noordwestgevel	32,50	66,8	--	--
01_01_D	Noordwestgevel	14,50	57,9	--	--
01_01_E	Noordwestgevel	35,50	66,6	--	--
01_01_E	Noordwestgevel	17,50	66,7	--	--
01_01_F	Noordwestgevel	38,50	66,4	--	--
01_01_F	Noordwestgevel	20,50	67,4	--	--
01_02_A	Zuidwestgevel	41,50	66,9	--	--
01_02_A	Zuidwestgevel	23,50	60,4	--	--
01_02_A	Zuidwestgevel	5,50	49,8	--	--
01_02_B	Zuidwestgevel	44,50	66,7	--	--
01_02_B	Zuidwestgevel	26,50	66,8	--	--
01_02_B	Zuidwestgevel	8,50	50,7	--	--
01_02_C	Zuidwestgevel	47,50	65,8	--	--
01_02_C	Zuidwestgevel	29,50	67,2	--	--
01_02_C	Zuidwestgevel	11,50	52,3	--	--
01_02_D	Zuidwestgevel	50,50	64,6	--	--
01_02_D	Zuidwestgevel	32,50	67,3	--	--
01_02_D	Zuidwestgevel	14,50	52,2	--	--
01_02_E	Zuidwestgevel	35,50	67,2	--	--
01_02_E	Zuidwestgevel	17,50	54,0	--	--
01_02_F	Zuidwestgevel	38,50	67,0	--	--
01_02_F	Zuidwestgevel	20,50	56,5	--	--
01_03_A	Zuidwestgevel	50,50	42,5	--	--
01_03_A	Zuidwestgevel	41,50	63,5	--	--
01_03_A	Zuidwestgevel	23,50	51,0	--	--
01_03_A	Zuidwestgevel	5,50	45,8	--	--
01_03_B	Zuidwestgevel	44,50	63,5	--	--
01_03_B	Zuidwestgevel	26,50	52,8	--	--
01_03_B	Zuidwestgevel	8,50	47,6	--	--
01_03_C	Zuidwestgevel	47,50	62,2	--	--
01_03_C	Zuidwestgevel	29,50	55,2	--	--
01_03_C	Zuidwestgevel	11,50	48,4	--	--
01_03_D	Zuidwestgevel	32,50	59,1	--	--
01_03_D	Zuidwestgevel	14,50	47,9	--	--
01_03_E	Zuidwestgevel	35,50	63,0	--	--
01_03_E	Zuidwestgevel	17,50	48,7	--	--
01_03_F	Zuidwestgevel	38,50	63,1	--	--
01_03_F	Zuidwestgevel	20,50	49,7	--	--
01_04_A	Zuidoostgevel	41,50	40,5	--	--
01_04_A	Zuidoostgevel	5,50	39,8	--	--
01_04_A	Zuidoostgevel	23,50	41,0	--	--
01_04_B	Zuidoostgevel	44,50	40,4	--	--
01_04_B	Zuidoostgevel	8,50	41,2	--	--
01_04_B	Zuidoostgevel	26,50	40,9	--	--
01_04_C	Zuidoostgevel	47,50	40,3	--	--
01_04_C	Zuidoostgevel	11,50	41,2	--	--
01_04_C	Zuidoostgevel	29,50	40,9	--	--
01_04_D	Zuidoostgevel	50,50	40,1	--	--
01_04_D	Zuidoostgevel	14,50	41,2	--	--
01_04_D	Zuidoostgevel	32,50	40,8	--	--
01_04_E	Zuidoostgevel	17,50	41,1	--	--
01_04_E	Zuidoostgevel	35,50	40,7	--	--
01_04_F	Zuidoostgevel	20,50	41,1	--	--
01_04_F	Zuidoostgevel	38,50	40,6	--	--
01_05_A	Zuidoostgevel	41,50	40,9	--	--
01_05_A	Zuidoostgevel	23,50	42,8	--	--
01_05_A	Zuidoostgevel	5,50	42,2	--	--
01_05_B	Zuidoostgevel	44,50	40,8	--	--
01_05_B	Zuidoostgevel	26,50	42,7	--	--
01_05_B	Zuidoostgevel	8,50	43,0	--	--
01_05_C	Zuidoostgevel	47,50	40,6	--	--
01_05_C	Zuidoostgevel	29,50	42,6	--	--
01_05_C	Zuidoostgevel	11,50	43,0	--	--
01_05_D	Zuidoostgevel	50,50	40,5	--	--
01_05_D	Zuidoostgevel	32,50	42,5	--	--
01_05_D	Zuidoostgevel	14,50	43,0	--	--
01_05_E	Zuidoostgevel	35,50	42,4	--	--
01_05_E	Zuidoostgevel	17,50	42,9	--	--
01_05_F	Zuidoostgevel	38,50	42,3	--	--
01_05_F	Zuidoostgevel	20,50	42,9	--	--
01_06_A	Noordoostgevel	41,50	65,1	--	--
01_06_A	Noordoostgevel	5,50	50,3	--	--
01_06_A	Noordoostgevel	23,50	65,5	--	--
01_06_B	Noordoostgevel	44,50	64,0	--	--
01_06_B	Noordoostgevel	8,50	53,2	--	--
01_06_B	Noordoostgevel	26,50	65,7	--	--
01_06_C	Noordoostgevel	47,50	62,7	--	--
01_06_C	Noordoostgevel	11,50	53,9	--	--
01_06_C	Noordoostgevel	29,50	65,7	--	--
01_06_D	Noordoostgevel	50,50	61,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Knippen

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_06_D	Noordoostgevel	14,50	55,0	--	--
01_06_D	Noordoostgevel	32,50	65,6	--	--
01_06_E	Noordoostgevel	17,50	57,4	--	--
01_06_E	Noordoostgevel	35,50	65,4	--	--
01_06_F	Noordoostgevel	20,50	63,9	--	--
01_06_F	Noordoostgevel	38,50	65,3	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	50,50	49,1	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	47,50	50,6	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	41,50	64,5	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	23,50	66,4	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	5,50	51,8	--	--
01_07_B	Noordoostgevel	44,50	62,7	--	--
01_07_B	Noordoostgevel	26,50	66,3	--	--
01_07_B	Noordoostgevel	8,50	52,5	--	--
01_07_C	Noordoostgevel	29,50	66,1	--	--
01_07_C	Noordoostgevel	11,50	53,8	--	--
01_07_D	Noordoostgevel	32,50	66,0	--	--
01_07_D	Noordoostgevel	14,50	56,6	--	--
01_07_E	Noordoostgevel	35,50	65,8	--	--
01_07_E	Noordoostgevel	17,50	64,7	--	--
01_07_F	Noordoostgevel	38,50	65,6	--	--
01_07_F	Noordoostgevel	20,50	66,3	--	--
02_01_A	Zuidoostgevel	23,50	47,7	--	--
02_01_A	Zuidoostgevel	5,50	46,9	--	--
02_01_B	Zuidoostgevel	8,50	47,8	--	--
02_01_C	Zuidoostgevel	11,50	47,8	--	--
02_01_D	Zuidoostgevel	14,50	47,7	--	--
02_01_E	Zuidoostgevel	17,50	47,6	--	--
02_01_F	Zuidoostgevel	20,50	47,6	--	--
02_02_A	Noordoostgevel	26,50	45,2	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	23,50	44,8	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	20,50	44,6	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	17,50	45,1	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	14,50	44,7	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	17,50	44,4	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	5,50	42,6	--	--
02_02_B	Zuidoostgevel	20,50	46,1	--	--
02_02_B	Zuidoostgevel	8,50	43,7	--	--
02_02_C	Zuidoostgevel	11,50	43,6	--	--
02_02_D	Zuidoostgevel	14,50	43,6	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	5,50	45,9	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	26,50	46,8	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	23,50	47,8	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	20,50	47,3	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	17,50	47,4	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	14,50	45,2	--	--
02_03_B	Noordoostgevel	8,50	47,2	--	--
02_03_C	Noordoostgevel	11,50	47,9	--	--
02_03_D	Noordoostgevel	14,50	47,9	--	--
02_04_A	Noordoostgevel	23,50	48,6	--	--
02_04_A	Noordoostgevel	5,50	49,1	--	--
02_04_B	Noordoostgevel	8,50	48,4	--	--
02_04_C	Noordoostgevel	11,50	49,2	--	--
02_04_D	Noordoostgevel	14,50	47,7	--	--
02_04_E	Noordoostgevel	17,50	47,8	--	--
02_04_F	Noordoostgevel	20,50	46,4	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	5,50	51,6	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	17,50	49,7	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	20,50	49,3	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	23,50	50,6	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	26,50	54,7	--	--
02_05_B	Noordwestgevel	8,50	51,2	--	--
02_05_C	Noordwestgevel	11,50	50,8	--	--
02_05_D	Noordwestgevel	14,50	49,7	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	5,50	58,4	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	17,50	61,8	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	20,50	61,7	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	23,50	61,6	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	26,50	61,6	--	--
02_06_B	Noordwestgevel	8,50	58,7	--	--
02_06_C	Noordwestgevel	11,50	61,4	--	--
02_06_D	Noordwestgevel	14,50	61,8	--	--
02_07_A	Zuidwestgevel	23,50	66,1	--	--
02_07_A	Zuidwestgevel	5,50	58,0	--	--
02_07_B	Zuidwestgevel	8,50	59,3	--	--
02_07_C	Zuidwestgevel	11,50	62,7	--	--
02_07_D	Zuidwestgevel	14,50	67,5	--	--
02_07_E	Zuidwestgevel	17,50	68,0	--	--
02_07_F	Zuidwestgevel	20,50	67,5	--	--
02_08_A	Zuidwestgevel	23,50	66,1	--	--
02_08_A	Zuidwestgevel	5,50	57,1	--	--
02_08_B	Zuidwestgevel	8,50	58,7	--	--
02_08_C	Zuidwestgevel	11,50	60,2	--	--
02_08_D	Zuidwestgevel	14,50	67,1	--	--
02_08_E	Zuidwestgevel	17,50	67,5	--	--
02_08_F	Zuidwestgevel	20,50	67,2	--	--
03_01_A	Zuidoostgevel	7,32	58,2	--	--
03_01_B	Zuidoostgevel	11,11	56,8	--	--
03_01_C	Zuidoostgevel	14,95	55,0	--	--
03_01_D	Zuidoostgevel	18,59	53,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Knippen

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_02_A	Zuidoostgevel	7,32	51,9	--	--
03_02_B	Zuidoostgevel	11,11	51,5	--	--
03_02_C	Zuidoostgevel	14,95	51,1	--	--
03_02_D	Zuidoostgevel	18,59	50,6	--	--
03_03_A	Zuidoostgevel	7,32	50,9	--	--
03_03_B	Zuidoostgevel	11,11	50,5	--	--
03_03_C	Zuidoostgevel	14,95	50,1	--	--
03_03_D	Zuidoostgevel	18,59	49,6	--	--
03_04_A	Zuidoostgevel	7,32	46,7	--	--
03_04_B	Zuidoostgevel	11,11	46,2	--	--
03_04_C	Zuidoostgevel	14,95	46,1	--	--
03_04_D	Zuidoostgevel	18,59	46,0	--	--
03_05_A	Zuidoostgevel	7,32	45,9	--	--
03_05_B	Zuidoostgevel	11,11	45,4	--	--
03_05_C	Zuidoostgevel	14,95	45,3	--	--
03_05_D	Zuidoostgevel	18,59	45,3	--	--
03_06_A	Noordoostgevel	7,32	47,8	--	--
03_06_B	Noordoostgevel	11,11	47,5	--	--
03_06_C	Noordoostgevel	14,95	47,0	--	--
03_06_D	Noordoostgevel	18,59	47,3	--	--
03_07_C	Noordwestgevel	14,95	64,8	--	--
03_07_D	Noordwestgevel	18,59	64,8	--	--
03_08_C	Noordwestgevel	14,95	66,0	--	--
03_08_D	Noordwestgevel	18,59	66,3	--	--
03_09_C	Noordwestgevel	14,95	68,5	--	--
03_09_D	Noordwestgevel	18,59	68,3	--	--
03_10_C	Noordwestgevel	14,95	61,7	--	--
03_10_D	Noordwestgevel	18,59	50,4	--	--
03_11_C	Noordwestgevel	14,95	70,5	--	--
03_11_D	Noordwestgevel	18,59	70,2	--	--
03_12_C	Zuidwestgevel	14,95	70,2	--	--
03_12_D	Zuidwestgevel	18,59	69,9	--	--
04_01_A	Zuidoostgevel	1,50	41,9	--	--
04_01_B	Zuidoostgevel	4,50	43,3	--	--
04_01_C	Zuidoostgevel	7,50	44,4	--	--
04_01_D	Zuidoostgevel	10,50	44,5	--	--
04_02_A	Zuidoostgevel	19,50	43,0	--	--
04_02_A	Zuidoostgevel	1,50	39,2	--	--
04_02_B	Zuidoostgevel	4,50	40,3	--	--
04_02_C	Zuidoostgevel	7,50	42,2	--	--
04_02_D	Zuidoostgevel	10,50	41,8	--	--
04_02_E	Zuidoostgevel	13,50	41,8	--	--
04_02_F	Zuidoostgevel	16,50	42,5	--	--
04_03_A	Zuidoostgevel	19,50	39,8	--	--
04_03_A	Zuidoostgevel	1,50	36,8	--	--
04_03_B	Zuidoostgevel	4,50	37,6	--	--
04_03_C	Zuidoostgevel	7,50	38,7	--	--
04_03_D	Zuidoostgevel	10,50	38,0	--	--
04_03_E	Zuidoostgevel	13,50	40,0	--	--
04_03_F	Zuidoostgevel	16,50	41,3	--	--
04_04_A	Zuidoostgevel	1,50	37,1	--	--
04_04_B	Zuidoostgevel	4,50	37,4	--	--
04_04_C	Zuidoostgevel	7,50	39,0	--	--
04_04_D	Zuidoostgevel	10,50	37,1	--	--
04_05_A	Noordgevel	1,50	37,5	--	--
04_05_A	Noordgevel	10,50	41,3	--	--
04_05_A	Noordgevel	13,50	43,2	--	--
04_05_A	Noordgevel	16,50	42,6	--	--
04_05_A	Noordgevel	19,50	43,9	--	--
04_05_B	Noordgevel	4,50	38,5	--	--
04_05_C	Noordgevel	7,50	40,7	--	--
04_06_A	Noordgevel	16,50	42,7	--	--
04_06_A	Noordgevel	13,50	43,4	--	--
04_06_A	Noordgevel	10,50	42,0	--	--
04_06_A	Noordgevel	1,50	38,4	--	--
04_06_B	Noordgevel	4,50	39,8	--	--
04_06_C	Noordgevel	7,50	42,2	--	--
04_07_A	Noordgevel	16,50	46,4	--	--
04_07_A	Noordgevel	13,50	45,3	--	--
04_07_A	Noordgevel	10,50	44,5	--	--
04_07_A	Noordgevel	1,50	40,5	--	--
04_07_B	Noordgevel	4,50	42,3	--	--
04_07_C	Noordgevel	7,50	44,1	--	--
04_08_A	Noordgevel	19,50	45,4	--	--
04_08_A	Noordgevel	16,50	43,5	--	--
04_08_A	Noordgevel	13,50	41,6	--	--
04_08_A	Noordgevel	10,50	43,8	--	--
04_08_A	Noordgevel	1,50	40,4	--	--
04_08_B	Noordgevel	4,50	42,4	--	--
04_08_C	Noordgevel	7,50	44,0	--	--
04_09_A	Noordgevel	22,50	46,1	--	--
04_09_A	Noordgevel	19,50	42,8	--	--
04_09_A	Noordgevel	16,50	41,8	--	--
04_09_A	Noordgevel	13,50	40,5	--	--
04_09_A	Noordgevel	10,50	42,9	--	--
04_09_A	Noordgevel	1,50	41,6	--	--
04_09_B	Noordgevel	4,50	43,3	--	--
04_09_C	Noordgevel	7,50	43,6	--	--
04_10_A	Noordwestgevel	16,50	51,7	--	--
04_10_A	Noordwestgevel	13,50	48,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Knippen

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_10_A	Noordwestgevel	1,50	49,2	--	--
04_10_B	Noordwestgevel	4,50	48,6	--	--
04_10_C	Noordwestgevel	7,50	47,1	--	--
04_10_D	Noordwestgevel	10,50	46,9	--	--
04_11_A	Noordwestgevel	19,50	55,0	--	--
04_11_A	Noordwestgevel	1,50	57,7	--	--
04_11_B	Noordwestgevel	22,50	57,5	--	--
04_11_B	Noordwestgevel	4,50	59,1	--	--
04_11_C	Noordwestgevel	7,50	58,6	--	--
04_11_D	Noordwestgevel	10,50	58,4	--	--
04_11_E	Noordwestgevel	13,50	58,1	--	--
04_11_F	Noordwestgevel	16,50	57,5	--	--
04_12_A	Zuidwestgevel	1,50	48,3	--	--
04_12_B	Zuidwestgevel	4,50	52,1	--	--
04_12_C	Zuidwestgevel	7,50	55,0	--	--
04_13_A	Zuidwestgevel	16,50	67,1	--	--
04_13_B	Zuidwestgevel	19,50	68,9	--	--
04_13_E	Zuidwestgevel	13,50	65,8	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	22,50	60,6	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	19,50	60,2	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	16,50	58,4	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	13,50	60,9	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	10,50	60,8	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	1,50	59,8	--	--
04_14_B	Zuidoostgevel	4,50	62,3	--	--
04_14_C	Zuidoostgevel	7,50	62,3	--	--
04_15_A	Zuidoostgevel	1,50	42,4	--	--
04_15_B	Zuidoostgevel	4,50	45,6	--	--
04_15_C	Zuidoostgevel	7,50	47,9	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	10,50	47,5	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	19,50	50,1	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	16,50	48,1	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	13,50	47,0	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	1,50	37,4	--	--
04_16_B	Zuidwestgevel	4,50	40,1	--	--
04_16_C	Zuidwestgevel	7,50	46,2	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	19,50	51,8	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	16,50	51,6	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	13,50	52,5	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	10,50	49,5	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	1,50	45,0	--	--
04_17_B	Zuidwestgevel	4,50	47,1	--	--
04_17_C	Zuidwestgevel	7,50	47,7	--	--
05_01_A	Noordgevel	16,50	31,7	--	--
05_01_A	Oostgevel	16,50	39,8	--	--
05_01_A	Oostgevel	13,50	40,0	--	--
05_01_A	Oostgevel	10,50	39,9	--	--
05_01_A	Oostgevel	1,50	34,1	--	--
05_01_B	Oostgevel	4,50	34,8	--	--
05_01_C	Oostgevel	7,50	36,7	--	--
05_02_A	Oostgevel	13,50	38,0	--	--
05_02_A	Oostgevel	16,50	38,0	--	--
05_02_A	Oostgevel	10,50	37,6	--	--
05_02_A	Oostgevel	1,50	36,3	--	--
05_02_B	Oostgevel	4,50	36,8	--	--
05_02_C	Oostgevel	7,50	38,5	--	--
05_03_A	Oostgevel	13,50	37,3	--	--
05_03_A	Oostgevel	10,50	36,8	--	--
05_03_A	Oostgevel	1,50	28,9	--	--
05_03_B	Oostgevel	4,50	30,1	--	--
05_03_C	Oostgevel	7,50	36,1	--	--
05_04_A	Oostgevel	1,50	27,1	--	--
05_04_B	Oostgevel	4,50	28,3	--	--
05_04_C	Oostgevel	7,50	31,1	--	--
05_05_A	Noordgevel	13,50	30,9	--	--
05_05_A	Noordgevel	10,50	30,3	--	--
05_05_A	Noordgevel	1,50	33,1	--	--
05_05_B	Noordgevel	4,50	33,9	--	--
05_05_C	Noordgevel	7,50	35,8	--	--
05_06_A	Noordgevel	13,50	31,2	--	--
05_06_A	Noordgevel	10,50	31,1	--	--
05_06_A	Noordgevel	1,50	27,1	--	--
05_06_B	Noordgevel	4,50	29,5	--	--
05_06_C	Noordgevel	7,50	37,2	--	--
05_07_A	Westgevel	13,50	37,2	--	--
05_07_A	Westgevel	1,50	37,1	--	--
05_07_B	Westgevel	4,50	37,7	--	--
05_07_C	Westgevel	7,50	36,3	--	--
05_07_D	Westgevel	10,50	37,6	--	--
05_08_A	Noordgevel	16,50	37,7	--	--
05_08_A	Noordgevel	1,50	33,6	--	--
05_08_B	Noordgevel	4,50	34,3	--	--
05_08_C	Noordgevel	7,50	36,0	--	--
05_08_D	Noordgevel	10,50	36,9	--	--
05_08_E	Noordgevel	13,50	37,4	--	--
05_09_A	Noordgevel	16,50	42,5	--	--
05_09_A	Noordgevel	1,50	38,3	--	--
05_09_B	Noordgevel	4,50	39,3	--	--
05_09_C	Noordgevel	7,50	41,2	--	--
05_09_D	Noordgevel	10,50	41,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Knippen

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_09_E	Noordgevel	13,50	42,2	--	--
05_10_A	Westgevel	16,50	45,8	--	--
05_10_A	Westgevel	1,50	41,4	--	--
05_10_B	Westgevel	4,50	42,8	--	--
05_10_C	Westgevel	7,50	44,4	--	--
05_10_D	Westgevel	10,50	44,8	--	--
05_10_E	Westgevel	13,50	46,3	--	--
05_11_A	Westgevel	1,50	41,5	--	--
05_11_A	Zuidgevel	16,50	46,1	--	--
05_11_A	Zuidgevel	13,50	45,2	--	--
05_11_B	Westgevel	4,50	43,2	--	--
05_11_C	Westgevel	7,50	44,5	--	--
05_11_D	Westgevel	10,50	46,0	--	--
05_12_A	Zuidgevel	16,50	46,6	--	--
05_12_A	Zuidgevel	13,50	44,9	--	--
05_12_A	Zuidgevel	10,50	43,8	--	--
05_12_A	Zuidgevel	1,50	36,5	--	--
05_12_B	Zuidgevel	4,50	38,6	--	--
05_12_C	Zuidgevel	7,50	40,3	--	--
05_13_A	Zuidgevel	16,50	45,4	--	--
05_13_A	Zuidgevel	13,50	44,5	--	--
05_13_A	Zuidgevel	10,50	43,2	--	--
05_13_A	Zuidgevel	1,50	35,7	--	--
05_13_B	Zuidgevel	4,50	37,6	--	--
05_13_C	Zuidgevel	7,50	42,7	--	--
05_14_A	Zuidgevel	16,50	43,0	--	--
05_14_A	Zuidgevel	13,50	43,9	--	--
05_14_A	Zuidgevel	10,50	43,0	--	--
05_14_A	Zuidgevel	1,50	35,4	--	--
05_14_B	Zuidgevel	4,50	37,0	--	--
05_14_C	Zuidgevel	7,50	43,7	--	--
05_15_A	Zuidgevel	10,50	43,4	--	--
05_15_A	Zuidgevel	1,50	34,8	--	--
05_15_B	Zuidgevel	4,50	36,1	--	--
05_15_C	Zuidgevel	7,50	42,7	--	--
06_01_A	Oostgevel	6,00	36,5	--	--
06_01_B	Oostgevel	9,50	35,2	--	--
06_01_C	Oostgevel	13,00	35,7	--	--
06_01_D	Oostgevel	16,50	36,1	--	--
06_02_A	Oostgevel	6,00	32,8	--	--
06_02_B	Oostgevel	9,50	34,3	--	--
06_02_C	Oostgevel	13,00	35,0	--	--
06_02_D	Oostgevel	16,50	35,3	--	--
06_03_A	Oostgevel	6,00	35,3	--	--
06_03_B	Oostgevel	9,50	36,8	--	--
06_03_C	Oostgevel	13,00	37,6	--	--
06_03_D	Oostgevel	16,50	34,9	--	--
06_04_A	Oostgevel	6,00	34,7	--	--
06_04_B	Oostgevel	9,50	36,1	--	--
06_04_C	Oostgevel	13,00	37,1	--	--
06_04_D	Oostgevel	16,50	39,3	--	--
06_05_A	Noordgevel	6,00	31,6	--	--
06_05_B	Noordgevel	9,50	33,3	--	--
06_05_C	Noordgevel	13,00	34,3	--	--
06_05_D	Noordgevel	16,50	34,6	--	--
06_06_A	Noordgevel	6,00	31,9	--	--
06_06_B	Noordgevel	9,50	30,4	--	--
06_06_C	Noordgevel	13,00	31,5	--	--
06_06_D	Noordgevel	16,50	32,5	--	--
06_07_A	Westgevel	6,00	34,5	--	--
06_07_B	Westgevel	9,50	37,2	--	--
06_07_C	Westgevel	13,00	39,0	--	--
06_07_D	Westgevel	16,50	41,6	--	--
06_08_A	Westgevel	6,00	35,7	--	--
06_08_B	Westgevel	9,50	38,7	--	--
06_08_C	Westgevel	13,00	42,4	--	--
06_08_D	Westgevel	16,50	43,2	--	--
06_09_A	Westgevel	6,00	37,0	--	--
06_09_B	Westgevel	9,50	42,0	--	--
06_09_C	Westgevel	13,00	42,6	--	--
06_09_D	Westgevel	16,50	43,3	--	--
06_10_A	Westgevel	6,00	40,4	--	--
06_10_B	Westgevel	9,50	42,3	--	--
06_10_C	Westgevel	13,00	42,9	--	--
06_10_D	Westgevel	16,50	44,3	--	--
06_11_A	Zuidgevel	6,00	37,4	--	--
06_11_B	Zuidgevel	9,50	42,1	--	--
06_11_C	Zuidgevel	13,00	42,7	--	--
06_11_D	Zuidgevel	16,50	43,5	--	--
06_12_A	Zuidgevel	6,00	35,5	--	--
06_12_B	Zuidgevel	9,50	41,5	--	--
06_12_C	Zuidgevel	13,00	42,3	--	--
06_12_D	Zuidgevel	16,50	43,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pomp waterlevering

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_01_A	Noordwestgevel	41,50	59,2	--	--
01_01_A	Noordwestgevel	23,50	58,8	--	--
01_01_A	Noordwestgevel	5,50	42,3	--	--
01_01_B	Noordwestgevel	44,50	59,0	--	--
01_01_B	Noordwestgevel	26,50	58,9	--	--
01_01_B	Noordwestgevel	8,50	43,2	--	--
01_01_C	Noordwestgevel	47,50	57,9	--	--
01_01_C	Noordwestgevel	29,50	59,2	--	--
01_01_C	Noordwestgevel	11,50	46,0	--	--
01_01_D	Noordwestgevel	50,50	56,8	--	--
01_01_D	Noordwestgevel	32,50	59,1	--	--
01_01_D	Noordwestgevel	14,50	47,2	--	--
01_01_E	Noordwestgevel	35,50	58,9	--	--
01_01_E	Noordwestgevel	17,50	52,1	--	--
01_01_F	Noordwestgevel	38,50	58,7	--	--
01_01_F	Noordwestgevel	20,50	58,3	--	--
01_02_A	Zuidwestgevel	41,50	58,5	--	--
01_02_A	Zuidwestgevel	23,50	47,1	--	--
01_02_A	Zuidwestgevel	5,50	41,3	--	--
01_02_B	Zuidwestgevel	44,50	58,3	--	--
01_02_B	Zuidwestgevel	26,50	49,6	--	--
01_02_B	Zuidwestgevel	8,50	41,9	--	--
01_02_C	Zuidwestgevel	47,50	57,3	--	--
01_02_C	Zuidwestgevel	29,50	53,3	--	--
01_02_C	Zuidwestgevel	11,50	43,3	--	--
01_02_D	Zuidwestgevel	50,50	56,2	--	--
01_02_D	Zuidwestgevel	32,50	58,1	--	--
01_02_D	Zuidwestgevel	14,50	42,8	--	--
01_02_E	Zuidwestgevel	35,50	58,2	--	--
01_02_E	Zuidwestgevel	17,50	43,8	--	--
01_02_F	Zuidwestgevel	38,50	58,5	--	--
01_02_F	Zuidwestgevel	20,50	45,2	--	--
01_03_A	Zuidwestgevel	50,50	34,8	--	--
01_03_A	Zuidwestgevel	41,50	51,3	--	--
01_03_A	Zuidwestgevel	23,50	40,3	--	--
01_03_A	Zuidwestgevel	5,50	37,1	--	--
01_03_B	Zuidwestgevel	44,50	54,0	--	--
01_03_B	Zuidwestgevel	26,50	41,3	--	--
01_03_B	Zuidwestgevel	8,50	38,8	--	--
01_03_C	Zuidwestgevel	47,50	53,0	--	--
01_03_C	Zuidwestgevel	29,50	42,4	--	--
01_03_C	Zuidwestgevel	11,50	39,3	--	--
01_03_D	Zuidwestgevel	32,50	43,8	--	--
01_03_D	Zuidwestgevel	14,50	38,5	--	--
01_03_E	Zuidwestgevel	35,50	45,5	--	--
01_03_E	Zuidwestgevel	17,50	39,0	--	--
01_03_F	Zuidwestgevel	38,50	47,7	--	--
01_03_F	Zuidwestgevel	20,50	39,7	--	--
01_04_A	Zuidoostgevel	41,50	32,0	--	--
01_04_A	Zuidoostgevel	5,50	32,9	--	--
01_04_A	Zuidoostgevel	23,50	33,0	--	--
01_04_B	Zuidoostgevel	44,50	31,9	--	--
01_04_B	Zuidoostgevel	8,50	34,0	--	--
01_04_B	Zuidoostgevel	26,50	32,5	--	--
01_04_C	Zuidoostgevel	47,50	31,8	--	--
01_04_C	Zuidoostgevel	11,50	33,9	--	--
01_04_C	Zuidoostgevel	29,50	32,4	--	--
01_04_D	Zuidoostgevel	50,50	31,7	--	--
01_04_D	Zuidoostgevel	14,50	33,5	--	--
01_04_D	Zuidoostgevel	32,50	32,3	--	--
01_04_E	Zuidoostgevel	17,50	33,5	--	--
01_04_E	Zuidoostgevel	35,50	32,2	--	--
01_04_F	Zuidoostgevel	20,50	33,0	--	--
01_04_F	Zuidoostgevel	38,50	32,1	--	--
01_05_A	Zuidoostgevel	41,50	33,7	--	--
01_05_A	Zuidoostgevel	23,50	34,6	--	--
01_05_A	Zuidoostgevel	5,50	34,5	--	--
01_05_B	Zuidoostgevel	44,50	33,6	--	--
01_05_B	Zuidoostgevel	26,50	34,2	--	--
01_05_B	Zuidoostgevel	8,50	35,7	--	--
01_05_C	Zuidoostgevel	47,50	33,5	--	--
01_05_C	Zuidoostgevel	29,50	34,1	--	--
01_05_C	Zuidoostgevel	11,50	35,4	--	--
01_05_D	Zuidoostgevel	50,50	33,3	--	--
01_05_D	Zuidoostgevel	32,50	34,0	--	--
01_05_D	Zuidoostgevel	14,50	35,4	--	--
01_05_E	Zuidoostgevel	35,50	33,9	--	--
01_05_E	Zuidoostgevel	17,50	35,0	--	--
01_05_F	Zuidoostgevel	38,50	33,8	--	--
01_05_F	Zuidoostgevel	20,50	34,7	--	--
01_06_A	Noordoostgevel	41,50	56,5	--	--
01_06_A	Noordoostgevel	5,50	42,0	--	--
01_06_A	Noordoostgevel	23,50	56,9	--	--
01_06_B	Noordoostgevel	44,50	55,5	--	--
01_06_B	Noordoostgevel	8,50	44,0	--	--
01_06_B	Noordoostgevel	26,50	57,2	--	--
01_06_C	Noordoostgevel	47,50	54,2	--	--
01_06_C	Noordoostgevel	11,50	44,8	--	--
01_06_C	Noordoostgevel	29,50	57,1	--	--
01_06_D	Noordoostgevel	50,50	54,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pomp waterlevering

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_06_D	Noordoostgevel	14,50	46,1	--	--
01_06_D	Noordoostgevel	32,50	57,0	--	--
01_06_E	Noordoostgevel	17,50	48,5	--	--
01_06_E	Noordoostgevel	35,50	56,9	--	--
01_06_F	Noordoostgevel	20,50	55,4	--	--
01_06_F	Noordoostgevel	38,50	56,8	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	50,50	41,0	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	47,50	42,4	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	41,50	57,0	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	23,50	57,9	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	5,50	43,0	--	--
01_07_B	Noordoostgevel	44,50	55,5	--	--
01_07_B	Noordoostgevel	26,50	57,8	--	--
01_07_B	Noordoostgevel	8,50	43,7	--	--
01_07_C	Noordoostgevel	29,50	57,6	--	--
01_07_C	Noordoostgevel	11,50	45,1	--	--
01_07_D	Noordoostgevel	32,50	57,5	--	--
01_07_D	Noordoostgevel	14,50	48,0	--	--
01_07_E	Noordoostgevel	35,50	57,3	--	--
01_07_E	Noordoostgevel	17,50	56,2	--	--
01_07_F	Noordoostgevel	38,50	57,1	--	--
01_07_F	Noordoostgevel	20,50	57,7	--	--
02_01_A	Zuidoostgevel	23,50	39,2	--	--
02_01_A	Zuidoostgevel	5,50	38,3	--	--
02_01_B	Zuidoostgevel	8,50	39,2	--	--
02_01_C	Zuidoostgevel	11,50	39,2	--	--
02_01_D	Zuidoostgevel	14,50	39,0	--	--
02_01_E	Zuidoostgevel	17,50	39,0	--	--
02_01_F	Zuidoostgevel	20,50	38,9	--	--
02_02_A	Noordoostgevel	26,50	36,7	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	23,50	36,3	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	20,50	36,8	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	17,50	36,6	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	14,50	35,7	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	17,50	35,5	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	5,50	34,0	--	--
02_02_B	Zuidoostgevel	20,50	37,1	--	--
02_02_B	Zuidoostgevel	8,50	35,1	--	--
02_02_C	Zuidoostgevel	11,50	35,1	--	--
02_02_D	Zuidoostgevel	14,50	35,0	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	5,50	36,7	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	26,50	38,9	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	23,50	39,2	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	20,50	41,0	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	17,50	39,3	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	14,50	35,6	--	--
02_03_B	Noordoostgevel	8,50	38,0	--	--
02_03_C	Noordoostgevel	11,50	38,0	--	--
02_03_D	Noordoostgevel	14,50	38,3	--	--
02_04_A	Noordoostgevel	23,50	41,7	--	--
02_04_A	Noordoostgevel	5,50	40,4	--	--
02_04_B	Noordoostgevel	8,50	40,4	--	--
02_04_C	Noordoostgevel	11,50	41,2	--	--
02_04_D	Noordoostgevel	14,50	39,8	--	--
02_04_E	Noordoostgevel	17,50	40,2	--	--
02_04_F	Noordoostgevel	20,50	39,5	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	5,50	43,0	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	17,50	41,3	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	20,50	41,0	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	23,50	42,3	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	26,50	45,2	--	--
02_05_B	Noordwestgevel	8,50	42,7	--	--
02_05_C	Noordwestgevel	11,50	42,5	--	--
02_05_D	Noordwestgevel	14,50	41,2	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	5,50	51,1	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	17,50	53,9	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	20,50	53,9	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	23,50	54,0	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	26,50	56,1	--	--
02_06_B	Noordwestgevel	8,50	51,3	--	--
02_06_C	Noordwestgevel	11,50	53,4	--	--
02_06_D	Noordwestgevel	14,50	53,7	--	--
02_07_A	Zuidwestgevel	23,50	57,6	--	--
02_07_A	Zuidwestgevel	5,50	49,6	--	--
02_07_B	Zuidwestgevel	8,50	50,9	--	--
02_07_C	Zuidwestgevel	11,50	54,3	--	--
02_07_D	Zuidwestgevel	14,50	58,9	--	--
02_07_E	Zuidwestgevel	17,50	59,5	--	--
02_07_F	Zuidwestgevel	20,50	58,9	--	--
02_08_A	Zuidwestgevel	23,50	57,6	--	--
02_08_A	Zuidwestgevel	5,50	49,5	--	--
02_08_B	Zuidwestgevel	8,50	51,0	--	--
02_08_C	Zuidwestgevel	11,50	52,4	--	--
02_08_D	Zuidwestgevel	14,50	58,8	--	--
02_08_E	Zuidwestgevel	17,50	59,1	--	--
02_08_F	Zuidwestgevel	20,50	59,0	--	--
03_01_A	Zuidoostgevel	7,32	50,5	--	--
03_01_B	Zuidoostgevel	11,11	50,2	--	--
03_01_C	Zuidoostgevel	14,95	48,0	--	--
03_01_D	Zuidoostgevel	18,59	46,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pomp waterlevering

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_02_A	Zuidoostgevel	7,32	43,6	--	--
03_02_B	Zuidoostgevel	11,11	43,1	--	--
03_02_C	Zuidoostgevel	14,95	42,7	--	--
03_02_D	Zuidoostgevel	18,59	42,3	--	--
03_03_A	Zuidoostgevel	7,32	42,3	--	--
03_03_B	Zuidoostgevel	11,11	42,0	--	--
03_03_C	Zuidoostgevel	14,95	41,5	--	--
03_03_D	Zuidoostgevel	18,59	41,0	--	--
03_04_A	Zuidoostgevel	7,32	38,0	--	--
03_04_B	Zuidoostgevel	11,11	38,0	--	--
03_04_C	Zuidoostgevel	14,95	37,4	--	--
03_04_D	Zuidoostgevel	18,59	37,3	--	--
03_05_A	Zuidoostgevel	7,32	37,8	--	--
03_05_B	Zuidoostgevel	11,11	36,8	--	--
03_05_C	Zuidoostgevel	14,95	36,7	--	--
03_05_D	Zuidoostgevel	18,59	36,6	--	--
03_06_A	Noordoostgevel	7,32	40,5	--	--
03_06_B	Noordoostgevel	11,11	39,8	--	--
03_06_C	Noordoostgevel	14,95	39,5	--	--
03_06_D	Noordoostgevel	18,59	40,1	--	--
03_07_C	Noordwestgevel	14,95	56,3	--	--
03_07_D	Noordwestgevel	18,59	56,9	--	--
03_08_C	Noordwestgevel	14,95	58,7	--	--
03_08_D	Noordwestgevel	18,59	58,6	--	--
03_09_C	Noordwestgevel	14,95	59,8	--	--
03_09_D	Noordwestgevel	18,59	59,6	--	--
03_10_C	Noordwestgevel	14,95	52,9	--	--
03_10_D	Noordwestgevel	18,59	42,0	--	--
03_11_C	Noordwestgevel	14,95	61,8	--	--
03_11_D	Noordwestgevel	18,59	61,5	--	--
03_12_C	Zuidwestgevel	14,95	61,6	--	--
03_12_D	Zuidwestgevel	18,59	61,3	--	--
04_01_A	Zuidoostgevel	1,50	34,8	--	--
04_01_B	Zuidoostgevel	4,50	36,2	--	--
04_01_C	Zuidoostgevel	7,50	37,5	--	--
04_01_D	Zuidoostgevel	10,50	37,6	--	--
04_02_A	Zuidoostgevel	19,50	35,2	--	--
04_02_A	Zuidoostgevel	1,50	30,8	--	--
04_02_B	Zuidoostgevel	4,50	31,8	--	--
04_02_C	Zuidoostgevel	7,50	33,9	--	--
04_02_D	Zuidoostgevel	10,50	33,6	--	--
04_02_E	Zuidoostgevel	13,50	33,8	--	--
04_02_F	Zuidoostgevel	16,50	34,8	--	--
04_03_A	Zuidoostgevel	19,50	33,6	--	--
04_03_A	Zuidoostgevel	1,50	31,0	--	--
04_03_B	Zuidoostgevel	4,50	31,8	--	--
04_03_C	Zuidoostgevel	7,50	33,1	--	--
04_03_D	Zuidoostgevel	10,50	32,4	--	--
04_03_E	Zuidoostgevel	13,50	33,5	--	--
04_03_F	Zuidoostgevel	16,50	34,3	--	--
04_04_A	Zuidoostgevel	1,50	29,7	--	--
04_04_B	Zuidoostgevel	4,50	30,2	--	--
04_04_C	Zuidoostgevel	7,50	31,6	--	--
04_04_D	Zuidoostgevel	10,50	31,5	--	--
04_05_A	Noordgevel	1,50	28,7	--	--
04_05_A	Noordgevel	10,50	33,1	--	--
04_05_A	Noordgevel	13,50	34,3	--	--
04_05_A	Noordgevel	16,50	34,4	--	--
04_05_A	Noordgevel	19,50	36,6	--	--
04_05_B	Noordgevel	4,50	29,7	--	--
04_05_C	Noordgevel	7,50	31,9	--	--
04_06_A	Noordgevel	16,50	35,3	--	--
04_06_A	Noordgevel	13,50	34,6	--	--
04_06_A	Noordgevel	10,50	33,7	--	--
04_06_A	Noordgevel	1,50	29,7	--	--
04_06_B	Noordgevel	4,50	31,1	--	--
04_06_C	Noordgevel	7,50	33,6	--	--
04_07_A	Noordgevel	16,50	39,2	--	--
04_07_A	Noordgevel	13,50	35,9	--	--
04_07_A	Noordgevel	10,50	35,2	--	--
04_07_A	Noordgevel	1,50	30,4	--	--
04_07_B	Noordgevel	4,50	32,2	--	--
04_07_C	Noordgevel	7,50	34,4	--	--
04_08_A	Noordgevel	19,50	38,1	--	--
04_08_A	Noordgevel	16,50	34,9	--	--
04_08_A	Noordgevel	13,50	33,2	--	--
04_08_A	Noordgevel	10,50	35,5	--	--
04_08_A	Noordgevel	1,50	29,8	--	--
04_08_B	Noordgevel	4,50	33,6	--	--
04_08_C	Noordgevel	7,50	35,5	--	--
04_09_A	Noordgevel	22,50	37,2	--	--
04_09_A	Noordgevel	19,50	36,8	--	--
04_09_A	Noordgevel	16,50	36,0	--	--
04_09_A	Noordgevel	13,50	32,1	--	--
04_09_A	Noordgevel	10,50	33,1	--	--
04_09_A	Noordgevel	1,50	32,9	--	--
04_09_B	Noordgevel	4,50	34,5	--	--
04_09_C	Noordgevel	7,50	35,2	--	--
04_10_A	Noordwestgevel	16,50	42,8	--	--
04_10_A	Noordwestgevel	13,50	40,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pomp waterlevering

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_10_A	Noordwestgevel	1,50	42,0	--	--
04_10_B	Noordwestgevel	4,50	40,5	--	--
04_10_C	Noordwestgevel	7,50	38,9	--	--
04_10_D	Noordwestgevel	10,50	38,5	--	--
04_11_A	Noordwestgevel	19,50	49,2	--	--
04_11_A	Noordwestgevel	1,50	47,7	--	--
04_11_B	Noordwestgevel	22,50	48,9	--	--
04_11_B	Noordwestgevel	4,50	49,9	--	--
04_11_C	Noordwestgevel	7,50	49,8	--	--
04_11_D	Noordwestgevel	10,50	49,7	--	--
04_11_E	Noordwestgevel	13,50	49,5	--	--
04_11_F	Noordwestgevel	16,50	48,9	--	--
04_12_A	Zuidwestgevel	1,50	45,6	--	--
04_12_B	Zuidwestgevel	4,50	48,6	--	--
04_12_C	Zuidwestgevel	7,50	51,4	--	--
04_13_A	Zuidwestgevel	16,50	60,2	--	--
04_13_B	Zuidwestgevel	19,50	61,3	--	--
04_13_E	Zuidwestgevel	13,50	60,0	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	22,50	51,6	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	19,50	51,7	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	16,50	49,9	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	13,50	52,1	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	10,50	52,0	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	1,50	50,9	--	--
04_14_B	Zuidoostgevel	4,50	53,6	--	--
04_14_C	Zuidoostgevel	7,50	53,5	--	--
04_15_A	Zuidoostgevel	1,50	35,6	--	--
04_15_B	Zuidoostgevel	4,50	38,4	--	--
04_15_C	Zuidoostgevel	7,50	40,4	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	10,50	38,1	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	19,50	42,3	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	16,50	40,3	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	13,50	39,0	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	1,50	32,9	--	--
04_16_B	Zuidwestgevel	4,50	35,4	--	--
04_16_C	Zuidwestgevel	7,50	37,8	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	19,50	49,3	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	16,50	43,5	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	13,50	43,5	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	10,50	40,7	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	1,50	37,5	--	--
04_17_B	Zuidwestgevel	4,50	39,5	--	--
04_17_C	Zuidwestgevel	7,50	39,9	--	--
05_01_A	Noordgevel	16,50	23,1	--	--
05_01_A	Oostgevel	16,50	31,5	--	--
05_01_A	Oostgevel	13,50	30,1	--	--
05_01_A	Oostgevel	10,50	30,0	--	--
05_01_A	Oostgevel	1,50	19,3	--	--
05_01_B	Oostgevel	4,50	20,4	--	--
05_01_C	Oostgevel	7,50	23,5	--	--
05_02_A	Oostgevel	13,50	29,5	--	--
05_02_A	Oostgevel	16,50	30,0	--	--
05_02_A	Oostgevel	10,50	29,0	--	--
05_02_A	Oostgevel	1,50	25,5	--	--
05_02_B	Oostgevel	4,50	26,2	--	--
05_02_C	Oostgevel	7,50	28,1	--	--
05_03_A	Oostgevel	13,50	29,2	--	--
05_03_A	Oostgevel	10,50	28,6	--	--
05_03_A	Oostgevel	1,50	19,2	--	--
05_03_B	Oostgevel	4,50	20,6	--	--
05_03_C	Oostgevel	7,50	27,3	--	--
05_04_A	Oostgevel	1,50	17,5	--	--
05_04_B	Oostgevel	4,50	19,0	--	--
05_04_C	Oostgevel	7,50	22,1	--	--
05_05_A	Noordgevel	13,50	22,1	--	--
05_05_A	Noordgevel	10,50	21,3	--	--
05_05_A	Noordgevel	1,50	24,7	--	--
05_05_B	Noordgevel	4,50	25,5	--	--
05_05_C	Noordgevel	7,50	27,7	--	--
05_06_A	Noordgevel	13,50	22,5	--	--
05_06_A	Noordgevel	10,50	22,1	--	--
05_06_A	Noordgevel	1,50	18,0	--	--
05_06_B	Noordgevel	4,50	20,9	--	--
05_06_C	Noordgevel	7,50	29,2	--	--
05_07_A	Westgevel	13,50	28,6	--	--
05_07_A	Westgevel	1,50	28,4	--	--
05_07_B	Westgevel	4,50	29,2	--	--
05_07_C	Westgevel	7,50	27,8	--	--
05_07_D	Westgevel	10,50	29,3	--	--
05_08_A	Noordgevel	16,50	29,1	--	--
05_08_A	Noordgevel	1,50	24,9	--	--
05_08_B	Noordgevel	4,50	25,6	--	--
05_08_C	Noordgevel	7,50	27,2	--	--
05_08_D	Noordgevel	10,50	28,2	--	--
05_08_E	Noordgevel	13,50	28,7	--	--
05_09_A	Noordgevel	16,50	33,7	--	--
05_09_A	Noordgevel	1,50	29,6	--	--
05_09_B	Noordgevel	4,50	30,5	--	--
05_09_C	Noordgevel	7,50	32,4	--	--
05_09_D	Noordgevel	10,50	32,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Pomp waterlevering

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_09_E	Noordgevel	13,50	33,4	--	--
05_10_A	Westgevel	16,50	37,7	--	--
05_10_A	Westgevel	1,50	32,0	--	--
05_10_B	Westgevel	4,50	33,4	--	--
05_10_C	Westgevel	7,50	34,5	--	--
05_10_D	Westgevel	10,50	34,8	--	--
05_10_E	Westgevel	13,50	36,3	--	--
05_11_A	Westgevel	1,50	31,7	--	--
05_11_A	Zuidgevel	16,50	37,8	--	--
05_11_A	Zuidgevel	13,50	37,0	--	--
05_11_B	Westgevel	4,50	33,4	--	--
05_11_C	Westgevel	7,50	34,8	--	--
05_11_D	Westgevel	10,50	36,4	--	--
05_12_A	Zuidgevel	16,50	38,3	--	--
05_12_A	Zuidgevel	13,50	36,7	--	--
05_12_A	Zuidgevel	10,50	36,4	--	--
05_12_A	Zuidgevel	1,50	27,7	--	--
05_12_B	Zuidgevel	4,50	29,7	--	--
05_12_C	Zuidgevel	7,50	31,8	--	--
05_13_A	Zuidgevel	16,50	37,2	--	--
05_13_A	Zuidgevel	13,50	37,0	--	--
05_13_A	Zuidgevel	10,50	35,7	--	--
05_13_A	Zuidgevel	1,50	26,9	--	--
05_13_B	Zuidgevel	4,50	28,7	--	--
05_13_C	Zuidgevel	7,50	31,0	--	--
05_14_A	Zuidgevel	16,50	34,9	--	--
05_14_A	Zuidgevel	13,50	34,5	--	--
05_14_A	Zuidgevel	10,50	36,2	--	--
05_14_A	Zuidgevel	1,50	26,9	--	--
05_14_B	Zuidgevel	4,50	28,5	--	--
05_14_C	Zuidgevel	7,50	33,0	--	--
05_15_A	Zuidgevel	10,50	35,3	--	--
05_15_A	Zuidgevel	1,50	18,3	--	--
05_15_B	Zuidgevel	4,50	20,7	--	--
05_15_C	Zuidgevel	7,50	29,5	--	--
06_01_A	Oostgevel	6,00	28,0	--	--
06_01_B	Oostgevel	9,50	26,9	--	--
06_01_C	Oostgevel	13,00	27,5	--	--
06_01_D	Oostgevel	16,50	27,8	--	--
06_02_A	Oostgevel	6,00	24,5	--	--
06_02_B	Oostgevel	9,50	26,0	--	--
06_02_C	Oostgevel	13,00	26,7	--	--
06_02_D	Oostgevel	16,50	27,1	--	--
06_03_A	Oostgevel	6,00	26,9	--	--
06_03_B	Oostgevel	9,50	28,5	--	--
06_03_C	Oostgevel	13,00	29,4	--	--
06_03_D	Oostgevel	16,50	26,6	--	--
06_04_A	Oostgevel	6,00	23,8	--	--
06_04_B	Oostgevel	9,50	25,3	--	--
06_04_C	Oostgevel	13,00	26,5	--	--
06_04_D	Oostgevel	16,50	29,0	--	--
06_05_A	Noordgevel	6,00	15,1	--	--
06_05_B	Noordgevel	9,50	18,1	--	--
06_05_C	Noordgevel	13,00	19,5	--	--
06_05_D	Noordgevel	16,50	21,2	--	--
06_06_A	Noordgevel	6,00	24,2	--	--
06_06_B	Noordgevel	9,50	20,4	--	--
06_06_C	Noordgevel	13,00	21,8	--	--
06_06_D	Noordgevel	16,50	22,9	--	--
06_07_A	Westgevel	6,00	19,7	--	--
06_07_B	Westgevel	9,50	24,0	--	--
06_07_C	Westgevel	13,00	26,9	--	--
06_07_D	Westgevel	16,50	33,1	--	--
06_08_A	Westgevel	6,00	22,6	--	--
06_08_B	Westgevel	9,50	26,8	--	--
06_08_C	Westgevel	13,00	33,7	--	--
06_08_D	Westgevel	16,50	34,2	--	--
06_09_A	Westgevel	6,00	27,5	--	--
06_09_B	Westgevel	9,50	32,8	--	--
06_09_C	Westgevel	13,00	33,5	--	--
06_09_D	Westgevel	16,50	34,8	--	--
06_10_A	Westgevel	6,00	31,9	--	--
06_10_B	Westgevel	9,50	33,9	--	--
06_10_C	Westgevel	13,00	34,6	--	--
06_10_D	Westgevel	16,50	36,4	--	--
06_11_A	Zuidgevel	6,00	30,1	--	--
06_11_B	Zuidgevel	9,50	31,9	--	--
06_11_C	Zuidgevel	13,00	33,0	--	--
06_11_D	Zuidgevel	16,50	35,4	--	--
06_12_A	Zuidgevel	6,00	27,1	--	--
06_12_B	Zuidgevel	9,50	31,3	--	--
06_12_C	Zuidgevel	13,00	32,6	--	--
06_12_D	Zuidgevel	16,50	34,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Slijpen/zagen

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_01_A	Noordwestgevel	41,50	71,5	--	--
01_01_A	Noordwestgevel	23,50	71,8	--	--
01_01_A	Noordwestgevel	5,50	54,5	--	--
01_01_B	Noordwestgevel	44,50	71,3	--	--
01_01_B	Noordwestgevel	26,50	71,7	--	--
01_01_B	Noordwestgevel	8,50	55,3	--	--
01_01_C	Noordwestgevel	47,50	70,1	--	--
01_01_C	Noordwestgevel	29,50	71,5	--	--
01_01_C	Noordwestgevel	11,50	58,0	--	--
01_01_D	Noordwestgevel	50,50	68,6	--	--
01_01_D	Noordwestgevel	32,50	71,3	--	--
01_01_D	Noordwestgevel	14,50	59,7	--	--
01_01_E	Noordwestgevel	35,50	71,1	--	--
01_01_E	Noordwestgevel	17,50	66,8	--	--
01_01_F	Noordwestgevel	38,50	70,8	--	--
01_01_F	Noordwestgevel	20,50	71,6	--	--
01_02_A	Zuidwestgevel	41,50	71,4	--	--
01_02_A	Zuidwestgevel	23,50	60,3	--	--
01_02_A	Zuidwestgevel	5,50	54,1	--	--
01_02_B	Zuidwestgevel	44,50	71,2	--	--
01_02_B	Zuidwestgevel	26,50	63,7	--	--
01_02_B	Zuidwestgevel	8,50	54,5	--	--
01_02_C	Zuidwestgevel	47,50	70,2	--	--
01_02_C	Zuidwestgevel	29,50	70,4	--	--
01_02_C	Zuidwestgevel	11,50	55,8	--	--
01_02_D	Zuidwestgevel	50,50	69,1	--	--
01_02_D	Zuidwestgevel	32,50	71,3	--	--
01_02_D	Zuidwestgevel	14,50	55,3	--	--
01_02_E	Zuidwestgevel	35,50	71,7	--	--
01_02_E	Zuidwestgevel	17,50	56,4	--	--
01_02_F	Zuidwestgevel	38,50	71,6	--	--
01_02_F	Zuidwestgevel	20,50	58,0	--	--
01_03_A	Zuidwestgevel	50,50	46,6	--	--
01_03_A	Zuidwestgevel	41,50	67,1	--	--
01_03_A	Zuidwestgevel	23,50	53,1	--	--
01_03_A	Zuidwestgevel	5,50	49,8	--	--
01_03_B	Zuidwestgevel	44,50	67,3	--	--
01_03_B	Zuidwestgevel	26,50	54,1	--	--
01_03_B	Zuidwestgevel	8,50	51,0	--	--
01_03_C	Zuidwestgevel	47,50	66,4	--	--
01_03_C	Zuidwestgevel	29,50	55,5	--	--
01_03_C	Zuidwestgevel	11,50	52,0	--	--
01_03_D	Zuidwestgevel	32,50	57,3	--	--
01_03_D	Zuidwestgevel	14,50	51,3	--	--
01_03_E	Zuidwestgevel	35,50	59,7	--	--
01_03_E	Zuidwestgevel	17,50	51,7	--	--
01_03_F	Zuidwestgevel	38,50	63,7	--	--
01_03_F	Zuidwestgevel	20,50	52,4	--	--
01_04_A	Zuidoostgevel	41,50	45,5	--	--
01_04_A	Zuidoostgevel	5,50	45,7	--	--
01_04_A	Zuidoostgevel	23,50	46,4	--	--
01_04_B	Zuidoostgevel	44,50	44,6	--	--
01_04_B	Zuidoostgevel	8,50	47,0	--	--
01_04_B	Zuidoostgevel	26,50	46,0	--	--
01_04_C	Zuidoostgevel	47,50	44,5	--	--
01_04_C	Zuidoostgevel	11,50	47,0	--	--
01_04_C	Zuidoostgevel	29,50	45,5	--	--
01_04_D	Zuidoostgevel	50,50	44,3	--	--
01_04_D	Zuidoostgevel	14,50	46,6	--	--
01_04_D	Zuidoostgevel	32,50	45,4	--	--
01_04_E	Zuidoostgevel	17,50	46,5	--	--
01_04_E	Zuidoostgevel	35,50	44,9	--	--
01_04_F	Zuidoostgevel	20,50	46,5	--	--
01_04_F	Zuidoostgevel	38,50	44,8	--	--
01_05_A	Zuidoostgevel	41,50	46,6	--	--
01_05_A	Zuidoostgevel	23,50	46,5	--	--
01_05_A	Zuidoostgevel	5,50	46,4	--	--
01_05_B	Zuidoostgevel	44,50	44,9	--	--
01_05_B	Zuidoostgevel	26,50	46,4	--	--
01_05_B	Zuidoostgevel	8,50	47,5	--	--
01_05_C	Zuidoostgevel	47,50	44,8	--	--
01_05_C	Zuidoostgevel	29,50	46,3	--	--
01_05_C	Zuidoostgevel	11,50	47,4	--	--
01_05_D	Zuidoostgevel	50,50	44,7	--	--
01_05_D	Zuidoostgevel	32,50	45,8	--	--
01_05_D	Zuidoostgevel	14,50	47,0	--	--
01_05_E	Zuidoostgevel	35,50	45,3	--	--
01_05_E	Zuidoostgevel	17,50	47,0	--	--
01_05_F	Zuidoostgevel	38,50	46,7	--	--
01_05_F	Zuidoostgevel	20,50	46,9	--	--
01_06_A	Noordoostgevel	41,50	68,8	--	--
01_06_A	Noordoostgevel	5,50	54,0	--	--
01_06_A	Noordoostgevel	23,50	69,1	--	--
01_06_B	Noordoostgevel	44,50	67,2	--	--
01_06_B	Noordoostgevel	8,50	56,1	--	--
01_06_B	Noordoostgevel	26,50	69,3	--	--
01_06_C	Noordoostgevel	47,50	65,4	--	--
01_06_C	Noordoostgevel	11,50	56,7	--	--
01_06_C	Noordoostgevel	29,50	69,3	--	--
01_06_D	Noordoostgevel	50,50	65,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Slijpen/zagen

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_06_D	Noordoostgevel	14,50	57,6	--	--
01_06_D	Noordoostgevel	32,50	69,2	--	--
01_06_E	Noordoostgevel	17,50	59,8	--	--
01_06_E	Noordoostgevel	35,50	69,2	--	--
01_06_F	Noordoostgevel	20,50	64,6	--	--
01_06_F	Noordoostgevel	38,50	69,1	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	50,50	52,2	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	47,50	53,8	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	41,50	68,9	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	23,50	69,8	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	5,50	55,0	--	--
01_07_B	Noordoostgevel	44,50	66,9	--	--
01_07_B	Noordoostgevel	26,50	69,7	--	--
01_07_B	Noordoostgevel	8,50	55,6	--	--
01_07_C	Noordoostgevel	29,50	69,6	--	--
01_07_C	Noordoostgevel	11,50	56,6	--	--
01_07_D	Noordoostgevel	32,50	69,4	--	--
01_07_D	Noordoostgevel	14,50	59,1	--	--
01_07_E	Noordoostgevel	35,50	69,2	--	--
01_07_E	Noordoostgevel	17,50	65,6	--	--
01_07_F	Noordoostgevel	38,50	69,0	--	--
01_07_F	Noordoostgevel	20,50	69,6	--	--
02_01_A	Zuidoostgevel	23,50	51,7	--	--
02_01_A	Zuidoostgevel	5,50	51,0	--	--
02_01_B	Zuidoostgevel	8,50	51,8	--	--
02_01_C	Zuidoostgevel	11,50	51,8	--	--
02_01_D	Zuidoostgevel	14,50	51,8	--	--
02_01_E	Zuidoostgevel	17,50	51,7	--	--
02_01_F	Zuidoostgevel	20,50	51,7	--	--
02_02_A	Noordoostgevel	26,50	49,6	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	23,50	49,3	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	20,50	49,1	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	17,50	48,9	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	14,50	48,1	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	17,50	47,9	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	5,50	47,1	--	--
02_02_B	Zuidoostgevel	20,50	47,8	--	--
02_02_B	Zuidoostgevel	8,50	47,9	--	--
02_02_C	Zuidoostgevel	11,50	47,9	--	--
02_02_D	Zuidoostgevel	14,50	47,9	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	5,50	47,8	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	26,50	52,3	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	23,50	51,9	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	20,50	51,9	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	17,50	48,6	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	14,50	48,2	--	--
02_03_B	Noordoostgevel	8,50	48,4	--	--
02_03_C	Noordoostgevel	11,50	48,4	--	--
02_03_D	Noordoostgevel	14,50	48,3	--	--
02_04_A	Noordoostgevel	23,50	55,0	--	--
02_04_A	Noordoostgevel	5,50	52,8	--	--
02_04_B	Noordoostgevel	8,50	52,7	--	--
02_04_C	Noordoostgevel	11,50	53,0	--	--
02_04_D	Noordoostgevel	14,50	53,0	--	--
02_04_E	Noordoostgevel	17,50	53,5	--	--
02_04_F	Noordoostgevel	20,50	54,1	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	5,50	56,1	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	17,50	53,9	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	20,50	53,7	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	23,50	55,0	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	26,50	61,6	--	--
02_05_B	Noordwestgevel	8,50	55,8	--	--
02_05_C	Noordwestgevel	11,50	55,3	--	--
02_05_D	Noordwestgevel	14,50	53,9	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	5,50	63,8	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	17,50	66,8	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	20,50	66,8	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	23,50	66,8	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	26,50	68,2	--	--
02_06_B	Noordwestgevel	8,50	64,0	--	--
02_06_C	Noordwestgevel	11,50	65,1	--	--
02_06_D	Noordwestgevel	14,50	66,6	--	--
02_07_A	Zuidwestgevel	23,50	70,6	--	--
02_07_A	Zuidwestgevel	5,50	62,0	--	--
02_07_B	Zuidwestgevel	8,50	63,1	--	--
02_07_C	Zuidwestgevel	11,50	66,7	--	--
02_07_D	Zuidwestgevel	14,50	72,0	--	--
02_07_E	Zuidwestgevel	17,50	72,4	--	--
02_07_F	Zuidwestgevel	20,50	72,0	--	--
02_08_A	Zuidwestgevel	23,50	70,6	--	--
02_08_A	Zuidwestgevel	5,50	62,0	--	--
02_08_B	Zuidwestgevel	8,50	63,2	--	--
02_08_C	Zuidwestgevel	11,50	64,4	--	--
02_08_D	Zuidwestgevel	14,50	69,7	--	--
02_08_E	Zuidwestgevel	17,50	72,2	--	--
02_08_F	Zuidwestgevel	20,50	71,8	--	--
03_01_A	Zuidoostgevel	7,32	62,6	--	--
03_01_B	Zuidoostgevel	11,11	63,6	--	--
03_01_C	Zuidoostgevel	14,95	60,9	--	--
03_01_D	Zuidoostgevel	18,59	61,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmox totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Slijpen/zagen

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_02_A	Zuidoostgevel	7,32	56,2	--	--
03_02_B	Zuidoostgevel	11,11	55,7	--	--
03_02_C	Zuidoostgevel	14,95	55,3	--	--
03_02_D	Zuidoostgevel	18,59	54,9	--	--
03_03_A	Zuidoostgevel	7,32	55,9	--	--
03_03_B	Zuidoostgevel	11,11	55,3	--	--
03_03_C	Zuidoostgevel	14,95	54,9	--	--
03_03_D	Zuidoostgevel	18,59	54,3	--	--
03_04_A	Zuidoostgevel	7,32	52,4	--	--
03_04_B	Zuidoostgevel	11,11	51,7	--	--
03_04_C	Zuidoostgevel	14,95	51,3	--	--
03_04_D	Zuidoostgevel	18,59	51,1	--	--
03_05_A	Zuidoostgevel	7,32	52,2	--	--
03_05_B	Zuidoostgevel	11,11	51,4	--	--
03_05_C	Zuidoostgevel	14,95	50,5	--	--
03_05_D	Zuidoostgevel	18,59	50,4	--	--
03_06_A	Noordoostgevel	7,32	54,1	--	--
03_06_B	Noordoostgevel	11,11	53,2	--	--
03_06_C	Noordoostgevel	14,95	53,3	--	--
03_06_D	Noordoostgevel	18,59	51,9	--	--
03_07_C	Noordwestgevel	14,95	69,2	--	--
03_07_D	Noordwestgevel	18,59	69,6	--	--
03_08_C	Noordwestgevel	14,95	71,8	--	--
03_08_D	Noordwestgevel	18,59	72,1	--	--
03_09_C	Noordwestgevel	14,95	73,4	--	--
03_09_D	Noordwestgevel	18,59	73,4	--	--
03_10_C	Noordwestgevel	14,95	55,8	--	--
03_10_D	Noordwestgevel	18,59	55,5	--	--
03_11_C	Noordwestgevel	14,95	74,9	--	--
03_11_D	Noordwestgevel	18,59	74,6	--	--
03_12_C	Zuidwestgevel	14,95	74,8	--	--
03_12_D	Zuidwestgevel	18,59	74,4	--	--
04_01_A	Zuidoostgevel	1,50	46,9	--	--
04_01_B	Zuidoostgevel	4,50	48,4	--	--
04_01_C	Zuidoostgevel	7,50	49,9	--	--
04_01_D	Zuidoostgevel	10,50	49,7	--	--
04_02_A	Zuidoostgevel	19,50	46,9	--	--
04_02_A	Zuidoostgevel	1,50	45,4	--	--
04_02_B	Zuidoostgevel	4,50	45,8	--	--
04_02_C	Zuidoostgevel	7,50	47,7	--	--
04_02_D	Zuidoostgevel	10,50	46,9	--	--
04_02_E	Zuidoostgevel	13,50	46,9	--	--
04_02_F	Zuidoostgevel	16,50	47,5	--	--
04_03_A	Zuidoostgevel	19,50	48,1	--	--
04_03_A	Zuidoostgevel	1,50	43,3	--	--
04_03_B	Zuidoostgevel	4,50	44,2	--	--
04_03_C	Zuidoostgevel	7,50	45,5	--	--
04_03_D	Zuidoostgevel	10,50	44,8	--	--
04_03_E	Zuidoostgevel	13,50	44,9	--	--
04_03_F	Zuidoostgevel	16,50	44,9	--	--
04_04_A	Zuidoostgevel	1,50	42,9	--	--
04_04_B	Zuidoostgevel	4,50	43,5	--	--
04_04_C	Zuidoostgevel	7,50	44,9	--	--
04_04_D	Zuidoostgevel	10,50	44,2	--	--
04_05_A	Noordgevel	1,50	45,2	--	--
04_05_A	Noordgevel	10,50	48,5	--	--
04_05_A	Noordgevel	13,50	48,9	--	--
04_05_A	Noordgevel	16,50	48,2	--	--
04_05_A	Noordgevel	19,50	48,6	--	--
04_05_B	Noordgevel	4,50	46,1	--	--
04_05_C	Noordgevel	7,50	47,8	--	--
04_06_A	Noordgevel	16,50	48,1	--	--
04_06_A	Noordgevel	13,50	48,6	--	--
04_06_A	Noordgevel	10,50	49,4	--	--
04_06_A	Noordgevel	1,50	46,6	--	--
04_06_B	Noordgevel	4,50	47,8	--	--
04_06_C	Noordgevel	7,50	49,8	--	--
04_07_A	Noordgevel	16,50	51,0	--	--
04_07_A	Noordgevel	13,50	50,5	--	--
04_07_A	Noordgevel	10,50	49,4	--	--
04_07_A	Noordgevel	1,50	46,1	--	--
04_07_B	Noordgevel	4,50	47,9	--	--
04_07_C	Noordgevel	7,50	49,5	--	--
04_08_A	Noordgevel	19,50	51,2	--	--
04_08_A	Noordgevel	16,50	50,6	--	--
04_08_A	Noordgevel	13,50	50,3	--	--
04_08_A	Noordgevel	10,50	50,8	--	--
04_08_A	Noordgevel	1,50	46,3	--	--
04_08_B	Noordgevel	4,50	49,2	--	--
04_08_C	Noordgevel	7,50	50,8	--	--
04_09_A	Noordgevel	22,50	51,2	--	--
04_09_A	Noordgevel	19,50	50,6	--	--
04_09_A	Noordgevel	16,50	48,5	--	--
04_09_A	Noordgevel	13,50	47,0	--	--
04_09_A	Noordgevel	10,50	50,7	--	--
04_09_A	Noordgevel	1,50	46,6	--	--
04_09_B	Noordgevel	4,50	48,6	--	--
04_09_C	Noordgevel	7,50	49,2	--	--
04_10_A	Noordwestgevel	16,50	55,7	--	--
04_10_A	Noordwestgevel	13,50	51,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Slijpen/zagen

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_10_A	Noordwestgevel	1,50	51,1	--	--
04_10_B	Noordwestgevel	4,50	51,1	--	--
04_10_C	Noordwestgevel	7,50	51,0	--	--
04_10_D	Noordwestgevel	10,50	51,1	--	--
04_11_A	Noordwestgevel	19,50	60,0	--	--
04_11_A	Noordwestgevel	1,50	55,6	--	--
04_11_B	Noordwestgevel	22,50	59,9	--	--
04_11_B	Noordwestgevel	4,50	57,7	--	--
04_11_C	Noordwestgevel	7,50	57,4	--	--
04_11_D	Noordwestgevel	10,50	57,4	--	--
04_11_E	Noordwestgevel	13,50	59,0	--	--
04_11_F	Noordwestgevel	16,50	57,5	--	--
04_12_A	Zuidwestgevel	1,50	58,5	--	--
04_12_B	Zuidwestgevel	4,50	61,5	--	--
04_12_C	Zuidwestgevel	7,50	64,0	--	--
04_13_A	Zuidwestgevel	16,50	73,5	--	--
04_13_B	Zuidwestgevel	19,50	73,3	--	--
04_13_E	Zuidwestgevel	13,50	72,9	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	22,50	63,9	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	19,50	65,0	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	16,50	62,5	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	13,50	65,2	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	10,50	65,3	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	1,50	64,2	--	--
04_14_B	Zuidoostgevel	4,50	66,7	--	--
04_14_C	Zuidoostgevel	7,50	66,7	--	--
04_15_A	Zuidoostgevel	1,50	48,9	--	--
04_15_B	Zuidoostgevel	4,50	51,7	--	--
04_15_C	Zuidoostgevel	7,50	52,7	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	10,50	50,1	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	19,50	53,6	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	16,50	51,4	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	13,50	49,7	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	1,50	46,7	--	--
04_16_B	Zuidwestgevel	4,50	49,2	--	--
04_16_C	Zuidwestgevel	7,50	51,9	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	19,50	59,4	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	16,50	55,6	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	13,50	56,6	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	10,50	53,9	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	1,50	50,4	--	--
04_17_B	Zuidwestgevel	4,50	52,4	--	--
04_17_C	Zuidwestgevel	7,50	52,8	--	--
05_01_A	Noordgevel	16,50	45,3	--	--
05_01_A	Oostgevel	16,50	44,3	--	--
05_01_A	Oostgevel	13,50	46,1	--	--
05_01_A	Oostgevel	10,50	46,0	--	--
05_01_A	Oostgevel	1,50	41,4	--	--
05_01_B	Oostgevel	4,50	42,1	--	--
05_01_C	Oostgevel	7,50	43,6	--	--
05_02_A	Oostgevel	13,50	45,8	--	--
05_02_A	Oostgevel	16,50	46,1	--	--
05_02_A	Oostgevel	10,50	45,6	--	--
05_02_A	Oostgevel	1,50	42,6	--	--
05_02_B	Oostgevel	4,50	43,2	--	--
05_02_C	Oostgevel	7,50	44,7	--	--
05_03_A	Oostgevel	13,50	45,6	--	--
05_03_A	Oostgevel	10,50	45,1	--	--
05_03_A	Oostgevel	1,50	42,2	--	--
05_03_B	Oostgevel	4,50	42,6	--	--
05_03_C	Oostgevel	7,50	44,0	--	--
05_04_A	Oostgevel	1,50	41,6	--	--
05_04_B	Oostgevel	4,50	41,9	--	--
05_04_C	Oostgevel	7,50	43,3	--	--
05_05_A	Noordgevel	13,50	43,3	--	--
05_05_A	Noordgevel	10,50	43,0	--	--
05_05_A	Noordgevel	1,50	39,2	--	--
05_05_B	Noordgevel	4,50	39,7	--	--
05_05_C	Noordgevel	7,50	41,1	--	--
05_06_A	Noordgevel	13,50	42,9	--	--
05_06_A	Noordgevel	10,50	42,6	--	--
05_06_A	Noordgevel	1,50	40,1	--	--
05_06_B	Noordgevel	4,50	40,8	--	--
05_06_C	Noordgevel	7,50	43,2	--	--
05_07_A	Westgevel	13,50	43,5	--	--
05_07_A	Westgevel	1,50	40,8	--	--
05_07_B	Westgevel	4,50	42,5	--	--
05_07_C	Westgevel	7,50	42,5	--	--
05_07_D	Westgevel	10,50	43,7	--	--
05_08_A	Noordgevel	16,50	43,7	--	--
05_08_A	Noordgevel	1,50	40,7	--	--
05_08_B	Noordgevel	4,50	41,4	--	--
05_08_C	Noordgevel	7,50	43,2	--	--
05_08_D	Noordgevel	10,50	43,9	--	--
05_08_E	Noordgevel	13,50	44,2	--	--
05_09_A	Noordgevel	16,50	48,7	--	--
05_09_A	Noordgevel	1,50	43,8	--	--
05_09_B	Noordgevel	4,50	44,7	--	--
05_09_C	Noordgevel	7,50	46,7	--	--
05_09_D	Noordgevel	10,50	47,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Slijpen/zagen

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_09_E	Noordgevel	13,50	47,8	--	--
05_10_A	Westgevel	16,50	51,5	--	--
05_10_A	Westgevel	1,50	44,8	--	--
05_10_B	Westgevel	4,50	46,6	--	--
05_10_C	Westgevel	7,50	46,8	--	--
05_10_D	Westgevel	10,50	47,2	--	--
05_10_E	Westgevel	13,50	48,6	--	--
05_11_A	Westgevel	1,50	44,1	--	--
05_11_A	Zuidgevel	16,50	50,1	--	--
05_11_A	Zuidgevel	13,50	49,6	--	--
05_11_B	Westgevel	4,50	45,9	--	--
05_11_C	Westgevel	7,50	48,2	--	--
05_11_D	Westgevel	10,50	49,9	--	--
05_12_A	Zuidgevel	16,50	50,3	--	--
05_12_A	Zuidgevel	13,50	49,4	--	--
05_12_A	Zuidgevel	10,50	49,3	--	--
05_12_A	Zuidgevel	1,50	42,9	--	--
05_12_B	Zuidgevel	4,50	45,0	--	--
05_12_C	Zuidgevel	7,50	47,0	--	--
05_13_A	Zuidgevel	16,50	51,7	--	--
05_13_A	Zuidgevel	13,50	51,0	--	--
05_13_A	Zuidgevel	10,50	48,5	--	--
05_13_A	Zuidgevel	1,50	44,8	--	--
05_13_B	Zuidgevel	4,50	46,5	--	--
05_13_C	Zuidgevel	7,50	48,3	--	--
05_14_A	Zuidgevel	16,50	48,1	--	--
05_14_A	Zuidgevel	13,50	47,0	--	--
05_14_A	Zuidgevel	10,50	48,7	--	--
05_14_A	Zuidgevel	1,50	44,3	--	--
05_14_B	Zuidgevel	4,50	45,8	--	--
05_14_C	Zuidgevel	7,50	47,8	--	--
05_15_A	Zuidgevel	10,50	46,1	--	--
05_15_A	Zuidgevel	1,50	43,5	--	--
05_15_B	Zuidgevel	4,50	43,4	--	--
05_15_C	Zuidgevel	7,50	45,2	--	--
06_01_A	Oostgevel	6,00	42,1	--	--
06_01_B	Oostgevel	9,50	42,5	--	--
06_01_C	Oostgevel	13,00	42,9	--	--
06_01_D	Oostgevel	16,50	42,9	--	--
06_02_A	Oostgevel	6,00	40,5	--	--
06_02_B	Oostgevel	9,50	42,0	--	--
06_02_C	Oostgevel	13,00	42,6	--	--
06_02_D	Oostgevel	16,50	42,5	--	--
06_03_A	Oostgevel	6,00	41,8	--	--
06_03_B	Oostgevel	9,50	43,3	--	--
06_03_C	Oostgevel	13,00	44,3	--	--
06_03_D	Oostgevel	16,50	42,2	--	--
06_04_A	Oostgevel	6,00	41,2	--	--
06_04_B	Oostgevel	9,50	42,6	--	--
06_04_C	Oostgevel	13,00	43,6	--	--
06_04_D	Oostgevel	16,50	41,8	--	--
06_05_A	Noordgevel	6,00	39,5	--	--
06_05_B	Noordgevel	9,50	40,8	--	--
06_05_C	Noordgevel	13,00	41,8	--	--
06_05_D	Noordgevel	16,50	41,7	--	--
06_06_A	Noordgevel	6,00	41,5	--	--
06_06_B	Noordgevel	9,50	41,3	--	--
06_06_C	Noordgevel	13,00	42,1	--	--
06_06_D	Noordgevel	16,50	42,1	--	--
06_07_A	Westgevel	6,00	41,2	--	--
06_07_B	Westgevel	9,50	43,3	--	--
06_07_C	Westgevel	13,00	44,7	--	--
06_07_D	Westgevel	16,50	45,8	--	--
06_08_A	Westgevel	6,00	41,9	--	--
06_08_B	Westgevel	9,50	44,2	--	--
06_08_C	Westgevel	13,00	45,4	--	--
06_08_D	Westgevel	16,50	46,8	--	--
06_09_A	Westgevel	6,00	42,8	--	--
06_09_B	Westgevel	9,50	44,8	--	--
06_09_C	Westgevel	13,00	45,6	--	--
06_09_D	Westgevel	16,50	46,8	--	--
06_10_A	Westgevel	6,00	43,0	--	--
06_10_B	Westgevel	9,50	45,0	--	--
06_10_C	Westgevel	13,00	45,8	--	--
06_10_D	Westgevel	16,50	47,4	--	--
06_11_A	Zuidgevel	6,00	44,2	--	--
06_11_B	Zuidgevel	9,50	44,9	--	--
06_11_C	Zuidgevel	13,00	45,7	--	--
06_11_D	Zuidgevel	16,50	46,7	--	--
06_12_A	Zuidgevel	6,00	42,3	--	--
06_12_B	Zuidgevel	9,50	44,4	--	--
06_12_C	Zuidgevel	13,00	45,3	--	--
06_12_D	Zuidgevel	16,50	46,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Technische uitrusting

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_01_A	Noordwestgevel	41,50	59,5	--	--
01_01_A	Noordwestgevel	23,50	58,1	--	--
01_01_A	Noordwestgevel	5,50	47,3	--	--
01_01_B	Noordwestgevel	44,50	59,3	--	--
01_01_B	Noordwestgevel	26,50	59,9	--	--
01_01_B	Noordwestgevel	8,50	48,5	--	--
01_01_C	Noordwestgevel	47,50	57,9	--	--
01_01_C	Noordwestgevel	29,50	59,6	--	--
01_01_C	Noordwestgevel	11,50	50,2	--	--
01_01_D	Noordwestgevel	50,50	56,3	--	--
01_01_D	Noordwestgevel	32,50	59,4	--	--
01_01_D	Noordwestgevel	14,50	51,5	--	--
01_01_E	Noordwestgevel	35,50	59,2	--	--
01_01_E	Noordwestgevel	17,50	54,1	--	--
01_01_F	Noordwestgevel	38,50	59,1	--	--
01_01_F	Noordwestgevel	20,50	56,9	--	--
01_02_A	Zuidwestgevel	41,50	54,3	--	--
01_02_A	Zuidwestgevel	23,50	51,5	--	--
01_02_A	Zuidwestgevel	5,50	41,1	--	--
01_02_B	Zuidwestgevel	44,50	54,1	--	--
01_02_B	Zuidwestgevel	26,50	52,3	--	--
01_02_B	Zuidwestgevel	8,50	42,1	--	--
01_02_C	Zuidwestgevel	47,50	53,9	--	--
01_02_C	Zuidwestgevel	29,50	55,0	--	--
01_02_C	Zuidwestgevel	11,50	43,2	--	--
01_02_D	Zuidwestgevel	50,50	53,7	--	--
01_02_D	Zuidwestgevel	32,50	54,8	--	--
01_02_D	Zuidwestgevel	14,50	44,3	--	--
01_02_E	Zuidwestgevel	35,50	54,6	--	--
01_02_E	Zuidwestgevel	17,50	46,3	--	--
01_02_F	Zuidwestgevel	38,50	54,5	--	--
01_02_F	Zuidwestgevel	20,50	48,9	--	--
01_03_A	Zuidwestgevel	50,50	36,7	--	--
01_03_A	Zuidwestgevel	41,50	52,7	--	--
01_03_A	Zuidwestgevel	23,50	45,2	--	--
01_03_A	Zuidwestgevel	5,50	39,0	--	--
01_03_B	Zuidwestgevel	44,50	52,5	--	--
01_03_B	Zuidwestgevel	26,50	47,1	--	--
01_03_B	Zuidwestgevel	8,50	40,2	--	--
01_03_C	Zuidwestgevel	47,50	52,4	--	--
01_03_C	Zuidwestgevel	29,50	49,1	--	--
01_03_C	Zuidwestgevel	11,50	41,1	--	--
01_03_D	Zuidwestgevel	32,50	49,9	--	--
01_03_D	Zuidwestgevel	14,50	41,4	--	--
01_03_E	Zuidwestgevel	35,50	50,9	--	--
01_03_E	Zuidwestgevel	17,50	42,4	--	--
01_03_F	Zuidwestgevel	38,50	52,8	--	--
01_03_F	Zuidwestgevel	20,50	43,6	--	--
01_04_A	Zuidoostgevel	41,50	33,8	--	--
01_04_A	Zuidoostgevel	5,50	35,0	--	--
01_04_A	Zuidoostgevel	23,50	34,7	--	--
01_04_B	Zuidoostgevel	44,50	33,7	--	--
01_04_B	Zuidoostgevel	8,50	35,5	--	--
01_04_B	Zuidoostgevel	26,50	34,6	--	--
01_04_C	Zuidoostgevel	47,50	33,5	--	--
01_04_C	Zuidoostgevel	11,50	35,5	--	--
01_04_C	Zuidoostgevel	29,50	34,5	--	--
01_04_D	Zuidoostgevel	50,50	33,4	--	--
01_04_D	Zuidoostgevel	14,50	35,5	--	--
01_04_D	Zuidoostgevel	32,50	34,1	--	--
01_04_E	Zuidoostgevel	17,50	35,1	--	--
01_04_E	Zuidoostgevel	35,50	34,0	--	--
01_04_F	Zuidoostgevel	20,50	35,0	--	--
01_04_F	Zuidoostgevel	38,50	33,9	--	--
01_05_A	Zuidoostgevel	41,50	34,3	--	--
01_05_A	Zuidoostgevel	23,50	35,2	--	--
01_05_A	Zuidoostgevel	5,50	35,6	--	--
01_05_B	Zuidoostgevel	44,50	34,1	--	--
01_05_B	Zuidoostgevel	26,50	35,2	--	--
01_05_B	Zuidoostgevel	8,50	36,1	--	--
01_05_C	Zuidoostgevel	47,50	34,0	--	--
01_05_C	Zuidoostgevel	29,50	34,7	--	--
01_05_C	Zuidoostgevel	11,50	35,8	--	--
01_05_D	Zuidoostgevel	50,50	33,9	--	--
01_05_D	Zuidoostgevel	32,50	34,6	--	--
01_05_D	Zuidoostgevel	14,50	35,7	--	--
01_05_E	Zuidoostgevel	35,50	34,5	--	--
01_05_E	Zuidoostgevel	17,50	35,7	--	--
01_05_F	Zuidoostgevel	38,50	34,4	--	--
01_05_F	Zuidoostgevel	20,50	35,3	--	--
01_06_A	Noordoostgevel	41,50	56,6	--	--
01_06_A	Noordoostgevel	5,50	45,1	--	--
01_06_A	Noordoostgevel	23,50	53,5	--	--
01_06_B	Noordoostgevel	44,50	55,1	--	--
01_06_B	Noordoostgevel	8,50	46,5	--	--
01_06_B	Noordoostgevel	26,50	54,2	--	--
01_06_C	Noordoostgevel	47,50	53,1	--	--
01_06_C	Noordoostgevel	11,50	47,9	--	--
01_06_C	Noordoostgevel	29,50	55,2	--	--
01_06_D	Noordoostgevel	50,50	52,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Technische uitrusting

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_06_D	Noordoostgevel	14,50	49,8	--	--
01_06_D	Noordoostgevel	32,50	55,4	--	--
01_06_E	Noordoostgevel	17,50	51,9	--	--
01_06_E	Noordoostgevel	35,50	56,6	--	--
01_06_F	Noordoostgevel	20,50	52,5	--	--
01_06_F	Noordoostgevel	38,50	56,9	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	50,50	44,9	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	47,50	45,2	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	41,50	57,0	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	23,50	55,4	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	5,50	46,8	--	--
01_07_B	Noordoostgevel	44,50	55,1	--	--
01_07_B	Noordoostgevel	26,50	55,9	--	--
01_07_B	Noordoostgevel	8,50	47,9	--	--
01_07_C	Noordoostgevel	29,50	57,7	--	--
01_07_C	Noordoostgevel	11,50	49,5	--	--
01_07_D	Noordoostgevel	32,50	57,6	--	--
01_07_D	Noordoostgevel	14,50	50,8	--	--
01_07_E	Noordoostgevel	35,50	57,5	--	--
01_07_E	Noordoostgevel	17,50	52,3	--	--
01_07_F	Noordoostgevel	38,50	57,2	--	--
01_07_F	Noordoostgevel	20,50	54,1	--	--
02_01_A	Zuidoostgevel	23,50	37,9	--	--
02_01_A	Zuidoostgevel	5,50	38,5	--	--
02_01_B	Zuidoostgevel	8,50	38,7	--	--
02_01_C	Zuidoostgevel	11,50	38,8	--	--
02_01_D	Zuidoostgevel	14,50	38,7	--	--
02_01_E	Zuidoostgevel	17,50	38,0	--	--
02_01_F	Zuidoostgevel	20,50	38,0	--	--
02_02_A	Noordoostgevel	26,50	37,9	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	23,50	36,1	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	20,50	35,6	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	17,50	35,4	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	14,50	35,2	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	17,50	38,4	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	5,50	38,0	--	--
02_02_B	Zuidoostgevel	20,50	38,3	--	--
02_02_B	Zuidoostgevel	8,50	38,2	--	--
02_02_C	Zuidoostgevel	11,50	37,6	--	--
02_02_D	Zuidoostgevel	14,50	37,6	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	5,50	36,7	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	26,50	40,0	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	23,50	39,8	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	20,50	39,5	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	17,50	36,8	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	14,50	35,1	--	--
02_03_B	Noordoostgevel	8,50	35,9	--	--
02_03_C	Noordoostgevel	11,50	35,3	--	--
02_03_D	Noordoostgevel	14,50	35,3	--	--
02_04_A	Noordoostgevel	23,50	42,2	--	--
02_04_A	Noordoostgevel	5,50	42,3	--	--
02_04_B	Noordoostgevel	8,50	41,6	--	--
02_04_C	Noordoostgevel	11,50	41,1	--	--
02_04_D	Noordoostgevel	14,50	41,2	--	--
02_04_E	Noordoostgevel	17,50	40,5	--	--
02_04_F	Noordoostgevel	20,50	40,7	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	5,50	47,9	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	17,50	47,7	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	20,50	48,0	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	23,50	49,5	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	26,50	49,1	--	--
02_05_B	Noordwestgevel	8,50	47,7	--	--
02_05_C	Noordwestgevel	11,50	47,4	--	--
02_05_D	Noordwestgevel	14,50	46,7	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	5,50	53,9	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	17,50	51,5	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	20,50	52,4	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	23,50	53,0	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	26,50	52,5	--	--
02_06_B	Noordwestgevel	8,50	53,8	--	--
02_06_C	Noordwestgevel	11,50	52,7	--	--
02_06_D	Noordwestgevel	14,50	50,8	--	--
02_07_A	Zuidwestgevel	23,50	54,8	--	--
02_07_A	Zuidwestgevel	5,50	49,4	--	--
02_07_B	Zuidwestgevel	8,50	50,3	--	--
02_07_C	Zuidwestgevel	11,50	52,0	--	--
02_07_D	Zuidwestgevel	14,50	54,0	--	--
02_07_E	Zuidwestgevel	17,50	55,2	--	--
02_07_F	Zuidwestgevel	20,50	55,4	--	--
02_08_A	Zuidwestgevel	23,50	53,7	--	--
02_08_A	Zuidwestgevel	5,50	48,8	--	--
02_08_B	Zuidwestgevel	8,50	49,3	--	--
02_08_C	Zuidwestgevel	11,50	50,5	--	--
02_08_D	Zuidwestgevel	14,50	51,7	--	--
02_08_E	Zuidwestgevel	17,50	53,3	--	--
02_08_F	Zuidwestgevel	20,50	54,3	--	--
03_01_A	Zuidoostgevel	7,32	53,4	--	--
03_01_B	Zuidoostgevel	11,11	53,3	--	--
03_01_C	Zuidoostgevel	14,95	52,0	--	--
03_01_D	Zuidoostgevel	18,59	50,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Technische uitrusting

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_02_A	Zuidoostgevel	7,32	46,2	--	--
03_02_B	Zuidoostgevel	11,11	45,6	--	--
03_02_C	Zuidoostgevel	14,95	45,1	--	--
03_02_D	Zuidoostgevel	18,59	44,5	--	--
03_03_A	Zuidoostgevel	7,32	45,1	--	--
03_03_B	Zuidoostgevel	11,11	44,2	--	--
03_03_C	Zuidoostgevel	14,95	43,8	--	--
03_03_D	Zuidoostgevel	18,59	43,2	--	--
03_04_A	Zuidoostgevel	7,32	41,1	--	--
03_04_B	Zuidoostgevel	11,11	40,4	--	--
03_04_C	Zuidoostgevel	14,95	38,7	--	--
03_04_D	Zuidoostgevel	18,59	38,2	--	--
03_05_A	Zuidoostgevel	7,32	40,4	--	--
03_05_B	Zuidoostgevel	11,11	39,2	--	--
03_05_C	Zuidoostgevel	14,95	37,6	--	--
03_05_D	Zuidoostgevel	18,59	37,9	--	--
03_06_A	Noordoostgevel	7,32	46,6	--	--
03_06_B	Noordoostgevel	11,11	46,1	--	--
03_06_C	Noordoostgevel	14,95	47,7	--	--
03_06_D	Noordoostgevel	18,59	47,5	--	--
03_07_C	Noordwestgevel	14,95	57,9	--	--
03_07_D	Noordwestgevel	18,59	56,9	--	--
03_08_C	Noordwestgevel	14,95	58,4	--	--
03_08_D	Noordwestgevel	18,59	58,1	--	--
03_09_C	Noordwestgevel	14,95	58,5	--	--
03_09_D	Noordwestgevel	18,59	58,2	--	--
03_10_C	Noordwestgevel	14,95	43,5	--	--
03_10_D	Noordwestgevel	18,59	43,1	--	--
03_11_C	Noordwestgevel	14,95	63,1	--	--
03_11_D	Noordwestgevel	18,59	62,4	--	--
03_12_C	Zuidwestgevel	14,95	63,2	--	--
03_12_D	Zuidwestgevel	18,59	62,6	--	--
04_01_A	Zuidoostgevel	1,50	37,0	--	--
04_01_B	Zuidoostgevel	4,50	38,5	--	--
04_01_C	Zuidoostgevel	7,50	39,6	--	--
04_01_D	Zuidoostgevel	10,50	38,8	--	--
04_02_A	Zuidoostgevel	19,50	37,9	--	--
04_02_A	Zuidoostgevel	1,50	35,7	--	--
04_02_B	Zuidoostgevel	4,50	37,1	--	--
04_02_C	Zuidoostgevel	7,50	38,7	--	--
04_02_D	Zuidoostgevel	10,50	37,6	--	--
04_02_E	Zuidoostgevel	13,50	37,4	--	--
04_02_F	Zuidoostgevel	16,50	37,5	--	--
04_03_A	Zuidoostgevel	19,50	37,9	--	--
04_03_A	Zuidoostgevel	1,50	35,2	--	--
04_03_B	Zuidoostgevel	4,50	36,1	--	--
04_03_C	Zuidoostgevel	7,50	37,8	--	--
04_03_D	Zuidoostgevel	10,50	37,7	--	--
04_03_E	Zuidoostgevel	13,50	37,6	--	--
04_03_F	Zuidoostgevel	16,50	38,0	--	--
04_04_A	Zuidoostgevel	1,50	32,9	--	--
04_04_B	Zuidoostgevel	4,50	33,2	--	--
04_04_C	Zuidoostgevel	7,50	34,6	--	--
04_04_D	Zuidoostgevel	10,50	34,4	--	--
04_05_A	Noordgevel	1,50	31,0	--	--
04_05_A	Noordgevel	10,50	37,6	--	--
04_05_A	Noordgevel	13,50	38,4	--	--
04_05_A	Noordgevel	16,50	40,2	--	--
04_05_A	Noordgevel	19,50	41,0	--	--
04_05_B	Noordgevel	4,50	32,1	--	--
04_05_C	Noordgevel	7,50	33,8	--	--
04_06_A	Noordgevel	16,50	39,7	--	--
04_06_A	Noordgevel	13,50	39,5	--	--
04_06_A	Noordgevel	10,50	39,6	--	--
04_06_A	Noordgevel	1,50	35,9	--	--
04_06_B	Noordgevel	4,50	37,1	--	--
04_06_C	Noordgevel	7,50	38,9	--	--
04_07_A	Noordgevel	16,50	40,6	--	--
04_07_A	Noordgevel	13,50	40,2	--	--
04_07_A	Noordgevel	10,50	40,6	--	--
04_07_A	Noordgevel	1,50	36,0	--	--
04_07_B	Noordgevel	4,50	38,0	--	--
04_07_C	Noordgevel	7,50	40,2	--	--
04_08_A	Noordgevel	19,50	42,8	--	--
04_08_A	Noordgevel	16,50	41,1	--	--
04_08_A	Noordgevel	13,50	40,4	--	--
04_08_A	Noordgevel	10,50	40,2	--	--
04_08_A	Noordgevel	1,50	36,2	--	--
04_08_B	Noordgevel	4,50	38,7	--	--
04_08_C	Noordgevel	7,50	40,4	--	--
04_09_A	Noordgevel	22,50	38,0	--	--
04_09_A	Noordgevel	19,50	40,3	--	--
04_09_A	Noordgevel	16,50	39,9	--	--
04_09_A	Noordgevel	13,50	39,5	--	--
04_09_A	Noordgevel	10,50	41,6	--	--
04_09_A	Noordgevel	1,50	34,8	--	--
04_09_B	Noordgevel	4,50	37,6	--	--
04_09_C	Noordgevel	7,50	39,0	--	--
04_10_A	Noordwestgevel	16,50	41,6	--	--
04_10_A	Noordwestgevel	13,50	41,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Technische uitrusting

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_10_A	Noordwestgevel	1,50	38,9	--	--
04_10_B	Noordwestgevel	4,50	39,8	--	--
04_10_C	Noordwestgevel	7,50	40,7	--	--
04_10_D	Noordwestgevel	10,50	40,9	--	--
04_11_A	Noordwestgevel	19,50	47,4	--	--
04_11_A	Noordwestgevel	1,50	39,5	--	--
04_11_B	Noordwestgevel	22,50	46,8	--	--
04_11_B	Noordwestgevel	4,50	40,4	--	--
04_11_C	Noordwestgevel	7,50	40,7	--	--
04_11_D	Noordwestgevel	10,50	46,3	--	--
04_11_E	Noordwestgevel	13,50	46,3	--	--
04_11_F	Noordwestgevel	16,50	46,3	--	--
04_12_A	Zuidwestgevel	1,50	64,7	--	--
04_12_B	Zuidwestgevel	4,50	66,4	--	--
04_12_C	Zuidwestgevel	7,50	66,4	--	--
04_13_A	Zuidwestgevel	16,50	61,3	--	--
04_13_B	Zuidwestgevel	19,50	61,1	--	--
04_13_E	Zuidwestgevel	13,50	60,3	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	22,50	49,0	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	19,50	49,4	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	16,50	51,9	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	13,50	51,1	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	10,50	50,4	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	1,50	53,3	--	--
04_14_B	Zuidoostgevel	4,50	55,4	--	--
04_14_C	Zuidoostgevel	7,50	55,6	--	--
04_15_A	Zuidoostgevel	1,50	51,2	--	--
04_15_B	Zuidoostgevel	4,50	53,9	--	--
04_15_C	Zuidoostgevel	7,50	53,9	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	10,50	48,4	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	19,50	50,9	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	16,50	46,6	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	13,50	48,7	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	1,50	39,3	--	--
04_16_B	Zuidwestgevel	4,50	42,3	--	--
04_16_C	Zuidwestgevel	7,50	45,1	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	19,50	47,0	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	16,50	45,4	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	13,50	43,7	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	10,50	42,3	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	1,50	38,8	--	--
04_17_B	Zuidwestgevel	4,50	41,2	--	--
04_17_C	Zuidwestgevel	7,50	41,7	--	--
05_01_A	Noordgevel	16,50	32,9	--	--
05_01_A	Oostgevel	16,50	35,8	--	--
05_01_A	Oostgevel	13,50	34,0	--	--
05_01_A	Oostgevel	10,50	31,8	--	--
05_01_A	Oostgevel	1,50	29,1	--	--
05_01_B	Oostgevel	4,50	30,0	--	--
05_01_C	Oostgevel	7,50	31,5	--	--
05_02_A	Oostgevel	13,50	35,8	--	--
05_02_A	Oostgevel	16,50	36,6	--	--
05_02_A	Oostgevel	10,50	34,5	--	--
05_02_A	Oostgevel	1,50	31,0	--	--
05_02_B	Oostgevel	4,50	31,9	--	--
05_02_C	Oostgevel	7,50	33,6	--	--
05_03_A	Oostgevel	13,50	35,5	--	--
05_03_A	Oostgevel	10,50	34,9	--	--
05_03_A	Oostgevel	1,50	30,7	--	--
05_03_B	Oostgevel	4,50	31,3	--	--
05_03_C	Oostgevel	7,50	33,0	--	--
05_04_A	Oostgevel	1,50	30,2	--	--
05_04_B	Oostgevel	4,50	30,8	--	--
05_04_C	Oostgevel	7,50	32,3	--	--
05_05_A	Noordgevel	13,50	32,4	--	--
05_05_A	Noordgevel	10,50	32,1	--	--
05_05_A	Noordgevel	1,50	31,6	--	--
05_05_B	Noordgevel	4,50	32,4	--	--
05_05_C	Noordgevel	7,50	33,2	--	--
05_06_A	Noordgevel	13,50	32,7	--	--
05_06_A	Noordgevel	10,50	32,5	--	--
05_06_A	Noordgevel	1,50	32,2	--	--
05_06_B	Noordgevel	4,50	33,2	--	--
05_06_C	Noordgevel	7,50	33,6	--	--
05_07_A	Westgevel	13,50	33,6	--	--
05_07_A	Westgevel	1,50	33,8	--	--
05_07_B	Westgevel	4,50	34,9	--	--
05_07_C	Westgevel	7,50	33,7	--	--
05_07_D	Westgevel	10,50	35,1	--	--
05_08_A	Noordgevel	16,50	33,5	--	--
05_08_A	Noordgevel	1,50	33,2	--	--
05_08_B	Noordgevel	4,50	34,2	--	--
05_08_C	Noordgevel	7,50	35,8	--	--
05_08_D	Noordgevel	10,50	36,3	--	--
05_08_E	Noordgevel	13,50	36,3	--	--
05_09_A	Noordgevel	16,50	33,9	--	--
05_09_A	Noordgevel	1,50	34,2	--	--
05_09_B	Noordgevel	4,50	35,3	--	--
05_09_C	Noordgevel	7,50	37,0	--	--
05_09_D	Noordgevel	10,50	37,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Technische uitrusting

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_09_E	Noordgevel	13,50	37,2	--	--
05_10_A	Westgevel	16,50	36,1	--	--
05_10_A	Westgevel	1,50	35,9	--	--
05_10_B	Westgevel	4,50	37,6	--	--
05_10_C	Westgevel	7,50	39,4	--	--
05_10_D	Westgevel	10,50	40,1	--	--
05_10_E	Westgevel	13,50	40,3	--	--
05_11_A	Westgevel	1,50	35,9	--	--
05_11_A	Zuidgevel	16,50	40,9	--	--
05_11_A	Zuidgevel	13,50	40,3	--	--
05_11_B	Westgevel	4,50	38,5	--	--
05_11_C	Westgevel	7,50	35,8	--	--
05_11_D	Westgevel	10,50	38,1	--	--
05_12_A	Zuidgevel	16,50	41,4	--	--
05_12_A	Zuidgevel	13,50	40,7	--	--
05_12_A	Zuidgevel	10,50	39,8	--	--
05_12_A	Zuidgevel	1,50	34,6	--	--
05_12_B	Zuidgevel	4,50	36,5	--	--
05_12_C	Zuidgevel	7,50	38,6	--	--
05_13_A	Zuidgevel	16,50	42,4	--	--
05_13_A	Zuidgevel	13,50	40,5	--	--
05_13_A	Zuidgevel	10,50	39,2	--	--
05_13_A	Zuidgevel	1,50	33,7	--	--
05_13_B	Zuidgevel	4,50	35,5	--	--
05_13_C	Zuidgevel	7,50	37,8	--	--
05_14_A	Zuidgevel	16,50	42,7	--	--
05_14_A	Zuidgevel	13,50	40,1	--	--
05_14_A	Zuidgevel	10,50	38,6	--	--
05_14_A	Zuidgevel	1,50	33,4	--	--
05_14_B	Zuidgevel	4,50	34,2	--	--
05_14_C	Zuidgevel	7,50	36,8	--	--
05_15_A	Zuidgevel	10,50	36,1	--	--
05_15_A	Zuidgevel	1,50	29,8	--	--
05_15_B	Zuidgevel	4,50	31,8	--	--
05_15_C	Zuidgevel	7,50	34,5	--	--
06_01_A	Oostgevel	6,00	31,7	--	--
06_01_B	Oostgevel	9,50	32,2	--	--
06_01_C	Oostgevel	13,00	32,3	--	--
06_01_D	Oostgevel	16,50	30,7	--	--
06_02_A	Oostgevel	6,00	31,4	--	--
06_02_B	Oostgevel	9,50	31,6	--	--
06_02_C	Oostgevel	13,00	30,3	--	--
06_02_D	Oostgevel	16,50	30,3	--	--
06_03_A	Oostgevel	6,00	31,9	--	--
06_03_B	Oostgevel	9,50	34,0	--	--
06_03_C	Oostgevel	13,00	35,3	--	--
06_03_D	Oostgevel	16,50	29,9	--	--
06_04_A	Oostgevel	6,00	31,2	--	--
06_04_B	Oostgevel	9,50	33,0	--	--
06_04_C	Oostgevel	13,00	34,3	--	--
06_04_D	Oostgevel	16,50	29,5	--	--
06_05_A	Noordgevel	6,00	27,3	--	--
06_05_B	Noordgevel	9,50	28,6	--	--
06_05_C	Noordgevel	13,00	32,7	--	--
06_05_D	Noordgevel	16,50	29,4	--	--
06_06_A	Noordgevel	6,00	27,7	--	--
06_06_B	Noordgevel	9,50	29,1	--	--
06_06_C	Noordgevel	13,00	29,8	--	--
06_06_D	Noordgevel	16,50	29,8	--	--
06_07_A	Westgevel	6,00	31,3	--	--
06_07_B	Westgevel	9,50	34,2	--	--
06_07_C	Westgevel	13,00	36,0	--	--
06_07_D	Westgevel	16,50	37,5	--	--
06_08_A	Westgevel	6,00	32,3	--	--
06_08_B	Westgevel	9,50	35,1	--	--
06_08_C	Westgevel	13,00	36,2	--	--
06_08_D	Westgevel	16,50	37,4	--	--
06_09_A	Westgevel	6,00	32,8	--	--
06_09_B	Westgevel	9,50	35,3	--	--
06_09_C	Westgevel	13,00	36,5	--	--
06_09_D	Westgevel	16,50	38,4	--	--
06_10_A	Westgevel	6,00	34,8	--	--
06_10_B	Westgevel	9,50	35,6	--	--
06_10_C	Westgevel	13,00	37,4	--	--
06_10_D	Westgevel	16,50	38,9	--	--
06_11_A	Zuidgevel	6,00	35,1	--	--
06_11_B	Zuidgevel	9,50	37,2	--	--
06_11_C	Zuidgevel	13,00	37,4	--	--
06_11_D	Zuidgevel	16,50	39,0	--	--
06_12_A	Zuidgevel	6,00	35,4	--	--
06_12_B	Zuidgevel	9,50	37,9	--	--
06_12_C	Zuidgevel	13,00	39,6	--	--
06_12_D	Zuidgevel	16,50	40,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage V	Rekenresultaten school
Bijlage V-1	Rekenresultaten directe hinder $L_{A,r,LT}$ school
Bijlage V-2	Rekenresultaten directe hinder $L_{A,max}$ school

Bijlage V-1 Rekenresultaten directe hinder LAr,LT school

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau - toetspunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: School
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
01_01_A	Noordwestgevel	41,50	30	--	--	30	
01_01_A	Noordwestgevel	23,50	36	--	--	36	
01_01_A	Noordwestgevel	5,50	35	--	--	35	
01_01_B	Noordwestgevel	44,50	31	--	--	31	
01_01_B	Noordwestgevel	26,50	36	--	--	36	
01_01_B	Noordwestgevel	8,50	36	--	--	36	
01_01_C	Noordwestgevel	47,50	32	--	--	32	
01_01_C	Noordwestgevel	29,50	36	--	--	36	
01_01_C	Noordwestgevel	11,50	36	--	--	36	
01_01_D	Noordwestgevel	50,50	36	--	--	36	
01_01_D	Noordwestgevel	32,50	33	--	--	33	
01_01_D	Noordwestgevel	14,50	36	--	--	36	
01_01_E	Noordwestgevel	35,50	31	--	--	31	
01_01_E	Noordwestgevel	17,50	36	--	--	36	
01_01_F	Noordwestgevel	38,50	31	--	--	31	
01_01_F	Noordwestgevel	20,50	36	--	--	36	
01_02_A	Zuidwestgevel	41,50	18	--	--	18	
01_02_A	Zuidwestgevel	23,50	21	--	--	21	
01_02_A	Zuidwestgevel	5,50	20	--	--	20	
01_02_B	Zuidwestgevel	44,50	18	--	--	18	
01_02_B	Zuidwestgevel	26,50	21	--	--	21	
01_02_B	Zuidwestgevel	8,50	21	--	--	21	
01_02_C	Zuidwestgevel	47,50	18	--	--	18	
01_02_C	Zuidwestgevel	29,50	20	--	--	20	
01_02_C	Zuidwestgevel	11,50	21	--	--	21	
01_02_D	Zuidwestgevel	50,50	18	--	--	18	
01_02_D	Zuidwestgevel	32,50	19	--	--	19	
01_02_D	Zuidwestgevel	14,50	21	--	--	21	
01_02_E	Zuidwestgevel	35,50	19	--	--	19	
01_02_E	Zuidwestgevel	17,50	21	--	--	21	
01_02_F	Zuidwestgevel	38,50	19	--	--	19	
01_02_F	Zuidwestgevel	20,50	21	--	--	21	
01_03_A	Zuidwestgevel	50,50	17	--	--	17	
01_03_A	Zuidwestgevel	41,50	18	--	--	18	
01_03_A	Zuidwestgevel	23,50	20	--	--	20	
01_03_A	Zuidwestgevel	5,50	19	--	--	19	
01_03_B	Zuidwestgevel	44,50	18	--	--	18	
01_03_B	Zuidwestgevel	26,50	19	--	--	19	
01_03_B	Zuidwestgevel	8,50	20	--	--	20	
01_03_C	Zuidwestgevel	47,50	17	--	--	17	
01_03_C	Zuidwestgevel	29,50	19	--	--	19	
01_03_C	Zuidwestgevel	11,50	20	--	--	20	
01_03_D	Zuidwestgevel	32,50	19	--	--	19	
01_03_D	Zuidwestgevel	14,50	20	--	--	20	
01_03_E	Zuidwestgevel	35,50	19	--	--	19	
01_03_E	Zuidwestgevel	17,50	20	--	--	20	
01_03_F	Zuidwestgevel	38,50	18	--	--	18	
01_03_F	Zuidwestgevel	20,50	20	--	--	20	
01_04_A	Zuidoostgevel	41,50	39	--	--	39	
01_04_A	Zuidoostgevel	5,50	33	--	--	33	
01_04_A	Zuidoostgevel	23,50	37	--	--	37	
01_04_B	Zuidoostgevel	44,50	38	--	--	38	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage V-1 Rekenresultaten directe hinder LAr,LT school

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau - toetspunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: School
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
01_04_B	Zuidoostgevel	8,50	35	--	--	35
01_04_B	Zuidoostgevel	26,50	37	--	--	37
01_04_C	Zuidoostgevel	47,50	38	--	--	38
01_04_C	Zuidoostgevel	11,50	36	--	--	36
01_04_C	Zuidoostgevel	29,50	37	--	--	37
01_04_D	Zuidoostgevel	50,50	37	--	--	37
01_04_D	Zuidoostgevel	14,50	36	--	--	36
01_04_D	Zuidoostgevel	32,50	38	--	--	38
01_04_E	Zuidoostgevel	17,50	37	--	--	37
01_04_E	Zuidoostgevel	35,50	38	--	--	38
01_04_F	Zuidoostgevel	20,50	37	--	--	37
01_04_F	Zuidoostgevel	38,50	38	--	--	38
01_05_A	Zuidoostgevel	41,50	41	--	--	41
01_05_A	Zuidoostgevel	23,50	39	--	--	39
01_05_A	Zuidoostgevel	5,50	36	--	--	36
01_05_B	Zuidoostgevel	44,50	40	--	--	40
01_05_B	Zuidoostgevel	26,50	39	--	--	39
01_05_B	Zuidoostgevel	8,50	38	--	--	38
01_05_C	Zuidoostgevel	47,50	40	--	--	40
01_05_C	Zuidoostgevel	29,50	40	--	--	40
01_05_C	Zuidoostgevel	11,50	38	--	--	38
01_05_D	Zuidoostgevel	50,50	39	--	--	39
01_05_D	Zuidoostgevel	32,50	40	--	--	40
01_05_D	Zuidoostgevel	14,50	39	--	--	39
01_05_E	Zuidoostgevel	35,50	40	--	--	40
01_05_E	Zuidoostgevel	17,50	39	--	--	39
01_05_F	Zuidoostgevel	38,50	41	--	--	41
01_05_F	Zuidoostgevel	20,50	39	--	--	39
01_06_A	Noordoostgevel	41,50	43	--	--	43
01_06_A	Noordoostgevel	5,50	26	--	--	26
01_06_A	Noordoostgevel	23,50	27	--	--	27
01_06_B	Noordoostgevel	44,50	42	--	--	42
01_06_B	Noordoostgevel	8,50	27	--	--	27
01_06_B	Noordoostgevel	26,50	27	--	--	27
01_06_C	Noordoostgevel	47,50	41	--	--	41
01_06_C	Noordoostgevel	11,50	27	--	--	27
01_06_C	Noordoostgevel	29,50	29	--	--	29
01_06_D	Noordoostgevel	50,50	41	--	--	41
01_06_D	Noordoostgevel	14,50	28	--	--	28
01_06_D	Noordoostgevel	32,50	31	--	--	31
01_06_E	Noordoostgevel	17,50	28	--	--	28
01_06_E	Noordoostgevel	35,50	37	--	--	37
01_06_F	Noordoostgevel	20,50	29	--	--	29
01_06_F	Noordoostgevel	38,50	40	--	--	40
01_07_A	Noordoostgevel	50,50	37	--	--	37
01_07_A	Noordoostgevel	47,50	39	--	--	39
01_07_A	Noordoostgevel	41,50	41	--	--	41
01_07_A	Noordoostgevel	23,50	37	--	--	37
01_07_A	Noordoostgevel	5,50	34	--	--	34
01_07_B	Noordoostgevel	44,50	39	--	--	39
01_07_B	Noordoostgevel	26,50	37	--	--	37
01_07_B	Noordoostgevel	8,50	35	--	--	35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage V-1 Rekenresultaten directe hinder LAr,LT school

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau - toetspunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: School
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
01_07_C	Noordoostgevel	29,50	37	--	--	37	
01_07_C	Noordoostgevel	11,50	35	--	--	35	
01_07_D	Noordoostgevel	32,50	37	--	--	37	
01_07_D	Noordoostgevel	14,50	35	--	--	35	
01_07_E	Noordoostgevel	35,50	38	--	--	38	
01_07_E	Noordoostgevel	17,50	36	--	--	36	
01_07_F	Noordoostgevel	38,50	40	--	--	40	
01_07_F	Noordoostgevel	20,50	36	--	--	36	
02_01_A	Zuidoostgevel	23,50	41	--	--	41	
02_01_A	Zuidoostgevel	5,50	42	--	--	42	
02_01_B	Zuidoostgevel	8,50	43	--	--	43	
02_01_C	Zuidoostgevel	11,50	43	--	--	43	
02_01_D	Zuidoostgevel	14,50	42	--	--	42	
02_01_E	Zuidoostgevel	17,50	42	--	--	42	
02_01_F	Zuidoostgevel	20,50	41	--	--	41	
02_02_A	Noordoostgevel	26,50	38	--	--	38	
02_02_A	Zuidoostgevel	23,50	38	--	--	38	
02_02_A	Zuidoostgevel	20,50	40	--	--	40	
02_02_A	Zuidoostgevel	17,50	42	--	--	42	
02_02_A	Zuidoostgevel	14,50	44	--	--	44	
02_02_A	Zuidoostgevel	17,50	41	--	--	41	
02_02_A	Zuidoostgevel	5,50	42	--	--	42	
02_02_B	Zuidoostgevel	20,50	42	--	--	42	
02_02_B	Zuidoostgevel	8,50	43	--	--	43	
02_02_C	Zuidoostgevel	11,50	42	--	--	42	
02_02_D	Zuidoostgevel	14,50	41	--	--	41	
02_03_A	Noordoostgevel	5,50	47	--	--	47	
02_03_A	Noordoostgevel	26,50	42	--	--	42	
02_03_A	Noordoostgevel	23,50	42	--	--	42	
02_03_A	Noordoostgevel	20,50	42	--	--	42	
02_03_A	Noordoostgevel	17,50	43	--	--	43	
02_03_A	Noordoostgevel	14,50	43	--	--	43	
02_03_B	Noordoostgevel	8,50	47	--	--	47	
02_03_C	Noordoostgevel	11,50	46	--	--	46	
02_03_D	Noordoostgevel	14,50	45	--	--	45	
02_04_A	Noordoostgevel	23,50	45	--	--	45	
02_04_A	Noordoostgevel	5,50	49	--	--	49	
02_04_B	Noordoostgevel	8,50	49	--	--	49	
02_04_C	Noordoostgevel	11,50	48	--	--	48	
02_04_D	Noordoostgevel	14,50	47	--	--	47	
02_04_E	Noordoostgevel	17,50	46	--	--	46	
02_04_F	Noordoostgevel	20,50	45	--	--	45	
02_05_A	Noordwestgevel	5,50	40	--	--	40	
02_05_A	Noordwestgevel	17,50	40	--	--	40	
02_05_A	Noordwestgevel	20,50	40	--	--	40	
02_05_A	Noordwestgevel	23,50	39	--	--	39	
02_05_A	Noordwestgevel	26,50	38	--	--	38	
02_05_B	Noordwestgevel	8,50	40	--	--	40	
02_05_C	Noordwestgevel	11,50	40	--	--	40	
02_05_D	Noordwestgevel	14,50	40	--	--	40	
02_06_A	Noordwestgevel	5,50	38	--	--	38	
02_06_A	Noordwestgevel	17,50	39	--	--	39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage V-1 Rekenresultaten directe hinder LAr,LT school

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau - toetspunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: School
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
02_06_A	Noordwestgevel	20,50	39	--	--	39	
02_06_A	Noordwestgevel	23,50	38	--	--	38	
02_06_A	Noordwestgevel	26,50	37	--	--	37	
02_06_B	Noordwestgevel	8,50	39	--	--	39	
02_06_C	Noordwestgevel	11,50	39	--	--	39	
02_06_D	Noordwestgevel	14,50	39	--	--	39	
02_07_A	Zuidwestgevel	23,50	26	--	--	26	
02_07_A	Zuidwestgevel	5,50	26	--	--	26	
02_07_B	Zuidwestgevel	8,50	27	--	--	27	
02_07_C	Zuidwestgevel	11,50	27	--	--	27	
02_07_D	Zuidwestgevel	14,50	27	--	--	27	
02_07_E	Zuidwestgevel	17,50	27	--	--	27	
02_07_F	Zuidwestgevel	20,50	27	--	--	27	
02_08_A	Zuidwestgevel	23,50	27	--	--	27	
02_08_A	Zuidwestgevel	5,50	27	--	--	27	
02_08_B	Zuidwestgevel	8,50	28	--	--	28	
02_08_C	Zuidwestgevel	11,50	27	--	--	27	
02_08_D	Zuidwestgevel	14,50	27	--	--	27	
02_08_E	Zuidwestgevel	17,50	28	--	--	28	
02_08_F	Zuidwestgevel	20,50	27	--	--	27	
03_01_A	Zuidoostgevel	7,32	41	--	--	41	
03_01_B	Zuidoostgevel	11,11	41	--	--	41	
03_01_C	Zuidoostgevel	14,95	41	--	--	41	
03_01_D	Zuidoostgevel	18,59	41	--	--	41	
03_02_A	Zuidoostgevel	7,32	42	--	--	42	
03_02_B	Zuidoostgevel	11,11	42	--	--	42	
03_02_C	Zuidoostgevel	14,95	42	--	--	42	
03_02_D	Zuidoostgevel	18,59	42	--	--	42	
03_03_A	Zuidoostgevel	7,32	43	--	--	43	
03_03_B	Zuidoostgevel	11,11	43	--	--	43	
03_03_C	Zuidoostgevel	14,95	43	--	--	43	
03_03_D	Zuidoostgevel	18,59	43	--	--	43	
03_04_A	Zuidoostgevel	7,32	45	--	--	45	
03_04_B	Zuidoostgevel	11,11	45	--	--	45	
03_04_C	Zuidoostgevel	14,95	45	--	--	45	
03_04_D	Zuidoostgevel	18,59	45	--	--	45	
03_05_A	Zuidoostgevel	7,32	46	--	--	46	
03_05_B	Zuidoostgevel	11,11	46	--	--	46	
03_05_C	Zuidoostgevel	14,95	46	--	--	46	
03_05_D	Zuidoostgevel	18,59	46	--	--	46	
03_06_A	Noordoostgevel	7,32	45	--	--	45	
03_06_B	Noordoostgevel	11,11	45	--	--	45	
03_06_C	Noordoostgevel	14,95	46	--	--	46	
03_06_D	Noordoostgevel	18,59	46	--	--	46	
03_07_A	Noordwestgevel	7,32	31	--	--	31	
03_07_B	Noordwestgevel	11,11	32	--	--	32	
03_07_C	Noordwestgevel	14,95	33	--	--	33	
03_07_D	Noordwestgevel	18,59	28	--	--	28	
03_08_A	Noordwestgevel	7,32	29	--	--	29	
03_08_B	Noordwestgevel	11,11	29	--	--	29	
03_08_C	Noordwestgevel	14,95	29	--	--	29	
03_08_D	Noordwestgevel	18,59	30	--	--	30	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage V-1 Rekenresultaten directe hinder LAr,LT school

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau - toetspunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: School
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
03_09_A	Noordwestgevel	7,32	29	--	--	29	
03_09_B	Noordwestgevel	11,11	29	--	--	29	
03_09_C	Noordwestgevel	14,95	28	--	--	28	
03_09_D	Noordwestgevel	18,59	28	--	--	28	
03_10_A	Noordwestgevel	7,32	27	--	--	27	
03_10_B	Noordwestgevel	11,11	27	--	--	27	
03_10_C	Noordwestgevel	14,95	26	--	--	26	
03_10_D	Noordwestgevel	18,59	26	--	--	26	
03_11_A	Noordwestgevel	7,32	23	--	--	23	
03_11_B	Noordwestgevel	11,11	24	--	--	24	
03_11_C	Noordwestgevel	14,95	24	--	--	24	
03_11_D	Noordwestgevel	18,59	24	--	--	24	
03_12_A	Zuidwestgevel	7,32	25	--	--	25	
03_12_B	Zuidwestgevel	11,11	25	--	--	25	
03_12_C	Zuidwestgevel	14,95	24	--	--	24	
03_12_D	Zuidwestgevel	18,59	25	--	--	25	
04_01_A	Zuidoostgevel	1,50	51	--	--	51	
04_01_B	Zuidoostgevel	4,50	53	--	--	53	
04_01_C	Zuidoostgevel	7,50	52	--	--	52	
04_01_D	Zuidoostgevel	10,50	51	--	--	51	
04_02_A	Zuidoostgevel	19,50	49	--	--	49	
04_02_A	Zuidoostgevel	1,50	55	--	--	55	
04_02_B	Zuidoostgevel	4,50	55	--	--	55	
04_02_C	Zuidoostgevel	7,50	55	--	--	55	
04_02_D	Zuidoostgevel	10,50	54	--	--	54	
04_02_E	Zuidoostgevel	13,50	53	--	--	53	
04_02_F	Zuidoostgevel	16,50	53	--	--	53	
04_03_A	Zuidoostgevel	19,50	50	--	--	50	
04_03_A	Zuidoostgevel	1,50	55	--	--	55	
04_03_B	Zuidoostgevel	4,50	55	--	--	55	
04_03_C	Zuidoostgevel	7,50	55	--	--	55	
04_03_D	Zuidoostgevel	10,50	54	--	--	54	
04_03_E	Zuidoostgevel	13,50	52	--	--	52	
04_03_F	Zuidoostgevel	16,50	52	--	--	52	
04_04_A	Zuidoostgevel	1,50	52	--	--	52	
04_04_B	Zuidoostgevel	4,50	53	--	--	53	
04_04_C	Zuidoostgevel	7,50	53	--	--	53	
04_04_D	Zuidoostgevel	10,50	52	--	--	52	
04_05_A	Noordgevel	1,50	40	--	--	40	
04_05_A	Noordgevel	10,50	41	--	--	41	
04_05_A	Noordgevel	13,50	41	--	--	41	
04_05_A	Noordgevel	16,50	41	--	--	41	
04_05_A	Noordgevel	19,50	40	--	--	40	
04_05_B	Noordgevel	4,50	41	--	--	41	
04_05_C	Noordgevel	7,50	41	--	--	41	
04_06_A	Noordgevel	16,50	37	--	--	37	
04_06_A	Noordgevel	13,50	36	--	--	36	
04_06_A	Noordgevel	10,50	35	--	--	35	
04_06_A	Noordgevel	1,50	29	--	--	29	
04_06_B	Noordgevel	4,50	31	--	--	31	
04_06_C	Noordgevel	7,50	31	--	--	31	
04_07_A	Noordgevel	16,50	32	--	--	32	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage V-1 Rekenresultaten directe hinder LAr,LT school

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau - toetspunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: School
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
04_07_A	Noordgevel	13,50	28	--	--	28	
04_07_A	Noordgevel	10,50	27	--	--	27	
04_07_A	Noordgevel	1,50	29	--	--	29	
04_07_B	Noordgevel	4,50	32	--	--	32	
04_07_C	Noordgevel	7,50	32	--	--	32	
04_08_A	Noordgevel	19,50	27	--	--	27	
04_08_A	Noordgevel	16,50	26	--	--	26	
04_08_A	Noordgevel	13,50	27	--	--	27	
04_08_A	Noordgevel	10,50	30	--	--	30	
04_08_A	Noordgevel	1,50	28	--	--	28	
04_08_B	Noordgevel	4,50	30	--	--	30	
04_08_C	Noordgevel	7,50	31	--	--	31	
04_09_A	Noordgevel	22,50	26	--	--	26	
04_09_A	Noordgevel	19,50	26	--	--	26	
04_09_A	Noordgevel	16,50	27	--	--	27	
04_09_A	Noordgevel	13,50	29	--	--	29	
04_09_A	Noordgevel	10,50	29	--	--	29	
04_09_A	Noordgevel	1,50	27	--	--	27	
04_09_B	Noordgevel	4,50	29	--	--	29	
04_09_C	Noordgevel	7,50	30	--	--	30	
04_10_A	Noordwestgevel	16,50	23	--	--	23	
04_10_A	Noordwestgevel	13,50	23	--	--	23	
04_10_A	Noordwestgevel	1,50	22	--	--	22	
04_10_B	Noordwestgevel	4,50	23	--	--	23	
04_10_C	Noordwestgevel	7,50	24	--	--	24	
04_10_D	Noordwestgevel	10,50	24	--	--	24	
04_11_A	Noordwestgevel	19,50	21	--	--	21	
04_11_A	Noordwestgevel	1,50	21	--	--	21	
04_11_B	Noordwestgevel	22,50	21	--	--	21	
04_11_B	Noordwestgevel	4,50	22	--	--	22	
04_11_C	Noordwestgevel	7,50	23	--	--	23	
04_11_D	Noordwestgevel	10,50	23	--	--	23	
04_11_E	Noordwestgevel	13,50	23	--	--	23	
04_11_F	Noordwestgevel	16,50	22	--	--	22	
04_12_A	Zuidwestgevel	19,50	22	--	--	22	
04_12_A	Zuidwestgevel	1,50	22	--	--	22	
04_12_B	Zuidwestgevel	22,50	22	--	--	22	
04_12_B	Zuidwestgevel	4,50	22	--	--	22	
04_12_C	Zuidwestgevel	7,50	23	--	--	23	
04_12_D	Zuidwestgevel	10,50	23	--	--	23	
04_12_E	Zuidwestgevel	13,50	23	--	--	23	
04_12_F	Zuidwestgevel	16,50	24	--	--	24	
04_13_A	Zuidwestgevel	16,50	27	--	--	27	
04_13_A	Zuidwestgevel	1,50	26	--	--	26	
04_13_B	Zuidwestgevel	19,50	25	--	--	25	
04_13_B	Zuidwestgevel	4,50	27	--	--	27	
04_13_C	Zuidwestgevel	7,50	28	--	--	28	
04_13_D	Zuidwestgevel	10,50	27	--	--	27	
04_13_E	Zuidwestgevel	13,50	27	--	--	27	
04_14_A	Zuidoostgevel	22,50	38	--	--	38	
04_14_A	Zuidoostgevel	19,50	37	--	--	37	
04_14_A	Zuidoostgevel	16,50	37	--	--	37	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage V-1 Rekenresultaten directe hinder LAr,LT school

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau - toetspunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: School
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
04_14_A	Zuidoostgevel	13,50	38	--	--	38
04_14_A	Zuidoostgevel	10,50	37	--	--	37
04_14_A	Zuidoostgevel	1,50	26	--	--	26
04_14_B	Zuidoostgevel	4,50	28	--	--	28
04_14_C	Zuidoostgevel	7,50	28	--	--	28
04_15_A	Zuidoostgevel	1,50	35	--	--	35
04_15_B	Zuidoostgevel	4,50	37	--	--	37
04_15_C	Zuidoostgevel	7,50	37	--	--	37
04_16_A	Zuidwestgevel	10,50	39	--	--	39
04_16_A	Zuidwestgevel	19,50	36	--	--	36
04_16_A	Zuidwestgevel	16,50	38	--	--	38
04_16_A	Zuidwestgevel	13,50	39	--	--	39
04_16_A	Zuidwestgevel	1,50	37	--	--	37
04_16_B	Zuidwestgevel	4,50	40	--	--	40
04_16_C	Zuidwestgevel	7,50	40	--	--	40
04_17_A	Zuidwestgevel	19,50	39	--	--	39
04_17_A	Zuidwestgevel	16,50	39	--	--	39
04_17_A	Zuidwestgevel	13,50	37	--	--	37
04_17_A	Zuidwestgevel	10,50	36	--	--	36
04_17_A	Zuidwestgevel	1,50	36	--	--	36
04_17_B	Zuidwestgevel	4,50	38	--	--	38
04_17_C	Zuidwestgevel	7,50	38	--	--	38
05_01_A	Noordgevel	16,50	24	--	--	24
05_01_A	Oostgevel	16,50	36	--	--	36
05_01_A	Oostgevel	13,50	34	--	--	34
05_01_A	Oostgevel	10,50	32	--	--	32
05_01_A	Oostgevel	1,50	31	--	--	31
05_01_B	Oostgevel	4,50	34	--	--	34
05_01_C	Oostgevel	7,50	34	--	--	34
05_02_A	Oostgevel	13,50	30	--	--	30
05_02_A	Oostgevel	16,50	30	--	--	30
05_02_A	Oostgevel	10,50	28	--	--	28
05_02_A	Oostgevel	1,50	26	--	--	26
05_02_B	Oostgevel	4,50	28	--	--	28
05_02_C	Oostgevel	7,50	28	--	--	28
05_03_A	Oostgevel	13,50	28	--	--	28
05_03_A	Oostgevel	10,50	27	--	--	27
05_03_A	Oostgevel	1,50	25	--	--	25
05_03_B	Oostgevel	4,50	27	--	--	27
05_03_C	Oostgevel	7,50	27	--	--	27
05_04_A	Oostgevel	1,50	24	--	--	24
05_04_B	Oostgevel	4,50	25	--	--	25
05_04_C	Oostgevel	7,50	26	--	--	26
05_05_A	Noordgevel	13,50	24	--	--	24
05_05_A	Noordgevel	10,50	24	--	--	24
05_05_A	Noordgevel	1,50	22	--	--	22
05_05_B	Noordgevel	4,50	23	--	--	23
05_05_C	Noordgevel	7,50	25	--	--	25
05_06_A	Noordgevel	13,50	24	--	--	24
05_06_A	Noordgevel	10,50	24	--	--	24
05_06_A	Noordgevel	1,50	22	--	--	22
05_06_B	Noordgevel	4,50	24	--	--	24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage V-1 Rekenresultaten directe hinder LAr,LT school

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau - toetspunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: School
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
05_06_C	Noordgevel	7,50	24	--	--	24
05_07_A	Westgevel	13,50	24	--	--	24
05_07_A	Westgevel	1,50	23	--	--	23
05_07_B	Westgevel	4,50	23	--	--	23
05_07_C	Westgevel	7,50	25	--	--	25
05_07_D	Westgevel	10,50	24	--	--	24
05_08_A	Noordgevel	16,50	24	--	--	24
05_08_A	Noordgevel	1,50	23	--	--	23
05_08_B	Noordgevel	4,50	24	--	--	24
05_08_C	Noordgevel	7,50	25	--	--	25
05_08_D	Noordgevel	10,50	24	--	--	24
05_08_E	Noordgevel	13,50	24	--	--	24
05_09_A	Noordgevel	16,50	24	--	--	24
05_09_A	Noordgevel	1,50	22	--	--	22
05_09_B	Noordgevel	4,50	23	--	--	23
05_09_C	Noordgevel	7,50	24	--	--	24
05_09_D	Noordgevel	10,50	23	--	--	23
05_09_E	Noordgevel	13,50	24	--	--	24
05_10_A	Westgevel	16,50	23	--	--	23
05_10_A	Westgevel	1,50	21	--	--	21
05_10_B	Westgevel	4,50	23	--	--	23
05_10_C	Westgevel	7,50	24	--	--	24
05_10_D	Westgevel	10,50	24	--	--	24
05_10_E	Westgevel	13,50	24	--	--	24
05_11_A	Westgevel	1,50	23	--	--	23
05_11_A	Zuidgevel	16,50	31	--	--	31
05_11_A	Zuidgevel	13,50	28	--	--	28
05_11_B	Westgevel	4,50	24	--	--	24
05_11_C	Westgevel	7,50	25	--	--	25
05_11_D	Westgevel	10,50	25	--	--	25
05_12_A	Zuidgevel	16,50	33	--	--	33
05_12_A	Zuidgevel	13,50	31	--	--	31
05_12_A	Zuidgevel	10,50	27	--	--	27
05_12_A	Zuidgevel	1,50	28	--	--	28
05_12_B	Zuidgevel	4,50	30	--	--	30
05_12_C	Zuidgevel	7,50	31	--	--	31
05_13_A	Zuidgevel	16,50	36	--	--	36
05_13_A	Zuidgevel	13,50	34	--	--	34
05_13_A	Zuidgevel	10,50	29	--	--	29
05_13_A	Zuidgevel	1,50	29	--	--	29
05_13_B	Zuidgevel	4,50	31	--	--	31
05_13_C	Zuidgevel	7,50	32	--	--	32
05_14_A	Zuidgevel	16,50	38	--	--	38
05_14_A	Zuidgevel	13,50	37	--	--	37
05_14_A	Zuidgevel	10,50	30	--	--	30
05_14_A	Zuidgevel	1,50	30	--	--	30
05_14_B	Zuidgevel	4,50	32	--	--	32
05_14_C	Zuidgevel	7,50	33	--	--	33
05_15_A	Zuidgevel	10,50	34	--	--	34
05_15_A	Zuidgevel	1,50	32	--	--	32
05_15_B	Zuidgevel	4,50	34	--	--	34
05_15_C	Zuidgevel	7,50	34	--	--	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage V-1 Rekenresultaten directe hinder LAr,LT school

Rapport: Resultatentabel
 Model: IL Brandweerkazerne & school - langtijdgemiddeld beoordelingsniveau - toetspunten
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: School
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
06_01_A	Oostgevel	6,00	49	--	--	49
06_01_B	Oostgevel	9,50	49	--	--	49
06_01_C	Oostgevel	13,00	49	--	--	49
06_01_D	Oostgevel	16,50	49	--	--	49
06_02_A	Oostgevel	6,00	47	--	--	47
06_02_B	Oostgevel	9,50	47	--	--	47
06_02_C	Oostgevel	13,00	47	--	--	47
06_02_D	Oostgevel	16,50	46	--	--	46
06_03_A	Oostgevel	6,00	45	--	--	45
06_03_B	Oostgevel	9,50	45	--	--	45
06_03_C	Oostgevel	13,00	45	--	--	45
06_03_D	Oostgevel	16,50	45	--	--	45
06_04_A	Oostgevel	6,00	44	--	--	44
06_04_B	Oostgevel	9,50	44	--	--	44
06_04_C	Oostgevel	13,00	44	--	--	44
06_04_D	Oostgevel	16,50	43	--	--	43
06_05_A	Noordgevel	6,00	26	--	--	26
06_05_B	Noordgevel	9,50	26	--	--	26
06_05_C	Noordgevel	13,00	26	--	--	26
06_05_D	Noordgevel	16,50	26	--	--	26
06_06_A	Noordgevel	6,00	27	--	--	27
06_06_B	Noordgevel	9,50	26	--	--	26
06_06_C	Noordgevel	13,00	26	--	--	26
06_06_D	Noordgevel	16,50	25	--	--	25
06_07_A	Westgevel	6,00	29	--	--	29
06_07_B	Westgevel	9,50	29	--	--	29
06_07_C	Westgevel	13,00	29	--	--	29
06_07_D	Westgevel	16,50	29	--	--	29
06_08_A	Westgevel	6,00	29	--	--	29
06_08_B	Westgevel	9,50	29	--	--	29
06_08_C	Westgevel	13,00	29	--	--	29
06_08_D	Westgevel	16,50	30	--	--	30
06_09_A	Westgevel	6,00	30	--	--	30
06_09_B	Westgevel	9,50	30	--	--	30
06_09_C	Westgevel	13,00	31	--	--	31
06_09_D	Westgevel	16,50	28	--	--	28
06_10_A	Westgevel	6,00	33	--	--	33
06_10_B	Westgevel	9,50	33	--	--	33
06_10_C	Westgevel	13,00	28	--	--	28
06_10_D	Westgevel	16,50	28	--	--	28
06_11_A	Zuidgevel	6,00	45	--	--	45
06_11_B	Zuidgevel	9,50	45	--	--	45
06_11_C	Zuidgevel	13,00	47	--	--	47
06_11_D	Zuidgevel	16,50	48	--	--	48
06_12_A	Zuidgevel	6,00	49	--	--	49
06_12_B	Zuidgevel	9,50	49	--	--	49
06_12_C	Zuidgevel	13,00	49	--	--	49
06_12_D	Zuidgevel	16,50	49	--	--	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Technische uitrusting

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_01_A	Noordwestgevel	41,50	59,5	--	--
01_01_A	Noordwestgevel	23,50	58,1	--	--
01_01_A	Noordwestgevel	5,50	47,3	--	--
01_01_B	Noordwestgevel	44,50	59,3	--	--
01_01_B	Noordwestgevel	26,50	59,9	--	--
01_01_B	Noordwestgevel	8,50	48,5	--	--
01_01_C	Noordwestgevel	47,50	57,9	--	--
01_01_C	Noordwestgevel	29,50	59,6	--	--
01_01_C	Noordwestgevel	11,50	50,2	--	--
01_01_D	Noordwestgevel	50,50	56,3	--	--
01_01_D	Noordwestgevel	32,50	59,4	--	--
01_01_D	Noordwestgevel	14,50	51,5	--	--
01_01_E	Noordwestgevel	35,50	59,2	--	--
01_01_E	Noordwestgevel	17,50	54,1	--	--
01_01_F	Noordwestgevel	38,50	59,1	--	--
01_01_F	Noordwestgevel	20,50	56,9	--	--
01_02_A	Zuidwestgevel	41,50	54,3	--	--
01_02_A	Zuidwestgevel	23,50	51,5	--	--
01_02_A	Zuidwestgevel	5,50	41,1	--	--
01_02_B	Zuidwestgevel	44,50	54,1	--	--
01_02_B	Zuidwestgevel	26,50	52,3	--	--
01_02_B	Zuidwestgevel	8,50	42,1	--	--
01_02_C	Zuidwestgevel	47,50	53,9	--	--
01_02_C	Zuidwestgevel	29,50	55,0	--	--
01_02_C	Zuidwestgevel	11,50	43,2	--	--
01_02_D	Zuidwestgevel	50,50	53,7	--	--
01_02_D	Zuidwestgevel	32,50	54,8	--	--
01_02_D	Zuidwestgevel	14,50	44,3	--	--
01_02_E	Zuidwestgevel	35,50	54,6	--	--
01_02_E	Zuidwestgevel	17,50	46,3	--	--
01_02_F	Zuidwestgevel	38,50	54,5	--	--
01_02_F	Zuidwestgevel	20,50	48,9	--	--
01_03_A	Zuidwestgevel	50,50	36,7	--	--
01_03_A	Zuidwestgevel	41,50	52,7	--	--
01_03_A	Zuidwestgevel	23,50	45,2	--	--
01_03_A	Zuidwestgevel	5,50	39,0	--	--
01_03_B	Zuidwestgevel	44,50	52,5	--	--
01_03_B	Zuidwestgevel	26,50	47,1	--	--
01_03_B	Zuidwestgevel	8,50	40,2	--	--
01_03_C	Zuidwestgevel	47,50	52,4	--	--
01_03_C	Zuidwestgevel	29,50	49,1	--	--
01_03_C	Zuidwestgevel	11,50	41,1	--	--
01_03_D	Zuidwestgevel	32,50	49,9	--	--
01_03_D	Zuidwestgevel	14,50	41,4	--	--
01_03_E	Zuidwestgevel	35,50	50,9	--	--
01_03_E	Zuidwestgevel	17,50	42,4	--	--
01_03_F	Zuidwestgevel	38,50	52,8	--	--
01_03_F	Zuidwestgevel	20,50	43,6	--	--
01_04_A	Zuidoostgevel	41,50	33,8	--	--
01_04_A	Zuidoostgevel	5,50	35,0	--	--
01_04_A	Zuidoostgevel	23,50	34,7	--	--
01_04_B	Zuidoostgevel	44,50	33,7	--	--
01_04_B	Zuidoostgevel	8,50	35,5	--	--
01_04_B	Zuidoostgevel	26,50	34,6	--	--
01_04_C	Zuidoostgevel	47,50	33,5	--	--
01_04_C	Zuidoostgevel	11,50	35,5	--	--
01_04_C	Zuidoostgevel	29,50	34,5	--	--
01_04_D	Zuidoostgevel	50,50	33,4	--	--
01_04_D	Zuidoostgevel	14,50	35,5	--	--
01_04_D	Zuidoostgevel	32,50	34,1	--	--
01_04_E	Zuidoostgevel	17,50	35,1	--	--
01_04_E	Zuidoostgevel	35,50	34,0	--	--
01_04_F	Zuidoostgevel	20,50	35,0	--	--
01_04_F	Zuidoostgevel	38,50	33,9	--	--
01_05_A	Zuidoostgevel	41,50	34,3	--	--
01_05_A	Zuidoostgevel	23,50	35,2	--	--
01_05_A	Zuidoostgevel	5,50	35,6	--	--
01_05_B	Zuidoostgevel	44,50	34,1	--	--
01_05_B	Zuidoostgevel	26,50	35,2	--	--
01_05_B	Zuidoostgevel	8,50	36,1	--	--
01_05_C	Zuidoostgevel	47,50	34,0	--	--
01_05_C	Zuidoostgevel	29,50	34,7	--	--
01_05_C	Zuidoostgevel	11,50	35,8	--	--
01_05_D	Zuidoostgevel	50,50	33,9	--	--
01_05_D	Zuidoostgevel	32,50	34,6	--	--
01_05_D	Zuidoostgevel	14,50	35,7	--	--
01_05_E	Zuidoostgevel	35,50	34,5	--	--
01_05_E	Zuidoostgevel	17,50	35,7	--	--
01_05_F	Zuidoostgevel	38,50	34,4	--	--
01_05_F	Zuidoostgevel	20,50	35,3	--	--
01_06_A	Noordoostgevel	41,50	56,6	--	--
01_06_A	Noordoostgevel	5,50	45,1	--	--
01_06_A	Noordoostgevel	23,50	53,5	--	--
01_06_B	Noordoostgevel	44,50	55,1	--	--
01_06_B	Noordoostgevel	8,50	46,5	--	--
01_06_B	Noordoostgevel	26,50	54,2	--	--
01_06_C	Noordoostgevel	47,50	53,1	--	--
01_06_C	Noordoostgevel	11,50	47,9	--	--
01_06_C	Noordoostgevel	29,50	55,2	--	--
01_06_D	Noordoostgevel	50,50	52,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Technische uitrusting

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_06_D	Noordoostgevel	14,50	49,8	--	--
01_06_D	Noordoostgevel	32,50	55,4	--	--
01_06_E	Noordoostgevel	17,50	51,9	--	--
01_06_E	Noordoostgevel	35,50	56,6	--	--
01_06_F	Noordoostgevel	20,50	52,5	--	--
01_06_F	Noordoostgevel	38,50	56,9	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	50,50	44,9	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	47,50	45,2	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	41,50	57,0	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	23,50	55,4	--	--
01_07_A	Noordoostgevel	5,50	46,8	--	--
01_07_B	Noordoostgevel	44,50	55,1	--	--
01_07_B	Noordoostgevel	26,50	55,9	--	--
01_07_B	Noordoostgevel	8,50	47,9	--	--
01_07_C	Noordoostgevel	29,50	57,7	--	--
01_07_C	Noordoostgevel	11,50	49,5	--	--
01_07_D	Noordoostgevel	32,50	57,6	--	--
01_07_D	Noordoostgevel	14,50	50,8	--	--
01_07_E	Noordoostgevel	35,50	57,5	--	--
01_07_E	Noordoostgevel	17,50	52,3	--	--
01_07_F	Noordoostgevel	38,50	57,2	--	--
01_07_F	Noordoostgevel	20,50	54,1	--	--
02_01_A	Zuidoostgevel	23,50	37,9	--	--
02_01_A	Zuidoostgevel	5,50	38,5	--	--
02_01_B	Zuidoostgevel	8,50	38,7	--	--
02_01_C	Zuidoostgevel	11,50	38,8	--	--
02_01_D	Zuidoostgevel	14,50	38,7	--	--
02_01_E	Zuidoostgevel	17,50	38,0	--	--
02_01_F	Zuidoostgevel	20,50	38,0	--	--
02_02_A	Noordoostgevel	26,50	37,9	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	23,50	36,1	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	20,50	35,6	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	17,50	35,4	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	14,50	35,2	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	17,50	38,4	--	--
02_02_A	Zuidoostgevel	5,50	38,0	--	--
02_02_B	Zuidoostgevel	20,50	38,3	--	--
02_02_B	Zuidoostgevel	8,50	38,2	--	--
02_02_C	Zuidoostgevel	11,50	37,6	--	--
02_02_D	Zuidoostgevel	14,50	37,6	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	5,50	36,7	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	26,50	40,0	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	23,50	39,8	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	20,50	39,5	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	17,50	36,8	--	--
02_03_A	Noordoostgevel	14,50	35,1	--	--
02_03_B	Noordoostgevel	8,50	35,9	--	--
02_03_C	Noordoostgevel	11,50	35,3	--	--
02_03_D	Noordoostgevel	14,50	35,3	--	--
02_04_A	Noordoostgevel	23,50	42,2	--	--
02_04_A	Noordoostgevel	5,50	42,3	--	--
02_04_B	Noordoostgevel	8,50	41,6	--	--
02_04_C	Noordoostgevel	11,50	41,1	--	--
02_04_D	Noordoostgevel	14,50	41,2	--	--
02_04_E	Noordoostgevel	17,50	40,5	--	--
02_04_F	Noordoostgevel	20,50	40,7	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	5,50	47,9	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	17,50	47,7	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	20,50	48,0	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	23,50	49,5	--	--
02_05_A	Noordwestgevel	26,50	49,1	--	--
02_05_B	Noordwestgevel	8,50	47,7	--	--
02_05_C	Noordwestgevel	11,50	47,4	--	--
02_05_D	Noordwestgevel	14,50	46,7	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	5,50	53,9	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	17,50	51,5	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	20,50	52,4	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	23,50	53,0	--	--
02_06_A	Noordwestgevel	26,50	52,5	--	--
02_06_B	Noordwestgevel	8,50	53,8	--	--
02_06_C	Noordwestgevel	11,50	52,7	--	--
02_06_D	Noordwestgevel	14,50	50,8	--	--
02_07_A	Zuidwestgevel	23,50	54,8	--	--
02_07_A	Zuidwestgevel	5,50	49,4	--	--
02_07_B	Zuidwestgevel	8,50	50,3	--	--
02_07_C	Zuidwestgevel	11,50	52,0	--	--
02_07_D	Zuidwestgevel	14,50	54,0	--	--
02_07_E	Zuidwestgevel	17,50	55,2	--	--
02_07_F	Zuidwestgevel	20,50	55,4	--	--
02_08_A	Zuidwestgevel	23,50	53,7	--	--
02_08_A	Zuidwestgevel	5,50	48,8	--	--
02_08_B	Zuidwestgevel	8,50	49,3	--	--
02_08_C	Zuidwestgevel	11,50	50,5	--	--
02_08_D	Zuidwestgevel	14,50	51,7	--	--
02_08_E	Zuidwestgevel	17,50	53,3	--	--
02_08_F	Zuidwestgevel	20,50	54,3	--	--
03_01_A	Zuidoostgevel	7,32	53,4	--	--
03_01_B	Zuidoostgevel	11,11	53,3	--	--
03_01_C	Zuidoostgevel	14,95	52,0	--	--
03_01_D	Zuidoostgevel	18,59	50,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Technische uitrusting

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
03_02_A	Zuidoostgevel	7,32	46,2	--	--
03_02_B	Zuidoostgevel	11,11	45,6	--	--
03_02_C	Zuidoostgevel	14,95	45,1	--	--
03_02_D	Zuidoostgevel	18,59	44,5	--	--
03_03_A	Zuidoostgevel	7,32	45,1	--	--
03_03_B	Zuidoostgevel	11,11	44,2	--	--
03_03_C	Zuidoostgevel	14,95	43,8	--	--
03_03_D	Zuidoostgevel	18,59	43,2	--	--
03_04_A	Zuidoostgevel	7,32	41,1	--	--
03_04_B	Zuidoostgevel	11,11	40,4	--	--
03_04_C	Zuidoostgevel	14,95	38,7	--	--
03_04_D	Zuidoostgevel	18,59	38,2	--	--
03_05_A	Zuidoostgevel	7,32	40,4	--	--
03_05_B	Zuidoostgevel	11,11	39,2	--	--
03_05_C	Zuidoostgevel	14,95	37,6	--	--
03_05_D	Zuidoostgevel	18,59	37,9	--	--
03_06_A	Noordoostgevel	7,32	46,6	--	--
03_06_B	Noordoostgevel	11,11	46,1	--	--
03_06_C	Noordoostgevel	14,95	47,7	--	--
03_06_D	Noordoostgevel	18,59	47,5	--	--
03_07_C	Noordwestgevel	14,95	57,9	--	--
03_07_D	Noordwestgevel	18,59	56,9	--	--
03_08_C	Noordwestgevel	14,95	58,4	--	--
03_08_D	Noordwestgevel	18,59	58,1	--	--
03_09_C	Noordwestgevel	14,95	58,5	--	--
03_09_D	Noordwestgevel	18,59	58,2	--	--
03_10_C	Noordwestgevel	14,95	43,5	--	--
03_10_D	Noordwestgevel	18,59	43,1	--	--
03_11_C	Noordwestgevel	14,95	63,1	--	--
03_11_D	Noordwestgevel	18,59	62,4	--	--
03_12_C	Zuidwestgevel	14,95	63,2	--	--
03_12_D	Zuidwestgevel	18,59	62,6	--	--
04_01_A	Zuidoostgevel	1,50	37,0	--	--
04_01_B	Zuidoostgevel	4,50	38,5	--	--
04_01_C	Zuidoostgevel	7,50	39,6	--	--
04_01_D	Zuidoostgevel	10,50	38,8	--	--
04_02_A	Zuidoostgevel	19,50	37,9	--	--
04_02_A	Zuidoostgevel	1,50	35,7	--	--
04_02_B	Zuidoostgevel	4,50	37,1	--	--
04_02_C	Zuidoostgevel	7,50	38,7	--	--
04_02_D	Zuidoostgevel	10,50	37,6	--	--
04_02_E	Zuidoostgevel	13,50	37,4	--	--
04_02_F	Zuidoostgevel	16,50	37,5	--	--
04_03_A	Zuidoostgevel	19,50	37,9	--	--
04_03_A	Zuidoostgevel	1,50	35,2	--	--
04_03_B	Zuidoostgevel	4,50	36,1	--	--
04_03_C	Zuidoostgevel	7,50	37,8	--	--
04_03_D	Zuidoostgevel	10,50	37,7	--	--
04_03_E	Zuidoostgevel	13,50	37,6	--	--
04_03_F	Zuidoostgevel	16,50	38,0	--	--
04_04_A	Zuidoostgevel	1,50	32,9	--	--
04_04_B	Zuidoostgevel	4,50	33,2	--	--
04_04_C	Zuidoostgevel	7,50	34,6	--	--
04_04_D	Zuidoostgevel	10,50	34,4	--	--
04_05_A	Noordgevel	1,50	31,0	--	--
04_05_A	Noordgevel	10,50	37,6	--	--
04_05_A	Noordgevel	13,50	38,4	--	--
04_05_A	Noordgevel	16,50	40,2	--	--
04_05_A	Noordgevel	19,50	41,0	--	--
04_05_B	Noordgevel	4,50	32,1	--	--
04_05_C	Noordgevel	7,50	33,8	--	--
04_06_A	Noordgevel	16,50	39,7	--	--
04_06_A	Noordgevel	13,50	39,5	--	--
04_06_A	Noordgevel	10,50	39,6	--	--
04_06_A	Noordgevel	1,50	35,9	--	--
04_06_B	Noordgevel	4,50	37,1	--	--
04_06_C	Noordgevel	7,50	38,9	--	--
04_07_A	Noordgevel	16,50	40,6	--	--
04_07_A	Noordgevel	13,50	40,2	--	--
04_07_A	Noordgevel	10,50	40,6	--	--
04_07_A	Noordgevel	1,50	36,0	--	--
04_07_B	Noordgevel	4,50	38,0	--	--
04_07_C	Noordgevel	7,50	40,2	--	--
04_08_A	Noordgevel	19,50	42,8	--	--
04_08_A	Noordgevel	16,50	41,1	--	--
04_08_A	Noordgevel	13,50	40,4	--	--
04_08_A	Noordgevel	10,50	40,2	--	--
04_08_A	Noordgevel	1,50	36,2	--	--
04_08_B	Noordgevel	4,50	38,7	--	--
04_08_C	Noordgevel	7,50	40,4	--	--
04_09_A	Noordgevel	22,50	38,0	--	--
04_09_A	Noordgevel	19,50	40,3	--	--
04_09_A	Noordgevel	16,50	39,9	--	--
04_09_A	Noordgevel	13,50	39,5	--	--
04_09_A	Noordgevel	10,50	41,6	--	--
04_09_A	Noordgevel	1,50	34,8	--	--
04_09_B	Noordgevel	4,50	37,6	--	--
04_09_C	Noordgevel	7,50	39,0	--	--
04_10_A	Noordwestgevel	16,50	41,6	--	--
04_10_A	Noordwestgevel	13,50	41,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmix totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Technische uitrusting

Naam					
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
04_10_A	Noordwestgevel	1,50	38,9	--	--
04_10_B	Noordwestgevel	4,50	39,8	--	--
04_10_C	Noordwestgevel	7,50	40,7	--	--
04_10_D	Noordwestgevel	10,50	40,9	--	--
04_11_A	Noordwestgevel	19,50	47,4	--	--
04_11_A	Noordwestgevel	1,50	39,5	--	--
04_11_B	Noordwestgevel	22,50	46,8	--	--
04_11_B	Noordwestgevel	4,50	40,4	--	--
04_11_C	Noordwestgevel	7,50	40,7	--	--
04_11_D	Noordwestgevel	10,50	46,3	--	--
04_11_E	Noordwestgevel	13,50	46,3	--	--
04_11_F	Noordwestgevel	16,50	46,3	--	--
04_12_A	Zuidwestgevel	1,50	64,7	--	--
04_12_B	Zuidwestgevel	4,50	66,4	--	--
04_12_C	Zuidwestgevel	7,50	66,4	--	--
04_13_A	Zuidwestgevel	16,50	61,3	--	--
04_13_B	Zuidwestgevel	19,50	61,1	--	--
04_13_E	Zuidwestgevel	13,50	60,3	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	22,50	49,0	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	19,50	49,4	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	16,50	51,9	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	13,50	51,1	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	10,50	50,4	--	--
04_14_A	Zuidoostgevel	1,50	53,3	--	--
04_14_B	Zuidoostgevel	4,50	55,4	--	--
04_14_C	Zuidoostgevel	7,50	55,6	--	--
04_15_A	Zuidoostgevel	1,50	51,2	--	--
04_15_B	Zuidoostgevel	4,50	53,9	--	--
04_15_C	Zuidoostgevel	7,50	53,9	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	10,50	48,4	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	19,50	50,9	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	16,50	46,6	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	13,50	48,7	--	--
04_16_A	Zuidwestgevel	1,50	39,3	--	--
04_16_B	Zuidwestgevel	4,50	42,3	--	--
04_16_C	Zuidwestgevel	7,50	45,1	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	19,50	47,0	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	16,50	45,4	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	13,50	43,7	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	10,50	42,3	--	--
04_17_A	Zuidwestgevel	1,50	38,8	--	--
04_17_B	Zuidwestgevel	4,50	41,2	--	--
04_17_C	Zuidwestgevel	7,50	41,7	--	--
05_01_A	Noordgevel	16,50	32,9	--	--
05_01_A	Oostgevel	16,50	35,8	--	--
05_01_A	Oostgevel	13,50	34,0	--	--
05_01_A	Oostgevel	10,50	31,8	--	--
05_01_A	Oostgevel	1,50	29,1	--	--
05_01_B	Oostgevel	4,50	30,0	--	--
05_01_C	Oostgevel	7,50	31,5	--	--
05_02_A	Oostgevel	13,50	35,8	--	--
05_02_A	Oostgevel	16,50	36,6	--	--
05_02_A	Oostgevel	10,50	34,5	--	--
05_02_A	Oostgevel	1,50	31,0	--	--
05_02_B	Oostgevel	4,50	31,9	--	--
05_02_C	Oostgevel	7,50	33,6	--	--
05_03_A	Oostgevel	13,50	35,5	--	--
05_03_A	Oostgevel	10,50	34,9	--	--
05_03_A	Oostgevel	1,50	30,7	--	--
05_03_B	Oostgevel	4,50	31,3	--	--
05_03_C	Oostgevel	7,50	33,0	--	--
05_04_A	Oostgevel	1,50	30,2	--	--
05_04_B	Oostgevel	4,50	30,8	--	--
05_04_C	Oostgevel	7,50	32,3	--	--
05_05_A	Noordgevel	13,50	32,4	--	--
05_05_A	Noordgevel	10,50	32,1	--	--
05_05_A	Noordgevel	1,50	31,6	--	--
05_05_B	Noordgevel	4,50	32,4	--	--
05_05_C	Noordgevel	7,50	33,2	--	--
05_06_A	Noordgevel	13,50	32,7	--	--
05_06_A	Noordgevel	10,50	32,5	--	--
05_06_A	Noordgevel	1,50	32,2	--	--
05_06_B	Noordgevel	4,50	33,2	--	--
05_06_C	Noordgevel	7,50	33,6	--	--
05_07_A	Westgevel	13,50	33,6	--	--
05_07_A	Westgevel	1,50	33,8	--	--
05_07_B	Westgevel	4,50	34,9	--	--
05_07_C	Westgevel	7,50	33,7	--	--
05_07_D	Westgevel	10,50	35,1	--	--
05_08_A	Noordgevel	16,50	33,5	--	--
05_08_A	Noordgevel	1,50	33,2	--	--
05_08_B	Noordgevel	4,50	34,2	--	--
05_08_C	Noordgevel	7,50	35,8	--	--
05_08_D	Noordgevel	10,50	36,3	--	--
05_08_E	Noordgevel	13,50	36,3	--	--
05_09_A	Noordgevel	16,50	33,9	--	--
05_09_A	Noordgevel	1,50	34,2	--	--
05_09_B	Noordgevel	4,50	35,3	--	--
05_09_C	Noordgevel	7,50	37,0	--	--
05_09_D	Noordgevel	10,50	37,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: IL Brandweerkazerne & school - piekniveaus inclusief maatregelen
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Technische uitrusting

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
05_09_E	Noordgevel	13,50	37,2	--	--
05_10_A	Westgevel	16,50	36,1	--	--
05_10_A	Westgevel	1,50	35,9	--	--
05_10_B	Westgevel	4,50	37,6	--	--
05_10_C	Westgevel	7,50	39,4	--	--
05_10_D	Westgevel	10,50	40,1	--	--
05_10_E	Westgevel	13,50	40,3	--	--
05_11_A	Westgevel	1,50	35,9	--	--
05_11_A	Zuidgevel	16,50	40,9	--	--
05_11_A	Zuidgevel	13,50	40,3	--	--
05_11_B	Westgevel	4,50	38,5	--	--
05_11_C	Westgevel	7,50	35,8	--	--
05_11_D	Westgevel	10,50	38,1	--	--
05_12_A	Zuidgevel	16,50	41,4	--	--
05_12_A	Zuidgevel	13,50	40,7	--	--
05_12_A	Zuidgevel	10,50	39,8	--	--
05_12_A	Zuidgevel	1,50	34,6	--	--
05_12_B	Zuidgevel	4,50	36,5	--	--
05_12_C	Zuidgevel	7,50	38,6	--	--
05_13_A	Zuidgevel	16,50	42,4	--	--
05_13_A	Zuidgevel	13,50	40,5	--	--
05_13_A	Zuidgevel	10,50	39,2	--	--
05_13_A	Zuidgevel	1,50	33,7	--	--
05_13_B	Zuidgevel	4,50	35,5	--	--
05_13_C	Zuidgevel	7,50	37,8	--	--
05_14_A	Zuidgevel	16,50	42,7	--	--
05_14_A	Zuidgevel	13,50	40,1	--	--
05_14_A	Zuidgevel	10,50	38,6	--	--
05_14_A	Zuidgevel	1,50	33,4	--	--
05_14_B	Zuidgevel	4,50	34,2	--	--
05_14_C	Zuidgevel	7,50	36,8	--	--
05_15_A	Zuidgevel	10,50	36,1	--	--
05_15_A	Zuidgevel	1,50	29,8	--	--
05_15_B	Zuidgevel	4,50	31,8	--	--
05_15_C	Zuidgevel	7,50	34,5	--	--
06_01_A	Oostgevel	6,00	31,7	--	--
06_01_B	Oostgevel	9,50	32,2	--	--
06_01_C	Oostgevel	13,00	32,3	--	--
06_01_D	Oostgevel	16,50	30,7	--	--
06_02_A	Oostgevel	6,00	31,4	--	--
06_02_B	Oostgevel	9,50	31,6	--	--
06_02_C	Oostgevel	13,00	30,3	--	--
06_02_D	Oostgevel	16,50	30,3	--	--
06_03_A	Oostgevel	6,00	31,9	--	--
06_03_B	Oostgevel	9,50	34,0	--	--
06_03_C	Oostgevel	13,00	35,3	--	--
06_03_D	Oostgevel	16,50	29,9	--	--
06_04_A	Oostgevel	6,00	31,2	--	--
06_04_B	Oostgevel	9,50	33,0	--	--
06_04_C	Oostgevel	13,00	34,3	--	--
06_04_D	Oostgevel	16,50	29,5	--	--
06_05_A	Noordgevel	6,00	27,3	--	--
06_05_B	Noordgevel	9,50	28,6	--	--
06_05_C	Noordgevel	13,00	32,7	--	--
06_05_D	Noordgevel	16,50	29,4	--	--
06_06_A	Noordgevel	6,00	27,7	--	--
06_06_B	Noordgevel	9,50	29,1	--	--
06_06_C	Noordgevel	13,00	29,8	--	--
06_06_D	Noordgevel	16,50	29,8	--	--
06_07_A	Westgevel	6,00	31,3	--	--
06_07_B	Westgevel	9,50	34,2	--	--
06_07_C	Westgevel	13,00	36,0	--	--
06_07_D	Westgevel	16,50	37,5	--	--
06_08_A	Westgevel	6,00	32,3	--	--
06_08_B	Westgevel	9,50	35,1	--	--
06_08_C	Westgevel	13,00	36,2	--	--
06_08_D	Westgevel	16,50	37,4	--	--
06_09_A	Westgevel	6,00	32,8	--	--
06_09_B	Westgevel	9,50	35,3	--	--
06_09_C	Westgevel	13,00	36,5	--	--
06_09_D	Westgevel	16,50	38,4	--	--
06_10_A	Westgevel	6,00	34,8	--	--
06_10_B	Westgevel	9,50	35,6	--	--
06_10_C	Westgevel	13,00	37,4	--	--
06_10_D	Westgevel	16,50	38,9	--	--
06_11_A	Zuidgevel	6,00	35,1	--	--
06_11_B	Zuidgevel	9,50	37,2	--	--
06_11_C	Zuidgevel	13,00	37,4	--	--
06_11_D	Zuidgevel	16,50	39,0	--	--
06_12_A	Zuidgevel	6,00	35,4	--	--
06_12_B	Zuidgevel	9,50	37,9	--	--
06_12_C	Zuidgevel	13,00	39,6	--	--
06_12_D	Zuidgevel	16,50	40,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen