

MEMO

T.a.v. de heer P. Romme
Van de heer ing. T.H.A.M. Taris

Bezoekadres:
De Waal 18
5684 PH Best
Postadres:
Hoofdweg 76
3067 GH Rotterdam

T +31 (0)88-5152505
E info@cauberghuygen.nl
W <http://www.cauberghuygen.nl>

K.V.K. 58792562
IBAN NL71RABO0112075584

Datum	Referentie	Behandeld door	E-mail
13 mei 2022	05274-49868-21	T.H.A.M. Taris/CVr	thomas.taris@cauberghuygen.nl

Betreft: Beantwoording zienswijze bestemmingsplan Stappegoor 2013 4e herziening (Willem II kazerne)

Inleiding

Door een inwoner van de gemeente Tilburg is een zienswijze ingediend tegen bovengenoemd bestemmingsplan. Door de ontwikkelende maatschappij, Synchroon BV, is ons gevraagd om de opmerkingen die betrekking hebben op het door ons opgestelde akoestisch onderzoek schriftelijk te beantwoorden.

Zienswijze

Onderstaand is de betreffende passage uit de zienswijze als afbeelding ingevoegd:


Ook in het in Bijlage 7 bij de toelichting toegevoegde akoestisch onderzoek industrielaawaai wordt de VNG-publicatie niet goed toegepast, omdat niet de maximale planologische mogelijkheden van het bestemmingsplan tot uitgangspunt zijn genomen ter plaatse van de bestemming 'Woongebied – 2':

- volgens figuur I – 1 als opgenomen in de bijlagen bij het akoestisch onderzoek liggen de rekenpunten niet op de grens van de bestemming 'Woongebied – 2', maar op een aantal geprojecteerde hoofdgebouwen. Ook reikt de bestemming 'Woongebied – 2' veel verder naar het zuiden, dan waar het akoestisch onderzoek van uit gaat;
- volgens figuur I – 1 als opgenomen in de bijlagen bij het akoestisch onderzoek wordt wat betreft de bouwhoogte van te bouwen gebouwen binnen de bestemming 'Woongebied – 2' uitgegaan van 9 meter. Op grond van art. 9.2.2 en art. 9.2.3 van de planregels worden binnen deze bestemming echter bouwhoogtes variërend tussen de 11 en 15 meter mogelijk gemaakt.

Reactie Cauberg Huygen

In onderstaande afbeelding

Het betreffende "woongebied 2" is in onderstaande afbeelding links weergegeven, aan de rechterzijde is het door ons gebruikte rekenmodel weergegeven waarin de stedenbouwkundige invulling is toegepast. Op basis van onderstaande vergelijking kan gesteld worden dat dit, zoals gesteld in de zienswijze, inderdaad een discrepantie betreft.

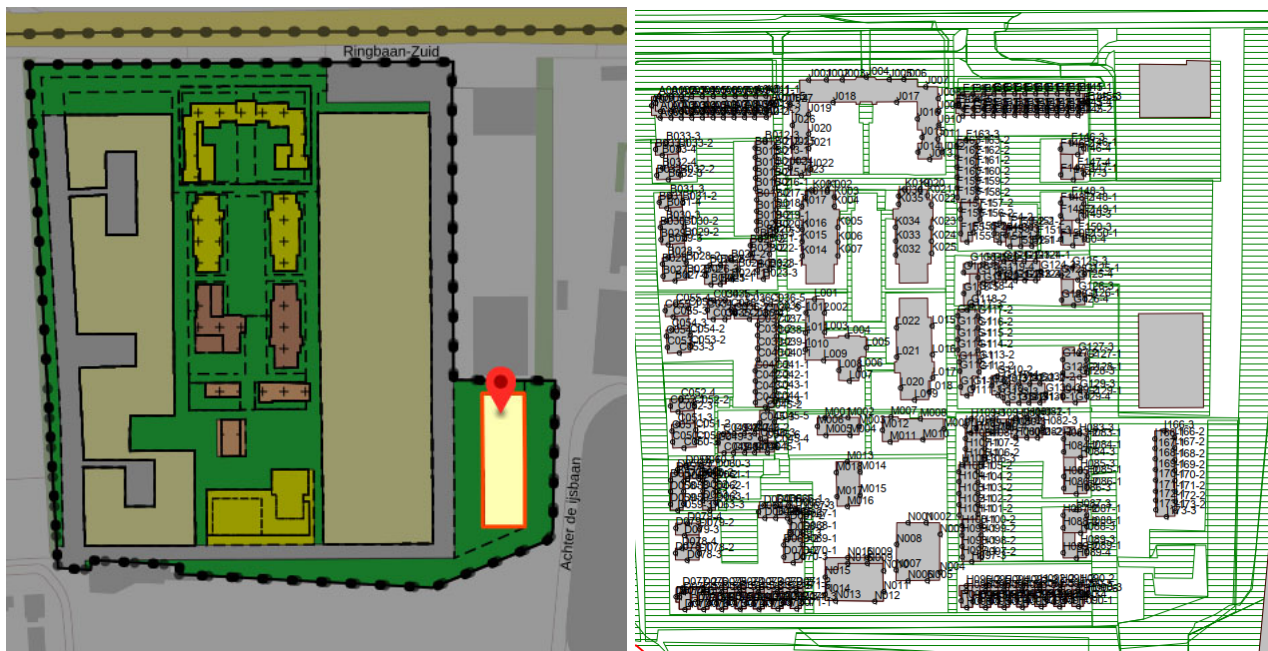

Om te kunnen bepalen wat de invloed zal zijn op het akoestisch onderzoek en de rekenresultaten die daaruit voortvloeien, indien het bouwvlak aangehouden wordt zoals gesteld in de zienswijze, is het rekenmodel aangepast. De aanpassingen betreffen een toevoeging van rekenpunten richting zuidgrens, toevoeging van een gebouw en toepassen van uitgebreidere rekenhoogtes, op 10,5, 13,5 meter hoogte ten opzichte van maaiveld voor alle rekenpunten in woongebied 2.

Rekenresultaten na aanpassing

Een afbeelding van het aangepaste rekenmodel is onderstaand ingevoerd. De doorgevoerde wijzigingen leiden tot gewijzigde rekenresultaten. De rekenresultaten zijn vervolgens middels afbeeldingen weergegeven voor de nieuw toegevoegde en gewijzigde rekenpunten, per (sport)inrichting. Wegverkeerslawaaai speelt geen rol in deze hoek van het bestemmingsplan.





Figuur 1: Overzicht aangepaste rekenmodel met daarin het nieuwe blok zuid



Rekenresultaten

Atletiekvereniging Atilla	Willem II stadion wedstrijdssituatie	Tennisvereniging
166-3: 20/21/23/12/14 166-1: 24/25/27/29/31 167-1: 25/25/27/30/31 168-1: 25/26/27/30/32 169-1: 25/26/27/31/32 170-1: 25/26/28/31/33 171-1: 26/27/28/31/33 172-1: 27/28/29/32/33 173-1: 27/28/29/32/33 173-3: 23/23/26/28 166-2: 21/12/11/11/13 167-2: 21/12/11/11/13 168-2: 22/12/11/12/16 169-2: 22/13/11/12/16 170-2: 23/17/11/12/16 171-2: 24/20/12/13/18 172-2: 24/22/12/14/19 173-2: 24/23/14/15/20 166-3: 23/24/25/28/30 166-1: 29/29/31/33/34 167-1: 29/30/31/34/34 168-1: 30/31/32/34/35 169-1: 31/31/33/34/35 170-1: 31/32/33/34/35 171-1: 32/33/34/35/35 172-1: 32/33/34/35/35 173-3: 33/34/34/35/35 166-2: 25/25/15/16/20 167-2: 25/25/14/15/20 168-2: 26/26/13/15/20 169-2: 26/27/13/14/20 170-2: 26/27/14/15/21 171-2: 27/27/14/16/22 172-2: 27/28/17/18/23	166-3: 40/46/49/51/52 166-1: 39/46/49/51/52 167-1: 38/43/49/51/52 168-1: 36/41/49/51/52 169-1: 37/45/50/51/52 170-1: 38/47/50/51/52 171-1: 38/43/50/51/52 172-1: 36/40/50/51/52 173-1: 36/45/50/51/52 173-3: 35/38/40/40/42 166-2: 31/32/31/32/34 167-2: 31/31/31/31/33 168-2: 31/30/31/31/33 169-2: 31/30/31/31/33 170-2: 31/31/31/31/33 171-2: 31/30/31/31/33 172-2: 31/31/31/31/33 173-2: 32/31/31/31/34 166-3: 38/48/50/51/51 166-1: 37/45/50/51/52 167-1: 36/41/50/51/52 168-1: 37/43/50/51/51 169-1: 38/47/50/51/51 170-1: 38/44/50/50/51 171-1: 39/43/50/50/51 172-1: 39/46/50/50/51 173-3: 34/35/37/38/40 166-2: 33/34/31/32/34 167-2: 33/34/31/31/33 168-2: 33/34/31/31/33 169-2: 33/34/30/31/33 170-2: 32/33/30/31/33 171-2: 32/32/30/31/33 172-2: 31/32/30/31/34	166-3: 24/25/26/21/23 166-1: 26/27/28/29/30 167-1: 26/27/28/30/31 168-1: 26/27/29/31/32 169-1: 26/27/29/30/31 170-1: 26/28/29/30/31 171-1: 26/28/29/30/31 172-1: 27/28/30/31/32 173-1: 30/29/30/31/33 173-3: 25/25/27/28/30 166-2: 37/39/40/40/40 167-2: 37/39/40/40/41 168-2: 37/40/40/41/41 169-2: 38/40/40/41/42 170-2: 38/40/41/42/42 171-2: 38/41/41/42/43 172-2: 38/41/42/43/43 173-2: 39/41/42/43/43 166-3: 24/25/27/28/30 166-1: 29/30/32/33/34 167-1: 30/32/33/34/35 168-1: 31/33/34/35/35 169-1: 32/34/35/36/36 170-1: 33/35/36/37/37 171-1: 35/36/37/38/38 172-1: 37/39/40/40/40 173-3: 43/47/47/48/47 166-2: 39/42/43/44/44 167-2: 40/43/44/44/44 168-2: 41/43/45/45/45 169-2: 41/44/45/45/45 170-2: 42/45/46/46/46 171-2: 43/45/46/46/46 172-2: 44/47/47/48/47



Ireen Wüstbaan

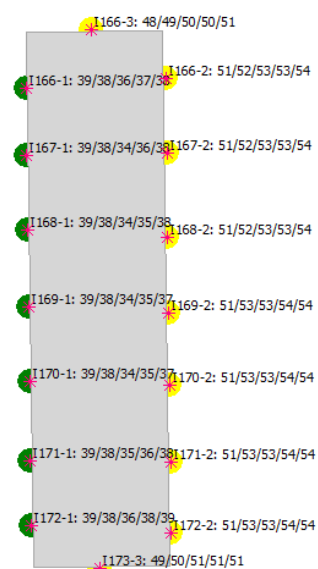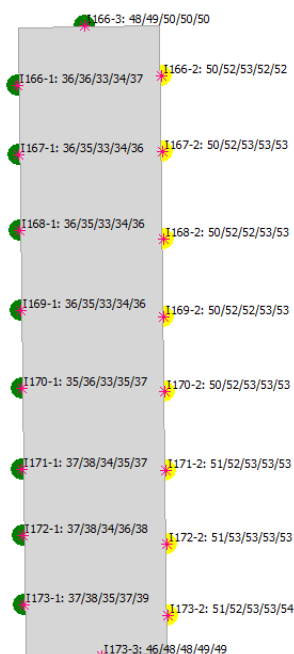

IJsportcentrum

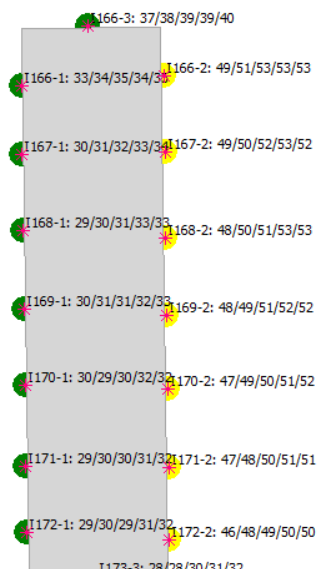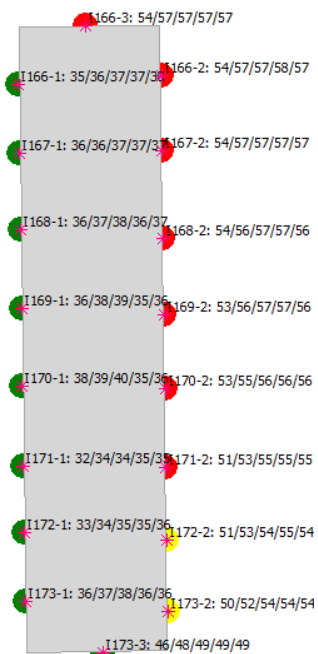

Zwembad Stappegoor

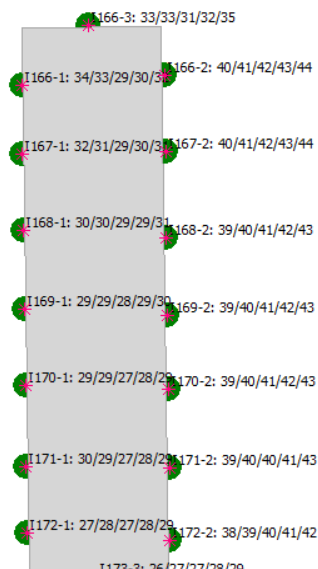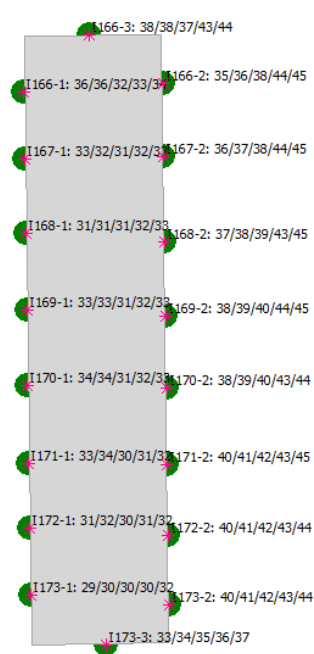

Conclusie

Op basis van de hiervoor weergegeven rekenresultaten, blijkt dat er uitsluitend meer woningen een vergelijkbare geluidimmissie zullen ondervinden als dat reeds het geval was bij de in een eerder stadium onderzochte woningen bij bouwblok noord. Bij zowel Atilla, de tennisvereniging als het zwembad Stappegoor geldt dat er in alle gevallen voldaan wordt aan de grenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde. In het geval van het Willem II stadion geldt dat er voldaan wordt aan de grenswaarde uit de milieuvergunning, te weten 55 dB(A) etmaalwaarde. Bij het ijssportcentrum worden de hoogste geluidbelastingen berekend op blok Noord en kent blok zuid nog wel een overschrijding van de eerste grenswaarde van 50 dB(A) maar in beperktere mate dan dat het geval is bij het noordelijk blok. Door het verhogen van de rekenhoogte wordt een 1 dB hogere geluidimmissie (bij slechts 1 woning) berekend dan eerder het geval was. De hoogste geluidimmissie bedraagt nu 58 dB(A) etmaalwaarde. Een vergelijkbaar resultaat is berekend ten gevolge van de bedrijfsvoering van de Ireen Wüst ijsbaan. Hier geldt eveneens een toename van maximaal 1 dB maar wel voor meerdere woningen en het zuidblok.

Ten aanzien van de maximale geluidniveaus blijven alle geluidimmissies onder de gestelde grenswaarden afkomstig uit de VNG publicatie Bedrijven en milieuzonering stap 2 gebiedstype 'gemengd gebied', te weten 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk dag-, avond- en nachtperiode.

Geconcludeerd mag worden dat het maximaal meenemen van de mogelijkheden waarin het bestemmingsplan voorziet nauwelijks gevolgen heeft voor de verdere ontwikkeling. De beoogde maatregeloptyes blijven toepasbaar en eerder berekende overschrijdingen blijven binnen een 1 dB marge gelijk. Tenslotte kan nog vermeld worden dat een groter bouwvolume in dit gebied een gunstig effect zal hebben op de geluidimmissie ter plaatse van de tweede lijnsbebouwing.

Bijlagen:

Bijlage 1	Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (afzonderlijke sportbedrijven)
Bijlage 2	Rekenresultaten maximale geluidniveaus (totaal)

Bijlage 1 Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (afzonderlijke sportbedrijven)

Langtijdgemiddelde geluidniveaus Blok I en I_v2

LAr,LT
IJssportcentrum

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van WII - kazerne RO LArLT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: IJssportcentrum
Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	1,50	25,7	25,3	25,3	35,3	46,2
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,32	394773,89	1,50	24,0	23,1	23,1	33,1	46,0
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	4,50	26,2	26,0	26,0	36,0	45,5
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,32	394773,89	4,50	24,2	23,6	23,6	33,6	45,3
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	7,50	27,0	26,8	26,8	36,8	45,2
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,32	394773,89	7,50	25,4	25,1	25,1	35,1	45,2
I166-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	10,50	27,4	27,0	27,0	37,0	45,5
I166-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,32	394773,89	10,50	25,1	24,5	24,5	34,5	43,6
I166-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	13,50	28,7	28,1	28,0	38,0	46,8
I166-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,32	394773,89	13,50	26,4	25,4	25,3	35,3	44,7
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	1,50	44,4	44,4	44,4	54,4	64,1
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,48	394774,55	1,50	39,2	39,1	39,1	49,1	60,4
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	4,50	47,1	47,1	47,1	57,1	64,3
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,48	394774,55	4,50	41,2	41,1	41,0	51,0	60,6
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	7,50	47,3	47,2	47,2	57,2	64,3
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,48	394774,55	7,50	42,7	42,6	42,6	52,6	60,7
I166-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	10,50	47,8	47,7	47,7	57,7	64,4
I166-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,48	394774,55	10,50	43,6	43,5	43,5	53,5	60,7
I166-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	13,50	47,3	47,2	47,1	57,1	65,1
I166-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,48	394774,55	13,50	43,1	42,9	42,9	52,9	60,7
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	1,50	44,1	44,1	44,1	54,1	62,0
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,08	394778,11	1,50	27,6	26,6	26,6	36,6	48,1
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	4,50	46,6	46,6	46,6	56,6	62,2
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,08	394778,11	4,50	28,6	27,7	27,7	37,7	47,6
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	7,50	47,0	47,0	47,0	57,0	62,2
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,08	394778,11	7,50	29,9	29,2	29,1	39,1	47,6
I166-3_D	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	10,50	47,0	47,0	46,9	56,9	62,6
I166-3_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,08	394778,11	10,50	30,0	28,8	28,7	38,7	46,8
I166-3_E	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	13,50	47,0	46,9	46,9	56,9	64,3
I166-3_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,08	394778,11	13,50	31,8	30,3	30,2	40,2	48,4
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	1,50	26,3	25,7	25,7	35,7	47,6
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,39	394768,97	1,50	21,2	20,1	20,0	30,0	44,4
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	4,50	26,7	26,1	26,0	36,0	46,9
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,39	394768,97	4,50	21,6	20,9	20,8	30,8	43,8
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	7,50	26,9	26,8	26,8	36,8	46,9
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,39	394768,97	7,50	22,5	22,1	22,0	32,0	43,5
I167-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	10,50	27,2	26,9	26,9	36,9	47,1
I167-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,39	394768,97	10,50	23,6	23,0	23,0	33,0	42,1
I167-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	13,50	27,8	27,1	27,1	37,1	45,8
I167-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,39	394768,97	13,50	25,0	24,0	23,9	33,9	43,0
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	1,50	44,0	44,0	43,9	53,9	64,2
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,55	394769,17	1,50	38,7	38,6	38,6	48,6	60,1
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	4,50	46,6	46,6	46,6	56,6	64,4
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,55	394769,17	4,50	40,6	40,5	40,5	50,5	60,3
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	7,50	46,9	46,9	46,9	56,9	64,4
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,55	394769,17	7,50	42,1	42,0	42,0	52,0	60,4
I167-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	10,50	47,6	47,5	47,5	57,5	64,4
I167-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,55	394769,17	10,50	43,2	43,1	43,1	53,1	60,4
I167-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	13,50	46,9	46,8	46,8	56,8	64,6
I167-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,55	394769,17	13,50	42,7	42,5	42,5	52,5	60,4
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	1,50	26,8	26,3	26,2	36,2	49,8
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,45	394763,58	1,50	20,2	19,2	19,2	29,2	42,7
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	4,50	28,0	27,3	27,3	37,3	49,3
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,45	394763,58	4,50	20,9	20,4	20,3	30,3	42,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidniveaus Blok I en I_v2

LAr,LT
IJssportcentrum

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van WII - kazerne RO LArLT
LArLT totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	7,50	28,5	28,4	28,4	38,4	49,3	
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,45	394763,58	7,50	21,8	21,4	21,4	31,4	41,6	
I168-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	10,50	26,2	26,0	25,9	35,9	49,2	
I168-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,45	394763,58	10,50	23,0	22,6	22,5	32,5	41,3	
I168-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	13,50	27,3	26,6	26,6	36,6	45,2	
I168-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,45	394763,58	13,50	24,3	23,2	23,2	33,2	42,3	
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	1,50	44,0	43,9	43,9	53,9	63,7	
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,62	394763,00	1,50	38,2	38,1	38,1	48,1	59,3	
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	4,50	46,5	46,4	46,4	56,4	63,9	
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,62	394763,00	4,50	40,0	39,9	39,9	49,9	59,5	
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	7,50	47,1	47,1	47,1	57,1	64,0	
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,62	394763,00	7,50	41,4	41,3	41,3	51,3	59,6	
I168-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	10,50	47,1	47,0	47,0	57,0	63,9	
I168-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,62	394763,00	10,50	42,8	42,6	42,6	52,6	59,6	
I168-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	13,50	46,4	46,3	46,2	56,2	64,0	
I168-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,62	394763,00	13,50	42,8	42,6	42,6	52,6	59,6	
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	1,50	27,1	26,5	26,5	36,5	49,7	
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,52	394757,97	1,50	21,1	20,2	20,2	30,2	42,0	
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	4,50	28,2	27,6	27,5	37,5	49,3	
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,52	394757,97	4,50	21,6	21,1	21,0	31,0	41,3	
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	7,50	29,0	28,9	28,8	38,8	49,3	
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,52	394757,97	7,50	21,1	20,8	20,7	30,7	41,0	
I169-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	10,50	25,8	25,5	25,4	35,4	48,8	
I169-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,52	394757,97	10,50	22,5	22,0	22,0	32,0	40,7	
I169-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	13,50	26,8	26,2	26,2	36,2	44,7	
I169-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,52	394757,97	13,50	23,9	22,9	22,9	32,9	41,7	
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	1,50	43,3	43,3	43,3	53,3	63,3	
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,69	394757,50	1,50	37,7	37,6	37,6	47,6	58,7	
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	4,50	45,7	45,7	45,7	55,7	63,5	
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,69	394757,50	4,50	39,5	39,3	39,3	49,3	58,9	
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	7,50	46,6	46,6	46,5	56,5	63,5	
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,69	394757,50	7,50	40,9	40,7	40,7	50,7	58,9	
I169-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	10,50	46,9	46,9	46,9	56,9	63,5	
I169-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,69	394757,50	10,50	41,8	41,6	41,6	51,6	59,0	
I169-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	13,50	46,6	46,5	46,5	56,5	63,5	
I169-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,69	394757,50	13,50	42,4	42,2	42,2	52,2	59,0	
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	1,50	28,4	28,1	28,1	38,1	46,2	
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,59	394752,48	1,50	21,2	20,3	20,2	30,2	42,1	
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	4,50	29,4	29,0	29,0	39,0	45,7	
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,59	394752,48	4,50	19,6	19,0	19,0	29,0	41,0	
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	7,50	30,5	30,5	30,4	40,4	45,7	
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,59	394752,48	7,50	20,6	20,2	20,2	30,2	40,6	
I170-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	10,50	25,4	25,2	25,1	35,1	44,0	
I170-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,59	394752,48	10,50	22,1	21,6	21,5	31,5	39,9	
I170-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	13,50	26,5	25,8	25,8	35,8	44,3	
I170-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,59	394752,48	13,50	23,5	22,5	22,5	32,5	40,8	
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	1,50	42,7	42,6	42,6	52,6	62,6	
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,76	394752,24	1,50	37,3	37,2	37,2	47,2	58,2	
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	4,50	45,0	45,0	44,9	54,9	62,8	
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,76	394752,24	4,50	39,0	38,9	38,8	48,8	58,4	
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	7,50	46,1	46,0	46,0	56,0	62,8	
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,76	394752,24	7,50	40,3	40,2	40,2	50,2	58,4	
I170-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	10,50	46,4	46,4	46,4	56,4	62,9	
I170-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,76	394752,24	10,50	41,4	41,3	41,2	51,2	58,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidniveaus Blok I en I_v2

LAr,LT
IJssportcentrum

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: IJssportcentrum
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
I170-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	13,50	46,1	46,0	45,9	55,9	62,8
I170-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,76	394752,24	13,50	42,1	41,9	41,8	51,8	58,5
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	1,50	23,1	22,4	22,4	32,4	44,5
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,66	394746,75	1,50	19,9	18,9	18,9	28,9	40,9
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	4,50	24,3	23,9	23,9	33,9	44,1
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,66	394746,75	4,50	20,4	19,9	19,9	29,9	40,1
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	7,50	24,6	24,5	24,4	34,4	44,1
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,66	394746,75	7,50	20,1	19,7	19,7	29,7	39,6
I171-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	10,50	24,9	24,7	24,6	34,6	43,3
I171-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,66	394746,75	10,50	21,6	21,0	21,0	31,0	39,4
I171-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	13,50	26,1	25,4	25,4	35,4	44,4
I171-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,66	394746,75	13,50	23,2	22,1	22,1	32,1	40,7
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	1,50	41,2	41,1	41,1	51,1	62,0
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,83	394746,63	1,50	36,9	36,8	36,7	46,7	57,8
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	4,50	43,5	43,5	43,4	53,4	62,2
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,83	394746,63	4,50	38,5	38,4	38,3	48,3	58,0
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	7,50	44,8	44,7	44,7	54,7	62,3
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,83	394746,63	7,50	39,8	39,6	39,6	49,6	58,0
I171-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	10,50	45,3	45,2	45,2	55,2	62,3
I171-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,83	394746,63	10,50	41,0	40,9	40,8	50,8	58,1
I171-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	13,50	44,8	44,7	44,7	54,7	62,3
I171-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,83	394746,63	13,50	41,1	40,9	40,8	50,8	58,1
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	1,50	23,5	23,0	23,0	33,0	44,8
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,72	394742,04	1,50	20,2	19,1	19,1	29,1	40,2
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	4,50	24,8	24,4	24,4	34,4	44,5
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,72	394742,04	4,50	20,7	19,8	19,8	29,8	39,6
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	7,50	25,5	25,3	25,3	35,3	44,5
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,72	394742,04	7,50	19,9	19,3	19,3	29,3	39,3
I172-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	10,50	25,8	25,5	25,5	35,5	43,8
I172-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,72	394742,04	10,50	21,3	20,6	20,6	30,6	39,2
I172-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	13,50	26,8	26,1	26,1	36,1	44,9
I172-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,72	394742,04	13,50	23,1	21,9	21,9	31,9	40,3
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	1,50	40,6	40,6	40,6	50,6	61,6
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,89	394741,47	1,50	36,5	36,3	36,3	46,3	57,4
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	4,50	42,9	42,8	42,8	52,8	61,8
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,89	394741,47	4,50	38,1	37,9	37,9	47,9	57,5
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	7,50	44,3	44,2	44,2	54,2	61,8
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,89	394741,47	7,50	39,3	39,1	39,1	49,1	57,6
I172-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	10,50	44,8	44,7	44,7	54,7	61,9
I172-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,89	394741,47	10,50	40,5	40,3	40,3	50,3	57,6
I172-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	13,50	44,4	44,2	44,2	54,2	61,8
I172-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,89	394741,47	13,50	40,8	40,5	40,5	50,5	57,7
I173-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	1,50	26,4	25,9	25,9	35,9	46,8
I173-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	4,50	27,4	27,1	27,1	37,1	46,4
I173-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	7,50	28,5	28,4	28,4	38,4	46,3
I173-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	10,50	26,4	25,9	25,9	35,9	44,6
I173-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	13,50	27,5	26,5	26,5	36,5	44,5
I173-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	1,50	40,1	40,1	40,0	50,0	61,1
I173-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	4,50	42,2	42,2	42,1	52,1	61,4
I173-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	7,50	43,8	43,8	43,7	53,7	61,4
I173-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	10,50	44,4	44,3	44,2	54,2	61,4
I173-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	13,50	43,9	43,7	43,7	53,7	61,4
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	1,50	35,8	35,7	35,7	45,7	53,5
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,69	394738,93	1,50	18,9	18,0	18,0	28,0	39,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van WII - kazerne R0 LArLT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: IJssportcentrum
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	4,50	37,8	37,7	37,7	47,7	53,5	
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,69	394738,93	4,50	19,4	18,5	18,5	28,5	39,1	
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	7,50	39,4	39,3	39,3	49,3	53,4	
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,69	394738,93	7,50	20,5	19,7	19,6	29,6	39,1	
I173-3_D	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	10,50	39,6	39,5	39,5	49,5	53,5	
I173-3_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,69	394738,93	10,50	22,0	21,0	21,0	31,0	39,4	
I173-3_E	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	13,50	39,7	39,5	39,5	49,5	53,7	
I173-3_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,69	394738,93	13,50	23,7	22,3	22,3	32,3	40,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidniveaus Blok I en I_v2

LAr,LT
Ireen Wüst ijsbaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van WII - kazerne RO LArLT
LArLT totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wüst ijsbaan
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	1,50	31,0	31,0	20,0	36,0	33,1
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,32	394773,89	1,50	33,8	33,8	19,6	38,8	35,8
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	4,50	31,3	31,3	20,9	36,3	32,8
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,32	394773,89	4,50	32,6	32,6	20,8	37,6	34,0
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	7,50	28,2	28,2	20,4	33,2	29,4
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,32	394773,89	7,50	30,6	30,6	18,9	35,6	31,8
I166-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	10,50	29,4	29,4	21,2	34,4	30,5
I166-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,32	394773,89	10,50	32,0	32,0	19,6	37,0	33,2
I166-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	13,50	31,5	31,5	22,8	36,5	32,6
I166-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,32	394773,89	13,50	33,5	33,5	22,4	38,5	34,6
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	1,50	45,3	45,3	36,8	50,3	47,0
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,48	394774,55	1,50	45,6	45,6	29,7	50,6	47,0
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	4,50	47,2	47,2	39,3	52,2	48,5
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,48	394774,55	4,50	47,4	47,4	32,8	52,4	48,7
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	7,50	47,7	47,7	40,1	52,7	48,8
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,48	394774,55	7,50	47,7	47,7	33,6	52,7	48,9
I166-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	10,50	47,4	47,4	40,2	52,4	48,4
I166-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,48	394774,55	10,50	48,3	48,3	35,3	53,3	49,5
I166-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	13,50	47,5	47,5	40,3	52,5	48,5
I166-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,48	394774,55	13,50	48,6	48,6	38,7	53,6	49,8
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	1,50	42,7	42,7	36,7	47,7	44,6
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,08	394778,11	1,50	42,7	42,7	30,7	47,7	44,2
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	4,50	44,0	44,0	38,4	49,0	45,3
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,08	394778,11	4,50	44,2	44,2	33,0	49,2	45,5
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	7,50	44,6	44,6	39,7	49,7	45,5
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,08	394778,11	7,50	44,6	44,6	34,4	49,6	45,8
I166-3_D	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	10,50	42,0	42,0	39,5	49,5	42,6
I166-3_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,08	394778,11	10,50	45,3	45,3	36,3	50,3	46,4
I166-3_E	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	13,50	42,1	42,1	39,5	49,5	42,7
I166-3_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,08	394778,11	13,50	45,8	45,8	38,7	50,8	46,8
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	1,50	30,5	30,5	19,4	35,5	32,5
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,39	394768,97	1,50	33,8	33,8	23,1	38,8	35,6
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	4,50	30,3	30,3	20,2	35,3	31,8
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,39	394768,97	4,50	33,1	33,1	24,2	38,1	34,4
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	7,50	27,6	27,6	19,8	32,6	28,8
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,39	394768,97	7,50	29,4	29,4	18,5	34,4	30,6
I167-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	10,50	29,1	29,1	20,5	34,1	30,2
I167-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,39	394768,97	10,50	30,8	30,8	19,2	35,8	31,9
I167-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	13,50	31,3	31,3	22,2	36,3	32,4
I167-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,39	394768,97	13,50	32,7	32,7	21,5	37,7	33,9
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	1,50	45,3	45,3	36,7	50,3	47,0
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,55	394769,17	1,50	45,6	45,6	28,9	50,6	47,0
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	4,50	47,1	47,1	38,9	52,1	48,5
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,55	394769,17	4,50	47,4	47,4	32,3	52,4	48,7
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	7,50	47,5	47,5	40,1	52,5	48,6
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,55	394769,17	7,50	47,8	47,8	33,1	52,8	49,0
I167-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	10,50	47,6	47,6	40,2	52,6	48,7
I167-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,55	394769,17	10,50	48,4	48,4	34,7	53,4	49,6
I167-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	13,50	47,7	47,7	40,2	52,7	48,7
I167-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,55	394769,17	13,50	48,6	48,6	38,0	53,6	49,8
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	1,50	30,6	30,6	20,0	35,6	32,7
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,45	394763,58	1,50	33,7	33,7	22,8	38,7	35,3
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	4,50	29,8	29,8	18,7	34,8	31,2
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,45	394763,58	4,50	32,9	32,9	23,7	37,9	34,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidniveaus Blok I en I_v2

LAr,LT
Ireen Wüst ijsbaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van WII - kazerne RO LArLT
LArLT totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wüst ijsbaan
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	7,50	27,7	27,7	19,6	32,7	28,8	
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,45	394763,58	7,50	28,9	28,9	18,3	33,9	30,1	
I168-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	10,50	29,1	29,1	20,3	34,1	30,2	
I168-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,45	394763,58	10,50	30,3	30,3	19,1	35,3	31,5	
I168-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	13,50	31,3	31,3	21,9	36,3	32,4	
I168-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,45	394763,58	13,50	32,5	32,5	21,5	37,5	33,7	
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	1,50	45,4	45,4	36,7	50,4	47,0	
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,62	394763,00	1,50	45,7	45,7	28,3	50,7	47,1	
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	4,50	47,2	47,2	38,8	52,2	48,5	
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,62	394763,00	4,50	47,5	47,5	31,8	52,5	48,7	
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	7,50	47,3	47,3	40,0	52,3	48,4	
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,62	394763,00	7,50	47,9	47,9	32,9	52,9	49,1	
I168-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	10,50	47,8	47,8	40,1	52,8	48,9	
I168-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,62	394763,00	10,50	48,5	48,5	34,1	53,5	49,7	
I168-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	13,50	47,8	47,8	40,1	52,8	48,9	
I168-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,62	394763,00	13,50	48,7	48,7	36,7	53,7	49,8	
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	1,50	30,8	30,8	19,6	35,8	32,9	
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,52	394757,97	1,50	33,6	33,6	22,0	38,6	35,2	
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	4,50	30,2	30,2	19,1	35,2	31,7	
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,52	394757,97	4,50	33,1	33,1	22,4	38,1	34,5	
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	7,50	27,9	27,9	19,5	32,9	29,1	
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,52	394757,97	7,50	28,8	28,8	18,1	33,8	30,0	
I169-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	10,50	29,3	29,3	20,2	34,3	30,4	
I169-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,52	394757,97	10,50	30,2	30,2	18,9	35,2	31,4	
I169-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	13,50	31,5	31,5	21,8	36,5	32,6	
I169-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,52	394757,97	13,50	32,4	32,4	21,3	37,4	33,6	
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	1,50	45,5	45,5	36,6	50,5	47,1	
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,69	394757,50	1,50	45,9	45,9	28,0	50,9	47,3	
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	4,50	47,3	47,3	38,7	52,3	48,6	
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,69	394757,50	4,50	47,6	47,6	31,2	52,6	48,9	
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	7,50	47,5	47,5	39,9	52,5	48,6	
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,69	394757,50	7,50	48,0	48,0	32,6	53,0	49,2	
I169-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	10,50	48,0	48,0	40,0	53,0	49,1	
I169-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,69	394757,50	10,50	48,6	48,6	33,6	53,6	49,8	
I169-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	13,50	48,0	48,0	40,0	53,0	49,1	
I169-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,69	394757,50	13,50	48,7	48,7	35,3	53,7	49,9	
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	1,50	30,2	30,2	19,4	35,2	32,3	
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,59	394752,48	1,50	33,7	33,7	21,1	38,7	35,3	
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	4,50	31,1	31,1	20,6	36,1	32,5	
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,59	394752,48	4,50	32,9	32,9	20,2	37,9	34,3	
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	7,50	28,2	28,2	19,4	33,2	29,4	
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,59	394752,48	7,50	28,9	28,9	18,0	33,9	30,1	
I170-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	10,50	29,6	29,6	20,1	34,6	30,7	
I170-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,59	394752,48	10,50	30,4	30,4	18,8	35,4	31,5	
I170-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	13,50	31,7	31,7	21,7	36,7	32,9	
I170-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,59	394752,48	13,50	32,5	32,5	20,1	37,5	33,7	
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	1,50	45,5	45,5	36,0	50,5	47,1	
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,76	394752,24	1,50	46,1	46,1	27,9	51,1	47,5	
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	4,50	47,4	47,4	38,6	52,4	48,7	
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,76	394752,24	4,50	47,7	47,7	30,8	52,7	49,0	
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	7,50	47,6	47,6	39,8	52,6	48,7	
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,76	394752,24	7,50	48,1	48,1	32,4	53,1	49,3	
I170-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	10,50	48,2	48,2	39,9	53,2	49,2	
I170-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,76	394752,24	10,50	48,7	48,7	33,4	53,7	49,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidniveaus Blok I en I_v2

LAr,LT
Ireen Wüst ijsbaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van WII - kazerne RO LArLT
LArq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wüst ijsbaan
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
I170-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	13,50	48,2	48,2	39,9	53,2	49,3	
I170-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,76	394752,24	13,50	48,8	48,8	34,8	53,8	50,0	
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	1,50	31,6	31,6	19,1	36,6	33,7	
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,66	394746,75	1,50	33,8	33,8	19,8	38,8	35,4	
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	4,50	32,6	32,6	20,3	37,6	34,0	
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,66	394746,75	4,50	33,3	33,3	21,1	38,3	34,7	
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	7,50	28,7	28,7	19,3	33,7	29,9	
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,66	394746,75	7,50	29,5	29,5	18,1	34,5	30,7	
I171-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	10,50	30,1	30,1	20,1	35,1	31,2	
I171-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,66	394746,75	10,50	31,0	31,0	19,4	36,0	32,2	
I171-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	13,50	32,1	32,1	21,7	37,1	33,3	
I171-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,66	394746,75	13,50	33,0	33,0	20,2	38,0	34,2	
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	1,50	45,6	45,6	35,9	50,6	47,2	
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,83	394746,63	1,50	46,2	46,2	27,8	51,2	47,6	
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	4,50	47,5	47,5	38,4	52,5	48,8	
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,83	394746,63	4,50	47,8	47,8	30,5	52,8	49,0	
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	7,50	47,8	47,8	39,6	52,8	48,9	
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,83	394746,63	7,50	48,2	48,2	31,9	53,2	49,4	
I171-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	10,50	48,3	48,3	39,7	53,3	49,4	
I171-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,83	394746,63	10,50	48,7	48,7	33,2	53,7	50,0	
I171-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	13,50	48,4	48,4	39,8	53,4	49,4	
I171-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,83	394746,63	13,50	48,8	48,8	34,4	53,8	50,0	
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	1,50	32,4	32,4	20,1	37,4	34,3	
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,72	394742,04	1,50	33,8	33,8	18,9	38,8	35,5	
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	4,50	33,2	33,2	21,4	38,2	34,6	
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,72	394742,04	4,50	32,8	32,8	20,5	37,8	34,2	
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	7,50	29,3	29,3	19,4	34,3	30,5	
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,72	394742,04	7,50	31,2	31,2	18,6	36,2	32,4	
I172-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	10,50	30,8	30,8	20,2	35,8	31,9	
I172-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,72	394742,04	10,50	32,6	32,6	20,0	37,6	33,8	
I172-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	13,50	32,7	32,7	21,8	37,7	33,8	
I172-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,72	394742,04	13,50	34,2	34,2	20,8	39,2	35,4	
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	1,50	45,6	45,6	35,8	50,6	47,2	
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,89	394741,47	1,50	46,4	46,4	27,8	51,4	47,8	
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	4,50	47,5	47,5	38,3	52,5	48,8	
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,89	394741,47	4,50	47,9	47,9	30,3	52,9	49,2	
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	7,50	47,9	47,9	39,5	52,9	49,0	
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,89	394741,47	7,50	48,3	48,3	31,7	53,3	49,5	
I172-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	10,50	48,4	48,4	39,6	53,4	49,5	
I172-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,89	394741,47	10,50	48,8	48,8	33,1	53,8	50,1	
I172-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	13,50	48,4	48,4	39,6	53,4	49,5	
I172-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,89	394741,47	13,50	48,9	48,9	34,2	53,9	50,1	
I173-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	1,50	32,4	32,4	20,0	37,4	34,1	
I173-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	4,50	33,0	33,0	20,7	38,0	34,4	
I173-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	7,50	30,3	30,3	19,7	35,3	31,5	
I173-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	10,50	32,0	32,0	20,6	37,0	33,2	
I173-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	13,50	33,9	33,9	22,3	38,9	35,1	
I173-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	1,50	45,5	45,5	33,4	50,5	47,1	
I173-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	4,50	47,4	47,4	35,5	52,4	48,6	
I173-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	7,50	47,7	47,7	36,9	52,7	48,9	
I173-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	10,50	48,4	48,4	39,1	53,4	49,6	
I173-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	13,50	48,5	48,5	39,5	53,5	49,6	
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	1,50	41,4	41,4	22,9	46,4	42,9	
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,69	394738,93	1,50	43,9	43,9	24,7	48,9	45,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidniveaus Blok I en I_v2

LAr,LT
Ireen Wüst ijsbaan

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van WII - kazerne R0 LArLT
LArLT totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ireen Wüst ijsbaan
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	4,50	42,7	42,7	24,2	47,7	44,0	
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,69	394738,93	4,50	45,2	45,2	27,0	50,2	46,5	
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	7,50	42,9	42,9	24,8	47,9	44,1	
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,69	394738,93	7,50	45,5	45,5	28,4	50,5	46,8	
I173-3_D	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	10,50	43,8	43,8	26,9	48,8	45,0	
I173-3_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,69	394738,93	10,50	46,1	46,1	29,2	51,1	47,4	
I173-3_E	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	13,50	44,1	44,1	27,7	49,1	45,3	
I173-3_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,69	394738,93	13,50	46,2	46,2	29,9	51,2	47,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidniveaus Blok I en I_v2

LAr,LT
Recreatiebad Stappegoor

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	1,50	36,1	11,6	--	36,1	37,9	
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,32	394773,89	1,50	33,5	9,3	--	33,5	35,6	
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	4,50	35,7	11,0	--	35,7	36,9	
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,32	394773,89	4,50	32,9	10,2	--	32,9	34,8	
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	7,50	31,9	6,1	--	31,9	33,3	
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,32	394773,89	7,50	29,0	3,4	--	29,0	30,7	
I166-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	10,50	32,9	7,4	--	32,9	33,4	
I166-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,32	394773,89	10,50	30,0	4,3	--	30,0	31,1	
I166-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	13,50	34,0	8,9	--	34,0	33,6	
I166-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,32	394773,89	13,50	32,0	5,7	--	32,0	32,6	
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	1,50	35,4	12,4	--	35,4	38,2	
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,48	394774,55	1,50	39,7	11,8	--	39,7	43,7	
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	4,50	36,2	13,6	--	36,2	38,0	
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,48	394774,55	4,50	41,1	14,1	--	41,1	44,4	
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	7,50	38,1	15,2	--	38,1	39,1	
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,48	394774,55	7,50	41,9	15,0	--	41,9	44,4	
I166-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	10,50	43,6	19,4	--	43,6	44,2	
I166-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,48	394774,55	10,50	42,8	15,8	--	42,8	44,4	
I166-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	13,50	45,0	21,7	--	45,0	44,6	
I166-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,48	394774,55	13,50	43,9	17,5	--	43,9	44,6	
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	1,50	38,3	12,2	--	38,3	39,5	
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,08	394778,11	1,50	32,5	8,0	--	32,5	34,1	
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	4,50	38,4	13,3	--	38,4	38,9	
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,08	394778,11	4,50	32,9	8,1	--	32,9	33,8	
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	7,50	37,2	14,3	--	37,2	37,6	
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,08	394778,11	7,50	31,3	7,3	--	31,3	32,7	
I166-3_D	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	10,50	42,7	19,8	--	42,7	43,3	
I166-3_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,08	394778,11	10,50	32,4	8,8	--	32,4	32,9	
I166-3_E	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	13,50	44,1	22,2	--	44,1	43,7	
I166-3_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,08	394778,11	13,50	34,5	11,2	--	34,5	34,3	
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	1,50	33,1	10,4	--	33,1	35,7	
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,39	394768,97	1,50	32,5	8,0	--	32,5	36,0	
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	4,50	31,9	11,8	--	31,9	34,5	
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,39	394768,97	4,50	31,4	9,6	--	31,4	34,4	
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	7,50	30,8	4,8	--	30,8	32,2	
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,39	394768,97	7,50	29,1	2,2	--	29,1	30,9	
I167-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	10,50	31,7	6,0	--	31,7	32,2	
I167-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,39	394768,97	10,50	29,9	3,0	--	29,9	31,0	
I167-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	13,50	32,9	7,7	--	32,9	32,5	
I167-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,39	394768,97	13,50	31,0	4,5	--	31,0	31,5	
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	1,50	35,9	13,0	--	35,9	38,6	
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,55	394769,17	1,50	39,6	11,1	--	39,6	43,7	
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	4,50	36,8	14,7	--	36,8	38,5	
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,55	394769,17	4,50	41,0	13,7	--	41,0	44,2	
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	7,50	38,4	16,3	--	38,4	39,6	
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,55	394769,17	7,50	41,7	14,7	--	41,7	44,2	
I167-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	10,50	43,5	19,2	--	43,5	44,2	
I167-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,55	394769,17	10,50	42,6	15,5	--	42,6	44,2	
I167-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	13,50	44,9	21,2	--	44,9	44,5	
I167-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,55	394769,17	13,50	43,8	17,2	--	43,8	44,6	
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	1,50	31,1	10,4	--	31,1	34,4	
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,45	394763,58	1,50	30,2	8,6	--	30,2	33,8	
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	4,50	30,8	10,8	--	30,8	33,1	
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,45	394763,58	4,50	30,2	9,5	--	30,2	33,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidniveaus Blok I en I_v2

LAr,LT
Recreatiebad Stappegoor

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	7,50	31,1	4,0	--	31,1	32,4
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,45	394763,58	7,50	28,7	1,6	--	28,7	30,4
I168-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	10,50	32,0	5,1	--	32,0	32,4
I168-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,45	394763,58	10,50	29,5	2,4	--	29,5	30,5
I168-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	13,50	33,1	6,9	--	33,1	32,8
I168-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,45	394763,58	13,50	30,6	3,8	--	30,6	31,0
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	1,50	36,6	14,4	--	36,6	39,1
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,62	394763,00	1,50	39,4	10,7	--	39,4	43,5
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	4,50	37,6	16,3	--	37,6	39,1
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,62	394763,00	4,50	40,5	13,4	--	40,5	43,8
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	7,50	39,2	17,0	--	39,2	40,3
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,62	394763,00	7,50	41,2	14,4	--	41,2	43,7
I168-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	10,50	43,3	18,8	--	43,3	44,1
I168-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,62	394763,00	10,50	42,1	15,2	--	42,1	43,8
I168-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	13,50	44,7	20,7	--	44,7	44,5
I168-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,62	394763,00	13,50	43,5	16,9	--	43,5	44,4
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	1,50	32,6	7,9	--	32,6	34,5
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,52	394757,97	1,50	28,8	2,9	--	28,8	31,2
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	4,50	33,0	8,0	--	33,0	33,8
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,52	394757,97	4,50	29,3	1,5	--	29,3	30,9
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	7,50	30,8	3,6	--	30,8	32,2
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,52	394757,97	7,50	28,0	0,9	--	28,0	29,6
I169-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	10,50	31,7	4,7	--	31,7	32,3
I169-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,52	394757,97	10,50	28,7	2,0	--	28,7	29,7
I169-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	13,50	32,8	6,5	--	32,8	32,6
I169-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,52	394757,97	13,50	29,9	3,4	--	29,9	30,3
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	1,50	37,7	14,3	--	37,7	40,8
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,69	394757,50	1,50	39,2	10,2	--	39,2	43,2
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	4,50	38,7	16,4	--	38,7	40,9
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,69	394757,50	4,50	40,2	12,9	--	40,2	43,5
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	7,50	40,2	16,7	--	40,2	41,8
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,69	394757,50	7,50	41,0	14,2	--	41,0	43,5
I169-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	10,50	43,5	18,5	--	43,5	44,4
I169-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,69	394757,50	10,50	41,8	14,6	--	41,8	43,5
I169-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	13,50	44,8	19,9	--	44,8	44,7
I169-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,69	394757,50	13,50	43,2	16,2	--	43,2	44,2
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	1,50	33,5	8,4	--	33,5	35,9
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,59	394752,48	1,50	29,2	7,5	--	29,2	32,4
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	4,50	34,1	10,0	--	34,1	35,7
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,59	394752,48	4,50	29,5	5,0	--	29,5	32,0
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	7,50	30,7	3,3	--	30,7	32,2
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,59	394752,48	7,50	27,4	0,6	--	27,4	28,9
I170-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	10,50	31,5	4,4	--	31,5	32,2
I170-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,59	394752,48	10,50	28,1	1,7	--	28,1	29,0
I170-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	13,50	32,6	6,1	--	32,6	32,5
I170-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,59	394752,48	13,50	29,3	3,0	--	29,3	29,7
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	1,50	37,7	13,9	--	37,7	41,0
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,76	394752,24	1,50	39,0	9,6	--	39,0	43,1
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	4,50	38,7	16,1	--	38,7	41,2
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,76	394752,24	4,50	40,1	11,9	--	40,1	43,4
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	7,50	40,4	16,2	--	40,4	42,1
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,76	394752,24	7,50	40,8	13,4	--	40,8	43,4
I170-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	10,50	43,1	18,0	--	43,1	44,0
I170-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,76	394752,24	10,50	41,6	14,4	--	41,6	43,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidniveaus Blok I en I_v2

LAr,LT
Recreatiebad Stappegoor

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Recreatiebad Stappegoor
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
I170-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	13,50	44,4	19,3	--	44,4	44,3
I170-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,76	394752,24	13,50	43,0	16,0	--	43,0	44,1
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	1,50	33,3	8,3	--	33,3	35,6
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,66	394746,75	1,50	29,7	6,8	--	29,7	32,4
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	4,50	33,9	9,6	--	33,9	35,4
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,66	394746,75	4,50	28,6	1,2	--	28,6	30,1
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	7,50	29,9	2,3	--	29,9	31,3
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,66	394746,75	7,50	27,2	0,4	--	27,2	28,7
I171-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	10,50	30,8	3,3	--	30,8	31,3
I171-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,66	394746,75	10,50	27,9	1,4	--	27,9	28,8
I171-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	13,50	31,8	5,0	--	31,8	31,7
I171-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,66	394746,75	13,50	29,1	2,8	--	29,1	29,5
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	1,50	39,8	13,6	--	39,8	43,8
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,83	394746,63	1,50	38,6	9,0	--	38,6	42,6
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	4,50	41,0	15,8	--	41,0	44,0
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,83	394746,63	4,50	39,7	11,4	--	39,7	43,0
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	7,50	42,1	15,8	--	42,1	44,2
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,83	394746,63	7,50	40,4	12,8	--	40,4	43,0
I171-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	10,50	43,4	17,5	--	43,4	44,6
I171-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,83	394746,63	10,50	41,2	14,2	--	41,2	43,0
I171-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	13,50	44,5	18,8	--	44,5	44,8
I171-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,83	394746,63	13,50	42,5	15,8	--	42,5	43,7
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	1,50	31,3	7,3	--	31,3	34,7
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,72	394742,04	1,50	27,4	8,2	--	27,4	30,6
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	4,50	31,7	9,8	--	31,7	34,5
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,72	394742,04	4,50	27,6	1,5	--	27,6	30,1
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	7,50	29,8	2,1	--	29,8	31,2
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,72	394742,04	7,50	27,0	0,3	--	27,0	28,6
I172-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	10,50	30,6	3,1	--	30,6	31,2
I172-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,72	394742,04	10,50	27,7	1,3	--	27,7	28,6
I172-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	13,50	31,6	4,7	--	31,6	31,5
I172-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,72	394742,04	13,50	28,9	2,6	--	28,9	29,3
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	1,50	39,9	13,2	--	39,9	43,9
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,89	394741,47	1,50	38,2	7,9	--	38,2	42,3
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	4,50	41,2	15,6	--	41,2	44,2
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,89	394741,47	4,50	39,3	10,8	--	39,3	42,7
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	7,50	42,0	15,5	--	42,0	44,2
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,89	394741,47	7,50	40,0	12,1	--	40,0	42,6
I172-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	10,50	43,0	17,1	--	43,0	44,2
I172-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,89	394741,47	10,50	40,8	14,0	--	40,8	42,7
I172-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	13,50	44,2	18,4	--	44,2	44,5
I172-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,89	394741,47	13,50	42,2	15,6	--	42,2	43,4
I173-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	1,50	29,3	5,9	--	29,3	32,6
I173-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	4,50	29,6	6,6	--	29,6	32,2
I173-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	7,50	29,6	2,7	--	29,6	31,3
I173-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	10,50	30,4	2,9	--	30,4	31,3
I173-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	13,50	31,5	4,5	--	31,5	31,7
I173-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	1,50	39,7	13,0	--	39,7	43,7
I173-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	4,50	41,2	15,5	--	41,2	44,2
I173-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	7,50	42,0	16,2	--	42,0	44,2
I173-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	10,50	42,9	16,7	--	42,9	44,3
I173-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	13,50	44,1	18,1	--	44,1	44,5
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	1,50	33,3	7,2	--	33,3	36,1
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,69	394738,93	1,50	26,5	2,3	--	26,5	29,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van WII - kazerne R0 LArLT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Recreatiebad Stappegloor
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	4,50	33,8	8,3	--	33,8	35,8	
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,69	394738,93	4,50	26,8	0,2	--	26,8	28,7	
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	7,50	34,6	9,1	--	34,6	35,8	
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,69	394738,93	7,50	27,1	0,5	--	27,1	28,5	
I173-3_D	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	10,50	35,8	10,7	--	35,8	36,1	
I173-3_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,69	394738,93	10,50	27,9	1,6	--	27,9	28,5	
I173-3_E	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	13,50	37,2	12,9	--	37,2	36,7	
I173-3_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,69	394738,93	13,50	28,9	2,8	--	28,9	29,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidniveaus Blok I en I_v2

LAr,LT
Tennis club Stappegoor

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Tennis Club Stappegoor
Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	1,50	20,6	20,6	--	25,6	24,7
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,32	394773,89	1,50	23,7	23,7	--	28,7	27,4
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	4,50	21,9	21,9	--	26,9	25,1
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,32	394773,89	4,50	25,4	25,4	--	30,4	28,0
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	7,50	22,8	22,8	--	27,8	25,2
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,32	394773,89	7,50	26,6	26,6	--	31,6	28,0
I166-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	10,50	24,0	24,0	--	29,0	25,4
I166-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,32	394773,89	10,50	27,7	27,7	--	32,7	28,1
I166-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	13,50	25,3	25,3	--	30,3	25,9
I166-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,32	394773,89	13,50	28,7	28,7	--	33,7	28,7
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	1,50	31,8	31,8	--	36,8	35,8
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,48	394774,55	1,50	34,3	34,3	--	39,3	37,7
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	4,50	34,0	34,0	--	39,0	37,0
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,48	394774,55	4,50	37,2	37,2	--	42,2	39,3
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	7,50	34,9	34,9	--	39,9	37,0
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,48	394774,55	7,50	38,2	38,2	--	43,2	38,9
I166-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	10,50	34,5	34,5	--	39,5	35,7
I166-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,48	394774,55	10,50	38,8	38,8	--	43,8	38,9
I166-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	13,50	35,3	35,3	--	40,3	35,7
I166-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,48	394774,55	13,50	38,9	38,9	--	43,9	38,9
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	1,50	19,1	19,1	--	24,1	23,1
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,08	394778,11	1,50	19,2	19,2	--	24,2	22,7
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	4,50	19,6	19,6	--	24,6	22,7
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,08	394778,11	4,50	20,4	20,4	--	25,4	22,6
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	7,50	20,7	20,7	--	25,7	22,9
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,08	394778,11	7,50	21,9	21,9	--	26,9	22,9
I166-3_D	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	10,50	16,3	16,3	--	21,3	17,6
I166-3_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,08	394778,11	10,50	23,1	23,1	--	28,1	23,3
I166-3_E	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	13,50	17,7	17,7	--	22,7	18,2
I166-3_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,08	394778,11	13,50	24,8	24,8	--	29,8	24,8
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	1,50	20,7	20,7	--	25,7	24,6
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,39	394768,97	1,50	25,0	25,0	--	30,0	28,6
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	4,50	21,9	21,9	--	26,9	25,1
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,39	394768,97	4,50	26,6	26,6	--	31,6	29,1
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	7,50	22,7	22,7	--	27,7	25,0
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,39	394768,97	7,50	27,7	27,7	--	32,7	29,1
I167-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	10,50	24,5	24,5	--	29,5	25,8
I167-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,39	394768,97	10,50	28,7	28,7	--	33,7	29,1
I167-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	13,50	25,6	25,6	--	30,6	26,1
I167-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,39	394768,97	13,50	29,5	29,5	--	34,5	29,5
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	1,50	32,0	32,0	--	37,0	35,9
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,55	394769,17	1,50	35,0	35,0	--	40,0	38,3
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	4,50	34,2	34,2	--	39,2	37,2
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,55	394769,17	4,50	37,9	37,9	--	42,9	39,8
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	7,50	35,2	35,2	--	40,2	37,2
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,55	394769,17	7,50	38,9	38,9	--	43,9	39,5
I167-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	10,50	35,0	35,0	--	40,0	36,0
I167-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,55	394769,17	10,50	39,4	39,4	--	44,4	39,5
I167-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	13,50	35,7	35,7	--	40,7	36,0
I167-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,55	394769,17	13,50	39,5	39,5	--	44,5	39,5
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	1,50	20,9	20,9	--	25,9	24,9
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,45	394763,58	1,50	26,0	26,0	--	31,0	29,6
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	4,50	22,4	22,4	--	27,4	25,5
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,45	394763,58	4,50	27,6	27,6	--	32,6	30,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidniveaus Blok I en I_v2

LAr,LT
Tennis club Stappegoor

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van WII - kazerne RO LArLT
LArLT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	7,50	23,7	23,7	--	28,7	25,8	
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,45	394763,58	7,50	28,7	28,7	--	33,7	30,0	
I168-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	10,50	25,9	25,9	--	30,9	26,9	
I168-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,45	394763,58	10,50	29,6	29,6	--	34,6	29,9	
I168-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	13,50	26,7	26,7	--	31,7	27,1	
I168-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,45	394763,58	13,50	30,2	30,2	--	35,2	30,2	
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	1,50	32,3	32,3	--	37,3	36,1	
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,62	394763,00	1,50	35,6	35,6	--	40,6	38,9	
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	4,50	34,5	34,5	--	39,5	37,4	
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,62	394763,00	4,50	38,3	38,3	--	43,3	40,0	
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	7,50	34,6	34,6	--	39,6	36,5	
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,62	394763,00	7,50	39,5	39,5	--	44,5	40,0	
I168-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	10,50	35,6	35,6	--	40,6	36,5	
I168-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,62	394763,00	10,50	39,9	39,9	--	44,9	39,9	
I168-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	13,50	36,3	36,3	--	41,3	36,5	
I168-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,62	394763,00	13,50	40,0	40,0	--	45,0	40,0	
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	1,50	20,9	20,9	--	25,9	24,8	
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,52	394757,97	1,50	27,0	27,0	--	32,0	30,5	
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	4,50	22,4	22,4	--	27,4	25,4	
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,52	394757,97	4,50	28,7	28,7	--	33,7	30,9	
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	7,50	23,6	23,6	--	28,6	25,6	
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,52	394757,97	7,50	29,9	29,9	--	34,9	30,8	
I169-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	10,50	25,2	25,2	--	30,2	26,3	
I169-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,52	394757,97	10,50	30,7	30,7	--	35,7	30,8	
I169-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	13,50	26,2	26,2	--	31,2	26,6	
I169-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,52	394757,97	13,50	31,1	31,1	--	36,1	31,1	
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	1,50	32,6	32,6	--	37,6	36,4	
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,69	394757,50	1,50	36,2	36,2	--	41,2	39,4	
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	4,50	34,8	34,8	--	39,8	37,6	
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,69	394757,50	4,50	39,0	39,0	--	44,0	40,4	
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	7,50	35,1	35,1	--	40,1	36,8	
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,69	394757,50	7,50	40,1	40,1	--	45,1	40,4	
I169-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	10,50	36,1	36,1	--	41,1	36,8	
I169-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,69	394757,50	10,50	40,4	40,4	--	45,4	40,4	
I169-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	13,50	36,6	36,6	--	41,6	36,8	
I169-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,69	394757,50	13,50	40,4	40,4	--	45,4	40,4	
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	1,50	21,1	21,1	--	26,1	25,0	
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,59	394752,48	1,50	28,3	28,3	--	33,3	31,6	
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	4,50	22,6	22,6	--	27,6	25,6	
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,59	394752,48	4,50	30,0	30,0	--	35,0	31,9	
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	7,50	23,5	23,5	--	28,5	25,6	
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,59	394752,48	7,50	31,1	31,1	--	36,1	31,8	
I170-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	10,50	24,6	24,6	--	29,6	25,7	
I170-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,59	394752,48	10,50	31,7	31,7	--	36,7	31,8	
I170-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	13,50	25,7	25,7	--	30,7	26,1	
I170-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,59	394752,48	13,50	32,1	32,1	--	37,1	32,1	
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	1,50	33,0	33,0	--	38,0	36,7	
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,76	394752,24	1,50	36,9	36,9	--	41,9	39,9	
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	4,50	35,4	35,4	--	40,4	38,1	
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,76	394752,24	4,50	39,7	39,7	--	44,7	40,9	
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	7,50	35,8	35,8	--	40,8	37,4	
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,76	394752,24	7,50	40,6	40,6	--	45,6	40,9	
I170-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	10,50	36,9	36,9	--	41,9	37,4	
I170-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,76	394752,24	10,50	40,8	40,8	--	45,8	40,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidniveaus Blok I en I_v2

LAr,LT
Tennis club Stappegoor

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van WII - kazerne RO LArLT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
I170-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	13,50	37,3	37,3	--	42,3	37,4
I170-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,76	394752,24	13,50	40,8	40,8	--	45,8	40,8
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	1,50	21,3	21,3	--	26,3	25,2
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,66	394746,75	1,50	29,5	29,5	--	34,5	32,7
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	4,50	22,9	22,9	--	27,9	25,9
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,66	394746,75	4,50	31,4	31,4	--	36,4	33,0
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	7,50	24,0	24,0	--	29,0	25,9
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,66	394746,75	7,50	32,4	32,4	--	37,4	32,9
I171-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	10,50	25,1	25,1	--	30,1	26,1
I171-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,66	394746,75	10,50	32,9	32,9	--	37,9	32,9
I171-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	13,50	26,3	26,3	--	31,3	26,6
I171-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,66	394746,75	13,50	33,1	33,1	--	38,1	33,1
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	1,50	33,1	33,1	--	38,1	36,8
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,83	394746,63	1,50	37,6	37,6	--	42,6	40,5
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	4,50	35,7	35,7	--	40,7	38,2
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,83	394746,63	4,50	40,5	40,5	--	45,5	41,4
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	7,50	36,2	36,2	--	41,2	37,6
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,83	394746,63	7,50	41,2	41,2	--	46,2	41,4
I171-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	10,50	37,2	37,2	--	42,2	37,6
I171-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,83	394746,63	10,50	41,4	41,4	--	46,4	41,4
I171-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	13,50	37,5	37,5	--	42,5	37,6
I171-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,83	394746,63	13,50	41,4	41,4	--	46,4	41,4
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	1,50	21,6	21,6	--	26,6	25,5
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,72	394742,04	1,50	31,7	31,7	--	36,7	34,7
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	4,50	23,4	23,4	--	28,4	26,3
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,72	394742,04	4,50	33,9	33,9	--	38,9	35,3
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	7,50	24,5	24,5	--	29,5	26,3
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,72	394742,04	7,50	34,8	34,8	--	39,8	35,2
I172-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	10,50	25,7	25,7	--	30,7	26,5
I172-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,72	394742,04	10,50	35,2	35,2	--	40,2	35,2
I172-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	13,50	26,9	26,9	--	31,9	27,1
I172-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,72	394742,04	13,50	35,3	35,3	--	40,3	35,3
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	1,50	33,4	33,4	--	38,4	37,0
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,89	394741,47	1,50	38,6	38,6	--	43,6	41,3
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	4,50	36,1	36,1	--	41,1	38,5
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,89	394741,47	4,50	41,7	41,7	--	46,7	42,5
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	7,50	36,7	36,7	--	41,7	37,9
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,89	394741,47	7,50	42,4	42,4	--	47,4	42,5
I172-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	10,50	37,6	37,6	--	42,6	37,9
I172-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,89	394741,47	10,50	42,5	42,5	--	47,5	42,5
I172-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	13,50	37,9	37,9	--	42,9	37,9
I172-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,89	394741,47	13,50	42,5	42,5	--	47,5	42,5
I173-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	1,50	24,6	24,6	--	29,6	28,2
I173-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	4,50	23,8	23,8	--	28,8	26,5
I173-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	7,50	25,0	25,0	--	30,0	26,6
I173-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	10,50	26,3	26,3	--	31,3	27,0
I173-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	13,50	27,7	27,7	--	32,7	27,8
I173-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	1,50	33,7	33,7	--	38,7	37,3
I173-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	4,50	36,4	36,4	--	41,4	38,8
I173-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	7,50	37,2	37,2	--	42,2	38,3
I173-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	10,50	38,0	38,0	--	43,0	38,3
I173-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	13,50	38,2	38,2	--	43,2	38,3
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	1,50	19,7	19,7	--	24,7	23,2
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,69	394738,93	1,50	38,4	38,4	--	43,4	41,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van WII - kazerne R0 LArLT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Tennis Club Stappegoor
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	4,50	20,2	20,2	--	25,2	22,4	
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,69	394738,93	4,50	41,8	41,8	--	46,8	42,6	
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	7,50	21,6	21,6	--	26,6	22,5	
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,69	394738,93	7,50	42,4	42,4	--	47,4	42,5	
I173-3_D	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	10,50	22,8	22,8	--	27,8	23,0	
I173-3_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,69	394738,93	10,50	42,5	42,5	--	47,5	42,5	
I173-3_E	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	13,50	25,2	25,2	--	30,2	25,2	
I173-3_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,69	394738,93	13,50	42,5	42,5	--	47,5	42,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidniveaus Blok I en I_v2

LAr,LT
Ateletiekvereniging Atilla

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van WII - kazerne RO LArLT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	1,50	12,8	19,3	--	24,3	24,8	
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,32	394773,89	1,50	17,1	23,7	--	28,7	29,0	
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	4,50	13,6	20,1	--	25,1	24,8	
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,32	394773,89	4,50	18,0	24,5	--	29,5	28,8	
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	7,50	15,4	22,0	--	27,0	26,1	
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,32	394773,89	7,50	19,3	25,8	--	30,8	29,3	
I166-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	10,50	18,0	24,5	--	29,5	28,0	
I166-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,32	394773,89	10,50	21,6	28,1	--	33,1	30,9	
I166-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	13,50	19,4	25,9	--	30,9	28,7	
I166-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,32	394773,89	13,50	22,5	29,0	--	34,0	31,1	
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	1,50	9,4	16,0	--	21,0	21,5	
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,48	394774,55	1,50	13,6	20,1	--	25,1	25,5	
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	4,50	0,3	6,8	--	11,8	11,6	
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,48	394774,55	4,50	13,5	20,0	--	25,0	24,6	
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	7,50	-0,3	6,2	--	11,2	10,4	
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,48	394774,55	7,50	3,5	10,0	--	15,0	13,7	
I166-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	10,50	-0,3	6,3	--	11,3	9,8	
I166-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,48	394774,55	10,50	4,8	11,3	--	16,3	14,1	
I166-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	13,50	1,3	7,9	--	12,9	10,7	
I166-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,48	394774,55	13,50	8,9	15,4	--	20,4	17,2	
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	1,50	8,9	15,5	--	20,5	21,0	
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,08	394778,11	1,50	11,9	18,5	--	23,5	23,7	
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	4,50	9,5	16,0	--	21,0	20,8	
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,08	394778,11	4,50	12,6	19,1	--	24,1	23,4	
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	7,50	11,6	18,1	--	23,1	22,3	
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,08	394778,11	7,50	13,9	20,4	--	25,4	23,9	
I166-3_D	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	10,50	0,8	7,3	--	12,3	10,9	
I166-3_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,08	394778,11	10,50	16,7	23,3	--	28,3	26,0	
I166-3_E	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	13,50	2,6	9,2	--	14,2	12,0	
I166-3_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,08	394778,11	13,50	18,0	24,6	--	29,6	26,5	
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	1,50	13,1	19,6	--	24,6	25,1	
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,39	394768,97	1,50	17,7	24,2	--	29,2	29,5	
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	4,50	13,8	20,4	--	25,4	25,1	
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,39	394768,97	4,50	18,5	25,0	--	30,0	29,3	
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	7,50	15,6	22,1	--	27,1	26,2	
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,39	394768,97	7,50	19,8	26,3	--	31,3	29,7	
I167-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	10,50	18,3	24,9	--	29,9	28,3	
I167-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,39	394768,97	10,50	22,0	28,5	--	33,5	31,2	
I167-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	13,50	19,9	26,4	--	31,4	29,1	
I167-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,39	394768,97	13,50	22,8	29,3	--	34,3	31,2	
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	1,50	9,8	16,4	--	21,4	21,9	
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,55	394769,17	1,50	13,8	20,3	--	25,3	25,7	
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	4,50	0,6	7,1	--	12,1	11,9	
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,55	394769,17	4,50	13,9	20,5	--	25,5	25,0	
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	7,50	-1,0	5,5	--	10,5	9,7	
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,55	394769,17	7,50	2,3	8,8	--	13,8	12,4	
I167-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	10,50	-0,1	6,4	--	11,4	9,9	
I167-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,55	394769,17	10,50	3,4	9,9	--	14,9	12,6	
I167-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	13,50	1,5	8,1	--	13,1	10,8	
I167-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,55	394769,17	13,50	8,6	15,2	--	20,2	16,9	
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	1,50	13,2	19,7	--	24,7	25,1	
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,45	394763,58	1,50	18,4	24,9	--	29,9	30,1	
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	4,50	14,2	20,7	--	25,7	25,4	
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,45	394763,58	4,50	19,2	25,8	--	30,8	30,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidniveaus Blok I en I_v2

LAr,LT
Ateletiekvereniging Atilla

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van WII - kazerne RO LArLT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	7,50	15,5	22,1	--	27,1	26,1
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,45	394763,58	7,50	20,4	27,0	--	32,0	30,3
I168-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	10,50	18,6	25,1	--	30,1	28,5
I168-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,45	394763,58	10,50	22,3	28,9	--	33,9	31,4
I168-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	13,50	20,3	26,8	--	31,8	29,4
I168-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,45	394763,58	13,50	23,0	29,5	--	34,5	31,4
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	1,50	10,5	17,1	--	22,1	22,5
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,62	394763,00	1,50	14,2	20,7	--	25,7	26,0
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	4,50	0,5	7,1	--	12,1	11,9
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,62	394763,00	4,50	14,7	21,3	--	26,3	25,7
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	7,50	-0,7	5,9	--	10,9	10,0
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,62	394763,00	7,50	1,9	8,5	--	13,5	12,0
I168-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	10,50	0,3	6,8	--	11,8	10,2
I168-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,62	394763,00	10,50	3,1	9,6	--	14,6	12,3
I168-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	13,50	4,3	10,8	--	15,8	13,1
I168-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,62	394763,00	13,50	8,6	15,2	--	20,2	16,8
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	1,50	13,3	19,8	--	24,8	25,3
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,52	394757,97	1,50	19,1	25,6	--	30,6	30,8
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	4,50	14,2	20,7	--	25,7	25,3
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,52	394757,97	4,50	19,9	26,5	--	31,5	30,7
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	7,50	15,8	22,4	--	27,4	26,3
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,52	394757,97	7,50	21,0	27,6	--	32,6	30,8
I169-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	10,50	19,0	25,5	--	30,5	28,9
I169-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,52	394757,97	10,50	22,6	29,1	--	34,1	31,6
I169-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	13,50	20,8	27,3	--	32,3	29,8
I169-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,52	394757,97	13,50	23,2	29,7	--	34,7	31,6
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	1,50	11,0	17,5	--	22,5	23,0
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,69	394757,50	1,50	14,4	21,0	--	26,0	26,3
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	4,50	1,1	7,6	--	12,6	12,4
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,69	394757,50	4,50	15,1	21,7	--	26,7	26,1
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	7,50	-0,4	6,1	--	11,1	10,2
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,69	394757,50	7,50	1,8	8,3	--	13,3	11,9
I169-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	10,50	0,6	7,1	--	12,1	10,4
I169-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,69	394757,50	10,50	3,0	9,5	--	14,5	12,1
I169-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	13,50	4,6	11,1	--	16,1	13,3
I169-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,69	394757,50	13,50	8,7	15,2	--	20,2	16,8
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	1,50	13,9	20,4	--	25,4	25,8
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,59	394752,48	1,50	19,6	26,1	--	31,1	31,3
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	4,50	14,7	21,2	--	26,2	25,8
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,59	394752,48	4,50	20,5	27,0	--	32,0	31,2
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	7,50	16,3	22,8	--	27,8	26,7
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,59	394752,48	7,50	21,6	28,1	--	33,1	31,3
I170-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	10,50	19,4	25,9	--	30,9	29,2
I170-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,59	394752,48	10,50	22,9	29,4	--	34,4	31,8
I170-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	13,50	21,1	27,6	--	32,6	30,0
I170-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,59	394752,48	13,50	23,5	30,0	--	35,0	31,8
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	1,50	11,5	18,0	--	23,0	23,5
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,76	394752,24	1,50	14,7	21,2	--	26,2	26,5
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	4,50	5,8	12,3	--	17,3	17,0
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,76	394752,24	4,50	15,4	22,0	--	27,0	26,4
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	7,50	-0,1	6,4	--	11,4	10,4
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,76	394752,24	7,50	2,1	8,6	--	13,6	12,1
I170-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	10,50	0,9	7,4	--	12,4	10,6
I170-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,76	394752,24	10,50	3,3	9,8	--	14,8	12,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidniveaus Blok I en I_v2

LAr,LT
Ateletiekvereniging Atilla

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van WII - kazerne RO LArLT
LArLT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Atletiekvereniging Atilla
Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
I170-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	13,50	4,9	11,4	--	16,4	13,5	
I170-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,76	394752,24	13,50	9,7	16,2	--	21,2	17,7	
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	1,50	14,6	21,2	--	26,2	26,6	
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,66	394746,75	1,50	20,2	26,7	--	31,7	31,9	
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	4,50	15,4	22,0	--	27,0	26,5	
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,66	394746,75	4,50	21,1	27,6	--	32,6	31,8	
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	7,50	16,9	23,4	--	28,4	27,2	
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,66	394746,75	7,50	22,1	28,6	--	33,6	31,8	
I171-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	10,50	19,9	26,4	--	31,4	29,6	
I171-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,66	394746,75	10,50	23,2	29,7	--	34,7	32,0	
I171-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	13,50	21,4	27,9	--	32,9	30,2	
I171-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,66	394746,75	13,50	23,7	30,2	--	35,2	32,0	
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	1,50	12,0	18,5	--	23,5	23,9	
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,83	394746,63	1,50	15,0	21,5	--	26,5	26,8	
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	4,50	8,9	15,5	--	20,5	20,1	
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,83	394746,63	4,50	15,9	22,4	--	27,4	26,8	
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	7,50	0,4	6,9	--	11,9	10,8	
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,83	394746,63	7,50	2,8	9,4	--	14,4	12,7	
I171-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	10,50	1,4	7,9	--	12,9	11,0	
I171-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,83	394746,63	10,50	4,0	10,5	--	15,5	13,0	
I171-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	13,50	6,6	13,1	--	18,1	15,0	
I171-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,83	394746,63	13,50	10,0	16,6	--	21,6	18,1	
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	1,50	15,2	21,7	--	26,7	27,1	
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,72	394742,04	1,50	20,6	27,1	--	32,1	32,3	
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	4,50	16,0	22,5	--	27,5	27,1	
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,72	394742,04	4,50	21,5	28,1	--	33,1	32,2	
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	7,50	17,3	23,8	--	28,8	27,6	
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,72	394742,04	7,50	22,5	29,0	--	34,0	32,1	
I172-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	10,50	20,2	26,7	--	31,7	29,8	
I172-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,72	394742,04	10,50	23,4	29,9	--	34,9	32,2	
I172-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	13,50	21,7	28,2	--	33,2	30,4	
I172-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,72	394742,04	13,50	23,9	30,4	--	35,4	32,1	
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	1,50	12,5	19,0	--	24,0	24,4	
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,89	394741,47	1,50	15,4	21,9	--	26,9	27,1	
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	4,50	10,4	17,0	--	22,0	21,6	
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,89	394741,47	4,50	16,2	22,7	--	27,7	27,0	
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	7,50	0,9	7,4	--	12,4	11,3	
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,89	394741,47	7,50	5,4	12,0	--	17,0	15,2	
I172-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	10,50	2,1	8,6	--	13,6	11,7	
I172-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,89	394741,47	10,50	6,7	13,2	--	18,2	15,5	
I172-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	13,50	7,1	13,6	--	18,6	15,5	
I172-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,89	394741,47	13,50	11,2	17,7	--	22,7	19,2	
I173-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	1,50	15,9	22,4	--	27,4	27,8	
I173-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	4,50	16,7	23,3	--	28,3	27,8	
I173-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	7,50	17,9	24,5	--	29,5	28,2	
I173-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	10,50	20,6	27,1	--	32,1	30,1	
I173-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	13,50	21,9	28,4	--	33,4	30,6	
I173-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	1,50	12,9	19,4	--	24,4	24,8	
I173-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	4,50	11,8	18,3	--	23,3	22,9	
I173-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	7,50	2,0	8,5	--	13,5	12,3	
I173-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	10,50	3,6	10,2	--	15,2	13,2	
I173-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	13,50	8,5	15,0	--	20,0	16,9	
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	1,50	11,4	17,9	--	22,9	23,3	
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,69	394738,93	1,50	21,3	27,9	--	32,9	33,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van WII - kazerne R0 LArLT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Atletiekvereniging Atilla
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	4,50	11,0	17,6	--	22,6	22,3	
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,69	394738,93	4,50	22,3	28,8	--	33,8	33,0	
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	7,50	11,2	17,7	--	22,7	21,9	
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,69	394738,93	7,50	22,3	28,8	--	33,8	32,0	
I173-3_D	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	10,50	14,9	21,4	--	26,4	24,9	
I173-3_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,69	394738,93	10,50	23,2	29,7	--	34,7	32,0	
I173-3_E	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	13,50	16,4	22,9	--	27,9	25,6	
I173-3_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,69	394738,93	13,50	23,8	30,4	--	35,4	32,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidniveaus Blok I en I_v2

LAr,LT
Willem II wedstrijdssituatie

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	1,50	33,0	34,8	-58,7	39,8	46,3
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,32	394773,89	1,50	31,5	33,1	-60,5	38,1	44,6
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	4,50	38,3	41,4	-52,2	46,4	52,0
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,32	394773,89	4,50	38,0	40,3	-53,1	45,3	51,1
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	7,50	42,0	44,2	-49,1	49,2	54,7
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,32	394773,89	7,50	43,5	45,1	-48,0	50,1	55,7
I166-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	10,50	44,7	46,6	-46,7	51,6	56,8
I166-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,32	394773,89	10,50	44,7	46,4	-46,9	51,4	56,5
I166-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	13,50	45,7	47,3	-46,0	52,3	57,3
I166-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,32	394773,89	13,50	45,5	47,0	-46,3	52,0	57,1
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	1,50	25,4	27,0	-66,5	32,0	38,7
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,48	394774,55	1,50	27,8	29,2	-64,3	34,2	40,7
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	4,50	25,9	27,6	-66,1	32,6	38,9
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,48	394774,55	4,50	29,0	30,3	-63,4	35,3	41,4
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	7,50	25,9	27,0	-66,2	32,0	37,9
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,48	394774,55	7,50	25,9	26,9	-66,3	31,9	37,8
I166-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	10,50	26,9	27,7	-65,4	32,7	38,4
I166-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,48	394774,55	10,50	27,0	27,7	-65,5	32,7	38,4
I166-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	13,50	29,1	29,8	-63,3	34,8	40,1
I166-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,48	394774,55	13,50	29,2	29,9	-63,2	34,9	40,4
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	1,50	33,7	35,4	-58,0	40,4	46,5
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,08	394778,11	1,50	32,0	34,0	-59,6	39,0	45,1
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	4,50	39,5	41,4	-51,8	46,4	52,1
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,08	394778,11	4,50	39,7	42,7	-50,8	47,7	53,2
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	7,50	42,2	44,3	-49,1	49,3	54,6
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,08	394778,11	7,50	43,7	45,4	-47,8	50,4	55,9
I166-3_D	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	10,50	44,6	46,5	-46,8	51,5	56,5
I166-3_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,08	394778,11	10,50	44,7	46,3	-47,0	51,3	56,4
I166-3_E	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	13,50	45,6	47,2	-46,0	52,2	57,0
I166-3_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,08	394778,11	13,50	45,4	46,9	-46,4	51,9	56,8
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	1,50	31,9	33,8	-59,8	38,8	45,7
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,39	394768,97	1,50	30,5	32,6	-61,6	37,6	43,9
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	4,50	36,8	38,4	-54,8	43,4	49,7
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,39	394768,97	4,50	35,7	36,8	-56,5	41,8	48,0
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	7,50	42,4	44,2	-48,9	49,2	54,9
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,39	394768,97	7,50	43,2	44,9	-48,3	49,9	55,4
I167-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	10,50	44,6	46,4	-46,9	51,4	56,7
I167-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,39	394768,97	10,50	44,7	46,3	-47,0	51,3	56,5
I167-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	13,50	45,7	47,3	-46,0	52,3	57,2
I167-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,39	394768,97	13,50	45,5	47,0	-46,3	52,0	57,0
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	1,50	24,9	26,6	-67,2	31,6	37,8
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,55	394769,17	1,50	27,7	29,0	-64,4	34,0	40,6
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	4,50	25,0	26,7	-67,0	31,7	37,6
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,55	394769,17	4,50	28,4	29,9	-63,8	34,9	41,0
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	7,50	25,1	26,6	-66,7	31,6	37,4
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,55	394769,17	7,50	25,1	26,3	-66,9	31,3	37,2
I167-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	10,50	25,9	27,0	-66,2	32,0	37,6
I167-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,55	394769,17	10,50	25,8	26,8	-66,4	31,8	37,4
I167-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	13,50	28,2	29,0	-64,2	34,0	39,3
I167-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,55	394769,17	13,50	28,2	29,0	-64,2	34,0	39,4
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	1,50	30,8	32,3	-61,3	37,3	44,1
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,45	394763,58	1,50	31,4	33,2	-60,7	38,2	44,6
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	4,50	35,0	36,6	-56,7	41,6	47,6
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,45	394763,58	4,50	36,5	38,3	-55,1	43,3	49,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidniveaus Blok I en I_v2

LAr,LT
Willem II wedstrijdssituatie

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van WII - kazerne RO LArLT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Ja wedstrijd

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	7,50	42,5	44,7	-48,7	49,7	55,0	
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,45	394763,58	7,50	42,9	45,0	-48,4	50,0	55,4	
I168-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	10,50	44,6	46,4	-46,9	51,4	56,6	
I168-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,45	394763,58	10,50	44,7	46,3	-47,0	51,3	56,5	
I168-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	13,50	45,6	47,3	-46,0	52,3	57,2	
I168-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,45	394763,58	13,50	45,4	46,9	-46,3	51,9	57,0	
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	1,50	25,8	27,2	-66,2	32,2	38,8	
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,62	394763,00	1,50	27,4	28,9	-64,6	33,9	40,5	
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	4,50	24,9	26,4	-67,3	31,4	37,7	
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,62	394763,00	4,50	28,1	29,6	-64,0	34,6	40,9	
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	7,50	24,9	26,3	-67,0	31,3	37,1	
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,62	394763,00	7,50	24,9	26,2	-67,1	31,2	37,1	
I168-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	10,50	25,6	26,8	-66,4	31,8	37,3	
I168-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,62	394763,00	10,50	25,6	26,7	-66,6	31,7	37,3	
I168-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	13,50	28,0	28,8	-64,4	33,8	39,1	
I168-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,62	394763,00	13,50	27,9	28,8	-64,4	33,8	39,2	
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	1,50	30,8	32,7	-61,0	37,7	44,0	
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,52	394757,97	1,50	32,1	34,1	-59,5	39,1	45,6	
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	4,50	38,8	40,4	-52,7	45,4	51,3	
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,52	394757,97	4,50	39,0	41,7	-51,7	46,7	52,4	
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	7,50	43,5	45,2	-48,0	50,2	55,7	
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,52	394757,97	7,50	43,0	45,1	-48,3	50,1	55,5	
I169-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	10,50	44,7	46,4	-46,9	51,4	56,6	
I169-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,52	394757,97	10,50	44,6	46,1	-47,2	51,1	56,4	
I169-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	13,50	45,6	47,1	-46,2	52,1	57,1	
I169-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,52	394757,97	13,50	45,4	47,0	-46,4	52,0	57,0	
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	1,50	25,6	27,0	-66,4	32,0	39,2	
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,69	394757,50	1,50	27,2	28,9	-64,7	33,9	40,5	
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	4,50	24,8	26,3	-67,3	31,3	38,6	
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,69	394757,50	4,50	28,0	29,7	-64,1	34,7	41,0	
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	7,50	24,9	26,3	-67,0	31,3	37,1	
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,69	394757,50	7,50	24,9	26,1	-67,2	31,1	37,0	
I169-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	10,50	25,5	26,8	-66,5	31,8	37,3	
I169-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,69	394757,50	10,50	25,5	26,6	-66,7	31,6	37,2	
I169-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	13,50	27,9	28,6	-64,6	33,6	39,0	
I169-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,69	394757,50	13,50	27,9	28,7	-64,5	33,7	39,1	
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	1,50	31,9	34,1	-59,5	39,1	45,3	
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,59	394752,48	1,50	32,1	33,7	-59,8	38,7	45,5	
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	4,50	39,3	42,1	-51,3	47,1	52,6	
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,59	394752,48	4,50	37,5	38,9	-54,2	43,9	50,1	
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	7,50	43,6	45,4	-47,8	50,4	55,9	
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,59	394752,48	7,50	42,7	44,9	-48,5	49,9	55,3	
I170-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	10,50	44,7	46,4	-46,9	51,4	56,6	
I170-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,59	394752,48	10,50	44,6	46,0	-47,3	51,0	56,3	
I170-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	13,50	45,6	47,1	-46,2	52,1	57,1	
I170-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,59	394752,48	13,50	45,3	46,9	-46,4	51,9	56,9	
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	1,50	25,2	26,6	-67,0	31,6	38,9	
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,76	394752,24	1,50	27,1	28,3	-65,1	33,3	40,5	
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	4,50	25,2	26,7	-67,1	31,7	38,7	
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,76	394752,24	4,50	27,7	29,0	-64,5	34,0	41,1	
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	7,50	24,9	26,3	-67,0	31,3	37,1	
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,76	394752,24	7,50	24,7	25,8	-67,4	30,8	36,8	
I170-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	10,50	25,5	26,7	-66,6	31,7	37,3	
I170-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,76	394752,24	10,50	25,5	26,6	-66,7	31,6	37,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidniveaus Blok I en I_v2

LAr,LT
Willem II wedstrijdssituatie

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: wedstrijd
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
I170-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	13,50	27,8	28,5	-64,6	33,5	38,9	
I170-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,76	394752,24	13,50	27,8	28,6	-64,5	33,6	39,1	
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	1,50	32,0	33,7	-59,8	38,7	45,4	
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,66	394746,75	1,50	31,7	34,7	-59,2	39,7	45,9	
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	4,50	36,4	38,5	-54,9	43,5	49,4	
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,66	394746,75	4,50	36,6	38,4	-54,9	43,4	49,5	
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	7,50	43,4	45,1	-48,1	50,1	55,7	
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,66	394746,75	7,50	42,6	45,0	-48,4	50,0	55,4	
I171-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	10,50	44,7	46,4	-46,9	51,4	56,6	
I171-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,66	394746,75	10,50	44,3	46,0	-47,4	51,0	56,3	
I171-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	13,50	45,5	47,0	-46,2	52,0	57,1	
I171-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,66	394746,75	13,50	45,3	46,9	-46,4	51,9	57,0	
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	1,50	25,4	26,9	-67,0	31,9	38,7	
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,83	394746,63	1,50	26,9	27,8	-65,7	32,8	41,9	
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	4,50	25,2	27,0	-67,3	32,0	38,6	
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,83	394746,63	4,50	27,6	28,5	-65,1	33,5	42,4	
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	7,50	24,9	26,3	-67,0	31,3	37,1	
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,83	394746,63	7,50	24,8	25,8	-67,4	30,8	36,9	
I171-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	10,50	25,6	26,7	-66,5	31,7	37,3	
I171-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,83	394746,63	10,50	25,5	26,4	-66,8	31,4	37,1	
I171-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	13,50	27,9	28,5	-64,6	33,5	39,0	
I171-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,83	394746,63	13,50	27,9	28,7	-64,4	33,7	39,2	
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	1,50	30,5	31,9	-61,7	36,9	43,7	
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,72	394742,04	1,50	32,1	34,8	-59,0	39,8	46,0	
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	4,50	35,1	36,1	-57,0	41,1	47,5	
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,72	394742,04	4,50	38,3	40,8	-52,6	45,8	51,5	
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	7,50	43,3	45,1	-48,1	50,1	55,7	
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,72	394742,04	7,50	42,7	45,0	-48,4	50,0	55,5	
I172-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	10,50	44,8	46,4	-46,9	51,4	56,6	
I172-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,72	394742,04	10,50	44,1	45,9	-47,5	50,9	56,2	
I172-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	13,50	45,5	47,0	-46,2	52,0	57,1	
I172-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,72	394742,04	13,50	45,2	46,8	-46,5	51,8	56,9	
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	1,50	25,9	27,5	-66,6	32,5	38,9	
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,89	394741,47	1,50	26,5	27,5	-66,2	32,5	42,2	
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	4,50	25,7	27,6	-66,8	32,6	38,6	
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,89	394741,47	4,50	27,3	28,1	-65,6	33,1	42,8	
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	7,50	25,0	26,3	-67,0	31,3	37,2	
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,89	394741,47	7,50	25,2	26,1	-67,0	31,1	37,3	
I172-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	10,50	25,7	26,8	-66,5	31,8	37,4	
I172-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,89	394741,47	10,50	26,5	27,1	-66,1	32,1	37,9	
I172-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	13,50	28,0	28,8	-64,4	33,8	39,3	
I172-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,89	394741,47	13,50	28,8	29,6	-63,6	34,6	40,1	
I173-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	1,50	30,7	32,4	-61,3	37,4	43,7	
I173-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	4,50	37,6	39,8	-53,5	44,8	50,5	
I173-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	7,50	43,5	45,4	-47,9	50,4	55,8	
I173-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	10,50	44,7	46,4	-46,9	51,4	56,6	
I173-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	13,50	45,5	47,0	-46,2	52,0	57,1	
I173-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	1,50	26,3	27,6	-66,0	32,6	39,4	
I173-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	4,50	26,6	27,7	-66,0	32,7	39,2	
I173-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	7,50	25,6	26,5	-66,7	31,5	37,5	
I173-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	10,50	26,5	27,3	-65,9	32,3	38,0	
I173-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	13,50	28,7	29,5	-63,7	34,5	40,0	
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	1,50	29,9	31,1	-62,3	36,1	43,1	
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,69	394738,93	1,50	28,3	29,9	-63,5	34,9	44,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van WII - kazerne R0 LArLT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: wedstrijd
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	4,50	34,0	34,6	-58,4	39,6	46,1	
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,69	394738,93	4,50	29,6	30,6	-62,6	35,6	44,9	
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	7,50	34,2	35,7	-57,7	40,7	46,7	
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,69	394738,93	7,50	31,0	32,8	-60,5	37,8	45,0	
I173-3_D	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	10,50	35,2	36,4	-57,1	41,4	47,4	
I173-3_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,69	394738,93	10,50	33,7	34,1	-59,0	39,1	46,6	
I173-3_E	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	13,50	36,1	37,5	-56,2	42,5	49,1	
I173-3_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,69	394738,93	13,50	34,6	35,6	-57,7	40,6	47,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidniveaus Blok I en I_v2

LAr,LT
Willem II training

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van WII - kazerne RO LArLT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	1,50	20,4	16,4	--	21,4	23,9	
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,32	394773,89	1,50	19,3	15,3	--	20,3	22,8	
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	4,50	24,9	20,9	--	25,9	28,0	
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,32	394773,89	4,50	22,7	18,7	--	23,7	25,8	
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	7,50	26,4	22,4	--	27,4	29,1	
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,32	394773,89	7,50	28,3	24,3	--	29,3	31,1	
I166-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	10,50	29,9	25,9	--	30,9	32,1	
I166-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,32	394773,89	10,50	30,6	26,6	--	31,6	32,8	
I166-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	13,50	31,7	27,7	--	32,7	33,5	
I166-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,32	394773,89	13,50	31,8	27,8	--	32,8	33,6	
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	1,50	13,7	9,7	--	14,7	17,2	
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,48	394774,55	1,50	15,1	11,1	--	16,1	18,6	
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	4,50	14,7	10,7	--	15,7	17,8	
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,48	394774,55	4,50	18,3	14,3	--	19,3	21,4	
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	7,50	12,5	8,5	--	13,5	15,2	
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,48	394774,55	7,50	12,4	8,4	--	13,4	15,1	
I166-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	10,50	13,1	9,1	--	14,1	15,4	
I166-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,48	394774,55	10,50	13,1	9,1	--	14,1	15,4	
I166-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	13,50	15,1	11,1	--	16,1	16,9	
I166-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,48	394774,55	13,50	15,2	11,2	--	16,2	17,1	
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	1,50	21,0	17,0	--	22,0	24,5	
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,08	394778,11	1,50	19,6	15,6	--	20,6	23,2	
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	4,50	25,8	21,8	--	26,8	28,8	
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,08	394778,11	4,50	23,0	19,0	--	24,0	26,2	
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	7,50	26,8	22,8	--	27,8	29,5	
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,08	394778,11	7,50	29,1	25,1	--	30,1	31,8	
I166-3_D	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	10,50	29,4	25,4	--	30,4	31,7	
I166-3_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,08	394778,11	10,50	30,4	26,4	--	31,4	32,6	
I166-3_E	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	13,50	31,4	27,4	--	32,4	33,2	
I166-3_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,08	394778,11	13,50	31,5	27,5	--	32,5	33,3	
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	1,50	19,7	15,7	--	20,7	23,2	
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,39	394768,97	1,50	19,2	15,2	--	20,2	22,8	
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	4,50	22,1	18,1	--	23,1	25,2	
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,39	394768,97	4,50	22,4	18,4	--	23,4	25,6	
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	7,50	25,3	21,3	--	26,3	28,0	
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,39	394768,97	7,50	27,8	23,8	--	28,8	30,5	
I167-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	10,50	30,1	26,1	--	31,1	32,3	
I167-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,39	394768,97	10,50	30,6	26,6	--	31,6	32,9	
I167-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	13,50	31,8	27,8	--	32,8	33,5	
I167-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,39	394768,97	13,50	31,7	27,7	--	32,7	33,5	
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	1,50	13,1	9,1	--	14,1	16,7	
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,55	394769,17	1,50	14,9	10,9	--	15,9	18,4	
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	4,50	13,7	9,7	--	14,7	16,9	
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,55	394769,17	4,50	17,0	13,0	--	18,0	20,1	
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	7,50	12,1	8,1	--	13,1	14,8	
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,55	394769,17	7,50	11,9	7,9	--	12,9	14,6	
I167-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	10,50	12,5	8,4	--	13,5	14,7	
I167-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,55	394769,17	10,50	12,2	8,2	--	13,2	14,6	
I167-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	13,50	14,4	10,4	--	15,4	16,2	
I167-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,55	394769,17	13,50	14,4	10,4	--	15,4	16,3	
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	1,50	19,6	15,6	--	20,6	23,1	
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,45	394763,58	1,50	19,6	15,6	--	20,6	23,1	
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	4,50	22,0	18,0	--	23,0	25,1	
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,45	394763,58	4,50	22,6	18,6	--	23,6	25,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidniveaus Blok I en I_v2

LAr,LT
Willem II training

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van WII - kazerne RO LArLT
LArLT
Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	7,50	26,3	22,3	--	27,3	28,9
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,45	394763,58	7,50	28,5	24,5	--	29,5	31,2
I168-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	10,50	30,2	26,2	--	31,2	32,4
I168-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,45	394763,58	10,50	30,5	26,5	--	31,5	32,8
I168-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	13,50	31,8	27,8	--	32,8	33,6
I168-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,45	394763,58	13,50	31,6	27,6	--	32,6	33,4
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	1,50	13,4	9,4	--	14,4	17,0
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,62	394763,00	1,50	15,0	11,0	--	16,0	18,5
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	4,50	14,2	10,2	--	15,2	17,3
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,62	394763,00	4,50	17,1	13,1	--	18,1	20,3
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	7,50	12,1	8,1	--	13,1	14,8
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,62	394763,00	7,50	11,7	7,7	--	12,7	14,4
I168-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	10,50	12,4	8,4	--	13,4	14,7
I168-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,62	394763,00	10,50	12,1	8,1	--	13,1	14,4
I168-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	13,50	14,2	10,2	--	15,2	16,0
I168-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,62	394763,00	13,50	14,1	10,1	--	15,1	16,0
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	1,50	19,4	15,4	--	20,4	22,9
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,52	394757,97	1,50	20,3	16,3	--	21,3	23,8
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	4,50	22,5	18,5	--	23,5	25,6
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,52	394757,97	4,50	23,0	19,0	--	24,0	26,1
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	7,50	28,0	24,0	--	29,0	30,6
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,52	394757,97	7,50	28,7	24,7	--	29,7	31,4
I169-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	10,50	30,3	26,3	--	31,3	32,5
I169-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,52	394757,97	10,50	30,4	26,4	--	31,4	32,6
I169-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	13,50	31,9	27,9	--	32,9	33,7
I169-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,52	394757,97	13,50	31,5	27,5	--	32,5	33,4
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	1,50	12,9	8,9	--	13,9	16,4
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,69	394757,50	1,50	14,8	10,8	--	15,8	18,4
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	4,50	13,3	9,3	--	14,3	16,4
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,69	394757,50	4,50	16,4	12,4	--	17,4	19,5
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	7,50	12,0	8,0	--	13,0	14,7
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,69	394757,50	7,50	11,5	7,5	--	12,5	14,3
I169-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	10,50	12,3	8,3	--	13,3	14,6
I169-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,69	394757,50	10,50	11,9	7,9	--	12,9	14,3
I169-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	13,50	14,1	10,1	--	15,1	15,9
I169-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,69	394757,50	13,50	13,9	9,9	--	14,9	15,8
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	1,50	19,3	15,3	--	20,3	22,9
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,59	394752,48	1,50	19,8	15,8	--	20,8	23,4
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	4,50	22,7	18,7	--	23,7	25,8
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,59	394752,48	4,50	22,8	18,8	--	23,8	26,0
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	7,50	27,7	23,7	--	28,7	30,4
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,59	394752,48	7,50	28,3	24,3	--	29,3	31,1
I170-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	10,50	30,3	26,3	--	31,3	32,5
I170-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,59	394752,48	10,50	30,1	26,1	--	31,1	32,4
I170-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	13,50	31,9	27,9	--	32,9	33,6
I170-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,59	394752,48	13,50	31,5	27,5	--	32,5	33,3
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	1,50	12,9	8,9	--	13,9	16,4
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,76	394752,24	1,50	14,4	10,4	--	15,4	18,0
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	4,50	13,3	9,3	--	14,3	16,4
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,76	394752,24	4,50	15,5	11,5	--	16,5	18,7
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	7,50	11,9	7,9	--	12,9	14,6
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,76	394752,24	7,50	11,3	7,3	--	12,3	14,1
I170-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	10,50	12,3	8,3	--	13,3	14,5
I170-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,76	394752,24	10,50	11,7	7,7	--	12,7	14,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Langtijdgemiddelde geluidniveaus Blok I en I_v2

LAr,LT
Willem II training

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van WII - kazerne RO LArLT
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: training
Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
I170-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	13,50	14,0	10,0	--	15,0	15,9	
I170-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,76	394752,24	13,50	13,8	9,8	--	14,8	15,7	
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	1,50	19,5	15,5	--	20,5	23,0	
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,66	394746,75	1,50	19,9	15,9	--	20,9	23,5	
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	4,50	23,2	19,2	--	24,2	26,3	
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,66	394746,75	4,50	22,9	18,9	--	23,9	26,0	
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	7,50	26,9	22,9	--	27,9	29,5	
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,66	394746,75	7,50	28,0	24,0	--	29,0	30,8	
I171-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	10,50	30,4	26,4	--	31,4	32,6	
I171-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,66	394746,75	10,50	29,9	25,9	--	30,9	32,2	
I171-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	13,50	31,8	27,8	--	32,8	33,6	
I171-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,66	394746,75	13,50	31,4	27,4	--	32,4	33,3	
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	1,50	13,8	9,8	--	14,8	17,4	
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,83	394746,63	1,50	14,4	10,4	--	15,4	18,0	
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	4,50	14,7	10,7	--	15,7	17,9	
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,83	394746,63	4,50	15,3	11,3	--	16,3	18,5	
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	7,50	11,9	7,9	--	12,9	14,6	
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,83	394746,63	7,50	11,4	7,4	--	12,4	14,1	
I171-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	10,50	12,2	8,2	--	13,2	14,5	
I171-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,83	394746,63	10,50	11,7	7,7	--	12,7	14,1	
I171-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	13,50	14,0	10,0	--	15,0	15,9	
I171-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,83	394746,63	13,50	13,8	9,8	--	14,8	15,8	
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	1,50	19,0	15,0	--	20,0	22,5	
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,72	394742,04	1,50	20,5	16,5	--	21,5	24,1	
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	4,50	21,6	17,6	--	22,6	24,8	
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,72	394742,04	4,50	22,8	18,8	--	23,8	26,0	
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	7,50	27,2	23,2	--	28,2	29,9	
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,72	394742,04	7,50	28,0	24,0	--	29,0	30,8	
I172-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	10,50	30,4	26,4	--	31,4	32,7	
I172-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,72	394742,04	10,50	29,7	25,7	--	30,7	32,1	
I172-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	13,50	31,8	27,8	--	32,8	33,6	
I172-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,72	394742,04	13,50	31,4	27,4	--	32,4	33,3	
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	1,50	13,9	9,9	--	14,9	17,5	
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,89	394741,47	1,50	14,4	10,4	--	15,4	17,9	
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	4,50	15,1	11,1	--	16,1	18,2	
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,89	394741,47	4,50	15,3	11,3	--	16,3	18,4	
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	7,50	11,9	7,9	--	12,9	14,6	
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,89	394741,47	7,50	11,6	7,6	--	12,6	14,3	
I172-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	10,50	12,3	8,3	--	13,3	14,6	
I172-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,89	394741,47	10,50	12,3	8,3	--	13,3	14,6	
I172-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	13,50	14,1	10,1	--	15,1	16,0	
I172-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,89	394741,47	13,50	14,5	10,5	--	15,5	16,5	
I173-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	1,50	18,9	14,9	--	19,9	22,5	
I173-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	4,50	22,1	18,1	--	23,1	25,2	
I173-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	7,50	28,5	24,5	--	29,5	31,2	
I173-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	10,50	30,5	26,5	--	31,5	32,7	
I173-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	13,50	31,8	27,8	--	32,8	33,6	
I173-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	1,50	14,0	10,0	--	15,0	17,5	
I173-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	4,50	15,5	11,5	--	16,5	18,6	
I173-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	7,50	12,1	8,1	--	13,1	14,8	
I173-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	10,50	12,7	8,7	--	13,7	15,0	
I173-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	13,50	14,7	10,7	--	15,7	16,6	
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	1,50	16,4	12,4	--	17,4	19,9	
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,69	394738,93	1,50	14,1	10,1	--	15,1	17,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van WII - kazerne R0 LArLT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: training
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	4,50	17,8	13,8	--	18,8	20,9	
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,69	394738,93	4,50	14,9	10,9	--	15,9	18,0	
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	7,50	19,9	15,9	--	20,9	22,6	
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,69	394738,93	7,50	15,2	11,2	--	16,2	18,0	
I173-3_D	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	10,50	20,9	16,9	--	21,9	23,2	
I173-3_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,69	394738,93	10,50	17,1	13,1	--	18,1	19,4	
I173-3_E	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	13,50	22,7	18,7	--	23,7	24,6	
I173-3_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,69	394738,93	13,50	19,1	15,1	--	20,1	21,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 2 Rekenresultaten maximale geluidniveaus (totaal)

Maximale geluidniveaus Blok I en I_v2

Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van WII - kazerne LAmaz
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	1,50	52,81	52,81	27,40
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,32	394773,89	1,50	49,72	49,72	25,67
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	4,50	61,89	61,89	28,73
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,32	394773,89	4,50	56,54	56,54	26,33
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	7,50	63,04	63,04	29,52
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,32	394773,89	7,50	62,16	62,16	27,86
I166-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	10,50	63,30	63,30	29,65
I166-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,32	394773,89	10,50	63,12	63,12	27,09
I166-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	13,50	63,54	63,54	30,33
I166-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,32	394773,89	13,50	63,36	63,36	27,86
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	1,50	58,71	53,62	47,28
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,48	394774,55	1,50	53,61	53,61	41,97
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	4,50	61,20	56,06	50,01
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,48	394774,55	4,50	55,41	55,41	43,92
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	7,50	61,20	56,08	50,12
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,48	394774,55	7,50	56,68	56,68	45,50
I166-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	10,50	61,15	56,03	50,57
I166-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,48	394774,55	10,50	56,97	56,97	46,35
I166-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	13,50	61,05	55,93	50,00
I166-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,48	394774,55	13,50	56,95	56,95	45,77
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	1,50	57,90	54,14	47,02
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,08	394778,11	1,50	51,05	51,05	31,28
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	4,50	61,88	61,88	49,53
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,08	394778,11	4,50	62,05	62,05	33,32
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	7,50	62,97	62,97	49,89
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,08	394778,11	7,50	62,82	62,82	35,43
I166-3_D	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	10,50	63,21	63,21	49,85
I166-3_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,08	394778,11	10,50	63,03	63,03	38,03
I166-3_E	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	13,50	63,46	63,46	49,77
I166-3_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,08	394778,11	13,50	63,28	63,28	41,05
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	1,50	51,06	51,06	27,73
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,39	394768,97	1,50	50,00	50,00	24,75
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	4,50	57,46	57,46	27,89
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,39	394768,97	4,50	54,09	54,09	25,94
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	7,50	62,41	62,41	28,79
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,39	394768,97	7,50	62,15	62,15	24,71
I167-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	10,50	63,25	63,25	28,85
I167-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,39	394768,97	10,50	63,14	63,14	25,64
I167-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	13,50	63,51	63,51	29,45
I167-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,39	394768,97	13,50	63,38	63,38	26,43
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	1,50	57,88	52,55	46,86
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,55	394769,17	1,50	54,09	54,09	41,48
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	4,50	60,64	55,24	49,50
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,55	394769,17	4,50	56,03	56,03	43,35
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	7,50	60,65	55,49	49,76
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,55	394769,17	7,50	57,39	57,39	44,86
I167-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	10,50	60,61	55,41	50,37
I167-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,55	394769,17	10,50	57,44	57,44	45,94
I167-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	13,50	60,54	55,29	49,66
I167-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,55	394769,17	13,50	57,42	57,42	45,35
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	1,50	49,07	49,07	28,60
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,45	394763,58	1,50	50,30	50,30	23,25
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	4,50	53,96	53,96	29,75
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,45	394763,58	4,50	59,08	59,08	24,68
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	7,50	62,03	62,03	30,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Maximale geluidniveaus Blok I en I_v2

Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van WII - kazerne LAmaz
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,45	394763,58	7,50	62,95	62,95	23,92
I168-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	10,50	63,16	63,16	28,49
I168-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,45	394763,58	10,50	63,17	63,17	24,99
I168-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	13,50	63,42	63,42	29,06
I168-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,45	394763,58	13,50	63,38	63,38	25,69
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	1,50	57,04	52,02	46,85
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,62	394763,00	1,50	54,72	54,72	40,94
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	4,50	59,95	54,71	49,34
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,62	394763,00	4,50	56,52	56,52	42,73
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	7,50	59,98	54,83	49,97
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,62	394763,00	7,50	57,96	57,96	44,16
I168-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	10,50	59,94	54,77	49,92
I168-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,62	394763,00	10,50	58,01	58,01	45,49
I168-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	13,50	59,89	54,67	49,11
I168-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,62	394763,00	13,50	57,98	57,98	45,47
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	1,50	51,44	51,44	29,09
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,52	394757,97	1,50	51,67	51,67	23,20
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	4,50	60,93	60,93	30,30
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,52	394757,97	4,50	61,70	61,70	23,51
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	7,50	62,83	62,83	31,66
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,52	394757,97	7,50	62,65	62,65	23,29
I169-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	10,50	63,13	63,13	28,07
I169-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,52	394757,97	10,50	63,13	63,13	24,49
I169-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	13,50	63,40	63,40	28,62
I169-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,52	394757,97	13,50	63,33	63,33	25,16
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	1,50	56,24	51,73	46,20
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,69	394757,50	1,50	55,38	55,38	40,47
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	4,50	58,96	53,27	48,59
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,69	394757,50	4,50	57,30	57,30	42,20
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	7,50	59,45	53,61	49,45
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,69	394757,50	7,50	58,50	58,50	43,57
I169-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	10,50	59,44	54,46	49,76
I169-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,69	394757,50	10,50	58,54	58,54	44,49
I169-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	13,50	59,38	54,64	49,36
I169-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,69	394757,50	13,50	58,51	58,51	45,08
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	1,50	50,71	50,71	30,86
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,59	394752,48	1,50	51,60	51,60	22,92
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	4,50	61,57	61,57	31,89
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,59	394752,48	4,50	55,99	55,99	21,50
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	7,50	62,81	62,81	33,35
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,59	394752,48	7,50	62,34	62,34	22,74
I170-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	10,50	63,17	63,17	27,61
I170-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,59	394752,48	10,50	63,09	63,09	24,08
I170-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	13,50	63,41	63,41	28,15
I170-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,59	394752,48	13,50	63,28	63,28	24,75
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	1,50	55,52	51,98	45,52
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,76	394752,24	1,50	56,07	56,07	40,04
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	4,50	57,90	53,08	47,86
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,76	394752,24	4,50	58,13	58,13	41,71
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	7,50	58,96	53,72	48,91
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,76	394752,24	7,50	59,05	59,05	43,02
I170-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	10,50	58,95	55,01	49,27
I170-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,76	394752,24	10,50	59,08	59,08	44,11
I170-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	13,50	58,89	55,00	48,84
I170-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,76	394752,24	13,50	59,05	59,05	44,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Maximale geluidniveaus Blok I en I_v2

Maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: Kopie van WII - kazerne LAmaz
 LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	1,50	51,39	51,39	24,71
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,66	394746,75	1,50	51,30	51,30	21,57
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	4,50	55,20	55,20	26,39
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,66	394746,75	4,50	57,50	57,50	22,58
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	7,50	62,07	62,07	27,06
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,66	394746,75	7,50	62,58	62,58	22,22
I171-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	10,50	63,18	63,18	27,12
I171-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,66	394746,75	10,50	63,04	63,04	23,52
I171-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	13,50	63,43	63,43	27,67
I171-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,66	394746,75	13,50	63,25	63,25	24,39
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	1,50	54,86	52,28	44,00
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,83	394746,63	1,50	56,89	56,89	39,60
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	4,50	57,17	53,52	46,33
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,83	394746,63	4,50	59,07	59,07	41,20
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	7,50	58,45	54,30	47,59
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,83	394746,63	7,50	59,66	59,66	42,46
I171-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	10,50	58,45	55,40	48,04
I171-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,83	394746,63	10,50	59,68	59,68	43,71
I171-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	13,50	58,39	55,39	47,52
I171-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,83	394746,63	13,50	59,64	59,64	43,70
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	1,50	50,07	50,07	25,37
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,72	394742,04	1,50	51,66	51,66	21,29
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	4,50	54,65	54,65	26,95
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,72	394742,04	4,50	57,93	57,93	22,26
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	7,50	62,17	62,17	27,93
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,72	394742,04	7,50	62,49	62,49	21,85
I172-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	10,50	63,17	63,17	28,03
I172-1_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,72	394742,04	10,50	62,92	62,92	23,11
I172-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	13,50	63,41	63,41	28,66
I172-1_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133223,72	394742,04	13,50	63,18	63,18	24,16
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	1,50	54,43	52,58	43,44
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,89	394741,47	1,50	57,62	57,62	39,20
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	4,50	56,70	53,95	45,67
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,89	394741,47	4,50	59,99	59,99	40,75
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	7,50	58,10	54,86	47,11
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,89	394741,47	7,50	60,22	60,22	41,97
I172-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	10,50	58,10	55,79	47,58
I172-2_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,89	394741,47	10,50	60,24	60,24	43,16
I172-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	13,50	58,06	55,77	47,05
I172-2_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133233,89	394741,47	13,50	60,19	60,19	43,35
I173-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	1,50	49,12	49,12	28,56
I173-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	4,50	61,66	61,66	29,86
I173-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	7,50	62,93	62,93	31,15
I173-1_D	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	10,50	63,15	63,15	28,39
I173-1_E	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	13,50	63,40	63,40	29,07
I173-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	1,50	53,93	52,90	42,90
I173-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	4,50	56,08	54,41	45,03
I173-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	7,50	57,66	55,45	46,62
I173-2_D	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	10,50	57,67	56,17	47,12
I173-2_E	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	13,50	57,63	56,15	46,57
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	1,50	50,03	50,03	38,60
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,69	394738,93	1,50	57,62	57,62	27,10
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	4,50	54,34	54,34	40,54
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,69	394738,93	4,50	60,01	60,01	29,41
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	7,50	54,43	54,43	42,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Kopie van WII - kazerne LAmex
LAmex totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,69	394738,93	7,50	60,09	60,09	30,92	
I173-3_D	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	10,50	54,70	54,70	42,33	
I173-3_D	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,69	394738,93	10,50	60,11	60,11	31,77	
I173-3_E	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	13,50	55,27	55,27	42,32	
I173-3_E	Nieuwbouw - Blok I_v2	133228,69	394738,93	13,50	60,05	60,05	32,43	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen