

Bezoekadres:

De Waal 18

5684 PH Best

Postadres:

Hoofdweg 76

3067 GH Rotterdam

T +31 (0)88-5152505

E info@cauberg Huygen.nl

W <http://www.cauberg Huygen.nl>

K.V.K. 58792562

IBAN NL71RABO0112075584

Akoestisch onderzoek school, KDV en BSO Willem II-kazerne te Tilburg in het kader van een goede ruimtelijke ordening

Datum **19 januari 2022**
Referentie **05274-49868-18**

Referentie 05274-49868-18
 Rapporttitel Akoestisch onderzoek school, KDV en BSO Willem II-kazerne te Tilburg
 in het kader van een goede ruimtelijke ordening

Datum 19 januari 2022

Opdrachtgever Consortium Stappegoor p/a Synchron B.V.
 Postbus 431
 3500 AK UTRECHT
 Contactpersoon De heer C. Grondel

Behandeld door De heer ing. T.H.A.M. Taris
 Mevrouw R. Gerrickens
 Cauberg Huygen B.V.
 Bezoekadres:
 De Waal 18
 5684 PH Best
 Postadres:
 Hoofdweg 70
 3067 GH Rotterdam
 Telefoon 088-5152505

Inhoudsopgave

1	Inleiding	4
2	Uitgangspunten akoestisch onderzoek	5
2.1	Situering inrichting	5
2.2	Beschrijving inrichting	6
2.3	Normstelling	7
2.3.1	VNG-publicatie	7
2.4	Afwegingen en uitgangspunten gebiedstypering en richtafstanden	7
2.4.1	Toetsingswaarden	7
2.4.2	Activiteitenbesluit	8
3	Rekenmodel	9
3.1	Bodemgebieden	9
3.2	Objecten	9
3.3	Rekenpunten	9
3.4	Geluidbronnen representatieve bedrijfssituatie	9
3.4.1	Directe hinder	9
3.4.2	Indirecte hinder	11
4	Rekenresultaten en beoordeling	13
4.1	Directe hinder: langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{A,r,LT}$)	13
4.2	Directe hinder: maximale geluidniveaus ($L_{A,max}$)	13
4.3	Indirecte hinder ($L_{A,eq}$)	14
5	Samenvatting en conclusies	15

Figuren

Figuur 1	Situering en overzicht buitenterrein
Figuur 2	Overzicht totale rekenmodel (ingevoerde objecten en bodemvlakken)
Figuur 3	Overzicht rekenmodel gehanteerde rekenpunten
Figuur 4	Overzicht geluidbronnen

Bijlagen

Bijlage I	Invoergegevens rekenmodel
Bijlage II	Rekenresultaten Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau - directe hinder
Bijlage III	Rekenresultaten maximale geluidniveaus
Bijlage IV	Rekenresultaten indirecte hinder

1 Inleiding

In opdracht van Consortium Stappegoor is door Cauberg Huygen een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de te realiseren basisschool, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang (BSO) op het nieuwbouwplan Willem II-kazerne te Tilburg. De school en het kinderdagverblijf worden ondergebracht in een bestaand gebouw.

De gewenste ontwikkeling vereist een bestemmingsplanwijziging. In verband met de vereiste bestemmingsplanwijziging dienen de te bepalen geluidbelastingen getoetst te worden aan de (voorkeurs-) grenswaarde afkomstig uit het activiteitenbesluit en de VNG publicatie Bedrijven en milieuzonering. Hiervoor dient de geluidemissie ten gevolge van het beoogde gebruik van de inrichting en de daarbij behorende speelterreinen bepaald te worden.

Het doel van het akoestisch onderzoek is het in kaart brengen van de te verwachten geluidemissie van de inrichting veroorzaakt door bijvoorbeeld stemgeluid van kinderen op de speelplaats, installaties parkeerbewegingen et cetera, naar de directe omgeving (geluidgevoelige bestemmingen) van de beoogde locatie.

Hiertoe is de te verwachten geluidemissie van o.a. de kinderen berekend op basis van kengetallen en akoestische ervaringscijfers opgedaan bij vergelijkbare situaties. Het rekenmodel voor de bepaling van de geluidsemissie is opgesteld op basis van aangeleverde uitgangspunten zoals de bedrijfsvoering.

In het kader van een 'goede ruimtelijke ordening' dient vastgesteld te worden of er ter plaatse van de bestaande geluidgevoelige bestemmingen (woningen van derden) een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ontstaat in verband met activiteiten op het schoolterrein.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de 'Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai' (1999). Naast een toetsing aan de geluidvoorschriften van de VNG-publicatie zijn de berekende geluidniveaus bij de geluidgevoelige bestemmingen ook getoetst aan de normstelling van het Activiteitenbesluit.


Met de voorliggende rapportage wordt verslag gedaan van de uitgangspunten en bevindingen van het uitgevoerde akoestisch onderzoek.

In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het akoestisch onderzoek besproken. Het rekenmodel en de invoergegevens worden beschreven in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 worden de rekenresultaten gepresenteerd en getoetst aan de grenswaarde. In hoofdstuk 5 wordt tenslotte een samenvatting gegeven en worden conclusies getrokken.

2 Uitgangspunten akoestisch onderzoek

2.1 Situering inrichting

Binnen het nieuwbouwplan Willem II-kazerne is een basisschool, inclusief buitenschoolse opvang (BSO), en een kinderdagverblijf (KDV) opgenomen. Ten noorden, oosten en westen van de nieuwe inrichting worden woningen gerealiseerd. Het gebied is momenteel bestemd als 'maatschappelijk' (justitiële inrichting). In het rekenmodel wordt gewerkt met een letter per blok. In figuur 2.1 is de situatie van de richting inclusief de gehanteerde 'Blok letters' weergegeven.

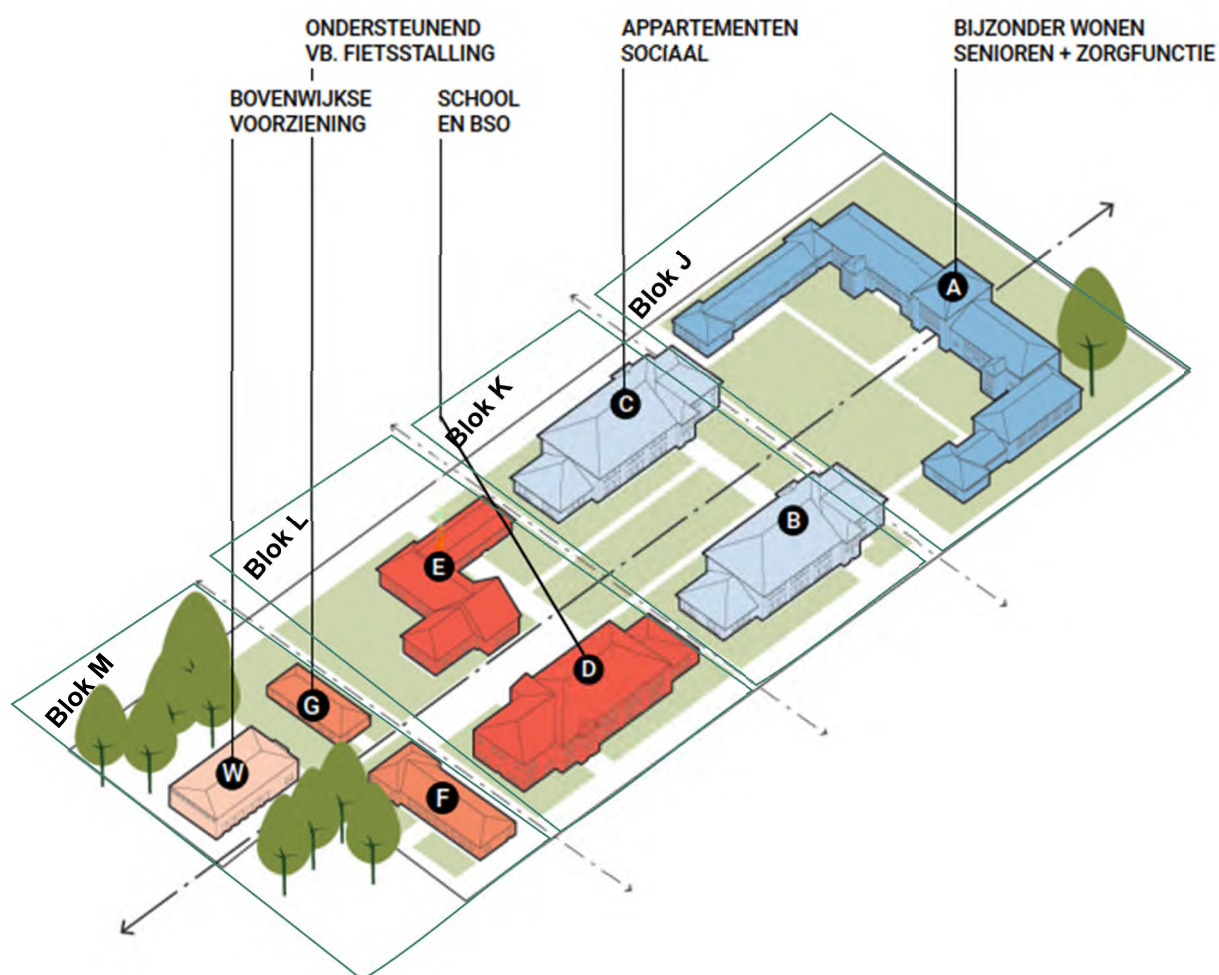

Figuur 2.1 Situering van de inrichting, gebouw D is beoogd als school/BSO/KDV

2.2 Beschrijving inrichting

In het bestaande gebouw D worden de basisschool, buitenschoolse opvang en het kinderdagverblijf ondergebracht. De openingstijden zijn als volgt:

- School: 7.00 – 19.00 uur.
- BSO: 7.00 – 8.00 en van 15.50 – 19.00 uur.
- KDV: 7.00 – 19.00 uur.

De school heeft ruimte voor 250-350 kinderen, de BSO voor circa 80 kinderen en het kinderdagverblijf voor 30-50 kinderen. In verband met de worst-case benadering wordt uitgegaan van het hoogste aantal. Het grootste deel van de kinderen zal naar alle waarschijnlijkheid uit de wijk komen. Hierdoor zullen de meeste kinderen te voet of met de fiets komen. Uitgangspunt is dat 25% van de kinderen met de auto wordt gebracht. Per auto wordt gemiddeld circa 1,33 kind gebracht. In formulevorm geschreven:

$$\text{Aantal personenauto's} = \text{aantal kinderen} * 25\% * 75\% * 2$$

Geschat wordt dat er 25 personeelsleden met de auto komen. Per dag zijn er maximaal vier voertuigbewegingen van leveranciers/afvaldiensten.

In onderstaande tabel 2.1 zijn de verkeersaantallen voor personenauto's weergegeven.

Tabel 2.1: Aantal personenauto's

Onderdeel	aantal	Percentage vervoer met de auto	Reductie voor aantal kinderen per auto	Aantal personenauto's
School	320	25%	75%	120*
BSO	80	25%	75%	30*
Kinderdagverblijf	50	25%	75%	19*
Werknemers	-	-	-	25
Totaal				194

* In het rekenmodel wordt rekening gehouden met een dubbele hoeveelheid, de kinderen worden zowel gebracht als gehaald

Uitgangspunt is dat het inrichtingsgebonden verkeer, waaronder het parkeren van personeel & bezoekers en het afzetten van kinderen, gebeurt op/aan de openbare weg. Hierdoor wordt de bijbehorende geluidemissie uitsluitend in het kader van indirecte hinder beoordeeld.

Uitgangspunt is dat de luchtbehandelingsinstallaties binnen het gebouw worden opgesteld net als de warmtepompen en de installaties voor ventilatie. De positie staat nog niet vast. De voorkeur voor het opstellen van de luchtbehandelingsinstallatie en warmtepompen gaat uit naar de locatie van de huidige technische ruimte aan de noordzijde van het gebouw.

2.3 Normstelling

2.3.1 VNG-publicatie

De VNG-publicatie “Handreiking bedrijven en milieuzonering” is een algemeen geaccepteerd instrument om na te gaan of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening in situaties waar bedrijven dicht bij woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen worden voorzien. In voorliggend rapport is gebruik gemaakt van de versie uit 2009. De VNG-publicatie geeft richtafstanden per bedrijfscategorie. De afstanden worden gegeven voor een aantal milieu-aspecten met name geur, stof, geluid en gevaar. De afstanden gelden tussen de perceelgrens van het bedrijf en de gevels van geluidgevoelige bestemmingen in een gemengd gebied. Indien deze afstanden gerespecteerd worden dan is er sprake van een goede ruimtelijke ordening. Indien een van deze afstanden niet gerespecteerd wordt dan is nader onderzoek nodig om na te gaan of voldaan kan worden aan de wet- en regelgeving. Door de specifieke situatie kan het toch mogelijk zijn dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening.

In tabel 2.2 wordt een overzicht gegeven van de richtafstanden uit de VNG-publicatie voor de bedrijvigheden die in voorliggend onderzoek zijn beschouwd. Hierbij geldt dat de weergegeven richtafstanden van kracht zijn voor een gebiedstypering ‘gemengd gebied’.

Tabel 2.2: Richtafstanden VNG-publicatie “Handreiking bedrijven en milieuzonering” (2009)

SBI-2008	Nr.	Omschrijving	Afstanden in meters				
			Geur	Stof	Geluid	Gevaar	Grootste afstand
-							
852, 8531		Scholen voor basis- en algemeen voorgezet onderwijs	0	0	10	0	10

Van de in tabel 2.2 genoemde richtafstanden kan worden afgeweken op basis van gedetailleerde berekening in combinatie met een toets aan de vigerende wetgeving (in casu: het Activiteitsbesluit).

Het plangebied is omringd door sport- en recreatieaccommodaties, en ligt tussen twee drukke verkeersaders: de ringbaan zuid en de A58. Uitgangspunt voor de gebieds-typering is daarom ‘gemengd gebied’.

2.4 Afwegingen en uitgangspunten gebiedstypering en richtafstanden

Gebiedstypering gemengd gebied

De afstand tussen de perceelgrens en de dichtstbijzijnde woning bedraagt minder dan de geldende richtafstand. Hierdoor kan gesteld worden dat nader onderzoek nodig is om na te gaan of voldaan kan worden aan de wet- en regelgeving.

2.4.1 Toetsingswaarden

In de VNG-publicatie is aangegeven op welke wijze de toetsing op het aspect geluid dient plaats te vinden, indien niet aan de richtafstand voldaan wordt volgt stap 2 uit de VNG publicatie:

Stap 2: Het realiseren van de school, BSO en KDV op kortere afstand dan de richtafstanden is mogelijk indien de geluidbelasting ter plaatse van deze geluidgevoelige bestemming voldoet aan de richtwaarde uit tabel 2.3.

Stap 3: Wanneer bij stap 2 niet aan de richtwaarden voldaan kan worden, dan kan de gemeente ter plaatse van de woningen een hogere geluidbelasting toestaan tot de grenswaarden uit tabel 2.3. indien maatregelen om de geluidbelasting te verlagen niet wenselijk, of haalbaar zijn.

Tabel 2.3: Richt- en grenswaarden in dB(A) tijdens etmaalperiode

Beoordelingsgrootheid	Conform stap 2		Conform stap 3	
Gebiedstypering	'rustige woonwijk'	'gemengd gebied'	'rustige woonwijk'	'gemengd gebied'
Directe hinder				
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$)	45	50	50	55
Maximaal geluidniveau ($L_{A,max}$)	65	70	70	70*
Indirecte hinder				
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$)	50	50	50	65

Toelichting tabel 2.3:

*: exclusief de bijdrage van arriverend en vertrekkend verkeer

De mogelijk indirecte hinder wordt berekend en getoetst volgens de systematiek van de 'Circulaire Indirecte Hinder' (1996).

2.4.2 Activiteitenbesluit

Voor de school/kinderopvang is eveneens het Activiteitenbesluit van toepassing. Tabel 2.4 geeft een samenvatting van de toetsingscriteria volgens het besluit. De geluidvoorschriften hebben betrekking op de geluidniveaus veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, de door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting.

Tabel 2.4: Overzicht normstelling volgens Activiteitenbesluit

Beoordelingslocatie	Dagperiode (07.00-19.00 uur)	Avondperiode (19.00-23.00 uur)	Nachtperiode (23.00-07.00 uur)
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$)			
Ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Maximaal geluidniveau ($L_{A,max}$)			
Ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)

Bij de toetsing aan deze grenswaarden zijn een aantal activiteiten uitgesloten:

- Stemgeluid van personen op een onverwarmd en onoverdekt terrein, dat onderdeel is van de inrichting, tenzij dit terrein kan worden aangemerkt als een binnenterrein;
- In de periode tussen 07.00 en 19.00 uur zijn de grenswaarden voor het maximale geluidniveau niet van toepassing op laad- en losactiviteiten.

Op basis van bovenstaande kan geconcludeerd worden dat indien voldaan wordt aan de weergegeven waarden uit tabel 2.3 (stap 2 'gemengd gebied' VNG-publicatie) er vanzelfsprekend ook voldaan wordt aan de grenswaarden afkomstig uit het Activiteitenbesluit. Er zijn immers minder te beoordelen bronnen. Afzonderlijke toetsing heeft om die reden niet plaatsgevonden.

3 Rekenmodel

Ten behoeve van de berekening van de geluidimmissie ter plaatse van de woning als gevolg van activiteiten ter plaatse van de kinderopvang in de rekenpunten zijn een aantal rekenmodellen opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van het rekenprogramma 'Geomilieu' (versie 2020.1.2).

3.1 Bodemgebieden

In figuur 2 zijn de ingevoerde bodemgebieden grafisch weergegeven. In bijlage I zijn de invoergegevens van de bodemgebieden opgenomen. Buiten de ingevoerde bodemvlakken is gerekend met een standaard bodemfactor van 0,0 (volledig reflecterende bodem). Ingevoerde bodemgebieden zijn ofwel volledig absorberend (bodemfactor van 1,0) voor zachte ondergronden zoals gras, semi-absorberend (bodemfactor van 0,5) voor groene tuinen of kunstgras, of volledig reflecterend voor harde ondergronden zoals tegels.

3.2 Objecten

In het rekenmodel zijn alle relevante objecten van de inrichting en de directe omgeving meegenomen. Het rekenmodel is opgesteld om de geluidniveaus ter plaatse van de nabijgelegen woning te bepalen. In figuur 2 tot en met 4 zijn deze items grafisch weergegeven. In bijlage I zijn de invoergegevens opgenomen.

3.3 Rekenpunten

De geluidimmissie vanwege de kinderopvang als inrichting is bepaald ter plaatse van de nabijgelegen bestaande woning. De gevelreflecties zijn buiten beschouwing gelaten. De rekenpunten zijn weergegeven in figuur 3.

3.4 Geluidbronnen representatieve bedrijfssituatie

3.4.1 Directe hinder

Als akoestisch relevante geluidbronnen binnen de inrichting zijn aan te merken; de spelende kinderen op het buitenterrein en de technische installaties op het dak. Het aantal kinderen dat aanwezig is bedraagt maximaal 450.

Het stemgeluid van de leerlingen op het buitenterrein is gemodelleerd middels een oppervlaktebron. Hierbij wordt een bronsterkte in dB(A)/m² gekoppeld aan een oppervlak. Voor het oppervlak is het buitenterrein genomen gelegen tussen gebouw D en E in (blok L). Het noordoostelijk deel circa 180m² is bestemd voor het kinderdagverblijf, de overige 1180m² zal in gebruik worden genomen door de basisschool en de BSO.

Uit literatuurgegevens (VDI 3770 van april 2002 en Berichte B2/94 van het Bundesinstitut für Sportwissenschaft) is gebleken dat voor een zeer luide menselijke stem een bronsterkte van 75 dB(A) wordt aangehouden. Voor het maximaal geluidniveau (schreeuwen) wordt uitgegaan van een bronsterkte van 100 dB(A).

Uit onderzoeken, uitgevoerd bij vergelijkbare inrichtingen, is gebleken dat tijdens een representatieve bedrijfssituatie ongeveer de helft van de kinderen gedurende 50% van de tijd geluid produceert. Dit komt neer op een continue geluidproductie van 1/4 van de kinderen.

De voor de dagperiode bedrijfsduurgecorrigeerde bronsterktes zijn als volgt berekend voor vier groepen kinderen:

Buitenterrein kinderen basisschool

- 300 kinderen gedurende 1 uur;
- totale geluidvermogen: $10 \cdot \log(300/4) + 75 \text{ dB(A)} = 94 \text{ dB(A)}$;
- buiten oppervlak circa 1180 m²;
- $94 - 10 \cdot \log(1180) = 63 \text{ dB(A)/m}^2$.

Buitenterrein kinderen BSO

- 80 kinderen gedurende 4 uur;
- totale geluidvermogen: $10 \cdot \log(80/4) + 75 \text{ dB(A)} = 88 \text{ dB(A)}$;
- buiten oppervlak circa 1180 m²;
- $88 - 10 \cdot \log(1180) = 57 \text{ dB(A)/m}^2$.

Buitenterrein kinderen KDV baby's

- 15 kinderen gedurende 1 uur;
- totale geluidvermogen: $10 \cdot \log(15/4) + 75 \text{ dB(A)} = 81 \text{ dB(A)}$;
- buiten oppervlak circa 180 m²;
- $81 - 10 \cdot \log(180) = 58 \text{ dB(A)/m}^2$.

Buitenterrein kinderen KDV peuters

- 35 kinderen gedurende 4 uur;
- totale geluidvermogen: $10 \cdot \log(35/4) + 75 \text{ dB(A)} = 84 \text{ dB(A)}$;
- buiten oppervlak circa 180 m²;
- $84 - 10 \cdot \log(180) = 62 \text{ dB(A)/m}^2$.

De bronvermogens van de diverse installaties zijn afkomstig van vergelijkbare inrichtingen en berusten op metingen of kengetallen (bureau ervaringscijfers) en betreft bronsterkte van de warmtepomp, ventilatieopeningen, en vervoersmiddelen. Ook de te hanteren uitgangspunten voor de overige bronnen zijn aangeleverd door de opdrachtgever. Het gaat hier om verkeersaantallen, vuilnisophaaldienst en leveranciers.

Tabel 3.1 geeft een overzicht van de gehanteerde geluidbronnen bronvermogens en bedrijfstijden.

Tabel 3.1: Uitgangspunten geluidbronnen directe hinder

Puntbronnen						
Bronnr.	Bronomschrijving	L _w in dB(A)		Bedrijfstijden in uren		
		L _{Ar,LT}	L _{Amax}	Dagperiode 07.00-19.00 uur	Avondperiode 19.00-23.00 uur	Nachtperiode 23.00-07.00 uur
P01a-P0e	Warmtepomp	73	78	12	4*	8*
P02	LBK	70	75	12	4*	8*
P03a-P03e	Afzuiging	70	70	12	--	--
Max01 – Max05	Piek schreeuwend/gillend kind	--	100	X	--	--
Oppervlaktebronnen						
Bronnr.	Bronomschrijving	L _w totaal in dB(A)		Bedrijfstijden in uren		
		L _{Ar,LT}	L _{Amax}	Dagperiode 07.00-19.00 uur	Avondperiode 19.00-23.00 uur	Nachtperiode 23.00-07.00 uur
Opp01	Buitenterrein KDV - baby's	81	-	1	--	--
Opp02	Buitenterrein KDV - peuters	84	-	4	--	--
Opp03	speelplaats school	94	-	1	--	--
Opp04	speelplaats BSO	88	-	4	--	--

* De warmtepompen en LBK zijn in de avond- en nachtperiode voor 85% van het nominale vermogen in werking. De bijbehorende geluidreductie is rekenkundig in de bedrijfsduurcorrectie verdisconteerd en bedraagt in geval van toerenreductie 3 dB. Dit komt overeen met 50% reductie in geval het een aan/uitschakeling betreft en de installaties de helft van de tijd ingeschakeld zijn in de avond- en nachtperiode.

Een volledig overzicht van de gehanteerde (spectrale) invoergegevens van het rekenmodel ten aanzien van de geluidbronnen wordt gegeven in bijlage I.

In figuur 4 worden de locaties van de gehanteerde bronnen grafisch weergegeven. Voor de berekening van de maximale geluidniveaus ter plaatse van woningen is ervan uit gegaan dat de hoogste geluidniveaus veroorzaakt worden aan de rand van het buitenterrein.

3.4.2 Indirecte hinder

De indirecte geluidhinder is berekend aan de hand van de in tabel 2.1 opgenomen voertuigbewegingen. Uitgangspunt is dat al deze voertuigen evenredig verdeeld zijn over de verschillende toegangswegen.

In onderstaande tabel 3.2 staan de gemodelleerde voertuigbewegingen.

Tabel 3.2 voertuigbewegingen, mobiele bronnen

Mobiele bronnen					
Bronnr.	Bronomschrijving	L_w in dB(A)	Aantal voertuigbewegingen		
			Dagperiode 07.00-19.00 uur	Avondperiode 19.00-23.00 uur	Nachtperiode 23.00-07.00 uur
MB01	rijroute vw (goederen & vuilnisophaaldienst)	100	2	--	--
MB02	rijroute vw (goederen & vuilnisophaaldienst)	100	1	--	--
MB03	rijroute vw (goederen & vuilnisophaaldienst)	100	1	--	--
MB04	rijroute vw (goederen & vuilnisophaaldienst)	100	2	--	--
MB05	personenauto's - halen/brengen en personeel	90	78*	--	--
MB06	personenauto's - halen/brengen en personeel	90	39	--	--
MB07	personenauto's - halen/brengen en personeel	90	39	--	--
MB08	personenauto's - halen/brengen en personeel	90	78*	--	--
MB09	personenauto's - halen/brengen en personeel	90	39	--	--

* Het aantal voertuigbewegingen voor deze routes is dubbel het aantal voertuigen, vanwege het komen én gaan van ieder voertuig

4 Rekenresultaten en beoordeling

4.1 Directe hinder: langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$)

Tabel 4.1 geeft een samenvattend overzicht van de hoogst berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$). Voor grondgebonden woningen wordt tijdens de dagperiode gerekend op een hoogte van 1,5 m en tijdens de avond- en nachtperiode op een hoogte van 5,0 meter. Bijlage II geeft een uitgebreid overzicht van de rekenresultaten in de rekenpunten.

Tabel 4.1: Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) representatieve bedrijfssituatie

Beoordelingspunt*		Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in dB(A)								
Nr.	Omschrijving	Dagperiode (07.00-19.00 uur)			Avondperiode (19.00-23.00 uur)			Nachtperiode (23.00-07.00 uur)		
		B	N	Δ	B	N	Δ	B	N	Δ
L004	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok L	55	50	5	37	45	--	37	40	--
L005	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok L	57	50	7	34	45	--	34	40	--
K006	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	44	50	--	33	45	--	33	40	--
K007	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	45	50	--	34	45	--	34	40	--
K010	Bestaande bouw herontwikkeling – blok K	50	50	--	35	45	--	35	40	--
K029	Bestaande bouw herontwikkeling – blok K	49	50	--	31	45	--	31	40	--
K032	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	46	50	--	19	45	--	19	40	--
M002	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	47	50	--	31	45	--	31	40	--
M007	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	49	50	--	26	45	--	26	40	--

Uit de rekenresultaten volgt een overschrijding van stap 2 van de VNG-publicatie van maximaal 7 dB(A) in de dagperiode ter hoogte van het naastgelegen gebouw E (conform figuur 2.1 in Blok L). Momenteel is nog niet bekend welke invulling deze panden zullen krijgen en of dit een geluidgevoelige bestemming zal zijn. De overschrijding wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door spelende kinderen op het buitenterrein. Aan de normstelling uit het Activiteitenbesluit wordt wel voldaan, omdat stemgeluid niet wordt meegenomen in de beoordeling. Overigens wordt ter hoogte van de reeds bekende geluidgevoelige bestemmingen wel overal voldaan aan stap 2.

4.2 Directe hinder: maximale geluidniveaus (L_{Amax})

Tabel 4.2 geeft een overzicht van de berekende maximale geluidniveaus (L_{Amax}). Bijlage III geeft een overzicht van de rekenresultaten in de rekenpunten.

Tabel 4.2: Rekenresultaten maximale geluidniveaus (L_{Amax}) representatieve bedrijfssituatie

Beoordelingspunt		Maximaal geluidniveau in dB(A)								
Nr.	Omschrijving	Dagperiode (07.00-19.00 uur)			Avondperiode (19.00-23.00 uur)			Nachtperiode (23.00-07.00 uur)		
		B	N	Δ	B	N	Δ	B	N	Δ
K007	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	63	70	--	35	65	--	35	60	--
K010	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	72	70	2	35	65	--	35	60	--
K011	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	69	70	--	35	65	--	35	60	--
K029	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	69	70	--	34	65	--	34	60	--
K032	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	64	70	--	21	65	--	21	60	--
M007	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	70	70	--	30	65	--	30	60	--
L002	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	74	70	4	36	65	--	36	60	--
L007	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	71	70	1	23	65	--	23	60	--

Uit de rekenresultaten volgt een overschrijding van stap 2 van de VNG-publicatie van maximaal 4 dB(A) in de dagperiode. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door stemgeluid van spelende kinderen op het buitenterrein. Bij de reeds bekende geluidgevoelige bestemmingen wordt enkel op één rekenpunt (twee rekenhoogtes) de streefwaarde uit stap 2 overschreden ter hoogte van blok K.

Ook hier geldt dat aan de normstelling uit het Activiteitenbesluit wel wordt voldaan, omdat stemgeluid niet wordt meegenomen in de beoordeling.

4.3 Indirecte hinder (L_{Aeq})

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten gevolge van indirecte hinder is maximaal 50 dB(A) etmaalwaarde op een gevel van een woning (D077). De normstelling wordt hierdoor niet overschreden. Bijlage IV geeft een overzicht van de rekenresultaten in de rekenpunten.

5 Samenvatting en conclusies

In opdracht van Consortium Stappegoor is door Cauberg Huygen een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de te realiseren basisschool/kinderdagverblijf op het nieuwbouwplan Willem II-kazerne te Tilburg. De school en het kinderdagverblijf worden ondergebracht in twee bestaande gebouwen.

De gewenste ontwikkeling vereist een bestemmingsplanwijziging. In verband met de vereiste bestemmingsplanwijziging dienen de te bepalen geluidbelastingen getoetst te worden aan de (voorkeurs-) grenswaarde afkomstig uit het activiteitenbesluit en de VNG publicatie Bedrijven en milieuzonering. Hiervoor dient de geluidemissie ten gevolge van het beoogde gebruik van de school/kinderopvang en het daarbij behorende speelterrein bepaald te worden.

Het akoestisch verblijfsklimaat bij geluidgevoelige bestemmingen in de directe omgeving van de school/kinderopvang is getoetst volgens de systematiek van de VNG-publicatie voor gebiedstypering 'gemengd gebied' en het Activiteitenbesluit.

Uit de rekenresultaten blijkt dat overal voldaan kan worden aan de eisen uit het Activiteitenbesluit. Er kan daarnaast afhankelijk van de invulling van enkele her te bestemmen gebouwdelen eveneens voldaan worden aan de eisen uit de VNG publicatie Bedrijven en milieuzonering. Aandachtspunten daarbij zijn gelegen ter plaatse van de gevels van het schoolgebouw (gebouwdelen D & E conform figuur 2.1 in Blok L) die direct grenzend gesitueerd zijn aan de buitenspeelterrinen en daarnaast de zuidelijke kopgevel van gebouwdeel C/Blok K waar eveneens een beperkte overschrijding van de streefwaarde volgens stap 2 uit de publicatie berekend wordt.

Er is géén sprake van Indirecte Hinder volgens de systematiek van de 'Circulaire Indirecte Hinder'.

Cauberg Huygen B.V.



De heer ing. T.H.A.M. Taris
Senior adviseur

Figuur 1 Situering en overzicht buitenterrein




Plangebied



Plangebiedsgrens






Bestemmingen

	Gemengd
	Groen
	Maatschappelijk
	Verkeer - Verblijf
	Wonen
	Woongebied

Dubbelbestemmingen

	Waarde - Cultuurhistorie 1
---	----------------------------

Functieaanduidingen




	erf
	langzaam verkeer
	maatschappelijk
	parkeerterrein
	speelterrein
	tuin
	weg
	zorgwoning

Bouwvlak




bouwvlak

Bouwaanduidingen


	aaneengebouwd
	gestapeld
	onderdoorgang
	specifieke bouwaanduiding
	twee-aaneen
	vrijstaand

Maatvoeringsaanduidingen


	maatvoeringsvlak
	maximum bouwhoogte (m)

Figuur 2 Overzicht totale rekenmodel (ingevoerde objecten en bodemvlakken)


Figuur 2 Overzicht totale rekenmodel

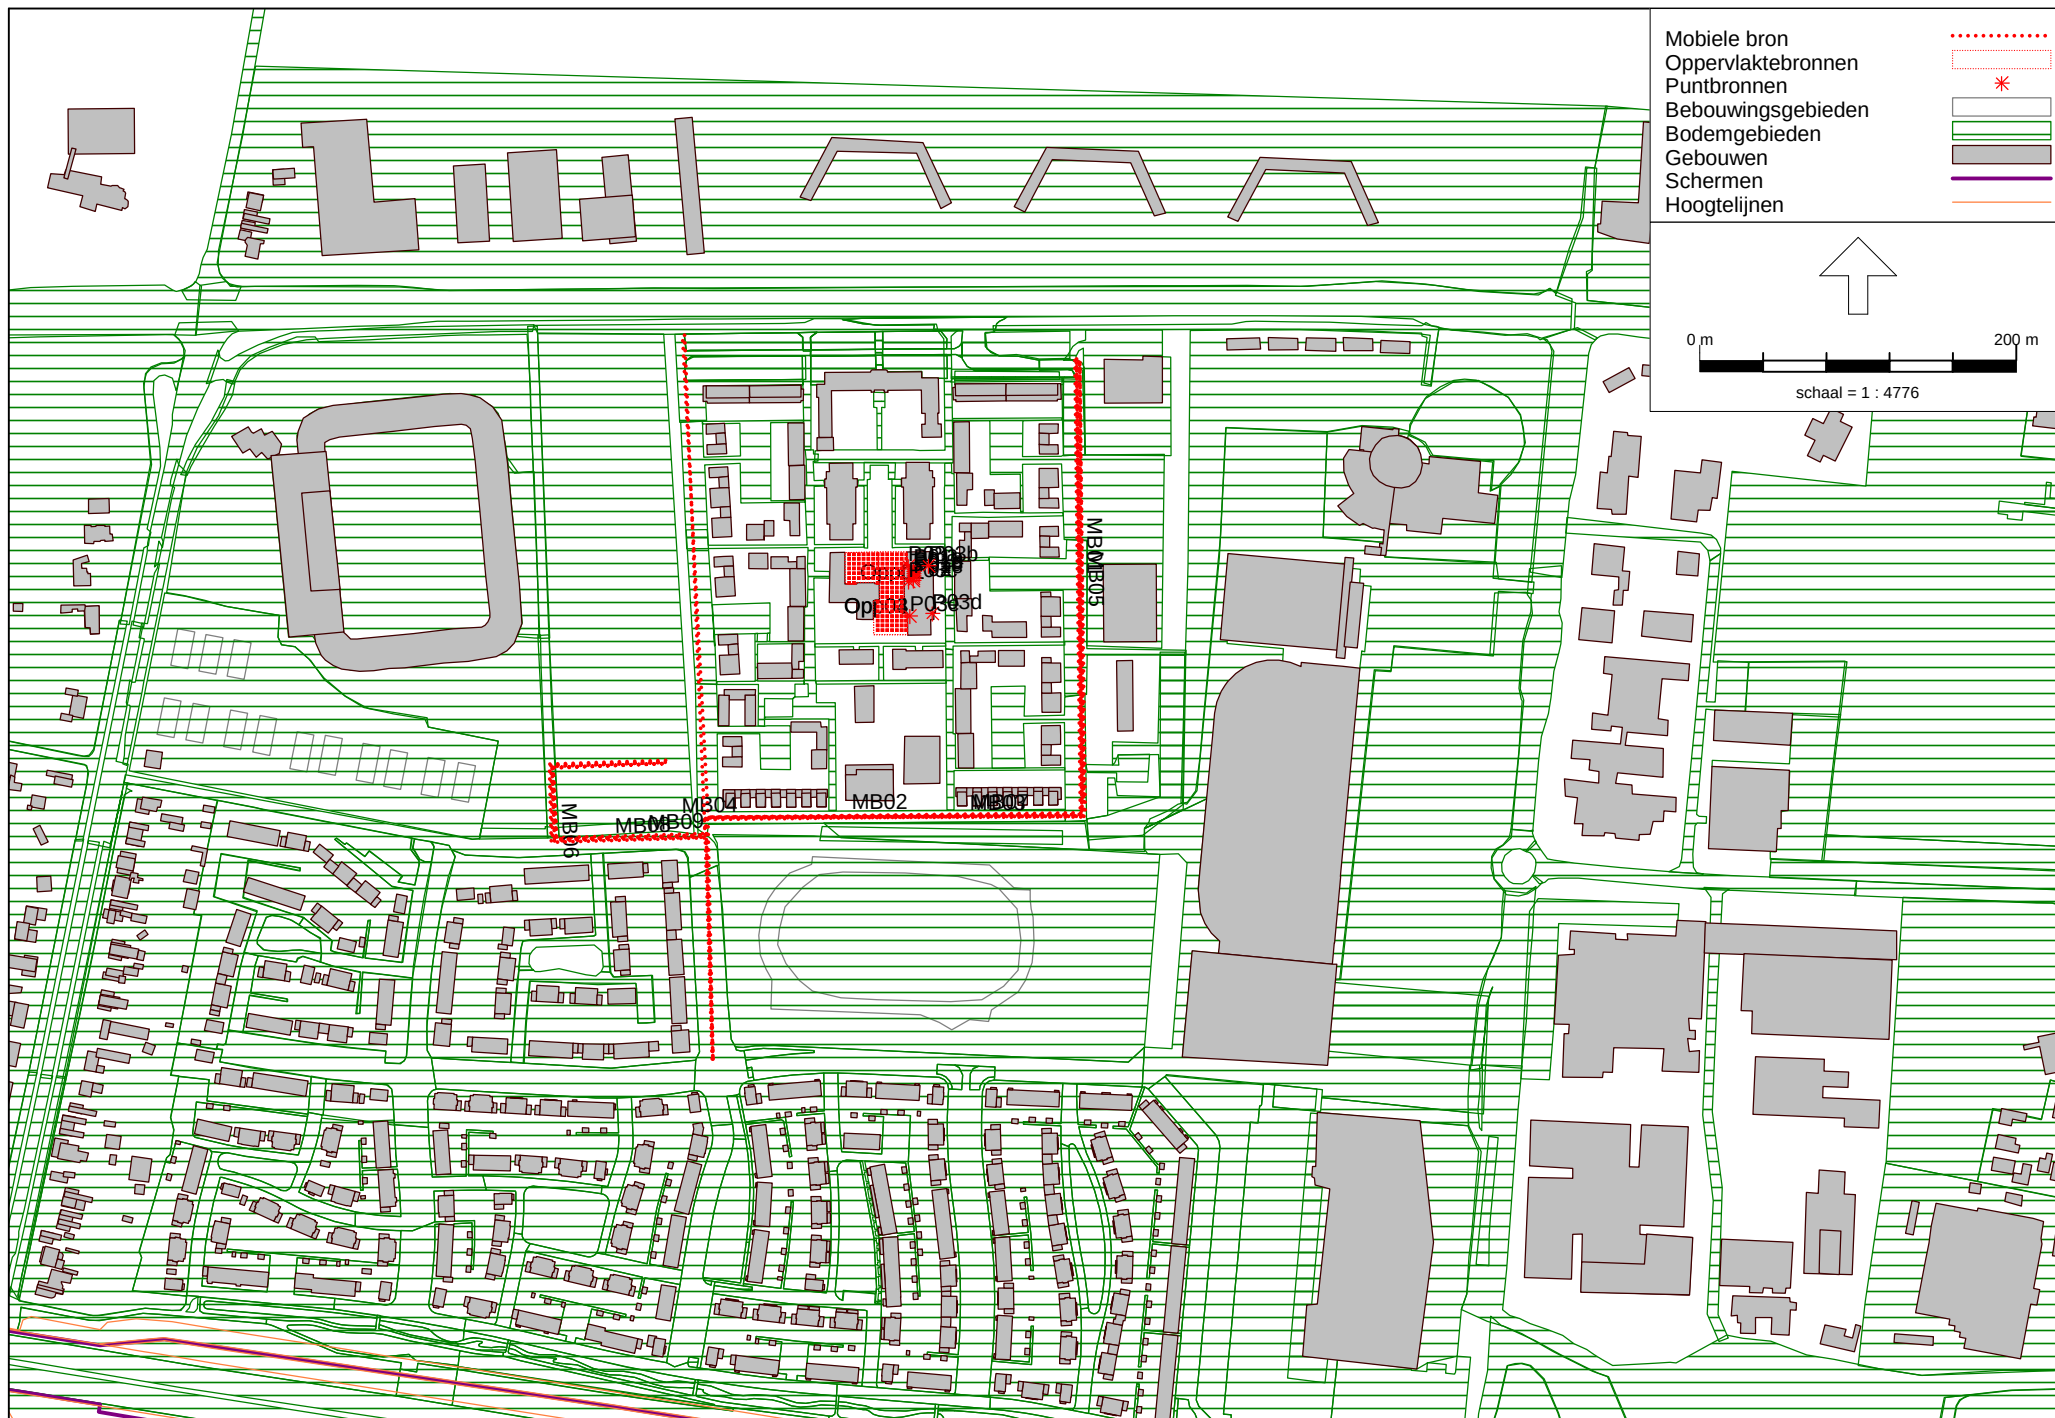

Figuur 2 Overzicht rekenmodel
Bodemgebieden en hoogtelijnen

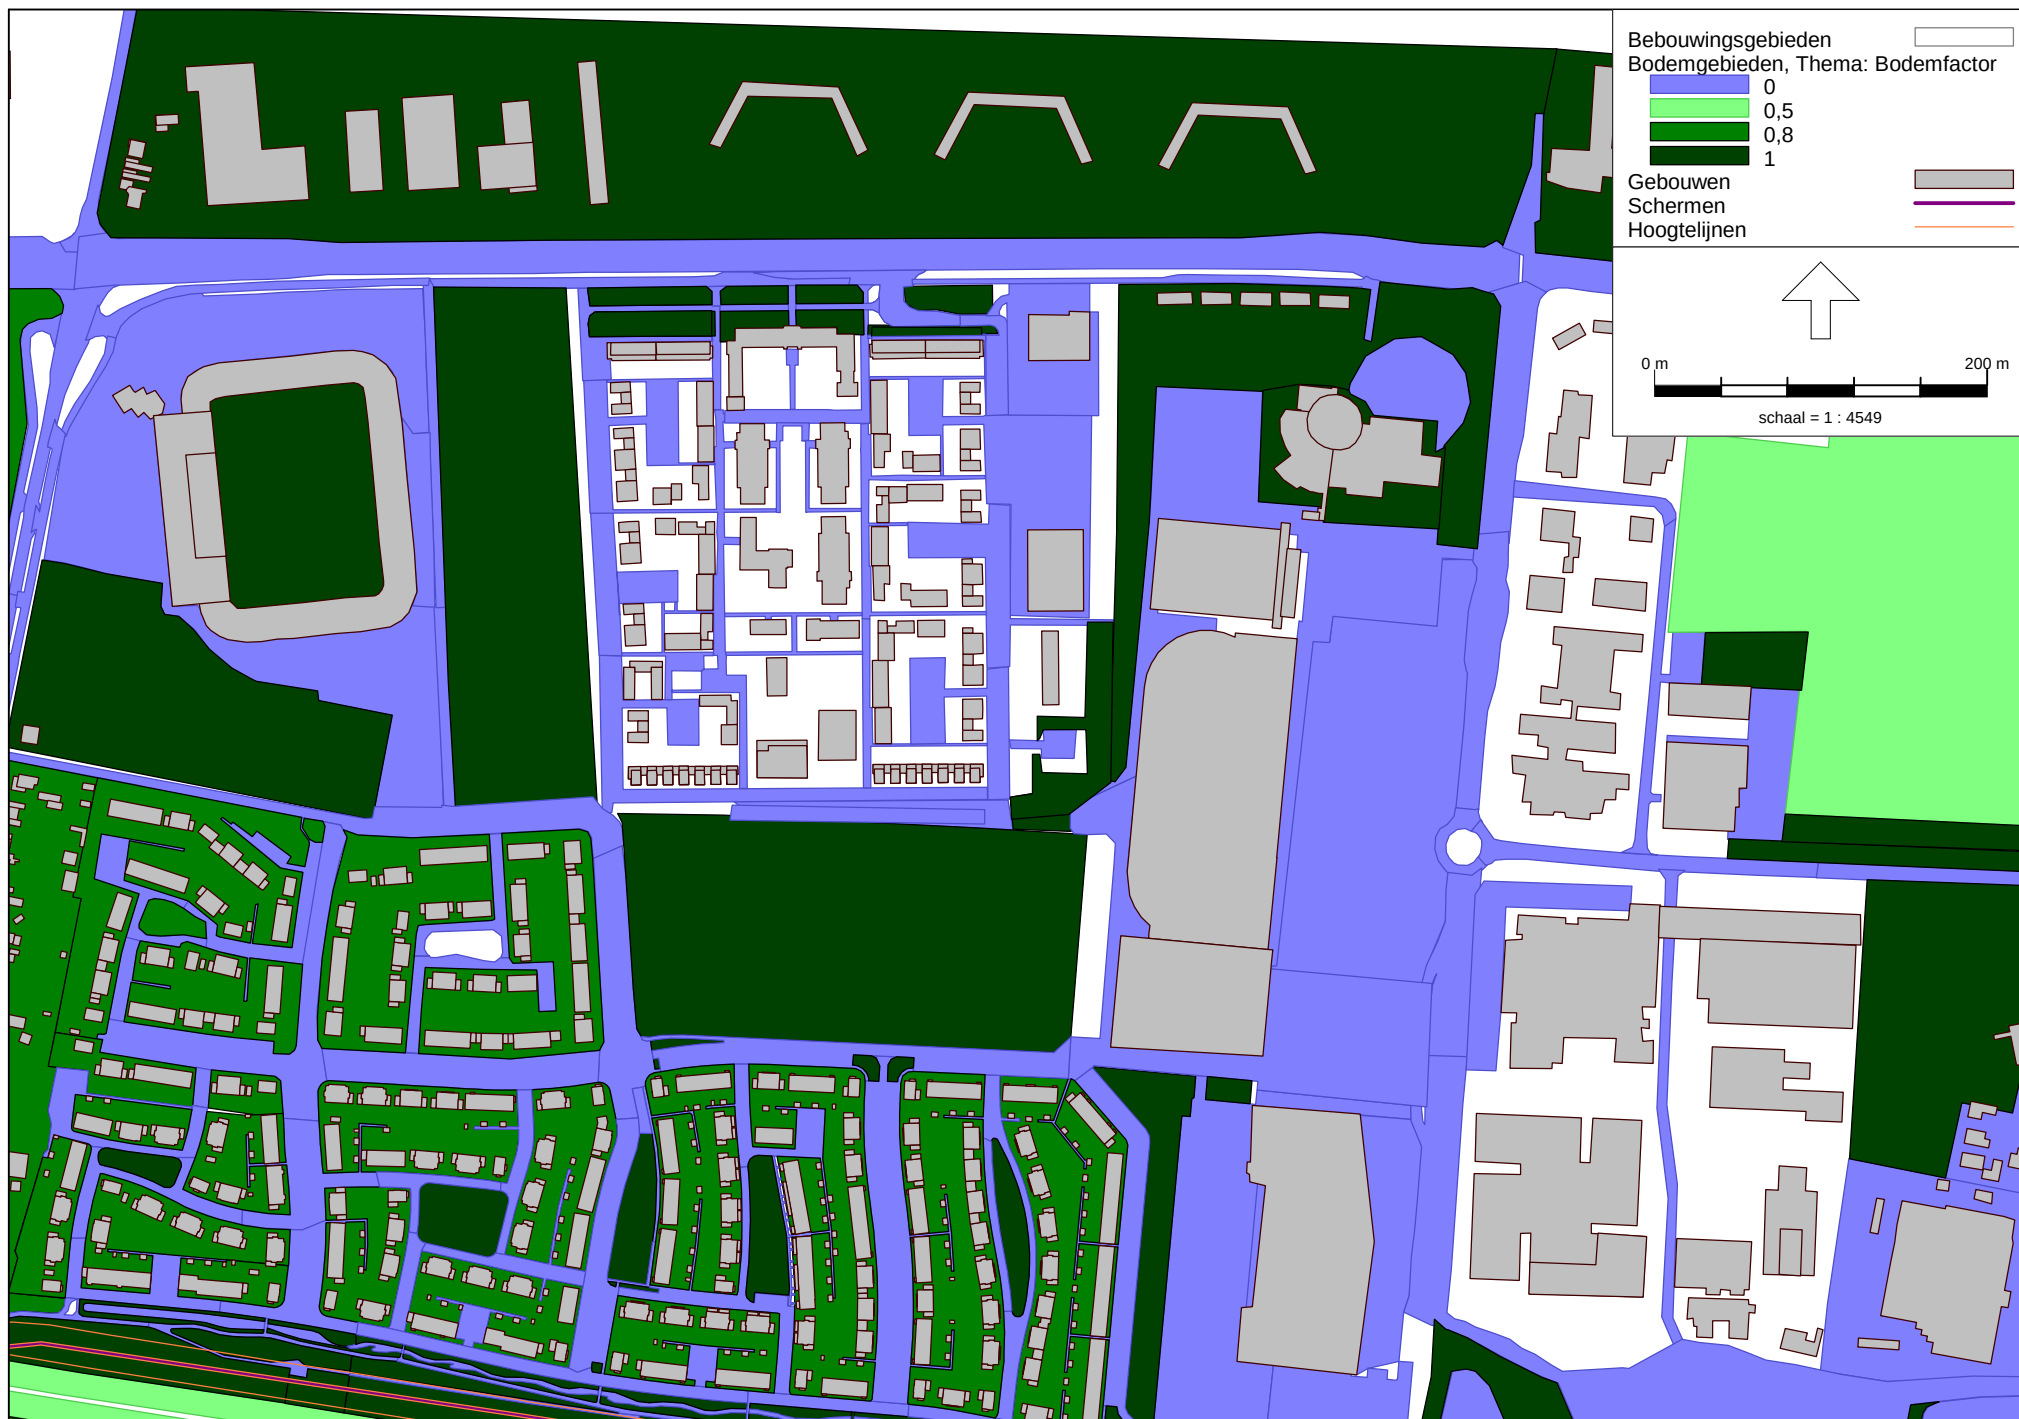


Figuur 2 Overzicht rekenmodel
Objecten

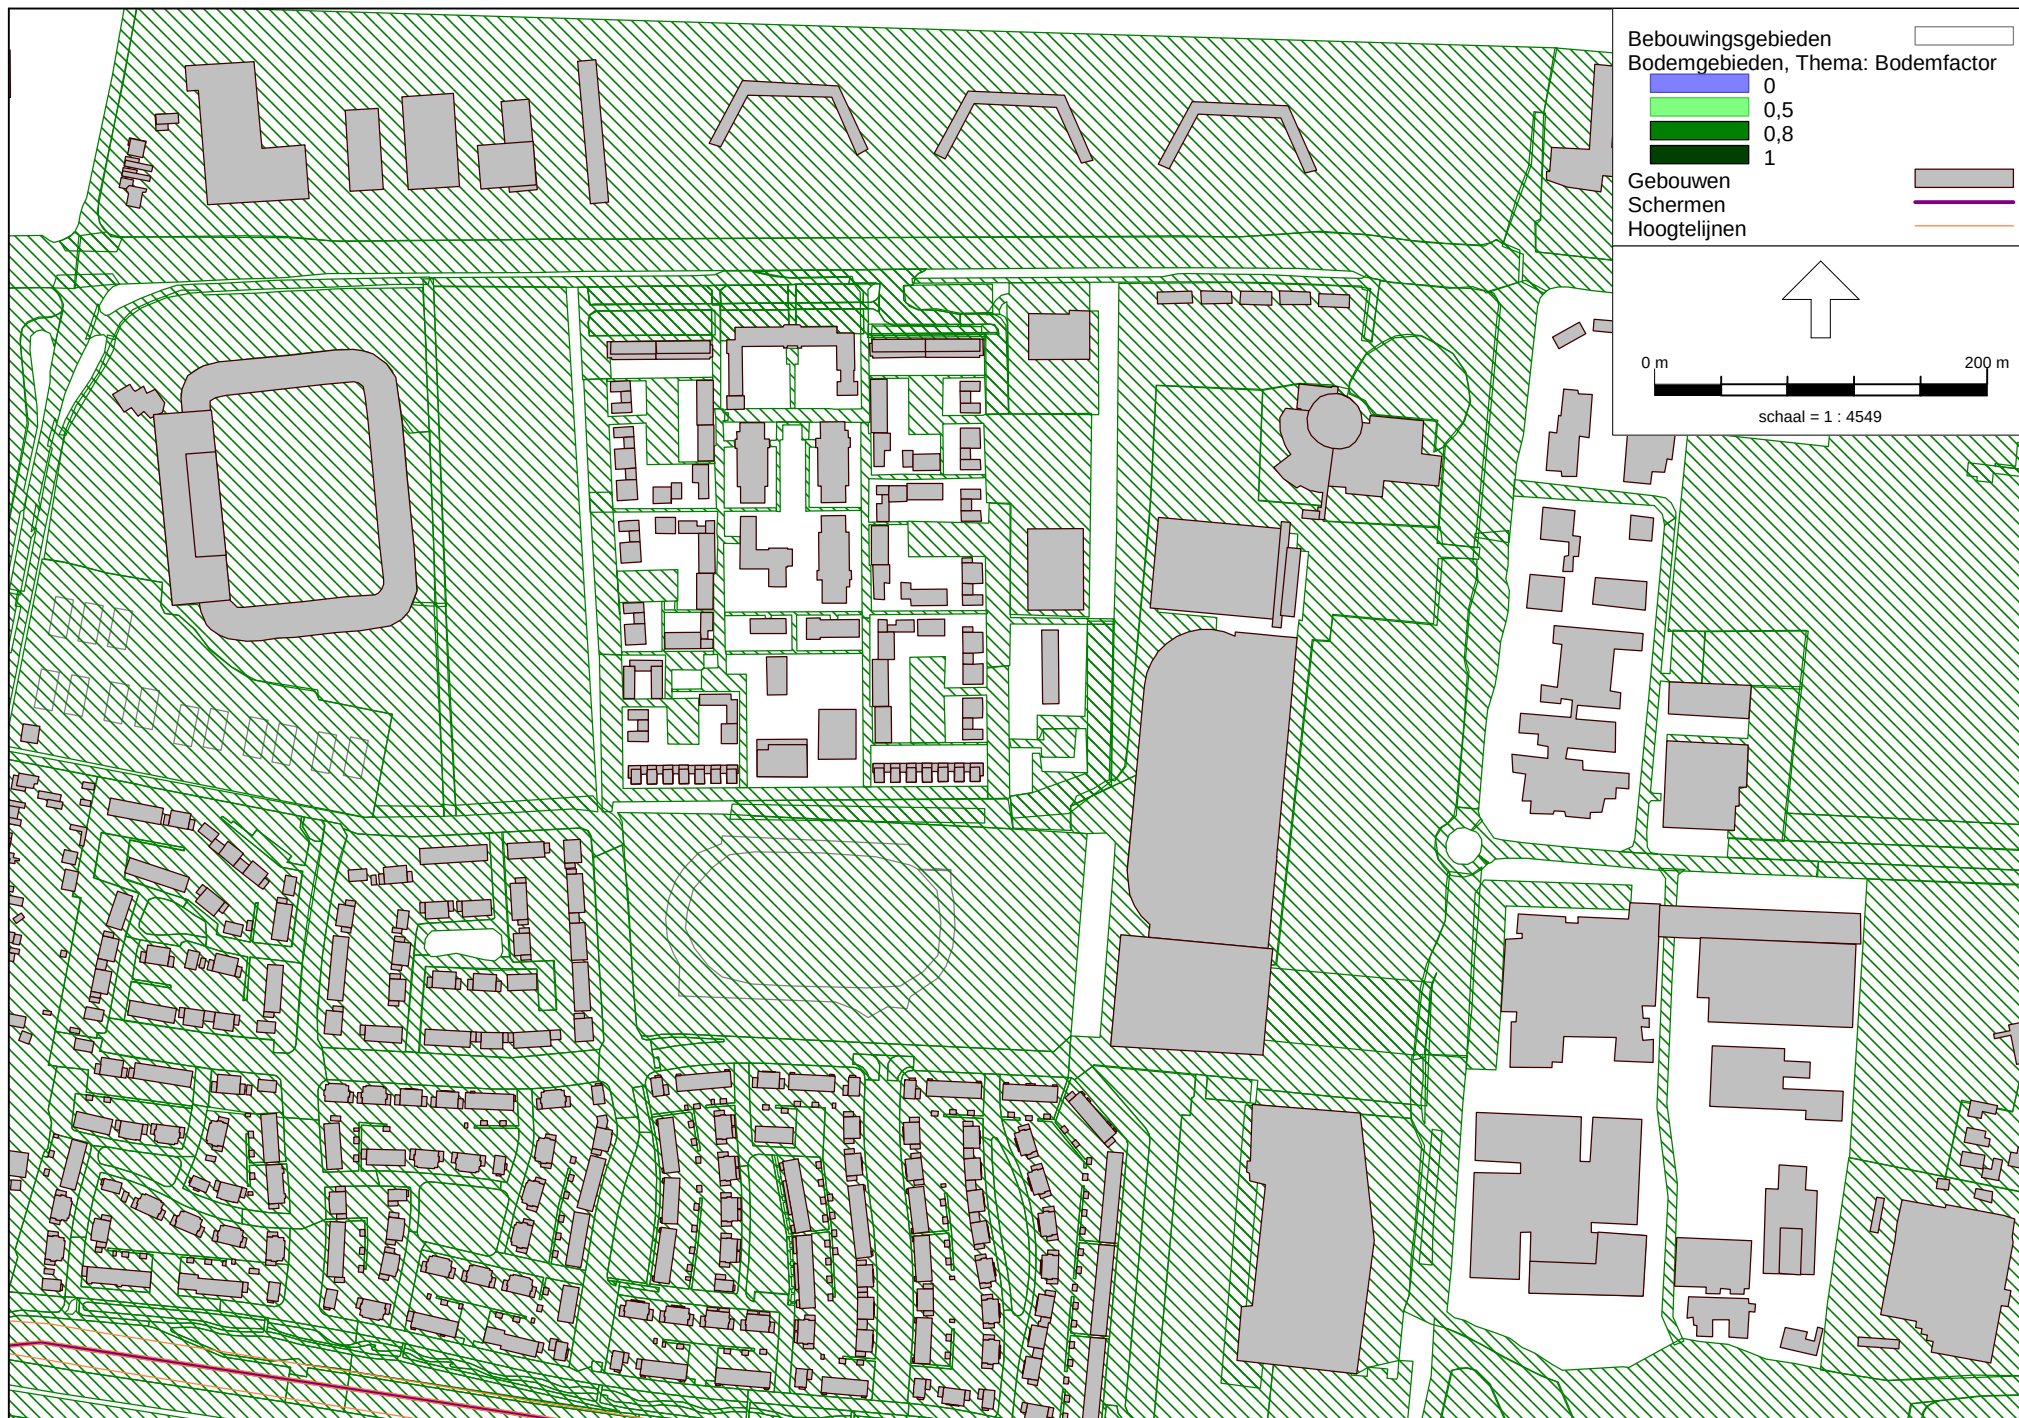


Figuur 3 Overzicht rekenmodel gehanteerde rekenpunten


Figur 3 Overzicht gehanteerde rekenpunten

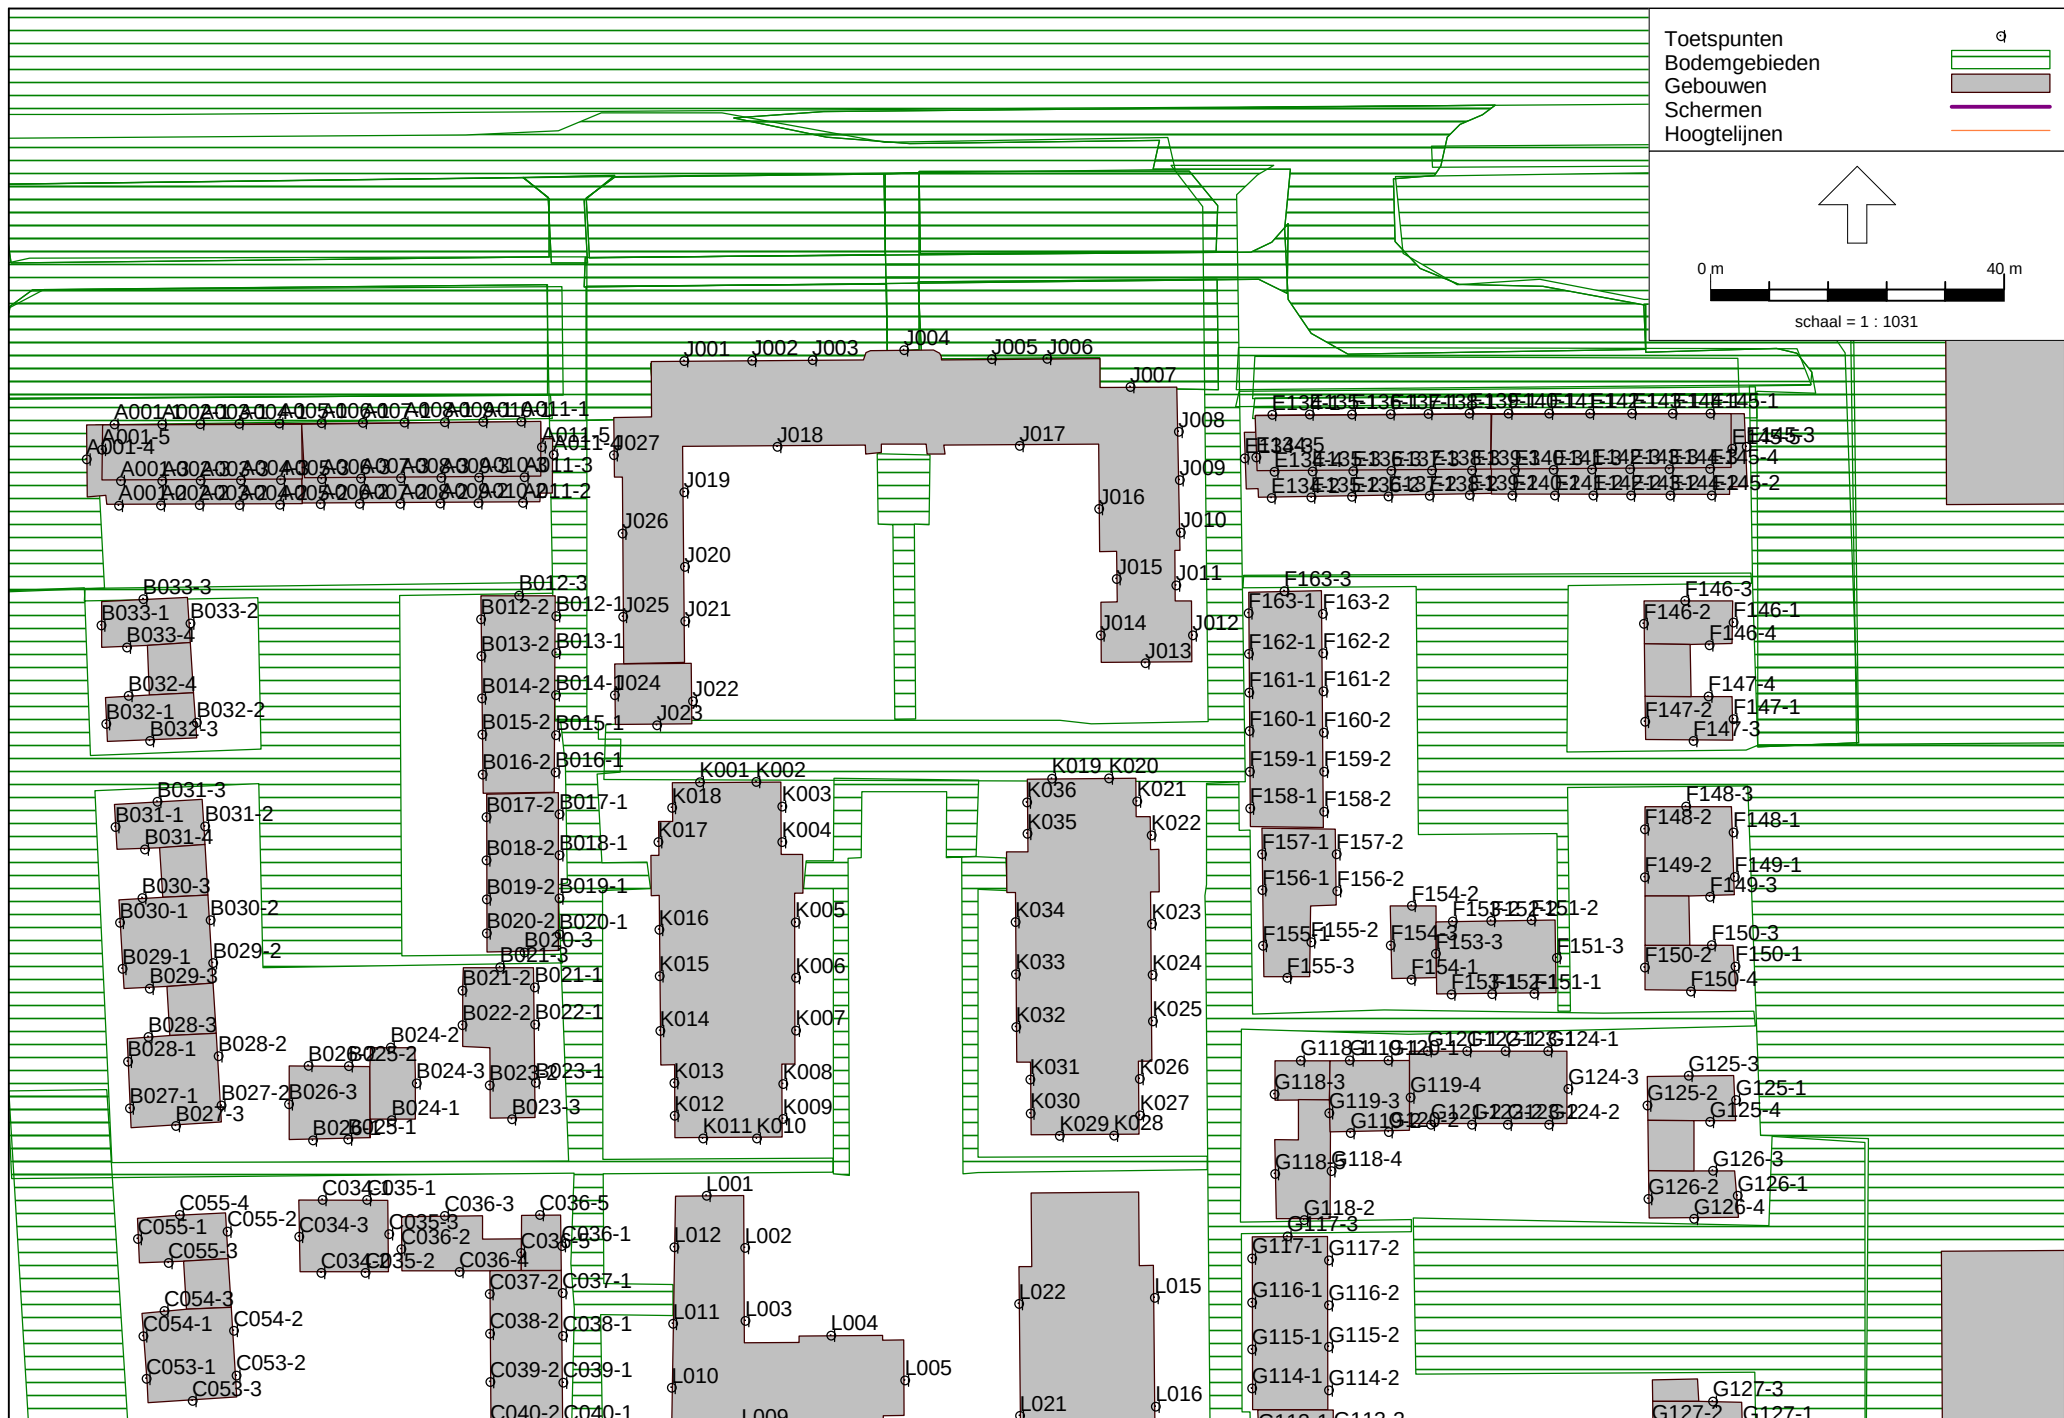

Figur 3 Overzicht gehanteerde rekenpunten

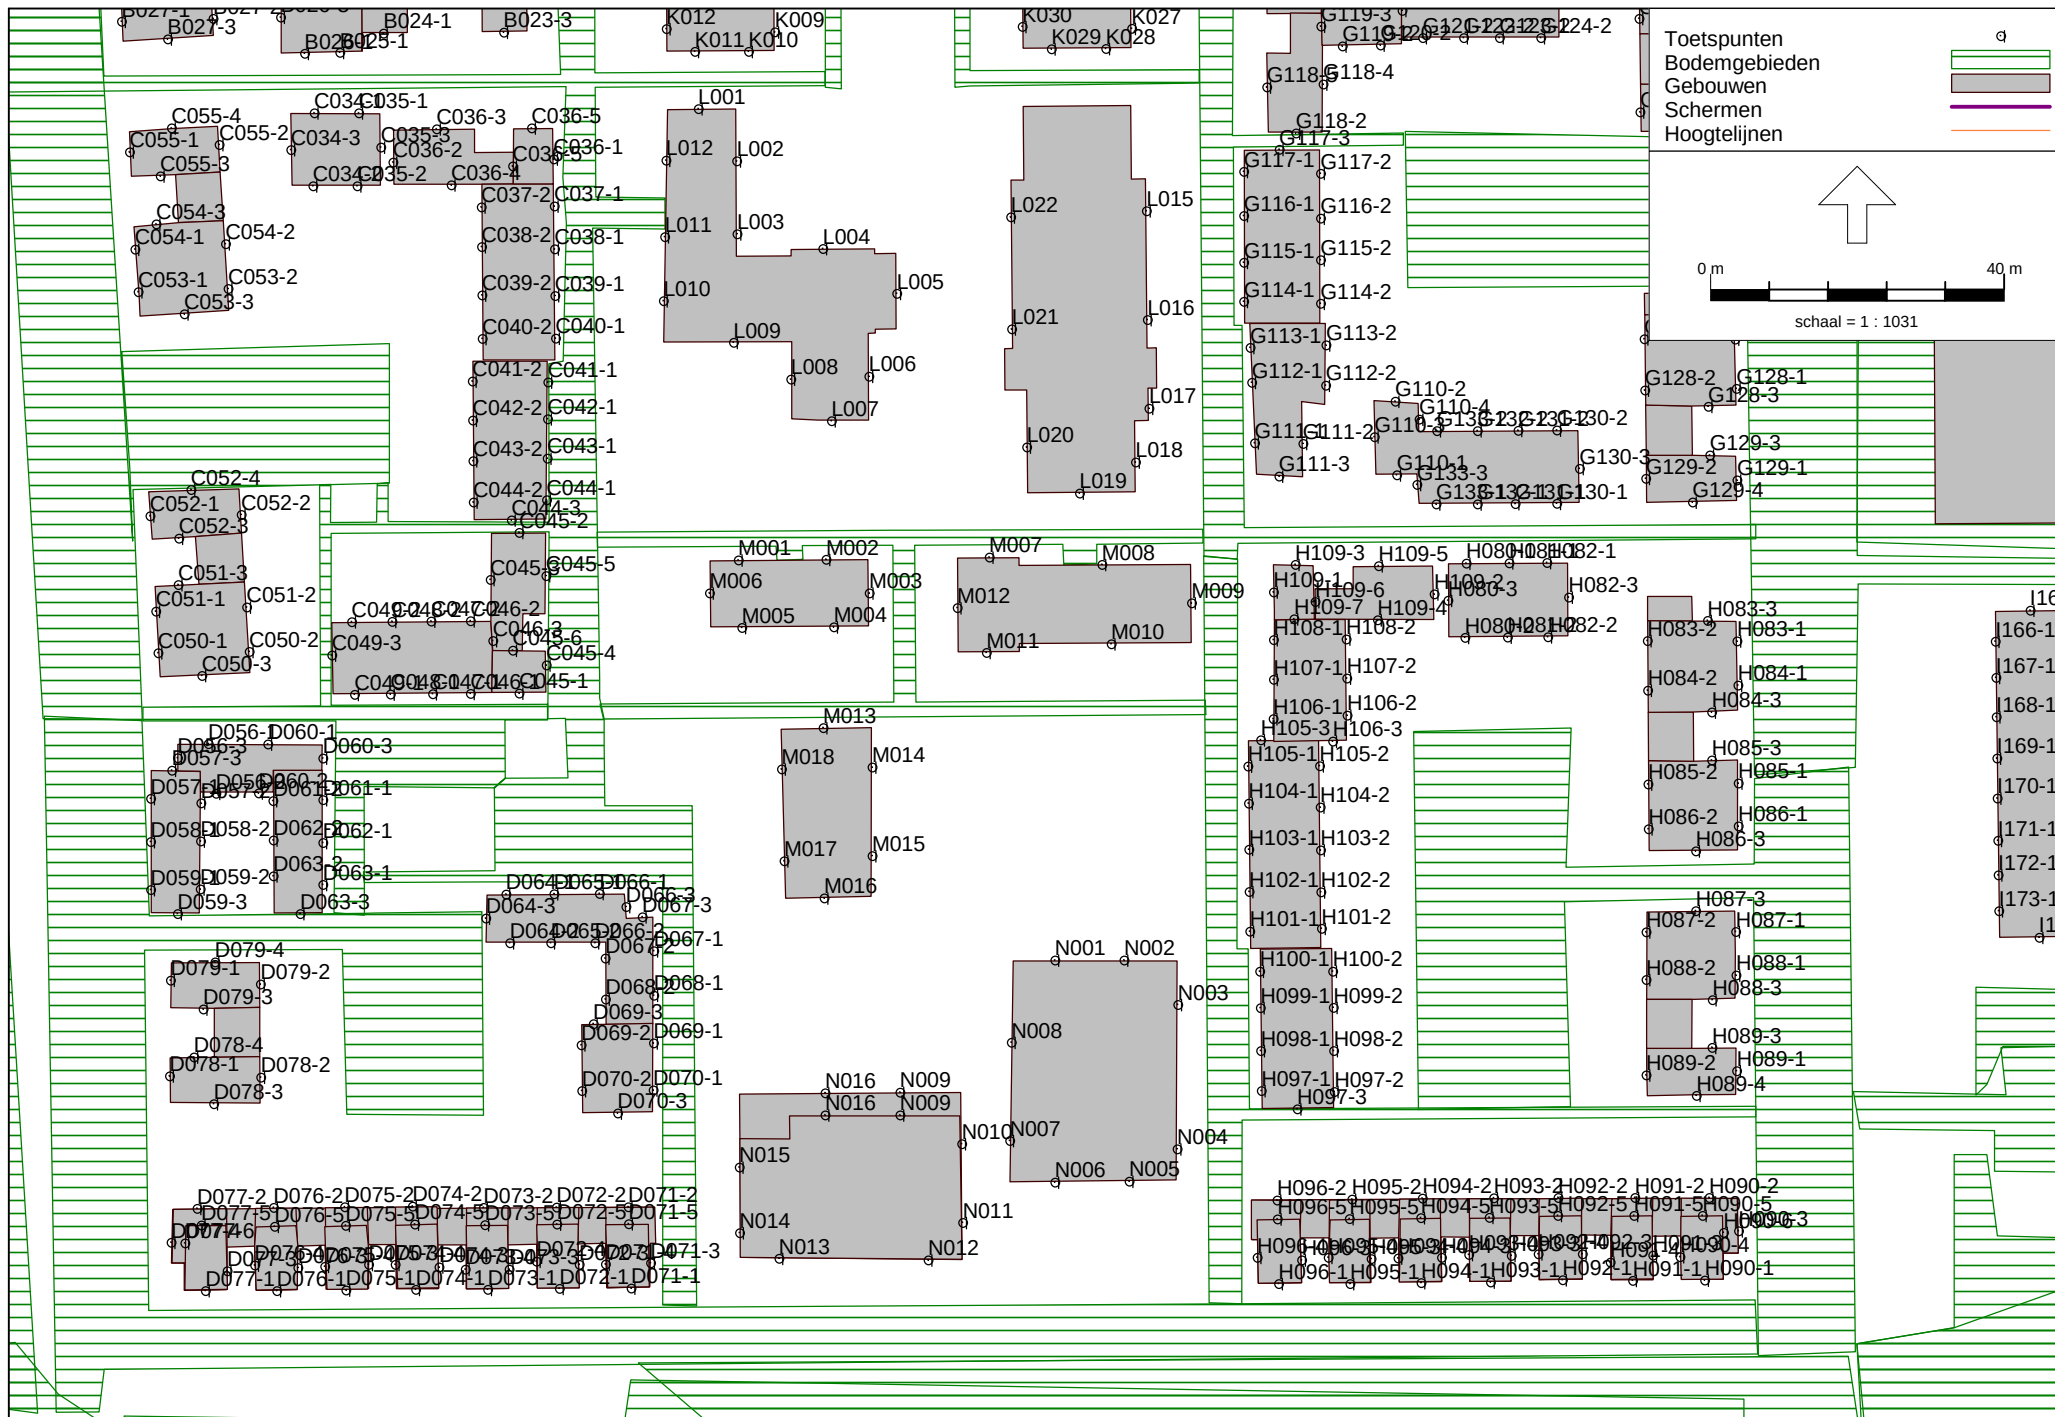


Figuur 3 Overzicht gehanteerde rekenpunten

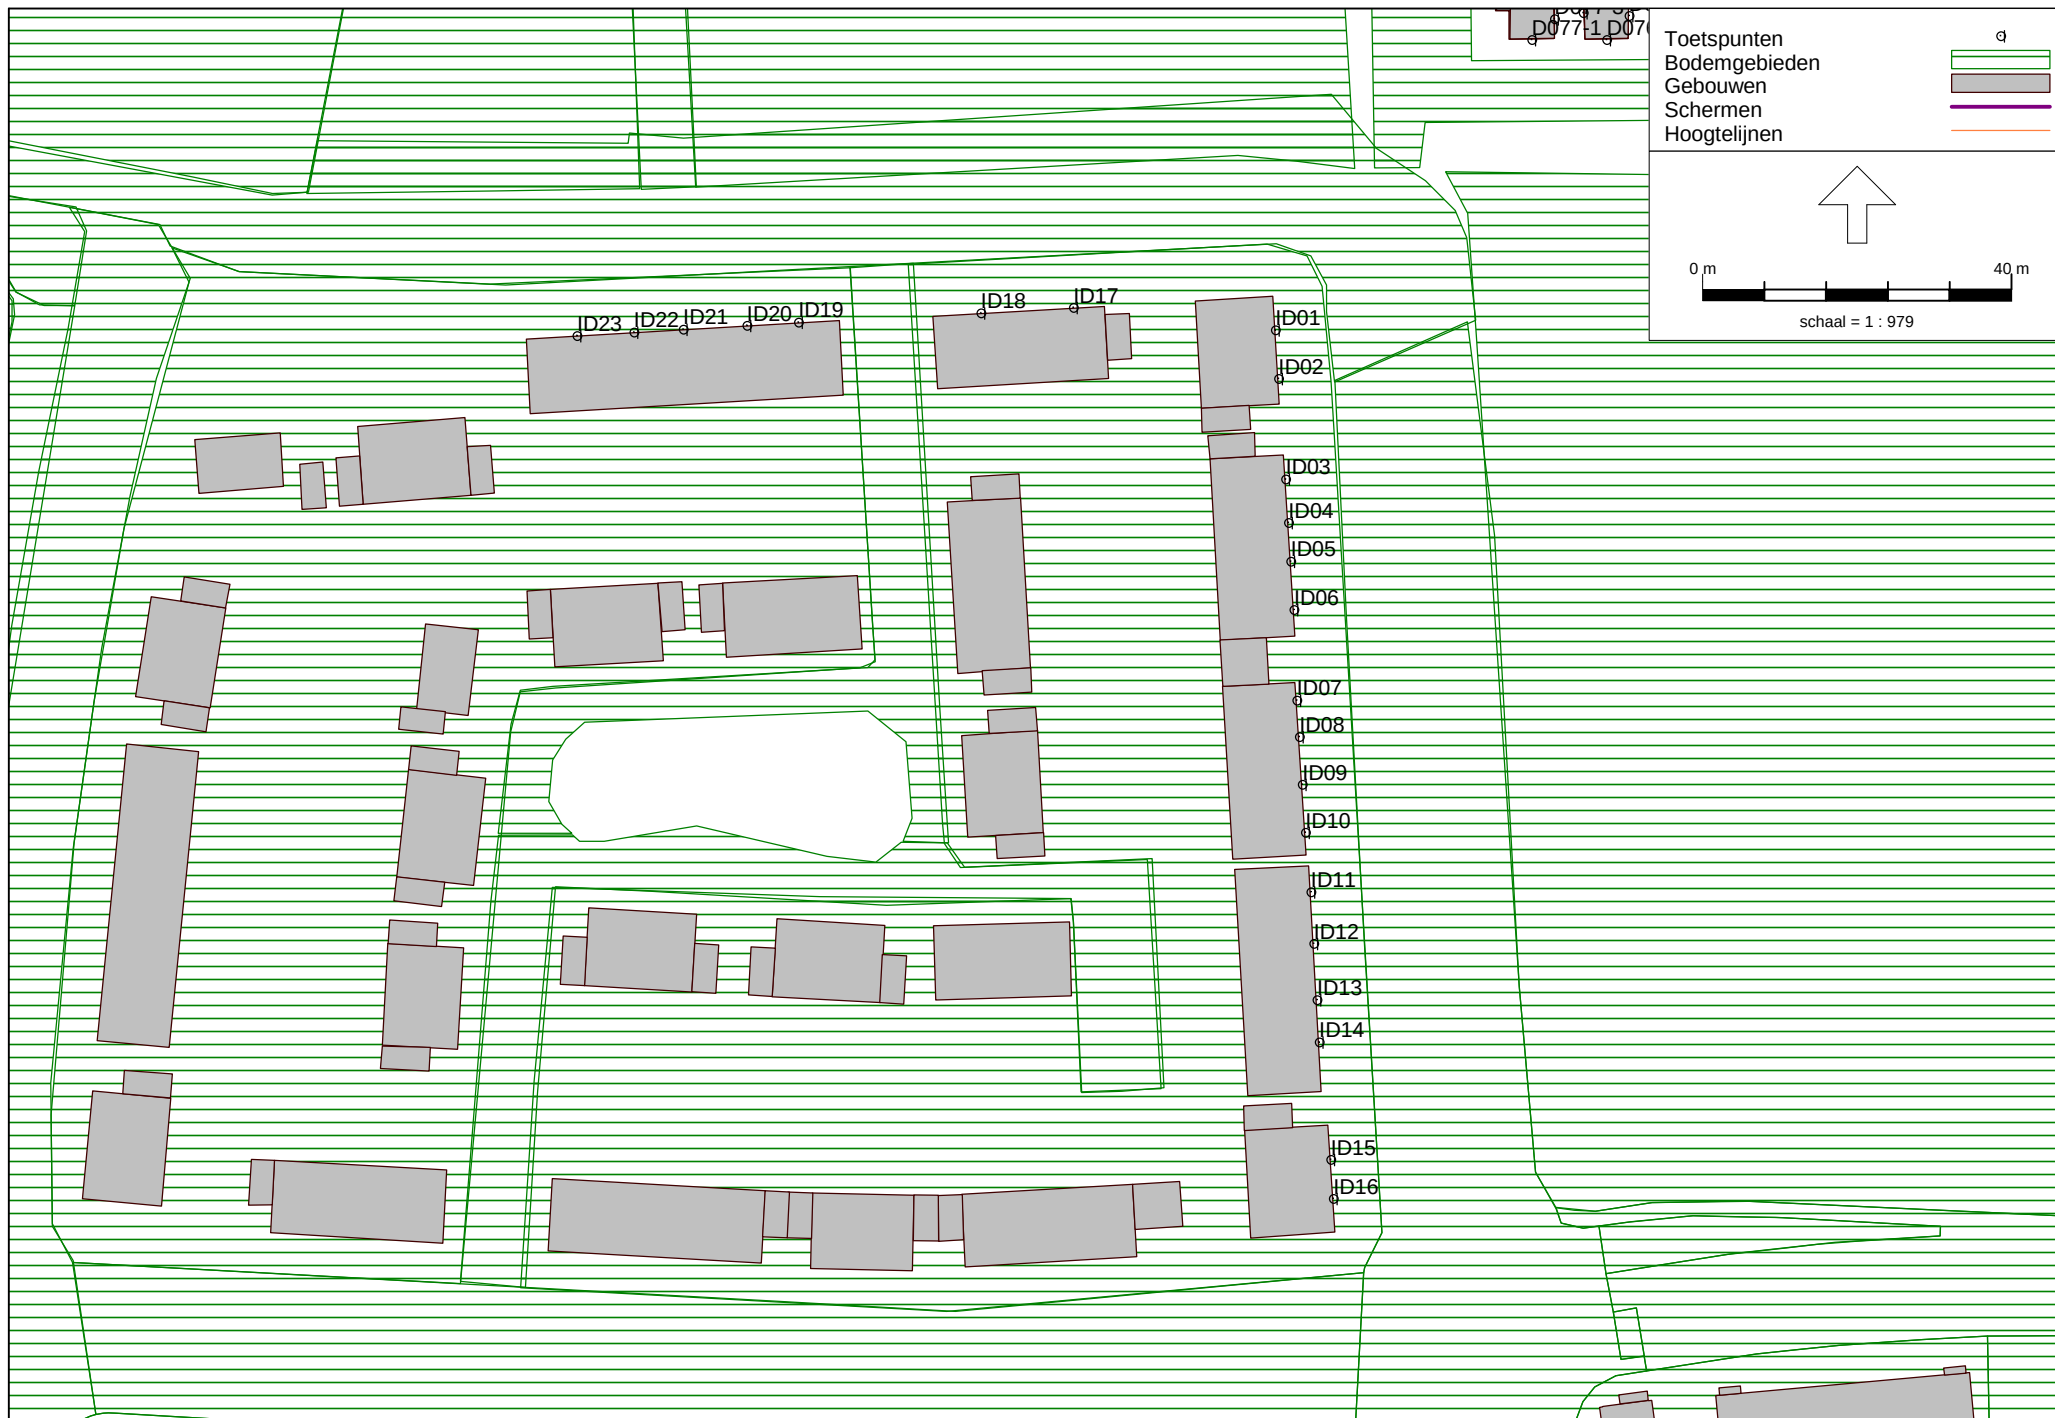


Figuur 4 Overzicht geluidbronnen

Figuur 4 Overzicht geluidbronnen

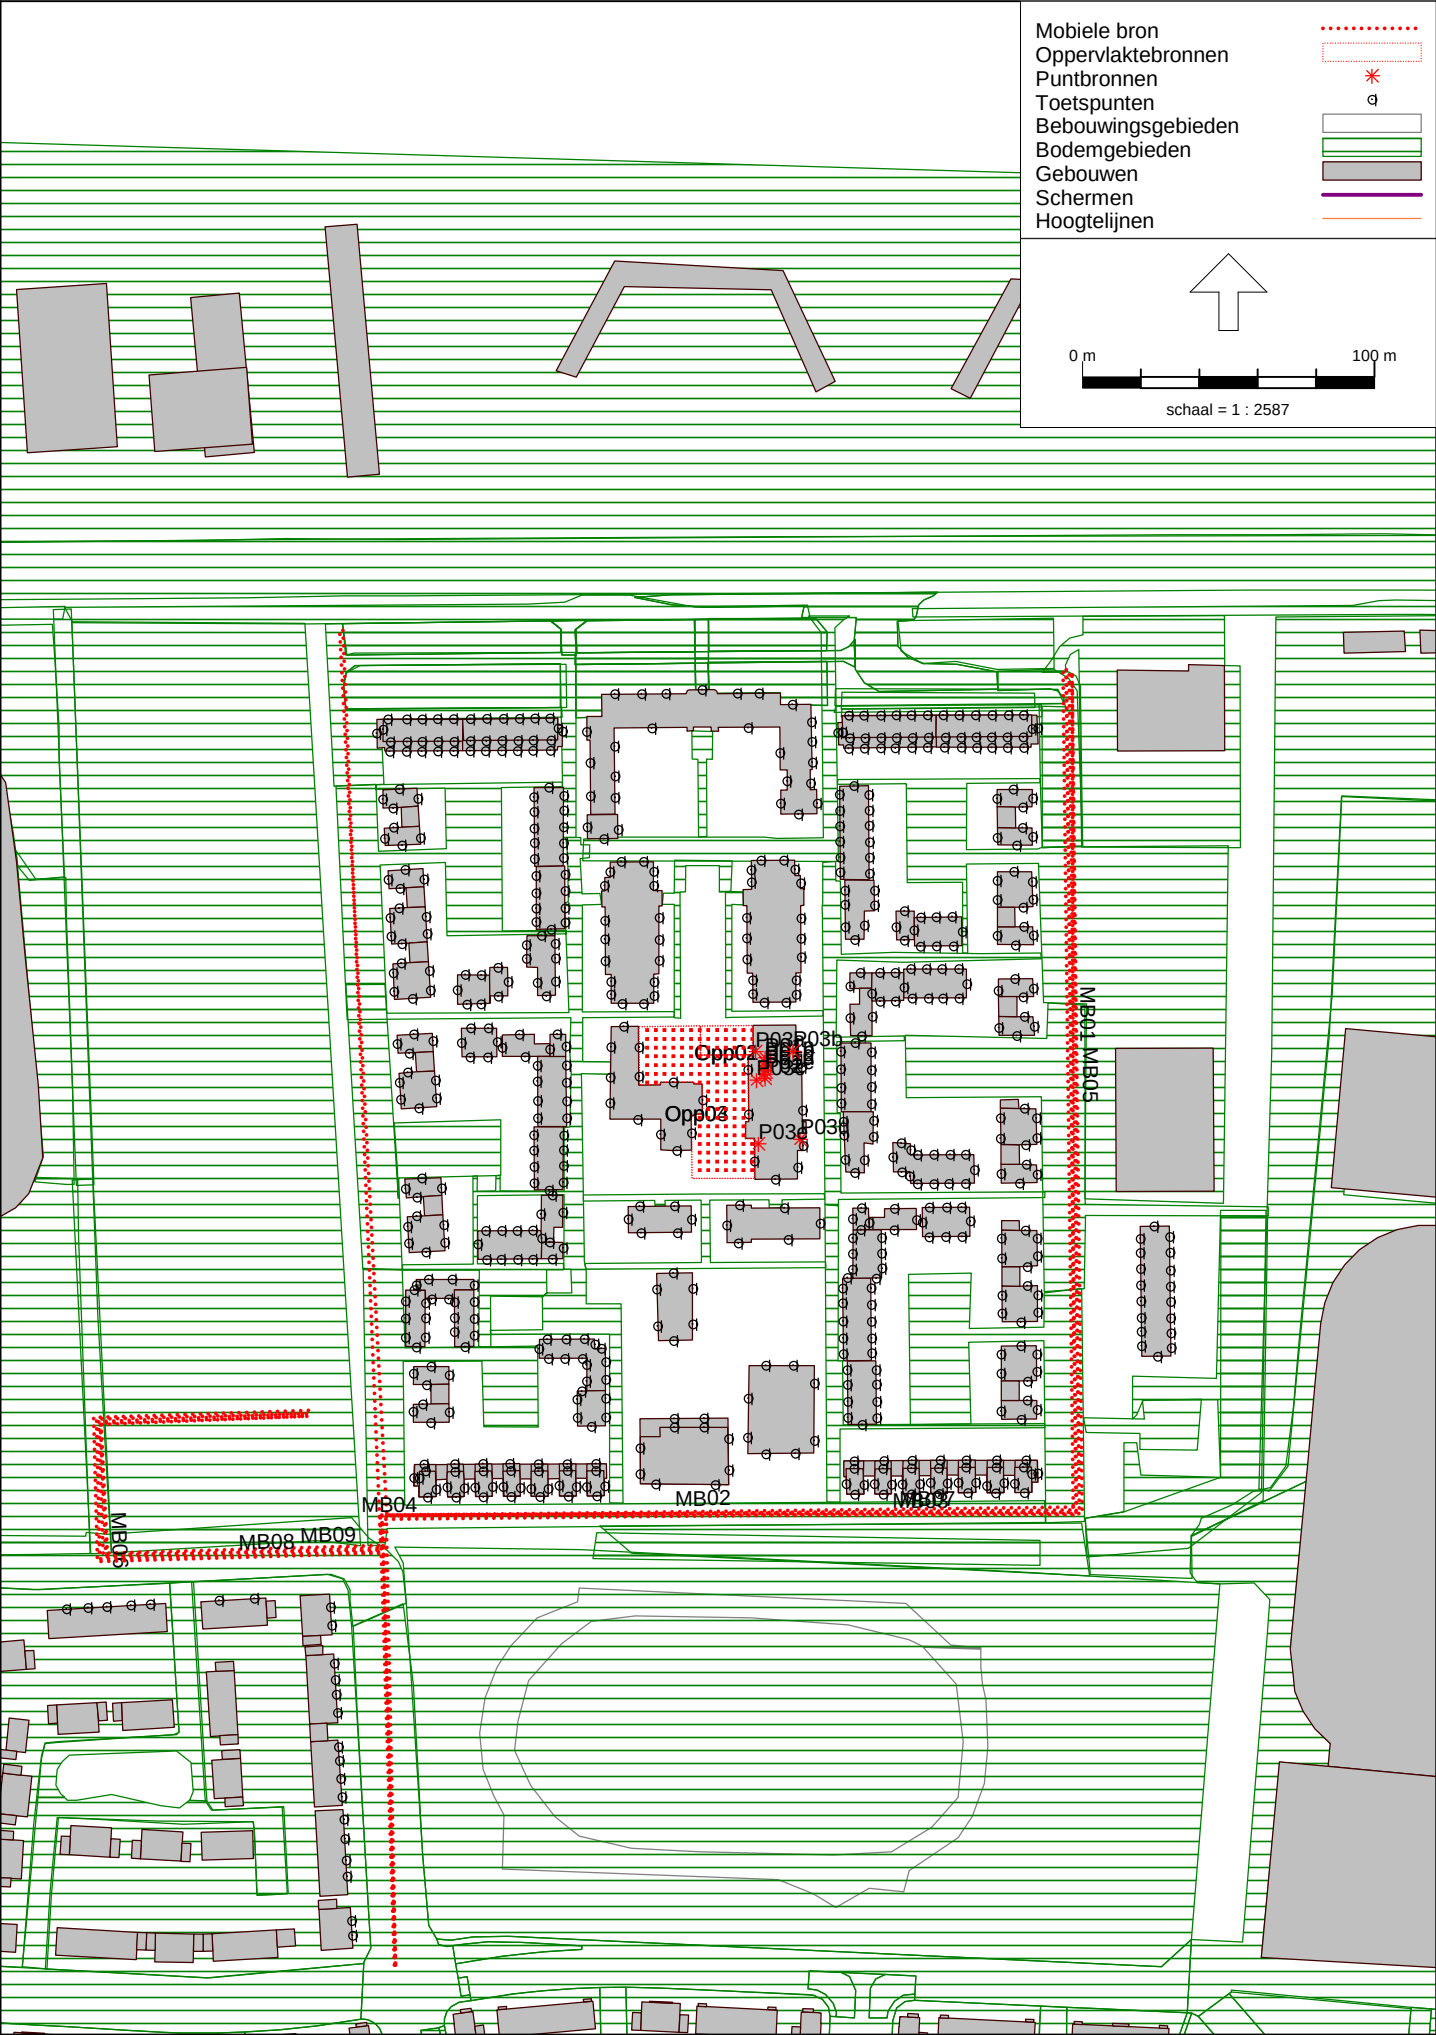


Figuur 4 Overzicht geluidbronnen
Oppervlaktebronnen en puntbronnen

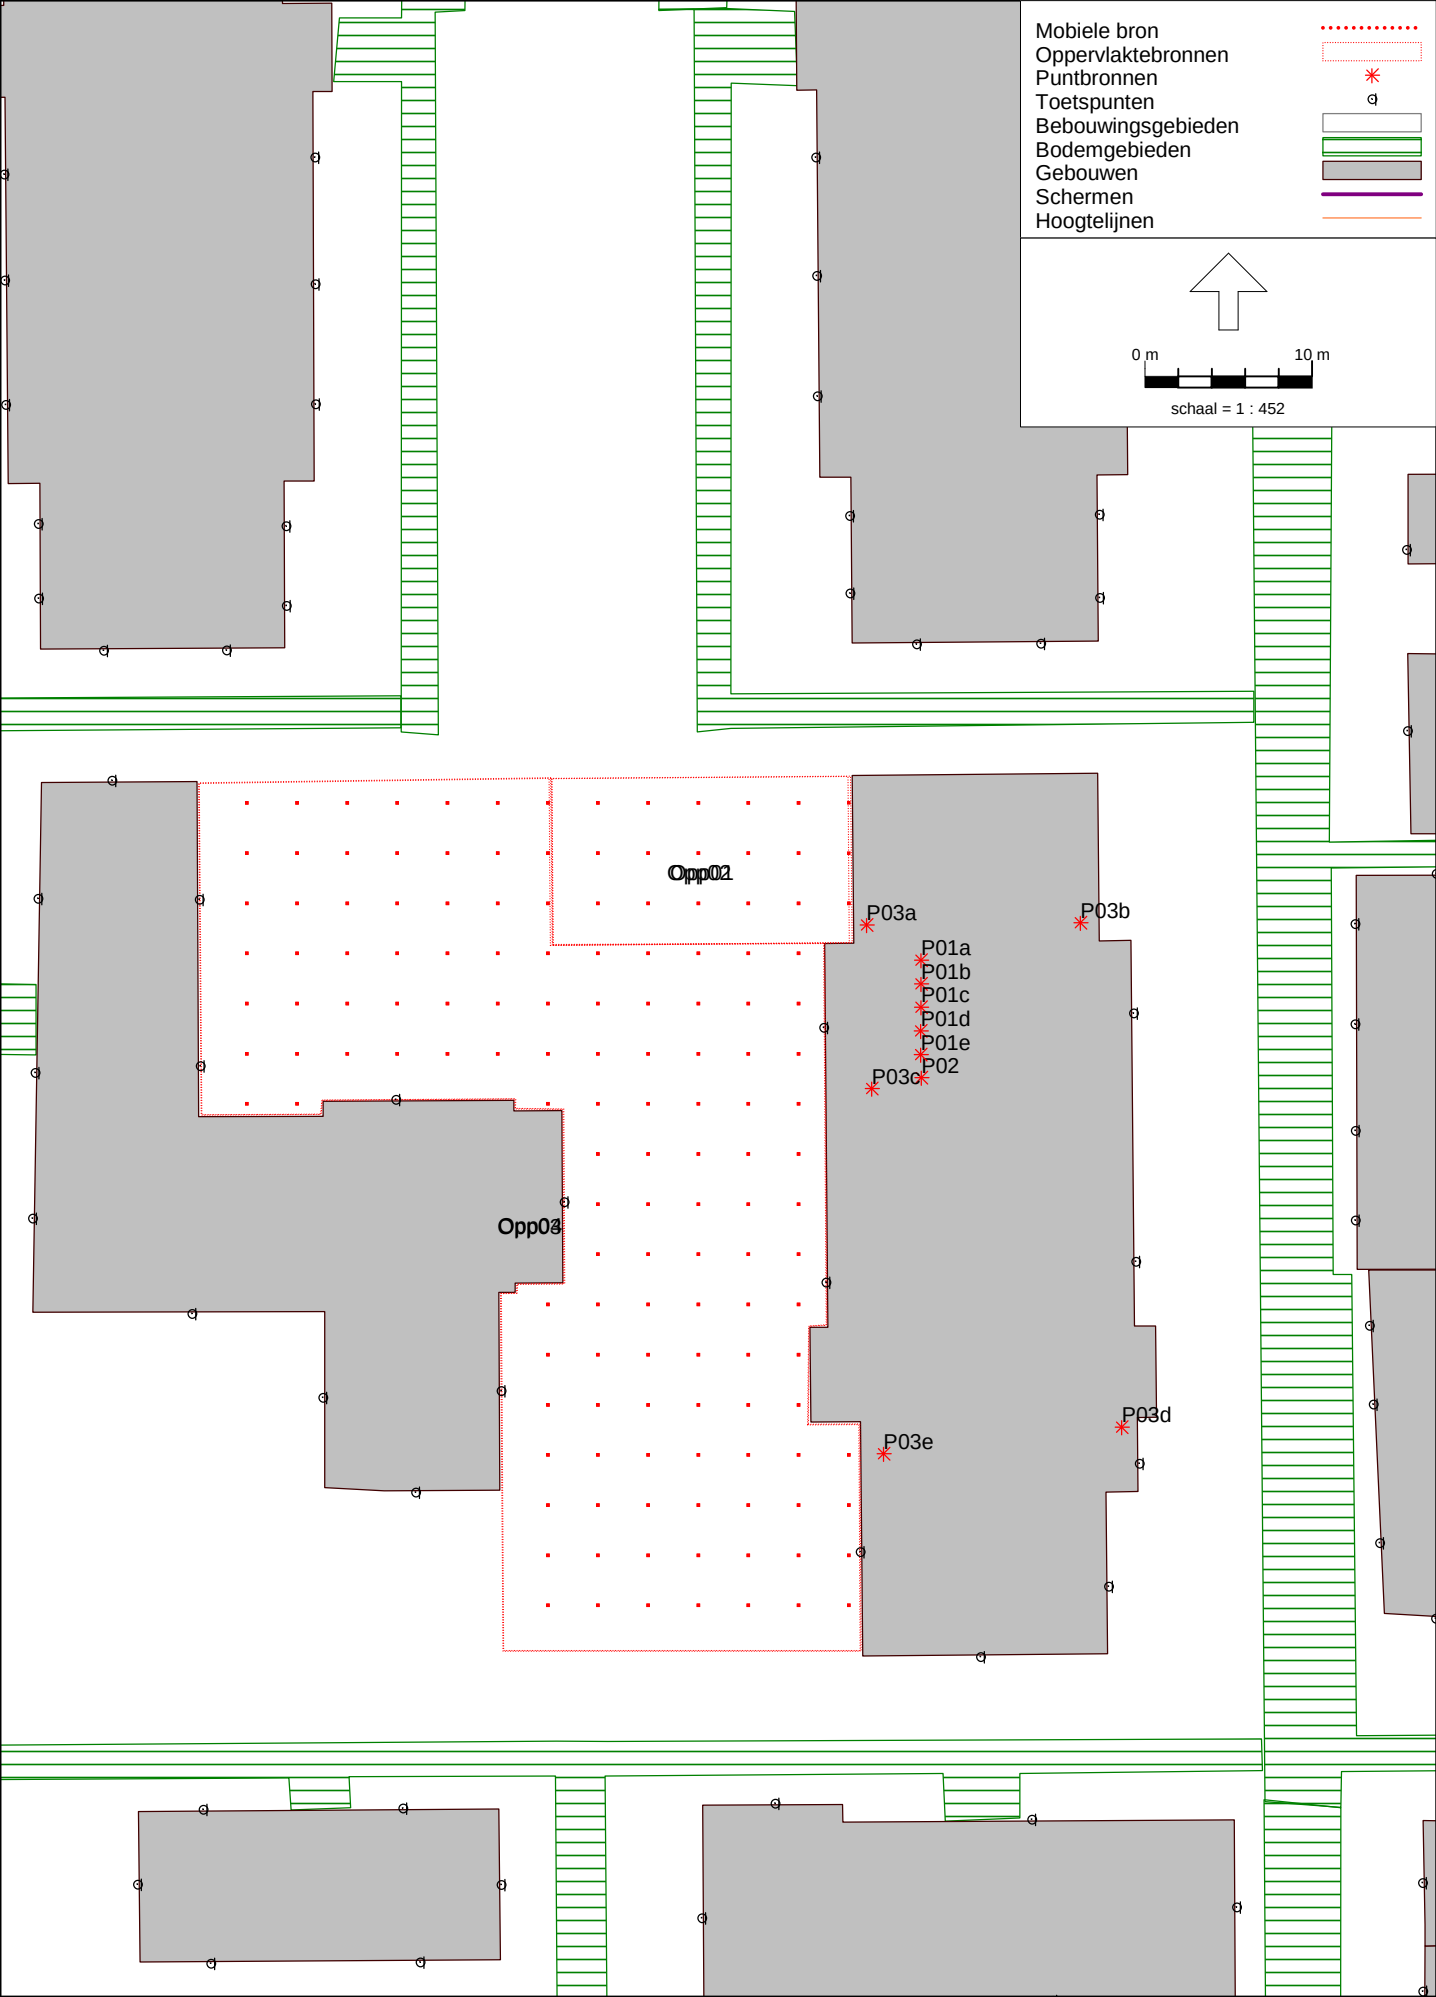


Figuur 4 Overzicht geluidbronnen

mobiele bronnen: leveren goederen/ ophalen vuilnis

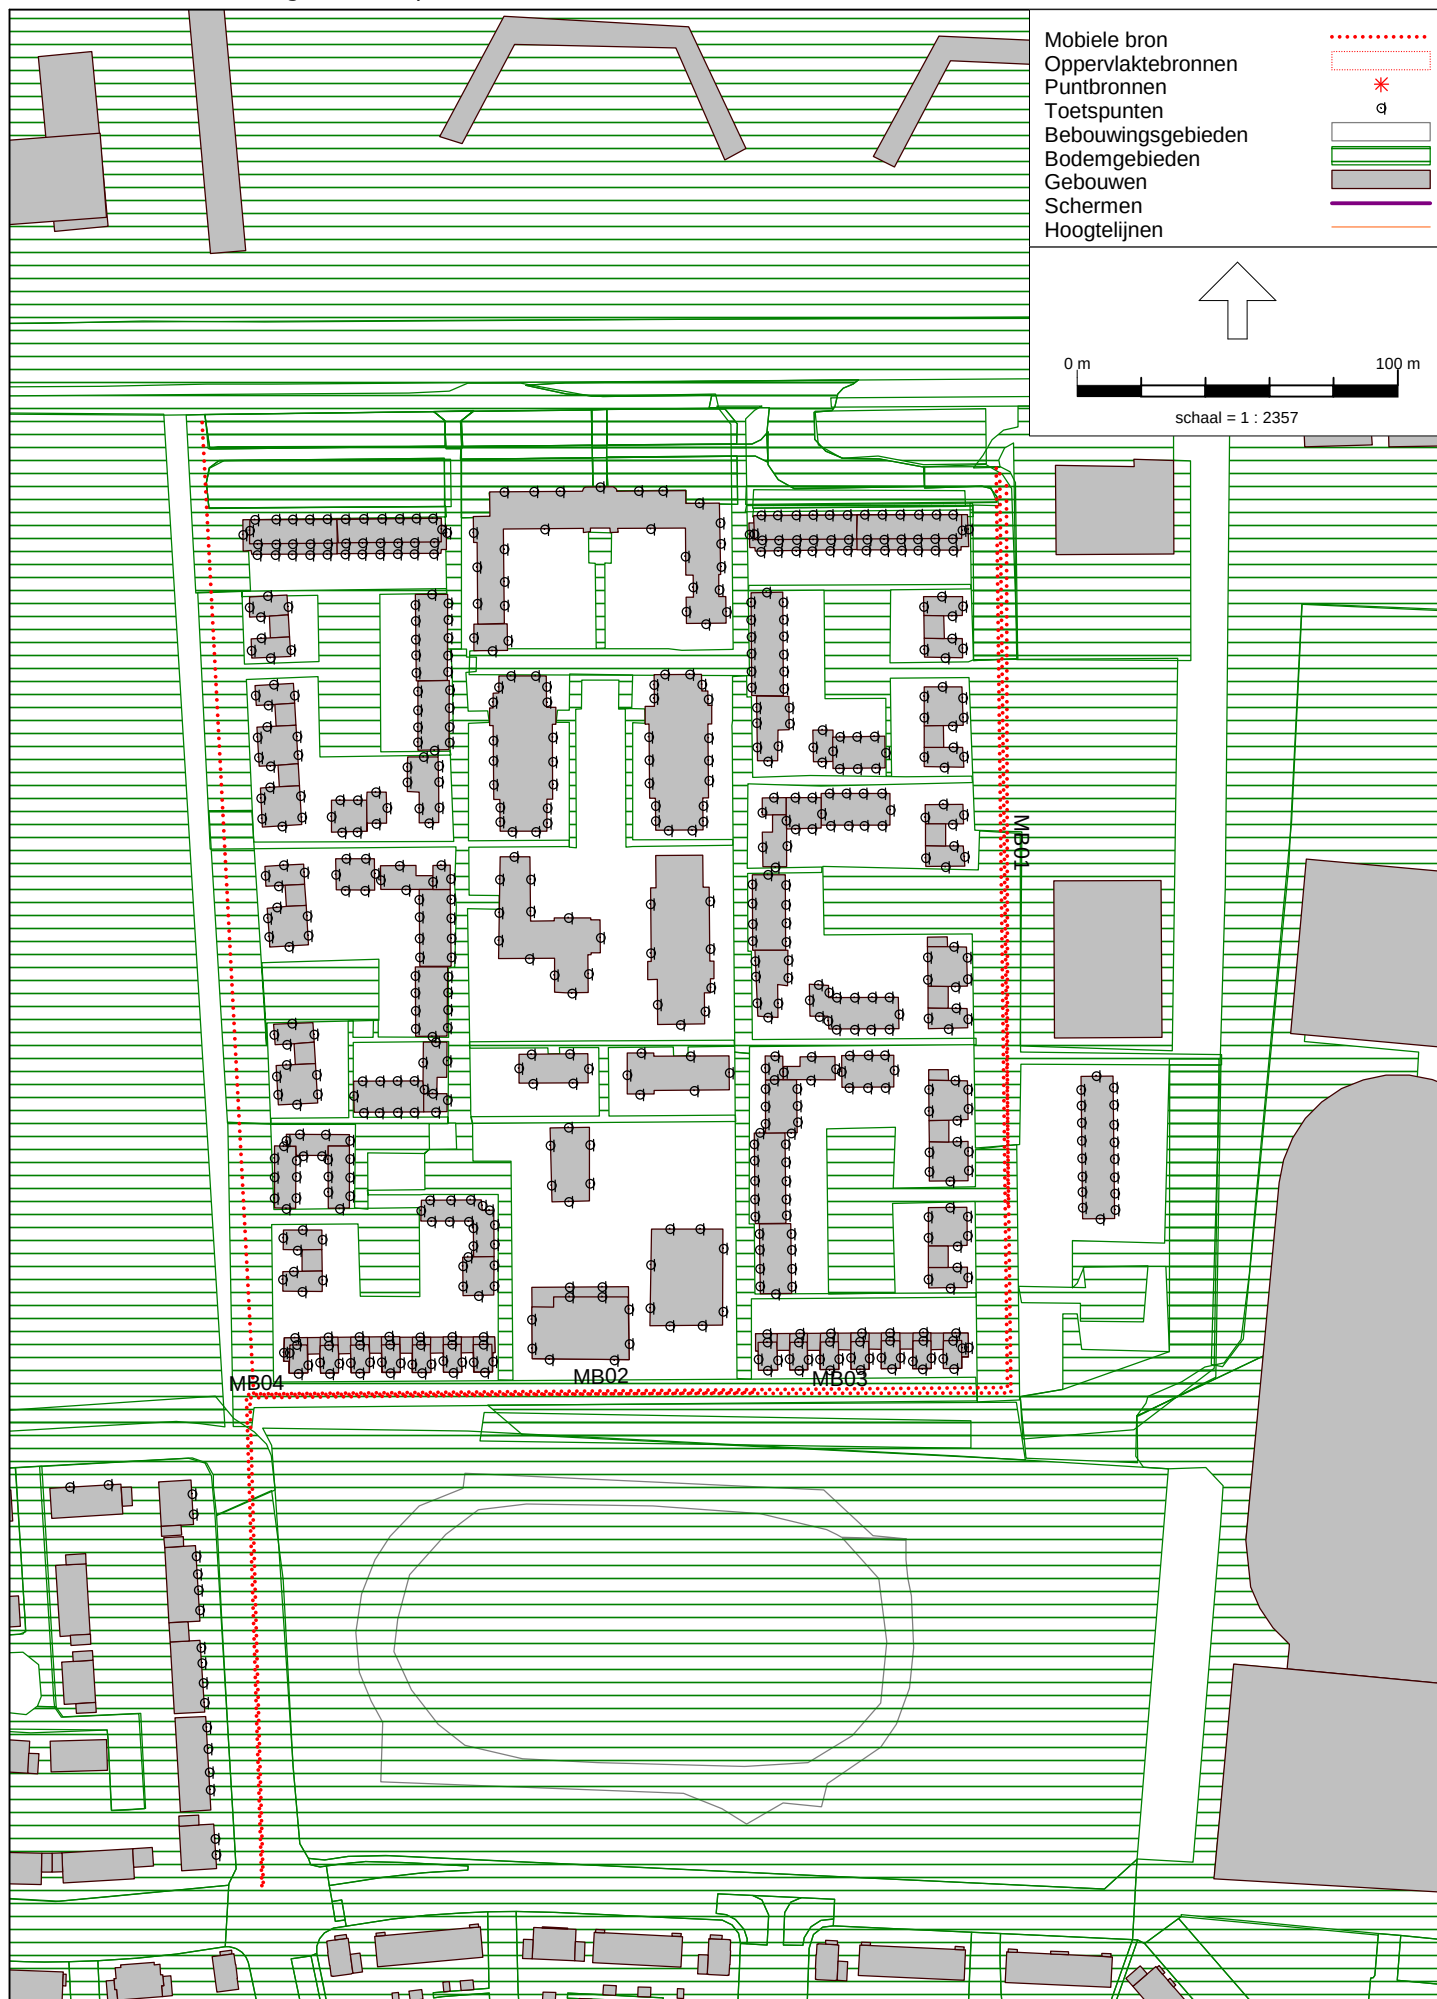

Figuur 4 Overzicht geluidbronnen
 mobiele bronnen: personeel/ halen & brengen kinderen

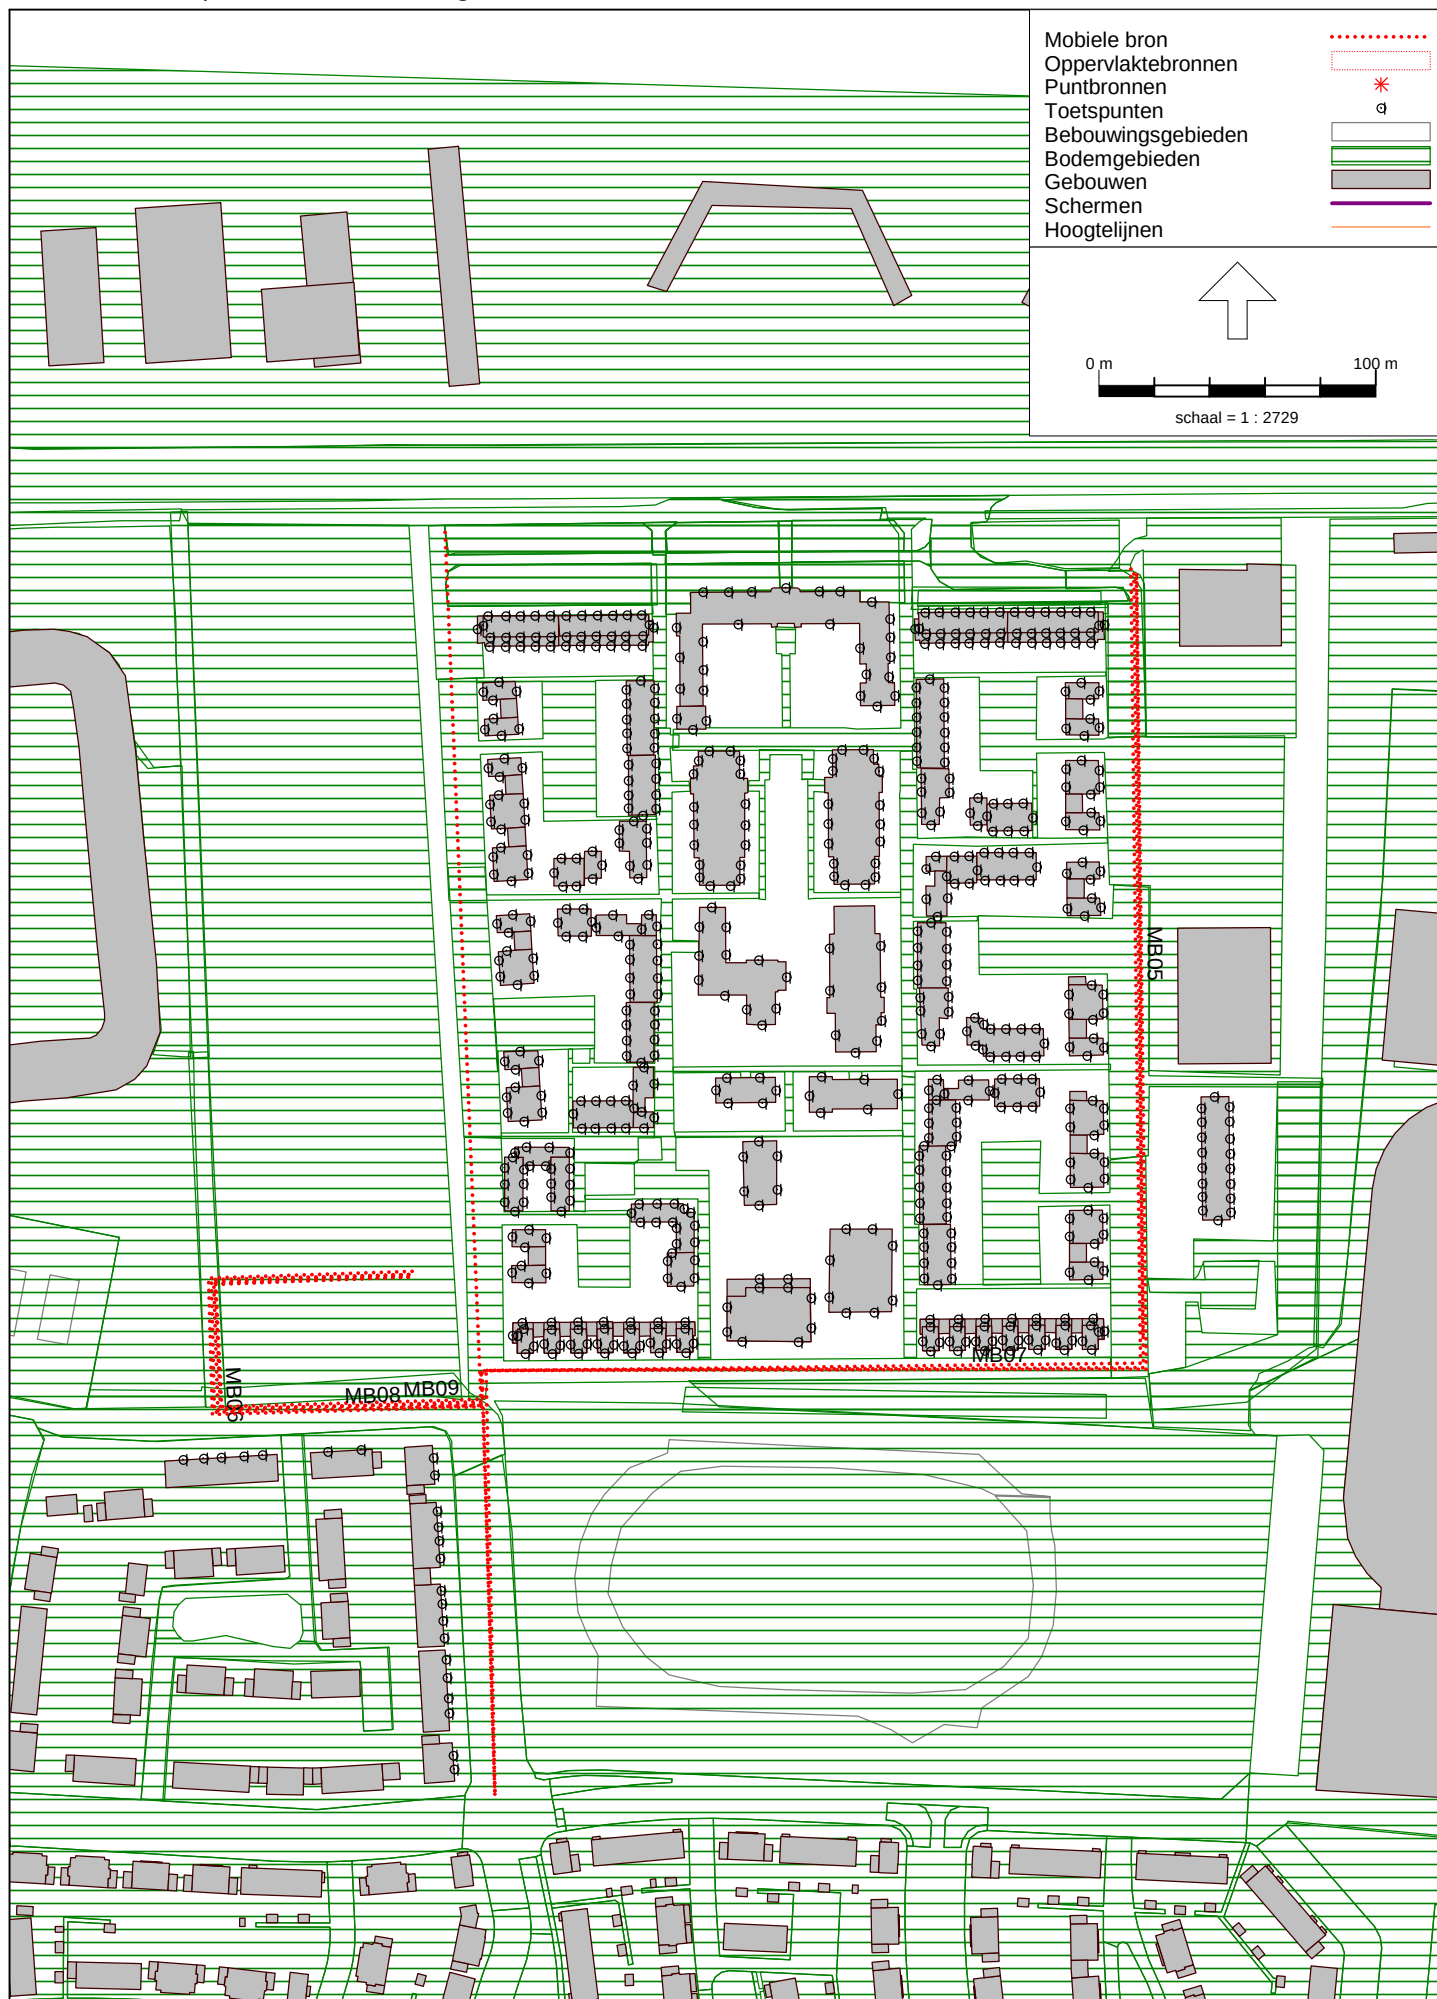

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel

Geluidbronnen - Direct

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr, LT
 Groep: Direct
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Maaiveld	Hoogte	Hdef.	Oppervlak	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)
Direct	Opp01	Buitenterrein KDV - baby's	133072,31	394884,51	0,00	1,00	Relatief	178,04	1,0004	--	--	8,337	--
Direct	Opp02	Buitenterrein KDV - peuters	133072,15	394884,49	0,00	1,00	Relatief	178,04	4,0011	--	--	33,343	--
Direct	Opp03	speelplaats school	133087,53	394855,81	0,00	1,00	Relatief	1180,33	1,0004	--	--	8,337	--
Direct	Opp04	speelplaats BSO	133087,58	394855,84	0,00	1,00	Relatief	1180,33	4,0011	--	--	33,343	--

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Geluidbronnen - Direct

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAR, LT
 Groep: Direct
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Cb(%) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Direct	--	10,79	--	--	23,83	35,33	36,93	54,63	77,73	76,13	71,73	62,63	49,93	80,70
Direct	--	4,77	--	--	27,51	39,01	40,61	58,31	81,41	79,81	75,41	66,31	53,61	84,38
Direct	--	10,79	--	--	37,16	48,66	50,26	67,96	91,06	89,46	85,06	75,96	63,26	94,03
Direct	--	4,77	--	--	31,14	42,64	44,24	61,94	85,04	83,44	79,04	69,94	57,24	88,01

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel

Geluidbronnen - Direct

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
 Groep: Direct
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250
Direct	P01a	Warmtepomp	1,40	13,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	2,0001	4,0003	19,50	30,30	38,10	52,70
Direct	P01b	Warmtepomp	1,40	13,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	2,0001	4,0003	19,50	30,30	38,10	52,70
Direct	P01c	Warmtepomp	1,40	13,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	2,0001	4,0003	19,50	30,30	38,10	52,70
Direct	P01d	Warmtepomp	1,40	13,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	2,0001	4,0003	19,50	30,30	38,10	52,70
Direct	P01e	Warmtepomp	1,40	13,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	2,0001	4,0003	19,50	30,30	38,10	52,70
Direct	P02	LBK	1,00	13,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	2,0001	4,0003	29,10	43,50	55,80	62,50
Direct	P03a	Afzuiging	1,00	13,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	--	--	30,10	45,20	57,50	63,60
Direct	P03b	Afzuiging	1,00	13,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	--	--	30,10	45,20	57,50	63,60
Direct	P03c	Afzuiging	1,00	13,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	--	--	30,10	45,20	57,50	63,60
Direct	P03d	Afzuiging	1,00	13,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	--	--	30,10	45,20	57,50	63,60
Direct	P03e	Afzuiging	1,00	13,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	--	--	30,10	45,20	57,50	63,60

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel

Geluidbronnen - Direct

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
 Groep: Direct
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr	Totaal
Direct	66,30	71,80	58,30	56,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		73,16
Direct	66,30	71,80	58,30	56,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		73,16
Direct	66,30	71,80	58,30	56,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		73,16
Direct	66,30	71,80	58,30	56,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		73,16
Direct	66,30	71,80	58,30	56,00	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		73,16
Direct	67,70	63,80	56,20	52,60	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70,45
Direct	65,40	64,80	59,00	55,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70,24
Direct	65,40	64,80	59,00	55,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70,24
Direct	65,40	64,80	59,00	55,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70,24
Direct	65,40	64,80	59,00	55,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70,24
Direct	65,40	64,80	59,00	55,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70,24
Direct	65,40	64,80	59,00	55,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70,24

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel

Geluidbronnen - Direct maximale geluidsniveaus

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAmx
 Groep: Direct
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Lw 31	Lw 63
Direct	Max01	LAmx Spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	34,40	45,90
Direct	Max02	LAmx Spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	34,40	45,90
Direct	Max03	LAmx Spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	34,40	45,90
Direct	Max04	LAmx Spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	34,40	45,90
Direct	Max05	LAmx Spelende kinderen	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	--	--	--	34,40	45,90
Direct	P01a	Warmtepomp	1,40	13,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	2,0001	4,0003	19,50	30,30
Direct	P01b	Warmtepomp	1,40	13,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	2,0001	4,0003	19,50	30,30
Direct	P01c	Warmtepomp	1,40	13,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	2,0001	4,0003	19,50	30,30
Direct	P01d	Warmtepomp	1,40	13,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	2,0001	4,0003	19,50	30,30
Direct	P01e	Warmtepomp	1,40	13,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	2,0001	4,0003	19,50	30,30
Direct	P02	LBK	1,00	13,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	2,0001	4,0003	29,10	43,50
Direct	P03a	Afzuiging	1,00	13,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	--	--	30,10	45,20
Direct	P03b	Afzuiging	1,00	13,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	--	--	30,10	45,20
Direct	P03c	Afzuiging	1,00	13,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	--	--	30,10	45,20
Direct	P03d	Afzuiging	1,00	13,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	--	--	30,10	45,20
Direct	P03e	Afzuiging	1,00	13,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	12,0000	--	--	30,10	45,20

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel

Geluidbronnen - Direct maximale geluidniveaus

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAmx
 Groep: Direct
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr	Totaal
Direct	47,50	65,20	88,30	86,70	82,30	73,20	60,51	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00		100,27
Direct	47,50	65,20	88,30	86,70	82,30	73,20	60,51	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00		100,27
Direct	47,50	65,20	88,30	86,70	82,30	73,20	60,51	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00		100,27
Direct	47,50	65,20	88,30	86,70	82,30	73,20	60,51	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00		100,27
Direct	47,50	65,20	88,30	86,70	82,30	73,20	60,51	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00		100,27
Direct	38,10	52,70	66,30	71,80	58,30	56,00	47,40	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00		78,16
Direct	38,10	52,70	66,30	71,80	58,30	56,00	47,40	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00		78,16
Direct	38,10	52,70	66,30	71,80	58,30	56,00	47,40	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00		78,16
Direct	38,10	52,70	66,30	71,80	58,30	56,00	47,40	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00		78,16
Direct	38,10	52,70	66,30	71,80	58,30	56,00	47,40	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00		78,16
Direct	55,80	62,50	67,70	63,80	56,20	52,60	44,10	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00		75,45
Direct	57,50	63,60	65,40	64,80	59,00	55,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70,24
Direct	57,50	63,60	65,40	64,80	59,00	55,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70,24
Direct	57,50	63,60	65,40	64,80	59,00	55,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70,24
Direct	57,50	63,60	65,40	64,80	59,00	55,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70,24
Direct	57,50	63,60	65,40	64,80	59,00	55,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70,24
Direct	57,50	63,60	65,40	64,80	59,00	55,00	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70,24

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel

Geluidbronnen - Indirect

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
 Groep: Indirect
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Naam	Omschr.	ISO_H	Hdef.	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid
Leveren goederen/ophalen vuilnis	MB01	rijroute vw (goederen & vuilnisophaaldienst)	1,20	Relatief	2	--	--	42,56	--	--	15
Leveren goederen/ophalen vuilnis	MB02	rijroute vw (goederen & vuilnisophaaldienst)	1,20	Relatief	1	--	--	45,58	--	--	15
Leveren goederen/ophalen vuilnis	MB03	rijroute vw (goederen & vuilnisophaaldienst)	1,20	Relatief	1	--	--	45,56	--	--	15
Leveren goederen/ophalen vuilnis	MB04	rijroute vw (goederen & vuilnisophaaldienst)	1,20	Relatief	2	--	--	42,57	--	--	15
Personeel/brengen&halen	MB05	personenauto's - halen/brengen en personeel	1,20	Relatief	78	--	--	26,64	--	--	15
Personeel/brengen&halen	MB06	personenauto's - halen/brengen en personeel	1,20	Relatief	39	--	--	29,66	--	--	15
Personeel/brengen&halen	MB07	personenauto's - halen/brengen en personeel	0,75	Relatief	39	--	--	29,66	--	--	15
Personeel/brengen&halen	MB08	personenauto's - halen/brengen en personeel	1,20	Relatief	78	--	--	26,68	--	--	15
Personeel/brengen&halen	MB09	personenauto's - halen/brengen en personeel	1,20	Relatief	39	--	--	29,67	--	--	15

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel

Geluidbronnen - Indirect

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
 Groep: Indirect
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Max.afst.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
Leveren goederen/ophalen vuilnis	5,00	59,30	79,30	80,70	85,60	91,80	96,10	95,70	89,60	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leveren goederen/ophalen vuilnis	5,00	59,30	79,30	80,70	85,60	91,80	96,10	95,70	89,60	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leveren goederen/ophalen vuilnis	5,00	59,30	79,30	80,70	85,60	91,80	96,10	95,70	89,60	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leveren goederen/ophalen vuilnis	5,00	59,30	79,30	80,70	85,60	91,80	96,10	95,70	89,60	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personeel/brengen&halen	5,00	61,70	70,30	78,00	78,10	80,30	85,50	84,30	78,70	69,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personeel/brengen&halen	5,00	61,70	70,30	78,00	78,10	80,30	85,50	84,30	78,70	69,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personeel/brengen&halen	5,00	61,70	70,30	78,00	78,10	80,30	85,50	84,30	78,70	69,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personeel/brengen&halen	5,00	61,70	70,30	78,00	78,10	80,30	85,50	84,30	78,70	69,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel

Geluidbronnen - Indirect

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr, LT
Groep: Indirect
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Groep	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr	Totaal
Leveren goederen/ophalen vuilnis	0,00	0,00	0,00		100,36
Leveren goederen/ophalen vuilnis	0,00	0,00	0,00		100,36
Leveren goederen/ophalen vuilnis	0,00	0,00	0,00		100,36
Leveren goederen/ophalen vuilnis	0,00	0,00	0,00		100,36
Personeel/brengen&halen	0,00	0,00	0,00		89,79
Personeel/brengen&halen	0,00	0,00	0,00		89,79
Personeel/brengen&halen	0,00	0,00	0,00		89,79
Personeel/brengen&halen	0,00	0,00	0,00		89,79
Personeel/brengen&halen	0,00	0,00	0,00		89,79
Personeel/brengen&halen	0,00	0,00	0,00		89,79

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
A001-1	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A001-3	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
A001-4	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
A002-1	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A002-3	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
A003-3	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
A003-1	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A004-1	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A004-3	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
A005-1	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A005-3	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
A006-1	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A006-3	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
A007-1	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A007-3	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
A008-1	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A008-3	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
A009-1	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A009-3	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
A010-1	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A010-3	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
A011-1	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A011-3	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
A011-4	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
B012-1	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B012-2	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B012-3	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B013-1	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B013-2	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B014-1	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B014-2	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B015-1	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B015-2	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B016-1	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B016-2	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B017-1	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B017-2	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B018-1	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B018-2	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
B019-1	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B019-2	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B020-1	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B020-2	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B020-3	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B021-1	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B021-2	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B021-3	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B022-1	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B022-2	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B023-1	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B023-2	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B024-1	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
B024-2	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
B025-1	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B025-2	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B026-1	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B026-2	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B026-3	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B027-1	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B027-2	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B027-3	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B028-1	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B028-2	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B028-3	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B029-1	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B029-2	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B029-3	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B030-1	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B030-2	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B030-3	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B031-1	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B031-2	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B031-3	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B031-4	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B032-1	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B032-2	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B032-3	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B032-4	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
B033-1	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B033-2	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B033-3	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B033-4	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C034-1	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C034-2	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C034-3	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C035-1	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C035-2	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C036-1	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
C036-2	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
C036-3	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
C037-1	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C037-2	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C038-1	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C038-2	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C039-1	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C039-2	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C040-1	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C040-2	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C041-1	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C041-2	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C042-1	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C042-2	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C043-1	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C043-2	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C044-1	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C044-2	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C044-3	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C045-1	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
C045-2	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
C046-1	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C046-2	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C047-1	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C047-2	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C048-1	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C048-2	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C049-1	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C049-3	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
C049-2	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C050-3	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C050-2	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C050-1	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C051-1	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C051-2	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C051-3	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C052-1	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C052-2	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C052-3	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C052-4	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C053-1	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C053-2	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C053-3	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C054-1	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C054-2	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C054-3	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C055-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C055-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C055-3	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D056-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D056-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D057-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D057-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D058-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D058-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D059-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D059-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D059-3	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D060-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D060-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D060-3	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D061-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D061-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D062-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D062-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D063-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D063-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D064-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
D064-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D064-3	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D065-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D065-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D066-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D066-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D067-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D067-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D068-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D068-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D069-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D069-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D069-3	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D070-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D070-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D071-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D071-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D072-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D072-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D072-3	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D072-4	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D073-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D073-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D073-3	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D073-4	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D074-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D074-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D074-3	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D074-4	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D075-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D075-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D075-3	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D075-4	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D076-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D076-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D076-3	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D076-4	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D077-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D077-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
D077-3	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D077-4	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D078-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D078-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D078-3	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D078-4	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D079-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D079-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D079-3	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D079-4	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H080-1	Nieuwbouw - blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
H080-2	Nieuwbouw - blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
H080-3	Nieuwbouw - blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
E134-1	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
E134-2	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
E134-3	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
E135-1	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
E135-2	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
E136-1	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
E136-2	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
E137-1	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
E137-2	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
E138-1	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
E138-2	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
E139-1	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
E139-2	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
E140-1	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
E140-2	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
E141-1	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
E141-2	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
E142-1	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
E142-2	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
E143-1	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
E143-2	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
E144-1	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
E144-2	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
E145-1	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
E145-2	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
E145-3	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
F146-1	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F146-2	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F146-3	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F146-4	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F147-1	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F147-2	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F147-3	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F147-4	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F148-1	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F148-2	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F148-3	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F149-1	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F149-2	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F149-3	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F150-1	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F150-2	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F150-4	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F151-1	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F151-2	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F151-3	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F152-1	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F152-2	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F153-1	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F153-2	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F154-1	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
F154-2	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
F154-3	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
F155-1	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F155-2	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F155-3	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F156-1	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F156-2	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F157-1	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F157-2	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F158-1	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F158-2	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F159-1	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F159-2	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F160-1	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
F160-2	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F161-1	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F161-2	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F162-1	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F162-2	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F163-1	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F163-2	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F163-3	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G118-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G118-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G118-3	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G119-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G119-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G120-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G120-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G121-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G121-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G122-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G122-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G123-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G123-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G124-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G124-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G124-3	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G125-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G125-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G125-3	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G125-4	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G126-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G126-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G126-3	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G126-4	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G127-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G127-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G129-3	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G127-3	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G128-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G128-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G128-3	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
G129-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G129-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G129-4	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G130-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G130-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G130-3	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G131-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G131-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G132-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G132-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G133-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G133-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G133-3	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G111-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G111-3	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G111-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G110-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G112-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G112-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G113-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G113-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G114-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G114-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G115-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G115-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G116-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G116-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G117-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G117-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G117-3	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H109-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
H081-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
H081-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
H082-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
H082-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
H082-3	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
H083-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H083-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H083-3	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
H084-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H084-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H084-3	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H085-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H085-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H085-3	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H086-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H086-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H086-3	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H087-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H087-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H087-3	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H088-3	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H088-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H088-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H089-3	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H089-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H089-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H089-4	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H090-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H090-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
H090-3	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
H090-4	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H091-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H091-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
H091-3	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H091-4	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H092-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H092-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
H092-3	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H092-4	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H093-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H093-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
H093-3	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H093-4	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H094-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H094-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
H094-3	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H094-4	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
H095-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H095-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
H095-3	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H095-4	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H096-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H096-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
H096-3	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H096-4	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H097-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H097-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H097-3	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H098-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H098-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H099-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H099-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H100-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H100-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H101-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H101-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H102-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H102-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H103-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H103-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H104-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H104-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H105-3	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H105-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H105-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H106-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H106-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H107-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H107-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H108-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H108-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H109-3	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
H109-4	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
I166-1	Nieuwbouw - Blok I	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
I166-2	Nieuwbouw - Blok I	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
I166-3	Nieuwbouw - Blok I	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
I167-1	Nieuwbouw - Blok I	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
I167-2	Nieuwbouw - Blok I	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
I168-1	Nieuwbouw - Blok I	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
I168-2	Nieuwbouw - Blok I	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
I169-1	Nieuwbouw - Blok I	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
I169-2	Nieuwbouw - Blok I	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
I170-1	Nieuwbouw - Blok I	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
I170-2	Nieuwbouw - Blok I	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
I171-1	Nieuwbouw - Blok I	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
I171-2	Nieuwbouw - Blok I	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
I172-1	Nieuwbouw - Blok I	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
I172-2	Nieuwbouw - Blok I	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
I173-1	Nieuwbouw - Blok I	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
I173-2	Nieuwbouw - Blok I	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
I173-3	Nieuwbouw - Blok I	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
J001	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J002	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J003	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J004	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J005	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J006	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J007	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J008	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J009	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J010	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J011	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J012	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J013	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J014	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J015	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J016	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J017	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J018	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J019	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J020	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J021	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J022	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J023	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J024	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
J025	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J026	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J027	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
K001	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
K002	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
K003	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
K004	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
K005	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
K006	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
K007	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
K014	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
K015	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
K016	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
K017	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
K018	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
K019	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
K020	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
K021	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
K022	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
K023	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
K024	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
K025	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
K032	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
K033	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
K034	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
K035	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
K036	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
L001	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
L002	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
L003	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
L004	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
L005	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
L006	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
L007	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
L008	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
L009	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
L010	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
L011	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
L012	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAr,LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
L015	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
L016	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
L017	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
L018	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
L019	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
L020	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
L021	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
L022	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
M001	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
M002	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
M003	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
M004	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
M005	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
M006	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
M007	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
M008	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
M009	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
M010	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
M011	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
M012	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
M013	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
M014	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
M015	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
M016	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
M017	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
M018	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
N001	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
N002	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
N003	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
N004	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
N005	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
N006	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
N007	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
N008	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
N009	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
N010	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
N011	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
N012	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
N013	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
N014	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
N015	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
N016	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B024-3	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
B023-3	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C035-3	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C036-4	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
C055-4	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D056-3	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D057-3	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D063-3	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D066-3	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D070-3	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D071-4	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D071-3	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C045-4	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
C045-3	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
F150-3	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G118-4	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G110-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G110-3	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G110-4	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D067-3	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
H106-3	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H109-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G118-5	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
H109-5	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
C045-5	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
C036-5	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
A001-5	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
A011-5	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
A001-2	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
A002-2	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
A003-2	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
A004-2	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
A005-2	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
A006-2	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
A007-2	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
A008-2	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
A009-2	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
A010-2	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
A011-2	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
E141-3	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
E142-3	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
E143-3	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
E144-3	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
E145-4	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
E145-5	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
E134-4	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
E134-5	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
E135-3	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
E136-3	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
E137-3	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
E138-3	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
E139-3	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
E140-3	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
F153-3	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja
D071-5	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja
D072-5	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja
D073-5	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja
D074-5	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja
D075-5	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja
D076-5	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja
D077-5	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja
D077-6	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja
H090-5	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja
H091-5	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja
H092-5	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja
H093-5	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja
H094-5	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja
H095-5	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja
H096-5	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja
H090-6	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja
H109-6	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
G119-3	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
G119-4	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja
C036-5	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
C046-3	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
C045-6	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
H109-7	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja
AA2	Bernard Leenestraat 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
AA1	Goirleseweg 38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
N009	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	9,00	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
N016	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	9,00	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
K008	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
K009	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
K010	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
K011	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
K012	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
K013	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
K026	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
K027	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
K028	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
K029	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
K030	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
K031	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
ID01	woning Bernard Leenestraat	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
ID02	woning Bernard Leenestraat	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
ID03	woning Bernard Leenestraat	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
ID04	woning Bernard Leenestraat	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
ID05	woning Bernard Leenestraat	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
ID06	woning Bernard Leenestraat	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
ID07	woning Bernard Leenestraat	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
ID08	woning Bernard Leenestraat	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
ID09	woning Bernard Leenestraat	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
ID10	woning Bernard Leenestraat	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
ID11	woning Bernard Leenestraat	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
ID12	woning Bernard Leenestraat	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
ID13	woning Bernard Leenestraat	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
ID14	woning Bernard Leenestraat	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
ID15	woning Bernard Leenestraat	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
ID16	woning Bernard Leenestraat	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
ID17	woning Bernard Leenestraat	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
ID18	woning Bernard Leenestraat	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
ID19	woning Bernard Leenestraat	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
ID20	woning Bernard Leenestraat	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
ID21	woning Bernard Leenestraat	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
ID22	woning Bernard Leenestraat	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
ID23	woning Bernard Leenestraat	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
E	Nieuwbouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
E	Nieuwbouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	Bestaande bouw	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	Bestaande bouw	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	Bestaande bouw	13,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	Bestaande bouw	13,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	Bestaande bouw	13,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05	Bestaande bouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06	Bestaande bouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	Bestaande bouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08	Bestaande bouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C	Nieuwbouw	3,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	Nieuwbouw	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
F	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
F	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
F	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
F	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
F	Nieuwbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	Nieuwbouw	6,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	Nieuwbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
G	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	Nieuwbouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	3,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
I	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
A	Nieuwbouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
A	Nieuwbouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	Nieuwbouw	3,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C	Nieuwbouw	3,45	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C	Nieuwbouw	6,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C	Nieuwbouw	6,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	6,65	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B	Nieuwbouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B	Nieuwbouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B	Nieuwbouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C	Nieuwbouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C	Nieuwbouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
H	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	Nieuwbouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	Nieuwbouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
F	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
F	Nieuwbouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
F	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
F	Nieuwbouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B	Nieuwbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
F	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
H	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	Nieuwbouw -- 0,01m (Binnen)	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
011	Gebouw	14,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
023	Gebouw	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
024	Gebouw	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
074	Gebouw	16,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
075	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
076	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
078	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
079	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
080	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
081	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
082	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
083	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
084	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
085	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
086	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
087	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
088	Gebouw	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
089	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
090	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
091	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
092	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
093	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
094	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
095	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
096	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
097	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
098	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
099	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	Gebouw	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	Gebouw	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103	Gebouw	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	Gebouw	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	Gebouw	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	Gebouw	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	Gebouw	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	Gebouw	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	Gebouw	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	Gebouw	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	Gebouw	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	Gebouw	3,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121	Gebouw	3,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
125	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
128	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
129	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
130	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
131	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
132	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
133	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
135	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
136	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
137	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
138	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
139	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
141	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
142	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
143	Gebouw	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144	Gebouw	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
145	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
146	Gebouw	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
147	Gebouw	0,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
148	Gebouw	5,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
149	Gebouw	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
150	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
151	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
152	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
153	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
154	Gebouw	3,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
155	Gebouw	3,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
156	Gebouw	3,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
157	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
158	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
159	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
160	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
161	Gebouw	16,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
162	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
163	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
164	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
165	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
166	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
167	Gebouw	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
207	Gebouw	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
208	Gebouw	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
209	Gebouw	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
210	Gebouw	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
211	Gebouw	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
212	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
213	Gebouw	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
214	Gebouw	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
215	Gebouw	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
216	Gebouw	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
217	Gebouw	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
218	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
219	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
220	Gebouw	3,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
221	Gebouw	3,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
222	Gebouw	3,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
223	Gebouw	3,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
224	Gebouw	3,50	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
225	Gebouw	6,00	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	Gebouw	0,00	0,00	Eigen waarde	2 dB	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	Gebouw	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
228	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
230	Gebouw	16,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
231	Gebouw	14,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
232	Gebouw	14,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
233	Gebouw	14,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
234	Gebouw	14,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
235	Gebouw	14,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
236	Gebouw	14,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
237	Gebouw	11,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
238	Gebouw	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
239	Gebouw	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
240	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
241	Gebouw	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
242	Gebouw	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
243	Gebouw	15,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
244	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
245	Gebouw	7,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
246	Gebouw	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
247	Gebouw	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
248	Gebouw	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
249	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
250	Gebouw	30,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
251	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
252	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
253	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
254	Gebouw	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
255	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
256	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
257	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
258	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
259	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
260	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
261	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
262	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
263	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
264	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
265	Gebouw	12,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
266	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
267	Gebouw	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
268	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
269	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
270	Gebouw	11,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
271	Gebouw	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
272	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
273	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
275	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
276	Gebouw	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
277	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
278	Gebouw	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
279	Gebouw	4,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
280	Gebouw	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
281	Gebouw	6,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
282	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
283	Gebouw	8,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
069	Gebouw	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4		3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6		3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7		3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8		3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9		3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10		3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11		3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12		3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13		3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14		3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15		3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16		3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17		3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18		3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19		3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20		3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21		3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22		3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23		3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24		3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25		3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26		3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27		3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28		9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	gebouw	10,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	gebouw	5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	gebouw	3,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	gebouw	3,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	gebouw	3,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	gebouw	3,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	gebouw	3,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	gebouw	3,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	gebouw	3,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	gebouw	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
34	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	gebouw	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	gebouw	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	gebouw	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	gebouw	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	gebouw	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	gebouw	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	gebouw	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	gebouw	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	gebouw	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	gebouw	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	gebouw	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	gebouw	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
73	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	gebouw	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	gebouw	16,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	gebouw	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	gebouw	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	gebouw	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	gebouw	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81	gebouw	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	gebouw	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90	gebouw	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	gebouw	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92	gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6		6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
9		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11		3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20		3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21		3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24		9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25		9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		80,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		30,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4		3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		15,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		20,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		20,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		20,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		20,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4		20,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		18,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
6		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
500	nieuwbouw	8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	20735	17,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	32650	17,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	Nieuwbouw type A	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	Nieuwbouw type B	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	Nieuwbouw type C	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	Nieuwbouw type B	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05	Nieuwbouw type B	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06	Nieuwbouw type C	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	Nieuwbouw type A	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08	Nieuwbouw type C	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
09	Nieuwbouw type B	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Nieuwbouw type A	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	Nieuwbouw type A	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	Nieuwbouw type B	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	Nieuwbouw type B	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Nieuwbouw type C	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	Nieuwbouw type A	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	Nieuwbouw type B	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	Nieuwbouw type B	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	Nieuwbouw type C	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	Nieuwbouw type A	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	Nieuwbouw type B	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	Nieuwbouw type C	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	Nieuwbouw type B	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	Nieuwbouw garage	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	Nieuwbouw garage	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	Nieuwbouw garage	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	Nieuwbouw garage	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	Nieuwbouw garage	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	Nieuwbouw garage	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	Nieuwbouw garage	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	Nieuwbouw garage	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	Nieuwbouw garage	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
37	Nieuwbouw garage	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	Nieuwbouw garage	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	Nieuwbouw garage	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	Nieuwbouw garage	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	Nieuwbouw garage	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	Nieuwbouw garage	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	Nieuwbouw garage	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	Nieuwbouw garage	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	Nieuwbouw garage	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	Nieuwbouw garage	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	Nieuwbouw garage	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
36	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	Nieuwbouw garage	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	Nieuwbouw garage	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	Garage fase 2	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	Garage fase 2	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	Garage fase 2	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	Garage fase 2	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05	Garage fase 2	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06	Garage fase 2	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	Garage fase 2	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	Garage fase 2	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	Garage fase 2	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	Garage fase 2	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	Garage fase 2	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	Garage fase 2	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	Garage fase 2	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	Garage fase 2	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	Garage fase 2	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	Garage fase 2	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	Garage fase 2	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	Garage fase 2	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	Garage fase 2	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	Garage fase 2	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	Garage fase 2	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	Garage fase 2	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	Garage fase 2	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	Garage fase 2	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	Garage fase 2	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	Garage fase 2	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	Garage fase 2	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	Garage fase 2	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	Garage fase 2	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	Garage fase 2	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	Garage fase 2	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	Garage fase 2	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	Garage fase 2	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	Garage fase 2	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	Garage fase 2	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
52	Garage fase 2	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	Garage fase 2	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	Garage fase 2	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	Garage fase 2	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	Gebouw	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	Garage fase 2	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
301	Nieuwbouw fase 3	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
301a	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
301b	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
302a	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
303	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
302	Nieuwbouw fase 3	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
304	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
305	Nieuwbouw fase 3	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
305a	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
307	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
308	Nieuwbouw fase 3	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
309	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
306	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
311	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
312	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
313	Nieuwbouw fase 3	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
314	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
315	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
316	Nieuwbouw fase 3	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
317	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
318	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
319	Nieuwbouw fase 3	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
320	Nieuwbouw fase 3	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
321	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
322	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
323	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
324	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
325	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
326	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
327	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
328	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
329	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
330	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
331	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
332	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
333	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
334	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
335	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
336	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
337	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
338	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
339	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
340	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
341	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
342	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
343	Nieuwbouw fase 3	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
344	Nieuwbouw fase 3	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
345	Nieuwbouw fase 3	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
346	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
347	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
348	Nieuwbouw fase 3	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
349	Nieuwbouw fase 3	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
350	Nieuwbouw fase 3	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
351	Nieuwbouw fase 3	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
401	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
402	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
403	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
404	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
405	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
406	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
407	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
409	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
410	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
411	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
412	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
413	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
414	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
415	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
368	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
369	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
370	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
371	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
372	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
373	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
374	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
375	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
376	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
377	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
378	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
380	Nieuwbouw fase 3	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
381	Nieuwbouw fase 3	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
382	Nieuwbouw fase 3	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
383	Nieuwbouw fase 3	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
384	Nieuwbouw fase 3	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
345a	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
416	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
417	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
418	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
419	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
420	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
421	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
422	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
423	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
424	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
425	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
426	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
427	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
383a	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
428	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
429	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
430	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
431	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
432	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
433	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
434	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
435	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
436	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
437	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
438	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
439	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
440	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
441	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
442	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
443	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
444	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
445	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
446	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
447	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
448	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
449	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
450	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
451	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
452	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
453	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
454	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
455	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
456	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
457	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
458	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
459	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
460	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
461	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
462	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
463	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
464	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
465	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
466	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
467	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
468	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
469	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
470	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
471	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
472	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
473	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
474	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
475	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
476	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
477	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
478	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
479	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
480	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
481	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
482	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
483	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
484	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
485	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
486	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
487	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
488	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
489	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
490	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
491	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
492	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
493	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
494	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
495	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
496	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
497	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
498	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
499	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
500	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
501	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
502	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
503	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
504	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
505	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
506	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
507	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
508	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
509	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
510	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,00	Eigen waarde	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Fase 5	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	Fase 5	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
6	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	Fase 5	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	Fase 5	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Fase 5	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	Fase 5	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	Fase 5	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Fase 5	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	Fase 5	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	Fase 5	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
25	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	Fase 5	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	Fase 5	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	Fase 5	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	Fase 5	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	Fase 5	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	Fase 5	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	Fase 5	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
64	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	Fase 5	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	Fase 5	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	Fase 5	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	Fase 5	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81	Fase 5	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	Fase 5	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89	Fase 5	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92	Fase 5	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	Fase 5	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	Fase 5	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
103	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	Fase 5	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122	Fase 5	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	Fase 5	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	Fase 5	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	Fase 5	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	Fase 5	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Fase 6	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	Fase 6	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
19	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	Fase 6	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	Fase 6	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	Fase 6	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	Fase 6	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	Fase 6	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	Fase 6	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	Fase 6	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	Fase 6	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
9	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	Fase 6	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	Fase 6	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	Fase 6	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	Fase 6	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	Fase 6	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	Fase 6	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	Fase 6	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Fase 6	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	Fase 6	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	Fase 6	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	Fase 6	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
11	Fase 6	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	Fase 6	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	Fase 6	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	Fase 6	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	Fase 6	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	Fase 6	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	Fase 6	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	Fase 6	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	Fase 6	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	Fase 6	11,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
50	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	Fase 6	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	Rhenus	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	Rhenus	7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	Politiebureau1	12,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Dienst Ondersteuning Justitie	9,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05	gebouw	3,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAR, LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Lengte	Cp	Hdef.	ISO_H	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250
021	bestaand	133200,36	394207,85	133235,55	394203,50	35,46	0 dB	Eigen waarde	14,00	0,80	0,80	0,80	0,80
006	Nieuw scherm	133279,12	394326,17	133175,24	394312,04	109,42	0 dB	Relatief	--	0,80	0,20	0,20	0,20
005	Nieuw scherm	132403,74	394442,84	132460,62	394412,21	66,78	0 dB	Relatief	--	0,80	0,20	0,20	0,20
1173	DGD2008	132633,79	394342,39	132580,53	394355,81	59,33	2 dB	Relatief	--	0,80	0,00	0,00	0,00
1204	DGD2008	134749,51	394085,76	134874,61	394101,01	126,09	0 dB	Relatief	--	0,80	0,80	0,80	0,80
1212	DGD2008	134023,06	394174,71	134800,11	394100,18	783,47	2 dB	Relatief	--	0,80	0,00	0,00	0,00
1215	DGD2008	134023,06	394174,71	133940,91	394181,52	87,98	2 dB	Relatief	--	0,80	0,50	0,50	0,50
1268	DGD2008	135165,50	394205,06	135118,91	394184,20	51,04	2 dB	Relatief	--	0,80	0,00	0,00	0,00
1288	DGD2008	132423,66	394380,92	132336,97	394389,84	91,78	2 dB	Relatief	--	0,80	0,00	0,00	0,00
1342	DGD2008	132423,66	394380,92	132580,53	394355,81	158,87	0 dB	Relatief	--	0,80	0,80	0,80	0,80
1715	DGD2008	134830,59	394101,26	135118,91	394184,20	301,02	2 dB	Relatief	--	0,80	0,00	0,00	0,00
005	Nieuw scherm	132620,92	394397,19	133175,24	394312,04	560,83	0 dB	Relatief	--	0,80	0,20	0,20	0,20
005	Nieuw scherm	132460,62	394412,21	132500,83	394405,90	40,71	0 dB	Relatief	12,00	0,80	0,20	0,20	0,20
005	Nieuw scherm	132500,83	394405,90	132520,53	394402,87	19,93	0 dB	Relatief	12,00	0,80	0,80	0,80	0,80
005	Nieuw scherm	132520,53	394402,87	132620,92	394397,19	101,33	0 dB	Relatief	--	0,80	0,20	0,20	0,20
522		133940,91	394181,52	133733,75	394268,45	231,55	0 dB	Relatief	--	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Objecten

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
021	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
006	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
005	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
1173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,80	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1288	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
005	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
005	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
005	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
522	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAR, LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
001		0,00	394570,18	133447,16	25
002		0,00	394531,99	133445,17	4
007	Bodemgebied	0,00	394967,94	133407,76	22
008	Bodemgebied	0,00	394877,59	133463,97	44
020	Bodemgebied	0,00	394713,85	132863,23	73
021	Bodemgebied	0,00	394842,09	132864,24	4
022	Bodemgebied	0,00	394839,88	132858,50	4
023	Bodemgebied	0,00	394396,84	132493,07	16
024	Bodemgebied	0,00	394396,55	132505,15	11
025	Bodemgebied	0,00	394424,73	132523,27	9
026	Bodemgebied	0,00	394713,13	132570,37	4
027	Bodemgebied	0,00	394711,11	132580,16	4
028	Bodemgebied	0,00	394562,51	132553,09	4
029	Bodemgebied	0,00	394850,79	132597,71	17
030	Bodemgebied	0,00	394849,34	132607,81	6
031	Bodemgebied	0,00	394849,11	132593,28	26
032	Bodemgebied	0,00	394848,35	132601,45	29
033	Bodemgebied	0,00	395033,80	132853,84	30
034	Bodemgebied	0,00	395002,32	132665,95	14
035	Bodemgebied	0,00	394944,71	132844,60	9
036	Bodemgebied	0,00	394953,28	132629,14	39
037	Bodemgebied	0,00	395031,37	132641,28	30
038	Bodemgebied	0,00	395053,96	132635,43	24
039	Bodemgebied	0,00	395065,42	132660,42	56
040	Bodemgebied	0,00	395037,80	132854,47	10
041	Bodemgebied	0,00	395038,19	133107,69	24
042	Bodemgebied	0,00	395037,40	133144,79	27
043	Bodemgebied	0,00	395037,89	133662,80	26
044	Bodemgebied	0,00	395016,97	133663,83	19
045	Bodemgebied	0,00	395036,37	133513,99	13
046	Bodemgebied	0,00	394885,83	133503,86	23
047	Bodemgebied	0,00	394718,35	133483,74	30
048	Bodemgebied	0,00	394712,16	133486,84	28
049	Bodemgebied	0,00	394678,95	133481,61	22
050	Bodemgebied	0,00	394524,52	133463,77	6
051	Bodemgebied	0,00	394686,68	133690,19	20
052	Bodemgebied	0,00	394605,61	133853,35	24
053	Bodemgebied	0,00	394471,87	133885,90	27

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Bodemgebieden

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAR, LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
054	Bodemgebied	0,00	394335,16	133901,86	12
055	Bodemgebied	0,00	394200,09	133925,37	22
062	Bodemgebied	0,00	393919,36	132521,21	24
056	Bodemgebied	0,50	394281,19	133139,15	24
057	Bodemgebied	0,50	394298,76	133144,63	22
058	Bodemgebied	0,50	394501,83	131886,00	22
059	Bodemgebied	0,50	394479,97	131880,25	22
060	Bodemgebied	0,50	394569,01	131445,47	4
061	Bodemgebied	0,50	394550,41	131439,31	4
02	Harde bodem	0,00	395011,59	133709,26	11
		0,00	394973,91	133867,96	33
1		0,00	394925,91	133796,47	8
2		0,00	394973,58	133867,95	45
3		0,00	394903,50	133843,50	17
4		0,00	394912,68	133849,93	20
		0,00	394676,82	133885,75	10
1		0,00	394652,06	133879,15	28
2		0,00	394648,83	133887,22	31
3		0,00	394578,27	133884,79	8
4		0,00	394509,08	133881,71	10
5		0,00	394539,37	134000,00	20
6		0,00	394448,59	134014,37	13
7		0,00	394500,73	133905,36	30
8		0,00	394392,56	133953,32	8
9		0,00	394806,97	133863,50	7
10		0,00	394821,78	133860,91	6
11		0,00	394789,07	134092,04	10
12		0,00	394990,87	133918,55	14
13		0,00	394944,81	134215,80	4
14		0,00	394705,28	133635,71	16
		0,00	394692,63	133571,49	23
		0,00	394649,02	134000,00	48
		0,00	394380,62	133883,91	7
1		0,00	394479,41	133853,52	9
		0,00	394644,50	134058,86	6
1		0,00	394632,37	134120,05	10
2		0,00	394473,47	134057,44	18
		0,00	394951,66	134327,14	4

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Bodemgebieden

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAR, LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
1		0,00	394789,30	134339,35	10
		0,00	394791,37	134162,14	8
		0,00	394888,84	133597,66	10
55	weg	0,00	395014,53	133879,96	10
666	bebouwingsvlak	0,50	394945,50	133611,63	19
201	verharding	0,00	394748,53	132597,95	10
202	verharding	0,00	394710,26	132587,49	4
203	verharding	0,00	394743,37	132594,71	3
verharding 5		0,50	394286,24	133136,88	4
verharding 5		0,50	394283,39	133134,59	5
3		1,00	394355,87	132585,05	53
5		0,80	394417,99	132418,97	14
6		1,00	394370,28	132498,36	14
7		0,00	394205,58	132477,19	32
8		1,00	394198,36	132477,87	12
9		0,00	394395,67	133603,38	14
		1,00	394886,68	133849,92	31
1		1,00	394748,10	133873,33	15
2		0,00	394540,12	133345,29	11
3		0,80	394784,11	132478,46	27
4		1,00	394866,53	132635,19	21
		1,00	395032,92	132856,93	7
1		1,00	395034,49	133269,31	35
2		1,00	394974,32	133377,80	14
		1,00	394655,58	132473,09	20
1		1,00	395110,97	134677,98	12
2		1,00	395071,66	133519,60	16
3		1,00	395176,19	133532,79	19
		1,00	394824,88	133622,33	4
		1,00	394508,35	133708,94	19
1		0,80	394671,24	133850,83	27
2		1,00	394691,59	133849,66	10
3		1,00	394652,34	133999,13	24
4		0,80	394936,50	133861,39	9
5		0,80	394990,49	133841,64	10
666	bebouwingsvlak	1,00	394706,82	133852,87	5
		1,00	394968,50	132718,61	4
063	Bodemgebied	0,00	394449,60	133445,32	67

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Bodemgebieden

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAR, LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
499	parkeerplaats	0,00	394541,08	133351,29	37
699	waterretentie	0,00	394277,04	133710,44	21
	water	0,00	394318,08	133451,96	41
		1,00	394273,12	133718,54	42
1		1,00	394214,64	133891,42	22
		0,00	394561,21	133496,17	8
201	verharding	0,00	394713,05	132815,65	26
		0,00	394533,02	132980,14	38
3		1,00	394710,69	132970,44	15
		0,00	394711,48	132789,40	52
1		0,00	394698,69	132790,08	45
2		0,00	394663,59	132709,40	30
3		0,00	394641,69	132671,81	11
		0,80	394584,40	132629,29	42
1		0,80	394713,24	132779,20	7
2		0,80	394663,84	132685,59	13
3		0,80	394639,49	132680,59	23
		0,00	394703,65	132890,46	22
		0,00	394630,17	132844,97	23
1		0,00	394555,14	132792,84	23
		0,00	394563,39	132714,07	4
2		0,80	394561,77	132723,39	6
4		0,80	394623,38	132851,93	22
5		0,80	394706,22	132802,69	18
2		1,00	394261,89	133389,68	32
4		0,80	394454,37	132536,39	27
1		0,80	394584,40	132629,29	8
901	verharding	0,00	394563,25	132630,34	39
902	verharding	0,00	394509,14	132701,10	59
903	verharding	0,00	394460,55	132638,66	17
904	verharding	0,00	394430,26	132524,01	39
905	verharding	0,00	394532,74	132766,65	42
906	verharding	0,00	394470,22	132804,14	45
907	verharding	0,00	394409,83	132685,86	55
908	water	0,00	394410,49	132755,56	22
909	water	0,00	394409,13	132757,32	19
910	tuinen	0,80	394547,06	132641,44	12
911	tuinen	0,80	394535,61	132766,44	25

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel

Bodemgebieden

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAR, LT

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
912	tuinen	0,80	394522,63	132628,63	15
913	tuinen	0,80	394499,41	132656,48	25
914	tuinen	0,80	394448,64	132705,09	13
918	zacht bodemgebied	1,00	394514,94	132661,17	25
919	zacht bodemgebied	1,00	394417,16	132530,67	15
921	zacht bodemgebied	1,00	394412,34	132755,74	34
922	zacht bodemgebied	1,00	394406,06	132699,79	25
923	zacht bodemgebied	1,00	394411,81	132757,65	16
924	zacht bodemgebied	1,00	394404,34	132763,02	19
	Tuin	0,80	394506,63	132789,81	57
1	Tuin	0,80	394549,95	132916,16	47
2	Zacht	1,00	394487,55	132848,31	41
3	Tuin	0,80	394382,42	132938,46	25
4	Tuin	0,80	394490,68	132791,49	46
		0,00	394458,38	132990,76	17
1	Zacht	1,00	394458,60	132988,75	19
2	Hard	0,00	394434,63	132961,99	8
4	Hard	0,00	394531,97	132966,76	49
5	Hard	0,00	394500,42	132822,41	37
6	Hard	0,00	394406,41	132829,64	19
7	Hard	0,00	394452,77	132849,56	29
8	Hard	0,00	394549,66	132907,15	52
9	Hard	0,00	394396,02	132874,65	12
	Zacht	1,00	394378,04	132806,42	6
	Hard	0,00	394378,04	132806,44	10
1	Zacht	1,00	394389,93	132807,83	10
2	Hard	0,00	394355,85	132968,87	29
3	Zacht	1,00	394394,24	132806,48	21
	Zacht	1,00	394391,43	132838,94	32
1	Zacht	1,00	394365,95	132957,72	27
2	Water	0,00	394395,57	132805,11	25
3	Water	0,00	394393,91	132839,51	40
4	Water	0,00	394365,96	132957,72	28
5	Zacht	1,00	394396,72	132838,62	11
6	Zacht	1,00	394393,91	132839,51	20
7	Zacht	1,00	394371,41	132958,57	15
8	Hard	0,00	394409,93	132811,61	44
	Verhard	0,00	394368,74	133046,18	23

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Bodemgebieden

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAR, LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
1	Groen/zacht	1,00	394347,66	133048,96	19
	Verhard	0,00	394387,52	133362,61	30
1	Groen/zacht	1,00	394345,95	133333,68	19
1	Hard	0,00	394523,70	132980,78	11
	Groen/zacht	1,00	394386,11	132952,55	10
1	Groen/zacht	1,00	394433,88	132967,04	4
2	Groen/zacht	1,00	394433,59	132968,98	5
3	Groen/zacht	1,00	394316,73	133323,46	37
4	Verhard	0,00	394298,01	133426,35	56
5	Groen/zacht	1,00	394302,42	133426,43	11
6	Hard	0,00	394338,42	133120,53	12
7	Hard	0,00	394359,64	133261,83	6
8	Groen/zacht	1,00	394342,02	133268,66	11
9	Groen/zacht	1,00	394350,01	133109,82	48
10	Groen/zacht	1,00	394353,06	133110,10	24
11	Verharding	0,00	394353,03	133142,60	25
	Hard	0,00	394353,06	133110,10	71
1	Hard	0,00	394345,05	133233,30	4
2	Hard	0,00	394379,81	133236,58	8
3	Hard	0,00	394435,65	133241,82	8
4	Hard	0,00	394502,26	133248,07	12
5	Hard	0,00	394581,72	133240,34	32
6	Groen/zacht	1,00	394557,85	133322,59	4
8	Groen/zacht	1,00	394573,38	132988,34	18
9	Groen/zacht	1,00	394568,94	132992,30	4
10	Groen/zacht	1,00	394357,80	133047,05	13
11	Groen/zacht	1,00	394355,32	133046,84	27
12	Hard	0,00	394357,81	133047,05	48
13	Tuin	0,80	394558,47	133197,74	65
14	Hard	0,00	394558,89	133188,75	68
15	Groen/zacht	1,00	394518,79	133192,61	45
16	Hard	0,00	394520,82	133187,57	33
	Hard	0,00	394462,48	133143,55	9
1	Hard	0,00	394384,88	133144,10	6
2	Hard	0,00	394570,38	133120,41	54
7	Verhard	0,00	394572,33	133230,09	40
	Groen/zacht	1,00	394570,88	133109,53	15
1	Groen/zacht	1,00	394562,97	133145,66	10

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Bodemgebieden

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAR, LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
2	Tuinen	0,80	394361,47	133142,15	87
3	Hard	0,00	394565,33	133046,70	37
4	Tuinen	0,80	394509,81	133063,62	6
5	Hard	0,00	394509,88	133062,15	40
6	Hard	0,00	394503,61	133046,16	53
7	Hard	0,00	394534,37	132988,10	7
8	Tuinen	0,80	394534,35	132988,11	55
9	Tuinen	0,80	394565,33	133046,69	75
10	Hard	0,00	394460,79	133069,44	37
11	Groen/zacht	1,00	394503,63	133046,16	24
12	Hard	0,00	394371,71	133013,93	14
13	Tuin	0,80	394399,05	132995,02	36
		0,00	395015,84	133173,75	13
1		0,00	395034,78	133203,18	15
2		0,00	394955,77	133189,42	14
7		0,00	394721,01	133036,70	4
9		0,00	394732,48	133188,47	16
10		0,00	394811,01	132970,11	10
11		0,00	394895,51	132951,37	49
12		0,00	394959,03	133025,33	18
13		0,00	395022,24	133029,41	7
14		0,00	395033,12	133020,91	6
15		0,00	395033,63	133070,15	4
16		0,00	395034,91	133111,10	13
17		0,00	394953,04	133109,05	22
19		0,00	394833,33	133114,00	4
		0,00	394939,96	133059,52	12
3		0,00	394803,01	133189,92	12
2		0,00	394902,37	133191,24	8
		0,00	394755,22	133204,30	8
1		0,50	394811,42	133073,44	8
2		1,00	394831,32	133250,36	17
6		1,00	395010,98	132950,04	6
7		1,00	395008,73	133120,70	4
		0,50	394811,67	133001,06	6
6		1,00	395032,23	132949,58	5
003	zacht bodemgebied	1,00	395022,19	133029,97	5
004	zacht bodemgebied	1,00	395022,76	133075,11	5

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Bodemgebieden

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	Bf	Y-1	X-1	Vormpunten
005	zacht bodemgebied	1,00	395018,28	133029,54	6
006	zacht bodemgebied	1,00	395018,92	133074,79	6
007	hard bodemgebied	0,00	395000,27	133120,43	4

Bijlage I Invoergegevens rekenmodel Hoogtelijnen

Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAr,LT
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH	Max.AH	Vormpunten	Lengte
001	Hoogtelijn	131436,96	394533,74	134679,14	394042,45	1,00	0,50	--	0,50	6,80	21	3280,32
003	Hoogtelijn	131439,06	394530,95	134678,78	394038,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43	3296,43
005	Hoogtelijn	133234,54	394203,94	132691,73	394269,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	691,29
006	Hoogtelijn	133927,00	393903,93	133916,94	393906,53	0,00	0,00	--	0,00	6,00	20	464,07
007	Hoogtelijn	133927,92	393903,48	133915,73	393906,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24	490,62
008	Hoogtelijn	133885,14	394383,52	133898,66	394385,80	0,00	0,00	--	0,00	6,00	20	369,72
009	Hoogtelijn	133881,53	394383,17	133902,85	394387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16	390,56
010	Hoogtelijn	132004,04	394514,40	134051,60	394198,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	4213,12
002	Hoogtelijn	131442,94	394574,14	134678,68	394079,59	1,00	0,50	--	0,50	6,80	29	3274,97
004	Hoogtelijn	131448,84	394577,04	132914,60	394362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32	1502,53
004	Hoogtelijn	132915,26	394362,05	134679,51	394082,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17	1813,25
		132621,19	394398,17	133263,59	394314,40	10,94	1,50	--	1,50	10,80	6	648,91
	(Rechts)	132620,85	394396,24	133263,62	394312,40	10,94	1,50	--	1,50	10,80	6	649,29
		132621,14	394398,20	132580,40	394394,27	10,94	6,62	--	6,62	9,53	4	40,93
1		132620,70	394396,16	132587,21	394393,03	10,94	6,59	--	6,59	9,53	4	33,63

Bijlage II Rekenresultaten Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau - directe hinder

Bijlage II Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Directe hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A001-1_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	12,7	2,6	2,6	12,7
A001-1_B	Nieuwbouw - blok A	4,50	12,8	3,9	3,9	13,9
A001-1_C	Nieuwbouw - blok A	7,50	12,9	2,8	2,8	12,9
A001-2_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	21,1	13,4	13,4	23,4
A001-3_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	22,7	16,0	16,0	26,0
A001-3_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	26,3	21,0	21,0	31,0
A001-4_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	17,2	10,7	10,7	20,7
A001-5_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	18,0	11,8	11,8	21,8
A001-5_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	16,9	9,3	9,3	19,3
A002-1_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	12,9	1,9	1,9	12,9
A002-1_B	Nieuwbouw - blok A	4,50	12,4	1,6	1,6	12,4
A002-1_C	Nieuwbouw - blok A	7,50	13,2	2,5	2,5	13,2
A002-2_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	21,4	13,3	13,3	23,3
A002-3_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	22,3	15,4	15,4	25,4
A002-3_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	26,5	21,3	21,3	31,3
A003-1_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	12,9	1,6	1,6	12,9
A003-1_B	Nieuwbouw - blok A	4,50	12,4	1,3	1,3	12,4
A003-1_C	Nieuwbouw - blok A	7,50	13,6	3,0	3,0	13,6
A003-2_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	21,4	13,4	13,4	23,4
A003-3_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	22,0	15,0	15,0	25,0
A003-3_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	26,5	21,4	21,4	31,4
A004-1_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	13,4	1,7	1,7	13,4
A004-1_B	Nieuwbouw - blok A	4,50	12,9	1,3	1,3	12,9
A004-1_C	Nieuwbouw - blok A	7,50	14,3	3,7	3,7	14,3
A004-2_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	21,2	13,2	13,2	23,2
A004-3_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	21,8	14,5	14,5	24,5
A004-3_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	26,5	21,3	21,3	31,3
A005-1_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	13,7	1,8	1,8	13,7
A005-1_B	Nieuwbouw - blok A	4,50	13,3	1,5	1,5	13,3
A005-1_C	Nieuwbouw - blok A	7,50	15,3	5,9	5,9	15,9
A005-2_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	22,6	14,4	14,4	24,4
A005-3_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	22,4	14,4	14,4	24,4
A005-3_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	25,4	19,1	19,1	29,1
A006-1_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	14,1	2,0	2,0	14,1
A006-1_B	Nieuwbouw - blok A	4,50	13,8	1,8	1,8	13,8
A006-1_C	Nieuwbouw - blok A	7,50	16,2	7,6	7,6	17,6
A006-2_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	21,9	14,6	14,6	24,6
A006-3_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	23,9	17,8	17,8	27,8
A006-3_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	24,4	17,5	17,5	27,5
A007-1_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	14,3	2,3	2,3	14,3
A007-1_B	Nieuwbouw - blok A	4,50	14,4	4,2	4,2	14,4
A007-1_C	Nieuwbouw - blok A	7,50	14,7	2,4	2,4	14,7
A007-2_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	20,7	10,7	10,7	20,7
A007-3_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	22,6	16,1	16,1	26,1
A007-3_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	24,0	16,2	16,2	26,2
A008-1_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	14,5	2,4	2,4	14,5
A008-1_B	Nieuwbouw - blok A	4,50	14,5	3,9	3,9	14,5
A008-1_C	Nieuwbouw - blok A	7,50	15,0	2,7	2,7	15,0
A008-2_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	20,7	10,8	10,8	20,8
A008-3_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	21,9	13,0	13,0	23,0
A008-3_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	24,0	15,6	15,6	25,6
A009-1_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	14,9	2,5	2,5	14,9
A009-1_B	Nieuwbouw - blok A	4,50	14,5	2,3	2,3	14,5
A009-1_C	Nieuwbouw - blok A	7,50	15,4	2,9	2,9	15,4
A009-2_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	20,4	13,2	13,2	23,2
A009-3_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	24,6	19,2	19,2	29,2
A009-3_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	23,3	14,6	14,6	24,6
A010-1_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	15,1	2,6	2,6	15,1
A010-1_B	Nieuwbouw - blok A	4,50	14,7	2,1	2,1	14,7
A010-1_C	Nieuwbouw - blok A	7,50	15,7	3,2	3,2	15,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Directe hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A010-2_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	20,3	11,5	11,5	21,5
A010-3_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	24,4	19,0	19,0	29,0
A010-3_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	23,3	14,7	14,7	24,7
A011-1_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	15,4	2,7	2,7	15,4
A011-1_B	Nieuwbouw - blok A	4,50	15,1	2,3	2,3	15,1
A011-1_C	Nieuwbouw - blok A	7,50	16,2	3,4	3,4	16,2
A011-2_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	20,7	10,1	10,1	20,7
A011-3_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	21,2	9,7	9,7	21,2
A011-3_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	23,9	15,1	15,1	25,1
A011-4_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	19,8	7,3	7,3	19,8
A011-5_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	20,7	8,0	8,0	20,7
A011-5_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	24,1	12,3	12,3	24,1
AA1_A	Goirleseweg 38	1,50	14,5	8,3	8,3	18,3
AA1_B	Goirleseweg 38	4,50	17,2	11,4	11,4	21,4
AA1_C	Goirleseweg 38	7,50	15,9	9,6	9,6	19,6
AA2_A	Bernard Leenestraat 4	1,50	15,1	8,4	8,4	18,4
AA2_B	Bernard Leenestraat 4	4,50	16,8	10,1	10,1	20,1
AA2_C	Bernard Leenestraat 4	7,50	16,7	10,3	10,3	20,3
B012-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	20,7	7,6	7,6	20,7
B012-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	21,9	9,6	9,6	21,9
B012-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	25,3	13,7	13,7	25,3
B012-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	20,9	13,8	13,8	23,8
B012-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	24,2	19,3	19,3	29,3
B012-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	20,0	5,2	5,2	20,0
B012-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	17,1	4,6	4,6	17,1
B012-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	17,3	6,1	6,1	17,3
B012-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	18,1	5,3	5,3	18,1
B013-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	20,8	7,3	7,3	20,8
B013-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	22,1	9,4	9,4	22,1
B013-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	25,4	13,6	13,6	25,4
B013-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	21,5	13,5	13,5	23,5
B013-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	23,1	16,8	16,8	26,8
B013-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	19,8	5,6	5,6	19,8
B014-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	21,0	7,0	7,0	21,0
B014-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	22,3	9,2	9,2	22,3
B014-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	25,6	13,5	13,5	25,6
B014-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	20,6	7,9	7,9	20,6
B014-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	21,0	9,4	9,4	21,0
B014-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	20,7	6,1	6,1	20,7
B015-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	21,3	7,4	7,4	21,3
B015-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	22,7	9,6	9,6	22,7
B015-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	25,9	13,7	13,7	25,9
B015-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	23,1	15,7	15,7	25,7
B015-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	25,3	20,0	20,0	30,0
B015-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	21,9	6,5	6,5	21,9
B016-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	22,1	10,1	10,1	22,1
B016-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	23,7	12,2	12,2	23,7
B016-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	26,6	15,5	15,5	26,6
B016-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	24,7	18,6	18,6	28,6
B016-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	26,3	20,9	20,9	30,9
B016-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	22,6	7,0	7,0	22,6
B017-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	23,3	12,1	12,1	23,3
B017-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	24,9	13,4	13,4	24,9
B017-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	27,8	17,7	17,7	27,8
B017-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	25,0	19,7	19,7	29,7
B017-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	26,0	20,7	20,7	30,7
B017-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	22,7	7,5	7,5	22,7
B018-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	24,2	12,5	12,5	24,2
B018-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	25,9	14,2	14,2	25,9
B018-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	28,5	18,7	18,7	28,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Directe hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B018-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	19,8	6,3	6,3	19,8
B018-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	21,3	8,2	8,2	21,3
B018-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	21,9	8,0	8,0	21,9
B019-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	24,8	12,2	12,2	24,8
B019-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	26,4	12,4	12,4	26,4
B019-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	28,6	16,9	16,9	28,6
B019-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	21,0	8,9	8,9	21,0
B019-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	22,8	9,5	9,5	22,8
B019-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	22,5	8,4	8,4	22,5
B020-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	25,1	9,9	9,9	25,1
B020-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	27,1	11,7	11,7	27,1
B020-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	28,8	15,4	15,4	28,8
B020-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	24,3	16,3	16,3	26,3
B020-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	27,8	21,8	21,8	31,8
B020-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	24,7	8,8	8,8	24,7
B020-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	25,1	12,8	12,8	25,1
B020-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	27,3	16,3	16,3	27,3
B020-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	28,4	16,6	16,6	28,4
B021-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	27,0	10,7	10,7	27,0
B021-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	28,9	12,6	12,6	28,9
B021-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	30,6	16,7	16,7	30,6
B021-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	22,8	13,5	13,5	23,5
B021-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	27,0	21,3	21,3	31,3
B021-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	24,6	12,1	12,1	24,6
B021-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	23,4	12,0	12,0	23,4
B021-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	25,3	14,4	14,4	25,3
B021-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	26,7	16,2	16,2	26,7
B022-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	31,1	17,8	17,8	31,1
B022-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	32,8	14,4	14,4	32,8
B022-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	33,8	17,3	17,3	33,8
B022-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	23,2	11,8	11,8	23,2
B022-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	25,5	13,9	13,9	25,5
B022-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	25,8	9,3	9,3	25,8
B023-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	36,9	25,9	25,9	36,9
B023-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	39,0	27,7	27,7	39,0
B023-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	39,7	29,1	29,1	39,7
B023-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	32,0	24,2	24,2	34,2
B023-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	34,4	26,8	26,8	36,8
B023-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	33,8	26,2	26,2	36,2
B023-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	37,9	25,5	25,5	37,9
B023-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	40,3	28,9	28,9	40,3
B023-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	40,9	30,3	30,3	40,9
B024-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	35,9	24,3	24,3	35,9
B024-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	38,3	29,1	29,1	39,1
B024-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	21,5	10,1	10,1	21,5
B024-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	22,7	9,5	9,5	22,7
B024-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	27,2	16,2	16,2	27,2
B024-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	29,7	18,4	18,4	29,7
B025-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	32,7	21,0	21,0	32,7
B025-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	35,0	26,2	26,2	36,2
B025-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	36,5	27,7	27,7	37,7
B025-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	19,8	7,5	7,5	19,8
B025-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	21,0	8,9	8,9	21,0
B025-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	25,7	17,4	17,4	27,4
B026-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	32,9	24,3	24,3	34,3
B026-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	34,2	25,7	25,7	35,7
B026-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	35,7	27,1	27,1	37,1
B026-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	20,4	8,4	8,4	20,4
B026-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	21,3	10,7	10,7	21,3
B026-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	24,6	16,6	16,6	26,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Directe hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B026-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	20,2	8,1	8,1	20,2
B026-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	21,3	9,1	9,1	21,3
B026-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	23,5	8,8	8,8	23,5
B027-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	18,4	11,9	11,9	21,9
B027-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	19,3	13,2	13,2	23,2
B027-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	20,7	14,5	14,5	24,5
B027-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	22,2	10,7	10,7	22,2
B027-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	23,0	12,1	12,1	23,0
B027-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	27,5	19,0	19,0	29,0
B027-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	30,0	23,5	23,5	33,5
B027-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	30,5	24,0	24,0	34,0
B027-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	32,2	25,3	25,3	35,3
B028-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	18,5	11,8	11,8	21,8
B028-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	19,5	13,1	13,1	23,1
B028-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	20,8	14,3	14,3	24,3
B028-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	21,4	12,0	12,0	22,0
B028-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	22,7	11,0	11,0	22,7
B028-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	27,5	18,8	18,8	28,8
B028-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	15,7	3,6	3,6	15,7
B028-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	17,9	8,0	8,0	18,0
B028-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	21,0	11,9	11,9	21,9
B029-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	18,5	11,5	11,5	21,5
B029-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	19,6	13,0	13,0	23,0
B029-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	21,0	14,3	14,3	24,3
B029-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	23,9	15,5	15,5	25,5
B029-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	28,1	22,6	22,6	32,6
B029-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	30,3	24,6	24,6	34,6
B029-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	19,4	12,2	12,2	22,2
B029-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	28,2	22,8	22,8	32,8
B029-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	30,4	24,5	24,5	34,5
B030-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	18,5	11,5	11,5	21,5
B030-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	19,5	12,9	12,9	22,9
B030-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	20,8	14,0	14,0	24,0
B030-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	23,5	14,1	14,1	24,1
B030-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	25,9	18,2	18,2	28,2
B030-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	29,4	23,4	23,4	33,4
B030-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	15,9	3,1	3,1	15,9
B030-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	19,8	6,9	6,9	19,8
B030-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	21,6	9,7	9,7	21,6
B031-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	18,6	11,3	11,3	21,3
B031-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	20,0	13,0	13,0	23,0
B031-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	21,1	14,0	14,0	24,0
B031-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	22,6	13,0	13,0	23,0
B031-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	25,0	17,4	17,4	27,4
B031-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	28,7	22,8	22,8	32,8
B031-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	18,6	10,7	10,7	20,7
B031-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	21,5	16,0	16,0	26,0
B031-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	17,7	8,7	8,7	18,7
B031-4_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	19,1	11,6	11,6	21,6
B031-4_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	24,9	17,4	17,4	27,4
B031-4_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	29,0	23,6	23,6	33,6
B032-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	18,5	11,2	11,2	21,2
B032-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	19,6	12,7	12,7	22,7
B032-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	20,9	13,9	13,9	23,9
B032-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	22,8	12,7	12,7	22,8
B032-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	24,4	16,1	16,1	26,1
B032-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	28,3	22,6	22,6	32,6
B032-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	22,4	13,8	13,8	23,8
B032-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	24,0	16,1	16,1	26,1
B032-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	28,4	22,9	22,9	32,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Directe hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B032-4_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	15,6	5,2	5,2	15,6
B032-4_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	21,2	14,9	14,9	24,9
B032-4_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	26,1	21,2	21,2	31,2
B033-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	17,6	11,0	11,0	21,0
B033-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	18,6	12,4	12,4	22,4
B033-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	19,7	13,4	13,4	23,4
B033-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	22,5	12,1	12,1	22,5
B033-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	23,4	15,4	15,4	25,4
B033-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	27,6	22,1	22,1	32,1
B033-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	18,6	9,8	9,8	19,8
B033-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	19,5	13,1	13,1	23,1
B033-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	24,9	20,0	20,0	30,0
B033-4_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	18,2	11,3	11,3	21,3
B033-4_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	21,1	14,8	14,8	24,8
B033-4_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	26,1	21,2	21,2	31,2
C034-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	24,1	8,9	8,9	24,1
C034-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	27,0	18,0	18,0	28,0
C034-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	29,3	20,8	20,8	30,8
C034-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	24,7	15,7	15,7	25,7
C034-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	27,7	21,1	21,1	31,1
C034-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	32,6	27,5	27,5	37,5
C034-3_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	21,2	12,5	12,5	22,5
C034-3_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	22,5	14,9	14,9	24,9
C034-3_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	29,1	24,4	24,4	34,4
C035-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	25,6	9,2	9,2	25,6
C035-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	29,2	20,6	20,6	30,6
C035-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	30,8	22,3	22,3	32,3
C035-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	24,8	15,8	15,8	25,8
C035-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	29,0	21,4	21,4	31,4
C035-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	33,7	28,2	28,2	38,2
C035-3_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	20,6	8,2	8,2	20,6
C035-3_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	33,2	26,6	26,6	36,6
C035-3_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	35,4	28,8	28,8	38,8
C036-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	38,0	26,5	26,5	38,0
C036-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	40,1	29,0	29,0	40,1
C036-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	21,7	11,5	11,5	21,7
C036-3_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	29,5	12,4	12,4	29,5
C036-4_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	24,4	14,2	14,2	24,4
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	4,50	30,7	24,7	24,7	34,7
C036-5_B	Nieuwbouw - blok C	1,50	36,1	26,4	26,4	36,4
C036-5_C	Nieuwbouw - blok C	4,50	38,5	29,1	29,1	39,1
C037-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	36,3	18,7	18,7	36,3
C037-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	38,2	18,8	18,8	38,2
C037-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	40,2	31,1	31,1	41,1
C037-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	27,9	22,1	22,1	32,1
C037-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	29,2	23,0	23,0	33,0
C037-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	26,6	14,6	14,6	26,6
C038-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	34,5	18,8	18,8	34,5
C038-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	36,3	18,6	18,6	36,3
C038-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	39,1	31,0	31,0	41,0
C038-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	27,8	21,9	21,9	31,9
C038-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	28,9	22,8	22,8	32,8
C038-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	25,8	12,1	12,1	25,8
C039-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	33,8	21,2	21,2	33,8
C039-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	35,8	21,4	21,4	35,8
C039-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	38,6	31,0	31,0	41,0
C039-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	27,4	22,0	22,0	32,0
C039-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	28,6	22,8	22,8	32,8
C039-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	25,4	11,6	11,6	25,4
C040-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	34,0	19,3	19,3	34,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Directe hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C040-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	36,4	18,7	18,7	36,4
C040-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	38,9	30,8	30,8	40,8
C040-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	22,9	13,2	13,2	23,2
C040-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	24,8	14,7	14,7	24,8
C040-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	25,3	12,2	12,2	25,3
C041-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	35,8	24,3	24,3	35,8
C041-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	37,8	19,2	19,2	37,8
C041-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	39,6	30,6	30,6	40,6
C041-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	22,0	13,1	13,1	23,1
C041-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	24,0	14,7	14,7	24,7
C041-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	24,6	12,6	12,6	24,6
C042-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	36,5	20,5	20,5	36,5
C042-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	39,4	27,3	27,3	39,4
C042-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	40,5	30,7	30,7	40,7
C042-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	21,6	13,0	13,0	23,0
C042-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	23,4	14,3	14,3	24,3
C042-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	23,8	11,3	11,3	23,8
C043-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	36,8	22,9	22,9	36,8
C043-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	39,7	29,0	29,0	39,7
C043-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	40,3	30,5	30,5	40,5
C043-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	20,3	8,5	8,5	20,3
C043-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	22,0	10,0	10,0	22,0
C043-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	23,3	10,9	10,9	23,3
C044-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	36,4	23,7	23,7	36,4
C044-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	39,2	28,6	28,6	39,2
C044-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	39,9	30,2	30,2	40,2
C044-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	21,4	6,3	6,3	21,4
C044-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	23,3	8,2	8,2	23,3
C044-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	24,1	11,4	11,4	24,1
C044-3_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	31,1	24,7	24,7	34,7
C044-3_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	29,8	12,5	12,5	29,8
C044-3_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	30,6	15,1	15,1	30,6
C045-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	22,7	10,2	10,2	22,7
C045-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	23,5	11,5	11,5	23,5
C045-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	35,5	20,4	20,4	35,5
C045-3_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	26,0	21,1	21,1	31,1
C045-4_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	34,3	25,0	25,0	35,0
C045-4_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	36,4	26,8	26,8	36,8
C045-5_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	36,4	23,2	23,2	36,4
C045-6_A	Nieuwbouw - blok C	4,50	38,6	29,0	29,0	39,0
C046-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	26,8	21,6	21,6	31,6
C046-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	25,2	19,0	19,0	29,0
C046-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	25,3	12,4	12,4	25,3
C046-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	25,2	12,4	12,4	25,2
C046-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	36,9	26,4	26,4	36,9
C046-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	38,5	28,0	28,0	38,5
C046-3_A	Nieuwbouw - blok C	4,50	38,6	28,9	28,9	38,9
C046-3_B	Nieuwbouw - blok C	7,50	38,4	28,1	28,1	38,4
C047-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	27,2	21,6	21,6	31,6
C047-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	25,6	20,0	20,0	30,0
C047-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	23,7	9,7	9,7	23,7
C047-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	27,5	19,1	19,1	29,1
C047-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	36,1	25,8	25,8	36,1
C047-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	38,1	27,4	27,4	38,1
C048-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	26,7	20,9	20,9	30,9
C048-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	21,2	8,8	8,8	21,2
C048-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	21,9	8,5	8,5	21,9
C048-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	30,2	24,0	24,0	34,0
C048-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	35,6	25,3	25,3	35,6
C048-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	37,6	26,9	26,9	37,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Directe hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C049-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	26,3	20,8	20,8	30,8
C049-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	19,4	11,0	11,0	21,0
C049-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	21,6	13,2	13,2	23,2
C049-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	28,6	19,0	19,0	29,0
C049-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	34,9	24,1	24,1	34,9
C049-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	37,5	28,1	28,1	38,1
C049-3_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	24,2	13,7	13,7	24,2
C049-3_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	29,6	22,1	22,1	32,1
C049-3_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	31,3	23,5	23,5	33,5
C050-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	14,6	2,7	2,7	14,6
C050-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	15,0	3,2	3,2	15,0
C050-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	17,2	5,8	5,8	17,2
C050-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	25,6	14,0	14,0	25,6
C050-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	30,0	20,4	20,4	30,4
C050-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	32,6	24,8	24,8	34,8
C050-3_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	18,6	9,5	9,5	19,5
C050-3_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	19,2	6,9	6,9	19,2
C050-3_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	20,4	9,2	9,2	20,4
C051-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	14,9	2,8	2,8	14,9
C051-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	15,4	3,8	3,8	15,4
C051-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	17,4	6,5	6,5	17,4
C051-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	28,4	19,7	19,7	29,7
C051-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	31,7	18,2	18,2	31,7
C051-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	34,2	25,0	25,0	35,0
C051-3_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	17,6	6,2	6,2	17,6
C051-3_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	30,6	22,8	22,8	32,8
C051-3_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	32,1	24,3	24,3	34,3
C052-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	16,2	5,7	5,7	16,2
C052-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	16,9	7,0	7,0	17,0
C052-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	18,2	7,3	7,3	18,2
C052-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	27,8	22,3	22,3	32,3
C052-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	30,1	23,8	23,8	33,8
C052-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	32,1	25,5	25,5	35,5
C052-3_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	17,2	5,7	5,7	17,2
C052-3_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	28,9	18,8	18,8	28,9
C052-3_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	29,1	11,6	11,6	29,1
C052-4_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	23,1	14,1	14,1	24,1
C052-4_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	28,6	23,2	23,2	33,2
C052-4_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	30,5	24,9	24,9	34,9
C053-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	18,8	12,1	12,1	22,1
C053-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	20,0	13,6	13,6	23,6
C053-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	21,5	14,9	14,9	24,9
C053-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	28,2	22,7	22,7	32,7
C053-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	30,2	24,8	24,8	34,8
C053-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	33,6	28,2	28,2	38,2
C053-3_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	22,7	13,6	13,6	23,6
C053-3_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	26,2	19,6	19,6	29,6
C053-3_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	28,0	21,2	21,2	31,2
C054-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	18,8	11,9	11,9	21,9
C054-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	20,0	13,4	13,4	23,4
C054-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	21,3	14,7	14,7	24,7
C054-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	25,2	16,5	16,5	26,5
C054-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	28,7	21,9	21,9	31,9
C054-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	33,0	27,4	27,4	37,4
C054-3_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	19,0	12,0	12,0	22,0
C054-3_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	25,5	19,5	19,5	29,5
C054-3_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	27,2	20,9	20,9	30,9
C055-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	15,9	3,3	3,3	15,9
C055-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	16,7	4,7	4,7	16,7
C055-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	18,4	7,6	7,6	18,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Directe hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C055-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	20,7	8,7	8,7	20,7
C055-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	21,9	10,8	10,8	21,9
C055-2_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	26,7	19,3	19,3	29,3
C055-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	18,7	11,8	11,8	21,8
C055-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	26,6	20,0	20,0	30,0
C055-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	30,5	25,2	25,2	35,2
C055-4_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	20,7	4,4	4,4	20,7
C055-4_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	21,2	6,4	6,4	21,2
C055-4_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	24,9	17,0	17,0	27,0
D056-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	19,8	8,6	8,6	19,8
D056-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	21,6	11,3	11,3	21,6
D056-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	14,7	5,0	5,0	15,0
D056-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	14,5	3,7	3,7	14,5
D056-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	14,5	4,9	4,9	14,9
D056-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	14,5	3,1	3,1	14,5
D057-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	13,3	2,1	2,1	13,3
D057-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	13,5	2,0	2,0	13,5
D057-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	14,1	2,8	2,8	14,1
D057-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	16,9	8,4	8,4	18,4
D057-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	13,9	2,4	2,4	13,9
D057-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	15,0	5,5	5,5	15,5
D058-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	13,1	1,9	1,9	13,1
D058-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	13,1	1,7	1,7	13,1
D058-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	17,1	6,5	6,5	17,1
D058-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	22,2	14,6	14,6	24,6
D059-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	14,1	5,2	5,2	15,2
D059-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	14,7	6,4	6,4	16,4
D059-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	17,6	8,9	8,9	18,9
D059-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	23,7	17,8	17,8	27,8
D059-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	20,0	11,4	11,4	21,4
D059-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	25,0	19,8	19,8	29,8
D060-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	19,0	5,9	5,9	19,0
D060-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	20,5	8,6	8,6	20,5
D060-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	14,4	2,8	2,8	14,4
D060-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	14,9	3,9	3,9	14,9
D060-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	20,5	7,4	7,4	20,5
D060-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	22,6	10,3	10,3	22,6
D061-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	23,1	11,9	11,9	23,1
D061-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	25,3	14,3	14,3	25,3
D061-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	14,6	2,9	2,9	14,6
D061-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	15,7	5,8	5,8	15,8
D062-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	25,8	15,8	15,8	25,8
D062-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	28,8	22,4	22,4	32,4
D062-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	16,8	7,2	7,2	17,2
D062-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	18,8	2,8	2,8	18,8
D063-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	29,1	21,8	21,8	31,8
D063-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	29,7	22,6	22,6	32,6
D063-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	18,4	10,0	10,0	20,0
D063-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	23,4	17,3	17,3	27,3
D063-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	25,5	21,1	21,1	31,1
D063-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	23,4	18,4	18,4	28,4
D064-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	29,5	23,1	23,1	33,1
D064-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	30,3	23,9	23,9	33,9
D064-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	21,7	12,9	12,9	22,9
D064-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	23,7	17,1	17,1	27,1
D064-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	23,2	15,0	15,0	25,0
D064-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	18,9	10,8	10,8	20,8
D065-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	29,6	23,3	23,3	33,3
D065-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	30,7	24,1	24,1	34,1
D065-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	18,5	9,0	9,0	19,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Directe hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D065-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	25,5	19,9	19,9	29,9
D066-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	30,3	23,3	23,3	33,3
D066-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	31,7	24,4	24,4	34,4
D066-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	16,8	6,2	6,2	16,8
D066-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	19,2	10,4	10,4	20,4
D066-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	31,9	25,7	25,7	35,7
D066-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	33,4	26,8	26,8	36,8
D067-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	29,1	23,2	23,2	33,2
D067-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	30,7	24,0	24,0	34,0
D067-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	16,7	6,0	6,0	16,7
D067-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	17,6	7,4	7,4	17,6
D067-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	31,5	25,7	25,7	35,7
D067-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	33,1	26,8	26,8	36,8
D068-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	28,9	23,0	23,0	33,0
D068-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	30,1	23,5	23,5	33,5
D068-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	17,1	5,9	5,9	17,1
D068-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	17,2	7,2	7,2	17,2
D069-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	28,5	22,6	22,6	32,6
D069-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	29,6	23,0	23,0	33,0
D069-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	33,1	24,6	24,6	34,6
D069-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	26,7	21,5	21,5	31,5
D069-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	15,7	4,4	4,4	15,7
D069-2_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	20,5	11,2	11,2	21,2
D069-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	20,9	3,8	3,8	20,9
D069-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	19,5	11,0	11,0	21,0
D069-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	32,7	24,4	24,4	34,4
D070-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	28,1	22,3	22,3	32,3
D070-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	29,2	22,5	22,5	32,5
D070-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	32,5	24,0	24,0	34,0
D070-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	27,1	21,9	21,9	31,9
D070-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	15,8	5,8	5,8	15,8
D070-2_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	19,4	11,5	11,5	21,5
D070-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	22,0	3,3	3,3	22,0
D070-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	20,5	3,5	3,5	20,5
D070-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	17,7	6,3	6,3	17,7
D071-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	13,8	3,1	3,1	13,8
D071-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	13,4	3,1	3,1	13,4
D071-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	15,6	5,6	5,6	15,6
D071-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	28,2	22,6	22,6	32,6
D071-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	30,0	23,9	23,9	33,9
D071-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	27,0	21,1	21,1	31,1
D071-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	27,2	20,9	20,9	30,9
D071-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	32,2	24,7	24,7	34,7
D071-4_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	14,6	3,0	3,0	14,6
D071-4_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	17,3	6,7	6,7	17,3
D071-4_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	17,7	8,6	8,6	18,6
D071-5_A	Nieuwbouw - blok D	7,50	30,4	22,4	22,4	32,4
D072-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	13,4	2,5	2,5	13,4
D072-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	13,3	2,8	2,8	13,3
D072-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	15,2	5,3	5,3	15,3
D072-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	24,2	18,1	18,1	28,1
D072-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	21,3	9,7	9,7	21,3
D072-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	17,5	9,2	9,2	19,2
D072-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	23,8	16,4	16,4	26,4
D072-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	30,8	24,5	24,5	34,5
D072-4_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	13,9	3,0	3,0	13,9
D072-4_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	16,8	7,5	7,5	17,5
D072-4_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	16,4	7,8	7,8	17,8
D072-5_A	Nieuwbouw - blok D	7,50	26,6	19,5	19,5	29,5
D073-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	13,5	4,2	4,2	14,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Directe hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D073-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	12,7	1,5	1,5	12,7
D073-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	14,7	5,0	5,0	15,0
D073-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	26,1	20,3	20,3	30,3
D073-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	26,4	20,5	20,5	30,5
D073-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	15,2	5,2	5,2	15,2
D073-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	20,3	10,2	10,2	20,3
D073-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	27,2	21,3	21,3	31,3
D073-4_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	17,4	10,2	10,2	20,2
D073-4_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	25,0	19,8	19,8	29,8
D073-4_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	25,9	20,3	20,3	30,3
D073-5_A	Nieuwbouw - blok D	7,50	28,2	21,8	21,8	31,8
D074-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	13,7	5,8	5,8	15,8
D074-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	13,5	5,8	5,8	15,8
D074-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	15,4	8,0	8,0	18,0
D074-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	26,8	20,8	20,8	30,8
D074-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	27,1	20,7	20,7	30,7
D074-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	15,9	8,6	8,6	18,6
D074-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	22,4	15,3	15,3	25,3
D074-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	27,7	21,2	21,2	31,2
D074-4_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	17,0	9,1	9,1	19,1
D074-4_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	24,9	19,4	19,4	29,4
D074-4_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	25,9	20,0	20,0	30,0
D074-5_A	Nieuwbouw - blok D	7,50	29,0	21,5	21,5	31,5
D075-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	13,5	5,6	5,6	15,6
D075-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	13,2	5,5	5,5	15,5
D075-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	15,1	7,5	7,5	17,5
D075-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	26,3	20,7	20,7	30,7
D075-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	26,5	20,3	20,3	30,3
D075-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	16,0	8,6	8,6	18,6
D075-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	21,1	13,7	13,7	23,7
D075-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	29,4	23,5	23,5	33,5
D075-4_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	16,5	9,1	9,1	19,1
D075-4_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	24,3	19,1	19,1	29,1
D075-4_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	25,1	19,7	19,7	29,7
D075-5_A	Nieuwbouw - blok D	7,50	28,8	21,1	21,1	31,1
D076-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	13,6	5,6	5,6	15,6
D076-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	13,3	5,2	5,2	15,2
D076-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	15,2	7,1	7,1	17,1
D076-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	26,1	20,5	20,5	30,5
D076-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	26,2	20,0	20,0	30,0
D076-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	15,5	8,2	8,2	18,2
D076-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	19,6	11,9	11,9	21,9
D076-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	24,5	16,4	16,4	26,4
D076-4_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	16,0	8,5	8,5	18,5
D076-4_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	24,1	18,9	18,9	28,9
D076-4_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	24,9	19,3	19,3	29,3
D076-5_A	Nieuwbouw - blok D	7,50	28,4	20,7	20,7	30,7
D077-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	11,3	1,4	1,4	11,4
D077-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	11,5	2,3	2,3	12,3
D077-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	13,5	4,3	4,3	14,3
D077-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	26,0	20,2	20,2	30,2
D077-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	25,9	19,6	19,6	29,6
D077-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	15,4	8,3	8,3	18,3
D077-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	18,8	11,3	11,3	21,3
D077-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	24,7	17,5	17,5	27,5
D077-4_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	12,1	3,0	3,0	13,0
D077-4_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	12,3	3,9	3,9	13,9
D077-5_A	Nieuwbouw - blok D	7,50	27,6	20,3	20,3	30,3
D077-6_A	Nieuwbouw - blok D	7,50	14,9	6,1	6,1	16,1
D078-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	14,2	5,9	5,9	15,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Directe hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D078-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	13,4	4,6	4,6	14,6
D078-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	15,0	6,2	6,2	16,2
D078-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	28,7	23,2	23,2	33,2
D078-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	28,6	22,7	22,7	32,7
D078-2_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	29,2	21,8	21,8	31,8
D078-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	24,3	18,9	18,9	28,9
D078-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	20,7	14,2	14,2	24,2
D078-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	17,9	4,1	4,1	17,9
D078-4_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	16,8	9,7	9,7	19,7
D078-4_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	20,9	11,3	11,3	21,3
D078-4_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	24,1	15,3	15,3	25,3
D079-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	15,0	7,2	7,2	17,2
D079-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	15,0	7,4	7,4	17,4
D079-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	16,4	8,3	8,3	18,3
D079-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	29,7	23,9	23,9	33,9
D079-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	29,1	23,0	23,0	33,0
D079-2_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	30,1	22,5	22,5	32,5
D079-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	16,3	9,2	9,2	19,2
D079-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	24,4	19,4	19,4	29,4
D079-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	25,5	20,5	20,5	30,5
D079-4_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	18,3	8,4	8,4	18,4
D079-4_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	22,9	15,7	15,7	25,7
D079-4_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	29,8	22,3	22,3	32,3
E134-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	15,8	5,3	5,3	15,8
E134-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	15,6	5,5	5,5	15,6
E134-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	16,9	7,8	7,8	17,8
E134-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	25,0	19,1	19,1	29,1
E134-3_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	21,6	11,4	11,4	21,6
E134-4_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	23,1	16,0	16,0	26,0
E134-4_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	28,6	23,6	23,6	33,6
E134-5_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	23,0	14,1	14,1	24,1
E134-5_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	26,3	19,6	19,6	29,6
E135-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	15,2	5,2	5,2	15,2
E135-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	15,0	5,3	5,3	15,3
E135-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	16,1	6,2	6,2	16,2
E135-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	21,0	10,8	10,8	21,0
E135-3_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	21,5	12,3	12,3	22,3
E135-3_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	29,3	24,8	24,8	34,8
E136-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	14,9	5,0	5,0	15,0
E136-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	14,6	5,1	5,1	15,1
E136-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	15,7	5,8	5,8	15,8
E136-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	21,3	11,6	11,6	21,6
E136-3_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	21,6	13,6	13,6	23,6
E136-3_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	29,2	24,6	24,6	34,6
E137-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	14,4	4,9	4,9	14,9
E137-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	14,1	4,8	4,8	14,8
E137-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	15,2	5,6	5,6	15,6
E137-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	25,1	20,4	20,4	30,4
E137-3_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	24,3	19,2	19,2	29,2
E137-3_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	29,6	24,9	24,9	34,9
E138-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	14,5	5,6	5,6	15,6
E138-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	13,4	3,2	3,2	13,4
E138-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	15,0	5,4	5,4	15,4
E138-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	25,8	21,0	21,0	31,0
E138-3_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	25,2	19,4	19,4	29,4
E138-3_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	29,6	24,7	24,7	34,7
E139-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	15,1	7,6	7,6	17,6
E139-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	15,1	7,8	7,8	17,8
E139-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	16,3	8,8	8,8	18,8
E139-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	23,2	16,3	16,3	26,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Directe hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E139-3_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	27,9	23,0	23,0	33,0
E139-3_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	29,4	24,5	24,5	34,5
E140-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	13,5	2,8	2,8	13,5
E140-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	13,8	4,9	4,9	14,9
E140-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	15,6	7,6	7,6	17,6
E140-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	27,1	22,5	22,5	32,5
E140-3_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	29,3	24,8	24,8	34,8
E140-3_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	29,1	24,2	24,2	34,2
E141-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	12,8	2,7	2,7	12,8
E141-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	12,4	2,8	2,8	12,8
E141-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	14,1	5,3	5,3	15,3
E141-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	26,4	20,5	20,5	30,5
E141-3_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	27,5	22,6	22,6	32,6
E141-3_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	28,9	24,0	24,0	34,0
E142-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	12,4	2,5	2,5	12,5
E142-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	12,0	2,4	2,4	12,4
E142-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	13,5	4,6	4,6	14,6
E142-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	27,0	22,3	22,3	32,3
E142-3_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	27,1	22,3	22,3	32,3
E142-3_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	28,6	23,7	23,7	33,7
E143-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	12,2	2,3	2,3	12,3
E143-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	11,7	2,2	2,2	12,2
E143-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	13,2	4,3	4,3	14,3
E143-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	27,0	22,2	22,2	32,2
E143-3_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	26,9	22,1	22,1	32,1
E143-3_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	28,3	23,5	23,5	33,5
E144-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	11,8	2,1	2,1	12,1
E144-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	11,4	2,0	2,0	12,0
E144-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	12,8	4,0	4,0	14,0
E144-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	26,8	22,0	22,0	32,0
E144-3_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	26,7	21,9	21,9	31,9
E144-3_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	28,1	23,2	23,2	33,2
E145-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	11,7	2,0	2,0	12,0
E145-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	11,3	1,9	1,9	11,9
E145-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	12,8	4,2	4,2	14,2
E145-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	26,5	21,8	21,8	31,8
E145-3_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	13,5	5,3	5,3	15,3
E145-4_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	26,4	21,6	21,6	31,6
E145-4_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	27,7	22,9	22,9	32,9
E145-5_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	14,0	6,4	6,4	16,4
E145-5_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	15,5	8,4	8,4	18,4
F146-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	15,3	7,9	7,9	17,9
F146-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	16,0	9,0	9,0	19,0
F146-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	16,3	9,1	9,1	19,1
F146-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	29,5	24,8	24,8	34,8
F146-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	29,9	25,1	25,1	35,1
F146-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	29,8	24,8	24,8	34,8
F146-3_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	26,7	21,9	21,9	31,9
F146-3_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	25,1	20,3	20,3	30,3
F146-3_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	26,5	21,8	21,8	31,8
F146-4_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	17,1	10,8	10,8	20,8
F146-4_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	21,3	15,0	15,0	25,0
F146-4_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	25,0	19,5	19,5	29,5
F147-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	15,6	8,2	8,2	18,2
F147-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	17,5	10,9	10,9	20,9
F147-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	18,6	11,9	11,9	21,9
F147-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	28,0	23,3	23,3	33,3
F147-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	30,3	25,8	25,8	35,8
F147-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	30,7	25,8	25,8	35,8
F147-3_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	21,7	14,2	14,2	24,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Directe hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F147-3_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	27,6	22,9	22,9	32,9
F147-3_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	30,4	25,5	25,5	35,5
F147-4_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	18,4	12,2	12,2	22,2
F147-4_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	26,8	22,0	22,0	32,0
F147-4_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	28,1	23,4	23,4	33,4
F148-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	15,6	8,0	8,0	18,0
F148-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	14,8	5,6	5,6	15,6
F148-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	16,3	8,5	8,5	18,5
F148-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	25,4	20,0	20,0	30,0
F148-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	26,4	20,9	20,9	30,9
F148-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	31,6	27,0	27,0	37,0
F148-3_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	20,4	14,7	14,7	24,7
F148-3_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	20,5	14,8	14,8	24,8
F148-3_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	17,8	10,3	10,3	20,3
F149-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	15,4	7,1	7,1	17,1
F149-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	15,0	6,4	6,4	16,4
F149-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	17,6	10,2	10,2	20,2
F149-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	25,2	19,8	19,8	29,8
F149-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	26,2	20,6	20,6	30,6
F149-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	31,0	26,1	26,1	36,1
F149-3_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	19,1	12,1	12,1	22,1
F149-3_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	27,9	23,3	23,3	33,3
F149-3_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	31,4	26,8	26,8	36,8
F150-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	16,7	7,5	7,5	17,5
F150-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	15,8	7,4	7,4	17,4
F150-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	18,2	10,6	10,6	20,6
F150-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	27,1	21,3	21,3	31,3
F150-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	31,3	26,4	26,4	36,4
F150-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	33,5	28,5	28,5	38,5
F150-3_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	16,5	7,7	7,7	17,7
F150-3_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	20,4	8,5	8,5	20,4
F150-3_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	22,2	11,5	11,5	22,2
F150-4_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	23,9	16,9	16,9	26,9
F150-4_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	30,9	26,1	26,1	36,1
F150-4_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	32,9	27,9	27,9	37,9
F151-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	25,1	16,9	16,9	26,9
F151-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	27,9	20,3	20,3	30,3
F151-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	35,3	30,0	30,0	40,0
F151-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	25,1	20,2	20,2	30,2
F151-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	26,0	21,0	21,0	31,0
F151-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	20,6	12,4	12,4	22,4
F151-3_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	19,8	10,4	10,4	20,4
F151-3_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	20,3	10,0	10,0	20,3
F151-3_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	22,7	12,8	12,8	22,8
F152-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	25,9	17,4	17,4	27,4
F152-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	27,9	19,2	19,2	29,2
F152-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	35,7	30,6	30,6	40,6
F152-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	24,9	19,9	19,9	29,9
F152-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	25,9	20,8	20,8	30,8
F152-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	21,3	13,3	13,3	23,3
F153-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	26,0	17,6	17,6	27,6
F153-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	28,5	20,9	20,9	30,9
F153-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	36,0	31,0	31,0	41,0
F153-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	24,8	19,9	19,9	29,9
F153-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	26,2	21,2	21,2	31,2
F153-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	23,4	16,4	16,4	26,4
F153-3_A	Nieuwbouw - blok F	7,50	35,8	30,9	30,9	40,9
F154-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	28,0	16,2	16,2	28,0
F154-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	33,0	26,0	26,0	36,0
F154-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	23,6	17,7	17,7	27,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Directe hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F154-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	26,0	21,0	21,0	31,0
F154-3_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	27,8	19,3	19,3	29,3
F154-3_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	32,0	25,3	25,3	35,3
F155-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	28,9	21,4	21,4	31,4
F155-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	31,8	24,2	24,2	34,2
F155-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	35,1	29,6	29,6	39,6
F155-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	21,5	11,6	11,6	21,6
F155-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	22,9	12,8	12,8	22,9
F155-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	24,7	15,8	15,8	25,8
F155-3_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	30,5	23,5	23,5	33,5
F155-3_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	33,6	26,8	26,8	36,8
F155-3_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	35,1	28,6	28,6	38,6
F156-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	28,6	21,5	21,5	31,5
F156-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	31,6	25,3	25,3	35,3
F156-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	34,9	29,8	29,8	39,8
F156-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	27,3	20,3	20,3	30,3
F156-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	32,6	28,2	28,2	38,2
F156-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	33,1	28,6	28,6	38,6
F157-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	29,4	23,1	23,1	33,1
F157-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	32,4	26,5	26,5	36,5
F157-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	35,4	30,4	30,4	40,4
F157-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	26,5	20,1	20,1	30,1
F157-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	32,2	28,2	28,2	38,2
F157-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	32,5	28,3	28,3	38,3
F158-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	26,3	18,7	18,7	28,7
F158-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	29,0	21,8	21,8	31,8
F158-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	31,7	25,3	25,3	35,3
F158-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	22,9	15,9	15,9	25,9
F158-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	26,3	20,1	20,1	30,1
F158-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	25,8	20,0	20,0	30,0
F159-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	24,9	16,5	16,5	26,5
F159-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	27,5	19,6	19,6	29,6
F159-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	30,4	23,5	23,5	33,5
F159-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	26,5	21,7	21,7	31,7
F159-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	27,4	22,6	22,6	32,6
F159-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	22,6	14,6	14,6	24,6
F160-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	24,1	15,5	15,5	25,5
F160-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	26,5	18,6	18,6	28,6
F160-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	29,6	22,8	22,8	32,8
F160-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	19,4	7,3	7,3	19,4
F160-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	21,5	9,0	9,0	21,5
F160-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	22,3	13,0	13,0	23,0
F161-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	23,8	14,9	14,9	24,9
F161-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	25,9	17,7	17,7	27,7
F161-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	29,2	22,3	22,3	32,3
F161-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	19,6	6,8	6,8	19,6
F161-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	20,7	9,7	9,7	20,7
F161-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	21,6	11,9	11,9	21,9
F162-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	23,6	14,2	14,2	24,2
F162-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	25,4	17,0	17,0	27,0
F162-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	28,7	21,9	21,9	31,9
F162-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	25,7	21,0	21,0	31,0
F162-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	26,2	21,5	21,5	31,5
F162-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	20,7	11,0	11,0	21,0
F163-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	23,6	14,3	14,3	24,3
F163-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	25,1	16,7	16,7	26,7
F163-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	28,2	21,4	21,4	31,4
F163-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	25,4	20,7	20,7	30,7
F163-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	25,7	21,1	21,1	31,1
F163-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	21,2	11,6	11,6	21,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Directe hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F163-3_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	21,0	8,2	8,2	21,0
F163-3_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	19,8	7,6	7,6	19,8
F163-3_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	22,4	9,4	9,4	22,4
G110-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	28,6	14,1	14,1	28,6
G110-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	30,1	20,1	20,1	30,1
G110-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	28,0	13,9	13,9	28,0
G110-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	29,6	24,2	24,2	34,2
G110-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	31,9	26,3	26,3	36,3
G110-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	35,8	30,5	30,5	40,5
G110-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	28,1	18,9	18,9	28,9
G110-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	31,5	22,6	22,6	32,6
G110-3_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	35,7	29,1	29,1	39,1
G110-4_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	28,6	24,0	24,0	34,0
G110-4_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	30,3	25,7	25,7	35,7
G110-4_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	23,3	14,2	14,2	24,2
G111-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	35,9	24,7	24,7	35,9
G111-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	38,5	27,9	27,9	38,5
G111-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	39,3	28,9	28,9	39,3
G111-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	25,8	16,2	16,2	26,2
G111-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	29,3	18,8	18,8	29,3
G111-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	30,6	24,8	24,8	34,8
G111-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	30,9	14,5	14,5	30,9
G111-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	33,0	15,9	15,9	33,0
G111-3_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	33,0	16,7	16,7	33,0
G112-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	36,1	25,3	25,3	36,1
G112-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	38,8	28,5	28,5	38,8
G112-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	40,1	30,9	30,9	40,9
G112-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	28,1	22,4	22,4	32,4
G112-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	29,2	23,4	23,4	33,4
G112-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	25,7	16,0	16,0	26,0
G113-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	33,5	25,5	25,5	35,5
G113-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	36,1	28,2	28,2	38,2
G113-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	38,2	31,3	31,3	41,3
G113-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	27,6	20,5	20,5	30,5
G113-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	26,8	15,9	15,9	26,8
G113-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	26,1	16,1	16,1	26,1
G114-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	33,0	25,8	25,8	35,8
G114-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	35,5	28,5	28,5	38,5
G114-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	37,7	31,1	31,1	41,1
G114-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	28,3	21,9	21,9	31,9
G114-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	27,1	16,7	16,7	27,1
G114-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	26,8	16,7	16,7	26,8
G115-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	32,8	25,2	25,2	35,2
G115-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	34,9	27,1	27,1	37,1
G115-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	36,9	29,2	29,2	39,2
G115-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	27,8	22,2	22,2	32,2
G115-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	25,8	17,4	17,4	27,4
G115-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	26,1	17,1	17,1	27,1
G116-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	33,4	24,8	24,8	34,8
G116-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	35,2	25,5	25,5	35,5
G116-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	36,7	26,5	26,5	36,7
G116-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	27,9	22,3	22,3	32,3
G116-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	25,8	17,6	17,6	27,6
G116-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	26,2	17,2	17,2	27,2
G117-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	37,4	24,6	24,6	37,4
G117-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	39,6	24,7	24,7	39,6
G117-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	40,4	26,4	26,4	40,4
G117-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	27,9	22,2	22,2	32,2
G117-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	25,9	17,2	17,2	27,2
G117-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	26,5	17,1	17,1	27,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Directe hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G117-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	35,3	19,8	19,8	35,3
G117-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	37,3	19,6	19,6	37,3
G117-3_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	37,6	19,6	19,6	37,6
G118-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	24,9	15,2	15,2	25,2
G118-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	26,8	15,1	15,1	26,8
G118-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	33,7	22,2	22,2	33,7
G118-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	36,5	20,9	20,9	36,5
G118-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	38,8	23,9	23,9	38,8
G118-4_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	29,3	24,3	24,3	34,3
G118-5_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	36,7	21,3	21,3	36,7
G119-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	27,1	19,2	19,2	29,2
G119-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	30,8	24,6	24,6	34,6
G119-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	34,1	29,0	29,0	39,0
G119-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	29,5	24,3	24,3	34,3
G119-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	37,4	28,3	28,3	38,3
G119-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	38,9	31,1	31,1	41,1
G119-3_A	Nieuwbouw - Blok G	4,50	40,1	27,5	27,5	40,1
G119-3_B	Nieuwbouw - Blok G	7,50	39,5	30,3	30,3	40,3
G119-4_A	Nieuwbouw - Blok G	7,50	26,3	15,9	15,9	26,3
G120-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	23,2	12,3	12,3	23,2
G120-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	25,5	13,5	13,5	25,5
G120-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	28,2	16,8	16,8	28,2
G120-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	31,5	25,5	25,5	35,5
G120-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	36,6	28,9	28,9	38,9
G120-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	38,6	31,6	31,6	41,6
G121-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	24,0	17,8	17,8	27,8
G121-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	27,7	22,3	22,3	32,3
G121-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	29,9	22,9	22,9	32,9
G121-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	33,7	27,9	27,9	37,9
G122-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	23,8	13,3	13,3	23,8
G122-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	23,8	15,3	15,3	25,3
G122-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	29,9	22,1	22,1	32,1
G122-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	35,3	27,8	27,8	37,8
G123-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	24,3	19,3	19,3	29,3
G123-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	23,7	17,1	17,1	27,1
G123-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	30,6	23,7	23,7	33,7
G123-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	35,1	28,0	28,0	38,0
G124-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	25,1	18,3	18,3	28,3
G124-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	30,6	25,6	25,6	35,6
G124-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	30,0	22,3	22,3	32,3
G124-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	34,6	27,9	27,9	37,9
G124-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	27,7	23,1	23,1	33,1
G124-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	30,7	26,2	26,2	36,2
G125-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	21,5	16,0	16,0	26,0
G125-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	17,1	9,4	9,4	19,4
G125-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	18,9	11,4	11,4	21,4
G125-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	30,4	25,0	25,0	35,0
G125-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	34,2	29,4	29,4	39,4
G125-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	35,4	29,3	29,3	39,3
G125-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	25,7	19,9	19,9	29,9
G125-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	29,6	24,9	24,9	34,9
G125-3_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	28,6	23,3	23,3	33,3
G125-4_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	22,3	17,1	17,1	27,1
G125-4_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	32,3	26,5	26,5	36,5
G125-4_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	34,1	28,4	28,4	38,4
G126-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	19,5	11,2	11,2	21,2
G126-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	18,7	8,2	8,2	18,7
G126-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	18,7	11,5	11,5	21,5
G126-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	31,0	25,5	25,5	35,5
G126-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	32,6	27,4	27,4	37,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Directe hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G126-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	34,5	29,6	29,6	39,6
G126-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	20,1	14,2	14,2	24,2
G126-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	29,2	24,7	24,7	34,7
G126-3_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	24,9	18,0	18,0	28,0
G126-4_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	28,8	22,9	22,9	32,9
G126-4_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	31,9	27,0	27,0	37,0
G126-4_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	33,8	29,0	29,0	39,0
G127-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	25,8	21,2	21,2	31,2
G127-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	26,6	21,7	21,7	31,7
G127-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	18,6	10,8	10,8	20,8
G127-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	30,1	24,5	24,5	34,5
G127-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	34,4	29,7	29,7	39,7
G127-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	34,6	29,4	29,4	39,4
G127-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	26,2	21,4	21,4	31,4
G127-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	32,9	27,9	27,9	37,9
G127-3_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	33,7	28,6	28,6	38,6
G128-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	24,1	18,7	18,7	28,7
G128-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	26,5	21,6	21,6	31,6
G128-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	18,3	10,6	10,6	20,6
G128-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	30,6	25,3	25,3	35,3
G128-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	34,2	29,8	29,8	39,8
G128-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	36,2	31,6	31,6	41,6
G128-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	19,3	9,0	9,0	19,3
G128-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	24,9	16,7	16,7	26,7
G128-3_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	25,2	15,7	15,7	25,7
G129-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	22,3	15,2	15,2	25,2
G129-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	26,3	21,4	21,4	31,4
G129-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	18,4	10,9	10,9	20,9
G129-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	25,4	18,0	18,0	28,0
G129-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	23,5	16,5	16,5	26,5
G129-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	29,7	24,2	24,2	34,2
G129-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	23,5	17,2	17,2	27,2
G129-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	31,6	27,3	27,3	37,3
G129-3_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	32,7	27,8	27,8	37,8
G129-4_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	22,0	9,0	9,0	22,0
G129-4_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	20,2	11,7	11,7	21,7
G129-4_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	21,8	13,6	13,6	23,6
G130-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	25,6	18,8	18,8	28,8
G130-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	29,5	26,0	26,0	36,0
G130-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	24,0	13,9	13,9	24,0
G130-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	29,8	24,5	24,5	34,5
G130-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	34,0	29,6	29,6	39,6
G130-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	36,6	31,9	31,9	41,9
G130-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	27,5	23,0	23,0	33,0
G130-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	26,0	21,1	21,1	31,1
G130-3_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	25,0	12,8	12,8	25,0
G131-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	22,8	15,9	15,9	25,9
G131-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	26,8	22,7	22,7	32,7
G131-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	23,3	13,5	13,5	23,5
G131-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	29,3	24,5	24,5	34,5
G131-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	33,7	29,2	29,2	39,2
G131-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	36,7	32,2	32,2	42,2
G132-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	22,6	14,5	14,5	24,5
G132-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	24,5	17,2	17,2	27,2
G132-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	24,7	14,6	14,6	24,7
G132-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	29,2	24,5	24,5	34,5
G132-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	32,8	28,0	28,0	38,0
G132-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	35,7	31,3	31,3	41,3
G133-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	25,0	13,9	13,9	25,0
G133-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	30,1	22,3	22,3	32,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Directe hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G133-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	27,0	18,1	18,1	28,1
G133-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	28,6	23,9	23,9	33,9
G133-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	30,4	25,7	25,7	35,7
G133-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	26,8	19,9	19,9	29,9
G133-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	24,5	15,5	15,5	25,5
G133-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	28,7	21,9	21,9	31,9
G133-3_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	29,0	19,0	19,0	29,0
H080-1_A	Nieuwbouw - blok H	1,50	28,7	20,2	20,2	30,2
H080-1_B	Nieuwbouw - blok H	4,50	33,3	27,3	27,3	37,3
H080-2_A	Nieuwbouw - blok H	1,50	19,5	8,8	8,8	19,5
H080-2_B	Nieuwbouw - blok H	4,50	22,9	14,2	14,2	24,2
H080-3_A	Nieuwbouw - blok H	1,50	22,5	15,1	15,1	25,1
H080-3_B	Nieuwbouw - blok H	4,50	32,9	26,5	26,5	36,5
H081-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	28,5	20,1	20,1	30,1
H081-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	31,4	24,0	24,0	34,0
H081-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	18,0	9,0	9,0	19,0
H081-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	20,2	11,9	11,9	21,9
H082-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	28,2	20,2	20,2	30,2
H082-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	30,2	21,9	21,9	31,9
H082-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	17,7	10,3	10,3	20,3
H082-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	19,9	13,1	13,1	23,1
H082-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	24,3	19,8	19,8	29,8
H082-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	25,1	20,5	20,5	30,5
H083-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	13,4	4,4	4,4	14,4
H083-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	14,5	6,9	6,9	16,9
H083-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	17,5	10,1	10,1	20,1
H083-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	19,8	13,7	13,7	23,7
H083-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	28,0	22,5	22,5	32,5
H083-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	32,9	27,2	27,2	37,2
H083-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	18,1	7,5	7,5	18,1
H083-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	26,7	19,2	19,2	29,2
H083-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	32,1	26,6	26,6	36,6
H084-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	18,1	6,0	6,0	18,1
H084-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	18,5	7,0	7,0	18,5
H084-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	16,0	8,3	8,3	18,3
H084-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	19,7	12,1	12,1	22,1
H084-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	29,8	25,1	25,1	35,1
H084-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	32,0	26,7	26,7	36,7
H084-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	17,0	11,5	11,5	21,5
H084-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	26,8	22,7	22,7	32,7
H084-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	28,4	24,2	24,2	34,2
H085-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	24,3	19,3	19,3	29,3
H085-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	24,4	19,4	19,4	29,4
H085-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	16,1	9,0	9,0	19,0
H085-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	26,4	21,0	21,0	31,0
H085-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	29,4	24,2	24,2	34,2
H085-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	31,0	25,7	25,7	35,7
H085-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	24,5	19,8	19,8	29,8
H085-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	27,8	21,9	21,9	31,9
H085-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	28,6	22,1	22,1	32,1
H086-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	24,4	19,4	19,4	29,4
H086-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	24,3	19,3	19,3	29,3
H086-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	15,0	7,2	7,2	17,2
H086-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	29,5	24,9	24,9	34,9
H086-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	29,8	25,0	25,0	35,0
H086-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	30,6	25,2	25,2	35,2
H086-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	19,8	14,5	14,5	24,5
H086-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	20,2	14,8	14,8	24,8
H086-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	21,4	16,0	16,0	26,0
H087-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	24,0	19,0	19,0	29,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Directe hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H087-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	24,0	19,0	19,0	29,0
H087-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	15,8	8,7	8,7	18,7
H087-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	27,6	22,1	22,1	32,1
H087-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	28,3	22,9	22,9	32,9
H087-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	29,6	24,3	24,3	34,3
H087-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	28,7	23,9	23,9	33,9
H087-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	29,2	24,2	24,2	34,2
H087-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	29,3	24,0	24,0	34,0
H088-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	23,8	18,8	18,8	28,8
H088-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	23,9	18,8	18,8	28,8
H088-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	17,4	9,5	9,5	19,5
H088-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	29,0	24,3	24,3	34,3
H088-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	28,7	23,7	23,7	33,7
H088-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	29,1	23,8	23,8	33,8
H088-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	17,6	11,3	11,3	21,3
H088-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	25,5	20,5	20,5	30,5
H088-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	26,8	21,7	21,7	31,7
H089-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	24,5	19,6	19,6	29,6
H089-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	24,7	19,8	19,8	29,8
H089-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	20,9	15,7	15,7	25,7
H089-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	28,0	22,9	22,9	32,9
H089-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	28,7	23,6	23,6	33,6
H089-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	30,0	24,9	24,9	34,9
H089-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	24,7	19,8	19,8	29,8
H089-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	25,0	19,9	19,9	29,9
H089-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	23,6	17,6	17,6	27,6
H089-4_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	26,2	20,9	20,9	30,9
H089-4_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	26,5	21,5	21,5	31,5
H089-4_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	25,2	20,3	20,3	30,3
H090-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	12,9	6,0	6,0	16,0
H090-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	13,0	6,3	6,3	16,3
H090-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	14,3	7,7	7,7	17,7
H090-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	26,2	20,9	20,9	30,9
H090-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	26,1	20,8	20,8	30,8
H090-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	19,3	14,5	14,5	24,5
H090-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	19,6	14,8	14,8	24,8
H090-4_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	15,4	8,8	8,8	18,8
H090-4_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	20,6	14,8	14,8	24,8
H090-4_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	26,3	21,3	21,3	31,3
H090-5_A	Nieuwbouw - Blok H	7,50	27,2	21,9	21,9	31,9
H090-6_A	Nieuwbouw - Blok H	7,50	20,5	15,4	15,4	25,4
H091-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	13,0	5,8	5,8	15,8
H091-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	12,2	4,5	4,5	14,5
H091-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	14,9	8,0	8,0	18,0
H091-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	30,0	25,4	25,4	35,4
H091-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	27,9	23,1	23,1	33,1
H091-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	15,4	8,6	8,6	18,6
H091-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	24,4	19,4	19,4	29,4
H091-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	18,1	8,0	8,0	18,1
H091-4_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	17,9	11,5	11,5	21,5
H091-4_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	24,6	19,2	19,2	29,2
H091-4_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	29,1	24,1	24,1	34,1
H091-5_A	Nieuwbouw - Blok H	7,50	27,6	22,1	22,1	32,1
H092-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	13,3	6,2	6,2	16,2
H092-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	12,2	4,4	4,4	14,4
H092-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	14,7	7,8	7,8	17,8
H092-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	28,0	23,2	23,2	33,2
H092-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	27,3	22,0	22,0	32,0
H092-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	16,1	9,6	9,6	19,6
H092-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	24,8	19,8	19,8	29,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Directe hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H092-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	16,5	8,2	8,2	18,2
H092-4_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	16,4	9,9	9,9	19,9
H092-4_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	25,8	21,0	21,0	31,0
H092-4_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	29,7	24,5	24,5	34,5
H092-5_A	Nieuwbouw - Blok H	7,50	29,6	24,6	24,6	34,6
H093-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	12,3	3,9	3,9	13,9
H093-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	12,3	3,9	3,9	13,9
H093-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	14,6	7,0	7,0	17,0
H093-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	26,3	21,3	21,3	31,3
H093-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	28,3	23,5	23,5	33,5
H093-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	16,2	9,6	9,6	19,6
H093-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	24,9	20,1	20,1	30,1
H093-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	17,2	9,1	9,1	19,1
H093-4_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	14,0	5,2	5,2	15,2
H093-4_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	26,2	21,1	21,1	31,1
H093-4_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	27,7	22,3	22,3	32,3
H093-5_A	Nieuwbouw - Blok H	7,50	28,5	23,1	23,1	33,1
H094-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	12,4	4,4	4,4	14,4
H094-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	12,9	5,1	5,1	15,1
H094-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	14,8	6,6	6,6	16,6
H094-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	26,2	21,2	21,2	31,2
H094-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	27,5	22,5	22,5	32,5
H094-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	15,3	8,5	8,5	18,5
H094-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	19,8	12,6	12,6	22,6
H094-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	17,3	10,3	10,3	20,3
H094-4_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	15,3	7,1	7,1	17,1
H094-4_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	20,7	13,6	13,6	23,6
H094-4_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	30,1	25,1	25,1	35,1
H094-5_A	Nieuwbouw - Blok H	7,50	28,6	23,4	23,4	33,4
H095-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	12,7	4,1	4,1	14,1
H095-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	13,7	5,6	5,6	15,6
H095-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	14,5	5,8	5,8	15,8
H095-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	20,3	6,7	6,7	20,3
H095-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	21,8	12,1	12,1	22,1
H095-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	15,5	7,9	7,9	17,9
H095-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	19,5	12,5	12,5	22,5
H095-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	18,6	11,6	11,6	21,6
H095-4_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	15,3	5,2	5,2	15,3
H095-4_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	22,6	14,0	14,0	24,0
H095-4_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	30,3	24,9	24,9	34,9
H095-5_A	Nieuwbouw - Blok H	7,50	26,0	19,7	19,7	29,7
H096-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	12,5	1,9	1,9	12,5
H096-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	12,7	3,0	3,0	13,0
H096-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	14,5	5,8	5,8	15,8
H096-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	26,3	20,2	20,2	30,2
H096-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	29,4	23,7	23,7	33,7
H096-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	13,6	2,0	2,0	13,6
H096-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	17,5	10,2	10,2	20,2
H096-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	19,8	13,2	13,2	23,2
H096-4_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	15,4	4,2	4,2	15,4
H096-4_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	17,3	8,1	8,1	18,1
H096-4_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	28,4	22,9	22,9	32,9
H096-5_A	Nieuwbouw - Blok H	7,50	29,2	23,3	23,3	33,3
H097-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	24,2	13,7	13,7	24,2
H097-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	26,6	18,3	18,3	28,3
H097-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	31,1	24,8	24,8	34,8
H097-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	25,4	20,8	20,8	30,8
H097-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	24,4	19,5	19,5	29,5
H097-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	18,4	9,1	9,1	19,1
H097-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	25,2	18,8	18,8	28,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Directe hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H097-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	27,0	22,0	22,0	32,0
H097-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	27,4	21,9	21,9	31,9
H098-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	26,2	13,3	13,3	26,2
H098-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	28,1	17,7	17,7	28,1
H098-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	32,3	25,2	25,2	35,2
H098-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	22,4	14,5	14,5	24,5
H098-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	22,2	14,9	14,9	24,9
H098-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	19,0	10,2	10,2	20,2
H099-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	26,5	13,1	13,1	26,5
H099-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	28,3	17,2	17,2	28,3
H099-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	32,8	25,6	25,6	35,6
H099-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	21,0	7,1	7,1	21,0
H099-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	21,4	9,5	9,5	21,4
H099-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	20,6	12,1	12,1	22,1
H100-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	25,3	8,1	8,1	25,3
H100-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	26,9	9,6	9,6	26,9
H100-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	31,1	20,8	20,8	31,1
H100-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	24,8	20,0	20,0	30,0
H100-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	25,0	20,1	20,1	30,1
H100-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	22,8	15,3	15,3	25,3
H101-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	26,4	12,2	12,2	26,4
H101-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	28,5	16,5	16,5	28,5
H101-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	32,9	24,7	24,7	34,7
H101-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	25,0	20,5	20,5	30,5
H101-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	25,3	20,7	20,7	30,7
H101-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	22,3	14,3	14,3	24,3
H102-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	26,2	13,6	13,6	26,2
H102-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	28,5	16,3	16,3	28,5
H102-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	32,8	23,7	23,7	33,7
H102-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	25,4	20,7	20,7	30,7
H102-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	25,7	20,9	20,9	30,9
H102-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	21,9	14,1	14,1	24,1
H103-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	25,7	13,6	13,6	25,7
H103-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	28,3	16,4	16,4	28,3
H103-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	32,8	23,5	23,5	33,5
H103-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	24,1	17,6	17,6	27,6
H103-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	24,5	18,2	18,2	28,2
H103-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	21,3	13,4	13,4	23,4
H104-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	26,1	13,9	13,9	26,1
H104-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	29,1	16,9	16,9	29,1
H104-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	33,1	23,6	23,6	33,6
H104-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	22,0	6,2	6,2	22,0
H104-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	22,2	8,9	8,9	22,2
H104-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	21,1	11,0	11,0	21,1
H105-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	26,2	14,1	14,1	26,2
H105-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	29,8	17,3	17,3	29,8
H105-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	33,6	23,7	23,7	33,7
H105-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	19,6	6,7	6,7	19,6
H105-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	20,8	9,4	9,4	20,8
H105-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	21,5	11,2	11,2	21,5
H105-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	28,5	16,0	16,0	28,5
H105-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	32,3	20,7	20,7	32,3
H105-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	35,8	27,0	27,0	37,0
H106-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	28,8	16,2	16,2	28,8
H106-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	32,5	20,8	20,8	32,5
H106-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	35,9	27,0	27,0	37,0
H106-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	27,3	21,7	21,7	31,7
H106-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	20,7	11,4	11,4	21,4
H106-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	22,5	12,6	12,6	22,6
H106-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	17,4	7,0	7,0	17,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Directe hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H106-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	19,6	10,7	10,7	20,7
H106-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	20,8	11,5	11,5	21,5
H107-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	29,6	20,1	20,1	30,1
H107-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	32,5	21,0	21,0	32,5
H107-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	35,9	27,2	27,2	37,2
H107-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	26,3	20,0	20,0	30,0
H107-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	22,3	11,4	11,4	22,3
H107-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	22,1	13,8	13,8	23,8
H108-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	29,8	20,5	20,5	30,5
H108-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	32,2	19,0	19,0	32,2
H108-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	35,6	25,7	25,7	35,7
H108-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	22,4	13,7	13,7	23,7
H108-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	28,2	23,5	23,5	33,5
H108-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	24,1	16,0	16,0	26,0
H109-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	32,4	20,2	20,2	32,4
H109-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	34,7	19,9	19,9	34,7
H109-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	24,1	16,0	16,0	26,0
H109-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	33,2	18,9	18,9	33,2
H109-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	35,3	21,8	21,8	35,3
H109-4_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	20,8	12,3	12,3	22,3
H109-5_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	30,6	16,4	16,4	30,6
H109-6_A	Nieuwbouw - Blok H	4,50	28,4	23,3	23,3	33,3
H109-7_A	Nieuwbouw - Blok H	7,50	35,9	28,0	28,0	38,0
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	24,3	15,9	15,9	25,9
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	27,6	21,9	21,9	31,9
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	28,6	23,2	23,2	33,2
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	18,7	14,5	14,5	24,5
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	20,0	15,9	15,9	25,9
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	20,5	16,3	16,3	26,3
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	23,4	14,9	14,9	24,9
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	27,0	21,4	21,4	31,4
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	28,3	23,0	23,0	33,0
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	25,9	20,6	20,6	30,6
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	26,8	21,6	21,6	31,6
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	28,1	23,0	23,0	33,0
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	9,7	1,8	1,8	11,8
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	9,4	1,5	1,5	11,5
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	11,3	3,7	3,7	13,7
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	26,3	21,5	21,5	31,5
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	26,5	21,4	21,4	31,4
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	27,9	22,8	22,8	32,8
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	9,5	1,6	1,6	11,6
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	9,2	1,3	1,3	11,3
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	10,9	3,3	3,3	13,3
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	26,3	21,9	21,9	31,9
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	25,9	21,2	21,2	31,2
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	27,7	22,5	22,5	32,5
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	11,1	1,5	1,5	11,5
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	11,8	1,1	1,1	11,8
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	13,2	3,0	3,0	13,2
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	24,7	19,5	19,5	29,5
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	24,5	19,3	19,3	29,3
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	27,4	22,3	22,3	32,3
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	13,2	1,3	1,3	13,2
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	14,7	0,9	0,9	14,7
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	15,7	2,8	2,8	15,7
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	20,9	11,6	11,6	21,6
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	23,8	18,4	18,4	28,4
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	27,1	22,1	22,1	32,1
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	18,7	14,5	14,5	24,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Directe hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	20,1	15,9	15,9	25,9
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	20,4	16,1	16,1	26,1
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	20,1	10,9	10,9	20,9
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	24,0	18,4	18,4	28,4
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	26,9	21,9	21,9	31,9
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	11,8	1,0	1,0	11,8
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	12,9	0,6	0,6	12,9
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	13,9	2,5	2,5	13,9
I173-1_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	19,7	11,3	11,3	21,3
I173-1_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	24,9	19,9	19,9	29,9
I173-1_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	26,7	21,6	21,6	31,6
I173-2_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	12,0	0,9	0,9	12,0
I173-2_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	13,4	0,6	0,6	13,4
I173-2_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	14,5	2,7	2,7	14,5
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	10,6	1,0	1,0	11,0
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	11,8	2,7	2,7	12,7
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	13,4	5,1	5,1	15,1
J001_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	15,6	3,3	3,3	15,6
J001_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	15,6	3,0	3,0	15,6
J002_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	16,7	5,4	5,4	16,7
J002_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	16,6	5,6	5,6	16,6
J003_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	16,2	5,1	5,1	16,2
J003_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	16,2	5,1	5,1	16,2
J004_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	15,3	3,0	3,0	15,3
J004_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	15,5	3,5	3,5	15,5
J005_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	15,6	2,9	2,9	15,6
J005_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	15,9	3,7	3,7	15,9
J006_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	16,2	2,9	2,9	16,2
J006_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	16,5	3,8	3,8	16,5
J007_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	15,9	4,8	4,8	15,9
J007_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	16,0	4,7	4,7	16,0
J008_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	24,3	18,7	18,7	28,7
J008_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	24,7	19,3	19,3	29,3
J009_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	24,9	19,5	19,5	29,5
J009_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	25,1	19,4	19,4	29,4
J010_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	22,7	15,0	15,0	25,0
J010_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	25,6	19,7	19,7	29,7
J011_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	17,7	7,1	7,1	17,7
J011_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	18,7	8,6	8,6	18,7
J012_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	24,1	16,4	16,4	26,4
J012_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	26,6	21,0	21,0	31,0
J013_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	28,7	22,2	22,2	32,2
J013_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	31,8	26,9	26,9	36,9
J014_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	34,4	23,2	23,2	34,4
J014_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	35,8	25,0	25,0	35,8
J015_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	32,1	22,5	22,5	32,5
J015_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	33,3	23,7	23,7	33,7
J016_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	35,0	22,3	22,3	35,0
J016_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	35,8	23,6	23,6	35,8
J017_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	35,3	11,1	11,1	35,3
J017_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	35,8	13,9	13,9	35,8
J018_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	35,5	23,8	23,8	35,5
J018_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	36,1	24,8	24,8	36,1
J019_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	35,7	25,2	25,2	35,7
J019_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	36,4	26,4	26,4	36,4
J020_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	35,3	25,5	25,5	35,5
J020_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	36,3	26,9	26,9	36,9
J021_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	33,7	22,8	22,8	33,7
J021_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	34,8	24,1	24,1	34,8
J022_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	31,4	20,8	20,8	31,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Directe hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J022_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	32,5	22,0	22,0	32,5
J023_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	22,6	12,8	12,8	22,8
J023_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	24,2	13,4	13,4	24,2
J024_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	21,5	10,9	10,9	21,5
J024_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	23,0	13,1	13,1	23,1
J025_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	20,6	9,6	9,6	20,6
J025_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	22,0	12,2	12,2	22,2
J026_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	20,4	10,9	10,9	20,9
J026_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	21,0	11,4	11,4	21,4
J027_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	17,3	6,1	6,1	17,3
J027_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	17,2	3,8	3,8	17,2
K001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	30,7	20,4	20,4	30,7
K001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	31,2	20,9	20,9	31,2
K001_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	31,3	9,7	9,7	31,3
K002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	31,1	20,6	20,6	31,1
K002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	31,8	21,3	21,3	31,8
K002_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	31,9	11,2	11,2	31,9
K003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	37,2	26,2	26,2	37,2
K003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	39,2	29,4	29,4	39,4
K003_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	40,2	30,4	30,4	40,4
K004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	30,4	8,5	8,5	30,4
K004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	31,4	10,8	10,8	31,4
K004_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	31,8	11,2	11,2	31,8
K005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	42,6	26,5	26,5	42,6
K005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	44,9	30,4	30,4	44,9
K005_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	45,4	32,2	32,2	45,4
K006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	43,6	27,1	27,1	43,6
K006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	45,7	31,2	31,2	45,7
K006_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	46,0	33,1	33,1	46,0
K007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	45,4	27,6	27,6	45,4
K007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	46,9	31,8	31,8	46,9
K007_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	47,1	33,9	33,9	47,1
K008_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	48,5	27,9	27,9	48,5
K008_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	49,4	32,6	32,6	49,4
K008_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	7,50	49,4	34,3	34,3	49,4
K008_D	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	10,50	49,3	34,7	34,7	49,3
K009_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	49,4	28,2	28,2	49,4
K009_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	49,9	33,0	33,0	49,9
K009_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	7,50	49,8	34,8	34,8	49,8
K009_D	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	10,50	49,6	35,2	35,2	49,6
K010_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	50,0	28,9	28,9	50,0
K010_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	50,4	32,7	32,7	50,4
K010_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	7,50	50,2	34,5	34,5	50,2
K010_D	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	10,50	49,9	34,9	34,9	49,9
K011_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	46,6	28,7	28,7	46,6
K011_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	47,7	32,1	32,1	47,7
K011_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	7,50	47,7	33,5	33,5	47,7
K011_D	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	10,50	47,6	33,8	33,8	47,6
K012_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	28,7	17,6	17,6	28,7
K012_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	30,4	20,9	20,9	30,9
K012_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	7,50	29,3	14,0	14,0	29,3
K012_D	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	10,50	29,7	14,7	14,7	29,7
K013_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	29,3	10,8	10,8	29,3
K013_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	31,0	12,6	12,6	31,0
K013_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	7,50	30,9	12,8	12,8	30,9
K013_D	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	10,50	32,0	13,2	13,2	32,0
K014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	33,4	23,7	23,7	33,7
K014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	35,2	25,7	25,7	35,7
K014_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	34,1	12,1	12,1	34,1
K015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	30,3	14,8	14,8	30,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Directe hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 Groep: LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groepsreductie: Direct
 Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	32,3	16,3	16,3	32,3
K015_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	32,1	11,5	11,5	32,1
K016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	28,0	14,2	14,2	28,0
K016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	29,9	15,1	15,1	29,9
K016_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	29,8	11,0	11,0	29,8
K017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	23,3	11,5	11,5	23,3
K017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	24,9	13,5	13,5	24,9
K017_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	25,0	10,0	10,0	25,0
K018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	21,8	10,3	10,3	21,8
K018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	23,5	12,6	12,6	23,5
K018_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	23,4	9,8	9,8	23,4
K019_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	30,3	13,9	13,9	30,3
K019_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	31,1	17,2	17,2	31,1
K019_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	31,9	14,0	14,0	31,9
K020_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	28,9	9,5	9,5	28,9
K020_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	29,5	11,5	11,5	29,5
K020_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	30,7	11,9	11,9	30,7
K021_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	22,1	11,1	11,1	22,1
K021_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	23,8	13,1	13,1	23,8
K021_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	24,6	12,9	12,9	24,6
K022_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	23,4	11,5	11,5	23,4
K022_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	25,6	13,6	13,6	25,6
K022_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	25,6	13,6	13,6	25,6
K023_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	27,6	21,9	21,9	31,9
K023_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	31,7	27,8	27,8	37,8
K023_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	25,0	14,2	14,2	25,0
K024_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	26,1	16,6	16,6	26,6
K024_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	30,9	24,5	24,5	34,5
K024_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	26,9	15,5	15,5	26,9
K025_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	31,2	19,6	19,6	31,2
K025_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	34,9	27,8	27,8	37,8
K025_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	32,3	16,7	16,7	32,3
K026_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	32,0	17,5	17,5	32,0
K026_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	31,2	18,1	18,1	31,2
K026_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	7,50	32,0	18,4	18,4	32,0
K026_D	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	10,50	32,7	19,2	19,2	32,7
K027_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	31,9	25,4	25,4	35,4
K027_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	29,8	20,1	20,1	30,1
K027_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	7,50	29,7	19,7	19,7	29,7
K027_D	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	10,50	31,3	21,9	21,9	31,9
K028_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	44,5	29,4	29,4	44,5
K028_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	44,9	21,1	21,1	44,9
K028_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	7,50	44,8	23,8	23,8	44,8
K028_D	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	10,50	45,0	31,0	31,0	45,0
K029_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	48,4	29,8	29,8	48,4
K029_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	48,7	21,4	21,4	48,7
K029_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	7,50	48,4	23,9	23,9	48,4
K029_D	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	10,50	48,3	31,3	31,3	48,3
K030_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	49,6	28,9	28,9	49,6
K030_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	50,1	19,9	19,9	50,1
K030_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	7,50	49,9	20,2	20,2	49,9
K030_D	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	10,50	49,5	20,9	20,9	49,5
K031_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	49,0	19,7	19,7	49,0
K031_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	49,8	18,6	18,6	49,8
K031_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	7,50	49,7	18,9	18,9	49,7
K031_D	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	10,50	49,5	20,3	20,3	49,5
K032_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	45,6	17,2	17,2	45,6
K032_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	46,9	18,1	18,1	46,9
K032_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	46,9	19,4	19,4	46,9
K033_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	44,0	26,8	26,8	44,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Directe hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
K033_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	45,9	29,0	29,0	45,9
K033_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	46,0	29,2	29,2	46,0
K034_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	43,3	26,0	26,0	43,3
K034_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	45,5	28,5	28,5	45,5
K034_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	45,7	28,7	28,7	45,7
K035_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	32,1	21,5	21,5	32,1
K035_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	33,7	23,9	23,9	33,9
K035_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	34,1	24,2	24,2	34,2
K036_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	36,8	25,0	25,0	36,8
K036_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	38,6	27,2	27,2	38,6
K036_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	39,4	27,8	27,8	39,4
L001_A	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	1,50	43,7	21,6	21,6	43,7
L001_B	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	4,50	44,2	23,6	23,6	44,2
L001_C	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	7,50	44,2	22,8	22,8	44,2
L002_A	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	1,50	54,9	28,7	28,7	54,9
L002_B	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	4,50	54,0	32,2	32,2	54,0
L002_C	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	7,50	53,0	35,0	35,0	53,0
L003_A	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	1,50	55,1	30,8	30,8	55,1
L003_B	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	4,50	54,2	34,2	34,2	54,2
L003_C	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	7,50	53,0	35,7	35,7	53,0
L004_A	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	1,50	55,5	31,4	31,4	55,5
L004_B	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	4,50	54,5	35,1	35,1	54,5
L004_C	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	7,50	53,4	37,0	37,0	53,4
L005_A	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	1,50	56,5	26,7	26,7	56,5
L005_B	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	4,50	55,1	29,0	29,0	55,1
L005_C	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	7,50	53,9	34,5	34,5	53,9
L006_A	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	1,50	55,2	27,4	27,4	55,2
L006_B	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	4,50	54,2	29,9	29,9	54,2
L006_C	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	7,50	53,2	34,3	34,3	53,2
L007_A	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	1,50	47,4	19,7	19,7	47,4
L007_B	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	4,50	47,2	22,2	22,2	47,2
L007_C	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	7,50	46,7	19,4	19,4	46,7
L008_A	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	1,50	33,9	23,1	23,1	33,9
L008_B	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	4,50	35,3	27,2	27,2	37,2
L008_C	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	7,50	33,1	17,2	17,2	33,1
L009_A	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	1,50	37,1	16,4	16,4	37,1
L009_B	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	4,50	38,2	21,4	21,4	38,2
L009_C	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	7,50	38,7	16,5	16,5	38,7
L010_A	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	1,50	30,0	17,2	17,2	30,0
L010_B	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	4,50	33,9	26,9	26,9	36,9
L010_C	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	7,50	35,3	29,0	29,0	39,0
L011_A	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	1,50	30,4	17,4	17,4	30,4
L011_B	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	4,50	34,0	27,2	27,2	37,2
L011_C	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	7,50	35,3	29,0	29,0	39,0
L012_A	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	1,50	31,2	17,7	17,7	31,2
L012_B	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	4,50	34,8	28,3	28,3	38,3
L012_C	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	7,50	31,9	15,1	15,1	31,9
L015_A	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	1,50	34,5	25,6	25,6	35,6
L015_B	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	4,50	35,1	27,3	27,3	37,3
L015_C	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	8,40	32,8	25,9	25,9	35,9
L016_A	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	1,50	33,0	24,1	24,1	34,1
L016_B	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	4,50	33,3	25,8	25,8	35,8
L016_C	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	8,40	30,9	22,5	22,5	32,5
L017_A	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	1,50	33,6	22,2	22,2	33,6
L017_B	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	4,50	33,0	24,6	24,6	34,6
L017_C	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	8,40	32,2	19,0	19,0	32,2
L018_A	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	1,50	32,8	20,9	20,9	32,8
L018_B	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	4,50	31,0	17,3	17,3	31,0
L018_C	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	8,40	31,9	17,4	17,4	31,9
L019_A	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	1,50	40,8	16,0	16,0	40,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Directe hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
L019_B	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	4,50	41,3	19,1	19,1	41,3
L019_C	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	8,40	38,3	16,8	16,8	38,3
L020_A	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	1,50	59,5	26,4	26,4	59,5
L020_B	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	4,50	54,3	24,1	24,1	54,3
L020_C	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	8,40	52,0	18,5	18,5	52,0
L021_A	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	1,50	56,8	29,3	29,3	56,8
L021_B	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	4,50	55,1	32,1	32,1	55,1
L021_C	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	8,40	53,4	23,7	23,7	53,4
L022_A	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	1,50	57,2	30,5	30,5	57,2
L022_B	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	4,50	55,5	28,0	28,0	55,5
L022_C	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	8,40	53,8	30,3	30,3	53,8
M001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	43,0	27,4	27,4	43,0
M001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	44,6	31,1	31,1	44,6
M002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	46,5	26,5	26,5	46,5
M002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	47,4	30,9	30,9	47,4
M003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	46,3	24,2	24,2	46,3
M003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	47,2	28,9	28,9	47,2
M004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	35,6	13,0	13,0	35,6
M004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	37,5	21,4	21,4	37,5
M005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	32,4	23,8	23,8	33,8
M005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	34,0	24,2	24,2	34,2
M006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	33,1	25,4	25,4	35,4
M006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	32,6	27,2	27,2	37,2
M007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	49,0	25,8	25,8	49,0
M007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	49,3	25,8	25,8	49,3
M008_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	41,8	27,8	27,8	41,8
M008_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	41,8	15,2	15,2	41,8
M009_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	30,1	20,7	20,7	30,7
M009_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	34,0	27,6	27,6	37,6
M010_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	27,9	17,4	17,4	27,9
M010_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	30,8	23,6	23,6	33,6
M011_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	27,6	12,6	12,6	27,6
M011_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	28,5	12,5	12,5	28,5
M012_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	43,5	18,2	18,2	43,5
M012_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	44,5	23,8	23,8	44,5
M013_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	37,0	19,7	19,7	37,0
M013_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	39,8	27,2	27,2	39,8
M014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	39,7	22,4	22,4	39,7
M014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	41,9	25,8	25,8	41,9
M015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	38,1	22,8	22,8	38,1
M015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	40,0	25,2	25,2	40,0
M016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	30,4	21,0	21,0	31,0
M016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	31,4	21,9	21,9	31,9
M017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	28,2	21,8	21,8	31,8
M017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	27,2	15,3	15,3	27,2
M018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	25,3	11,9	11,9	25,3
M018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	26,7	15,4	15,4	26,7
N001_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	29,3	12,5	12,5	29,3
N001_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	31,4	16,9	16,9	31,4
N001_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	34,9	25,5	25,5	35,5
N001_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	37,5	28,0	28,0	38,0
N002_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	29,0	17,1	17,1	29,0
N002_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	31,4	22,2	22,2	32,2
N002_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	34,3	25,6	25,6	35,6
N002_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	37,1	28,0	28,0	38,0
N003_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	23,9	14,0	14,0	24,0
N003_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	26,5	18,6	18,6	28,6
N003_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	26,4	17,7	17,7	27,7
N003_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	26,6	18,9	18,9	28,9
N004_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	22,4	13,9	13,9	23,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage II Rekenresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Directe hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
N004_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	25,3	19,6	19,6	29,6
N004_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	21,5	10,7	10,7	21,5
N004_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	23,0	13,3	13,3	23,3
N005_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	13,3	2,9	2,9	13,3
N005_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	13,4	3,0	3,0	13,4
N005_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	14,6	4,2	4,2	14,6
N005_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	16,5	6,5	6,5	16,5
N006_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	13,6	2,9	2,9	13,6
N006_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	13,6	3,0	3,0	13,6
N006_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	14,9	4,2	4,2	14,9
N006_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	16,7	6,5	6,5	16,7
N007_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	29,7	6,1	6,1	29,7
N007_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	31,0	16,3	16,3	31,0
N007_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	32,8	18,8	18,8	32,8
N007_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	34,6	20,5	20,5	34,6
N008_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	29,9	7,8	7,8	29,9
N008_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	31,7	10,3	10,3	31,7
N008_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	34,0	20,9	20,9	34,0
N008_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	35,9	22,4	22,4	35,9
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	33,8	23,3	23,3	33,8
N009_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	33,6	20,7	20,7	33,6
N009_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	34,4	23,4	23,4	34,4
N009_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	36,0	24,9	24,9	36,0
N010_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	28,8	15,2	15,2	28,8
N010_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	30,5	20,7	20,7	30,7
N010_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	32,9	24,6	24,6	34,6
N010_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	36,5	28,2	28,2	38,2
N011_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	28,8	15,3	15,3	28,8
N011_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	30,5	21,7	21,7	31,7
N011_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	32,1	23,6	23,6	33,6
N011_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	35,1	27,1	27,1	37,1
N012_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	13,0	2,2	2,2	13,0
N012_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	12,9	2,2	2,2	12,9
N012_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	14,1	3,4	3,4	14,1
N012_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	16,7	5,6	5,6	16,7
N013_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	13,8	2,0	2,0	13,8
N013_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	13,3	1,8	1,8	13,3
N013_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	14,4	2,9	2,9	14,4
N013_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	16,9	5,0	5,0	16,9
N014_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	25,8	20,2	20,2	30,2
N014_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	25,7	20,1	20,1	30,1
N014_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	22,7	7,0	7,0	22,7
N015_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	26,3	20,7	20,7	30,7
N015_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	20,7	7,2	7,2	20,7
N015_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	23,2	9,4	9,4	23,2
N015_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	26,1	13,5	13,5	26,1
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	34,3	23,1	23,1	34,3
N016_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	29,9	19,1	19,1	29,9
N016_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	31,9	23,2	23,2	33,2
N016_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	35,7	24,7	24,7	35,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten maximale geluidniveaus

Bijlage III Rekenresultaten maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAmx
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A001-1_A	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	1,50	26,1	3,2	3,2
A001-1_B	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	4,50	25,5	4,5	4,5
A001-1_C	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	7,50	26,3	3,1	3,1
A001-2_A	Nieuwbouw - blok A	132965,78	394988,46	1,50	33,5	13,9	13,9
A001-3_A	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	4,50	32,6	16,6	16,6
A001-3_B	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	7,50	33,0	21,8	21,8
A001-4_A	Nieuwbouw - blok A	132961,37	394994,78	1,50	29,1	11,4	11,4
A001-5_A	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	4,50	29,6	12,5	12,5
A001-5_B	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	7,50	30,0	13,4	13,4
A002-1_A	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	1,50	26,4	2,5	2,5
A002-1_B	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	4,50	25,8	2,2	2,2
A002-1_C	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	7,50	26,6	2,9	2,9
A002-2_A	Nieuwbouw - blok A	132971,50	394988,49	1,50	32,5	13,8	13,8
A002-3_A	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	4,50	32,8	16,0	16,0
A002-3_B	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	7,50	34,9	22,1	22,1
A003-1_A	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	1,50	26,9	2,2	2,2
A003-1_B	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	4,50	26,5	1,9	1,9
A003-1_C	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	7,50	27,5	3,4	3,4
A003-2_A	Nieuwbouw - blok A	132976,79	394988,52	1,50	32,5	14,0	14,0
A003-3_A	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	4,50	32,9	15,6	15,6
A003-3_B	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	7,50	33,4	22,2	22,2
A004-1_A	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	1,50	27,7	2,3	2,3
A004-1_B	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	4,50	26,9	2,0	2,0
A004-1_C	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	7,50	28,0	4,2	4,2
A004-2_A	Nieuwbouw - blok A	132982,23	394988,54	1,50	32,2	13,7	13,7
A004-3_A	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	4,50	31,9	15,1	15,1
A004-3_B	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	7,50	33,2	22,2	22,2
A005-1_A	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	1,50	26,5	2,4	2,4
A005-1_B	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	4,50	26,3	2,1	2,1
A005-1_C	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	7,50	27,8	6,4	6,4
A005-2_A	Nieuwbouw - blok A	132987,71	394988,57	1,50	33,8	15,1	15,1
A005-3_A	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	4,50	32,7	15,0	15,0
A005-3_B	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	7,50	34,7	20,0	20,0
A006-1_A	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	1,50	26,6	2,7	2,7
A006-1_B	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	4,50	26,4	2,5	2,5
A006-1_C	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	7,50	27,4	8,3	8,3
A006-2_A	Nieuwbouw - blok A	132993,28	394988,66	1,50	33,1	15,1	15,1
A006-3_A	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	4,50	33,4	18,6	18,6
A006-3_B	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	7,50	35,4	18,3	18,3
A007-1_A	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	1,50	26,8	2,9	2,9
A007-1_B	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	4,50	26,6	4,8	4,8
A007-1_C	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	7,50	27,6	3,2	3,2
A007-2_A	Nieuwbouw - blok A	132998,59	394988,69	1,50	32,3	12,8	12,8
A007-3_A	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	4,50	32,7	19,4	19,4
A007-3_B	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	7,50	34,2	17,0	17,0
A008-1_A	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	1,50	27,0	3,1	3,1
A008-1_B	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	4,50	26,8	4,6	4,6
A008-1_C	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	7,50	27,9	3,4	3,4
A008-2_A	Nieuwbouw - blok A	133004,12	394988,72	1,50	34,0	13,3	13,3
A008-3_A	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	4,50	35,4	13,6	13,6
A008-3_B	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	7,50	37,2	16,2	16,2
A009-1_A	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	1,50	29,7	3,1	3,1
A009-1_B	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	4,50	29,6	3,1	3,1
A009-1_C	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	7,50	30,8	3,7	3,7
A009-2_A	Nieuwbouw - blok A	133009,58	394988,76	1,50	32,0	13,7	13,7
A009-3_A	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	4,50	36,1	20,0	20,0
A009-3_B	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	7,50	37,7	15,4	15,4
A010-1_A	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	1,50	29,8	3,3	3,3
A010-1_B	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	4,50	29,8	2,9	2,9
A010-1_C	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	7,50	31,0	4,0	4,0
A010-2_A	Nieuwbouw - blok A	133014,81	394988,79	1,50	33,6	14,4	14,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAmx
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
A010-3_A	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	4,50	35,3	19,8	19,8
A010-3_B	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	7,50	37,6	15,7	15,7
A011-1_A	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	1,50	30,0	3,4	3,4
A011-1_B	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	4,50	30,0	3,1	3,1
A011-1_C	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	7,50	31,3	4,2	4,2
A011-2_A	Nieuwbouw - blok A	133020,87	394988,82	1,50	33,8	11,2	11,2
A011-3_A	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	4,50	33,4	10,0	10,0
A011-3_B	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	7,50	36,5	16,2	16,2
A011-4_A	Nieuwbouw - blok A	133025,03	394995,39	1,50	32,2	8,2	8,2
A011-5_A	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	4,50	32,8	8,5	8,5
A011-5_B	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	7,50	35,2	12,8	12,8
AA1_A	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	1,50	29,2	9,0	9,0
AA1_B	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	4,50	30,7	12,0	12,0
AA1_C	Goirleseweg 38	132617,87	394768,37	7,50	30,5	10,2	10,2
AA2_A	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	1,50	28,4	9,1	9,1
AA2_B	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	4,50	29,0	10,7	10,7
AA2_C	Bernard Leenestraat 4	132656,48	394757,12	7,50	29,0	10,8	10,8
B012-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	1,50	32,9	8,2	8,2
B012-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	4,50	34,5	10,4	10,4
B012-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	7,50	38,4	14,5	14,5
B012-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	1,50	33,4	14,6	14,6
B012-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	4,50	34,1	20,0	20,0
B012-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	7,50	38,2	6,0	6,0
B012-3_A	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	1,50	31,7	5,3	5,3
B012-3_B	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	4,50	32,3	6,8	6,8
B012-3_C	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	7,50	33,5	6,1	6,1
B013-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	1,50	33,0	7,7	7,7
B013-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	4,50	34,5	10,0	10,0
B013-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	7,50	36,8	14,3	14,3
B013-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	1,50	36,3	16,0	16,0
B013-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	4,50	37,2	20,7	20,7
B013-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	7,50	38,6	6,4	6,4
B014-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	1,50	34,3	7,4	7,4
B014-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	4,50	35,5	9,9	9,9
B014-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	7,50	37,6	14,3	14,3
B014-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	1,50	35,8	8,8	8,8
B014-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	4,50	36,5	10,4	10,4
B014-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	7,50	38,9	6,9	6,9
B015-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	1,50	34,4	8,7	8,7
B015-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	4,50	35,6	11,2	11,2
B015-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	7,50	37,7	14,3	14,3
B015-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	1,50	34,7	17,4	17,4
B015-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	4,50	35,8	20,7	20,7
B015-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	7,50	38,7	7,3	7,3
B016-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	1,50	36,1	11,5	11,5
B016-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	4,50	37,3	13,5	13,5
B016-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	7,50	39,1	17,4	17,4
B016-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	1,50	36,6	21,5	21,5
B016-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	4,50	37,7	21,5	21,5
B016-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	7,50	38,7	7,8	7,8
B017-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	1,50	37,0	12,7	12,7
B017-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	4,50	38,4	13,9	13,9
B017-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	7,50	39,6	18,5	18,5
B017-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	1,50	36,4	21,3	21,3
B017-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	4,50	37,5	21,4	21,4
B017-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	7,50	39,4	8,3	8,3
B018-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	1,50	37,3	13,0	13,0
B018-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	4,50	39,2	14,9	14,9
B018-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	7,50	40,9	19,6	19,6
B018-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	1,50	34,0	6,9	6,9
B018-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	4,50	35,3	8,8	8,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAmx
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B018-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	7,50	37,6	8,8	8,8
B019-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	1,50	37,9	13,6	13,6
B019-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	4,50	39,9	15,0	15,0
B019-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	7,50	42,4	19,9	19,9
B019-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	1,50	34,0	9,7	9,7
B019-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	4,50	36,4	10,4	10,4
B019-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	7,50	37,0	9,2	9,2
B020-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	1,50	38,2	10,3	10,3
B020-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	4,50	40,3	12,2	12,2
B020-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	7,50	41,4	15,9	15,9
B020-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	1,50	38,1	17,5	17,5
B020-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	4,50	41,1	22,6	22,6
B020-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	7,50	41,6	9,6	9,6
B020-3_A	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	1,50	41,0	13,4	13,4
B020-3_B	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	4,50	42,5	17,3	17,3
B020-3_C	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	7,50	42,6	17,1	17,1
B021-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	1,50	42,9	11,1	11,1
B021-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	4,50	45,1	13,2	13,2
B021-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	7,50	45,1	17,2	17,2
B021-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	1,50	37,1	13,9	13,9
B021-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	4,50	39,1	22,1	22,1
B021-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	7,50	41,1	13,0	13,0
B021-3_A	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	1,50	40,1	12,5	12,5
B021-3_B	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	4,50	42,9	15,0	15,0
B021-3_C	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	7,50	42,9	17,3	17,3
B022-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	1,50	49,1	18,5	18,5
B022-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	4,50	51,0	15,1	15,1
B022-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	7,50	50,9	17,9	17,9
B022-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	1,50	39,6	12,3	12,3
B022-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	4,50	42,6	15,1	15,1
B022-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	7,50	40,4	10,0	10,0
B023-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	1,50	58,2	27,8	27,8
B023-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	4,50	59,8	29,9	29,9
B023-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	7,50	59,7	31,1	31,1
B023-2_A	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	1,50	48,0	25,2	25,2
B023-2_B	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	4,50	50,2	27,5	27,5
B023-2_C	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	7,50	50,7	26,9	26,9
B023-3_A	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	1,50	58,0	28,0	28,0
B023-3_B	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	4,50	59,7	29,9	29,9
B023-3_C	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	7,50	59,4	31,1	31,1
B024-1_A	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	1,50	53,5	28,3	28,3
B024-1_B	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	4,50	55,8	30,0	30,0
B024-2_A	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	1,50	37,2	10,5	10,5
B024-2_B	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	4,50	39,9	10,1	10,1
B024-3_A	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	1,50	44,6	17,8	17,8
B024-3_B	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	4,50	47,4	19,6	19,6
B025-1_A	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	1,50	51,2	22,1	22,1
B025-1_B	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	4,50	52,5	27,1	27,1
B025-1_C	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	7,50	53,9	28,4	28,4
B025-2_A	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	1,50	35,0	8,0	8,0
B025-2_B	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	4,50	36,7	9,8	9,8
B025-2_C	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	7,50	38,5	18,5	18,5
B026-1_A	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	1,50	50,8	25,2	25,2
B026-1_B	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	4,50	51,7	26,5	26,5
B026-1_C	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	7,50	53,3	27,8	27,8
B026-2_A	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	1,50	34,1	11,6	11,6
B026-2_B	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	4,50	35,7	13,8	13,8
B026-2_C	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	7,50	42,0	17,5	17,5
B026-3_A	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	1,50	39,5	8,7	8,7
B026-3_B	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	4,50	40,9	9,6	9,6
B026-3_C	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	7,50	43,5	9,1	9,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAmx
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B027-1_A	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	1,50	30,4	12,6	12,6
B027-1_B	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	4,50	30,0	13,8	13,8
B027-1_C	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	7,50	31,2	15,0	15,0
B027-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	1,50	36,0	11,4	11,4
B027-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	4,50	37,0	12,7	12,7
B027-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	7,50	41,1	19,5	19,5
B027-3_A	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	1,50	44,0	24,3	24,3
B027-3_B	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	4,50	44,5	24,7	24,7
B027-3_C	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	7,50	46,5	26,0	26,0
B028-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	1,50	29,7	12,5	12,5
B028-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	4,50	30,1	13,7	13,7
B028-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	7,50	31,2	14,9	14,9
B028-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	1,50	36,0	12,8	12,8
B028-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	4,50	38,0	11,9	11,9
B028-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	7,50	43,2	19,5	19,5
B028-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	1,50	29,2	4,1	4,1
B028-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	4,50	30,6	8,6	8,6
B028-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	7,50	33,2	12,6	12,6
B029-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	1,50	32,5	12,2	12,2
B029-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	4,50	33,1	13,6	13,6
B029-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	7,50	34,2	14,8	14,8
B029-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	1,50	35,8	15,9	15,9
B029-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	4,50	37,6	23,9	23,9
B029-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	7,50	40,0	25,5	25,5
B029-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	1,50	32,4	12,8	12,8
B029-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	4,50	39,5	24,1	24,1
B029-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	7,50	43,9	25,2	25,2
B030-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	1,50	32,7	12,1	12,1
B030-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	4,50	33,4	13,4	13,4
B030-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	7,50	34,5	14,6	14,6
B030-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	1,50	35,0	14,9	14,9
B030-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	4,50	36,4	20,2	20,2
B030-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	7,50	39,0	24,7	24,7
B030-3_A	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	1,50	31,6	3,7	3,7
B030-3_B	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	4,50	34,6	7,8	7,8
B030-3_C	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	7,50	36,7	10,4	10,4
B031-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	1,50	34,4	12,0	12,0
B031-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	4,50	36,0	13,6	13,6
B031-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	7,50	37,1	14,5	14,5
B031-2_A	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	1,50	34,0	13,7	13,7
B031-2_B	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	4,50	35,4	18,1	18,1
B031-2_C	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	7,50	39,1	24,0	24,0
B031-3_A	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	1,50	31,4	11,2	11,2
B031-3_B	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	4,50	30,9	16,9	16,9
B031-3_C	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	7,50	32,2	9,3	9,3
B031-4_A	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	1,50	34,7	12,2	12,2
B031-4_B	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	4,50	37,3	18,4	18,4
B031-4_C	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	7,50	38,4	24,3	24,3
B032-1_A	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	1,50	30,6	11,8	11,8
B032-1_B	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	4,50	31,7	13,4	13,4
B032-1_C	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	7,50	32,5	14,3	14,3
B032-2_A	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	1,50	34,6	13,1	13,1
B032-2_B	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	4,50	34,7	16,7	16,7
B032-2_C	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	7,50	37,0	23,5	23,5
B032-3_A	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	1,50	35,9	14,4	14,4
B032-3_B	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	4,50	37,1	16,7	16,7
B032-3_C	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	7,50	38,3	23,8	23,8
B032-4_A	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	1,50	29,2	5,7	5,7
B032-4_B	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	4,50	31,6	15,7	15,7
B032-4_C	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	7,50	33,3	22,0	22,0
B033-1_A	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	1,50	30,1	11,7	11,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAmx
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B033-1_B	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	4,50	30,5	13,2	13,2
B033-1_C	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	7,50	31,2	14,0	14,0
B033-2_A	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	1,50	34,2	12,5	12,5
B033-2_B	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	4,50	34,0	16,0	16,0
B033-2_C	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	7,50	36,0	22,9	22,9
B033-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	1,50	31,4	10,2	10,2
B033-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	4,50	29,7	13,7	13,7
B033-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	7,50	30,3	20,7	20,7
B033-4_A	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	1,50	30,8	11,9	11,9
B033-4_B	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	4,50	32,1	16,6	16,6
B033-4_C	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	7,50	33,2	23,3	23,3
C034-1_A	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	1,50	45,0	10,4	10,4
C034-1_B	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	4,50	46,5	19,1	19,1
C034-1_C	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	7,50	48,0	22,3	22,3
C034-2_A	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	1,50	38,2	16,6	16,6
C034-2_B	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	4,50	40,2	23,3	23,3
C034-2_C	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	7,50	43,5	28,3	28,3
C034-3_A	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	1,50	34,6	13,1	13,1
C034-3_B	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	4,50	34,4	15,8	15,8
C034-3_C	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	7,50	36,6	25,0	25,0
C035-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	1,50	45,6	10,9	10,9
C035-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	4,50	47,5	21,9	21,9
C035-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	7,50	48,7	23,6	23,6
C035-2_A	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	1,50	38,2	17,0	17,0
C035-2_B	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	4,50	40,9	23,8	23,8
C035-2_C	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	7,50	44,3	29,1	29,1
C035-3_A	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	1,50	37,9	9,4	9,4
C035-3_B	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	4,50	52,5	27,4	27,4
C035-3_C	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	7,50	53,6	29,5	29,5
C036-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	1,50	58,0	28,0	28,0
C036-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	4,50	58,7	30,0	30,0
C036-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,29	394887,06	1,50	36,7	12,6	12,6
C036-3_A	Nieuwbouw - blok C	133010,23	394891,60	1,50	52,3	14,2	14,2
C036-4_A	Nieuwbouw - blok C	133012,21	394883,96	1,50	39,9	14,7	14,7
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394886,53	4,50	42,2	26,3	26,3
C036-5_B	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	1,50	54,5	27,8	27,8
C037-1_A	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	4,50	56,8	30,1	30,1
C037-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	1,50	56,8	19,4	19,4
C037-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	4,50	57,8	19,2	19,2
C037-2_A	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	7,50	57,7	31,8	31,8
C037-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	1,50	39,8	22,8	22,8
C037-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	4,50	40,7	23,6	23,6
C038-1_A	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	7,50	42,3	15,2	15,2
C038-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	1,50	55,6	19,5	19,5
C038-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	4,50	56,9	19,1	19,1
C038-2_A	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	7,50	56,9	31,8	31,8
C038-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	1,50	37,3	22,6	22,6
C038-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	4,50	39,8	23,4	23,4
C039-1_A	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	7,50	39,9	14,0	14,0
C039-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	1,50	53,2	22,3	22,3
C039-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	4,50	55,8	22,4	22,4
C039-2_A	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	7,50	55,8	31,7	31,7
C039-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	1,50	35,7	22,7	22,7
C039-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	4,50	37,9	23,5	23,5
C040-1_A	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	7,50	39,4	11,9	11,9
C040-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	1,50	56,5	19,8	19,8
C040-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	4,50	59,0	20,1	20,1
C040-2_A	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	7,50	58,9	31,6	31,6
C040-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	1,50	36,7	13,8	13,8
C040-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	4,50	39,4	15,3	15,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAmx
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C041-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	1,50	57,0	26,0	26,0
C041-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	4,50	59,4	20,5	20,5
C041-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	7,50	59,4	31,4	31,4
C041-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	1,50	37,4	13,7	13,7
C041-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	4,50	40,2	15,2	15,2
C041-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	7,50	42,1	12,9	12,9
C042-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	1,50	57,9	21,7	21,7
C042-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	4,50	60,3	30,1	30,1
C042-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	7,50	60,2	31,6	31,6
C042-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	1,50	35,9	13,6	13,6
C042-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	4,50	38,4	14,9	14,9
C042-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	7,50	40,0	11,6	11,6
C043-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	1,50	58,0	24,4	24,4
C043-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	4,50	60,3	30,0	30,0
C043-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	7,50	60,3	31,3	31,3
C043-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	1,50	35,9	13,4	13,4
C043-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	4,50	38,4	14,7	14,7
C043-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	7,50	39,6	11,2	11,2
C044-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	1,50	56,3	24,5	24,5
C044-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	4,50	58,6	29,6	29,6
C044-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	7,50	59,0	31,0	31,0
C044-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	1,50	38,3	6,8	6,8
C044-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	4,50	40,4	8,7	8,7
C044-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	7,50	41,7	11,7	11,7
C044-3_A	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	1,50	49,1	25,6	25,6
C044-3_B	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	4,50	51,5	13,2	13,2
C044-3_C	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	7,50	51,7	15,8	15,8
C045-1_A	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	1,50	37,7	10,7	10,7
C045-1_B	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	4,50	40,4	12,0	12,0
C045-2_A	Nieuwbouw - blok C	133021,46	394836,56	1,50	57,2	21,7	21,7
C045-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,56	394830,13	1,50	37,0	21,8	21,8
C045-4_A	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	1,50	52,4	25,9	25,9
C045-4_B	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	4,50	55,2	27,8	27,8
C045-5_A	Nieuwbouw - blok C	133025,12	394830,67	1,50	55,8	24,6	24,6
C045-6_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394820,50	4,50	59,3	29,9	29,9
C046-1_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	1,50	37,0	22,5	22,5
C046-1_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	4,50	39,3	21,0	21,0
C046-1_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	7,50	41,1	13,0	13,0
C046-2_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	1,50	42,6	12,7	12,7
C046-2_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	4,50	54,8	27,3	27,3
C046-2_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	7,50	56,3	28,9	28,9
C046-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	4,50	58,9	29,9	29,9
C046-3_B	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	7,50	57,7	29,0	29,0
C047-1_A	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	1,50	40,5	22,5	22,5
C047-1_B	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	4,50	41,5	20,9	20,9
C047-1_C	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	7,50	41,1	10,2	10,2
C047-2_A	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	1,50	43,2	19,7	19,7
C047-2_B	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	4,50	53,9	26,7	26,7
C047-2_C	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	7,50	55,9	28,3	28,3
C048-1_A	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	1,50	38,7	21,8	21,8
C048-1_B	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	4,50	36,9	9,4	9,4
C048-1_C	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	7,50	39,5	9,0	9,0
C048-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	1,50	44,5	24,8	24,8
C048-2_B	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	4,50	55,0	26,2	26,2
C048-2_C	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	7,50	57,0	27,7	27,7
C049-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	1,50	37,5	21,7	21,7
C049-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	4,50	35,6	11,7	11,7
C049-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	7,50	39,5	13,8	13,8
C049-2_A	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	1,50	44,8	20,5	20,5
C049-2_B	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	4,50	54,4	25,3	25,3
C049-2_C	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	7,50	56,6	28,9	28,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAmx
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C049-3_A	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	1,50	40,6	14,3	14,3
C049-3_B	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	4,50	48,1	22,8	22,8
C049-3_C	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	7,50	50,0	24,2	24,2
C050-1_A	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	1,50	31,5	3,3	3,3
C050-1_B	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	4,50	32,3	3,7	3,7
C050-1_C	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	7,50	34,9	6,1	6,1
C050-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	1,50	43,1	15,2	15,2
C050-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	4,50	49,5	22,5	22,5
C050-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	7,50	51,3	25,5	25,5
C050-3_A	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	1,50	31,1	11,8	11,8
C050-3_B	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	4,50	34,9	7,5	7,5
C050-3_C	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	7,50	37,4	9,8	9,8
C051-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	1,50	29,7	3,4	3,4
C051-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	4,50	30,8	4,1	4,1
C051-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	7,50	33,8	6,8	6,8
C051-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	1,50	44,9	21,3	21,3
C051-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	4,50	51,3	18,8	18,8
C051-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	7,50	53,1	25,8	25,8
C051-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	1,50	33,8	6,5	6,5
C051-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	4,50	50,4	23,6	23,6
C051-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	7,50	51,9	25,0	25,0
C052-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	1,50	31,3	6,5	6,5
C052-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	4,50	32,5	7,2	7,2
C052-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	7,50	34,7	7,5	7,5
C052-2_A	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	1,50	39,6	23,0	23,0
C052-2_B	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	4,50	40,7	24,5	24,5
C052-2_C	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	7,50	43,3	26,2	26,2
C052-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	1,50	33,4	7,6	7,6
C052-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	4,50	48,5	22,7	22,7
C052-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	7,50	50,2	12,3	12,3
C052-4_A	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	1,50	36,3	14,9	14,9
C052-4_B	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	4,50	37,8	24,0	24,0
C052-4_C	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	7,50	40,8	25,6	25,6
C053-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	1,50	32,5	12,9	12,9
C053-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	4,50	32,0	14,2	14,2
C053-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	7,50	33,4	15,6	15,6
C053-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	1,50	41,3	23,5	23,5
C053-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	4,50	42,2	25,5	25,5
C053-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	7,50	44,3	28,9	28,9
C053-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	1,50	39,9	15,2	15,2
C053-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	4,50	40,7	20,5	20,5
C053-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	7,50	43,0	22,2	22,2
C054-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	1,50	31,3	12,8	12,8
C054-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	4,50	31,7	14,3	14,3
C054-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	7,50	33,1	15,6	15,6
C054-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	1,50	40,2	19,3	19,3
C054-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	4,50	44,1	23,5	23,5
C054-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	7,50	46,2	28,9	28,9
C054-3_A	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	1,50	32,4	12,7	12,7
C054-3_B	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	4,50	38,6	20,5	20,5
C054-3_C	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	7,50	41,2	22,0	22,0
C055-1_A	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	1,50	30,9	3,8	3,8
C055-1_B	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	4,50	31,2	5,0	5,0
C055-1_C	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	7,50	32,6	7,9	7,9
C055-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	1,50	38,0	9,1	9,1
C055-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	4,50	39,4	11,1	11,1
C055-2_C	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	7,50	41,7	19,8	19,8
C055-3_A	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	1,50	31,3	13,1	13,1
C055-3_B	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	4,50	37,1	21,3	21,3
C055-3_C	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	7,50	39,7	25,9	25,9
C055-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	1,50	34,9	5,3	5,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAmix
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C055-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	4,50	35,9	7,8	7,8
C055-4_C	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	7,50	39,7	18,4	18,4
D056-1_A	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	1,50	35,2	9,2	9,2
D056-1_B	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	4,50	36,8	11,7	11,7
D056-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	1,50	29,2	5,6	5,6
D056-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	4,50	29,5	4,0	4,0
D056-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	1,50	29,0	5,5	5,5
D056-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	4,50	29,1	3,8	3,8
D057-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	1,50	28,7	2,7	2,7
D057-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	4,50	28,6	2,5	2,5
D057-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	1,50	29,1	3,3	3,3
D057-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	4,50	31,4	8,9	8,9
D057-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	1,50	28,9	2,9	2,9
D057-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	4,50	29,0	5,9	5,9
D058-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	1,50	28,5	2,5	2,5
D058-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	4,50	28,5	2,3	2,3
D058-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	1,50	33,4	7,0	7,0
D058-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	4,50	36,9	15,5	15,5
D059-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	1,50	30,2	5,5	5,5
D059-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	4,50	30,3	6,7	6,7
D059-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	1,50	33,1	11,9	11,9
D059-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	4,50	36,6	18,4	18,4
D059-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	1,50	32,8	12,1	12,1
D059-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	4,50	33,0	20,6	20,6
D060-1_A	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	1,50	35,1	6,5	6,5
D060-1_B	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	4,50	36,9	9,1	9,1
D060-2_A	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	1,50	31,0	3,4	3,4
D060-2_B	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	4,50	31,7	4,3	4,3
D060-3_A	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	1,50	37,7	8,2	8,2
D060-3_B	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	4,50	41,0	10,9	10,9
D061-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	1,50	38,8	12,8	12,8
D061-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	4,50	41,5	15,3	15,3
D061-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	1,50	31,0	3,5	3,5
D061-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	4,50	31,8	6,1	6,1
D062-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	1,50	40,5	16,8	16,8
D062-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	4,50	42,6	23,7	23,7
D062-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	1,50	33,3	7,7	7,7
D062-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	4,50	35,7	3,4	3,4
D063-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	1,50	42,9	23,1	23,1
D063-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	4,50	43,9	23,4	23,4
D063-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	1,50	34,8	10,6	10,6
D063-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	4,50	36,6	18,8	18,8
D063-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	1,50	33,6	21,9	21,9
D063-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	4,50	32,8	19,2	19,2
D064-1_A	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	1,50	40,4	24,0	24,0
D064-1_B	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	4,50	41,9	24,9	24,9
D064-2_A	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	1,50	33,5	16,5	16,5
D064-2_B	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	4,50	33,1	19,6	19,6
D064-3_A	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	1,50	36,8	15,7	15,7
D064-3_B	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	4,50	33,8	11,1	11,1
D065-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	1,50	40,0	24,2	24,2
D065-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	4,50	41,7	25,1	25,1
D065-2_A	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	1,50	32,3	9,4	9,4
D065-2_B	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	4,50	35,5	20,7	20,7
D066-1_A	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	1,50	41,1	24,1	24,1
D066-1_B	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	4,50	43,2	25,3	25,3
D066-2_A	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	1,50	31,5	6,7	6,7
D066-2_B	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	4,50	31,0	10,9	10,9
D066-3_A	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	1,50	47,1	26,5	26,5
D066-3_B	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	4,50	49,2	27,8	27,8
D067-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	1,50	38,5	23,9	23,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAmx
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D067-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	4,50	41,8	25,0	25,0
D067-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	1,50	31,5	6,6	6,6
D067-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	4,50	30,9	7,9	7,9
D067-3_A	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	1,50	46,4	26,5	26,5
D067-3_B	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	4,50	48,6	27,8	27,8
D068-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	1,50	37,3	23,8	23,8
D068-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	4,50	40,8	24,4	24,4
D068-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	1,50	31,4	6,5	6,5
D068-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	4,50	30,3	7,7	7,7
D069-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	1,50	38,2	23,5	23,5
D069-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	4,50	40,6	23,9	23,9
D069-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	7,50	44,7	25,5	25,5
D069-2_A	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	1,50	34,7	22,6	22,6
D069-2_B	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	4,50	29,9	4,8	4,8
D069-2_C	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	7,50	32,1	11,6	11,6
D069-3_A	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	1,50	33,7	4,2	4,2
D069-3_B	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	4,50	32,1	11,5	11,5
D069-3_C	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	7,50	45,8	25,4	25,4
D070-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	1,50	38,1	23,1	23,1
D070-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	4,50	40,0	23,4	23,4
D070-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	7,50	43,8	24,9	24,9
D070-2_A	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	1,50	34,1	22,6	22,6
D070-2_B	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	4,50	29,3	6,2	6,2
D070-2_C	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	7,50	30,9	11,9	11,9
D070-3_A	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	1,50	36,5	3,8	3,8
D070-3_B	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	4,50	34,6	4,0	4,0
D070-3_C	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	7,50	30,6	6,7	6,7
D071-1_A	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	1,50	26,7	3,7	3,7
D071-1_B	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	4,50	26,8	3,6	3,6
D071-1_C	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	7,50	28,0	6,0	6,0
D071-2_A	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	1,50	36,5	24,0	24,0
D071-2_B	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	4,50	39,2	24,8	24,8
D071-3_A	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	1,50	36,5	21,9	21,9
D071-3_B	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	4,50	37,9	21,8	21,8
D071-3_C	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	7,50	42,4	25,5	25,5
D071-4_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	1,50	29,3	3,7	3,7
D071-4_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	4,50	33,1	7,0	7,0
D071-4_C	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	7,50	28,7	9,0	9,0
D071-5_A	Nieuwbouw - blok D	133036,39	394742,28	7,50	41,0	23,3	23,3
D072-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	1,50	26,7	3,1	3,1
D072-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	4,50	26,4	3,3	3,3
D072-1_C	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	7,50	27,6	5,7	5,7
D072-2_A	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	1,50	34,5	19,1	19,1
D072-2_B	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	4,50	35,5	10,1	10,1
D072-3_A	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	1,50	29,4	9,7	9,7
D072-3_B	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	4,50	34,2	17,4	17,4
D072-3_C	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	7,50	40,9	25,3	25,3
D072-4_A	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	1,50	28,9	5,7	5,7
D072-4_B	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	4,50	32,4	12,4	12,4
D072-4_C	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	7,50	27,7	8,2	8,2
D072-5_A	Nieuwbouw - blok D	133026,62	394742,25	7,50	37,7	20,4	20,4
D073-1_A	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	1,50	26,4	5,0	5,0
D073-1_B	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	4,50	26,3	3,9	3,9
D073-1_C	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	7,50	27,1	5,5	5,5
D073-2_A	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	1,50	34,0	21,0	21,0
D073-2_B	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	4,50	34,2	21,2	21,2
D073-3_A	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	1,50	27,4	5,5	5,5
D073-3_B	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	4,50	32,6	10,7	10,7
D073-3_C	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	7,50	36,1	22,1	22,1
D073-4_A	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	1,50	30,6	11,2	11,2
D073-4_B	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	4,50	35,3	20,8	20,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAmx
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D073-4_C	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	7,50	36,7	21,1	21,1
D073-5_A	Nieuwbouw - blok D	133016,78	394742,15	7,50	37,4	22,7	22,7
D074-1_A	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	1,50	26,0	6,2	6,2
D074-1_B	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	4,50	26,0	6,2	6,2
D074-1_C	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	7,50	27,1	8,4	8,4
D074-2_A	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	1,50	36,1	21,7	21,7
D074-2_B	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	4,50	38,2	21,5	21,5
D074-3_A	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	1,50	27,0	9,4	9,4
D074-3_B	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	4,50	32,0	15,9	15,9
D074-3_C	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	7,50	38,7	22,1	22,1
D074-4_A	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	1,50	30,5	9,5	9,5
D074-4_B	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	4,50	37,7	20,2	20,2
D074-4_C	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	7,50	41,6	20,8	20,8
D074-5_A	Nieuwbouw - blok D	133007,23	394742,25	7,50	41,7	22,3	22,3
D075-1_A	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	1,50	26,0	5,9	5,9
D075-1_B	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	4,50	25,7	5,9	5,9
D075-1_C	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	7,50	26,8	8,0	8,0
D075-2_A	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	1,50	33,8	21,6	21,6
D075-2_B	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	4,50	35,7	21,2	21,2
D075-3_A	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	1,50	29,0	9,0	9,0
D075-3_B	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	4,50	32,2	14,1	14,1
D075-3_C	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	7,50	40,9	24,3	24,3
D075-4_A	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	1,50	28,9	9,5	9,5
D075-4_B	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	4,50	35,7	19,8	19,8
D075-4_C	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	7,50	38,4	20,4	20,4
D075-5_A	Nieuwbouw - blok D	132997,81	394742,09	7,50	42,0	21,9	21,9
D076-1_A	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	1,50	24,2	6,1	6,1
D076-1_B	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	4,50	24,5	5,7	5,7
D076-1_C	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	7,50	26,3	7,6	7,6
D076-2_A	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	1,50	34,0	21,3	21,3
D076-2_B	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	4,50	34,7	20,8	20,8
D076-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	1,50	27,0	8,7	8,7
D076-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	4,50	31,6	12,3	12,3
D076-3_C	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	7,50	37,8	16,9	16,9
D076-4_A	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	1,50	25,3	8,8	8,8
D076-4_B	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	4,50	30,8	19,6	19,6
D076-4_C	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	7,50	35,0	20,0	20,0
D076-5_A	Nieuwbouw - blok D	132988,15	394741,93	7,50	40,9	21,5	21,5
D077-1_A	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	1,50	24,7	2,0	2,0
D077-1_B	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	4,50	24,6	2,9	2,9
D077-1_C	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	7,50	26,0	4,7	4,7
D077-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	1,50	36,3	21,0	21,0
D077-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	4,50	36,6	20,4	20,4
D077-3_A	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	1,50	25,4	8,7	8,7
D077-3_B	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	4,50	29,4	11,7	11,7
D077-3_C	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	7,50	36,0	18,1	18,1
D077-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	1,50	24,2	3,4	3,4
D077-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	4,50	23,9	4,3	4,3
D077-5_A	Nieuwbouw - blok D	132978,13	394742,12	7,50	40,7	21,1	21,1
D077-6_A	Nieuwbouw - blok D	132975,92	394739,66	7,50	28,2	6,4	6,4
D078-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	1,50	27,5	7,2	7,2
D078-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	4,50	28,9	6,3	6,3
D078-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	7,50	31,1	6,5	6,5
D078-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	1,50	39,5	24,0	24,0
D078-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	4,50	40,0	23,6	23,6
D078-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	7,50	42,1	22,5	22,5
D078-3_A	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	1,50	32,3	19,7	19,7
D078-3_B	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	4,50	30,2	19,1	19,1
D078-3_C	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	7,50	38,5	4,5	4,5
D078-4_A	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	1,50	32,2	10,1	10,1
D078-4_B	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	4,50	37,1	12,1	12,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAmix
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
D078-4_C	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	7,50	40,4	16,1	16,1
D079-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	1,50	27,6	7,8	7,8
D079-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	4,50	27,7	7,9	7,9
D079-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	7,50	28,9	8,9	8,9
D079-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	1,50	46,1	24,7	24,7
D079-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	4,50	46,5	23,9	23,9
D079-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	7,50	48,2	23,2	23,2
D079-3_A	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	1,50	28,4	9,5	9,5
D079-3_B	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	4,50	33,1	20,2	20,2
D079-3_C	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	7,50	35,1	21,2	21,2
D079-4_A	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	1,50	35,0	8,8	8,8
D079-4_B	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	4,50	38,3	16,3	16,3
D079-4_C	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	7,50	44,8	23,0	23,0
E134-1_A	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	1,50	28,7	6,0	6,0
E134-1_B	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	4,50	28,5	6,3	6,3
E134-1_C	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	7,50	29,8	8,4	8,4
E134-2_A	Nieuwbouw - blok E	133122,93	394989,48	1,50	33,1	21,3	21,3
E134-3_A	Nieuwbouw - blok E	133119,29	394994,91	1,50	30,5	12,3	12,3
E134-4_A	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	4,50	32,6	16,5	16,5
E134-4_B	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	7,50	35,2	24,5	24,5
E134-5_A	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	4,50	32,5	14,5	14,5
E134-5_B	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	7,50	35,1	20,2	20,2
E135-1_A	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	1,50	28,1	5,9	5,9
E135-1_B	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	4,50	27,9	6,1	6,1
E135-1_C	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	7,50	29,2	6,8	6,8
E135-2_A	Nieuwbouw - blok E	133128,34	394989,56	1,50	33,5	11,5	11,5
E135-3_A	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	4,50	33,7	12,9	12,9
E135-3_B	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	7,50	36,2	26,0	26,0
E136-1_A	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	1,50	28,7	5,8	5,8
E136-1_B	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	4,50	28,6	5,9	5,9
E136-1_C	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	7,50	30,0	6,4	6,4
E136-2_A	Nieuwbouw - blok E	133133,90	394989,65	1,50	34,4	12,2	12,2
E136-3_A	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	4,50	33,9	14,1	14,1
E136-3_B	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	7,50	36,3	25,8	25,8
E137-1_A	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	1,50	28,5	5,6	5,6
E137-1_B	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	4,50	28,2	5,8	5,8
E137-1_C	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	7,50	29,7	6,2	6,2
E137-2_A	Nieuwbouw - blok E	133138,89	394989,73	1,50	30,5	21,5	21,5
E137-3_A	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	4,50	32,6	21,8	21,8
E137-3_B	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	7,50	36,1	25,9	25,9
E138-1_A	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	1,50	28,4	6,9	6,9
E138-1_B	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	4,50	28,0	4,0	4,0
E138-1_C	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	7,50	29,3	6,0	6,0
E138-2_A	Nieuwbouw - blok E	133144,51	394989,81	1,50	31,9	21,8	21,8
E138-3_A	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	4,50	33,9	20,1	20,1
E138-3_B	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	7,50	36,8	25,7	25,7
E139-1_A	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	1,50	28,2	8,3	8,3
E139-1_B	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	4,50	27,7	8,4	8,4
E139-1_C	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	7,50	29,0	9,3	9,3
E139-2_A	Nieuwbouw - blok E	133149,96	394989,90	1,50	31,6	17,0	17,0
E139-3_A	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	4,50	34,4	24,0	24,0
E139-3_B	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	7,50	37,9	25,6	25,6
E140-1_A	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	1,50	28,0	3,5	3,5
E140-1_B	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	4,50	27,5	5,4	5,4
E140-1_C	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	7,50	29,0	8,2	8,2
E140-2_A	Nieuwbouw - blok E	133155,74	394989,86	1,50	31,3	23,5	23,5
E140-3_A	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	4,50	32,4	25,7	25,7
E140-3_B	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	7,50	36,4	25,3	25,3
E141-1_A	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	1,50	27,8	3,3	3,3
E141-1_B	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	4,50	27,3	3,5	3,5
E141-1_C	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	7,50	28,9	5,8	5,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAmx
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
E141-2_A	Nieuwbouw - blok E	133161,56	394989,85	1,50	31,8	21,4	21,4
E141-3_A	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	4,50	32,3	23,5	23,5
E141-3_B	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	7,50	37,2	25,0	25,0
E142-1_A	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	1,50	27,6	3,1	3,1
E142-1_B	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	4,50	27,1	3,1	3,1
E142-1_C	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	7,50	27,8	5,2	5,2
E142-2_A	Nieuwbouw - blok E	133166,81	394989,85	1,50	31,1	23,2	23,2
E142-3_A	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	4,50	31,3	23,2	23,2
E142-3_B	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	7,50	35,4	24,8	24,8
E143-1_A	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	1,50	27,5	2,9	2,9
E143-1_B	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	4,50	27,0	2,9	2,9
E143-1_C	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	7,50	27,7	4,8	4,8
E143-2_A	Nieuwbouw - blok E	133171,93	394989,85	1,50	31,0	23,0	23,0
E143-3_A	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	4,50	31,2	23,0	23,0
E143-3_B	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	7,50	32,8	24,5	24,5
E144-1_A	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	1,50	27,2	2,8	2,8
E144-1_B	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	4,50	26,7	2,6	2,6
E144-1_C	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	7,50	27,5	4,5	4,5
E144-2_A	Nieuwbouw - blok E	133177,34	394989,84	1,50	29,7	22,8	22,8
E144-3_A	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	4,50	28,4	22,7	22,7
E144-3_B	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	7,50	32,6	24,2	24,2
E145-1_A	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	1,50	25,6	2,6	2,6
E145-1_B	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	4,50	25,0	2,5	2,5
E145-1_C	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	7,50	25,8	4,7	4,7
E145-2_A	Nieuwbouw - blok E	133182,94	394989,84	1,50	29,6	22,6	22,6
E145-3_A	Nieuwbouw - blok E	133187,73	394996,46	1,50	25,6	5,7	5,7
E145-4_A	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	4,50	29,0	22,5	22,5
E145-4_B	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	7,50	30,1	23,9	23,9
E145-5_A	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	4,50	25,1	6,7	6,7
E145-5_B	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	7,50	25,8	8,7	8,7
F146-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	1,50	27,7	8,4	8,4
F146-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	4,50	26,6	9,3	9,3
F146-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	7,50	27,2	9,5	9,5
F146-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	1,50	32,0	25,7	25,7
F146-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	4,50	32,2	26,1	26,1
F146-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	7,50	33,0	25,8	25,8
F146-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	1,50	28,9	24,1	24,1
F146-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	4,50	28,0	21,2	21,2
F146-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	7,50	28,0	22,7	22,7
F146-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	1,50	27,9	12,4	12,4
F146-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	4,50	32,5	16,4	16,4
F146-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	7,50	33,3	20,7	20,7
F147-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	1,50	27,0	8,7	8,7
F147-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	4,50	25,7	11,3	11,3
F147-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	7,50	26,5	12,3	12,3
F147-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	1,50	34,1	25,8	25,8
F147-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	4,50	34,1	26,6	26,6
F147-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	7,50	36,1	26,8	26,8
F147-3_A	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	1,50	33,1	15,5	15,5
F147-3_B	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	4,50	34,0	25,0	25,0
F147-3_C	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	7,50	37,8	26,5	26,5
F147-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	1,50	27,1	12,7	12,7
F147-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	4,50	29,8	22,9	22,9
F147-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	7,50	31,1	24,4	24,4
F148-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	1,50	28,4	8,3	8,3
F148-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	4,50	28,8	6,1	6,1
F148-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	7,50	29,9	8,9	8,9
F148-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	1,50	34,4	20,8	20,8
F148-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	4,50	35,6	21,9	21,9
F148-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	7,50	37,8	28,0	28,0
F148-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	1,50	30,9	15,6	15,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAmx
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F148-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	4,50	29,7	15,8	15,8
F148-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	7,50	31,3	11,0	11,0
F149-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	1,50	27,9	7,6	7,6
F149-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	4,50	28,3	7,5	7,5
F149-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	7,50	29,5	10,6	10,6
F149-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	1,50	33,4	20,6	20,6
F149-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	4,50	35,1	21,4	21,4
F149-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	7,50	41,3	27,0	27,0
F149-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	1,50	29,2	13,5	13,5
F149-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	4,50	35,5	25,8	25,8
F149-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	7,50	38,8	27,8	27,8
F150-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	1,50	27,9	7,7	7,7
F150-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	4,50	27,7	7,7	7,7
F150-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	7,50	28,8	11,0	11,0
F150-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	1,50	36,1	22,2	22,2
F150-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	4,50	37,8	27,3	27,3
F150-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	7,50	38,7	29,4	29,4
F150-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	1,50	28,1	8,3	8,3
F150-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	4,50	28,8	9,3	9,3
F150-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	7,50	31,0	12,3	12,3
F150-4_A	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	1,50	35,4	18,9	18,9
F150-4_B	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	4,50	37,0	27,0	27,0
F150-4_C	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	7,50	39,2	28,8	28,8
F151-1_A	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	1,50	37,1	18,4	18,4
F151-1_B	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	4,50	43,6	20,9	20,9
F151-1_C	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	7,50	43,3	30,9	30,9
F151-2_A	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	1,50	30,9	21,0	21,0
F151-2_B	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	4,50	32,2	21,8	21,8
F151-2_C	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	7,50	33,7	13,0	13,0
F151-3_A	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	1,50	36,3	11,7	11,7
F151-3_B	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	4,50	37,8	11,2	11,2
F151-3_C	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	7,50	38,4	13,2	13,2
F152-1_A	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	1,50	38,7	18,3	18,3
F152-1_B	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	4,50	41,9	20,8	20,8
F152-1_C	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	7,50	46,0	31,5	31,5
F152-2_A	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	1,50	31,3	20,8	20,8
F152-2_B	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	4,50	32,8	21,7	21,7
F152-2_C	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	7,50	34,2	14,0	14,0
F153-1_A	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	1,50	42,0	18,6	18,6
F153-1_B	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	4,50	44,7	22,9	22,9
F153-1_C	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	7,50	48,2	31,8	31,8
F153-2_A	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	1,50	32,3	20,8	20,8
F153-2_B	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	4,50	33,9	22,1	22,1
F153-2_C	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	7,50	35,1	17,1	17,1
F153-3_A	Nieuwbouw - blok F	133145,35	394927,33	7,50	46,8	31,9	31,9
F154-1_A	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	1,50	47,6	17,5	17,5
F154-1_B	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	4,50	50,1	27,0	27,0
F154-2_A	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	1,50	33,0	19,1	19,1
F154-2_B	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	4,50	34,8	22,2	22,2
F154-3_A	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	1,50	40,3	20,5	20,5
F154-3_B	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	4,50	42,7	26,4	26,4
F155-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	1,50	37,3	22,9	22,9
F155-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	4,50	40,1	26,7	26,7
F155-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	7,50	40,3	32,1	32,1
F155-2_A	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	1,50	36,8	12,8	12,8
F155-2_B	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	4,50	38,6	13,8	13,8
F155-2_C	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	7,50	39,0	17,7	17,7
F155-3_A	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	1,50	38,5	25,5	25,5
F155-3_B	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	4,50	41,3	28,3	28,3
F155-3_C	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	7,50	41,3	31,2	31,2
F156-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	1,50	39,3	23,3	23,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAmix
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
F156-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	4,50	40,3	28,3	28,3
F156-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	7,50	42,3	31,5	31,5
F156-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	1,50	38,9	21,1	21,1
F156-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	4,50	41,5	29,2	29,2
F156-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	7,50	44,1	29,4	29,4
F157-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	1,50	37,8	24,4	24,4
F157-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	4,50	38,9	27,7	27,7
F157-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	7,50	41,1	32,4	32,4
F157-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	1,50	35,9	21,4	21,4
F157-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	4,50	37,5	29,7	29,7
F157-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	7,50	38,7	29,2	29,2
F158-1_A	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	1,50	36,4	20,4	20,4
F158-1_B	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	4,50	38,3	23,6	23,6
F158-1_C	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	7,50	39,8	26,8	26,8
F158-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	1,50	32,4	18,1	18,1
F158-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	4,50	33,0	26,7	26,7
F158-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	7,50	34,5	24,6	24,6
F159-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	1,50	35,0	17,3	17,3
F159-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	4,50	37,6	20,9	20,9
F159-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	7,50	38,6	24,4	24,4
F159-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	1,50	33,4	22,5	22,5
F159-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	4,50	33,5	23,5	23,5
F159-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	7,50	35,2	14,9	14,9
F160-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	1,50	34,8	16,1	16,1
F160-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	4,50	36,5	19,4	19,4
F160-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	7,50	37,6	23,5	23,5
F160-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	1,50	33,2	8,7	8,7
F160-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	4,50	34,2	11,3	11,3
F160-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	7,50	37,8	13,5	13,5
F161-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	1,50	35,0	15,4	15,4
F161-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	4,50	35,8	18,3	18,3
F161-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	7,50	37,6	23,0	23,0
F161-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	1,50	33,3	8,2	8,2
F161-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	4,50	34,5	11,0	11,0
F161-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	7,50	36,9	12,5	12,5
F162-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	1,50	34,7	15,1	15,1
F162-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	4,50	35,9	17,6	17,6
F162-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	7,50	37,6	22,5	22,5
F162-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	1,50	32,6	21,8	21,8
F162-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	4,50	32,9	22,3	22,3
F162-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	7,50	34,7	11,7	11,7
F163-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	1,50	36,1	15,2	15,2
F163-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	4,50	37,0	17,4	17,4
F163-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	7,50	38,8	22,0	22,0
F163-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	1,50	31,6	21,6	21,6
F163-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	4,50	31,9	22,0	22,0
F163-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	7,50	33,5	15,1	15,1
F163-3_A	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	1,50	30,7	8,9	8,9
F163-3_B	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	4,50	31,0	8,4	8,4
F163-3_C	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	7,50	32,4	10,5	10,5
G110-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	1,50	50,0	15,6	15,6
G110-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	4,50	52,2	22,4	22,4
G110-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	7,50	53,1	14,6	14,6
G110-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	1,50	35,0	25,0	25,0
G110-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	4,50	36,6	27,0	27,0
G110-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	7,50	38,7	31,3	31,3
G110-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	1,50	45,3	19,9	19,9
G110-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	4,50	47,9	23,5	23,5
G110-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	7,50	47,9	30,0	30,0
G110-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	1,50	34,1	24,8	24,8
G110-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	4,50	36,0	26,4	26,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAmix
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G110-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	7,50	37,4	14,7	14,7
G111-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	1,50	55,6	25,9	25,9
G111-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	4,50	57,0	29,2	29,2
G111-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	7,50	57,0	31,3	31,3
G111-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	1,50	37,8	18,8	18,8
G111-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	4,50	40,6	22,9	22,9
G111-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	7,50	41,2	31,2	31,2
G111-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	1,50	52,8	15,4	15,4
G111-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	4,50	55,3	16,7	16,7
G111-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	7,50	55,2	17,2	17,2
G112-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	1,50	54,5	26,6	26,6
G112-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	4,50	56,0	30,2	30,2
G112-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	7,50	56,0	31,7	31,7
G112-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	1,50	35,9	25,0	25,0
G112-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	4,50	38,0	25,9	25,9
G112-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	7,50	39,0	17,8	17,8
G113-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	1,50	49,2	26,6	26,6
G113-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	4,50	50,9	30,0	30,0
G113-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	7,50	50,9	32,1	32,1
G113-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	1,50	35,9	22,3	22,3
G113-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	4,50	38,0	16,7	16,7
G113-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	7,50	38,5	16,8	16,8
G114-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	1,50	42,6	26,9	26,9
G114-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	4,50	44,5	30,1	30,1
G114-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	7,50	46,7	32,4	32,4
G114-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	1,50	36,2	22,8	22,8
G114-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	4,50	38,1	17,6	17,6
G114-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	7,50	38,6	17,4	17,4
G115-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	1,50	42,8	26,9	26,9
G115-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	4,50	44,6	29,5	29,5
G115-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	7,50	46,4	32,7	32,7
G115-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	1,50	35,6	22,9	22,9
G115-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	4,50	37,2	18,0	18,0
G115-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	7,50	37,9	17,7	17,7
G116-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	1,50	49,9	25,4	25,4
G116-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	4,50	51,5	26,1	26,1
G116-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	7,50	51,5	26,9	26,9
G116-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	1,50	35,4	23,0	23,0
G116-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	4,50	36,2	18,3	18,3
G116-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	7,50	37,0	17,7	17,7
G117-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	1,50	56,1	25,2	25,2
G117-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	4,50	57,5	25,2	25,2
G117-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	7,50	57,4	27,0	27,0
G117-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	1,50	36,1	23,0	23,0
G117-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	4,50	38,5	19,2	19,2
G117-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	7,50	39,6	17,7	17,7
G117-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	1,50	55,2	21,0	21,0
G117-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	4,50	57,0	22,1	22,1
G117-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	7,50	57,0	22,1	22,1
G118-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	1,50	42,7	16,4	16,4
G118-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	4,50	45,3	16,0	16,0
G118-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133127,41	394891,05	1,50	44,0	24,1	24,1
G118-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	1,50	57,1	21,6	21,6
G118-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	4,50	59,0	24,6	24,6
G118-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,12	394897,71	1,50	40,5	25,4	25,4
G118-5_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,41	394897,32	1,50	57,0	22,3	22,3
G119-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	1,50	34,6	21,2	21,2
G119-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	4,50	37,3	26,9	26,9
G119-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	7,50	45,8	31,3	31,3
G119-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	1,50	35,9	25,2	25,2
G119-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	4,50	53,4	29,2	29,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAmx
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G119-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	7,50	55,2	32,0	32,0
G119-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	4,50	57,2	28,3	28,3
G119-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	7,50	55,5	31,1	31,1
G119-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,90	394907,75	7,50	47,4	16,7	16,7
G120-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	1,50	35,6	14,4	14,4
G120-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	4,50	39,8	14,3	14,3
G120-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	7,50	40,3	17,7	17,7
G120-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	1,50	38,8	26,4	26,4
G120-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	4,50	52,2	29,9	29,9
G120-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	7,50	54,7	32,7	32,7
G121-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	1,50	34,3	18,9	18,9
G121-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	4,50	35,9	23,2	23,2
G121-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	1,50	34,7	26,0	26,0
G121-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	4,50	39,8	29,3	29,3
G122-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	1,50	33,4	17,8	17,8
G122-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	4,50	34,4	16,4	16,4
G122-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	1,50	40,8	23,6	23,6
G122-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	4,50	50,9	29,4	29,4
G123-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	1,50	30,2	21,7	21,7
G123-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	4,50	32,5	21,7	21,7
G123-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	1,50	43,6	25,6	25,6
G123-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	4,50	50,5	29,5	29,5
G124-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	1,50	42,1	20,0	20,0
G124-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	4,50	43,7	28,2	28,2
G124-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	1,50	43,7	23,9	23,9
G124-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	4,50	50,3	29,3	29,3
G124-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	1,50	36,3	24,3	24,3
G124-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	4,50	40,1	27,1	27,1
G125-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	1,50	29,6	16,7	16,7
G125-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	4,50	29,5	10,8	10,8
G125-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	7,50	32,2	11,7	11,7
G125-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	1,50	37,2	26,3	26,3
G125-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	4,50	41,9	30,2	30,2
G125-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	7,50	49,3	30,1	30,1
G125-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	1,50	37,6	21,0	21,0
G125-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	4,50	38,9	26,1	26,1
G125-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	7,50	41,6	27,7	27,7
G125-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	1,50	32,1	17,9	17,9
G125-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	4,50	48,2	27,3	27,3
G125-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	7,50	49,4	29,4	29,4
G126-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	1,50	28,8	12,2	12,2
G126-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	4,50	28,4	8,5	8,5
G126-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	7,50	29,1	11,8	11,8
G126-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	1,50	39,7	27,2	27,2
G126-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	4,50	41,9	28,3	28,3
G126-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	7,50	43,4	30,4	30,4
G126-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	1,50	31,4	16,1	16,1
G126-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	4,50	41,7	25,6	25,6
G126-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	7,50	43,2	19,6	19,6
G126-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	1,50	37,0	23,7	23,7
G126-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	4,50	36,8	27,8	27,8
G126-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	7,50	38,4	29,7	29,7
G127-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	1,50	30,2	21,9	21,9
G127-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	4,50	29,5	22,4	22,4
G127-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	7,50	28,7	11,1	11,1
G127-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	1,50	41,0	26,9	26,9
G127-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	4,50	41,9	30,6	30,6
G127-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	7,50	43,7	30,2	30,2
G127-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	1,50	30,6	22,2	22,2
G127-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	4,50	40,0	28,7	28,7
G127-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	7,50	41,4	29,4	29,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAmx
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
G128-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	1,50	29,9	21,7	21,7
G128-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	4,50	29,6	22,3	22,3
G128-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	7,50	29,2	10,9	10,9
G128-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	1,50	36,2	26,7	26,7
G128-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	4,50	37,2	30,6	30,6
G128-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	7,50	39,2	32,4	32,4
G128-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	1,50	28,7	9,3	9,3
G128-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	4,50	34,0	17,6	17,6
G128-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	7,50	35,2	16,6	16,6
G129-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	1,50	29,5	15,7	15,7
G129-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	4,50	29,2	22,1	22,1
G129-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	7,50	28,9	11,3	11,3
G129-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	1,50	32,8	18,8	18,8
G129-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	4,50	33,7	17,6	17,6
G129-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	7,50	35,4	24,9	24,9
G129-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	1,50	29,8	17,9	17,9
G129-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	4,50	35,0	28,1	28,1
G129-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	7,50	36,6	28,7	28,7
G129-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	1,50	34,2	9,5	9,5
G129-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	4,50	34,6	12,4	12,4
G129-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	7,50	35,8	14,3	14,3
G130-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	1,50	35,4	20,7	20,7
G130-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	4,50	37,1	27,5	27,5
G130-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	7,50	39,1	17,6	17,6
G130-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	1,50	34,6	25,3	25,3
G130-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	4,50	36,0	30,5	30,5
G130-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	7,50	38,6	32,7	32,7
G130-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	1,50	30,8	23,8	23,8
G130-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	4,50	30,1	21,9	21,9
G130-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	7,50	30,8	13,1	13,1
G131-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	1,50	35,0	18,1	18,1
G131-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	4,50	36,3	25,9	25,9
G131-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	7,50	38,5	14,1	14,1
G131-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	1,50	34,6	25,3	25,3
G131-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	4,50	36,4	30,1	30,1
G131-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	7,50	39,0	33,0	33,0
G132-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	1,50	35,9	15,6	15,6
G132-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	4,50	37,3	17,9	17,9
G132-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	7,50	38,9	15,3	15,3
G132-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	1,50	35,0	25,3	25,3
G132-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	4,50	36,9	29,4	29,4
G132-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	7,50	39,5	32,1	32,1
G133-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	1,50	40,8	14,7	14,7
G133-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	4,50	41,5	23,2	23,2
G133-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	7,50	42,9	18,8	18,8
G133-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	1,50	33,8	24,8	24,8
G133-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	4,50	35,7	26,6	26,6
G133-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	7,50	37,5	20,3	20,3
G133-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	1,50	49,8	16,0	16,0
G133-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	4,50	51,8	22,7	22,7
G133-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	7,50	52,9	19,7	19,7
H080-1_A	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	1,50	47,3	21,1	21,1
H080-1_B	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	4,50	48,6	28,1	28,1
H080-2_A	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	1,50	32,5	10,0	10,0
H080-2_B	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	4,50	35,6	15,3	15,3
H080-3_A	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	1,50	36,0	16,8	16,8
H080-3_B	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	4,50	47,4	27,9	27,9
H081-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	1,50	46,6	22,1	22,1
H081-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	4,50	47,6	26,5	26,5
H081-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	1,50	31,7	9,7	9,7
H081-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	4,50	37,0	12,8	12,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAmx
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H082-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	1,50	46,0	21,0	21,0
H082-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	4,50	46,8	23,0	23,0
H082-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	1,50	31,6	10,9	10,9
H082-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	4,50	36,0	13,7	13,7
H082-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	1,50	30,2	20,6	20,6
H082-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	4,50	32,4	21,3	21,3
H083-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	1,50	27,8	5,0	5,0
H083-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	4,50	28,0	7,5	7,5
H083-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	7,50	32,0	10,4	10,4
H083-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	1,50	34,6	15,5	15,5
H083-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	4,50	38,9	24,5	24,5
H083-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	7,50	50,2	28,1	28,1
H083-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	1,50	29,7	7,9	7,9
H083-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	4,50	39,9	20,7	20,7
H083-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	7,50	49,2	27,4	27,4
H084-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	1,50	34,2	7,5	7,5
H084-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	4,50	34,2	8,4	8,4
H084-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	7,50	29,7	8,7	8,7
H084-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	1,50	37,7	13,1	13,1
H084-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	4,50	39,5	26,0	26,0
H084-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	7,50	43,8	27,6	27,6
H084-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	1,50	27,4	12,0	12,0
H084-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	4,50	27,9	23,6	23,6
H084-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	7,50	33,9	25,1	25,1
H085-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	1,50	32,6	20,1	20,1
H085-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	4,50	33,8	20,2	20,2
H085-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	7,50	28,2	9,3	9,3
H085-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	1,50	33,8	22,7	22,7
H085-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	4,50	35,4	25,2	25,2
H085-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	7,50	38,6	26,6	26,6
H085-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	1,50	33,2	20,5	20,5
H085-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	4,50	37,9	23,0	23,0
H085-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	7,50	39,3	23,3	23,3
H086-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	1,50	32,0	20,1	20,1
H086-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	4,50	32,6	20,1	20,1
H086-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	7,50	28,0	7,5	7,5
H086-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	1,50	33,3	25,6	25,6
H086-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	4,50	34,6	25,8	25,8
H086-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	7,50	37,5	26,1	26,1
H086-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	1,50	27,2	21,9	21,9
H086-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	4,50	27,3	22,1	22,1
H086-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	7,50	28,5	23,4	23,4
H087-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	1,50	32,4	19,7	19,7
H087-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	4,50	33,0	19,7	19,7
H087-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	7,50	30,3	9,0	9,0
H087-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	1,50	33,2	23,2	23,2
H087-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	4,50	33,5	23,8	23,8
H087-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	7,50	35,8	25,1	25,1
H087-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	1,50	33,9	24,7	24,7
H087-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	4,50	34,7	25,0	25,0
H087-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	7,50	36,9	24,9	24,9
H088-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	1,50	30,6	19,5	19,5
H088-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	4,50	31,3	19,5	19,5
H088-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	7,50	28,4	9,9	9,9
H088-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	1,50	32,6	26,3	26,3
H088-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	4,50	32,6	24,8	24,8
H088-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	7,50	34,9	24,6	24,6
H088-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	1,50	26,2	11,7	11,7
H088-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	4,50	29,3	21,4	21,4
H088-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	7,50	31,3	22,5	22,5
H089-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	1,50	26,4	20,3	20,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAmx
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H089-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	4,50	26,3	20,6	20,6
H089-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	7,50	28,9	16,3	16,3
H089-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	1,50	32,3	24,4	24,4
H089-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	4,50	32,2	24,4	24,4
H089-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	7,50	33,7	25,7	25,7
H089-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	1,50	28,0	20,7	20,7
H089-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	4,50	31,7	20,8	20,8
H089-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	7,50	31,2	18,7	18,7
H089-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	1,50	29,1	23,5	23,5
H089-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	4,50	27,3	22,4	22,4
H089-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	7,50	24,0	21,1	21,1
H090-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	1,50	23,2	6,4	6,4
H090-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	4,50	22,7	6,7	6,7
H090-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	7,50	23,8	8,1	8,1
H090-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	1,50	32,2	22,2	22,2
H090-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	4,50	32,7	22,0	22,0
H090-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	1,50	24,2	15,1	15,1
H090-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	4,50	24,8	15,4	15,4
H090-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	1,50	24,8	10,4	10,4
H090-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	4,50	26,9	15,4	15,4
H090-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	7,50	30,0	22,1	22,1
H090-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,81	394743,42	7,50	35,5	23,1	23,1
H090-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133185,68	394741,09	7,50	26,2	16,0	16,0
H091-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	1,50	23,3	7,0	7,0
H091-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	4,50	23,0	5,0	5,0
H091-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	7,50	24,3	8,3	8,3
H091-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	1,50	33,5	26,5	26,5
H091-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	4,50	34,9	23,9	23,9
H091-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	1,50	24,2	9,4	9,4
H091-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	4,50	28,4	20,2	20,2
H091-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	7,50	30,0	8,3	8,3
H091-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	1,50	25,9	12,6	12,6
H091-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	4,50	29,2	19,7	19,7
H091-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	7,50	32,1	24,9	24,9
H091-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,49	394743,44	7,50	35,9	23,1	23,1
H092-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	1,50	23,8	6,6	6,6
H092-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	4,50	23,4	4,9	4,9
H092-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	7,50	24,7	8,3	8,3
H092-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	1,50	33,0	24,3	24,3
H092-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	4,50	33,7	22,8	22,8
H092-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	1,50	25,0	10,3	10,3
H092-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	4,50	28,9	20,6	20,6
H092-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	7,50	30,3	9,1	9,1
H092-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	1,50	26,1	10,9	10,9
H092-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	4,50	29,2	21,8	21,8
H092-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	7,50	35,4	25,3	25,3
H092-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,10	394743,44	7,50	36,3	25,7	25,7
H093-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	1,50	24,2	5,2	5,2
H093-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	4,50	23,9	5,2	5,2
H093-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	7,50	25,2	8,5	8,5
H093-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	1,50	31,8	22,6	22,6
H093-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	4,50	32,9	24,7	24,7
H093-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	1,50	24,9	10,2	10,2
H093-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	4,50	29,1	20,9	20,9
H093-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	7,50	30,5	9,8	9,8
H093-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	1,50	26,2	6,3	6,3
H093-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	4,50	31,2	22,0	22,0
H093-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	7,50	35,7	23,1	23,1
H093-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,73	394743,15	7,50	36,6	23,9	23,9
H094-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	1,50	24,1	5,0	5,0
H094-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	4,50	23,5	6,1	6,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAmx
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H094-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	7,50	24,1	8,2	8,2
H094-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	1,50	31,1	22,0	22,0
H094-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	4,50	32,3	23,2	23,2
H094-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	1,50	26,3	8,9	8,9
H094-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	4,50	29,3	13,0	13,0
H094-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	7,50	29,2	10,7	10,7
H094-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	1,50	26,5	7,6	7,6
H094-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	4,50	29,1	14,0	14,0
H094-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	7,50	33,8	25,9	25,9
H094-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,42	394743,10	7,50	37,4	24,2	24,2
H095-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	1,50	24,2	4,6	4,6
H095-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	4,50	23,7	6,1	6,1
H095-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	7,50	27,7	6,3	6,3
H095-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	1,50	30,2	7,2	7,2
H095-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	4,50	30,4	12,5	12,5
H095-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	1,50	26,5	8,3	8,3
H095-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	4,50	27,6	12,9	12,9
H095-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	7,50	29,4	12,0	12,0
H095-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	1,50	26,8	5,8	5,8
H095-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	4,50	34,3	14,6	14,6
H095-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	7,50	41,5	25,8	25,8
H095-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,68	394742,97	7,50	34,3	20,7	20,7
H096-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	1,50	24,4	2,6	2,6
H096-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	4,50	23,8	3,5	3,5
H096-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	7,50	24,5	6,2	6,2
H096-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	1,50	34,8	21,1	21,1
H096-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	4,50	37,3	25,3	25,3
H096-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	1,50	24,5	2,7	2,7
H096-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	4,50	28,4	10,6	10,6
H096-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	7,50	31,9	13,7	13,7
H096-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	1,50	30,3	4,7	4,7
H096-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	4,50	31,1	8,5	8,5
H096-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	7,50	36,5	23,7	23,7
H096-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,88	394742,96	7,50	40,3	24,1	24,1
H097-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	1,50	35,1	14,6	14,6
H097-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	4,50	36,5	19,7	19,7
H097-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	7,50	43,1	25,7	25,7
H097-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	1,50	27,3	22,1	22,1
H097-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	4,50	28,1	20,3	20,3
H097-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	7,50	30,7	9,5	9,5
H097-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	1,50	34,5	20,1	20,1
H097-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	4,50	35,0	22,9	22,9
H097-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	7,50	37,0	22,7	22,7
H098-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	1,50	47,0	14,2	14,2
H098-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	4,50	47,9	19,0	19,0
H098-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	7,50	49,7	26,2	26,2
H098-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	1,50	27,8	20,6	20,6
H098-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	4,50	27,9	20,7	20,7
H098-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	7,50	31,0	10,6	10,6
H099-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	1,50	47,4	14,0	14,0
H099-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	4,50	48,5	18,4	18,4
H099-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	7,50	50,2	26,7	26,7
H099-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	1,50	32,9	8,7	8,7
H099-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	4,50	31,6	10,6	10,6
H099-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	7,50	35,0	12,5	12,5
H100-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	1,50	47,7	8,6	8,6
H100-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	4,50	49,0	10,4	10,4
H100-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	7,50	50,4	21,7	21,7
H100-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	1,50	33,7	21,1	21,1
H100-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	4,50	33,1	21,3	21,3
H100-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	7,50	35,8	15,8	15,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAmx
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H101-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	1,50	48,1	13,0	13,0
H101-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	4,50	49,7	17,6	17,6
H101-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	7,50	50,9	26,3	26,3
H101-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	1,50	33,2	21,3	21,3
H101-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	4,50	34,7	21,6	21,6
H101-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	7,50	36,6	14,9	14,9
H102-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	1,50	48,5	18,0	18,0
H102-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	4,50	50,3	17,2	17,2
H102-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	7,50	51,2	25,0	25,0
H102-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	1,50	32,4	21,5	21,5
H102-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	4,50	34,2	21,8	21,8
H102-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	7,50	35,4	14,5	14,5
H103-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	1,50	41,8	18,1	18,1
H103-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	4,50	44,7	17,0	17,0
H103-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	7,50	46,5	24,2	24,2
H103-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	1,50	33,2	21,6	21,6
H103-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	4,50	33,5	22,2	22,2
H103-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	7,50	34,4	13,9	13,9
H104-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	1,50	39,1	18,3	18,3
H104-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	4,50	42,0	17,5	17,5
H104-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	7,50	43,4	24,2	24,2
H104-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	1,50	37,9	6,7	6,7
H104-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	4,50	37,5	9,9	9,9
H104-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	7,50	39,7	11,5	11,5
H105-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	1,50	39,7	18,3	18,3
H105-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	4,50	43,1	17,9	17,9
H105-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	7,50	44,2	24,3	24,3
H105-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	1,50	37,0	7,3	7,3
H105-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	4,50	38,1	10,4	10,4
H105-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	7,50	41,1	12,0	12,0
H105-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	1,50	41,1	17,6	17,6
H105-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	4,50	45,1	21,7	21,7
H105-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	7,50	46,7	28,2	28,2
H106-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	1,50	41,3	18,2	18,2
H106-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	4,50	45,2	21,9	21,9
H106-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	7,50	47,0	28,3	28,3
H106-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	1,50	36,7	22,9	22,9
H106-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	4,50	40,6	12,7	12,7
H106-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	7,50	43,8	13,4	13,4
H106-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	1,50	33,1	7,6	7,6
H106-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	4,50	35,6	12,2	12,2
H106-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	7,50	35,8	12,3	12,3
H107-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	1,50	42,3	22,0	22,0
H107-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	4,50	46,1	21,8	21,8
H107-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	7,50	47,9	27,9	27,9
H107-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	1,50	32,5	20,7	20,7
H107-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	4,50	34,4	12,4	12,4
H107-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	7,50	35,3	14,6	14,6
H108-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	1,50	42,1	22,1	22,1
H108-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	4,50	45,5	19,7	19,7
H108-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	7,50	50,0	27,6	27,6
H108-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	1,50	39,0	14,2	14,2
H108-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	4,50	43,6	24,4	24,4
H108-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	7,50	36,2	17,8	17,8
H109-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	1,50	49,6	22,0	22,0
H109-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	4,50	52,6	23,2	23,2
H109-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133146,24	394828,16	1,50	38,3	16,6	16,6
H109-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	1,50	54,0	20,6	20,6
H109-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	4,50	56,5	23,7	23,7
H109-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,52	394824,63	1,50	34,6	13,7	13,7
H109-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,66	394832,00	1,50	52,2	18,5	18,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAmx
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
H109-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,00	394827,13	4,50	49,7	25,7	25,7
H109-7_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,12	394824,79	7,50	52,8	29,3	29,3
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	1,50	36,7	18,2	18,2
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	4,50	39,9	22,5	22,5
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	7,50	42,9	24,0	24,0
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	1,50	25,5	15,3	15,3
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	4,50	25,1	16,6	16,6
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	7,50	25,6	17,0	17,0
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	1,50	39,6	16,3	16,3
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	4,50	41,4	22,2	22,2
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	7,50	41,8	23,8	23,8
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	1,50	35,7	22,4	22,4
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	4,50	37,0	22,4	22,4
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	7,50	41,6	23,8	23,8
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	1,50	25,3	2,3	2,3
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	4,50	24,7	2,1	2,1
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	7,50	26,5	4,0	4,0
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	1,50	34,7	22,2	22,2
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	4,50	36,4	22,2	22,2
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	7,50	39,3	23,6	23,6
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	1,50	25,8	2,2	2,2
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	4,50	25,3	1,9	1,9
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	7,50	26,1	3,6	3,6
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	1,50	33,7	23,4	23,4
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	4,50	34,5	22,0	22,0
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	7,50	38,2	23,3	23,3
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	1,50	28,4	2,0	2,0
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	4,50	30,1	1,7	1,7
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	7,50	31,3	3,4	3,4
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	1,50	32,3	20,5	20,5
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	4,50	32,8	20,5	20,5
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	7,50	35,5	23,1	23,1
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	1,50	28,2	1,9	1,9
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	4,50	29,3	1,5	1,5
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	7,50	31,1	3,2	3,2
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	1,50	33,0	12,3	12,3
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	4,50	33,6	19,2	19,2
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	7,50	36,5	22,9	22,9
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	1,50	24,5	15,3	15,3
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	4,50	23,9	16,6	16,6
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	7,50	24,6	16,8	16,8
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	1,50	31,0	11,3	11,3
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	4,50	31,9	19,2	19,2
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	7,50	34,5	22,7	22,7
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	1,50	28,0	1,6	1,6
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	4,50	29,1	1,1	1,1
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	7,50	30,8	2,8	2,8
I173-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	1,50	31,2	12,0	12,0
I173-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	4,50	31,0	21,1	21,1
I173-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	7,50	34,3	22,4	22,4
I173-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	1,50	27,5	1,5	1,5
I173-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	4,50	28,4	1,1	1,1
I173-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	7,50	29,9	3,1	3,1
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	1,50	29,5	1,6	1,6
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	4,50	28,0	3,1	3,1
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	7,50	28,6	5,5	5,5
J001_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	1,50	30,0	4,0	4,0
J001_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	5,50	30,5	3,7	3,7
J002_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	1,50	31,5	6,1	6,1
J002_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	5,50	31,1	6,4	6,4
J003_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	1,50	29,2	5,9	5,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAmix
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
J003_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	5,50	29,7	6,4	6,4
J004_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	1,50	28,5	3,7	3,7
J004_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	5,50	29,0	4,3	4,3
J005_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	1,50	30,3	3,9	3,9
J005_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	5,50	30,8	4,6	4,6
J006_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	1,50	31,5	3,9	3,9
J006_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	5,50	32,0	4,6	4,6
J007_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	1,50	29,1	6,0	6,0
J007_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	5,50	29,7	6,3	6,3
J008_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	1,50	29,5	19,9	19,9
J008_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	5,50	30,1	20,0	20,0
J009_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	1,50	29,4	21,1	21,1
J009_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	5,50	30,3	20,1	20,1
J010_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	1,50	32,5	15,8	15,8
J010_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	5,50	33,7	20,5	20,5
J011_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	1,50	31,2	7,8	7,8
J011_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	5,50	32,5	9,5	9,5
J012_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	1,50	33,2	18,1	18,1
J012_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	5,50	34,6	22,9	22,9
J013_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	1,50	47,2	23,7	23,7
J013_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	5,50	48,9	28,0	28,0
J014_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	1,50	50,5	24,2	24,2
J014_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	5,50	52,0	26,0	26,0
J015_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	1,50	47,0	23,4	23,4
J015_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	5,50	48,2	24,8	24,8
J016_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	1,50	51,7	23,2	23,2
J016_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	5,50	52,8	24,5	24,5
J017_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	1,50	51,2	12,0	12,0
J017_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	5,50	52,1	14,5	14,5
J018_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	1,50	51,0	24,8	24,8
J018_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	5,50	51,9	25,9	25,9
J019_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	1,50	49,8	26,1	26,1
J019_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	5,50	50,7	27,4	27,4
J020_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	1,50	50,1	26,4	26,4
J020_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	5,50	51,2	27,9	27,9
J021_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	1,50	49,5	24,1	24,1
J021_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	5,50	50,9	25,4	25,4
J022_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	1,50	47,4	21,7	21,7
J022_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	5,50	49,5	23,0	23,0
J023_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	1,50	35,3	13,6	13,6
J023_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	5,50	37,7	14,0	14,0
J024_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	1,50	34,3	11,5	11,5
J024_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	5,50	36,5	13,8	13,8
J025_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	1,50	33,8	10,2	10,2
J025_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	5,50	35,6	13,0	13,0
J026_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	1,50	33,4	12,1	12,1
J026_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	5,50	34,9	12,2	12,2
J027_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	1,50	30,6	6,5	6,5
J027_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	5,50	31,9	4,5	4,5
K001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	1,50	45,2	21,3	21,3
K001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	4,50	46,2	22,0	22,0
K001_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	8,40	46,8	10,5	10,5
K002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	1,50	45,4	21,5	21,5
K002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	4,50	46,6	22,4	22,4
K002_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	8,40	47,0	11,8	11,8
K003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	1,50	53,0	27,2	27,2
K003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	4,50	55,2	30,6	30,6
K003_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	8,40	55,7	31,5	31,5
K004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	1,50	45,5	9,0	9,0
K004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	4,50	46,7	12,2	12,2
K004_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	8,40	46,7	12,0	12,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAmx
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct

Naam										
Toetspunt	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
K005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133058,05	394931,64	1,50	60,4	27,7	27,7		
K005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133058,05	394931,64	4,50	62,2	31,7	31,7		
K005_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133058,05	394931,64	8,40	62,1	33,3	33,3		
K006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133058,07	394924,05	1,50	61,1	28,6	28,6		
K006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133058,07	394924,05	4,50	62,3	32,5	32,5		
K006_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133058,07	394924,05	8,40	62,1	34,2	34,2		
K007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133058,10	394916,89	1,50	63,1	29,5	29,5		
K007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133058,10	394916,89	4,50	63,3	33,3	33,3		
K007_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133058,10	394916,89	8,40	63,1	35,1	35,1		
K008_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133056,33	394909,58	1,50	66,8	30,1	30,1		
K008_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133056,33	394909,58	4,50	66,7	34,8	34,8		
K008_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133056,33	394909,58	7,50	66,5	35,7	35,7		
K008_D	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133056,33	394909,58	10,50	66,2	35,7	35,7		
K009_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133056,34	394904,81	1,50	66,6	30,6	30,6		
K009_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133056,34	394904,81	4,50	66,4	35,4	35,4		
K009_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133056,34	394904,81	7,50	66,1	36,1	36,1		
K009_D	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133056,34	394904,81	10,50	65,6	36,2	36,2		
K010_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133052,76	394902,16	1,50	71,8	30,5	30,5		
K010_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133052,76	394902,16	4,50	71,3	35,3	35,3		
K010_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133052,76	394902,16	7,50	70,2	35,8	35,8		
K010_D	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133052,76	394902,16	10,50	68,9	35,8	35,8		
K011_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133045,41	394902,14	1,50	68,5	31,3	31,3		
K011_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133045,41	394902,14	4,50	68,3	34,7	34,7		
K011_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133045,41	394902,14	7,50	67,7	34,6	34,6		
K011_D	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133045,41	394902,14	10,50	66,8	34,6	34,6		
K012_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133041,53	394905,25	1,50	45,8	21,8	21,8		
K012_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133041,53	394905,25	4,50	45,7	23,3	23,3		
K012_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133041,53	394905,25	7,50	45,3	14,4	14,4		
K012_D	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133041,53	394905,25	10,50	44,8	14,9	14,9		
K013_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133041,52	394909,72	1,50	50,1	11,9	11,9		
K013_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133041,52	394909,72	4,50	52,1	13,5	13,5		
K013_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133041,52	394909,72	7,50	52,2	13,5	13,5		
K013_D	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133041,52	394909,72	10,50	53,2	13,9	13,9		
K014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133039,57	394916,84	1,50	54,9	25,7	25,7		
K014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133039,57	394916,84	4,50	55,5	27,8	27,8		
K014_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133039,57	394916,84	8,40	55,4	12,8	12,8		
K015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133039,51	394924,28	1,50	53,5	16,4	16,4		
K015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133039,51	394924,28	4,50	55,0	18,1	18,1		
K015_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133039,51	394924,28	8,40	55,0	12,3	12,3		
K016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133039,45	394930,62	1,50	46,0	14,7	14,7		
K016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133039,45	394930,62	4,50	47,9	15,6	15,6		
K016_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133039,45	394930,62	8,40	47,9	11,8	11,8		
K017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133039,34	394942,55	1,50	37,3	12,1	12,1		
K017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133039,34	394942,55	4,50	39,6	14,2	14,2		
K017_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133039,34	394942,55	8,40	39,5	10,8	10,8		
K018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133041,19	394947,24	1,50	36,4	11,5	11,5		
K018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133041,19	394947,24	4,50	38,6	14,0	14,0		
K018_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133041,19	394947,24	8,40	38,7	10,6	10,6		
K019_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133092,99	394951,21	1,50	45,3	14,7	14,7		
K019_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133092,99	394951,21	4,50	46,3	18,3	18,3		
K019_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133092,99	394951,21	8,40	46,9	14,7	14,7		
K020_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133100,77	394951,27	1,50	45,0	10,7	10,7		
K020_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133100,77	394951,27	4,50	45,9	12,9	12,9		
K020_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133100,77	394951,27	8,40	46,7	12,5	12,5		
K021_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133104,60	394948,10	1,50	36,4	12,0	12,0		
K021_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133104,60	394948,10	4,50	38,9	14,2	14,2		
K021_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133104,60	394948,10	8,40	38,8	13,4	13,4		
K022_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133106,56	394943,47	1,50	37,1	12,5	12,5		
K022_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133106,56	394943,47	4,50	39,7	14,8	14,8		
K022_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133106,56	394943,47	8,40	39,3	14,4	14,4		
K023_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		133106,63	394931,40	1,50	38,7	22,9	22,9		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAMax
 LAMax totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
K023_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	4,50	40,7	28,6	28,6		
K023_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	8,40	40,4	15,4	15,4		
K024_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	1,50	40,2	19,8	19,8		
K024_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	4,50	41,7	28,8	28,8		
K024_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	8,40	41,6	16,5	16,5		
K025_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	1,50	53,7	20,7	20,7		
K025_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	4,50	54,9	28,9	28,9		
K025_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	8,40	55,0	17,8	17,8		
K026_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,97	394910,28	1,50	51,0	19,2	19,2		
K026_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,97	394910,28	4,50	50,7	19,4	19,4		
K026_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,97	394910,28	7,50	51,4	19,7	19,7		
K026_D	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,97	394910,28	10,50	51,3	20,4	20,4		
K027_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133105,00	394905,29	1,50	49,3	26,3	26,3		
K027_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133105,00	394905,29	4,50	49,7	21,3	21,3		
K027_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133105,00	394905,29	7,50	50,2	21,1	21,1		
K027_D	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133105,00	394905,29	10,50	50,1	23,7	23,7		
K028_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133101,47	394902,56	1,50	66,0	30,4	30,4		
K028_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133101,47	394902,56	4,50	65,8	22,8	22,8		
K028_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133101,47	394902,56	7,50	65,4	26,0	26,0		
K028_D	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133101,47	394902,56	10,50	64,9	33,6	33,6		
K029_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133094,04	394902,51	1,50	69,2	30,8	30,8		
K029_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133094,04	394902,51	4,50	68,9	23,1	23,1		
K029_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133094,04	394902,51	7,50	68,2	26,1	26,1		
K029_D	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133094,04	394902,51	10,50	67,2	33,9	33,9		
K030_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133090,07	394905,56	1,50	69,5	30,6	30,6		
K030_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133090,07	394905,56	4,50	69,3	21,3	21,3		
K030_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133090,07	394905,56	7,50	68,7	21,8	21,8		
K030_D	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133090,07	394905,56	10,50	67,9	22,4	22,4		
K031_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133090,04	394910,19	1,50	68,0	22,8	22,8		
K031_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133090,04	394910,19	4,50	67,9	19,9	19,9		
K031_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133090,04	394910,19	7,50	67,5	20,3	20,3		
K031_D	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133090,04	394910,19	10,50	67,0	21,5	21,5		
K032_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	1,50	64,1	18,5	18,5		
K032_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	4,50	64,0	19,1	19,1		
K032_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	8,40	63,7	20,9	20,9		
K033_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	1,50	61,8	28,4	28,4		
K033_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	4,50	62,8	30,0	30,0		
K033_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	8,40	62,7	30,0	30,0		
K034_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	1,50	59,7	27,4	27,4		
K034_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	4,50	61,4	29,5	29,5		
K034_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	8,40	61,3	29,5	29,5		
K035_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	1,50	51,1	26,3	26,3		
K035_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	4,50	53,3	28,7	28,7		
K035_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	8,40	53,2	28,9	28,9		
K036_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	1,50	51,9	26,1	26,1		
K036_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	4,50	54,2	28,5	28,5		
K036_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	8,40	54,9	28,7	28,7		
L001_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	1,50	65,1	23,5	23,5		
L001_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	4,50	65,0	25,4	25,4		
L001_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	7,50	64,9	24,7	24,7		
L002_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	1,50	74,5	29,5	29,5		
L002_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	4,50	73,7	32,9	32,9		
L002_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	7,50	72,2	35,8	35,8		
L003_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	1,50	69,1	32,1	32,1		
L003_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	4,50	69,0	35,5	35,5		
L003_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	7,50	68,6	38,3	38,3		
L004_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	1,50	67,5	32,3	32,3		
L004_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	4,50	67,4	35,9	35,9		
L004_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	7,50	67,1	37,8	37,8		
L005_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	1,50	64,9	27,4	27,4		
L005_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	4,50	64,9	29,8	29,8		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAmx
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct

Naam											
Toetspunt	Omschrijving			X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
L005_C	Bestaande bouw herontw.	BS0/school - Blok L	133072,96	394869,15	7,50	64,8	35,5	35,5			
L006_A	Bestaande bouw herontw.	BS0/school - Blok L	133069,19	394857,85	1,50	69,9	28,4	28,4			
L006_B	Bestaande bouw herontw.	BS0/school - Blok L	133069,19	394857,85	4,50	69,7	30,8	30,8			
L006_C	Bestaande bouw herontw.	BS0/school - Blok L	133069,19	394857,85	7,50	69,2	35,3	35,3			
L007_A	Bestaande bouw herontw.	BS0/school - Blok L	133064,08	394851,78	1,50	70,5	20,6	20,6			
L007_B	Bestaande bouw herontw.	BS0/school - Blok L	133064,08	394851,78	4,50	70,2	23,0	23,0			
L007_C	Bestaande bouw herontw.	BS0/school - Blok L	133064,08	394851,78	7,50	69,4	20,3	20,3			
L008_A	Bestaande bouw herontw.	BS0/school - Blok L	133058,52	394857,45	1,50	53,2	23,9	23,9			
L008_B	Bestaande bouw herontw.	BS0/school - Blok L	133058,52	394857,45	4,50	53,0	28,0	28,0			
L008_C	Bestaande bouw herontw.	BS0/school - Blok L	133058,52	394857,45	7,50	53,0	17,7	17,7			
L009_A	Bestaande bouw herontw.	BS0/school - Blok L	133050,71	394862,47	1,50	57,7	17,2	17,2			
L009_B	Bestaande bouw herontw.	BS0/school - Blok L	133050,71	394862,47	4,50	58,3	22,0	22,0			
L009_C	Bestaande bouw herontw.	BS0/school - Blok L	133050,71	394862,47	7,50	58,4	17,0	17,0			
L010_A	Bestaande bouw herontw.	BS0/school - Blok L	133041,17	394868,17	1,50	52,3	17,9	17,9			
L010_B	Bestaande bouw herontw.	BS0/school - Blok L	133041,17	394868,17	4,50	54,0	27,6	27,6			
L010_C	Bestaande bouw herontw.	BS0/school - Blok L	133041,17	394868,17	7,50	54,1	29,6	29,6			
L011_A	Bestaande bouw herontw.	BS0/school - Blok L	133041,31	394876,88	1,50	46,8	18,4	18,4			
L011_B	Bestaande bouw herontw.	BS0/school - Blok L	133041,31	394876,88	4,50	49,0	28,1	28,1			
L011_C	Bestaande bouw herontw.	BS0/school - Blok L	133041,31	394876,88	7,50	49,0	29,7	29,7			
L012_A	Bestaande bouw herontw.	BS0/school - Blok L	133041,49	394887,30	1,50	49,2	18,3	18,3			
L012_B	Bestaande bouw herontw.	BS0/school - Blok L	133041,49	394887,30	4,50	49,0	29,1	29,1			
L012_C	Bestaande bouw herontw.	BS0/school - Blok L	133041,49	394887,30	7,50	48,9	15,4	15,4			
L015_A	Bestaande bouw herontw.	BS0/school - Blok L	133107,02	394880,44	1,50	45,4	26,1	26,1			
L015_B	Bestaande bouw herontw.	BS0/school - Blok L	133107,02	394880,44	4,50	45,3	27,9	27,9			
L015_C	Bestaande bouw herontw.	BS0/school - Blok L	133107,02	394880,44	8,40	45,1	26,5	26,5			
L016_A	Bestaande bouw herontw.	BS0/school - Blok L	133107,15	394865,59	1,50	43,1	24,8	24,8			
L016_B	Bestaande bouw herontw.	BS0/school - Blok L	133107,15	394865,59	4,50	43,7	26,6	26,6			
L016_C	Bestaande bouw herontw.	BS0/school - Blok L	133107,15	394865,59	8,40	43,5	23,6	23,6			
L017_A	Bestaande bouw herontw.	BS0/school - Blok L	133107,37	394853,50	1,50	45,7	23,2	23,2			
L017_B	Bestaande bouw herontw.	BS0/school - Blok L	133107,37	394853,50	4,50	45,6	25,3	25,3			
L017_C	Bestaande bouw herontw.	BS0/school - Blok L	133107,37	394853,50	8,40	45,4	20,1	20,1			
L018_A	Bestaande bouw herontw.	BS0/school - Blok L	133105,53	394846,16	1,50	47,9	21,9	21,9			
L018_B	Bestaande bouw herontw.	BS0/school - Blok L	133105,53	394846,16	4,50	47,8	18,3	18,3			
L018_C	Bestaande bouw herontw.	BS0/school - Blok L	133105,53	394846,16	8,40	47,5	18,4	18,4			
L019_A	Bestaande bouw herontw.	BS0/school - Blok L	133097,88	394841,95	1,50	62,4	17,4	17,4			
L019_B	Bestaande bouw herontw.	BS0/school - Blok L	133097,88	394841,95	4,50	62,3	20,0	20,0			
L019_C	Bestaande bouw herontw.	BS0/school - Blok L	133097,88	394841,95	8,40	62,0	17,8	17,8			
L020_A	Bestaande bouw herontw.	BS0/school - Blok L	133090,67	394848,23	1,50	77,2	29,8	29,8			
L020_B	Bestaande bouw herontw.	BS0/school - Blok L	133090,67	394848,23	4,50	75,8	27,7	27,7			
L020_C	Bestaande bouw herontw.	BS0/school - Blok L	133090,67	394848,23	8,40	73,0	20,4	20,4			
L021_A	Bestaande bouw herontw.	BS0/school - Blok L	133088,62	394864,34	1,50	63,4	30,2	30,2			
L021_B	Bestaande bouw herontw.	BS0/school - Blok L	133088,62	394864,34	4,50	63,9	33,1	33,1			
L021_C	Bestaande bouw herontw.	BS0/school - Blok L	133088,62	394864,34	8,40	63,8	25,1	25,1			
L022_A	Bestaande bouw herontw.	BS0/school - Blok L	133088,49	394879,58	1,50	68,7	31,2	31,2			
L022_B	Bestaande bouw herontw.	BS0/school - Blok L	133088,49	394879,58	4,50	68,4	28,5	28,5			
L022_C	Bestaande bouw herontw.	BS0/school - Blok L	133088,49	394879,58	8,40	67,6	31,1	31,1			
M001_A	Bestaande bouw herontwikkeling	- Blok M	133051,37	394832,81	1,50	64,9	29,0	29,0			
M001_B	Bestaande bouw herontwikkeling	- Blok M	133051,37	394832,81	4,50	64,8	32,1	32,1			
M002_A	Bestaande bouw herontwikkeling	- Blok M	133063,32	394832,89	1,50	67,5	27,4	27,4			
M002_B	Bestaande bouw herontwikkeling	- Blok M	133063,32	394832,89	4,50	67,3	31,8	31,8			
M003_A	Bestaande bouw herontwikkeling	- Blok M	133069,20	394828,31	1,50	66,9	25,0	25,0			
M003_B	Bestaande bouw herontwikkeling	- Blok M	133069,20	394828,31	4,50	66,7	29,7	29,7			
M004_A	Bestaande bouw herontwikkeling	- Blok M	133064,35	394823,69	1,50	56,6	13,5	13,5			
M004_B	Bestaande bouw herontwikkeling	- Blok M	133064,35	394823,69	4,50	56,6	22,4	22,4			
M005_A	Bestaande bouw herontwikkeling	- Blok M	133051,83	394823,60	1,50	53,1	24,5	24,5			
M005_B	Bestaande bouw herontwikkeling	- Blok M	133051,83	394823,60	4,50	54,9	25,0	25,0			
M006_A	Bestaande bouw herontwikkeling	- Blok M	133047,45	394828,33	1,50	52,6	26,7	26,7			
M006_B	Bestaande bouw herontwikkeling	- Blok M	133047,45	394828,33	4,50	44,8	28,4	28,4			
M007_A	Bestaande bouw herontwikkeling	- Blok M	133085,58	394833,18	1,50	69,8	28,2	28,2			
M007_B	Bestaande bouw herontwikkeling	- Blok M	133085,58	394833,18	4,50	69,4	29,8	29,8			
M008_A	Bestaande bouw herontwikkeling	- Blok M	133100,93	394832,21	1,50	65,6	28,7	28,7			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BSO, KDV LAmx
 LAmx totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht		
M008_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	4,50	65,5	16,0	16,0		
M009_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	1,50	51,8	22,5	22,5		
M009_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	4,50	54,0	28,3	28,3		
M010_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	1,50	48,8	18,7	18,7		
M010_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	4,50	49,8	24,6	24,6		
M011_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	1,50	49,1	13,8	13,8		
M011_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	4,50	49,0	13,5	13,5		
M012_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	1,50	65,1	20,4	20,4		
M012_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	4,50	65,0	25,1	25,1		
M013_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	1,50	56,6	22,0	22,0		
M013_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	4,50	58,6	28,2	28,2		
M014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	1,50	60,0	23,2	23,2		
M014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	4,50	61,8	27,1	27,1		
M015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	1,50	57,5	25,5	25,5		
M015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	4,50	60,0	27,3	27,3		
M016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	1,50	43,7	22,0	22,0		
M016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	4,50	44,4	22,7	22,7		
M017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	1,50	39,3	23,2	23,2		
M017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	4,50	41,8	16,2	16,2		
M018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	1,50	45,1	12,6	12,6		
M018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	4,50	46,7	15,8	15,8		
N001_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	1,50	51,0	13,3	13,3		
N001_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	4,50	53,1	18,0	18,0		
N001_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	7,50	54,2	27,2	27,2		
N001_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	10,50	54,2	28,9	28,9		
N002_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	1,50	40,4	17,7	17,7		
N002_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	4,50	42,9	23,3	23,3		
N002_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	7,50	46,3	27,2	27,2		
N002_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	10,50	49,2	28,8	28,8		
N003_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	1,50	33,9	14,5	14,5		
N003_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	4,50	35,6	19,3	19,3		
N003_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	7,50	37,7	18,2	18,2		
N003_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	10,50	35,7	19,4	19,4		
N004_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	1,50	33,1	14,7	14,7		
N004_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	4,50	34,1	20,7	20,7		
N004_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	7,50	36,3	11,6	11,6		
N004_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	10,50	35,5	13,7	13,7		
N005_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	1,50	28,1	3,6	3,6		
N005_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	4,50	28,8	3,7	3,7		
N005_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	7,50	30,2	4,9	4,9		
N005_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	10,50	31,0	6,9	6,9		
N006_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	1,50	30,7	3,6	3,6		
N006_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	4,50	31,4	3,8	3,8		
N006_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	7,50	32,9	4,9	4,9		
N006_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	10,50	34,4	7,0	7,0		
N007_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	1,50	51,1	6,5	6,5		
N007_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	4,50	52,1	18,2	18,2		
N007_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	7,50	53,7	19,5	19,5		
N007_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	10,50	54,1	21,2	21,2		
N008_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	1,50	52,3	8,2	8,2		
N008_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	4,50	54,0	10,9	10,9		
N008_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	7,50	55,5	21,7	21,7		
N008_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	10,50	55,4	23,1	23,1		
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,41	394757,11	1,50	49,0	24,1	24,1		
N009_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	1,50	49,3	23,1	23,1		
N009_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	4,50	50,7	24,3	24,3		
N009_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	7,50	52,5	25,8	25,8		
N010_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	1,50	42,2	15,8	15,8		
N010_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	4,50	43,3	21,5	21,5		
N010_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	7,50	45,1	25,5	25,5		
N010_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	10,50	47,5	29,1	29,1		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage III Rekenresultaten maximale geluidniveaus

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAmix
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Direct

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
N011_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	1,50	47,4	16,3	16,3
N011_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	4,50	48,0	22,8	22,8
N011_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	7,50	49,6	24,4	24,4
N011_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	10,50	50,6	28,0	28,0
N012_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	1,50	27,4	2,9	2,9
N012_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	4,50	27,9	2,8	2,8
N012_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	7,50	29,3	4,0	4,0
N012_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	10,50	31,9	6,1	6,1
N013_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	1,50	29,0	2,7	2,7
N013_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	4,50	29,3	2,5	2,5
N013_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	7,50	30,7	3,6	3,6
N013_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	10,50	32,3	5,5	5,5
N014_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	1,50	34,9	21,0	21,0
N014_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	4,50	35,0	21,0	21,0
N014_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	7,50	38,4	7,3	7,3
N015_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	1,50	34,6	21,5	21,5
N015_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	4,50	36,3	7,5	7,5
N015_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	7,50	40,4	9,7	9,7
N015_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	10,50	46,1	14,0	14,0
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,20	394757,12	1,50	48,7	23,9	23,9
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	1,50	41,8	20,8	20,8
N016_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	4,50	43,1	24,2	24,2
N016_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	7,50	49,0	25,5	25,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten indirecte hinder

Bijlage IV Rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A001-1_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	33,8	--	--	33,8
A001-1_B	Nieuwbouw - blok A	4,50	35,8	--	--	35,8
A001-1_C	Nieuwbouw - blok A	7,50	35,5	--	--	35,5
A001-2_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	35,6	--	--	35,6
A001-3_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	35,3	--	--	35,3
A001-3_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	35,3	--	--	35,3
A001-4_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	39,4	--	--	39,4
A001-5_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	38,3	--	--	38,3
A001-5_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	38,0	--	--	38,0
A002-1_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	31,3	--	--	31,3
A002-1_B	Nieuwbouw - blok A	4,50	33,9	--	--	33,9
A002-1_C	Nieuwbouw - blok A	7,50	33,7	--	--	33,7
A002-2_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	33,2	--	--	33,2
A002-3_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	32,9	--	--	32,9
A002-3_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	33,5	--	--	33,5
A003-1_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	29,6	--	--	29,6
A003-1_B	Nieuwbouw - blok A	4,50	31,9	--	--	31,9
A003-1_C	Nieuwbouw - blok A	7,50	31,8	--	--	31,8
A003-2_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	31,6	--	--	31,6
A003-3_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	31,4	--	--	31,4
A003-3_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	32,2	--	--	32,2
A004-1_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	27,6	--	--	27,6
A004-1_B	Nieuwbouw - blok A	4,50	30,5	--	--	30,5
A004-1_C	Nieuwbouw - blok A	7,50	30,5	--	--	30,5
A004-2_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	29,8	--	--	29,8
A004-3_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	30,1	--	--	30,1
A004-3_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	31,1	--	--	31,1
A005-1_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	25,9	--	--	25,9
A005-1_B	Nieuwbouw - blok A	4,50	29,3	--	--	29,3
A005-1_C	Nieuwbouw - blok A	7,50	29,3	--	--	29,3
A005-2_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	28,2	--	--	28,2
A005-3_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	29,1	--	--	29,1
A005-3_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	29,9	--	--	29,9
A006-1_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	24,3	--	--	24,3
A006-1_B	Nieuwbouw - blok A	4,50	28,1	--	--	28,1
A006-1_C	Nieuwbouw - blok A	7,50	28,1	--	--	28,1
A006-2_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	26,4	--	--	26,4
A006-3_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	27,9	--	--	27,9
A006-3_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	28,8	--	--	28,8
A007-1_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	23,0	--	--	23,0
A007-1_B	Nieuwbouw - blok A	4,50	27,0	--	--	27,0
A007-1_C	Nieuwbouw - blok A	7,50	27,1	--	--	27,1
A007-2_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	25,6	--	--	25,6
A007-3_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	27,1	--	--	27,1
A007-3_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	28,0	--	--	28,0
A008-1_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	21,9	--	--	21,9
A008-1_B	Nieuwbouw - blok A	4,50	26,0	--	--	26,0
A008-1_C	Nieuwbouw - blok A	7,50	26,2	--	--	26,2
A008-2_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	24,5	--	--	24,5
A008-3_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	26,4	--	--	26,4
A008-3_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	27,5	--	--	27,5
A009-1_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	21,9	--	--	21,9
A009-1_B	Nieuwbouw - blok A	4,50	23,3	--	--	23,3
A009-1_C	Nieuwbouw - blok A	7,50	23,8	--	--	23,8
A009-2_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	24,0	--	--	24,0
A009-3_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	25,6	--	--	25,6
A009-3_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	27,1	--	--	27,1
A010-1_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	20,5	--	--	20,5
A010-1_B	Nieuwbouw - blok A	4,50	22,5	--	--	22,5
A010-1_C	Nieuwbouw - blok A	7,50	23,3	--	--	23,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
A010-2_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	23,3	--	--	23,3
A010-3_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	24,9	--	--	24,9
A010-3_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	26,9	--	--	26,9
A011-1_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	20,0	--	--	20,0
A011-1_B	Nieuwbouw - blok A	4,50	21,9	--	--	21,9
A011-1_C	Nieuwbouw - blok A	7,50	23,0	--	--	23,0
A011-2_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	22,8	--	--	22,8
A011-3_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	24,1	--	--	24,1
A011-3_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	26,4	--	--	26,4
A011-4_A	Nieuwbouw - blok A	1,50	17,4	--	--	17,4
A011-5_A	Nieuwbouw - blok A	4,50	19,0	--	--	19,0
A011-5_B	Nieuwbouw - blok A	7,50	21,2	--	--	21,2
AA1_A	Goirleseweg 38	1,50	20,6	--	--	20,6
AA1_B	Goirleseweg 38	4,50	21,5	--	--	21,5
AA1_C	Goirleseweg 38	7,50	22,1	--	--	22,1
AA2_A	Bernard Leenestraat 4	1,50	23,9	--	--	23,9
AA2_B	Bernard Leenestraat 4	4,50	25,1	--	--	25,1
AA2_C	Bernard Leenestraat 4	7,50	24,5	--	--	24,5
B012-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	17,1	--	--	17,1
B012-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	17,9	--	--	17,9
B012-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	20,0	--	--	20,0
B012-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	24,4	--	--	24,4
B012-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	26,5	--	--	26,5
B012-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	28,4	--	--	28,4
B012-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	22,0	--	--	22,0
B012-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	24,0	--	--	24,0
B012-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	25,6	--	--	25,6
B013-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	16,6	--	--	16,6
B013-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	16,7	--	--	16,7
B013-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	19,2	--	--	19,2
B013-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	24,3	--	--	24,3
B013-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	26,4	--	--	26,4
B013-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	27,6	--	--	27,6
B014-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	17,0	--	--	17,0
B014-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	16,9	--	--	16,9
B014-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	19,5	--	--	19,5
B014-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	24,4	--	--	24,4
B014-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	26,6	--	--	26,6
B014-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	28,1	--	--	28,1
B015-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	17,8	--	--	17,8
B015-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	17,7	--	--	17,7
B015-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	19,6	--	--	19,6
B015-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	24,4	--	--	24,4
B015-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	26,7	--	--	26,7
B015-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	28,3	--	--	28,3
B016-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	17,9	--	--	17,9
B016-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	18,0	--	--	18,0
B016-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	19,6	--	--	19,6
B016-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	24,0	--	--	24,0
B016-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	26,3	--	--	26,3
B016-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	27,8	--	--	27,8
B017-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	18,7	--	--	18,7
B017-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	18,9	--	--	18,9
B017-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	19,9	--	--	19,9
B017-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	23,8	--	--	23,8
B017-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	26,1	--	--	26,1
B017-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	27,6	--	--	27,6
B018-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	19,0	--	--	19,0
B018-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	19,2	--	--	19,2
B018-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	20,0	--	--	20,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B018-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	23,5	--	--	23,5
B018-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	25,8	--	--	25,8
B018-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	27,8	--	--	27,8
B019-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	19,7	--	--	19,7
B019-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	20,1	--	--	20,1
B019-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	20,7	--	--	20,7
B019-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	22,9	--	--	22,9
B019-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	25,4	--	--	25,4
B019-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	27,1	--	--	27,1
B020-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	19,9	--	--	19,9
B020-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	20,5	--	--	20,5
B020-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	21,5	--	--	21,5
B020-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	22,1	--	--	22,1
B020-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	24,4	--	--	24,4
B020-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	25,8	--	--	25,8
B020-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	18,1	--	--	18,1
B020-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	19,5	--	--	19,5
B020-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	22,6	--	--	22,6
B021-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	19,0	--	--	19,0
B021-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	19,6	--	--	19,6
B021-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	20,9	--	--	20,9
B021-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	22,4	--	--	22,4
B021-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	24,8	--	--	24,8
B021-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	26,7	--	--	26,7
B021-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	19,3	--	--	19,3
B021-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	21,6	--	--	21,6
B021-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	23,9	--	--	23,9
B022-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	18,7	--	--	18,7
B022-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	19,2	--	--	19,2
B022-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	20,4	--	--	20,4
B022-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	22,0	--	--	22,0
B022-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	24,2	--	--	24,2
B022-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	26,3	--	--	26,3
B023-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	19,5	--	--	19,5
B023-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	20,1	--	--	20,1
B023-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	21,4	--	--	21,4
B023-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	21,4	--	--	21,4
B023-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	24,0	--	--	24,0
B023-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	26,4	--	--	26,4
B023-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	22,7	--	--	22,7
B023-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	25,2	--	--	25,2
B023-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	26,7	--	--	26,7
B024-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	21,0	--	--	21,0
B024-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	23,3	--	--	23,3
B024-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	21,2	--	--	21,2
B024-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	24,5	--	--	24,5
B024-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	19,1	--	--	19,1
B024-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	20,8	--	--	20,8
B025-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	26,1	--	--	26,1
B025-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	27,8	--	--	27,8
B025-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	28,1	--	--	28,1
B025-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	21,4	--	--	21,4
B025-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	25,2	--	--	25,2
B025-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	25,8	--	--	25,8
B026-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	27,9	--	--	27,9
B026-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	29,2	--	--	29,2
B026-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	29,4	--	--	29,4
B026-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	22,1	--	--	22,1
B026-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	25,2	--	--	25,2
B026-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	25,5	--	--	25,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B026-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	28,4	--	--	28,4
B026-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	29,6	--	--	29,6
B026-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	29,9	--	--	29,9
B027-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	39,0	--	--	39,0
B027-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	39,1	--	--	39,1
B027-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	38,8	--	--	38,8
B027-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	26,1	--	--	26,1
B027-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	26,4	--	--	26,4
B027-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	26,7	--	--	26,7
B027-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	34,1	--	--	34,1
B027-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	34,4	--	--	34,4
B027-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	34,3	--	--	34,3
B028-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	39,0	--	--	39,0
B028-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	39,1	--	--	39,1
B028-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	38,8	--	--	38,8
B028-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	23,9	--	--	23,9
B028-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	24,5	--	--	24,5
B028-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	24,9	--	--	24,9
B028-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	36,4	--	--	36,4
B028-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	35,5	--	--	35,5
B028-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	35,3	--	--	35,3
B029-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	39,0	--	--	39,0
B029-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	39,1	--	--	39,1
B029-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	38,8	--	--	38,8
B029-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	22,0	--	--	22,0
B029-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	22,9	--	--	22,9
B029-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	23,2	--	--	23,2
B029-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	36,0	--	--	36,0
B029-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	35,0	--	--	35,0
B029-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	34,9	--	--	34,9
B030-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	39,0	--	--	39,0
B030-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	39,1	--	--	39,1
B030-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	38,8	--	--	38,8
B030-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	22,2	--	--	22,2
B030-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	22,9	--	--	22,9
B030-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	23,0	--	--	23,0
B030-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	36,4	--	--	36,4
B030-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	35,4	--	--	35,4
B030-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	35,3	--	--	35,3
B031-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	39,1	--	--	39,1
B031-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	39,1	--	--	39,1
B031-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	38,8	--	--	38,8
B031-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	22,9	--	--	22,9
B031-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	23,5	--	--	23,5
B031-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	24,1	--	--	24,1
B031-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	34,0	--	--	34,0
B031-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	34,1	--	--	34,1
B031-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	34,0	--	--	34,0
B031-4_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	36,1	--	--	36,1
B031-4_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	34,9	--	--	34,9
B031-4_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	34,8	--	--	34,8
B032-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	39,2	--	--	39,2
B032-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	39,3	--	--	39,3
B032-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	38,9	--	--	38,9
B032-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	23,0	--	--	23,0
B032-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	23,5	--	--	23,5
B032-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	24,0	--	--	24,0
B032-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	34,3	--	--	34,3
B032-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	34,3	--	--	34,3
B032-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	34,2	--	--	34,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
B032-4_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	36,0	--	--	36,0
B032-4_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	35,3	--	--	35,3
B032-4_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	35,0	--	--	35,0
B033-1_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	39,2	--	--	39,2
B033-1_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	39,2	--	--	39,2
B033-1_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	38,8	--	--	38,8
B033-2_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	23,1	--	--	23,1
B033-2_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	23,4	--	--	23,4
B033-2_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	24,6	--	--	24,6
B033-3_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	34,6	--	--	34,6
B033-3_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	34,6	--	--	34,6
B033-3_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	34,5	--	--	34,5
B033-4_A	Nieuwbouw - blok B	1,50	35,7	--	--	35,7
B033-4_B	Nieuwbouw - blok B	4,50	35,1	--	--	35,1
B033-4_C	Nieuwbouw - blok B	7,50	34,9	--	--	34,9
C034-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	27,1	--	--	27,1
C034-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	28,5	--	--	28,5
C034-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	28,6	--	--	28,6
C034-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	26,7	--	--	26,7
C034-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	29,3	--	--	29,3
C034-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	30,1	--	--	30,1
C034-3_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	28,6	--	--	28,6
C034-3_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	30,6	--	--	30,6
C034-3_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	31,1	--	--	31,1
C035-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	25,3	--	--	25,3
C035-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	26,9	--	--	26,9
C035-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	27,3	--	--	27,3
C035-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	26,9	--	--	26,9
C035-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	28,8	--	--	28,8
C035-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	29,6	--	--	29,6
C035-3_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	20,2	--	--	20,2
C035-3_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	23,4	--	--	23,4
C035-3_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	24,1	--	--	24,1
C036-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	19,6	--	--	19,6
C036-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	20,0	--	--	20,0
C036-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	22,2	--	--	22,2
C036-3_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	21,1	--	--	21,1
C036-4_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	26,1	--	--	26,1
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	4,50	21,9	--	--	21,9
C036-5_B	Nieuwbouw - blok C	1,50	21,9	--	--	21,9
C036-5_C	Nieuwbouw - blok C	4,50	23,4	--	--	23,4
C037-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	19,6	--	--	19,6
C037-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	19,7	--	--	19,7
C037-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	21,9	--	--	21,9
C037-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	25,9	--	--	25,9
C037-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	26,3	--	--	26,3
C037-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	27,9	--	--	27,9
C038-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	19,4	--	--	19,4
C038-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	19,6	--	--	19,6
C038-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	21,6	--	--	21,6
C038-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	26,1	--	--	26,1
C038-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	26,7	--	--	26,7
C038-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	28,0	--	--	28,0
C039-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	20,4	--	--	20,4
C039-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	20,0	--	--	20,0
C039-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	21,8	--	--	21,8
C039-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	26,2	--	--	26,2
C039-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	27,9	--	--	27,9
C039-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	28,9	--	--	28,9
C040-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	21,0	--	--	21,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C040-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	20,4	--	--	20,4
C040-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	22,5	--	--	22,5
C040-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	26,4	--	--	26,4
C040-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	28,3	--	--	28,3
C040-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	28,8	--	--	28,8
C041-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	22,0	--	--	22,0
C041-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	21,2	--	--	21,2
C041-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	23,1	--	--	23,1
C041-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	26,7	--	--	26,7
C041-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	28,5	--	--	28,5
C041-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	29,0	--	--	29,0
C042-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	22,0	--	--	22,0
C042-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	21,0	--	--	21,0
C042-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	23,0	--	--	23,0
C042-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	27,0	--	--	27,0
C042-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	29,1	--	--	29,1
C042-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	29,5	--	--	29,5
C043-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	22,3	--	--	22,3
C043-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	21,5	--	--	21,5
C043-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	23,4	--	--	23,4
C043-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	26,7	--	--	26,7
C043-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	28,7	--	--	28,7
C043-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	29,4	--	--	29,4
C044-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	22,5	--	--	22,5
C044-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	22,0	--	--	22,0
C044-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	23,9	--	--	23,9
C044-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	26,7	--	--	26,7
C044-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	28,2	--	--	28,2
C044-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	29,0	--	--	29,0
C044-3_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	21,7	--	--	21,7
C044-3_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	24,5	--	--	24,5
C044-3_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	26,7	--	--	26,7
C045-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	26,1	--	--	26,1
C045-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	26,7	--	--	26,7
C045-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	22,5	--	--	22,5
C045-3_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	25,4	--	--	25,4
C045-4_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	22,5	--	--	22,5
C045-4_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	22,4	--	--	22,4
C045-5_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	22,0	--	--	22,0
C045-6_A	Nieuwbouw - blok C	4,50	20,7	--	--	20,7
C046-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	26,3	--	--	26,3
C046-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	27,3	--	--	27,3
C046-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	30,1	--	--	30,1
C046-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	25,2	--	--	25,2
C046-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	26,4	--	--	26,4
C046-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	27,0	--	--	27,0
C046-3_A	Nieuwbouw - blok C	4,50	19,2	--	--	19,2
C046-3_B	Nieuwbouw - blok C	7,50	24,3	--	--	24,3
C047-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	26,7	--	--	26,7
C047-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	28,0	--	--	28,0
C047-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	30,7	--	--	30,7
C047-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	25,8	--	--	25,8
C047-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	26,8	--	--	26,8
C047-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	27,1	--	--	27,1
C048-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	27,1	--	--	27,1
C048-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	28,4	--	--	28,4
C048-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	31,3	--	--	31,3
C048-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	26,0	--	--	26,0
C048-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	27,7	--	--	27,7
C048-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	28,0	--	--	28,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C049-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	27,9	--	--	27,9
C049-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	29,3	--	--	29,3
C049-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	32,4	--	--	32,4
C049-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	26,1	--	--	26,1
C049-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	28,2	--	--	28,2
C049-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	28,7	--	--	28,7
C049-3_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	28,9	--	--	28,9
C049-3_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	30,5	--	--	30,5
C049-3_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	32,8	--	--	32,8
C050-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	38,9	--	--	38,9
C050-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	39,2	--	--	39,2
C050-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	39,3	--	--	39,3
C050-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	24,9	--	--	24,9
C050-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	25,2	--	--	25,2
C050-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	27,4	--	--	27,4
C050-3_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	34,7	--	--	34,7
C050-3_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	35,2	--	--	35,2
C050-3_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	36,3	--	--	36,3
C051-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	38,9	--	--	38,9
C051-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	39,2	--	--	39,2
C051-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	39,2	--	--	39,2
C051-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	25,4	--	--	25,4
C051-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	26,3	--	--	26,3
C051-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	28,7	--	--	28,7
C051-3_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	35,5	--	--	35,5
C051-3_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	34,9	--	--	34,9
C051-3_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	34,9	--	--	34,9
C052-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	38,9	--	--	38,9
C052-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	39,1	--	--	39,1
C052-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	39,1	--	--	39,1
C052-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	24,2	--	--	24,2
C052-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	25,0	--	--	25,0
C052-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	26,5	--	--	26,5
C052-3_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	35,7	--	--	35,7
C052-3_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	35,2	--	--	35,2
C052-3_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	35,4	--	--	35,4
C052-4_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	33,8	--	--	33,8
C052-4_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	34,2	--	--	34,2
C052-4_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	34,0	--	--	34,0
C053-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	39,0	--	--	39,0
C053-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	39,1	--	--	39,1
C053-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	39,0	--	--	39,0
C053-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	24,2	--	--	24,2
C053-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	24,6	--	--	24,6
C053-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	25,0	--	--	25,0
C053-3_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	34,7	--	--	34,7
C053-3_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	35,0	--	--	35,0
C053-3_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	35,2	--	--	35,2
C054-1_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	38,9	--	--	38,9
C054-1_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	39,0	--	--	39,0
C054-1_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	38,8	--	--	38,8
C054-2_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	23,8	--	--	23,8
C054-2_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	24,4	--	--	24,4
C054-2_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	24,8	--	--	24,8
C054-3_A	Nieuwbouw - blok C	1,50	35,7	--	--	35,7
C054-3_B	Nieuwbouw - blok C	4,50	35,2	--	--	35,2
C054-3_C	Nieuwbouw - blok C	7,50	35,1	--	--	35,1
C055-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	38,9	--	--	38,9
C055-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	39,0	--	--	39,0
C055-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	38,8	--	--	38,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
C055-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	25,8	--	--	25,8
C055-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	26,8	--	--	26,8
C055-2_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	27,1	--	--	27,1
C055-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	35,5	--	--	35,5
C055-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	34,8	--	--	34,8
C055-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	34,7	--	--	34,7
C055-4_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	33,9	--	--	33,9
C055-4_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	34,2	--	--	34,2
C055-4_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	34,1	--	--	34,1
D056-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	33,4	--	--	33,4
D056-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	33,8	--	--	33,8
D056-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	25,2	--	--	25,2
D056-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	27,5	--	--	27,5
D056-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	37,1	--	--	37,1
D056-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	37,5	--	--	37,5
D057-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	39,9	--	--	39,9
D057-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	40,2	--	--	40,2
D057-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	25,1	--	--	25,1
D057-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	26,6	--	--	26,6
D057-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	37,2	--	--	37,2
D057-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	37,4	--	--	37,4
D058-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	40,1	--	--	40,1
D058-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	40,5	--	--	40,5
D058-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	27,1	--	--	27,1
D058-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	28,4	--	--	28,4
D059-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	40,3	--	--	40,3
D059-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	40,8	--	--	40,8
D059-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	28,3	--	--	28,3
D059-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	29,2	--	--	29,2
D059-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	37,4	--	--	37,4
D059-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	38,2	--	--	38,2
D060-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	31,5	--	--	31,5
D060-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	32,1	--	--	32,1
D060-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	25,6	--	--	25,6
D060-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	27,8	--	--	27,8
D060-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	24,7	--	--	24,7
D060-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	25,0	--	--	25,0
D061-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	24,6	--	--	24,6
D061-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	25,0	--	--	25,0
D061-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	25,7	--	--	25,7
D061-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	27,8	--	--	27,8
D062-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	24,7	--	--	24,7
D062-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	25,9	--	--	25,9
D062-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	27,8	--	--	27,8
D062-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	29,5	--	--	29,5
D063-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	26,4	--	--	26,4
D063-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	27,5	--	--	27,5
D063-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	30,2	--	--	30,2
D063-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	31,5	--	--	31,5
D063-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	31,7	--	--	31,7
D063-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	32,9	--	--	32,9
D064-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	24,2	--	--	24,2
D064-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	24,9	--	--	24,9
D064-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	29,2	--	--	29,2
D064-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	31,1	--	--	31,1
D064-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	28,3	--	--	28,3
D064-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	30,0	--	--	30,0
D065-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	24,1	--	--	24,1
D065-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	24,7	--	--	24,7
D065-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	29,0	--	--	29,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D065-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	30,7	--	--	30,7
D066-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	24,0	--	--	24,0
D066-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	24,6	--	--	24,6
D066-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	28,8	--	--	28,8
D066-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	30,2	--	--	30,2
D066-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	20,9	--	--	20,9
D066-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	21,5	--	--	21,5
D067-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	28,5	--	--	28,5
D067-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	30,6	--	--	30,6
D067-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	28,8	--	--	28,8
D067-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	30,3	--	--	30,3
D067-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	21,7	--	--	21,7
D067-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	22,0	--	--	22,0
D068-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	29,8	--	--	29,8
D068-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	31,7	--	--	31,7
D068-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	28,3	--	--	28,3
D068-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	29,8	--	--	29,8
D069-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	31,0	--	--	31,0
D069-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	32,5	--	--	32,5
D069-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	32,7	--	--	32,7
D069-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	28,6	--	--	28,6
D069-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	30,4	--	--	30,4
D069-2_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	32,1	--	--	32,1
D069-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	25,7	--	--	25,7
D069-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	27,4	--	--	27,4
D069-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	28,6	--	--	28,6
D070-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	33,2	--	--	33,2
D070-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	34,2	--	--	34,2
D070-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	34,4	--	--	34,4
D070-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	28,6	--	--	28,6
D070-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	30,7	--	--	30,7
D070-2_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	32,5	--	--	32,5
D070-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	33,6	--	--	33,6
D070-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	35,1	--	--	35,1
D070-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	36,0	--	--	36,0
D071-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	49,1	--	--	49,1
D071-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	46,8	--	--	46,8
D071-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	48,2	--	--	48,2
D071-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	31,2	--	--	31,2
D071-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	32,2	--	--	32,2
D071-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	42,3	--	--	42,3
D071-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	42,2	--	--	42,2
D071-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	44,0	--	--	44,0
D071-4_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	42,9	--	--	42,9
D071-4_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	43,8	--	--	43,8
D071-4_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	43,0	--	--	43,0
D071-5_A	Nieuwbouw - blok D	7,50	32,4	--	--	32,4
D072-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	47,2	--	--	47,2
D072-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	46,8	--	--	46,8
D072-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	45,8	--	--	45,8
D072-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	31,3	--	--	31,3
D072-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	31,9	--	--	31,9
D072-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	42,1	--	--	42,1
D072-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	41,4	--	--	41,4
D072-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	42,6	--	--	42,6
D072-4_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	42,1	--	--	42,1
D072-4_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	43,0	--	--	43,0
D072-4_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	42,5	--	--	42,5
D072-5_A	Nieuwbouw - blok D	7,50	32,4	--	--	32,4
D073-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	49,5	--	--	49,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D073-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	47,0	--	--	47,0
D073-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	48,3	--	--	48,3
D073-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	30,8	--	--	30,8
D073-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	31,7	--	--	31,7
D073-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	42,8	--	--	42,8
D073-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	42,1	--	--	42,1
D073-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	41,5	--	--	41,5
D073-4_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	42,8	--	--	42,8
D073-4_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	44,2	--	--	44,2
D073-4_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	43,6	--	--	43,6
D073-5_A	Nieuwbouw - blok D	7,50	32,4	--	--	32,4
D074-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	47,3	--	--	47,3
D074-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	49,3	--	--	49,3
D074-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	48,3	--	--	48,3
D074-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	31,7	--	--	31,7
D074-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	32,6	--	--	32,6
D074-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	42,8	--	--	42,8
D074-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	42,1	--	--	42,1
D074-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	41,3	--	--	41,3
D074-4_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	42,1	--	--	42,1
D074-4_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	43,6	--	--	43,6
D074-4_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	43,2	--	--	43,2
D074-5_A	Nieuwbouw - blok D	7,50	33,2	--	--	33,2
D075-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	47,3	--	--	47,3
D075-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	47,0	--	--	47,0
D075-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	46,1	--	--	46,1
D075-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	33,3	--	--	33,3
D075-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	34,3	--	--	34,3
D075-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	42,6	--	--	42,6
D075-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	41,8	--	--	41,8
D075-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	42,9	--	--	42,9
D075-4_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	42,2	--	--	42,2
D075-4_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	43,9	--	--	43,9
D075-4_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	43,6	--	--	43,6
D075-5_A	Nieuwbouw - blok D	7,50	34,5	--	--	34,5
D076-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	47,5	--	--	47,5
D076-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	49,5	--	--	49,5
D076-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	48,7	--	--	48,7
D076-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	35,2	--	--	35,2
D076-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	36,3	--	--	36,3
D076-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	43,1	--	--	43,1
D076-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	42,8	--	--	42,8
D076-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	42,1	--	--	42,1
D076-4_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	42,7	--	--	42,7
D076-4_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	44,6	--	--	44,6
D076-4_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	44,3	--	--	44,3
D076-5_A	Nieuwbouw - blok D	7,50	35,9	--	--	35,9
D077-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	47,7	--	--	47,7
D077-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	49,8	--	--	49,8
D077-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	49,0	--	--	49,0
D077-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	37,4	--	--	37,4
D077-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	38,2	--	--	38,2
D077-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	43,2	--	--	43,2
D077-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	42,7	--	--	42,7
D077-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	43,7	--	--	43,7
D077-4_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	43,9	--	--	43,9
D077-4_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	46,5	--	--	46,5
D077-5_A	Nieuwbouw - blok D	7,50	37,8	--	--	37,8
D077-6_A	Nieuwbouw - blok D	7,50	43,3	--	--	43,3
D078-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	40,9	--	--	40,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
D078-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	41,7	--	--	41,7
D078-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	41,7	--	--	41,7
D078-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	28,3	--	--	28,3
D078-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	30,4	--	--	30,4
D078-2_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	32,0	--	--	32,0
D078-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	37,5	--	--	37,5
D078-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	39,0	--	--	39,0
D078-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	39,6	--	--	39,6
D078-4_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	36,6	--	--	36,6
D078-4_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	36,6	--	--	36,6
D078-4_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	36,6	--	--	36,6
D079-1_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	40,3	--	--	40,3
D079-1_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	41,1	--	--	41,1
D079-1_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	40,8	--	--	40,8
D079-2_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	27,7	--	--	27,7
D079-2_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	28,8	--	--	28,8
D079-2_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	30,0	--	--	30,0
D079-3_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	37,6	--	--	37,6
D079-3_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	37,1	--	--	37,1
D079-3_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	37,5	--	--	37,5
D079-4_A	Nieuwbouw - blok D	1,50	33,9	--	--	33,9
D079-4_B	Nieuwbouw - blok D	4,50	34,2	--	--	34,2
D079-4_C	Nieuwbouw - blok D	7,50	33,8	--	--	33,8
E134-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	24,7	--	--	24,7
E134-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	27,3	--	--	27,3
E134-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	28,7	--	--	28,7
E134-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	28,4	--	--	28,4
E134-3_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	20,9	--	--	20,9
E134-4_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	30,0	--	--	30,0
E134-4_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	32,0	--	--	32,0
E134-5_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	24,1	--	--	24,1
E134-5_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	26,1	--	--	26,1
E135-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	25,2	--	--	25,2
E135-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	28,2	--	--	28,2
E135-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	29,2	--	--	29,2
E135-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	28,8	--	--	28,8
E135-3_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	30,4	--	--	30,4
E135-3_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	32,1	--	--	32,1
E136-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	25,7	--	--	25,7
E136-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	29,1	--	--	29,1
E136-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	29,8	--	--	29,8
E136-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	29,2	--	--	29,2
E136-3_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	31,0	--	--	31,0
E136-3_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	32,5	--	--	32,5
E137-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	26,4	--	--	26,4
E137-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	30,1	--	--	30,1
E137-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	30,5	--	--	30,5
E137-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	29,7	--	--	29,7
E137-3_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	32,0	--	--	32,0
E137-3_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	33,1	--	--	33,1
E138-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	27,2	--	--	27,2
E138-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	31,1	--	--	31,1
E138-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	31,2	--	--	31,2
E138-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	30,7	--	--	30,7
E138-3_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	32,9	--	--	32,9
E138-3_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	33,6	--	--	33,6
E139-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	28,2	--	--	28,2
E139-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	32,0	--	--	32,0
E139-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	32,0	--	--	32,0
E139-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	31,4	--	--	31,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
E139-3_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	33,7	--	--	33,7
E139-3_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	34,5	--	--	34,5
E140-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	29,4	--	--	29,4
E140-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	33,0	--	--	33,0
E140-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	33,0	--	--	33,0
E140-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	32,8	--	--	32,8
E140-3_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	34,5	--	--	34,5
E140-3_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	35,2	--	--	35,2
E141-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	30,8	--	--	30,8
E141-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	34,2	--	--	34,2
E141-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	34,2	--	--	34,2
E141-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	34,5	--	--	34,5
E141-3_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	35,6	--	--	35,6
E141-3_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	36,5	--	--	36,5
E142-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	32,6	--	--	32,6
E142-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	35,5	--	--	35,5
E142-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	35,4	--	--	35,4
E142-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	36,0	--	--	36,0
E142-3_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	36,5	--	--	36,5
E142-3_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	37,4	--	--	37,4
E143-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	34,8	--	--	34,8
E143-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	37,1	--	--	37,1
E143-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	37,0	--	--	37,0
E143-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	37,7	--	--	37,7
E143-3_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	37,8	--	--	37,8
E143-3_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	38,5	--	--	38,5
E144-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	37,0	--	--	37,0
E144-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	39,0	--	--	39,0
E144-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	38,8	--	--	38,8
E144-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	39,4	--	--	39,4
E144-3_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	39,2	--	--	39,2
E144-3_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	39,8	--	--	39,8
E145-1_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	39,2	--	--	39,2
E145-1_B	Nieuwbouw - blok E	4,50	39,2	--	--	39,2
E145-1_C	Nieuwbouw - blok E	7,50	38,9	--	--	38,9
E145-2_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	41,5	--	--	41,5
E145-3_A	Nieuwbouw - blok E	1,50	45,6	--	--	45,6
E145-4_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	41,7	--	--	41,7
E145-4_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	41,8	--	--	41,8
E145-5_A	Nieuwbouw - blok E	4,50	44,7	--	--	44,7
E145-5_B	Nieuwbouw - blok E	7,50	44,4	--	--	44,4
F146-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	45,1	--	--	45,1
F146-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	45,1	--	--	45,1
F146-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	44,8	--	--	44,8
F146-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	27,8	--	--	27,8
F146-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	28,4	--	--	28,4
F146-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	29,2	--	--	29,2
F146-3_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	40,3	--	--	40,3
F146-3_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	40,3	--	--	40,3
F146-3_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	40,3	--	--	40,3
F146-4_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	42,3	--	--	42,3
F146-4_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	41,4	--	--	41,4
F146-4_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	41,2	--	--	41,2
F147-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	45,0	--	--	45,0
F147-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	45,1	--	--	45,1
F147-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	44,8	--	--	44,8
F147-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	28,1	--	--	28,1
F147-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	28,7	--	--	28,7
F147-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	29,3	--	--	29,3
F147-3_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	40,1	--	--	40,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F147-3_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	40,4	--	--	40,4
F147-3_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	40,3	--	--	40,3
F147-4_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	42,5	--	--	42,5
F147-4_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	41,6	--	--	41,6
F147-4_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	41,4	--	--	41,4
F148-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	45,0	--	--	45,0
F148-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	45,1	--	--	45,1
F148-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	44,9	--	--	44,9
F148-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	27,4	--	--	27,4
F148-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	28,2	--	--	28,2
F148-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	28,8	--	--	28,8
F148-3_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	40,0	--	--	40,0
F148-3_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	40,3	--	--	40,3
F148-3_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	40,2	--	--	40,2
F149-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	45,0	--	--	45,0
F149-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	45,2	--	--	45,2
F149-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	44,9	--	--	44,9
F149-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	28,3	--	--	28,3
F149-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	29,4	--	--	29,4
F149-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	29,9	--	--	29,9
F149-3_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	41,9	--	--	41,9
F149-3_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	41,4	--	--	41,4
F149-3_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	41,3	--	--	41,3
F150-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	45,0	--	--	45,0
F150-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	45,2	--	--	45,2
F150-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	45,0	--	--	45,0
F150-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	30,1	--	--	30,1
F150-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	31,6	--	--	31,6
F150-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	32,2	--	--	32,2
F150-3_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	42,0	--	--	42,0
F150-3_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	41,5	--	--	41,5
F150-3_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	41,4	--	--	41,4
F150-4_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	40,1	--	--	40,1
F150-4_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	40,6	--	--	40,6
F150-4_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	40,5	--	--	40,5
F151-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	32,8	--	--	32,8
F151-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	34,7	--	--	34,7
F151-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	35,7	--	--	35,7
F151-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	28,9	--	--	28,9
F151-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	32,0	--	--	32,0
F151-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	32,7	--	--	32,7
F151-3_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	33,4	--	--	33,4
F151-3_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	36,4	--	--	36,4
F151-3_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	36,8	--	--	36,8
F152-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	31,1	--	--	31,1
F152-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	33,4	--	--	33,4
F152-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	35,0	--	--	35,0
F152-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	28,6	--	--	28,6
F152-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	31,9	--	--	31,9
F152-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	32,6	--	--	32,6
F153-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	29,7	--	--	29,7
F153-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	32,2	--	--	32,2
F153-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	34,3	--	--	34,3
F153-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	28,0	--	--	28,0
F153-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	31,6	--	--	31,6
F153-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	32,2	--	--	32,2
F153-3_A	Nieuwbouw - blok F	7,50	26,8	--	--	26,8
F154-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	23,7	--	--	23,7
F154-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	26,7	--	--	26,7
F154-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	28,7	--	--	28,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F154-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	31,7	--	--	31,7
F154-3_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	23,7	--	--	23,7
F154-3_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	25,7	--	--	25,7
F155-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	21,5	--	--	21,5
F155-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	22,4	--	--	22,4
F155-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	24,5	--	--	24,5
F155-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	26,4	--	--	26,4
F155-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	28,9	--	--	28,9
F155-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	32,3	--	--	32,3
F155-3_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	25,8	--	--	25,8
F155-3_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	27,9	--	--	27,9
F155-3_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	30,1	--	--	30,1
F156-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	20,1	--	--	20,1
F156-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	20,9	--	--	20,9
F156-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	22,9	--	--	22,9
F156-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	27,2	--	--	27,2
F156-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	30,1	--	--	30,1
F156-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	33,1	--	--	33,1
F157-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	20,4	--	--	20,4
F157-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	21,1	--	--	21,1
F157-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	23,1	--	--	23,1
F157-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	28,0	--	--	28,0
F157-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	30,7	--	--	30,7
F157-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	32,9	--	--	32,9
F158-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	19,4	--	--	19,4
F158-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	20,1	--	--	20,1
F158-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	22,3	--	--	22,3
F158-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	28,5	--	--	28,5
F158-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	31,1	--	--	31,1
F158-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	33,1	--	--	33,1
F159-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	18,9	--	--	18,9
F159-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	19,0	--	--	19,0
F159-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	21,0	--	--	21,0
F159-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	28,6	--	--	28,6
F159-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	31,2	--	--	31,2
F159-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	33,0	--	--	33,0
F160-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	18,3	--	--	18,3
F160-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	18,3	--	--	18,3
F160-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	20,1	--	--	20,1
F160-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	29,0	--	--	29,0
F160-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	31,5	--	--	31,5
F160-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	33,3	--	--	33,3
F161-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	17,9	--	--	17,9
F161-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	17,9	--	--	17,9
F161-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	19,7	--	--	19,7
F161-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	29,6	--	--	29,6
F161-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	32,0	--	--	32,0
F161-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	33,6	--	--	33,6
F162-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	17,4	--	--	17,4
F162-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	18,1	--	--	18,1
F162-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	20,4	--	--	20,4
F162-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	29,8	--	--	29,8
F162-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	32,2	--	--	32,2
F162-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	33,7	--	--	33,7
F163-1_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	19,9	--	--	19,9
F163-1_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	21,0	--	--	21,0
F163-1_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	23,1	--	--	23,1
F163-2_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	29,8	--	--	29,8
F163-2_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	32,3	--	--	32,3
F163-2_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	33,6	--	--	33,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
F163-3_A	Nieuwbouw - blok F	1,50	27,9	--	--	27,9
F163-3_B	Nieuwbouw - blok F	4,50	30,1	--	--	30,1
F163-3_C	Nieuwbouw - blok F	7,50	31,4	--	--	31,4
G110-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	21,4	--	--	21,4
G110-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	24,0	--	--	24,0
G110-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	27,0	--	--	27,0
G110-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	30,5	--	--	30,5
G110-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	33,2	--	--	33,2
G110-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	34,3	--	--	34,3
G110-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	23,1	--	--	23,1
G110-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	25,1	--	--	25,1
G110-3_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	27,1	--	--	27,1
G110-4_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	30,5	--	--	30,5
G110-4_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	33,6	--	--	33,6
G110-4_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	34,6	--	--	34,6
G111-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	22,6	--	--	22,6
G111-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	23,7	--	--	23,7
G111-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	26,2	--	--	26,2
G111-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	26,6	--	--	26,6
G111-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	28,5	--	--	28,5
G111-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	30,6	--	--	30,6
G111-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	26,2	--	--	26,2
G111-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	28,4	--	--	28,4
G111-3_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	30,6	--	--	30,6
G112-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	21,6	--	--	21,6
G112-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	22,5	--	--	22,5
G112-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	24,7	--	--	24,7
G112-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	29,2	--	--	29,2
G112-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	31,5	--	--	31,5
G112-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	33,2	--	--	33,2
G113-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	22,0	--	--	22,0
G113-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	22,9	--	--	22,9
G113-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	25,0	--	--	25,0
G113-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	30,6	--	--	30,6
G113-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	32,8	--	--	32,8
G113-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	34,4	--	--	34,4
G114-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	21,3	--	--	21,3
G114-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	21,9	--	--	21,9
G114-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	23,9	--	--	23,9
G114-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	30,7	--	--	30,7
G114-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	32,9	--	--	32,9
G114-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	34,7	--	--	34,7
G115-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	20,9	--	--	20,9
G115-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	21,5	--	--	21,5
G115-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	23,7	--	--	23,7
G115-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	30,9	--	--	30,9
G115-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	33,0	--	--	33,0
G115-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	34,5	--	--	34,5
G116-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	20,5	--	--	20,5
G116-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	21,2	--	--	21,2
G116-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	23,3	--	--	23,3
G116-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	31,0	--	--	31,0
G116-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	33,1	--	--	33,1
G116-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	34,7	--	--	34,7
G117-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	20,8	--	--	20,8
G117-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	21,7	--	--	21,7
G117-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	24,2	--	--	24,2
G117-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	31,1	--	--	31,1
G117-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	33,2	--	--	33,2
G117-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	34,8	--	--	34,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G117-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	24,9	--	--	24,9
G117-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	28,5	--	--	28,5
G117-3_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	30,9	--	--	30,9
G118-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	26,1	--	--	26,1
G118-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	28,0	--	--	28,0
G118-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	29,1	--	--	29,1
G118-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	20,8	--	--	20,8
G118-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	23,6	--	--	23,6
G118-4_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	30,9	--	--	30,9
G118-5_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	21,4	--	--	21,4
G119-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	25,8	--	--	25,8
G119-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	27,9	--	--	27,9
G119-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	30,6	--	--	30,6
G119-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	31,0	--	--	31,0
G119-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	31,9	--	--	31,9
G119-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	33,5	--	--	33,5
G119-3_A	Nieuwbouw - Blok G	4,50	20,8	--	--	20,8
G119-3_B	Nieuwbouw - Blok G	7,50	23,8	--	--	23,8
G119-4_A	Nieuwbouw - Blok G	7,50	34,4	--	--	34,4
G120-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	23,3	--	--	23,3
G120-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	25,7	--	--	25,7
G120-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	31,0	--	--	31,0
G120-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	31,3	--	--	31,3
G120-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	32,6	--	--	32,6
G120-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	33,9	--	--	33,9
G121-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	28,2	--	--	28,2
G121-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	30,7	--	--	30,7
G121-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	31,2	--	--	31,2
G121-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	33,6	--	--	33,6
G122-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	29,3	--	--	29,3
G122-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	32,0	--	--	32,0
G122-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	31,6	--	--	31,6
G122-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	34,1	--	--	34,1
G123-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	30,8	--	--	30,8
G123-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	33,5	--	--	33,5
G123-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	31,8	--	--	31,8
G123-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	34,6	--	--	34,6
G124-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	32,8	--	--	32,8
G124-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	34,6	--	--	34,6
G124-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	31,6	--	--	31,6
G124-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	35,3	--	--	35,3
G124-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	34,9	--	--	34,9
G124-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	37,5	--	--	37,5
G125-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	45,1	--	--	45,1
G125-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	45,3	--	--	45,3
G125-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	45,1	--	--	45,1
G125-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	30,6	--	--	30,6
G125-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	32,0	--	--	32,0
G125-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	30,3	--	--	30,3
G125-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	40,1	--	--	40,1
G125-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	40,4	--	--	40,4
G125-3_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	40,4	--	--	40,4
G125-4_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	42,4	--	--	42,4
G125-4_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	41,7	--	--	41,7
G125-4_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	41,6	--	--	41,6
G126-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	45,3	--	--	45,3
G126-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	45,5	--	--	45,5
G126-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	45,3	--	--	45,3
G126-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	28,1	--	--	28,1
G126-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	29,2	--	--	29,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G126-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	29,9	--	--	29,9
G126-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	42,4	--	--	42,4
G126-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	41,6	--	--	41,6
G126-3_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	41,5	--	--	41,5
G126-4_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	40,9	--	--	40,9
G126-4_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	41,5	--	--	41,5
G126-4_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	41,5	--	--	41,5
G127-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	45,7	--	--	45,7
G127-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	45,9	--	--	45,9
G127-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	45,7	--	--	45,7
G127-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	28,3	--	--	28,3
G127-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	29,0	--	--	29,0
G127-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	29,7	--	--	29,7
G127-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	42,9	--	--	42,9
G127-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	42,0	--	--	42,0
G127-3_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	41,9	--	--	41,9
G128-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	45,8	--	--	45,8
G128-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	45,9	--	--	45,9
G128-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	45,7	--	--	45,7
G128-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	29,4	--	--	29,4
G128-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	30,7	--	--	30,7
G128-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	31,3	--	--	31,3
G128-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	42,9	--	--	42,9
G128-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	42,2	--	--	42,2
G128-3_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	42,1	--	--	42,1
G129-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	45,7	--	--	45,7
G129-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	45,9	--	--	45,9
G129-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	45,7	--	--	45,7
G129-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	29,8	--	--	29,8
G129-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	31,5	--	--	31,5
G129-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	32,3	--	--	32,3
G129-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	42,9	--	--	42,9
G129-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	42,4	--	--	42,4
G129-3_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	42,2	--	--	42,2
G129-4_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	40,7	--	--	40,7
G129-4_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	41,3	--	--	41,3
G129-4_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	41,2	--	--	41,2
G130-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	34,8	--	--	34,8
G130-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	36,7	--	--	36,7
G130-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	36,8	--	--	36,8
G130-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	31,0	--	--	31,0
G130-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	34,6	--	--	34,6
G130-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	35,3	--	--	35,3
G130-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	34,7	--	--	34,7
G130-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	37,9	--	--	37,9
G130-3_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	38,3	--	--	38,3
G131-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	32,9	--	--	32,9
G131-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	35,5	--	--	35,5
G131-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	35,5	--	--	35,5
G131-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	30,9	--	--	30,9
G131-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	34,0	--	--	34,0
G131-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	34,7	--	--	34,7
G132-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	31,4	--	--	31,4
G132-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	34,1	--	--	34,1
G132-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	34,3	--	--	34,3
G132-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	30,3	--	--	30,3
G132-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	33,5	--	--	33,5
G132-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	34,4	--	--	34,4
G133-1_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	30,0	--	--	30,0
G133-1_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	32,7	--	--	32,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
G133-1_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	33,3	--	--	33,3
G133-2_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	30,4	--	--	30,4
G133-2_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	33,4	--	--	33,4
G133-2_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	34,4	--	--	34,4
G133-3_A	Nieuwbouw - Blok G	1,50	20,9	--	--	20,9
G133-3_B	Nieuwbouw - Blok G	4,50	23,6	--	--	23,6
G133-3_C	Nieuwbouw - Blok G	7,50	25,7	--	--	25,7
H080-1_A	Nieuwbouw - blok H	1,50	30,5	--	--	30,5
H080-1_B	Nieuwbouw - blok H	4,50	32,9	--	--	32,9
H080-2_A	Nieuwbouw - blok H	1,50	27,1	--	--	27,1
H080-2_B	Nieuwbouw - blok H	4,50	30,5	--	--	30,5
H080-3_A	Nieuwbouw - blok H	1,50	22,7	--	--	22,7
H080-3_B	Nieuwbouw - blok H	4,50	26,2	--	--	26,2
H081-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	31,8	--	--	31,8
H081-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	34,0	--	--	34,0
H081-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	27,1	--	--	27,1
H081-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	31,0	--	--	31,0
H082-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	33,5	--	--	33,5
H082-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	35,3	--	--	35,3
H082-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	27,5	--	--	27,5
H082-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	31,2	--	--	31,2
H082-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	35,8	--	--	35,8
H082-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	37,9	--	--	37,9
H083-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	45,5	--	--	45,5
H083-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	45,7	--	--	45,7
H083-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	45,5	--	--	45,5
H083-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	30,7	--	--	30,7
H083-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	32,3	--	--	32,3
H083-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	30,5	--	--	30,5
H083-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	42,8	--	--	42,8
H083-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	42,1	--	--	42,1
H083-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	42,1	--	--	42,1
H084-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	45,5	--	--	45,5
H084-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	45,7	--	--	45,7
H084-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	45,4	--	--	45,4
H084-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	27,9	--	--	27,9
H084-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	29,0	--	--	29,0
H084-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	29,3	--	--	29,3
H084-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	42,4	--	--	42,4
H084-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	41,9	--	--	41,9
H084-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	41,7	--	--	41,7
H085-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	45,4	--	--	45,4
H085-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	45,6	--	--	45,6
H085-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	45,3	--	--	45,3
H085-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	27,7	--	--	27,7
H085-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	28,5	--	--	28,5
H085-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	29,7	--	--	29,7
H085-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	42,5	--	--	42,5
H085-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	41,8	--	--	41,8
H085-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	41,7	--	--	41,7
H086-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	45,3	--	--	45,3
H086-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	45,5	--	--	45,5
H086-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	45,2	--	--	45,2
H086-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	28,3	--	--	28,3
H086-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	29,1	--	--	29,1
H086-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	30,2	--	--	30,2
H086-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	40,4	--	--	40,4
H086-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	40,6	--	--	40,6
H086-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	40,5	--	--	40,5
H087-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	44,8	--	--	44,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H087-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	45,1	--	--	45,1
H087-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	44,8	--	--	44,8
H087-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	29,1	--	--	29,1
H087-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	30,2	--	--	30,2
H087-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	31,6	--	--	31,6
H087-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	40,5	--	--	40,5
H087-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	40,8	--	--	40,8
H087-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	40,8	--	--	40,8
H088-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	44,7	--	--	44,7
H088-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	44,9	--	--	44,9
H088-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	44,7	--	--	44,7
H088-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	29,3	--	--	29,3
H088-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	30,4	--	--	30,4
H088-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	31,8	--	--	31,8
H088-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	41,8	--	--	41,8
H088-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	41,2	--	--	41,2
H088-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	41,1	--	--	41,1
H089-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	44,5	--	--	44,5
H089-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	44,6	--	--	44,6
H089-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	44,4	--	--	44,4
H089-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	30,0	--	--	30,0
H089-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	31,4	--	--	31,4
H089-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	32,9	--	--	32,9
H089-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	41,9	--	--	41,9
H089-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	41,2	--	--	41,2
H089-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	41,1	--	--	41,1
H089-4_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	39,8	--	--	39,8
H089-4_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	40,1	--	--	40,1
H089-4_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	40,0	--	--	40,0
H090-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	46,4	--	--	46,4
H090-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	45,9	--	--	45,9
H090-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	44,8	--	--	44,8
H090-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	40,8	--	--	40,8
H090-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	41,1	--	--	41,1
H090-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	44,3	--	--	44,3
H090-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	46,6	--	--	46,6
H090-4_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	41,1	--	--	41,1
H090-4_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	40,8	--	--	40,8
H090-4_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	40,4	--	--	40,4
H090-5_A	Nieuwbouw - Blok H	7,50	39,8	--	--	39,8
H090-6_A	Nieuwbouw - Blok H	7,50	43,0	--	--	43,0
H091-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	46,5	--	--	46,5
H091-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	48,2	--	--	48,2
H091-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	47,1	--	--	47,1
H091-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	37,3	--	--	37,3
H091-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	38,0	--	--	38,0
H091-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	41,5	--	--	41,5
H091-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	42,6	--	--	42,6
H091-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	42,4	--	--	42,4
H091-4_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	42,0	--	--	42,0
H091-4_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	43,4	--	--	43,4
H091-4_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	42,3	--	--	42,3
H091-5_A	Nieuwbouw - Blok H	7,50	37,3	--	--	37,3
H092-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	46,3	--	--	46,3
H092-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	45,9	--	--	45,9
H092-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	47,2	--	--	47,2
H092-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	34,3	--	--	34,3
H092-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	35,8	--	--	35,8
H092-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	41,9	--	--	41,9
H092-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	42,4	--	--	42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H092-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	41,6	--	--	41,6
H092-4_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	41,2	--	--	41,2
H092-4_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	40,5	--	--	40,5
H092-4_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	41,2	--	--	41,2
H092-5_A	Nieuwbouw - Blok H	7,50	35,6	--	--	35,6
H093-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	46,5	--	--	46,5
H093-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	46,0	--	--	46,0
H093-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	45,0	--	--	45,0
H093-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	32,8	--	--	32,8
H093-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	34,4	--	--	34,4
H093-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	41,6	--	--	41,6
H093-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	42,6	--	--	42,6
H093-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	41,7	--	--	41,7
H093-4_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	42,2	--	--	42,2
H093-4_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	41,3	--	--	41,3
H093-4_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	40,6	--	--	40,6
H093-5_A	Nieuwbouw - Blok H	7,50	34,3	--	--	34,3
H094-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	46,7	--	--	46,7
H094-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	46,3	--	--	46,3
H094-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	47,4	--	--	47,4
H094-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	32,3	--	--	32,3
H094-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	34,1	--	--	34,1
H094-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	42,0	--	--	42,0
H094-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	42,4	--	--	42,4
H094-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	41,8	--	--	41,8
H094-4_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	41,5	--	--	41,5
H094-4_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	40,7	--	--	40,7
H094-4_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	41,5	--	--	41,5
H094-5_A	Nieuwbouw - Blok H	7,50	34,0	--	--	34,0
H095-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	48,0	--	--	48,0
H095-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	47,5	--	--	47,5
H095-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	45,1	--	--	45,1
H095-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	31,8	--	--	31,8
H095-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	33,8	--	--	33,8
H095-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	41,7	--	--	41,7
H095-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	42,7	--	--	42,7
H095-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	41,9	--	--	41,9
H095-4_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	41,1	--	--	41,1
H095-4_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	40,6	--	--	40,6
H095-4_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	40,1	--	--	40,1
H095-5_A	Nieuwbouw - Blok H	7,50	33,8	--	--	33,8
H096-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	46,9	--	--	46,9
H096-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	46,3	--	--	46,3
H096-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	47,6	--	--	47,6
H096-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	30,2	--	--	30,2
H096-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	32,1	--	--	32,1
H096-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	41,3	--	--	41,3
H096-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	40,7	--	--	40,7
H096-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	40,2	--	--	40,2
H096-4_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	42,4	--	--	42,4
H096-4_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	42,4	--	--	42,4
H096-4_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	41,7	--	--	41,7
H096-5_A	Nieuwbouw - Blok H	7,50	33,3	--	--	33,3
H097-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	32,9	--	--	32,9
H097-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	34,3	--	--	34,3
H097-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	34,4	--	--	34,4
H097-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	31,1	--	--	31,1
H097-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	32,9	--	--	32,9
H097-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	34,1	--	--	34,1
H097-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	33,9	--	--	33,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H097-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	35,7	--	--	35,7
H097-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	36,4	--	--	36,4
H098-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	31,2	--	--	31,2
H098-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	32,9	--	--	32,9
H098-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	33,1	--	--	33,1
H098-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	30,8	--	--	30,8
H098-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	32,8	--	--	32,8
H098-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	34,4	--	--	34,4
H099-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	29,9	--	--	29,9
H099-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	31,8	--	--	31,8
H099-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	32,0	--	--	32,0
H099-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	30,1	--	--	30,1
H099-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	32,2	--	--	32,2
H099-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	33,9	--	--	33,9
H100-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	29,6	--	--	29,6
H100-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	31,8	--	--	31,8
H100-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	32,0	--	--	32,0
H100-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	30,1	--	--	30,1
H100-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	32,2	--	--	32,2
H100-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	34,1	--	--	34,1
H101-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	27,8	--	--	27,8
H101-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	30,1	--	--	30,1
H101-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	30,5	--	--	30,5
H101-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	29,9	--	--	29,9
H101-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	31,9	--	--	31,9
H101-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	33,5	--	--	33,5
H102-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	26,7	--	--	26,7
H102-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	28,7	--	--	28,7
H102-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	29,4	--	--	29,4
H102-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	29,7	--	--	29,7
H102-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	31,7	--	--	31,7
H102-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	33,7	--	--	33,7
H103-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	26,3	--	--	26,3
H103-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	28,0	--	--	28,0
H103-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	29,0	--	--	29,0
H103-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	29,5	--	--	29,5
H103-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	31,5	--	--	31,5
H103-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	33,6	--	--	33,6
H104-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	25,8	--	--	25,8
H104-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	27,1	--	--	27,1
H104-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	28,4	--	--	28,4
H104-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	29,3	--	--	29,3
H104-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	31,4	--	--	31,4
H104-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	33,4	--	--	33,4
H105-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	25,3	--	--	25,3
H105-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	26,6	--	--	26,6
H105-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	28,0	--	--	28,0
H105-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	28,3	--	--	28,3
H105-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	30,7	--	--	30,7
H105-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	32,9	--	--	32,9
H105-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	20,2	--	--	20,2
H105-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	20,6	--	--	20,6
H105-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	22,5	--	--	22,5
H106-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	21,6	--	--	21,6
H106-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	23,1	--	--	23,1
H106-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	24,1	--	--	24,1
H106-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	28,1	--	--	28,1
H106-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	30,6	--	--	30,6
H106-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	33,1	--	--	33,1
H106-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	28,1	--	--	28,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
H106-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	30,3	--	--	30,3
H106-3_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	32,2	--	--	32,2
H107-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	21,7	--	--	21,7
H107-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	23,7	--	--	23,7
H107-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	24,5	--	--	24,5
H107-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	27,4	--	--	27,4
H107-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	29,8	--	--	29,8
H107-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	32,6	--	--	32,6
H108-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	22,0	--	--	22,0
H108-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	23,8	--	--	23,8
H108-1_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	25,2	--	--	25,2
H108-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	26,7	--	--	26,7
H108-2_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	29,0	--	--	29,0
H108-2_C	Nieuwbouw - Blok H	7,50	32,3	--	--	32,3
H109-1_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	22,6	--	--	22,6
H109-1_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	23,9	--	--	23,9
H109-2_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	22,1	--	--	22,1
H109-3_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	27,2	--	--	27,2
H109-3_B	Nieuwbouw - Blok H	4,50	29,0	--	--	29,0
H109-4_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	26,4	--	--	26,4
H109-5_A	Nieuwbouw - Blok H	1,50	28,6	--	--	28,6
H109-6_A	Nieuwbouw - Blok H	4,50	27,9	--	--	27,9
H109-7_A	Nieuwbouw - Blok H	7,50	29,4	--	--	29,4
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	42,7	--	--	42,7
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	43,3	--	--	43,3
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	43,3	--	--	43,3
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	25,9	--	--	25,9
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	27,0	--	--	27,0
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	27,9	--	--	27,9
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	38,7	--	--	38,7
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	39,4	--	--	39,4
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	39,4	--	--	39,4
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	42,7	--	--	42,7
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	43,4	--	--	43,4
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	43,3	--	--	43,3
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	25,4	--	--	25,4
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	26,6	--	--	26,6
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	27,4	--	--	27,4
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	42,7	--	--	42,7
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	43,3	--	--	43,3
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	43,3	--	--	43,3
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	25,3	--	--	25,3
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	26,6	--	--	26,6
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	27,3	--	--	27,3
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	42,7	--	--	42,7
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	43,3	--	--	43,3
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	43,2	--	--	43,2
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	25,3	--	--	25,3
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	26,7	--	--	26,7
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	27,4	--	--	27,4
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	42,6	--	--	42,6
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	43,3	--	--	43,3
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	43,2	--	--	43,2
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	25,4	--	--	25,4
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	26,9	--	--	26,9
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	27,4	--	--	27,4
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	42,5	--	--	42,5
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	43,2	--	--	43,2
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	43,1	--	--	43,1
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	25,7	--	--	25,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam						
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	27,2	--	--	27,2
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	27,7	--	--	27,7
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	42,5	--	--	42,5
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	43,1	--	--	43,1
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	43,1	--	--	43,1
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	25,7	--	--	25,7
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	27,2	--	--	27,2
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	27,7	--	--	27,7
I173-1_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	42,4	--	--	42,4
I173-1_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	43,1	--	--	43,1
I173-1_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	43,0	--	--	43,0
I173-2_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	26,2	--	--	26,2
I173-2_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	27,8	--	--	27,8
I173-2_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	28,3	--	--	28,3
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I	1,50	37,8	--	--	37,8
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I	4,50	38,8	--	--	38,8
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I	7,50	38,9	--	--	38,9
ID01_A	woning Bernard Leenestraat	1,50	43,0	--	--	43,0
ID02_A	woning Bernard Leenestraat	1,50	42,4	--	--	42,4
ID03_A	woning Bernard Leenestraat	1,50	41,9	--	--	41,9
ID04_A	woning Bernard Leenestraat	1,50	41,9	--	--	41,9
ID05_A	woning Bernard Leenestraat	1,50	41,8	--	--	41,8
ID06_A	woning Bernard Leenestraat	1,50	41,9	--	--	41,9
ID07_A	woning Bernard Leenestraat	1,50	41,8	--	--	41,8
ID08_A	woning Bernard Leenestraat	1,50	41,8	--	--	41,8
ID09_A	woning Bernard Leenestraat	1,50	41,8	--	--	41,8
ID10_A	woning Bernard Leenestraat	1,50	41,9	--	--	41,9
ID11_A	woning Bernard Leenestraat	1,50	42,0	--	--	42,0
ID12_A	woning Bernard Leenestraat	1,50	42,0	--	--	42,0
ID13_A	woning Bernard Leenestraat	1,50	42,0	--	--	42,0
ID14_A	woning Bernard Leenestraat	1,50	41,9	--	--	41,9
ID15_A	woning Bernard Leenestraat	1,50	41,9	--	--	41,9
ID16_A	woning Bernard Leenestraat	1,50	41,6	--	--	41,6
ID17_A	woning Bernard Leenestraat	1,50	43,5	--	--	43,5
ID18_A	woning Bernard Leenestraat	1,50	43,3	--	--	43,3
ID19_A	woning Bernard Leenestraat	1,50	43,1	--	--	43,1
ID20_A	woning Bernard Leenestraat	1,50	42,7	--	--	42,7
ID21_A	woning Bernard Leenestraat	1,50	42,0	--	--	42,0
ID22_A	woning Bernard Leenestraat	1,50	41,0	--	--	41,0
ID23_A	woning Bernard Leenestraat	1,50	39,6	--	--	39,6
J001_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	15,6	--	--	15,6
J001_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	17,4	--	--	17,4
J002_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	14,3	--	--	14,3
J002_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	15,9	--	--	15,9
J003_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	13,7	--	--	13,7
J003_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	15,0	--	--	15,0
J004_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	17,9	--	--	17,9
J004_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	19,4	--	--	19,4
J005_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	16,3	--	--	16,3
J005_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	17,8	--	--	17,8
J006_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	17,9	--	--	17,9
J006_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	19,7	--	--	19,7
J007_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	20,1	--	--	20,1
J007_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	22,7	--	--	22,7
J008_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	20,6	--	--	20,6
J008_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	24,6	--	--	24,6
J009_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	23,1	--	--	23,1
J009_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	27,8	--	--	27,8
J010_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	25,9	--	--	25,9
J010_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	28,7	--	--	28,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
J011_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	25,4	--	--	25,4
J011_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	28,0	--	--	28,0
J012_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	19,4	--	--	19,4
J012_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	21,1	--	--	21,1
J013_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	18,4	--	--	18,4
J013_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	19,8	--	--	19,8
J014_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	17,1	--	--	17,1
J014_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	17,9	--	--	17,9
J015_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	16,0	--	--	16,0
J015_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	16,8	--	--	16,8
J016_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	16,8	--	--	16,8
J016_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	18,9	--	--	18,9
J017_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	16,3	--	--	16,3
J017_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	18,1	--	--	18,1
J018_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	17,8	--	--	17,8
J018_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	18,8	--	--	18,8
J019_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	16,9	--	--	16,9
J019_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	17,3	--	--	17,3
J020_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	16,8	--	--	16,8
J020_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	17,6	--	--	17,6
J021_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	16,7	--	--	16,7
J021_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	17,4	--	--	17,4
J022_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	17,0	--	--	17,0
J022_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	17,5	--	--	17,5
J023_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	17,9	--	--	17,9
J023_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	18,7	--	--	18,7
J024_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	17,3	--	--	17,3
J024_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	18,4	--	--	18,4
J025_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	17,0	--	--	17,0
J025_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	19,8	--	--	19,8
J026_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	19,7	--	--	19,7
J026_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	22,3	--	--	22,3
J027_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	1,50	17,6	--	--	17,6
J027_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	5,50	20,6	--	--	20,6
K001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	18,1	--	--	18,1
K001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	18,2	--	--	18,2
K001_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	20,4	--	--	20,4
K002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	17,3	--	--	17,3
K002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	17,5	--	--	17,5
K002_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	20,3	--	--	20,3
K003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	17,7	--	--	17,7
K003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	17,9	--	--	17,9
K003_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	20,4	--	--	20,4
K004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	16,0	--	--	16,0
K004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	16,1	--	--	16,1
K004_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	18,0	--	--	18,0
K005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	18,2	--	--	18,2
K005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	18,5	--	--	18,5
K005_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	20,9	--	--	20,9
K006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	18,0	--	--	18,0
K006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	18,3	--	--	18,3
K006_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	20,4	--	--	20,4
K007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	18,5	--	--	18,5
K007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	18,8	--	--	18,8
K007_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	8,40	21,3	--	--	21,3
K008_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	21,0	--	--	21,0
K008_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	4,50	21,4	--	--	21,4
K008_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	7,50	23,0	--	--	23,0
K008_D	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	10,50	24,6	--	--	24,6
K009_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	1,50	21,2	--	--	21,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
K009_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		4,50	21,8	--	--	21,8	
K009_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		7,50	23,4	--	--	23,4	
K009_D	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		10,50	25,1	--	--	25,1	
K010_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		1,50	21,5	--	--	21,5	
K010_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		4,50	22,1	--	--	22,1	
K010_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		7,50	24,2	--	--	24,2	
K010_D	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		10,50	27,9	--	--	27,9	
K011_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		1,50	21,6	--	--	21,6	
K011_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		4,50	22,2	--	--	22,2	
K011_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		7,50	24,4	--	--	24,4	
K011_D	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		10,50	27,9	--	--	27,9	
K012_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		1,50	20,4	--	--	20,4	
K012_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		4,50	21,7	--	--	21,7	
K012_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		7,50	24,0	--	--	24,0	
K012_D	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		10,50	27,7	--	--	27,7	
K013_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		1,50	19,9	--	--	19,9	
K013_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		4,50	21,5	--	--	21,5	
K013_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		7,50	24,1	--	--	24,1	
K013_D	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		10,50	27,9	--	--	27,9	
K014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		1,50	19,8	--	--	19,8	
K014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		4,50	21,9	--	--	21,9	
K014_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		8,40	25,0	--	--	25,0	
K015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		1,50	19,9	--	--	19,9	
K015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		4,50	21,0	--	--	21,0	
K015_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		8,40	24,5	--	--	24,5	
K016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		1,50	18,7	--	--	18,7	
K016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		4,50	19,3	--	--	19,3	
K016_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		8,40	23,8	--	--	23,8	
K017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		1,50	16,6	--	--	16,6	
K017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		4,50	17,1	--	--	17,1	
K017_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		8,40	20,9	--	--	20,9	
K018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		1,50	16,3	--	--	16,3	
K018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		4,50	16,8	--	--	16,8	
K018_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		8,40	19,2	--	--	19,2	
K019_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		1,50	18,0	--	--	18,0	
K019_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		4,50	18,6	--	--	18,6	
K019_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		8,40	21,0	--	--	21,0	
K020_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		1,50	17,9	--	--	17,9	
K020_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		4,50	18,0	--	--	18,0	
K020_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		8,40	21,1	--	--	21,1	
K021_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		1,50	17,9	--	--	17,9	
K021_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		4,50	19,0	--	--	19,0	
K021_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		8,40	23,7	--	--	23,7	
K022_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		1,50	19,3	--	--	19,3	
K022_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		4,50	20,4	--	--	20,4	
K022_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		8,40	24,9	--	--	24,9	
K023_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		1,50	21,2	--	--	21,2	
K023_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		4,50	22,7	--	--	22,7	
K023_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		8,40	26,5	--	--	26,5	
K024_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		1,50	24,3	--	--	24,3	
K024_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		4,50	26,0	--	--	26,0	
K024_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		8,40	28,7	--	--	28,7	
K025_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		1,50	24,0	--	--	24,0	
K025_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		4,50	26,1	--	--	26,1	
K025_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		8,40	29,2	--	--	29,2	
K026_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		1,50	23,3	--	--	23,3	
K026_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		4,50	27,6	--	--	27,6	
K026_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		7,50	30,1	--	--	30,1	
K026_D	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		10,50	32,5	--	--	32,5	
K027_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		1,50	22,2	--	--	22,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving		Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
K027_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		4,50	27,4	--	--	27,4	
K027_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		7,50	30,2	--	--	30,2	
K027_D	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		10,50	32,4	--	--	32,4	
K028_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		1,50	21,8	--	--	21,8	
K028_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		4,50	26,9	--	--	26,9	
K028_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		7,50	29,2	--	--	29,2	
K028_D	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		10,50	31,2	--	--	31,2	
K029_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		1,50	22,4	--	--	22,4	
K029_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		4,50	26,2	--	--	26,2	
K029_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		7,50	28,3	--	--	28,3	
K029_D	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		10,50	30,5	--	--	30,5	
K030_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		1,50	18,7	--	--	18,7	
K030_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		4,50	19,5	--	--	19,5	
K030_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		7,50	21,7	--	--	21,7	
K030_D	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		10,50	25,1	--	--	25,1	
K031_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		1,50	19,4	--	--	19,4	
K031_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		4,50	20,0	--	--	20,0	
K031_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		7,50	22,6	--	--	22,6	
K031_D	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		10,50	25,7	--	--	25,7	
K032_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		1,50	19,0	--	--	19,0	
K032_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		4,50	19,6	--	--	19,6	
K032_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		8,40	23,6	--	--	23,6	
K033_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		1,50	18,2	--	--	18,2	
K033_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		4,50	18,7	--	--	18,7	
K033_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		8,40	23,1	--	--	23,1	
K034_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		1,50	17,9	--	--	17,9	
K034_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		4,50	18,4	--	--	18,4	
K034_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		8,40	22,7	--	--	22,7	
K035_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		1,50	16,0	--	--	16,0	
K035_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		4,50	16,1	--	--	16,1	
K035_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		8,40	16,9	--	--	16,9	
K036_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		1,50	17,2	--	--	17,2	
K036_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		4,50	17,6	--	--	17,6	
K036_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K		8,40	20,0	--	--	20,0	
L001_A	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L		1,50	20,3	--	--	20,3	
L001_B	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L		4,50	21,0	--	--	21,0	
L001_C	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L		7,50	22,6	--	--	22,6	
L002_A	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L		1,50	18,1	--	--	18,1	
L002_B	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L		4,50	18,1	--	--	18,1	
L002_C	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L		7,50	20,3	--	--	20,3	
L003_A	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L		1,50	16,2	--	--	16,2	
L003_B	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L		4,50	16,1	--	--	16,1	
L003_C	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L		7,50	18,2	--	--	18,2	
L004_A	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L		1,50	16,6	--	--	16,6	
L004_B	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L		4,50	16,6	--	--	16,6	
L004_C	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L		7,50	19,0	--	--	19,0	
L005_A	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L		1,50	19,3	--	--	19,3	
L005_B	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L		4,50	20,0	--	--	20,0	
L005_C	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L		7,50	21,9	--	--	21,9	
L006_A	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L		1,50	20,6	--	--	20,6	
L006_B	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L		4,50	21,1	--	--	21,1	
L006_C	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L		7,50	22,8	--	--	22,8	
L007_A	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L		1,50	21,8	--	--	21,8	
L007_B	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L		4,50	22,7	--	--	22,7	
L007_C	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L		7,50	26,4	--	--	26,4	
L008_A	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L		1,50	21,9	--	--	21,9	
L008_B	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L		4,50	23,0	--	--	23,0	
L008_C	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L		7,50	25,7	--	--	25,7	
L009_A	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L		1,50	21,6	--	--	21,6	
L009_B	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L		4,50	22,6	--	--	22,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam					Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Toetspunt	Omschrijving								
L009_C	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	7,50	25,3	--	--	25,3			
L010_A	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	1,50	20,3	--	--	20,3			
L010_B	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	4,50	20,8	--	--	20,8			
L010_C	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	7,50	23,1	--	--	23,1			
L011_A	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	1,50	20,2	--	--	20,2			
L011_B	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	4,50	20,9	--	--	20,9			
L011_C	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	7,50	22,8	--	--	22,8			
L012_A	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	1,50	19,9	--	--	19,9			
L012_B	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	4,50	21,0	--	--	21,0			
L012_C	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	7,50	23,6	--	--	23,6			
L015_A	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	1,50	20,8	--	--	20,8			
L015_B	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	4,50	24,0	--	--	24,0			
L015_C	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	8,40	27,9	--	--	27,9			
L016_A	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	1,50	20,5	--	--	20,5			
L016_B	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	4,50	21,5	--	--	21,5			
L016_C	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	8,40	25,8	--	--	25,8			
L017_A	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	1,50	21,1	--	--	21,1			
L017_B	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	4,50	23,2	--	--	23,2			
L017_C	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	8,40	27,8	--	--	27,8			
L018_A	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	1,50	24,0	--	--	24,0			
L018_B	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	4,50	25,0	--	--	25,0			
L018_C	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	8,40	29,2	--	--	29,2			
L019_A	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	1,50	23,8	--	--	23,8			
L019_B	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	4,50	24,7	--	--	24,7			
L019_C	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	8,40	29,2	--	--	29,2			
L020_A	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	1,50	19,4	--	--	19,4			
L020_B	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	4,50	20,7	--	--	20,7			
L020_C	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	8,40	25,8	--	--	25,8			
L021_A	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	1,50	19,0	--	--	19,0			
L021_B	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	4,50	20,8	--	--	20,8			
L021_C	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	8,40	24,2	--	--	24,2			
L022_A	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	1,50	18,3	--	--	18,3			
L022_B	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	4,50	19,7	--	--	19,7			
L022_C	Bestaande bouw herontw. BS0/school - Blok L	8,40	23,3	--	--	23,3			
M001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	21,7	--	--	21,7			
M001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	21,7	--	--	21,7			
M002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	21,7	--	--	21,7			
M002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	22,2	--	--	22,2			
M003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	22,3	--	--	22,3			
M003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	23,4	--	--	23,4			
M004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	23,2	--	--	23,2			
M004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	24,6	--	--	24,6			
M005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	25,1	--	--	25,1			
M005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	26,0	--	--	26,0			
M006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	24,0	--	--	24,0			
M006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	25,2	--	--	25,2			
M007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	22,2	--	--	22,2			
M007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	22,8	--	--	22,8			
M008_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	23,8	--	--	23,8			
M008_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	24,5	--	--	24,5			
M009_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	23,7	--	--	23,7			
M009_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	25,4	--	--	25,4			
M010_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	24,0	--	--	24,0			
M010_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	25,6	--	--	25,6			
M011_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	24,2	--	--	24,2			
M011_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	25,5	--	--	25,5			
M012_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	22,3	--	--	22,3			
M012_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	23,9	--	--	23,9			
M013_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	22,9	--	--	22,9			
M013_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	24,1	--	--	24,1			

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAR,LT
 Laeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
M014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	23,0	--	--	23,0
M014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	24,3	--	--	24,3
M015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	23,3	--	--	23,3
M015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	24,9	--	--	24,9
M016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	25,2	--	--	25,2
M016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	26,9	--	--	26,9
M017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	26,0	--	--	26,0
M017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	27,4	--	--	27,4
M018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	1,50	25,9	--	--	25,9
M018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	4,50	27,5	--	--	27,5
N001_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	22,9	--	--	22,9
N001_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	22,5	--	--	22,5
N001_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	24,7	--	--	24,7
N001_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	28,5	--	--	28,5
N002_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	22,9	--	--	22,9
N002_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	22,4	--	--	22,4
N002_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	24,8	--	--	24,8
N002_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	29,9	--	--	29,9
N003_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	29,2	--	--	29,2
N003_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	31,1	--	--	31,1
N003_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	31,6	--	--	31,6
N003_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	34,2	--	--	34,2
N004_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	36,7	--	--	36,7
N004_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	37,0	--	--	37,0
N004_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	37,0	--	--	37,0
N004_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	36,9	--	--	36,9
N005_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	41,2	--	--	41,2
N005_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	41,5	--	--	41,5
N005_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	41,3	--	--	41,3
N005_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	41,1	--	--	41,1
N006_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	41,2	--	--	41,2
N006_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	41,4	--	--	41,4
N006_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	41,3	--	--	41,3
N006_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	41,2	--	--	41,2
N007_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	36,3	--	--	36,3
N007_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	36,7	--	--	36,7
N007_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	36,6	--	--	36,6
N007_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	36,7	--	--	36,7
N008_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	31,0	--	--	31,0
N008_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	32,5	--	--	32,5
N008_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	32,6	--	--	32,6
N008_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	33,1	--	--	33,1
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	25,6	--	--	25,6
N009_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	23,9	--	--	23,9
N009_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	24,3	--	--	24,3
N009_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	24,8	--	--	24,8
N010_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	35,7	--	--	35,7
N010_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	36,2	--	--	36,2
N010_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	36,1	--	--	36,1
N010_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	38,2	--	--	38,2
N011_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	40,4	--	--	40,4
N011_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	40,7	--	--	40,7
N011_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	40,4	--	--	40,4
N011_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	42,1	--	--	42,1
N012_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	45,1	--	--	45,1
N012_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	45,0	--	--	45,0
N012_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	44,6	--	--	44,6
N012_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	46,3	--	--	46,3
N013_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	44,9	--	--	44,9
N013_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	44,9	--	--	44,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage IV Rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
 Model: WII - kazerne 202011 VNG - school, BS0, KDV LAr,LT
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Indirect
 Groepsreductie: Nee

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
N013_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	44,5	--	--	44,5	
N013_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	43,9	--	--	43,9	
N014_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	40,7	--	--	40,7	
N014_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	40,7	--	--	40,7	
N014_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	40,8	--	--	40,8	
N015_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	37,3	--	--	37,3	
N015_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	37,4	--	--	37,4	
N015_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	37,4	--	--	37,4	
N015_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	10,50	37,7	--	--	37,7	
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	26,0	--	--	26,0	
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	1,50	23,5	--	--	23,5	
N016_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	4,50	23,6	--	--	23,6	
N016_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	7,50	24,7	--	--	24,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen