Bezoekadres:
De Waal 18
5684 PH Best
Postadres:
Hoofdweg 76
3067 GH Rotterdam

T +31 (0)88-5152505
E info@cauberghuygen.nl
W http://www.cauberghuygen.nl

K.V.K. 58792562
IBAN NL71RABO0112075584

Akoestisch onderzoek bouwplan Willem II Kazerne te Tilburg; wegverkeerslawaai

Datum 19 januari 2022
Referentie 05274-49868-17

Referentie	05274-49868-17
Rapporttitel	Akoestisch onderzoek bouwplan Willem II Kazerne te Tilburg; wegverkeerslawaai
Datum	19 januari 2022

Opdrachtgever	Consortium Stappegoor p/a Synchroon B.V. Postbus 431 3500 AK UTRECHT
Contactpersoon	De heer C. Grondel

Behandeld door	Mevrouw ing. S.A.J. van den Dungen De heer ing. T.H.A.M. Taris Cauberg Huygen B.V. Bezoekadres: De Waal 18 5684 PH Best Postadres: Hoofdweg 76 3067 GH Rotterdam Telefoon 088-5152505

Inhoudsopgave

1	**Inleiding**	**5**
1.1	Leeswijzer	5
2	**Wetgeving en normstellingen**	**6**
2.1	Wet geluidhinder en gemeentelijk geluidbeleid wegverkeerslawaai	6
2.1.1	Wet geluidhinder	6
2.2	Systematiek grenswaarden en verzoek tot hogere grenswaarden	6
2.3	Dove gevels	6
2.4	Wegverkeerslawaai	7
2.5	Cumulatie geluidbronnen	7
2.6	Gemeentelijk geluidbeleid	8
3	**Uitgangspunten onderzoek**	**9**
3.1	Tekeningen en planinformatie	9
3.2	Wegverkeersgegevens	10
4	**Rekenmethoden geluidbelastingen**	**11**
4.1	Wegverkeerslawaai	11
4.2	Nadere toelichting invoergegevens akoestisch rekenmodel	11
5	**Berekeningsresultaten**	**12**
5.1	Rijksweg A58	12
5.2	Ringbaan Zuid	12
5.3	Rekenresultaten 30 km/uur-wegen	13
5.4	Totale geluidbelasting wegverkeerslawaai	13
5.5	Toetsing gemeentelijk geluidbeleid	14
6	**Afweging maatregelen en aanvraag hogere waarden**	**15**
6.1	Maatregelen aan de bron	15
6.2	Overdrachtsmaatregelen	15
6.2.1	Rijksweg A58	15
6.2.2	Ringbaan Zuid	16
6.3	Ontvangermaatregelen	16
6.4	Aanvraag hogere waarden	16
7	**Samenvatting en conclusies**	**17**

Figuren

Figuur 1 Overzicht rekenmodel

Figuur 1-1 Overzicht rekenmodel
Figuur 1-2 Overzicht rekenpunten

Bijlagen

Bijlage I Verkeersgegevens
Bijlage II Invoergegevens rekenmodel (Geomilieu)
Bijlage III Rekenresultaten

Bijlage III-1 Rekenresultaten Rijksweg A58
Bijlage III-2 Rekenresultaten Ringbaan Zuid
Bijlage III-3 Rekenresultaten 30 km/uur-wegen
Bijlage III-4 Totale geluidbelasting wegverkeerslawaai

1 Inleiding

In opdracht van Consortium Stappegoor is door Cauberg Huygen een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de optredende geluidbelastingen vanwege wegverkeer met betrekking tot de herontwikkeling en nieuwbouw op de locatie Willem II Kazerne te Tilburg.

Het Consortium Stappegoor is voornemens om het terrein van de voormalige gevangenis Willem II Kazerne te Tilburg tot een woningbouwlocatie te ontwikkelen. Het plangebied wordt omsloten door de Ringbaan Zuid (aan de noordzijde), het Willem II Stadion (aan de westzijde), zwembad Stappegoor en Ireen Wüst ijsstadion (aan de oostzijde) en atletiekvereniging Atilla (aan de zuidzijde).
Een aantal gebouwen van de voormalige gevangenis zal gehandhaafd blijven en tot woningen/appartementen worden getransformeerd. Ten oosten en westen van de bestaande bebouwing zijn nieuwe grondgebonden woningen voorzien. Aan de zuidzijde worden mogelijk appartementen gerealiseerd.

De planlocatie bevindt zich volgens de Wet geluidhinder binnen de zone van de Rijksweg A58 en de Ringbaan Zuid. Daarnaast zijn in de nabije omgeving verschillende 30 km/uur wegen aanwezig. Rondom dergelijke wegen is geen zone gelegen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening (en ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning) is het noodzakelijk om de invloed van de voornoemde wegen inzichtelijk te maken. De doelstelling van dit geluidonderzoek is het vaststellen en het beoordelen van de geluidbelastingen ter hoogte van de planlocatie ten gevolge van wegverkeerslawaai.

In het kader van het onderzoek naar wegverkeerslawaai is onderzocht of wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde, vervolgens of bij uitwerking hogere grenswaarden krachtens de Wet geluidhinder kunnen worden aangevraagd en waar zo nodig maatregelen moeten worden toegepast.

1.1 Leeswijzer

De aspecten uit de Wet geluidhinder en het gemeentelijk geluidbeleid, die op dit plan van toepassing zijn, zullen aan bod komen in hoofdstuk 2. De uitgangspunten van het onderzoek worden beschreven in hoofdstuk 3. Vervolgens zullen het rekenmodel en de invoergegevens worden beschreven in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 worden de rekenresultaten gepresenteerd en getoetst aan de grenswaarden en normstellingen. In hoofdstuk 6 worden vervolgens afwegingen gemaakt met betrekking tot maatregelen en aanvraag hogere waarde en tenslotte komen in hoofdstuk 7 de samenvatting en conclusies aan bod.

2 Wetgeving en normstellingen

2.1 Wet geluidhinder en gemeentelijk geluidbeleid wegverkeerslawaai

2.1.1 Wet geluidhinder

Ten behoeve van dit geluidonderzoek is gebruik gemaakt van de Wet geluidhinder (Stb. 2017 157), zoals deze geldt per 1 mei 2017 (Stb. 2017, 131).

2.2 Systematiek grenswaarden en verzoek tot hogere grenswaarden

In de Wet geluidhinder en in het Besluit geluidhinder worden respectievelijk voor wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en industrielawaai twee typen grenswaarden benoemd: de zogenaamde voorkeursgrenswaarde en de maximaal te verlenen ontheffingswaarde. Per geluidbron (per weg, per spoorweg en per industrieterrein) wordt aan de grenswaarden getoetst.

Bij een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde, maar niet van de maximale ontheffingswaarde, kan een zogenaamde hogere grenswaarde worden aangevraagd bij het College van Burgemeester en Wethouders (B & W).

Het vaststellen van een hogere waarde door B & W is mogelijk indien maatregelen om de geluidbelasting te reduceren aan bron (verkeer) of tussen bron en ontvanger (gebouw), zoals schermen of verkeersreducerende maatregelen, niet doelmatig zijn of bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerkundige, landschappelijke of financiële aard ondervinden.

Indien ook de maximaal te verlenen ontheffingswaarde wordt overschreden is in principe geen geluidgevoelige functie mogelijk tenzij deze wordt voorzien van maatregelen (dove gevels).

2.3 Dove gevels

De Wet geluidhinder benoemt grenswaarden voor de geluidbelastingen op de gevels van geluidgevoelige gebouwen. Dove gevels zijn echter gevels waarvan de geluidbelastingen op deze gevels niet hoeven te worden getoetst aan deze grenswaarden. Dove gevels zijn:

- gevels zonder aanwezige te openen delen en die voldoen aan een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering van tenminste het verschil van de geluidbelasting en een waarde van 33 dB, onderscheidenlijk 35 dB(A);
- gevels met bij uitzondering te openen delen, mits deze delen niet grenzen aan een geluidgevoelige ruimte (slaap-, woon- of eetkamer). Voorbeelden zijn:
  - een raam in een gevel van een besloten keuken met een vloeroppervlakte van minder dan 11 m²;
  - een raam in een hal van een woning;
  - een nooduitgang.

2.4 Wegverkeerslawaai

Zones langs wegen

Conform hoofdstuk VI van de Wet geluidhinder (zones langs wegen) hebben alle wegen een zone, uitgezonderd een aantal situaties waaronder wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. De zone is een gebied waarbinnen een nader akoestisch onderzoek verplicht is. De breedte van de zone, aan weerszijden van de weg, is afhankelijk van het aantal rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk), zie tabel 2.1.

Tabel 2.1: Schema zonebreedte aan weerszijden van de weg

Aantal rijstroken		**Zonebreedte [m]**
Stedelijk	**Buitenstedelijk**	
1 of 2	-	200
3 of meer	-	350
-	1 of 2	250
-	3 of 4	400
-	5 of meer	600

De planlocatie is gelegen binnen de bebouwde kom. Bij de beoordeling van de geluidbelasting vanwege een autosnelweg op een geluidgevoelige functie wordt altijd de normering voor buitenstedelijk gebied gehanteerd, ook al ligt de bestemming binnen de bebouwde kom. In het kader van de Wet geluidhinder is de planlocatie gelegen binnen de geluidzone van:

- De Rijksweg A58, deze weg heeft ter hoogte van de planlocatie 6 rijstroken. De zonebreedte bedraagt 600 m zodat de planlocatie binnen deze zone is gelegen (buitenstedelijk).
- De Ringbaan Zuid, deze weg heeft 4 rijstroken. De zonebreedte bedraagt 350 m binnenstedelijk zodat de planlocatie binnen deze zone is gelegen (binnenstedelijk).

2.5 Cumulatie geluidbronnen

Indien een plan geluid ondervindt van meer dan één geluidbron, dient tevens onderzoek gedaan te worden naar de effecten van de samenloop van de verschillende geluidbronnen. Er dient te worden aangegeven op welke wijze met de samenloop rekening is gehouden bij het bepalen van de te treffen maatregelen (art. 110a en 110f van de Wgh).

2.6 Gemeentelijk geluidbeleid

Het bouwplan dient te voldoen aan het geluidbeleid van de gemeente Tilburg. Indien er hogere waarden dienen te worden verleend hoger dan 53 dB of indien er ‘dove gevels’ worden toegepast, zal de gemeente Tilburg aanvullende randvoorwaarden stellen:

- De aanwezigheid van een geluidluwe zijde van de woning, waaraan ten minste, bij voorkeur de hoofdslaapkamer en de eventuele buitenruimte is gelegen.
- De aanwezigheid van een geluidluwe buitenruimte.

Een geluidluwe zijde is in dit geval een zijde waar de (eventueel) gecumuleerde geluidbelasting kleiner of gelijk is aan 55 dB (exclusief aftrek artikel 110g Wgh) (cumulatie wegverkeer- en industrielawaai).

3 Uitgangspunten onderzoek

3.1 Tekeningen en planinformatie

Het Consortium Stappegoor is voornemens om het terrein van de voormalige gevangenis Willem II Kazerne te Tilburg tot een woningbouwlocatie te ontwikkelen. Het plangebied wordt omsloten door de Ringbaan Zuid (aan de noordzijde), het Willem II Stadion (aan de westzijde), zwembad Stappegoor en Ireen Wüst ijsstadion (aan de oostzijde) en atletiekvereniging Atilla (aan de zuidzijde).

Een aantal gebouwen van de voormalige gevangenis zal gehandhaafd blijven en tot woningen/appartementen worden getransformeerd. Ten oosten en westen van de bestaande bebouwing zijn nieuwe grondgebonden woningen voorzien. Aan de zuidzijde worden mogelijk appartementen gerealiseerd.

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van de door de opdrachtgever verstrekte digitale ondergronden van het plangebied. Daarnaast zijn de overige parameters ter plaatse (hoogte bebouwing, bodemgesteldheid et cetera) middels Google Earth geïnventariseerd. In figuur 3.1 is de situatie weergegeven.

Figuur 3.1: Overzicht plangebied

Voor de bestaande bebouwing (welke gehandhaafd zal blijven) is uitgegaan van de huidige hoogte. Voor de nieuwbouw is uitgegaan van de maximale bouwhoogte. De nieuwbouw aan de oost- en westzijde van de bestaande bebouwing zullen bestaan uit drie bouwlagen. Aan de zuidzijde van het plangebied kan gestapelde woningbouw gerealiseerd worden met een maximale bouwhoogte van 15 meter (5 bouwlagen).

3.2 Wegverkeersgegevens

De verkeersgegevens van de gemeentelijke wegen zijn afkomstig uit het verkeersmodel van de gemeente Tilburg (versie Tilburg 13b). De verkeersgegevens betreffen de etmaalintensiteiten voor het prognosejaar 2030. De gegevens voor het prognosejaar 2032 zijn opgehoogd met een autonoom groeipercentage van 1,5% per jaar. De voertuigverdelingen, uurpercentages, maximumsnelheden en wegdektypen zijn eveneens door de gemeente Tilburg aangeleverd.
De verkeersgegevens van de Rijksweg A58 komen uit het geluidregister van Rijkswaterstaat, wat per 1 juli 2012 van kracht is.

Een overzicht van de verkeersgegevens is opgenomen in bijlage I.

4 Rekenmethoden geluidbelastingen

4.1 Wegverkeerslawaai

De berekeningen van de geluidbelastingen L_{den} zijn uitgevoerd conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (hierna te noemen: RMG2012). Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van Standaard Rekenmethode II uit bijlage IV (railverkeer) van het RMG2012.

Bij de berekeningen worden de equivalente geluidniveaus van dag-, avond- en nachtperioden bepaald. Voor een vergelijking met de wettelijke grenswaarden wordt uit deze dag-, avond- en nachtwaarden de geluidbelasting L_{den} vastgesteld. Deze geluidbelasting L_{den} wordt berekend met behulp van de volgende formule:

$$L_{den} = 10 * \log\left(\frac{12*10^{\left(\frac{L_{dag}}{10}\right)} + 4*10^{\left(\frac{L_{avond}+5}{10}\right)} + 8*10^{\left(\frac{L_{nacht}+10}{10}\right)}}{24} \right) \text{ in dB}$$

Op de berekende geluidbelastingen van wegverkeer mag, conform artikel 110g van de Wet geluidhinder, een correctie worden toegepast. Zoals omschreven in artikel 3.4, lid 1 van het RMG2012 is de te hanteren aftrek 5 dB voor wegen waar de representatief te achten snelheid lager is dan 70 km/uur. Voor wegen waar een representatief te achten snelheid gelijk aan of hoger is dan 70 km/uur, zoals hier de Rijksweg A58, gelden de volgende waarden voor de aftrek in het RMG2012:

- Voor een geluidbelasting van 56 dB, zonder de aftrek, geldt een aftrekwaarde van 3 dB. De geluidbelasting na aftrek bedraagt dus 53 dB.
- Voor een geluidbelasting van 57 dB, zonder de aftrek, geldt een aftrekwaarde van 4 dB. De geluidbelasting na aftrek bedraagt dus 53 dB.
- Voor alle overige geluidbelastingwaarden blijft een aftrek van 2 dB gelden.

De berekeningen van het wegverkeerslawaai zijn uitgevoerd met behulp van het computerprogramma Geomilieu V2020.1. In bijlage II zijn de belangrijkste invoergegevens van het rekenmodel opgenomen, bijgevoegde figuren 1-1 t/m 1-2 tonen een overzicht van het vervaardigde rekenmodel.

4.2 Nadere toelichting invoergegevens akoestisch rekenmodel

In de rekenmodellen is uitgegaan van de volgende rekenparameters en uitgangspunten:

- Bodemfactor algemeen: 0,5 (half harde bodemoppervlakten; vervolgens zijn de harde en zachte bodemoppervlakten in het rekenmodel ingevoegd).
- Sectoren met een zichthoek van 2 graden.
- Aantal reflecties: maximaal I stuks.
- Meteorologische correcties: SRMII RMG2012.
- Luchtdemping: standaard SRMII RMG2012.

5 Berekeningsresultaten

5.1 Rijksweg A58

De berekeningen laten zien dat ten gevolge van het wegverkeer op de Rijksweg A58 de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden op de eerstelijnsbebouwing aan de zuidzijde van het plangebied en de zuidgevels van de beoogde appartementen op de ontwikkelingslocatie. De maximaal te ontheffen waarde van 53 dB wordt niet overschreden. In figuur 5.1 is met oranje de gevels gearceerd waarvan een hogere waarde noodzakelijk is op één of meerdere bouwlagen.
In bijlage III-1 zijn de resultaten per bouwlaag gepresenteerd.

Figuur 5.1: Resultaten t.g.v. Rijksweg A58 op de bestaande bebouwing en de nieuwbouw

5.2 Ringbaan Zuid

De berekeningen laten zien dat ten gevolge van het wegverkeer op de Ringbaan Zuid de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden op een aantal woningen in het noordelijk deel van het plangebied van de nieuwbouwwoningen en de te transformeren bebouwing. De maximaal te ontheffen waarde van 63 dB wordt niet overschreden. In figuur 5.2 is met oranje de gevels gearceerd, waarvan een hogere waarden noodzakelijk is op één of meerdere bouwlagen.
In bijlage III-2 zijn de resultaten per bouwlaag gepresenteerd.

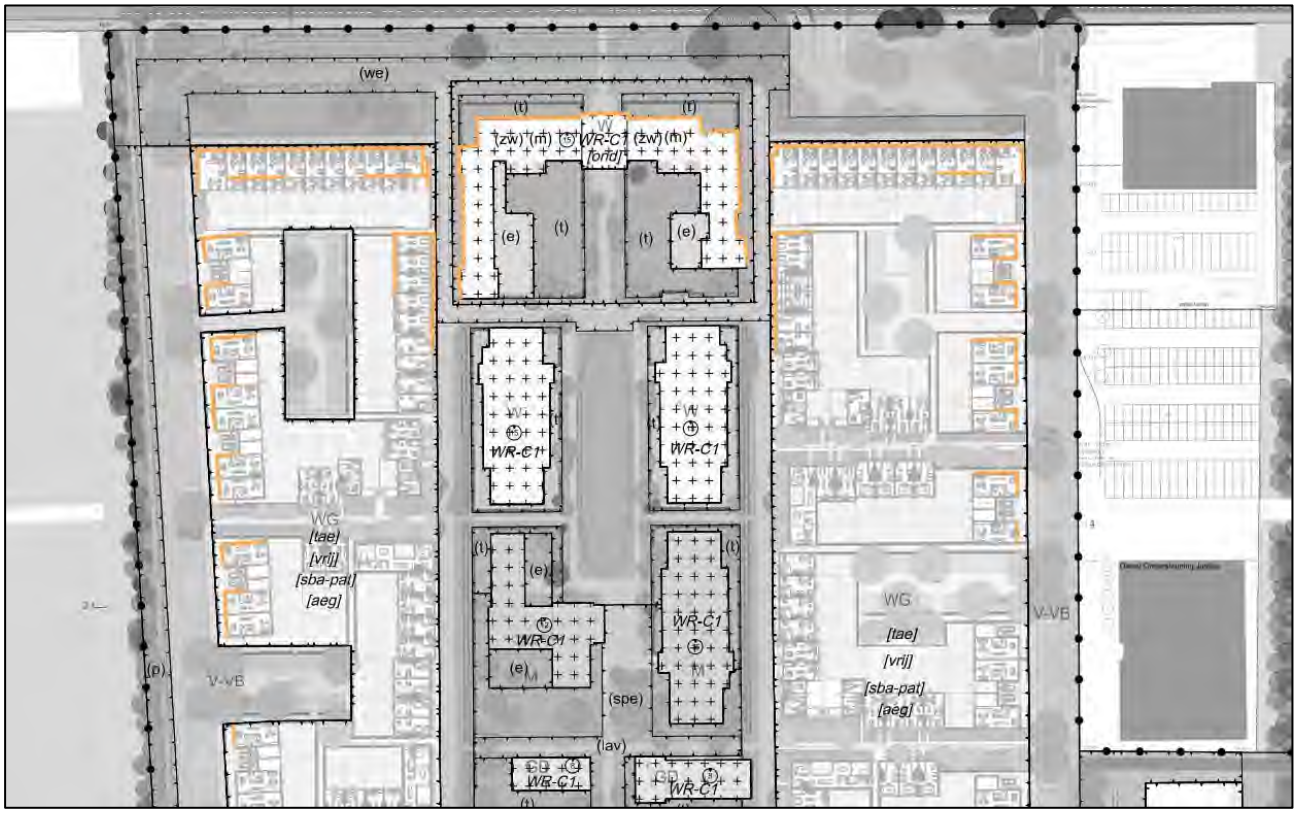

Figuur 5.2: Resultaten t.g.v. Ringbaan Zuid op de bestaande bebouwing en de nieuwbouw

5.3 Rekenresultaten 30 km/uur-wegen

Ook de geluidbelasting ten gevolge van de 30 km/u-wegen in de omgeving is berekend. Deze wegen hebben geen geluidzone volgens de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening (en eventueel ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning) is het desalniettemin noodzakelijk om de invloed van de nabijgelegen 30 km/uur-wegen inzichtelijk te maken.

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer van alle omliggende 30 km/uur-wegen samen, bedraagt maximaal 45 dB L_{den} (geen aftrek) ter plaatse van de nieuw te bouwen woningen in het plangebied. In bijlage III-3 zijn de resultaten per bouwlaag gepresenteerd.

5.4 Totale geluidbelasting wegverkeerslawaai

Ter hoogte van de planlocatie vindt een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde wegverkeerslawaai plaats. Daarom is onderzoek gedaan naar de effecten van de cumulatie van de verschillende geluidbronnen. Op de geluidbijdrage van het totale wegverkeerslawaai wordt de aftrek conform artikel 110g van de Wet geluidhinder niet toegepast.

Een overzicht van de totale geluidbelasting wegverkeerslawaai is weergegeven in bijlage III-4. De totale geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer bedraagt maximaal 65 dB (excl. aftrek art. 110g Wgh).

5.5 Toetsing gemeentelijk geluidbeleid

Voor het bouwplan dienen hogere waarden (> 53 dB wegverkeer) verleend te worden. Daarbij stelt de gemeente Tilburg de volgende aanvullende randvoorwaarden:

- De aanwezigheid van een geluidluwe zijde van de woning, waaraan tenminste, bij voorkeur de hoofdslaapkamer en de eventuele buitenruimte is gelegen.
- De aanwezigheid van een geluidluwe buitenruimte.

Een geluidluwe zijde is in dit geval een zijde waar de (eventueel) gecumuleerde geluidbelasting kleiner of gelijk is aan 55 dB (exclusief aftrek artikel 110g Wgh) (cumulatie wegverkeer- en industrielawaai).

De toets aan het gemeentelijk geluidbeleid wordt gepresenteerd in de rapportage met de cumulatieve geluidbelasting op het plangebied. Hierbij wordt rekening gehouden met de cumulatie van wegverkeer- en industrielawaai.

Bij het vaststellen van hogere waarden dient een onderzoek naar de gevelgeluidwering te worden uitgevoerd om een acceptabel binnenniveau te kunnen garanderen (33 dB). Bij de aanvraag omgevingsvergunning dient deze rapportage bijgevoegd te worden.

6 Afweging maatregelen en aanvraag hogere waarden

Voor die onderdelen van het plan waarbij de geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai boven de voorkeurgrenswaarde maar niet boven de maximale ontheffingswaarde ligt, kunnen hogere waarden worden aangevraagd. De voorkeursgrenswaarde wordt overschreden ten gevolge van wegverkeer op de A58 en de Ringbaan Zuid. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden.

De hogere waarden kunnen door het B en W worden verleend wanneer is vastgesteld dat maatregelen onvoldoende doelmatig zijn. Daartoe eist de Wet geluidhinder de volgende onderzoeken:

1. Allereerst dient te worden nagegaan welke maatregelen noodzakelijk zijn om de geluidbelasting te reduceren tot maximaal de voorkeursgrenswaarde. Tevens dient beoordeeld te worden of deze maatregelen al dan niet doelmatig zijn.
2. Indien deze maatregelen niet doelmatig zijn, dient te worden nagegaan welke maatregelen wel doelmatig zijn om de geluidbelasting zo ver mogelijk te reduceren. Voor de geluidbelastingen boven de voorkeursgrenswaarden kunnen dan hogere waarden worden aangevraagd.
3. Indien er geen maatregelen denkbaar zijn die als doelmatig kunnen worden aangemerkt kunnen hogere waarden worden aangevraagd voor de geluidbelastingen zonder maatregelen.

6.1 Maatregelen aan de bron

Bronmaatregelen in de vorm van minder verkeer of lagere rijsnelheid zijn met betrekking tot de wegverkeerscirculatie zeer ingrijpend en ten opzichte van dit plan niet realistisch.

De benodigde reductie om de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Ringbaan Zuid terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde, bedraagt maximaal 15 dB. Het aanbrengen van een stiller type asfalt is onvoldoende om de geluidbelasting te reduceren tot onder de voorkeursgrenswaarde. Daarnaast zal dit om financiële redenen niet wenselijk zijn.
De benodigde reductie om de geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Rijksweg A58 terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde, bedraagt maximaal 3 dB. De Rijksweg A58 is voorzien van éénlaags ZOAB. De Rijksweg A58 voorzien van een dubbellaags ZOAB zou bij groot aantal waarneempunten voldoende reductie opleveren om de geluidbelasting te reduceren tot onder de voorkeursgrenswaarde. Echter gezien de beperkte overschrijding bij slechts 15 woningen en een aantal appartementen is de maatregel vanuit financieel oogpunt niet realistisch met betrekking tot de beoogde ontwikkeling.

6.2 Overdrachtsmaatregelen

6.2.1 Rijksweg A58

Geluidafschermende maatregelen nabij de bebouwing om de geluidbelasting ten gevolge van de Rijksweg A58 te reduceren zijn niet realistisch. Er zijn reeds afschermende voorzieningen langs de Rijksweg A58 aanwezig. Het ophogen of verlengen van deze schermen is vanuit financieel oogpunt niet realistisch met betrekking tot de beoogde ontwikkeling.

6.2.2 Ringbaan Zuid

Door de hoogte van de bebouwing (bestaand en nieuw) en de korte afstand tot de Ringbaan Zuid kan alleen een voldoende geluidreductie worden gerealiseerd door een aanzienlijk hoog geluidscherm te plaatsen. Vanwege de korte afstand tot het project en om stedenbouwkundige redenen is een dergelijk geluidscherm niet wenselijk. Daarnaast is een geluidscherm niet doelmatig vanuit financieel oogpunt ten opzichte van de omvang van de voorgenomen ontwikkeling.

6.3 Ontvangermaatregelen

Bij geluidgevoelige functies waar niet de maximale ontheffingswaarde maar wel de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden is het ook mogelijk om maatregelen te treffen in de vorm van dove gevels of gebouw-gebonden geluidschermen waarmee aan de voorkeurgrenswaarde wordt voldaan. Met een dove gevel zouden de gevels uitgesloten worden van toetsing aan de Wet geluidhinder. Een dergelijke maatregel staat echter op gespannen voet met de ventilatie-eisen van het Bouwbesluit.

Het is wenselijker om de overschrijding van de voorkeursgrenswaarde door middel van een hogere waarde vaststelling toe te staan en geluidwerende gevelmaatregelen te bepalen en af te stemmen op de hoogte van de geluidbelasting zodat een acceptabel binnenniveau gewaarborgd wordt.

Bij de bouwvergunningsaanvraag dient een akoestisch onderzoek gevelgeluidwering uitgevoerd te worden. De karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie dient te worden bepaald conform NEN 5077. Bij de toetsing van de geluidwering van de gevels wordt de aftrek volgens artikel 110g van de Wet geluidhinder niet toegepast.

6.4 Aanvraag hogere waarden

Maatregelen ter reductie van het geluid ten gevolge van de relevante geluidbronnen zijn in relatie tot het onderhavige project vanwege overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige of financiële aard, niet realiseerbaar.

Het is realistisch om hogere waarden vanwege de Rijksweg A58 (max. 51 dB) en de Ringbaan Zuid (max. 63 dB) aan te vragen.

7 Samenvatting en conclusies

In opdracht van Consortium Stappegoor is door Cauberg Huygen een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de optredende geluidbelastingen vanwege wegverkeer met betrekking tot de herontwikkeling en nieuwbouw op de locatie Willem II Kazerne te Tilburg.

Het Consortium Stappegoor is voornemens om het terrein van de voormalige gevangenis Willem II Kazerne te Tilburg tot een woningbouwlocatie te ontwikkelen. Het plangebied wordt omsloten door de Ringbaan Zuid (aan de noordzijde), het Willem II Stadion (aan de westzijde), zwembad Stappegoor en Ireen Wüst ijsstadion (aan de oostzijde) en atletiekvereniging Atilla (aan de zuidzijde).
Een aantal gebouwen van de voormalige gevangenis zal gehandhaafd blijven en tot woningen/appartementen worden getransformeerd. Ten oosten en westen van de bestaande bebouwing zijn nieuwe grondgebonden woningen voorzien. Aan de zuidzijde worden mogelijk appartementen gerealiseerd.

De planlocatie bevindt zich volgens de Wet geluidhinder binnen de zone van de Rijksweg A58 en de Ringbaan Zuid. Daarnaast zijn in de nabije omgeving verschillende 30 km/uur wegen aanwezig. Rondom dergelijke wegen is geen zone gelegen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening (en ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning) is het noodzakelijk om de invloed van de voornoemde wegen inzichtelijk te maken. De doelstelling van dit geluidonderzoek is het vaststellen en het beoordelen van de geluidbelastingen ter hoogte van de planlocatie ten gevolge van wegverkeerslawaai.

Ten behoeve van dit geluidonderzoek is gebruik gemaakt van de Wet geluidhinder, zoals deze geldt per 1 mei 2017. De geluidbelastingen vanwege wegverkeer zijn berekend conform de Standaard Rekenmethode II uit bijlage III van het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 2012’.

De berekende geluidbelastingen zijn getoetst aan de grenswaarden uit de Wet geluidhinder:
– Buitenstedelijke wegen: voorkeursgrenswaarde 48 dB maximale ontheffingswaarde 53 dB.
– Binnenstedelijke wegen: voorkeursgrenswaarde 48 dB maximale ontheffingswaarde 63 dB.

Conclusies:

- Ten gevolge van wegverkeer op de Rijksweg A58 (toetsing buitenstedelijk) wordt niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB (maximaal 51 dB inclusief aftrek conform art 110g uit de Wgh). De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden.
- Ten gevolge van wegverkeer op de Ringbaan Zuid (toetsing binnenstedelijk) wordt niet overal voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB (maximaal 63 dB inclusief aftrek). De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden.
- Ten gevolge van het wegverkeer op de 30 km/u-wegen bedraagt de maximale geluidbelasting op de gevel 45 dB (exclusief aftrek).
- Bron- of overdrachtsmaatregelen om de geluidbelasting te reduceren tot onder de voorkeursgrenswaarden zijn niet doelmatig.
- Er dient een hogere waarde te worden aangevraagd t.a.v. wegverkeer op de Rijksweg A58 (49-51 dB) en de Ringbaan Zuid (49-63 dB).

- Bij hogere waarden > 53 dB wegverkeer stelt de gemeente Tilburg de volgende aanvullende randvoorwaarden:
  - De aanwezigheid van een geluidluwe zijde van de woning, waaraan ten minste, bij voorkeur de hoofdslaapkamer en de eventuele buitenruimte is gelegen.
  - De aanwezigheid van een geluidluwe buitenruimte.
- De totale geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer op de omliggende wegen bedraagt maximaal 65 dB L_{den} (exclusief aftrek). Bij de omgevingsvergunningaanvraag dient een onderzoek naar de gevel geluidwering uitgevoerd te worden.

Cauberg Huygen B.V.

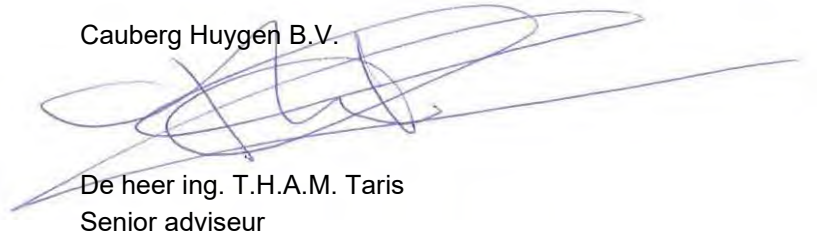

De heer ing. T.H.A.M. Taris
Senior adviseur

Figuur 1 Overzicht rekenmodel

Figuur 1-1 Overzicht rekenmodel
Figuur 1-2 Overzicht rekenpunten

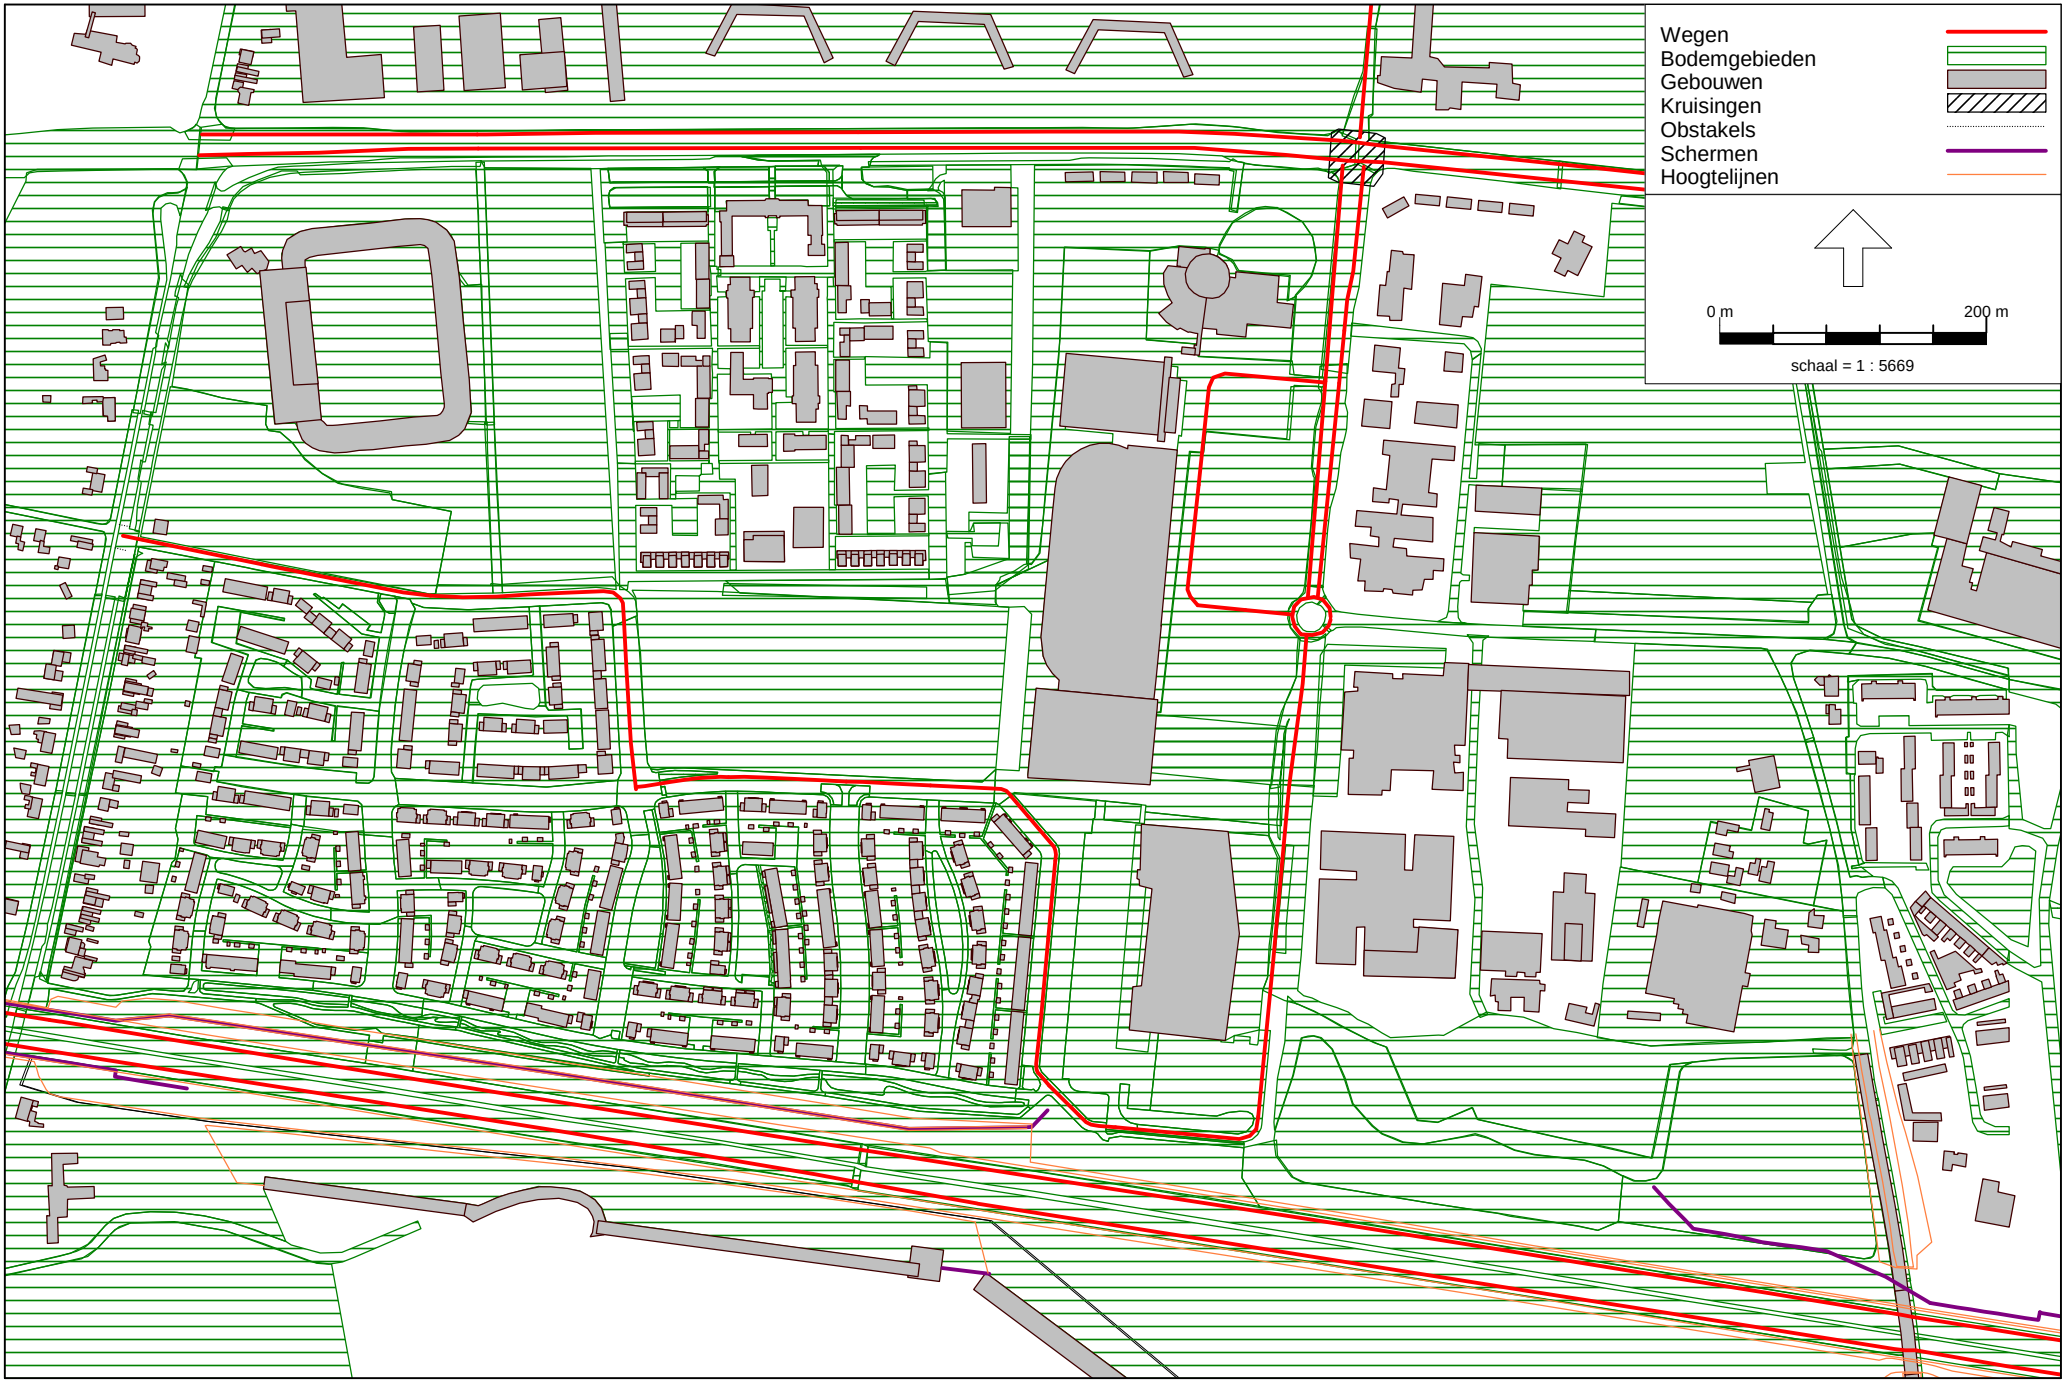

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van WII kazerne tilburg - herziening weg- en KDV,BSO - rapport -17 en -18 - Wegverkeer - verkaveling 12-2021] , Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Zwolle

Figuur I-1 Overzicht rekenmodel

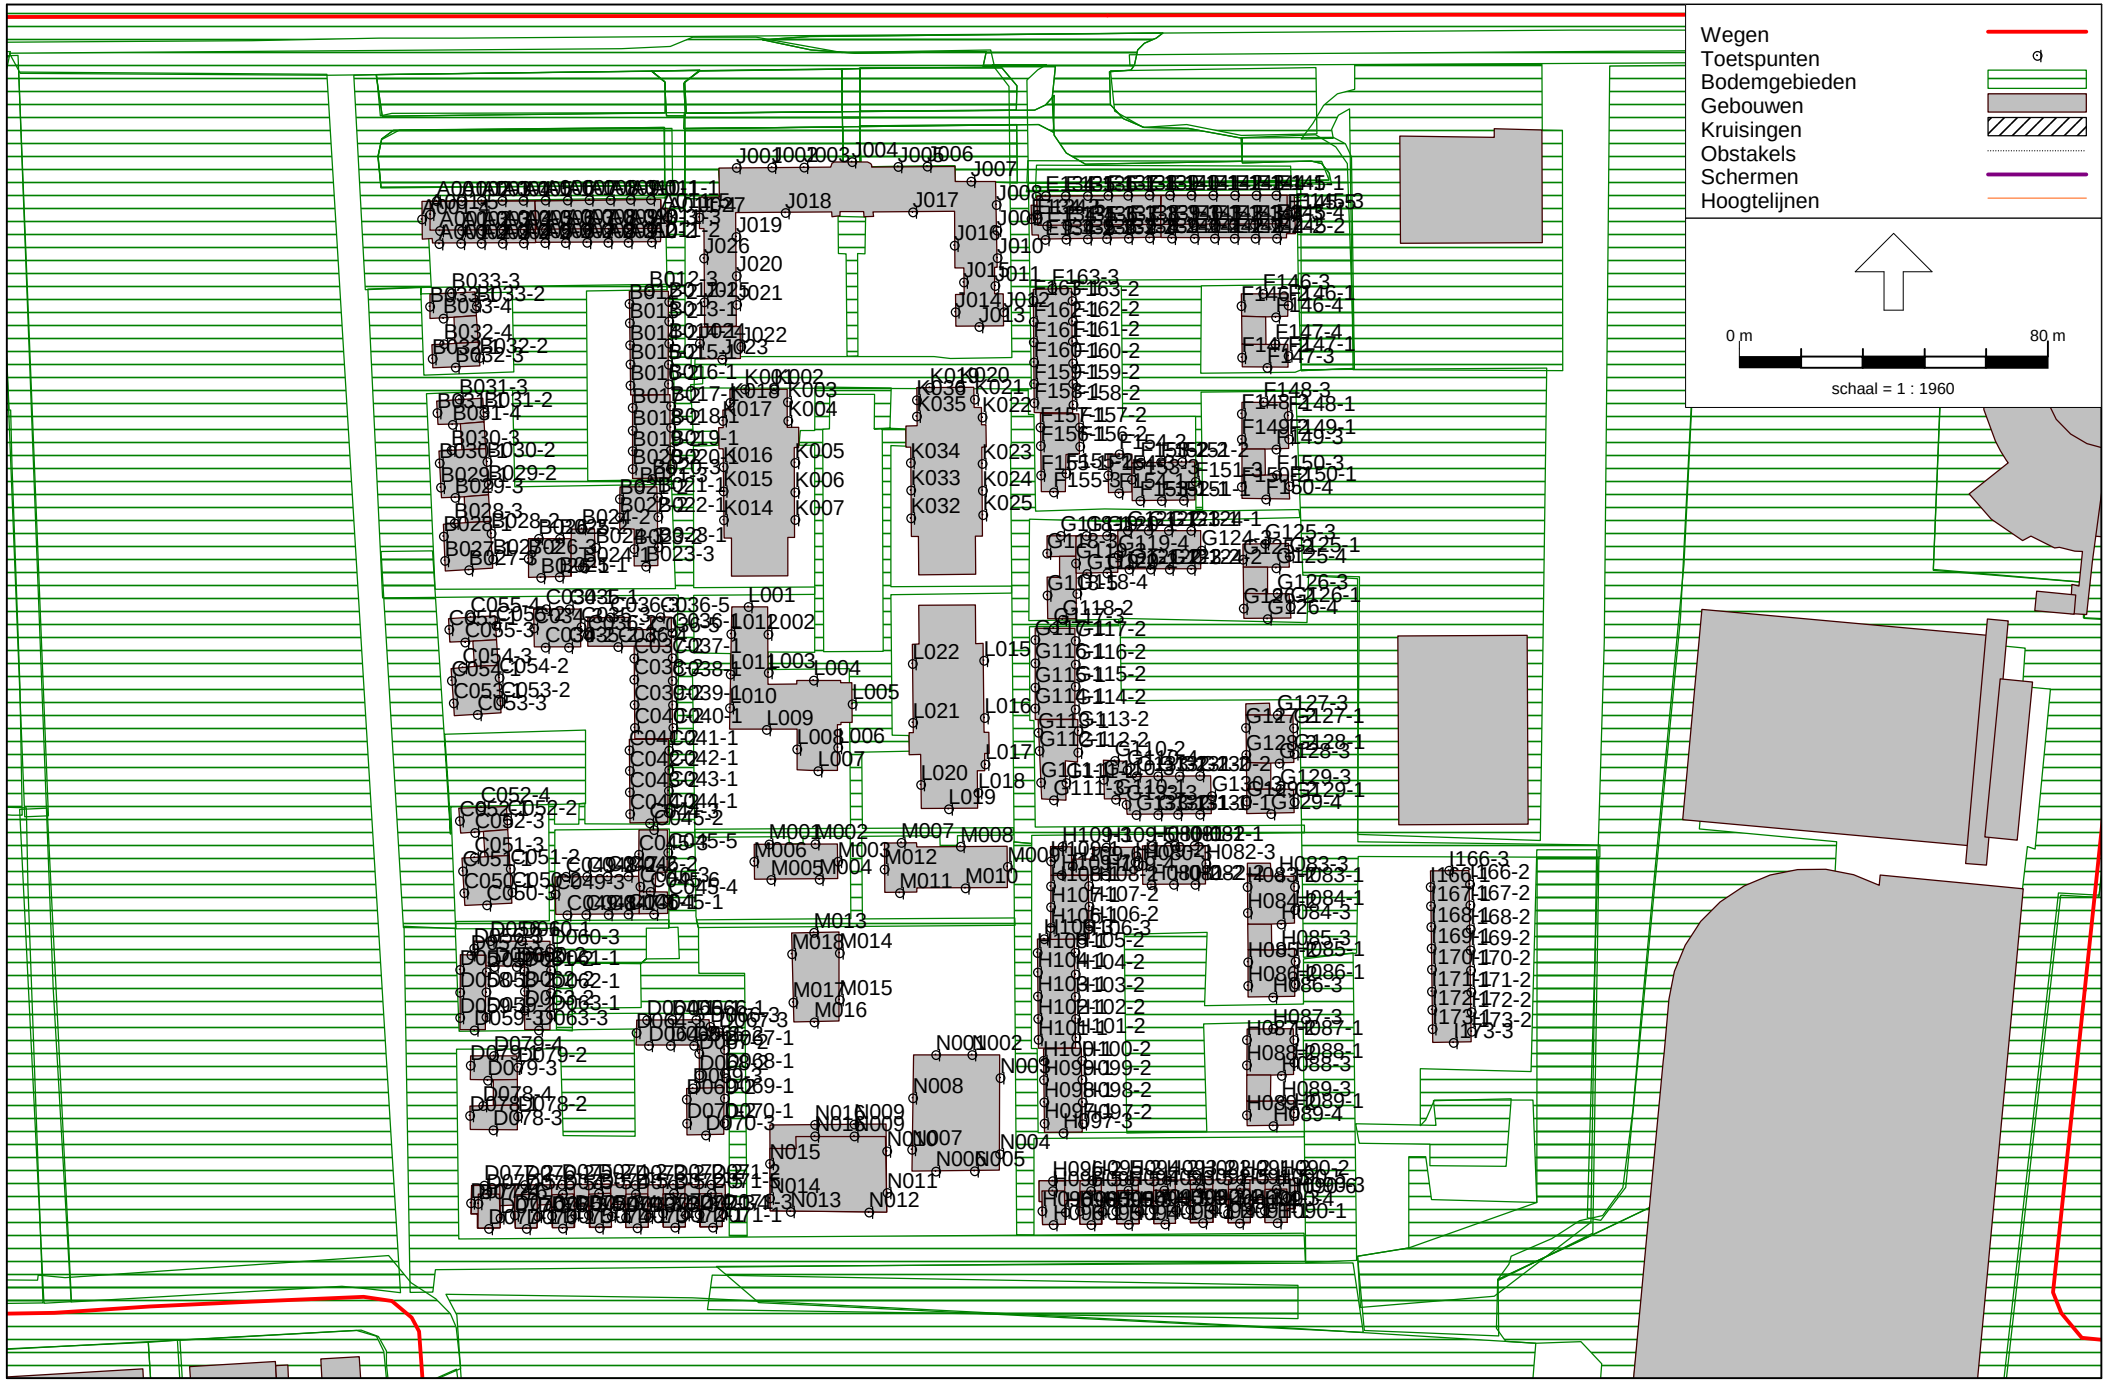

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van WII kazerne tilburg - herziening weg- en KDV,BSO - rapport -17 en -18 - Wegverkeer - verkaveling 12-2021] , Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Zwolle

Figuur I-2 Overzicht toetspunten

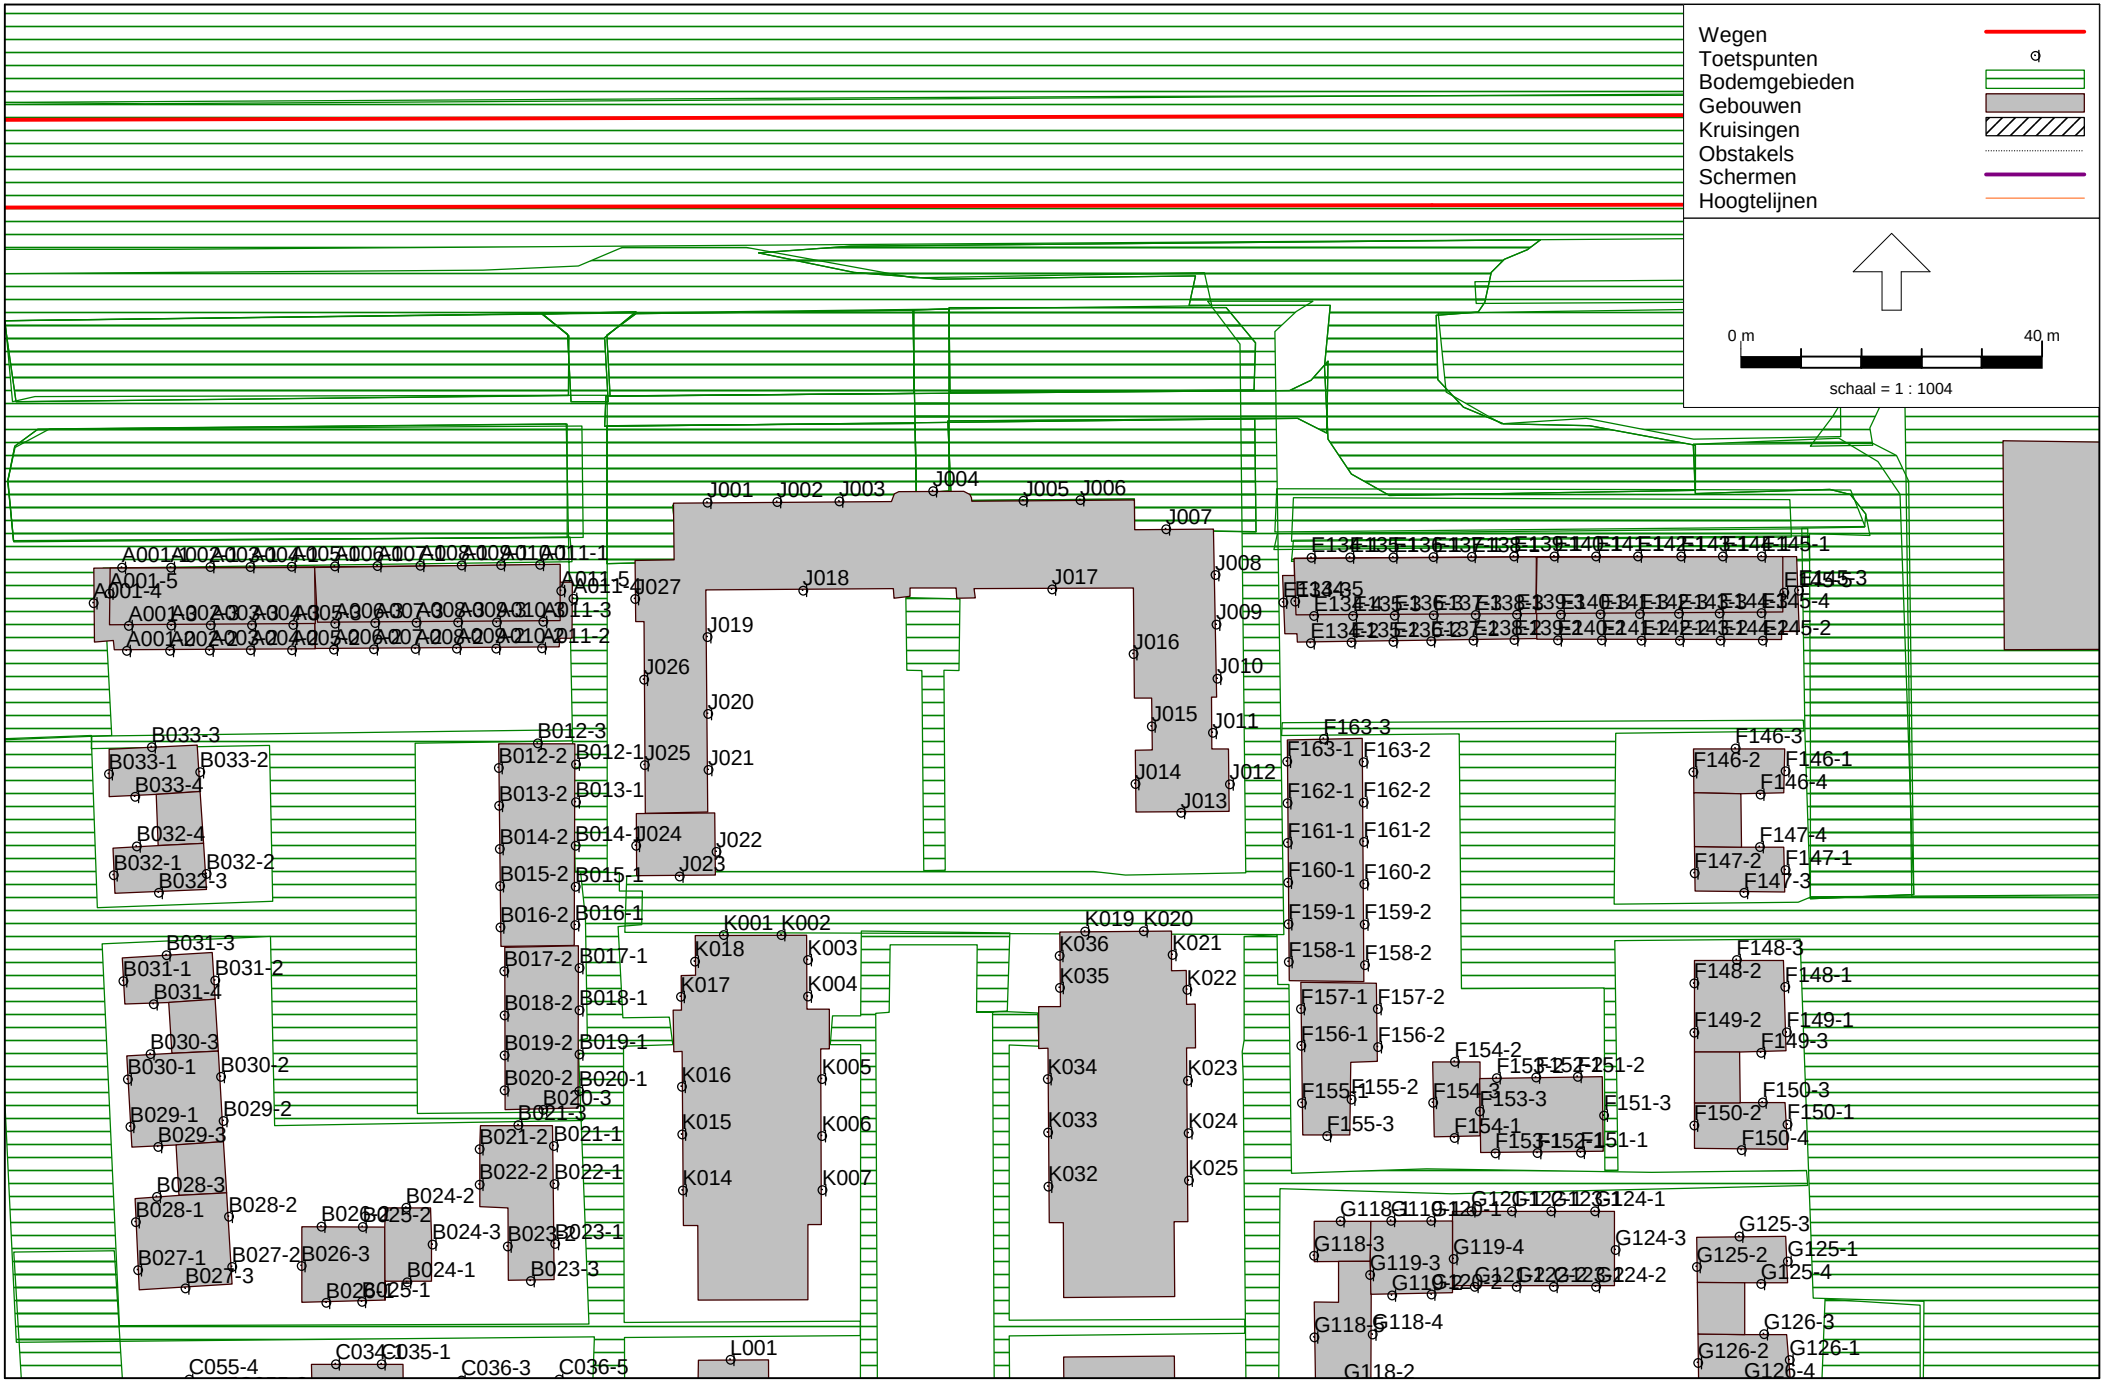

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van WII kazerne tilburg - herziening weg- en KDV,BSO - rapport -17 en -18 - Wegverkeer - verkaveling 12-2021] , Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Zwolle

Figuur I-2 Overzicht toetspunten

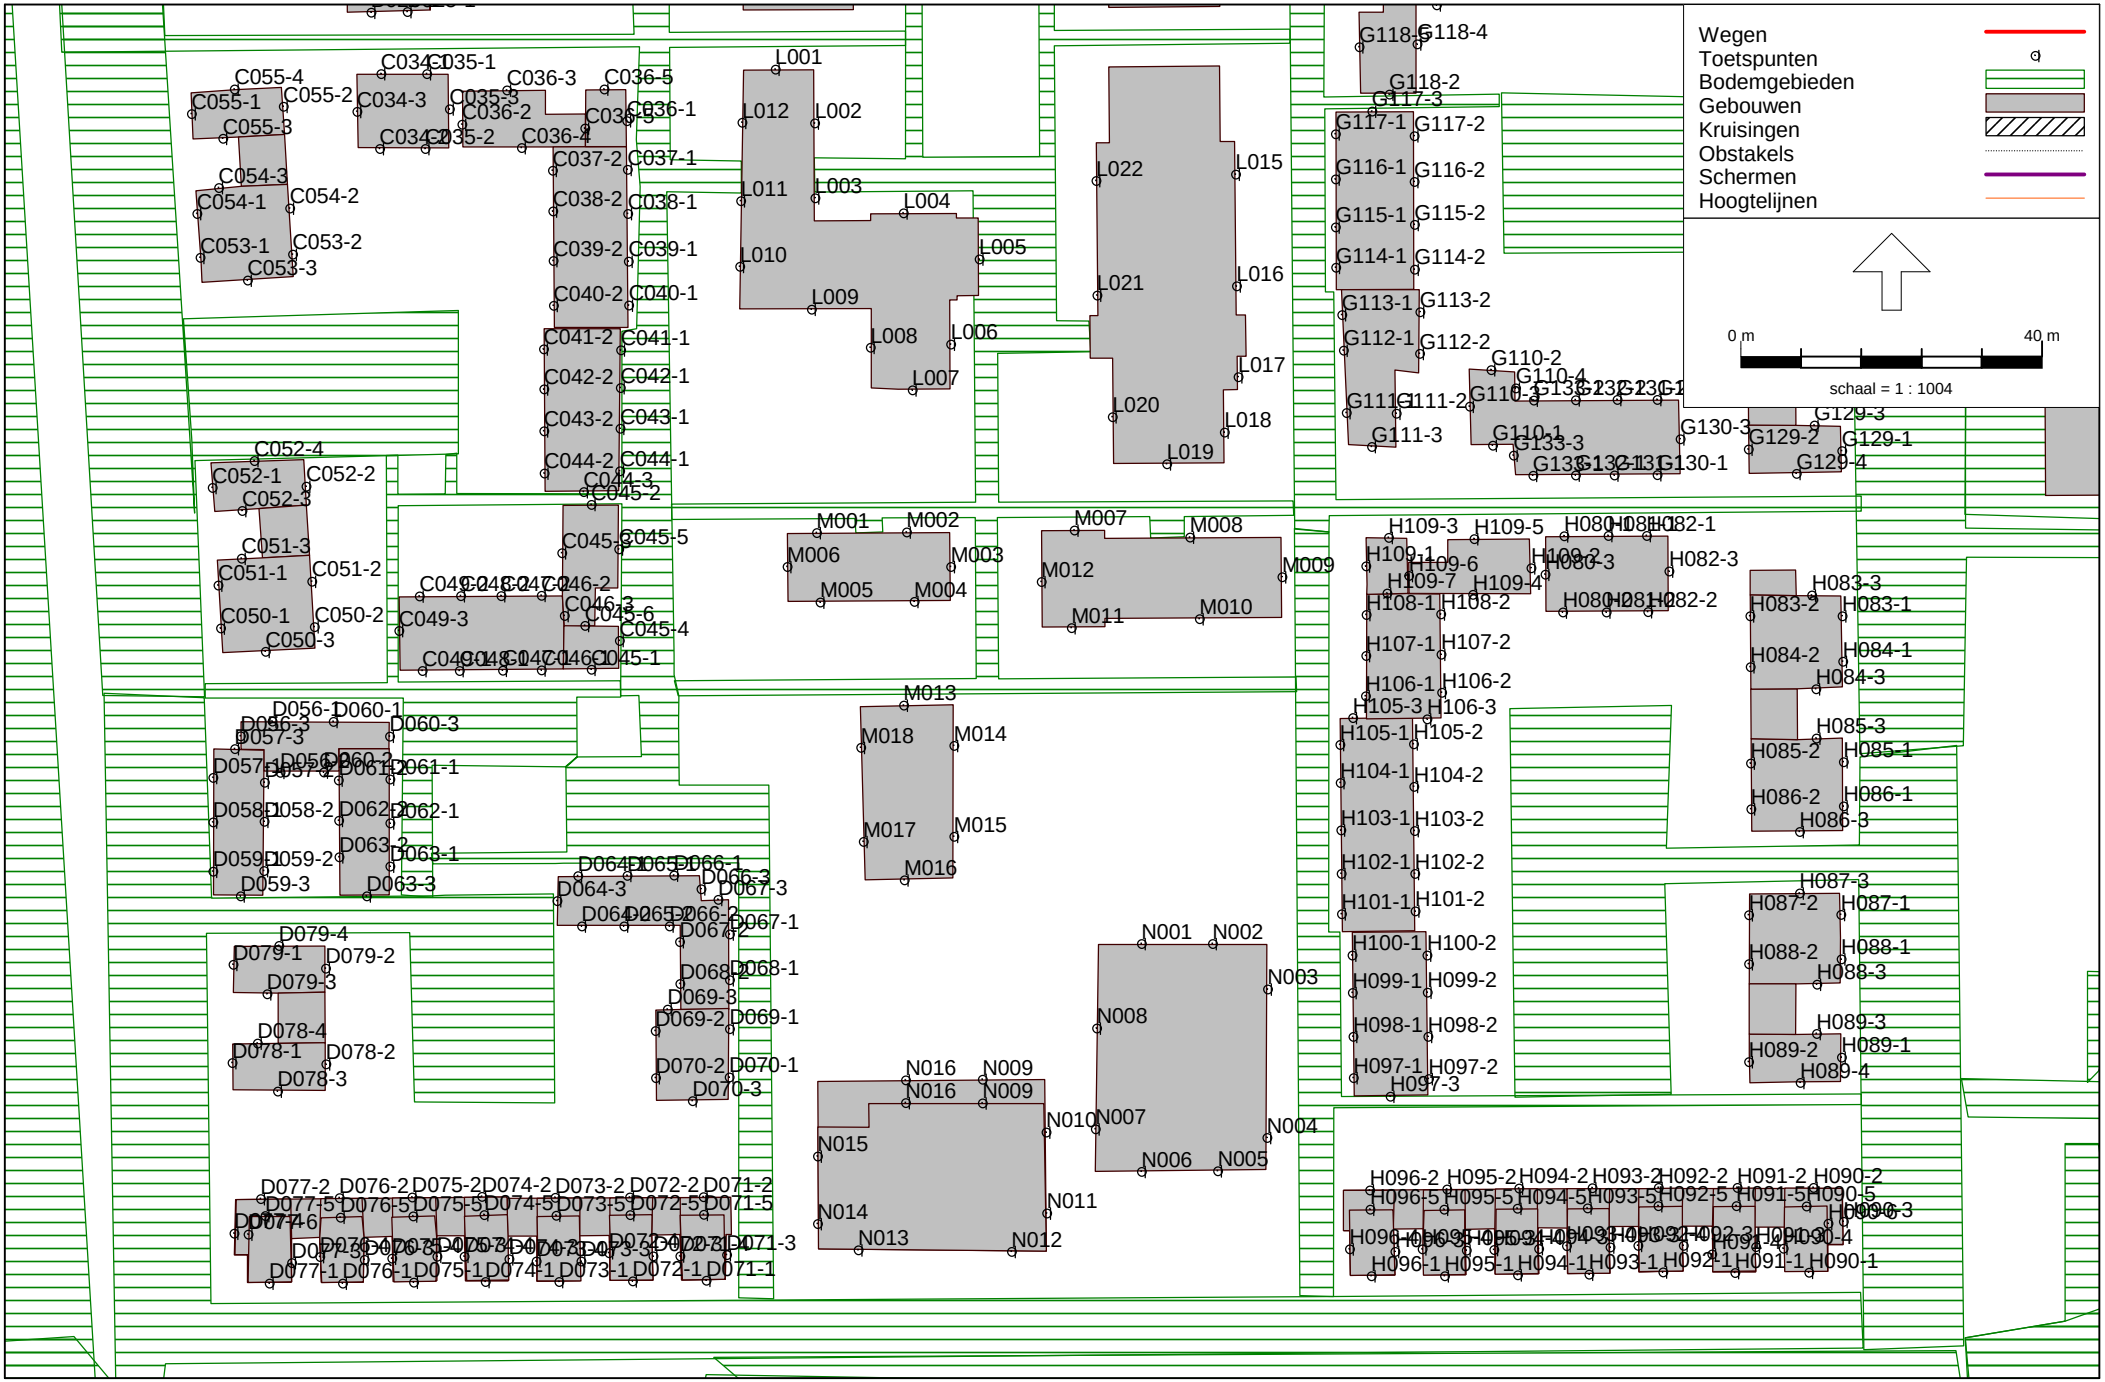

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [versie van WII kazerne tilburg - herziening weg- en KDV,BSO - rapport -17 en -18 - Wegverkeer - verkaveling 12-2021] , Geomilieu V2020.1 rev 2 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Zwolle

Figuur I-2 Overzicht toetspunten

Bijlage I Verkeersgegevens

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Type	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
460	58 / 36,916 / 37,134	Intensiteit	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
681	58 / 40,269 / 40,270	Intensiteit	W1	1-laags ZOAB	80	80	80	80	80	80	75	75	75
1485	58 / 36,167 / 36,227	Intensiteit	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
2551	58 / 36,167 / 36,227	Intensiteit	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
2803	58 / 40,318 / 40,370	Intensiteit	W1	1-laags ZOAB	80	80	80	80	80	80	75	75	75
3000	58 / 40,318 / 40,370	Intensiteit	W1	1-laags ZOAB	80	80	80	80	80	80	75	75	75
3951	58 / 40,004 / 40,231	Intensiteit	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
4576	58 / 39,253 / 39,926	Intensiteit	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
9023	58 / 42,213 / 42,218	Intensiteit	W1	1-laags ZOAB	100	100	100	90	90	90	85	85	85
10484	58 / 36,915 / 39,209	Intensiteit	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
9306	58 / 40,254 / 40,269	Intensiteit	W1	1-laags ZOAB	80	80	80	80	80	80	75	75	75
10089	58 / 39,930 / 40,040	Intensiteit	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
7389	58 / 40,111 / 40,254	Intensiteit	W1	1-laags ZOAB	65	65	65	65	65	65	65	65	65
6744	58 / 40,386 / 40,406	Intensiteit	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75	75	75
5332	58 / 40,571 / 40,598	Intensiteit	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
16286	58 / 39,936 / 40,141	Intensiteit	W1	1-laags ZOAB	80	80	80	80	80	80	75	75	75
12101	58 / 40,248 / 40,353	Intensiteit	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
11476	58 / 40,598 / 40,599	Intensiteit	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
21612	58 / 40,370 / 40,386	Intensiteit	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75	75	75
21615	58 / 40,597 / 40,599	Intensiteit	W1	1-laags ZOAB	80	80	80	80	80	80	75	75	75
20376	58 / 36,896 / 36,916	Intensiteit	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
21313	58 / 40,318 / 40,370	Intensiteit	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75	75	75
16704	58 / 40,231 / 40,270	Intensiteit	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
17439	58 / 39,926 / 39,936	Intensiteit	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
17451	58 / 40,362 / 40,571	Intensiteit	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
19099	58 / 39,936 / 40,004	Intensiteit	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
18632	58 / 39,930 / 40,040	Intensiteit	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
16547	58 / 39,256 / 40,318	Intensiteit	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
26561	58 / 36,769 / 36,898	Intensiteit	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
24975	58 / 40,270 / 40,475	Intensiteit	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
22501	58 / 40,141 / 40,248	Intensiteit	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
460	40887,76	6,43	3,25	1,24	83,12	85,87	76,10	6,21	3,93	6,67	10,67	10,20	17,22
681	10963,68	6,32	3,47	1,28	88,44	89,67	86,13	3,99	2,85	3,90	7,57	7,48	9,98
1485	27534,96	6,31	3,64	1,22	80,13	86,18	65,47	6,31	3,74	10,32	13,56	10,09	24,21
2551	27534,96	6,31	3,64	1,22	80,13	86,18	65,47	6,31	3,74	10,32	13,56	10,09	24,21
2803	14078,68	6,48	3,53	1,01	91,02	92,00	89,87	4,57	3,26	4,16	4,41	4,73	5,97
3000	14078,68	6,48	3,53	1,01	91,02	92,00	89,87	4,57	3,26	4,16	4,41	4,73	5,97
3951	30720,04	6,40	3,22	1,28	80,69	84,48	71,64	6,37	3,68	7,20	12,95	11,84	21,16
4576	40887,76	6,43	3,25	1,24	83,12	85,87	76,10	6,21	3,93	6,67	10,67	10,20	17,22
9023	38992,84	6,40	3,29	1,26	82,56	85,83	75,18	5,79	3,47	6,39	11,65	10,71	18,43
10484	40759,80	6,39	3,35	1,24	81,99	86,66	69,73	6,04	3,76	9,04	11,97	9,57	21,22
9306	10963,68	6,32	3,47	1,28	88,44	89,67	86,13	3,99	2,85	3,90	7,57	7,48	9,98
10089	10963,68	6,32	3,47	1,28	88,44	89,67	86,13	3,99	2,85	3,90	7,57	7,48	9,98
7389	10963,68	6,32	3,47	1,28	88,44	89,67	86,13	3,99	2,85	3,90	7,57	7,48	9,98
6744	14078,68	6,48	3,53	1,01	91,02	92,00	89,87	4,57	3,26	4,16	4,41	4,73	5,97
5332	30402,04	6,35	3,25	1,35	77,69	83,87	62,59	6,74	4,02	10,77	15,57	12,11	26,63
16286	14633,72	6,51	3,14	1,17	88,69	89,14	87,49	5,86	4,51	5,33	5,46	6,35	7,18
12101	14633,72	6,51	3,14	1,17	88,69	89,14	87,49	5,86	4,51	5,33	5,46	6,35	7,18
11476	30402,04	6,35	3,25	1,35	77,69	83,87	62,59	6,74	4,02	10,77	15,57	12,11	26,63
21612	14078,68	6,48	3,53	1,01	91,02	92,00	89,87	4,57	3,26	4,16	4,41	4,73	5,97
21615	10268,40	6,31	3,31	1,38	90,78	91,43	86,53	2,95	2,29	4,03	6,27	6,27	9,44
20376	40887,76	6,43	3,25	1,24	83,12	85,87	76,10	6,21	3,93	6,67	10,67	10,20	17,22
21313	14078,68	6,48	3,53	1,01	91,02	92,00	89,87	4,57	3,26	4,16	4,41	4,73	5,97
16704	30720,04	6,40	3,22	1,28	80,69	84,48	71,64	6,37	3,68	7,20	12,95	11,84	21,16
17439	40887,76	6,43	3,25	1,24	83,12	85,87	76,10	6,21	3,93	6,67	10,67	10,20	17,22
17451	30402,04	6,35	3,25	1,35	77,69	83,87	62,59	6,74	4,02	10,77	15,57	12,11	26,63
19099	30720,04	6,40	3,22	1,28	80,69	84,48	71,64	6,37	3,68	7,20	12,95	11,84	21,16
18632	10963,68	6,32	3,47	1,28	88,44	89,67	86,13	3,99	2,85	3,90	7,57	7,48	9,98
16547	40759,80	6,39	3,35	1,24	81,99	86,66	69,73	6,04	3,76	9,04	11,97	9,57	21,22
26561	40759,80	6,39	3,35	1,24	81,99	86,66	69,73	6,04	3,76	9,04	11,97	9,57	21,22
24975	38992,84	6,40	3,29	1,26	82,56	85,83	75,18	5,79	3,47	6,39	11,65	10,71	18,43
22501	14633,72	6,51	3,14	1,17	88,69	89,14	87,49	5,86	4,51	5,33	5,46	6,35	7,18

Bijlage I-1
Overzicht verkeersgegevens

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Type	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
22108	58 / 36,898 / 36,915	Intensiteit	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
30487	58 / 42,213 / 42,218	Intensiteit	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
32570	58 / 40,141 / 40,248	Intensiteit	W0	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65
29211	58 / 40,318 / 40,370	Intensiteit	W1	1-laags ZOAB	80	80	80	80	80	80	75	75	75
29597	58 / 39,936 / 40,141	Intensiteit	W1	1-laags ZOAB	65	65	65	65	65	65	65	65	65
28171	58 / 39,209 / 39,256	Intensiteit	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
36565	58 / 37,134 / 39,209	Intensiteit	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
38162	58 / 40,111 / 40,254	Intensiteit	W1	1-laags ZOAB	80	80	80	80	80	80	75	75	75
38296	58 / 39,936 / 40,141	Intensiteit	W1	1-laags ZOAB	80	80	80	80	80	80	75	75	75
34962	58 / 39,209 / 39,253	Intensiteit	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
35503	58 / 40,040 / 40,111	Intensiteit	W0	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65	65	65
42173	58 / 40,040 / 40,111	Intensiteit	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
39549	58 / 40,318 / 40,362	Intensiteit	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90	90	90
01	Trouwlaan	Intensiteit	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
20	Prof. Goossenslaan	Verdeling	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
20	Prof. Goossenslaan	Verdeling	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
20	Prof. Goossenslaan	Intensiteit	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
20	Prof. Goossenslaan	Intensiteit	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
20	Prof. Goossenslaan	Verdeling	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
21	Goirleseweg (plangebied)	Verdeling	W10	Stille elementenverharding	30	30	30	30	30	30	30	30	30
21	Goirleseweg (plangebied)	Verdeling	W10	Stille elementenverharding	30	30	30	30	30	30	30	30	30
21	Goirleseweg (plangebied)	Verdeling	W10	Stille elementenverharding	30	30	30	30	30	30	30	30	30
512	Weg fase 5	Verdeling	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30
513	Weg fase 5	Verdeling	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30
606	Weg fase 6	Verdeling	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30
610	Weg fase 6	Verdeling	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30
611	Weg fase 6	Verdeling	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30
612	Weg fase 6	Verdeling	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30
613	Weg fase 6	Verdeling	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30
614	Weg fase 6	Verdeling	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30
04d	Stappegoorweg	Intensiteit	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
22108	40759,80	6,39	3,35	1,24	81,99	86,66	69,73	6,04	3,76	9,04	11,97	9,57	21,22
30487	38575,84	6,33	3,30	1,36	80,99	85,87	68,87	5,79	3,56	9,01	13,22	10,57	22,12
32570	14633,72	6,51	3,14	1,17	88,69	89,14	87,49	5,86	4,51	5,33	5,46	6,35	7,18
29211	14078,68	6,48	3,53	1,01	91,02	92,00	89,87	4,57	3,26	4,16	4,41	4,73	5,97
29597	14633,72	6,51	3,14	1,17	88,69	89,14	87,49	5,86	4,51	5,33	5,46	6,35	7,18
28171	40759,80	6,39	3,35	1,24	81,99	86,66	69,73	6,04	3,76	9,04	11,97	9,57	21,22
36565	40887,76	6,43	3,25	1,24	83,12	85,87	76,10	6,21	3,93	6,67	10,67	10,20	17,22
38162	10963,68	6,32	3,47	1,28	88,44	89,67	86,13	3,99	2,85	3,90	7,57	7,48	9,98
38296	14633,72	6,51	3,14	1,17	88,69	89,14	87,49	5,86	4,51	5,33	5,46	6,35	7,18
34962	40887,76	6,43	3,25	1,24	83,12	85,87	76,10	6,21	3,93	6,67	10,67	10,20	17,22
35503	10963,68	6,32	3,47	1,28	88,44	89,67	86,13	3,99	2,85	3,90	7,57	7,48	9,98
42173	10963,68	6,32	3,47	1,28	88,44	89,67	86,13	3,99	2,85	3,90	7,57	7,48	9,98
39549	30402,04	6,35	3,25	1,35	77,69	83,87	62,59	6,74	4,02	10,77	15,57	12,11	26,63
01	5308,00	6,31	4,18	0,94	89,55	93,69	92,00	6,27	4,50	6,00	4,18	1,80	2,00
20	890,00	6,50	4,10	0,70	96,70	96,20	96,20	2,80	3,20	3,20	0,50	0,60	0,60
20	3397,00	6,50	4,10	0,70	96,70	96,20	96,20	2,80	3,20	3,20	0,50	0,60	0,60
20	6449,92	6,50	4,10	0,70	96,70	96,20	96,21	2,80	3,20	3,19	0,50	0,60	0,60
20	6449,92	6,50	4,10	0,70	96,70	96,20	96,21	2,80	3,20	3,19	0,50	0,60	0,60
20	2975,00	6,50	4,10	0,70	96,70	96,20	96,20	2,80	3,20	3,20	0,50	0,60	0,60
21	1670,00	6,50	4,10	0,70	96,70	96,20	96,20	2,80	3,20	3,20	0,50	0,60	0,60
21	1670,00	6,50	4,10	0,70	96,70	96,20	96,20	2,80	3,20	3,20	0,50	0,60	0,60
21	620,00	6,50	4,10	0,70	96,70	96,20	96,20	2,80	3,20	3,20	0,50	0,60	0,60
512	312,00	6,80	3,40	0,60	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
513	162,00	6,80	3,40	0,60	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
606	144,00	6,80	3,40	0,60	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
610	174,00	6,80	3,40	0,60	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
611	210,00	6,80	3,40	0,60	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
612	270,00	6,80	3,40	0,60	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
613	330,00	6,80	3,40	0,60	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
614	390,00	6,80	3,40	0,60	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--
04d	7616,00	6,45	3,85	0,91	96,13	97,95	95,65	2,44	1,37	2,90	1,43	0,68	1,45

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Type	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
04e	Stappegoorweg	Intensiteit	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
04k	Stappegoorweg (rotonde)	Intensiteit	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
04a	Stappegoorweg	Intensiteit	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
04j	Stappegoorweg	Intensiteit	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
04i	Stappegoorweg	Intensiteit	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
04b	Stappegoorweg	Intensiteit	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50	50	50
04k	Stappegoorweg	Intensiteit	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30
04l	Stappegoorweg	Intensiteit	W9a	Elementenverharding in keperverband	30	30	30	30	30	30	30	30	30
04m	Stappegoorweg	Intensiteit	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
04n	Stappegoorweg	Intensiteit	W0	Referentiewegdek	30	30	30	30	30	30	30	30	30
03m	Ringbaan Zuid	Verdeling	W0	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70
03n	Ringbaan Zuid	Verdeling	W0	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70
03h	Ringbaan Zuid	Verdeling	W0	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70
03i	Ringbaan Zuid	Verdeling	W0	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70
03f	Ringbaan Zuid	Verdeling	W0	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70
03g	Ringbaan Zuid	Verdeling	W0	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70
03c	Ringbaan Zuid	Verdeling	W0	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70
03d	Ringbaan Zuid	Verdeling	W0	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70
03c	Ringbaan Zuid	Intensiteit	W0	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70
03d	Ringbaan Zuid	Intensiteit	W0	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70
03d	Ringbaan Zuid	Verdeling	W0	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70
03c	Ringbaan Zuid	Verdeling	W0	Referentiewegdek	70	70	70	70	70	70	70	70	70

Bijlage I-1
Overzicht verkeersgegevens

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)
04e	9820,00	6,46	3,84	0,90	96,06	98,14	96,59	2,52	1,33	2,27	1,42	0,53	1,14
04k	7616,00	6,45	3,85	0,91	96,13	97,95	95,65	2,44	1,37	2,90	1,43	0,68	1,45
04a	10472,00	6,46	3,84	0,90	96,01	98,26	96,81	2,51	1,24	2,13	1,48	0,50	1,06
04j	9820,00	6,46	3,84	0,90	96,06	98,14	96,59	2,52	1,33	2,27	1,42	0,53	1,14
04i	10472,00	6,46	3,84	0,90	96,01	98,26	96,81	2,51	1,24	2,13	1,48	0,50	1,06
04b	7124,00	6,44	3,85	0,91	96,08	97,81	95,38	2,40	1,46	3,08	1,53	0,73	1,54
04k	3704,00	6,45	3,86	0,89	96,23	97,90	96,97	2,51	1,40	3,03	1,26	0,70	--
04l	720,00	6,53	3,75	0,83	95,74	100,00	100,00	2,13	--	--	2,13	--	--
04m	720,00	6,53	3,75	0,83	95,74	100,00	100,00	2,13	--	--	2,13	--	--
04n	720,00	6,53	3,75	0,83	95,74	100,00	100,00	2,13	--	--	2,13	--	--
03m	19432,00	6,55	3,63	0,85	83,71	91,23	83,23	10,94	6,43	13,04	5,35	2,34	3,73
03n	14077,00	6,55	3,64	0,86	83,69	91,15	82,91	10,95	6,44	12,82	5,36	2,41	4,27
03h	19418,00	6,55	3,63	0,85	83,72	91,24	83,23	10,93	6,42	13,04	5,34	2,34	3,73
03i	14143,00	6,55	3,63	0,86	83,76	91,18	83,05	10,90	6,41	12,71	5,34	2,40	4,24
03f	14258,00	6,55	3,64	0,86	83,77	91,07	83,19	10,93	6,55	12,61	5,30	2,38	4,20
03g	19545,00	6,55	3,64	0,85	83,75	91,16	83,33	10,94	6,52	12,96	5,31	2,32	3,70
03c	16376,00	6,56	3,64	0,85	83,69	91,18	83,70	10,94	6,40	12,59	5,37	2,42	3,70
03d	15577,00	6,55	3,64	0,86	83,74	91,09	83,08	10,91	6,55	13,08	5,35	2,36	3,85
03c	15896,00	6,56	3,64	0,85	83,69	91,18	83,70	10,94	6,40	12,59	5,37	2,42	3,70
03d	15120,00	6,55	3,64	0,86	83,74	91,09	83,08	10,91	6,55	13,08	5,35	2,36	3,85
03d	15577,00	6,55	3,64	0,86	83,74	91,09	83,08	10,91	6,55	13,08	5,35	2,36	3,85
03c	16376,00	6,56	3,64	0,85	83,69	91,18	83,70	10,94	6,40	12,59	5,37	2,42	3,70

Bijlage II Invoergegevens rekenmodel (Geomilieu)

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
A001-1	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A001-3	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
A001-4	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
A002-1	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A002-3	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
A003-3	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
A003-1	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A004-1	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A004-3	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
A005-1	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A005-3	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
A006-1	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A006-3	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
A007-1	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A007-3	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
A008-1	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A008-3	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
A009-1	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A009-3	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
A010-1	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A010-3	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
A011-1	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
A011-3	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
A011-4	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
B012-1	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B012-2	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B012-3	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B013-1	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B013-2	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B014-1	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B014-2	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
B015-1	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B015-2	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B016-1	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B016-2	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B017-1	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B017-2	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B018-1	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B018-2	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B019-1	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B019-2	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B020-1	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B020-2	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B020-3	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B021-1	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B021-2	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B021-3	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B022-1	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B022-2	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B023-1	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B023-2	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B024-1	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
B024-2	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
B025-1	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B025-2	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B026-1	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B026-2	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B026-3	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B027-1	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B027-2	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B027-3	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B028-1	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
B028-2	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B028-3	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B029-1	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B029-2	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B029-3	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B030-1	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B030-2	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B030-3	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B031-1	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B031-2	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B031-3	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B031-4	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B032-1	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B032-2	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B032-3	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B032-4	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B033-1	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B033-2	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B033-3	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B033-4	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C034-1	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C034-2	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C034-3	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C035-1	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C035-2	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C036-1	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
C036-2	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
C036-3	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
C037-1	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C037-2	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C038-1	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
C038-2	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C039-1	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C039-2	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C040-1	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C040-2	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C041-1	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C041-2	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C042-1	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C042-2	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C043-1	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C043-2	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C044-1	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C044-2	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C044-3	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C045-1	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
C045-2	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
C046-1	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C046-2	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C047-1	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C047-2	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C048-1	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C048-2	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C049-1	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C049-3	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C049-2	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C050-3	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C050-2	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C050-1	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C051-1	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C051-2	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C051-3	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
C052-1	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C052-2	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C052-3	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C052-4	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C053-1	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C053-2	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C053-3	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C054-1	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C054-2	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C054-3	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C055-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C055-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C055-3	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D056-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D056-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D057-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D057-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D058-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D058-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D059-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D059-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D059-3	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D060-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D060-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D060-3	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D061-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D061-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D062-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D062-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D063-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D063-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
D064-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D064-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D064-3	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D065-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D065-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D066-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D066-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D067-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D067-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D068-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D068-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D069-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D069-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D069-3	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D070-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D070-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D071-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D071-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D072-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D072-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D072-3	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D072-4	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D073-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D073-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D073-3	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D073-4	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D074-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D074-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D074-3	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D074-4	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D075-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
D075-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D075-3	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D075-4	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D076-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D076-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D076-3	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D076-4	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D077-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D077-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D077-3	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D077-4	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D078-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D078-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D078-3	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D078-4	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D079-1	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D079-2	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D079-3	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D079-4	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H080-1	Nieuwbouw - blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
H080-2	Nieuwbouw - blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
H080-3	Nieuwbouw - blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
E134-1	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
E134-2	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
E134-3	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
E135-1	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
E135-2	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
E136-1	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
E136-2	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
E137-1	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
E137-2	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
E138-1	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
E138-2	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
E139-1	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
E139-2	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
E140-1	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
E140-2	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
E141-1	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
E141-2	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
E142-1	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
E142-2	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
E143-1	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
E143-2	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
E144-1	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
E144-2	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
E145-1	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
E145-2	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
E145-3	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
F146-1	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F146-2	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F146-3	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F146-4	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F147-1	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F147-2	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F147-3	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F147-4	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F148-1	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F148-2	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F148-3	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F149-1	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F149-2	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F149-3	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
F150-1	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F150-2	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F150-4	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F151-1	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F151-2	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F151-3	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F152-1	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F152-2	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F153-1	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F153-2	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F154-1	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
F154-2	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
F154-3	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
F155-1	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F155-2	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F155-3	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F156-1	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F156-2	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F157-1	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F157-2	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F158-1	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F158-2	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F159-1	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F159-2	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F160-1	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F160-2	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F161-1	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F161-2	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F162-1	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F162-2	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F163-1	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
F163-2	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
F163-3	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G118-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G118-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G118-3	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G119-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G119-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G120-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G120-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G121-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G121-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G122-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G122-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G123-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G123-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G124-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G124-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G124-3	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G125-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G125-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G125-3	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G125-4	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G126-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G126-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G126-3	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G126-4	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G127-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G127-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G129-3	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G127-3	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G128-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
G128-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G128-3	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G129-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G129-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G129-4	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G130-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G130-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G130-3	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G131-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G131-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G132-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G132-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G133-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G133-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G133-3	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G111-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G111-3	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G111-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G110-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G112-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G112-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G113-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G113-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G114-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G114-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G115-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G115-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G116-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G116-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G117-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G117-2	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
G117-3	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H109-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
H081-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
H081-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
H082-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
H082-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
H082-3	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
H083-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H083-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H083-3	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H084-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H084-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H084-3	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H085-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H085-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H085-3	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H086-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H086-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H086-3	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H087-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H087-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H087-3	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H088-3	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H088-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H088-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H089-3	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H089-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H089-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H089-4	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H090-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H090-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
H090-3	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
H090-4	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H091-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H091-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
H091-3	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H091-4	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H092-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H092-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
H092-3	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H092-4	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H093-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H093-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
H093-3	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H093-4	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H094-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H094-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
H094-3	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H094-4	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H095-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H095-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
H095-3	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H095-4	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H096-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H096-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
H096-3	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H096-4	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H097-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H097-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H097-3	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H098-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H098-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
H099-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H099-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H100-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H100-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H101-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H101-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H102-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H102-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H103-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H103-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H104-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H104-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H105-3	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H105-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H105-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H106-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H106-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H107-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H107-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H108-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H108-2	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H109-3	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
H109-4	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
I166-1	Nieuwbouw - Blok I	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
I166-2	Nieuwbouw - Blok I	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
I166-3	Nieuwbouw - Blok I	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
I167-1	Nieuwbouw - Blok I	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
I167-2	Nieuwbouw - Blok I	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
I168-1	Nieuwbouw - Blok I	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
I168-2	Nieuwbouw - Blok I	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
I169-1	Nieuwbouw - Blok I	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
I169-2	Nieuwbouw - Blok I	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
I170-1	Nieuwbouw - Blok I	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
I170-2	Nieuwbouw - Blok I	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
I171-1	Nieuwbouw - Blok I	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
I171-2	Nieuwbouw - Blok I	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
I172-1	Nieuwbouw - Blok I	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
I172-2	Nieuwbouw - Blok I	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
I173-1	Nieuwbouw - Blok I	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
I173-2	Nieuwbouw - Blok I	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
I173-3	Nieuwbouw - Blok I	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
J001	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J002	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J003	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J004	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J005	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J006	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J007	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J008	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J009	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J010	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J011	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J012	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J013	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J014	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J015	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J016	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J017	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J018	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J019	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J020	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J021	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
J022	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J023	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J024	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J025	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J026	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
J027	Zorgwoning Kazerne - Blok J	0,00	Relatief	1,50	5,50	--	--	--	--	Ja
K001	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
K002	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
K003	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
K004	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
K005	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
K006	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
K007	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
K014	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
K015	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
K016	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
K017	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
K018	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
K019	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
K020	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
K021	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
K022	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
K023	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
K024	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
K025	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
K032	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
K033	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
K034	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
K035	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
K036	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
L001	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
L002	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
L003	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
L004	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
L005	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
L006	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
L007	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
L008	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
L009	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
L010	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
L011	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
L012	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
L015	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
L016	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
L017	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
L018	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
L019	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
L020	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
L021	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
L022	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	0,00	Relatief	1,50	4,50	8,40	--	--	--	Ja
M001	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
M002	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
M003	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
M004	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
M005	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
M006	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
M007	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
M008	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
M009	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
M010	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
M011	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
M012	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
M013	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
M014	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
M015	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
M016	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
M017	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
M018	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
N001	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
N002	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
N003	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
N004	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
N005	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
N006	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
N007	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
N008	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
N009	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
N010	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
N011	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
N012	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
N013	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
N014	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
N015	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	10,50	--	--	Ja
N016	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
B024-3	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
B023-3	Nieuwbouw - blok B	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C035-3	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C036-4	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
C055-4	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D056-3	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D057-3	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D063-3	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
D066-3	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
D070-3	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D071-4	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D071-3	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
C045-4	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
C045-3	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
F150-3	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G118-4	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
G110-1	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G110-3	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
G110-4	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
D067-3	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
H106-3	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
H109-1	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
G118-5	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
H109-5	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
C045-5	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
C036-5	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	1,50	4,50	--	--	--	--	Ja
A001-5	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
A011-5	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
A001-2	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
A002-2	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
A003-2	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
A004-2	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
A005-2	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
A006-2	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
A007-2	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
A008-2	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
A009-2	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
A010-2	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
A011-2	Nieuwbouw - blok A	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Ja
E141-3	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
E142-3	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
E143-3	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
E144-3	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
E145-4	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
E145-5	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
E134-4	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
E134-5	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
E135-3	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
E136-3	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
E137-3	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
E138-3	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
E139-3	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
E140-3	Nieuwbouw - blok E	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
F153-3	Nieuwbouw - blok F	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja
D071-5	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja
D072-5	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja
D073-5	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja
D074-5	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja
D075-5	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja
D076-5	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja
D077-5	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja
D077-6	Nieuwbouw - blok D	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja
H090-5	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja
H091-5	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja
H092-5	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja
H093-5	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja
H094-5	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja
H095-5	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja
H096-5	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja
H090-6	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja
H109-6	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
G119-3	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
G119-4	Nieuwbouw - Blok G	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja
C036-5	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
C046-3	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	4,50	7,50	--	--	--	--	Ja
C045-6	Nieuwbouw - blok C	0,00	Relatief	4,50	--	--	--	--	--	Ja
H109-7	Nieuwbouw - Blok H	0,00	Relatief	7,50	--	--	--	--	--	Ja
AA2	Bernard Leenestraat 4	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
AA1	Goirleseweg 38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--	Ja
N009	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	9,00	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja
N016	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	9,00	Relatief aan onderliggend item	1,50	--	--	--	--	--	Ja

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
041	Bodemgebied	0,00
		0,00
2		0,00
7		0,00
9		0,00
10		0,00
11		0,00
12		0,00
13		0,00
14		0,00
15		0,00
16		0,00
17		0,00
19		0,00
		0,00
3		0,00
2		0,00
2		1,00
6		1,00
7		1,00
6		1,00
003	zacht bodemgebied	1,00
004	zacht bodemgebied	1,00
005	zacht bodemgebied	1,00
006	zacht bodemgebied	1,00
007	hard bodemgebied	0,00
15		0,00
004	zacht bodemgebied	1,00
001		0,00
002		0,00
007	Bodemgebied	0,00
008	Bodemgebied	0,00
020	Bodemgebied	0,00
021	Bodemgebied	0,00
022	Bodemgebied	0,00
023	Bodemgebied	0,00
024	Bodemgebied	0,00
025	Bodemgebied	0,00
026	Bodemgebied	0,00
027	Bodemgebied	0,00
028	Bodemgebied	0,00
029	Bodemgebied	0,00
030	Bodemgebied	0,00
031	Bodemgebied	0,00
032	Bodemgebied	0,00
033	Bodemgebied	0,00
034	Bodemgebied	0,00
035	Bodemgebied	0,00
036	Bodemgebied	0,00
037	Bodemgebied	0,00
038	Bodemgebied	0,00
039	Bodemgebied	0,00
040	Bodemgebied	0,00
041	Bodemgebied	0,00

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
042	Bodemgebied	0,00
043	Bodemgebied	0,00
044	Bodemgebied	0,00
045	Bodemgebied	0,00
046	Bodemgebied	0,00
047	Bodemgebied	0,00
048	Bodemgebied	0,00
049	Bodemgebied	0,00
050	Bodemgebied	0,00
051	Bodemgebied	0,00
052	Bodemgebied	0,00
053	Bodemgebied	0,00
054	Bodemgebied	0,00
055	Bodemgebied	0,00
062	Bodemgebied	0,00
056	Bodemgebied	0,50
057	Bodemgebied	0,50
058	Bodemgebied	0,50
059	Bodemgebied	0,50
060	Bodemgebied	0,50
061	Bodemgebied	0,50
02	Harde bodem	0,00
		0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
		0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
6		0,00
7		0,00
8		0,00
9		0,00
10		0,00
11		0,00
12		0,00
13		0,00
14		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
1		0,00
		0,00
1		0,00
2		0,00
		0,00
1		0,00
		0,00
		0,00
55	weg	0,00

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
666	bebouwingsvlak	0,50
201	verharding	0,00
202	verharding	0,00
203	verharding	0,00
verharding	5	0,50
verharding	5	0,50
3		1,00
5		0,80
6		1,00
7		0,00
8		1,00
9		0,00
		1,00
1		1,00
2		0,00
3		0,80
4		1,00
		1,00
1		1,00
2		1,00
		1,00
1		1,00
2		1,00
3		1,00
		1,00
		1,00
1		0,80
2		1,00
3		1,00
4		0,80
5		0,80
666	bebouwingsvlak	1,00
		1,00
063	Bodemgebied	0,00
499	parkeerplaats	0,00
699	waterretentie	0,00
	water	0,00
		1,00
1		1,00
		0,00
201	verharding	0,00
		0,00
3		1,00
		0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
		0,80
1		0,80
2		0,80
3		0,80
		0,00
		0,00
1		0,00

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
		0,00
2		0,80
4		0,80
5		0,80
2		1,00
4		0,80
1		0,80
901	verharding	0,00
902	verharding	0,00
903	verharding	0,00
904	verharding	0,00
905	verharding	0,00
906	verharding	0,00
907	verharding	0,00
908	water	0,00
909	water	0,00
910	tuinen	0,80
911	tuinen	0,80
912	tuinen	0,80
913	tuinen	0,80
914	tuinen	0,80
918	zacht bodemgebied	1,00
919	zacht bodemgebied	1,00
921	zacht bodemgebied	1,00
922	zacht bodemgebied	1,00
923	zacht bodemgebied	1,00
924	zacht bodemgebied	1,00
	Tuin	0,80
1	Tuin	0,80
2	Zacht	1,00
3	Tuin	0,80
4	Tuin	0,80
		0,00
1	Zacht	1,00
2	Hard	0,00
4	Hard	0,00
5	Hard	0,00
6	Hard	0,00
7	Hard	0,00
8	Hard	0,00
9	Hard	0,00
	Zacht	1,00
	Hard	0,00
1	Zacht	1,00
2	Hard	0,00
3	Zacht	1,00
	Zacht	1,00
1	Zacht	1,00
2	Water	0,00
3	Water	0,00
4	Water	0,00
5	Zacht	1,00
6	Zacht	1,00
7	Zacht	1,00

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
8	Hard	0,00
	Verhard	0,00
1	Groen/zacht	1,00
	Verhard	0,00
1	Groen/zacht	1,00
1	Hard	0,00
	Groen/zacht	1,00
1	Groen/zacht	1,00
2	Groen/zacht	1,00
3	Groen/zacht	1,00
4	Verhard	0,00
5	Groen/zacht	1,00
6	Hard	0,00
7	Hard	0,00
8	Groen/zacht	1,00
9	Groen/zacht	1,00
10	Groen/zacht	1,00
11	Verharding	0,00
	Hard	0,00
1	Hard	0,00
2	Hard	0,00
3	Hard	0,00
4	Hard	0,00
5	Hard	0,00
6	Groen/zacht	1,00
8	Groen/zacht	1,00
9	Groen/zacht	1,00
10	Groen/zacht	1,00
11	Groen/zacht	1,00
12	Hard	0,00
13	Tuin	0,80
14	Hard	0,00
15	Groen/zacht	1,00
16	Hard	0,00
	Hard	0,00
1	Hard	0,00
2	Hard	0,00
7	Verhard	0,00
	Groen/zacht	1,00
1	Groen/zacht	1,00
2	Tuinen	0,80
3	Hard	0,00
4	Tuinen	0,80
5	Hard	0,00
6	Hard	0,00
7	Hard	0,00
8	Tuinen	0,80
9	Tuinen	0,80
10	Hard	0,00
11	Groen/zacht	1,00
12	Hard	0,00
13	Tuin	0,80
		0,00
1		0,00

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
7		0,00
13		0,00
14		0,00
15		0,00
		0,00
2		1,00
6		1,00
7		1,00
6		1,00
003	zacht bodemgebied	1,00
004	zacht bodemgebied	1,00
005	zacht bodemgebied	1,00
006	zacht bodemgebied	1,00
007	hard bodemgebied	0,00

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
E	Nieuwbouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
E	Nieuwbouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	Bestaande bouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	Bestaande bouw	11,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	Bestaande bouw	13,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	Bestaande bouw	13,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	Bestaande bouw	13,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05	Bestaande bouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06	Bestaande bouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	Bestaande bouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08	Bestaande bouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C	Nieuwbouw	3,45	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
N	Nieuwbouw	12,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
F	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
F	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
F	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
F	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
F	Nieuwbouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	Nieuwbouw	6,65	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	Nieuwbouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	Nieuwbouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	3,45	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
I	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
A	Nieuwbouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
A	Nieuwbouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	Nieuwbouw	3,45	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C	Nieuwbouw	3,45	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C	Nieuwbouw	6,65	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C	Nieuwbouw	6,65	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	6,65	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
B	Nieuwbouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B	Nieuwbouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B	Nieuwbouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C	Nieuwbouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C	Nieuwbouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
C	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	Nieuwbouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
G	Nieuwbouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
F	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
F	Nieuwbouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
F	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
F	Nieuwbouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
B	Nieuwbouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
F	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
H	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
D	Nieuwbouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
N	Nieuwbouw -- 0,01m (Binnen)	12,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
011	Gebouw	14,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
023	Gebouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
024	Gebouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
074	Gebouw	16,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
075	Gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
076	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
078	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
079	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
080	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
081	Gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
082	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
083	Gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
084	Gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
085	Gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
086	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
087	Gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
088	Gebouw	7,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
089	Gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
090	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
091	Gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
092	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
093	Gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
094	Gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
095	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
096	Gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
097	Gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
098	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
099	Gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	Gebouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
102	Gebouw	4,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	Gebouw	4,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	Gebouw	4,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	Gebouw	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	Gebouw	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	Gebouw	4,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	Gebouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	Gebouw	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	Gebouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	Gebouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	Gebouw	3,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121	Gebouw	3,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
125	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
128	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
129	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
130	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
131	Gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
132	Gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
133	Gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134	Gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
135	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
136	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
137	Gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
138	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
139	Gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140	Gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
141	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
142	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
143	Gebouw	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144	Gebouw	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
145	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
146	Gebouw	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
147	Gebouw	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
148	Gebouw	5,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
149	Gebouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
150	Gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
151	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
152	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
153	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
154	Gebouw	3,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
155	Gebouw	3,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
156	Gebouw	3,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
157	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
158	Gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
159	Gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
160	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
161	Gebouw	16,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
162	Gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
163	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
164	Gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
165	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
166	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
167	Gebouw	4,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
207	Gebouw	12,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
208	Gebouw	12,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
209	Gebouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
210	Gebouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
211	Gebouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
212	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
213	Gebouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
214	Gebouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
215	Gebouw	4,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
216	Gebouw	4,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
217	Gebouw	4,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
218	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
219	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
220	Gebouw	3,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
221	Gebouw	3,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
222	Gebouw	3,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
223	Gebouw	3,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
224	Gebouw	3,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
225	Gebouw	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	Gebouw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	Gebouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
228	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
230	Gebouw	16,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
231	Gebouw	14,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
232	Gebouw	14,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
233	Gebouw	14,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
234	Gebouw	14,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
235	Gebouw	14,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
236	Gebouw	14,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
237	Gebouw	11,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
238	Gebouw	12,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
239	Gebouw	7,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
240	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
241	Gebouw	4,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
242	Gebouw	4,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
243	Gebouw	15,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
244	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
245	Gebouw	7,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
246	Gebouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
247	Gebouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
248	Gebouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
249	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
250	Gebouw	30,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
251	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
252	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
253	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
254	Gebouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
255	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
256	Gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
257	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
258	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
259	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
260	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
261	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
262	Gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
263	Gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
264	Gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
265	Gebouw	12,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
266	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
267	Gebouw	4,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
268	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
269	Gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
270	Gebouw	11,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
271	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
272	Gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
273	Gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
274	Gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
275	Gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
276	Gebouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
277	Gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
278	Gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
279	Gebouw	4,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
280	Gebouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
281	Gebouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
282	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
283	Gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
069	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		5,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4		3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6		3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7		3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8		3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9		3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10		3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11		3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12		3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13		3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14		3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15		3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16		3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17		3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18		3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19		3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20		3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21		3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22		3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23		3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24		3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25		3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26		3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27		3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28		9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	gebouw	10,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	gebouw	5,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	gebouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	gebouw	3,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	gebouw	3,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	gebouw	3,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	gebouw	3,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	gebouw	3,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	gebouw	3,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	gebouw	3,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
24	gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	gebouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
55	gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	gebouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	gebouw	7,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	gebouw	16,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	gebouw	12,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81	gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
86	gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	gebouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90	gebouw	6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	gebouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92	gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4		8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6		6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4		8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6		8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7		8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8		8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9		8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10		8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11		3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12		8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13		8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
14		8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15		8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16		8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17		8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18		8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19		8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20		3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21		3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22		8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23		8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24		9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25		9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26		8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27		8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28		8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29		8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30		8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31		8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32		8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		80,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		30,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		6,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4		3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		15,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		20,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		20,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3		20,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4		20,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5		18,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6		8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
500	nieuwbouw	8,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	20735	17,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	32650	17,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2		5,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3		5,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	Nieuwbouw type A	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	Nieuwbouw type B	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	Nieuwbouw type C	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	Nieuwbouw type B	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05	Nieuwbouw type B	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06	Nieuwbouw type C	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	Nieuwbouw type A	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08	Nieuwbouw type C	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
09	Nieuwbouw type B	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Nieuwbouw type A	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	Nieuwbouw type A	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	Nieuwbouw type B	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	Nieuwbouw type B	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Nieuwbouw type C	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	Nieuwbouw type A	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	Nieuwbouw type B	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	Nieuwbouw type B	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	Nieuwbouw type C	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	Nieuwbouw type A	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	Nieuwbouw type B	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
25	Nieuwbouw type C	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	Nieuwbouw type B	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	Nieuwbouw garage	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	Nieuwbouw garage	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	Nieuwbouw garage	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	Nieuwbouw garage	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	Nieuwbouw garage	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	Nieuwbouw garage	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	Nieuwbouw garage	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	Nieuwbouw garage	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	Nieuwbouw garage	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	Nieuwbouw garage	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	Nieuwbouw garage	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	Nieuwbouw garage	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	Nieuwbouw garage	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	Nieuwbouw garage	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	Nieuwbouw garage	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	Nieuwbouw garage	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	Nieuwbouw garage	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	Nieuwbouw garage	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	Nieuwbouw garage	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	Nieuwbouw garage	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
17	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	Nieuwbouw garage	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	Nieuwbouw garage	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	Garage fase 2	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	Garage fase 2	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	Garage fase 2	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	Garage fase 2	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05	Garage fase 2	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06	Garage fase 2	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	Garage fase 2	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	Garage fase 2	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
20	Garage fase 2	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	Garage fase 2	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	Garage fase 2	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	Garage fase 2	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	Garage fase 2	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	Garage fase 2	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	Garage fase 2	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	Garage fase 2	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	Garage fase 2	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	Garage fase 2	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	Garage fase 2	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	Garage fase 2	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	Garage fase 2	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	Garage fase 2	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	Garage fase 2	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	Garage fase 2	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	Garage fase 2	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	Garage fase 2	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	Garage fase 2	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	Garage fase 2	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	Garage fase 2	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	Garage fase 2	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	Garage fase 2	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	Garage fase 2	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	Garage fase 2	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	Garage fase 2	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	Garage fase 2	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	Garage fase 2	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	Garage fase 2	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	Garage fase 2	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	Garage fase 2	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
29	Gebouw	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	Garage fase 2	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
301	Nieuwbouw fase 3	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
301a	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
301b	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
302a	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
303	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
302	Nieuwbouw fase 3	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
304	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
305	Nieuwbouw fase 3	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
305a	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
307	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
308	Nieuwbouw fase 3	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
309	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
306	Nieeuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
311	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
312	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
313	Nieuwbouw fase 3	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
314	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
315	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
316	Nieuwbouw fase 3	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
317	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
318	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
319	Nieuwbouw fase 3	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
320	Nieuwbouw fase 3	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
321	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
322	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
323	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
324	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
325	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
326	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
327	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
328	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
329	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
330	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
331	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
332	Nieeuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
333	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
334	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
335	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
336	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
337	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
338	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
339	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
340	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
341	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
342	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
343	Nieuwbouw fase 3	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
344	Nieuwbouw fase 3	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
345	Nieuwbouw fase 3	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
346	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
347	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
348	Nieuwbouw fase 3	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
349	Nieuwbouw fase 3	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
350	Nieuwbouw fase 3	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
351	Nieuwbouw fase 3	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
401	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
402	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
403	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
404	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
405	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
406	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
407	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
408	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
409	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
410	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
411	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
412	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
413	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
414	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
415	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
368	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
369	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
370	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
371	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
372	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
373	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
374	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
375	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
376	Nieeuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
377	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
378	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
379	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
380	Nieuwbouw fase 3	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
381	Nieuwbouw fase 3	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
382	Nieuwbouw fase 3	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
383	Nieuwbouw fase 3	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
384	Nieuwbouw fase 3	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
345a	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
416	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
417	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
418	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
419	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
420	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
421	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
422	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
423	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
424	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
425	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
426	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
427	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
383a	Nieuwbouw fase 3	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
428	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
429	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
430	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
431	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
432	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
433	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
434	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
435	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
436	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
437	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
438	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
439	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
440	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
441	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
442	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
443	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
444	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
445	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
446	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
447	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
448	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
449	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
450	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
451	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
452	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
453	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
454	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
455	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
456	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
457	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
458	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
459	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
460	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
461	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
462	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
463	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
464	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
465	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
466	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
467	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
468	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
469	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
470	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
471	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
472	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
473	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
474	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
475	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
476	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
477	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
478	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
479	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
480	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
481	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
482	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
483	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
484	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
485	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
486	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
487	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
488	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
489	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
490	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
491	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
492	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
493	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
494	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
495	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
496	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
497	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
498	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
499	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
500	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
501	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
502	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
503	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
504	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
505	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
506	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
507	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
508	Nieuwbouw fase 4	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
509	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
510	Nieuwbouw fase 4	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Fase 5	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1	Fase 5	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	Fase 5	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	Fase 5	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Fase 5	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	Fase 5	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	Fase 5	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
12	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Fase 5	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	Fase 5	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	Fase 5	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	Fase 5	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	Fase 5	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	Fase 5	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	Fase 5	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
43	Fase 5	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	Fase 5	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	Fase 5	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	Fase 5	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	Fase 5	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
74	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	Fase 5	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	Fase 5	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81	Fase 5	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	Fase 5	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89	Fase 5	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92	Fase 5	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	Fase 5	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	Fase 5	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
105	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	Fase 5	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122	Fase 5	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	Fase 5	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	Fase 5	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	Fase 5	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
13	Fase 5	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Fase 6	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	Fase 6	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	Fase 6	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	Fase 6	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	Fase 6	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	Fase 6	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	Fase 6	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	Fase 6	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	Fase 6	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	Fase 6	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
45	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	Fase 6	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	Fase 6	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	Fase 6	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	Fase 6	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
26	Fase 6	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	Fase 6	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	Fase 6	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Fase 6	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
		3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1		3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	Fase 6	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	Fase 6	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	Fase 6	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	Fase 6	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	Fase 6	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
20	Fase 6	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	Fase 6	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	Fase 6	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	Fase 6	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	Fase 6	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	Fase 6	11,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	Fase 6	11,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	Fase 6	11,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
51	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	Fase 6	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	Rhenus	12,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	Rhenus	7,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	Politiebureau1	12,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Dienst Ondersteuning Justitie	9,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
01	gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05	gebouw	3,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage III Rekenresultaten

Bijlage III-1 Rekenresultaten Rijksweg A58
Bijlage III-2 Rekenresultaten Ringbaan Zuid
Bijlage III-3 Rekenresultaten 30 km/uur-wegen
Bijlage III-4 Totale geluidbelasting wegverkeerslawaai

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A001-1_A	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	1,50	35,07	32,07	28,38	36,77
A001-1_B	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	4,50	36,96	33,93	30,37	38,70
A001-1_C	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	7,50	37,11	34,08	30,49	38,84
A001-2_A	Nieuwbouw - blok A	132965,78	394988,46	1,50	38,44	35,34	32,03	40,26
A001-3_A	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	4,50	40,91	37,81	34,46	42,71
A001-3_B	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	7,50	43,18	40,12	36,66	44,95
A001-4_A	Nieuwbouw - blok A	132961,37	394994,78	1,50	36,90	33,86	30,31	38,64
A001-5_A	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	4,50	38,85	35,79	32,30	40,61
A001-5_B	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	7,50	39,30	36,25	32,74	41,05
A002-1_A	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	1,50	38,22	35,19	31,59	39,94
A002-1_B	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	4,50	39,92	36,85	33,39	41,68
A002-1_C	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	7,50	40,10	37,03	33,55	41,85
A002-2_A	Nieuwbouw - blok A	132971,50	394988,49	1,50	38,62	35,52	32,19	40,43
A002-3_A	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	4,50	41,15	38,06	34,69	42,95
A002-3_B	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	7,50	43,70	40,65	37,14	45,45
A003-1_A	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	1,50	35,24	32,24	28,56	36,94
A003-1_B	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	4,50	37,00	33,97	30,44	38,76
A003-1_C	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	7,50	36,79	33,75	30,21	38,53
A003-2_A	Nieuwbouw - blok A	132976,79	394988,52	1,50	38,74	35,64	32,32	40,55
A003-3_A	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	4,50	40,81	37,72	34,37	42,62
A003-3_B	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	7,50	43,50	40,45	36,94	45,25
A004-1_A	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	1,50	35,04	32,04	28,35	36,74
A004-1_B	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	4,50	36,82	33,79	30,24	38,57
A004-1_C	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	7,50	36,65	33,62	30,06	38,39
A004-2_A	Nieuwbouw - blok A	132982,23	394988,54	1,50	38,37	35,26	31,98	40,20
A004-3_A	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	4,50	40,94	37,85	34,49	42,74
A004-3_B	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	7,50	43,79	40,74	37,21	45,53
A005-1_A	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	1,50	35,16	32,16	28,46	36,85
A005-1_B	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	4,50	37,38	34,37	30,75	39,11
A005-1_C	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	7,50	37,53	34,51	30,89	39,25
A005-2_A	Nieuwbouw - blok A	132987,71	394988,57	1,50	38,43	35,32	32,03	40,25
A005-3_A	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	4,50	40,47	37,37	34,06	42,29
A005-3_B	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	7,50	43,46	40,41	36,91	45,22
A006-1_A	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	1,50	35,53	32,54	28,83	37,23
A006-1_B	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	4,50	37,76	34,75	31,14	39,49
A006-1_C	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	7,50	37,80	34,79	31,17	39,53
A006-2_A	Nieuwbouw - blok A	132993,28	394988,66	1,50	38,29	35,18	31,91	40,12
A006-3_A	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	4,50	40,11	37,00	33,72	41,94
A006-3_B	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	7,50	42,88	39,81	36,36	44,65
A007-1_A	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	1,50	35,13	32,15	28,46	36,84
A007-1_B	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	4,50	37,39	34,38	30,78	39,13
A007-1_C	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	7,50	37,44	34,42	30,82	39,17
A007-2_A	Nieuwbouw - blok A	132998,59	394988,69	1,50	37,93	34,82	31,55	39,76
A007-3_A	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	4,50	39,91	36,80	33,51	41,73
A007-3_B	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	7,50	42,39	39,31	35,89	44,17
A008-1_A	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	1,50	35,22	32,23	28,57	36,94
A008-1_B	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	4,50	37,01	33,98	30,46	38,77
A008-1_C	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	7,50	37,00	33,97	30,45	38,76
A008-2_A	Nieuwbouw - blok A	133004,12	394988,72	1,50	37,73	34,62	31,35	39,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A008-3_A	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	4,50	39,93	36,82	33,53	41,75
A008-3_B	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	7,50	42,23	39,15	35,76	44,02
A009-1_A	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	1,50	36,21	33,22	29,54	37,92
A009-1_B	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	4,50	37,97	34,94	31,41	39,73
A009-1_C	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	7,50	37,61	34,58	31,07	39,38
A009-2_A	Nieuwbouw - blok A	133009,58	394988,76	1,50	37,61	34,50	31,23	39,44
A009-3_A	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	4,50	39,70	36,60	33,31	41,53
A009-3_B	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	7,50	42,15	39,07	35,68	43,94
A010-1_A	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	1,50	36,12	33,13	29,45	37,83
A010-1_B	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	4,50	37,88	34,85	31,33	39,64
A010-1_C	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	7,50	37,67	34,63	31,13	39,43
A010-2_A	Nieuwbouw - blok A	133014,81	394988,79	1,50	37,18	34,06	30,80	39,01
A010-3_A	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	4,50	39,50	36,39	33,11	41,33
A010-3_B	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	7,50	41,94	38,86	35,48	43,74
A011-1_A	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	1,50	36,28	33,30	29,57	37,97
A011-1_B	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	4,50	38,03	35,01	31,43	39,77
A011-1_C	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	7,50	37,79	34,76	31,22	39,54
A011-2_A	Nieuwbouw - blok A	133020,87	394988,82	1,50	37,13	34,03	30,74	38,96
A011-3_A	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	4,50	39,15	36,04	32,75	40,97
A011-3_B	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	7,50	41,59	38,50	35,14	43,39
A011-4_A	Nieuwbouw - blok A	133025,03	394995,39	1,50	35,40	32,33	28,93	37,19
A011-5_A	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	4,50	37,71	34,63	31,25	39,51
A011-5_B	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	7,50	39,76	36,68	33,30	41,56
B012-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	1,50	34,35	31,23	27,99	36,19
B012-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	4,50	36,42	33,29	30,06	38,26
B012-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	7,50	38,93	35,82	32,54	40,76
B012-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	1,50	37,01	33,90	30,60	38,83
B012-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	4,50	37,88	34,79	31,46	39,70
B012-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	7,50	40,29	37,24	33,76	42,06
B012-3_A	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	1,50	35,28	32,22	28,78	37,06
B012-3_B	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	4,50	35,27	32,21	28,76	37,05
B012-3_C	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	7,50	37,03	33,97	30,50	38,80
B013-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	1,50	34,62	31,50	28,28	36,47
B013-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	4,50	37,06	33,93	30,71	38,90
B013-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	7,50	40,14	37,04	33,73	41,96
B013-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	1,50	37,42	34,33	30,97	39,22
B013-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	4,50	38,67	35,59	32,19	40,46
B013-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	7,50	40,86	37,82	34,30	42,61
B014-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	1,50	34,29	31,17	27,95	36,14
B014-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	4,50	36,45	33,32	30,11	38,30
B014-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	7,50	39,13	36,02	32,75	40,96
B014-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	1,50	37,39	34,30	30,92	39,18
B014-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	4,50	38,72	35,64	32,24	40,51
B014-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	7,50	40,72	37,66	34,17	42,48
B015-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	1,50	34,41	31,29	28,06	36,26
B015-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	4,50	36,60	33,48	30,24	38,44
B015-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	7,50	39,76	36,68	33,28	41,55
B015-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	1,50	36,70	33,60	30,28	38,51
B015-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	4,50	38,17	35,08	31,73	39,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B015-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	7,50	40,56	37,51	34,03	42,33
B016-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	1,50	34,43	31,31	28,08	36,28
B016-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	4,50	36,92	33,80	30,55	38,76
B016-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	7,50	40,85	37,78	34,32	42,61
B016-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	1,50	36,25	33,15	29,84	38,07
B016-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	4,50	37,63	34,53	31,19	39,43
B016-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	7,50	39,74	36,67	33,21	41,50
B017-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	1,50	35,29	32,18	28,92	37,13
B017-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	4,50	37,56	34,45	31,18	39,39
B017-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	7,50	41,10	38,03	34,58	42,87
B017-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	1,50	35,93	32,83	29,52	37,75
B017-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	4,50	37,60	34,51	31,17	39,41
B017-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	7,50	40,14	37,09	33,59	41,90
B018-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	1,50	35,64	32,53	29,26	37,47
B018-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	4,50	38,02	34,92	31,62	39,84
B018-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	7,50	41,49	38,43	34,96	43,26
B018-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	1,50	35,85	32,74	29,44	37,67
B018-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	4,50	37,88	34,79	31,45	39,69
B018-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	7,50	40,20	37,15	33,67	41,97
B019-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	1,50	35,72	32,61	29,34	37,55
B019-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	4,50	38,03	34,93	31,63	39,85
B019-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	7,50	41,33	38,27	34,79	43,09
B019-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	1,50	35,48	32,38	29,07	37,30
B019-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	4,50	37,81	34,72	31,38	39,62
B019-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	7,50	40,17	37,12	33,63	41,93
B020-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	1,50	35,71	32,61	29,32	37,54
B020-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	4,50	38,05	34,95	31,64	39,87
B020-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	7,50	41,02	37,96	34,50	42,79
B020-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	1,50	35,43	32,35	29,00	37,24
B020-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	4,50	37,32	34,23	30,89	39,13
B020-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	7,50	39,48	36,41	32,99	41,26
B020-3_A	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	1,50	34,87	31,77	28,46	36,69
B020-3_B	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	4,50	37,30	34,18	30,93	39,14
B020-3_C	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	7,50	40,97	37,88	34,51	42,77
B021-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	1,50	36,18	33,07	29,77	38,00
B021-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	4,50	38,67	35,58	32,25	40,49
B021-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	7,50	41,89	38,83	35,34	43,65
B021-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	1,50	35,82	32,72	29,41	37,64
B021-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	4,50	38,41	35,31	31,97	40,21
B021-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	7,50	39,68	36,61	33,20	41,47
B021-3_A	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	1,50	33,04	29,99	26,55	34,83
B021-3_B	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	4,50	34,56	31,48	28,13	36,37
B021-3_C	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	7,50	36,88	33,79	30,44	38,69
B022-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	1,50	36,47	33,36	30,07	38,29
B022-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	4,50	38,97	35,88	32,54	40,78
B022-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	7,50	42,02	38,97	35,45	43,77
B022-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	1,50	36,73	33,66	30,26	38,52
B022-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	4,50	39,66	36,60	33,16	41,44
B022-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	7,50	40,67	37,61	34,15	42,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B023-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	1,50	36,85	33,74	30,46	38,68
B023-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	4,50	39,28	36,17	32,85	41,09
B023-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	7,50	41,90	38,84	35,36	43,66
B023-2_A	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	1,50	35,74	32,65	29,32	37,56
B023-2_B	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	4,50	37,82	34,73	31,39	39,63
B023-2_C	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	7,50	39,94	36,86	33,45	41,72
B023-3_A	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	1,50	38,39	35,28	32,00	40,22
B023-3_B	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	4,50	40,98	37,88	34,56	42,79
B023-3_C	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	7,50	44,05	41,00	37,52	45,82
B024-1_A	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	1,50	38,10	34,99	31,72	39,93
B024-1_B	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	4,50	40,84	37,74	34,43	42,66
B024-2_A	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	1,50	33,19	30,07	26,80	35,02
B024-2_B	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	4,50	35,01	31,90	28,61	36,83
B024-3_A	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	1,50	37,15	34,04	30,76	38,98
B024-3_B	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	4,50	39,88	36,78	33,46	41,69
B025-1_A	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	1,50	38,09	34,97	31,73	39,93
B025-1_B	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	4,50	40,79	37,69	34,39	42,61
B025-1_C	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	7,50	43,72	40,65	37,21	45,49
B025-2_A	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	1,50	33,85	30,73	27,44	35,67
B025-2_B	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	4,50	35,38	32,27	28,97	37,20
B025-2_C	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	7,50	37,91	34,84	31,42	39,69
B026-1_A	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	1,50	38,22	35,10	31,85	40,06
B026-1_B	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	4,50	40,85	37,75	34,44	42,67
B026-1_C	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	7,50	43,67	40,60	37,16	45,44
B026-2_A	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	1,50	34,54	31,45	28,12	36,36
B026-2_B	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	4,50	38,31	35,29	31,72	40,05
B026-2_C	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	7,50	40,01	36,98	33,43	41,76
B026-3_A	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	1,50	37,52	34,50	30,88	39,24
B026-3_B	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	4,50	38,93	35,88	32,36	40,68
B026-3_C	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	7,50	39,97	36,92	33,41	41,72
B027-1_A	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	1,50	38,01	35,03	31,25	39,68
B027-1_B	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	4,50	39,49	36,47	32,85	41,21
B027-1_C	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	7,50	39,89	36,87	33,27	41,62
B027-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	1,50	37,41	34,29	31,02	39,24
B027-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	4,50	39,56	36,45	33,15	41,38
B027-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	7,50	43,55	40,50	37,01	45,31
B027-3_A	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	1,50	39,85	36,82	33,27	41,60
B027-3_B	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	4,50	42,07	39,01	35,55	43,84
B027-3_C	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	7,50	44,56	41,52	38,00	46,31
B028-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	1,50	38,28	35,30	31,52	39,95
B028-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	4,50	39,76	36,74	33,13	41,48
B028-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	7,50	40,10	37,07	33,48	41,83
B028-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	1,50	38,43	35,37	31,92	40,21
B028-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	4,50	40,29	37,22	33,82	42,08
B028-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	7,50	43,52	40,47	36,98	45,28
B028-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	1,50	34,66	31,60	28,16	36,44
B028-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	4,50	37,18	34,10	30,73	38,98
B028-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	7,50	39,85	36,78	33,37	41,64
B029-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	1,50	38,22	35,25	31,47	39,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B029-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	4,50	39,75	36,74	33,12	41,48
B029-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	7,50	40,13	37,11	33,53	41,87
B029-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	1,50	37,71	34,60	31,33	39,54
B029-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	4,50	39,89	36,79	33,48	41,71
B029-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	7,50	42,70	39,63	36,20	44,48
B029-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	1,50	40,51	37,52	33,83	42,21
B029-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	4,50	41,18	38,13	34,67	42,96
B029-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	7,50	43,54	40,49	37,01	45,31
B030-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	1,50	38,50	35,53	31,75	40,17
B030-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	4,50	40,12	37,11	33,49	41,85
B030-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	7,50	40,51	37,49	33,91	42,25
B030-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	1,50	38,00	34,89	31,61	39,83
B030-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	4,50	40,12	37,02	33,70	41,93
B030-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	7,50	43,04	39,98	36,52	44,81
B030-3_A	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	1,50	34,28	31,21	27,82	36,08
B030-3_B	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	4,50	36,73	33,64	30,29	38,54
B030-3_C	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	7,50	38,93	35,85	32,47	40,73
B031-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	1,50	35,83	32,78	29,27	37,58
B031-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	4,50	37,86	34,80	31,33	39,63
B031-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	7,50	38,46	35,39	31,94	40,23
B031-2_A	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	1,50	38,20	35,09	31,81	40,03
B031-2_B	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	4,50	39,99	36,89	33,58	41,81
B031-2_C	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	7,50	42,51	39,44	36,01	44,29
B031-3_A	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	1,50	35,63	32,57	29,15	37,42
B031-3_B	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	4,50	37,24	34,17	30,78	39,04
B031-3_C	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	7,50	38,74	35,67	32,24	40,52
B031-4_A	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	1,50	39,29	36,24	32,71	41,03
B031-4_B	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	4,50	40,84	37,77	34,34	42,62
B031-4_C	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	7,50	43,80	40,76	37,23	45,55
B032-1_A	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	1,50	35,22	32,16	28,71	37,00
B032-1_B	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	4,50	37,37	34,30	30,85	39,14
B032-1_C	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	7,50	38,23	35,17	31,68	39,99
B032-2_A	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	1,50	38,53	35,42	32,14	40,36
B032-2_B	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	4,50	40,31	37,21	33,90	42,13
B032-2_C	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	7,50	42,97	39,92	36,44	44,74
B032-3_A	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	1,50	37,81	34,70	31,42	39,64
B032-3_B	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	4,50	40,45	37,35	34,02	42,26
B032-3_C	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	7,50	42,85	39,77	36,35	44,63
B032-4_A	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	1,50	34,71	31,63	28,24	36,50
B032-4_B	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	4,50	36,64	33,56	30,17	38,43
B032-4_C	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	7,50	39,02	35,95	32,53	40,80
B033-1_A	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	1,50	35,46	32,40	28,93	37,23
B033-1_B	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	4,50	37,28	34,21	30,78	39,06
B033-1_C	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	7,50	38,23	35,17	31,68	39,99
B033-2_A	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	1,50	38,67	35,56	32,29	40,50
B033-2_B	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	4,50	40,29	37,18	33,87	42,10
B033-2_C	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	7,50	43,28	40,23	36,74	45,04
B033-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	1,50	36,17	33,10	29,67	37,95
B033-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	4,50	36,55	33,47	30,03	38,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B033-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	7,50	38,18	35,12	31,63	39,94
B033-4_A	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	1,50	37,47	34,36	31,08	39,30
B033-4_B	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	4,50	39,61	36,51	33,20	41,43
B033-4_C	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	7,50	42,43	39,36	35,94	44,21
C034-1_A	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	1,50	37,48	34,48	30,81	39,19
C034-1_B	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	4,50	39,37	36,33	32,78	41,11
C034-1_C	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	7,50	40,66	37,62	34,08	42,40
C034-2_A	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	1,50	39,00	35,90	32,58	40,81
C034-2_B	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	4,50	41,59	38,49	35,16	43,40
C034-2_C	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	7,50	44,72	41,67	38,18	46,48
C034-3_A	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	1,50	36,73	33,66	30,26	38,52
C034-3_B	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	4,50	38,26	35,18	31,80	40,06
C034-3_C	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	7,50	39,66	36,59	33,17	41,44
C035-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	1,50	37,10	34,07	30,50	38,84
C035-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	4,50	38,90	35,85	32,36	40,66
C035-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	7,50	39,99	36,94	33,44	41,75
C035-2_A	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	1,50	39,41	36,34	32,93	41,20
C035-2_B	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	4,50	41,69	38,60	35,23	43,49
C035-2_C	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	7,50	44,67	41,61	38,14	46,44
C035-3_A	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	1,50	37,31	34,20	30,95	39,15
C035-3_B	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	4,50	41,33	38,27	34,83	43,11
C035-3_C	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	7,50	43,93	40,87	37,40	45,70
C036-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	1,50	36,81	33,69	30,44	38,65
C036-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	4,50	39,39	36,28	33,00	41,22
C036-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,29	394887,06	1,50	34,69	31,61	28,22	36,48
C036-3_A	Nieuwbouw - blok C	133010,23	394891,60	1,50	34,44	31,34	28,03	36,26
C036-4_A	Nieuwbouw - blok C	133012,21	394883,96	1,50	40,86	37,85	34,21	42,58
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394886,53	4,50	36,89	33,79	30,47	38,70
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	1,50	33,71	30,60	27,31	35,53
C036-5_B	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	4,50	35,51	32,41	29,10	37,33
C037-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	1,50	36,99	33,87	30,61	38,82
C037-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	4,50	39,59	36,48	33,19	41,41
C037-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	7,50	42,51	39,44	36,02	44,29
C037-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	1,50	40,63	37,63	33,96	42,34
C037-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	4,50	40,61	37,57	34,02	42,35
C037-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	7,50	41,60	38,56	35,00	43,33
C038-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	1,50	37,40	34,29	31,00	39,22
C038-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	4,50	39,88	36,78	33,48	41,70
C038-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	7,50	42,77	39,70	36,28	44,55
C038-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	1,50	40,81	37,80	34,14	42,52
C038-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	4,50	41,85	38,83	35,24	43,58
C038-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	7,50	42,62	39,60	36,00	44,35
C039-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	1,50	37,80	34,69	31,40	39,62
C039-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	4,50	40,13	37,03	33,70	41,94
C039-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	7,50	42,88	39,82	36,38	44,66
C039-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	1,50	40,12	37,08	33,53	41,86
C039-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	4,50	41,38	38,33	34,82	43,13
C039-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	7,50	42,69	39,66	36,08	44,42
C040-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	1,50	38,61	35,51	32,20	40,43

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C040-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	4,50	41,04	37,96	34,57	42,83
C040-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	7,50	44,11	41,08	37,52	45,85
C040-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	1,50	40,75	37,72	34,14	42,48
C040-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	4,50	42,08	39,05	35,49	43,82
C040-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	7,50	43,19	40,16	36,59	44,93
C041-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	1,50	39,36	36,27	32,91	41,16
C041-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	4,50	42,51	39,46	35,97	44,27
C041-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	7,50	44,38	41,36	37,79	46,12
C041-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	1,50	40,77	37,74	34,19	42,52
C041-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	4,50	42,03	38,99	35,47	43,78
C041-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	7,50	43,01	39,97	36,42	44,75
C042-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	1,50	39,57	36,47	33,13	41,37
C042-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	4,50	42,60	39,54	36,07	44,37
C042-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	7,50	43,71	40,66	37,14	45,46
C042-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	1,50	39,37	36,32	32,87	41,15
C042-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	4,50	40,78	37,72	34,29	42,57
C042-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	7,50	42,30	39,26	35,76	44,06
C043-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	1,50	39,60	36,50	33,19	41,42
C043-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	4,50	42,78	39,72	36,27	44,56
C043-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	7,50	44,63	41,60	38,03	46,37
C043-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	1,50	39,10	36,08	32,49	40,83
C043-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	4,50	40,79	37,74	34,22	42,54
C043-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	7,50	42,37	39,34	35,79	44,12
C044-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	1,50	39,49	36,38	33,09	41,31
C044-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	4,50	42,98	39,92	36,49	44,77
C044-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	7,50	44,91	41,89	38,31	46,65
C044-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	1,50	37,29	34,21	30,84	39,09
C044-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	4,50	41,05	38,01	34,49	42,80
C044-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	7,50	42,44	39,40	35,89	44,20
C044-3_A	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	1,50	39,50	36,39	33,14	41,34
C044-3_B	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	4,50	43,97	40,91	37,45	45,74
C044-3_C	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	7,50	45,58	42,55	39,00	47,33
C045-1_A	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	1,50	41,48	38,39	35,05	43,29
C045-1_B	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	4,50	44,32	41,26	37,82	46,10
C045-2_A	Nieuwbouw - blok C	133021,46	394836,56	1,50	35,47	32,39	29,01	37,27
C045-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,56	394830,13	1,50	35,21	32,11	28,79	37,02
C045-4_A	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	1,50	39,63	36,54	33,18	41,43
C045-4_B	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	4,50	41,96	38,89	35,49	43,75
C045-5_A	Nieuwbouw - blok C	133025,12	394830,67	1,50	39,33	36,23	32,91	41,14
C045-6_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394820,50	4,50	36,84	33,74	30,40	38,64
C046-1_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	1,50	41,79	38,71	35,34	43,59
C046-1_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	4,50	44,69	41,63	38,18	46,47
C046-1_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	7,50	46,36	43,34	39,74	48,09
C046-2_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	1,50	36,22	33,12	29,79	38,03
C046-2_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	4,50	38,14	35,05	31,70	39,95
C046-2_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	7,50	40,04	36,97	33,55	41,82
C046-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	4,50	40,55	37,46	34,11	42,36
C046-3_B	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	7,50	44,63	41,59	38,06	46,38
C047-1_A	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	1,50	42,13	39,06	35,65	43,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C047-1_B	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	4,50	45,14	42,09	38,60	46,90
C047-1_C	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	7,50	46,32	43,30	39,70	48,05
C047-2_A	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	1,50	36,24	33,16	29,77	38,03
C047-2_B	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	4,50	39,63	36,60	33,04	41,37
C047-2_C	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	7,50	41,36	38,33	34,78	43,11
C048-1_A	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	1,50	42,42	39,37	35,90	44,19
C048-1_B	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	4,50	45,49	42,46	38,94	47,25
C048-1_C	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	7,50	46,76	43,75	40,12	48,48
C048-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	1,50	35,83	32,74	29,38	37,63
C048-2_B	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	4,50	38,76	35,71	32,22	40,52
C048-2_C	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	7,50	40,81	37,76	34,26	42,57
C049-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	1,50	42,38	39,33	35,84	44,14
C049-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	4,50	45,54	42,50	38,96	47,28
C049-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	7,50	46,49	43,48	39,85	48,21
C049-2_A	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	1,50	35,72	32,62	29,28	37,52
C049-2_B	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	4,50	39,68	36,65	33,08	41,42
C049-2_C	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	7,50	41,52	38,49	34,93	43,26
C049-3_A	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	1,50	39,39	36,37	32,76	41,11
C049-3_B	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	4,50	41,62	38,58	35,02	43,35
C049-3_C	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	7,50	42,94	39,93	36,29	44,66
C050-1_A	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	1,50	40,82	37,85	34,08	42,50
C050-1_B	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	4,50	43,19	40,19	36,53	44,90
C050-1_C	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	7,50	43,67	40,66	37,02	45,39
C050-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	1,50	40,07	37,01	33,55	41,84
C050-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	4,50	42,30	39,24	35,80	44,08
C050-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	7,50	44,38	41,33	37,83	46,14
C050-3_A	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	1,50	42,78	39,77	36,15	44,51
C050-3_B	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	4,50	45,51	42,49	38,92	47,25
C050-3_C	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	7,50	46,11	43,09	39,51	47,85
C051-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	1,50	40,74	37,78	34,00	42,42
C051-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	4,50	43,04	40,04	36,39	44,76
C051-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	7,50	43,29	40,29	36,65	45,01
C051-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	1,50	39,01	35,95	32,50	40,79
C051-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	4,50	41,34	38,27	34,83	43,11
C051-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	7,50	44,13	41,09	37,55	45,87
C051-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	1,50	34,47	31,38	28,05	36,29
C051-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	4,50	37,60	34,51	31,14	39,40
C051-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	7,50	40,80	37,74	34,29	42,58
C052-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	1,50	40,97	38,01	34,22	42,65
C052-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	4,50	43,03	40,03	36,39	44,75
C052-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	7,50	43,27	40,26	36,62	44,99
C052-2_A	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	1,50	39,39	36,29	33,00	41,22
C052-2_B	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	4,50	42,60	39,54	36,11	44,39
C052-2_C	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	7,50	44,66	41,62	38,08	46,40
C052-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	1,50	42,95	39,98	36,23	44,64
C052-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	4,50	44,65	41,64	38,04	46,39
C052-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	7,50	45,64	42,62	39,04	47,38
C052-4_A	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	1,50	36,02	32,92	29,59	37,83
C052-4_B	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	4,50	37,33	34,23	30,88	39,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C052-4_C	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	7,50	38,86	35,79	32,35	40,63
C053-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	1,50	38,65	35,66	31,92	40,33
C053-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	4,50	40,60	37,58	33,95	42,31
C053-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	7,50	41,04	38,02	34,40	42,76
C053-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	1,50	39,81	36,74	33,33	41,60
C053-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	4,50	42,00	38,92	35,52	43,79
C053-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	7,50	44,64	41,60	38,09	46,40
C053-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	1,50	42,47	39,45	35,83	44,19
C053-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	4,50	44,57	41,54	37,99	46,32
C053-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	7,50	46,05	43,03	39,44	47,78
C054-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	1,50	38,56	35,58	31,83	40,24
C054-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	4,50	40,29	37,27	33,66	42,01
C054-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	7,50	40,61	37,59	34,00	42,34
C054-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	1,50	39,37	36,30	32,90	41,16
C054-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	4,50	41,74	38,66	35,27	43,53
C054-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	7,50	44,71	41,66	38,16	46,47
C054-3_A	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	1,50	33,62	30,51	27,23	35,45
C054-3_B	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	4,50	36,61	33,51	30,20	38,43
C054-3_C	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	7,50	39,63	36,56	33,16	41,42
C055-1_A	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	1,50	38,15	35,18	31,44	39,84
C055-1_B	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	4,50	39,84	36,82	33,25	41,58
C055-1_C	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	7,50	40,03	37,01	33,45	41,78
C055-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	1,50	37,71	34,60	31,32	39,54
C055-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	4,50	40,18	37,08	33,77	42,00
C055-2_C	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	7,50	43,85	40,79	37,33	45,62
C055-3_A	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	1,50	40,99	37,99	34,33	42,70
C055-3_B	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	4,50	42,51	39,46	35,96	44,27
C055-3_C	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	7,50	45,05	42,01	38,46	46,79
C055-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	1,50	34,70	31,61	28,27	36,51
C055-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	4,50	36,88	33,79	30,44	38,69
C055-4_C	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	7,50	39,09	36,01	32,60	40,87
D056-1_A	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	1,50	36,38	33,31	29,90	38,17
D056-1_B	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	4,50	38,88	35,80	32,39	40,66
D056-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	1,50	38,78	35,67	32,37	40,60
D056-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	4,50	43,13	40,05	36,66	44,92
D056-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	1,50	39,71	36,73	33,00	41,40
D056-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	4,50	42,24	39,21	35,65	43,98
D057-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	1,50	41,17	38,20	34,44	42,85
D057-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	4,50	44,05	41,06	37,39	45,76
D057-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	1,50	38,50	35,39	32,10	40,32
D057-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	4,50	42,84	39,76	36,38	44,64
D057-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	1,50	34,69	31,63	28,19	36,47
D057-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	4,50	37,94	34,86	31,44	39,72
D058-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	1,50	40,98	38,01	34,26	42,67
D058-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	4,50	43,61	40,62	36,96	45,33
D058-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	1,50	40,17	37,12	33,65	41,94
D058-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	4,50	43,88	40,82	37,35	45,65
D059-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	1,50	40,55	37,56	33,85	42,25
D059-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	4,50	43,09	40,08	36,45	44,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D059-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	1,50	40,00	36,92	33,52	41,79
D059-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	4,50	43,07	40,00	36,58	44,85
D059-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	1,50	42,03	39,02	35,43	43,77
D059-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	4,50	44,87	41,85	38,28	46,61
D060-1_A	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	1,50	35,79	32,69	29,34	37,59
D060-1_B	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	4,50	38,04	34,95	31,56	39,83
D060-2_A	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	1,50	38,38	35,28	31,96	40,19
D060-2_B	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	4,50	42,73	39,65	36,27	44,53
D060-3_A	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	1,50	40,15	37,07	33,71	41,96
D060-3_B	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	4,50	43,26	40,21	36,74	45,03
D061-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	1,50	39,94	36,84	33,51	41,75
D061-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	4,50	42,62	39,54	36,14	44,41
D061-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	1,50	37,71	34,61	31,27	39,51
D061-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	4,50	41,50	38,43	35,03	43,29
D062-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	1,50	39,89	36,78	33,48	41,71
D062-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	4,50	42,72	39,64	36,25	44,51
D062-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	1,50	37,60	34,51	31,15	39,40
D062-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	4,50	40,71	37,63	34,24	42,50
D063-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	1,50	40,50	37,41	34,06	42,31
D063-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	4,50	42,96	39,90	36,46	44,74
D063-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	1,50	38,38	35,34	31,80	40,12
D063-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	4,50	41,85	38,82	35,26	43,59
D063-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	1,50	42,11	39,07	35,54	43,86
D063-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	4,50	44,40	41,35	37,85	46,16
D064-1_A	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	1,50	37,30	34,20	30,88	39,11
D064-1_B	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	4,50	39,11	36,03	32,65	40,91
D064-2_A	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	1,50	41,15	38,07	34,67	42,94
D064-2_B	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	4,50	44,22	41,17	37,67	45,98
D064-3_A	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	1,50	39,86	36,77	33,41	41,66
D064-3_B	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	4,50	42,05	38,98	35,55	43,83
D065-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	1,50	37,57	34,47	31,15	39,38
D065-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	4,50	39,36	36,28	32,91	41,16
D065-2_A	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	1,50	40,86	37,78	34,38	42,65
D065-2_B	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	4,50	44,33	41,29	37,78	46,09
D066-1_A	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	1,50	37,34	34,24	30,91	39,15
D066-1_B	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	4,50	38,94	35,85	32,49	40,74
D066-2_A	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	1,50	41,09	38,04	34,56	42,86
D066-2_B	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	4,50	45,07	42,04	38,46	46,80
D066-3_A	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	1,50	37,34	34,24	30,96	39,17
D066-3_B	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	4,50	40,68	37,58	34,25	42,49
D067-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	1,50	38,45	35,34	32,06	40,28
D067-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	4,50	40,58	37,48	34,16	42,39
D067-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	1,50	41,17	38,12	34,62	42,93
D067-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	4,50	44,96	41,95	38,33	46,69
D067-3_A	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	1,50	36,55	33,45	30,12	38,36
D067-3_B	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	4,50	38,37	35,28	31,93	40,18
D068-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	1,50	38,37	35,26	31,98	40,20
D068-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	4,50	40,35	37,25	33,94	42,17
D068-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	1,50	39,65	36,57	33,17	41,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D068-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	4,50	43,00	39,96	36,44	44,75
D069-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	1,50	39,85	36,80	33,30	41,61
D069-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	4,50	41,71	38,65	35,18	43,48
D069-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	7,50	42,38	39,33	35,84	44,14
D069-2_A	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	1,50	40,05	36,97	33,57	41,84
D069-2_B	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	4,50	42,73	39,67	36,20	44,50
D069-2_C	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	7,50	44,64	41,61	38,02	46,37
D069-3_A	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	1,50	35,87	32,78	29,45	37,69
D069-3_B	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	4,50	38,87	35,78	32,43	40,68
D069-3_C	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	7,50	38,93	35,84	32,45	40,72
D070-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	1,50	40,60	37,57	34,03	42,35
D070-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	4,50	42,61	39,57	36,05	44,36
D070-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	7,50	43,73	40,69	37,14	45,47
D070-2_A	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	1,50	41,26	38,22	34,70	43,01
D070-2_B	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	4,50	43,25	40,19	36,73	45,02
D070-2_C	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	7,50	44,68	41,64	38,10	46,42
D070-3_A	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	1,50	42,29	39,26	35,72	44,04
D070-3_B	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	4,50	44,74	41,69	38,21	46,51
D070-3_C	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	7,50	46,84	43,81	40,25	48,58
D071-1_A	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	1,50	43,55	40,53	36,95	45,29
D071-1_B	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	4,50	45,69	42,65	39,10	47,43
D071-1_C	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	7,50	47,21	44,20	40,55	48,92
D071-2_A	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	1,50	38,47	35,40	31,95	40,24
D071-2_B	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	4,50	40,47	37,41	33,95	42,24
D071-3_A	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	1,50	39,59	36,53	33,07	41,36
D071-3_B	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	4,50	42,24	39,20	35,68	43,99
D071-3_C	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	7,50	43,02	39,99	36,42	44,76
D071-4_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	1,50	38,28	35,22	31,76	40,05
D071-4_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	4,50	40,19	37,12	33,70	41,97
D071-4_C	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	7,50	42,38	39,33	35,83	44,14
D071-5_A	Nieuwbouw - blok D	133036,39	394742,28	7,50	40,01	36,95	33,48	41,78
D072-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	1,50	43,45	40,42	36,85	45,19
D072-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	4,50	45,66	42,62	39,07	47,40
D072-1_C	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	7,50	47,40	44,39	40,74	49,11
D072-2_A	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	1,50	38,53	35,50	31,95	40,28
D072-2_B	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	4,50	40,87	37,85	34,27	42,61
D072-3_A	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	1,50	38,67	35,61	32,13	40,43
D072-3_B	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	4,50	41,04	37,99	34,50	42,80
D072-3_C	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	7,50	42,58	39,52	36,03	44,34
D072-4_A	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	1,50	37,88	34,81	31,37	39,65
D072-4_B	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	4,50	39,20	36,12	32,75	41,00
D072-4_C	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	7,50	42,18	39,10	35,67	43,95
D072-5_A	Nieuwbouw - blok D	133026,62	394742,25	7,50	41,00	37,96	34,42	42,74
D073-1_A	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	1,50	43,78	40,76	37,16	45,51
D073-1_B	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	4,50	45,64	42,60	39,06	47,38
D073-1_C	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	7,50	47,25	44,23	40,60	48,96
D073-2_A	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	1,50	37,08	33,99	30,63	38,88
D073-2_B	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	4,50	38,77	35,68	32,31	40,57
D073-3_A	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	1,50	38,93	35,87	32,41	40,70

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D073-3_B	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	4,50	41,65	38,62	35,08	43,40
D073-3_C	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	7,50	44,33	41,30	37,70	46,05
D073-4_A	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	1,50	38,66	35,60	32,14	40,43
D073-4_B	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	4,50	40,53	37,46	34,03	42,31
D073-4_C	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	7,50	43,26	40,23	36,64	44,99
D073-5_A	Nieuwbouw - blok D	133016,78	394742,15	7,50	41,19	38,16	34,59	42,93
D074-1_A	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	1,50	43,63	40,61	37,01	45,36
D074-1_B	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	4,50	45,51	42,47	38,92	47,25
D074-1_C	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	7,50	47,20	44,20	40,53	48,91
D074-2_A	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	1,50	37,79	34,70	31,32	39,58
D074-2_B	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	4,50	40,77	37,74	34,18	42,51
D074-3_A	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	1,50	38,33	35,26	31,84	40,11
D074-3_B	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	4,50	40,09	37,01	33,60	41,87
D074-3_C	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	7,50	42,92	39,88	36,34	44,66
D074-4_A	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	1,50	38,58	35,52	32,07	40,36
D074-4_B	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	4,50	40,40	37,32	33,92	42,19
D074-4_C	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	7,50	42,66	39,60	36,11	44,42
D074-5_A	Nieuwbouw - blok D	133007,23	394742,25	7,50	39,87	36,82	33,31	41,62
D075-1_A	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	1,50	43,48	40,46	36,89	45,22
D075-1_B	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	4,50	45,49	42,45	38,91	47,23
D075-1_C	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	7,50	47,45	44,44	40,78	49,16
D075-2_A	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	1,50	38,58	35,53	32,04	40,34
D075-2_B	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	4,50	40,02	36,96	33,51	41,80
D075-3_A	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	1,50	38,33	35,26	31,83	40,11
D075-3_B	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	4,50	40,49	37,42	33,99	42,27
D075-3_C	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	7,50	42,30	39,24	35,75	44,06
D075-4_A	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	1,50	38,77	35,70	32,26	40,54
D075-4_B	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	4,50	40,22	37,14	33,74	42,01
D075-4_C	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	7,50	42,70	39,64	36,15	44,46
D075-5_A	Nieuwbouw - blok D	132997,81	394742,09	7,50	38,41	35,32	31,93	40,20
D076-1_A	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	1,50	43,42	40,40	36,81	45,15
D076-1_B	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	4,50	45,41	42,38	38,83	47,16
D076-1_C	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	7,50	47,32	44,32	40,66	49,03
D076-2_A	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	1,50	37,84	34,75	31,38	39,64
D076-2_B	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	4,50	39,31	36,22	32,84	41,10
D076-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	1,50	38,60	35,53	32,11	40,38
D076-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	4,50	40,45	37,37	33,95	42,23
D076-3_C	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	7,50	43,10	40,06	36,52	44,84
D076-4_A	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	1,50	39,01	35,95	32,50	40,79
D076-4_B	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	4,50	40,64	37,56	34,14	42,42
D076-4_C	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	7,50	43,09	40,05	36,51	44,83
D076-5_A	Nieuwbouw - blok D	132988,15	394741,93	7,50	39,16	36,08	32,66	40,94
D077-1_A	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	1,50	43,25	40,22	36,63	44,98
D077-1_B	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	4,50	45,27	42,24	38,69	47,02
D077-1_C	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	7,50	47,18	44,18	40,51	48,89
D077-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	1,50	36,88	33,78	30,45	38,69
D077-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	4,50	38,89	35,80	32,43	40,69
D077-3_A	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	1,50	39,01	35,94	32,52	40,79
D077-3_B	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	4,50	40,86	37,79	34,37	42,64

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D077-3_C	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	7,50	43,64	40,61	37,03	45,37
D077-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	1,50	40,97	37,95	34,36	42,70
D077-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	4,50	43,26	40,23	36,68	45,01
D077-5_A	Nieuwbouw - blok D	132978,13	394742,12	7,50	38,80	35,72	32,32	40,59
D077-6_A	Nieuwbouw - blok D	132975,92	394739,66	7,50	45,38	42,38	38,71	47,09
D078-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	1,50	41,49	38,50	34,80	43,19
D078-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	4,50	44,04	41,03	37,40	45,76
D078-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	7,50	44,68	41,67	38,04	46,40
D078-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	1,50	40,26	37,18	33,81	42,06
D078-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	4,50	42,41	39,34	35,94	44,20
D078-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	7,50	43,88	40,83	37,33	45,64
D078-3_A	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	1,50	42,30	39,26	35,74	44,05
D078-3_B	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	4,50	44,85	41,81	38,29	46,60
D078-3_C	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	7,50	46,62	43,61	40,00	48,35
D078-4_A	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	1,50	36,41	33,38	29,84	38,16
D078-4_B	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	4,50	39,19	36,13	32,67	40,96
D078-4_C	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	7,50	41,11	38,06	34,56	42,87
D079-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	1,50	41,15	38,17	34,45	42,85
D079-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	4,50	44,09	41,09	37,43	45,80
D079-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	7,50	44,67	41,67	38,02	46,39
D079-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	1,50	40,13	37,04	33,69	41,94
D079-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	4,50	42,63	39,55	36,15	44,42
D079-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	7,50	44,47	41,43	37,88	46,21
D079-3_A	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	1,50	42,53	39,53	35,90	44,26
D079-3_B	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	4,50	45,05	42,03	38,44	46,78
D079-3_C	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	7,50	46,70	43,69	40,07	48,43
D079-4_A	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	1,50	37,04	33,94	30,59	38,84
D079-4_B	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	4,50	39,81	36,72	33,34	41,60
D079-4_C	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	7,50	39,84	36,77	33,32	41,61
E134-1_A	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	1,50	33,24	30,21	26,60	34,96
E134-1_B	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	4,50	34,98	31,93	28,41	36,73
E134-1_C	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	7,50	34,33	31,26	27,81	36,10
E134-2_A	Nieuwbouw - blok E	133122,93	394989,48	1,50	36,67	33,56	30,30	38,51
E134-3_A	Nieuwbouw - blok E	133119,29	394994,91	1,50	32,95	29,84	26,56	34,78
E134-4_A	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	4,50	39,88	36,80	33,43	41,68
E134-4_B	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	7,50	42,49	39,42	35,99	44,27
E134-5_A	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	4,50	35,82	32,72	29,42	37,64
E134-5_B	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	7,50	38,85	35,76	32,39	40,65
E135-1_A	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	1,50	33,14	30,12	26,56	34,89
E135-1_B	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	4,50	34,92	31,86	28,39	36,69
E135-1_C	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	7,50	34,68	31,61	28,17	36,45
E135-2_A	Nieuwbouw - blok E	133128,34	394989,56	1,50	38,11	35,03	31,66	39,91
E135-3_A	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	4,50	40,03	36,95	33,55	41,82
E135-3_B	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	7,50	43,54	40,51	36,93	45,27
E136-1_A	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	1,50	33,59	30,57	26,97	35,32
E136-1_B	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	4,50	35,57	32,52	29,00	37,32
E136-1_C	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	7,50	35,50	32,44	28,94	37,25
E136-2_A	Nieuwbouw - blok E	133133,90	394989,65	1,50	37,98	34,89	31,57	39,80
E136-3_A	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	4,50	39,95	36,86	33,51	41,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E136-3_B	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	7,50	43,41	40,37	36,81	45,14
E137-1_A	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	1,50	34,35	31,34	27,72	36,08
E137-1_B	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	4,50	36,21	33,16	29,66	37,97
E137-1_C	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	7,50	35,89	32,84	29,36	37,66
E137-2_A	Nieuwbouw - blok E	133138,89	394989,73	1,50	38,32	35,23	31,89	40,13
E137-3_A	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	4,50	40,62	37,54	34,16	42,42
E137-3_B	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	7,50	43,42	40,39	36,82	45,16
E138-1_A	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	1,50	34,51	31,49	27,90	36,24
E138-1_B	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	4,50	36,36	33,31	29,82	38,12
E138-1_C	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	7,50	36,29	33,23	29,76	38,06
E138-2_A	Nieuwbouw - blok E	133144,51	394989,81	1,50	38,48	35,38	32,06	40,29
E138-3_A	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	4,50	40,49	37,40	34,06	42,30
E138-3_B	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	7,50	43,02	39,97	36,48	44,78
E139-1_A	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	1,50	34,28	31,26	27,66	36,01
E139-1_B	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	4,50	36,01	32,96	29,47	37,77
E139-1_C	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	7,50	35,94	32,88	29,41	37,71
E139-2_A	Nieuwbouw - blok E	133149,96	394989,90	1,50	39,15	36,06	32,72	40,96
E139-3_A	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	4,50	40,83	37,74	34,38	42,63
E139-3_B	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	7,50	43,67	40,63	37,09	45,41
E140-1_A	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	1,50	35,38	32,36	28,76	37,11
E140-1_B	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	4,50	37,66	34,63	31,09	39,41
E140-1_C	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	7,50	37,99	34,96	31,40	39,73
E140-2_A	Nieuwbouw - blok E	133155,74	394989,86	1,50	39,32	36,24	32,88	41,13
E140-3_A	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	4,50	41,30	38,22	34,83	43,09
E140-3_B	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	7,50	44,10	41,07	37,48	45,83
E141-1_A	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	1,50	34,68	31,64	28,10	36,42
E141-1_B	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	4,50	36,50	33,45	29,94	38,25
E141-1_C	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	7,50	37,40	34,36	30,81	39,14
E141-2_A	Nieuwbouw - blok E	133161,56	394989,85	1,50	39,43	36,35	33,00	41,24
E141-3_A	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	4,50	41,66	38,58	35,18	43,45
E141-3_B	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	7,50	43,98	40,95	37,39	45,72
E142-1_A	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	1,50	35,25	32,21	28,66	36,99
E142-1_B	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	4,50	36,52	33,46	29,98	38,28
E142-1_C	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	7,50	37,01	33,96	30,47	38,77
E142-2_A	Nieuwbouw - blok E	133166,81	394989,85	1,50	39,02	35,92	32,61	40,84
E142-3_A	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	4,50	41,33	38,24	34,89	43,14
E142-3_B	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	7,50	43,43	40,38	36,90	45,20
E143-1_A	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	1,50	35,46	32,42	28,88	37,20
E143-1_B	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	4,50	36,89	33,84	30,35	38,65
E143-1_C	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	7,50	37,57	34,52	31,01	39,32
E143-2_A	Nieuwbouw - blok E	133171,93	394989,85	1,50	39,02	35,93	32,61	40,84
E143-3_A	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	4,50	41,22	38,13	34,78	43,03
E143-3_B	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	7,50	43,14	40,08	36,63	44,92
E144-1_A	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	1,50	34,90	31,86	28,36	36,66
E144-1_B	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	4,50	35,90	32,83	29,40	37,68
E144-1_C	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	7,50	36,22	33,14	29,71	37,99
E144-2_A	Nieuwbouw - blok E	133177,34	394989,84	1,50	39,33	36,23	32,90	41,14
E144-3_A	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	4,50	41,36	38,27	34,91	43,16
E144-3_B	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	7,50	43,21	40,14	36,69	44,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E145-1_A	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	1,50	34,96	31,91	28,42	36,72
E145-1_B	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	4,50	36,48	33,43	29,92	38,23
E145-1_C	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	7,50	37,20	34,15	30,62	38,94
E145-2_A	Nieuwbouw - blok E	133182,94	394989,84	1,50	39,30	36,20	32,89	41,12
E145-3_A	Nieuwbouw - blok E	133187,73	394996,46	1,50	40,15	37,12	33,58	41,90
E145-4_A	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	4,50	41,94	38,87	35,45	43,72
E145-4_B	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	7,50	43,68	40,62	37,14	45,44
E145-5_A	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	4,50	41,37	38,35	34,77	43,11
E145-5_B	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	7,50	42,43	39,42	35,79	44,15
F146-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	1,50	40,19	37,17	33,59	41,93
F146-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	4,50	41,21	38,18	34,61	42,95
F146-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	7,50	42,09	39,08	35,44	43,81
F146-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	1,50	37,58	34,47	31,18	39,40
F146-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	4,50	39,25	36,15	32,83	41,06
F146-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	7,50	41,45	38,39	34,93	43,22
F146-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	1,50	34,78	31,68	28,38	36,60
F146-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	4,50	35,05	32,00	28,50	36,81
F146-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	7,50	36,79	33,73	30,26	38,56
F146-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	1,50	37,92	34,81	31,56	39,76
F146-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	4,50	40,07	36,98	33,63	41,88
F146-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	7,50	43,02	39,95	36,51	44,79
F147-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	1,50	40,18	37,15	33,58	41,92
F147-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	4,50	41,83	38,81	35,21	43,56
F147-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	7,50	43,16	40,15	36,51	44,88
F147-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	1,50	37,15	34,04	30,75	38,97
F147-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	4,50	39,03	35,93	32,61	40,84
F147-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	7,50	40,75	37,67	34,28	42,54
F147-3_A	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	1,50	37,92	34,80	31,55	39,76
F147-3_B	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	4,50	40,82	37,75	34,35	42,61
F147-3_C	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	7,50	43,40	40,34	36,88	45,17
F147-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	1,50	34,19	31,08	27,80	36,02
F147-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	4,50	35,69	32,58	29,27	37,50
F147-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	7,50	37,60	34,51	31,13	39,39
F148-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	1,50	41,09	38,08	34,45	42,81
F148-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	4,50	42,56	39,55	35,92	44,28
F148-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	7,50	43,78	40,77	37,12	45,49
F148-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	1,50	37,06	33,96	30,65	38,88
F148-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	4,50	39,02	35,92	32,59	40,83
F148-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	7,50	41,02	37,95	34,54	42,81
F148-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	1,50	35,13	32,02	28,73	36,95
F148-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	4,50	36,86	33,75	30,42	38,66
F148-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	7,50	38,90	35,82	32,42	40,69
F149-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	1,50	41,14	38,13	34,51	42,87
F149-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	4,50	42,70	39,69	36,06	44,42
F149-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	7,50	44,01	41,00	37,36	45,73
F149-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	1,50	37,26	34,16	30,85	39,08
F149-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	4,50	39,12	36,02	32,71	40,94
F149-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	7,50	41,33	38,25	34,85	43,12
F149-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	1,50	37,74	34,62	31,37	39,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F149-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	4,50	40,59	37,51	34,12	42,38
F149-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	7,50	43,63	40,57	37,11	45,40
F150-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	1,50	41,03	38,01	34,40	42,75
F150-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	4,50	42,50	39,48	35,85	44,21
F150-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	7,50	43,77	40,76	37,12	45,49
F150-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	1,50	37,79	34,69	31,38	39,61
F150-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	4,50	39,84	36,75	33,40	41,65
F150-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	7,50	41,02	37,94	34,54	42,81
F150-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	1,50	35,27	32,17	28,87	37,09
F150-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	4,50	36,85	33,75	30,41	38,65
F150-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	7,50	39,00	35,93	32,50	40,78
F150-4_A	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	1,50	39,08	35,97	32,69	40,91
F150-4_B	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	4,50	41,62	38,53	35,17	43,42
F150-4_C	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	7,50	43,76	40,71	37,24	45,53
F151-1_A	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	1,50	37,70	34,58	31,33	39,54
F151-1_B	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	4,50	41,44	38,35	35,00	43,25
F151-1_C	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	7,50	44,87	41,86	38,24	46,60
F151-2_A	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	1,50	34,56	31,46	28,15	36,38
F151-2_B	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	4,50	35,84	32,74	29,42	37,65
F151-2_C	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	7,50	38,60	35,52	32,10	40,38
F151-3_A	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	1,50	37,40	34,29	31,00	39,22
F151-3_B	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	4,50	40,49	37,42	34,01	42,28
F151-3_C	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	7,50	43,94	40,93	37,31	45,67
F152-1_A	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	1,50	37,50	34,38	31,12	39,33
F152-1_B	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	4,50	41,18	38,08	34,74	42,98
F152-1_C	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	7,50	44,23	41,19	37,64	45,97
F152-2_A	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	1,50	35,12	32,01	28,70	36,93
F152-2_B	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	4,50	35,87	32,77	29,45	37,68
F152-2_C	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	7,50	38,85	35,79	32,31	40,61
F153-1_A	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	1,50	37,09	33,98	30,72	38,93
F153-1_B	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	4,50	40,66	37,56	34,22	42,46
F153-1_C	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	7,50	44,12	41,09	37,51	45,85
F153-2_A	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	1,50	35,22	32,12	28,80	37,03
F153-2_B	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	4,50	35,99	32,89	29,57	37,80
F153-2_C	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	7,50	38,50	35,42	32,02	40,29
F153-3_A	Nieuwbouw - blok F	133145,35	394927,33	7,50	39,52	36,43	33,07	41,32
F154-1_A	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	1,50	36,70	33,58	30,32	38,53
F154-1_B	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	4,50	39,80	36,71	33,38	41,62
F154-2_A	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	1,50	35,57	32,48	29,14	37,38
F154-2_B	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	4,50	35,80	32,70	29,38	37,61
F154-3_A	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	1,50	34,89	31,77	28,51	36,72
F154-3_B	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	4,50	37,21	34,10	30,81	39,03
F155-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	1,50	34,94	31,83	28,52	36,75
F155-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	4,50	36,80	33,69	30,38	38,61
F155-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	7,50	38,99	35,92	32,48	40,76
F155-2_A	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	1,50	36,75	33,64	30,36	38,58
F155-2_B	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	4,50	38,94	35,84	32,54	40,76
F155-2_C	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	7,50	41,70	38,63	35,21	43,48
F155-3_A	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	1,50	37,15	34,03	30,77	38,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F155-3_B	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	4,50	39,82	36,72	33,40	41,63
F155-3_C	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	7,50	43,53	40,50	36,94	45,27
F156-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	1,50	35,22	32,12	28,80	37,03
F156-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	4,50	37,09	33,99	30,67	38,90
F156-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	7,50	38,76	35,67	32,31	40,56
F156-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	1,50	37,66	34,57	31,23	39,47
F156-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	4,50	39,33	36,24	32,87	41,13
F156-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	7,50	41,54	38,48	35,02	43,31
F157-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	1,50	35,39	32,29	28,98	37,21
F157-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	4,50	37,20	34,10	30,80	39,02
F157-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	7,50	38,89	35,79	32,45	40,69
F157-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	1,50	37,54	34,44	31,12	39,35
F157-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	4,50	38,88	35,78	32,45	40,69
F157-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	7,50	41,29	38,22	34,80	43,07
F158-1_A	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	1,50	35,80	32,69	29,39	37,62
F158-1_B	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	4,50	37,72	34,63	31,30	39,54
F158-1_C	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	7,50	39,79	36,73	33,28	41,57
F158-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	1,50	37,15	34,05	30,73	38,96
F158-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	4,50	38,21	35,10	31,81	40,03
F158-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	7,50	41,04	37,97	34,56	42,83
F159-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	1,50	35,49	32,39	29,09	37,31
F159-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	4,50	37,46	34,36	31,03	39,27
F159-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	7,50	39,69	36,62	33,18	41,46
F159-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	1,50	38,21	35,11	31,79	40,02
F159-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	4,50	39,80	36,72	33,35	41,60
F159-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	7,50	42,68	39,63	36,12	44,43
F160-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	1,50	35,19	32,08	28,80	37,02
F160-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	4,50	37,15	34,04	30,74	38,97
F160-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	7,50	39,64	36,57	33,15	41,42
F160-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	1,50	38,41	35,31	32,00	40,23
F160-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	4,50	40,01	36,92	33,56	41,81
F160-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	7,50	43,07	40,04	36,48	44,81
F161-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	1,50	34,80	31,69	28,42	36,63
F161-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	4,50	36,88	33,78	30,48	38,70
F161-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	7,50	39,37	36,30	32,88	41,15
F161-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	1,50	38,51	35,41	32,09	40,32
F161-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	4,50	40,14	37,05	33,68	41,94
F161-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	7,50	43,35	40,33	36,75	45,09
F162-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	1,50	34,37	31,26	27,99	36,20
F162-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	4,50	36,41	33,30	30,01	38,23
F162-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	7,50	38,45	35,35	32,02	40,26
F162-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	1,50	38,39	35,29	31,98	40,21
F162-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	4,50	40,28	37,20	33,82	42,08
F162-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	7,50	43,66	40,65	37,03	45,39
F163-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	1,50	33,44	30,34	27,03	35,26
F163-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	4,50	35,56	32,45	29,15	37,38
F163-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	7,50	38,01	34,92	31,58	39,82
F163-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	1,50	38,54	35,44	32,13	40,36
F163-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	4,50	40,43	37,36	33,96	42,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F163-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	7,50	43,50	40,48	36,86	45,22
F163-3_A	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	1,50	35,30	32,21	28,88	37,12
F163-3_B	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	4,50	34,95	31,85	28,52	36,76
F163-3_C	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	7,50	38,21	35,15	31,69	39,98
G110-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	1,50	40,14	37,05	33,69	41,94
G110-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	4,50	43,98	40,94	37,42	45,73
G110-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	7,50	47,01	44,02	40,32	48,71
G110-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	1,50	36,64	33,56	30,19	38,44
G110-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	4,50	37,77	34,68	31,31	39,57
G110-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	7,50	38,03	34,95	31,54	39,81
G110-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	1,50	37,29	34,20	30,84	39,09
G110-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	4,50	40,07	37,00	33,58	41,85
G110-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	7,50	41,61	38,58	35,01	43,35
G110-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	1,50	36,84	33,76	30,37	38,63
G110-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	4,50	37,73	34,65	31,28	39,53
G110-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	7,50	40,81	37,75	34,29	42,58
G111-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	1,50	37,15	34,07	30,70	38,95
G111-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	4,50	40,10	37,03	33,59	41,87
G111-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	7,50	41,43	38,41	34,79	43,15
G111-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	1,50	38,71	35,62	32,27	40,52
G111-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	4,50	40,76	37,68	34,29	42,55
G111-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	7,50	44,01	40,98	37,39	45,74
G111-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	1,50	40,16	37,06	33,73	41,97
G111-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	4,50	43,29	40,22	36,79	45,07
G111-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	7,50	46,45	43,45	39,78	48,16
G112-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	1,50	36,78	33,70	30,34	38,59
G112-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	4,50	38,98	35,89	32,52	40,78
G112-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	7,50	39,51	36,44	32,99	41,28
G112-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	1,50	38,79	35,71	32,33	40,59
G112-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	4,50	41,07	38,00	34,58	42,85
G112-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	7,50	44,37	41,36	37,73	46,09
G113-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	1,50	35,98	32,88	29,54	37,78
G113-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	4,50	37,71	34,61	31,29	39,52
G113-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	7,50	38,59	35,49	32,14	40,39
G113-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	1,50	38,93	35,85	32,48	40,73
G113-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	4,50	41,92	38,87	35,37	43,68
G113-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	7,50	44,47	41,46	37,81	46,18
G114-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	1,50	35,21	32,11	28,78	37,02
G114-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	4,50	36,95	33,85	30,53	38,76
G114-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	7,50	38,30	35,20	31,86	40,10
G114-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	1,50	38,55	35,46	32,13	40,37
G114-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	4,50	41,04	37,96	34,55	42,82
G114-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	7,50	43,15	40,10	36,57	44,89
G115-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	1,50	35,07	31,97	28,64	36,88
G115-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	4,50	36,90	33,80	30,48	38,71
G115-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	7,50	38,70	35,63	32,20	40,48
G115-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	1,50	39,14	36,06	32,69	40,94
G115-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	4,50	41,88	38,82	35,35	43,65
G115-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	7,50	44,05	41,03	37,42	45,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G116-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	1,50	34,97	31,88	28,55	36,79
G116-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	4,50	37,00	33,91	30,58	38,82
G116-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	7,50	38,47	35,38	32,02	40,27
G116-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	1,50	38,85	35,75	32,43	40,66
G116-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	4,50	41,33	38,25	34,86	43,12
G116-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	7,50	44,30	41,28	37,67	46,02
G117-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	1,50	35,08	31,99	28,66	36,90
G117-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	4,50	37,24	34,15	30,81	39,05
G117-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	7,50	39,27	36,20	32,76	41,04
G117-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	1,50	38,74	35,64	32,32	40,55
G117-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	4,50	41,01	37,93	34,55	42,81
G117-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	7,50	43,79	40,76	37,18	45,52
G117-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	1,50	36,17	33,06	29,78	38,00
G117-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	4,50	37,65	34,56	31,22	39,46
G117-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	7,50	39,74	36,68	33,22	41,51
G118-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	1,50	35,18	32,09	28,74	36,99
G118-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	4,50	36,85	33,78	30,32	38,61
G118-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133127,41	394891,05	1,50	35,18	32,09	28,76	37,00
G118-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	1,50	34,94	31,84	28,53	36,76
G118-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	4,50	37,19	34,09	30,76	39,00
G118-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,12	394897,71	1,50	38,07	34,96	31,65	39,88
G118-5_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,41	394897,32	1,50	34,41	31,30	28,04	36,25
G119-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	1,50	35,00	31,91	28,56	36,81
G119-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	4,50	36,68	33,60	30,20	38,47
G119-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	7,50	38,53	35,47	32,00	40,30
G119-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	1,50	39,06	35,96	32,66	40,88
G119-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	4,50	40,74	37,65	34,31	42,55
G119-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	7,50	43,67	40,63	37,11	45,42
G119-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	4,50	38,32	35,22	31,92	40,14
G119-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	7,50	39,62	36,54	33,16	41,42
G119-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,90	394907,75	7,50	43,77	40,74	37,16	45,50
G120-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	1,50	34,45	31,34	28,04	36,27
G120-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	4,50	36,55	33,46	30,11	38,36
G120-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	7,50	38,04	34,94	31,59	39,84
G120-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	1,50	39,20	36,09	32,80	41,02
G120-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	4,50	41,21	38,11	34,77	43,01
G120-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	7,50	44,21	41,17	37,63	45,95
G121-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	1,50	34,56	31,45	28,16	36,38
G121-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	4,50	36,47	33,37	30,04	38,28
G121-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	1,50	39,26	36,16	32,86	41,08
G121-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	4,50	41,37	38,28	34,93	43,18
G122-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	1,50	34,48	31,37	28,08	36,30
G122-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	4,50	36,67	33,57	30,24	38,48
G122-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	1,50	39,15	36,04	32,74	40,97
G122-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	4,50	41,26	38,17	34,82	43,07
G123-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	1,50	34,36	31,26	27,96	36,18
G123-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	4,50	36,59	33,49	30,17	38,40
G123-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	1,50	39,36	36,26	32,95	41,18
G123-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	4,50	41,51	38,42	35,07	43,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G124-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	1,50	34,75	31,65	28,34	36,57
G124-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	4,50	36,76	33,65	30,34	38,57
G124-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	1,50	39,38	36,28	32,97	41,20
G124-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	4,50	41,64	38,55	35,19	43,44
G124-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	1,50	37,55	34,45	31,15	39,37
G124-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	4,50	39,92	36,83	33,46	41,72
G125-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	1,50	40,30	37,26	33,71	42,04
G125-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	4,50	41,33	38,30	34,72	43,06
G125-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	7,50	42,79	39,77	36,17	44,52
G125-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	1,50	37,98	34,87	31,56	39,79
G125-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	4,50	39,98	36,89	33,54	41,79
G125-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	7,50	41,43	38,38	34,90	43,20
G125-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	1,50	35,90	32,79	29,49	37,72
G125-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	4,50	36,54	33,44	30,11	38,35
G125-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	7,50	38,56	35,48	32,07	40,34
G125-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	1,50	37,51	34,38	31,15	39,35
G125-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	4,50	39,44	36,33	33,06	41,27
G125-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	7,50	42,70	39,62	36,21	44,48
G126-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	1,50	41,10	38,07	34,51	42,84
G126-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	4,50	42,18	39,16	35,56	43,91
G126-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	7,50	42,98	39,96	36,35	44,70
G126-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	1,50	38,20	35,09	31,78	40,01
G126-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	4,50	40,31	37,22	33,86	42,11
G126-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	7,50	41,73	38,68	35,18	43,49
G126-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	1,50	37,12	34,04	30,64	38,91
G126-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	4,50	37,54	34,46	31,08	39,34
G126-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	7,50	37,85	34,76	31,38	39,64
G126-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	1,50	39,58	36,47	33,18	41,40
G126-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	4,50	41,70	38,60	35,25	43,50
G126-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	7,50	43,89	40,84	37,34	45,65
G127-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	1,50	41,42	38,41	34,78	43,14
G127-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	4,50	42,86	39,86	36,18	44,56
G127-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	7,50	44,25	41,26	37,55	45,95
G127-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	1,50	37,14	34,04	30,73	38,96
G127-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	4,50	39,32	36,22	32,89	41,13
G127-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	7,50	41,41	38,34	34,89	43,18
G127-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	1,50	36,99	33,88	30,56	38,80
G127-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	4,50	36,39	33,29	29,95	38,19
G127-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	7,50	36,69	33,59	30,22	38,48
G128-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	1,50	41,26	38,24	34,62	42,98
G128-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	4,50	42,89	39,89	36,21	44,59
G128-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	7,50	44,27	41,28	37,58	45,97
G128-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	1,50	37,20	34,10	30,79	39,02
G128-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	4,50	39,44	36,35	33,02	41,26
G128-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	7,50	42,16	39,11	35,64	43,93
G128-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	1,50	37,67	34,56	31,30	39,51
G128-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	4,50	40,24	37,13	33,83	42,06
G128-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	7,50	44,18	41,13	37,65	45,95
G129-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	1,50	39,88	36,85	33,31	41,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G129-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	4,50	42,56	39,55	35,90	44,27
G129-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	7,50	43,67	40,66	36,99	45,37
G129-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	1,50	38,34	35,24	31,91	40,15
G129-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	4,50	40,40	37,31	33,95	42,20
G129-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	7,50	42,20	39,15	35,67	43,97
G129-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	1,50	34,69	31,60	28,26	36,50
G129-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	4,50	36,12	33,02	29,70	37,93
G129-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	7,50	38,16	35,08	31,65	39,93
G129-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	1,50	39,60	36,50	33,19	41,42
G129-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	4,50	42,09	39,00	35,64	43,89
G129-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	7,50	44,95	41,91	38,38	46,70
G130-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	1,50	39,29	36,18	32,88	41,11
G130-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	4,50	42,94	39,87	36,45	44,72
G130-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	7,50	45,98	42,96	39,35	47,70
G130-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	1,50	35,53	32,44	29,09	37,34
G130-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	4,50	37,12	34,03	30,66	38,92
G130-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	7,50	38,33	35,27	31,81	40,10
G130-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	1,50	37,62	34,52	31,20	39,43
G130-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	4,50	40,15	37,07	33,70	41,95
G130-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	7,50	43,53	40,50	36,92	45,26
G131-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	1,50	39,25	36,15	32,85	41,07
G131-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	4,50	43,14	40,07	36,64	44,92
G131-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	7,50	46,15	43,13	39,50	47,86
G131-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	1,50	36,19	33,09	29,74	37,99
G131-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	4,50	36,96	33,87	30,52	38,77
G131-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	7,50	38,28	35,23	31,76	40,05
G132-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	1,50	39,61	36,50	33,19	41,42
G132-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	4,50	43,22	40,15	36,73	45,00
G132-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	7,50	46,64	43,64	39,98	48,35
G132-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	1,50	36,36	33,27	29,91	38,16
G132-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	4,50	36,76	33,67	30,32	38,57
G132-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	7,50	37,61	34,53	31,14	39,40
G133-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	1,50	39,90	36,80	33,48	41,71
G133-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	4,50	43,20	40,13	36,72	44,99
G133-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	7,50	46,79	43,79	40,10	48,49
G133-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	1,50	36,23	33,14	29,77	38,03
G133-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	4,50	36,84	33,76	30,38	38,64
G133-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	7,50	37,94	34,88	31,42	39,71
G133-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	1,50	38,66	35,57	32,21	40,46
G133-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	4,50	42,27	39,21	35,74	44,04
G133-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	7,50	45,14	42,14	38,47	46,85
H080-1_A	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	1,50	35,66	32,56	29,24	37,47
H080-1_B	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	4,50	38,40	35,32	31,93	40,19
H080-2_A	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	1,50	40,55	37,46	34,09	42,35
H080-2_B	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	4,50	42,87	39,79	36,38	44,65
H080-3_A	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	1,50	37,79	34,69	31,37	39,60
H080-3_B	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	4,50	40,58	37,50	34,10	42,37
H081-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	1,50	35,34	32,25	28,92	37,16
H081-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	4,50	38,39	35,31	31,90	40,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H081-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	1,50	40,24	37,15	33,81	42,05
H081-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	4,50	42,75	39,67	36,28	44,54
H082-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	1,50	35,00	31,90	28,58	36,81
H082-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	4,50	38,10	35,02	31,62	39,89
H082-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	1,50	39,87	36,77	33,46	41,69
H082-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	4,50	42,34	39,25	35,90	44,15
H082-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	1,50	37,83	34,73	31,40	39,64
H082-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	4,50	40,72	37,66	34,24	42,51
H083-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	1,50	40,95	37,95	34,31	42,67
H083-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	4,50	43,13	40,14	36,44	44,83
H083-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	7,50	44,66	41,66	37,97	46,36
H083-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	1,50	38,73	35,63	32,31	40,54
H083-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	4,50	40,64	37,55	34,20	42,45
H083-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	7,50	43,17	40,12	36,63	44,93
H083-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	1,50	35,02	31,92	28,61	36,84
H083-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	4,50	37,54	34,47	31,05	39,32
H083-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	7,50	39,41	36,38	32,82	41,15
H084-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	1,50	40,84	37,84	34,21	42,57
H084-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	4,50	43,13	40,14	36,45	44,83
H084-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	7,50	44,67	41,67	37,98	46,37
H084-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	1,50	38,97	35,86	32,55	40,78
H084-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	4,50	40,93	37,83	34,49	42,73
H084-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	7,50	42,65	39,58	36,13	44,42
H084-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	1,50	38,59	35,48	32,23	40,43
H084-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	4,50	40,96	37,86	34,56	42,78
H084-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	7,50	45,04	41,99	38,50	46,80
H085-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	1,50	40,54	37,52	33,94	42,28
H085-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	4,50	43,23	40,23	36,54	44,93
H085-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	7,50	44,92	41,93	38,23	46,62
H085-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	1,50	39,15	36,04	32,72	40,96
H085-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	4,50	40,86	37,76	34,43	42,67
H085-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	7,50	43,03	39,98	36,50	44,80
H085-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	1,50	35,23	32,12	28,84	37,06
H085-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	4,50	37,47	34,37	31,04	39,28
H085-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	7,50	39,71	36,65	33,15	41,46
H086-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	1,50	41,49	38,49	34,85	43,21
H086-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	4,50	43,91	40,92	37,22	45,61
H086-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	7,50	45,25	42,25	38,55	46,94
H086-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	1,50	39,21	36,12	32,78	41,02
H086-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	4,50	40,97	37,88	34,54	42,78
H086-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	7,50	42,77	39,72	36,23	44,53
H086-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	1,50	40,47	37,41	33,95	42,24
H086-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	4,50	42,93	39,87	36,40	44,70
H086-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	7,50	45,36	42,32	38,78	47,10
H087-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	1,50	42,28	39,29	35,57	43,97
H087-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	4,50	44,44	41,46	37,70	46,12
H087-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	7,50	45,42	42,44	38,68	47,10
H087-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	1,50	39,90	36,83	33,40	41,68
H087-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	4,50	41,56	38,49	35,05	43,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H087-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	7,50	42,75	39,70	36,17	44,49
H087-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	1,50	37,64	34,62	31,03	39,37
H087-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	4,50	39,17	36,13	32,60	40,92
H087-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	7,50	40,65	37,63	34,03	42,38
H088-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	1,50	42,58	39,59	35,87	44,27
H088-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	4,50	44,80	41,82	38,06	46,48
H088-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	7,50	45,77	42,79	39,03	47,45
H088-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	1,50	39,49	36,40	33,02	41,28
H088-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	4,50	41,43	38,35	34,94	43,21
H088-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	7,50	42,56	39,50	35,99	44,31
H088-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	1,50	40,50	37,44	33,98	42,27
H088-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	4,50	43,36	40,32	36,80	45,11
H088-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	7,50	45,46	42,42	38,87	47,20
H089-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	1,50	42,73	39,74	36,00	44,41
H089-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	4,50	44,92	41,94	38,19	46,60
H089-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	7,50	45,99	43,01	39,25	47,67
H089-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	1,50	39,59	36,50	33,15	41,40
H089-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	4,50	41,93	38,86	35,44	43,71
H089-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	7,50	43,38	40,34	36,81	45,13
H089-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	1,50	39,05	36,07	32,32	40,73
H089-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	4,50	40,28	37,28	33,63	42,00
H089-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	7,50	40,86	37,85	34,21	42,58
H089-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	1,50	42,73	39,71	36,09	44,45
H089-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	4,50	44,59	41,56	38,00	46,33
H089-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	7,50	46,70	43,69	40,03	48,41
H090-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	1,50	46,29	43,32	39,52	47,96
H090-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	4,50	48,24	45,26	41,50	49,92
H090-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	7,50	48,93	45,95	42,18	50,60
H090-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	1,50	36,09	32,99	29,68	37,91
H090-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	4,50	37,70	34,60	31,26	39,50
H090-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	1,50	42,16	39,18	35,43	43,84
H090-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	4,50	44,42	41,44	37,69	46,10
H090-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	1,50	37,49	34,41	31,01	39,28
H090-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	4,50	38,57	35,47	32,14	40,38
H090-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	7,50	40,50	37,41	34,06	42,31
H090-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,81	394743,42	7,50	38,14	35,05	31,68	39,94
H090-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133185,68	394741,09	7,50	45,57	42,58	38,83	47,25
H091-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	1,50	45,19	42,20	38,50	46,89
H091-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	4,50	47,64	44,65	40,93	49,33
H091-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	7,50	48,46	45,48	41,74	50,15
H091-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	1,50	35,89	32,79	29,47	37,70
H091-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	4,50	37,72	34,63	31,28	39,53
H091-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	1,50	41,94	38,97	35,17	43,61
H091-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	4,50	44,43	41,46	37,66	46,10
H091-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	7,50	45,77	42,79	39,04	47,45
H091-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	1,50	38,32	35,26	31,78	40,08
H091-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	4,50	40,02	36,97	33,46	41,77
H091-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	7,50	41,82	38,77	35,23	43,56
H091-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,49	394743,44	7,50	40,52	37,49	33,91	42,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H092-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	1,50	44,90	41,90	38,23	46,61
H092-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	4,50	47,58	44,60	40,87	49,27
H092-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	7,50	48,54	45,56	41,81	50,22
H092-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	1,50	36,38	33,28	29,96	38,19
H092-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	4,50	38,22	35,13	31,77	40,02
H092-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	1,50	41,24	38,25	34,56	42,94
H092-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	4,50	43,79	40,81	37,08	45,48
H092-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	7,50	45,56	42,56	38,86	47,25
H092-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	1,50	37,75	34,66	31,28	39,54
H092-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	4,50	38,68	35,58	32,25	40,49
H092-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	7,50	40,34	37,24	33,89	42,14
H092-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,10	394743,44	7,50	39,54	36,48	33,01	41,31
H093-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	1,50	44,11	41,08	37,49	45,84
H093-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	4,50	47,06	44,06	40,37	48,76
H093-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	7,50	47,99	45,00	41,28	49,68
H093-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	1,50	36,74	33,64	30,31	38,55
H093-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	4,50	38,15	35,05	31,70	39,95
H093-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	1,50	40,45	37,43	33,83	42,18
H093-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	4,50	43,31	40,31	36,64	45,02
H093-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	7,50	45,26	42,26	38,58	46,96
H093-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	1,50	37,73	34,64	31,26	39,52
H093-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	4,50	38,67	35,56	32,25	40,48
H093-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	7,50	40,64	37,55	34,20	42,45
H093-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,73	394743,15	7,50	40,15	37,12	33,55	41,89
H094-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	1,50	44,34	41,32	37,74	46,08
H094-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	4,50	47,15	44,14	40,47	48,85
H094-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	7,50	48,12	45,13	41,41	49,81
H094-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	1,50	37,41	34,32	30,96	39,21
H094-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	4,50	39,28	36,22	32,76	41,05
H094-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	1,50	40,85	37,84	34,20	42,57
H094-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	4,50	43,36	40,36	36,69	45,07
H094-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	7,50	45,27	42,27	38,61	46,98
H094-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	1,50	37,68	34,60	31,21	39,47
H094-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	4,50	38,80	35,70	32,38	40,61
H094-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	7,50	40,66	37,56	34,20	42,45
H094-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,42	394743,10	7,50	40,48	37,45	33,87	42,21
H095-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	1,50	44,40	41,37	37,79	46,13
H095-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	4,50	47,19	44,19	40,51	48,89
H095-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	7,50	48,14	45,15	41,43	49,83
H095-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	1,50	37,55	34,46	31,10	39,35
H095-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	4,50	38,99	35,90	32,52	40,78
H095-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	1,50	39,74	36,69	33,19	41,50
H095-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	4,50	42,92	39,90	36,29	44,64
H095-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	7,50	45,12	42,12	38,47	46,84
H095-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	1,50	37,41	34,33	30,94	39,20
H095-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	4,50	38,36	35,26	31,94	40,17
H095-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	7,50	40,63	37,54	34,18	42,43
H095-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,68	394742,97	7,50	39,27	36,20	32,76	41,04
H096-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	1,50	44,36	41,33	37,76	46,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H096-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	4,50	47,07	44,06	40,40	48,78
H096-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	7,50	48,04	45,04	41,35	49,74
H096-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	1,50	35,63	32,52	29,23	37,45
H096-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	4,50	37,64	34,54	31,21	39,45
H096-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	1,50	40,02	36,98	33,44	41,76
H096-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	4,50	42,81	39,79	36,19	44,54
H096-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	7,50	44,77	41,75	38,13	46,49
H096-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	1,50	42,53	39,50	35,91	44,26
H096-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	4,50	45,15	42,14	38,48	46,86
H096-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	7,50	45,80	42,79	39,12	47,50
H096-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,88	394742,96	7,50	40,85	37,81	34,31	42,61
H097-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	1,50	36,41	33,32	29,97	38,22
H097-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	4,50	38,13	35,03	31,71	39,94
H097-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	7,50	39,47	36,38	33,04	41,28
H097-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	1,50	39,55	36,46	33,11	41,36
H097-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	4,50	41,79	38,71	35,32	43,58
H097-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	7,50	44,20	41,18	37,60	45,94
H097-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	1,50	40,25	37,17	33,76	42,03
H097-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	4,50	42,74	39,68	36,22	44,51
H097-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	7,50	44,86	41,83	38,26	46,60
H098-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	1,50	36,61	33,52	30,17	38,42
H098-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	4,50	38,33	35,23	31,92	40,15
H098-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	7,50	39,70	36,60	33,27	41,51
H098-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	1,50	40,50	37,43	34,02	42,29
H098-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	4,50	42,73	39,67	36,19	44,49
H098-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	7,50	44,41	41,39	37,78	46,13
H099-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	1,50	37,09	34,00	30,64	38,89
H099-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	4,50	38,86	35,76	32,43	40,67
H099-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	7,50	40,48	37,39	34,01	42,27
H099-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	1,50	40,96	37,90	34,45	42,74
H099-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	4,50	42,93	39,88	36,38	44,69
H099-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	7,50	44,25	41,22	37,63	45,98
H100-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	1,50	37,68	34,60	31,23	39,48
H100-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	4,50	40,20	37,12	33,69	41,97
H100-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	7,50	41,62	38,55	35,09	43,38
H100-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	1,50	40,80	37,74	34,29	42,58
H100-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	4,50	42,78	39,74	36,22	44,53
H100-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	7,50	44,37	41,36	37,74	46,10
H101-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	1,50	37,60	34,52	31,16	39,41
H101-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	4,50	40,37	37,31	33,88	42,16
H101-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	7,50	42,11	39,06	35,57	43,87
H101-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	1,50	40,19	37,13	33,68	41,97
H101-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	4,50	41,43	38,37	34,93	43,21
H101-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	7,50	43,17	40,13	36,59	44,91
H102-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	1,50	38,70	35,63	32,19	40,47
H102-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	4,50	41,54	38,49	34,99	43,30
H102-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	7,50	42,99	39,95	36,42	44,74
H102-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	1,50	40,76	37,71	34,23	42,53
H102-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	4,50	41,34	38,25	34,87	43,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H102-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	7,50	43,76	40,72	37,16	45,49
H103-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	1,50	39,31	36,24	32,82	41,09
H103-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	4,50	42,80	39,77	36,24	44,56
H103-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	7,50	44,52	41,51	37,89	46,25
H103-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	1,50	39,74	36,65	33,30	41,55
H103-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	4,50	41,45	38,37	34,98	43,24
H103-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	7,50	44,53	41,51	37,89	46,25
H104-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	1,50	39,13	36,05	32,69	40,94
H104-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	4,50	42,40	39,34	35,86	44,16
H104-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	7,50	44,94	41,93	38,29	46,66
H104-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	1,50	39,41	36,32	32,98	41,22
H104-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	4,50	41,30	38,22	34,84	43,10
H104-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	7,50	44,82	41,80	38,18	46,54
H105-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	1,50	39,38	36,30	32,93	41,18
H105-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	4,50	42,59	39,54	36,05	44,35
H105-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	7,50	44,65	41,64	38,01	46,37
H105-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	1,50	39,84	36,77	33,35	41,62
H105-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	4,50	41,85	38,79	35,36	43,64
H105-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	7,50	45,32	42,30	38,68	47,04
H105-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	1,50	35,89	32,81	29,41	37,68
H105-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	4,50	38,37	35,30	31,83	40,13
H105-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	7,50	38,68	35,62	32,16	40,45
H106-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	1,50	38,81	35,74	32,34	40,60
H106-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	4,50	42,45	39,41	35,89	44,20
H106-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	7,50	44,75	41,74	38,08	46,46
H106-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	1,50	40,51	37,44	34,04	42,30
H106-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	4,50	42,54	39,49	36,00	44,30
H106-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	7,50	45,35	42,34	38,69	47,06
H106-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	1,50	40,10	37,04	33,58	41,87
H106-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	4,50	42,24	39,18	35,72	44,01
H106-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	7,50	45,78	42,76	39,17	47,51
H107-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	1,50	39,50	36,43	33,02	41,29
H107-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	4,50	43,63	40,60	37,04	45,37
H107-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	7,50	45,63	42,63	38,93	47,32
H107-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	1,50	40,07	36,98	33,64	41,88
H107-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	4,50	41,64	38,57	35,16	43,43
H107-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	7,50	45,03	42,02	38,39	46,75
H108-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	1,50	38,71	35,64	32,24	40,50
H108-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	4,50	42,28	39,24	35,72	44,03
H108-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	7,50	44,11	41,10	37,47	45,83
H108-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	1,50	40,10	37,01	33,66	41,91
H108-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	4,50	41,95	38,89	35,43	43,72
H108-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	7,50	45,42	42,42	38,76	47,13
H109-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	1,50	37,82	34,73	31,37	39,62
H109-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	4,50	41,46	38,41	34,93	43,23
H109-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133146,24	394828,16	1,50	38,02	34,95	31,52	39,80
H109-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	1,50	36,12	33,04	29,66	37,92
H109-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	4,50	38,20	35,12	31,70	39,98
H109-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,52	394824,63	1,50	39,72	36,63	33,29	41,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H109-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,66	394832,00	1,50	35,38	32,28	28,95	37,19
H109-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,00	394827,13	4,50	39,64	36,55	33,21	41,45
H109-7_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,12	394824,79	7,50	41,17	38,14	34,56	42,90
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	1,50	39,18	36,08	32,76	40,99
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	4,50	41,22	38,13	34,77	43,02
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	7,50	43,69	40,63	37,16	45,46
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	1,50	36,39	33,32	29,88	38,16
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	4,50	40,12	37,12	33,47	41,84
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	7,50	41,82	38,82	35,15	43,53
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	1,50	35,69	32,59	29,29	37,51
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	4,50	38,43	35,36	31,94	40,21
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	7,50	40,27	37,23	33,71	42,02
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	1,50	39,05	35,95	32,64	40,87
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	4,50	40,96	37,86	34,52	42,76
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	7,50	43,72	40,67	37,16	45,47
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	1,50	36,70	33,64	30,20	38,48
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	4,50	39,97	36,96	33,33	41,69
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	7,50	41,70	38,71	35,03	43,41
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	1,50	39,05	35,95	32,63	40,86
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	4,50	41,13	38,05	34,68	42,93
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	7,50	43,10	40,04	36,57	44,87
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	1,50	37,15	34,09	30,64	38,93
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	4,50	40,16	37,15	33,54	41,89
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	7,50	42,25	39,25	35,57	43,95
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	1,50	39,18	36,08	32,76	40,99
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	4,50	40,89	37,80	34,45	42,70
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	7,50	42,55	39,47	36,05	44,33
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	1,50	37,25	34,18	30,75	39,03
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	4,50	40,18	37,16	33,57	41,91
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	7,50	42,51	39,52	35,84	44,22
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	1,50	39,13	36,03	32,70	40,94
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	4,50	40,75	37,66	34,31	42,56
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	7,50	42,35	39,28	35,85	44,13
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	1,50	37,32	34,26	30,83	39,11
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	4,50	40,28	37,27	33,68	42,02
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	7,50	42,61	39,61	35,93	44,31
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	1,50	39,42	36,32	33,00	41,23
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	4,50	41,03	37,94	34,60	42,84
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	7,50	42,59	39,53	36,07	44,36
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	1,50	40,15	37,16	33,42	41,83
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	4,50	42,06	39,07	35,37	43,76
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	7,50	43,71	40,72	36,99	45,40
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	1,50	39,03	35,93	32,62	40,85
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	4,50	40,83	37,74	34,39	42,64
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	7,50	42,46	39,40	35,94	44,23
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	1,50	40,44	37,46	33,71	42,12
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	4,50	42,19	39,20	35,50	43,89
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	7,50	43,77	40,78	37,05	45,46
I173-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	1,50	39,69	36,61	33,23	41,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I173-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	4,50	41,49	38,42	35,01	43,28
I173-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	7,50	42,81	39,75	36,27	44,57
I173-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	1,50	39,18	36,17	32,56	40,91
I173-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	4,50	41,60	38,59	34,96	43,32
I173-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	7,50	43,42	40,44	36,73	45,12
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	1,50	41,27	38,22	34,72	43,03
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	4,50	43,69	40,66	37,13	45,45
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	7,50	45,89	42,88	39,23	47,60
J001_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	1,50	35,29	32,29	28,67	37,02
J001_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	5,50	37,28	34,23	30,76	39,05
J002_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	1,50	34,56	31,56	27,95	36,30
J002_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	5,50	36,64	33,59	30,13	38,42
J003_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	1,50	34,57	31,55	27,97	36,31
J003_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	5,50	36,56	33,51	30,06	38,34
J004_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	1,50	35,07	32,05	28,46	36,80
J004_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	5,50	37,01	33,96	30,49	38,78
J005_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	1,50	34,28	31,25	27,69	36,02
J005_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	5,50	36,09	33,03	29,60	37,88
J006_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	1,50	32,92	29,86	26,34	34,66
J006_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	5,50	34,80	31,72	28,28	36,57
J007_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	1,50	30,53	27,47	23,95	32,27
J007_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	5,50	32,26	29,19	25,73	34,02
J008_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	1,50	36,37	33,26	29,94	38,18
J008_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	5,50	39,59	36,52	33,10	41,37
J009_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	1,50	36,16	33,06	29,75	37,98
J009_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	5,50	39,29	36,22	32,80	41,07
J010_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	1,50	34,65	31,52	28,29	36,49
J010_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	5,50	38,21	35,11	31,78	40,02
J011_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	1,50	34,24	31,14	27,86	36,07
J011_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	5,50	36,63	33,52	30,25	38,46
J012_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	1,50	36,26	33,15	29,87	38,09
J012_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	5,50	38,94	35,84	32,51	40,75
J013_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	1,50	36,67	33,55	30,30	38,51
J013_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	5,50	40,12	37,02	33,69	41,93
J014_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	1,50	35,44	32,33	29,07	37,28
J014_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	5,50	38,41	35,31	31,99	40,22
J015_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	1,50	34,77	31,66	28,39	36,60
J015_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	5,50	37,76	34,66	31,36	39,58
J016_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	1,50	35,69	32,58	29,29	37,51
J016_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	5,50	38,67	35,58	32,23	40,48
J017_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	1,50	37,24	34,13	30,85	39,07
J017_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	5,50	40,39	37,29	33,96	42,20
J018_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	1,50	37,50	34,38	31,13	39,34
J018_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	5,50	40,33	37,23	33,92	42,15
J019_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	1,50	36,37	33,25	30,01	38,21
J019_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	5,50	39,30	36,20	32,89	41,12
J020_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	1,50	35,98	32,85	29,63	37,82
J020_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	5,50	38,98	35,88	32,59	40,81
J021_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	1,50	35,61	32,48	29,27	37,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J021_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	5,50	38,38	35,27	32,00	40,21
J022_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	1,50	34,84	31,73	28,48	36,68
J022_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	5,50	37,74	34,62	31,36	39,57
J023_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	1,50	35,87	32,76	29,49	37,70
J023_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	5,50	38,92	35,81	32,53	40,75
J024_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	1,50	34,19	31,08	27,80	36,02
J024_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	5,50	36,81	33,70	30,41	38,63
J025_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	1,50	35,30	32,19	28,92	37,13
J025_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	5,50	37,78	34,68	31,37	39,60
J026_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	1,50	34,52	31,40	28,17	36,37
J026_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	5,50	37,40	34,30	31,00	39,22
J027_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	1,50	35,06	31,96	28,66	36,88
J027_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	5,50	37,82	34,73	31,38	39,63
K001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	1,50	33,60	30,50	27,20	35,42
K001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	4,50	35,50	32,40	29,08	37,31
K001_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	8,40	38,26	35,20	31,72	40,02
K002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	1,50	33,01	29,90	26,62	34,84
K002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	4,50	35,25	32,15	28,83	37,06
K002_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	8,40	38,01	34,95	31,47	39,77
K003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	1,50	34,95	31,83	28,58	36,79
K003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	4,50	36,98	33,87	30,61	38,82
K003_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	8,40	39,94	36,84	33,50	41,74
K004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	1,50	33,33	30,24	26,93	35,16
K004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	4,50	34,99	31,88	28,61	36,82
K004_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	8,40	37,92	34,82	31,53	39,75
K005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	1,50	36,67	33,56	30,29	38,50
K005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	4,50	39,00	35,91	32,56	40,81
K005_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	8,40	42,94	39,90	36,34	44,67
K006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	1,50	36,59	33,47	30,21	38,42
K006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	4,50	38,76	35,65	32,34	40,57
K006_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	8,40	42,99	39,96	36,38	44,72
K007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	1,50	36,33	33,21	29,95	38,16
K007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	4,50	38,44	35,33	32,03	40,26
K007_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	8,40	42,35	39,31	35,77	44,09
K014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	1,50	35,95	32,84	29,53	37,76
K014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	4,50	38,12	35,02	31,70	39,93
K014_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	8,40	42,26	39,22	35,67	44,00
K015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	1,50	36,00	32,90	29,59	37,82
K015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	4,50	37,88	34,78	31,47	39,70
K015_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	8,40	41,55	38,49	35,01	43,31
K016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	1,50	35,86	32,76	29,44	37,67
K016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	4,50	37,86	34,76	31,45	39,68
K016_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	8,40	41,70	38,65	35,17	43,47
K017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	1,50	34,47	31,37	28,06	36,29
K017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	4,50	36,48	33,38	30,07	38,30
K017_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	8,40	40,95	37,89	34,41	42,71
K018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	1,50	33,68	30,59	27,26	35,50
K018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	4,50	35,39	32,29	28,99	37,21
K018_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	8,40	39,87	36,81	33,33	41,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K019_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	1,50	33,40	30,27	27,04	35,24
K019_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	4,50	35,36	32,25	28,96	37,18
K019_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	8,40	39,04	35,97	32,56	40,83
K020_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	1,50	33,76	30,65	27,38	35,59
K020_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	4,50	35,50	32,40	29,07	37,31
K020_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	8,40	39,55	36,50	33,00	41,31
K021_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	1,50	35,28	32,17	28,89	37,11
K021_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	4,50	37,09	33,99	30,69	38,91
K021_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	8,40	41,52	38,46	35,01	43,30
K022_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	1,50	35,26	32,15	28,89	37,10
K022_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	4,50	37,39	34,28	31,00	39,22
K022_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	8,40	41,58	38,51	35,10	43,37
K023_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	1,50	37,35	34,24	30,94	39,17
K023_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	4,50	39,45	36,35	33,03	41,26
K023_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	8,40	43,72	40,68	37,12	45,45
K024_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	1,50	37,58	34,47	31,17	39,40
K024_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	4,50	39,71	36,61	33,28	41,52
K024_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	8,40	43,96	40,92	37,36	45,69
K025_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	1,50	37,51	34,40	31,11	39,33
K025_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	4,50	39,57	36,47	33,15	41,38
K025_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	8,40	43,82	40,79	37,21	45,55
K032_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	1,50	36,06	32,95	29,65	37,88
K032_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	4,50	38,25	35,16	31,81	40,06
K032_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	8,40	41,38	38,34	34,81	43,13
K033_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	1,50	36,04	32,94	29,62	37,85
K033_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	4,50	38,05	34,96	31,60	39,85
K033_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	8,40	40,16	37,09	33,66	41,94
K034_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	1,50	36,32	33,23	29,90	38,14
K034_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	4,50	38,22	35,13	31,77	40,02
K034_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	8,40	40,84	37,79	34,30	42,60
K035_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	1,50	33,88	30,77	27,48	35,70
K035_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	4,50	35,47	32,37	29,08	37,30
K035_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	8,40	38,30	35,21	31,84	40,10
K036_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	1,50	35,54	32,43	29,14	37,36
K036_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	4,50	37,33	34,23	30,92	39,15
K036_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	8,40	39,89	36,81	33,40	41,67
L001_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	1,50	33,44	30,34	27,02	35,25
L001_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	4,50	35,60	32,51	29,18	37,42
L001_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	7,50	37,72	34,64	31,25	39,51
L002_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	1,50	35,79	32,67	29,44	37,64
L002_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	4,50	38,41	35,31	32,03	40,24
L002_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	7,50	42,12	39,07	35,59	43,89
L003_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	1,50	33,91	30,81	27,54	35,75
L003_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	4,50	36,19	33,07	29,86	38,05
L003_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	7,50	40,56	37,47	34,11	42,36
L004_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	1,50	32,96	29,85	26,58	34,79
L004_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	4,50	34,41	31,30	28,03	36,24
L004_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	7,50	36,73	33,63	30,28	38,53
L005_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	1,50	36,33	33,23	29,93	38,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L005_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	4,50	38,39	35,30	31,97	40,21
L005_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	7,50	41,43	38,38	34,89	43,19
L006_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	1,50	37,83	34,74	31,41	39,65
L006_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	4,50	40,68	37,62	34,18	42,46
L006_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	7,50	42,97	39,93	36,40	44,72
L007_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	1,50	40,38	37,29	33,94	42,19
L007_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	4,50	42,80	39,73	36,32	44,59
L007_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	7,50	45,02	42,00	38,43	46,76
L008_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	1,50	38,11	35,02	31,67	39,92
L008_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	4,50	40,00	36,91	33,56	41,81
L008_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	7,50	42,42	39,37	35,87	44,18
L009_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	1,50	38,95	35,85	32,54	40,77
L009_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	4,50	41,38	38,29	34,95	43,19
L009_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	7,50	44,40	41,34	37,87	46,17
L010_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	1,50	37,27	34,17	30,84	39,08
L010_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	4,50	39,07	35,98	32,63	40,88
L010_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	7,50	41,40	38,33	34,90	43,18
L011_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	1,50	37,12	34,02	30,69	38,93
L011_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	4,50	39,31	36,22	32,87	41,12
L011_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	7,50	41,62	38,56	35,11	43,40
L012_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	1,50	36,90	33,80	30,48	38,71
L012_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	4,50	39,04	35,94	32,61	40,85
L012_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	7,50	41,29	38,22	34,79	43,07
L015_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	1,50	37,93	34,83	31,52	39,75
L015_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	4,50	40,39	37,29	33,94	42,19
L015_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	8,40	44,47	41,44	37,84	46,19
L016_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	1,50	37,50	34,40	31,09	39,32
L016_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	4,50	39,66	36,57	33,24	41,48
L016_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	8,40	43,42	40,36	36,88	45,18
L017_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	1,50	38,06	34,96	31,64	39,87
L017_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	4,50	40,92	37,85	34,44	42,71
L017_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	8,40	45,33	42,31	38,69	47,05
L018_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	1,50	38,98	35,89	32,56	40,80
L018_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	4,50	41,84	38,77	35,36	43,63
L018_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	8,40	45,82	42,81	39,15	47,53
L019_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	1,50	39,94	36,84	33,53	41,76
L019_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	4,50	43,86	40,80	37,35	45,64
L019_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	8,40	46,80	43,80	40,13	48,51
L020_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	1,50	38,55	35,46	32,11	40,36
L020_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	4,50	41,46	38,39	34,96	43,24
L020_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	8,40	44,20	41,18	37,56	45,92
L021_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	1,50	36,63	33,54	30,19	38,44
L021_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	4,50	38,57	35,49	32,12	40,37
L021_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	8,40	41,67	38,63	35,09	43,41
L022_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	1,50	36,52	33,42	30,10	38,33
L022_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	4,50	38,60	35,49	32,17	40,41
L022_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	8,40	42,75	39,71	36,17	44,49
M001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	1,50	35,69	32,61	29,25	37,50
M001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	4,50	37,52	34,43	31,07	39,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
M002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	1,50	34,65	31,54	28,24	36,47
M002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	4,50	36,30	33,20	29,88	38,11
M003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	1,50	38,37	35,27	31,97	40,19
M003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	4,50	41,47	38,39	34,99	43,26
M004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	1,50	41,00	37,92	34,55	42,80
M004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	4,50	44,19	41,14	37,65	45,95
M005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	1,50	41,09	38,01	34,63	42,89
M005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	4,50	43,94	40,89	37,41	45,71
M006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	1,50	38,74	35,65	32,30	40,55
M006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	4,50	40,91	37,83	34,45	42,71
M007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	1,50	34,89	31,79	28,46	36,70
M007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	4,50	36,62	33,53	30,19	38,43
M008_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	1,50	35,75	32,66	29,32	37,56
M008_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	4,50	38,43	35,35	31,97	40,23
M009_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	1,50	38,16	35,06	31,74	39,97
M009_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	4,50	41,84	38,78	35,32	43,61
M010_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	1,50	40,85	37,77	34,40	42,65
M010_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	4,50	44,57	41,52	38,02	46,33
M011_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	1,50	40,77	37,69	34,33	42,58
M011_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	4,50	44,45	41,41	37,91	46,21
M012_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	1,50	39,06	35,98	32,58	40,85
M012_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	4,50	42,42	39,37	35,85	44,17
M013_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	1,50	36,48	33,38	30,07	38,30
M013_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	4,50	37,88	34,77	31,47	39,70
M014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	1,50	39,62	36,56	33,11	41,40
M014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	4,50	42,58	39,54	36,01	44,33
M015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	1,50	38,39	35,29	31,98	40,21
M015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	4,50	40,89	37,81	34,44	42,69
M016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	1,50	39,62	36,52	33,21	41,44
M016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	4,50	42,60	39,52	36,14	44,40
M017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	1,50	39,46	36,37	33,02	41,27
M017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	4,50	43,06	40,01	36,53	44,83
M018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	1,50	39,88	36,80	33,40	41,67
M018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	4,50	43,18	40,14	36,62	44,93
N001_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	1,50	37,75	34,66	31,29	39,55
N001_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	4,50	39,69	36,61	33,21	41,48
N001_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	7,50	40,58	37,55	33,96	42,31
N001_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	10,50	37,88	34,84	31,27	39,61
N002_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	1,50	36,82	33,73	30,37	38,62
N002_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	4,50	38,66	35,57	32,20	40,46
N002_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	7,50	39,07	35,99	32,56	40,84
N002_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	10,50	36,38	33,30	29,85	38,14
N003_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	1,50	38,56	35,48	32,11	40,36
N003_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	4,50	42,04	38,99	35,46	43,78
N003_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	7,50	43,89	40,85	37,31	45,63
N003_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	10,50	45,14	42,15	38,43	46,83
N004_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	1,50	39,88	36,80	33,44	41,69
N004_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	4,50	43,69	40,65	37,12	45,44
N004_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	7,50	45,51	42,48	38,89	47,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: A58
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N004_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	10,50	45,04	42,04	38,35	46,74
N005_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	1,50	42,08	39,01	35,56	43,85
N005_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	4,50	45,47	42,44	38,87	47,21
N005_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	7,50	46,70	43,68	40,07	48,42
N005_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	10,50	46,39	43,37	39,71	48,09
N006_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	1,50	41,57	38,50	35,06	43,34
N006_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	4,50	44,76	41,73	38,19	46,51
N006_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	7,50	46,06	43,02	39,46	47,79
N006_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	10,50	46,14	43,12	39,50	47,86
N007_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	1,50	37,25	34,17	30,76	39,03
N007_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	4,50	38,95	35,86	32,50	40,75
N007_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	7,50	41,31	38,24	34,80	43,08
N007_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	10,50	42,70	39,65	36,11	44,44
N008_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	1,50	39,02	35,98	32,48	40,78
N008_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	4,50	41,81	38,78	35,25	43,57
N008_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	7,50	43,42	40,39	36,85	45,17
N008_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	10,50	43,35	40,33	36,72	45,07
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,41	394757,11	1,50	36,33	33,29	29,71	38,05
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	1,50	37,39	34,31	30,92	39,18
N009_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	4,50	39,14	36,07	32,66	40,93
N009_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	7,50	38,01	34,92	31,52	39,79
N010_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	1,50	37,95	34,89	31,42	39,72
N010_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	4,50	41,44	38,43	34,80	43,16
N010_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	7,50	42,55	39,53	35,92	44,27
N010_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	10,50	44,06	41,04	37,40	45,77
N011_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	1,50	40,97	37,92	34,44	42,74
N011_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	4,50	43,74	40,71	37,15	45,48
N011_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	7,50	44,78	41,76	38,18	46,52
N011_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	10,50	45,04	42,02	38,39	46,75
N012_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	1,50	43,55	40,52	36,96	45,29
N012_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	4,50	46,11	43,09	39,50	47,84
N012_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	7,50	47,07	44,05	40,43	48,79
N012_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	10,50	47,17	44,16	40,49	48,87
N013_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	1,50	42,67	39,63	36,10	44,42
N013_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	4,50	45,17	42,12	38,59	46,91
N013_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	7,50	46,88	43,86	40,23	48,59
N013_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	10,50	47,08	44,07	40,41	48,79
N014_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	1,50	40,91	37,89	34,27	42,63
N014_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	4,50	42,99	39,95	36,40	44,73
N014_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	7,50	44,76	41,74	38,10	46,47
N015_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	1,50	39,11	36,02	32,67	40,92
N015_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	4,50	41,95	38,87	35,50	43,75
N015_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	7,50	44,36	41,32	37,80	46,11
N015_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	10,50	44,70	41,70	38,01	46,40
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,20	394757,12	1,50	38,71	35,72	31,95	40,38
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	1,50	37,76	34,68	31,30	39,56
N016_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	4,50	39,51	36,44	33,03	41,30
N016_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	7,50	38,56	35,48	32,04	40,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringbaan Zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A001-1_A	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	1,50	59,07	56,02	50,16	59,82
A001-1_B	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	4,50	60,72	57,64	51,81	61,47
A001-1_C	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	7,50	61,28	58,19	52,36	62,02
A001-2_A	Nieuwbouw - blok A	132965,78	394988,46	1,50	41,09	37,94	32,17	41,82
A001-3_A	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	4,50	45,16	42,02	36,23	45,89
A001-3_B	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	7,50	46,88	43,73	37,96	47,61
A001-4_A	Nieuwbouw - blok A	132961,37	394994,78	1,50	55,96	52,91	47,05	56,71
A001-5_A	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	4,50	57,65	54,57	48,74	58,40
A001-5_B	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	7,50	58,27	55,18	49,36	59,02
A002-1_A	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	1,50	59,77	56,70	50,85	60,52
A002-1_B	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	4,50	61,26	58,16	52,35	62,00
A002-1_C	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	7,50	61,79	58,68	52,87	62,53
A002-2_A	Nieuwbouw - blok A	132971,50	394988,49	1,50	46,10	42,99	37,18	46,84
A002-3_A	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	4,50	47,39	44,26	38,47	48,12
A002-3_B	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	7,50	48,98	45,84	40,06	49,71
A003-1_A	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	1,50	59,02	55,97	50,11	59,77
A003-1_B	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	4,50	60,67	57,59	51,76	61,42
A003-1_C	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	7,50	61,23	58,15	52,32	61,98
A003-2_A	Nieuwbouw - blok A	132976,79	394988,52	1,50	46,28	43,20	37,37	47,03
A003-3_A	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	4,50	47,56	44,45	38,65	48,30
A003-3_B	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	7,50	49,17	46,05	40,25	49,90
A004-1_A	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	1,50	59,00	55,96	50,09	59,76
A004-1_B	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	4,50	60,66	57,58	51,75	61,41
A004-1_C	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	7,50	61,23	58,14	52,31	61,97
A004-2_A	Nieuwbouw - blok A	132982,23	394988,54	1,50	46,24	43,16	37,33	46,99
A004-3_A	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	4,50	47,35	44,26	38,44	48,10
A004-3_B	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	7,50	48,84	45,72	39,92	49,57
A005-1_A	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	1,50	58,97	55,93	50,07	59,73
A005-1_B	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	4,50	60,63	57,55	51,72	61,38
A005-1_C	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	7,50	61,20	58,11	52,28	61,94
A005-2_A	Nieuwbouw - blok A	132987,71	394988,57	1,50	45,48	42,38	36,56	46,22
A005-3_A	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	4,50	46,22	43,11	37,30	46,96
A005-3_B	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	7,50	47,36	44,23	38,44	48,09
A006-1_A	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	1,50	58,94	55,90	50,03	59,70
A006-1_B	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	4,50	60,62	57,54	51,70	61,36
A006-1_C	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	7,50	61,18	58,09	52,26	61,92
A006-2_A	Nieuwbouw - blok A	132993,28	394988,66	1,50	44,45	41,33	35,53	45,18
A006-3_A	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	4,50	45,25	42,12	36,33	45,98
A006-3_B	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	7,50	46,39	43,23	37,46	47,11
A007-1_A	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	1,50	58,95	55,91	50,04	59,71
A007-1_B	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	4,50	60,63	57,54	51,71	61,37
A007-1_C	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	7,50	61,19	58,10	52,27	61,93
A007-2_A	Nieuwbouw - blok A	132998,59	394988,69	1,50	44,73	41,58	35,80	45,45
A007-3_A	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	4,50	45,37	42,21	36,44	46,09
A007-3_B	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	7,50	46,47	43,30	37,54	47,19
A008-1_A	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	1,50	59,01	55,96	50,10	59,76
A008-1_B	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	4,50	60,66	57,58	51,75	61,41
A008-1_C	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	7,50	61,22	58,13	52,31	61,97
A008-2_A	Nieuwbouw - blok A	133004,12	394988,72	1,50	43,53	40,37	34,61	44,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringbaan Zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A008-3_A	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	4,50	45,02	41,87	36,10	45,75
A008-3_B	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	7,50	46,08	42,90	37,15	46,80
A009-1_A	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	1,50	58,98	55,93	50,07	59,73
A009-1_B	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	4,50	60,65	57,57	51,74	61,40
A009-1_C	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	7,50	61,21	58,12	52,30	61,96
A009-2_A	Nieuwbouw - blok A	133009,58	394988,76	1,50	44,45	41,33	35,54	45,19
A009-3_A	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	4,50	46,56	43,44	37,64	47,29
A009-3_B	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	7,50	47,88	44,75	38,96	48,61
A010-1_A	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	1,50	59,01	55,96	50,10	59,76
A010-1_B	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	4,50	60,67	57,59	51,76	61,42
A010-1_C	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	7,50	61,23	58,14	52,32	61,98
A010-2_A	Nieuwbouw - blok A	133014,81	394988,79	1,50	44,83	41,72	35,91	45,57
A010-3_A	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	4,50	47,03	43,91	38,11	47,76
A010-3_B	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	7,50	48,42	45,28	39,50	49,15
A011-1_A	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	1,50	59,03	55,98	50,12	59,78
A011-1_B	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	4,50	60,71	57,62	51,80	61,46
A011-1_C	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	7,50	61,26	58,16	52,34	62,00
A011-2_A	Nieuwbouw - blok A	133020,87	394988,82	1,50	45,66	42,56	36,74	46,40
A011-3_A	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	4,50	47,52	44,40	38,60	48,25
A011-3_B	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	7,50	49,02	45,88	40,10	49,75
A011-4_A	Nieuwbouw - blok A	133025,03	394995,39	1,50	55,28	52,21	46,37	56,03
A011-5_A	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	4,50	57,29	54,19	48,37	58,03
A011-5_B	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	7,50	57,96	54,85	49,04	58,70
B012-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	1,50	49,94	46,85	41,03	50,69
B012-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	4,50	51,41	48,30	42,50	52,15
B012-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	7,50	52,67	49,55	43,76	53,41
B012-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	1,50	45,45	42,29	36,53	46,18
B012-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	4,50	47,20	44,02	38,28	47,92
B012-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	7,50	48,41	45,21	39,48	49,12
B012-3_A	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	1,50	48,91	45,83	40,00	49,66
B012-3_B	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	4,50	51,59	48,50	42,68	52,34
B012-3_C	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	7,50	53,29	50,17	44,38	54,03
B013-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	1,50	49,08	45,99	40,17	49,83
B013-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	4,50	50,52	47,41	41,60	51,26
B013-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	7,50	51,86	48,73	42,94	52,59
B013-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	1,50	46,18	43,02	37,26	46,91
B013-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	4,50	47,91	44,75	38,99	48,64
B013-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	7,50	48,93	45,75	40,00	49,65
B014-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	1,50	47,86	44,76	38,94	48,60
B014-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	4,50	49,41	46,29	40,49	50,14
B014-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	7,50	50,96	47,83	42,05	51,70
B014-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	1,50	45,10	41,96	36,18	45,83
B014-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	4,50	47,13	43,99	38,21	47,86
B014-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	7,50	48,30	45,13	39,38	49,02
B015-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	1,50	47,55	44,45	38,64	48,29
B015-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	4,50	48,93	45,80	40,01	49,66
B015-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	7,50	50,55	47,40	41,63	51,28
B015-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	1,50	44,11	40,98	35,19	44,84
B015-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	4,50	46,04	42,89	37,12	46,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringbaan Zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B015-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	7,50	47,46	44,28	38,53	48,18
B016-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	1,50	47,29	44,18	38,38	48,03
B016-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	4,50	48,64	45,50	39,72	49,37
B016-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	7,50	50,17	47,02	41,25	50,90
B016-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	1,50	43,77	40,62	34,85	44,50
B016-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	4,50	46,17	43,03	37,25	46,90
B016-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	7,50	47,46	44,29	38,53	48,18
B017-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	1,50	45,24	42,13	36,32	45,98
B017-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	4,50	46,75	43,61	37,83	47,48
B017-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	7,50	47,99	44,85	39,07	48,72
B017-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	1,50	43,19	40,02	34,27	43,91
B017-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	4,50	44,75	41,57	35,82	45,47
B017-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	7,50	46,37	43,18	37,44	47,09
B018-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	1,50	44,32	41,21	35,41	45,06
B018-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	4,50	45,54	42,40	36,62	46,27
B018-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	7,50	46,81	43,66	37,90	47,54
B018-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	1,50	42,28	39,11	33,37	43,01
B018-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	4,50	44,01	40,83	35,09	44,73
B018-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	7,50	45,75	42,56	36,83	46,47
B019-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	1,50	43,61	40,49	34,69	44,34
B019-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	4,50	45,08	41,94	36,16	45,81
B019-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	7,50	46,42	43,27	37,50	47,15
B019-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	1,50	42,47	39,26	33,55	43,19
B019-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	4,50	44,04	40,83	35,11	44,75
B019-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	7,50	45,56	42,35	36,63	46,27
B020-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	1,50	43,37	40,25	34,45	44,10
B020-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	4,50	44,48	41,33	35,56	45,21
B020-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	7,50	45,71	42,55	36,79	46,44
B020-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	1,50	40,19	36,92	31,26	40,89
B020-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	4,50	42,46	39,22	33,54	43,17
B020-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	7,50	44,59	41,35	35,66	45,30
B020-3_A	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	1,50	36,90	33,69	27,97	37,61
B020-3_B	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	4,50	38,13	34,86	29,20	38,83
B020-3_C	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	7,50	41,63	38,33	32,70	42,32
B021-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	1,50	37,02	33,79	28,10	37,73
B021-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	4,50	38,11	34,80	29,19	38,80
B021-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	7,50	41,21	37,91	32,28	41,90
B021-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	1,50	38,12	34,75	29,19	38,80
B021-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	4,50	41,50	38,22	32,57	42,20
B021-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	7,50	44,16	40,91	35,23	44,86
B021-3_A	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	1,50	39,01	35,76	30,08	39,71
B021-3_B	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	4,50	41,27	38,05	32,35	41,98
B021-3_C	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	7,50	44,00	40,78	35,08	44,71
B022-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	1,50	37,36	34,12	28,44	38,07
B022-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	4,50	38,53	35,22	29,61	39,22
B022-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	7,50	41,46	38,17	32,53	42,16
B022-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	1,50	37,15	33,75	28,22	37,82
B022-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	4,50	39,14	35,77	30,21	39,82
B022-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	7,50	42,54	39,27	33,61	43,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringbaan Zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B023-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	1,50	38,01	34,76	29,08	38,71
B023-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	4,50	39,31	36,02	30,39	40,01
B023-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	7,50	41,79	38,52	32,86	42,49
B023-2_A	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	1,50	36,16	32,77	27,24	36,84
B023-2_B	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	4,50	38,51	35,18	29,58	39,20
B023-2_C	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	7,50	42,76	39,51	33,83	43,46
B023-3_A	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	1,50	35,04	31,65	26,11	35,71
B023-3_B	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	4,50	38,55	35,30	29,63	39,26
B023-3_C	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	7,50	40,99	37,76	32,05	41,69
B024-1_A	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	1,50	33,81	30,39	24,88	34,48
B024-1_B	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	4,50	35,10	31,67	26,16	35,76
B024-2_A	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	1,50	38,37	34,97	29,44	39,04
B024-2_B	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	4,50	41,05	37,70	32,12	41,73
B024-3_A	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	1,50	36,14	32,74	27,21	36,81
B024-3_B	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	4,50	37,96	34,54	29,03	38,63
B025-1_A	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	1,50	33,76	30,36	24,83	34,43
B025-1_B	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	4,50	35,48	32,08	26,55	36,15
B025-1_C	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	7,50	39,44	36,12	30,51	40,13
B025-2_A	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	1,50	38,98	35,64	30,06	39,67
B025-2_B	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	4,50	42,89	39,65	33,97	43,60
B025-2_C	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	7,50	45,32	42,08	36,40	46,03
B026-1_A	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	1,50	36,21	32,99	27,29	36,92
B026-1_B	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	4,50	37,33	34,05	28,40	38,03
B026-1_C	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	7,50	40,11	36,83	31,18	40,81
B026-2_A	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	1,50	39,11	35,76	30,18	39,79
B026-2_B	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	4,50	42,30	39,05	33,38	43,01
B026-2_C	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	7,50	45,01	41,76	36,08	45,71
B026-3_A	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	1,50	42,49	39,33	33,57	43,22
B026-3_B	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	4,50	43,44	40,23	34,51	44,15
B026-3_C	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	7,50	45,13	41,91	36,20	45,84
B027-1_A	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	1,50	50,41	47,35	41,49	51,16
B027-1_B	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	4,50	50,74	47,64	41,82	51,48
B027-1_C	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	7,50	51,20	48,11	42,28	51,94
B027-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	1,50	37,58	34,23	28,65	38,26
B027-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	4,50	39,78	36,45	30,85	40,47
B027-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	7,50	42,32	39,00	33,39	43,01
B027-3_A	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	1,50	41,10	38,01	32,19	41,85
B027-3_B	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	4,50	41,74	38,61	32,82	42,47
B027-3_C	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	7,50	43,04	39,88	34,12	43,77
B028-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	1,50	50,48	47,43	41,57	51,23
B028-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	4,50	51,09	48,00	42,17	51,83
B028-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	7,50	51,59	48,50	42,67	52,33
B028-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	1,50	40,51	37,27	31,59	41,22
B028-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	4,50	41,71	38,42	32,79	42,41
B028-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	7,50	43,54	40,25	34,61	44,24
B028-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	1,50	49,19	46,12	40,27	49,94
B028-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	4,50	49,73	46,62	40,81	50,47
B028-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	7,50	50,42	47,29	41,51	51,16
B029-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	1,50	50,90	47,84	41,98	51,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringbaan Zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B029-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	4,50	51,80	48,71	42,88	52,54
B029-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	7,50	52,36	49,26	43,44	53,10
B029-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	1,50	42,36	39,17	33,45	43,08
B029-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	4,50	43,80	40,60	34,89	44,52
B029-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	7,50	45,19	41,98	36,27	45,91
B029-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	1,50	41,35	38,27	32,44	42,10
B029-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	4,50	42,14	39,02	33,22	42,87
B029-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	7,50	43,82	40,65	34,90	44,54
B030-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	1,50	51,19	48,13	42,28	51,94
B030-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	4,50	52,14	49,05	43,22	52,88
B030-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	7,50	52,72	49,62	43,80	53,46
B030-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	1,50	41,23	38,00	32,31	41,94
B030-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	4,50	43,26	40,03	34,34	43,97
B030-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	7,50	44,89	41,65	35,96	45,60
B030-3_A	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	1,50	50,72	47,65	41,80	51,47
B030-3_B	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	4,50	51,05	47,93	42,13	51,78
B030-3_C	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	7,50	51,72	48,59	42,80	52,45
B031-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	1,50	52,05	48,99	43,14	52,80
B031-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	4,50	52,96	49,86	44,04	53,70
B031-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	7,50	53,55	50,45	44,63	54,29
B031-2_A	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	1,50	43,09	39,90	34,17	43,81
B031-2_B	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	4,50	44,92	41,72	35,99	45,63
B031-2_C	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	7,50	46,58	43,37	37,65	47,29
B031-3_A	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	1,50	50,10	47,02	41,18	50,84
B031-3_B	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	4,50	51,13	48,00	42,21	51,86
B031-3_C	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	7,50	51,93	48,79	43,01	52,66
B031-4_A	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	1,50	42,74	39,67	33,83	43,49
B031-4_B	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	4,50	43,84	40,73	34,92	44,58
B031-4_C	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	7,50	45,36	42,21	36,44	46,09
B032-1_A	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	1,50	52,85	49,79	43,94	53,60
B032-1_B	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	4,50	53,96	50,86	45,04	54,70
B032-1_C	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	7,50	54,71	51,61	45,80	55,45
B032-2_A	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	1,50	43,83	40,65	34,91	44,55
B032-2_B	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	4,50	45,16	41,94	36,23	45,87
B032-2_C	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	7,50	46,65	43,41	37,72	47,36
B032-3_A	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	1,50	43,41	40,32	34,49	44,15
B032-3_B	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	4,50	44,65	41,54	35,74	45,39
B032-3_C	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	7,50	46,24	43,09	37,32	46,97
B032-4_A	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	1,50	52,18	49,13	43,27	52,93
B032-4_B	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	4,50	52,20	49,10	43,29	52,94
B032-4_C	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	7,50	53,05	49,94	44,14	53,79
B033-1_A	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	1,50	53,62	50,56	44,71	54,37
B033-1_B	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	4,50	55,10	52,01	46,18	55,84
B033-1_C	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	7,50	56,12	53,03	47,21	56,87
B033-2_A	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	1,50	37,39	33,97	28,46	38,06
B033-2_B	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	4,50	40,21	36,80	31,28	40,88
B033-2_C	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	7,50	44,07	40,74	35,14	44,76
B033-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	1,50	52,35	49,30	43,44	53,10
B033-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	4,50	54,11	51,02	45,20	54,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringbaan Zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B033-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	7,50	55,27	52,16	46,36	56,01
B033-4_A	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	1,50	44,56	41,45	35,64	45,30
B033-4_B	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	4,50	45,91	42,77	37,00	46,64
B033-4_C	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	7,50	47,60	44,43	38,68	48,32
C034-1_A	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	1,50	39,83	36,60	30,90	40,54
C034-1_B	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	4,50	41,77	38,51	32,84	42,47
C034-1_C	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	7,50	44,47	41,20	35,54	45,17
C034-2_A	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	1,50	38,32	35,16	29,39	39,04
C034-2_B	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	4,50	39,08	35,89	30,15	39,80
C034-2_C	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	7,50	40,47	37,30	31,55	41,19
C034-3_A	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	1,50	42,01	38,90	33,09	42,75
C034-3_B	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	4,50	42,83	39,66	33,91	43,55
C034-3_C	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	7,50	44,34	41,15	35,41	45,06
C035-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	1,50	38,36	35,05	29,43	39,05
C035-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	4,50	40,27	36,91	31,33	40,95
C035-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	7,50	43,37	40,05	34,44	44,06
C035-2_A	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	1,50	39,63	36,48	30,71	40,36
C035-2_B	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	4,50	40,43	37,25	31,51	41,15
C035-2_C	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	7,50	41,65	38,48	32,72	42,37
C035-3_A	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	1,50	36,04	32,61	27,11	36,71
C035-3_B	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	4,50	38,24	34,81	29,31	38,91
C035-3_C	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	7,50	40,91	37,54	31,97	41,58
C036-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	1,50	40,24	37,08	31,33	40,97
C036-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	4,50	40,44	37,20	31,51	41,15
C036-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,29	394887,06	1,50	36,28	33,06	27,36	36,99
C036-3_A	Nieuwbouw - blok C	133010,23	394891,60	1,50	36,56	33,14	27,63	37,23
C036-4_A	Nieuwbouw - blok C	133012,21	394883,96	1,50	38,19	34,98	29,26	38,90
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394886,53	4,50	37,83	34,44	28,91	38,51
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	1,50	37,01	33,61	28,09	37,69
C036-5_B	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	4,50	39,05	35,65	30,12	39,72
C037-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	1,50	40,14	36,97	31,22	40,86
C037-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	4,50	40,66	37,41	31,73	41,36
C037-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	7,50	42,19	38,93	33,27	42,89
C037-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	1,50	37,09	33,77	28,16	37,78
C037-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	4,50	38,97	35,65	30,04	39,66
C037-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	7,50	41,92	38,66	32,99	42,62
C038-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	1,50	40,01	36,82	31,09	40,73
C038-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	4,50	40,65	37,40	31,72	41,35
C038-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	7,50	41,96	38,71	33,04	42,67
C038-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	1,50	35,16	31,75	26,23	35,83
C038-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	4,50	37,46	34,08	28,53	38,14
C038-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	7,50	40,77	37,49	31,84	41,47
C039-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	1,50	40,00	36,80	31,08	40,72
C039-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	4,50	40,81	37,55	31,88	41,51
C039-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	7,50	42,03	38,76	33,10	42,73
C039-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	1,50	35,11	31,70	26,18	35,78
C039-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	4,50	37,24	33,84	28,30	37,91
C039-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	7,50	40,29	37,00	31,36	40,99
C040-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	1,50	39,95	36,75	31,02	40,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringbaan Zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C040-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	4,50	40,78	37,52	31,85	41,48
C040-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	7,50	41,82	38,55	32,89	42,52
C040-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	1,50	34,94	31,55	26,02	35,62
C040-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	4,50	37,41	34,03	28,48	38,09
C040-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	7,50	40,47	37,17	31,54	41,16
C041-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	1,50	36,60	33,27	27,67	37,29
C041-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	4,50	38,42	35,07	29,49	39,10
C041-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	7,50	39,78	36,45	30,85	40,47
C041-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	1,50	35,24	31,85	26,31	35,91
C041-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	4,50	37,71	34,33	28,77	38,38
C041-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	7,50	40,36	37,08	31,42	41,05
C042-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	1,50	36,64	33,31	27,71	37,33
C042-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	4,50	38,35	35,00	29,42	39,03
C042-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	7,50	39,55	36,21	30,62	40,23
C042-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	1,50	37,63	34,37	28,70	38,33
C042-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	4,50	39,41	36,12	30,48	40,11
C042-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	7,50	40,90	37,65	31,97	41,60
C043-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	1,50	36,59	33,26	27,67	37,28
C043-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	4,50	38,05	34,68	29,11	38,72
C043-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	7,50	38,95	35,59	30,02	39,63
C043-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	1,50	37,67	34,40	28,74	38,37
C043-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	4,50	39,28	35,99	30,35	39,98
C043-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	7,50	41,58	38,34	32,65	42,29
C044-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	1,50	38,23	34,97	29,31	38,93
C044-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	4,50	39,20	35,90	30,27	39,89
C044-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	7,50	40,20	36,89	31,26	40,89
C044-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	1,50	40,40	37,21	31,48	41,12
C044-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	4,50	41,43	38,19	32,50	42,14
C044-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	7,50	42,90	39,68	33,97	43,61
C044-3_A	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	1,50	33,62	30,19	24,69	34,29
C044-3_B	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	4,50	39,36	36,11	30,43	40,06
C044-3_C	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	7,50	40,26	37,03	31,33	40,97
C045-1_A	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	1,50	34,56	31,21	25,63	35,24
C045-1_B	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	4,50	36,02	32,69	27,08	36,70
C045-2_A	Nieuwbouw - blok C	133021,46	394836,56	1,50	32,58	29,21	23,65	33,26
C045-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,56	394830,13	1,50	40,15	36,98	31,22	40,87
C045-4_A	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	1,50	38,40	35,15	29,47	39,10
C045-4_B	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	4,50	39,73	36,44	30,79	40,42
C045-5_A	Nieuwbouw - blok C	133025,12	394830,67	1,50	36,95	33,60	28,02	37,63
C045-6_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394820,50	4,50	38,13	34,73	29,20	38,80
C046-1_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	1,50	34,67	31,35	25,74	35,36
C046-1_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	4,50	36,27	32,96	27,33	36,96
C046-1_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	7,50	36,29	33,04	27,36	36,99
C046-2_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	1,50	41,30	38,11	32,38	42,02
C046-2_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	4,50	42,21	38,98	33,28	42,92
C046-2_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	7,50	43,61	40,37	34,68	44,32
C046-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	4,50	37,78	34,35	28,84	38,44
C046-3_B	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	7,50	40,22	36,90	31,28	40,91
C047-1_A	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	1,50	33,13	29,70	24,20	33,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringbaan Zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C047-1_B	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	4,50	35,15	31,77	26,21	35,82
C047-1_C	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	7,50	38,03	34,82	29,10	38,74
C047-2_A	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	1,50	42,07	38,87	33,15	42,79
C047-2_B	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	4,50	42,92	39,67	33,99	43,62
C047-2_C	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	7,50	44,13	40,89	35,20	44,84
C048-1_A	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	1,50	33,14	29,73	24,21	33,81
C048-1_B	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	4,50	35,21	31,86	26,28	35,89
C048-1_C	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	7,50	39,20	36,03	30,27	39,92
C048-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	1,50	42,19	38,99	33,26	42,90
C048-2_B	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	4,50	43,14	39,90	34,21	43,85
C048-2_C	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	7,50	44,30	41,06	35,37	45,01
C049-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	1,50	33,31	29,87	24,38	33,97
C049-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	4,50	35,67	32,28	26,73	36,34
C049-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	7,50	40,22	37,07	31,29	40,94
C049-2_A	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	1,50	40,46	37,23	31,54	41,17
C049-2_B	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	4,50	41,84	38,56	32,91	42,54
C049-2_C	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	7,50	43,61	40,36	34,69	44,32
C049-3_A	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	1,50	34,06	30,64	25,13	34,73
C049-3_B	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	4,50	36,63	33,25	27,70	37,31
C049-3_C	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	7,50	40,25	37,05	31,32	40,96
C050-1_A	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	1,50	46,84	43,78	37,92	47,59
C050-1_B	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	4,50	47,24	44,13	38,32	47,98
C050-1_C	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	7,50	47,46	44,35	38,54	48,20
C050-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	1,50	36,13	32,71	27,20	36,80
C050-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	4,50	38,24	34,83	29,30	38,91
C050-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	7,50	40,30	36,96	31,36	40,98
C050-3_A	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	1,50	37,80	34,65	28,89	38,53
C050-3_B	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	4,50	39,30	36,10	30,38	40,02
C050-3_C	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	7,50	38,10	34,87	29,16	38,80
C051-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	1,50	47,08	44,01	38,16	47,83
C051-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	4,50	47,45	44,35	38,52	48,19
C051-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	7,50	47,73	44,62	38,81	48,47
C051-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	1,50	36,43	33,01	27,50	37,10
C051-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	4,50	38,59	35,17	29,65	39,25
C051-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	7,50	40,42	37,08	31,49	41,10
C051-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	1,50	44,31	41,21	35,38	45,05
C051-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	4,50	45,17	42,02	36,24	45,89
C051-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	7,50	46,04	42,87	37,12	46,76
C052-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	1,50	47,55	44,48	38,63	48,30
C052-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	4,50	47,94	44,84	39,02	48,68
C052-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	7,50	48,25	45,14	39,33	48,99
C052-2_A	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	1,50	36,35	32,92	27,42	37,02
C052-2_B	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	4,50	38,45	35,02	29,51	39,11
C052-2_C	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	7,50	40,59	37,25	31,65	41,27
C052-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	1,50	39,06	35,96	30,14	39,80
C052-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	4,50	40,08	36,94	31,15	40,81
C052-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	7,50	40,96	37,80	32,04	41,69
C052-4_A	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	1,50	46,38	43,29	37,47	47,13
C052-4_B	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	4,50	47,07	43,94	38,15	47,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringbaan Zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C052-4_C	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	7,50	47,71	44,57	38,79	48,44
C053-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	1,50	48,68	45,62	39,76	49,43
C053-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	4,50	49,10	46,00	40,18	49,84
C053-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	7,50	49,38	46,28	40,47	50,12
C053-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	1,50	36,16	32,72	27,23	36,82
C053-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	4,50	38,23	34,81	29,30	38,90
C053-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	7,50	40,43	37,07	31,49	41,11
C053-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	1,50	39,01	35,85	30,09	39,74
C053-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	4,50	39,52	36,30	30,60	40,23
C053-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	7,50	39,81	36,60	30,88	40,52
C054-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	1,50	48,84	45,78	39,93	49,59
C054-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	4,50	49,23	46,14	40,31	49,97
C054-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	7,50	49,54	46,44	40,62	50,28
C054-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	1,50	37,71	34,39	28,78	38,40
C054-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	4,50	39,53	36,17	30,60	40,21
C054-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	7,50	41,89	38,56	32,95	42,57
C054-3_A	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	1,50	46,45	43,37	37,53	47,19
C054-3_B	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	4,50	47,30	44,17	38,37	48,03
C054-3_C	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	7,50	48,17	45,01	39,25	48,90
C055-1_A	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	1,50	49,60	46,54	40,68	50,35
C055-1_B	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	4,50	49,96	46,87	41,04	50,70
C055-1_C	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	7,50	50,36	47,26	41,44	51,10
C055-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	1,50	35,95	32,53	27,02	36,62
C055-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	4,50	38,16	34,74	29,23	38,83
C055-2_C	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	7,50	41,40	38,05	32,46	42,08
C055-3_A	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	1,50	40,60	37,53	31,69	41,35
C055-3_B	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	4,50	41,51	38,41	32,60	42,25
C055-3_C	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	7,50	42,83	39,68	33,91	43,56
C055-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	1,50	47,13	44,06	38,21	47,88
C055-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	4,50	47,99	44,86	39,07	48,72
C055-4_C	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	7,50	48,81	45,66	39,89	49,54
D056-1_A	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	1,50	42,46	39,34	33,54	43,19
D056-1_B	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	4,50	43,46	40,28	34,54	44,18
D056-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	1,50	30,69	27,25	21,76	31,35
D056-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	4,50	33,92	30,51	24,98	34,59
D056-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	1,50	46,87	43,81	37,96	47,62
D056-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	4,50	47,42	44,32	38,50	48,16
D057-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	1,50	46,22	43,14	37,30	46,96
D057-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	4,50	46,56	43,45	37,64	47,30
D057-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	1,50	32,59	29,15	23,66	33,25
D057-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	4,50	37,54	34,11	28,60	38,20
D057-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	1,50	47,07	44,00	38,16	47,82
D057-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	4,50	47,66	44,55	38,74	48,40
D058-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	1,50	45,99	42,91	37,07	46,73
D058-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	4,50	46,35	43,24	37,43	47,09
D058-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	1,50	34,37	30,92	25,44	35,03
D058-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	4,50	38,03	34,61	29,09	38,69
D059-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	1,50	45,73	42,65	36,82	46,48
D059-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	4,50	46,08	42,97	37,16	46,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringbaan Zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D059-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	1,50	35,02	31,59	26,09	35,69
D059-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	4,50	38,02	34,61	29,08	38,69
D059-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	1,50	31,11	27,67	22,18	31,77
D059-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	4,50	33,23	29,80	24,29	33,89
D060-1_A	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	1,50	35,81	32,45	26,89	36,49
D060-1_B	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	4,50	38,04	34,66	29,11	38,72
D060-2_A	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	1,50	33,00	29,73	24,07	33,70
D060-2_B	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	4,50	35,33	32,04	26,40	36,03
D060-3_A	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	1,50	34,86	31,43	25,93	35,53
D060-3_B	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	4,50	37,32	33,92	28,38	37,99
D061-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	1,50	35,63	32,20	26,69	36,29
D061-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	4,50	38,24	34,86	29,30	38,91
D061-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	1,50	35,37	32,15	26,44	36,08
D061-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	4,50	37,47	34,20	28,54	38,17
D062-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	1,50	35,79	32,36	26,85	36,45
D062-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	4,50	37,98	34,58	29,04	38,65
D062-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	1,50	32,12	28,69	23,19	32,79
D062-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	4,50	36,57	33,24	27,64	37,26
D063-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	1,50	36,03	32,60	27,09	36,69
D063-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	4,50	38,14	34,75	29,20	38,81
D063-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	1,50	32,68	29,25	23,75	33,35
D063-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	4,50	36,98	33,66	28,05	37,67
D063-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	1,50	31,96	28,53	23,02	32,62
D063-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	4,50	33,42	30,01	24,48	34,09
D064-1_A	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	1,50	36,73	33,30	27,79	37,39
D064-1_B	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	4,50	39,05	35,66	30,11	39,72
D064-2_A	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	1,50	31,83	28,42	22,90	32,50
D064-2_B	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	4,50	33,72	30,36	24,78	34,40
D064-3_A	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	1,50	34,22	30,81	25,28	34,89
D064-3_B	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	4,50	36,79	33,44	27,85	37,47
D065-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	1,50	36,58	33,15	27,64	37,24
D065-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	4,50	38,94	35,55	30,00	39,61
D065-2_A	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	1,50	32,24	28,85	23,31	32,91
D065-2_B	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	4,50	35,80	32,53	26,87	36,50
D066-1_A	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	1,50	39,39	36,12	30,47	40,09
D066-1_B	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	4,50	40,68	37,39	31,75	41,38
D066-2_A	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	1,50	30,99	27,61	22,06	31,67
D066-2_B	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	4,50	34,30	30,98	25,37	34,99
D066-3_A	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	1,50	37,71	34,42	28,78	38,41
D066-3_B	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	4,50	39,64	36,32	30,71	40,33
D067-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	1,50	34,85	31,43	25,92	35,52
D067-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	4,50	37,49	34,11	28,55	38,16
D067-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	1,50	31,23	27,83	22,30	31,90
D067-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	4,50	35,22	31,82	26,28	35,89
D067-3_A	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	1,50	37,34	34,02	28,41	38,03
D067-3_B	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	4,50	39,90	36,57	30,97	40,59
D068-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	1,50	35,28	31,87	26,34	35,95
D068-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	4,50	37,69	34,32	28,75	38,36
D068-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	1,50	33,06	29,66	24,13	33,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringbaan Zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D068-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	4,50	36,58	33,23	27,65	37,26
D069-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	1,50	34,83	31,42	25,89	35,50
D069-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	4,50	37,21	33,84	28,27	37,88
D069-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	7,50	39,82	36,56	30,88	40,52
D069-2_A	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	1,50	34,24	30,85	25,31	34,91
D069-2_B	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	4,50	37,52	34,23	28,59	38,22
D069-2_C	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	7,50	39,73	36,56	30,80	40,45
D069-3_A	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	1,50	34,15	30,74	25,22	34,82
D069-3_B	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	4,50	38,25	34,88	29,32	38,93
D069-3_C	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	7,50	41,91	38,72	32,98	42,63
D070-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	1,50	34,03	30,63	25,09	34,70
D070-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	4,50	36,33	32,95	27,39	37,00
D070-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	7,50	38,66	35,38	29,72	39,35
D070-2_A	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	1,50	34,40	31,01	25,47	35,07
D070-2_B	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	4,50	37,38	34,07	28,45	38,07
D070-2_C	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	7,50	40,76	37,60	31,84	41,49
D070-3_A	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	1,50	30,96	27,55	22,03	31,63
D070-3_B	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	4,50	34,43	31,15	25,50	35,13
D070-3_C	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	7,50	34,86	31,63	25,93	35,57
D071-1_A	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	1,50	30,41	27,23	21,48	31,13
D071-1_B	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	4,50	32,63	29,38	23,69	33,33
D071-1_C	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	7,50	33,43	30,17	24,49	34,13
D071-2_A	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	1,50	34,50	31,12	25,57	35,18
D071-2_B	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	4,50	37,47	34,17	28,54	38,16
D071-3_A	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	1,50	30,96	27,54	22,02	31,62
D071-3_B	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	4,50	33,45	30,03	24,51	34,11
D071-3_C	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	7,50	35,61	32,22	26,67	36,28
D071-4_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	1,50	31,59	28,29	22,66	32,28
D071-4_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	4,50	34,67	31,36	25,74	35,36
D071-4_C	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	7,50	37,28	34,04	28,35	37,99
D071-5_A	Nieuwbouw - blok D	133036,39	394742,28	7,50	40,61	37,41	31,68	41,32
D072-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	1,50	28,55	25,32	19,62	29,26
D072-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	4,50	30,27	26,97	21,32	30,96
D072-1_C	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	7,50	31,49	28,21	22,55	32,18
D072-2_A	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	1,50	35,25	31,87	26,32	35,93
D072-2_B	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	4,50	38,44	35,14	29,51	39,13
D072-3_A	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	1,50	30,82	27,43	21,89	31,49
D072-3_B	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	4,50	34,38	31,01	25,44	35,05
D072-3_C	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	7,50	37,38	34,08	28,45	38,07
D072-4_A	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	1,50	31,44	28,12	22,51	32,13
D072-4_B	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	4,50	34,74	31,41	25,80	35,42
D072-4_C	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	7,50	40,16	36,99	31,23	40,88
D072-5_A	Nieuwbouw - blok D	133026,62	394742,25	7,50	42,19	39,02	33,27	42,91
D073-1_A	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	1,50	28,97	25,76	20,03	29,68
D073-1_B	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	4,50	30,74	27,46	21,79	31,43
D073-1_C	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	7,50	31,92	28,65	22,98	32,62
D073-2_A	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	1,50	35,28	31,88	26,35	35,95
D073-2_B	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	4,50	38,30	34,97	29,37	38,99
D073-3_A	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	1,50	31,15	27,76	22,22	31,82

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringbaan Zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D073-3_B	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	4,50	34,23	30,86	25,29	34,90
D073-3_C	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	7,50	37,67	34,37	28,74	38,36
D073-4_A	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	1,50	31,40	28,05	22,47	32,08
D073-4_B	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	4,50	34,07	30,73	25,13	34,75
D073-4_C	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	7,50	38,57	35,38	29,64	39,29
D073-5_A	Nieuwbouw - blok D	133016,78	394742,15	7,50	42,44	39,26	33,52	43,16
D074-1_A	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	1,50	27,85	24,59	18,91	28,55
D074-1_B	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	4,50	30,34	27,05	21,39	31,03
D074-1_C	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	7,50	32,38	29,12	23,45	33,08
D074-2_A	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	1,50	35,07	31,65	26,13	35,73
D074-2_B	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	4,50	37,69	34,33	28,76	38,37
D074-3_A	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	1,50	30,84	27,45	21,91	31,51
D074-3_B	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	4,50	34,85	31,52	25,91	35,53
D074-3_C	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	7,50	36,88	33,53	27,95	37,56
D074-4_A	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	1,50	31,48	28,13	22,55	32,16
D074-4_B	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	4,50	34,85	31,55	25,92	35,54
D074-4_C	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	7,50	38,09	34,90	29,16	38,81
D074-5_A	Nieuwbouw - blok D	133007,23	394742,25	7,50	40,38	37,14	31,45	41,09
D075-1_A	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	1,50	26,99	23,64	18,04	27,67
D075-1_B	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	4,50	30,05	26,71	21,10	30,73
D075-1_C	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	7,50	32,57	29,32	23,63	33,27
D075-2_A	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	1,50	34,70	31,27	25,77	35,37
D075-2_B	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	4,50	36,83	33,42	27,90	37,50
D075-3_A	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	1,50	31,43	28,10	22,51	32,12
D075-3_B	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	4,50	34,22	30,85	25,28	34,89
D075-3_C	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	7,50	36,54	33,18	27,60	37,22
D075-4_A	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	1,50	29,80	26,38	20,87	30,47
D075-4_B	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	4,50	32,29	28,86	23,35	32,95
D075-4_C	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	7,50	35,82	32,53	26,89	36,52
D075-5_A	Nieuwbouw - blok D	132997,81	394742,09	7,50	38,91	35,60	29,97	39,60
D076-1_A	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	1,50	26,89	23,52	17,95	27,56
D076-1_B	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	4,50	29,64	26,28	20,69	30,31
D076-1_C	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	7,50	31,89	28,60	22,94	32,58
D076-2_A	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	1,50	36,13	32,82	27,20	36,82
D076-2_B	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	4,50	37,82	34,49	28,89	38,51
D076-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	1,50	30,85	27,48	21,92	31,53
D076-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	4,50	33,62	30,23	24,68	34,29
D076-3_C	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	7,50	36,12	32,75	27,18	36,79
D076-4_A	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	1,50	29,28	25,84	20,35	29,94
D076-4_B	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	4,50	32,96	29,56	24,03	33,63
D076-4_C	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	7,50	40,37	37,19	31,43	41,08
D076-5_A	Nieuwbouw - blok D	132988,15	394741,93	7,50	40,29	37,04	31,36	40,99
D077-1_A	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	1,50	28,40	25,10	19,46	29,09
D077-1_B	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	4,50	30,40	27,06	21,45	31,08
D077-1_C	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	7,50	31,87	28,57	22,93	32,56
D077-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	1,50	42,53	39,42	33,61	43,27
D077-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	4,50	43,37	40,21	34,45	44,10
D077-3_A	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	1,50	30,96	27,58	22,03	31,64
D077-3_B	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	4,50	33,62	30,21	24,68	34,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringbaan Zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D077-3_C	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	7,50	36,51	33,14	27,57	37,18
D077-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	1,50	43,88	40,81	34,97	44,63
D077-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	4,50	44,26	41,15	35,34	45,00
D077-5_A	Nieuwbouw - blok D	132978,13	394742,12	7,50	44,12	40,96	35,19	44,84
D077-6_A	Nieuwbouw - blok D	132975,92	394739,66	7,50	44,23	41,12	35,31	44,97
D078-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	1,50	43,99	40,92	35,07	44,74
D078-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	4,50	44,50	41,39	35,58	45,24
D078-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	7,50	45,14	42,03	36,22	45,88
D078-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	1,50	35,81	32,39	26,88	36,48
D078-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	4,50	37,77	34,38	28,83	38,44
D078-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	7,50	40,00	36,72	31,06	40,69
D078-3_A	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	1,50	36,29	33,14	27,37	37,02
D078-3_B	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	4,50	37,01	33,83	28,08	37,73
D078-3_C	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	7,50	34,42	31,16	25,48	35,12
D078-4_A	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	1,50	41,56	38,44	32,63	42,29
D078-4_B	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	4,50	42,58	39,40	33,65	43,30
D078-4_C	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	7,50	43,88	40,70	34,96	44,60
D079-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	1,50	43,58	40,51	34,66	44,33
D079-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	4,50	44,29	41,18	35,37	45,03
D079-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	7,50	45,96	42,86	37,04	46,70
D079-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	1,50	35,89	32,47	26,96	36,56
D079-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	4,50	38,06	34,66	29,12	38,73
D079-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	7,50	39,91	36,62	30,97	40,60
D079-3_A	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	1,50	38,48	35,35	29,56	39,21
D079-3_B	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	4,50	39,40	36,21	30,47	40,12
D079-3_C	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	7,50	40,29	37,10	31,36	41,01
D079-4_A	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	1,50	36,54	33,17	27,61	37,22
D079-4_B	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	4,50	39,62	36,28	30,69	40,30
D079-4_C	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	7,50	45,68	42,57	36,76	46,42
E134-1_A	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	1,50	59,71	56,64	50,80	60,46
E134-1_B	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	4,50	61,31	58,21	52,39	62,05
E134-1_C	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	7,50	61,80	58,70	52,88	62,54
E134-2_A	Nieuwbouw - blok E	133122,93	394989,48	1,50	43,56	40,44	34,64	44,29
E134-3_A	Nieuwbouw - blok E	133119,29	394994,91	1,50	55,02	51,95	46,10	55,77
E134-4_A	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	4,50	44,76	41,61	35,84	45,49
E134-4_B	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	7,50	46,50	43,33	37,58	47,22
E134-5_A	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	4,50	56,94	53,86	48,03	57,69
E134-5_B	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	7,50	57,69	54,60	48,78	58,44
E135-1_A	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	1,50	59,82	56,75	50,90	60,57
E135-1_B	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	4,50	61,39	58,29	52,48	62,13
E135-1_C	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	7,50	61,87	58,77	52,95	62,61
E135-2_A	Nieuwbouw - blok E	133128,34	394989,56	1,50	42,37	39,25	33,46	43,11
E135-3_A	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	4,50	44,86	41,72	35,94	45,59
E135-3_B	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	7,50	46,66	43,50	37,73	47,38
E136-1_A	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	1,50	59,86	56,79	50,95	60,61
E136-1_B	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	4,50	61,43	58,33	52,52	62,17
E136-1_C	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	7,50	61,90	58,80	52,99	62,64
E136-2_A	Nieuwbouw - blok E	133133,90	394989,65	1,50	39,94	36,73	31,02	40,66
E136-3_A	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	4,50	43,06	39,89	34,14	43,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringbaan Zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E136-3_B	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	7,50	44,90	41,72	35,97	45,62
E137-1_A	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	1,50	59,89	56,82	50,97	60,64
E137-1_B	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	4,50	61,44	58,34	52,52	62,18
E137-1_C	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	7,50	61,92	58,81	53,00	62,66
E137-2_A	Nieuwbouw - blok E	133138,89	394989,73	1,50	37,61	34,26	28,66	38,29
E137-3_A	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	4,50	40,46	37,19	31,52	41,16
E137-3_B	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	7,50	42,33	39,07	33,40	43,03
E138-1_A	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	1,50	59,87	56,80	50,95	60,62
E138-1_B	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	4,50	61,42	58,32	52,50	62,16
E138-1_C	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	7,50	61,92	58,81	53,00	62,66
E138-2_A	Nieuwbouw - blok E	133144,51	394989,81	1,50	37,80	34,44	28,85	38,47
E138-3_A	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	4,50	39,05	35,68	30,10	39,72
E138-3_B	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	7,50	40,52	37,16	31,58	41,20
E139-1_A	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	1,50	59,81	56,75	50,90	60,56
E139-1_B	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	4,50	61,36	58,26	52,44	62,10
E139-1_C	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	7,50	61,87	58,77	52,95	62,61
E139-2_A	Nieuwbouw - blok E	133149,96	394989,90	1,50	37,99	34,62	29,04	38,66
E139-3_A	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	4,50	37,45	34,02	28,52	38,12
E139-3_B	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	7,50	39,45	36,08	30,52	40,13
E140-1_A	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	1,50	59,78	56,72	50,87	60,53
E140-1_B	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	4,50	61,32	58,23	52,40	62,06
E140-1_C	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	7,50	61,85	58,75	52,94	62,59
E140-2_A	Nieuwbouw - blok E	133155,74	394989,86	1,50	38,34	34,97	29,40	39,01
E140-3_A	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	4,50	38,02	34,60	29,08	38,68
E140-3_B	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	7,50	40,19	36,83	31,25	40,87
E141-1_A	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	1,50	59,74	56,67	50,82	60,49
E141-1_B	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	4,50	61,26	58,17	52,35	62,01
E141-1_C	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	7,50	61,81	58,71	52,89	62,55
E141-2_A	Nieuwbouw - blok E	133161,56	394989,85	1,50	40,91	37,66	31,98	41,61
E141-3_A	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	4,50	44,59	41,42	35,67	45,31
E141-3_B	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	7,50	46,39	43,21	37,46	47,11
E142-1_A	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	1,50	59,72	56,65	50,80	60,47
E142-1_B	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	4,50	61,24	58,15	52,32	61,98
E142-1_C	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	7,50	61,79	58,69	52,87	62,53
E142-2_A	Nieuwbouw - blok E	133166,81	394989,85	1,50	43,97	40,78	35,04	44,69
E142-3_A	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	4,50	46,00	42,84	37,07	46,72
E142-3_B	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	7,50	47,83	44,67	38,90	48,55
E143-1_A	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	1,50	59,70	56,63	50,78	60,45
E143-1_B	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	4,50	61,23	58,13	52,31	61,97
E143-1_C	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	7,50	61,78	58,69	52,87	62,53
E143-2_A	Nieuwbouw - blok E	133171,93	394989,85	1,50	45,52	42,36	36,59	46,24
E143-3_A	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	4,50	47,43	44,28	38,50	48,15
E143-3_B	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	7,50	48,97	45,82	40,04	49,69
E144-1_A	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	1,50	59,69	56,62	50,77	60,44
E144-1_B	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	4,50	61,23	58,14	52,31	61,97
E144-1_C	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	7,50	61,78	58,69	52,87	62,53
E144-2_A	Nieuwbouw - blok E	133177,34	394989,84	1,50	46,00	42,86	37,08	46,73
E144-3_A	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	4,50	46,14	43,00	37,21	46,87
E144-3_B	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	7,50	47,83	44,69	38,91	48,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringbaan Zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E145-1_A	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	1,50	59,75	56,68	50,83	60,50
E145-1_B	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	4,50	61,28	58,18	52,36	62,02
E145-1_C	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	7,50	61,83	58,73	52,91	62,57
E145-2_A	Nieuwbouw - blok E	133182,94	394989,84	1,50	42,08	38,90	33,15	42,80
E145-3_A	Nieuwbouw - blok E	133187,73	394996,46	1,50	56,78	53,70	47,87	57,53
E145-4_A	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	4,50	42,13	38,98	33,21	42,86
E145-4_B	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	7,50	44,35	41,19	35,43	45,08
E145-5_A	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	4,50	57,86	54,77	48,94	58,60
E145-5_B	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	7,50	58,55	55,45	49,63	59,29
F146-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	1,50	53,70	50,59	44,77	54,43
F146-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	4,50	54,87	51,76	45,95	55,61
F146-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	7,50	55,92	52,81	47,00	56,66
F146-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	1,50	39,96	36,65	31,02	40,65
F146-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	4,50	41,94	38,60	33,00	42,62
F146-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	7,50	44,89	41,58	35,95	45,58
F146-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	1,50	52,04	48,92	43,12	52,77
F146-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	4,50	53,69	50,57	44,77	54,42
F146-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	7,50	55,08	51,95	46,15	55,81
F146-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	1,50	46,39	43,25	37,47	47,12
F146-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	4,50	47,79	44,63	38,86	48,51
F146-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	7,50	49,15	45,97	40,22	49,87
F147-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	1,50	52,39	49,29	43,47	53,13
F147-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	4,50	53,69	50,58	44,76	54,42
F147-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	7,50	54,65	51,54	45,73	55,39
F147-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	1,50	41,27	38,03	32,34	41,98
F147-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	4,50	43,52	40,29	34,59	44,23
F147-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	7,50	45,78	42,55	36,85	46,49
F147-3_A	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	1,50	43,05	39,86	34,12	43,77
F147-3_B	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	4,50	44,52	41,31	35,59	45,23
F147-3_C	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	7,50	46,04	42,82	37,11	46,75
F147-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	1,50	51,05	47,93	42,12	51,78
F147-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	4,50	51,59	48,46	42,66	52,32
F147-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	7,50	52,61	49,47	43,69	53,34
F148-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	1,50	50,73	47,61	41,80	51,46
F148-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	4,50	52,23	49,11	43,30	52,96
F148-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	7,50	53,15	50,04	44,23	53,89
F148-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	1,50	42,89	39,71	33,97	43,61
F148-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	4,50	44,41	41,19	35,47	45,12
F148-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	7,50	45,95	42,74	37,02	46,66
F148-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	1,50	47,33	44,19	38,40	48,06
F148-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	4,50	48,97	45,82	40,03	49,69
F148-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	7,50	50,19	47,04	41,26	50,91
F149-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	1,50	50,29	47,16	41,36	51,02
F149-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	4,50	51,63	48,51	42,70	52,36
F149-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	7,50	52,56	49,45	43,63	53,29
F149-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	1,50	43,27	40,10	34,34	43,99
F149-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	4,50	44,70	41,49	35,77	45,41
F149-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	7,50	46,15	42,93	37,21	46,86
F149-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	1,50	43,66	40,49	34,73	44,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringbaan Zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F149-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	4,50	44,31	41,10	35,37	45,02
F149-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	7,50	45,74	42,53	36,80	46,45
F150-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	1,50	49,75	46,63	40,82	50,48
F150-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	4,50	50,83	47,71	41,90	51,56
F150-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	7,50	51,78	48,67	42,85	52,51
F150-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	1,50	40,32	37,07	31,39	41,02
F150-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	4,50	43,42	40,20	34,49	44,13
F150-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	7,50	45,10	41,86	36,16	45,80
F150-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	1,50	47,29	44,13	38,35	48,01
F150-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	4,50	47,95	44,79	39,01	48,67
F150-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	7,50	49,45	46,29	40,51	50,17
F150-4_A	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	1,50	40,36	37,18	31,43	41,08
F150-4_B	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	4,50	40,90	37,69	31,97	41,61
F150-4_C	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	7,50	42,84	39,64	33,91	43,55
F151-1_A	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	1,50	39,27	36,01	30,32	39,96
F151-1_B	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	4,50	41,28	38,03	32,34	41,98
F151-1_C	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	7,50	42,63	39,44	33,68	43,34
F151-2_A	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	1,50	40,97	37,68	32,04	41,67
F151-2_B	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	4,50	43,71	40,44	34,78	44,41
F151-2_C	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	7,50	46,15	42,89	37,21	46,85
F151-3_A	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	1,50	39,84	36,58	30,91	40,54
F151-3_B	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	4,50	44,23	41,07	35,30	44,95
F151-3_C	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	7,50	45,97	42,79	37,03	46,68
F152-1_A	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	1,50	39,94	36,73	31,01	40,65
F152-1_B	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	4,50	41,45	38,20	32,51	42,15
F152-1_C	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	7,50	42,59	39,41	33,65	43,30
F152-2_A	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	1,50	39,30	35,92	30,37	39,98
F152-2_B	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	4,50	42,01	38,64	33,07	42,68
F152-2_C	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	7,50	45,26	41,97	36,33	45,96
F153-1_A	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	1,50	39,86	36,64	30,93	40,57
F153-1_B	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	4,50	41,12	37,86	32,19	41,82
F153-1_C	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	7,50	41,87	38,65	32,94	42,58
F153-2_A	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	1,50	38,70	35,30	29,76	39,37
F153-2_B	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	4,50	41,74	38,36	32,80	42,41
F153-2_C	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	7,50	45,25	41,97	36,31	45,94
F153-3_A	Nieuwbouw - blok F	133145,35	394927,33	7,50	43,24	39,94	34,30	43,93
F154-1_A	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	1,50	34,86	31,46	25,93	35,53
F154-1_B	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	4,50	37,42	34,05	28,49	38,10
F154-2_A	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	1,50	40,95	37,69	32,02	41,65
F154-2_B	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	4,50	43,16	39,89	34,22	43,86
F154-3_A	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	1,50	37,80	34,48	28,87	38,49
F154-3_B	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	4,50	40,87	37,58	31,94	41,57
F155-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	1,50	42,94	39,83	34,03	43,68
F155-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	4,50	44,34	41,20	35,42	45,07
F155-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	7,50	45,64	42,49	36,72	46,37
F155-2_A	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	1,50	40,62	37,40	31,69	41,33
F155-2_B	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	4,50	42,62	39,39	33,69	43,33
F155-2_C	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	7,50	45,20	42,00	36,26	45,91
F155-3_A	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	1,50	38,95	35,76	30,02	39,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringbaan Zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F155-3_B	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	4,50	40,08	36,84	31,15	40,79
F155-3_C	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	7,50	40,48	37,26	31,55	41,19
F156-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	1,50	40,00	36,83	31,08	40,72
F156-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	4,50	41,95	38,76	33,03	42,67
F156-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	7,50	43,77	40,57	34,85	44,49
F156-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	1,50	41,92	38,72	32,98	42,63
F156-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	4,50	43,84	40,64	34,91	44,55
F156-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	7,50	45,92	42,73	36,98	46,63
F157-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	1,50	34,44	31,06	25,51	35,12
F157-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	4,50	36,30	32,87	27,37	36,97
F157-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	7,50	39,76	36,38	30,83	40,44
F157-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	1,50	43,53	40,35	34,60	44,25
F157-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	4,50	45,27	42,08	36,33	45,98
F157-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	7,50	46,71	43,53	37,77	47,42
F158-1_A	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	1,50	46,20	43,09	37,29	46,94
F158-1_B	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	4,50	47,42	44,29	38,50	48,15
F158-1_C	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	7,50	48,58	45,44	39,66	49,31
F158-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	1,50	43,73	40,57	34,80	44,45
F158-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	4,50	45,63	42,47	36,70	46,35
F158-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	7,50	46,85	43,66	37,91	47,56
F159-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	1,50	46,67	43,56	37,75	47,41
F159-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	4,50	47,92	44,78	39,00	48,65
F159-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	7,50	49,26	46,12	40,34	49,99
F159-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	1,50	44,05	40,87	35,12	44,77
F159-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	4,50	46,15	42,97	37,21	46,86
F159-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	7,50	47,13	43,94	38,20	47,85
F160-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	1,50	47,74	44,64	38,83	48,48
F160-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	4,50	49,09	45,95	40,17	49,82
F160-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	7,50	50,47	47,33	41,55	51,20
F160-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	1,50	45,32	42,17	36,39	46,04
F160-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	4,50	46,73	43,55	37,79	47,44
F160-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	7,50	47,74	44,54	38,80	48,45
F161-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	1,50	48,67	45,58	39,76	49,42
F161-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	4,50	50,05	46,92	41,13	50,78
F161-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	7,50	51,40	48,27	42,48	52,13
F161-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	1,50	44,94	41,77	36,01	45,66
F161-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	4,50	46,60	43,41	37,66	47,31
F161-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	7,50	47,68	44,48	38,74	48,39
F162-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	1,50	50,07	46,98	41,15	50,81
F162-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	4,50	51,46	48,35	42,55	52,20
F162-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	7,50	52,73	49,60	43,81	53,46
F162-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	1,50	43,96	40,76	35,03	44,67
F162-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	4,50	46,00	42,79	37,06	46,71
F162-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	7,50	47,41	44,18	38,47	48,11
F163-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	1,50	50,95	47,87	42,04	51,70
F163-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	4,50	52,40	49,29	43,48	53,14
F163-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	7,50	53,62	50,50	44,70	54,35
F163-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	1,50	43,97	40,78	35,03	44,68
F163-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	4,50	45,55	42,33	36,62	46,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringbaan Zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F163-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	7,50	47,19	43,96	38,26	47,90
F163-3_A	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	1,50	50,07	46,98	41,15	50,81
F163-3_B	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	4,50	52,33	49,22	43,41	53,07
F163-3_C	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	7,50	53,91	50,79	45,00	54,65
G110-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	1,50	32,65	29,24	23,71	33,32
G110-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	4,50	33,36	29,97	24,42	34,03
G110-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	7,50	37,37	34,11	28,43	38,07
G110-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	1,50	40,79	37,58	31,86	41,50
G110-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	4,50	42,47	39,25	33,54	43,18
G110-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	7,50	44,78	41,58	35,84	45,49
G110-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	1,50	35,51	32,12	26,58	36,18
G110-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	4,50	37,71	34,33	28,78	38,39
G110-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	7,50	41,04	37,75	32,10	41,73
G110-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	1,50	39,82	36,63	30,89	40,54
G110-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	4,50	41,82	38,64	32,88	42,53
G110-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	7,50	43,94	40,77	35,01	44,66
G111-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	1,50	34,08	30,68	25,15	34,75
G111-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	4,50	36,22	32,81	27,28	36,89
G111-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	7,50	38,48	35,16	29,55	39,17
G111-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	1,50	34,96	31,64	26,03	35,65
G111-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	4,50	36,74	33,46	27,80	37,43
G111-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	7,50	40,09	36,84	31,15	40,79
G111-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	1,50	33,42	30,02	24,48	34,09
G111-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	4,50	35,63	32,25	26,69	36,30
G111-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	7,50	37,05	33,76	28,11	37,74
G112-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	1,50	36,24	32,96	27,31	36,94
G112-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	4,50	37,63	34,29	28,69	38,31
G112-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	7,50	39,64	36,34	30,70	40,33
G112-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	1,50	39,33	36,12	30,40	40,04
G112-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	4,50	40,67	37,44	31,73	41,37
G112-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	7,50	43,24	40,05	34,30	43,95
G113-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	1,50	36,07	32,80	27,14	36,77
G113-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	4,50	37,29	33,95	28,35	37,97
G113-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	7,50	39,25	35,94	30,32	39,94
G113-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	1,50	40,14	36,95	31,21	40,86
G113-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	4,50	41,76	38,57	32,83	42,48
G113-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	7,50	44,19	41,03	35,26	44,91
G114-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	1,50	39,46	36,30	30,54	40,19
G114-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	4,50	39,60	36,38	30,68	40,31
G114-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	7,50	40,82	37,59	31,89	41,53
G114-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	1,50	37,75	34,42	28,81	38,43
G114-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	4,50	40,50	37,24	31,56	41,20
G114-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	7,50	43,81	40,63	34,87	44,52
G115-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	1,50	39,96	36,81	31,04	40,69
G115-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	4,50	40,52	37,33	31,60	41,24
G115-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	7,50	41,61	38,40	32,68	42,32
G115-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	1,50	38,05	34,73	29,10	38,73
G115-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	4,50	40,16	36,88	31,22	40,85
G115-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	7,50	43,16	39,95	34,22	43,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringbaan Zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G116-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	1,50	39,86	36,70	30,94	40,59
G116-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	4,50	40,11	36,91	31,19	40,83
G116-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	7,50	41,67	38,46	32,74	42,38
G116-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	1,50	38,51	35,23	29,58	39,21
G116-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	4,50	40,65	37,38	31,71	41,35
G116-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	7,50	43,30	40,08	34,36	44,01
G117-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	1,50	40,31	37,14	31,39	41,03
G117-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	4,50	40,84	37,64	31,90	41,55
G117-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	7,50	42,51	39,32	33,58	43,23
G117-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	1,50	37,77	34,43	28,83	38,45
G117-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	4,50	40,32	37,05	31,38	41,02
G117-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	7,50	43,45	40,23	34,51	44,16
G117-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	1,50	38,19	34,84	29,25	38,87
G117-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	4,50	41,58	38,31	32,65	42,28
G117-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	7,50	44,65	41,42	35,71	45,35
G118-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	1,50	38,01	34,63	29,08	38,69
G118-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	4,50	41,10	37,77	32,16	41,78
G118-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133127,41	394891,05	1,50	33,31	29,96	24,38	33,99
G118-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	1,50	39,86	36,70	30,94	40,59
G118-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	4,50	40,18	36,95	31,26	40,89
G118-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,12	394897,71	1,50	38,15	34,93	29,21	38,86
G118-5_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,41	394897,32	1,50	41,45	38,31	32,53	42,18
G119-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	1,50	37,65	34,24	28,72	38,32
G119-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	4,50	40,70	37,33	31,76	41,37
G119-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	7,50	44,76	41,48	35,81	45,45
G119-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	1,50	34,69	31,35	25,76	35,37
G119-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	4,50	36,61	33,27	27,67	37,29
G119-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	7,50	39,06	35,77	30,11	39,75
G119-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	4,50	36,90	33,48	27,97	37,57
G119-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	7,50	41,13	37,81	32,19	41,82
G119-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,90	394907,75	7,50	44,59	41,40	35,65	45,30
G120-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	1,50	37,77	34,41	28,84	38,45
G120-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	4,50	40,95	37,62	32,01	41,63
G120-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	7,50	45,14	41,88	36,20	45,84
G120-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	1,50	35,25	31,91	26,31	35,93
G120-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	4,50	36,98	33,65	28,04	37,66
G120-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	7,50	39,42	36,14	30,47	40,11
G121-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	1,50	40,13	36,82	31,19	40,82
G121-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	4,50	42,69	39,38	33,74	43,37
G121-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	1,50	36,35	33,10	27,41	37,05
G121-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	4,50	36,87	33,60	27,93	37,57
G122-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	1,50	40,07	36,76	31,13	40,76
G122-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	4,50	42,51	39,20	33,57	43,20
G122-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	1,50	38,66	35,48	29,73	39,38
G122-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	4,50	38,23	34,99	29,29	38,93
G123-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	1,50	40,99	37,72	32,05	41,69
G123-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	4,50	43,35	40,08	34,41	44,05
G123-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	1,50	37,50	34,27	28,57	38,21
G123-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	4,50	39,01	35,81	30,08	39,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringbaan Zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G124-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	1,50	42,09	38,84	33,15	42,79
G124-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	4,50	43,88	40,61	34,93	44,57
G124-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	1,50	35,75	32,41	26,81	36,43
G124-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	4,50	39,50	36,30	30,56	40,21
G124-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	1,50	43,08	39,93	34,15	43,80
G124-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	4,50	44,93	41,78	35,99	45,65
G125-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	1,50	49,30	46,18	40,37	50,03
G125-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	4,50	49,36	46,24	40,44	50,09
G125-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	7,50	50,43	47,31	41,50	51,16
G125-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	1,50	40,60	37,37	31,67	41,31
G125-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	4,50	42,54	39,30	33,61	43,25
G125-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	7,50	42,81	39,51	33,87	43,50
G125-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	1,50	43,96	40,76	35,03	44,67
G125-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	4,50	46,28	43,11	37,34	47,00
G125-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	7,50	48,06	44,90	39,12	48,78
G125-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	1,50	35,96	32,70	27,04	36,66
G125-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	4,50	38,11	34,85	29,19	38,81
G125-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	7,50	41,36	38,11	32,43	42,06
G126-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	1,50	48,49	45,38	39,56	49,22
G126-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	4,50	48,66	45,54	39,73	49,39
G126-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	7,50	49,70	46,59	40,77	50,43
G126-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	1,50	37,28	33,87	28,35	37,95
G126-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	4,50	39,45	36,05	30,50	40,11
G126-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	7,50	43,02	39,77	34,08	43,72
G126-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	1,50	45,30	42,13	36,37	46,02
G126-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	4,50	45,91	42,74	36,97	46,63
G126-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	7,50	47,66	44,51	38,73	48,38
G126-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	1,50	39,44	36,24	30,51	40,15
G126-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	4,50	39,51	36,25	30,57	40,21
G126-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	7,50	40,29	37,04	31,35	40,99
G127-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	1,50	46,37	43,26	37,45	47,11
G127-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	4,50	46,15	43,03	37,22	46,88
G127-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	7,50	46,87	43,74	37,94	47,60
G127-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	1,50	37,65	34,29	28,72	38,33
G127-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	4,50	39,67	36,33	30,73	40,35
G127-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	7,50	42,14	38,86	33,20	42,83
G127-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	1,50	46,09	42,95	37,17	46,82
G127-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	4,50	45,30	42,11	36,37	46,02
G127-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	7,50	46,87	43,69	37,93	47,58
G128-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	1,50	45,78	42,68	36,86	46,52
G128-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	4,50	45,61	42,48	36,68	46,34
G128-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	7,50	46,19	43,06	37,26	46,92
G128-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	1,50	36,89	33,50	27,95	37,56
G128-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	4,50	38,93	35,56	29,99	39,60
G128-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	7,50	41,84	38,57	32,90	42,54
G128-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	1,50	37,24	34,11	28,32	37,97
G128-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	4,50	37,45	34,27	28,53	38,17
G128-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	7,50	38,83	35,59	29,91	39,54
G129-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	1,50	44,93	41,82	36,01	45,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringbaan Zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G129-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	4,50	44,86	41,72	35,93	45,59
G129-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	7,50	45,38	42,24	36,45	46,11
G129-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	1,50	35,54	32,13	26,61	36,21
G129-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	4,50	37,44	34,01	28,50	38,10
G129-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	7,50	40,73	37,39	31,79	41,41
G129-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	1,50	40,61	37,42	31,69	41,33
G129-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	4,50	41,81	38,57	32,88	42,52
G129-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	7,50	44,53	41,31	35,60	45,24
G129-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	1,50	32,19	28,76	23,26	32,86
G129-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	4,50	33,66	30,23	24,73	34,33
G129-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	7,50	36,84	33,50	27,90	37,52
G130-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	1,50	32,91	29,51	23,98	33,58
G130-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	4,50	35,20	31,82	26,27	35,88
G130-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	7,50	37,35	34,09	28,42	38,05
G130-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	1,50	37,91	34,53	28,97	38,58
G130-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	4,50	41,01	37,72	32,08	41,71
G130-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	7,50	43,87	40,61	34,93	44,57
G130-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	1,50	34,95	31,54	26,01	35,62
G130-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	4,50	36,75	33,35	27,81	37,42
G130-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	7,50	40,60	37,31	31,66	41,29
G131-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	1,50	33,13	29,72	24,20	33,80
G131-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	4,50	35,37	31,99	26,44	36,05
G131-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	7,50	36,86	33,57	27,92	37,55
G131-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	1,50	40,08	36,84	31,16	40,79
G131-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	4,50	41,58	38,31	32,65	42,28
G131-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	7,50	44,23	40,99	35,30	44,94
G132-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	1,50	33,20	29,79	24,27	33,87
G132-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	4,50	35,36	31,99	26,42	36,03
G132-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	7,50	36,70	33,41	27,77	37,40
G132-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	1,50	39,25	35,97	30,32	39,95
G132-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	4,50	41,03	37,74	32,10	41,73
G132-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	7,50	44,02	40,78	35,08	44,72
G133-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	1,50	33,37	29,96	24,44	34,04
G133-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	4,50	35,02	31,65	26,08	35,69
G133-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	7,50	36,67	33,38	27,74	37,37
G133-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	1,50	39,64	36,41	30,70	40,34
G133-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	4,50	41,86	38,65	32,93	42,57
G133-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	7,50	44,52	41,30	35,58	45,23
G133-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	1,50	33,34	29,97	24,41	34,02
G133-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	4,50	33,92	30,49	24,99	34,59
G133-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	7,50	38,56	35,16	29,62	39,23
H080-1_A	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	1,50	35,53	32,08	26,59	36,19
H080-1_B	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	4,50	38,43	35,00	29,49	39,09
H080-2_A	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	1,50	31,61	28,18	22,67	32,27
H080-2_B	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	4,50	32,86	29,46	23,92	33,53
H080-3_A	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	1,50	34,56	31,13	25,63	35,23
H080-3_B	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	4,50	36,79	33,37	27,85	37,45
H081-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	1,50	36,71	33,36	27,77	37,39
H081-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	4,50	39,22	35,84	30,28	39,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringbaan Zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H081-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	1,50	31,34	27,90	22,40	32,00
H081-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	4,50	32,58	29,18	23,65	33,25
H082-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	1,50	35,53	32,08	26,60	36,19
H082-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	4,50	38,54	35,11	29,60	39,20
H082-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	1,50	31,76	28,33	22,83	32,43
H082-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	4,50	33,17	29,77	24,23	33,84
H082-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	1,50	34,89	31,46	25,95	35,55
H082-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	4,50	37,19	33,79	28,25	37,86
H083-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	1,50	42,37	39,23	33,44	43,10
H083-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	4,50	42,64	39,47	33,71	43,36
H083-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	7,50	43,24	40,07	34,31	43,96
H083-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	1,50	35,40	31,98	26,47	36,07
H083-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	4,50	37,88	34,48	28,94	38,55
H083-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	7,50	40,69	37,43	31,76	41,39
H083-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	1,50	40,57	37,34	31,64	41,28
H083-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	4,50	41,65	38,38	32,72	42,35
H083-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	7,50	43,84	40,60	34,90	44,54
H084-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	1,50	41,61	38,46	32,68	42,33
H084-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	4,50	42,03	38,85	33,10	42,75
H084-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	7,50	42,76	39,59	33,83	43,48
H084-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	1,50	35,54	32,13	26,61	36,21
H084-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	4,50	37,69	34,29	28,75	38,36
H084-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	7,50	39,81	36,52	30,88	40,51
H084-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	1,50	29,94	26,54	21,01	30,61
H084-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	4,50	32,04	28,62	23,11	32,71
H084-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	7,50	35,27	31,89	26,33	35,94
H085-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	1,50	41,39	38,24	32,46	42,11
H085-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	4,50	41,82	38,64	32,88	42,53
H085-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	7,50	42,49	39,32	33,56	43,21
H085-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	1,50	35,56	32,15	26,62	36,23
H085-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	4,50	37,43	34,03	28,49	38,10
H085-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	7,50	39,40	36,10	30,46	40,09
H085-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	1,50	36,04	32,61	27,10	36,70
H085-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	4,50	38,36	34,96	29,42	39,03
H085-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	7,50	41,61	38,31	32,67	42,30
H086-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	1,50	41,26	38,11	32,33	41,98
H086-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	4,50	41,67	38,49	32,74	42,39
H086-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	7,50	42,26	39,08	33,33	42,98
H086-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	1,50	35,52	32,11	26,58	36,19
H086-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	4,50	37,22	33,81	28,27	37,88
H086-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	7,50	39,30	36,00	30,37	39,99
H086-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	1,50	30,69	27,27	21,76	31,36
H086-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	4,50	32,55	29,14	23,62	33,22
H086-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	7,50	35,22	31,87	26,28	35,90
H087-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	1,50	40,74	37,59	31,81	41,46
H087-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	4,50	41,01	37,81	32,08	41,72
H087-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	7,50	41,56	38,36	32,62	42,27
H087-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	1,50	35,61	32,19	26,67	36,27
H087-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	4,50	37,35	33,95	28,41	38,02

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringbaan Zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H087-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	7,50	39,39	36,09	30,45	40,08
H087-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	1,50	35,81	32,39	26,87	36,47
H087-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	4,50	38,31	34,91	29,36	38,97
H087-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	7,50	41,44	38,15	32,50	42,13
H088-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	1,50	40,68	37,53	31,75	41,40
H088-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	4,50	41,21	38,03	32,28	41,93
H088-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	7,50	41,46	38,27	32,53	42,18
H088-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	1,50	35,68	32,26	26,74	36,34
H088-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	4,50	37,34	33,94	28,40	38,01
H088-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	7,50	39,29	35,98	30,35	39,98
H088-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	1,50	29,66	26,25	20,74	30,33
H088-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	4,50	31,72	28,30	22,79	32,39
H088-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	7,50	34,32	30,95	25,38	34,99
H089-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	1,50	40,47	37,32	31,54	41,19
H089-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	4,50	41,07	37,89	32,14	41,79
H089-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	7,50	41,21	38,02	32,28	41,93
H089-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	1,50	35,31	31,90	26,37	35,98
H089-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	4,50	37,11	33,71	28,17	37,78
H089-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	7,50	39,16	35,87	30,22	39,85
H089-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	1,50	34,81	31,40	25,88	35,48
H089-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	4,50	37,26	33,86	28,31	37,92
H089-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	7,50	40,75	37,46	31,81	41,44
H089-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	1,50	31,42	27,99	22,49	32,09
H089-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	4,50	32,51	29,08	23,58	33,18
H089-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	7,50	33,64	30,30	24,70	34,32
H090-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	1,50	31,16	27,93	22,22	31,86
H090-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	4,50	35,01	31,79	26,07	35,72
H090-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	7,50	36,07	32,83	27,13	36,77
H090-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	1,50	35,42	32,01	26,48	36,09
H090-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	4,50	37,80	34,43	28,86	38,47
H090-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	1,50	38,78	35,63	29,85	39,50
H090-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	4,50	39,43	36,25	30,50	40,15
H090-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	1,50	31,67	28,31	22,73	32,35
H090-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	4,50	35,76	32,46	26,82	36,45
H090-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	7,50	38,26	34,96	29,32	38,95
H090-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,81	394743,42	7,50	40,67	37,41	31,73	41,37
H090-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133185,68	394741,09	7,50	39,15	35,95	30,22	39,86
H091-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	1,50	27,77	24,44	18,83	28,45
H091-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	4,50	33,78	30,58	24,85	34,49
H091-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	7,50	35,30	32,09	26,36	36,01
H091-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	1,50	35,17	31,75	26,23	35,83
H091-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	4,50	37,39	33,99	28,45	38,06
H091-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	1,50	30,06	26,74	21,13	30,75
H091-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	4,50	33,04	29,68	24,10	33,72
H091-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	7,50	36,71	33,41	27,77	37,40
H091-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	1,50	33,13	29,85	24,19	33,82
H091-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	4,50	36,16	32,88	27,23	36,86
H091-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	7,50	38,59	35,31	29,65	39,28
H091-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,49	394743,44	7,50	40,22	36,94	31,28	40,91

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringbaan Zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H092-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	1,50	29,98	26,75	21,04	30,68
H092-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	4,50	33,64	30,44	24,71	34,35
H092-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	7,50	35,22	32,02	26,28	35,93
H092-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	1,50	36,47	33,12	27,53	37,15
H092-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	4,50	38,36	35,01	29,42	39,04
H092-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	1,50	30,53	27,14	21,60	31,20
H092-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	4,50	33,67	30,27	24,73	34,34
H092-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	7,50	37,09	33,79	28,16	37,78
H092-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	1,50	31,91	28,53	22,98	32,59
H092-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	4,50	35,79	32,48	26,85	36,48
H092-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	7,50	38,14	34,85	29,20	38,83
H092-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,10	394743,44	7,50	40,44	37,16	31,50	41,13
H093-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	1,50	30,58	27,36	21,65	31,29
H093-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	4,50	33,72	30,50	24,78	34,43
H093-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	7,50	35,28	32,07	26,35	35,99
H093-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	1,50	35,49	32,06	26,55	36,15
H093-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	4,50	37,74	34,35	28,80	38,41
H093-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	1,50	31,28	27,88	22,34	31,95
H093-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	4,50	34,09	30,69	25,15	34,76
H093-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	7,50	37,40	34,10	28,47	38,09
H093-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	1,50	31,80	28,44	22,87	32,48
H093-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	4,50	35,15	31,84	26,21	35,84
H093-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	7,50	37,77	34,50	28,84	38,47
H093-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,73	394743,15	7,50	40,57	37,28	31,63	41,26
H094-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	1,50	27,28	23,94	18,34	27,96
H094-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	4,50	31,98	28,75	23,04	32,68
H094-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	7,50	33,87	30,66	24,94	34,58
H094-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	1,50	35,21	31,79	26,28	35,88
H094-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	4,50	37,32	33,93	28,39	37,99
H094-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	1,50	30,93	27,54	21,99	31,60
H094-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	4,50	33,47	30,08	24,54	34,14
H094-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	7,50	36,82	33,49	27,88	37,50
H094-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	1,50	32,03	28,68	23,10	32,71
H094-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	4,50	35,58	32,27	26,65	36,27
H094-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	7,50	37,48	34,18	28,54	38,17
H094-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,42	394743,10	7,50	40,26	36,96	31,32	40,95
H095-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	1,50	26,91	23,57	17,97	27,59
H095-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	4,50	30,25	26,97	21,31	30,94
H095-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	7,50	31,79	28,54	22,85	32,49
H095-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	1,50	34,69	31,26	25,76	35,36
H095-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	4,50	36,96	33,56	28,02	37,63
H095-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	1,50	30,83	27,43	21,90	31,50
H095-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	4,50	33,64	30,24	24,70	34,31
H095-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	7,50	36,96	33,64	28,03	37,65
H095-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	1,50	30,89	27,52	21,95	31,56
H095-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	4,50	34,72	31,42	25,79	35,41
H095-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	7,50	37,12	33,84	28,18	37,81
H095-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,68	394742,97	7,50	39,77	36,49	30,84	40,47
H096-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	1,50	27,16	23,80	18,21	27,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringbaan Zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H096-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	4,50	31,43	28,18	22,49	32,13
H096-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	7,50	32,78	29,54	23,85	33,49
H096-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	1,50	34,03	30,60	25,10	34,70
H096-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	4,50	36,47	33,07	27,53	37,14
H096-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	1,50	30,65	27,30	21,71	31,33
H096-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	4,50	33,24	29,87	24,31	33,92
H096-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	7,50	36,76	33,45	27,82	37,45
H096-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	1,50	29,68	26,26	20,74	30,34
H096-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	4,50	33,06	29,70	24,13	33,74
H096-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	7,50	36,61	33,36	27,69	37,32
H096-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,88	394742,96	7,50	40,21	36,93	31,27	40,90
H097-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	1,50	31,33	27,92	22,39	32,00
H097-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	4,50	33,91	30,56	24,98	34,59
H097-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	7,50	36,54	33,24	27,61	37,23
H097-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	1,50	35,35	31,95	26,42	36,02
H097-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	4,50	36,98	33,61	28,04	37,65
H097-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	7,50	39,03	35,75	30,09	39,72
H097-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	1,50	32,49	29,10	23,55	33,16
H097-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	4,50	33,68	30,35	24,75	34,37
H097-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	7,50	34,31	31,03	25,37	35,00
H098-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	1,50	32,20	28,83	23,27	32,88
H098-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	4,50	35,83	32,56	26,90	36,53
H098-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	7,50	36,45	33,13	27,52	37,14
H098-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	1,50	35,42	32,02	26,48	36,09
H098-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	4,50	37,10	33,73	28,15	37,77
H098-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	7,50	39,17	35,90	30,23	39,87
H099-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	1,50	33,62	30,26	24,69	34,30
H099-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	4,50	37,04	33,77	28,11	37,74
H099-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	7,50	38,53	35,30	29,60	39,24
H099-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	1,50	35,40	31,99	26,46	36,07
H099-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	4,50	37,10	33,72	28,16	37,77
H099-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	7,50	39,20	35,92	30,26	39,89
H100-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	1,50	34,62	31,25	25,68	35,29
H100-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	4,50	37,84	34,56	28,90	38,53
H100-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	7,50	39,28	36,06	30,35	39,99
H100-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	1,50	35,33	31,92	26,39	36,00
H100-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	4,50	37,13	33,76	28,18	37,80
H100-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	7,50	39,29	36,02	30,35	39,99
H101-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	1,50	36,53	33,28	27,60	37,23
H101-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	4,50	37,93	34,66	29,00	38,63
H101-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	7,50	39,71	36,51	30,79	40,43
H101-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	1,50	35,12	31,72	26,18	35,79
H101-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	4,50	36,99	33,61	28,05	37,66
H101-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	7,50	39,25	35,96	30,31	39,94
H102-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	1,50	36,73	33,48	27,81	37,44
H102-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	4,50	38,00	34,71	29,06	38,69
H102-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	7,50	39,78	36,55	30,85	40,49
H102-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	1,50	35,10	31,70	26,17	35,77
H102-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	4,50	37,00	33,63	28,06	37,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringbaan Zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H102-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	7,50	39,08	35,79	30,14	39,77
H103-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	1,50	37,13	33,87	28,20	37,83
H103-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	4,50	38,33	35,03	29,40	39,02
H103-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	7,50	40,68	37,45	31,75	41,39
H103-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	1,50	35,20	31,81	26,27	35,87
H103-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	4,50	37,25	33,88	28,31	37,92
H103-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	7,50	39,54	36,26	30,60	40,23
H104-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	1,50	37,29	34,03	28,37	37,99
H104-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	4,50	38,37	35,07	29,44	39,06
H104-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	7,50	40,58	37,34	31,65	41,29
H104-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	1,50	35,05	31,65	26,12	35,72
H104-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	4,50	36,94	33,55	27,99	37,61
H104-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	7,50	39,29	36,00	30,35	39,98
H105-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	1,50	37,57	34,30	28,64	38,27
H105-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	4,50	38,64	35,33	29,71	39,33
H105-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	7,50	40,71	37,46	31,78	41,41
H105-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	1,50	34,41	31,02	25,47	35,08
H105-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	4,50	36,31	32,92	27,36	36,98
H105-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	7,50	38,85	35,53	29,91	39,54
H105-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	1,50	35,57	32,17	26,64	36,24
H105-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	4,50	37,66	34,26	28,72	38,33
H105-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	7,50	41,00	37,70	32,07	41,69
H106-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	1,50	34,87	31,46	25,93	35,54
H106-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	4,50	37,03	33,63	28,09	37,70
H106-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	7,50	39,83	36,53	30,89	40,52
H106-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	1,50	35,24	31,83	26,30	35,91
H106-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	4,50	37,37	33,99	28,43	38,04
H106-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	7,50	39,73	36,44	30,79	40,42
H106-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	1,50	31,14	27,76	22,20	31,81
H106-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	4,50	32,16	28,78	23,22	32,83
H106-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	7,50	33,25	29,88	24,32	33,93
H107-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	1,50	34,60	31,18	25,66	35,26
H107-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	4,50	37,08	33,68	28,14	37,75
H107-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	7,50	39,75	36,45	30,81	40,44
H107-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	1,50	35,05	31,63	26,11	35,71
H107-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	4,50	37,52	34,12	28,57	38,18
H107-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	7,50	39,58	36,28	30,64	40,27
H108-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	1,50	36,57	33,29	27,64	37,27
H108-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	4,50	38,40	35,08	29,46	39,09
H108-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	7,50	40,63	37,37	31,70	41,33
H108-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	1,50	34,60	31,18	25,66	35,26
H108-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	4,50	37,35	33,95	28,41	38,02
H108-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	7,50	39,72	36,42	30,78	40,41
H109-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	1,50	34,07	30,65	25,13	34,73
H109-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	4,50	36,55	33,14	27,61	37,22
H109-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133146,24	394828,16	1,50	32,29	28,86	23,36	32,96
H109-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	1,50	35,78	32,34	26,84	36,44
H109-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	4,50	38,30	34,87	29,36	38,96
H109-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,52	394824,63	1,50	31,29	27,89	22,35	31,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringbaan Zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H109-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,66	394832,00	1,50	35,61	32,17	26,68	36,27
H109-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,00	394827,13	4,50	37,25	33,84	28,31	37,92
H109-7_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,12	394824,79	7,50	41,73	38,42	32,79	42,42
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	1,50	36,84	33,45	27,90	37,51
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	4,50	38,73	35,37	29,79	39,41
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	7,50	41,81	38,55	32,88	42,51
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	1,50	36,95	33,77	28,02	37,67
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	4,50	38,17	34,92	29,23	38,87
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	7,50	39,86	36,63	30,93	40,57
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	1,50	36,76	33,33	27,82	37,42
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	4,50	39,27	35,87	30,33	39,94
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	7,50	42,63	39,35	33,69	43,32
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	1,50	37,05	33,68	28,12	37,73
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	4,50	38,82	35,46	29,88	39,50
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	7,50	41,88	38,63	32,95	42,58
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	1,50	36,66	33,48	27,73	37,38
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	4,50	37,88	34,64	28,94	38,58
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	7,50	39,61	36,39	30,68	40,32
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	1,50	37,82	34,53	28,89	38,52
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	4,50	39,31	35,99	30,37	40,00
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	7,50	41,96	38,72	33,03	42,67
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	1,50	37,59	34,45	28,66	38,32
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	4,50	38,60	35,39	29,66	39,31
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	7,50	39,86	36,66	30,93	40,57
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	1,50	38,50	35,26	29,57	39,21
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	4,50	39,72	36,45	30,79	40,42
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	7,50	41,63	38,39	32,69	42,33
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	1,50	37,63	34,51	28,70	38,36
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	4,50	38,62	35,44	29,69	39,34
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	7,50	39,82	36,63	30,88	40,53
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	1,50	38,66	35,43	29,73	39,37
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	4,50	39,87	36,60	30,94	40,57
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	7,50	41,66	38,42	32,72	42,36
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	1,50	36,61	33,46	27,68	37,33
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	4,50	37,83	34,62	28,90	38,54
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	7,50	39,22	36,02	30,29	39,93
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	1,50	37,94	34,67	29,01	38,64
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	4,50	39,64	36,35	30,70	40,33
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	7,50	41,69	38,45	32,76	42,40
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	1,50	37,44	34,32	28,52	38,17
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	4,50	38,55	35,36	29,61	39,26
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	7,50	39,63	36,44	30,70	40,35
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	1,50	36,18	32,81	27,25	36,86
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	4,50	38,40	35,06	29,47	39,08
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	7,50	40,72	37,46	31,79	41,42
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	1,50	37,64	34,54	28,72	38,38
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	4,50	38,86	35,70	29,92	39,58
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	7,50	39,81	36,66	30,88	40,53
I173-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	1,50	36,13	32,75	27,19	36,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringbaan Zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I173-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	4,50	38,14	34,78	29,20	38,82
I173-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	7,50	40,51	37,23	31,57	41,20
I173-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	1,50	38,15	35,06	29,22	38,89
I173-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	4,50	38,99	35,85	30,06	39,72
I173-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	7,50	39,71	36,55	30,78	40,43
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	1,50	30,67	27,43	21,73	31,37
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	4,50	33,12	29,89	24,19	33,83
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	7,50	34,57	31,35	25,64	35,28
J001_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	1,50	60,26	57,21	51,35	61,01
J001_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	5,50	62,15	59,06	53,24	62,90
J002_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	1,50	60,23	57,18	51,32	60,98
J002_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	5,50	62,13	59,04	53,21	62,87
J003_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	1,50	60,27	57,22	51,36	61,02
J003_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	5,50	62,18	59,10	53,27	62,93
J004_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	1,50	60,84	57,77	51,93	61,59
J004_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	5,50	62,67	59,57	53,76	63,41
J005_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	1,50	60,39	57,34	51,48	61,14
J005_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	5,50	62,29	59,20	53,38	63,04
J006_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	1,50	60,31	57,26	51,40	61,06
J006_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	5,50	62,19	59,10	53,28	62,94
J007_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	1,50	59,68	56,63	50,77	60,43
J007_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	5,50	61,57	58,48	52,65	62,31
J008_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	1,50	56,56	53,49	47,65	57,31
J008_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	5,50	58,44	55,34	49,52	59,18
J009_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	1,50	54,54	51,46	45,62	55,28
J009_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	5,50	56,80	53,70	47,88	57,54
J010_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	1,50	53,25	50,16	44,33	53,99
J010_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	5,50	55,45	52,34	46,53	56,19
J011_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	1,50	51,98	48,89	43,06	52,72
J011_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	5,50	54,11	51,00	45,20	54,85
J012_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	1,50	49,03	45,94	40,12	49,78
J012_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	5,50	50,89	47,77	41,97	51,62
J013_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	1,50	34,74	31,32	25,81	35,41
J013_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	5,50	37,62	34,21	28,69	38,29
J014_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	1,50	36,44	33,02	27,51	37,11
J014_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	5,50	39,84	36,44	30,91	40,51
J015_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	1,50	36,01	32,62	27,08	36,68
J015_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	5,50	39,23	35,85	30,30	39,91
J016_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	1,50	35,63	32,24	26,71	36,31
J016_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	5,50	38,87	35,46	29,94	39,54
J017_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	1,50	33,44	30,03	24,51	34,11
J017_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	5,50	36,04	32,62	27,11	36,71
J018_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	1,50	33,12	29,71	24,19	33,79
J018_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	5,50	35,53	32,12	26,59	36,20
J019_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	1,50	34,95	31,59	26,03	35,63
J019_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	5,50	38,10	34,69	29,17	38,77
J020_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	1,50	36,32	32,89	27,39	36,99
J020_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	5,50	39,64	36,22	30,71	40,31
J021_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	1,50	36,73	33,30	27,80	37,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringbaan Zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J021_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	5,50	39,89	36,47	30,95	40,55
J022_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	1,50	36,64	33,23	27,72	37,31
J022_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	5,50	39,87	36,46	30,93	40,54
J023_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	1,50	34,41	30,99	25,48	35,08
J023_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	5,50	37,47	34,07	28,54	38,14
J024_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	1,50	46,93	43,84	38,02	47,68
J024_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	5,50	48,91	45,80	40,00	49,65
J025_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	1,50	50,00	46,93	41,09	50,75
J025_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	5,50	52,11	49,01	43,20	52,85
J026_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	1,50	51,64	48,57	42,73	52,39
J026_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	5,50	53,97	50,87	45,05	54,71
J027_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	1,50	54,85	51,79	45,94	55,60
J027_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	5,50	56,95	53,86	48,04	57,70
K001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	1,50	38,19	34,77	29,26	38,86
K001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	4,50	40,85	37,45	31,92	41,52
K001_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	8,40	46,61	43,36	37,68	47,31
K002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	1,50	38,57	35,15	29,64	39,24
K002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	4,50	41,19	37,79	32,26	41,86
K002_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	8,40	46,78	43,52	37,84	47,48
K003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	1,50	36,38	32,96	27,45	37,05
K003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	4,50	38,54	35,12	29,60	39,20
K003_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	8,40	43,39	40,11	34,45	44,08
K004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	1,50	36,57	33,17	27,64	37,24
K004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	4,50	38,51	35,10	29,58	39,18
K004_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	8,40	42,52	39,20	33,59	43,21
K005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	1,50	35,50	32,08	26,57	36,17
K005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	4,50	37,25	33,83	28,32	37,92
K005_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	8,40	40,65	37,30	31,72	41,33
K006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	1,50	35,24	31,82	26,31	35,91
K006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	4,50	36,86	33,43	27,93	37,53
K006_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	8,40	39,62	36,22	30,69	40,29
K007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	1,50	35,21	31,79	26,27	35,87
K007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	4,50	36,80	33,38	27,87	37,47
K007_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	8,40	39,94	36,57	31,01	40,62
K014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	1,50	40,42	37,24	31,49	41,14
K014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	4,50	41,96	38,76	33,04	42,68
K014_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	8,40	45,35	42,15	36,43	46,07
K015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	1,50	40,40	37,21	31,48	41,12
K015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	4,50	42,89	39,71	33,97	43,61
K015_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	8,40	46,25	43,07	37,33	46,97
K016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	1,50	35,79	32,39	26,86	36,46
K016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	4,50	38,31	34,94	29,39	38,99
K016_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	8,40	44,19	40,95	35,26	44,90
K017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	1,50	35,69	32,30	26,77	36,37
K017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	4,50	38,55	35,15	29,62	39,22
K017_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	8,40	45,17	41,91	36,24	45,87
K018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	1,50	35,89	32,50	26,96	36,56
K018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	4,50	38,95	35,56	30,02	39,62
K018_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	8,40	45,36	42,10	36,43	46,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringbaan Zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K019_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	1,50	38,64	35,22	29,71	39,31
K019_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	4,50	41,05	37,65	32,12	41,72
K019_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	8,40	46,32	43,04	37,38	47,01
K020_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	1,50	38,47	35,05	29,54	39,14
K020_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	4,50	40,92	37,52	31,99	41,59
K020_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	8,40	46,02	42,74	37,09	46,72
K021_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	1,50	36,24	32,84	27,31	36,91
K021_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	4,50	39,04	35,64	30,11	39,71
K021_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	8,40	44,73	41,43	35,79	45,42
K022_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	1,50	40,89	37,70	31,97	41,61
K022_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	4,50	43,69	40,50	34,77	44,41
K022_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	8,40	46,62	43,41	37,69	47,33
K023_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	1,50	37,22	33,89	28,29	37,91
K023_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	4,50	39,55	36,23	30,62	40,24
K023_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	8,40	43,92	40,66	34,98	44,62
K024_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	1,50	39,99	36,76	31,06	40,70
K024_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	4,50	42,67	39,46	33,74	43,38
K024_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	8,40	45,79	42,59	36,86	46,50
K025_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	1,50	42,08	38,88	33,15	42,79
K025_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	4,50	42,99	39,75	34,06	43,70
K025_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	8,40	45,92	42,70	36,98	46,63
K032_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	1,50	35,67	32,25	26,74	36,34
K032_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	4,50	37,38	33,95	28,45	38,05
K032_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	8,40	41,46	38,15	32,53	42,15
K033_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	1,50	35,61	32,19	26,68	36,28
K033_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	4,50	37,36	33,94	28,43	38,03
K033_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	8,40	41,26	37,93	32,32	41,94
K034_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	1,50	35,94	32,52	27,01	36,61
K034_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	4,50	37,83	34,42	28,90	38,50
K034_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	8,40	41,44	38,12	32,51	42,13
K035_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	1,50	36,74	33,34	27,81	37,41
K035_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	4,50	38,72	35,32	29,79	39,39
K035_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	8,40	43,80	40,54	34,87	44,50
K036_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	1,50	36,88	33,46	27,95	37,55
K036_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	4,50	38,96	35,57	30,03	39,63
K036_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	8,40	44,30	41,05	35,37	45,00
L001_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	1,50	37,15	33,78	28,21	37,82
L001_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	4,50	39,17	35,78	30,23	39,84
L001_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	7,50	41,69	38,35	32,76	42,37
L002_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	1,50	35,05	31,63	26,12	35,72
L002_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	4,50	36,98	33,55	28,05	37,65
L002_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	7,50	40,13	36,82	31,20	40,82
L003_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	1,50	34,55	31,14	25,62	35,22
L003_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	4,50	36,05	32,61	27,11	36,71
L003_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	7,50	38,29	34,88	29,36	38,96
L004_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	1,50	35,61	32,19	26,68	36,28
L004_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	4,50	37,65	34,22	28,72	38,32
L004_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	7,50	41,06	37,69	32,13	41,74
L005_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	1,50	33,58	30,18	24,66	34,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringbaan Zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L005_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	4,50	34,82	31,39	25,89	35,49
L005_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	7,50	36,91	33,52	27,98	37,58
L006_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	1,50	33,57	30,17	24,64	34,24
L006_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	4,50	35,34	31,94	26,40	36,01
L006_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	7,50	37,98	34,63	29,05	38,66
L007_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	1,50	33,21	29,82	24,28	33,88
L007_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	4,50	35,73	32,37	26,79	36,41
L007_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	7,50	36,65	33,43	27,72	37,36
L008_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	1,50	33,85	30,45	24,92	34,52
L008_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	4,50	36,35	32,96	27,41	37,02
L008_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	7,50	40,06	36,75	31,12	40,75
L009_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	1,50	33,74	30,35	24,80	34,41
L009_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	4,50	36,10	32,78	27,17	36,79
L009_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	7,50	38,02	34,80	29,09	38,73
L010_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	1,50	39,49	36,29	30,57	40,21
L010_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	4,50	40,49	37,22	31,56	41,19
L010_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	7,50	42,72	39,48	33,80	43,43
L011_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	1,50	40,23	37,02	31,31	40,95
L011_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	4,50	41,47	38,23	32,55	42,18
L011_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	7,50	43,64	40,42	34,71	44,35
L012_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	1,50	38,56	35,30	29,63	39,26
L012_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	4,50	39,91	36,61	30,99	40,61
L012_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	7,50	42,52	39,27	33,59	43,22
L015_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	1,50	41,82	38,67	32,90	42,55
L015_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	4,50	42,48	39,29	33,56	43,20
L015_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	8,40	45,05	41,86	36,12	45,77
L016_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	1,50	40,51	37,35	31,59	41,24
L016_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	4,50	40,98	37,75	32,06	41,69
L016_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	8,40	43,76	40,54	34,83	44,47
L017_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	1,50	36,45	33,18	27,52	37,15
L017_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	4,50	37,80	34,49	28,87	38,49
L017_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	8,40	41,60	38,35	32,66	42,30
L018_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	1,50	34,35	30,94	25,42	35,02
L018_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	4,50	36,62	33,22	27,68	37,29
L018_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	8,40	41,77	38,54	32,83	42,47
L019_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	1,50	33,51	30,08	24,58	34,18
L019_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	4,50	36,45	33,06	27,51	37,12
L019_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	8,40	38,20	35,02	29,27	38,92
L020_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	1,50	35,05	31,63	26,12	35,72
L020_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	4,50	37,50	34,09	28,57	38,17
L020_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	8,40	41,47	38,22	32,54	42,17
L021_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	1,50	35,27	31,86	26,34	35,94
L021_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	4,50	37,44	34,03	28,51	38,11
L021_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	8,40	40,86	37,56	31,93	41,55
L022_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	1,50	35,82	32,39	26,88	36,48
L022_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	4,50	37,52	34,10	28,59	38,19
L022_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	8,40	40,69	37,40	31,76	41,39
M001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	1,50	36,24	32,80	27,31	36,90
M001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	4,50	38,59	35,16	29,65	39,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringbaan Zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
M002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	1,50	36,23	32,79	27,30	36,89
M002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	4,50	38,65	35,23	29,71	39,31
M003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	1,50	33,49	30,05	24,55	34,15
M003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	4,50	36,52	33,10	27,57	37,18
M004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	1,50	32,61	29,20	23,68	33,28
M004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	4,50	34,55	31,15	25,61	35,22
M005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	1,50	33,55	30,17	24,62	34,23
M005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	4,50	35,85	32,52	26,92	36,54
M006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	1,50	35,23	31,82	26,30	35,90
M006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	4,50	37,13	33,75	28,20	37,81
M007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	1,50	35,96	32,53	27,03	36,63
M007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	4,50	38,26	34,84	29,32	38,92
M008_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	1,50	35,93	32,50	26,99	36,59
M008_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	4,50	38,43	35,01	29,49	39,09
M009_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	1,50	38,30	35,12	29,38	39,02
M009_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	4,50	39,56	36,30	30,63	40,26
M010_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	1,50	31,79	28,40	22,85	32,46
M010_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	4,50	33,59	30,23	24,66	34,27
M011_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	1,50	31,44	28,03	22,51	32,11
M011_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	4,50	33,25	29,85	24,31	33,92
M012_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	1,50	35,37	31,94	26,43	36,03
M012_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	4,50	37,92	34,52	28,99	38,59
M013_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	1,50	37,24	33,83	28,31	37,91
M013_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	4,50	40,22	36,89	31,28	40,90
M014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	1,50	34,66	31,23	25,73	35,33
M014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	4,50	36,99	33,60	28,05	37,66
M015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	1,50	34,51	31,07	25,57	35,17
M015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	4,50	36,82	33,41	27,88	37,49
M016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	1,50	31,33	27,92	22,39	32,00
M016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	4,50	32,47	29,03	23,53	33,13
M017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	1,50	34,73	31,34	25,79	35,40
M017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	4,50	36,42	33,04	27,49	37,10
M018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	1,50	35,83	32,49	26,90	36,51
M018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	4,50	39,01	35,76	30,07	39,71
N001_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	1,50	36,45	33,05	27,51	37,12
N001_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	4,50	38,85	35,48	29,91	39,52
N001_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	7,50	41,38	38,12	32,45	42,08
N001_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	10,50	44,71	41,57	35,78	45,44
N002_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	1,50	36,38	32,99	27,45	37,05
N002_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	4,50	38,88	35,51	29,94	39,55
N002_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	7,50	41,90	38,66	32,96	42,60
N002_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	10,50	44,94	41,81	36,01	45,67
N003_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	1,50	33,51	30,12	24,58	34,18
N003_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	4,50	35,65	32,26	26,71	36,32
N003_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	7,50	39,15	35,87	30,21	39,84
N003_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	10,50	42,11	38,97	33,17	42,83
N004_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	1,50	33,39	30,00	24,46	34,06
N004_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	4,50	36,08	32,73	27,14	36,76
N004_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	7,50	38,50	35,20	29,56	39,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ringbaan Zuid
Groepsreductie: Ja

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N004_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	10,50	41,45	38,30	32,52	42,17
N005_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	1,50	27,11	23,72	18,17	27,78
N005_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	4,50	31,99	28,73	23,05	32,69
N005_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	7,50	33,72	30,46	24,78	34,42
N005_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	10,50	34,11	30,83	25,17	34,80
N006_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	1,50	27,01	23,67	18,07	27,69
N006_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	4,50	30,82	27,56	21,88	31,52
N006_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	7,50	31,76	28,48	22,82	32,45
N006_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	10,50	32,33	29,03	23,39	33,02
N007_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	1,50	31,70	28,33	22,77	32,38
N007_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	4,50	34,03	30,66	25,09	34,70
N007_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	7,50	36,40	33,11	27,47	37,10
N007_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	10,50	42,09	38,96	33,16	42,82
N008_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	1,50	33,93	30,55	25,00	34,61
N008_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	4,50	36,67	33,33	27,73	37,35
N008_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	7,50	38,53	35,30	29,61	39,24
N008_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	10,50	42,92	39,81	34,00	43,66
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,41	394757,11	1,50	43,47	40,34	34,54	44,20
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	1,50	35,44	32,06	26,51	36,12
N009_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	4,50	37,84	34,48	28,90	38,52
N009_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	7,50	39,80	36,53	30,87	40,50
N010_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	1,50	30,91	27,54	21,97	31,58
N010_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	4,50	32,66	29,25	23,72	33,33
N010_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	7,50	35,27	31,91	26,33	35,95
N010_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	10,50	39,85	36,62	30,92	40,56
N011_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	1,50	30,25	26,85	21,31	30,92
N011_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	4,50	31,87	28,42	22,94	32,53
N011_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	7,50	34,35	30,93	25,42	35,02
N011_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	10,50	38,36	35,05	29,42	39,05
N012_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	1,50	30,35	27,16	21,42	31,07
N012_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	4,50	32,56	29,32	23,62	33,26
N012_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	7,50	33,70	30,46	24,76	34,40
N012_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	10,50	34,17	30,93	25,24	34,88
N013_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	1,50	31,65	28,47	22,72	32,37
N013_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	4,50	33,45	30,21	24,51	34,15
N013_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	7,50	34,44	31,19	25,50	35,14
N013_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	10,50	35,11	31,85	26,16	35,80
N014_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	1,50	34,18	30,91	25,25	34,88
N014_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	4,50	37,16	33,93	28,23	37,87
N014_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	7,50	39,07	35,88	30,14	39,79
N015_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	1,50	35,80	32,59	26,87	36,51
N015_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	4,50	37,28	34,02	28,35	37,98
N015_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	7,50	39,07	35,86	30,14	39,78
N015_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	10,50	42,57	39,46	33,65	43,31
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,20	394757,12	1,50	43,36	40,24	34,44	44,09
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	1,50	35,73	32,35	26,80	36,41
N016_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	4,50	38,08	34,73	29,14	38,76
N016_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	7,50	40,13	36,87	31,20	40,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur + overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A001-1_A	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	1,50	26,35	24,05	17,55	27,32
A001-1_B	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	4,50	29,15	26,75	20,39	30,11
A001-1_C	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	7,50	30,08	27,65	21,34	31,04
A001-2_A	Nieuwbouw - blok A	132965,78	394988,46	1,50	28,18	25,89	19,04	29,03
A001-3_A	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	4,50	29,20	26,85	20,10	30,05
A001-3_B	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	7,50	31,27	28,84	22,26	32,13
A001-4_A	Nieuwbouw - blok A	132961,37	394994,78	1,50	27,82	25,86	18,38	28,67
A001-5_A	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	4,50	26,10	24,03	16,81	26,96
A001-5_B	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	7,50	27,47	25,29	18,31	28,35
A002-1_A	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	1,50	28,29	25,98	19,51	29,26
A002-1_B	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	4,50	30,35	27,95	21,58	31,30
A002-1_C	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	7,50	31,05	28,62	22,30	32,00
A002-2_A	Nieuwbouw - blok A	132971,50	394988,49	1,50	26,87	24,42	17,83	27,72
A002-3_A	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	4,50	28,70	26,24	19,70	29,56
A002-3_B	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	7,50	30,70	28,20	21,73	31,56
A003-1_A	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	1,50	27,18	24,90	18,45	28,18
A003-1_B	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	4,50	29,40	27,02	20,67	30,37
A003-1_C	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	7,50	30,22	27,81	21,49	31,19
A003-2_A	Nieuwbouw - blok A	132976,79	394988,52	1,50	26,28	23,69	17,34	27,13
A003-3_A	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	4,50	28,22	25,64	19,27	29,07
A003-3_B	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	7,50	30,65	28,10	21,75	31,52
A004-1_A	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	1,50	25,38	23,03	16,67	26,37
A004-1_B	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	4,50	28,36	25,92	19,66	29,33
A004-1_C	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	7,50	29,43	26,96	20,73	30,39
A004-2_A	Nieuwbouw - blok A	132982,23	394988,54	1,50	26,05	23,48	17,08	26,89
A004-3_A	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	4,50	28,12	25,54	19,20	28,98
A004-3_B	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	7,50	30,66	28,09	21,77	31,53
A005-1_A	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	1,50	25,50	23,15	16,81	26,50
A005-1_B	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	4,50	28,53	26,08	19,83	29,50
A005-1_C	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	7,50	29,65	27,18	20,95	30,61
A005-2_A	Nieuwbouw - blok A	132987,71	394988,57	1,50	26,21	23,69	17,24	27,06
A005-3_A	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	4,50	28,13	25,56	19,20	28,99
A005-3_B	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	7,50	30,60	28,03	21,71	31,47
A006-1_A	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	1,50	24,09	21,74	15,36	25,07
A006-1_B	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	4,50	26,72	24,29	18,00	27,68
A006-1_C	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	7,50	27,86	25,42	19,14	28,82
A006-2_A	Nieuwbouw - blok A	132993,28	394988,66	1,50	26,16	23,62	17,18	27,01
A006-3_A	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	4,50	27,94	25,39	19,00	28,80
A006-3_B	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	7,50	30,42	27,86	21,52	31,29
A007-1_A	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	1,50	24,08	21,75	15,35	25,07
A007-1_B	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	4,50	26,54	24,13	17,80	27,50
A007-1_C	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	7,50	27,66	25,23	18,92	28,62
A007-2_A	Nieuwbouw - blok A	132998,59	394988,69	1,50	26,03	23,50	17,06	26,88
A007-3_A	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	4,50	27,74	25,17	18,80	28,59
A007-3_B	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	7,50	30,31	27,74	21,41	31,18
A008-1_A	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	1,50	23,61	21,24	14,84	24,57
A008-1_B	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	4,50	26,98	24,51	18,24	27,93
A008-1_C	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	7,50	28,39	25,91	19,66	29,34
A008-2_A	Nieuwbouw - blok A	133004,12	394988,72	1,50	26,01	23,47	17,07	26,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur + overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A008-3_A	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	4,50	27,56	24,99	18,62	28,41
A008-3_B	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	7,50	30,12	27,55	21,23	30,99
A009-1_A	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	1,50	19,36	16,98	10,36	20,24
A009-1_B	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	4,50	22,67	20,20	13,80	23,57
A009-1_C	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	7,50	24,19	21,70	15,34	25,09
A009-2_A	Nieuwbouw - blok A	133009,58	394988,76	1,50	25,86	23,32	16,93	26,72
A009-3_A	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	4,50	27,45	24,89	18,52	28,31
A009-3_B	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	7,50	30,12	27,54	21,23	30,99
A010-1_A	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	1,50	20,34	17,84	11,49	21,24
A010-1_B	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	4,50	24,38	21,83	15,62	25,30
A010-1_C	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	7,50	26,04	23,49	17,31	26,97
A010-2_A	Nieuwbouw - blok A	133014,81	394988,79	1,50	25,73	23,14	16,79	26,58
A010-3_A	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	4,50	26,86	24,32	17,89	27,71
A010-3_B	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	7,50	29,65	27,10	20,74	30,52
A011-1_A	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	1,50	19,53	16,99	10,72	20,44
A011-1_B	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	4,50	24,23	21,67	15,49	25,16
A011-1_C	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	7,50	26,04	23,47	17,31	26,97
A011-2_A	Nieuwbouw - blok A	133020,87	394988,82	1,50	25,21	22,62	16,29	26,07
A011-3_A	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	4,50	26,66	24,06	17,71	27,50
A011-3_B	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	7,50	29,44	26,86	20,53	30,30
A011-4_A	Nieuwbouw - blok A	133025,03	394995,39	1,50	21,70	19,19	12,63	22,52
A011-5_A	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	4,50	25,04	22,46	16,11	25,89
A011-5_B	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	7,50	27,90	25,30	19,04	28,77
B012-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	1,50	22,85	20,26	13,84	23,67
B012-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	4,50	24,62	22,00	15,61	25,44
B012-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	7,50	27,68	25,01	18,76	28,52
B012-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	1,50	24,47	21,98	15,47	25,32
B012-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	4,50	24,71	22,21	15,74	25,57
B012-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	7,50	26,41	23,96	17,44	27,28
B012-3_A	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	1,50	20,23	17,80	11,12	21,06
B012-3_B	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	4,50	21,67	19,09	12,69	22,51
B012-3_C	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	7,50	24,61	22,01	15,73	25,48
B013-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	1,50	23,66	21,04	14,67	24,48
B013-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	4,50	26,16	23,50	17,22	26,99
B013-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	7,50	29,82	27,16	20,97	30,68
B013-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	1,50	24,10	21,65	15,08	24,95
B013-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	4,50	25,08	22,60	16,13	25,95
B013-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	7,50	27,35	24,90	18,43	28,24
B014-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	1,50	23,90	21,25	14,97	24,74
B014-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	4,50	26,85	24,15	17,99	27,70
B014-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	7,50	30,76	28,10	21,97	31,65
B014-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	1,50	24,22	21,75	15,20	25,07
B014-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	4,50	25,34	22,86	16,36	26,20
B014-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	7,50	27,46	25,03	18,48	28,33
B015-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	1,50	26,28	23,57	17,40	27,12
B015-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	4,50	28,32	25,63	19,46	29,17
B015-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	7,50	31,54	28,91	22,75	32,43
B015-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	1,50	24,98	22,49	16,03	25,85
B015-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	4,50	26,44	23,94	17,55	27,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur + overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B015-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	7,50	27,72	25,27	18,79	28,61
B016-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	1,50	26,05	23,38	17,19	26,91
B016-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	4,50	28,11	25,44	19,27	28,97
B016-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	7,50	32,35	29,75	23,59	33,26
B016-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	1,50	23,96	21,49	14,95	24,81
B016-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	4,50	24,51	22,04	15,49	25,36
B016-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	7,50	26,94	24,50	17,97	27,81
B017-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	1,50	25,35	22,70	16,42	26,19
B017-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	4,50	26,35	23,73	17,41	27,19
B017-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	7,50	28,94	26,33	20,06	29,80
B017-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	1,50	24,30	21,77	15,32	25,15
B017-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	4,50	24,91	22,40	15,98	25,78
B017-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	7,50	27,38	24,90	18,47	28,27
B018-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	1,50	23,89	21,33	14,89	24,72
B018-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	4,50	25,20	22,63	16,21	26,04
B018-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	7,50	27,50	24,92	18,56	28,35
B018-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	1,50	24,67	22,16	15,69	25,52
B018-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	4,50	26,56	24,06	17,66	27,44
B018-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	7,50	27,94	25,49	19,01	28,83
B019-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	1,50	23,95	21,38	14,96	24,79
B019-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	4,50	25,24	22,67	16,24	26,07
B019-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	7,50	27,74	25,17	18,80	28,59
B019-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	1,50	24,14	21,68	15,12	24,99
B019-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	4,50	24,90	22,42	15,90	25,75
B019-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	7,50	27,42	24,99	18,45	28,30
B020-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	1,50	23,55	21,01	14,53	24,38
B020-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	4,50	24,86	22,35	15,78	25,68
B020-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	7,50	27,11	24,58	18,08	27,94
B020-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	1,50	24,17	21,73	15,14	25,02
B020-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	4,50	24,02	21,57	15,01	24,88
B020-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	7,50	26,40	23,99	17,40	27,27
B020-3_A	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	1,50	24,40	21,84	15,42	25,24
B020-3_B	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	4,50	25,97	23,48	16,93	26,81
B020-3_C	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	7,50	28,50	26,03	19,49	29,35
B021-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	1,50	24,27	21,69	15,29	25,11
B021-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	4,50	25,82	23,27	16,80	26,65
B021-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	7,50	28,76	26,21	19,83	29,62
B021-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	1,50	24,95	22,61	15,83	25,80
B021-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	4,50	25,50	23,10	16,43	26,35
B021-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	7,50	26,94	24,59	17,88	27,81
B021-3_A	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	1,50	19,77	17,39	10,71	20,63
B021-3_B	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	4,50	20,69	18,31	11,63	21,55
B021-3_C	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	7,50	24,04	21,61	15,04	24,91
B022-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	1,50	24,25	21,69	15,25	25,08
B022-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	4,50	25,52	22,96	16,50	26,35
B022-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	7,50	28,25	25,69	19,32	29,11
B022-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	1,50	24,77	22,46	15,59	25,61
B022-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	4,50	25,96	23,62	16,86	26,82
B022-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	7,50	27,55	25,19	18,51	28,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur + overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B023-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	1,50	24,40	21,85	15,40	25,24
B023-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	4,50	25,83	23,26	16,81	26,66
B023-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	7,50	27,90	25,31	18,93	28,74
B023-2_A	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	1,50	24,94	22,41	15,97	25,79
B023-2_B	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	4,50	26,71	24,16	17,79	27,58
B023-2_C	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	7,50	27,91	25,47	18,92	28,78
B023-3_A	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	1,50	26,20	23,70	17,18	27,04
B023-3_B	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	4,50	27,80	25,29	18,77	28,64
B023-3_C	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	7,50	29,31	26,86	20,25	30,15
B024-1_A	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	1,50	26,86	24,31	17,88	27,70
B024-1_B	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	4,50	29,00	26,47	20,03	29,85
B024-2_A	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	1,50	22,57	20,10	13,52	23,41
B024-2_B	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	4,50	24,28	21,78	15,30	25,14
B024-3_A	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	1,50	24,84	22,34	15,77	25,67
B024-3_B	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	4,50	26,94	24,41	17,91	27,77
B025-1_A	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	1,50	26,32	23,82	17,32	27,17
B025-1_B	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	4,50	27,98	25,50	18,98	28,83
B025-1_C	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	7,50	29,62	27,17	20,59	30,47
B025-2_A	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	1,50	22,42	19,92	13,40	23,26
B025-2_B	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	4,50	24,63	22,08	15,68	25,48
B025-2_C	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	7,50	27,19	24,65	18,35	28,09
B026-1_A	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	1,50	26,37	23,88	17,37	27,22
B026-1_B	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	4,50	28,18	25,73	19,16	29,03
B026-1_C	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	7,50	29,90	27,49	20,86	30,76
B026-2_A	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	1,50	23,67	21,11	14,72	24,52
B026-2_B	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	4,50	25,27	22,74	16,32	26,13
B026-2_C	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	7,50	27,72	25,22	18,84	28,61
B026-3_A	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	1,50	24,83	22,75	15,45	25,66
B026-3_B	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	4,50	26,08	23,91	16,80	26,92
B026-3_C	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	7,50	27,97	25,76	18,77	28,83
B027-1_A	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	1,50	31,16	29,25	21,67	32,00
B027-1_B	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	4,50	31,54	29,61	22,07	32,38
B027-1_C	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	7,50	31,73	29,78	22,30	32,58
B027-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	1,50	25,15	22,63	16,11	25,98
B027-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	4,50	27,17	24,60	18,18	28,01
B027-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	7,50	30,00	27,42	21,09	30,86
B027-3_A	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	1,50	29,50	27,42	20,15	30,34
B027-3_B	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	4,50	30,53	28,41	21,23	31,38
B027-3_C	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	7,50	31,64	29,47	22,39	32,49
B028-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	1,50	31,10	29,19	21,62	31,95
B028-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	4,50	31,50	29,57	22,04	32,35
B028-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	7,50	31,68	29,72	22,26	32,53
B028-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	1,50	26,65	24,17	17,59	27,48
B028-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	4,50	28,16	25,64	19,15	29,00
B028-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	7,50	30,50	27,96	21,57	31,36
B028-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	1,50	23,64	21,19	14,64	24,50
B028-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	4,50	25,11	22,64	16,15	25,98
B028-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	7,50	27,96	25,49	19,05	28,85
B029-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	1,50	30,38	28,45	20,93	31,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur + overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B029-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	4,50	31,03	29,05	21,63	31,88
B029-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	7,50	31,25	29,24	21,91	32,11
B029-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	1,50	26,35	23,70	17,42	27,19
B029-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	4,50	27,95	25,31	19,06	28,80
B029-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	7,50	30,73	28,13	21,92	31,62
B029-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	1,50	29,16	27,04	19,85	30,00
B029-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	4,50	29,88	27,69	20,66	30,73
B029-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	7,50	31,18	28,93	22,00	32,03
B030-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	1,50	30,21	28,28	20,74	31,05
B030-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	4,50	30,70	28,75	21,25	31,54
B030-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	7,50	30,87	28,89	21,48	31,73
B030-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	1,50	26,11	23,50	17,14	26,94
B030-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	4,50	27,82	25,20	18,91	28,67
B030-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	7,50	30,59	27,99	21,77	31,48
B030-3_A	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	1,50	23,77	21,31	14,80	24,64
B030-3_B	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	4,50	25,31	22,81	16,39	26,19
B030-3_C	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	7,50	28,09	25,60	19,20	28,98
B031-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	1,50	30,44	28,50	20,98	31,28
B031-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	4,50	31,19	29,20	21,80	32,04
B031-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	7,50	31,37	29,35	22,04	32,23
B031-2_A	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	1,50	26,35	23,74	17,38	27,18
B031-2_B	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	4,50	28,07	25,43	19,17	28,92
B031-2_C	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	7,50	30,63	28,02	21,79	31,51
B031-3_A	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	1,50	24,20	21,94	15,06	25,06
B031-3_B	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	4,50	25,75	23,40	16,71	26,62
B031-3_C	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	7,50	28,66	26,27	19,75	29,57
B031-4_A	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	1,50	28,27	26,08	19,02	29,11
B031-4_B	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	4,50	29,51	27,22	20,39	30,37
B031-4_C	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	7,50	30,77	28,44	21,69	31,63
B032-1_A	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	1,50	29,21	27,25	19,77	30,06
B032-1_B	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	4,50	30,00	27,98	20,65	30,86
B032-1_C	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	7,50	30,26	28,19	20,96	31,12
B032-2_A	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	1,50	26,32	23,74	17,32	27,15
B032-2_B	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	4,50	28,11	25,48	19,18	28,95
B032-2_C	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	7,50	30,71	28,11	21,86	31,59
B032-3_A	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	1,50	27,42	25,10	18,29	28,27
B032-3_B	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	4,50	29,20	26,80	20,17	30,06
B032-3_C	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	7,50	30,88	28,44	21,89	31,75
B032-4_A	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	1,50	22,90	20,56	13,84	23,77
B032-4_B	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	4,50	23,95	21,57	14,93	24,82
B032-4_C	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	7,50	26,46	24,07	17,52	27,36
B033-1_A	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	1,50	26,40	24,40	17,00	27,25
B033-1_B	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	4,50	27,23	25,19	17,89	28,08
B033-1_C	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	7,50	27,81	25,73	18,54	28,68
B033-2_A	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	1,50	26,59	23,99	17,64	27,43
B033-2_B	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	4,50	28,00	25,37	19,08	28,85
B033-2_C	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	7,50	30,72	28,10	21,87	31,59
B033-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	1,50	24,60	22,15	15,64	25,48
B033-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	4,50	24,00	21,59	15,05	24,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur + overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B033-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	7,50	25,41	23,01	16,46	26,30
B033-4_A	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	1,50	27,20	24,91	18,04	28,05
B033-4_B	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	4,50	28,63	26,27	19,53	29,48
B033-4_C	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	7,50	30,33	27,93	21,30	31,19
C034-1_A	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	1,50	25,97	23,65	16,91	26,84
C034-1_B	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	4,50	26,99	24,62	17,96	27,86
C034-1_C	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	7,50	28,65	26,24	19,71	29,54
C034-2_A	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	1,50	28,14	25,86	18,95	28,98
C034-2_B	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	4,50	29,02	26,74	19,84	29,86
C034-2_C	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	7,50	30,59	28,28	21,48	31,45
C034-3_A	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	1,50	25,26	23,12	15,94	26,09
C034-3_B	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	4,50	26,89	24,75	17,61	27,74
C034-3_C	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	7,50	28,84	26,64	19,63	29,69
C035-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	1,50	24,96	22,52	15,97	25,83
C035-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	4,50	26,02	23,57	17,03	26,89
C035-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	7,50	27,84	25,41	18,89	28,72
C035-2_A	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	1,50	28,33	26,11	19,10	29,17
C035-2_B	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	4,50	29,18	26,96	19,95	30,02
C035-2_C	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	7,50	30,47	28,25	21,25	31,32
C035-3_A	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	1,50	26,74	24,11	17,83	27,59
C035-3_B	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	4,50	29,10	26,59	20,13	29,96
C035-3_C	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	7,50	31,06	28,55	22,12	31,93
C036-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	1,50	25,74	23,13	16,75	26,57
C036-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	4,50	27,89	25,27	18,93	28,72
C036-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,29	394887,06	1,50	23,59	21,09	14,59	24,44
C036-3_A	Nieuwbouw - blok C	133010,23	394891,60	1,50	24,00	21,45	15,08	24,87
C036-4_A	Nieuwbouw - blok C	133012,21	394883,96	1,50	28,88	26,79	19,55	29,72
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394886,53	4,50	25,95	23,47	16,96	26,81
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	1,50	23,39	20,84	14,44	24,24
C036-5_B	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	4,50	24,89	22,34	15,95	25,75
C037-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	1,50	26,06	23,42	17,09	26,89
C037-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	4,50	28,17	25,53	19,23	29,01
C037-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	7,50	30,24	27,64	21,34	31,10
C037-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	1,50	28,94	26,91	19,57	29,79
C037-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	4,50	28,26	26,16	18,95	29,11
C037-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	7,50	29,29	27,16	20,02	30,14
C038-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	1,50	26,04	23,42	17,06	26,87
C038-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	4,50	28,11	25,47	19,16	28,94
C038-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	7,50	30,16	27,57	21,24	31,02
C038-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	1,50	28,50	26,48	19,11	29,34
C038-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	4,50	28,20	26,10	18,90	29,05
C038-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	7,50	29,33	27,20	20,07	30,19
C039-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	1,50	26,10	23,50	17,11	26,93
C039-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	4,50	28,16	25,55	19,22	29,00
C039-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	7,50	30,19	27,61	21,29	31,05
C039-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	1,50	27,17	25,17	17,73	28,00
C039-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	4,50	27,96	25,94	18,58	28,81
C039-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	7,50	29,24	27,15	19,91	30,08
C040-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	1,50	26,81	24,21	17,85	27,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur + overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C040-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	4,50	28,39	25,77	19,47	29,24
C040-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	7,50	29,71	27,12	20,82	30,58
C040-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	1,50	26,55	24,56	17,10	27,38
C040-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	4,50	27,30	25,29	17,89	28,14
C040-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	7,50	29,12	27,05	19,83	29,98
C041-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	1,50	27,74	25,13	18,80	28,58
C041-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	4,50	29,12	26,50	20,19	29,96
C041-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	7,50	30,74	28,20	21,83	31,61
C041-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	1,50	25,37	23,35	15,93	26,20
C041-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	4,50	26,16	24,14	16,74	26,99
C041-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	7,50	27,53	25,52	18,12	28,37
C042-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	1,50	27,65	25,08	18,67	28,49
C042-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	4,50	29,27	26,72	20,29	30,11
C042-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	7,50	30,88	28,34	21,96	31,75
C042-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	1,50	24,74	22,67	15,35	25,57
C042-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	4,50	25,80	23,73	16,45	26,64
C042-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	7,50	27,62	25,58	18,27	28,47
C043-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	1,50	27,47	24,93	18,45	28,30
C043-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	4,50	29,00	26,48	20,00	29,84
C043-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	7,50	30,42	27,91	21,49	31,29
C043-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	1,50	25,10	23,00	15,75	25,94
C043-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	4,50	26,44	24,39	17,08	27,29
C043-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	7,50	28,21	26,19	18,84	29,06
C044-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	1,50	27,98	25,41	18,98	28,81
C044-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	4,50	29,37	26,82	20,37	30,21
C044-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	7,50	30,77	28,27	21,82	31,64
C044-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	1,50	25,99	23,88	16,68	26,84
C044-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	4,50	26,89	24,82	17,54	27,73
C044-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	7,50	28,15	26,10	18,79	29,00
C044-3_A	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	1,50	30,63	28,11	21,89	31,57
C044-3_B	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	4,50	31,35	28,87	22,54	32,27
C044-3_C	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	7,50	32,33	29,92	23,46	33,25
C045-1_A	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	1,50	27,12	24,83	17,89	27,94
C045-1_B	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	4,50	28,84	26,62	19,56	29,67
C045-2_A	Nieuwbouw - blok C	133021,46	394836,56	1,50	24,49	21,86	15,51	25,32
C045-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,56	394830,13	1,50	23,93	21,63	14,78	24,78
C045-4_A	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	1,50	28,20	25,65	19,23	29,05
C045-4_B	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	4,50	29,64	27,06	20,68	30,48
C045-5_A	Nieuwbouw - blok C	133025,12	394830,67	1,50	27,87	25,28	18,88	28,70
C045-6_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394820,50	4,50	27,25	24,55	18,38	28,10
C046-1_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	1,50	27,13	24,84	17,89	27,95
C046-1_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	4,50	29,04	26,84	19,75	29,87
C046-1_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	7,50	32,11	29,98	22,86	32,97
C046-2_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	1,50	26,30	23,78	17,29	27,14
C046-2_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	4,50	27,60	25,09	18,60	28,45
C046-2_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	7,50	29,08	26,56	20,10	29,93
C046-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	4,50	29,03	26,41	20,11	29,88
C046-3_B	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	7,50	30,77	28,24	21,79	31,62
C047-1_A	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	1,50	27,40	25,14	18,13	28,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur + overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C047-1_B	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	4,50	29,22	27,03	19,92	30,05
C047-1_C	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	7,50	32,18	30,06	22,91	33,04
C047-2_A	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	1,50	26,27	23,77	17,25	27,11
C047-2_B	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	4,50	27,86	25,41	18,84	28,71
C047-2_C	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	7,50	29,34	26,88	20,36	30,21
C048-1_A	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	1,50	27,48	25,25	18,16	28,29
C048-1_B	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	4,50	29,17	27,01	19,81	29,99
C048-1_C	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	7,50	31,82	29,77	22,42	32,65
C048-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	1,50	26,24	23,77	17,20	27,08
C048-2_B	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	4,50	28,20	25,77	19,15	29,05
C048-2_C	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	7,50	29,83	27,40	20,82	30,69
C049-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	1,50	27,58	25,33	18,28	28,39
C049-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	4,50	29,29	27,11	19,95	30,11
C049-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	7,50	32,51	30,45	23,16	33,36
C049-2_A	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	1,50	26,34	23,88	17,29	27,18
C049-2_B	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	4,50	28,40	26,00	19,32	29,25
C049-2_C	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	7,50	30,07	27,66	21,03	30,93
C049-3_A	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	1,50	28,74	26,77	19,28	29,58
C049-3_B	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	4,50	29,86	27,87	20,44	30,70
C049-3_C	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	7,50	32,13	30,16	22,71	32,98
C050-1_A	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	1,50	33,47	31,61	23,94	34,32
C050-1_B	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	4,50	34,14	32,28	24,61	34,99
C050-1_C	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	7,50	35,08	33,23	25,56	35,93
C050-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	1,50	27,93	25,67	18,72	28,77
C050-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	4,50	29,36	27,04	20,23	30,21
C050-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	7,50	31,69	29,32	22,63	32,55
C050-3_A	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	1,50	31,85	29,88	22,40	32,69
C050-3_B	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	4,50	33,04	31,06	23,63	33,89
C050-3_C	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	7,50	35,00	33,00	25,67	35,87
C051-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	1,50	33,74	31,88	24,22	34,59
C051-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	4,50	34,24	32,38	24,72	35,09
C051-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	7,50	34,87	33,01	25,35	35,72
C051-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	1,50	28,53	26,11	19,48	29,38
C051-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	4,50	30,78	28,32	21,84	31,66
C051-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	7,50	32,79	30,34	23,88	33,68
C051-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	1,50	25,74	23,37	16,64	26,59
C051-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	4,50	27,28	24,88	18,21	28,13
C051-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	7,50	29,25	26,87	20,18	30,11
C052-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	1,50	33,34	31,47	23,82	34,19
C052-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	4,50	33,75	31,89	24,24	34,60
C052-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	7,50	34,18	32,32	24,67	35,03
C052-2_A	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	1,50	30,72	28,14	21,98	31,64
C052-2_B	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	4,50	31,73	29,14	22,96	32,64
C052-2_C	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	7,50	32,69	30,13	23,88	33,59
C052-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	1,50	32,31	30,34	22,87	33,15
C052-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	4,50	32,31	30,30	22,91	33,15
C052-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	7,50	33,23	31,20	23,87	34,08
C052-4_A	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	1,50	26,63	24,26	17,54	27,48
C052-4_B	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	4,50	27,60	25,16	18,57	28,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur + overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C052-4_C	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	7,50	29,30	26,88	20,26	30,16
C053-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	1,50	32,79	30,91	23,28	33,64
C053-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	4,50	32,91	31,02	23,41	33,76
C053-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	7,50	33,13	31,23	23,64	33,98
C053-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	1,50	27,24	24,74	18,24	28,09
C053-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	4,50	28,75	26,21	19,79	29,60
C053-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	7,50	30,54	28,00	21,62	31,41
C053-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	1,50	31,30	29,28	21,91	32,14
C053-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	4,50	32,12	30,07	22,77	32,97
C053-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	7,50	33,05	30,97	23,75	33,91
C054-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	1,50	32,48	30,59	22,98	33,33
C054-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	4,50	32,96	31,02	23,55	33,82
C054-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	7,50	33,23	31,27	23,86	34,10
C054-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	1,50	27,46	25,00	18,41	28,30
C054-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	4,50	28,93	26,43	19,92	29,78
C054-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	7,50	30,38	27,86	21,41	31,23
C054-3_A	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	1,50	24,38	21,98	15,39	25,26
C054-3_B	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	4,50	25,93	23,49	16,95	26,80
C054-3_C	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	7,50	28,07	25,65	19,10	28,95
C055-1_A	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	1,50	31,74	29,85	22,24	32,59
C055-1_B	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	4,50	32,01	30,11	22,53	32,86
C055-1_C	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	7,50	32,23	30,31	22,79	33,09
C055-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	1,50	25,39	22,91	16,35	26,23
C055-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	4,50	27,26	24,77	18,25	28,11
C055-2_C	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	7,50	30,07	27,53	21,15	30,94
C055-3_A	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	1,50	30,68	28,67	21,28	31,52
C055-3_B	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	4,50	31,01	28,94	21,67	31,86
C055-3_C	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	7,50	31,99	29,87	22,70	32,84
C055-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	1,50	24,15	21,73	15,13	25,01
C055-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	4,50	25,77	23,30	16,78	26,63
C055-4_C	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	7,50	28,49	26,04	19,56	29,38
D056-1_A	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	1,50	26,45	24,11	17,35	27,31
D056-1_B	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	4,50	28,11	25,76	19,02	28,97
D056-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	1,50	26,52	24,29	17,28	27,36
D056-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	4,50	29,52	27,30	20,28	30,36
D056-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	1,50	28,73	26,85	19,19	29,57
D056-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	4,50	29,94	28,08	20,41	30,79
D057-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	1,50	35,37	33,50	25,83	36,21
D057-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	4,50	36,10	34,25	26,57	36,95
D057-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	1,50	27,11	24,68	18,00	27,94
D057-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	4,50	30,19	27,72	21,14	31,03
D057-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	1,50	22,01	19,62	12,86	22,84
D057-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	4,50	25,20	22,66	16,18	26,03
D058-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	1,50	35,87	34,00	26,33	36,71
D058-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	4,50	36,63	34,76	27,09	37,47
D058-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	1,50	28,07	25,68	18,95	28,91
D058-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	4,50	30,59	28,14	21,54	31,43
D059-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	1,50	36,31	34,44	26,77	37,15
D059-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	4,50	37,15	35,30	27,62	38,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur + overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D059-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	1,50	28,45	26,11	19,26	29,27
D059-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	4,50	30,13	27,72	21,01	30,96
D059-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	1,50	35,60	33,70	26,10	36,44
D059-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	4,50	36,72	34,82	27,22	37,56
D060-1_A	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	1,50	26,97	24,67	17,81	27,82
D060-1_B	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	4,50	28,40	26,09	19,26	29,25
D060-2_A	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	1,50	25,46	23,26	16,14	26,28
D060-2_B	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	4,50	29,07	26,88	19,78	29,90
D060-3_A	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	1,50	28,81	26,27	19,77	29,64
D060-3_B	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	4,50	30,42	27,92	21,39	31,26
D061-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	1,50	29,13	26,56	20,14	29,97
D061-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	4,50	30,65	28,10	21,66	31,49
D061-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	1,50	24,17	22,03	14,82	24,99
D061-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	4,50	27,77	25,69	18,40	28,60
D062-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	1,50	28,97	26,40	19,97	29,80
D062-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	4,50	30,48	27,93	21,47	31,31
D062-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	1,50	26,27	24,13	16,97	27,11
D062-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	4,50	28,81	26,71	19,48	29,65
D063-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	1,50	29,38	26,92	20,26	30,20
D063-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	4,50	30,61	28,13	21,52	31,43
D063-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	1,50	28,44	26,42	19,05	29,28
D063-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	4,50	30,17	28,15	20,79	31,02
D063-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	1,50	30,42	28,37	21,01	31,25
D063-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	4,50	31,58	29,51	22,17	32,40
D064-1_A	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	1,50	28,30	25,67	19,38	29,15
D064-1_B	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	4,50	29,62	26,98	20,72	30,47
D064-2_A	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	1,50	29,63	27,56	20,24	30,46
D064-2_B	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	4,50	31,56	29,45	22,21	32,39
D064-3_A	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	1,50	28,56	26,40	19,27	29,40
D064-3_B	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	4,50	29,96	27,79	20,67	30,80
D065-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	1,50	28,52	25,93	19,59	29,37
D065-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	4,50	29,92	27,31	21,01	30,77
D065-2_A	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	1,50	29,15	27,11	19,74	29,98
D065-2_B	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	4,50	30,83	28,75	21,44	31,66
D066-1_A	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	1,50	28,39	25,82	19,45	29,24
D066-1_B	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	4,50	29,85	27,25	20,95	30,71
D066-2_A	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	1,50	29,50	27,54	20,03	30,34
D066-2_B	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	4,50	31,15	29,14	21,72	31,98
D066-3_A	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	1,50	27,41	24,84	18,44	28,25
D066-3_B	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	4,50	29,56	26,99	20,63	30,42
D067-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	1,50	28,64	26,08	19,55	29,44
D067-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	4,50	30,19	27,62	21,16	31,01
D067-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	1,50	29,02	27,03	19,57	29,85
D067-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	4,50	30,84	28,78	21,48	31,68
D067-3_A	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	1,50	27,51	24,90	18,58	28,36
D067-3_B	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	4,50	30,07	27,42	21,21	30,93
D068-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	1,50	28,72	26,17	19,62	29,52
D068-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	4,50	30,30	27,73	21,27	31,12
D068-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	1,50	30,53	28,53	21,13	31,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur + overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D068-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	4,50	31,56	29,55	22,16	32,40
D069-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	1,50	29,16	26,62	20,06	29,97
D069-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	4,50	30,63	28,06	21,58	31,45
D069-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	7,50	32,59	30,06	23,63	33,45
D069-2_A	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	1,50	28,87	26,83	19,45	29,70
D069-2_B	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	4,50	30,33	28,31	20,86	31,15
D069-2_C	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	7,50	32,18	30,25	22,65	33,01
D069-3_A	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	1,50	25,98	23,62	16,88	26,83
D069-3_B	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	4,50	28,70	26,25	19,65	29,54
D069-3_C	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	7,50	30,53	28,10	21,66	31,44
D070-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	1,50	29,01	26,63	19,78	29,81
D070-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	4,50	30,47	28,05	21,32	31,29
D070-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	7,50	32,52	30,14	23,47	33,38
D070-2_A	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	1,50	29,50	27,52	20,05	30,34
D070-2_B	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	4,50	30,45	28,49	20,94	31,27
D070-2_C	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	7,50	31,58	29,63	22,05	32,40
D070-3_A	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	1,50	30,26	28,27	20,73	31,07
D070-3_B	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	4,50	31,57	29,55	22,06	32,38
D070-3_C	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	7,50	33,00	30,97	23,49	33,80
D071-1_A	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	1,50	36,30	34,34	26,71	37,10
D071-1_B	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	4,50	37,24	35,27	27,67	38,04
D071-1_C	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	7,50	37,96	35,98	28,39	38,76
D071-2_A	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	1,50	27,21	24,91	18,05	28,06
D071-2_B	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	4,50	28,41	26,09	19,25	29,25
D071-3_A	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	1,50	28,04	25,49	18,46	28,69
D071-3_B	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	4,50	29,26	26,67	19,79	29,93
D071-3_C	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	7,50	30,09	27,48	20,74	30,79
D071-4_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	1,50	31,16	28,91	21,65	31,90
D071-4_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	4,50	32,50	30,25	23,11	33,28
D071-4_C	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	7,50	33,43	31,25	24,03	34,23
D071-5_A	Nieuwbouw - blok D	133036,39	394742,28	7,50	29,84	27,49	20,71	30,68
D072-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	1,50	36,07	34,10	26,48	36,87
D072-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	4,50	37,33	35,36	27,79	38,14
D072-1_C	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	7,50	38,22	36,25	28,70	39,04
D072-2_A	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	1,50	27,04	24,72	17,84	27,87
D072-2_B	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	4,50	28,83	26,51	19,68	29,67
D072-3_A	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	1,50	28,79	26,51	19,25	29,52
D072-3_B	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	4,50	30,60	28,27	21,31	31,39
D072-3_C	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	7,50	32,36	29,98	23,14	33,16
D072-4_A	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	1,50	31,27	29,11	21,71	32,02
D072-4_B	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	4,50	32,36	30,18	22,90	33,14
D072-4_C	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	7,50	34,11	31,94	24,75	34,92
D072-5_A	Nieuwbouw - blok D	133026,62	394742,25	7,50	30,44	28,07	21,43	31,32
D073-1_A	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	1,50	37,08	35,14	27,50	37,89
D073-1_B	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	4,50	38,32	36,38	28,75	39,13
D073-1_C	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	7,50	39,12	37,19	29,56	39,94
D073-2_A	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	1,50	27,07	24,79	17,88	27,91
D073-2_B	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	4,50	28,77	26,48	19,61	29,62
D073-3_A	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	1,50	29,05	26,75	19,42	29,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur + overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D073-3_B	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	4,50	30,26	28,00	20,73	31,00
D073-3_C	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	7,50	32,40	30,12	23,00	33,17
D073-4_A	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	1,50	33,19	31,17	23,65	33,99
D073-4_B	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	4,50	34,41	32,40	24,92	35,23
D073-4_C	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	7,50	35,66	33,66	26,20	36,49
D073-5_A	Nieuwbouw - blok D	133016,78	394742,15	7,50	30,60	28,28	21,55	31,48
D074-1_A	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	1,50	37,85	35,91	28,27	38,66
D074-1_B	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	4,50	39,31	37,40	29,75	40,13
D074-1_C	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	7,50	40,02	38,11	30,48	40,85
D074-2_A	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	1,50	28,32	26,20	19,00	29,16
D074-2_B	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	4,50	29,57	27,40	20,31	30,42
D074-3_A	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	1,50	30,12	27,93	20,51	30,85
D074-3_B	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	4,50	31,28	29,12	21,75	32,04
D074-3_C	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	7,50	33,35	31,15	23,95	34,14
D074-4_A	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	1,50	33,96	31,98	24,43	34,77
D074-4_B	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	4,50	35,09	33,09	25,60	35,91
D074-4_C	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	7,50	36,25	34,28	26,76	37,08
D074-5_A	Nieuwbouw - blok D	133007,23	394742,25	7,50	30,88	28,69	21,68	31,74
D075-1_A	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	1,50	39,44	37,53	29,88	40,26
D075-1_B	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	4,50	40,92	39,02	31,39	41,75
D075-1_C	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	7,50	41,38	39,48	31,86	42,22
D075-2_A	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	1,50	30,12	28,09	20,75	30,97
D075-2_B	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	4,50	31,61	29,54	22,26	32,45
D075-3_A	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	1,50	30,94	28,82	21,35	31,69
D075-3_B	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	4,50	32,72	30,61	23,26	33,52
D075-3_C	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	7,50	33,88	31,68	24,51	34,68
D075-4_A	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	1,50	35,89	33,96	26,34	36,71
D075-4_B	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	4,50	37,13	35,21	27,61	37,96
D075-4_C	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	7,50	38,20	36,28	28,69	39,03
D075-5_A	Nieuwbouw - blok D	132997,81	394742,09	7,50	32,35	30,26	23,05	33,20
D076-1_A	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	1,50	40,53	38,64	30,98	41,36
D076-1_B	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	4,50	42,03	40,15	32,49	42,87
D076-1_C	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	7,50	42,38	40,50	32,84	43,22
D076-2_A	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	1,50	30,69	28,67	21,31	31,54
D076-2_B	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	4,50	32,53	30,51	23,18	33,39
D076-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	1,50	32,23	30,17	22,64	33,00
D076-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	4,50	33,99	31,98	24,45	34,79
D076-3_C	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	7,50	34,45	32,34	24,99	35,25
D076-4_A	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	1,50	37,86	35,96	28,32	38,69
D076-4_B	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	4,50	39,07	37,18	29,55	39,91
D076-4_C	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	7,50	39,80	37,91	30,30	40,65
D076-5_A	Nieuwbouw - blok D	132988,15	394741,93	7,50	33,34	31,28	24,06	34,21
D077-1_A	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	1,50	42,13	40,25	32,59	42,97
D077-1_B	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	4,50	43,48	41,61	33,94	44,32
D077-1_C	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	7,50	43,75	41,88	34,23	44,60
D077-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	1,50	31,29	29,27	21,92	32,14
D077-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	4,50	32,99	30,97	23,63	33,84
D077-3_A	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	1,50	33,90	31,90	24,32	34,69
D077-3_B	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	4,50	35,39	33,43	25,85	36,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur + overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D077-3_C	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	7,50	35,88	33,82	26,43	36,69
D077-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	1,50	41,72	39,86	32,19	42,57
D077-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	4,50	43,14	41,29	33,61	43,99
D077-5_A	Nieuwbouw - blok D	132978,13	394742,12	7,50	34,31	32,27	25,02	35,18
D077-6_A	Nieuwbouw - blok D	132975,92	394739,66	7,50	43,06	41,21	33,54	43,91
D078-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	1,50	38,67	36,81	29,14	39,52
D078-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	4,50	40,08	38,23	30,55	40,93
D078-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	7,50	40,34	38,49	30,81	41,19
D078-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	1,50	29,19	26,81	20,10	30,04
D078-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	4,50	31,63	29,27	22,60	32,50
D078-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	7,50	33,13	30,80	24,13	34,02
D078-3_A	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	1,50	36,66	34,77	27,15	37,50
D078-3_B	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	4,50	38,42	36,54	28,91	39,27
D078-3_C	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	7,50	39,36	37,48	29,85	40,21
D078-4_A	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	1,50	28,59	26,44	19,31	29,43
D078-4_B	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	4,50	30,48	28,31	21,23	31,33
D078-4_C	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	7,50	31,97	29,79	22,78	32,84
D079-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	1,50	37,69	35,83	28,16	38,54
D079-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	4,50	38,93	37,08	29,41	39,78
D079-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	7,50	38,86	37,01	29,33	39,71
D079-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	1,50	29,24	26,88	20,12	30,08
D079-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	4,50	30,54	28,16	21,41	31,37
D079-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	7,50	31,40	28,99	22,31	32,24
D079-3_A	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	1,50	34,78	32,88	25,28	35,62
D079-3_B	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	4,50	34,87	32,96	25,40	35,72
D079-3_C	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	7,50	36,03	34,12	26,58	36,89
D079-4_A	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	1,50	29,82	27,70	20,51	30,66
D079-4_B	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	4,50	31,20	29,08	21,89	32,04
D079-4_C	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	7,50	29,91	27,59	20,78	30,76
E134-1_A	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	1,50	33,22	30,85	24,58	34,23
E134-1_B	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	4,50	33,78	31,38	25,13	34,78
E134-1_C	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	7,50	34,28	31,86	25,63	35,27
E134-2_A	Nieuwbouw - blok E	133122,93	394989,48	1,50	33,61	30,99	24,87	34,52
E134-3_A	Nieuwbouw - blok E	133119,29	394994,91	1,50	29,29	26,72	20,60	30,23
E134-4_A	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	4,50	34,83	32,19	26,09	35,74
E134-4_B	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	7,50	36,43	33,78	27,70	37,34
E134-5_A	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	4,50	31,54	28,97	22,88	32,49
E134-5_B	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	7,50	32,93	30,34	24,25	33,87
E135-1_A	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	1,50	31,68	29,34	23,03	32,69
E135-1_B	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	4,50	32,81	30,42	24,17	33,81
E135-1_C	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	7,50	33,81	31,38	25,16	34,80
E135-2_A	Nieuwbouw - blok E	133128,34	394989,56	1,50	33,69	31,06	24,95	34,60
E135-3_A	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	4,50	35,52	32,89	26,80	36,44
E135-3_B	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	7,50	36,91	34,26	28,18	37,82
E136-1_A	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	1,50	31,38	29,03	22,72	32,39
E136-1_B	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	4,50	32,08	29,71	23,41	33,08
E136-1_C	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	7,50	33,30	30,89	24,62	34,28
E136-2_A	Nieuwbouw - blok E	133133,90	394989,65	1,50	33,74	31,11	25,01	34,65
E136-3_A	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	4,50	36,08	33,43	27,33	36,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur + overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E136-3_B	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	7,50	37,48	34,81	28,73	38,38
E137-1_A	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	1,50	31,56	29,24	22,91	32,58
E137-1_B	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	4,50	32,14	29,79	23,47	33,14
E137-1_C	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	7,50	33,40	31,01	24,73	34,39
E137-2_A	Nieuwbouw - blok E	133138,89	394989,73	1,50	33,90	31,27	25,16	34,81
E137-3_A	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	4,50	36,39	33,74	27,65	37,30
E137-3_B	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	7,50	37,83	35,17	29,09	38,73
E138-1_A	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	1,50	30,66	28,31	22,00	31,67
E138-1_B	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	4,50	31,40	29,03	22,73	32,40
E138-1_C	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	7,50	32,72	30,31	24,04	33,70
E138-2_A	Nieuwbouw - blok E	133144,51	394989,81	1,50	34,40	31,75	25,65	35,30
E138-3_A	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	4,50	36,69	34,04	27,95	37,60
E138-3_B	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	7,50	38,17	35,53	29,45	39,09
E139-1_A	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	1,50	31,33	28,96	22,66	32,33
E139-1_B	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	4,50	31,90	29,51	23,22	32,89
E139-1_C	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	7,50	33,15	30,73	24,47	34,13
E139-2_A	Nieuwbouw - blok E	133149,96	394989,90	1,50	36,32	33,70	27,58	37,23
E139-3_A	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	4,50	36,12	33,45	27,39	37,02
E139-3_B	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	7,50	37,37	34,70	28,64	38,27
E140-1_A	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	1,50	30,45	28,08	21,79	31,45
E140-1_B	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	4,50	31,07	28,68	22,39	32,06
E140-1_C	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	7,50	32,57	30,14	23,89	33,55
E140-2_A	Nieuwbouw - blok E	133155,74	394989,86	1,50	37,61	34,99	28,91	38,54
E140-3_A	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	4,50	36,04	33,37	27,29	36,94
E140-3_B	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	7,50	37,48	34,82	28,74	38,38
E141-1_A	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	1,50	32,06	29,67	23,40	33,06
E141-1_B	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	4,50	32,61	30,21	23,94	33,60
E141-1_C	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	7,50	33,96	31,53	25,29	34,94
E141-2_A	Nieuwbouw - blok E	133161,56	394989,85	1,50	38,05	35,42	29,35	38,97
E141-3_A	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	4,50	36,26	33,58	27,51	37,16
E141-3_B	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	7,50	37,60	34,93	28,86	38,50
E142-1_A	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	1,50	31,52	29,12	22,85	32,51
E142-1_B	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	4,50	32,07	29,64	23,40	33,05
E142-1_C	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	7,50	33,47	31,02	24,80	34,45
E142-2_A	Nieuwbouw - blok E	133166,81	394989,85	1,50	37,68	35,04	28,95	38,59
E142-3_A	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	4,50	36,74	34,09	28,04	37,66
E142-3_B	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	7,50	37,69	35,03	28,99	38,61
E143-1_A	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	1,50	31,23	28,78	22,56	32,21
E143-1_B	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	4,50	32,11	29,64	23,43	33,08
E143-1_C	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	7,50	33,77	31,28	25,09	34,73
E143-2_A	Nieuwbouw - blok E	133171,93	394989,85	1,50	38,63	36,00	29,94	39,56
E143-3_A	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	4,50	36,73	34,05	28,01	37,64
E143-3_B	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	7,50	37,93	35,26	29,23	38,85
E144-1_A	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	1,50	30,83	28,30	22,14	31,78
E144-1_B	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	4,50	31,64	29,11	22,96	32,60
E144-1_C	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	7,50	33,95	31,42	25,27	34,91
E144-2_A	Nieuwbouw - blok E	133177,34	394989,84	1,50	38,82	36,19	30,14	39,75
E144-3_A	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	4,50	36,84	34,15	28,09	37,73
E144-3_B	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	7,50	38,38	35,72	29,66	39,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur + overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E145-1_A	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	1,50	31,49	28,97	22,82	32,45
E145-1_B	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	4,50	32,65	30,11	23,96	33,60
E145-1_C	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	7,50	34,50	31,97	25,82	35,46
E145-2_A	Nieuwbouw - blok E	133182,94	394989,84	1,50	37,32	34,65	28,58	38,22
E145-3_A	Nieuwbouw - blok E	133187,73	394996,46	1,50	35,43	32,74	26,68	36,32
E145-4_A	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	4,50	37,46	34,78	28,74	38,37
E145-4_B	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	7,50	38,70	36,04	30,00	39,62
E145-5_A	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	4,50	37,18	34,50	28,46	38,09
E145-5_B	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	7,50	38,58	35,94	29,88	39,50
F146-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	1,50	38,72	36,07	29,99	39,63
F146-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	4,50	39,56	36,92	30,85	40,48
F146-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	7,50	40,34	37,72	31,65	41,27
F146-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	1,50	31,90	29,27	23,16	32,81
F146-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	4,50	32,89	30,24	24,16	33,80
F146-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	7,50	34,27	31,62	25,53	35,18
F146-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	1,50	36,49	33,93	27,81	37,44
F146-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	4,50	37,22	34,65	28,54	38,17
F146-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	7,50	37,56	34,99	28,87	38,50
F146-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	1,50	37,16	34,43	28,42	38,05
F146-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	4,50	37,17	34,46	28,42	38,06
F146-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	7,50	38,62	35,94	29,88	39,52
F147-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	1,50	40,16	37,56	31,51	41,11
F147-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	4,50	40,49	37,90	31,84	41,44
F147-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	7,50	40,69	38,11	32,05	41,65
F147-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	1,50	30,50	27,84	21,73	31,39
F147-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	4,50	32,10	29,43	23,34	32,99
F147-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	7,50	34,18	31,52	25,43	35,08
F147-3_A	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	1,50	37,68	34,94	28,89	38,55
F147-3_B	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	4,50	38,21	35,47	29,41	39,07
F147-3_C	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	7,50	39,04	36,32	30,24	39,91
F147-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	1,50	39,37	36,81	30,69	40,32
F147-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	4,50	38,51	35,94	29,84	39,46
F147-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	7,50	38,74	36,18	30,08	39,70
F148-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	1,50	39,33	36,76	30,64	40,27
F148-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	4,50	39,88	37,31	31,19	40,82
F148-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	7,50	39,74	37,18	31,05	40,68
F148-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	1,50	30,98	28,35	22,21	31,88
F148-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	4,50	32,09	29,45	23,33	32,99
F148-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	7,50	33,35	30,72	24,59	34,25
F148-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	1,50	39,28	36,73	30,63	40,24
F148-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	4,50	39,67	37,13	31,03	40,64
F148-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	7,50	38,94	36,41	30,31	39,91
F149-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	1,50	41,59	38,96	32,86	42,50
F149-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	4,50	41,69	39,07	32,97	42,61
F149-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	7,50	41,10	38,48	32,37	42,02
F149-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	1,50	32,06	29,46	23,32	32,98
F149-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	4,50	33,26	30,64	24,52	34,17
F149-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	7,50	34,45	31,85	25,72	35,37
F149-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	1,50	37,75	35,00	28,91	38,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur + overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F149-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	4,50	36,90	34,22	28,10	37,78
F149-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	7,50	38,27	35,62	29,49	39,16
F150-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	1,50	39,45	36,92	30,78	40,41
F150-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	4,50	39,80	37,26	31,11	40,75
F150-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	7,50	39,28	36,75	30,59	40,23
F150-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	1,50	31,43	28,82	22,66	32,33
F150-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	4,50	34,00	31,40	25,26	34,92
F150-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	7,50	35,49	32,88	26,77	36,41
F150-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	1,50	39,08	36,58	30,41	40,05
F150-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	4,50	38,15	35,62	29,48	39,11
F150-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	7,50	37,50	34,98	28,81	38,45
F150-4_A	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	1,50	34,78	32,23	26,05	35,71
F150-4_B	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	4,50	35,56	33,00	26,82	36,49
F150-4_C	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	7,50	37,11	34,55	28,38	38,04
F151-1_A	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	1,50	34,71	32,17	25,98	35,64
F151-1_B	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	4,50	35,61	33,05	26,88	36,54
F151-1_C	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	7,50	37,12	34,56	28,38	38,05
F151-2_A	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	1,50	29,59	26,96	20,83	30,49
F151-2_B	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	4,50	31,46	28,80	22,72	32,36
F151-2_C	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	7,50	33,78	31,17	25,07	34,71
F151-3_A	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	1,50	31,83	29,27	23,08	32,75
F151-3_B	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	4,50	34,98	32,42	26,26	35,91
F151-3_C	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	7,50	36,74	34,16	28,01	37,67
F152-1_A	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	1,50	34,24	31,68	25,50	35,17
F152-1_B	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	4,50	35,27	32,68	26,52	36,19
F152-1_C	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	7,50	36,83	34,25	28,09	37,75
F152-2_A	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	1,50	28,31	25,67	19,52	29,20
F152-2_B	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	4,50	30,88	28,21	22,13	31,78
F152-2_C	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	7,50	33,36	30,73	24,63	34,27
F153-1_A	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	1,50	32,43	29,80	23,67	33,33
F153-1_B	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	4,50	33,96	31,33	25,19	34,86
F153-1_C	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	7,50	36,24	33,66	27,50	37,16
F153-2_A	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	1,50	27,72	25,03	18,94	28,60
F153-2_B	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	4,50	30,25	27,54	21,51	31,14
F153-2_C	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	7,50	33,42	30,81	24,71	34,35
F153-3_A	Nieuwbouw - blok F	133145,35	394927,33	7,50	31,95	29,27	23,18	32,84
F154-1_A	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	1,50	27,83	25,24	18,94	28,70
F154-1_B	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	4,50	29,39	26,76	20,50	30,25
F154-2_A	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	1,50	31,98	29,48	23,28	32,94
F154-2_B	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	4,50	33,06	30,52	24,37	34,01
F154-3_A	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	1,50	27,81	25,16	19,02	28,70
F154-3_B	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	4,50	29,89	27,22	21,12	30,78
F155-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	1,50	25,44	22,78	16,59	26,30
F155-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	4,50	27,15	24,47	18,32	28,02
F155-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	7,50	30,05	27,40	21,25	30,93
F155-2_A	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	1,50	28,51	25,87	19,65	29,37
F155-2_B	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	4,50	31,45	28,80	22,66	32,34
F155-2_C	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	7,50	35,37	32,79	26,66	36,30
F155-3_A	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	1,50	31,29	28,66	22,52	32,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur + overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F155-3_B	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	4,50	32,58	29,93	23,80	33,47
F155-3_C	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	7,50	33,26	30,61	24,46	34,14
F156-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	1,50	25,33	22,66	16,47	26,19
F156-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	4,50	27,13	24,45	18,29	27,99
F156-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	7,50	30,08	27,42	21,29	30,97
F156-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	1,50	31,13	28,56	22,34	32,04
F156-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	4,50	33,34	30,73	24,58	34,25
F156-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	7,50	36,25	33,65	27,52	37,17
F157-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	1,50	25,32	22,66	16,45	26,18
F157-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	4,50	27,17	24,49	18,33	28,03
F157-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	7,50	29,99	27,33	21,19	30,87
F157-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	1,50	34,77	32,14	26,00	35,67
F157-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	4,50	36,89	34,23	28,10	37,78
F157-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	7,50	38,39	35,73	29,60	39,28
F158-1_A	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	1,50	25,29	22,62	16,41	26,14
F158-1_B	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	4,50	27,14	24,44	18,28	27,99
F158-1_C	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	7,50	30,27	27,59	21,44	31,14
F158-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	1,50	33,38	30,77	24,65	34,30
F158-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	4,50	35,18	32,56	26,47	36,10
F158-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	7,50	36,86	34,24	28,15	37,78
F159-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	1,50	25,96	23,27	17,10	26,81
F159-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	4,50	27,71	25,02	18,86	28,57
F159-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	7,50	31,03	28,38	22,22	31,91
F159-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	1,50	31,97	29,35	23,21	32,88
F159-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	4,50	34,66	32,07	25,95	35,59
F159-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	7,50	36,59	33,98	27,87	37,51
F160-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	1,50	26,24	23,51	17,38	27,08
F160-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	4,50	28,09	25,39	19,26	28,95
F160-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	7,50	31,03	28,40	22,26	31,93
F160-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	1,50	32,41	29,81	23,66	33,32
F160-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	4,50	34,79	32,21	26,06	35,72
F160-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	7,50	36,43	33,83	27,69	37,35
F161-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	1,50	26,35	23,61	17,51	27,20
F161-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	4,50	28,07	25,36	19,26	28,94
F161-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	7,50	29,94	27,29	21,15	30,83
F161-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	1,50	33,46	30,82	24,71	34,36
F161-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	4,50	35,03	32,42	26,29	35,94
F161-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	7,50	36,67	34,06	27,93	37,58
F162-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	1,50	24,96	22,26	16,12	25,82
F162-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	4,50	26,30	23,61	17,47	27,16
F162-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	7,50	28,90	26,24	20,10	29,78
F162-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	1,50	34,65	32,02	25,95	35,57
F162-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	4,50	35,09	32,46	26,37	36,01
F162-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	7,50	36,91	34,29	28,19	37,83
F163-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	1,50	24,48	21,77	15,63	25,33
F163-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	4,50	26,54	23,80	17,72	27,40
F163-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	7,50	30,32	27,61	21,55	31,20
F163-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	1,50	34,82	32,21	26,11	35,75
F163-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	4,50	35,28	32,67	26,58	36,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur + overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F163-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	7,50	36,69	34,08	27,98	37,62
F163-3_A	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	1,50	36,41	33,83	27,75	37,36
F163-3_B	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	4,50	36,23	33,65	27,56	37,18
F163-3_C	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	7,50	36,70	34,11	28,03	37,64
G110-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	1,50	25,86	23,48	16,78	26,71
G110-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	4,50	27,43	25,07	18,27	28,26
G110-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	7,50	30,55	28,20	21,40	31,39
G110-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	1,50	34,24	31,74	25,52	35,19
G110-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	4,50	35,18	32,63	26,45	36,11
G110-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	7,50	35,54	32,98	26,80	36,47
G110-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	1,50	26,98	24,40	18,14	27,87
G110-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	4,50	28,89	26,26	20,05	29,76
G110-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	7,50	31,25	28,61	22,44	32,13
G110-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	1,50	34,73	32,24	26,03	35,69
G110-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	4,50	35,88	33,37	27,18	36,83
G110-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	7,50	36,56	34,03	27,83	37,50
G111-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	1,50	25,09	22,48	16,09	25,91
G111-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	4,50	26,88	24,28	17,91	27,72
G111-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	7,50	29,32	26,74	20,42	30,18
G111-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	1,50	31,96	29,49	23,21	32,90
G111-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	4,50	33,10	30,59	24,33	34,03
G111-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	7,50	33,46	30,94	24,63	34,36
G111-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	1,50	27,40	24,93	18,40	28,26
G111-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	4,50	29,13	26,66	20,13	29,99
G111-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	7,50	30,31	27,96	21,25	31,18
G112-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	1,50	25,12	22,49	16,16	25,95
G112-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	4,50	26,91	24,26	18,01	27,76
G112-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	7,50	29,42	26,77	20,60	30,30
G112-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	1,50	31,67	29,10	22,89	32,58
G112-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	4,50	33,31	30,71	24,53	34,21
G112-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	7,50	35,13	32,53	26,36	36,04
G113-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	1,50	25,11	22,47	16,17	25,95
G113-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	4,50	26,90	24,24	18,02	27,75
G113-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	7,50	29,23	26,57	20,40	30,10
G113-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	1,50	31,97	29,44	23,22	32,90
G113-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	4,50	33,34	30,77	24,56	34,25
G113-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	7,50	34,81	32,26	26,04	35,73
G114-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	1,50	25,09	22,45	16,17	25,93
G114-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	4,50	26,93	24,26	18,06	27,78
G114-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	7,50	29,62	26,95	20,82	30,50
G114-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	1,50	31,05	28,45	22,25	31,95
G114-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	4,50	32,67	30,06	23,88	33,57
G114-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	7,50	34,32	31,73	25,54	35,23
G115-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	1,50	25,14	22,47	16,22	25,98
G115-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	4,50	26,96	24,26	18,08	27,80
G115-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	7,50	29,52	26,86	20,70	30,39
G115-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	1,50	30,63	27,97	21,81	31,50
G115-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	4,50	32,28	29,62	23,47	33,16
G115-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	7,50	33,98	31,37	25,20	34,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur + overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G116-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	1,50	25,39	22,72	16,47	26,23
G116-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	4,50	27,58	24,92	18,73	28,44
G116-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	7,50	30,28	27,66	21,49	31,17
G116-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	1,50	30,99	28,36	22,16	31,87
G116-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	4,50	32,43	29,79	23,61	33,31
G116-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	7,50	33,93	31,32	25,13	34,82
G117-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	1,50	25,99	23,33	17,10	26,84
G117-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	4,50	27,93	25,26	19,08	28,79
G117-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	7,50	30,32	27,69	21,52	31,21
G117-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	1,50	30,96	28,28	22,12	31,82
G117-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	4,50	32,50	29,82	23,67	33,37
G117-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	7,50	34,50	31,89	25,72	35,40
G117-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	1,50	28,57	25,98	19,73	29,45
G117-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	4,50	30,52	27,92	21,74	31,42
G117-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	7,50	33,06	30,53	24,32	33,99
G118-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	1,50	28,06	25,37	19,28	28,94
G118-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	4,50	30,36	27,66	21,63	31,26
G118-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133127,41	394891,05	1,50	28,63	25,87	19,81	29,48
G118-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	1,50	25,37	22,74	16,50	26,23
G118-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	4,50	27,36	24,71	18,50	28,22
G118-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,12	394897,71	1,50	31,23	28,65	22,46	32,14
G118-5_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,41	394897,32	1,50	25,35	22,68	16,49	26,21
G119-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	1,50	27,24	24,58	18,42	28,11
G119-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	4,50	30,05	27,37	21,29	30,94
G119-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	7,50	32,85	30,21	24,13	33,77
G119-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	1,50	31,39	28,83	22,62	32,31
G119-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	4,50	31,77	29,18	22,99	32,68
G119-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	7,50	33,40	30,83	24,62	34,31
G119-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	4,50	27,43	24,80	18,59	28,30
G119-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	7,50	30,11	27,50	21,34	31,01
G119-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,90	394907,75	7,50	35,72	33,11	26,98	36,63
G120-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	1,50	26,30	23,65	17,45	27,17
G120-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	4,50	29,44	26,77	20,66	30,33
G120-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	7,50	32,86	30,23	24,14	33,78
G120-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	1,50	30,55	27,94	21,73	31,44
G120-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	4,50	31,47	28,88	22,66	32,36
G120-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	7,50	33,23	30,65	24,42	34,13
G121-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	1,50	28,63	25,96	19,84	29,51
G121-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	4,50	30,48	27,81	21,71	31,37
G121-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	1,50	30,36	27,77	21,53	31,25
G121-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	4,50	31,66	29,07	22,84	32,55
G122-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	1,50	28,70	26,03	19,92	29,59
G122-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	4,50	30,52	27,85	21,75	31,41
G122-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	1,50	30,39	27,74	21,57	31,27
G122-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	4,50	31,49	28,86	22,67	32,37
G123-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	1,50	29,20	26,51	20,44	30,09
G123-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	4,50	31,03	28,36	22,29	31,93
G123-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	1,50	30,79	28,13	21,97	31,66
G123-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	4,50	31,86	29,22	23,04	32,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur + overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G124-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	1,50	31,95	29,33	23,24	32,87
G124-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	4,50	32,97	30,34	24,26	33,89
G124-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	1,50	31,22	28,56	22,40	32,09
G124-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	4,50	32,77	30,14	23,97	33,66
G124-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	1,50	35,66	33,14	26,95	36,61
G124-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	4,50	36,90	34,40	28,20	37,86
G125-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	1,50	38,41	35,87	29,71	39,36
G125-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	4,50	39,04	36,50	30,33	39,98
G125-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	7,50	39,25	36,72	30,55	40,20
G125-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	1,50	31,98	29,41	23,25	32,91
G125-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	4,50	33,21	30,62	24,46	34,13
G125-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	7,50	31,99	29,42	23,21	32,90
G125-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	1,50	37,54	35,01	28,86	38,50
G125-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	4,50	37,98	35,44	29,29	38,93
G125-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	7,50	37,17	34,66	28,49	38,13
G125-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	1,50	37,52	34,91	28,82	38,45
G125-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	4,50	36,21	33,59	27,49	37,13
G125-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	7,50	36,92	34,31	28,19	37,84
G126-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	1,50	37,15	34,60	28,44	38,09
G126-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	4,50	37,82	35,26	29,10	38,75
G126-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	7,50	38,65	36,10	29,94	39,59
G126-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	1,50	28,43	25,75	19,57	29,29
G126-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	4,50	29,65	27,01	20,83	30,53
G126-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	7,50	32,44	29,84	23,68	33,35
G126-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	1,50	38,28	35,77	29,60	39,24
G126-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	4,50	38,03	35,50	29,34	38,98
G126-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	7,50	37,12	34,60	28,43	38,07
G126-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	1,50	30,33	27,63	21,46	31,18
G126-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	4,50	31,49	28,78	22,64	32,34
G126-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	7,50	32,66	29,97	23,82	33,52
G127-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	1,50	31,59	28,91	22,74	32,45
G127-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	4,50	32,88	30,18	24,04	33,74
G127-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	7,50	34,44	31,77	25,61	35,31
G127-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	1,50	28,73	26,09	19,91	29,61
G127-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	4,50	30,48	27,83	21,67	31,36
G127-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	7,50	32,29	29,68	23,50	33,19
G127-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	1,50	36,45	33,93	27,76	37,40
G127-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	4,50	36,04	33,45	27,33	36,97
G127-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	7,50	35,85	33,28	27,11	36,77
G128-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	1,50	31,79	29,10	22,97	32,66
G128-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	4,50	33,33	30,64	24,54	34,21
G128-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	7,50	35,06	32,40	26,29	35,95
G128-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	1,50	28,53	25,89	19,65	29,39
G128-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	4,50	30,57	27,93	21,72	31,44
G128-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	7,50	32,93	30,35	24,15	33,84
G128-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	1,50	29,48	26,88	20,64	30,36
G128-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	4,50	29,99	27,40	21,13	30,87
G128-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	7,50	31,42	28,85	22,55	32,30
G129-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	1,50	30,96	28,30	22,06	31,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur + overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G129-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	4,50	32,89	30,21	24,05	33,75
G129-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	7,50	34,90	32,26	26,11	35,79
G129-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	1,50	27,00	24,37	18,04	27,83
G129-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	4,50	29,30	26,63	20,41	30,15
G129-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	7,50	32,81	30,14	24,00	33,69
G129-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	1,50	33,03	30,34	24,37	33,96
G129-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	4,50	33,55	30,84	24,84	34,45
G129-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	7,50	35,30	32,64	26,56	36,20
G129-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	1,50	27,62	25,15	18,60	28,47
G129-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	4,50	28,60	26,15	19,56	29,45
G129-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	7,50	29,53	27,11	20,44	30,37
G130-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	1,50	33,69	31,13	25,02	34,64
G130-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	4,50	33,93	31,37	25,24	34,87
G130-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	7,50	34,38	31,85	25,62	35,31
G130-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	1,50	29,27	26,50	20,43	30,11
G130-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	4,50	32,18	29,46	23,40	33,05
G130-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	7,50	34,78	32,10	26,01	35,67
G130-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	1,50	28,04	25,43	19,08	28,88
G130-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	4,50	30,56	27,90	21,66	31,41
G130-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	7,50	33,53	30,87	24,68	34,39
G131-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	1,50	33,61	31,06	24,95	34,57
G131-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	4,50	33,94	31,38	25,25	34,88
G131-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	7,50	34,53	31,99	25,78	35,46
G131-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	1,50	29,95	27,22	21,14	30,81
G131-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	4,50	32,03	29,29	23,24	32,90
G131-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	7,50	34,83	32,16	26,07	35,72
G132-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	1,50	33,50	30,96	24,83	34,46
G132-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	4,50	33,88	31,34	25,17	34,82
G132-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	7,50	34,20	31,69	25,42	35,12
G132-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	1,50	30,45	27,82	21,68	31,35
G132-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	4,50	33,92	31,31	25,18	34,83
G132-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	7,50	35,13	32,50	26,39	36,04
G133-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	1,50	33,31	30,77	24,64	34,27
G133-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	4,50	33,78	31,23	25,07	34,72
G133-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	7,50	34,10	31,59	25,33	35,03
G133-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	1,50	34,29	31,81	25,59	35,25
G133-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	4,50	35,48	32,97	26,77	36,43
G133-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	7,50	36,38	33,83	27,66	37,32
G133-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	1,50	25,71	23,16	16,65	26,53
G133-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	4,50	27,51	24,97	18,41	28,32
G133-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	7,50	30,27	27,79	21,20	31,10
H080-1_A	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	1,50	31,79	29,16	23,10	32,72
H080-1_B	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	4,50	32,90	30,25	24,18	33,81
H080-2_A	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	1,50	27,59	25,13	18,54	28,43
H080-2_B	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	4,50	28,94	26,48	19,89	29,78
H080-3_A	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	1,50	28,19	25,54	19,28	29,03
H080-3_B	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	4,50	28,90	26,29	19,97	29,75
H081-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	1,50	32,36	29,76	23,69	33,30
H081-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	4,50	33,35	30,72	24,64	34,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur + overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H081-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	1,50	26,92	24,50	17,86	27,77
H081-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	4,50	28,38	25,94	19,32	29,22
H082-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	1,50	32,15	29,49	23,48	33,08
H082-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	4,50	33,24	30,56	24,55	34,16
H082-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	1,50	26,71	24,29	17,63	27,55
H082-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	4,50	28,27	25,84	19,19	29,11
H082-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	1,50	29,79	27,08	20,87	30,62
H082-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	4,50	31,50	28,80	22,60	32,34
H083-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	1,50	30,86	28,13	21,91	31,67
H083-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	4,50	32,65	29,92	23,77	33,49
H083-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	7,50	34,01	31,34	25,17	34,87
H083-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	1,50	28,66	25,96	19,73	29,49
H083-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	4,50	30,38	27,72	21,49	31,23
H083-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	7,50	30,38	27,95	21,44	31,27
H083-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	1,50	32,06	29,29	23,25	32,91
H083-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	4,50	33,22	30,48	24,45	34,09
H083-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	7,50	34,33	31,67	25,58	35,23
H084-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	1,50	30,75	28,04	21,76	31,55
H084-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	4,50	32,49	29,78	23,56	33,31
H084-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	7,50	34,13	31,51	25,23	34,99
H084-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	1,50	27,73	25,12	18,77	28,57
H084-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	4,50	29,11	26,51	20,16	29,95
H084-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	7,50	29,94	27,49	20,98	30,82
H084-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	1,50	27,54	25,12	18,47	28,39
H084-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	4,50	27,82	25,41	18,70	28,65
H084-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	7,50	28,92	26,55	19,74	29,74
H085-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	1,50	30,41	27,75	21,37	31,21
H085-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	4,50	32,26	29,58	23,32	33,09
H085-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	7,50	33,72	31,11	24,84	34,58
H085-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	1,50	27,38	24,81	18,42	28,23
H085-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	4,50	29,09	26,52	20,17	29,95
H085-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	7,50	30,04	27,54	21,09	30,91
H085-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	1,50	30,65	27,87	21,88	31,51
H085-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	4,50	31,91	29,16	23,15	32,79
H085-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	7,50	33,00	30,36	24,23	33,90
H086-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	1,50	30,21	27,57	21,13	31,00
H086-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	4,50	31,99	29,34	23,02	32,81
H086-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	7,50	33,55	30,96	24,65	34,41
H086-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	1,50	27,28	24,72	18,30	28,12
H086-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	4,50	28,89	26,31	19,93	29,73
H086-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	7,50	30,04	27,52	21,06	30,89
H086-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	1,50	27,28	24,98	18,04	28,10
H086-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	4,50	28,20	25,88	18,97	29,02
H086-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	7,50	29,23	26,91	19,96	30,03
H087-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	1,50	30,21	27,60	21,08	30,99
H087-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	4,50	31,81	29,17	22,79	32,62
H087-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	7,50	33,11	30,52	24,16	33,96
H087-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	1,50	27,76	25,24	18,77	28,61
H087-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	4,50	28,96	26,42	19,98	29,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur + overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H087-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	7,50	30,28	27,82	21,35	31,16
H087-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	1,50	29,56	26,83	20,71	30,41
H087-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	4,50	31,47	28,74	22,65	32,33
H087-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	7,50	32,60	29,96	23,80	33,49
H088-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	1,50	30,38	27,76	21,25	31,16
H088-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	4,50	32,02	29,38	22,98	32,82
H088-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	7,50	33,59	31,02	24,60	34,43
H088-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	1,50	27,74	25,21	18,73	28,58
H088-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	4,50	28,87	26,32	19,86	29,70
H088-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	7,50	29,88	27,38	20,86	30,72
H088-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	1,50	27,65	25,31	18,43	28,46
H088-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	4,50	28,10	25,77	18,84	28,90
H088-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	7,50	29,07	26,74	19,78	29,86
H089-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	1,50	30,43	27,87	21,27	31,21
H089-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	4,50	31,93	29,35	22,86	32,74
H089-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	7,50	33,33	30,79	24,30	34,16
H089-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	1,50	27,89	25,35	18,91	28,74
H089-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	4,50	29,17	26,60	20,21	30,02
H089-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	7,50	30,65	28,17	21,75	31,54
H089-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	1,50	30,73	27,97	21,88	31,57
H089-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	4,50	31,93	29,20	23,12	32,79
H089-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	7,50	32,65	29,99	23,82	33,52
H089-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	1,50	28,40	26,13	18,97	29,16
H089-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	4,50	29,22	26,92	19,78	29,97
H089-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	7,50	30,02	27,68	20,55	30,75
H090-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	1,50	31,89	29,70	22,19	32,59
H090-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	4,50	32,46	30,25	22,76	33,16
H090-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	7,50	32,71	30,47	23,01	33,40
H090-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	1,50	30,00	27,22	21,19	30,85
H090-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	4,50	31,84	29,09	23,06	32,71
H090-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	1,50	30,46	27,91	21,28	31,24
H090-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	4,50	31,91	29,35	22,81	32,71
H090-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	1,50	29,43	26,69	20,37	30,20
H090-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	4,50	30,47	27,70	21,48	31,26
H090-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	7,50	31,80	29,07	22,83	32,60
H090-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,81	394743,42	7,50	33,54	30,94	24,77	34,45
H090-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133185,68	394741,09	7,50	33,21	30,70	24,16	34,04
H091-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	1,50	31,83	29,64	22,18	32,55
H091-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	4,50	32,38	30,17	22,73	33,09
H091-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	7,50	32,70	30,46	23,06	33,41
H091-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	1,50	29,03	26,29	20,22	29,89
H091-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	4,50	30,70	27,95	21,90	31,56
H091-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	1,50	29,13	26,58	19,62	29,80
H091-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	4,50	30,71	28,14	21,38	31,43
H091-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	7,50	32,51	29,93	23,29	33,27
H091-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	1,50	30,07	27,37	20,97	30,84
H091-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	4,50	31,15	28,44	22,14	31,95
H091-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	7,50	32,03	29,36	23,01	32,83
H091-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,49	394743,44	7,50	32,77	30,12	23,98	33,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur + overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H092-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	1,50	31,98	29,81	22,27	32,68
H092-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	4,50	32,55	30,36	22,86	33,26
H092-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	7,50	32,85	30,62	23,15	33,54
H092-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	1,50	28,70	25,98	19,88	29,56
H092-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	4,50	30,54	27,82	21,74	31,41
H092-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	1,50	28,79	26,27	19,30	29,47
H092-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	4,50	30,16	27,60	20,87	30,90
H092-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	7,50	32,25	29,66	23,10	33,03
H092-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	1,50	29,92	27,22	20,84	30,69
H092-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	4,50	31,00	28,27	22,01	31,80
H092-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	7,50	31,50	28,82	22,51	32,31
H092-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,10	394743,44	7,50	32,46	29,82	23,68	33,35
H093-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	1,50	32,16	29,99	22,47	32,87
H093-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	4,50	32,67	30,47	22,98	33,37
H093-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	7,50	32,96	30,73	23,28	33,66
H093-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	1,50	28,53	25,83	19,70	29,39
H093-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	4,50	30,54	27,84	21,75	31,42
H093-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	1,50	28,58	26,04	19,11	29,26
H093-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	4,50	30,11	27,54	20,83	30,85
H093-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	7,50	32,37	29,81	23,22	33,15
H093-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	1,50	29,34	26,65	20,17	30,09
H093-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	4,50	30,18	27,47	21,10	30,95
H093-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	7,50	31,52	28,84	22,49	32,32
H093-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,73	394743,15	7,50	32,56	29,94	23,78	33,46
H094-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	1,50	32,35	30,20	22,68	33,07
H094-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	4,50	32,85	30,66	23,18	33,56
H094-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	7,50	33,07	30,87	23,40	33,78
H094-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	1,50	28,90	26,24	20,05	29,76
H094-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	4,50	30,98	28,30	22,17	31,85
H094-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	1,50	28,37	25,86	18,89	29,06
H094-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	4,50	29,95	27,38	20,69	30,69
H094-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	7,50	32,55	30,00	23,43	33,35
H094-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	1,50	29,28	26,59	20,07	30,01
H094-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	4,50	30,70	27,98	21,62	31,47
H094-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	7,50	31,74	29,06	22,65	32,52
H094-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,42	394743,10	7,50	32,49	29,86	23,67	33,37
H095-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	1,50	32,61	30,47	22,95	33,34
H095-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	4,50	33,22	31,04	23,58	33,94
H095-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	7,50	33,60	31,40	23,97	34,32
H095-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	1,50	29,27	26,54	20,41	30,11
H095-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	4,50	31,36	28,64	22,56	32,23
H095-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	1,50	28,31	25,78	18,81	28,99
H095-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	4,50	30,22	27,64	20,97	30,97
H095-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	7,50	32,75	30,16	23,68	33,55
H095-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	1,50	27,42	24,78	17,96	28,08
H095-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	4,50	28,95	26,28	19,70	29,67
H095-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	7,50	31,26	28,63	22,14	32,04
H095-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,68	394742,97	7,50	32,72	30,05	23,94	33,61
H096-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	1,50	32,80	30,67	23,14	33,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur + overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H096-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	4,50	33,30	31,14	23,64	34,02
H096-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	7,50	33,72	31,55	24,06	34,44
H096-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	1,50	28,50	25,76	19,71	29,37
H096-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	4,50	30,58	27,85	21,81	31,46
H096-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	1,50	28,36	25,82	18,87	29,04
H096-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	4,50	30,22	27,64	20,96	30,96
H096-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	7,50	33,01	30,44	23,95	33,82
H096-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	1,50	32,17	30,02	22,68	32,95
H096-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	4,50	32,64	30,47	23,17	33,42
H096-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	7,50	32,92	30,75	23,45	33,70
H096-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,88	394742,96	7,50	31,92	29,24	23,13	32,80
H097-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	1,50	26,96	24,41	17,58	27,67
H097-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	4,50	28,34	25,78	19,05	29,08
H097-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	7,50	29,70	27,16	20,47	30,46
H097-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	1,50	30,26	27,66	21,35	31,12
H097-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	4,50	31,91	29,29	23,03	32,77
H097-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	7,50	32,86	30,27	23,97	33,73
H097-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	1,50	29,70	27,30	20,41	30,48
H097-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	4,50	30,91	28,52	21,63	31,69
H097-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	7,50	31,61	29,25	22,27	32,38
H098-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	1,50	26,72	24,16	17,35	27,43
H098-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	4,50	28,12	25,55	18,83	28,85
H098-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	7,50	29,47	26,95	20,24	30,24
H098-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	1,50	30,32	27,72	21,38	31,17
H098-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	4,50	31,87	29,27	22,97	32,73
H098-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	7,50	33,07	30,50	24,19	33,94
H099-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	1,50	26,33	23,80	17,02	27,07
H099-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	4,50	27,74	25,20	18,49	28,49
H099-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	7,50	28,50	26,01	19,20	29,25
H099-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	1,50	29,98	27,33	21,08	30,83
H099-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	4,50	31,58	28,94	22,72	32,44
H099-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	7,50	32,60	30,00	23,73	33,47
H100-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	1,50	27,08	24,50	17,90	27,85
H100-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	4,50	28,32	25,76	19,16	29,10
H100-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	7,50	27,50	25,09	18,13	28,25
H100-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	1,50	29,95	27,29	21,07	30,80
H100-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	4,50	31,59	28,92	22,73	32,45
H100-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	7,50	32,74	30,13	23,90	33,62
H101-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	1,50	26,47	23,94	17,33	27,26
H101-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	4,50	27,74	25,22	18,60	28,54
H101-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	7,50	26,85	24,64	17,37	27,61
H101-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	1,50	29,66	27,05	20,75	30,51
H101-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	4,50	31,27	28,65	22,40	32,14
H101-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	7,50	32,65	30,08	23,79	33,53
H102-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	1,50	26,26	23,76	17,12	27,06
H102-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	4,50	27,43	24,99	18,27	28,24
H102-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	7,50	26,93	24,74	17,50	27,72
H102-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	1,50	29,63	27,01	20,70	30,47
H102-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	4,50	31,38	28,75	22,49	32,24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur + overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H102-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	7,50	33,69	31,12	24,86	34,58
H103-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	1,50	26,12	23,68	16,93	26,92
H103-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	4,50	27,49	25,13	18,27	28,30
H103-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	7,50	27,66	25,51	18,25	28,46
H103-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	1,50	29,93	27,31	21,04	30,79
H103-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	4,50	31,70	29,07	22,85	32,57
H103-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	7,50	33,69	31,12	24,86	34,58
H104-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	1,50	26,14	23,66	17,00	26,95
H104-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	4,50	27,37	24,96	18,18	28,18
H104-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	7,50	27,32	25,07	17,96	28,11
H104-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	1,50	29,83	27,22	20,91	30,68
H104-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	4,50	31,66	29,02	22,77	32,51
H104-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	7,50	33,06	30,47	24,19	33,93
H105-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	1,50	26,05	23,57	16,92	26,86
H105-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	4,50	27,15	24,78	17,98	27,97
H105-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	7,50	27,44	25,19	18,09	28,24
H105-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	1,50	29,47	26,87	20,53	30,32
H105-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	4,50	31,17	28,55	22,25	32,02
H105-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	7,50	32,78	30,20	23,89	33,65
H105-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	1,50	26,01	23,42	17,06	26,86
H105-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	4,50	27,13	24,58	18,14	27,97
H105-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	7,50	29,00	26,33	20,11	29,85
H106-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	1,50	25,61	23,16	16,62	26,48
H106-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	4,50	26,99	24,63	17,91	27,85
H106-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	7,50	27,22	24,97	18,01	28,06
H106-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	1,50	29,65	27,05	20,71	30,50
H106-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	4,50	31,41	28,78	22,53	32,27
H106-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	7,50	33,10	30,52	24,24	33,98
H106-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	1,50	27,03	24,60	17,98	27,88
H106-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	4,50	28,27	25,83	19,21	29,11
H106-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	7,50	29,57	27,17	20,43	30,40
H107-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	1,50	25,83	23,41	16,76	26,68
H107-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	4,50	27,80	25,51	18,66	28,65
H107-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	7,50	28,74	26,62	19,43	29,58
H107-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	1,50	29,57	26,98	20,64	30,42
H107-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	4,50	31,37	28,73	22,51	32,23
H107-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	7,50	33,01	30,40	24,16	33,89
H108-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	1,50	26,74	24,12	17,71	27,55
H108-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	4,50	29,10	26,56	20,11	29,94
H108-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	7,50	28,53	26,27	19,34	29,38
H108-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	1,50	29,29	26,72	20,32	30,13
H108-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	4,50	31,21	28,58	22,33	32,07
H108-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	7,50	34,74	32,17	26,00	35,66
H109-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	1,50	26,43	23,84	17,48	27,28
H109-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	4,50	28,21	25,67	19,25	29,06
H109-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133146,24	394828,16	1,50	26,53	23,94	17,55	27,36
H109-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	1,50	27,37	24,66	18,51	28,22
H109-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	4,50	29,28	26,58	20,43	30,13
H109-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,52	394824,63	1,50	27,14	24,69	18,12	27,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur + overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H109-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,66	394832,00	1,50	31,48	28,84	22,79	32,41
H109-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,00	394827,13	4,50	30,88	28,21	22,03	31,74
H109-7_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,12	394824,79	7,50	31,62	28,97	22,79	32,49
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	1,50	29,73	27,02	20,79	30,55
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	4,50	30,88	28,21	21,98	31,72
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	7,50	32,30	29,70	23,42	33,17
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	1,50	30,22	27,50	21,27	31,03
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	4,50	31,91	29,17	22,99	32,73
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	7,50	33,42	30,72	24,52	34,26
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	1,50	30,67	27,91	21,89	31,54
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	4,50	32,49	29,73	23,71	33,36
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	7,50	34,55	31,87	25,77	35,43
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	1,50	29,29	26,58	20,31	30,10
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	4,50	30,53	27,85	21,59	31,36
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	7,50	32,23	29,65	23,35	33,10
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	1,50	30,02	27,31	21,08	30,84
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	4,50	31,63	28,91	22,73	32,46
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	7,50	32,89	30,21	24,00	33,73
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	1,50	28,85	26,17	19,85	29,66
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	4,50	30,20	27,52	21,24	31,02
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	7,50	32,14	29,56	23,26	33,01
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	1,50	30,17	27,46	21,23	30,99
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	4,50	31,70	28,99	22,81	32,54
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	7,50	32,81	30,13	23,90	33,65
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	1,50	28,69	26,04	19,69	29,50
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	4,50	29,88	27,23	20,91	30,70
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	7,50	31,61	29,06	22,73	32,49
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	1,50	31,19	28,51	22,34	32,05
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	4,50	33,38	30,71	24,62	34,27
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	7,50	32,97	30,29	24,07	33,81
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	1,50	28,84	26,21	19,82	29,65
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	4,50	29,81	27,19	20,83	30,64
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	7,50	31,27	28,72	22,37	32,14
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	1,50	31,50	28,89	22,57	32,35
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	4,50	32,73	30,04	23,93	33,60
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	7,50	32,44	29,77	23,48	33,26
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	1,50	28,96	26,32	19,91	29,76
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	4,50	30,06	27,41	21,06	30,87
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	7,50	31,40	28,81	22,45	32,25
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	1,50	32,10	29,52	23,18	32,96
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	4,50	33,71	31,07	24,92	34,60
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	7,50	32,82	30,19	23,83	33,64
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	1,50	28,51	25,88	19,44	29,30
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	4,50	29,61	26,96	20,58	30,41
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	7,50	31,22	28,64	22,27	32,07
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	1,50	32,37	29,84	23,41	33,23
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	4,50	34,05	31,46	25,24	34,94
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	7,50	32,98	30,41	23,95	33,80
I173-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	1,50	28,81	26,17	19,75	29,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur + overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I173-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	4,50	30,04	27,39	21,04	30,85
I173-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	7,50	31,54	28,94	22,61	32,39
I173-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	1,50	32,39	29,93	23,31	33,22
I173-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	4,50	33,55	31,01	24,61	34,41
I173-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	7,50	33,08	30,56	24,01	33,90
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	1,50	28,42	25,93	18,95	29,12
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	4,50	29,15	26,67	19,71	29,86
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	7,50	29,81	27,32	20,40	30,52
J001_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	1,50	27,75	25,41	19,12	28,77
J001_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	5,50	28,66	26,25	19,99	29,65
J002_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	1,50	27,89	25,55	19,27	28,91
J002_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	5,50	29,10	26,69	20,47	30,10
J003_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	1,50	27,56	25,18	18,94	28,57
J003_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	5,50	29,61	27,16	21,01	30,61
J004_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	1,50	29,75	27,37	21,12	30,76
J004_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	5,50	31,52	29,08	22,92	32,53
J005_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	1,50	31,10	28,72	22,47	32,11
J005_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	5,50	32,32	29,89	23,70	33,32
J006_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	1,50	32,14	29,69	23,53	33,14
J006_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	5,50	33,12	30,63	24,52	34,11
J007_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	1,50	32,99	30,59	24,37	34,00
J007_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	5,50	34,10	31,66	25,48	35,10
J008_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	1,50	32,13	29,68	23,50	33,12
J008_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	5,50	33,70	31,19	25,06	34,67
J009_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	1,50	32,11	29,48	23,45	33,05
J009_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	5,50	36,48	33,88	27,83	37,43
J010_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	1,50	35,56	32,93	26,84	36,48
J010_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	5,50	35,89	33,23	27,15	36,79
J011_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	1,50	34,47	31,86	25,77	35,40
J011_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	5,50	35,84	33,21	27,14	36,76
J012_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	1,50	26,43	23,79	17,51	27,27
J012_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	5,50	29,29	26,60	20,42	30,14
J013_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	1,50	27,59	24,92	18,72	28,44
J013_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	5,50	30,37	27,70	21,55	31,24
J014_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	1,50	26,25	23,59	17,40	27,11
J014_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	5,50	28,46	25,80	19,63	29,33
J015_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	1,50	25,85	23,17	17,01	26,71
J015_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	5,50	28,12	25,42	19,29	28,98
J016_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	1,50	25,82	23,15	16,96	26,68
J016_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	5,50	28,31	25,61	19,47	29,17
J017_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	1,50	26,33	23,69	17,43	27,18
J017_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	5,50	28,70	26,03	19,82	29,55
J018_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	1,50	27,01	24,37	18,10	27,86
J018_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	5,50	29,62	26,94	20,75	30,47
J019_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	1,50	26,68	24,01	17,82	27,54
J019_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	5,50	29,41	26,72	20,58	30,27
J020_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	1,50	27,00	24,30	18,13	27,85
J020_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	5,50	29,83	27,11	21,00	30,69
J021_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	1,50	27,29	24,59	18,43	28,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur + overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J021_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	5,50	29,97	27,27	21,14	30,83
J022_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	1,50	26,73	24,03	17,89	27,59
J022_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	5,50	29,78	27,08	20,98	30,65
J023_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	1,50	26,86	24,16	17,97	27,70
J023_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	5,50	29,38	26,68	20,53	30,23
J024_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	1,50	22,99	20,37	14,02	23,82
J024_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	5,50	26,62	23,96	17,73	27,47
J025_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	1,50	22,75	20,23	13,74	23,59
J025_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	5,50	25,30	22,72	16,35	26,15
J026_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	1,50	22,79	20,20	13,90	23,66
J026_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	5,50	24,44	21,94	15,54	25,32
J027_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	1,50	23,72	21,03	14,84	24,57
J027_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	5,50	24,47	21,79	15,50	25,29
K001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	1,50	26,33	23,59	17,49	27,18
K001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	4,50	28,34	25,64	19,53	29,21
K001_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	8,40	35,38	32,79	26,67	36,31
K002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	1,50	26,29	23,52	17,47	27,14
K002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	4,50	28,17	25,45	19,37	29,04
K002_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	8,40	35,29	32,70	26,58	36,22
K003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	1,50	26,86	24,15	18,02	27,72
K003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	4,50	28,16	25,48	19,34	29,03
K003_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	8,40	32,14	29,52	23,40	33,05
K004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	1,50	26,34	23,57	17,58	27,21
K004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	4,50	27,26	24,51	18,51	28,14
K004_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	8,40	30,38	27,66	21,66	31,28
K005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	1,50	26,04	23,37	17,20	26,90
K005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	4,50	27,13	24,47	18,26	27,99
K005_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	8,40	29,91	27,27	21,08	30,79
K006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	1,50	25,45	22,82	16,53	26,30
K006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	4,50	26,67	24,05	17,75	27,52
K006_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	8,40	29,55	26,94	20,69	30,42
K007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	1,50	25,50	22,88	16,55	26,34
K007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	4,50	26,80	24,19	17,86	27,64
K007_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	8,40	30,18	27,63	21,34	31,07
K014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	1,50	24,66	22,08	15,69	25,50
K014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	4,50	26,68	24,14	17,70	27,53
K014_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	8,40	29,20	26,75	20,21	30,07
K015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	1,50	24,06	21,52	15,06	24,90
K015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	4,50	25,71	23,15	16,74	26,56
K015_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	8,40	28,65	26,17	19,69	29,52
K016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	1,50	23,62	21,11	14,55	24,44
K016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	4,50	25,09	22,57	16,09	25,93
K016_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	8,40	28,52	26,04	19,56	29,39
K017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	1,50	23,22	20,66	14,21	24,05
K017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	4,50	24,87	22,29	15,89	25,71
K017_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	8,40	28,48	25,93	19,58	29,35
K018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	1,50	23,50	20,90	14,56	24,35
K018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	4,50	25,40	22,77	16,50	26,25
K018_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	8,40	30,35	27,79	21,57	31,26

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur + overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K019_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	1,50	26,10	23,40	17,29	26,97
K019_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	4,50	27,56	24,90	18,75	28,44
K019_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	8,40	33,56	30,98	24,85	34,49
K020_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	1,50	25,49	22,83	16,66	26,36
K020_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	4,50	26,89	24,25	18,09	27,78
K020_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	8,40	32,84	30,26	24,11	33,77
K021_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	1,50	26,80	24,17	17,91	27,66
K021_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	4,50	28,69	26,02	19,85	29,55
K021_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	8,40	34,65	32,01	25,88	35,55
K022_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	1,50	26,79	24,19	17,86	27,64
K022_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	4,50	28,82	26,17	19,95	29,68
K022_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	8,40	34,52	31,90	25,76	35,43
K023_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	1,50	27,37	24,75	18,44	28,21
K023_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	4,50	29,45	26,78	20,59	30,31
K023_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	8,40	34,99	32,38	26,24	35,90
K024_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	1,50	29,81	27,18	20,96	30,68
K024_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	4,50	32,17	29,53	23,38	33,06
K024_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	8,40	36,22	33,65	27,48	37,14
K025_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	1,50	29,77	27,15	20,93	30,65
K025_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	4,50	31,93	29,29	23,14	32,82
K025_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	8,40	35,82	33,22	27,08	36,74
K032_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	1,50	24,56	21,97	15,60	25,40
K032_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	4,50	26,03	23,44	17,09	26,88
K032_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	8,40	28,55	26,00	19,62	29,41
K033_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	1,50	24,85	22,23	15,90	25,69
K033_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	4,50	26,37	23,73	17,45	27,21
K033_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	8,40	28,64	26,02	19,77	29,51
K034_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	1,50	24,75	22,13	15,82	25,59
K034_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	4,50	26,39	23,76	17,46	27,23
K034_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	8,40	28,64	26,03	19,75	29,50
K035_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	1,50	24,59	21,88	15,75	25,45
K035_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	4,50	26,15	23,43	17,35	27,02
K035_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	8,40	30,02	27,39	21,29	30,93
K036_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	1,50	25,27	22,60	16,37	26,11
K036_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	4,50	26,98	24,32	18,13	27,84
K036_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	8,40	31,44	28,85	22,70	32,36
L001_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	1,50	24,43	21,84	15,56	25,30
L001_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	4,50	25,89	23,28	17,03	26,76
L001_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	7,50	27,31	24,74	18,44	28,19
L002_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	1,50	26,12	23,51	17,19	26,97
L002_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	4,50	27,73	25,12	18,82	28,58
L002_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	7,50	30,29	27,68	21,43	31,16
L003_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	1,50	25,57	22,92	16,66	26,41
L003_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	4,50	27,16	24,49	18,28	28,01
L003_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	7,50	29,68	27,07	20,81	30,55
L004_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	1,50	24,31	21,69	15,38	25,15
L004_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	4,50	26,05	23,40	17,16	26,90
L004_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	7,50	29,22	26,60	20,41	30,11
L005_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	1,50	25,06	22,54	16,03	25,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur + overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L005_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	4,50	26,30	23,73	17,29	27,13
L005_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	7,50	28,28	25,74	19,27	29,12
L006_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	1,50	25,69	23,16	16,61	26,50
L006_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	4,50	27,11	24,57	18,06	27,93
L006_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	7,50	29,04	26,51	19,97	29,86
L007_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	1,50	26,32	23,93	17,25	27,17
L007_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	4,50	27,94	25,50	18,91	28,79
L007_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	7,50	28,94	26,57	19,83	29,78
L008_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	1,50	24,55	22,15	15,44	25,39
L008_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	4,50	26,04	23,61	16,94	26,87
L008_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	7,50	28,44	26,03	19,34	29,28
L009_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	1,50	25,04	22,67	15,91	25,88
L009_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	4,50	26,87	24,49	17,77	27,71
L009_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	7,50	28,81	26,44	19,68	29,65
L010_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	1,50	24,24	21,80	15,12	25,06
L010_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	4,50	25,83	23,38	16,76	26,67
L010_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	7,50	28,31	25,85	19,28	29,16
L011_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	1,50	24,36	21,89	15,28	25,19
L011_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	4,50	26,06	23,57	17,02	26,90
L011_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	7,50	28,64	26,16	19,63	29,49
L012_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	1,50	25,54	22,94	16,54	26,37
L012_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	4,50	27,40	24,80	18,45	28,24
L012_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	7,50	28,32	25,85	19,31	29,17
L015_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	1,50	27,53	24,94	18,60	28,38
L015_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	4,50	29,66	27,03	20,79	30,52
L015_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	8,40	34,22	31,64	25,45	35,13
L016_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	1,50	26,91	24,40	17,90	27,75
L016_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	4,50	29,07	26,49	20,14	29,92
L016_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	8,40	33,26	30,65	24,43	34,14
L017_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	1,50	27,43	24,90	18,42	28,27
L017_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	4,50	29,64	27,04	20,70	30,49
L017_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	8,40	33,58	31,00	24,74	34,47
L018_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	1,50	27,90	25,40	18,89	28,75
L018_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	4,50	29,67	27,11	20,71	30,52
L018_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	8,40	32,91	30,36	24,05	33,80
L019_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	1,50	27,76	25,27	18,76	28,61
L019_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	4,50	29,12	26,66	20,08	29,97
L019_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	8,40	31,47	29,10	22,42	32,33
L020_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	1,50	24,56	22,13	15,52	25,41
L020_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	4,50	26,07	23,65	17,02	26,92
L020_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	8,40	29,47	27,13	20,40	30,34
L021_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	1,50	24,72	22,19	15,74	25,57
L021_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	4,50	26,34	23,77	17,39	27,19
L021_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	8,40	30,03	27,50	21,12	30,90
L022_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	1,50	26,01	23,39	17,05	26,84
L022_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	4,50	27,82	25,20	18,91	28,67
L022_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	8,40	29,82	27,29	20,88	30,68
M001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	1,50	26,55	23,90	17,62	27,39
M001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	4,50	27,21	24,57	18,27	28,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur + overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
M002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	1,50	26,51	23,88	17,60	27,36
M002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	4,50	27,58	24,94	18,65	28,42
M003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	1,50	27,49	24,96	18,49	28,33
M003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	4,50	29,98	27,46	21,03	30,84
M004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	1,50	26,65	24,31	17,52	27,49
M004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	4,50	28,15	25,89	18,95	28,99
M005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	1,50	27,34	24,92	18,16	28,15
M005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	4,50	28,56	26,21	19,34	29,37
M006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	1,50	26,28	23,82	17,13	27,09
M006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	4,50	26,14	23,85	16,83	26,94
M007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	1,50	26,63	23,98	17,72	27,47
M007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	4,50	28,16	25,49	19,27	29,01
M008_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	1,50	27,58	24,91	18,71	28,43
M008_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	4,50	29,43	26,75	20,59	30,29
M009_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	1,50	27,81	25,19	18,82	28,63
M009_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	4,50	30,74	28,10	21,82	31,58
M010_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	1,50	26,27	23,97	17,04	27,09
M010_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	4,50	28,49	26,25	19,25	29,32
M011_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	1,50	26,63	24,28	17,37	27,43
M011_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	4,50	28,67	26,39	19,41	29,49
M012_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	1,50	26,57	24,07	17,56	27,42
M012_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	4,50	28,29	25,86	19,24	29,14
M013_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	1,50	27,93	25,28	19,03	28,78
M013_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	4,50	29,51	26,85	20,62	30,36
M014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	1,50	28,50	25,92	19,54	29,34
M014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	4,50	30,25	27,69	21,31	31,11
M015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	1,50	28,65	26,05	19,72	29,50
M015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	4,50	30,72	28,09	21,83	31,58
M016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	1,50	26,57	24,25	17,34	27,39
M016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	4,50	28,20	25,93	18,92	29,01
M017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	1,50	26,40	24,06	17,10	27,19
M017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	4,50	27,86	25,59	18,54	28,66
M018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	1,50	25,92	23,63	16,52	26,69
M018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	4,50	27,68	25,46	18,30	28,47
N001_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	1,50	27,75	25,12	18,84	28,60
N001_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	4,50	29,85	27,21	20,98	30,71
N001_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	7,50	30,29	27,77	21,35	31,16
N001_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	10,50	32,87	30,42	24,02	33,78
N002_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	1,50	27,35	24,72	18,45	28,20
N002_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	4,50	29,31	26,66	20,45	30,17
N002_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	7,50	30,17	27,58	21,30	31,04
N002_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	10,50	33,04	30,55	24,25	33,97
N003_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	1,50	27,79	25,20	18,69	28,58
N003_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	4,50	29,78	27,17	20,74	30,59
N003_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	7,50	31,95	29,33	22,99	32,78
N003_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	10,50	34,11	31,57	25,20	34,98
N004_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	1,50	30,01	27,40	20,92	30,80
N004_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	4,50	31,13	28,53	22,05	31,93
N004_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	7,50	31,92	29,28	22,88	32,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 30 km/uur + overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N004_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	10,50	33,49	30,96	24,52	34,34
N005_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	1,50	31,47	29,17	21,89	32,18
N005_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	4,50	32,62	30,31	23,14	33,36
N005_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	7,50	32,92	30,61	23,42	33,65
N005_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	10,50	33,79	31,53	24,26	34,53
N006_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	1,50	30,74	28,40	21,09	31,42
N006_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	4,50	31,71	29,37	22,09	32,40
N006_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	7,50	32,16	29,82	22,54	32,85
N006_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	10,50	33,57	31,35	23,95	34,29
N007_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	1,50	26,75	24,24	17,27	27,44
N007_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	4,50	27,93	25,41	18,49	28,63
N007_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	7,50	29,28	26,75	19,93	30,00
N007_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	10,50	29,68	27,30	20,24	30,41
N008_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	1,50	26,54	24,08	17,28	27,31
N008_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	4,50	27,91	25,48	18,65	28,69
N008_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	7,50	27,51	25,40	17,94	28,27
N008_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	10,50	30,28	28,33	20,70	31,08
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,41	394757,11	1,50	30,11	27,54	21,25	30,99
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	1,50	27,06	24,45	18,19	27,93
N009_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	4,50	28,85	26,22	20,00	29,72
N009_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	7,50	28,96	26,43	20,05	29,83
N010_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	1,50	26,22	23,55	16,71	26,86
N010_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	4,50	27,18	24,49	17,71	27,83
N010_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	7,50	28,65	25,98	19,30	29,34
N010_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	10,50	31,39	28,76	22,24	32,16
N011_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	1,50	29,72	27,39	20,24	30,45
N011_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	4,50	30,75	28,38	21,33	31,49
N011_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	7,50	31,53	29,13	22,17	32,28
N011_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	10,50	32,72	30,26	23,48	33,50
N012_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	1,50	34,05	31,95	24,46	34,81
N012_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	4,50	34,93	32,80	25,42	35,71
N012_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	7,50	35,44	33,32	25,93	36,22
N012_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	10,50	36,14	34,03	26,60	36,91
N013_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	1,50	32,90	30,73	23,32	33,64
N013_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	4,50	33,93	31,77	24,37	34,68
N013_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	7,50	34,62	32,49	25,04	35,38
N013_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	10,50	36,06	34,00	26,46	36,83
N014_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	1,50	31,56	29,38	22,12	32,35
N014_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	4,50	32,74	30,57	23,34	33,54
N014_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	7,50	33,25	31,18	23,76	34,05
N015_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	1,50	29,93	27,80	20,34	30,68
N015_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	4,50	30,96	28,86	21,38	31,72
N015_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	7,50	32,57	30,47	23,12	33,37
N015_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	10,50	33,96	32,01	24,35	34,76
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,20	394757,12	1,50	30,89	28,36	22,08	31,80
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	1,50	27,20	24,60	18,30	28,06
N016_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	4,50	29,25	26,63	20,39	30,12
N016_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	7,50	29,97	27,49	21,05	30,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A001-1_A	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	1,50	61,09	58,04	52,19	61,85
A001-1_B	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	4,50	62,74	59,66	53,84	63,49
A001-1_C	Nieuwbouw - blok A	132965,15	394999,52	7,50	63,30	60,21	54,39	64,05
A001-2_A	Nieuwbouw - blok A	132965,78	394988,46	1,50	45,06	41,95	37,18	46,20
A001-3_A	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	4,50	48,59	45,48	40,49	49,64
A001-3_B	Nieuwbouw - blok A	132966,02	394991,79	7,50	50,48	47,36	42,41	51,54
A001-4_A	Nieuwbouw - blok A	132961,37	394994,78	1,50	58,02	54,97	49,15	58,79
A001-5_A	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	4,50	59,71	56,63	50,84	60,47
A001-5_B	Nieuwbouw - blok A	132963,47	394996,09	7,50	60,33	57,24	51,46	61,09
A002-1_A	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	1,50	61,80	58,73	52,91	62,56
A002-1_B	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	4,50	63,29	60,19	54,40	64,04
A002-1_C	Nieuwbouw - blok A	132971,66	394999,53	7,50	63,82	60,71	54,92	64,56
A002-2_A	Nieuwbouw - blok A	132971,50	394988,49	1,50	48,84	45,74	40,40	49,76
A002-3_A	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	4,50	50,35	47,23	42,02	51,31
A002-3_B	Nieuwbouw - blok A	132971,68	394991,82	7,50	52,14	49,02	43,88	53,12
A003-1_A	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	1,50	61,04	57,99	52,14	61,80
A003-1_B	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	4,50	62,69	59,61	53,79	63,44
A003-1_C	Nieuwbouw - blok A	132976,86	394999,59	7,50	63,25	60,16	54,35	64,00
A003-2_A	Nieuwbouw - blok A	132976,79	394988,52	1,50	49,01	45,93	40,57	49,93
A003-3_A	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	4,50	50,42	47,32	42,05	51,37
A003-3_B	Nieuwbouw - blok A	132976,89	394991,85	7,50	52,24	49,14	43,94	53,21
A004-1_A	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	1,50	61,02	57,98	52,12	61,78
A004-1_B	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	4,50	62,68	59,60	53,78	63,43
A004-1_C	Nieuwbouw - blok A	132982,18	394999,62	7,50	63,24	60,15	54,34	63,99
A004-2_A	Nieuwbouw - blok A	132982,23	394988,54	1,50	48,92	45,84	40,46	49,84
A004-3_A	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	4,50	50,27	47,18	41,93	51,23
A004-3_B	Nieuwbouw - blok A	132982,39	394991,89	7,50	52,05	48,96	43,81	53,05
A005-1_A	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	1,50	60,99	57,95	52,10	61,75
A005-1_B	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	4,50	62,66	59,58	53,76	63,41
A005-1_C	Nieuwbouw - blok A	132987,65	394999,65	7,50	63,22	60,13	54,32	63,97
A005-2_A	Nieuwbouw - blok A	132987,71	394988,57	1,50	48,28	45,19	39,89	49,22
A005-3_A	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	4,50	49,28	46,18	41,02	50,27
A005-3_B	Nieuwbouw - blok A	132987,88	394991,92	7,50	50,89	47,78	42,79	51,94
A006-1_A	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	1,50	60,96	57,92	52,07	61,72
A006-1_B	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	4,50	62,64	59,56	53,74	63,39
A006-1_C	Nieuwbouw - blok A	132993,39	394999,69	7,50	63,20	60,11	54,30	63,95
A006-2_A	Nieuwbouw - blok A	132993,28	394988,66	1,50	47,43	44,31	39,13	48,40
A006-3_A	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	4,50	48,45	45,33	40,26	49,46
A006-3_B	Nieuwbouw - blok A	132993,45	394992,06	7,50	50,04	46,92	42,00	51,11
A007-1_A	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	1,50	60,97	57,93	52,07	61,73
A007-1_B	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	4,50	62,65	59,57	53,75	63,40
A007-1_C	Nieuwbouw - blok A	132999,06	394999,73	7,50	63,21	60,12	54,31	63,96
A007-2_A	Nieuwbouw - blok A	132998,59	394988,69	1,50	47,58	44,45	39,21	48,52
A007-3_A	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	4,50	48,49	45,35	40,26	49,48
A007-3_B	Nieuwbouw - blok A	132998,76	394992,15	7,50	49,95	46,81	41,84	50,99
A008-1_A	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	1,50	61,03	57,98	52,13	61,79
A008-1_B	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	4,50	62,68	59,60	53,79	63,43
A008-1_C	Nieuwbouw - blok A	133004,72	394999,78	7,50	63,24	60,15	54,34	63,99
A008-2_A	Nieuwbouw - blok A	133004,12	394988,72	1,50	46,58	43,44	38,32	47,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
A008-3_A	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	4,50	48,23	45,09	40,04	49,24
A008-3_B	Nieuwbouw - blok A	133004,25	394992,19	7,50	49,63	46,49	41,56	50,69
A009-1_A	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	1,50	61,00	57,95	52,11	61,76
A009-1_B	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	4,50	62,67	59,59	53,78	63,42
A009-1_C	Nieuwbouw - blok A	133010,23	394999,82	7,50	63,23	60,14	54,33	63,98
A009-2_A	Nieuwbouw - blok A	133009,58	394988,76	1,50	47,30	44,19	38,94	48,25
A009-3_A	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	4,50	49,40	46,29	41,03	50,34
A009-3_B	Nieuwbouw - blok A	133009,74	394992,23	7,50	50,95	47,83	42,66	51,92
A010-1_A	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	1,50	61,03	57,98	52,13	61,79
A010-1_B	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	4,50	62,70	59,61	53,80	63,45
A010-1_C	Nieuwbouw - blok A	133015,44	394999,86	7,50	63,25	60,16	54,35	64,00
A010-2_A	Nieuwbouw - blok A	133014,81	394988,79	1,50	47,54	44,44	39,10	48,46
A010-3_A	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	4,50	49,76	46,64	41,32	50,67
A010-3_B	Nieuwbouw - blok A	133014,90	394992,27	7,50	51,33	48,21	42,97	52,28
A011-1_A	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	1,50	61,06	58,01	52,16	61,82
A011-1_B	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	4,50	62,73	59,64	53,84	63,48
A011-1_C	Nieuwbouw - blok A	133020,64	394999,90	7,50	63,28	60,18	54,38	64,03
A011-2_A	Nieuwbouw - blok A	133020,87	394988,82	1,50	48,25	45,15	39,73	49,14
A011-3_A	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	4,50	50,13	47,02	41,62	51,02
A011-3_B	Nieuwbouw - blok A	133021,07	394992,32	7,50	51,76	48,64	43,32	52,67
A011-4_A	Nieuwbouw - blok A	133025,03	394995,39	1,50	57,33	54,26	48,45	58,09
A011-5_A	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	4,50	59,34	56,24	50,46	60,09
A011-5_B	Nieuwbouw - blok A	133023,43	394996,44	7,50	60,03	56,92	51,16	60,79
B012-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	1,50	52,06	48,98	43,24	52,84
B012-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	4,50	53,55	50,44	44,74	54,33
B012-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,40	394973,39	7,50	54,86	51,74	46,08	55,65
B012-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	1,50	48,05	44,90	39,53	48,93
B012-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	4,50	49,69	46,53	41,11	50,54
B012-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,13	394972,93	7,50	51,05	47,87	42,53	51,92
B012-3_A	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	1,50	51,09	48,02	42,32	51,89
B012-3_B	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	4,50	53,69	50,60	44,85	54,46
B012-3_C	Nieuwbouw - blok B	133020,33	394976,19	7,50	55,40	52,28	46,56	56,16
B013-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	1,50	51,24	48,15	42,45	52,03
B013-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	4,50	52,72	49,61	43,95	53,51
B013-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,38	394968,37	7,50	54,16	51,04	45,45	54,97
B013-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	1,50	48,74	45,59	40,19	49,61
B013-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	4,50	50,42	47,26	41,83	51,27
B013-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,19	394967,92	7,50	51,57	48,42	43,05	52,45
B014-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	1,50	50,05	46,96	41,29	50,85
B014-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	4,50	51,64	48,52	42,89	52,44
B014-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,36	394962,60	7,50	53,26	50,13	44,55	54,07
B014-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	1,50	47,80	44,67	39,33	48,70
B014-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	4,50	49,73	46,60	41,20	50,61
B014-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,26	394962,18	7,50	51,02	47,87	42,54	51,91
B015-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	1,50	49,78	46,68	41,02	50,58
B015-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	4,50	51,20	48,07	42,47	52,00
B015-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,33	394957,16	7,50	52,93	49,79	44,25	53,75
B015-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	1,50	46,87	43,74	38,43	47,78
B015-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	4,50	48,73	45,59	40,24	49,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B015-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,31	394957,24	7,50	50,29	47,14	41,87	51,21
B016-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	1,50	49,53	46,42	40,78	50,33
B016-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	4,50	50,94	47,81	42,24	51,75
B016-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,31	394952,07	7,50	52,69	49,55	44,09	53,54
B016-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	1,50	46,51	43,37	38,06	47,42
B016-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	4,50	48,76	45,62	40,22	49,63
B016-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,38	394951,77	7,50	50,16	47,01	41,67	51,05
B017-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	1,50	47,69	44,57	39,07	48,54
B017-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	4,50	49,26	46,13	40,70	50,13
B017-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,85	394946,37	7,50	50,82	47,70	42,42	51,75
B017-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	1,50	45,97	42,81	37,55	46,88
B017-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	4,50	47,54	44,37	39,12	48,45
B017-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,89	394945,96	7,50	49,33	46,17	40,97	50,27
B018-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	1,50	46,90	43,79	38,37	47,78
B018-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	4,50	48,27	45,14	39,84	49,19
B018-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394940,78	7,50	49,95	46,83	41,70	50,94
B018-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	1,50	45,21	42,05	36,87	46,16
B018-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	4,50	47,00	43,84	38,69	47,96
B018-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,90	394940,10	7,50	48,85	45,70	40,57	49,82
B019-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	1,50	46,29	43,17	37,82	47,19
B019-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	4,50	47,88	44,75	39,49	48,81
B019-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,84	394934,91	7,50	49,62	46,49	41,39	50,61
B019-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	1,50	45,30	42,11	36,90	46,22
B019-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	4,50	46,99	43,81	38,67	47,94
B019-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,92	394934,78	7,50	48,69	45,52	40,42	49,66
B020-1_A	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	1,50	46,08	42,96	37,64	46,99
B020-1_B	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	4,50	47,39	44,26	39,06	48,35
B020-1_C	Nieuwbouw - blok B	133025,83	394930,00	7,50	49,01	45,88	40,83	50,02
B020-2_A	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	1,50	43,49	40,28	35,33	44,50
B020-2_B	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	4,50	45,65	42,45	37,45	46,64
B020-2_C	Nieuwbouw - blok B	133015,93	394930,14	7,50	47,79	44,59	39,57	48,77
B020-3_A	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	1,50	41,11	37,95	33,31	42,28
B020-3_B	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	4,50	42,83	39,65	35,23	44,08
B020-3_C	Nieuwbouw - blok B	133021,06	394927,53	7,50	46,39	43,21	38,76	47,62
B021-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	1,50	41,71	38,55	34,08	42,95
B021-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	4,50	43,49	40,31	36,04	44,80
B021-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,47	394922,74	7,50	46,64	43,49	39,13	47,93
B021-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	1,50	42,21	38,96	34,37	43,34
B021-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	4,50	45,28	42,07	37,32	46,37
B021-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394922,31	7,50	47,52	44,33	39,37	48,53
B021-3_A	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	1,50	42,01	38,81	33,70	42,96
B021-3_B	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	4,50	44,13	40,94	35,76	45,06
B021-3_C	Nieuwbouw - blok B	133017,75	394925,49	7,50	46,80	43,60	38,38	47,71
B022-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	1,50	42,02	38,85	34,40	43,26
B022-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	4,50	43,83	40,64	36,37	45,14
B022-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,53	394917,69	7,50	46,82	43,67	39,29	48,10
B022-2_A	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	1,50	42,04	38,81	34,43	43,27
B022-2_B	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	4,50	44,48	41,29	36,98	45,77
B022-2_C	Nieuwbouw - blok B	133012,59	394917,61	7,50	46,77	43,59	38,94	47,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B023-1_A	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	1,50	42,54	39,37	34,88	43,76
B023-1_B	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	4,50	44,37	41,18	36,84	45,65
B023-1_C	Nieuwbouw - blok B	133022,61	394909,75	7,50	46,91	43,76	39,34	48,18
B023-2_A	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	1,50	41,07	37,85	33,49	42,32
B023-2_B	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	4,50	43,29	40,08	35,66	44,52
B023-2_C	Nieuwbouw - blok B	133016,33	394909,41	7,50	46,64	43,47	38,70	47,74
B023-3_A	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	1,50	42,15	38,97	35,07	43,63
B023-3_B	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	4,50	45,03	41,89	37,82	46,46
B023-3_C	Nieuwbouw - blok B	133019,39	394904,80	7,50	47,86	44,76	40,65	49,30
B024-1_A	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	1,50	41,62	38,45	34,63	43,14
B024-1_B	Nieuwbouw - blok B	133002,98	394904,63	4,50	44,00	40,86	37,12	45,58
B024-2_A	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	1,50	41,57	38,26	33,37	42,54
B024-2_B	Nieuwbouw - blok B	133002,85	394914,56	4,50	44,06	40,77	35,76	44,99
B024-3_A	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	1,50	41,77	38,55	34,41	43,12
B024-3_B	Nieuwbouw - blok B	133006,35	394909,66	4,50	44,12	40,91	36,85	45,51
B025-1_A	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	1,50	41,59	38,42	34,61	43,12
B025-1_B	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	4,50	44,02	40,87	37,11	45,59
B025-1_C	Nieuwbouw - blok B	132997,01	394902,03	7,50	47,17	44,05	40,10	48,67
B025-2_A	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	1,50	42,19	38,91	33,99	43,17
B025-2_B	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	4,50	45,64	42,42	37,19	46,53
B025-2_C	Nieuwbouw - blok B	132997,11	394912,02	7,50	48,08	44,87	39,63	48,97
B026-1_A	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	1,50	42,45	39,31	35,22	43,87
B026-1_B	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	4,50	44,55	41,41	37,47	46,04
B026-1_C	Nieuwbouw - blok B	132992,23	394901,92	7,50	47,33	44,21	40,19	48,79
B026-2_A	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	1,50	42,47	39,20	34,33	43,47
B026-2_B	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	4,50	45,80	42,62	37,67	46,82
B026-2_C	Nieuwbouw - blok B	132991,63	394912,05	7,50	48,24	45,05	40,00	49,22
B026-3_A	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	1,50	45,73	42,61	37,46	46,71
B026-3_B	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	4,50	46,79	43,64	38,60	47,80
B026-3_C	Nieuwbouw - blok B	132988,96	394906,81	7,50	48,32	45,16	40,07	49,30
B027-1_A	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	1,50	52,68	49,64	43,91	53,49
B027-1_B	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	4,50	53,08	50,00	44,36	53,90
B027-1_C	Nieuwbouw - blok B	132967,27	394906,27	7,50	53,54	50,46	44,82	54,36
B027-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	1,50	42,58	39,37	35,06	43,86
B027-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	4,50	44,76	41,55	37,22	46,03
B027-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,75	394906,67	7,50	48,06	44,90	40,63	49,39
B027-3_A	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	1,50	45,64	42,60	37,85	46,83
B027-3_B	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	4,50	47,01	43,95	39,47	48,31
B027-3_C	Nieuwbouw - blok B	132973,55	394903,86	7,50	48,96	45,89	41,54	50,31
B028-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	1,50	52,77	49,72	44,00	53,57
B028-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	4,50	53,42	50,35	44,70	54,24
B028-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,98	394912,62	7,50	53,91	50,83	45,19	54,73
B028-2_A	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	1,50	44,67	41,51	36,82	45,81
B028-2_B	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	4,50	46,14	42,95	38,39	47,32
B028-2_C	Nieuwbouw - blok B	132979,35	394913,37	7,50	48,61	45,45	41,01	49,86
B028-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	1,50	51,34	48,28	42,54	52,13
B028-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	4,50	51,98	48,87	43,23	52,78
B028-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,78	394916,01	7,50	52,80	49,68	44,14	53,63
B029-1_A	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	1,50	53,15	50,10	44,37	53,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B029-1_B	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	4,50	54,09	51,00	45,34	54,89
B029-1_C	Nieuwbouw - blok B	132966,26	394925,29	7,50	54,63	51,54	45,88	55,43
B029-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	1,50	45,69	42,53	37,57	46,72
B029-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	4,50	47,33	44,16	39,29	48,39
B029-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,60	394926,08	7,50	49,19	46,04	41,30	50,32
B029-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	1,50	46,05	43,03	38,26	47,25
B029-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	4,50	46,79	43,72	39,08	48,01
B029-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,96	394922,60	7,50	48,77	45,68	41,15	50,03
B030-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	1,50	53,44	50,39	44,66	54,24
B030-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	4,50	54,42	51,34	45,68	55,23
B030-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,90	394931,57	7,50	54,99	51,90	46,24	55,79
B030-2_A	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	1,50	44,97	41,79	37,03	46,07
B030-2_B	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	4,50	47,03	43,85	39,08	48,13
B030-2_C	Nieuwbouw - blok B	132978,25	394931,93	7,50	49,13	45,98	41,31	50,29
B030-3_A	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	1,50	52,82	49,76	43,98	53,60
B030-3_B	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	4,50	53,21	50,10	44,41	53,99
B030-3_C	Nieuwbouw - blok B	132968,94	394934,93	7,50	53,95	50,82	45,19	54,74
B031-1_A	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	1,50	54,17	51,12	45,33	54,95
B031-1_B	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	4,50	55,11	52,02	46,28	55,88
B031-1_C	Nieuwbouw - blok B	132965,29	394944,63	7,50	55,70	52,60	46,87	56,47
B031-2_A	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	1,50	46,35	43,19	38,19	47,37
B031-2_B	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	4,50	48,17	45,00	40,00	49,18
B031-2_C	Nieuwbouw - blok B	132977,50	394944,70	7,50	50,06	46,90	41,96	51,10
B031-3_A	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	1,50	52,26	49,18	43,45	53,04
B031-3_B	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	4,50	53,31	50,19	44,52	54,09
B031-3_C	Nieuwbouw - blok B	132971,04	394948,09	7,50	54,14	51,01	45,37	54,93
B031-4_A	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	1,50	46,42	43,37	38,37	47,50
B031-4_B	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	4,50	47,67	44,59	39,70	48,78
B031-4_C	Nieuwbouw - blok B	132969,33	394941,56	7,50	49,71	46,62	41,90	50,88
B032-1_A	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	1,50	54,94	51,88	46,08	55,71
B032-1_B	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	4,50	56,06	52,97	47,21	56,83
B032-1_C	Nieuwbouw - blok B	132964,05	394958,67	7,50	56,82	53,72	47,97	57,58
B032-2_A	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	1,50	46,99	43,83	38,79	47,99
B032-2_B	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	4,50	48,43	45,24	40,26	49,44
B032-2_C	Nieuwbouw - blok B	132976,37	394958,87	7,50	50,25	47,07	42,18	51,30
B032-3_A	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	1,50	46,52	43,44	38,28	47,52
B032-3_B	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	4,50	48,11	45,01	40,02	49,17
B032-3_C	Nieuwbouw - blok B	132970,02	394956,37	7,50	49,93	46,81	41,92	51,02
B032-4_A	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	1,50	54,26	51,21	45,41	55,04
B032-4_B	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	4,50	54,33	51,23	45,50	55,10
B032-4_C	Nieuwbouw - blok B	132967,10	394962,50	7,50	55,23	52,11	46,43	56,01
B033-1_A	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	1,50	55,69	52,63	46,82	56,46
B033-1_B	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	4,50	57,17	54,09	48,31	57,94
B033-1_C	Nieuwbouw - blok B	132963,39	394972,13	7,50	58,20	55,10	49,33	58,96
B033-2_A	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	1,50	43,19	39,96	35,86	44,55
B033-2_B	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	4,50	45,34	42,10	37,84	46,62
B033-2_C	Nieuwbouw - blok B	132975,49	394972,36	7,50	48,77	45,59	41,07	49,97
B033-3_A	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	1,50	54,46	51,40	45,63	55,24
B033-3_B	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	4,50	56,19	53,10	47,33	56,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
B033-3_C	Nieuwbouw - blok B	132969,09	394975,69	7,50	57,36	54,25	48,50	58,12
B033-4_A	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	1,50	47,37	44,28	38,98	48,31
B033-4_B	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	4,50	48,87	45,74	40,54	49,83
B033-4_C	Nieuwbouw - blok B	132966,88	394969,11	7,50	50,79	47,65	42,56	51,78
C034-1_A	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	1,50	43,89	40,76	35,92	44,99
C034-1_B	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	4,50	45,80	42,64	37,87	46,91
C034-1_C	Nieuwbouw - blok C	132993,53	394893,77	7,50	48,03	44,84	39,92	49,06
C034-2_A	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	1,50	43,80	40,70	36,36	45,13
C034-2_B	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	4,50	45,62	42,51	38,41	47,05
C034-2_C	Nieuwbouw - blok C	132993,36	394883,82	7,50	48,18	45,11	41,08	49,67
C034-3_A	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	1,50	45,19	42,09	36,95	46,19
C034-3_B	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	4,50	46,18	43,05	38,03	47,21
C034-3_C	Nieuwbouw - blok C	132990,35	394888,77	7,50	47,67	44,52	39,49	48,68
C035-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	1,50	42,85	39,68	35,06	44,02
C035-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	4,50	44,70	41,49	36,93	45,87
C035-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,62	394893,77	7,50	47,06	43,84	39,02	48,11
C035-2_A	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	1,50	44,64	41,54	37,04	45,90
C035-2_B	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	4,50	46,20	43,10	38,83	47,56
C035-2_C	Nieuwbouw - blok C	132999,40	394883,81	7,50	48,49	45,41	41,28	49,93
C035-3_A	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	1,50	41,87	38,64	34,55	43,23
C035-3_B	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	4,50	45,17	42,01	37,97	46,60
C035-3_C	Nieuwbouw - blok C	133002,62	394889,11	7,50	47,78	44,64	40,55	49,20
C036-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	1,50	43,93	40,79	35,97	45,03
C036-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,19	394887,51	4,50	45,04	41,87	37,39	46,27
C036-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,29	394887,06	1,50	40,66	37,50	32,89	41,84
C036-3_A	Nieuwbouw - blok C	133010,23	394891,60	1,50	40,73	37,45	32,92	41,87
C036-4_A	Nieuwbouw - blok C	133012,21	394883,96	1,50	44,85	41,80	37,48	46,22
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394886,53	4,50	42,49	39,25	34,84	43,70
C036-5_A	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	1,50	40,76	37,47	32,79	41,83
C036-5_B	Nieuwbouw - blok C	133023,17	394891,71	4,50	42,72	39,42	34,71	43,77
C037-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	1,50	43,93	40,78	35,99	45,04
C037-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	4,50	45,25	42,07	37,59	46,47
C037-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,26	394881,08	7,50	47,45	44,30	39,93	48,74
C037-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	1,50	44,35	41,29	37,05	45,75
C037-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	4,50	44,97	41,85	37,54	46,30
C037-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,33	394880,95	7,50	46,85	43,72	39,17	48,07
C038-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	1,50	43,98	40,83	36,11	45,12
C038-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	4,50	45,38	42,20	37,76	46,62
C038-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,31	394875,21	7,50	47,48	44,34	40,03	48,80
C038-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	1,50	43,98	40,93	36,86	45,47
C038-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	4,50	45,29	42,19	38,13	46,75
C038-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,37	394875,56	7,50	46,88	43,78	39,46	48,22
C039-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	1,50	44,12	40,96	36,30	45,28
C039-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	4,50	45,57	42,40	37,96	46,81
C039-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,38	394868,86	7,50	47,57	44,42	40,11	48,88
C039-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	1,50	43,41	40,32	36,33	44,91
C039-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	4,50	44,88	41,77	37,75	46,35
C039-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,42	394868,95	7,50	46,74	43,64	39,39	48,11
C040-1_A	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	1,50	44,42	41,27	36,72	45,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C040-1_B	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	4,50	46,00	42,84	38,49	47,29
C040-1_C	Nieuwbouw - blok C	133026,43	394863,03	7,50	48,19	45,08	40,85	49,57
C040-2_A	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	1,50	43,84	40,77	36,81	45,36
C040-2_B	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	4,50	45,42	42,33	38,32	46,91
C040-2_C	Nieuwbouw - blok C	133016,47	394862,99	7,50	47,12	44,02	39,81	48,51
C041-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	1,50	43,33	40,17	36,13	44,76
C041-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	4,50	46,03	42,91	38,91	47,50
C041-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,39	394857,07	7,50	47,76	44,67	40,65	49,24
C041-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	1,50	43,90	40,81	36,88	45,43
C041-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	4,50	45,45	42,34	38,34	46,93
C041-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,12	394857,21	7,50	46,94	43,84	39,65	48,34
C042-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	1,50	43,47	40,31	36,30	44,91
C042-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	4,50	46,07	42,95	38,98	47,56
C042-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,34	394852,07	7,50	47,22	44,11	40,08	48,69
C042-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	1,50	43,65	40,53	36,31	45,02
C042-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	4,50	45,21	42,06	37,83	46,56
C042-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,15	394851,89	7,50	46,72	43,61	39,31	48,06
C043-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	1,50	43,47	40,31	36,33	44,93
C043-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	4,50	46,13	43,00	39,09	47,64
C043-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,29	394846,67	7,50	47,75	44,66	40,72	49,27
C043-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	1,50	43,52	40,41	36,06	44,84
C043-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	4,50	45,17	42,04	37,75	46,51
C043-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,19	394846,32	7,50	47,06	43,95	39,55	48,36
C044-1_A	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	1,50	44,02	40,87	36,68	45,39
C044-1_B	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	4,50	46,58	43,46	39,47	48,06
C044-1_C	Nieuwbouw - blok C	133025,24	394841,02	7,50	48,25	45,17	41,14	49,74
C044-2_A	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	1,50	44,20	41,06	36,23	45,30
C044-2_B	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	4,50	46,30	43,18	38,65	47,54
C044-2_C	Nieuwbouw - blok C	133015,22	394840,71	7,50	47,73	44,61	40,08	48,97
C044-3_A	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	1,50	42,77	39,64	35,89	44,35
C044-3_B	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	4,50	47,37	44,28	40,31	48,88
C044-3_C	Nieuwbouw - blok C	133020,42	394838,25	7,50	48,80	45,74	41,75	50,32
C045-1_A	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	1,50	44,37	41,25	37,56	45,99
C045-1_B	Nieuwbouw - blok C	133021,48	394814,66	4,50	46,99	43,90	40,21	48,63
C045-2_A	Nieuwbouw - blok C	133021,46	394836,56	1,50	39,41	36,26	32,21	40,84
C045-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,56	394830,13	1,50	43,40	40,26	35,22	44,41
C045-4_A	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	1,50	44,18	41,04	36,80	45,53
C045-4_B	Nieuwbouw - blok C	133025,18	394818,49	4,50	46,10	42,96	38,82	47,50
C045-5_A	Nieuwbouw - blok C	133025,12	394830,67	1,50	43,43	40,26	36,21	44,85
C045-6_A	Nieuwbouw - blok C	133020,60	394820,50	4,50	42,67	39,41	34,95	43,85
C046-1_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	1,50	44,64	41,54	37,84	46,27
C046-1_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	4,50	47,34	44,26	40,56	48,98
C046-1_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394814,61	7,50	48,86	45,85	42,04	50,49
C046-2_A	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	1,50	44,54	41,38	36,34	45,54
C046-2_B	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	4,50	45,72	42,53	37,63	46,76
C046-2_C	Nieuwbouw - blok C	133014,83	394824,51	7,50	47,26	44,08	39,21	48,32
C046-3_A	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	4,50	44,52	41,33	37,32	45,94
C046-3_B	Nieuwbouw - blok C	133017,89	394821,83	7,50	48,05	44,95	40,94	49,53
C047-1_A	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	1,50	44,73	41,64	38,00	46,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C047-1_B	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	4,50	47,62	44,55	40,88	49,28
C047-1_C	Nieuwbouw - blok C	133009,67	394814,57	7,50	49,01	45,99	42,11	50,60
C047-2_A	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	1,50	45,14	41,97	36,84	46,10
C047-2_B	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	4,50	46,65	43,48	38,60	47,71
C047-2_C	Nieuwbouw - blok C	133009,48	394824,47	7,50	48,03	44,87	40,05	49,12
C048-1_A	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	1,50	44,98	41,91	38,23	46,64
C048-1_B	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	4,50	47,94	44,89	41,20	49,61
C048-1_C	Nieuwbouw - blok C	133003,93	394814,52	7,50	49,53	46,52	42,59	51,11
C048-2_A	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	1,50	45,15	41,98	36,80	46,09
C048-2_B	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	4,50	46,55	43,38	38,39	47,56
C048-2_C	Nieuwbouw - blok C	133004,13	394824,43	7,50	47,97	44,81	39,91	49,03
C049-1_A	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	1,50	44,97	41,90	38,18	46,61
C049-1_B	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	4,50	48,02	44,97	41,25	49,67
C049-1_C	Nieuwbouw - blok C	132999,03	394814,49	7,50	49,49	46,48	42,47	51,03
C049-2_A	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	1,50	43,80	40,61	35,63	44,81
C049-2_B	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	4,50	45,98	42,81	38,07	47,10
C049-2_C	Nieuwbouw - blok C	132998,65	394824,39	7,50	47,78	44,62	39,88	48,90
C049-3_A	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	1,50	42,69	39,63	35,55	44,17
C049-3_B	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	4,50	44,95	41,87	37,84	46,44
C049-3_C	Nieuwbouw - blok C	132995,92	394819,82	7,50	46,96	43,92	39,58	48,33
C050-1_A	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	1,50	49,91	46,89	41,50	50,86
C050-1_B	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	4,50	50,77	47,73	42,59	51,80
C050-1_C	Nieuwbouw - blok C	132972,25	394820,15	7,50	51,08	48,04	42,93	52,13
C050-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	1,50	43,66	40,53	36,53	45,13
C050-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	4,50	45,84	42,70	38,74	47,32
C050-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,70	394820,34	7,50	47,92	44,81	40,78	49,39
C050-3_A	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	1,50	46,14	43,14	38,99	47,62
C050-3_B	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	4,50	48,57	45,54	41,56	50,11
C050-3_C	Nieuwbouw - blok C	132978,21	394817,05	7,50	48,93	45,93	41,99	50,51
C051-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	1,50	50,09	47,07	41,65	51,03
C051-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	4,50	50,88	47,84	42,67	51,90
C051-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,92	394825,83	7,50	51,17	48,12	42,95	52,19
C051-2_A	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	1,50	43,08	39,92	35,80	44,47
C051-2_B	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	4,50	45,34	42,18	38,09	46,75
C051-2_C	Nieuwbouw - blok C	132984,34	394826,37	7,50	47,81	44,71	40,61	49,25
C051-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	1,50	46,77	43,68	38,15	47,62
C051-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	4,50	47,91	44,77	39,45	48,81
C051-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,00	394829,43	7,50	49,22	46,08	40,98	50,21
C052-1_A	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	1,50	50,50	47,47	42,04	51,43
C052-1_B	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	4,50	51,23	48,18	42,97	52,23
C052-1_C	Nieuwbouw - blok C	132971,13	394838,82	7,50	51,53	48,47	43,26	52,52
C052-2_A	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	1,50	43,38	40,21	36,22	44,83
C052-2_B	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	4,50	46,17	43,03	39,08	47,65
C052-2_C	Nieuwbouw - blok C	132983,60	394838,99	7,50	48,22	45,11	41,05	49,67
C052-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	1,50	46,60	43,64	39,28	48,01
C052-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	4,50	48,07	45,05	40,92	49,55
C052-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,09	394835,77	7,50	49,03	46,01	41,90	50,52
C052-4_A	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	1,50	48,79	45,70	40,15	49,63
C052-4_B	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	4,50	49,54	46,41	40,92	50,38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
C052-4_C	Nieuwbouw - blok C	132976,72	394842,39	7,50	50,28	47,15	41,71	51,14
C053-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	1,50	51,15	48,12	42,47	51,99
C053-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	4,50	51,73	48,66	43,15	52,60
C053-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,53	394869,39	7,50	52,03	48,96	43,47	52,91
C053-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	1,50	43,47	40,31	36,35	44,94
C053-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	4,50	45,61	42,45	38,51	47,09
C053-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,82	394869,80	7,50	48,12	45,00	41,00	49,59
C053-3_A	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	1,50	46,23	43,20	38,94	47,64
C053-3_B	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	4,50	47,87	44,82	40,78	49,37
C053-3_C	Nieuwbouw - blok C	132975,81	394866,35	7,50	49,09	46,06	42,07	50,63
C054-1_A	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	1,50	51,29	48,25	42,60	52,13
C054-1_B	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	4,50	51,81	48,74	43,21	52,67
C054-1_C	Nieuwbouw - blok C	132969,09	394875,19	7,50	52,12	49,05	43,52	52,98
C054-2_A	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	1,50	43,74	40,58	36,40	45,11
C054-2_B	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	4,50	45,88	42,71	38,60	47,27
C054-2_C	Nieuwbouw - blok C	132981,43	394875,93	7,50	48,60	45,47	41,35	50,01
C054-3_A	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	1,50	48,68	45,61	39,93	49,49
C054-3_B	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	4,50	49,67	46,55	41,01	50,50
C054-3_C	Nieuwbouw - blok C	132971,99	394878,62	7,50	50,76	47,62	42,22	51,63
C055-1_A	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	1,50	51,94	48,90	43,21	52,76
C055-1_B	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	4,50	52,40	49,33	43,74	53,24
C055-1_C	Nieuwbouw - blok D	132968,36	394888,47	7,50	52,78	49,70	44,11	53,62
C055-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	1,50	42,02	38,81	34,75	43,41
C055-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	4,50	44,38	41,18	37,13	45,78
C055-2_C	Nieuwbouw - blok D	132980,59	394889,45	7,50	47,88	44,73	40,61	49,28
C055-3_A	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	1,50	45,94	42,94	38,31	47,21
C055-3_B	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	4,50	47,16	44,11	39,68	48,48
C055-3_C	Nieuwbouw - blok D	132972,54	394885,18	7,50	49,17	46,12	41,82	50,55
C055-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	1,50	49,39	46,31	40,65	50,20
C055-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	4,50	50,33	47,21	41,64	51,15
C055-4_C	Nieuwbouw - blok D	132974,07	394891,72	7,50	51,27	48,13	42,65	52,11
D056-1_A	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	1,50	45,47	42,37	37,15	46,44
D056-1_B	Nieuwbouw - blok D	132979,08	394807,77	4,50	46,82	43,67	38,65	47,83
D056-2_A	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	1,50	41,54	38,43	34,81	43,20
D056-2_B	Nieuwbouw - blok D	132980,16	394800,99	4,50	45,73	42,64	39,01	47,40
D056-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	1,50	49,67	46,63	41,19	50,59
D056-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,89	394805,84	4,50	50,61	47,53	42,34	51,60
D057-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	1,50	49,57	46,57	41,24	50,55
D057-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,24	394800,29	4,50	50,65	47,63	42,63	51,75
D057-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	1,50	41,64	38,50	34,77	43,23
D057-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,09	394799,68	4,50	46,08	42,94	39,12	47,62
D057-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	1,50	49,33	46,26	40,58	50,14
D057-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,12	394804,12	4,50	50,12	47,01	41,50	50,97
D058-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	1,50	49,38	46,39	41,05	50,36
D058-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394794,39	4,50	50,39	47,38	42,34	51,48
D058-2_A	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	1,50	43,31	40,21	36,34	44,86
D058-2_B	Nieuwbouw - blok D	132978,04	394794,49	4,50	46,98	43,87	40,02	48,53
D059-1_A	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	1,50	49,12	46,13	40,77	50,10
D059-1_B	Nieuwbouw - blok D	132971,23	394787,87	4,50	50,07	47,07	41,99	51,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D059-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	1,50	43,34	40,21	36,33	44,86
D059-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,98	394787,96	4,50	46,36	43,23	39,35	47,88
D059-3_A	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	1,50	44,91	42,02	37,93	46,49
D059-3_B	Nieuwbouw - blok D	132974,90	394784,58	4,50	47,53	44,59	40,65	49,15
D060-1_A	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	1,50	40,99	37,80	33,42	42,25
D060-1_B	Nieuwbouw - blok D	132987,20	394807,73	4,50	43,20	40,00	35,62	44,45
D060-2_A	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	1,50	41,59	38,48	34,68	43,16
D060-2_B	Nieuwbouw - blok D	132985,93	394801,02	4,50	45,55	42,46	38,75	47,18
D060-3_A	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	1,50	43,43	40,29	36,47	44,97
D060-3_B	Nieuwbouw - blok D	132994,71	394805,78	4,50	46,36	43,25	39,40	47,91
D061-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	1,50	43,47	40,31	36,43	44,97
D061-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394800,10	4,50	46,09	42,96	39,04	47,59
D061-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	1,50	41,78	38,66	34,55	43,20
D061-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,90	394799,97	4,50	45,03	41,92	37,96	46,53
D062-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	1,50	43,47	40,30	36,44	44,98
D062-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394794,29	4,50	46,10	42,96	39,08	47,62
D062-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	1,50	40,84	37,71	33,88	42,39
D062-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,93	394794,62	4,50	44,25	41,14	37,17	45,74
D063-1_A	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	1,50	43,98	40,83	36,95	45,49
D063-1_B	Nieuwbouw - blok D	132994,73	394788,55	4,50	46,32	43,19	39,28	47,83
D063-2_A	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	1,50	41,63	38,57	34,56	43,14
D063-2_B	Nieuwbouw - blok D	132987,96	394789,75	4,50	45,21	42,15	38,10	46,70
D063-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	1,50	44,67	41,65	37,87	46,31
D063-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,61	394784,60	4,50	46,86	43,82	40,12	48,53
D064-1_A	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	1,50	42,21	38,99	34,74	43,51
D064-1_B	Nieuwbouw - blok D	133019,68	394787,25	4,50	44,25	41,03	36,69	45,51
D064-2_A	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	1,50	43,80	40,74	37,04	45,45
D064-2_B	Nieuwbouw - blok D	133020,18	394780,59	4,50	46,72	43,69	39,96	48,38
D064-3_A	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	1,50	43,06	39,95	36,12	44,62
D064-3_B	Nieuwbouw - blok D	133016,92	394783,96	4,50	45,31	42,21	38,31	46,84
D065-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	1,50	42,30	39,09	34,88	43,62
D065-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,22	394787,30	4,50	44,33	41,12	36,82	45,61
D065-2_A	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	1,50	43,58	40,50	36,79	45,22
D065-2_B	Nieuwbouw - blok D	133025,79	394780,59	4,50	47,01	43,96	40,18	48,63
D066-1_A	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	1,50	43,63	40,45	35,81	44,78
D066-1_B	Nieuwbouw - blok D	133032,41	394787,34	4,50	45,04	41,85	37,25	46,20
D066-2_A	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	1,50	43,67	40,63	36,89	45,32
D066-2_B	Nieuwbouw - blok D	133031,82	394780,59	4,50	47,52	44,49	40,72	49,16
D066-3_A	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	1,50	42,67	39,49	35,11	43,93
D066-3_B	Nieuwbouw - blok D	133036,06	394785,54	4,50	45,32	42,14	37,92	46,66
D067-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	1,50	42,22	39,05	35,13	43,70
D067-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,82	394779,52	4,50	44,48	41,32	37,32	45,93
D067-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	1,50	43,74	40,70	36,94	45,38
D067-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,20	394778,52	4,50	47,50	44,47	40,65	49,12
D067-3_A	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	1,50	42,13	38,93	34,48	43,35
D067-3_B	Nieuwbouw - blok D	133038,28	394784,13	4,50	44,38	41,17	36,61	45,55
D068-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	1,50	42,30	39,13	35,15	43,75
D068-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,84	394773,47	4,50	44,40	41,23	37,20	45,83
D068-2_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	1,50	42,78	39,72	35,83	44,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D068-2_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394772,95	4,50	46,05	43,00	39,07	47,60
D069-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	1,50	43,21	40,10	36,14	44,71
D069-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	4,50	45,19	42,07	38,08	46,67
D069-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,81	394766,96	7,50	46,48	43,38	39,16	47,87
D069-2_A	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	1,50	43,22	40,13	36,27	44,78
D069-2_B	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	4,50	45,99	42,91	38,96	47,51
D069-2_C	Nieuwbouw - blok D	133029,95	394766,71	7,50	47,97	44,94	40,84	49,46
D069-3_A	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	1,50	40,27	37,09	32,95	41,64
D069-3_B	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	4,50	43,72	40,53	36,26	45,03
D069-3_C	Nieuwbouw - blok D	133031,58	394769,56	7,50	45,81	42,68	37,84	46,91
D070-1_A	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	1,50	43,62	40,55	36,64	45,17
D070-1_B	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	4,50	45,66	42,58	38,69	47,21
D070-1_C	Nieuwbouw - blok D	133039,77	394760,52	7,50	47,06	43,99	39,96	48,55
D070-2_A	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	1,50	44,22	41,17	37,28	45,79
D070-2_B	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	4,50	46,36	43,29	39,39	47,91
D070-2_C	Nieuwbouw - blok D	133030,01	394760,43	7,50	48,25	45,21	41,08	49,72
D070-3_A	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	1,50	44,75	41,74	37,98	46,41
D070-3_B	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	4,50	47,25	44,21	40,50	48,91
D070-3_C	Nieuwbouw - blok D	133034,90	394757,40	7,50	49,22	46,20	42,47	50,89
D071-1_A	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	1,50	46,23	43,32	39,32	47,84
D071-1_B	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	4,50	48,26	45,31	41,41	49,89
D071-1_C	Nieuwbouw - blok D	133036,74	394733,53	7,50	49,69	46,75	42,82	51,31
D071-2_A	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	1,50	42,08	38,95	34,94	43,54
D071-2_B	Nieuwbouw - blok D	133036,34	394744,62	4,50	44,35	41,23	37,12	45,77
D071-3_A	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	1,50	42,31	39,23	35,49	43,93
D071-3_B	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	4,50	44,90	41,83	38,06	46,51
D071-3_C	Nieuwbouw - blok D	133039,42	394736,96	7,50	45,86	42,79	38,92	47,43
D071-4_A	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	1,50	41,54	38,52	34,50	43,07
D071-4_B	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	4,50	43,62	40,57	36,54	45,12
D071-4_C	Nieuwbouw - blok D	133033,23	394736,78	7,50	45,81	42,77	38,70	47,30
D071-5_A	Nieuwbouw - blok D	133036,39	394742,28	7,50	45,45	42,34	37,77	46,68
D072-1_A	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	1,50	46,05	43,13	39,17	47,67
D072-1_B	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	4,50	48,16	45,21	41,34	49,80
D072-1_C	Nieuwbouw - blok D	133026,96	394733,46	7,50	49,82	46,88	42,97	51,45
D072-2_A	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	1,50	42,34	39,22	35,08	43,75
D072-2_B	Nieuwbouw - blok D	133026,55	394744,58	4,50	44,94	41,84	37,59	46,31
D072-3_A	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	1,50	41,56	38,51	34,65	43,14
D072-3_B	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	4,50	44,09	41,02	37,13	45,65
D072-3_C	Nieuwbouw - blok D	133029,67	394736,76	7,50	45,92	42,84	38,85	47,42
D072-4_A	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	1,50	41,23	38,22	34,15	42,74
D072-4_B	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	4,50	42,93	39,88	35,78	44,40
D072-4_C	Nieuwbouw - blok D	133023,81	394737,19	7,50	46,55	43,50	39,16	47,91
D072-5_A	Nieuwbouw - blok D	133026,62	394742,25	7,50	46,75	43,65	38,97	47,94
D073-1_A	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	1,50	46,45	43,57	39,53	48,06
D073-1_B	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	4,50	48,24	45,33	41,39	49,88
D073-1_C	Nieuwbouw - blok D	133017,18	394733,36	7,50	49,77	46,85	42,88	51,39
D073-2_A	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	1,50	41,44	38,27	34,11	42,81
D073-2_B	Nieuwbouw - blok D	133016,64	394744,54	4,50	43,70	40,53	36,19	44,99
D073-3_A	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	1,50	41,83	38,77	34,93	43,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D073-3_B	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	4,50	44,54	41,49	37,61	46,11
D073-3_C	Nieuwbouw - blok D	133020,11	394736,10	7,50	47,32	44,28	40,30	48,85
D073-4_A	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	1,50	42,02	39,07	34,92	43,53
D073-4_B	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	4,50	43,93	40,95	36,84	45,44
D073-4_C	Nieuwbouw - blok D	133014,15	394736,08	7,50	46,87	43,89	39,63	48,31
D073-5_A	Nieuwbouw - blok D	133016,78	394742,15	7,50	46,97	43,87	39,17	48,15
D074-1_A	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	1,50	46,39	43,54	39,42	47,98
D074-1_B	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	4,50	48,23	45,35	41,31	49,84
D074-1_C	Nieuwbouw - blok D	133007,38	394733,35	7,50	49,82	46,94	42,87	51,42
D074-2_A	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	1,50	41,84	38,70	34,59	43,25
D074-2_B	Nieuwbouw - blok D	133006,92	394744,68	4,50	44,64	41,54	37,36	46,04
D074-3_A	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	1,50	41,38	38,34	34,44	42,95
D074-3_B	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	4,50	43,49	40,43	36,43	45,00
D074-3_C	Nieuwbouw - blok D	133010,55	394736,41	7,50	46,12	43,08	39,07	47,64
D074-4_A	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	1,50	42,08	39,17	34,94	43,58
D074-4_B	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	4,50	44,06	41,09	36,89	45,54
D074-4_C	Nieuwbouw - blok D	133004,59	394736,73	7,50	46,40	43,43	39,16	47,85
D074-5_A	Nieuwbouw - blok D	133007,23	394742,25	7,50	45,30	42,19	37,60	46,52
D075-1_A	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	1,50	46,53	43,74	39,45	48,08
D075-1_B	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	4,50	48,45	45,64	41,43	50,03
D075-1_C	Nieuwbouw - blok D	132997,87	394733,27	7,50	50,20	47,35	43,20	51,78
D075-2_A	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	1,50	42,34	39,26	35,12	43,78
D075-2_B	Nieuwbouw - blok D	132997,68	394744,59	4,50	43,98	40,88	36,72	45,39
D075-3_A	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	1,50	41,53	38,51	34,52	43,07
D075-3_B	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	4,50	43,77	40,73	36,74	45,30
D075-3_C	Nieuwbouw - blok D	133000,97	394736,73	7,50	45,62	42,57	38,54	47,12
D075-4_A	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	1,50	42,39	39,58	35,17	43,88
D075-4_B	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	4,50	43,90	41,05	36,69	45,38
D075-4_C	Nieuwbouw - blok D	132994,99	394736,49	7,50	46,25	43,36	39,05	47,73
D075-5_A	Nieuwbouw - blok D	132997,81	394742,09	7,50	43,98	40,87	36,29	45,20
D076-1_A	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	1,50	46,71	43,99	39,52	48,23
D076-1_B	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	4,50	48,60	45,85	41,48	50,14
D076-1_C	Nieuwbouw - blok D	132988,45	394733,17	7,50	50,23	47,42	43,16	51,78
D076-2_A	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	1,50	42,38	39,29	34,97	43,73
D076-2_B	Nieuwbouw - blok D	132988,01	394744,50	4,50	43,96	40,87	36,52	45,29
D076-3_A	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	1,50	41,78	38,80	34,78	43,33
D076-3_B	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	4,50	43,75	40,76	36,71	45,28
D076-3_C	Nieuwbouw - blok D	132991,33	394736,30	7,50	46,19	43,17	39,17	47,73
D076-4_A	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	1,50	43,03	40,33	35,64	44,46
D076-4_B	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	4,50	44,71	41,96	37,34	46,14
D076-4_C	Nieuwbouw - blok D	132985,41	394736,67	7,50	47,72	44,84	40,16	49,04
D076-5_A	Nieuwbouw - blok D	132988,15	394741,93	7,50	45,07	41,98	37,28	46,25
D077-1_A	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	1,50	47,07	44,44	39,66	48,51
D077-1_B	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	4,50	48,89	46,22	41,59	50,37
D077-1_C	Nieuwbouw - blok D	132978,72	394733,17	7,50	50,38	47,64	43,18	51,89
D077-2_A	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	1,50	45,74	42,67	37,45	46,72
D077-2_B	Nieuwbouw - blok D	132977,55	394744,37	4,50	46,88	43,79	38,70	47,90
D077-3_A	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	1,50	42,32	39,39	35,25	43,85
D077-3_B	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	4,50	44,22	41,27	37,15	45,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
D077-3_C	Nieuwbouw - blok D	132981,69	394735,87	7,50	46,77	43,79	39,71	48,30
D077-4_A	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	1,50	48,66	45,87	40,39	49,71
D077-4_B	Nieuwbouw - blok D	132974,04	394739,77	4,50	49,84	47,06	41,79	50,98
D077-5_A	Nieuwbouw - blok D	132978,13	394742,12	7,50	47,45	44,37	39,17	48,44
D077-6_A	Nieuwbouw - blok D	132975,92	394739,66	7,50	50,68	47,86	42,88	51,91
D078-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	1,50	48,42	45,51	40,30	49,50
D078-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	4,50	49,78	46,86	41,92	50,97
D078-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,79	394762,45	7,50	50,38	47,45	42,54	51,57
D078-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	1,50	43,75	40,61	36,71	45,26
D078-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	4,50	45,86	42,74	38,82	47,37
D078-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,24	394762,27	7,50	47,53	44,45	40,36	48,99
D078-3_A	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	1,50	45,83	42,93	38,65	47,32
D078-3_B	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	4,50	48,01	45,10	40,96	49,55
D078-3_C	Nieuwbouw - blok D	132979,83	394758,67	7,50	49,34	46,44	42,40	50,94
D078-4_A	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	1,50	44,82	41,75	36,55	45,81
D078-4_B	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	4,50	46,33	43,22	38,29	47,41
D078-4_C	Nieuwbouw - blok D	132977,15	394765,04	7,50	47,84	44,73	39,86	48,94
D079-1_A	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	1,50	47,97	45,06	39,87	49,06
D079-1_B	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	4,50	49,59	46,65	41,79	50,80
D079-1_C	Nieuwbouw - blok D	132973,92	394775,50	7,50	50,67	47,70	42,77	51,83
D079-2_A	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	1,50	43,68	40,53	36,62	45,18
D079-2_B	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	4,50	46,05	42,92	39,01	47,56
D079-2_C	Nieuwbouw - blok D	132986,20	394775,00	7,50	47,87	44,79	40,74	49,35
D079-3_A	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	1,50	46,29	43,34	39,00	47,72
D079-3_B	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	4,50	48,30	45,30	41,20	49,80
D079-3_C	Nieuwbouw - blok D	132978,40	394771,59	7,50	49,78	46,79	42,73	51,31
D079-4_A	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	1,50	42,08	38,93	34,54	43,36
D079-4_B	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	4,50	44,92	41,76	37,35	46,18
D079-4_C	Nieuwbouw - blok D	132979,99	394777,98	7,50	48,74	45,65	40,43	49,71
E134-1_A	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	1,50	61,73	58,66	52,82	62,48
E134-1_B	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	4,50	63,32	60,23	54,42	64,07
E134-1_C	Nieuwbouw - blok E	133123,02	395000,83	7,50	63,81	60,71	54,90	64,55
E134-2_A	Nieuwbouw - blok E	133122,93	394989,48	1,50	46,59	43,50	38,20	47,53
E134-3_A	Nieuwbouw - blok E	133119,29	394994,91	1,50	57,05	53,98	48,16	57,81
E134-4_A	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	4,50	48,19	45,07	39,99	49,20
E134-4_B	Nieuwbouw - blok E	133123,35	394993,08	7,50	50,14	47,02	42,03	51,18
E134-5_A	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	4,50	58,99	55,90	50,10	59,74
E134-5_B	Nieuwbouw - blok E	133120,87	394995,01	7,50	59,76	56,66	50,88	60,51
E135-1_A	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	1,50	61,83	58,76	52,92	62,58
E135-1_B	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	4,50	63,41	60,31	54,50	64,15
E135-1_C	Nieuwbouw - blok E	133128,15	395000,86	7,50	63,88	60,78	54,97	64,62
E135-2_A	Nieuwbouw - blok E	133128,34	394989,56	1,50	46,02	42,93	37,89	47,06
E135-3_A	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	4,50	48,33	45,23	40,12	49,34
E135-3_B	Nieuwbouw - blok E	133128,55	394993,12	7,50	50,57	47,48	42,52	51,65
E136-1_A	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	1,50	61,88	58,81	52,97	62,63
E136-1_B	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	4,50	63,45	60,35	54,54	64,19
E136-1_C	Nieuwbouw - blok E	133133,91	395000,90	7,50	63,92	60,81	55,01	64,66
E136-2_A	Nieuwbouw - blok E	133133,90	394989,65	1,50	44,47	41,35	36,62	45,62
E136-3_A	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	4,50	47,14	44,04	39,14	48,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E136-3_B	Nieuwbouw - blok E	133134,06	394993,15	7,50	49,51	46,42	41,65	50,66
E137-1_A	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	1,50	61,90	58,83	53,00	62,65
E137-1_B	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	4,50	63,45	60,35	54,55	64,20
E137-1_C	Nieuwbouw - blok E	133139,20	395000,93	7,50	63,93	60,83	55,02	64,67
E137-2_A	Nieuwbouw - blok E	133138,89	394989,73	1,50	43,49	40,36	35,96	44,78
E137-3_A	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	4,50	46,05	42,93	38,43	47,30
E137-3_B	Nieuwbouw - blok E	133139,26	394993,19	7,50	48,32	45,24	40,76	49,60
E138-1_A	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	1,50	61,89	58,82	52,98	62,64
E138-1_B	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	4,50	63,43	60,34	54,53	64,18
E138-1_C	Nieuwbouw - blok E	133144,32	395000,96	7,50	63,93	60,83	55,02	64,67
E138-2_A	Nieuwbouw - blok E	133144,51	394989,81	1,50	43,70	40,56	36,16	44,98
E138-3_A	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	4,50	45,46	42,33	37,98	46,77
E138-3_B	Nieuwbouw - blok E	133144,82	394993,22	7,50	47,50	44,40	40,09	48,85
E139-1_A	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	1,50	61,83	58,76	52,92	62,58
E139-1_B	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	4,50	63,37	60,28	54,46	64,12
E139-1_C	Nieuwbouw - blok E	133149,92	395001,00	7,50	63,89	60,78	54,97	64,63
E139-2_A	Nieuwbouw - blok E	133149,96	394989,90	1,50	44,36	41,25	36,82	45,65
E139-3_A	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	4,50	45,07	41,94	37,80	46,47
E139-3_B	Nieuwbouw - blok E	133150,28	394993,26	7,50	47,50	44,43	40,26	48,93
E140-1_A	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	1,50	61,80	58,74	52,90	62,56
E140-1_B	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	4,50	63,34	60,25	54,44	64,09
E140-1_C	Nieuwbouw - blok E	133155,25	395001,02	7,50	63,87	60,78	54,97	64,62
E140-2_A	Nieuwbouw - blok E	133155,74	394989,86	1,50	44,79	41,70	37,19	46,05
E140-3_A	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	4,50	45,49	42,37	38,22	46,89
E140-3_B	Nieuwbouw - blok E	133156,11	394993,27	7,50	47,98	44,91	40,70	49,39
E141-1_A	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	1,50	61,76	58,69	52,85	62,51
E141-1_B	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	4,50	63,28	60,19	54,37	64,03
E141-1_C	Nieuwbouw - blok E	133160,77	395001,02	7,50	63,83	60,73	54,92	64,57
E141-2_A	Nieuwbouw - blok E	133161,56	394989,85	1,50	46,00	42,92	38,14	47,16
E141-3_A	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	4,50	48,64	45,53	40,65	49,74
E141-3_B	Nieuwbouw - blok E	133161,40	394993,33	7,50	50,58	47,48	42,62	51,69
E142-1_A	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	1,50	61,74	58,67	52,83	62,49
E142-1_B	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	4,50	63,26	60,17	54,35	64,01
E142-1_C	Nieuwbouw - blok E	133166,37	395001,02	7,50	63,81	60,71	54,90	64,55
E142-2_A	Nieuwbouw - blok E	133166,81	394989,85	1,50	47,64	44,53	39,41	48,64
E142-3_A	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	4,50	49,51	46,40	41,33	50,53
E142-3_B	Nieuwbouw - blok E	133166,61	394993,36	7,50	51,37	48,26	43,19	52,39
E143-1_A	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	1,50	61,72	58,65	52,81	62,47
E143-1_B	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	4,50	63,24	60,15	54,34	63,99
E143-1_C	Nieuwbouw - blok E	133172,09	395001,02	7,50	63,80	60,71	54,90	64,55
E143-2_A	Nieuwbouw - blok E	133171,93	394989,85	1,50	48,83	45,74	40,46	49,78
E143-3_A	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	4,50	50,54	47,43	42,20	51,50
E143-3_B	Nieuwbouw - blok E	133171,81	394993,40	7,50	52,15	49,03	43,83	53,11
E144-1_A	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	1,50	61,71	58,64	52,80	62,46
E144-1_B	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	4,50	63,24	60,15	54,33	63,99
E144-1_C	Nieuwbouw - blok E	133177,61	395001,02	7,50	63,80	60,71	54,89	64,55
E144-2_A	Nieuwbouw - blok E	133177,34	394989,84	1,50	49,26	46,17	40,87	50,20
E144-3_A	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	4,50	49,62	46,52	41,43	50,64
E144-3_B	Nieuwbouw - blok E	133177,18	394993,43	7,50	51,34	48,24	43,15	52,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
E145-1_A	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	1,50	61,77	58,70	52,86	62,52
E145-1_B	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	4,50	63,29	60,20	54,39	64,04
E145-1_C	Nieuwbouw - blok E	133182,78	395001,02	7,50	63,85	60,75	54,94	64,59
E145-2_A	Nieuwbouw - blok E	133182,94	394989,84	1,50	46,48	43,39	38,50	47,58
E145-3_A	Nieuwbouw - blok E	133187,73	394996,46	1,50	58,90	55,81	50,04	59,66
E145-4_A	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	4,50	47,50	44,43	39,83	48,74
E145-4_B	Nieuwbouw - blok E	133182,74	394993,47	7,50	49,42	46,35	41,68	50,63
E145-5_A	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	4,50	59,98	56,89	51,13	60,75
E145-5_B	Nieuwbouw - blok E	133185,76	394996,22	7,50	60,68	57,58	51,83	61,44
F146-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	1,50	55,97	52,88	47,17	56,76
F146-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	4,50	57,13	54,04	48,34	57,92
F146-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394972,51	7,50	58,17	55,07	49,37	58,95
F146-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	1,50	44,20	41,01	36,33	45,33
F146-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	4,50	46,03	42,80	38,11	47,13
F146-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,71	394972,36	7,50	48,67	45,47	40,62	49,72
F146-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	1,50	54,20	51,09	45,34	54,96
F146-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	4,50	55,81	52,70	46,93	56,56
F146-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,32	394975,50	7,50	57,19	54,07	48,31	57,94
F146-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	1,50	49,25	46,14	40,72	50,13
F146-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	4,50	50,67	47,54	42,19	51,57
F146-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,63	394969,41	7,50	52,28	49,15	43,93	53,23
F147-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	1,50	54,80	51,72	46,05	55,61
F147-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	4,50	56,09	53,00	47,34	56,89
F147-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,94	394959,35	7,50	57,05	53,96	48,32	57,86
F147-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	1,50	44,85	41,67	36,76	45,89
F147-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	4,50	46,99	43,80	38,84	48,00
F147-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,87	394958,97	7,50	49,11	45,93	40,89	50,10
F147-3_A	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	1,50	46,78	43,67	38,53	47,77
F147-3_B	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	4,50	48,49	45,37	40,38	49,53
F147-3_C	Nieuwbouw - blok F	133180,47	394956,35	7,50	50,27	47,14	42,29	51,37
F147-4_A	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	1,50	53,32	50,22	44,47	54,08
F147-4_B	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	4,50	53,83	50,72	44,99	54,60
F147-4_C	Nieuwbouw - blok F	133182,53	394962,43	7,50	54,86	51,73	46,03	55,63
F148-1_A	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	1,50	53,36	50,26	44,71	54,20
F148-1_B	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	4,50	54,82	51,73	46,17	55,66
F148-1_C	Nieuwbouw - blok F	133185,92	394943,87	7,50	55,74	52,65	47,11	56,59
F148-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	1,50	46,04	42,89	37,75	47,01
F148-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	4,50	47,63	44,46	39,38	48,61
F148-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394944,34	7,50	49,27	46,11	41,06	50,27
F148-3_A	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	1,50	49,97	46,89	41,24	50,78
F148-3_B	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	4,50	51,52	48,42	42,78	52,33
F148-3_C	Nieuwbouw - blok F	133179,48	394947,41	7,50	52,69	49,57	43,98	53,50
F149-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	1,50	53,11	50,03	44,48	53,96
F149-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	4,50	54,39	51,31	45,79	55,25
F149-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,10	394937,82	7,50	55,30	52,22	46,72	56,17
F149-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	1,50	46,41	43,27	38,09	47,37
F149-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	4,50	47,92	44,75	39,65	48,89
F149-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394937,77	7,50	49,52	46,36	41,32	50,52
F149-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	1,50	47,18	44,07	38,84	48,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F149-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	4,50	48,18	45,05	40,09	49,23
F149-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,73	394935,13	7,50	50,11	47,00	42,21	51,24
F150-1_A	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	1,50	52,52	49,44	43,93	53,39
F150-1_B	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	4,50	53,61	50,53	45,04	54,48
F150-1_C	Nieuwbouw - blok F	133186,20	394925,60	7,50	54,55	51,47	46,00	55,43
F150-2_A	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	1,50	44,47	41,30	36,57	45,59
F150-2_B	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	4,50	47,21	44,07	39,17	48,28
F150-2_C	Nieuwbouw - blok F	133173,83	394925,46	7,50	48,74	45,58	40,62	49,77
F150-3_A	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	1,50	49,92	46,82	41,19	50,73
F150-3_B	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	4,50	50,53	47,42	41,83	51,35
F150-3_C	Nieuwbouw - blok F	133182,94	394928,53	7,50	51,99	48,86	43,31	52,81
F150-4_A	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	1,50	45,19	42,10	37,44	46,39
F150-4_B	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	4,50	46,64	43,54	39,13	47,94
F150-4_C	Nieuwbouw - blok F	133180,11	394922,21	7,50	48,65	45,57	41,13	49,95
F151-1_A	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	1,50	44,09	40,98	36,29	45,27
F151-1_B	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	4,50	46,72	43,60	39,15	47,99
F151-1_C	Nieuwbouw - blok F	133158,78	394921,87	7,50	49,18	46,14	41,75	50,53
F151-2_A	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	1,50	44,02	40,79	35,67	44,95
F151-2_B	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	4,50	46,51	43,28	38,02	47,38
F151-2_C	Nieuwbouw - blok F	133158,37	394931,92	7,50	48,98	45,78	40,51	49,87
F151-3_A	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	1,50	44,07	40,90	36,18	45,20
F151-3_B	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	4,50	47,98	44,88	39,90	49,04
F151-3_C	Nieuwbouw - blok F	133161,84	394926,77	7,50	50,28	47,19	42,35	51,40
F152-1_A	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	1,50	44,35	41,23	36,44	45,48
F152-1_B	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	4,50	46,65	43,53	39,03	47,90
F152-1_C	Nieuwbouw - blok F	133153,02	394921,82	7,50	48,78	45,72	41,31	50,11
F152-2_A	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	1,50	42,86	39,58	34,76	43,88
F152-2_B	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	4,50	45,12	41,84	36,79	46,04
F152-2_C	Nieuwbouw - blok F	133152,86	394931,84	7,50	48,30	45,07	39,91	49,21
F153-1_A	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	1,50	44,01	40,87	36,09	45,13
F153-1_B	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	4,50	46,18	43,03	38,54	47,42
F153-1_C	Nieuwbouw - blok F	133147,47	394921,78	7,50	48,42	45,35	41,01	49,77
F153-2_A	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	1,50	42,46	39,18	34,44	43,51
F153-2_B	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	4,50	44,91	41,62	36,63	45,85
F153-2_C	Nieuwbouw - blok F	133147,62	394931,76	7,50	48,23	45,00	39,82	49,13
F153-3_A	Nieuwbouw - blok F	133145,35	394927,33	7,50	46,92	43,70	38,86	47,97
F154-1_A	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	1,50	41,09	37,90	33,81	42,48
F154-1_B	Nieuwbouw - blok F	133142,02	394923,81	4,50	43,94	40,77	36,70	45,35
F154-2_A	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	1,50	44,32	41,14	36,06	45,29
F154-2_B	Nieuwbouw - blok F	133142,07	394933,90	4,50	46,12	42,91	37,67	47,01
F154-3_A	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	1,50	41,77	38,55	33,85	42,87
F154-3_B	Nieuwbouw - blok F	133139,17	394928,46	4,50	44,58	41,36	36,55	45,64
F155-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	1,50	45,62	42,52	37,14	46,52
F155-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	4,50	47,09	43,96	38,64	48,00
F155-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,77	394928,45	7,50	48,55	45,42	40,16	49,48
F155-2_A	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	1,50	44,23	41,06	36,18	45,29
F155-2_B	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	4,50	46,32	43,14	38,28	47,38
F155-2_C	Nieuwbouw - blok F	133128,34	394928,93	7,50	49,00	45,86	40,95	50,07
F155-3_A	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	1,50	43,43	40,30	35,64	44,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F155-3_B	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	4,50	45,21	42,07	37,61	46,46
F155-3_C	Nieuwbouw - blok F	133125,10	394924,06	7,50	47,45	44,37	40,16	48,85
F156-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	1,50	43,32	40,17	35,16	44,34
F156-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	4,50	45,25	42,09	37,08	46,26
F156-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,68	394936,05	7,50	47,05	43,88	38,85	48,05
F156-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	1,50	45,46	42,32	37,35	46,50
F156-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	4,50	47,33	44,18	39,17	48,35
F156-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,87	394935,88	7,50	49,48	46,36	41,31	50,50
F157-1_A	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	1,50	40,10	36,89	32,70	41,43
F157-1_B	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	4,50	41,93	38,71	34,53	43,26
F157-1_C	Nieuwbouw - blok F	133121,62	394940,92	7,50	44,51	41,28	36,84	45,72
F157-2_A	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	1,50	46,79	43,66	38,46	47,75
F157-2_B	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	4,50	48,48	45,35	40,10	49,42
F157-2_C	Nieuwbouw - blok F	133131,81	394940,92	7,50	50,11	46,99	41,82	51,08
F158-1_A	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	1,50	48,60	45,49	39,96	49,44
F158-1_B	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	4,50	49,89	46,76	41,28	50,74
F158-1_C	Nieuwbouw - blok F	133120,01	394947,16	7,50	51,16	48,02	42,60	52,02
F158-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	1,50	46,80	43,67	38,43	47,74
F158-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	4,50	48,56	45,43	40,11	49,47
F158-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,12	394946,73	7,50	50,07	46,94	41,76	51,03
F159-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	1,50	49,01	45,90	40,33	49,84
F159-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	4,50	50,32	47,19	41,67	51,15
F159-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,97	394952,18	7,50	51,75	48,62	43,14	52,60
F159-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	1,50	47,19	44,04	38,89	48,15
F159-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	4,50	49,21	46,07	40,85	50,15
F159-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,08	394952,17	7,50	50,64	47,51	42,45	51,65
F160-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	1,50	50,00	46,89	41,26	50,80
F160-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	4,50	51,38	48,24	42,65	52,18
F160-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,93	394957,70	7,50	52,84	49,71	44,17	53,66
F160-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	1,50	48,24	45,11	39,84	49,17
F160-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	4,50	49,71	46,57	41,32	50,64
F160-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,04	394957,49	7,50	51,16	48,03	42,94	52,16
F161-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	1,50	50,86	47,77	42,08	51,65
F161-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	4,50	52,27	49,15	43,51	53,06
F161-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,89	394962,97	7,50	53,68	50,56	44,95	54,48
F161-2_A	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	1,50	47,98	44,85	39,63	48,93
F161-2_B	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	4,50	49,64	46,49	41,26	50,57
F161-2_C	Nieuwbouw - blok F	133130,00	394963,13	7,50	51,20	48,07	43,01	52,21
F162-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	1,50	52,19	49,11	43,37	52,97
F162-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	4,50	53,61	50,49	44,79	54,38
F162-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,85	394968,24	7,50	54,90	51,77	46,10	55,68
F162-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	1,50	47,27	44,12	39,00	48,24
F162-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	4,50	49,20	46,04	40,90	50,16
F162-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,96	394968,32	7,50	51,11	47,97	42,97	52,14
F163-1_A	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	1,50	53,04	49,95	44,18	53,80
F163-1_B	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	4,50	54,50	51,39	45,65	55,26
F163-1_C	Nieuwbouw - blok F	133119,81	394973,76	7,50	55,75	52,63	46,92	56,52
F163-2_A	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	1,50	47,31	44,18	39,06	48,30
F163-2_B	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	4,50	48,91	45,75	40,67	49,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
F163-2_C	Nieuwbouw - blok F	133129,93	394973,67	7,50	50,91	47,76	42,77	51,94
F163-3_A	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	1,50	52,32	49,24	43,52	53,11
F163-3_B	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	4,50	54,47	51,37	45,61	55,23
F163-3_C	Nieuwbouw - blok F	133124,69	394976,78	7,50	56,08	52,96	47,25	56,85
G110-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	1,50	42,94	39,82	36,15	44,57
G110-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	4,50	46,40	43,34	39,67	48,07
G110-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133141,16	394844,44	7,50	49,52	46,51	42,62	51,12
G110-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	1,50	44,62	41,51	36,48	45,65
G110-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	4,50	46,10	42,97	37,90	47,11
G110-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133140,93	394854,45	7,50	47,87	44,73	39,46	48,79
G110-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	1,50	41,65	38,47	34,33	43,02
G110-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	4,50	44,19	41,02	36,91	45,58
G110-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,08	394849,59	7,50	46,48	43,34	38,90	47,74
G110-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	1,50	44,12	41,05	36,10	45,21
G110-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	4,50	45,72	42,64	37,58	46,76
G110-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133144,21	394852,03	7,50	47,99	44,90	39,95	49,07
G111-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	1,50	41,01	37,84	33,84	42,45
G111-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	4,50	43,68	40,53	36,57	45,15
G111-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,74	394848,77	7,50	45,32	42,22	38,00	46,71
G111-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	1,50	42,63	39,54	35,46	44,09
G111-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	4,50	44,53	41,44	37,39	46,00
G111-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133128,35	394848,68	7,50	47,66	44,59	40,43	49,09
G111-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	1,50	43,11	39,99	36,29	44,72
G111-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	4,50	46,07	42,97	39,25	47,69
G111-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,09	394844,25	7,50	48,98	45,96	42,10	50,58
G112-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	1,50	41,63	38,47	34,16	42,94
G112-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	4,50	43,46	40,28	36,09	44,81
G112-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,36	394857,05	7,50	44,71	41,55	37,10	45,96
G112-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	1,50	44,32	41,20	36,67	45,56
G112-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	4,50	46,12	43,01	38,57	47,40
G112-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,44	394856,64	7,50	49,03	45,96	41,49	50,32
G113-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	1,50	41,14	37,97	33,59	42,41
G113-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	4,50	42,63	39,43	35,16	43,93
G113-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133121,14	394861,77	7,50	44,09	40,90	36,44	45,31
G113-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	1,50	44,82	41,71	37,08	46,02
G113-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	4,50	47,04	43,95	39,43	48,30
G113-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133131,49	394862,13	7,50	49,49	46,43	41,85	50,74
G114-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	1,50	42,92	39,79	34,82	43,97
G114-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	4,50	43,58	40,42	35,69	44,71
G114-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,30	394868,06	7,50	44,88	41,72	36,99	46,01
G114-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	1,50	43,44	40,28	35,98	44,75
G114-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	4,50	45,99	42,86	38,47	47,28
G114-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,77	394867,80	7,50	48,66	45,57	40,94	49,87
G115-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	1,50	43,24	40,12	35,07	44,26
G115-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	4,50	44,17	41,02	36,15	45,25
G115-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,29	394873,42	7,50	45,51	42,37	37,55	46,61
G115-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	1,50	43,85	40,69	36,42	45,18
G115-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	4,50	46,29	43,16	38,89	47,63
G115-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,76	394873,73	7,50	48,78	45,70	41,23	50,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G116-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	1,50	43,15	40,02	34,98	44,17
G116-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	4,50	43,94	40,79	35,99	45,04
G116-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,28	394879,79	7,50	45,50	42,35	37,51	46,59
G116-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	1,50	43,92	40,77	36,41	45,21
G116-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	4,50	46,20	43,06	38,71	47,50
G116-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,75	394879,43	7,50	48,98	45,89	41,44	50,27
G117-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	1,50	43,53	40,39	35,31	44,53
G117-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	4,50	44,51	41,35	36,48	45,58
G117-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133120,26	394885,78	7,50	46,31	43,17	38,29	47,39
G117-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	1,50	43,54	40,36	36,10	44,86
G117-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	4,50	45,89	42,75	38,41	47,20
G117-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133130,74	394885,54	7,50	48,80	45,70	41,19	50,06
G117-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	1,50	42,49	39,26	34,67	43,63
G117-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	4,50	45,21	42,01	37,13	46,25
G117-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133125,14	394888,79	7,50	48,01	44,84	39,78	49,00
G118-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	1,50	42,01	38,76	34,07	43,10
G118-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133126,91	394912,78	4,50	44,65	41,42	36,49	45,65
G118-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133127,41	394891,05	1,50	39,71	36,55	32,36	41,07
G118-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	1,50	43,14	40,01	34,97	44,16
G118-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133123,35	394908,17	4,50	44,04	40,87	36,10	45,14
G118-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133131,12	394897,71	1,50	43,39	40,27	35,82	44,66
G118-5_A	Nieuwbouw - Blok G	133123,41	394897,32	1,50	44,29	41,16	35,90	45,22
G119-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	1,50	41,69	38,42	33,78	42,79
G119-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	4,50	44,31	41,05	36,20	45,33
G119-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,59	394912,79	7,50	47,83	44,61	39,45	48,75
G119-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	1,50	42,75	39,63	35,69	44,25
G119-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	4,50	44,40	41,28	37,33	45,90
G119-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133133,71	394902,91	7,50	47,15	44,07	40,03	48,63
G119-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	4,50	42,81	39,59	35,48	44,17
G119-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133130,81	394905,61	7,50	45,58	42,38	37,81	46,75
G119-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133141,90	394907,75	7,50	49,40	46,31	41,63	50,59
G120-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	1,50	41,56	38,30	33,58	42,63
G120-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	4,50	44,43	41,19	36,29	45,44
G120-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,89	394912,81	7,50	48,05	44,83	39,62	48,95
G120-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	1,50	42,93	39,79	35,85	44,42
G120-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	4,50	44,80	41,68	37,74	46,30
G120-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133138,94	394903,03	7,50	47,61	44,54	40,50	49,10
G121-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	1,50	43,34	40,10	35,08	44,30
G121-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,25	394914,08	4,50	45,75	42,50	37,40	46,67
G121-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	1,50	43,28	40,16	36,10	44,73
G121-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133144,69	394904,03	4,50	44,90	41,79	37,86	46,41
G122-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	1,50	43,28	40,04	35,01	44,24
G122-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133149,61	394914,08	4,50	45,65	42,41	37,35	46,59
G122-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	1,50	44,11	40,99	36,64	45,43
G122-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133150,24	394904,03	4,50	45,21	42,09	38,02	46,65
G123-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	1,50	43,99	40,77	35,61	44,91
G123-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133154,85	394914,08	4,50	46,31	43,09	37,92	47,22
G123-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	1,50	43,76	40,64	36,46	45,15
G123-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133155,16	394904,03	4,50	45,63	42,52	38,39	47,05

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G124-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	1,50	45,04	41,85	36,59	45,94
G124-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,65	394914,08	4,50	46,83	43,62	38,40	47,73
G124-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	1,50	43,23	40,09	36,10	44,70
G124-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133160,78	394904,03	4,50	45,92	42,82	38,63	47,32
G124-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	1,50	46,52	43,44	38,25	47,51
G124-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133163,39	394908,93	4,50	48,43	45,35	40,20	49,43
G125-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	1,50	52,01	48,93	43,41	52,87
G125-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	4,50	52,21	49,13	43,67	53,09
G125-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,25	394907,41	7,50	53,29	50,22	44,78	54,19
G125-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	1,50	44,73	41,58	36,82	45,85
G125-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	4,50	46,66	43,50	38,75	47,78
G125-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,16	394906,67	7,50	47,31	44,14	39,53	48,48
G125-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	1,50	47,10	43,99	38,58	47,99
G125-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	4,50	49,07	45,96	40,44	49,91
G125-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133179,83	394910,70	7,50	50,71	47,60	42,09	51,56
G125-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	1,50	43,19	40,17	35,60	44,47
G125-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	4,50	44,53	41,44	37,06	45,85
G125-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133182,73	394904,42	7,50	47,49	44,39	40,02	48,81
G126-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	1,50	51,39	48,31	42,90	52,29
G126-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	4,50	51,72	48,64	43,31	52,65
G126-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133186,51	394894,34	7,50	52,71	49,64	44,27	53,63
G126-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	1,50	42,93	39,71	35,52	44,25
G126-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	4,50	45,04	41,83	37,60	46,35
G126-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,33	394893,93	7,50	47,57	44,42	39,78	48,74
G126-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	1,50	48,36	45,28	39,83	49,25
G126-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	4,50	48,87	45,77	40,33	49,75
G126-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,11	394897,75	7,50	50,31	47,19	41,67	51,15
G126-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	1,50	44,68	41,55	37,18	45,98
G126-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	4,50	45,91	42,77	38,64	47,31
G126-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133180,54	394891,20	7,50	47,61	44,51	40,42	49,05
G127-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	1,50	49,65	46,57	41,39	50,64
G127-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	4,50	49,91	46,83	41,82	50,97
G127-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,29	394862,94	7,50	50,86	47,80	42,84	51,95
G127-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	1,50	42,60	39,39	34,99	43,84
G127-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	4,50	44,68	41,48	37,08	45,92
G127-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,89	394862,96	7,50	46,95	43,79	39,26	48,16
G127-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	1,50	48,85	45,75	40,28	49,72
G127-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	4,50	48,10	44,96	39,53	48,96
G127-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,12	394866,29	7,50	49,46	46,32	40,80	50,29
G128-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	1,50	49,18	46,10	40,96	50,19
G128-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	4,50	49,57	46,50	41,55	50,66
G128-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,46	394856,22	7,50	50,47	47,41	42,54	51,60
G128-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	1,50	42,25	39,04	34,75	43,54
G128-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	4,50	44,39	41,19	36,90	45,68
G128-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133174,97	394855,99	7,50	47,18	44,05	39,62	48,45
G128-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	1,50	42,69	39,59	35,23	44,01
G128-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	4,50	44,24	41,13	37,06	45,69
G128-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,60	394853,76	7,50	47,41	44,33	40,40	48,94
G129-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	1,50	48,19	45,11	39,95	49,19

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
G129-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	4,50	48,98	45,90	41,02	50,09
G129-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133187,52	394843,73	7,50	49,76	46,69	41,86	50,90
G129-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	1,50	42,30	39,11	35,12	43,73
G129-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	4,50	44,32	41,13	37,13	45,75
G129-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133175,10	394843,93	7,50	46,72	43,57	39,29	48,05
G129-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	1,50	43,97	40,84	35,65	44,93
G129-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	4,50	45,16	41,99	36,87	46,12
G129-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133183,85	394847,11	7,50	47,69	44,53	39,31	48,62
G129-4_A	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	1,50	42,47	39,34	35,70	44,11
G129-4_B	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	4,50	44,78	41,67	38,04	46,43
G129-4_C	Nieuwbouw - Blok G	133181,46	394840,70	7,50	47,64	44,58	40,79	49,25
G130-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	1,50	42,76	39,68	35,79	44,31
G130-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	4,50	45,90	42,82	39,03	47,50
G130-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394840,53	7,50	48,70	45,67	41,80	50,29
G130-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	1,50	42,12	38,88	34,23	43,23
G130-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	4,50	44,75	41,55	36,65	45,78
G130-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133162,98	394850,52	7,50	47,19	44,01	38,89	48,15
G130-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	1,50	41,69	38,51	34,48	43,11
G130-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	4,50	43,99	40,83	36,83	45,44
G130-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133166,04	394845,28	7,50	47,49	44,40	40,17	48,88
G131-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	1,50	42,76	39,68	35,78	44,31
G131-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	4,50	46,08	43,01	39,22	47,68
G131-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,31	394840,49	7,50	48,80	45,78	41,90	50,39
G131-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	1,50	43,75	40,58	35,67	44,80
G131-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	4,50	45,09	41,89	36,91	46,09
G131-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133157,69	394850,49	7,50	47,46	44,29	39,11	48,40
G132-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	1,50	43,02	39,93	36,06	44,57
G132-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	4,50	46,14	43,07	39,29	47,75
G132-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,13	394840,46	7,50	49,20	46,19	42,32	50,81
G132-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	1,50	43,28	40,10	35,32	44,37
G132-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	4,50	44,78	41,60	36,64	45,80
G132-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133152,14	394850,46	7,50	47,19	44,02	38,81	48,12
G133-1_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	1,50	43,24	40,15	36,30	44,80
G133-1_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	4,50	46,08	43,01	39,24	47,69
G133-1_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,51	394840,43	7,50	49,33	46,32	42,43	50,93
G133-2_A	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	1,50	43,79	40,69	35,71	44,85
G133-2_B	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	4,50	45,50	42,39	37,25	46,49
G133-2_C	Nieuwbouw - Blok G	133146,59	394850,43	7,50	47,71	44,57	39,30	48,63
G133-3_A	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	1,50	41,88	38,75	34,94	43,44
G133-3_B	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	4,50	44,94	41,85	38,14	46,57
G133-3_C	Nieuwbouw - Blok G	133143,89	394843,10	7,50	48,07	45,02	41,05	49,60
H080-1_A	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	1,50	41,14	37,95	33,54	42,39
H080-1_B	Nieuwbouw - blok H	133150,61	394832,39	4,50	43,79	40,60	36,17	45,03
H080-2_A	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	1,50	43,19	40,09	36,46	44,85
H080-2_B	Nieuwbouw - blok H	133150,44	394822,27	4,50	45,38	42,29	38,68	47,06
H080-3_A	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	1,50	41,68	38,50	34,53	43,13
H080-3_B	Nieuwbouw - blok H	133148,12	394827,32	4,50	44,22	41,06	37,11	45,69
H081-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	1,50	41,64	38,48	33,84	42,81
H081-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,47	394832,43	4,50	44,20	41,02	36,47	45,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H081-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	1,50	42,88	39,77	36,18	44,55
H081-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,22	394822,30	4,50	45,24	42,15	38,56	46,93
H082-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	1,50	40,90	37,71	33,20	42,10
H082-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,60	394832,46	4,50	43,74	40,54	36,06	44,95
H082-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	1,50	42,61	39,49	35,88	44,27
H082-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133161,76	394822,33	4,50	44,93	41,83	38,24	46,61
H082-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	1,50	41,89	38,72	34,68	43,31
H082-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133164,57	394827,73	4,50	44,54	41,40	37,36	45,98
H083-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	1,50	46,84	43,77	39,00	48,01
H083-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	4,50	48,03	44,97	40,40	49,29
H083-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,54	394821,77	7,50	49,15	46,10	41,62	50,45
H083-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	1,50	42,57	39,39	35,43	44,02
H083-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	4,50	44,65	41,47	37,45	46,08
H083-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,30	394821,79	7,50	47,21	44,10	39,92	48,61
H083-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	1,50	43,93	40,76	35,65	44,90
H083-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	4,50	45,35	42,17	37,21	46,37
H083-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,51	394824,55	7,50	47,39	44,24	39,19	48,39
H084-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	1,50	46,37	43,30	38,61	47,57
H084-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	4,50	47,76	44,69	40,19	49,04
H084-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,65	394815,75	7,50	48,97	45,93	41,50	50,30
H084-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	1,50	42,74	39,56	35,63	44,21
H084-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	4,50	44,73	41,56	37,60	46,19
H084-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,34	394815,03	7,50	46,56	43,44	39,33	47,98
H084-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	1,50	41,33	38,22	34,65	43,01
H084-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	4,50	43,60	40,49	36,93	45,29
H084-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,09	394812,08	7,50	47,54	44,47	40,79	49,20
H085-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	1,50	46,11	43,03	38,36	47,31
H085-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	4,50	47,71	44,65	40,19	49,02
H085-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,71	394802,39	7,50	49,02	45,97	41,60	50,37
H085-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	1,50	42,85	39,67	35,76	44,33
H085-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	4,50	44,61	41,43	37,49	46,07
H085-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,42	394802,24	7,50	46,69	43,58	39,53	48,15
H085-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	1,50	41,07	37,85	33,39	42,28
H085-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	4,50	43,28	40,06	35,57	44,47
H085-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,11	394805,52	7,50	45,99	42,83	38,11	47,12
H086-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	1,50	46,49	43,43	38,85	47,74
H086-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	4,50	48,05	45,00	40,62	49,40
H086-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394796,53	7,50	49,14	46,10	41,78	50,52
H086-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	1,50	42,88	39,71	35,80	44,36
H086-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	4,50	44,62	41,45	37,53	46,10
H086-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,46	394796,13	7,50	46,49	43,37	39,30	47,93
H086-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	1,50	43,02	39,95	36,28	44,68
H086-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	4,50	45,39	42,32	38,67	47,06
H086-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,88	394793,12	7,50	47,82	44,77	41,05	49,47
H087-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	1,50	46,69	43,64	39,16	47,99
H087-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	4,50	48,16	45,13	40,82	49,55
H087-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,37	394782,13	7,50	49,03	46,00	41,72	50,43
H087-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	1,50	43,40	40,25	36,31	44,88
H087-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	4,50	45,07	41,92	37,97	46,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H087-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,16	394782,08	7,50	46,50	43,39	39,27	47,92
H087-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	1,50	42,08	38,93	34,62	43,39
H087-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	4,50	44,02	40,85	36,47	45,29
H087-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133181,89	394784,98	7,50	46,26	43,12	38,49	47,44
H088-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	1,50	46,84	43,80	39,36	48,17
H088-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	4,50	48,47	45,44	41,15	49,87
H088-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,41	394776,21	7,50	49,26	46,24	41,99	50,68
H088-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	1,50	43,12	39,96	36,02	44,60
H088-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	4,50	44,97	41,82	37,88	46,45
H088-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394775,58	7,50	46,33	43,21	39,10	47,75
H088-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	1,50	42,97	39,92	36,25	44,64
H088-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	4,50	45,72	42,67	39,01	47,40
H088-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,18	394772,86	7,50	47,84	44,79	41,09	49,50
H089-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	1,50	46,85	43,82	39,40	48,19
H089-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	4,50	48,52	45,49	41,22	49,93
H089-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133187,47	394763,15	7,50	49,35	46,33	42,12	50,79
H089-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	1,50	43,10	39,95	36,06	44,61
H089-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	4,50	45,28	42,14	38,26	46,80
H089-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133175,14	394762,58	7,50	46,88	43,79	39,74	48,35
H089-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	1,50	42,72	39,65	35,40	44,11
H089-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	4,50	44,30	41,19	36,93	45,66
H089-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133184,14	394766,32	7,50	46,02	42,90	38,34	47,24
H089-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	1,50	45,13	42,11	38,32	46,77
H089-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	4,50	46,93	43,89	40,19	48,60
H089-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133182,00	394759,80	7,50	48,97	45,95	42,18	50,62
H090-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	1,50	48,51	45,55	41,65	50,13
H090-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	4,50	50,51	47,53	43,65	52,13
H090-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133183,12	394734,61	7,50	51,21	48,23	44,35	52,83
H090-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	1,50	41,13	37,93	33,63	42,42
H090-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133183,72	394745,85	4,50	43,10	39,90	35,49	44,34
H090-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	1,50	45,93	42,91	38,57	47,31
H090-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133187,73	394741,35	4,50	47,73	44,71	40,53	49,19
H090-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	1,50	40,82	37,72	33,81	42,35
H090-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	4,50	42,67	39,53	35,44	44,09
H090-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133179,76	394737,81	7,50	44,76	41,61	37,47	46,15
H090-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133182,81	394743,42	7,50	44,93	41,77	36,99	46,04
H090-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133185,68	394741,09	7,50	48,59	45,58	41,48	50,09
H091-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	1,50	47,39	44,42	40,61	49,05
H091-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	4,50	49,89	46,91	43,08	51,53
H091-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133173,32	394734,57	7,50	50,74	47,75	43,90	52,37
H091-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	1,50	40,85	37,64	33,38	42,15
H091-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133173,60	394745,88	4,50	42,84	39,64	35,30	44,11
H091-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	1,50	44,34	41,37	37,41	45,93
H091-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	4,50	46,84	43,86	39,90	48,42
H091-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133176,07	394738,01	7,50	48,40	45,39	41,42	49,96
H091-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	1,50	41,77	38,69	34,66	43,26
H091-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	4,50	43,76	40,66	36,54	45,19
H091-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133170,26	394737,04	7,50	45,70	42,60	38,42	47,10
H091-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133173,49	394743,44	7,50	45,61	42,49	37,98	46,86

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H092-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	1,50	47,17	44,19	40,38	48,82
H092-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	4,50	49,84	46,86	43,02	51,48
H092-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133163,74	394734,64	7,50	50,81	47,83	43,97	52,44
H092-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	1,50	41,66	38,46	34,09	42,92
H092-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133163,16	394745,85	4,50	43,52	40,33	35,93	44,77
H092-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	1,50	43,73	40,73	36,85	45,34
H092-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	4,50	46,30	43,30	39,39	47,89
H092-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133166,46	394738,17	7,50	48,24	45,23	41,28	49,81
H092-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	1,50	41,10	37,99	34,09	42,63
H092-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	4,50	42,78	39,64	35,55	44,20
H092-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133160,42	394738,18	7,50	44,60	41,46	37,31	45,99
H092-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133163,10	394743,44	7,50	45,26	42,11	37,52	46,45
H093-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	1,50	46,46	43,46	39,69	48,12
H093-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	4,50	49,36	46,36	42,54	51,00
H093-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133153,94	394734,35	7,50	50,30	47,31	43,46	51,93
H093-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	1,50	41,40	38,19	34,00	42,73
H093-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133154,36	394745,81	4,50	43,20	40,00	35,68	44,48
H093-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	1,50	43,10	40,07	36,21	44,70
H093-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	4,50	45,92	42,89	39,00	47,50
H093-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133156,75	394737,95	7,50	48,04	45,01	41,05	49,59
H093-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	1,50	41,02	37,91	34,03	42,56
H093-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	4,50	42,53	39,39	35,38	43,99
H093-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133150,96	394738,12	7,50	44,67	41,54	37,45	46,10
H093-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133153,73	394743,15	7,50	45,60	42,46	37,88	46,80
H094-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	1,50	46,60	43,60	39,87	48,28
H094-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	4,50	49,38	46,38	42,59	51,03
H094-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133144,48	394734,25	7,50	50,36	47,38	43,55	52,00
H094-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	1,50	41,69	38,51	34,39	43,07
H094-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133144,64	394745,77	4,50	43,66	40,51	36,28	45,01
H094-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	1,50	43,41	40,39	36,53	45,01
H094-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	4,50	45,89	42,87	39,01	47,49
H094-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133147,25	394737,73	7,50	47,98	44,95	41,03	49,55
H094-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	1,50	41,03	37,92	34,02	42,56
H094-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	4,50	42,77	39,64	35,58	44,21
H094-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133141,31	394737,64	7,50	44,59	41,46	37,40	46,03
H094-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133144,42	394743,10	7,50	45,60	42,47	37,96	46,84
H095-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	1,50	46,65	43,66	39,92	48,33
H095-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	4,50	49,39	46,40	42,62	51,05
H095-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,78	394734,14	7,50	50,33	47,35	43,54	51,98
H095-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	1,50	41,62	38,45	34,39	43,03
H095-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133135,05	394745,66	4,50	43,38	40,21	36,04	44,74
H095-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	1,50	42,43	39,37	35,59	44,05
H095-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	4,50	45,53	42,49	38,66	47,13
H095-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133137,67	394737,52	7,50	47,88	44,84	40,93	49,45
H095-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	1,50	40,50	37,40	33,58	42,07
H095-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	4,50	42,14	39,00	35,01	43,61
H095-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133131,79	394737,70	7,50	44,44	41,32	37,29	45,90
H095-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,68	394742,97	7,50	44,81	41,67	37,13	46,03
H096-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	1,50	46,63	43,63	39,90	48,31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H096-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	4,50	49,30	46,30	42,53	50,96
H096-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133125,03	394734,12	7,50	50,26	47,27	43,47	51,91
H096-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	1,50	40,22	37,02	32,87	41,57
H096-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,83	394745,54	4,50	42,40	39,21	34,98	43,72
H096-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	1,50	42,66	39,61	35,81	44,27
H096-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	4,50	45,40	42,36	38,54	47,01
H096-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133128,18	394737,36	7,50	47,56	44,52	40,61	49,13
H096-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	1,50	44,98	41,98	38,17	46,62
H096-4_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	4,50	47,56	44,55	40,72	49,18
H096-4_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,13	394737,69	7,50	48,42	45,41	41,49	50,00
H096-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,88	394742,96	7,50	45,74	42,61	38,20	47,02
H097-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	1,50	39,82	36,69	32,80	41,34
H097-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	4,50	41,73	38,59	34,67	43,23
H097-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,67	394760,43	7,50	43,45	40,31	36,25	44,88
H097-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	1,50	43,18	40,03	36,10	44,67
H097-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	4,50	45,24	42,11	38,20	46,75
H097-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,63	394760,32	7,50	47,51	44,44	40,41	49,00
H097-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	1,50	43,13	40,04	36,27	44,73
H097-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	4,50	45,41	42,34	38,61	47,04
H097-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133127,55	394757,97	7,50	47,34	44,31	40,54	48,98
H098-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	1,50	40,16	37,02	33,10	41,66
H098-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	4,50	42,43	39,29	35,21	43,85
H098-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,61	394765,92	7,50	43,56	40,42	36,40	45,01
H098-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	1,50	43,87	40,75	36,85	45,39
H098-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	4,50	45,95	42,85	38,94	47,48
H098-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,56	394765,92	7,50	47,70	44,64	40,58	49,18
H099-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	1,50	40,86	37,71	33,72	42,32
H099-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	4,50	43,18	40,04	35,88	44,57
H099-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,53	394771,75	7,50	44,73	41,60	37,42	46,12
H099-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	1,50	44,20	41,08	37,20	45,73
H099-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	4,50	46,09	43,00	39,09	47,62
H099-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,49	394771,78	7,50	47,57	44,50	40,45	49,05
H100-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	1,50	41,58	38,43	34,39	43,02
H100-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	4,50	44,30	41,16	37,01	45,69
H100-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,47	394776,74	7,50	45,68	42,57	38,39	47,08
H100-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	1,50	44,06	40,94	37,05	45,58
H100-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	4,50	45,99	42,90	38,96	47,51
H100-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394776,73	7,50	47,69	44,63	40,56	49,17
H101-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	1,50	42,23	39,09	34,83	43,57
H101-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	4,50	44,43	41,30	37,16	45,83
H101-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,10	394782,20	7,50	46,13	43,04	38,85	47,54
H101-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	1,50	43,55	40,43	36,51	45,06
H101-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	4,50	44,95	41,83	37,86	46,44
H101-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,87	394782,59	7,50	46,82	43,73	39,63	48,27
H102-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	1,50	42,93	39,81	35,60	44,31
H102-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	4,50	45,20	42,09	38,03	46,65
H102-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133121,04	394787,58	7,50	46,73	43,64	39,51	48,16
H102-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	1,50	43,97	40,87	36,96	45,50
H102-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	4,50	44,90	41,76	37,82	46,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H102-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,82	394787,57	7,50	47,23	44,15	40,08	48,70
H103-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	1,50	43,45	40,32	36,16	44,84
H103-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	4,50	46,19	43,10	39,09	47,68
H103-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,98	394793,36	7,50	48,06	45,00	40,86	49,51
H103-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	1,50	43,26	40,12	36,22	44,77
H103-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	4,50	45,05	41,92	37,96	46,54
H103-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,76	394793,27	7,50	47,89	44,83	40,75	49,37
H104-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	1,50	43,40	40,26	36,11	44,79
H104-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	4,50	45,91	42,80	38,79	47,39
H104-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,92	394799,63	7,50	48,33	45,27	41,16	49,79
H104-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	1,50	42,98	39,84	35,93	44,48
H104-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	4,50	44,87	41,73	37,79	46,36
H104-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,70	394799,13	7,50	48,03	44,97	40,94	49,53
H105-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	1,50	43,66	40,51	36,36	45,05
H105-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	4,50	46,11	43,00	39,00	47,59
H105-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133120,87	394804,68	7,50	48,16	45,09	40,96	49,61
H105-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	1,50	43,12	40,01	36,13	44,66
H105-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	4,50	45,10	41,99	38,11	46,64
H105-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133130,64	394804,75	7,50	48,32	45,27	41,30	49,85
H105-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	1,50	40,89	37,68	33,36	42,16
H105-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	4,50	43,15	39,95	35,64	44,43
H105-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133122,58	394808,26	7,50	45,12	41,92	37,21	46,23
H106-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	1,50	42,38	39,22	35,30	43,86
H106-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	4,50	45,61	42,50	38,59	47,13
H106-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,29	394811,14	7,50	47,99	44,93	40,87	49,47
H106-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	1,50	43,81	40,68	36,82	45,34
H106-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	4,50	45,85	42,74	38,80	47,36
H106-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,37	394811,63	7,50	48,53	45,47	41,42	50,02
H106-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	1,50	42,74	39,66	35,96	44,38
H106-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	4,50	44,75	41,67	38,01	46,41
H106-3_C	Nieuwbouw - Blok H	133132,43	394808,10	7,50	48,08	45,05	41,35	49,75
H107-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	1,50	42,80	39,67	35,81	44,33
H107-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	4,50	46,56	43,48	39,60	48,12
H107-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394816,52	7,50	48,67	45,62	41,58	50,17
H107-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	1,50	43,44	40,30	36,46	44,97
H107-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	4,50	45,24	42,11	38,14	46,72
H107-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,31	394816,69	7,50	48,25	45,19	41,15	49,74
H108-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	1,50	42,89	39,75	35,60	44,28
H108-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	4,50	45,86	42,76	38,71	47,32
H108-1_C	Nieuwbouw - Blok H	133124,34	394821,95	7,50	47,77	44,70	40,52	49,19
H108-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	1,50	43,35	40,22	36,41	44,91
H108-2_B	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	4,50	45,41	42,28	38,33	46,90
H108-2_C	Nieuwbouw - Blok H	133134,25	394822,02	7,50	48,64	45,59	41,53	50,13
H109-1_A	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	1,50	41,49	38,32	34,39	42,96
H109-1_B	Nieuwbouw - Blok H	133124,32	394828,42	4,50	44,77	41,65	37,73	46,28
H109-2_A	Nieuwbouw - Blok H	133146,24	394828,16	1,50	41,20	38,08	34,23	42,74
H109-3_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	1,50	41,15	37,92	33,62	42,42
H109-3_B	Nieuwbouw - Blok H	133127,33	394832,19	4,50	43,43	40,20	35,82	44,66
H109-4_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,52	394824,63	1,50	42,44	39,33	35,70	44,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
H109-5_A	Nieuwbouw - Blok H	133138,66	394832,00	1,50	41,02	37,82	33,37	42,24
H109-6_A	Nieuwbouw - Blok H	133130,00	394827,13	4,50	43,84	40,67	36,59	45,24
H109-7_A	Nieuwbouw - Blok H	133127,12	394824,79	7,50	46,61	43,45	38,88	47,81
I166-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	1,50	43,37	40,19	36,11	44,77
I166-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	4,50	45,32	42,15	38,08	46,73
I166-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,77	394821,73	7,50	47,98	44,86	40,62	49,34
I166-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	1,50	41,99	38,89	34,28	43,21
I166-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	4,50	44,51	41,43	37,03	45,83
I166-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,92	394822,39	7,50	46,20	43,13	38,71	47,52
I166-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	1,50	41,63	38,39	33,91	42,81
I166-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	4,50	44,18	40,97	36,46	45,37
I166-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133227,52	394825,95	7,50	46,88	43,72	38,93	47,98
I167-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	1,50	43,35	40,17	36,07	44,74
I167-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	4,50	45,18	42,01	37,91	46,58
I167-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,83	394816,81	7,50	48,02	44,91	40,64	49,38
I167-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	1,50	41,97	38,88	34,36	43,23
I167-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	4,50	44,30	41,23	36,85	45,63
I167-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133232,99	394817,01	7,50	46,01	42,95	38,54	47,34
I168-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	1,50	43,64	40,47	36,26	44,99
I168-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	4,50	45,46	42,30	38,14	46,83
I168-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,90	394811,42	7,50	47,70	44,58	40,25	49,02
I168-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	1,50	42,64	39,56	34,96	43,87
I168-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	4,50	44,68	41,61	37,19	46,00
I168-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,07	394810,84	7,50	46,42	43,37	38,99	47,77
I169-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	1,50	43,99	40,85	36,55	45,32
I169-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	4,50	45,48	42,32	38,09	46,82
I169-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133222,97	394805,81	7,50	47,24	44,11	39,78	48,56
I169-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	1,50	42,77	39,70	35,09	44,00
I169-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	4,50	44,80	41,75	37,30	46,12
I169-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,14	394805,34	7,50	46,57	43,53	39,18	47,94
I170-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	1,50	44,04	40,90	36,57	45,35
I170-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	4,50	45,46	42,31	38,04	46,79
I170-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,04	394800,32	7,50	47,14	44,01	39,65	48,44
I170-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	1,50	42,36	39,30	34,81	43,65
I170-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	4,50	44,54	41,48	37,14	45,90
I170-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,20	394800,08	7,50	46,42	43,38	39,10	47,82
I171-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	1,50	43,89	40,74	36,55	45,26
I171-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	4,50	45,53	42,37	38,17	46,89
I171-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,11	394794,59	7,50	47,29	44,16	39,82	48,60
I171-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	1,50	44,28	41,28	36,83	45,63
I171-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	4,50	45,93	42,90	38,58	47,32
I171-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,27	394794,47	7,50	47,30	44,27	40,01	48,71
I172-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	1,50	43,01	39,83	35,83	44,44
I172-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	4,50	44,93	41,76	37,69	46,34
I172-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,17	394789,88	7,50	46,81	43,68	39,44	48,17
I172-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	1,50	44,54	41,55	37,10	45,89
I172-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	4,50	46,12	43,11	38,76	47,51
I172-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,34	394789,31	7,50	47,39	44,38	40,09	48,80
I173-1_A	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	1,50	43,43	40,28	36,30	44,89

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
I173-1_B	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	4,50	45,27	42,13	38,11	46,72
I173-1_C	Nieuwbouw - Blok I	133223,23	394784,95	7,50	46,94	43,83	39,62	48,32
I173-2_A	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	1,50	44,02	41,01	36,43	45,30
I173-2_B	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	4,50	45,76	42,74	38,36	47,13
I173-2_C	Nieuwbouw - Blok I	133233,40	394784,27	7,50	47,14	44,12	39,83	48,55
I173-3_A	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	1,50	43,76	40,71	37,00	45,42
I173-3_B	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	4,50	46,15	43,11	39,39	47,81
I173-3_C	Nieuwbouw - Blok I	133228,75	394781,34	7,50	48,26	45,25	41,45	49,90
J001_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	1,50	62,28	59,22	53,37	63,03
J001_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,85	395008,16	5,50	64,17	61,07	55,26	64,91
J002_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	1,50	62,25	59,19	53,34	63,00
J002_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133052,10	395008,23	5,50	64,14	61,05	55,23	64,89
J003_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	1,50	62,29	59,23	53,38	63,04
J003_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133060,36	395008,29	5,50	64,20	61,11	55,30	64,95
J004_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	1,50	62,85	59,78	53,95	63,60
J004_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133072,82	395009,67	5,50	64,69	61,58	55,78	65,43
J005_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	1,50	62,40	59,35	53,50	63,16
J005_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133084,79	395008,42	5,50	64,31	61,21	55,40	65,05
J006_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	1,50	62,33	59,27	53,42	63,08
J006_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133092,33	395008,48	5,50	64,20	61,11	55,30	64,95
J007_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	1,50	61,69	58,64	52,78	62,44
J007_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133103,71	395004,62	5,50	63,58	60,49	54,67	64,33
J008_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	1,50	58,61	55,54	49,73	59,37
J008_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,27	394998,52	5,50	60,51	57,41	51,63	61,26
J009_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	1,50	56,62	53,54	47,75	57,38
J009_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,40	394991,94	5,50	58,90	55,80	50,04	59,66
J010_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	1,50	55,35	52,27	46,49	56,12
J010_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133110,53	394984,76	5,50	57,56	54,45	48,71	58,32
J011_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	1,50	54,10	51,01	45,24	54,86
J011_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133109,94	394977,59	5,50	56,23	53,12	47,37	56,99
J012_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	1,50	51,27	48,18	42,52	52,07
J012_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133112,20	394970,76	5,50	53,18	50,06	44,46	53,99
J013_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	1,50	41,02	37,82	33,76	42,41
J013_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133105,73	394966,97	5,50	44,24	41,05	37,01	45,65
J014_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	1,50	41,12	37,87	33,47	42,33
J014_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,64	394970,78	5,50	44,31	41,05	36,58	45,49
J015_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	1,50	40,59	37,35	32,90	41,79
J015_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133101,81	394978,45	5,50	43,69	40,44	35,97	44,87
J016_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	1,50	40,81	37,59	33,30	42,09
J016_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133099,41	394988,03	5,50	43,90	40,67	36,34	45,16
J017_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	1,50	40,90	37,73	33,86	42,40
J017_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133088,61	394996,61	5,50	43,88	40,72	36,86	45,39
J018_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	1,50	41,03	37,86	34,04	42,55
J018_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133055,56	394996,47	5,50	43,74	40,59	36,77	45,28
J019_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	1,50	40,90	37,70	33,59	42,27
J019_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,84	394990,28	5,50	43,91	40,70	36,54	45,25
J020_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	1,50	41,33	38,07	33,78	42,58
J020_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,92	394980,10	5,50	44,49	41,23	36,87	45,71
J021_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	1,50	41,39	38,12	33,73	42,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
J021_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133042,98	394972,67	5,50	44,37	41,10	36,64	45,54
J022_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	1,50	41,01	37,74	33,26	42,18
J022_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133044,02	394961,78	5,50	44,10	40,83	36,29	45,24
J023_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	1,50	40,41	37,20	33,08	41,77
J023_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133039,15	394958,51	5,50	43,44	40,23	36,11	44,80
J024_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	1,50	49,17	46,08	40,42	49,97
J024_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,38	394962,60	5,50	51,19	48,08	42,47	52,00
J025_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	1,50	52,15	49,08	43,35	52,94
J025_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,52	394973,29	5,50	54,27	51,18	45,48	55,06
J026_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	1,50	53,72	50,66	44,88	54,50
J026_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133034,43	394984,66	5,50	56,07	52,97	47,22	56,83
J027_A	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	1,50	56,89	53,84	48,02	57,66
J027_B	Zorgwoning Kazerne - Blok J	133033,24	394995,33	5,50	59,00	55,92	50,13	59,76
K001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	1,50	41,62	38,30	33,47	42,61
K001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	4,50	44,08	40,76	35,84	45,03
K001_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133045,00	394950,73	8,40	49,38	46,18	40,83	50,24
K002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	1,50	41,76	38,43	33,51	42,71
K002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	4,50	44,29	40,96	35,98	45,21
K002_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133052,68	394950,76	8,40	49,49	46,28	40,90	50,33
K003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	1,50	40,91	37,64	33,20	42,09
K003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	4,50	42,98	39,72	35,26	44,16
K003_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,19	394947,41	8,40	47,15	43,94	39,13	48,21
K004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	1,50	40,43	37,15	32,46	41,50
K004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	4,50	42,25	38,95	34,25	43,30
K004_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133056,21	394942,57	8,40	45,94	42,69	37,80	46,95
K005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	1,50	41,27	38,04	33,92	42,62
K005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	4,50	43,33	40,12	36,02	44,70
K005_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,05	394931,64	8,40	47,04	43,90	39,69	48,41
K006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	1,50	41,09	37,87	33,77	42,45
K006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	4,50	43,02	39,81	35,75	44,41
K006_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,07	394924,05	8,40	46,72	43,59	39,47	48,13
K007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	1,50	40,94	37,71	33,59	42,29
K007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	4,50	42,82	39,60	35,52	44,19
K007_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133058,10	394916,89	8,40	46,43	43,28	39,09	47,80
K014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	1,50	43,80	40,64	35,68	44,83
K014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	4,50	45,52	42,36	37,48	46,59
K014_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,57	394916,84	8,40	49,13	45,99	41,11	50,21
K015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	1,50	43,79	40,63	35,69	44,83
K015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	4,50	46,12	42,97	37,94	47,13
K015_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,51	394924,28	8,40	49,55	46,41	41,36	50,56
K016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	1,50	40,92	37,68	33,41	42,20
K016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	4,50	43,17	39,94	35,60	44,42
K016_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,45	394930,62	8,40	48,18	45,01	40,26	49,29
K017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	1,50	40,22	36,97	32,54	41,42
K017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	4,50	42,72	39,45	34,92	43,86
K017_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133039,34	394942,55	8,40	48,60	45,41	40,47	49,62
K018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	1,50	40,03	36,77	32,20	41,16
K018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	4,50	42,62	39,33	34,61	43,67
K018_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133041,19	394947,24	8,40	48,51	45,31	40,22	49,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
K019_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	1,50	41,89	38,56	33,69	42,86
K019_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	4,50	44,19	40,86	35,92	45,13
K019_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133092,99	394951,21	8,40	49,18	45,96	40,73	50,07
K020_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	1,50	41,84	38,51	33,69	42,83
K020_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	4,50	44,10	40,78	35,85	45,05
K020_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133100,77	394951,27	8,40	49,01	45,79	40,62	49,92
K021_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	1,50	40,96	37,73	33,31	42,18
K021_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	4,50	43,34	40,08	35,54	44,49
K021_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133104,60	394948,10	8,40	48,60	45,41	40,58	49,67
K022_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	1,50	44,02	40,86	35,78	45,00
K022_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	4,50	46,67	43,51	38,35	47,62
K022_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,56	394943,47	8,40	49,93	46,77	41,71	50,92
K023_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	1,50	42,43	39,24	34,92	43,71
K023_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	4,50	44,64	41,45	37,10	45,91
K023_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,63	394931,40	8,40	49,01	45,88	41,33	50,23
K024_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	1,50	44,12	40,96	36,26	45,26
K024_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	4,50	46,61	43,45	38,66	47,71
K024_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,69	394924,45	8,40	50,16	47,05	42,27	51,30
K025_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	1,50	45,50	42,34	37,36	46,52
K025_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	4,50	46,77	43,59	38,76	47,84
K025_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133106,74	394918,15	8,40	50,17	47,05	42,24	51,29
K032_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	1,50	40,98	37,74	33,51	42,27
K032_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	4,50	42,94	39,71	35,52	44,26
K032_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,12	394917,35	8,40	46,50	43,34	38,88	47,74
K033_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	1,50	40,95	37,72	33,48	42,24
K033_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	4,50	42,83	39,60	35,38	44,13
K033_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,06	394924,55	8,40	45,84	42,64	38,12	47,03
K034_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	1,50	41,24	38,01	33,77	42,53
K034_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	4,50	43,13	39,91	35,65	44,42
K034_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133088,01	394931,65	8,40	46,24	43,05	38,56	47,45
K035_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	1,50	40,66	37,37	32,75	41,75
K035_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	4,50	42,51	39,22	34,54	43,58
K035_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,63	394943,73	8,40	46,97	43,76	38,70	47,93
K036_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	1,50	41,38	38,11	33,68	42,57
K036_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	4,50	43,34	40,08	35,59	44,51
K036_C	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok K	133089,60	394947,97	8,40	47,74	44,56	39,59	48,76
L001_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	1,50	40,79	37,52	32,75	41,83
L001_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	4,50	42,84	39,56	34,82	43,89
L001_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133045,92	394894,36	7,50	45,23	41,97	37,14	46,26
L002_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	1,50	40,60	37,37	33,21	41,93
L002_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	4,50	42,90	39,68	35,58	44,26
L002_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,14	394887,24	7,50	46,36	43,22	39,01	47,73
L003_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	1,50	39,43	36,20	31,83	40,67
L003_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	4,50	41,30	38,05	33,83	42,59
L003_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133051,19	394877,28	7,50	44,72	41,53	37,46	46,12
L004_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	1,50	39,62	36,34	31,74	40,73
L004_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	4,50	41,47	38,16	33,50	42,54
L004_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133062,90	394875,28	7,50	44,55	41,28	36,42	45,56
L005_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	1,50	40,31	37,13	33,14	41,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
L005_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	4,50	42,09	38,91	35,00	43,57
L005_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133072,96	394869,15	7,50	44,84	41,72	37,76	46,33
L006_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	1,50	41,34	38,18	34,31	42,85
L006_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	4,50	43,89	40,76	36,91	45,43
L006_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133069,19	394857,85	7,50	46,25	43,15	39,18	47,75
L007_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	1,50	43,23	40,11	36,44	44,86
L007_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	4,50	45,66	42,55	38,82	47,27
L007_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133064,08	394851,78	7,50	47,67	44,63	40,82	49,28
L008_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	1,50	41,58	38,42	34,55	43,09
L008_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	4,50	43,64	40,47	36,55	45,12
L008_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133058,52	394857,45	7,50	46,48	43,35	39,17	47,87
L009_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	1,50	42,18	39,03	35,27	43,75
L009_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	4,50	44,58	41,45	37,66	46,14
L009_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133050,71	394862,47	7,50	47,36	44,28	40,44	48,93
L010_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	1,50	43,58	40,43	35,75	44,73
L010_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	4,50	44,90	41,72	37,18	46,10
L010_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,17	394868,17	7,50	47,18	44,02	39,43	48,37
L011_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	1,50	44,00	40,84	36,06	45,11
L011_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	4,50	45,58	42,41	37,76	46,73
L011_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,31	394876,88	7,50	47,81	44,66	39,97	48,96
L012_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	1,50	42,90	39,72	35,15	44,08
L012_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	4,50	44,59	41,40	36,94	45,81
L012_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133041,49	394887,30	7,50	47,02	43,86	39,29	48,22
L015_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	1,50	45,38	42,25	37,34	46,45
L015_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	4,50	46,66	43,51	38,83	47,81
L015_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,02	394880,44	8,40	49,90	46,80	42,17	51,11
L016_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	1,50	44,35	41,22	36,42	45,47
L016_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	4,50	45,49	42,32	37,77	46,69
L016_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,15	394865,59	8,40	48,73	45,60	41,08	49,97
L017_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	1,50	42,47	39,33	35,16	43,85
L017_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	4,50	44,78	41,65	37,59	46,22
L017_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133107,37	394853,50	8,40	48,99	45,92	41,75	50,42
L018_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	1,50	42,43	39,27	35,42	43,95
L018_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	4,50	45,11	41,98	38,12	46,64
L018_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133105,53	394846,16	8,40	49,36	46,30	42,13	50,79
L019_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	1,50	42,96	39,82	36,13	44,57
L019_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	4,50	46,66	43,56	39,83	48,27
L019_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133097,88	394841,95	8,40	49,44	46,42	42,52	51,02
L020_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	1,50	42,23	39,05	35,13	43,70
L020_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	4,50	44,98	41,83	37,90	46,47
L020_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133090,67	394848,23	8,40	48,12	45,03	40,79	49,50
L021_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	1,50	41,11	37,91	33,76	42,46
L021_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	4,50	43,15	39,94	35,75	44,48
L021_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,62	394864,34	8,40	46,39	43,26	38,88	47,69
L022_A	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	1,50	41,32	38,10	33,88	42,63
L022_B	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	4,50	43,23	40,01	35,84	44,56
L022_C	Bestaande bouw herontw. BSO/school - Blok L	133088,49	394879,58	8,40	46,94	43,82	39,57	48,30
M001_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	1,50	41,14	37,89	33,51	42,36
M001_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,37	394832,81	4,50	43,21	39,95	35,51	44,40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
M002_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	1,50	40,69	37,42	32,93	41,85
M002_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,32	394832,89	4,50	42,78	39,50	34,91	43,89
M003_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	1,50	41,76	38,60	34,79	43,30
M003_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,20	394828,31	4,50	44,82	41,68	37,81	46,34
M004_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	1,50	43,68	40,57	36,94	45,33
M004_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133064,35	394823,69	4,50	46,70	43,63	39,95	48,36
M005_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	1,50	43,89	40,79	37,10	45,52
M005_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133051,83	394823,60	4,50	46,64	43,56	39,82	48,26
M006_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	1,50	42,45	39,28	35,34	43,92
M006_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133047,45	394828,33	4,50	44,50	41,34	37,41	45,98
M007_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	1,50	40,64	37,39	32,94	41,83
M007_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,58	394833,18	4,50	42,68	39,42	34,91	43,84
M008_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	1,50	41,05	37,82	33,47	42,30
M008_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133100,93	394832,21	4,50	43,61	40,39	36,04	44,86
M009_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	1,50	43,36	40,24	35,82	44,64
M009_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133113,19	394826,98	4,50	45,99	42,87	38,68	47,38
M010_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	1,50	43,44	40,34	36,74	45,12
M010_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133102,21	394821,39	4,50	46,97	43,91	40,25	48,64
M011_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	1,50	43,35	40,24	36,66	45,03
M011_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133085,20	394820,20	4,50	46,84	43,78	40,13	48,52
M012_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	1,50	42,71	39,55	35,59	44,18
M012_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133081,20	394826,32	4,50	45,82	42,69	38,71	47,30
M013_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	1,50	42,06	38,82	34,41	43,27
M013_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133062,93	394809,92	4,50	44,36	41,14	36,50	45,49
M014_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	1,50	42,98	39,85	35,94	44,49
M014_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,61	394804,56	4,50	45,76	42,66	38,73	47,28
M015_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	1,50	42,08	38,92	35,01	43,57
M015_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133069,60	394792,47	4,50	44,51	41,36	37,43	46,00
M016_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	1,50	42,33	39,22	35,62	44,00
M016_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133063,04	394786,71	4,50	45,09	42,00	38,42	46,78
M017_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	1,50	42,82	39,68	35,83	44,35
M017_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,59	394791,80	4,50	45,98	42,89	39,08	47,56
M018_A	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	1,50	43,40	40,27	36,32	44,89
M018_B	Bestaande bouw herontwikkeling - Blok M	133057,26	394804,32	4,50	46,64	43,56	39,52	48,12
N001_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	1,50	42,31	39,12	34,92	43,65
N001_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	4,50	44,45	41,26	36,99	45,76
N001_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	7,50	46,12	42,99	38,37	47,31
N001_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394778,24	10,50	47,68	44,58	39,23	48,59
N002_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	1,50	41,77	38,57	34,28	43,06
N002_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	4,50	43,93	40,73	36,34	45,18
N002_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	7,50	45,84	42,67	37,87	46,93
N002_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133103,97	394778,24	10,50	47,66	44,56	39,10	48,53
N003_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	1,50	41,92	38,78	34,92	43,45
N003_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	4,50	45,06	41,97	38,09	46,61
N003_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	7,50	47,28	44,19	40,17	48,76
N003_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,27	394772,20	10,50	49,04	46,01	41,66	50,41
N004_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	1,50	42,99	39,87	36,09	44,57
N004_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	4,50	46,51	43,44	39,62	48,10
N004_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	7,50	48,40	45,34	41,43	49,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Wegverkeer - verkaveling 12-2021
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
N004_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133111,19	394752,48	10,50	48,75	45,72	41,45	50,16
N005_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	1,50	44,44	41,41	37,75	46,13
N005_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	4,50	47,80	44,78	41,05	49,47
N005_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	7,50	49,02	46,01	42,25	50,68
N005_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133104,64	394748,09	10,50	48,78	45,77	41,93	50,40
N006_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	1,50	43,93	40,89	37,25	45,63
N006_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	4,50	47,06	44,04	40,35	48,74
N006_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	7,50	48,32	45,30	41,61	50,00
N006_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133094,54	394747,98	10,50	48,46	45,46	41,68	50,11
N007_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	1,50	40,50	37,39	33,50	42,03
N007_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	4,50	42,32	39,19	35,31	43,84
N007_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	7,50	44,65	41,55	37,62	46,17
N007_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,38	394753,66	10,50	47,49	44,42	39,94	48,78
N008_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	1,50	42,31	39,21	35,27	43,82
N008_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	4,50	45,06	41,97	38,01	46,57
N008_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	7,50	46,69	43,62	39,63	48,20
N008_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133088,58	394767,05	10,50	48,22	45,18	40,63	49,50
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,41	394757,11	1,50	46,34	43,24	37,87	47,25
N009_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	1,50	41,69	38,51	34,37	43,06
N009_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	4,50	43,70	40,52	36,29	45,03
N009_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133073,40	394760,23	7,50	44,14	40,97	36,32	45,29
N010_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	1,50	40,88	37,79	33,97	42,46
N010_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	4,50	44,07	41,02	37,18	45,66
N010_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	7,50	45,39	42,32	38,43	46,95
N010_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,84	394753,22	10,50	47,56	44,50	40,35	49,00
N011_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	1,50	43,50	40,46	36,74	45,16
N011_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	4,50	46,14	43,11	39,38	47,80
N011_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	7,50	47,28	44,24	40,47	48,91
N011_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133081,95	394742,46	10,50	48,01	44,96	40,99	49,54
N012_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	1,50	46,04	43,06	39,23	47,68
N012_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	4,50	48,50	45,51	41,71	50,15
N012_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	7,50	49,44	46,45	42,64	51,09
N012_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133077,25	394737,36	10,50	49,58	46,61	42,73	51,21
N013_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	1,50	45,26	42,27	38,43	46,89
N013_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	4,50	47,64	44,62	40,85	49,29
N013_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	7,50	49,27	46,28	42,45	50,91
N013_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133056,91	394737,57	10,50	49,55	46,57	42,67	51,16
N014_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	1,50	44,00	40,99	36,93	45,52
N014_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	4,50	46,20	43,16	39,13	47,71
N014_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,53	394741,08	7,50	47,94	44,93	40,83	49,44
N015_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	1,50	42,99	39,92	35,81	44,45
N015_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	4,50	45,39	42,30	38,35	46,91
N015_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	7,50	47,62	44,58	40,56	49,14
N015_D	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133051,49	394750,03	10,50	48,92	45,92	41,45	50,26
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,20	394757,12	1,50	46,76	43,68	38,48	47,75
N016_A	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	1,50	42,02	38,85	34,72	43,40
N016_B	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	4,50	44,01	40,85	36,62	45,35
N016_C	Nieuwbouw gestapeld- Blok N	133063,21	394760,14	7,50	44,58	41,42	36,77	45,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen