

Kwantitatieve Risicoanalyse QRA Eerste Exloërmond

Door:



07-10-2013

Samenvatting

Actualisatie bestemmingsplan Eerste Exloërmond gemeente Borger Odoorn.

Inhoud

Samenvatting.....	2
1 Inleiding	4
2 Invoergegevens	6
2.1 Interessegebied	6
2.2 Relevante leidingen.....	6
2.3 Populatie.....	8
3 Plaatsgebonden risico.....	10
3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor {1A757497-FE44-447F-9776-09A9A34D61C3}_000438 van Nederlandse Aardolie Maatschappij BV	10
3.2 Figuur 3.3 Plaatsgebonden risico voor N-522-53 van N.V. Nederlandse Gasunie	10
4 Groepsrisico screening	12
4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor {1A757497-FE44-447F-9776-09A9A34D61C3}_000438 van Nederlandse Aardolie Maatschappij BV	12
4.2 Figuur 4.3 Groepsrisico screening voor N-522-53 van N.V. Nederlandse Gasunie	13
5 FN curves.....	14
5.1 Figuur 5.1 FN curve voor {1A757497-FE44-447F-9776-09A9A34D61C3}_000438 van Nederlandse Aardolie Maatschappij BV voor de kilometer tussen stationing 3030.00 en stationing 4030.00	14
5.2 Figuur 5.3 FN curve voor N-522-53 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 4060.00 en stationing 5060.00	14
6 Conclusies.....	15
7 Referenties.....	16

1 Inleiding

In deze rapportage worden de gebruikte invoergegevens en de door CAROLA gegenereerde resultaten weergegeven. Deze gegevens vormen de basis voor een QRA-rapportage. Naast deze basisinvoergegevens en –resultaten wordt in de Handleiding Risicoberekeningen BevB aangegeven welke elementen ook in de QRA beschreven moeten worden. In onderstaand overzicht worden welke elementen beschreven moeten worden en of deze door CAROLA worden aangeleverd. Indien de elementen niet door CAROLA worden gegenereerd, moeten ze door de opsteller van de QRA-rapportage worden ingevuld. Het meest recente overzicht van de te beschrijven elementen wordt gegeven in de van kracht zijnde versie van de Handleiding Risicoberekeningen Bevb.

In CAROLA berekeningen wordt gebruik gemaakt van de parameters conform de Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1]. Achtergrondinformatie over de berekeningen kan worden gevonden in [2, 3, 4, 5].

Overzicht van de elementen die in een QRA gerapporteerd moeten worden.

Onderwerp	Vertrouwelijk/ Openbaar	Aangeleverd door CAROLA
1 Algemene rapportgegevens		
Administratieve gegevens:	Openbaar	Deels
<ul style="list-style-type: none"> naam en adres van de leidingexploitant(en) (volgens Bevb) naam en adres van de opsteller van de QRA 		Nee
Reden opstellen QRA	Openbaar	Nee
Gevolgte methodiek	Openbaar	Ja
<ul style="list-style-type: none"> rekenpakket met versienummer parameterbestand met versienummer 		
Peildatum QRA	Openbaar	
<ul style="list-style-type: none"> datum van de berekening datum van aanmaak van de buisleidinggegevens 		Ja Nee
2 Algemene beschrijving van de buisleiding(en)		
Gegevens buisleiding	Openbaar	
<ul style="list-style-type: none"> naam buisleiding diameter druk eventuele mitigerende maatregelen 		Ja Ja Ja Ja
Ligging van de leiding, aan de hand van kaart(en) op schaal.	Openbaar	
<ul style="list-style-type: none"> leiding noordpijl en schaalindicatie 		Ja Ja
3 Beschrijving omgeving		
Omgevingsbebouwing en gebiedsfuncties	Openbaar	
<ul style="list-style-type: none"> bestemmingsplannen al dan niet gedeeltelijk binnen de PR 10^{-6}-contour en het invloedsgebied 		Ja indien ingevoerd
Actuele topografische kaart	Openbaar	Ja indien ingevoerd
Een beschrijving van de bevolking rond de buisleiding, onder opgave van de wijze waarop deze beschrijving tot stand is gekomen (o.a. incidentele bebouwing, lintbebouwing)	Openbaar	Nee
Mogelijke gevaren van buiten de buisleiding die op de buisleiding effect kunnen hebben (risicoverhogende objecten, buurtbedrijven/activiteiten, vliegroutes, windturbines)	Openbaar	Nee
Gebruikt weerstation	Openbaar	Ja
4 Beschrijving per leiding van mogelijke risico's voor de omgeving		
Samenvattend overzicht van de resultaten van de QRA, waarin tenminste is opgenomen:	Openbaar	Ja
Kaart met het berekende plaatsgebonden risico, met contouren voor 10^{-4} , 10^{-5} , 10^{-6} , 10^{-7} en 10^{-8} (indien aanwezig)	Openbaar	Ja
FN-curve, voor zowel huidige als toekomstige situatie, met het groepsrisico voor de kilometer buisleiding met de grootste overschrijding van de oriënterende waarde. Op de horizontale as van de grafiek met de FN-curve wordt het aantal dodelijke slachtoffers uitgezet, op de verticale as de cumulatieve kans tot 10^{-9} per jaar	Openbaar	Ja

FN-datapunt waarbij de maximale overschrijding van de oriëntatiewaarde optreedt, inclusief de factor van de overschrijding	Openbaar	Ja
Grafiek met de screening van het groepsrisico	Openbaar	Ja
Beschrijving of er kwetsbare bestemmingen en/of beperkt kwetsbare bestemmingen binnen de PR contour van 10^{-6} per jaar zijn	Openbaar	Nee
Voorgestelde preventieve en repressieve maatregelen die in de QRA zijn meegenomen	Openbaar	Ja

2 Invoergegevens

De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3. De berekeningen zijn uitgevoerd op 07-10-2013.

Dit project is opgeslagen onder de naam \\prov\drenthe.local\data\Gebruikers\henkz\Documents\STEUNPUNT PROVINCIE\Borger Odoorn\Eerste Exloermond\Eerste Exloermond.crp en is laatstelijk bijgewerkt op 07-10-2013.

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het weerstation Eelde. De gebruikte ruwheidslengte is 0,1 meter.

In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de navolgende secties.

2.1 Interessegebied

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1

Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen



2.2 Relevante leidingen

Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen meegenomen.


Eigenaar	Leidingnaam	Diameter [mm]	Druk [bar]	Datum aanleveren gegevens
Nederlandse Aardolie Maatschappij	{1A757497-FE44-447F-9776-09A9A34D61C3}_000438	278.00	66.20	07-10-2013


BV				
N.V. Nederlandse Gasunie	N-522-53	108.00	40.00	07-10-2013

De exploitant specifieke factoren voor casuïstiek (cluster 1b), actief rappel (cluster 1C) en mitigerende maatregelen corrosie staan beschreven in Tabel 11 van Module B van de Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1].

De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2.

Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied

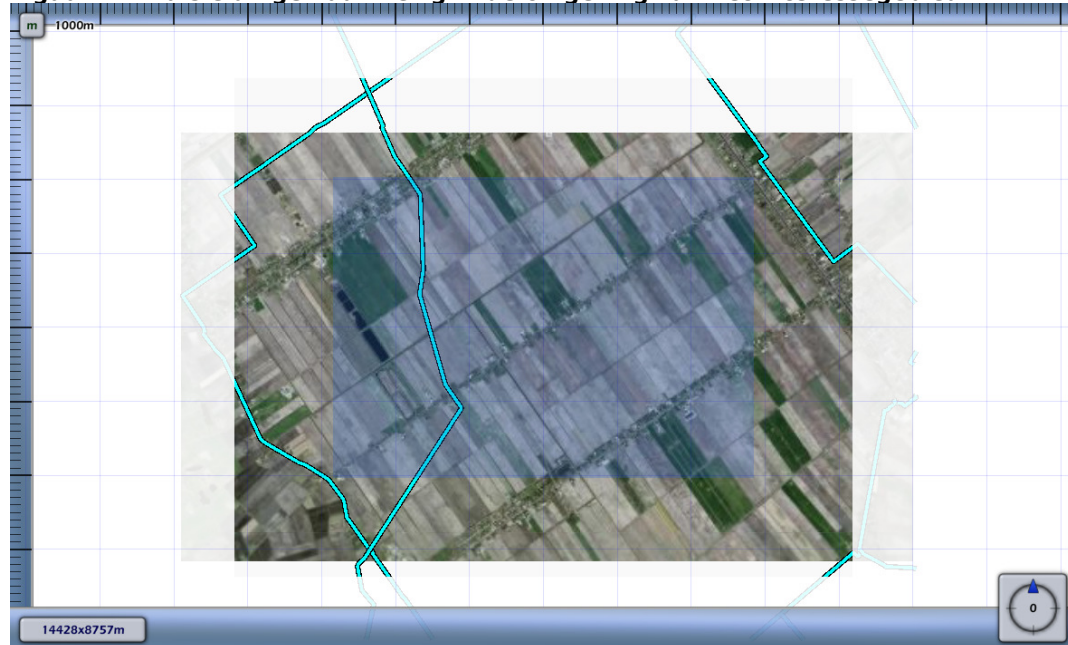

Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen	
---	---

De volgende risicomitigerende maatregelen zijn meegewogen in de risicostudie:


Leidingnaam	Mitigerende maatregel	Begin stationing	Eind stationing
{1A757497-FE44-447F-9776-09A9A34D61C3}_000438	waarschuingslint	1912.017	2480.563
{1A757497-FE44-447F-9776-09A9A34D61C3}_000438	waarschuingslint	2579.999	3045.549
{1A757497-FE44-447F-9776-09A9A34D61C3}_000438	waarschuingslint	3085.967	4269.240
{1A757497-FE44-447F-9776-09A9A34D61C3}_000438	waarschuingslint	4307.707	4461.871
{1A757497-FE44-447F-	waarschuingslint	4613.258	5645.144





9776-09A9A34D61C3}_000438			
{1A757497-FE44-447F-9776-09A9A34D61C3}_000438	waarschuwinglint	5976.462	6349.759
{1A757497-FE44-447F-9776-09A9A34D61C3}_000438	waarschuwinglint	6562.460	7378.587
{1A757497-FE44-447F-9776-09A9A34D61C3}_000438	waarschuwinglint	7418.429	9195.649
{1A757497-FE44-447F-9776-09A9A34D61C3}_000438	betonplaat	9195.649	9204.132
{1A757497-FE44-447F-9776-09A9A34D61C3}_000438	waarschuwinglint	9547.680	10656.610
{1A757497-FE44-447F-9776-09A9A34D61C3}_000438	waarschuwinglint	10695.589	10867.902
{1A757497-FE44-447F-9776-09A9A34D61C3}_000438	betonplaat	10892.678	10898.697
{1A757497-FE44-447F-9776-09A9A34D61C3}_000438	waarschuwinglint	10911.136	11269.518

2.3 Populatie

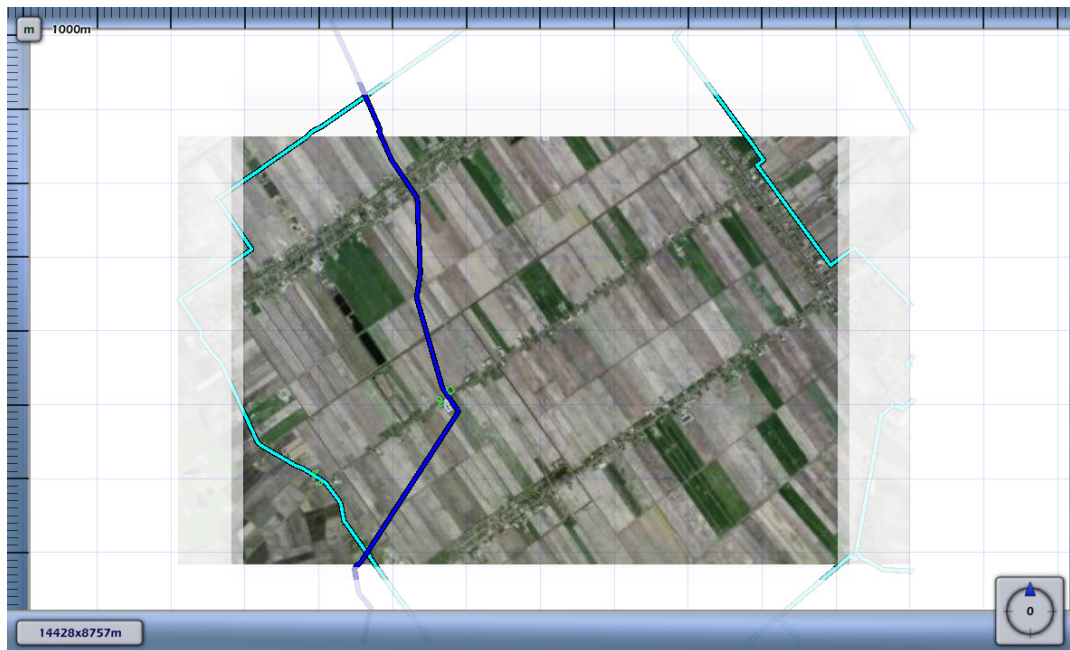De ingevoerde populatie is weergegeven in figuur 2.3

Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen



Populatietype	Polygoonpunten	Populatiepolygoon
Wonen		
Werken		


Populatiepolygoonen

Label	Type	Aantal	Dichtheid	Vervangmodus	Percentage Personen
Eerste Exloermond 40-41	Wonen	5.0		Toevoegen Nieuwe Populatie	
Eerste Exloermond 38	Wonen	2.4		Toevoegen Nieuwe Populatie	
Eerste Exloermond 36, 39, 39a	Wonen	7.0		Toevoegen Nieuwe Populatie	
Exloermond 40	Werken	3.0		Toevoegen Nieuwe Populatie	
Exloerveen 19	Wonen	2.4		Toevoegen Nieuwe Populatie	
Exloerveen 18a	Wonen	2.4		Toevoegen Nieuwe Populatie	
Exloerveen 18	Wonen	5.0		Toevoegen Nieuwe Populatie	


3 Plaatsgebonden risico




Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald. Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-risicocontouren op een achtergrondkaart.

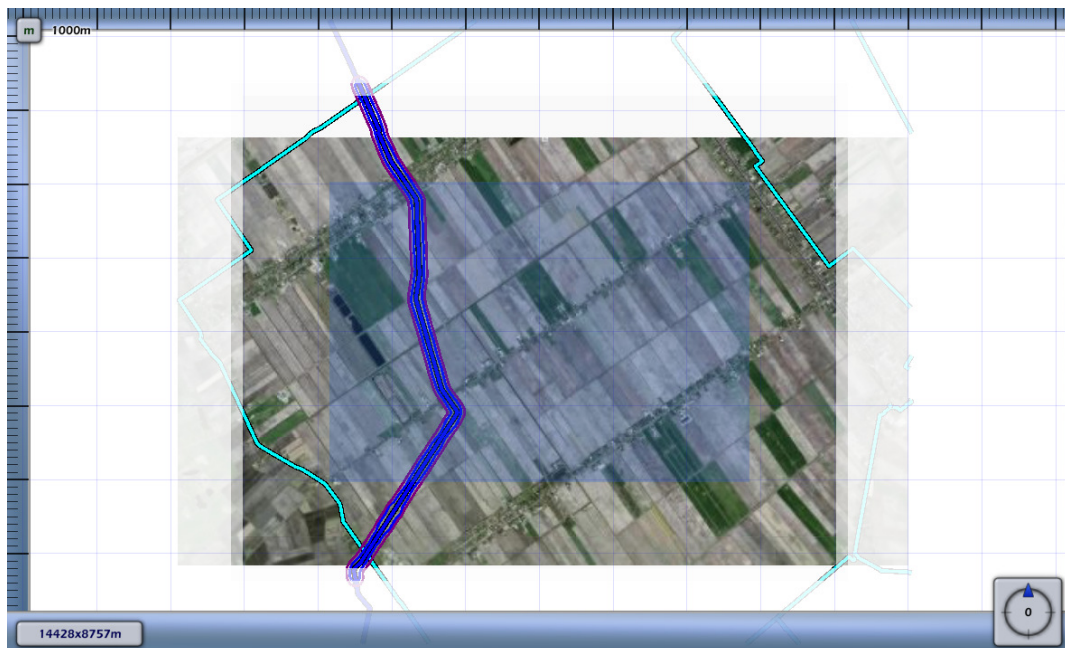3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor {1A757497-FE44-447F-9776-09A9A34D61C3}_000438 van Nederlandse Aardolie Maatschappij BV

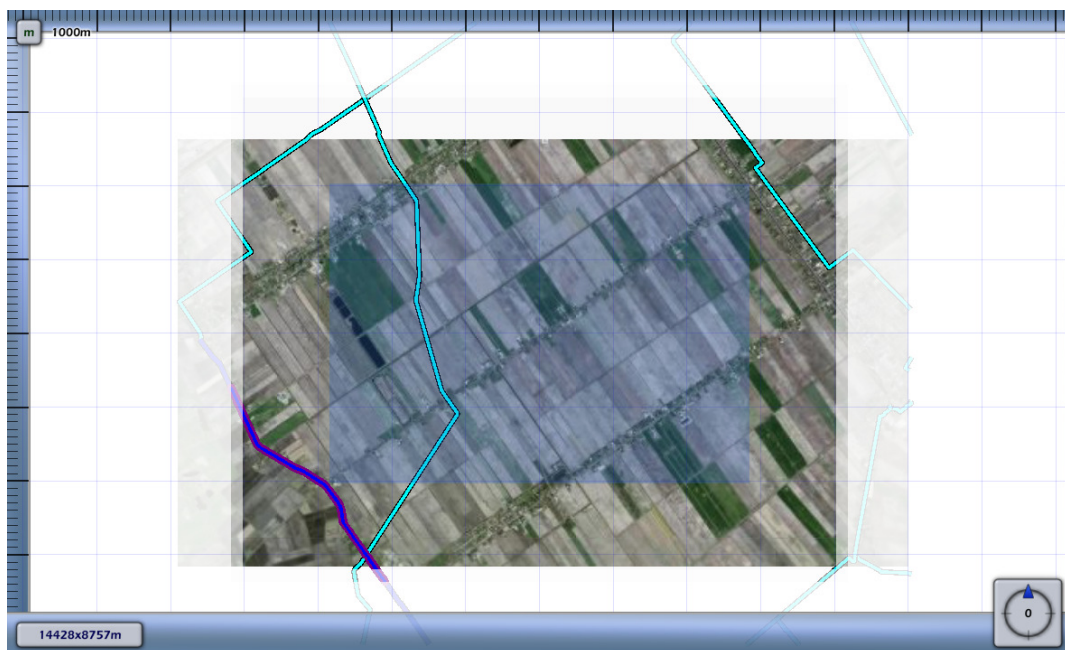

3.2 Figuur 3.3 Plaatsgebonden risico voor N-522-53 van N.V. Nederlandse Gasunie




1E-6	
1E-7	
1E-8	

4 Groepsrisico screening

Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één kilometer segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden.

4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor {1A757497-FE44-447F-9776-09A9A34D61C3}_000438 van Nederlandse Aardolie Maatschappij BV

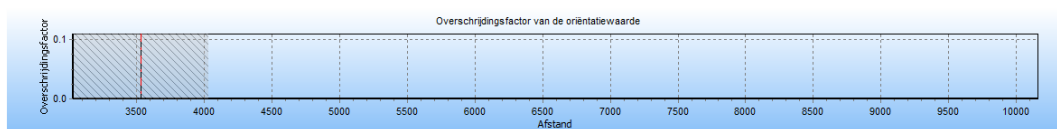


De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 3030.00 en stationing 4030.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.1

Figuur 4.1 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor {1A757497-FE44-447F-9776-09A9A34D61C3}_000438 van Nederlandse Aardolie Maatschappij BV




4.2 Figuur 4.3 Groepsrisico screening voor N-522-53 van N.V. Nederlandse Gasunie

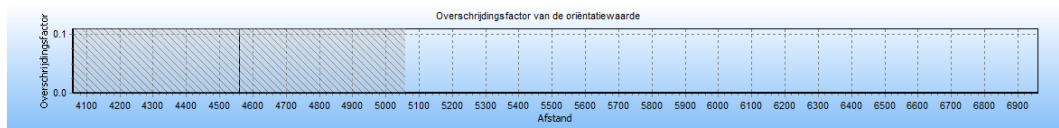

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000.

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 4060.00 en stationing 5060.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.3


Figuur 4.3 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-curve voor N-522-53 van N.V. Nederlandse Gasunie

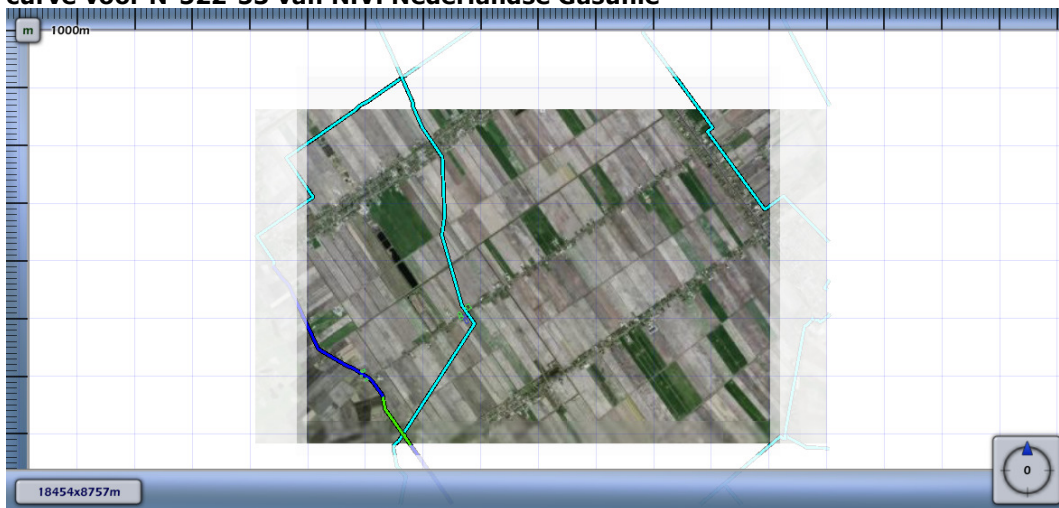


5 FN curves

Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt voor elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van groepsrisico) "slechtste" kilometer van het betreffende tracé.

5.1 Figuur 5.1 FN curve voor {1A757497-FE44-447F-9776-09A9A34D61C3}_000438 van Nederlandse Aardolie Maatschappij BV voor de kilometer tussen stationing 3030.00 en stationing 4030.00

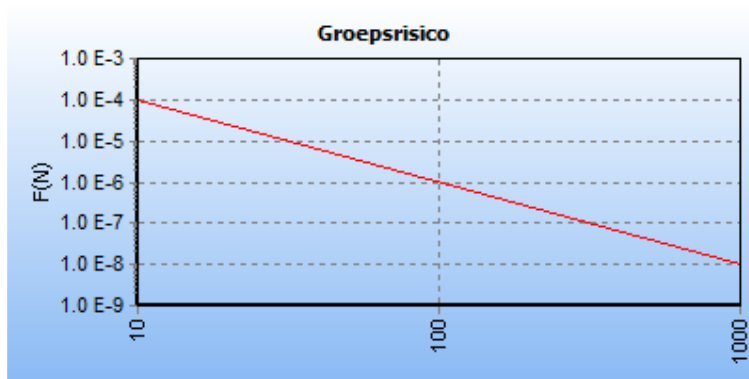

5.2 Figuur 5.3 FN curve voor N-522-53 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 4060.00 en stationing 5060.00

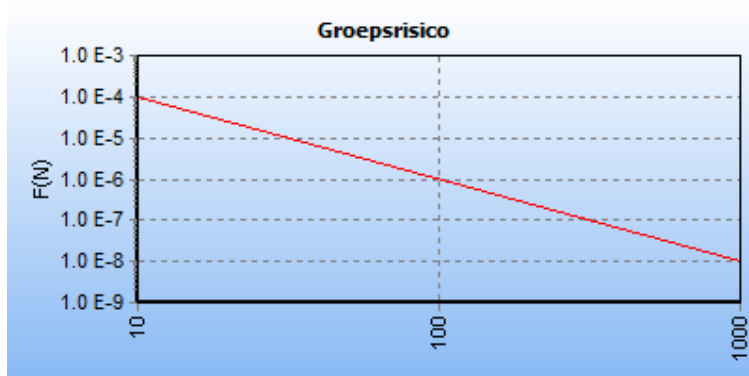

6 Conclusies

PR en GR geen belemmering

