



# AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

WONINGBOUWPLAN KADEDIJK FIJNAART

Opdrachtgever: Dura Vermeer Bouw Zuid BV  
Projectnr: MRD020-0001  
Datum: 13 juli 2023

# AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

WONINGBOUWPLAN KADEDIJK FIJNAART

Opdrachtgever: Dura Vermeer Bouw Zuid BV  
Projectnr: MRD020-0001  
Rapportnr: 20230713-MRD020-AKO-WVL 3.0  
Status: Definitief  
Datum: 13 juli 2023

T 088 - 33 66 333  
F 088 - 33 66 099  
E [info@kragten.nl](mailto:info@kragten.nl)



© 2023 Kragten  
Niets uit dit rapport mag worden vervaelvaidigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Kragten. Het is tevens verboden informatie en kennis verwerkt in dit rapport ter beschikking te stellen aan derden of op andere wijze toe te passen dan waaraan in de overeenkomst toestemming wordt verleend.

Opsteller:  
MEV

Verificatie:  
JSCHU

Validatie:  
JSCHU

**kragten**

# INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING.....	4
2	UITGANGSPUNTEN .....	5
2.1	Situering.....	5
2.2	Omschrijving .....	5
2.3	Verkeersgegevens.....	6
2.3.1	Verkeersgeneratie .....	7
2.4	Rekenmethode.....	7
3	TOETSINGSKADER .....	8
3.1	Wet geluidhinder .....	8
3.1.1	Algemeen .....	8
3.1.2	Wegverkeerslawaaï.....	8
3.1.3	Cumulatie .....	9
3.1.4	Gemeentelijk geluidbeleid .....	9
3.2	Goede ruimtelijke ordening .....	9
3.3	Bouwbesluit .....	10
4	RESULTATEN .....	11
4.1	Wet geluidhinder .....	11
4.2	Goede ruimtelijke ordening .....	11
4.2.1	30 km/uur-wegen.....	11
4.2.2	Cumulatie .....	11
4.3	Gemeentelijk geluidbeleid .....	11
5	CONCLUSIE.....	12

## BIJLAGEN

B1	GEBRUIKTE VERKEERSGEGEVENS
B2	INVOERGEDEVENS
B3	REKENRESULTATEN

# 1 INLEIDING

In opdracht van Dura Vermeer Bouw Zuid BV is door Kragten een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai uitgevoerd. Aanleiding is het woningbouwplan gelegen aan de Kadedijk te Fijnaart (gemeente Moerdijk).

In verband met de realisatie van het plan wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van de zoneringsplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder.


In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn tevens de relevante 30 km/urwegen in de directe nabijheid van het plan in het onderzoek betrokken.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspunten, rekenresultaten en conclusies van het onderzoek beschreven.

## 2 UITGANGSPUNTEN

### 2.1 Situering

Het plan is gelegen, in stedelijk gebied, aan de Kadedijk te Fijnaart (gemeente Moerdijk). In onderstaande afbeelding is de geografische ligging van het plan weergegeven.

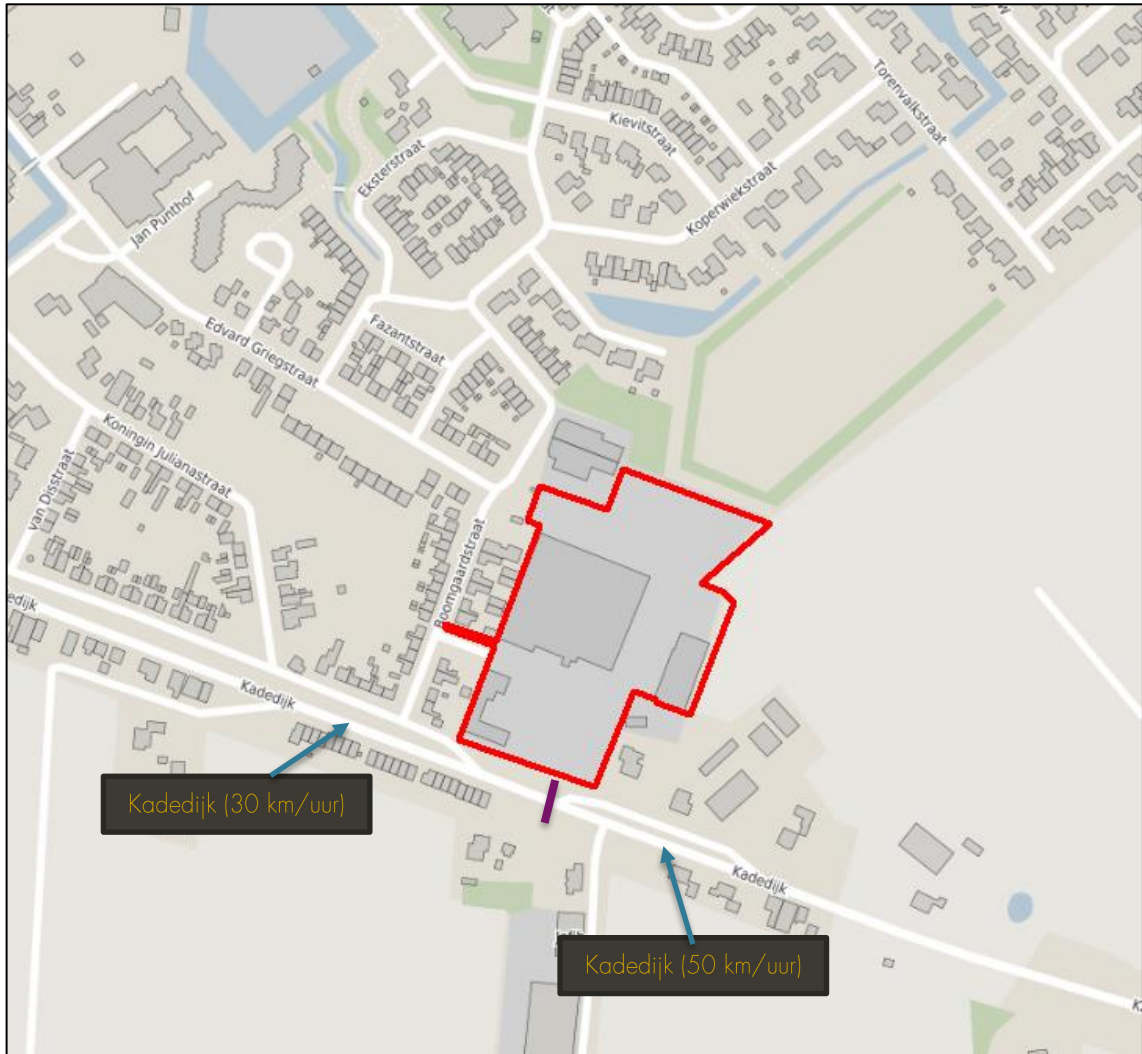

Afbeelding 1 Geografische ligging plangebied

Het plan is gelegen binnen de wettelijke geluidzone van de Kadedijk (50 km/uur). Het plan is verder niet gelegen binnen de wettelijke geluidzone van (spoor)wegen of industrieterreinen. Verder is de planlocatie gelegen binnen de invloedssfeer van de 30 km/uurwegen de Kadedijk (30 km/uur) en de Boomgaardstraat.

### 2.2 Omschrijving

Het plan betreft de realisatie van in totaal 53 woningen met bijbehorende wegen- en groenstructuur. Voor hoofdgebouwen is uitgegaan van een hoogte van maximaal 9 meter (3 bouwlagen) en voor de bijgebouwen maximaal 3 meter (1 bouwlaag). In onderstaande afbeelding is de indeling van het plan weergegeven.



Afbeelding 2 Beoogde indeling plangebied (bron: Cier Architecten)

## 2.3 Verkeersgegevens

De etmaalintensiteiten voor de Boomgaardstraat en Kadetdijk (30 en 50 km/uur) en de verdeling licht/middel/zware voertuigen zijn gebaseerd op informatie verkregen door de gemeente Moerdijk en hebben betrekking op werkdagen in het jaar 2019 en 2040. Doormiddel van interpolatie zijn de verkeersgegevens omgerekend naar het peiljaar 2033 en met een factor van 0,89 omgerekend naar weekdagen. Voor de verdeling dag/avond/nacht is aangesloten bij het VI geluid versie 4.0.

In bijlage B1 zijn de gebruikte verkeersgegevens uit het weergegeven. In tabel 1 zijn de verkeersgegevens samengevat.

Tabel 1 Verkeersgegevens (2033)

Wegvak	Etmaalintensiteit [mvt/etm]	Type wegdek	Rijsnelheid [km/uur]
Kadedijk (50 km/uur)	2.970	Referentie wegdek	50
Kadedijk (30 km/uur)	1.256-1.574*	Referentie wegdek	30
Boomgaardstraat	395	Klinkers in keperverband	30
*Per wegvak verschillend			

In bijlage B2 is een volledig overzicht van de invoergegevens weergegeven

### 2.3.1 Verkeersgeneratie

De verkeersgeneratie is gebaseerd op het verkeerskundige onderzoek van Kragten B.V. d.d. 13-07-2023<sup>1</sup> en bedraagt 429 motorvoertuigen per etmaal (weekdag). De verdere verdeling hiervan over de omliggende wegen: 40% van de verkeersgeneratie gaat via de Patrijsstraat richting het noorden en 60% gaat richting het zuiden naar de Kadedijk. Over de Kadedijk (30 en 50 km/uur) is de verkeersgeneratie evenredig verdeeld.

De in het akoestisch onderzoek gehanteerde gegevens met betrekking tot de verkeersgeneratie zijn in onderstaande tabel samengevat.

Tabel 2 Verkeersgeneratie (2033)

Wegvak	Verkeersgeneratie (2033) [mvt/etm]	Etmaalintensiteiten + verkeersgeneratie [mvt/etm]
Kadedijk (50 km/uur)	129	3.099
Kadedijk (30 km/uur)	129	1.385-1.703*
Boomgaardstraat	0	395
*Per wegvak verschillend		

## 2.4 Rekenmethode

De te verwachten geluidbelastingen vanwege het wegverkeer zijn bepaald conform Standaard Rekenmethode II zoals beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Hiervoor is gebruik gemaakt van het computerprogramma Geomilieu, versie 2022.41. Voor de wegvakken waar de snelheid 30 km/uur bedraagt, is de Standaard Rekenmethode niet toepasbaar en is de berekening uitgevoerd volgens CROW-publicatie 965 "Handreiking berekenen wegverkeerslawaaï bij 30 km/uur-wegen".

De omgeving van het plan is gemodelleerd overeenkomstig de aangeleverde tekeningen, de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) en het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).

Zachte gebieden, zoals groenstroken en bos, zijn ingevoerd als akoestisch absorberend (bodempfactor 1,0). Erven en tuinen zijn vanwege de combinatie van bestrating en beplanting als half-verhard gebied gemodelleerd (bodempfactor 0,5). Buiten de gemodelleerde bodemgebieden wordt gerekend met een standaard reflecterende bodem (bodempfactor 0,0).

De geluidbelastingen zijn invallend bepaald op een rekenhoogte van 1,5, 4,5 en 7,5 meter boven het lokale maaveld. In Bijlage B2 zijn de ligging van de rekenpunten en de ingevoerde gebouwen weergegeven.

<sup>1</sup> 20220118-MRD020-MEM-VKR-Memo verkeer en parkeren BP De Finere Fijnaart (v1) | Kragten B.V. | 18-01-2023

# 3 TOETSINGSKADER

## 3.1 Wet geluidhinder

### 3.1.1 Algemeen

Conform het gestelde in de Wet geluidhinder wordt de geluidbelasting van een weg in de Europese dosismaat  $L_{den}$ , in dB bepaald. De Wet geluidhinder geeft grenswaarden ten aanzien van de geluidbelasting op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen gelegen binnen de geluidzone.

### 3.1.2 Wegverkeerslawaai

#### Geluidzones

Overeenkomstig artikel 74 van de Wet geluidhinder heeft een weg een zone die zich uitstrekt vanaf de as van de weg. De breedte van de zone wordt, overeenkomstig artikel 75 van de Wet, aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste begrenzing van de buitenste rijstrook. De ruimte boven en onder de weg behoort ook tot de zone van de weg.

Een weg is niet zoneplichtig indien deze is gelegen binnen een woonerf, of als voor de weg een maximum snelheid van 30 km/uur geldt.

De breedte van de geluidzone van een weg is afhankelijk van het aantal rijstroken van de weg en de stedelijke of buitenstedelijke ligging van de weg. In de navolgende tabel zijn de zonebreedtes samengevat.

Gebieden binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de gebieden binnen de bebouwde kom gelegen binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, worden als stedelijk aangemerkt. Als buitenstedelijk gebied worden gebieden buiten de bebouwde kom, evenals het bovengenoemde uitgezonderde gebied binnen de bebouwde kom aangemerkt.

Tabel 3 Breedte geluidzones aan weerszijden van de weg in meters

Gebied	Aantal rijstroken	Breedte geluidzones in meter (art. 74)
Stedelijk	1 of 2 rijstroken	200
	3 of meer rijstroken	350
Buitenstedelijk	1 of 2 rijstroken	250
	3 of 4 rijstroken	400
	5 of meer rijstroken	600

De Kadef (wegvak 50 km/uur) is stedelijk gelegen en heeft 2 rijstroken, waardoor de zonebreedte 200 meter bedraagt. De overige beschouwde wegen zijn 30 km/uur-wegen en hebben geen wettelijke geluidzone.

#### Voorkeurswaarde en ontheffingswaarden

In onderhavige situatie is sprake van nieuwe woningen in stedelijk gebied. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting op de gevel van woningen bedraagt 48 dB (art. 82 Wgh). Onder bepaalde voorwaarden kunnen door het bevoegd gezag hogere waarden worden vastgesteld. De maximale ontheffingswaarde bedraagt 63 dB in stedelijk gebied (art. 83, lid 2 Wgh).

Indien niet aan de maximale ontheffingswaarde kan worden voldaan en maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de maximale ontheffingswaarde onvoldoende doeltreffend zijn of stuiten op overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard, is het mogelijk om woningen te realiseren door het toepassen van dove gevels of gevels van geluidwerende schermen te voorzien.

### Aftrek artikel 110g

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluidreducerende maatregelen aan de motorvoertuigen is te verwachten dat het wegverkeer in de toekomst minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is. Binnen de Wet geluidhinder is in artikel 110g juncto artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 de mogelijkheid geschapen om deze vermindering van de geluidproductie in de geluidbelasting door te voeren. Deze aftrek bedraagt:

- 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is;
- 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg zonder toepassing van artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is;
- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de eerder genoemde waarden;
- 5 dB voor de overige wegen;
- 0 dB bij de bepaling van de geluidwering van de gevel.

De snelheid op de Kadedijk (50 km/uur) bedraagt minder dan 70 km/uur, waardoor de aftrek 5 dB is.

### 3.1.3 Cumulatie

Artikel 110f van de Wet geluidhinder schrijft voor dat bij het vaststellen van hogere grenswaarden rekening gehouden dient te worden met cumulatie van meerdere geluidbronnen. De wijze waarop de cumulatieve geluidbelasting dient te worden bepaald is beschreven in het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. Deze rekenmethode wordt toegepast als er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron.

Allereerst dient te worden vastgesteld of van een relevante blootstelling door meerdere bronnen sprake is. Dit is alleen het geval indien de zogenaamde voorkeurswaarde van die te onderscheiden bronnen wordt overschreden. In dat geval berekent de methode de gecumuleerde geluidbelasting rekening houdend met de verschillen in hinderbeleving van de verschillende geluidsbronnen.

### 3.1.4 Gemeentelijk geluidbeleid

De gemeente Moerdijk heeft een hogere waarde beleid opgesteld. Dit beleid is geldend vanaf 30 maart 2008<sup>2</sup>. In dit beleidsstuk is vastgelegd onder welke voorwaarden kan worden meegewerkt aan het vaststellen van een hogere waarde.

## 3.2 Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidbelastingen van de relevante 30 km/uurwegen inzichtelijk gemaakt. Tevens zijn de gecumuleerde ongecorrigeerde geluidbelastingen door het wegverkeer berekend.

Voor de 30 km/uurwegen worden de geluidbelastingen ter vergelijking beoordeeld aan de hand van de voorkeursgrenswaarde (48 dB) en de maximale ontheffingswaarde (63 dB) uit de Wet geluidhinder die geldt voor vergelijkbare gezoneerde (50 km/uur-)wegen, maar die formeel niet gelden voor deze wegen. Er wordt op deze manier getoetst of er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. De hoogste toelaatbare geluidbelasting voor nieuwe woningen in binnenstedelijk gebied bedraagt 63 dB (artikel 83 lid 2 van de Wvgh).

Voor de beoordeling van de cumulatieve geluidbelasting wordt aangesloten bij de 'methode Miedema'. In deze milieukwaliteitsmaat wordt de gecumuleerde ongecorrigeerde geluidbelasting geclassificeerd en beoordeeld op basis van klassen van 5 dB.

<sup>2</sup> <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR656407>

Tabel 4  $L_{den}$  classificering volgens de methode Miedema

Geluidklasse	Beoordeling
$L_{den} < 50$ dB	Goed
$L_{den} 50 - 55$ dB	Redelijk
$L_{den} 55 - 60$ dB	Matig
$L_{den} 60 - 65$ dB	Tamelijk slecht
$L_{den} 65 - 70$ dB	Slecht
$L_{den} > 70$ dB	Zeer slecht

Indien de milieukwaliteit als goed of redelijk wordt beoordeeld is er sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Bij de beoordeling matig of slecht dient te worden bezien of met maatregelen de geluidbelasting doelmatig kan worden teruggedrongen.

### 3.3 Bouwbesluit

Overeenkomstig artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 volgt dat een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering heeft met een minimum van 20 dB. Conform artikel 3.3, eerste lid van het Bouwbesluit 2012, blijkt dat bij een krachtens de Wet geluidhinder of de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit, de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie bepaald volgens de NEN 5077 niet kleiner mag zijn dan het verschil tussen de in dat besluit opgenomen hoogst toelaatbare geluidbelasting voor wegverkeer en 33 dB. Artikel 3.3. van het Bouwbesluit is niet van toepassing op woningen die niet zijn gelegen binnen een zone van een weg.

## 4 RESULTATEN

### 4.1 Wet geluidhinder

Ten gevolge van de Kadedijk (wegvak 50 km/uur) wordt ter plaatse van het gehele plangebied voldaan aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder. Maatregelen hoeven niet te worden onderzocht en een Hogere waarde hoeft niet te worden aangevraagd.

### 4.2 Goede ruimtelijke ordening

#### 4.2.1 30 km/uur-wegen

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidbelastingen ten gevolge van de Kadedijk (30 km/uur) en de Boomgaardstraat. De maximale geluidbelasting inclusief aftrek artikel 110g en verkeersgeneratie bedraagt:

- 45 dB ten gevolge van de Kadedijk (30 km/uur)
- 39 dB ten gevolge van de Boomgaardstraat

De normen uit de Wet geluidhinder zijn op deze wegen niet van toepassing. Ter vergelijking zijn de geluidbelastingen beoordeeld aan de hand van het toetsingskader uit de Wet geluidhinder (voorkeurswaarde 48 dB en maximale ontheffingswaarde 63 dB) voor een vergelijkbare 50 km/uur-weg.

Ten gevolge van de Kadedijk (30 km/uur) en de Boomgaardstraat wordt de voorkeursgrenswaarde gerespecteerd. Geconcludeerd kan worden dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening ten gevolge van deze weg.

#### 4.2.2 Cumulatie

De gecumuleerde ongecorrigeerde geluidbelasting door het wegverkeer (inclusief 30 km/uur-wegen) bedraagt maximaal 53 dB. Ter plaatse van het gehele plangebied is de cumulatieve geluidbelasting volgens methode Miedema (paragraaf 3.2) te beoordelen als goed of redelijke, daarmee is sprake van een goede ruimtelijke ordening.

### 4.3 Gemeentelijk geluidbeleid

In het gemeentelijk geluidbeleid van de gemeente Moerdijk zijn voorwaarden opgenomen voor het verlenen van een hogere waarde. Ter plaatse van het gehele plangebied wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder, een hogere waarde hoeft niet te worden aangevraagd. Het gemeentelijke geluidbeleid is daarom in deze situatie niet van toepassing.

## 5 CONCLUSIE

In opdracht van Dura Vermeer Bouw Zuid BV is door Kragten een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï uitgevoerd. Aanleiding is het woningbouwplan gelegen aan de Kadedijk te Fijnaart (gemeente Moerdijk).

In verband met de realisatie van het plan wordt een ruimtelijke procedure doorlopen. In het kader van deze procedure is conform het gestelde in de Wet geluidhinder (Wgh) een onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting ten gevolge van de zoneringsplichtige geluidbronnen waarvan de zone het plangebied overlapt. De geluidbelasting is getoetst aan het stelsel van voorkeurswaarde en maximale ontheffingswaarden uit de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn tevens de relevante 30 km/uur-wegen in de directe nabijheid van het plan in het onderzoek betrokken.

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012.

### *Wet geluidhinder*

Ten gevolge van de Kadedijk (wegvak 50 km/uur) wordt ter plaatse van het gehele plangebied voldaan aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder. Maatregelen hoeven niet te worden onderzocht en een Hogere waarde hoeft niet te worden aangevraagd.

### *Goede ruimtelijke ordening*

In het kader van een goede ruimtelijke ordening zijn de geluidbelastingen ten gevolge van de Kadedijk (30 km/uur) en de Boomgaardstraat inzichtelijk gemaakt.


Ten gevolge van de Kadedijk (30 km/uur) en de Boomgaardstraat wordt de voorkeursgrenswaarde gerespecteerd. Geconcludeerd kan worden dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening ten gevolge van deze weg

De gecumuleerde ongecorrigeerde geluidbelasting door het wegverkeer (inclusief 30 km/uur-wegen) bedraagt maximaal 53 dB. Ter plaatse van het gehele plangebied is de cumulatieve geluidbelasting volgens methode Miedema te beoordelen als goed of redelijke, daarmee is sprake van een goede ruimtelijke ordening.


# **BIJLAGEN**


# B1 GEBRUIKTE VERKEERSGEGEVENS

- ernatief  
119
- Netwerkelementen
  - Kenmerken Auto - Vracht
  - Kenmerken OV - Fiets
  - Kenmerken kruispunt
  - Kenmerken zones
  - Intensiteiten wegverkeer
    - MVT etmaal
    - MVT ochtendspits
    - MVT avondspits
    - MVT restdag
    - Auto etmaal
    - Auto ochtendspits
    - Auto avondspits
    - Auto restdag
    - Vracht etmaal
    - Vracht ochtendspits
    - Vracht avondspits
    - Vracht restdag

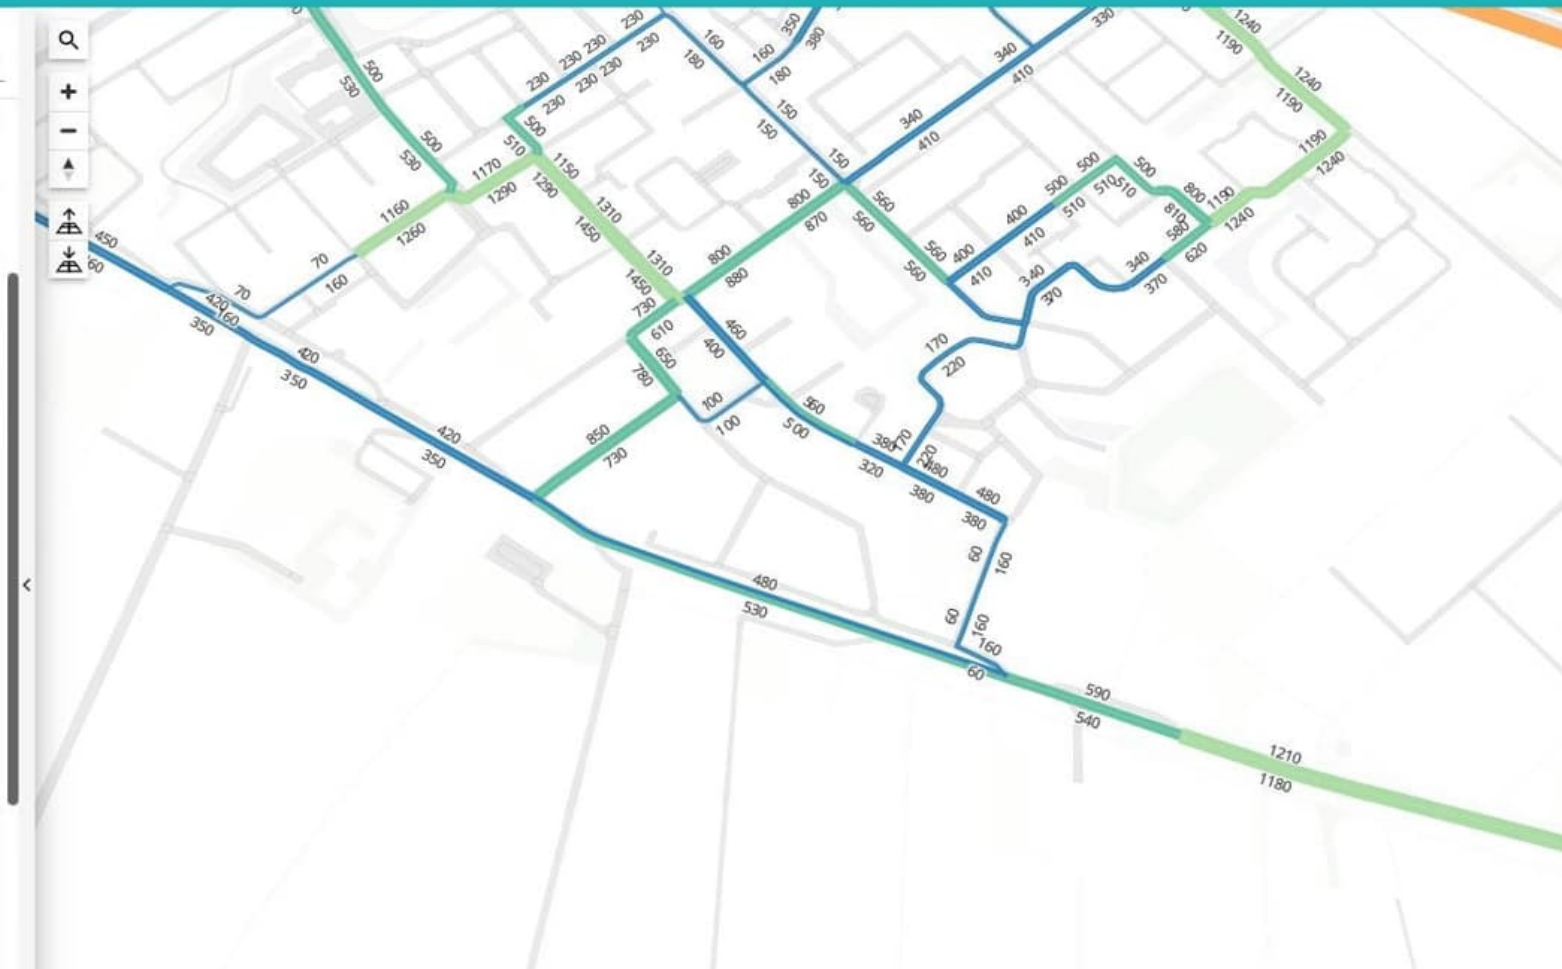

- alternatief  
J40
- Netwerkelementen
  - Kenmerken Auto - Vracht
  - Kenmerken OV - Fiets
  - Kenmerken kruispunt
  - Vergelijking wegkenmerken
  - Ruimtelijke ontwikkelingen
  - Kenmerken zones
  - Vergelijking zonekenmerk...
  - Intensiteiten wegverkeer
    - MVT etmaal
    - MVT ochtendspits
    - MVT avondspits
    - MVT restdag
    - Auto etmaal
    - Auto ochtendspits
    - Auto avondspits
    - Auto restdag

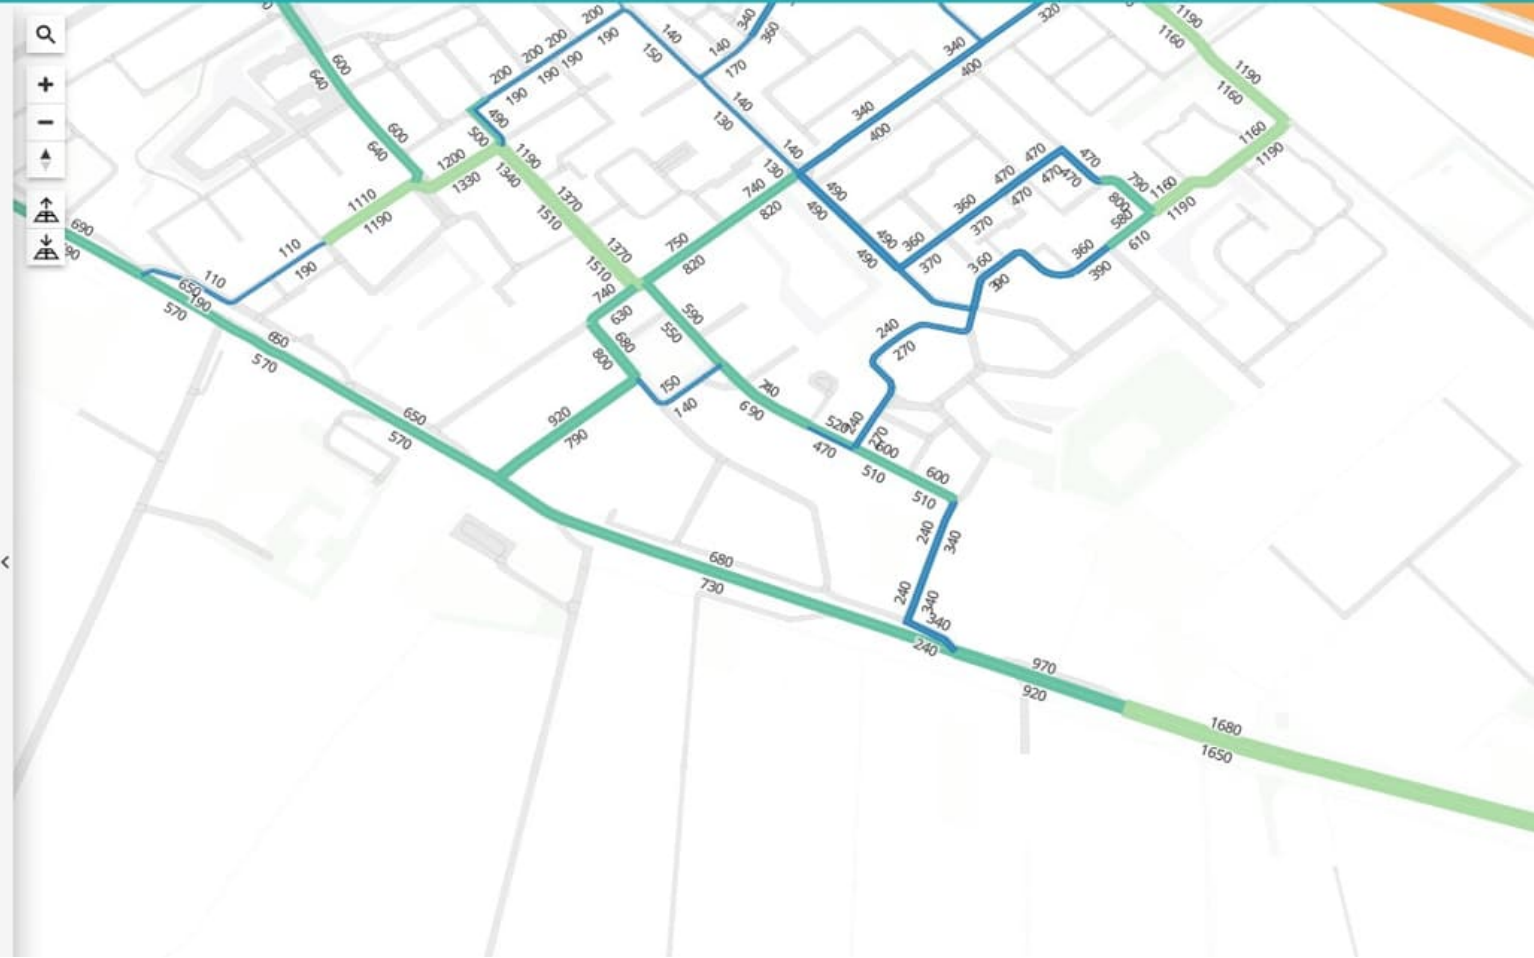

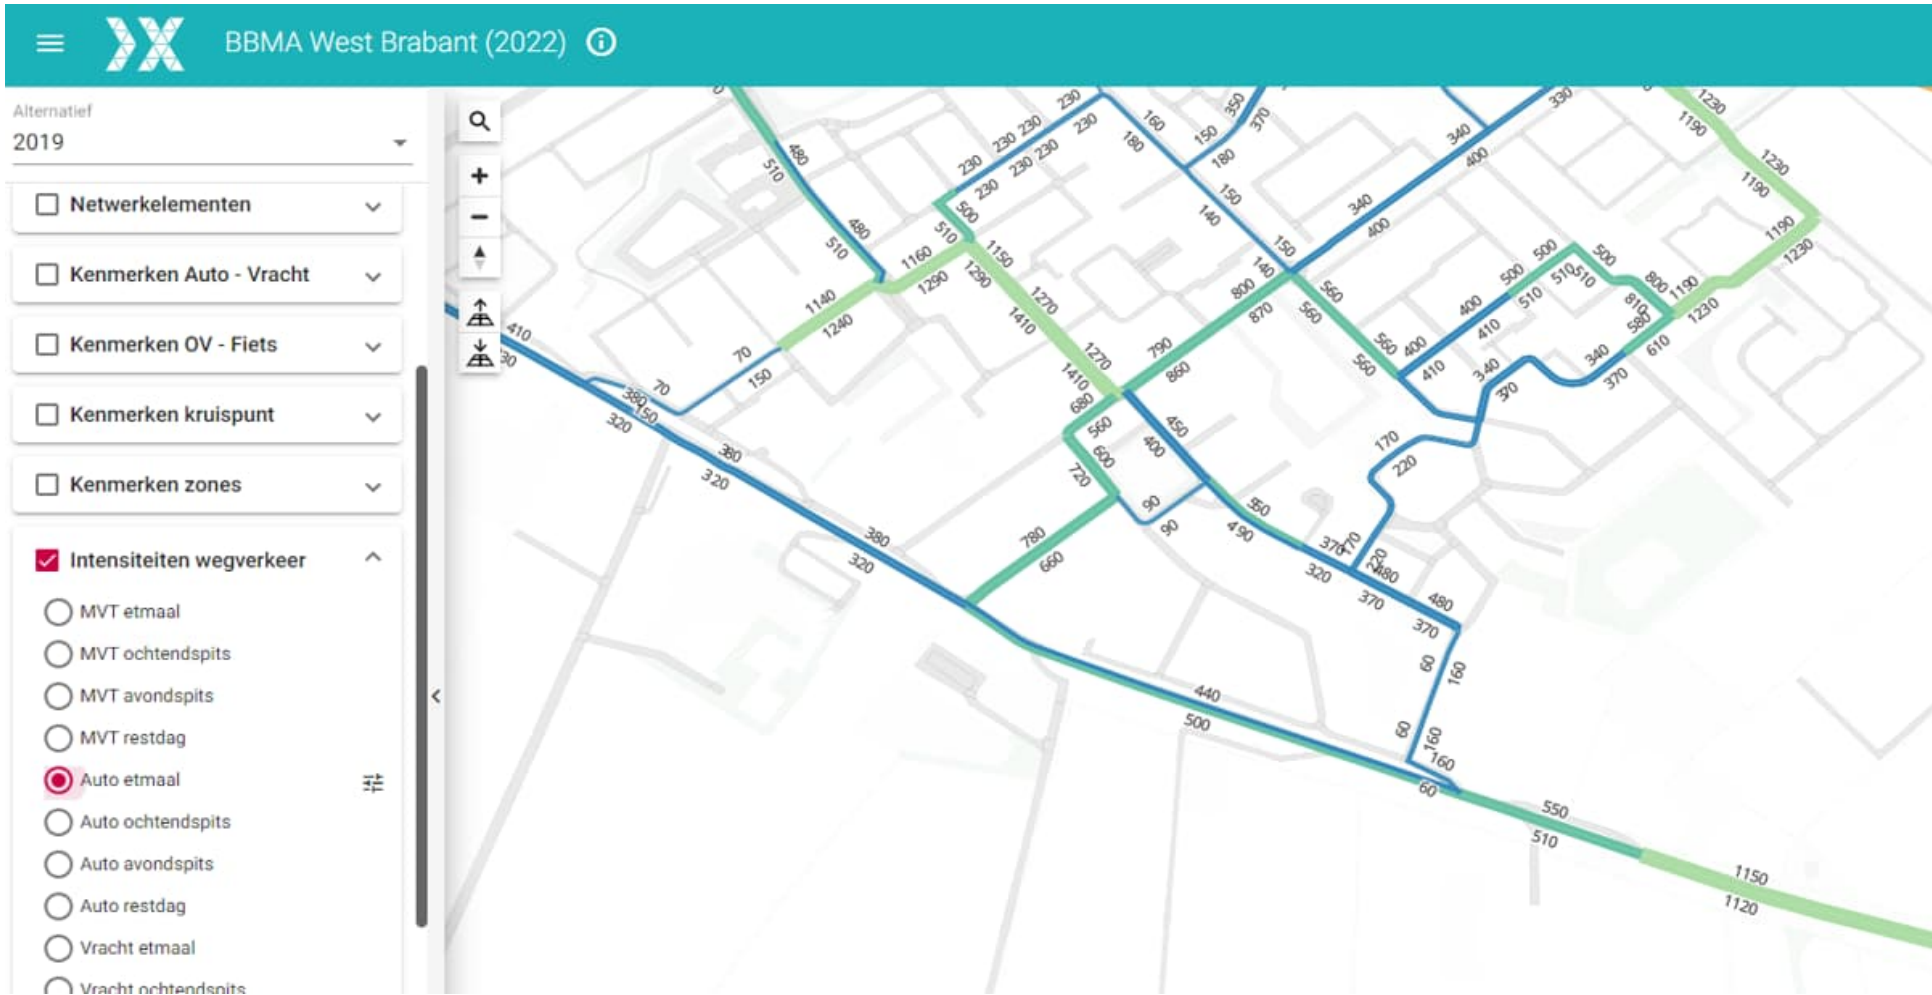

- Alternatief 2040
- Netwerkelementen
  - Kenmerken Auto - Vracht
  - Kenmerken OV - Fiets
  - Kenmerken kruispunt
  - Vergelijking wegkenmerken
  - Ruimtelijke ontwikkelingen
  - Kenmerken zones
  - Vergelijking zonekenmerk...
  - Intensiteiten wegverkeer
    - MVT etmaal
    - MVT ochtendspits
    - MVT avondspits
    - MVT restdag
    - Auto etmaal
    - Auto ochtendspits
    - Auto avondspits
    - Auto restdag





# Vrachtverkeer/etmaal 2040



# B2 INVOERGEGEVENS

Rapport: Lijst van model eigenschappen  
 Model: Wegverkeerslawaaai

---


 Model eigenschap
 

---

Omschrijving	Wegverkeerslawaaai
Verantwoordelijke	mev
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaai RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	mev op 4-1-2023
Laatst ingezien door	mev op 13-7-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.4 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	0,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50


---

Commentaar

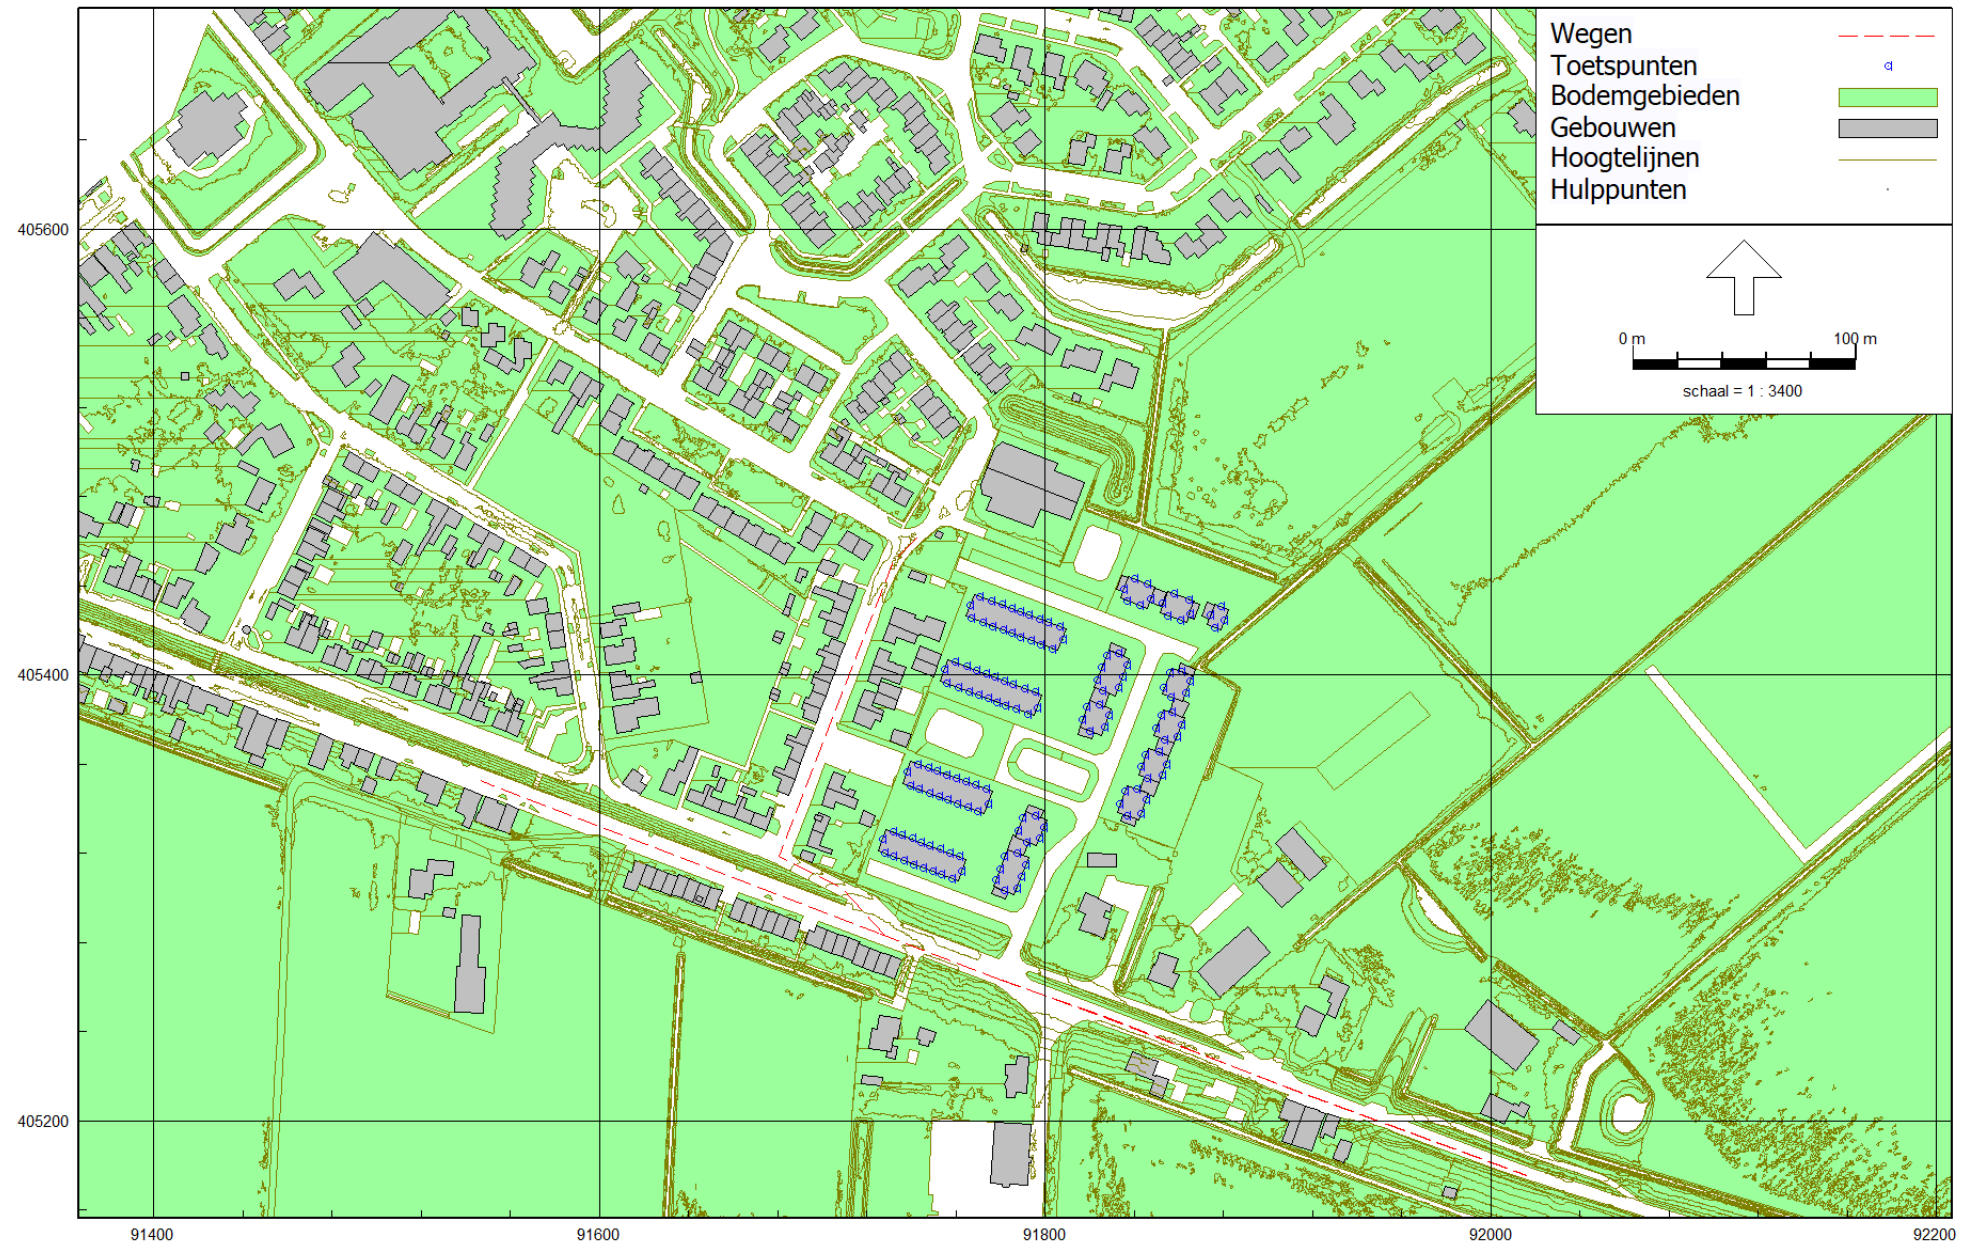

RMG-2012, wegverkeer, [Versie 3 - Wegverkeerslawai], Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Kragten BV

Figuur 1: Geografische indeling rekenmodel

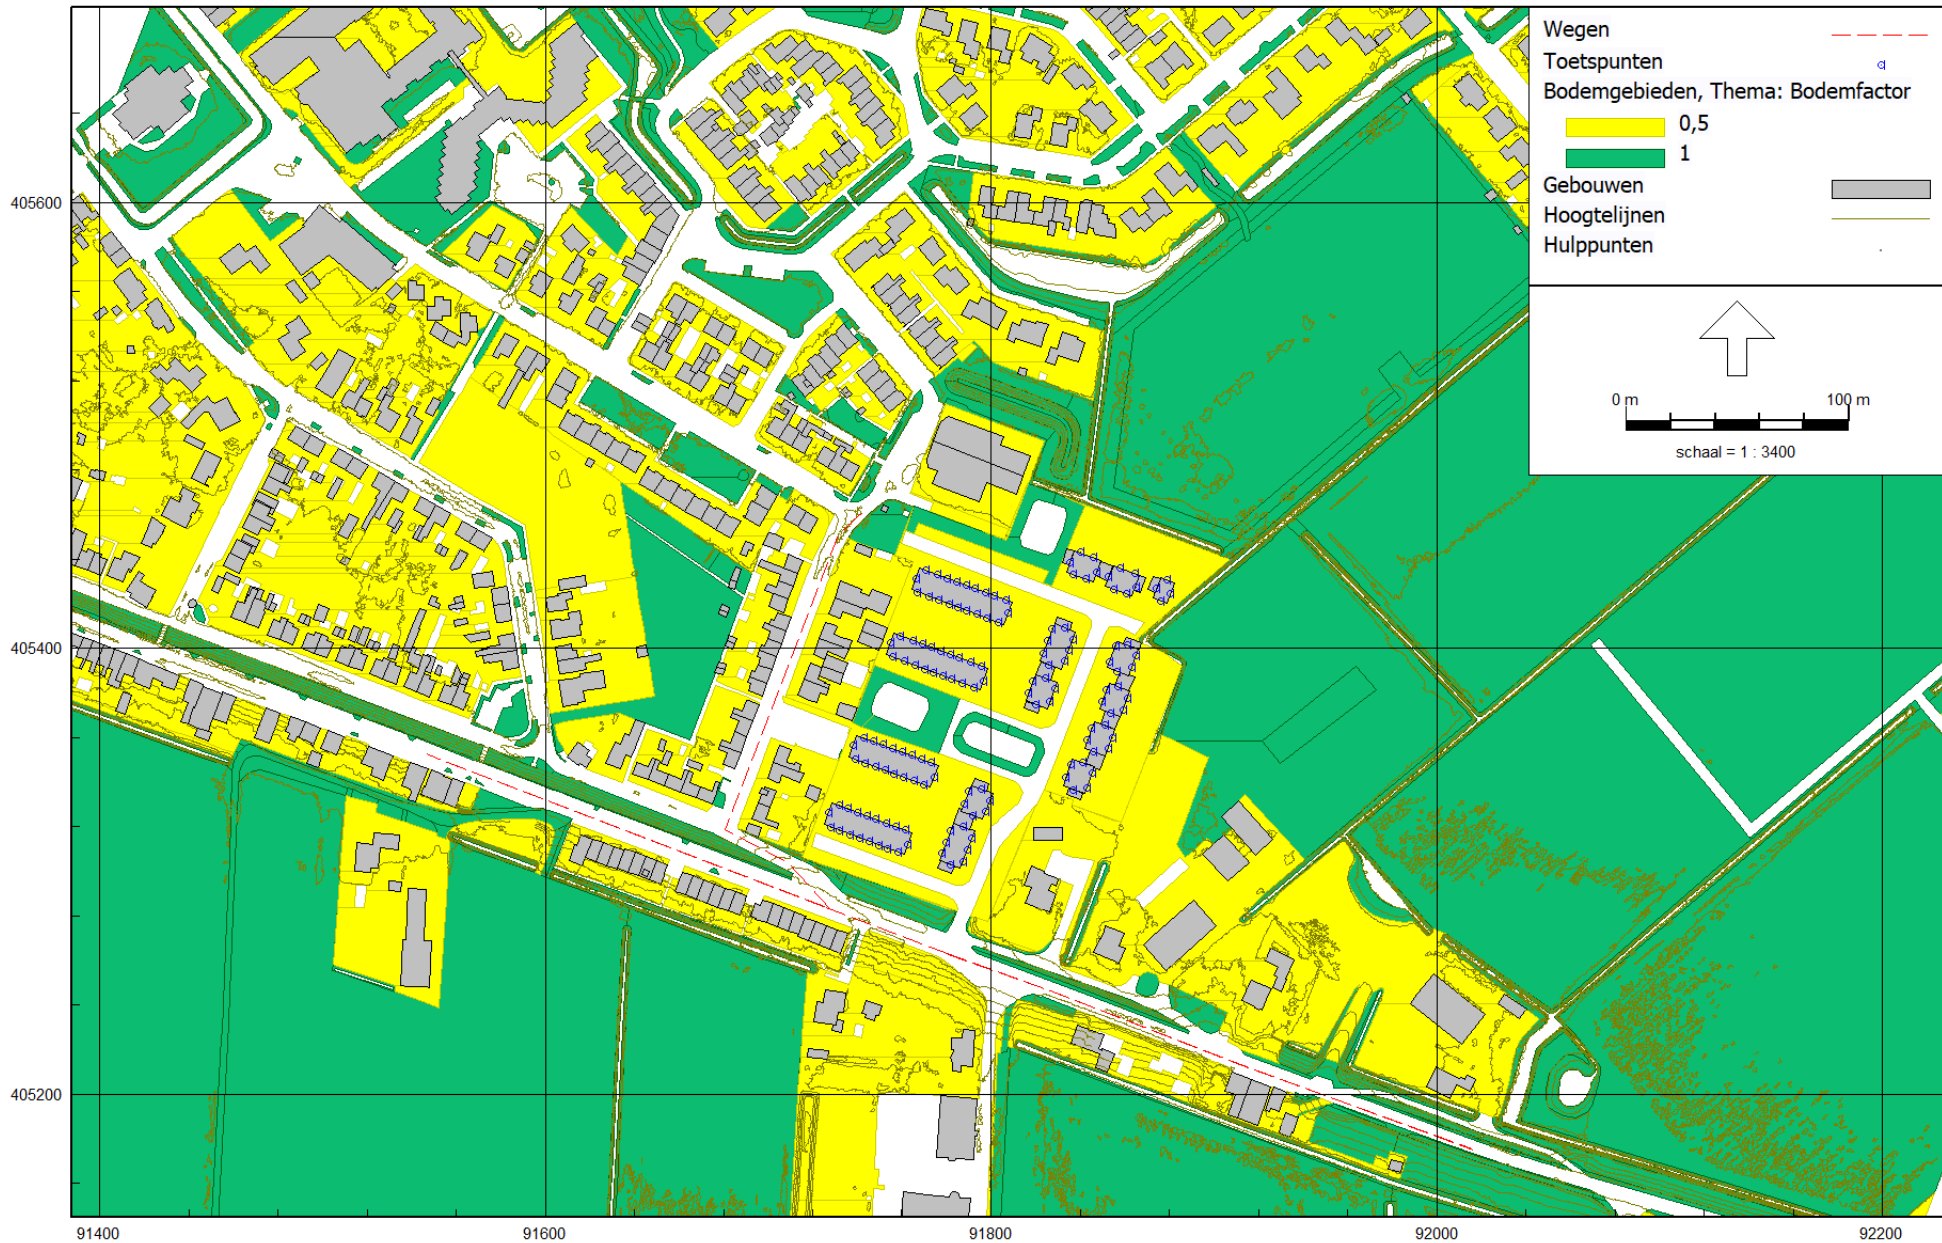

RMG-2012, wegverkeer, [Versie 3 - Wegverkeerslawai], Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Kragten BV

Figuur 2: Geografische indeling rekenmodel

Bodemgebieden

Model: Wegverkeerslawaaai  
 Groep: Wegen  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Helling
Boomgaards	Boomgaardstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
Kadedijk 3	Kadedijk 50 km/uur Verkeersgeneratie	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
Kadedijk 3	Kadedijk 50 km/uur	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
Kadedijk 2	Kadedijk 30 km/uur	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
Kadedijk 1	Kadedijk 30 km/uur	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
Kadedijk 2	Kadedijk 30 km/uur verkeersgeneratie	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0
Kadedijk 1	Kadedijk 30 km/uur Verkeersgeneratie	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0

Model: Wegverkeerslawaai  
 Groep: Wegen  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))
Boomgaards	W9a	--	--	--	--	30	30	30	--	30
Kadedijk 3	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50
Kadedijk 3	W0	--	--	--	--	50	50	50	--	50
Kadedijk 2	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30
Kadedijk 1	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30
Kadedijk 2	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30
Kadedijk 1	W0	--	--	--	--	30	30	30	--	30

Model: Wegverkeerslawaai  
 Groep: Wegen  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))	Totaal	aantal	%Int(D)
Boomgaards	30	30	--	30	30	30	--	395,89	6,40	6,40
Kadedijk 3	50	50	--	50	50	50	--	128,70	6,40	6,40
Kadedijk 3	50	50	--	50	50	50	--	2970,00	6,40	6,40
Kadedijk 2	30	30	--	30	30	30	--	1574,28	6,40	6,40
Kadedijk 1	30	30	--	30	30	30	--	1256,86	6,40	6,40
Kadedijk 2	30	30	--	30	30	30	--	128,70	6,40	6,40
Kadedijk 1	30	30	--	30	30	30	--	128,70	6,40	6,40

Model: Wegverkeerslawaaai  
 Groep: Wegen  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)
Boomgaards	3,30	1,20	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--
Kadedijk 3	3,30	1,20	--	--	--	--	--	94,89	94,89	94,89	--	3,40
Kadedijk 3	3,30	1,20	--	--	--	--	--	94,89	94,89	94,89	--	3,40
Kadedijk 2	3,30	1,20	--	--	--	--	--	93,12	93,12	93,12	--	4,58
Kadedijk 1	3,30	1,20	--	--	--	--	--	93,12	93,12	93,12	--	4,58
Kadedijk 2	3,30	1,20	--	--	--	--	--	93,12	93,12	93,12	--	4,58
Kadedijk 1	3,30	1,20	--	--	--	--	--	93,12	93,12	93,12	--	4,58

Model: Wegverkeerslawaai  
 Groep: Wegen  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)
Boomgaards	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,34
Kadedijk 3	3,40	3,40	--	1,70	1,70	1,70	--	--	--	--	--	7,82
Kadedijk 3	3,40	3,40	--	1,70	1,70	1,70	--	--	--	--	--	180,37
Kadedijk 2	4,58	4,58	--	2,29	2,29	2,29	--	--	--	--	--	93,82
Kadedijk 1	4,58	4,58	--	2,29	2,29	2,29	--	--	--	--	--	74,90
Kadedijk 2	4,58	4,58	--	2,29	2,29	2,29	--	--	--	--	--	7,67
Kadedijk 1	4,58	4,58	--	2,29	2,29	2,29	--	--	--	--	--	7,67

Model: Wegverkeerslawaai  
 Groep: Wegen  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LV(A)	LV(N)	LV(P4)	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)
Boomgaards	13,06	4,75	--	--	--	--	--	--	--
Kadedijk 3	4,03	1,47	--	0,28	0,14	0,05	--	0,14	0,07
Kadedijk 3	93,00	33,82	--	6,46	3,33	1,21	--	3,23	1,67
Kadedijk 2	48,38	17,59	--	4,61	2,38	0,87	--	2,31	1,19
Kadedijk 1	38,62	14,04	--	3,68	1,90	0,69	--	1,84	0,95
Kadedijk 2	3,95	1,44	--	0,38	0,19	0,07	--	0,19	0,10
Kadedijk 1	3,95	1,44	--	0,38	0,19	0,07	--	0,19	0,10

Model: Wegverkeerslawaai  
 Groep: Wegen  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k
Boomgaards	--	--	74,34	77,74	81,00	87,35	91,04	84,05	78,82
Kadedijk 3	0,03	--	64,24	71,38	77,91	83,12	89,29	85,87	79,12
Kadedijk 3	0,61	--	77,87	85,01	91,55	96,75	102,92	99,50	92,75
Kadedijk 2	0,43	--	76,33	81,03	90,42	91,20	96,13	93,43	86,93
Kadedijk 1	0,35	--	75,35	80,06	89,44	90,23	95,15	92,45	85,95
Kadedijk 2	0,04	--	65,45	70,16	79,54	80,33	85,25	82,55	76,06
Kadedijk 1	0,04	--	65,45	70,16	79,54	80,33	85,25	82,55	76,06

Model: Wegverkeerslawaaai  
 Groep: Wegen  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k
Boomgaards	69,44	71,47	74,86	78,13	84,47	88,16	81,17	75,94	66,57
Kadedijk 3	69,62	61,36	68,50	75,04	80,24	86,41	82,99	76,24	66,74
Kadedijk 3	83,25	74,99	82,13	88,67	93,87	100,04	96,63	89,87	80,37
Kadedijk 2	81,56	73,45	78,16	87,54	88,33	93,25	90,55	84,05	78,68
Kadedijk 1	80,58	72,47	77,18	86,56	87,35	92,27	89,57	83,08	77,71
Kadedijk 2	70,69	62,58	67,28	76,66	77,45	82,38	79,67	73,18	67,81
Kadedijk 1	70,69	62,58	67,28	76,66	77,45	82,38	79,67	73,18	67,81


Model: Wegverkeerslawaaai  
 Groep: Wegen  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63
Boomgaards	67,07	70,47	73,73	80,08	83,77	76,78	71,55	62,17	--
Kadedijk 3	56,97	64,11	70,64	75,85	82,02	78,60	71,85	62,35	--
Kadedijk 3	70,60	77,74	84,28	89,48	95,65	92,23	85,48	75,98	--
Kadedijk 2	69,06	73,76	83,15	83,93	88,86	86,16	79,66	74,29	--
Kadedijk 1	68,08	72,79	82,17	82,96	87,88	85,18	78,68	73,31	--
Kadedijk 2	58,18	62,89	72,27	73,06	77,98	75,28	68,79	63,42	--
Kadedijk 1	58,18	62,89	72,27	73,06	77,98	75,28	68,79	63,42	--

---

Model: Wegverkeerslawaai  
Groep: Wegen  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Boomgaards	--	--	--	--	--	--	--
Kadedijk 3	--	--	--	--	--	--	--
Kadedijk 3	--	--	--	--	--	--	--
Kadedijk 2	--	--	--	--	--	--	--
Kadedijk 1	--	--	--	--	--	--	--
Kadedijk 2	--	--	--	--	--	--	--
Kadedijk 1	--	--	--	--	--	--	--

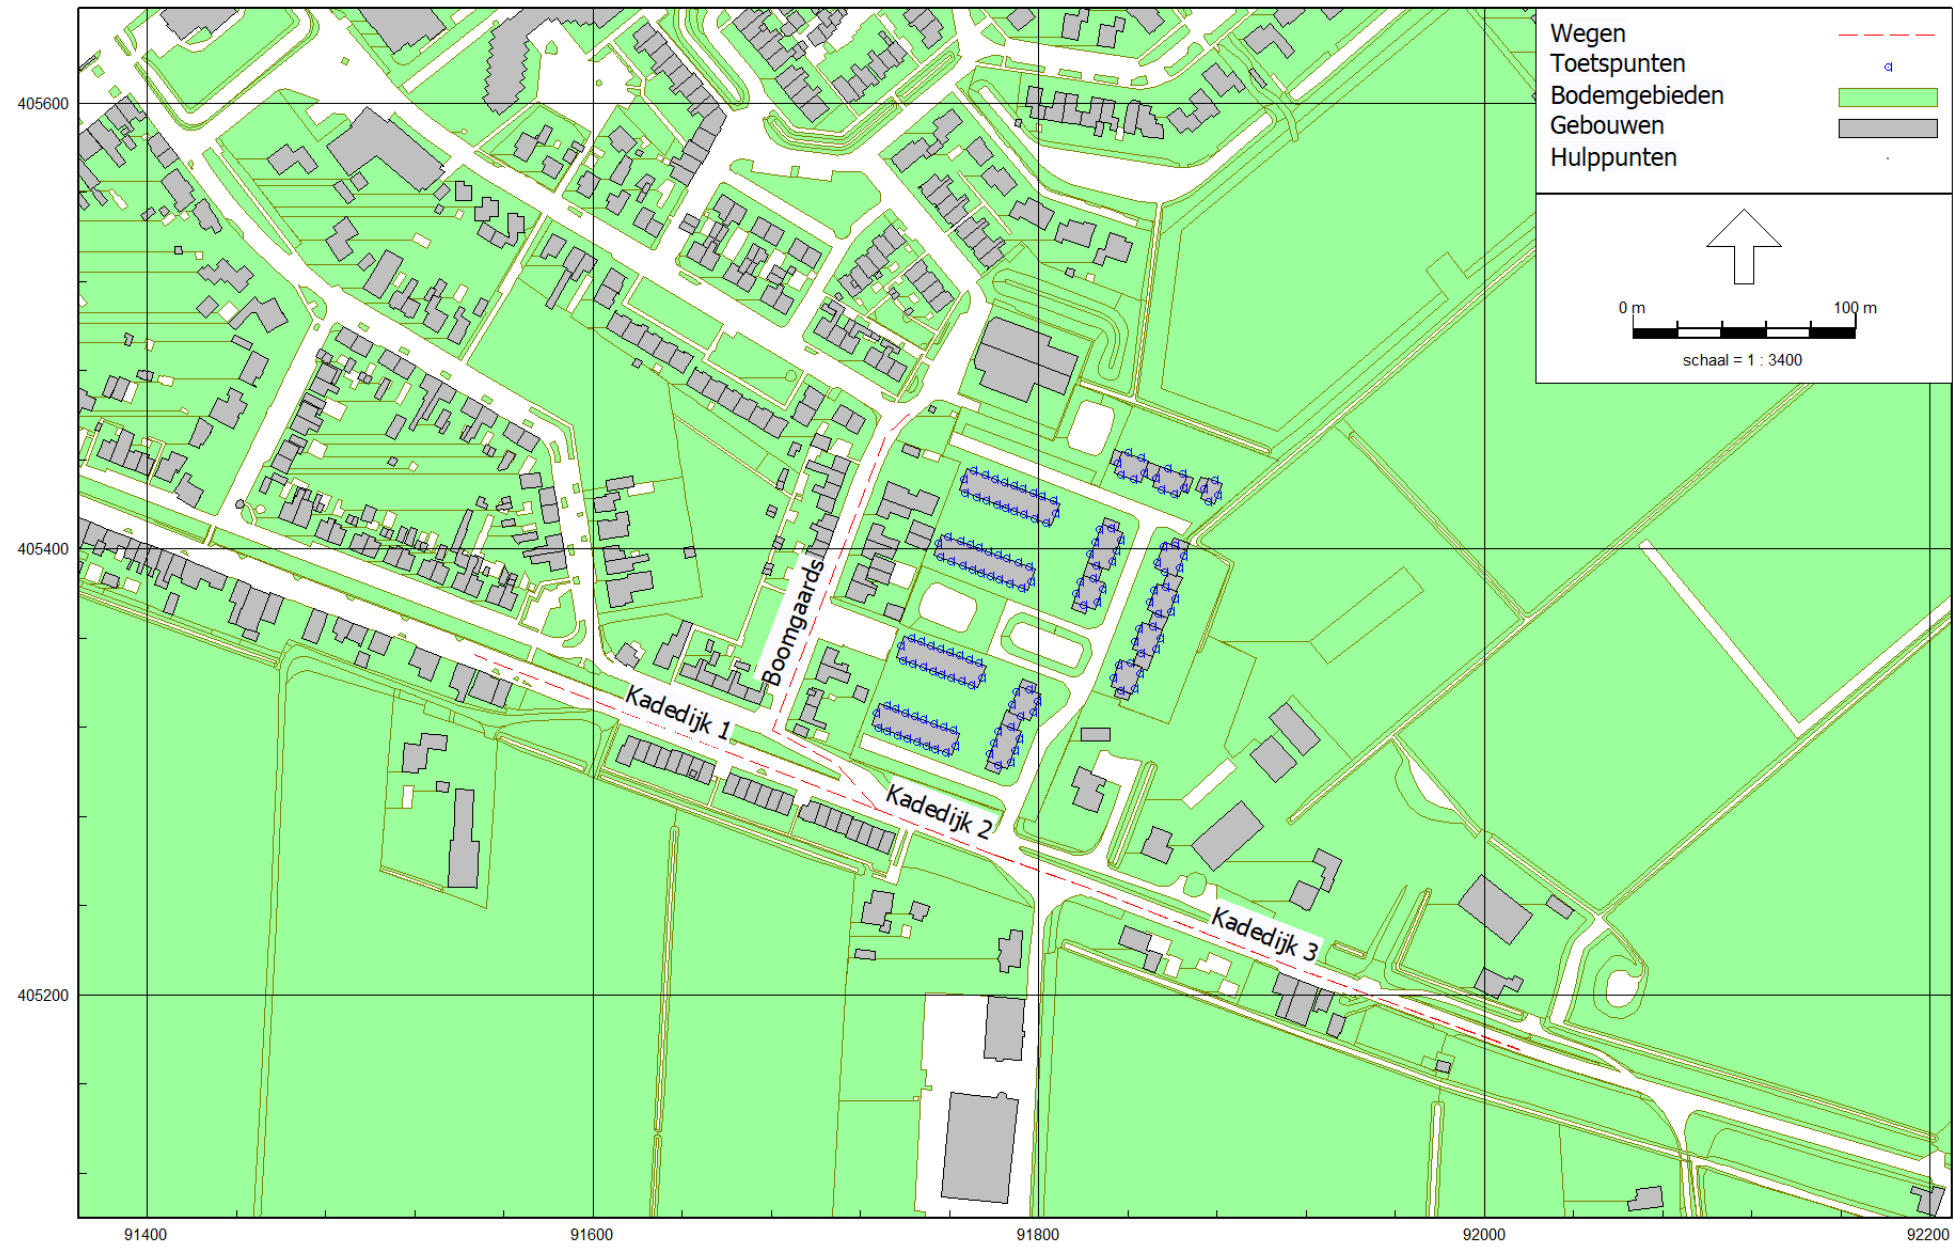

RMG-2012, wegverkeer, [Versie 3 - Wegverkeerslawai], Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouders: Kragten BV

Figuur 3: Geografische indeling rekenmodel

Wegen

Model: Wegverkeerslawaaai  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
TA.1	Blok A zuidgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TA.2	Blok A zuidgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TA.3	Blok A zuidgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TA.4	Blok A zuidgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TA.5	Blok A zuidgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TA.6	Blok A zuidgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TA.7	Blok A zuidgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TA.8	Blok A zuidgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TA.9	Blok A zuidgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TA.10	Blok A Oostgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TA.11	Blok A Noordgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TA.12	Blok A Noordgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TA.13	Blok A Noordgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TA.14	Blok A Noordgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TA.15	Blok A Noordgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TA.16	Blok A Noordgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TA.17	Blok A Noordgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TA.18	Blok A Noordgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TA.19	Blok A Noordgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TA.20	Blok A Westgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TB.01	Blok B Zuidgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TB.02	Blok B Zuidgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TB.03	Blok B Oostgevel	1,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
TB.04	Blok B Westgevel	1,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
TB.05	Blok B Zuidgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TB.06	Blok B Zuidgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TB.07	Blok B Zuidgevel	0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TB.08	Blok B Noordgevel	0,74	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TB.09	Blok B Noordgevel	0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TB.10	Blok B Noordgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TB.11	Blok B Noordgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TB.12	Blok B Westgevel	1,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
TC.1	Blok C Zuidgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TC.2	Blok C Oostgevel	0,92	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TC.3	Blok C Noordgevel	0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TC.4	Blok C Westgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TD.1	Blok D Noordgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TD.2	Blok D Westgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TD.3	Blok D Westgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TD.4	Blok D Zuidgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TD.5	Blok D Noordgevel	0,86	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
TD.6	Blok D Westgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TD.7	Blok D Westgevel	0,99	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TD.8	Blok D Zuidgevel	0,68	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
TD.9	Blok D Noordgevel	0,63	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
TD.10	Blok D Westgevel	0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TD.11	Blok D Westgevel	0,82	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TD.12	Blok D Zuidgevel	0,54	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
TD.13	Blok D Noordgevel	0,63	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TD.14	Blok D Westgevel	0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TD.15	Blok D Westgevel	0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TD.16	Blok D Zuidgevel	0,93	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
TD.17	Blok D Oostgevel	0,88	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TD.18	Blok D Oostgevel	0,49	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TD.19	Blok D Oostgevel	0,29	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TD.20	Blok D Oostgevel	0,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TD.21	Blok D Oostgevel	0,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TD.22	Blok D Oostgevel	0,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TD.23	Blok D Oostgevel	0,80	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TD.24	Blok D Oostgevel	0,86	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TE.1	Blok E Noordgevel	1,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--

---

Model: Wegverkeerslawaai  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gevel
TA.1	Ja
TA.2	Ja
TA.3	Ja
TA.4	Ja
TA.5	Ja
TA.6	Ja
TA.7	Ja
TA.8	Ja
TA.9	Ja
TA.10	Ja
TA.11	Ja
TA.12	Ja
TA.13	Ja
TA.14	Ja
TA.15	Ja
TA.16	Ja
TA.17	Ja
TA.18	Ja
TA.19	Ja
TA.20	Ja
TB.01	Ja
TB.02	Ja
TB.03	Ja
TB.04	Ja
TB.05	Ja
TB.06	Ja
TB.07	Ja
TB.08	Ja
TB.09	Ja
TB.10	Ja
TB.11	Ja
TB.12	Ja
TC.1	Ja
TC.2	Ja
TC.3	Ja
TC.4	Ja
TD.1	Ja
TD.2	Ja
TD.3	Ja
TD.4	Ja
TD.5	Ja
TD.6	Ja
TD.7	Ja
TD.8	Ja
TD.9	Ja
TD.10	Ja
TD.11	Ja
TD.12	Ja
TD.13	Ja
TD.14	Ja
TD.15	Ja
TD.16	Ja
TD.17	Ja
TD.18	Ja
TD.19	Ja
TD.20	Ja
TD.21	Ja
TD.22	Ja
TD.23	Ja
TD.24	Ja
TE.1	Ja

Model: Wegverkeerslawaaai  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
TE.2	Blok E Westgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TE.3	Blok E Westgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TE.4	Blok E Westgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TE.5	Blok E Zuidgevel	1,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
TE.6	Blok E Westgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TE.7	Blok E Westgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TE.8	Blok E Zuidgevel	1,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
TE.9	Blok E Noordgevel	1,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
TE.10	Blok E Oostgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TE.11	Blok E Oostgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TE.12	Blok E Oostgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TE.13	Blok E Oostgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TE.14	Blok E Oostgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TF.1	Blok F Zuidgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TF.2	Blok F Zuidgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TF.3	Blok F Zuidgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TF.4	Blok F Zuidgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TF.5	Blok F Zuidgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TF.6	Blok F Zuidgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TF.7	Blok F Zuidgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TF.8	Blok F Zuidgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TF.9	Blok F Zuidgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TF.10	Blok F Oostgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TF.11	Blok Noordgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TF.12	Blok Noordgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TF.13	Blok Noordgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TF.14	Blok Noordgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TF.15	Blok Noordgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TF.16	Blok Noordgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TF.17	Blok Noordgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TF.18	Blok Noordgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TF.19	Blok Noordgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TF.20	Blok F Westgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TG.1	Blok G Zuidgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TG.2	Blok G Zuidgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TG.3	Blok G Zuidgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TG.4	Blok G Zuidgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TG.5	Blok G Zuidgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TG.6	Blok G Zuidgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TG.7	Blok G Zuidgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TG.8	Blok G Zuidgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TG.9	Blok G Oostgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TG.10	Blok G Noordgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TG.11	Blok G Noordgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TG.12	Blok G Noordgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TG.13	Blok G Noordgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TG.14	Blok G Noordgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TG.15	Blok G Noordgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TG.16	Blok G Noordgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TG.17	Blok G Noordgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TG.18	Blok G Westgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TH.1	Blok H Noordgevel	1,00	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
TH.2	Blok H Westgevel	1,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TH.3	Blok H Westgevel	1,11	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TH.4	Blok H Zuidgevel	1,22	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
TH.5	Blok H Noordgevel	1,32	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
TH.6	Blok H Westgevel	1,35	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TH.7	Blok H Westgevel	1,46	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TH.8	Blok H Westgevel	1,57	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TH.9	Blok H Zuidgevel	1,67	Relatief	--	4,50	7,50	--	--	--
TH.10	Blok H Oostgevel	1,64	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

---

Model: Wegverkeerslawaai  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gevel
TE.2	Ja
TE.3	Ja
TE.4	Ja
TE.5	Ja
TE.6	Ja
TE.7	Ja
TE.8	Ja
TE.9	Ja
TE.10	Ja
TE.11	Ja
TE.12	Ja
TE.13	Ja
TE.14	Ja
TF.1	Ja
TF.2	Ja
TF.3	Ja
TF.4	Ja
TF.5	Ja
TF.6	Ja
TF.7	Ja
TF.8	Ja
TF.9	Ja
TF.10	Ja
TF.11	Ja
TF.12	Ja
TF.13	Ja
TF.14	Ja
TF.15	Ja
TF.16	Ja
TF.17	Ja
TF.18	Ja
TF.19	Ja
TF.20	Ja
TG.1	Ja
TG.2	Ja
TG.3	Ja
TG.4	Ja
TG.5	Ja
TG.6	Ja
TG.7	Ja
TG.8	Ja
TG.9	Ja
TG.10	Ja
TG.11	Ja
TG.12	Ja
TG.13	Ja
TG.14	Ja
TG.15	Ja
TG.16	Ja
TG.17	Ja
TG.18	Ja
TH.1	Ja
TH.2	Ja
TH.3	Ja
TH.4	Ja
TH.5	Ja
TH.6	Ja
TH.7	Ja
TH.8	Ja
TH.9	Ja
TH.10	Ja


Model: Wegverkeerslawaaai  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
TH.11	Blok H Oostgevel	1,54	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TH.12	Blok H Oostgevel	1,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TH.13	Blok H Oostgevel	1,18	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TH.14	Blok H Oostgevel	1,08	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TI.1	Blok I Zuidgevel	1,32	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TI.2	Blok I Zuidgevel	1,43	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TI.3	Blok I Zuidgevel	1,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TI.4	Blok I Zuidgevel	1,42	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TI.5	Blok I Zuidgevel	1,45	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TI.6	Blok I Zuidgevel	1,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TI.7	Blok I Zuidgevel	1,51	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TI.8	Blok I Zuidgevel	1,55	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TI.9	Blok I Oostgevel	1,48	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TI.10	Blok I Noordgevel	1,34	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TI.11	Blok I Noordgevel	1,31	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TI.12	Blok I Noordgevel	1,27	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TI.13	Blok I Noordgevel	1,24	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TI.14	Blok I Noordgevel	1,20	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TI.15	Blok I Noordgevel	1,17	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TI.16	Blok I Noordgevel	1,14	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TI.17	Blok I Noordgevel	1,10	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--
TI.18	Blok I Westgevel	1,19	Relatief	1,50	4,50	7,50	--	--	--

---

Model: Wegverkeerslawaaï  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Gevel
TH.11	Ja
TH.12	Ja
TH.13	Ja
TH.14	Ja
TI.1	Ja
TI.2	Ja
TI.3	Ja
TI.4	Ja
TI.5	Ja
TI.6	Ja
TI.7	Ja
TI.8	Ja
TI.9	Ja
TI.10	Ja
TI.11	Ja
TI.12	Ja
TI.13	Ja
TI.14	Ja
TI.15	Ja
TI.16	Ja
TI.17	Ja
TI.18	Ja

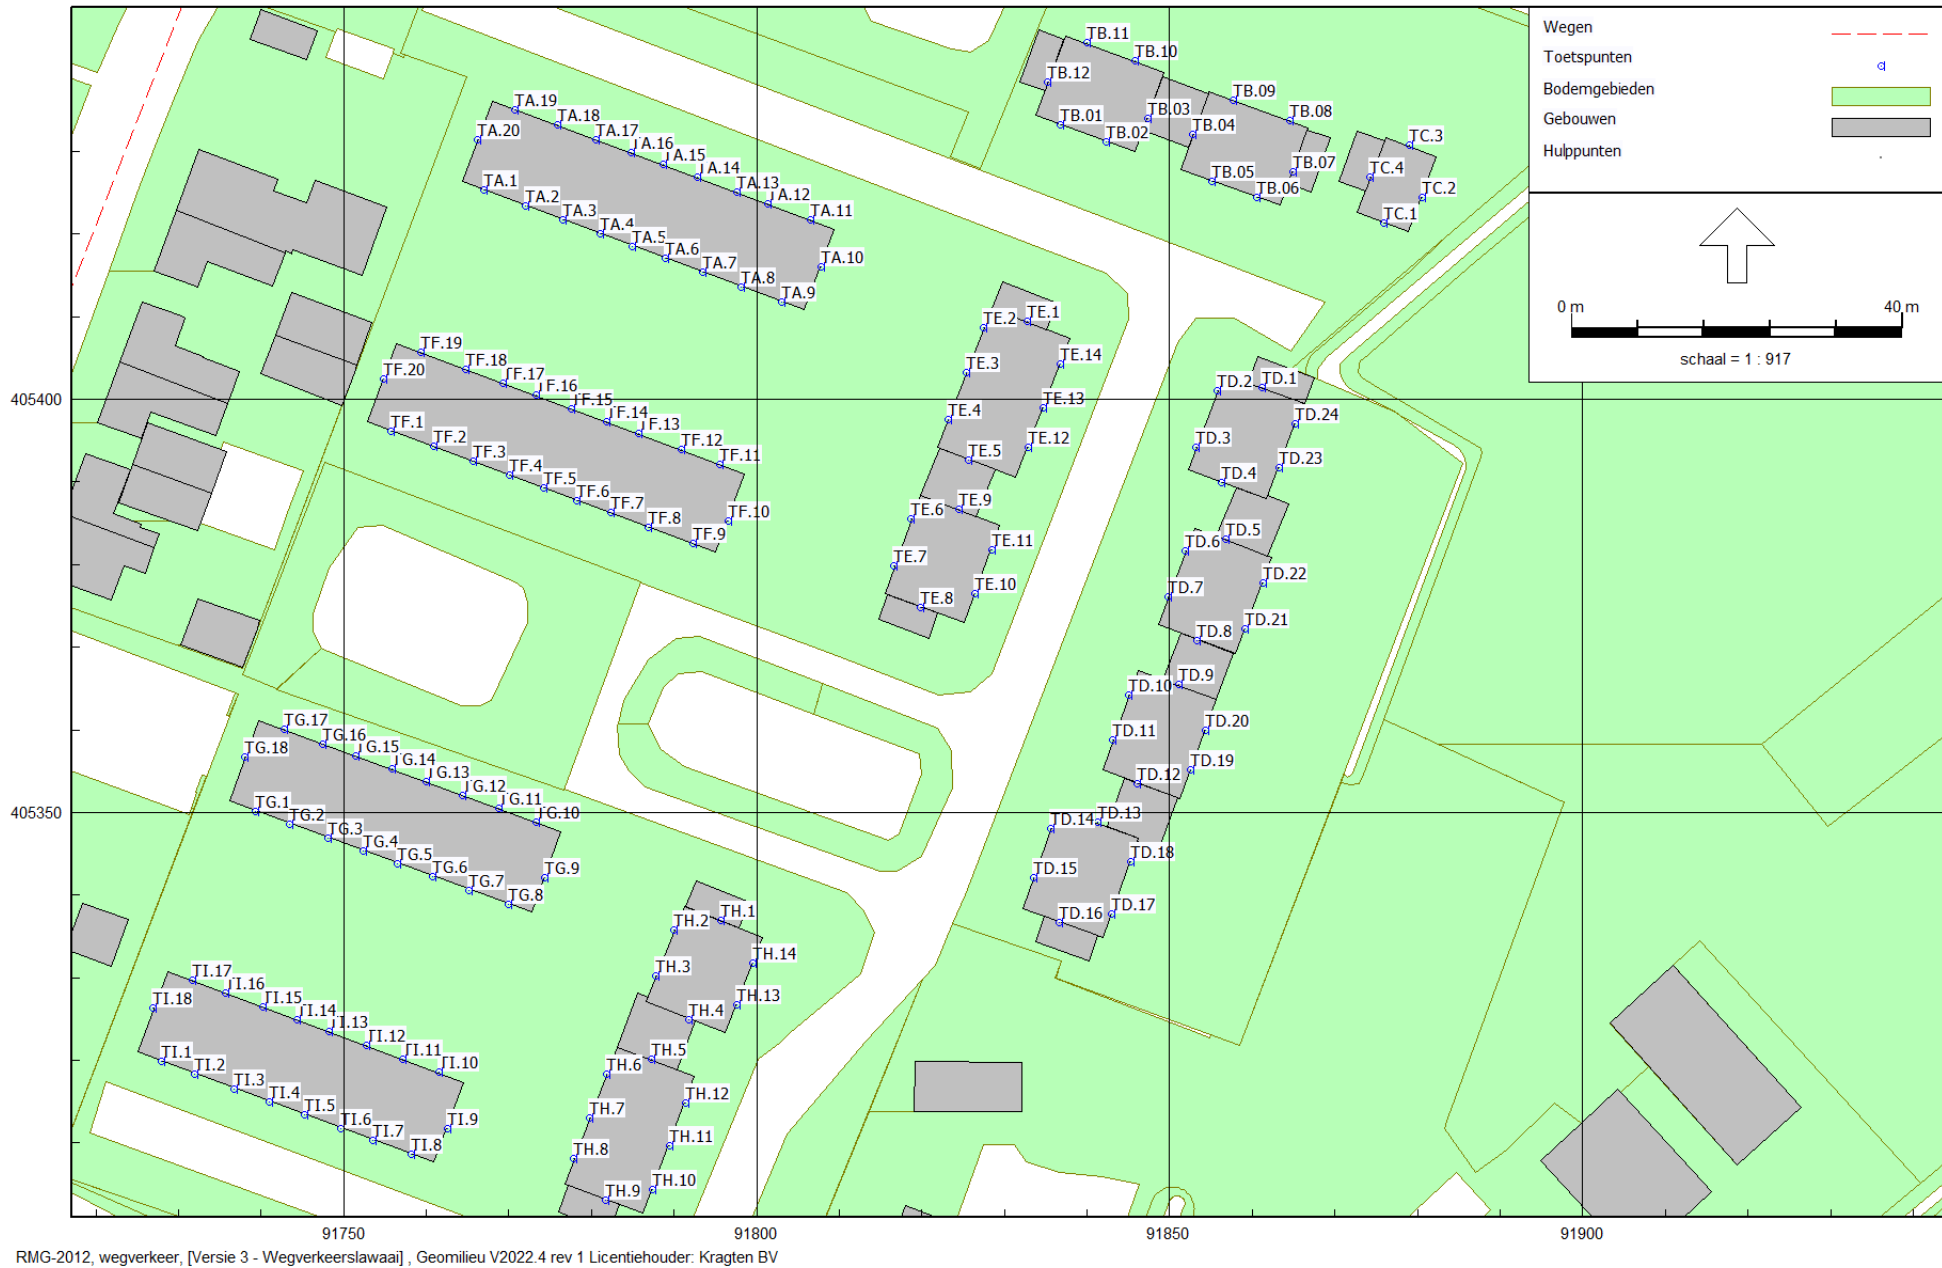

RMG-2012, wegverkeer, [Versie 3 - Wegverkeerslawai], Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Kragten BV

Figuur 4: Geografische indelign rekenmodel


Rekenpunten

Model: Wegverkeerslawaaai  
 Groep: Plangebied  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust
BA	Blok A	9,00	1,00	Relatief					0	0	0
BB.1	Blok B	9,00	1,00	Relatief					0	0	0
BB.2	Blok B	9,00	1,00	Relatief					0	0	0
BB	Blok B Schuur	3,00	1,00	Relatief					0	0	0
BB	Blok B Schuur	3,00	1,00	Relatief					0	0	0
BB	Blok B Schuur	3,00	0,81	Relatief					0	0	0
BC	Blok C	9,00	0,79	Relatief					0	0	0
BC	Blok C Schuur	3,00	1,00	Relatief					0	0	0
BD.1	Blok D	9,00	1,00	Relatief					0	0	0
BD.2	Blok D	9,00	0,54	Relatief					0	0	0
BD.3	Blok D	9,00	0,26	Relatief					0	0	0
BD.4	Blok D	9,00	0,36	Relatief					0	0	0
BD	Blok D Schuur	3,00	-0,03	Relatief					0	0	0
BD	Blok D Schuur	3,00	0,77	Relatief					0	0	0
BD	Blok D Schuur	3,00	0,44	Relatief					0	0	0
BD	Blok D Schuur	3,00	0,27	Relatief					0	0	0
BD	Blok D Schuur	3,00	0,92	Relatief					0	0	0
BE.1	Blok E	9,00	1,00	Relatief					0	0	0
BE.2	Blok E	9,00	1,00	Relatief					0	0	0
BE	Blok E Schuur	3,00	1,00	Relatief					0	0	0
BE	Blok E Schuur	3,00	1,00	Relatief					0	0	0
BE	Blok E Schuur	3,00	1,00	Relatief					0	0	0
BF	Blok F	9,00	1,00	Relatief					0	0	0
BG	Blok G	9,00	1,00	Relatief					0	0	0
BH.1	Blok H	9,00	1,00	Relatief					0	0	0
BH.2	Blok H	9,00	1,29	Relatief					0	0	0
BH	Blok H Schuur	3,00	1,00	Relatief					0	0	0
BH	Blok H Schuur	3,00	1,16	Relatief					0	0	0
BH	Blok H Schuur	3,00	1,63	Relatief					0	0	0
BI	Blok I	3,00	1,08	Relatief					0	0	0

Model: Wegverkeerslawaai  
 Groep: Plangebied  
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
BA	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BB.1	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BB.2	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BB	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BC	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BC	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BD.1	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BD.2	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BD.3	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BD.4	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BD	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BD	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BD	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BD	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BD	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BD	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BE.1	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BE.2	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BE	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BE	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BE	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BF	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BG	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BH.1	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BH.2	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BH	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BH	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BH	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
BI	0 dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

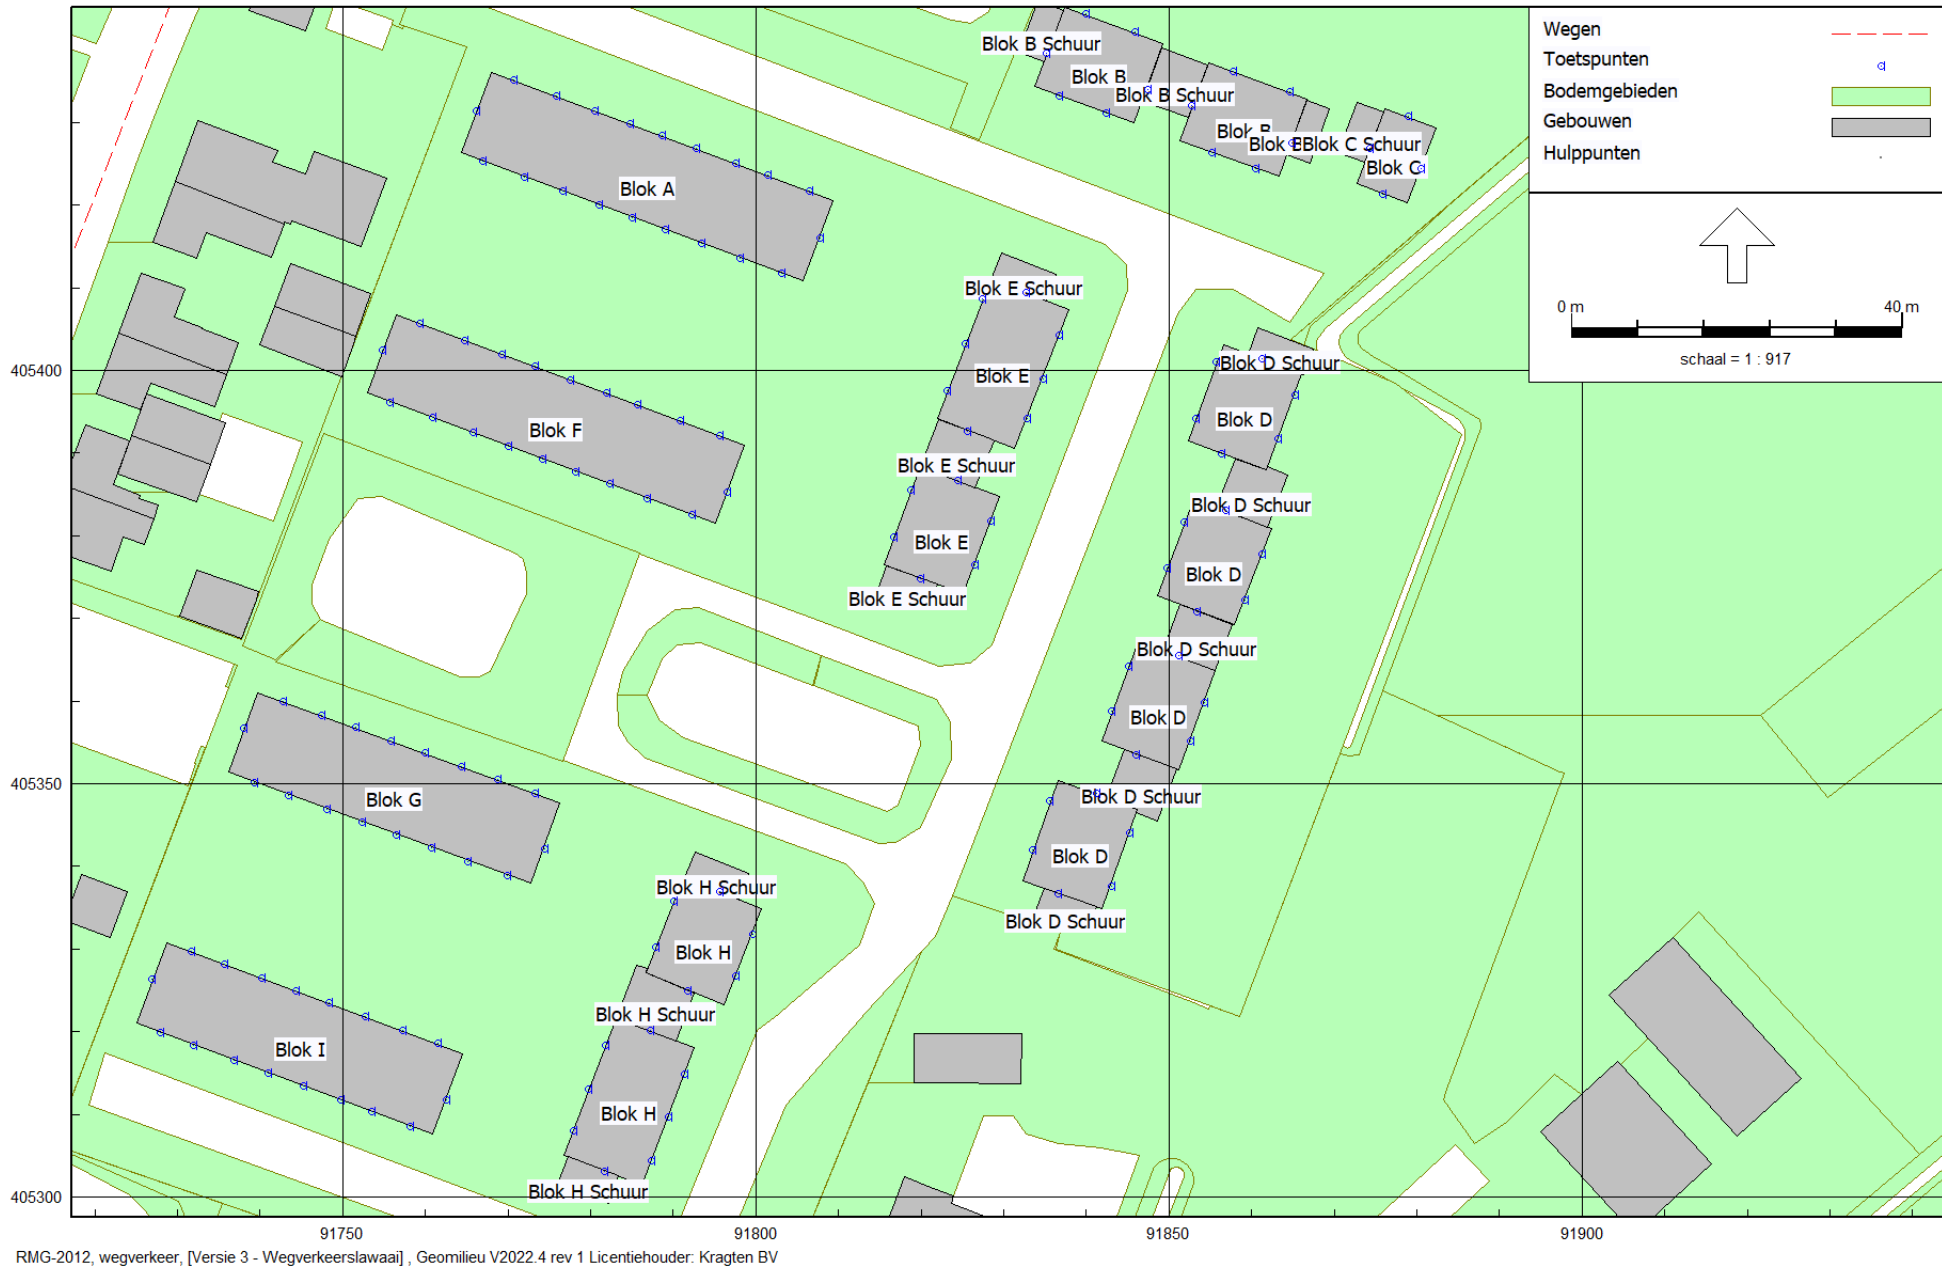

RMG-2012, wegverkeer, [Versie 3 - Wegverkeerslawai], Geomilieu V2022.4 rev 1 Licentiehouder: Kragten BV

Figuur 5: Geografische indeling rekenmodel

Gebouwen plangebied

# B3 REKENRESULTATEN

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Wegverkeerslawaai  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kadetijk (50 km/uur)  
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
TA.10_A	Blok A Oostgevel	91807,80	405416,03	1,50	32,94	30,07	25,67	34,39	
TA.10_B	Blok A Oostgevel	91807,80	405416,03	4,50	34,29	31,41	27,02	35,74	
TA.10_C	Blok A Oostgevel	91807,80	405416,03	7,50	36,32	33,44	29,05	37,77	
TA.11_A	Blok A Noordgevel	91806,47	405421,74	1,50	21,12	18,25	13,85	22,57	
TA.11_B	Blok A Noordgevel	91806,47	405421,74	4,50	23,90	21,03	16,63	25,35	
TA.11_C	Blok A Noordgevel	91806,47	405421,74	7,50	23,93	21,06	16,66	25,38	
TA.12_A	Blok A Noordgevel	91801,38	405423,64	1,50	20,42	17,55	13,15	21,87	
TA.12_B	Blok A Noordgevel	91801,38	405423,64	4,50	23,37	20,49	16,10	24,82	
TA.12_C	Blok A Noordgevel	91801,38	405423,64	7,50	22,81	19,94	15,54	24,26	
TA.13_A	Blok A Noordgevel	91797,58	405425,06	1,50	19,73	16,86	12,46	21,18	
TA.13_B	Blok A Noordgevel	91797,58	405425,06	4,50	21,66	18,79	14,39	23,11	
TA.13_C	Blok A Noordgevel	91797,58	405425,06	7,50	16,65	13,78	9,38	18,10	
TA.14_A	Blok A Noordgevel	91792,81	405426,84	1,50	18,79	15,91	11,52	20,24	
TA.14_B	Blok A Noordgevel	91792,81	405426,84	4,50	20,88	18,01	13,61	22,33	
TA.14_C	Blok A Noordgevel	91792,81	405426,84	7,50	16,28	13,40	9,01	17,73	
TA.15_A	Blok A Noordgevel	91788,71	405428,38	1,50	18,47	15,59	11,20	19,92	
TA.15_B	Blok A Noordgevel	91788,71	405428,38	4,50	22,49	19,61	15,22	23,94	
TA.15_C	Blok A Noordgevel	91788,71	405428,38	7,50	18,99	16,12	11,72	20,44	
TA.16_A	Blok A Noordgevel	91784,78	405429,85	1,50	17,51	14,64	10,24	18,96	
TA.16_B	Blok A Noordgevel	91784,78	405429,85	4,50	21,15	18,27	13,88	22,60	
TA.16_C	Blok A Noordgevel	91784,78	405429,85	7,50	18,54	15,67	11,27	19,99	
TA.17_A	Blok A Noordgevel	91780,48	405431,45	1,50	16,43	13,55	9,16	17,88	
TA.17_B	Blok A Noordgevel	91780,48	405431,45	4,50	22,08	19,21	14,81	23,53	
TA.17_C	Blok A Noordgevel	91780,48	405431,45	7,50	19,52	16,64	12,25	20,97	
TA.18_A	Blok A Noordgevel	91775,88	405433,17	1,50	23,33	20,46	16,06	24,78	
TA.18_B	Blok A Noordgevel	91775,88	405433,17	4,50	25,18	22,31	17,91	26,63	
TA.18_C	Blok A Noordgevel	91775,88	405433,17	7,50	19,80	16,93	12,53	21,25	
TA.19_A	Blok A Noordgevel	91770,75	405435,09	1,50	18,67	15,80	11,40	20,12	
TA.19_B	Blok A Noordgevel	91770,75	405435,09	4,50	21,68	18,80	14,41	23,13	
TA.19_C	Blok A Noordgevel	91770,75	405435,09	7,50	18,51	15,64	11,24	19,96	
TA.1_A	Blok A zuidgevel	91766,91	405425,27	1,50	25,77	22,89	18,50	27,22	
TA.1_B	Blok A zuidgevel	91766,91	405425,27	4,50	28,53	25,66	21,26	29,98	
TA.1_C	Blok A zuidgevel	91766,91	405425,27	7,50	30,71	27,84	23,44	32,16	
TA.20_A	Blok A Westgevel	91766,18	405431,36	1,50	24,37	21,50	17,10	25,82	
TA.20_B	Blok A Westgevel	91766,18	405431,36	4,50	26,96	24,09	19,69	28,41	
TA.20_C	Blok A Westgevel	91766,18	405431,36	7,50	22,29	19,41	15,02	23,74	
TA.2_A	Blok A zuidgevel	91771,97	405423,39	1,50	25,96	23,08	18,69	27,41	
TA.2_B	Blok A zuidgevel	91771,97	405423,39	4,50	28,40	25,53	21,13	29,85	
TA.2_C	Blok A zuidgevel	91771,97	405423,39	7,50	30,30	27,42	23,03	31,75	
TA.3_A	Blok A zuidgevel	91776,59	405421,66	1,50	26,18	23,31	18,91	27,63	
TA.3_B	Blok A zuidgevel	91776,59	405421,66	4,50	28,75	25,87	21,48	30,20	
TA.3_C	Blok A zuidgevel	91776,59	405421,66	7,50	30,63	27,75	23,36	32,08	
TA.4_A	Blok A zuidgevel	91781,06	405419,99	1,50	26,58	23,71	19,31	28,03	
TA.4_B	Blok A zuidgevel	91781,06	405419,99	4,50	29,39	26,52	22,12	30,84	
TA.4_C	Blok A zuidgevel	91781,06	405419,99	7,50	31,16	28,29	23,89	32,61	
TA.5_A	Blok A zuidgevel	91784,97	405418,52	1,50	30,01	27,14	22,74	31,46	
TA.5_B	Blok A zuidgevel	91784,97	405418,52	4,50	31,59	28,72	24,32	33,04	
TA.5_C	Blok A zuidgevel	91784,97	405418,52	7,50	33,08	30,21	25,81	34,53	
TA.6_A	Blok A zuidgevel	91788,99	405417,02	1,50	27,05	24,18	19,78	28,50	
TA.6_B	Blok A zuidgevel	91788,99	405417,02	4,50	29,71	26,83	22,44	31,16	
TA.6_C	Blok A zuidgevel	91788,99	405417,02	7,50	32,17	29,30	24,90	33,62	
TA.7_A	Blok A zuidgevel	91793,44	405415,36	1,50	31,28	28,40	24,01	32,73	
TA.7_B	Blok A zuidgevel	91793,44	405415,36	4,50	33,17	30,30	25,90	34,62	
TA.7_C	Blok A zuidgevel	91793,44	405415,36	7,50	34,84	31,97	27,57	36,29	
TA.8_A	Blok A zuidgevel	91798,13	405413,60	1,50	32,78	29,90	25,51	34,23	
TA.8_B	Blok A zuidgevel	91798,13	405413,60	4,50	34,71	31,84	27,44	36,16	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Wegverkeerslawaai  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kadetijk (50 km/uur)  
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TA.8_C	Blok A zuidgevel	91798,13	405413,60	7,50	36,60	33,73	29,33	38,05
TA.9_A	Blok A zuidgevel	91803,08	405411,75	1,50	32,82	29,95	25,55	34,27
TA.9_B	Blok A zuidgevel	91803,08	405411,75	4,50	34,62	31,75	27,35	36,07
TA.9_C	Blok A zuidgevel	91803,08	405411,75	7,50	36,73	33,86	29,46	38,18
TB.01_A	Blok B Zuidgevel	91836,71	405433,21	1,50	24,75	21,88	17,48	26,20
TB.01_B	Blok B Zuidgevel	91836,71	405433,21	4,50	27,59	24,72	20,32	29,04
TB.01_C	Blok B Zuidgevel	91836,71	405433,21	7,50	31,38	28,51	24,11	32,83
TB.02_A	Blok B Zuidgevel	91842,37	405431,11	1,50	27,83	24,96	20,56	29,28
TB.02_B	Blok B Zuidgevel	91842,37	405431,11	4,50	29,77	26,90	22,50	31,22
TB.02_C	Blok B Zuidgevel	91842,37	405431,11	7,50	33,50	30,62	26,23	34,95
TB.03_B	Blok B Oostgevel	91847,37	405434,01	4,50	32,39	29,52	25,12	33,84
TB.03_C	Blok B Oostgevel	91847,37	405434,01	7,50	34,49	31,61	27,22	35,94
TB.04_B	Blok B Westgevel	91852,74	405432,03	4,50	31,85	28,97	24,58	33,30
TB.04_C	Blok B Westgevel	91852,74	405432,03	7,50	32,77	29,90	25,50	34,22
TB.05_A	Blok B Zuidgevel	91855,14	405426,34	1,50	33,19	30,32	25,92	34,64
TB.05_B	Blok B Zuidgevel	91855,14	405426,34	4,50	34,95	32,08	27,68	36,40
TB.05_C	Blok B Zuidgevel	91855,14	405426,34	7,50	37,04	34,17	29,77	38,49
TB.06_A	Blok B Zuidgevel	91860,51	405424,41	1,50	32,25	29,38	24,98	33,70
TB.06_B	Blok B Zuidgevel	91860,51	405424,41	4,50	34,61	31,74	27,34	36,06
TB.06_C	Blok B Zuidgevel	91860,51	405424,41	7,50	36,98	34,11	29,71	38,43
TB.07_A	Blok B Zuidgevel	91864,87	405427,48	1,50	--	--	--	--
TB.07_B	Blok B Zuidgevel	91864,87	405427,48	4,50	32,86	29,98	25,59	34,31
TB.07_C	Blok B Zuidgevel	91864,87	405427,48	7,50	34,28	31,41	27,01	35,73
TB.08_A	Blok B Noordgevel	91864,58	405433,75	1,50	16,22	13,35	8,95	17,67
TB.08_B	Blok B Noordgevel	91864,58	405433,75	4,50	20,40	17,53	13,13	21,85
TB.08_C	Blok B Noordgevel	91864,58	405433,75	7,50	14,04	11,17	6,77	15,49
TB.09_A	Blok B Noordgevel	91857,75	405436,21	1,50	17,19	14,32	9,92	18,64
TB.09_B	Blok B Noordgevel	91857,75	405436,21	4,50	21,40	18,52	14,13	22,85
TB.09_C	Blok B Noordgevel	91857,75	405436,21	7,50	14,31	11,44	7,04	15,76
TB.10_A	Blok B Noordgevel	91845,84	405440,92	1,50	18,83	15,96	11,56	20,28
TB.10_B	Blok B Noordgevel	91845,84	405440,92	4,50	21,70	18,83	14,43	23,15
TB.10_C	Blok B Noordgevel	91845,84	405440,92	7,50	15,44	12,57	8,17	16,89
TB.11_A	Blok B Noordgevel	91839,93	405443,11	1,50	20,73	17,85	13,46	22,18
TB.11_B	Blok B Noordgevel	91839,93	405443,11	4,50	20,26	17,39	12,99	21,71
TB.11_C	Blok B Noordgevel	91839,93	405443,11	7,50	13,17	10,29	5,90	14,62
TB.12_B	Blok B Westgevel	91835,18	405438,39	4,50	27,24	24,37	19,97	28,69
TB.12_C	Blok B Westgevel	91835,18	405438,39	7,50	28,49	25,62	21,22	29,94
TC.1_A	Blok C Zuidgevel	91875,85	405421,29	1,50	35,00	32,12	27,73	36,45
TC.1_B	Blok C Zuidgevel	91875,85	405421,29	4,50	36,57	33,69	29,30	38,02
TC.1_C	Blok C Zuidgevel	91875,85	405421,29	7,50	37,79	34,92	30,52	39,24
TC.2_A	Blok C Oostgevel	91880,50	405424,40	1,50	34,01	31,13	26,74	35,46
TC.2_B	Blok C Oostgevel	91880,50	405424,40	4,50	35,47	32,60	28,20	36,92
TC.2_C	Blok C Oostgevel	91880,50	405424,40	7,50	36,35	33,48	29,08	37,80
TC.3_A	Blok C Noordgevel	91879,02	405430,71	1,50	14,88	12,01	7,61	16,33
TC.3_B	Blok C Noordgevel	91879,02	405430,71	4,50	17,64	14,76	10,37	19,09
TC.3_C	Blok C Noordgevel	91879,02	405430,71	7,50	11,79	8,92	4,52	13,24
TC.4_A	Blok C Westgevel	91874,26	405426,94	1,50	--	--	--	--
TC.4_B	Blok C Westgevel	91874,26	405426,94	4,50	24,55	21,68	17,28	26,00
TC.4_C	Blok C Westgevel	91874,26	405426,94	7,50	28,50	25,62	21,23	29,95
TD.10_A	Blok D Westgevel	91845,08	405364,27	1,50	34,94	32,07	27,67	36,39
TD.10_B	Blok D Westgevel	91845,08	405364,27	4,50	36,27	33,40	29,00	37,72
TD.10_C	Blok D Westgevel	91845,08	405364,27	7,50	37,67	34,80	30,40	39,12
TD.11_A	Blok D Westgevel	91843,08	405358,75	1,50	34,72	31,84	27,45	36,17
TD.11_B	Blok D Westgevel	91843,08	405358,75	4,50	36,22	33,34	28,95	37,67
TD.11_C	Blok D Westgevel	91843,08	405358,75	7,50	37,66	34,79	30,39	39,11
TD.12_B	Blok D Zuidgevel	91846,03	405353,49	4,50	37,53	34,66	30,26	38,98

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Wegverkeerslawaai  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kadetijk (50 km/uur)  
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
TD.12_C	Blok D Zuidgevel	91846,03	405353,49	7,50	39,11	36,24	31,84	40,56	
TD.13_A	Blok D Noordgevel	91841,24	405348,80	1,50	24,45	21,57	17,18	25,90	
TD.13_B	Blok D Noordgevel	91841,24	405348,80	4,50	32,45	29,58	25,18	33,90	
TD.13_C	Blok D Noordgevel	91841,24	405348,80	7,50	35,56	32,68	28,29	37,01	
TD.14_A	Blok D Westgevel	91835,60	405348,00	1,50	36,69	33,82	29,42	38,14	
TD.14_B	Blok D Westgevel	91835,60	405348,00	4,50	38,90	36,03	31,63	40,35	
TD.14_C	Blok D Westgevel	91835,60	405348,00	7,50	41,43	38,56	34,16	42,88	
TD.15_A	Blok D Westgevel	91833,50	405342,05	1,50	36,65	33,78	29,38	38,10	
TD.15_B	Blok D Westgevel	91833,50	405342,05	4,50	39,31	36,44	32,04	40,76	
TD.15_C	Blok D Westgevel	91833,50	405342,05	7,50	42,07	39,20	34,80	43,52	
TD.16_B	Blok D Zuidgevel	91836,61	405336,68	4,50	44,33	41,46	37,06	45,78	
TD.16_C	Blok D Zuidgevel	91836,61	405336,68	7,50	46,62	43,75	39,35	48,07	
TD.17_A	Blok D Oostgevel	91843,00	405337,66	1,50	41,79	38,91	34,52	43,24	
TD.17_B	Blok D Oostgevel	91843,00	405337,66	4,50	43,01	40,13	35,74	44,46	
TD.17_C	Blok D Oostgevel	91843,00	405337,66	7,50	44,38	41,51	37,11	45,83	
TD.18_A	Blok D Oostgevel	91845,24	405344,01	1,50	41,89	39,02	34,62	43,34	
TD.18_B	Blok D Oostgevel	91845,24	405344,01	4,50	42,99	40,12	35,72	44,44	
TD.18_C	Blok D Oostgevel	91845,24	405344,01	7,50	44,15	41,27	36,88	45,60	
TD.19_A	Blok D Oostgevel	91852,58	405355,20	1,50	38,10	35,22	30,83	39,55	
TD.19_B	Blok D Oostgevel	91852,58	405355,20	4,50	40,03	37,16	32,76	41,48	
TD.19_C	Blok D Oostgevel	91852,58	405355,20	7,50	41,16	38,28	33,89	42,61	
TD.1_A	Blok D Noordgevel	91861,23	405401,46	1,50	--	--	--	--	
TD.1_B	Blok D Noordgevel	91861,23	405401,46	4,50	28,26	25,39	20,99	29,71	
TD.1_C	Blok D Noordgevel	91861,23	405401,46	7,50	28,70	25,82	21,43	30,15	
TD.20_A	Blok D Oostgevel	91854,28	405359,88	1,50	38,15	35,28	30,88	39,60	
TD.20_B	Blok D Oostgevel	91854,28	405359,88	4,50	40,05	37,18	32,78	41,50	
TD.20_C	Blok D Oostgevel	91854,28	405359,88	7,50	41,09	38,22	33,82	42,54	
TD.21_A	Blok D Oostgevel	91859,16	405372,17	1,50	36,96	34,08	29,69	38,41	
TD.21_B	Blok D Oostgevel	91859,16	405372,17	4,50	38,70	35,83	31,43	40,15	
TD.21_C	Blok D Oostgevel	91859,16	405372,17	7,50	40,13	37,26	32,86	41,58	
TD.22_A	Blok D Oostgevel	91861,29	405377,74	1,50	36,53	33,66	29,26	37,98	
TD.22_B	Blok D Oostgevel	91861,29	405377,74	4,50	38,32	35,45	31,05	39,77	
TD.22_C	Blok D Oostgevel	91861,29	405377,74	7,50	39,77	36,90	32,50	41,22	
TD.23_A	Blok D Oostgevel	91863,23	405391,71	1,50	30,48	27,61	23,21	31,93	
TD.23_B	Blok D Oostgevel	91863,23	405391,71	4,50	35,43	32,56	28,16	36,88	
TD.23_C	Blok D Oostgevel	91863,23	405391,71	7,50	37,21	34,34	29,94	38,66	
TD.24_A	Blok D Oostgevel	91865,21	405397,05	1,50	31,93	29,06	24,66	33,38	
TD.24_B	Blok D Oostgevel	91865,21	405397,05	4,50	35,48	32,60	28,21	36,93	
TD.24_C	Blok D Oostgevel	91865,21	405397,05	7,50	37,08	34,20	29,81	38,53	
TD.2_A	Blok D Westgevel	91855,76	405401,02	1,50	33,85	30,97	26,58	35,30	
TD.2_B	Blok D Westgevel	91855,76	405401,02	4,50	34,47	31,60	27,20	35,92	
TD.2_C	Blok D Westgevel	91855,76	405401,02	7,50	36,26	33,39	28,99	37,71	
TD.3_A	Blok D Westgevel	91853,22	405394,17	1,50	33,11	30,24	25,84	34,56	
TD.3_B	Blok D Westgevel	91853,22	405394,17	4,50	33,81	30,93	26,54	35,26	
TD.3_C	Blok D Westgevel	91853,22	405394,17	7,50	35,93	33,06	28,66	37,38	
TD.4_A	Blok D Zuidgevel	91856,28	405389,87	1,50	29,67	26,79	22,40	31,12	
TD.4_B	Blok D Zuidgevel	91856,28	405389,87	4,50	32,99	30,12	25,72	34,44	
TD.4_C	Blok D Zuidgevel	91856,28	405389,87	7,50	35,84	32,97	28,57	37,29	
TD.5_B	Blok D Noordgevel	91856,81	405383,07	4,50	20,27	17,40	13,00	21,72	
TD.5_C	Blok D Noordgevel	91856,81	405383,07	7,50	28,05	25,18	20,78	29,50	
TD.6_A	Blok D Westgevel	91851,86	405381,63	1,50	34,62	31,74	27,35	36,07	
TD.6_B	Blok D Westgevel	91851,86	405381,63	4,50	35,56	32,69	28,29	37,01	
TD.6_C	Blok D Westgevel	91851,86	405381,63	7,50	36,81	33,94	29,54	38,26	
TD.7_A	Blok D Westgevel	91849,75	405376,12	1,50	33,54	30,67	26,27	34,99	
TD.7_B	Blok D Westgevel	91849,75	405376,12	4,50	34,69	31,82	27,42	36,14	
TD.7_C	Blok D Westgevel	91849,75	405376,12	7,50	36,41	33,54	29,14	37,86	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Wegverkeerslawaai  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kadetijk (50 km/uur)  
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
TD.8_B	Blok D Zuidgevel	91853,34	405370,83	4,50	33,74	30,87	26,47	35,19	
TD.8_C	Blok D Zuidgevel	91853,34	405370,83	7,50	36,77	33,90	29,50	38,22	
TD.9_B	Blok D Noordgevel	91851,15	405365,45	4,50	31,01	28,14	23,74	32,46	
TD.9_C	Blok D Noordgevel	91851,15	405365,45	7,50	33,69	30,81	26,42	35,14	
TE.10_A	Blok E Oostgevel	91826,46	405376,45	1,50	37,06	34,19	29,79	38,51	
TE.10_B	Blok E Oostgevel	91826,46	405376,45	4,50	38,56	35,69	31,29	40,01	
TE.10_C	Blok E Oostgevel	91826,46	405376,45	7,50	40,99	38,11	33,72	42,44	
TE.11_A	Blok E Oostgevel	91828,42	405381,79	1,50	36,11	33,24	28,84	37,56	
TE.11_B	Blok E Oostgevel	91828,42	405381,79	4,50	37,69	34,82	30,42	39,14	
TE.11_C	Blok E Oostgevel	91828,42	405381,79	7,50	40,23	37,36	32,96	41,68	
TE.12_A	Blok E Oostgevel	91832,88	405394,23	1,50	35,15	32,28	27,88	36,60	
TE.12_B	Blok E Oostgevel	91832,88	405394,23	4,50	35,82	32,94	28,55	37,27	
TE.12_C	Blok E Oostgevel	91832,88	405394,23	7,50	38,46	35,59	31,19	39,91	
TE.13_A	Blok E Oostgevel	91834,74	405399,02	1,50	34,92	32,04	27,65	36,37	
TE.13_B	Blok E Oostgevel	91834,74	405399,02	4,50	35,55	32,68	28,28	37,00	
TE.13_C	Blok E Oostgevel	91834,74	405399,02	7,50	38,02	35,14	30,75	39,47	
TE.14_A	Blok E Oostgevel	91836,76	405404,24	1,50	35,29	32,42	28,02	36,74	
TE.14_B	Blok E Oostgevel	91836,76	405404,24	4,50	35,61	32,74	28,34	37,06	
TE.14_C	Blok E Oostgevel	91836,76	405404,24	7,50	37,90	35,02	30,63	39,35	
TE.1_B	Blok E Noordgevel	91832,72	405409,48	4,50	28,75	25,87	21,48	30,20	
TE.1_C	Blok E Noordgevel	91832,72	405409,48	7,50	30,88	28,00	23,61	32,33	
TE.2_A	Blok E Westgevel	91827,42	405408,64	1,50	29,51	26,64	22,24	30,96	
TE.2_B	Blok E Westgevel	91827,42	405408,64	4,50	31,16	28,29	23,89	32,61	
TE.2_C	Blok E Westgevel	91827,42	405408,64	7,50	32,20	29,33	24,93	33,65	
TE.3_A	Blok E Westgevel	91825,35	405403,29	1,50	28,47	25,60	21,20	29,92	
TE.3_B	Blok E Westgevel	91825,35	405403,29	4,50	30,75	27,88	23,48	32,20	
TE.3_C	Blok E Westgevel	91825,35	405403,29	7,50	32,09	29,22	24,82	33,54	
TE.4_A	Blok E Westgevel	91823,14	405397,59	1,50	28,58	25,70	21,31	30,03	
TE.4_B	Blok E Westgevel	91823,14	405397,59	4,50	29,89	27,02	22,62	31,34	
TE.4_C	Blok E Westgevel	91823,14	405397,59	7,50	31,64	28,76	24,37	33,09	
TE.5_B	Blok E Zuidgevel	91825,60	405392,65	4,50	29,71	26,83	22,44	31,16	
TE.5_C	Blok E Zuidgevel	91825,60	405392,65	7,50	33,71	30,83	26,44	35,16	
TE.6_A	Blok E Westgevel	91818,72	405385,50	1,50	19,97	17,09	12,70	21,42	
TE.6_B	Blok E Westgevel	91818,72	405385,50	4,50	21,81	18,94	14,54	23,26	
TE.6_C	Blok E Westgevel	91818,72	405385,50	7,50	26,68	23,81	19,41	28,13	
TE.7_A	Blok E Westgevel	91816,66	405379,87	1,50	25,27	22,39	18,00	26,72	
TE.7_B	Blok E Westgevel	91816,66	405379,87	4,50	27,10	24,23	19,83	28,55	
TE.7_C	Blok E Westgevel	91816,66	405379,87	7,50	29,65	26,77	22,38	31,10	
TE.8_B	Blok E Zuidgevel	91819,85	405374,77	4,50	40,12	37,24	32,85	41,57	
TE.8_C	Blok E Zuidgevel	91819,85	405374,77	7,50	41,95	39,08	34,68	43,40	
TE.9_B	Blok E Noordgevel	91824,47	405386,73	4,50	23,81	20,94	16,54	25,26	
TE.9_C	Blok E Noordgevel	91824,47	405386,73	7,50	29,11	26,24	21,84	30,56	
TF.10_A	Blok F Oostgevel	91796,58	405385,33	1,50	34,77	31,90	27,50	36,22	
TF.10_B	Blok F Oostgevel	91796,58	405385,33	4,50	36,91	34,04	29,64	38,36	
TF.10_C	Blok F Oostgevel	91796,58	405385,33	7,50	39,08	36,20	31,81	40,53	
TF.11_A	Blok Noordgevel	91795,58	405392,14	1,50	19,51	16,64	12,24	20,96	
TF.11_B	Blok Noordgevel	91795,58	405392,14	4,50	21,48	18,61	14,21	22,93	
TF.11_C	Blok Noordgevel	91795,58	405392,14	7,50	22,94	20,07	15,67	24,39	
TF.12_A	Blok Noordgevel	91790,86	405393,91	1,50	26,32	23,45	19,05	27,77	
TF.12_B	Blok Noordgevel	91790,86	405393,91	4,50	27,81	24,93	20,54	29,26	
TF.12_C	Blok Noordgevel	91790,86	405393,91	7,50	28,68	25,81	21,41	30,13	
TF.13_A	Blok Noordgevel	91785,68	405395,84	1,50	30,93	28,06	23,66	32,38	
TF.13_B	Blok Noordgevel	91785,68	405395,84	4,50	32,37	29,50	25,10	33,82	
TF.13_C	Blok Noordgevel	91785,68	405395,84	7,50	33,74	30,86	26,47	35,19	
TF.14_A	Blok Noordgevel	91781,89	405397,26	1,50	31,26	28,39	23,99	32,71	
TF.14_B	Blok Noordgevel	91781,89	405397,26	4,50	32,47	29,60	25,20	33,92	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Wegverkeerslawaai  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kadetijk (50 km/uur)  
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TF.14_C	Blok Noordgevel	91781,89	405397,26	7,50	34,03	31,16	26,76	35,48
TF.15_A	Blok Noordgevel	91777,56	405398,88	1,50	27,52	24,64	20,25	28,97
TF.15_B	Blok Noordgevel	91777,56	405398,88	4,50	30,17	27,30	22,90	31,62
TF.15_C	Blok Noordgevel	91777,56	405398,88	7,50	32,30	29,43	25,03	33,75
TF.16_A	Blok Noordgevel	91773,27	405400,48	1,50	25,93	23,05	18,66	27,38
TF.16_B	Blok Noordgevel	91773,27	405400,48	4,50	28,63	25,76	21,36	30,08
TF.16_C	Blok Noordgevel	91773,27	405400,48	7,50	31,26	28,39	23,99	32,71
TF.17_A	Blok Noordgevel	91769,31	405401,96	1,50	25,81	22,94	18,54	27,26
TF.17_B	Blok Noordgevel	91769,31	405401,96	4,50	28,35	25,47	21,08	29,80
TF.17_C	Blok Noordgevel	91769,31	405401,96	7,50	30,61	27,74	23,34	32,06
TF.18_A	Blok Noordgevel	91764,72	405403,68	1,50	22,07	19,19	14,80	23,52
TF.18_B	Blok Noordgevel	91764,72	405403,68	4,50	25,01	22,13	17,74	26,46
TF.18_C	Blok Noordgevel	91764,72	405403,68	7,50	28,03	25,15	20,76	29,48
TF.19_A	Blok Noordgevel	91759,38	405405,68	1,50	26,38	23,50	19,11	27,83
TF.19_B	Blok Noordgevel	91759,38	405405,68	4,50	27,85	24,98	20,58	29,30
TF.19_C	Blok Noordgevel	91759,38	405405,68	7,50	29,54	26,67	22,27	30,99
TF.1_A	Blok F Zuidgevel	91755,77	405396,18	1,50	29,09	26,22	21,82	30,54
TF.1_B	Blok F Zuidgevel	91755,77	405396,18	4,50	31,46	28,59	24,19	32,91
TF.1_C	Blok F Zuidgevel	91755,77	405396,18	7,50	34,03	31,16	26,76	35,48
TF.20_A	Blok F Westgevel	91754,77	405402,50	1,50	24,18	21,31	16,91	25,63
TF.20_B	Blok F Westgevel	91754,77	405402,50	4,50	28,02	25,14	20,75	29,47
TF.20_C	Blok F Westgevel	91754,77	405402,50	7,50	29,66	26,78	22,39	31,11
TF.2_A	Blok F Zuidgevel	91760,86	405394,28	1,50	30,69	27,82	23,42	32,14
TF.2_B	Blok F Zuidgevel	91760,86	405394,28	4,50	32,93	30,06	25,66	34,38
TF.2_C	Blok F Zuidgevel	91760,86	405394,28	7,50	35,28	32,41	28,01	36,73
TF.3_A	Blok F Zuidgevel	91765,74	405392,45	1,50	31,50	28,62	24,23	32,95
TF.3_B	Blok F Zuidgevel	91765,74	405392,45	4,50	33,64	30,77	26,37	35,09
TF.3_C	Blok F Zuidgevel	91765,74	405392,45	7,50	35,85	32,98	28,58	37,30
TF.4_A	Blok F Zuidgevel	91770,09	405390,82	1,50	31,49	28,61	24,22	32,94
TF.4_B	Blok F Zuidgevel	91770,09	405390,82	4,50	33,86	30,99	26,59	35,31
TF.4_C	Blok F Zuidgevel	91770,09	405390,82	7,50	35,90	33,03	28,63	37,35
TF.5_A	Blok F Zuidgevel	91774,24	405389,28	1,50	32,67	29,80	25,40	34,12
TF.5_B	Blok F Zuidgevel	91774,24	405389,28	4,50	34,86	31,98	27,59	36,31
TF.5_C	Blok F Zuidgevel	91774,24	405389,28	7,50	36,35	33,48	29,08	37,80
TF.6_A	Blok F Zuidgevel	91778,21	405387,79	1,50	32,56	29,68	25,29	34,01
TF.6_B	Blok F Zuidgevel	91778,21	405387,79	4,50	34,88	32,00	27,61	36,33
TF.6_C	Blok F Zuidgevel	91778,21	405387,79	7,50	37,30	34,43	30,03	38,75
TF.7_A	Blok F Zuidgevel	91782,30	405386,26	1,50	33,28	30,41	26,01	34,73
TF.7_B	Blok F Zuidgevel	91782,30	405386,26	4,50	35,96	33,08	28,69	37,41
TF.7_C	Blok F Zuidgevel	91782,30	405386,26	7,50	38,01	35,13	30,74	39,46
TF.8_A	Blok F Zuidgevel	91786,85	405384,56	1,50	33,29	30,42	26,02	34,74
TF.8_B	Blok F Zuidgevel	91786,85	405384,56	4,50	35,79	32,91	28,52	37,24
TF.8_C	Blok F Zuidgevel	91786,85	405384,56	7,50	38,21	35,33	30,94	39,66
TF.9_A	Blok F Zuidgevel	91792,33	405382,51	1,50	34,36	31,49	27,09	35,81
TF.9_B	Blok F Zuidgevel	91792,33	405382,51	4,50	36,89	34,01	29,62	38,34
TF.9_C	Blok F Zuidgevel	91792,33	405382,51	7,50	39,21	36,33	31,94	40,66
TG.10_A	Blok G Noordgevel	91773,27	405348,84	1,50	25,93	23,06	18,66	27,38
TG.10_B	Blok G Noordgevel	91773,27	405348,84	4,50	28,23	25,36	20,96	29,68
TG.10_C	Blok G Noordgevel	91773,27	405348,84	7,50	30,36	27,49	23,09	31,81
TG.11_A	Blok G Noordgevel	91768,77	405350,49	1,50	25,22	22,35	17,95	26,67
TG.11_B	Blok G Noordgevel	91768,77	405350,49	4,50	28,89	26,01	21,62	30,34
TG.11_C	Blok G Noordgevel	91768,77	405350,49	7,50	30,96	28,08	23,69	32,41
TG.12_A	Blok G Noordgevel	91764,43	405352,09	1,50	23,83	20,96	16,56	25,28
TG.12_B	Blok G Noordgevel	91764,43	405352,09	4,50	28,68	25,81	21,41	30,13
TG.12_C	Blok G Noordgevel	91764,43	405352,09	7,50	30,74	27,86	23,47	32,19
TG.13_A	Blok G Noordgevel	91760,03	405353,70	1,50	25,68	22,81	18,41	27,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Wegverkeerslawaai  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kadetijk (50 km/uur)  
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
TG.13_B	Blok G Noordgevel	91760,03	405353,70	4,50	29,82	26,95	22,55	31,27	
TG.13_C	Blok G Noordgevel	91760,03	405353,70	7,50	31,97	29,09	24,70	33,42	
TG.14_A	Blok G Noordgevel	91755,84	405355,24	1,50	28,22	25,35	20,95	29,67	
TG.14_B	Blok G Noordgevel	91755,84	405355,24	4,50	30,91	28,04	23,64	32,36	
TG.14_C	Blok G Noordgevel	91755,84	405355,24	7,50	32,63	29,76	25,36	34,08	
TG.15_A	Blok G Noordgevel	91751,52	405356,82	1,50	28,07	25,20	20,80	29,52	
TG.15_B	Blok G Noordgevel	91751,52	405356,82	4,50	30,26	27,39	22,99	31,71	
TG.15_C	Blok G Noordgevel	91751,52	405356,82	7,50	32,35	29,48	25,08	33,80	
TG.16_A	Blok G Noordgevel	91747,45	405358,32	1,50	27,85	24,97	20,58	29,30	
TG.16_B	Blok G Noordgevel	91747,45	405358,32	4,50	30,46	27,58	23,19	31,91	
TG.16_C	Blok G Noordgevel	91747,45	405358,32	7,50	32,73	29,85	25,46	34,18	
TG.17_A	Blok G Noordgevel	91742,81	405360,02	1,50	28,63	25,76	21,36	30,08	
TG.17_B	Blok G Noordgevel	91742,81	405360,02	4,50	30,82	27,94	23,55	32,27	
TG.17_C	Blok G Noordgevel	91742,81	405360,02	7,50	33,17	30,29	25,90	34,62	
TG.18_A	Blok G Westgevel	91738,01	405356,68	1,50	29,02	26,15	21,75	30,47	
TG.18_B	Blok G Westgevel	91738,01	405356,68	4,50	32,51	29,64	25,24	33,96	
TG.18_C	Blok G Westgevel	91738,01	405356,68	7,50	30,92	28,05	23,65	32,37	
TG.1_A	Blok G Zuidgevel	91739,26	405350,13	1,50	33,87	30,99	26,60	35,32	
TG.1_B	Blok G Zuidgevel	91739,26	405350,13	4,50	39,53	36,65	32,26	40,98	
TG.1_C	Blok G Zuidgevel	91739,26	405350,13	7,50	40,30	37,43	33,03	41,75	
TG.2_A	Blok G Zuidgevel	91743,41	405348,61	1,50	34,58	31,70	27,31	36,03	
TG.2_B	Blok G Zuidgevel	91743,41	405348,61	4,50	39,89	37,01	32,62	41,34	
TG.2_C	Blok G Zuidgevel	91743,41	405348,61	7,50	40,47	37,60	33,20	41,92	
TG.3_A	Blok G Zuidgevel	91748,13	405346,88	1,50	34,75	31,88	27,48	36,20	
TG.3_B	Blok G Zuidgevel	91748,13	405346,88	4,50	40,21	37,33	32,94	41,66	
TG.3_C	Blok G Zuidgevel	91748,13	405346,88	7,50	40,98	38,10	33,71	42,43	
TG.4_A	Blok G Zuidgevel	91752,36	405345,33	1,50	35,70	32,83	28,43	37,15	
TG.4_B	Blok G Zuidgevel	91752,36	405345,33	4,50	40,08	37,20	32,81	41,53	
TG.4_C	Blok G Zuidgevel	91752,36	405345,33	7,50	40,78	37,90	33,51	42,23	
TG.5_A	Blok G Zuidgevel	91756,47	405343,82	1,50	36,73	33,86	29,46	38,18	
TG.5_B	Blok G Zuidgevel	91756,47	405343,82	4,50	40,43	37,56	33,16	41,88	
TG.5_C	Blok G Zuidgevel	91756,47	405343,82	7,50	40,90	38,02	33,63	42,35	
TG.6_A	Blok G Zuidgevel	91760,77	405342,24	1,50	37,47	34,60	30,20	38,92	
TG.6_B	Blok G Zuidgevel	91760,77	405342,24	4,50	40,51	37,64	33,24	41,96	
TG.6_C	Blok G Zuidgevel	91760,77	405342,24	7,50	40,81	37,93	33,54	42,26	
TG.7_A	Blok G Zuidgevel	91765,19	405340,62	1,50	36,37	33,49	29,10	37,82	
TG.7_B	Blok G Zuidgevel	91765,19	405340,62	4,50	40,02	37,14	32,75	41,47	
TG.7_C	Blok G Zuidgevel	91765,19	405340,62	7,50	40,52	37,65	33,25	41,97	
TG.8_A	Blok G Zuidgevel	91769,88	405338,90	1,50	34,12	31,25	26,85	35,57	
TG.8_B	Blok G Zuidgevel	91769,88	405338,90	4,50	38,18	35,31	30,91	39,63	
TG.8_C	Blok G Zuidgevel	91769,88	405338,90	7,50	38,37	35,49	31,10	39,82	
TG.9_A	Blok G Oostgevel	91774,39	405342,15	1,50	30,63	27,76	23,36	32,08	
TG.9_B	Blok G Oostgevel	91774,39	405342,15	4,50	33,95	31,07	26,68	35,40	
TG.9_C	Blok G Oostgevel	91774,39	405342,15	7,50	36,71	33,84	29,44	38,16	
TH.10_A	Blok H Oostgevel	91787,39	405304,41	1,50	48,06	45,19	40,79	49,51	
TH.10_B	Blok H Oostgevel	91787,39	405304,41	4,50	49,95	47,07	42,68	51,40	
TH.10_C	Blok H Oostgevel	91787,39	405304,41	7,50	50,33	47,46	43,06	51,78	
TH.11_A	Blok H Oostgevel	91789,39	405309,68	1,50	46,93	44,06	39,66	48,38	
TH.11_B	Blok H Oostgevel	91789,39	405309,68	4,50	49,08	46,20	41,81	50,53	
TH.11_C	Blok H Oostgevel	91789,39	405309,68	7,50	49,64	46,76	42,37	51,09	
TH.12_A	Blok H Oostgevel	91791,37	405314,88	1,50	45,78	42,91	38,51	47,23	
TH.12_B	Blok H Oostgevel	91791,37	405314,88	4,50	48,16	45,28	40,89	49,61	
TH.12_C	Blok H Oostgevel	91791,37	405314,88	7,50	48,97	46,10	41,70	50,42	
TH.13_A	Blok H Oostgevel	91797,59	405326,73	1,50	43,77	40,90	36,50	45,22	
TH.13_B	Blok H Oostgevel	91797,59	405326,73	4,50	46,41	43,53	39,14	47,86	
TH.13_C	Blok H Oostgevel	91797,59	405326,73	7,50	47,82	44,94	40,55	49,27	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Wegverkeerslawaai  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kadetijk (50 km/uur)  
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TH.14_A	Blok H Oostgevel	91799,58	405331,74	1,50	43,10	40,23	35,83	44,55
TH.14_B	Blok H Oostgevel	91799,58	405331,74	4,50	45,74	42,87	38,47	47,19
TH.14_C	Blok H Oostgevel	91799,58	405331,74	7,50	47,27	44,40	40,00	48,72
TH.1_B	Blok H Noordgevel	91795,68	405336,99	4,50	32,19	29,31	24,92	33,64
TH.1_C	Blok H Noordgevel	91795,68	405336,99	7,50	34,37	31,49	27,10	35,82
TH.2_A	Blok H Westgevel	91790,03	405335,78	1,50	32,75	29,88	25,48	34,20
TH.2_B	Blok H Westgevel	91790,03	405335,78	4,50	35,56	32,69	28,29	37,01
TH.2_C	Blok H Westgevel	91790,03	405335,78	7,50	31,54	28,66	24,27	32,99
TH.3_A	Blok H Westgevel	91787,81	405330,22	1,50	35,20	32,33	27,93	36,65
TH.3_B	Blok H Westgevel	91787,81	405330,22	4,50	35,55	32,68	28,28	37,00
TH.3_C	Blok H Westgevel	91787,81	405330,22	7,50	31,90	29,03	24,63	33,35
TH.4_B	Blok H Zuidgevel	91791,77	405324,95	4,50	44,83	41,95	37,56	46,28
TH.4_C	Blok H Zuidgevel	91791,77	405324,95	7,50	46,20	43,33	38,93	47,65
TH.5_B	Blok H Noordgevel	91787,28	405320,16	4,50	41,71	38,84	34,44	43,16
TH.5_C	Blok H Noordgevel	91787,28	405320,16	7,50	42,87	40,00	35,60	44,32
TH.6_A	Blok H Westgevel	91781,79	405318,36	1,50	39,42	36,55	32,15	40,87
TH.6_B	Blok H Westgevel	91781,79	405318,36	4,50	35,82	32,95	28,55	37,27
TH.6_C	Blok H Westgevel	91781,79	405318,36	7,50	34,06	31,19	26,79	35,51
TH.7_A	Blok H Westgevel	91779,76	405313,02	1,50	39,05	36,18	31,78	40,50
TH.7_B	Blok H Westgevel	91779,76	405313,02	4,50	35,67	32,80	28,40	37,12
TH.7_C	Blok H Westgevel	91779,76	405313,02	7,50	32,39	29,52	25,12	33,84
TH.8_A	Blok H Westgevel	91777,87	405308,06	1,50	38,49	35,61	31,22	39,94
TH.8_B	Blok H Westgevel	91777,87	405308,06	4,50	33,76	30,89	26,49	35,21
TH.8_C	Blok H Westgevel	91777,87	405308,06	7,50	23,86	20,99	16,59	25,31
TH.9_B	Blok H Zuidgevel	91781,72	405303,07	4,50	49,77	46,89	42,50	51,22
TH.9_C	Blok H Zuidgevel	91781,72	405303,07	7,50	50,09	47,21	42,82	51,54
TI.10_A	Blok I Noordgevel	91761,49	405318,58	1,50	28,47	25,59	21,20	29,92
TI.10_B	Blok I Noordgevel	91761,49	405318,58	4,50	34,75	31,88	27,48	36,20
TI.10_C	Blok I Noordgevel	91761,49	405318,58	7,50	36,99	34,11	29,72	38,44
TI.11_A	Blok I Noordgevel	91757,21	405320,18	1,50	28,33	25,46	21,06	29,78
TI.11_B	Blok I Noordgevel	91757,21	405320,18	4,50	33,33	30,45	26,06	34,78
TI.11_C	Blok I Noordgevel	91757,21	405320,18	7,50	35,39	32,52	28,12	36,84
TI.12_A	Blok I Noordgevel	91752,79	405321,83	1,50	28,68	25,80	21,41	30,13
TI.12_B	Blok I Noordgevel	91752,79	405321,83	4,50	33,15	30,28	25,88	34,60
TI.12_C	Blok I Noordgevel	91752,79	405321,83	7,50	35,23	32,36	27,96	36,68
TI.13_A	Blok I Noordgevel	91748,29	405323,51	1,50	28,31	25,44	21,04	29,76
TI.13_B	Blok I Noordgevel	91748,29	405323,51	4,50	31,76	28,89	24,49	33,21
TI.13_C	Blok I Noordgevel	91748,29	405323,51	7,50	34,16	31,29	26,89	35,61
TI.14_A	Blok I Noordgevel	91744,35	405324,98	1,50	30,28	27,40	23,01	31,73
TI.14_B	Blok I Noordgevel	91744,35	405324,98	4,50	33,28	30,41	26,01	34,73
TI.14_C	Blok I Noordgevel	91744,35	405324,98	7,50	35,15	32,28	27,88	36,60
TI.15_A	Blok I Noordgevel	91740,22	405326,52	1,50	30,26	27,39	22,99	31,71
TI.15_B	Blok I Noordgevel	91740,22	405326,52	4,50	33,17	30,30	25,90	34,62
TI.15_C	Blok I Noordgevel	91740,22	405326,52	7,50	35,02	32,14	27,75	36,47
TI.16_A	Blok I Noordgevel	91735,74	405328,19	1,50	31,77	28,89	24,50	33,22
TI.16_B	Blok I Noordgevel	91735,74	405328,19	4,50	33,83	30,96	26,56	35,28
TI.16_C	Blok I Noordgevel	91735,74	405328,19	7,50	35,74	32,86	28,47	37,19
TI.17_A	Blok I Noordgevel	91731,70	405329,70	1,50	31,18	28,31	23,91	32,63
TI.17_B	Blok I Noordgevel	91731,70	405329,70	4,50	33,82	30,95	26,55	35,27
TI.17_C	Blok I Noordgevel	91731,70	405329,70	7,50	35,72	32,85	28,45	37,17
TI.18_A	Blok I Westgevel	91726,95	405326,38	1,50	37,99	35,11	30,72	39,44
TI.18_B	Blok I Westgevel	91726,95	405326,38	4,50	38,80	35,92	31,53	40,25
TI.18_C	Blok I Westgevel	91726,95	405326,38	7,50	33,35	30,48	26,08	34,80
TI.1_A	Blok I Zuidgevel	91727,94	405319,87	1,50	42,76	39,89	35,49	44,21
TI.1_B	Blok I Zuidgevel	91727,94	405319,87	4,50	43,94	41,07	36,67	45,39
TI.1_C	Blok I Zuidgevel	91727,94	405319,87	7,50	44,01	41,14	36,74	45,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Wegverkeerslawaai  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kadedijk (50 km/uur)  
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
TI.2_A	Blok I Zuidgevel	91731,98	405318,37	1,50	43,17	40,30	35,90	44,62	
TI.2_B	Blok I Zuidgevel	91731,98	405318,37	4,50	44,45	41,58	37,18	45,90	
TI.2_C	Blok I Zuidgevel	91731,98	405318,37	7,50	44,50	41,62	37,23	45,95	
TI.3_A	Blok I Zuidgevel	91736,79	405316,57	1,50	43,44	40,57	36,17	44,89	
TI.3_B	Blok I Zuidgevel	91736,79	405316,57	4,50	44,76	41,89	37,49	46,21	
TI.3_C	Blok I Zuidgevel	91736,79	405316,57	7,50	45,03	42,16	37,76	46,48	
TI.4_A	Blok I Zuidgevel	91741,04	405314,99	1,50	43,74	40,86	36,47	45,19	
TI.4_B	Blok I Zuidgevel	91741,04	405314,99	4,50	45,13	42,26	37,86	46,58	
TI.4_C	Blok I Zuidgevel	91741,04	405314,99	7,50	45,46	42,59	38,19	46,91	
TI.5_A	Blok I Zuidgevel	91745,25	405313,42	1,50	43,92	41,05	36,65	45,37	
TI.5_B	Blok I Zuidgevel	91745,25	405313,42	4,50	45,45	42,57	38,18	46,90	
TI.5_C	Blok I Zuidgevel	91745,25	405313,42	7,50	45,97	43,10	38,70	47,42	
TI.6_A	Blok I Zuidgevel	91749,71	405311,75	1,50	44,61	41,74	37,34	46,06	
TI.6_B	Blok I Zuidgevel	91749,71	405311,75	4,50	46,10	43,22	38,83	47,55	
TI.6_C	Blok I Zuidgevel	91749,71	405311,75	7,50	46,46	43,58	39,19	47,91	
TI.7_A	Blok I Zuidgevel	91753,58	405310,31	1,50	44,67	41,79	37,40	46,12	
TI.7_B	Blok I Zuidgevel	91753,58	405310,31	4,50	46,35	43,47	39,08	47,80	
TI.7_C	Blok I Zuidgevel	91753,58	405310,31	7,50	46,88	44,01	39,61	48,33	
TI.8_A	Blok I Zuidgevel	91758,19	405308,59	1,50	45,31	42,44	38,04	46,76	
TI.8_B	Blok I Zuidgevel	91758,19	405308,59	4,50	46,99	44,11	39,72	48,44	
TI.8_C	Blok I Zuidgevel	91758,19	405308,59	7,50	47,46	44,58	40,19	48,91	
TI.9_A	Blok I Oostgevel	91762,56	405311,80	1,50	44,32	41,44	37,05	45,77	
TI.9_B	Blok I Oostgevel	91762,56	405311,80	4,50	46,91	44,04	39,64	48,36	
TI.9_C	Blok I Oostgevel	91762,56	405311,80	7,50	47,79	44,92	40,52	49,24	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Wegverkeerslawaai  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kadedijk (30 km/uur)  
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
TA.10_A	Blok A Oostgevel	91807,80	405416,03	1,50	25,36	22,48	18,09	26,81	
TA.10_B	Blok A Oostgevel	91807,80	405416,03	4,50	26,22	23,34	18,95	27,67	
TA.10_C	Blok A Oostgevel	91807,80	405416,03	7,50	26,47	23,60	19,20	27,92	
TA.11_A	Blok A Noordgevel	91806,47	405421,74	1,50	16,15	13,27	8,88	17,60	
TA.11_B	Blok A Noordgevel	91806,47	405421,74	4,50	20,50	17,62	13,23	21,95	
TA.11_C	Blok A Noordgevel	91806,47	405421,74	7,50	14,13	11,25	6,86	15,58	
TA.12_A	Blok A Noordgevel	91801,38	405423,64	1,50	17,09	14,22	9,82	18,54	
TA.12_B	Blok A Noordgevel	91801,38	405423,64	4,50	20,84	17,96	13,57	22,29	
TA.12_C	Blok A Noordgevel	91801,38	405423,64	7,50	14,80	11,92	7,53	16,25	
TA.13_A	Blok A Noordgevel	91797,58	405425,06	1,50	17,07	14,20	9,80	18,52	
TA.13_B	Blok A Noordgevel	91797,58	405425,06	4,50	20,61	17,73	13,34	22,06	
TA.13_C	Blok A Noordgevel	91797,58	405425,06	7,50	12,82	9,94	5,55	14,27	
TA.14_A	Blok A Noordgevel	91792,81	405426,84	1,50	18,09	15,22	10,82	19,54	
TA.14_B	Blok A Noordgevel	91792,81	405426,84	4,50	21,65	18,77	14,38	23,10	
TA.14_C	Blok A Noordgevel	91792,81	405426,84	7,50	13,04	10,17	5,77	14,49	
TA.15_A	Blok A Noordgevel	91788,71	405428,38	1,50	18,53	15,66	11,26	19,98	
TA.15_B	Blok A Noordgevel	91788,71	405428,38	4,50	21,70	18,82	14,43	23,15	
TA.15_C	Blok A Noordgevel	91788,71	405428,38	7,50	12,76	9,88	5,49	14,21	
TA.16_A	Blok A Noordgevel	91784,78	405429,85	1,50	18,40	15,52	11,13	19,85	
TA.16_B	Blok A Noordgevel	91784,78	405429,85	4,50	21,17	18,30	13,90	22,62	
TA.16_C	Blok A Noordgevel	91784,78	405429,85	7,50	13,03	10,15	5,76	14,48	
TA.17_A	Blok A Noordgevel	91780,48	405431,45	1,50	18,16	15,28	10,89	19,61	
TA.17_B	Blok A Noordgevel	91780,48	405431,45	4,50	20,86	17,98	13,59	22,31	
TA.17_C	Blok A Noordgevel	91780,48	405431,45	7,50	12,80	9,92	5,53	14,25	
TA.18_A	Blok A Noordgevel	91775,88	405433,17	1,50	18,83	15,96	11,56	20,28	
TA.18_B	Blok A Noordgevel	91775,88	405433,17	4,50	21,00	18,12	13,73	22,45	
TA.18_C	Blok A Noordgevel	91775,88	405433,17	7,50	13,06	10,18	5,79	14,51	
TA.19_A	Blok A Noordgevel	91770,75	405435,09	1,50	19,64	16,76	12,37	21,09	
TA.19_B	Blok A Noordgevel	91770,75	405435,09	4,50	22,05	19,18	14,78	23,50	
TA.19_C	Blok A Noordgevel	91770,75	405435,09	7,50	13,28	10,41	6,01	14,73	
TA.1_A	Blok A zuidgevel	91766,91	405425,27	1,50	23,73	20,85	16,46	25,18	
TA.1_B	Blok A zuidgevel	91766,91	405425,27	4,50	26,96	24,08	19,69	28,41	
TA.1_C	Blok A zuidgevel	91766,91	405425,27	7,50	31,90	29,02	24,63	33,35	
TA.20_A	Blok A Westgevel	91766,18	405431,36	1,50	25,80	22,93	18,53	27,25	
TA.20_B	Blok A Westgevel	91766,18	405431,36	4,50	28,84	25,96	21,57	30,29	
TA.20_C	Blok A Westgevel	91766,18	405431,36	7,50	31,77	28,89	24,50	33,22	
TA.2_A	Blok A zuidgevel	91771,97	405423,39	1,50	23,16	20,28	15,89	24,61	
TA.2_B	Blok A zuidgevel	91771,97	405423,39	4,50	26,37	23,49	19,10	27,82	
TA.2_C	Blok A zuidgevel	91771,97	405423,39	7,50	31,30	28,42	24,03	32,75	
TA.3_A	Blok A zuidgevel	91776,59	405421,66	1,50	22,30	19,42	15,03	23,75	
TA.3_B	Blok A zuidgevel	91776,59	405421,66	4,50	25,40	22,52	18,13	26,85	
TA.3_C	Blok A zuidgevel	91776,59	405421,66	7,50	30,40	27,53	23,13	31,85	
TA.4_A	Blok A zuidgevel	91781,06	405419,99	1,50	22,19	19,32	14,92	23,64	
TA.4_B	Blok A zuidgevel	91781,06	405419,99	4,50	25,29	22,41	18,02	26,74	
TA.4_C	Blok A zuidgevel	91781,06	405419,99	7,50	30,17	27,29	22,90	31,62	
TA.5_A	Blok A zuidgevel	91784,97	405418,52	1,50	21,09	18,22	13,82	22,54	
TA.5_B	Blok A zuidgevel	91784,97	405418,52	4,50	24,36	21,48	17,09	25,81	
TA.5_C	Blok A zuidgevel	91784,97	405418,52	7,50	29,34	26,46	22,07	30,79	
TA.6_A	Blok A zuidgevel	91788,99	405417,02	1,50	20,49	17,61	13,22	21,94	
TA.6_B	Blok A zuidgevel	91788,99	405417,02	4,50	23,55	20,68	16,28	25,00	
TA.6_C	Blok A zuidgevel	91788,99	405417,02	7,50	28,16	25,28	20,89	29,61	
TA.7_A	Blok A zuidgevel	91793,44	405415,36	1,50	22,26	19,38	14,99	23,71	
TA.7_B	Blok A zuidgevel	91793,44	405415,36	4,50	24,33	21,46	17,06	25,78	
TA.7_C	Blok A zuidgevel	91793,44	405415,36	7,50	27,37	24,49	20,10	28,82	
TA.8_A	Blok A zuidgevel	91798,13	405413,60	1,50	23,84	20,96	16,57	25,29	
TA.8_B	Blok A zuidgevel	91798,13	405413,60	4,50	25,41	22,54	18,14	26,86	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Wegverkeerslawaai  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kadetijk (30 km/uur)  
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
TA.8_C	Blok A zuidgevel	91798,13	405413,60	7,50	27,24	24,36	19,97	28,69	
TA.9_A	Blok A zuidgevel	91803,08	405411,75	1,50	21,82	18,94	14,55	23,27	
TA.9_B	Blok A zuidgevel	91803,08	405411,75	4,50	23,74	20,86	16,47	25,19	
TA.9_C	Blok A zuidgevel	91803,08	405411,75	7,50	27,06	24,18	19,79	28,51	
TB.01_A	Blok B Zuidgevel	91836,71	405433,21	1,50	26,12	23,24	18,85	27,57	
TB.01_B	Blok B Zuidgevel	91836,71	405433,21	4,50	26,94	24,06	19,67	28,39	
TB.01_C	Blok B Zuidgevel	91836,71	405433,21	7,50	28,48	25,61	21,21	29,93	
TB.02_A	Blok B Zuidgevel	91842,37	405431,11	1,50	22,44	19,57	15,17	23,89	
TB.02_B	Blok B Zuidgevel	91842,37	405431,11	4,50	24,43	21,56	17,16	25,88	
TB.02_C	Blok B Zuidgevel	91842,37	405431,11	7,50	26,54	23,66	19,27	27,99	
TB.03_B	Blok B Oostgevel	91847,37	405434,01	4,50	23,64	20,76	16,37	25,09	
TB.03_C	Blok B Oostgevel	91847,37	405434,01	7,50	24,56	21,68	17,29	26,01	
TB.04_B	Blok B Westgevel	91852,74	405432,03	4,50	23,77	20,89	16,50	25,22	
TB.04_C	Blok B Westgevel	91852,74	405432,03	7,50	25,03	22,15	17,76	26,48	
TB.05_A	Blok B Zuidgevel	91855,14	405426,34	1,50	25,49	22,61	18,22	26,94	
TB.05_B	Blok B Zuidgevel	91855,14	405426,34	4,50	26,49	23,62	19,22	27,94	
TB.05_C	Blok B Zuidgevel	91855,14	405426,34	7,50	27,88	25,00	20,61	29,33	
TB.06_A	Blok B Zuidgevel	91860,51	405424,41	1,50	24,68	21,80	17,41	26,13	
TB.06_B	Blok B Zuidgevel	91860,51	405424,41	4,50	25,62	22,74	18,35	27,07	
TB.06_C	Blok B Zuidgevel	91860,51	405424,41	7,50	27,00	24,12	19,73	28,45	
TB.07_A	Blok B Zuidgevel	91864,87	405427,48	1,50	--	--	--	--	
TB.07_B	Blok B Zuidgevel	91864,87	405427,48	4,50	21,45	18,57	14,18	22,90	
TB.07_C	Blok B Zuidgevel	91864,87	405427,48	7,50	21,49	18,62	14,22	22,94	
TB.08_A	Blok B Noordgevel	91864,58	405433,75	1,50	11,89	9,02	4,62	13,34	
TB.08_B	Blok B Noordgevel	91864,58	405433,75	4,50	15,30	12,42	8,03	16,75	
TB.08_C	Blok B Noordgevel	91864,58	405433,75	7,50	12,10	9,23	4,83	13,55	
TB.09_A	Blok B Noordgevel	91857,75	405436,21	1,50	13,29	10,41	6,02	14,74	
TB.09_B	Blok B Noordgevel	91857,75	405436,21	4,50	17,61	14,73	10,34	19,06	
TB.09_C	Blok B Noordgevel	91857,75	405436,21	7,50	13,32	10,44	6,05	14,77	
TB.10_A	Blok B Noordgevel	91845,84	405440,92	1,50	12,69	9,82	5,42	14,14	
TB.10_B	Blok B Noordgevel	91845,84	405440,92	4,50	17,23	14,35	9,96	18,68	
TB.10_C	Blok B Noordgevel	91845,84	405440,92	7,50	11,32	8,44	4,05	12,77	
TB.11_A	Blok B Noordgevel	91839,93	405443,11	1,50	13,18	10,30	5,91	14,63	
TB.11_B	Blok B Noordgevel	91839,93	405443,11	4,50	17,73	14,86	10,46	19,18	
TB.11_C	Blok B Noordgevel	91839,93	405443,11	7,50	9,64	6,76	2,37	11,09	
TB.12_B	Blok B Westgevel	91835,18	405438,39	4,50	26,37	23,49	19,10	27,82	
TB.12_C	Blok B Westgevel	91835,18	405438,39	7,50	27,24	24,36	19,97	28,69	
TC.1_A	Blok C Zuidgevel	91875,85	405421,29	1,50	24,25	21,37	16,98	25,70	
TC.1_B	Blok C Zuidgevel	91875,85	405421,29	4,50	24,90	22,03	17,63	26,35	
TC.1_C	Blok C Zuidgevel	91875,85	405421,29	7,50	25,98	23,10	18,71	27,43	
TC.2_A	Blok C Oostgevel	91880,50	405424,40	1,50	22,27	19,40	15,00	23,72	
TC.2_B	Blok C Oostgevel	91880,50	405424,40	4,50	23,01	20,14	15,74	24,46	
TC.2_C	Blok C Oostgevel	91880,50	405424,40	7,50	23,69	20,82	16,42	25,14	
TC.3_A	Blok C Noordgevel	91879,02	405430,71	1,50	4,79	1,92	-2,48	6,24	
TC.3_B	Blok C Noordgevel	91879,02	405430,71	4,50	6,60	3,72	-0,67	8,05	
TC.3_C	Blok C Noordgevel	91879,02	405430,71	7,50	7,75	4,87	0,48	9,20	
TC.4_A	Blok C Westgevel	91874,26	405426,94	1,50	--	--	--	--	
TC.4_B	Blok C Westgevel	91874,26	405426,94	4,50	18,62	15,75	11,35	20,07	
TC.4_C	Blok C Westgevel	91874,26	405426,94	7,50	22,26	19,38	14,99	23,71	
TD.10_A	Blok D Westgevel	91845,08	405364,27	1,50	30,39	27,51	23,12	31,84	
TD.10_B	Blok D Westgevel	91845,08	405364,27	4,50	31,77	28,89	24,50	33,22	
TD.10_C	Blok D Westgevel	91845,08	405364,27	7,50	32,82	29,94	25,55	34,27	
TD.11_A	Blok D Westgevel	91843,08	405358,75	1,50	29,95	27,07	22,68	31,40	
TD.11_B	Blok D Westgevel	91843,08	405358,75	4,50	31,30	28,42	24,03	32,75	
TD.11_C	Blok D Westgevel	91843,08	405358,75	7,50	32,15	29,27	24,88	33,60	
TD.12_B	Blok D Zuidgevel	91846,03	405353,49	4,50	22,98	20,10	15,71	24,43	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Wegverkeerslawaai  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kadetijk (30 km/uur)  
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
TD.12_C	Blok D Zuidgevel	91846,03	405353,49	7,50	26,80	23,92	19,53	28,25	
TD.13_A	Blok D Noordgevel	91841,24	405348,80	1,50	17,18	14,30	9,91	18,63	
TD.13_B	Blok D Noordgevel	91841,24	405348,80	4,50	18,35	15,48	11,08	19,80	
TD.13_C	Blok D Noordgevel	91841,24	405348,80	7,50	21,05	18,17	13,78	22,50	
TD.14_A	Blok D Westgevel	91835,60	405348,00	1,50	31,11	28,23	23,84	32,56	
TD.14_B	Blok D Westgevel	91835,60	405348,00	4,50	32,84	29,96	25,57	34,29	
TD.14_C	Blok D Westgevel	91835,60	405348,00	7,50	34,27	31,39	27,00	35,72	
TD.15_A	Blok D Westgevel	91833,50	405342,05	1,50	31,71	28,83	24,44	33,16	
TD.15_B	Blok D Westgevel	91833,50	405342,05	4,50	33,78	30,90	26,51	35,23	
TD.15_C	Blok D Westgevel	91833,50	405342,05	7,50	35,18	32,30	27,91	36,63	
TD.16_B	Blok D Zuidgevel	91836,61	405336,68	4,50	31,14	28,27	23,87	32,59	
TD.16_C	Blok D Zuidgevel	91836,61	405336,68	7,50	34,95	32,07	27,68	36,40	
TD.17_A	Blok D Oostgevel	91843,00	405337,66	1,50	13,84	10,96	6,57	15,29	
TD.17_B	Blok D Oostgevel	91843,00	405337,66	4,50	--	--	--	--	
TD.17_C	Blok D Oostgevel	91843,00	405337,66	7,50	--	--	--	--	
TD.18_A	Blok D Oostgevel	91845,24	405344,01	1,50	9,30	6,42	2,03	10,75	
TD.18_B	Blok D Oostgevel	91845,24	405344,01	4,50	--	--	--	--	
TD.18_C	Blok D Oostgevel	91845,24	405344,01	7,50	--	--	--	--	
TD.19_A	Blok D Oostgevel	91852,58	405355,20	1,50	--	--	--	--	
TD.19_B	Blok D Oostgevel	91852,58	405355,20	4,50	--	--	--	--	
TD.19_C	Blok D Oostgevel	91852,58	405355,20	7,50	--	--	--	--	
TD.1_A	Blok D Noordgevel	91861,23	405401,46	1,50	--	--	--	--	
TD.1_B	Blok D Noordgevel	91861,23	405401,46	4,50	16,83	13,95	9,56	18,28	
TD.1_C	Blok D Noordgevel	91861,23	405401,46	7,50	19,36	16,48	12,09	20,81	
TD.20_A	Blok D Oostgevel	91854,28	405359,88	1,50	--	--	--	--	
TD.20_B	Blok D Oostgevel	91854,28	405359,88	4,50	--	--	--	--	
TD.20_C	Blok D Oostgevel	91854,28	405359,88	7,50	--	--	--	--	
TD.21_A	Blok D Oostgevel	91859,16	405372,17	1,50	16,06	13,18	8,79	17,51	
TD.21_B	Blok D Oostgevel	91859,16	405372,17	4,50	20,41	17,54	13,14	21,86	
TD.21_C	Blok D Oostgevel	91859,16	405372,17	7,50	21,89	19,01	14,62	23,34	
TD.22_A	Blok D Oostgevel	91861,29	405377,74	1,50	19,44	16,57	12,17	20,89	
TD.22_B	Blok D Oostgevel	91861,29	405377,74	4,50	22,69	19,81	15,42	24,14	
TD.22_C	Blok D Oostgevel	91861,29	405377,74	7,50	24,05	21,17	16,78	25,50	
TD.23_A	Blok D Oostgevel	91863,23	405391,71	1,50	7,31	4,43	0,04	8,76	
TD.23_B	Blok D Oostgevel	91863,23	405391,71	4,50	19,41	16,54	12,14	20,86	
TD.23_C	Blok D Oostgevel	91863,23	405391,71	7,50	17,62	14,74	10,35	19,07	
TD.24_A	Blok D Oostgevel	91865,21	405397,05	1,50	22,15	19,27	14,88	23,60	
TD.24_B	Blok D Oostgevel	91865,21	405397,05	4,50	22,64	19,76	15,37	24,09	
TD.24_C	Blok D Oostgevel	91865,21	405397,05	7,50	21,66	18,79	14,39	23,11	
TD.2_A	Blok D Westgevel	91855,76	405401,02	1,50	28,93	26,05	21,66	30,38	
TD.2_B	Blok D Westgevel	91855,76	405401,02	4,50	29,05	26,17	21,78	30,50	
TD.2_C	Blok D Westgevel	91855,76	405401,02	7,50	30,05	27,17	22,78	31,50	
TD.3_A	Blok D Westgevel	91853,22	405394,17	1,50	28,96	26,08	21,69	30,41	
TD.3_B	Blok D Westgevel	91853,22	405394,17	4,50	29,39	26,51	22,12	30,84	
TD.3_C	Blok D Westgevel	91853,22	405394,17	7,50	30,38	27,50	23,11	31,83	
TD.4_A	Blok D Zuidgevel	91856,28	405389,87	1,50	28,97	26,10	21,70	30,42	
TD.4_B	Blok D Zuidgevel	91856,28	405389,87	4,50	29,21	26,33	21,94	30,66	
TD.4_C	Blok D Zuidgevel	91856,28	405389,87	7,50	30,31	27,43	23,04	31,76	
TD.5_B	Blok D Noordgevel	91856,81	405383,07	4,50	23,62	20,74	16,35	25,07	
TD.5_C	Blok D Noordgevel	91856,81	405383,07	7,50	25,69	22,81	18,42	27,14	
TD.6_A	Blok D Westgevel	91851,86	405381,63	1,50	30,45	27,57	23,18	31,90	
TD.6_B	Blok D Westgevel	91851,86	405381,63	4,50	31,09	28,21	23,82	32,54	
TD.6_C	Blok D Westgevel	91851,86	405381,63	7,50	32,17	29,29	24,90	33,62	
TD.7_A	Blok D Westgevel	91849,75	405376,12	1,50	30,22	27,34	22,95	31,67	
TD.7_B	Blok D Westgevel	91849,75	405376,12	4,50	31,24	28,36	23,97	32,69	
TD.7_C	Blok D Westgevel	91849,75	405376,12	7,50	32,03	29,15	24,76	33,48	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Wegverkeerslawaai  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kadetijk (30 km/uur)  
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TD.8_B	Blok D Zuidgevel	91853,34	405370,83	4,50	25,28	22,41	18,01	26,73
TD.8_C	Blok D Zuidgevel	91853,34	405370,83	7,50	27,94	25,06	20,67	29,39
TD.9_B	Blok D Noordgevel	91851,15	405365,45	4,50	20,66	17,79	13,39	22,11
TD.9_C	Blok D Noordgevel	91851,15	405365,45	7,50	23,86	20,99	16,59	25,31
TE.10_A	Blok E Oostgevel	91826,46	405376,45	1,50	22,93	20,05	15,66	24,38
TE.10_B	Blok E Oostgevel	91826,46	405376,45	4,50	24,21	21,33	16,94	25,66
TE.10_C	Blok E Oostgevel	91826,46	405376,45	7,50	25,74	22,87	18,47	27,19
TE.11_A	Blok E Oostgevel	91828,42	405381,79	1,50	25,85	22,97	18,58	27,30
TE.11_B	Blok E Oostgevel	91828,42	405381,79	4,50	26,81	23,93	19,54	28,26
TE.11_C	Blok E Oostgevel	91828,42	405381,79	7,50	28,06	25,18	20,79	29,51
TE.12_A	Blok E Oostgevel	91832,88	405394,23	1,50	26,08	23,20	18,81	27,53
TE.12_B	Blok E Oostgevel	91832,88	405394,23	4,50	26,66	23,78	19,39	28,11
TE.12_C	Blok E Oostgevel	91832,88	405394,23	7,50	27,63	24,75	20,36	29,08
TE.13_A	Blok E Oostgevel	91834,74	405399,02	1,50	25,35	22,47	18,08	26,80
TE.13_B	Blok E Oostgevel	91834,74	405399,02	4,50	26,25	23,37	18,98	27,70
TE.13_C	Blok E Oostgevel	91834,74	405399,02	7,50	27,35	24,47	20,08	28,80
TE.14_A	Blok E Oostgevel	91836,76	405404,24	1,50	22,57	19,69	15,30	24,02
TE.14_B	Blok E Oostgevel	91836,76	405404,24	4,50	23,85	20,97	16,58	25,30
TE.14_C	Blok E Oostgevel	91836,76	405404,24	7,50	25,26	22,38	17,99	26,71
TE.1_B	Blok E Noordgevel	91832,72	405409,48	4,50	24,29	21,41	17,02	25,74
TE.1_C	Blok E Noordgevel	91832,72	405409,48	7,50	23,75	20,88	16,48	25,20
TE.2_A	Blok E Westgevel	91827,42	405408,64	1,50	28,28	25,40	21,01	29,73
TE.2_B	Blok E Westgevel	91827,42	405408,64	4,50	29,06	26,18	21,79	30,51
TE.2_C	Blok E Westgevel	91827,42	405408,64	7,50	30,12	27,24	22,85	31,57
TE.3_A	Blok E Westgevel	91825,35	405403,29	1,50	28,63	25,75	21,36	30,08
TE.3_B	Blok E Westgevel	91825,35	405403,29	4,50	29,36	26,48	22,09	30,81
TE.3_C	Blok E Westgevel	91825,35	405403,29	7,50	30,65	27,78	23,38	32,10
TE.4_A	Blok E Westgevel	91823,14	405397,59	1,50	28,49	25,61	21,22	29,94
TE.4_B	Blok E Westgevel	91823,14	405397,59	4,50	29,60	26,72	22,33	31,05
TE.4_C	Blok E Westgevel	91823,14	405397,59	7,50	30,98	28,10	23,71	32,43
TE.5_B	Blok E Zuidgevel	91825,60	405392,65	4,50	23,60	20,72	16,33	25,05
TE.5_C	Blok E Zuidgevel	91825,60	405392,65	7,50	27,15	24,27	19,88	28,60
TE.6_A	Blok E Westgevel	91818,72	405385,50	1,50	29,25	26,37	21,98	30,70
TE.6_B	Blok E Westgevel	91818,72	405385,50	4,50	30,62	27,75	23,35	32,07
TE.6_C	Blok E Westgevel	91818,72	405385,50	7,50	32,40	29,53	25,13	33,85
TE.7_A	Blok E Westgevel	91816,66	405379,87	1,50	30,03	27,15	22,76	31,48
TE.7_B	Blok E Westgevel	91816,66	405379,87	4,50	31,39	28,51	24,12	32,84
TE.7_C	Blok E Westgevel	91816,66	405379,87	7,50	33,26	30,38	25,99	34,71
TE.8_B	Blok E Zuidgevel	91819,85	405374,77	4,50	32,09	29,21	24,82	33,54
TE.8_C	Blok E Zuidgevel	91819,85	405374,77	7,50	33,88	31,00	26,61	35,33
TE.9_B	Blok E Noordgevel	91824,47	405386,73	4,50	18,51	15,64	11,24	19,96
TE.9_C	Blok E Noordgevel	91824,47	405386,73	7,50	21,71	18,83	14,44	23,16
TF.10_A	Blok F Oostgevel	91796,58	405385,33	1,50	29,38	26,50	22,11	30,83
TF.10_B	Blok F Oostgevel	91796,58	405385,33	4,50	30,71	27,83	23,44	32,16
TF.10_C	Blok F Oostgevel	91796,58	405385,33	7,50	29,94	27,06	22,67	31,39
TF.11_A	Blok Noordgevel	91795,58	405392,14	1,50	20,44	17,56	13,17	21,89
TF.11_B	Blok Noordgevel	91795,58	405392,14	4,50	22,77	19,89	15,50	24,22
TF.11_C	Blok Noordgevel	91795,58	405392,14	7,50	25,65	22,77	18,38	27,10
TF.12_A	Blok Noordgevel	91790,86	405393,91	1,50	18,52	15,64	11,25	19,97
TF.12_B	Blok Noordgevel	91790,86	405393,91	4,50	21,70	18,83	14,43	23,15
TF.12_C	Blok Noordgevel	91790,86	405393,91	7,50	25,26	22,39	17,99	26,71
TF.13_A	Blok Noordgevel	91785,68	405395,84	1,50	18,77	15,89	11,50	20,22
TF.13_B	Blok Noordgevel	91785,68	405395,84	4,50	21,81	18,94	14,54	23,26
TF.13_C	Blok Noordgevel	91785,68	405395,84	7,50	25,45	22,57	18,18	26,90
TF.14_A	Blok Noordgevel	91781,89	405397,26	1,50	19,02	16,14	11,75	20,47
TF.14_B	Blok Noordgevel	91781,89	405397,26	4,50	22,01	19,13	14,74	23,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Wegverkeerslawaai  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kadetijk (30 km/uur)  
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TF.14_C	Blok Noordgevel	91781,89	405397,26	7,50	25,58	22,70	18,31	27,03
TF.15_A	Blok Noordgevel	91777,56	405398,88	1,50	18,81	15,93	11,54	20,26
TF.15_B	Blok Noordgevel	91777,56	405398,88	4,50	21,43	18,55	14,16	22,88
TF.15_C	Blok Noordgevel	91777,56	405398,88	7,50	24,14	21,27	16,87	25,59
TF.16_A	Blok Noordgevel	91773,27	405400,48	1,50	18,53	15,65	11,26	19,98
TF.16_B	Blok Noordgevel	91773,27	405400,48	4,50	21,60	18,73	14,33	23,05
TF.16_C	Blok Noordgevel	91773,27	405400,48	7,50	24,12	21,24	16,85	25,57
TF.17_A	Blok Noordgevel	91769,31	405401,96	1,50	18,10	15,23	10,83	19,55
TF.17_B	Blok Noordgevel	91769,31	405401,96	4,50	21,63	18,75	14,36	23,08
TF.17_C	Blok Noordgevel	91769,31	405401,96	7,50	24,23	21,35	16,96	25,68
TF.18_A	Blok Noordgevel	91764,72	405403,68	1,50	17,21	14,34	9,94	18,66
TF.18_B	Blok Noordgevel	91764,72	405403,68	4,50	20,04	17,16	12,77	21,49
TF.18_C	Blok Noordgevel	91764,72	405403,68	7,50	23,27	20,39	16,00	24,72
TF.19_A	Blok Noordgevel	91759,38	405405,68	1,50	18,05	15,18	10,79	19,51
TF.19_B	Blok Noordgevel	91759,38	405405,68	4,50	21,55	18,67	14,28	23,00
TF.19_C	Blok Noordgevel	91759,38	405405,68	7,50	22,45	19,57	15,18	23,90
TF.1_A	Blok F Zuidgevel	91755,77	405396,18	1,50	30,03	27,15	22,76	31,48
TF.1_B	Blok F Zuidgevel	91755,77	405396,18	4,50	32,87	30,00	25,60	34,32
TF.1_C	Blok F Zuidgevel	91755,77	405396,18	7,50	35,55	32,67	28,28	37,00
TF.20_A	Blok F Westgevel	91754,77	405402,50	1,50	28,43	25,55	21,16	29,88
TF.20_B	Blok F Westgevel	91754,77	405402,50	4,50	32,01	29,14	24,74	33,46
TF.20_C	Blok F Westgevel	91754,77	405402,50	7,50	34,60	31,72	27,33	36,05
TF.2_A	Blok F Zuidgevel	91760,86	405394,28	1,50	29,50	26,62	22,23	30,95
TF.2_B	Blok F Zuidgevel	91760,86	405394,28	4,50	31,84	28,97	24,57	33,29
TF.2_C	Blok F Zuidgevel	91760,86	405394,28	7,50	34,69	31,81	27,42	36,14
TF.3_A	Blok F Zuidgevel	91765,74	405392,45	1,50	28,94	26,06	21,67	30,39
TF.3_B	Blok F Zuidgevel	91765,74	405392,45	4,50	30,36	27,49	23,09	31,81
TF.3_C	Blok F Zuidgevel	91765,74	405392,45	7,50	33,81	30,93	26,54	35,26
TF.4_A	Blok F Zuidgevel	91770,09	405390,82	1,50	28,45	25,58	21,18	29,90
TF.4_B	Blok F Zuidgevel	91770,09	405390,82	4,50	29,86	26,98	22,59	31,31
TF.4_C	Blok F Zuidgevel	91770,09	405390,82	7,50	33,44	30,56	26,17	34,89
TF.5_A	Blok F Zuidgevel	91774,24	405389,28	1,50	29,44	26,57	22,17	30,89
TF.5_B	Blok F Zuidgevel	91774,24	405389,28	4,50	30,53	27,65	23,26	31,98
TF.5_C	Blok F Zuidgevel	91774,24	405389,28	7,50	33,79	30,91	26,52	35,24
TF.6_A	Blok F Zuidgevel	91778,21	405387,79	1,50	29,91	27,03	22,64	31,36
TF.6_B	Blok F Zuidgevel	91778,21	405387,79	4,50	31,72	28,85	24,45	33,17
TF.6_C	Blok F Zuidgevel	91778,21	405387,79	7,50	34,16	31,28	26,89	35,61
TF.7_A	Blok F Zuidgevel	91782,30	405386,26	1,50	31,09	28,22	23,82	32,54
TF.7_B	Blok F Zuidgevel	91782,30	405386,26	4,50	32,72	29,84	25,45	34,17
TF.7_C	Blok F Zuidgevel	91782,30	405386,26	7,50	34,58	31,70	27,31	36,03
TF.8_A	Blok F Zuidgevel	91786,85	405384,56	1,50	32,00	29,12	24,73	33,45
TF.8_B	Blok F Zuidgevel	91786,85	405384,56	4,50	33,41	30,53	26,14	34,86
TF.8_C	Blok F Zuidgevel	91786,85	405384,56	7,50	34,59	31,71	27,32	36,04
TF.9_A	Blok F Zuidgevel	91792,33	405382,51	1,50	31,47	28,59	24,20	32,92
TF.9_B	Blok F Zuidgevel	91792,33	405382,51	4,50	33,27	30,39	26,00	34,72
TF.9_C	Blok F Zuidgevel	91792,33	405382,51	7,50	34,56	31,68	27,29	36,01
TG.10_A	Blok G Noordgevel	91773,27	405348,84	1,50	25,30	22,42	18,03	26,75
TG.10_B	Blok G Noordgevel	91773,27	405348,84	4,50	26,58	23,70	19,31	28,03
TG.10_C	Blok G Noordgevel	91773,27	405348,84	7,50	27,80	24,92	20,53	29,25
TG.11_A	Blok G Noordgevel	91768,77	405350,49	1,50	24,58	21,70	17,31	26,03
TG.11_B	Blok G Noordgevel	91768,77	405350,49	4,50	25,94	23,06	18,67	27,39
TG.11_C	Blok G Noordgevel	91768,77	405350,49	7,50	27,15	24,27	19,88	28,60
TG.12_A	Blok G Noordgevel	91764,43	405352,09	1,50	24,09	21,21	16,82	25,54
TG.12_B	Blok G Noordgevel	91764,43	405352,09	4,50	25,57	22,69	18,30	27,02
TG.12_C	Blok G Noordgevel	91764,43	405352,09	7,50	26,79	23,91	19,52	28,24
TG.13_A	Blok G Noordgevel	91760,03	405353,70	1,50	23,87	21,00	16,60	25,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Wegverkeerslawaai  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kadedijk (30 km/uur)  
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TG.13_B	Blok G Noordgevel	91760,03	405353,70	4,50	25,64	22,76	18,37	27,09
TG.13_C	Blok G Noordgevel	91760,03	405353,70	7,50	26,53	23,66	19,26	27,98
TG.14_A	Blok G Noordgevel	91755,84	405355,24	1,50	23,29	20,41	16,02	24,74
TG.14_B	Blok G Noordgevel	91755,84	405355,24	4,50	25,22	22,34	17,95	26,67
TG.14_C	Blok G Noordgevel	91755,84	405355,24	7,50	25,90	23,02	18,63	27,35
TG.15_A	Blok G Noordgevel	91751,52	405356,82	1,50	23,68	20,80	16,41	25,13
TG.15_B	Blok G Noordgevel	91751,52	405356,82	4,50	25,28	22,40	18,01	26,73
TG.15_C	Blok G Noordgevel	91751,52	405356,82	7,50	25,82	22,94	18,55	27,27
TG.16_A	Blok G Noordgevel	91747,45	405358,32	1,50	23,71	20,83	16,44	25,16
TG.16_B	Blok G Noordgevel	91747,45	405358,32	4,50	25,42	22,54	18,15	26,87
TG.16_C	Blok G Noordgevel	91747,45	405358,32	7,50	25,69	22,82	18,42	27,14
TG.17_A	Blok G Noordgevel	91742,81	405360,02	1,50	24,92	22,04	17,65	26,37
TG.17_B	Blok G Noordgevel	91742,81	405360,02	4,50	25,47	22,59	18,20	26,92
TG.17_C	Blok G Noordgevel	91742,81	405360,02	7,50	25,15	22,28	17,88	26,60
TG.18_A	Blok G Westgevel	91738,01	405356,68	1,50	34,27	31,39	27,00	35,72
TG.18_B	Blok G Westgevel	91738,01	405356,68	4,50	38,13	35,26	30,86	39,58
TG.18_C	Blok G Westgevel	91738,01	405356,68	7,50	40,51	37,63	33,24	41,96
TG.1_A	Blok G Zuidgevel	91739,26	405350,13	1,50	37,31	34,44	30,04	38,76
TG.1_B	Blok G Zuidgevel	91739,26	405350,13	4,50	42,60	39,72	35,33	44,05
TG.1_C	Blok G Zuidgevel	91739,26	405350,13	7,50	44,29	41,42	37,02	45,74
TG.2_A	Blok G Zuidgevel	91743,41	405348,61	1,50	37,24	34,36	29,97	38,69
TG.2_B	Blok G Zuidgevel	91743,41	405348,61	4,50	42,84	39,96	35,57	44,29
TG.2_C	Blok G Zuidgevel	91743,41	405348,61	7,50	44,45	41,58	37,18	45,90
TG.3_A	Blok G Zuidgevel	91748,13	405346,88	1,50	36,72	33,84	29,45	38,17
TG.3_B	Blok G Zuidgevel	91748,13	405346,88	4,50	42,81	39,93	35,54	44,26
TG.3_C	Blok G Zuidgevel	91748,13	405346,88	7,50	44,54	41,66	37,27	45,99
TG.4_A	Blok G Zuidgevel	91752,36	405345,33	1,50	35,88	33,01	28,61	37,33
TG.4_B	Blok G Zuidgevel	91752,36	405345,33	4,50	42,76	39,89	35,49	44,21
TG.4_C	Blok G Zuidgevel	91752,36	405345,33	7,50	44,55	41,67	37,28	46,00
TG.5_A	Blok G Zuidgevel	91756,47	405343,82	1,50	35,64	32,76	28,37	37,09
TG.5_B	Blok G Zuidgevel	91756,47	405343,82	4,50	42,69	39,82	35,42	44,14
TG.5_C	Blok G Zuidgevel	91756,47	405343,82	7,50	44,50	41,62	37,23	45,95
TG.6_A	Blok G Zuidgevel	91760,77	405342,24	1,50	36,23	33,35	28,96	37,68
TG.6_B	Blok G Zuidgevel	91760,77	405342,24	4,50	42,70	39,83	35,43	44,15
TG.6_C	Blok G Zuidgevel	91760,77	405342,24	7,50	44,49	41,61	37,22	45,94
TG.7_A	Blok G Zuidgevel	91765,19	405340,62	1,50	37,11	34,23	29,84	38,56
TG.7_B	Blok G Zuidgevel	91765,19	405340,62	4,50	42,72	39,85	35,45	44,17
TG.7_C	Blok G Zuidgevel	91765,19	405340,62	7,50	44,49	41,61	37,22	45,94
TG.8_A	Blok G Zuidgevel	91769,88	405338,90	1,50	37,85	34,98	30,59	39,31
TG.8_B	Blok G Zuidgevel	91769,88	405338,90	4,50	42,72	39,84	35,45	44,17
TG.8_C	Blok G Zuidgevel	91769,88	405338,90	7,50	44,35	41,47	37,08	45,80
TG.9_A	Blok G Oostgevel	91774,39	405342,15	1,50	36,75	33,87	29,48	38,20
TG.9_B	Blok G Oostgevel	91774,39	405342,15	4,50	38,69	35,81	31,42	40,14
TG.9_C	Blok G Oostgevel	91774,39	405342,15	7,50	39,62	36,74	32,35	41,07
TH.10_A	Blok H Oostgevel	91787,39	405304,41	1,50	36,06	33,18	28,79	37,51
TH.10_B	Blok H Oostgevel	91787,39	405304,41	4,50	37,77	34,89	30,50	39,22
TH.10_C	Blok H Oostgevel	91787,39	405304,41	7,50	37,43	34,55	30,16	38,88
TH.11_A	Blok H Oostgevel	91789,39	405309,68	1,50	35,92	33,05	28,65	37,37
TH.11_B	Blok H Oostgevel	91789,39	405309,68	4,50	37,15	34,27	29,88	38,60
TH.11_C	Blok H Oostgevel	91789,39	405309,68	7,50	37,27	34,39	30,00	38,72
TH.12_A	Blok H Oostgevel	91791,37	405314,88	1,50	35,86	32,98	28,59	37,31
TH.12_B	Blok H Oostgevel	91791,37	405314,88	4,50	36,57	33,69	29,30	38,02
TH.12_C	Blok H Oostgevel	91791,37	405314,88	7,50	36,99	34,11	29,72	38,44
TH.13_A	Blok H Oostgevel	91797,59	405326,73	1,50	34,44	31,56	27,17	35,89
TH.13_B	Blok H Oostgevel	91797,59	405326,73	4,50	33,35	30,47	26,08	34,80
TH.13_C	Blok H Oostgevel	91797,59	405326,73	7,50	32,75	29,87	25,48	34,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Wegverkeerslawaai  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kadedijk (30 km/uur)  
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TH.14_A	Blok H Oostgevel	91799,58	405331,74	1,50	34,47	31,59	27,20	35,92
TH.14_B	Blok H Oostgevel	91799,58	405331,74	4,50	34,35	31,47	27,08	35,80
TH.14_C	Blok H Oostgevel	91799,58	405331,74	7,50	31,91	29,03	24,64	33,36
TH.1_B	Blok H Noordgevel	91795,68	405336,99	4,50	21,55	18,68	14,28	23,00
TH.1_C	Blok H Noordgevel	91795,68	405336,99	7,50	24,06	21,18	16,79	25,51
TH.2_A	Blok H Westgevel	91790,03	405335,78	1,50	36,27	33,39	29,00	37,72
TH.2_B	Blok H Westgevel	91790,03	405335,78	4,50	39,76	36,88	32,49	41,21
TH.2_C	Blok H Westgevel	91790,03	405335,78	7,50	41,39	38,52	34,12	42,84
TH.3_A	Blok H Westgevel	91787,81	405330,22	1,50	34,43	31,55	27,16	35,88
TH.3_B	Blok H Westgevel	91787,81	405330,22	4,50	40,37	37,49	33,10	41,82
TH.3_C	Blok H Westgevel	91787,81	405330,22	7,50	41,90	39,02	34,63	43,35
TH.4_B	Blok H Zuidgevel	91791,77	405324,95	4,50	34,95	32,08	27,68	36,40
TH.4_C	Blok H Zuidgevel	91791,77	405324,95	7,50	37,29	34,42	30,02	38,74
TH.5_B	Blok H Noordgevel	91787,28	405320,16	4,50	31,55	28,67	24,28	33,00
TH.5_C	Blok H Noordgevel	91787,28	405320,16	7,50	33,37	30,50	26,10	34,82
TH.6_A	Blok H Westgevel	91781,79	405318,36	1,50	39,69	36,81	32,42	41,14
TH.6_B	Blok H Westgevel	91781,79	405318,36	4,50	43,15	40,27	35,88	44,60
TH.6_C	Blok H Westgevel	91781,79	405318,36	7,50	43,90	41,03	36,63	45,35
TH.7_A	Blok H Westgevel	91779,76	405313,02	1,50	41,11	38,23	33,84	42,56
TH.7_B	Blok H Westgevel	91779,76	405313,02	4,50	43,97	41,09	36,70	45,42
TH.7_C	Blok H Westgevel	91779,76	405313,02	7,50	44,59	41,71	37,32	46,04
TH.8_A	Blok H Westgevel	91777,87	405308,06	1,50	42,35	39,47	35,08	43,80
TH.8_B	Blok H Westgevel	91777,87	405308,06	4,50	44,72	41,84	37,45	46,17
TH.8_C	Blok H Westgevel	91777,87	405308,06	7,50	45,24	42,37	37,97	46,69
TH.9_B	Blok H Zuidgevel	91781,72	405303,07	4,50	45,95	43,07	38,68	47,40
TH.9_C	Blok H Zuidgevel	91781,72	405303,07	7,50	46,18	43,30	38,91	47,63
TI.10_A	Blok I Noordgevel	91761,49	405318,58	1,50	33,33	30,45	26,06	34,78
TI.10_B	Blok I Noordgevel	91761,49	405318,58	4,50	36,14	33,26	28,87	37,59
TI.10_C	Blok I Noordgevel	91761,49	405318,58	7,50	38,05	35,17	30,78	39,50
TI.11_A	Blok I Noordgevel	91757,21	405320,18	1,50	33,95	31,07	26,68	35,40
TI.11_B	Blok I Noordgevel	91757,21	405320,18	4,50	36,73	33,85	29,46	38,18
TI.11_C	Blok I Noordgevel	91757,21	405320,18	7,50	38,62	35,74	31,35	40,07
TI.12_A	Blok I Noordgevel	91752,79	405321,83	1,50	34,24	31,36	26,97	35,69
TI.12_B	Blok I Noordgevel	91752,79	405321,83	4,50	37,04	34,16	29,77	38,49
TI.12_C	Blok I Noordgevel	91752,79	405321,83	7,50	38,87	35,99	31,60	40,32
TI.13_A	Blok I Noordgevel	91748,29	405323,51	1,50	34,07	31,20	26,80	35,52
TI.13_B	Blok I Noordgevel	91748,29	405323,51	4,50	36,96	34,08	29,69	38,41
TI.13_C	Blok I Noordgevel	91748,29	405323,51	7,50	38,81	35,93	31,54	40,26
TI.14_A	Blok I Noordgevel	91744,35	405324,98	1,50	33,73	30,85	26,46	35,18
TI.14_B	Blok I Noordgevel	91744,35	405324,98	4,50	36,83	33,96	29,56	38,28
TI.14_C	Blok I Noordgevel	91744,35	405324,98	7,50	38,78	35,90	31,51	40,23
TI.15_A	Blok I Noordgevel	91740,22	405326,52	1,50	33,51	30,63	26,24	34,96
TI.15_B	Blok I Noordgevel	91740,22	405326,52	4,50	36,73	33,85	29,46	38,18
TI.15_C	Blok I Noordgevel	91740,22	405326,52	7,50	38,71	35,83	31,44	40,16
TI.16_A	Blok I Noordgevel	91735,74	405328,19	1,50	33,19	30,31	25,92	34,64
TI.16_B	Blok I Noordgevel	91735,74	405328,19	4,50	36,35	33,47	29,08	37,80
TI.16_C	Blok I Noordgevel	91735,74	405328,19	7,50	38,31	35,44	31,04	39,76
TI.17_A	Blok I Noordgevel	91731,70	405329,70	1,50	32,47	29,59	25,20	33,92
TI.17_B	Blok I Noordgevel	91731,70	405329,70	4,50	35,64	32,76	28,37	37,09
TI.17_C	Blok I Noordgevel	91731,70	405329,70	7,50	37,67	34,79	30,40	39,12
TI.18_A	Blok I Westgevel	91726,95	405326,38	1,50	42,44	39,56	35,17	43,89
TI.18_B	Blok I Westgevel	91726,95	405326,38	4,50	44,42	41,54	37,15	45,87
TI.18_C	Blok I Westgevel	91726,95	405326,38	7,50	45,23	42,36	37,96	46,68
TI.1_A	Blok I Zuidgevel	91727,94	405319,87	1,50	46,36	43,48	39,09	47,81
TI.1_B	Blok I Zuidgevel	91727,94	405319,87	4,50	48,63	45,75	41,36	50,08
TI.1_C	Blok I Zuidgevel	91727,94	405319,87	7,50	48,90	46,02	41,63	50,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Wegverkeerslawaai  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Kadedijk (30 km/uur)  
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
TI.2_A	Blok I Zuidgevel	91731,98	405318,37	1,50	46,38	43,50	39,11	47,83	
TI.2_B	Blok I Zuidgevel	91731,98	405318,37	4,50	48,62	45,75	41,35	50,07	
TI.2_C	Blok I Zuidgevel	91731,98	405318,37	7,50	48,90	46,02	41,63	50,35	
TI.3_A	Blok I Zuidgevel	91736,79	405316,57	1,50	46,28	43,40	39,01	47,73	
TI.3_B	Blok I Zuidgevel	91736,79	405316,57	4,50	48,57	45,69	41,30	50,02	
TI.3_C	Blok I Zuidgevel	91736,79	405316,57	7,50	48,80	45,93	41,53	50,25	
TI.4_A	Blok I Zuidgevel	91741,04	405314,99	1,50	46,17	43,29	38,90	47,62	
TI.4_B	Blok I Zuidgevel	91741,04	405314,99	4,50	48,48	45,60	41,21	49,93	
TI.4_C	Blok I Zuidgevel	91741,04	405314,99	7,50	48,70	45,82	41,43	50,15	
TI.5_A	Blok I Zuidgevel	91745,25	405313,42	1,50	46,12	43,24	38,85	47,57	
TI.5_B	Blok I Zuidgevel	91745,25	405313,42	4,50	48,37	45,49	41,10	49,82	
TI.5_C	Blok I Zuidgevel	91745,25	405313,42	7,50	48,57	45,69	41,30	50,02	
TI.6_A	Blok I Zuidgevel	91749,71	405311,75	1,50	46,01	43,14	38,74	47,46	
TI.6_B	Blok I Zuidgevel	91749,71	405311,75	4,50	48,22	45,34	40,95	49,67	
TI.6_C	Blok I Zuidgevel	91749,71	405311,75	7,50	48,42	45,55	41,15	49,87	
TI.7_A	Blok I Zuidgevel	91753,58	405310,31	1,50	45,91	43,03	38,64	47,36	
TI.7_B	Blok I Zuidgevel	91753,58	405310,31	4,50	48,03	45,16	40,76	49,48	
TI.7_C	Blok I Zuidgevel	91753,58	405310,31	7,50	48,23	45,36	40,96	49,68	
TI.8_A	Blok I Zuidgevel	91758,19	405308,59	1,50	45,80	42,93	38,53	47,25	
TI.8_B	Blok I Zuidgevel	91758,19	405308,59	4,50	47,88	45,00	40,61	49,33	
TI.8_C	Blok I Zuidgevel	91758,19	405308,59	7,50	48,11	45,23	40,84	49,56	
TI.9_A	Blok I Oostgevel	91762,56	405311,80	1,50	40,43	37,55	33,16	41,88	
TI.9_B	Blok I Oostgevel	91762,56	405311,80	4,50	42,33	39,46	35,06	43,78	
TI.9_C	Blok I Oostgevel	91762,56	405311,80	7,50	42,24	39,36	34,97	43,69	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Wegverkeerslawaai  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Boomgaardstraat  
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
TA.10_A	Blok A Oostgevel	91807,80	405416,03	1,50	16,96	14,08	9,69	18,41	
TA.10_B	Blok A Oostgevel	91807,80	405416,03	4,50	16,09	13,21	8,82	17,54	
TA.10_C	Blok A Oostgevel	91807,80	405416,03	7,50	17,87	14,99	10,60	19,32	
TA.11_A	Blok A Noordgevel	91806,47	405421,74	1,50	25,53	22,65	18,26	26,98	
TA.11_B	Blok A Noordgevel	91806,47	405421,74	4,50	26,77	23,89	19,50	28,22	
TA.11_C	Blok A Noordgevel	91806,47	405421,74	7,50	27,94	25,06	20,67	29,39	
TA.12_A	Blok A Noordgevel	91801,38	405423,64	1,50	26,46	23,58	19,19	27,91	
TA.12_B	Blok A Noordgevel	91801,38	405423,64	4,50	27,87	24,99	20,60	29,32	
TA.12_C	Blok A Noordgevel	91801,38	405423,64	7,50	28,92	26,04	21,65	30,37	
TA.13_A	Blok A Noordgevel	91797,58	405425,06	1,50	26,99	24,11	19,72	28,44	
TA.13_B	Blok A Noordgevel	91797,58	405425,06	4,50	28,57	25,69	21,30	30,02	
TA.13_C	Blok A Noordgevel	91797,58	405425,06	7,50	29,61	26,73	22,34	31,06	
TA.14_A	Blok A Noordgevel	91792,81	405426,84	1,50	26,94	24,07	19,67	28,39	
TA.14_B	Blok A Noordgevel	91792,81	405426,84	4,50	28,72	25,84	21,45	30,17	
TA.14_C	Blok A Noordgevel	91792,81	405426,84	7,50	29,68	26,80	22,41	31,13	
TA.15_A	Blok A Noordgevel	91788,71	405428,38	1,50	27,32	24,44	20,05	28,77	
TA.15_B	Blok A Noordgevel	91788,71	405428,38	4,50	29,28	26,40	22,01	30,73	
TA.15_C	Blok A Noordgevel	91788,71	405428,38	7,50	30,03	27,16	22,76	31,48	
TA.16_A	Blok A Noordgevel	91784,78	405429,85	1,50	27,79	24,91	20,52	29,24	
TA.16_B	Blok A Noordgevel	91784,78	405429,85	4,50	29,95	27,07	22,68	31,40	
TA.16_C	Blok A Noordgevel	91784,78	405429,85	7,50	30,49	27,61	23,22	31,94	
TA.17_A	Blok A Noordgevel	91780,48	405431,45	1,50	28,40	25,52	21,13	29,85	
TA.17_B	Blok A Noordgevel	91780,48	405431,45	4,50	30,71	27,83	23,44	32,16	
TA.17_C	Blok A Noordgevel	91780,48	405431,45	7,50	31,04	28,17	23,77	32,49	
TA.18_A	Blok A Noordgevel	91775,88	405433,17	1,50	29,31	26,43	22,04	30,76	
TA.18_B	Blok A Noordgevel	91775,88	405433,17	4,50	31,48	28,61	24,21	32,93	
TA.18_C	Blok A Noordgevel	91775,88	405433,17	7,50	31,63	28,75	24,36	33,08	
TA.19_A	Blok A Noordgevel	91770,75	405435,09	1,50	31,04	28,16	23,77	32,49	
TA.19_B	Blok A Noordgevel	91770,75	405435,09	4,50	33,00	30,12	25,73	34,45	
TA.19_C	Blok A Noordgevel	91770,75	405435,09	7,50	32,93	30,05	25,66	34,38	
TA.1_A	Blok A zuidgevel	91766,91	405425,27	1,50	32,22	29,34	24,95	33,67	
TA.1_B	Blok A zuidgevel	91766,91	405425,27	4,50	34,43	31,55	27,16	35,88	
TA.1_C	Blok A zuidgevel	91766,91	405425,27	7,50	33,86	30,98	26,59	35,31	
TA.20_A	Blok A Westgevel	91766,18	405431,36	1,50	35,77	32,89	28,50	37,22	
TA.20_B	Blok A Westgevel	91766,18	405431,36	4,50	37,96	35,08	30,69	39,41	
TA.20_C	Blok A Westgevel	91766,18	405431,36	7,50	37,80	34,92	30,53	39,25	
TA.2_A	Blok A zuidgevel	91771,97	405423,39	1,50	30,58	27,70	23,31	32,03	
TA.2_B	Blok A zuidgevel	91771,97	405423,39	4,50	32,85	29,97	25,58	34,30	
TA.2_C	Blok A zuidgevel	91771,97	405423,39	7,50	32,86	29,98	25,59	34,31	
TA.3_A	Blok A zuidgevel	91776,59	405421,66	1,50	29,20	26,32	21,93	30,65	
TA.3_B	Blok A zuidgevel	91776,59	405421,66	4,50	31,40	28,52	24,13	32,85	
TA.3_C	Blok A zuidgevel	91776,59	405421,66	7,50	31,93	29,05	24,66	33,38	
TA.4_A	Blok A zuidgevel	91781,06	405419,99	1,50	28,56	25,68	21,29	30,01	
TA.4_B	Blok A zuidgevel	91781,06	405419,99	4,50	30,68	27,80	23,41	32,13	
TA.4_C	Blok A zuidgevel	91781,06	405419,99	7,50	31,58	28,70	24,31	33,03	
TA.5_A	Blok A zuidgevel	91784,97	405418,52	1,50	27,08	24,20	19,81	28,53	
TA.5_B	Blok A zuidgevel	91784,97	405418,52	4,50	29,09	26,21	21,82	30,54	
TA.5_C	Blok A zuidgevel	91784,97	405418,52	7,50	30,54	27,66	23,27	31,99	
TA.6_A	Blok A zuidgevel	91788,99	405417,02	1,50	27,55	24,67	20,28	29,00	
TA.6_B	Blok A zuidgevel	91788,99	405417,02	4,50	29,41	26,53	22,14	30,86	
TA.6_C	Blok A zuidgevel	91788,99	405417,02	7,50	30,83	27,95	23,56	32,28	
TA.7_A	Blok A zuidgevel	91793,44	405415,36	1,50	26,53	23,66	19,26	27,98	
TA.7_B	Blok A zuidgevel	91793,44	405415,36	4,50	28,34	25,46	21,07	29,79	
TA.7_C	Blok A zuidgevel	91793,44	405415,36	7,50	29,80	26,92	22,53	31,25	
TA.8_A	Blok A zuidgevel	91798,13	405413,60	1,50	25,10	22,22	17,83	26,55	
TA.8_B	Blok A zuidgevel	91798,13	405413,60	4,50	26,82	23,94	19,55	28,27	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Wegverkeerslawaai  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Boomgaardstraat  
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TA.8_C	Blok A zuidgevel	91798,13	405413,60	7,50	28,47	25,59	21,20	29,92
TA.9_A	Blok A zuidgevel	91803,08	405411,75	1,50	24,49	21,61	17,22	25,94
TA.9_B	Blok A zuidgevel	91803,08	405411,75	4,50	26,18	23,30	18,91	27,63
TA.9_C	Blok A zuidgevel	91803,08	405411,75	7,50	27,82	24,94	20,55	29,27
TB.01_A	Blok B Zuidgevel	91836,71	405433,21	1,50	24,35	21,47	17,08	25,80
TB.01_B	Blok B Zuidgevel	91836,71	405433,21	4,50	25,73	22,86	18,46	27,18
TB.01_C	Blok B Zuidgevel	91836,71	405433,21	7,50	26,88	24,00	19,61	28,33
TB.02_A	Blok B Zuidgevel	91842,37	405431,11	1,50	23,79	20,91	16,52	25,24
TB.02_B	Blok B Zuidgevel	91842,37	405431,11	4,50	25,03	22,15	17,76	26,48
TB.02_C	Blok B Zuidgevel	91842,37	405431,11	7,50	26,12	23,24	18,85	27,57
TB.03_B	Blok B Oostgevel	91847,37	405434,01	4,50	14,12	11,24	6,85	15,57
TB.03_C	Blok B Oostgevel	91847,37	405434,01	7,50	16,06	13,18	8,79	17,51
TB.04_B	Blok B Westgevel	91852,74	405432,03	4,50	15,55	12,68	8,28	17,00
TB.04_C	Blok B Westgevel	91852,74	405432,03	7,50	18,68	15,80	11,41	20,13
TB.05_A	Blok B Zuidgevel	91855,14	405426,34	1,50	22,63	19,75	15,36	24,08
TB.05_B	Blok B Zuidgevel	91855,14	405426,34	4,50	23,69	20,81	16,42	25,14
TB.05_C	Blok B Zuidgevel	91855,14	405426,34	7,50	24,74	21,86	17,47	26,19
TB.06_A	Blok B Zuidgevel	91860,51	405424,41	1,50	22,81	19,93	15,54	24,26
TB.06_B	Blok B Zuidgevel	91860,51	405424,41	4,50	23,69	20,81	16,42	25,14
TB.06_C	Blok B Zuidgevel	91860,51	405424,41	7,50	24,62	21,74	17,35	26,07
TB.07_A	Blok B Zuidgevel	91864,87	405427,48	1,50	--	--	--	--
TB.07_B	Blok B Zuidgevel	91864,87	405427,48	4,50	13,96	11,08	6,69	15,41
TB.07_C	Blok B Zuidgevel	91864,87	405427,48	7,50	14,63	11,76	7,36	16,08
TB.08_A	Blok B Noordgevel	91864,58	405433,75	1,50	9,71	6,83	2,44	11,16
TB.08_B	Blok B Noordgevel	91864,58	405433,75	4,50	13,42	10,55	6,15	14,87
TB.08_C	Blok B Noordgevel	91864,58	405433,75	7,50	15,32	12,44	8,05	16,77
TB.09_A	Blok B Noordgevel	91857,75	405436,21	1,50	8,69	5,81	1,42	10,14
TB.09_B	Blok B Noordgevel	91857,75	405436,21	4,50	12,12	9,24	4,85	13,57
TB.09_C	Blok B Noordgevel	91857,75	405436,21	7,50	13,14	10,26	5,87	14,59
TB.10_A	Blok B Noordgevel	91845,84	405440,92	1,50	7,95	5,07	0,68	9,40
TB.10_B	Blok B Noordgevel	91845,84	405440,92	4,50	9,67	6,79	2,40	11,12
TB.10_C	Blok B Noordgevel	91845,84	405440,92	7,50	8,66	5,78	1,39	10,11
TB.11_A	Blok B Noordgevel	91839,93	405443,11	1,50	10,34	7,46	3,07	11,79
TB.11_B	Blok B Noordgevel	91839,93	405443,11	4,50	13,87	10,99	6,60	15,32
TB.11_C	Blok B Noordgevel	91839,93	405443,11	7,50	13,80	10,92	6,53	15,25
TB.12_B	Blok B Westgevel	91835,18	405438,39	4,50	26,29	23,41	19,02	27,74
TB.12_C	Blok B Westgevel	91835,18	405438,39	7,50	27,48	24,60	20,21	28,93
TC.1_A	Blok C Zuidgevel	91875,85	405421,29	1,50	20,08	17,20	12,81	21,53
TC.1_B	Blok C Zuidgevel	91875,85	405421,29	4,50	20,51	17,63	13,24	21,96
TC.1_C	Blok C Zuidgevel	91875,85	405421,29	7,50	21,34	18,46	14,07	22,79
TC.2_A	Blok C Oostgevel	91880,50	405424,40	1,50	14,89	12,02	7,62	16,34
TC.2_B	Blok C Oostgevel	91880,50	405424,40	4,50	15,84	12,97	8,57	17,29
TC.2_C	Blok C Oostgevel	91880,50	405424,40	7,50	16,04	13,16	8,77	17,49
TC.3_A	Blok C Noordgevel	91879,02	405430,71	1,50	0,20	-2,68	-7,07	1,65
TC.3_B	Blok C Noordgevel	91879,02	405430,71	4,50	0,34	-2,54	-6,93	1,79
TC.3_C	Blok C Noordgevel	91879,02	405430,71	7,50	1,05	-1,83	-6,22	2,50
TC.4_A	Blok C Westgevel	91874,26	405426,94	1,50	--	--	--	--
TC.4_B	Blok C Westgevel	91874,26	405426,94	4,50	14,43	11,55	7,16	15,88
TC.4_C	Blok C Westgevel	91874,26	405426,94	7,50	17,12	14,25	9,85	18,57
TD.10_A	Blok D Westgevel	91845,08	405364,27	1,50	20,87	17,99	13,60	22,32
TD.10_B	Blok D Westgevel	91845,08	405364,27	4,50	22,68	19,80	15,41	24,13
TD.10_C	Blok D Westgevel	91845,08	405364,27	7,50	24,20	21,32	16,93	25,65
TD.11_A	Blok D Westgevel	91843,08	405358,75	1,50	21,62	18,75	14,35	23,07
TD.11_B	Blok D Westgevel	91843,08	405358,75	4,50	23,27	20,39	16,00	24,72
TD.11_C	Blok D Westgevel	91843,08	405358,75	7,50	24,53	21,65	17,26	25,98
TD.12_B	Blok D Zuidgevel	91846,03	405353,49	4,50	21,08	18,20	13,81	22,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Wegverkeerslawaai  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Boomgaardstraat  
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
TD.12_C	Blok D Zuidgevel	91846,03	405353,49	7,50	22,41	19,53	15,14	23,86	
TD.13_A	Blok D Noordgevel	91841,24	405348,80	1,50	16,88	14,01	9,61	18,33	
TD.13_B	Blok D Noordgevel	91841,24	405348,80	4,50	16,38	13,50	9,11	17,83	
TD.13_C	Blok D Noordgevel	91841,24	405348,80	7,50	18,38	15,50	11,11	19,83	
TD.14_A	Blok D Westgevel	91835,60	405348,00	1,50	21,25	18,37	13,98	22,70	
TD.14_B	Blok D Westgevel	91835,60	405348,00	4,50	22,75	19,87	15,48	24,20	
TD.14_C	Blok D Westgevel	91835,60	405348,00	7,50	24,27	21,39	17,00	25,72	
TD.15_A	Blok D Westgevel	91833,50	405342,05	1,50	20,79	17,91	13,52	22,24	
TD.15_B	Blok D Westgevel	91833,50	405342,05	4,50	22,15	19,28	14,88	23,60	
TD.15_C	Blok D Westgevel	91833,50	405342,05	7,50	23,82	20,94	16,55	25,27	
TD.16_B	Blok D Zuidgevel	91836,61	405336,68	4,50	19,67	16,79	12,40	21,12	
TD.16_C	Blok D Zuidgevel	91836,61	405336,68	7,50	21,11	18,23	13,84	22,56	
TD.17_A	Blok D Oostgevel	91843,00	405337,66	1,50	4,64	1,77	-2,63	6,09	
TD.17_B	Blok D Oostgevel	91843,00	405337,66	4,50	4,48	1,61	-2,79	5,93	
TD.17_C	Blok D Oostgevel	91843,00	405337,66	7,50	4,79	1,92	-2,48	6,24	
TD.18_A	Blok D Oostgevel	91845,24	405344,01	1,50	2,97	0,10	-4,30	4,42	
TD.18_B	Blok D Oostgevel	91845,24	405344,01	4,50	3,86	0,98	-3,41	5,31	
TD.18_C	Blok D Oostgevel	91845,24	405344,01	7,50	4,19	1,31	-3,08	5,64	
TD.19_A	Blok D Oostgevel	91852,58	405355,20	1,50	7,12	4,24	-0,15	8,57	
TD.19_B	Blok D Oostgevel	91852,58	405355,20	4,50	9,30	6,42	2,03	10,75	
TD.19_C	Blok D Oostgevel	91852,58	405355,20	7,50	9,56	6,68	2,29	11,01	
TD.1_A	Blok D Noordgevel	91861,23	405401,46	1,50	--	--	--	--	
TD.1_B	Blok D Noordgevel	91861,23	405401,46	4,50	19,51	16,63	12,24	20,96	
TD.1_C	Blok D Noordgevel	91861,23	405401,46	7,50	20,81	17,93	13,54	22,26	
TD.20_A	Blok D Oostgevel	91854,28	405359,88	1,50	8,24	5,36	0,97	9,69	
TD.20_B	Blok D Oostgevel	91854,28	405359,88	4,50	10,19	7,31	2,92	11,64	
TD.20_C	Blok D Oostgevel	91854,28	405359,88	7,50	12,35	9,47	5,08	13,80	
TD.21_A	Blok D Oostgevel	91859,16	405372,17	1,50	10,58	7,70	3,31	12,03	
TD.21_B	Blok D Oostgevel	91859,16	405372,17	4,50	12,84	9,97	5,57	14,29	
TD.21_C	Blok D Oostgevel	91859,16	405372,17	7,50	15,15	12,27	7,88	16,60	
TD.22_A	Blok D Oostgevel	91861,29	405377,74	1,50	13,85	10,98	6,58	15,30	
TD.22_B	Blok D Oostgevel	91861,29	405377,74	4,50	15,73	12,85	8,46	17,18	
TD.22_C	Blok D Oostgevel	91861,29	405377,74	7,50	17,09	14,21	9,82	18,54	
TD.23_A	Blok D Oostgevel	91863,23	405391,71	1,50	4,36	1,48	-2,91	5,81	
TD.23_B	Blok D Oostgevel	91863,23	405391,71	4,50	12,09	9,21	4,82	13,54	
TD.23_C	Blok D Oostgevel	91863,23	405391,71	7,50	12,10	9,22	4,83	13,55	
TD.24_A	Blok D Oostgevel	91865,21	405397,05	1,50	14,06	11,18	6,79	15,51	
TD.24_B	Blok D Oostgevel	91865,21	405397,05	4,50	15,03	12,15	7,76	16,48	
TD.24_C	Blok D Oostgevel	91865,21	405397,05	7,50	14,87	11,99	7,60	16,32	
TD.2_A	Blok D Westgevel	91855,76	405401,02	1,50	16,32	13,44	9,05	17,77	
TD.2_B	Blok D Westgevel	91855,76	405401,02	4,50	20,20	17,32	12,93	21,65	
TD.2_C	Blok D Westgevel	91855,76	405401,02	7,50	22,52	19,64	15,25	23,97	
TD.3_A	Blok D Westgevel	91853,22	405394,17	1,50	18,41	15,54	11,14	19,86	
TD.3_B	Blok D Westgevel	91853,22	405394,17	4,50	19,67	16,80	12,40	21,12	
TD.3_C	Blok D Westgevel	91853,22	405394,17	7,50	21,85	18,97	14,58	23,30	
TD.4_A	Blok D Zuidgevel	91856,28	405389,87	1,50	19,18	16,30	11,91	20,63	
TD.4_B	Blok D Zuidgevel	91856,28	405389,87	4,50	19,65	16,78	12,38	21,10	
TD.4_C	Blok D Zuidgevel	91856,28	405389,87	7,50	21,58	18,71	14,31	23,03	
TD.5_B	Blok D Noordgevel	91856,81	405383,07	4,50	17,26	14,38	9,99	18,71	
TD.5_C	Blok D Noordgevel	91856,81	405383,07	7,50	19,25	16,37	11,98	20,70	
TD.6_A	Blok D Westgevel	91851,86	405381,63	1,50	19,07	16,19	11,80	20,52	
TD.6_B	Blok D Westgevel	91851,86	405381,63	4,50	20,61	17,73	13,34	22,06	
TD.6_C	Blok D Westgevel	91851,86	405381,63	7,50	22,51	19,64	15,24	23,96	
TD.7_A	Blok D Westgevel	91849,75	405376,12	1,50	19,48	16,60	12,21	20,93	
TD.7_B	Blok D Westgevel	91849,75	405376,12	4,50	21,95	19,07	14,68	23,40	
TD.7_C	Blok D Westgevel	91849,75	405376,12	7,50	23,91	21,03	16,64	25,36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Wegverkeerslawaai  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Boomgaardstraat  
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
TD.8_B	Blok D Zuidgevel	91853,34	405370,83	4,50	22,48	19,60	15,21	23,93	
TD.8_C	Blok D Zuidgevel	91853,34	405370,83	7,50	23,68	20,80	16,41	25,13	
TD.9_B	Blok D Noordgevel	91851,15	405365,45	4,50	16,58	13,71	9,31	18,03	
TD.9_C	Blok D Noordgevel	91851,15	405365,45	7,50	19,17	16,29	11,90	20,62	
TE.10_A	Blok E Oostgevel	91826,46	405376,45	1,50	16,37	13,49	9,10	17,82	
TE.10_B	Blok E Oostgevel	91826,46	405376,45	4,50	16,41	13,53	9,14	17,86	
TE.10_C	Blok E Oostgevel	91826,46	405376,45	7,50	17,15	14,27	9,88	18,60	
TE.11_A	Blok E Oostgevel	91828,42	405381,79	1,50	17,04	14,16	9,77	18,49	
TE.11_B	Blok E Oostgevel	91828,42	405381,79	4,50	18,39	15,51	11,12	19,84	
TE.11_C	Blok E Oostgevel	91828,42	405381,79	7,50	19,59	16,71	12,32	21,04	
TE.12_A	Blok E Oostgevel	91832,88	405394,23	1,50	15,01	12,13	7,74	16,46	
TE.12_B	Blok E Oostgevel	91832,88	405394,23	4,50	16,74	13,86	9,47	18,19	
TE.12_C	Blok E Oostgevel	91832,88	405394,23	7,50	18,09	15,21	10,82	19,54	
TE.13_A	Blok E Oostgevel	91834,74	405399,02	1,50	11,09	8,21	3,82	12,54	
TE.13_B	Blok E Oostgevel	91834,74	405399,02	4,50	11,13	8,26	3,86	12,58	
TE.13_C	Blok E Oostgevel	91834,74	405399,02	7,50	13,55	10,67	6,28	15,00	
TE.14_A	Blok E Oostgevel	91836,76	405404,24	1,50	14,26	11,38	6,99	15,71	
TE.14_B	Blok E Oostgevel	91836,76	405404,24	4,50	16,63	13,75	9,36	18,08	
TE.14_C	Blok E Oostgevel	91836,76	405404,24	7,50	18,20	15,32	10,93	19,65	
TE.1_B	Blok E Noordgevel	91832,72	405409,48	4,50	23,28	20,40	16,01	24,73	
TE.1_C	Blok E Noordgevel	91832,72	405409,48	7,50	24,39	21,51	17,12	25,84	
TE.2_A	Blok E Westgevel	91827,42	405408,64	1,50	21,47	18,59	14,20	22,92	
TE.2_B	Blok E Westgevel	91827,42	405408,64	4,50	23,01	20,13	15,74	24,46	
TE.2_C	Blok E Westgevel	91827,42	405408,64	7,50	24,73	21,85	17,46	26,18	
TE.3_A	Blok E Westgevel	91825,35	405403,29	1,50	23,39	20,51	16,12	24,84	
TE.3_B	Blok E Westgevel	91825,35	405403,29	4,50	24,81	21,93	17,54	26,26	
TE.3_C	Blok E Westgevel	91825,35	405403,29	7,50	26,24	23,36	18,97	27,69	
TE.4_A	Blok E Westgevel	91823,14	405397,59	1,50	24,62	21,74	17,35	26,07	
TE.4_B	Blok E Westgevel	91823,14	405397,59	4,50	25,89	23,02	18,62	27,34	
TE.4_C	Blok E Westgevel	91823,14	405397,59	7,50	27,27	24,39	20,00	28,72	
TE.5_B	Blok E Zuidgevel	91825,60	405392,65	4,50	21,13	18,25	13,86	22,58	
TE.5_C	Blok E Zuidgevel	91825,60	405392,65	7,50	23,36	20,48	16,09	24,81	
TE.6_A	Blok E Westgevel	91818,72	405385,50	1,50	23,97	21,09	16,70	25,42	
TE.6_B	Blok E Westgevel	91818,72	405385,50	4,50	25,69	22,81	18,42	27,14	
TE.6_C	Blok E Westgevel	91818,72	405385,50	7,50	27,56	24,68	20,29	29,01	
TE.7_A	Blok E Westgevel	91816,66	405379,87	1,50	23,66	20,78	16,39	25,11	
TE.7_B	Blok E Westgevel	91816,66	405379,87	4,50	25,49	22,61	18,22	26,94	
TE.7_C	Blok E Westgevel	91816,66	405379,87	7,50	27,59	24,71	20,32	29,04	
TE.8_B	Blok E Zuidgevel	91819,85	405374,77	4,50	25,04	22,16	17,77	26,49	
TE.8_C	Blok E Zuidgevel	91819,85	405374,77	7,50	27,06	24,18	19,79	28,51	
TE.9_B	Blok E Noordgevel	91824,47	405386,73	4,50	23,02	20,14	15,75	24,47	
TE.9_C	Blok E Noordgevel	91824,47	405386,73	7,50	24,55	21,67	17,28	26,00	
TF.10_A	Blok F Oostgevel	91796,58	405385,33	1,50	17,70	14,82	10,43	19,15	
TF.10_B	Blok F Oostgevel	91796,58	405385,33	4,50	17,59	14,71	10,32	19,04	
TF.10_C	Blok F Oostgevel	91796,58	405385,33	7,50	18,69	15,81	11,42	20,14	
TF.11_A	Blok Noordgevel	91795,58	405392,14	1,50	23,98	21,10	16,71	25,43	
TF.11_B	Blok Noordgevel	91795,58	405392,14	4,50	25,78	22,90	18,51	27,23	
TF.11_C	Blok Noordgevel	91795,58	405392,14	7,50	27,47	24,59	20,20	28,92	
TF.12_A	Blok Noordgevel	91790,86	405393,91	1,50	24,75	21,87	17,48	26,20	
TF.12_B	Blok Noordgevel	91790,86	405393,91	4,50	26,53	23,65	19,26	27,98	
TF.12_C	Blok Noordgevel	91790,86	405393,91	7,50	28,32	25,44	21,05	29,77	
TF.13_A	Blok Noordgevel	91785,68	405395,84	1,50	24,80	21,92	17,53	26,25	
TF.13_B	Blok Noordgevel	91785,68	405395,84	4,50	26,78	23,90	19,51	28,23	
TF.13_C	Blok Noordgevel	91785,68	405395,84	7,50	29,05	26,17	21,78	30,50	
TF.14_A	Blok Noordgevel	91781,89	405397,26	1,50	24,78	21,90	17,51	26,23	
TF.14_B	Blok Noordgevel	91781,89	405397,26	4,50	26,96	24,09	19,69	28,41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Wegverkeerslawaai  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Boomgaardstraat  
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TF.14_C	Blok Noordgevel	91781,89	405397,26	7,50	29,34	26,46	22,07	30,79
TF.15_A	Blok Noordgevel	91777,56	405398,88	1,50	25,14	22,26	17,87	26,59
TF.15_B	Blok Noordgevel	91777,56	405398,88	4,50	27,27	24,39	20,00	28,72
TF.15_C	Blok Noordgevel	91777,56	405398,88	7,50	29,78	26,90	22,51	31,23
TF.16_A	Blok Noordgevel	91773,27	405400,48	1,50	25,34	22,46	18,07	26,79
TF.16_B	Blok Noordgevel	91773,27	405400,48	4,50	27,86	24,98	20,59	29,31
TF.16_C	Blok Noordgevel	91773,27	405400,48	7,50	30,63	27,75	23,36	32,08
TF.17_A	Blok Noordgevel	91769,31	405401,96	1,50	24,49	21,61	17,22	25,94
TF.17_B	Blok Noordgevel	91769,31	405401,96	4,50	27,35	24,47	20,08	28,80
TF.17_C	Blok Noordgevel	91769,31	405401,96	7,50	30,99	28,11	23,72	32,44
TF.18_A	Blok Noordgevel	91764,72	405403,68	1,50	23,95	21,07	16,68	25,40
TF.18_B	Blok Noordgevel	91764,72	405403,68	4,50	27,58	24,70	20,31	29,03
TF.18_C	Blok Noordgevel	91764,72	405403,68	7,50	31,32	28,44	24,05	32,77
TF.19_A	Blok Noordgevel	91759,38	405405,68	1,50	22,95	20,07	15,68	24,40
TF.19_B	Blok Noordgevel	91759,38	405405,68	4,50	27,93	25,05	20,66	29,38
TF.19_C	Blok Noordgevel	91759,38	405405,68	7,50	31,92	29,04	24,65	33,37
TF.1_A	Blok F Zuidgevel	91755,77	405396,18	1,50	29,10	26,22	21,83	30,55
TF.1_B	Blok F Zuidgevel	91755,77	405396,18	4,50	31,77	28,90	24,50	33,22
TF.1_C	Blok F Zuidgevel	91755,77	405396,18	7,50	33,93	31,05	26,66	35,38
TF.20_A	Blok F Westgevel	91754,77	405402,50	1,50	28,68	25,80	21,41	30,13
TF.20_B	Blok F Westgevel	91754,77	405402,50	4,50	32,60	29,72	25,33	34,05
TF.20_C	Blok F Westgevel	91754,77	405402,50	7,50	35,94	33,06	28,67	37,39
TF.2_A	Blok F Zuidgevel	91760,86	405394,28	1,50	28,27	25,39	21,00	29,72
TF.2_B	Blok F Zuidgevel	91760,86	405394,28	4,50	31,13	28,25	23,86	32,58
TF.2_C	Blok F Zuidgevel	91760,86	405394,28	7,50	33,16	30,28	25,89	34,61
TF.3_A	Blok F Zuidgevel	91765,74	405392,45	1,50	26,87	23,99	19,60	28,32
TF.3_B	Blok F Zuidgevel	91765,74	405392,45	4,50	29,59	26,71	22,32	31,04
TF.3_C	Blok F Zuidgevel	91765,74	405392,45	7,50	31,86	28,99	24,59	33,31
TF.4_A	Blok F Zuidgevel	91770,09	405390,82	1,50	26,20	23,32	18,93	27,65
TF.4_B	Blok F Zuidgevel	91770,09	405390,82	4,50	28,98	26,11	21,71	30,43
TF.4_C	Blok F Zuidgevel	91770,09	405390,82	7,50	31,51	28,64	24,24	32,96
TF.5_A	Blok F Zuidgevel	91774,24	405389,28	1,50	24,42	21,54	17,15	25,87
TF.5_B	Blok F Zuidgevel	91774,24	405389,28	4,50	27,65	24,77	20,38	29,10
TF.5_C	Blok F Zuidgevel	91774,24	405389,28	7,50	30,68	27,80	23,41	32,13
TF.6_A	Blok F Zuidgevel	91778,21	405387,79	1,50	23,95	21,07	16,68	25,40
TF.6_B	Blok F Zuidgevel	91778,21	405387,79	4,50	27,35	24,47	20,08	28,80
TF.6_C	Blok F Zuidgevel	91778,21	405387,79	7,50	30,45	27,57	23,18	31,90
TF.7_A	Blok F Zuidgevel	91782,30	405386,26	1,50	23,51	20,64	16,24	24,96
TF.7_B	Blok F Zuidgevel	91782,30	405386,26	4,50	26,58	23,71	19,31	28,03
TF.7_C	Blok F Zuidgevel	91782,30	405386,26	7,50	29,87	27,00	22,60	31,32
TF.8_A	Blok F Zuidgevel	91786,85	405384,56	1,50	23,51	20,64	16,24	24,96
TF.8_B	Blok F Zuidgevel	91786,85	405384,56	4,50	26,05	23,18	18,78	27,50
TF.8_C	Blok F Zuidgevel	91786,85	405384,56	7,50	29,21	26,33	21,94	30,66
TF.9_A	Blok F Zuidgevel	91792,33	405382,51	1,50	24,25	21,38	16,98	25,70
TF.9_B	Blok F Zuidgevel	91792,33	405382,51	4,50	26,35	23,47	19,08	27,80
TF.9_C	Blok F Zuidgevel	91792,33	405382,51	7,50	29,00	26,12	21,73	30,45
TG.10_A	Blok G Noordgevel	91773,27	405348,84	1,50	25,50	22,62	18,23	26,95
TG.10_B	Blok G Noordgevel	91773,27	405348,84	4,50	27,27	24,39	20,00	28,72
TG.10_C	Blok G Noordgevel	91773,27	405348,84	7,50	28,69	25,81	21,42	30,14
TG.11_A	Blok G Noordgevel	91768,77	405350,49	1,50	25,76	22,89	18,49	27,21
TG.11_B	Blok G Noordgevel	91768,77	405350,49	4,50	27,53	24,65	20,26	28,98
TG.11_C	Blok G Noordgevel	91768,77	405350,49	7,50	28,81	25,93	21,54	30,26
TG.12_A	Blok G Noordgevel	91764,43	405352,09	1,50	26,70	23,82	19,43	28,15
TG.12_B	Blok G Noordgevel	91764,43	405352,09	4,50	28,58	25,70	21,31	30,03
TG.12_C	Blok G Noordgevel	91764,43	405352,09	7,50	29,51	26,63	22,24	30,96
TG.13_A	Blok G Noordgevel	91760,03	405353,70	1,50	27,30	24,42	20,03	28,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Wegverkeerslawaai  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Boomgaardstraat  
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
TG.13_B	Blok G Noordgevel	91760,03	405353,70	4,50	29,36	26,48	22,09	30,81	
TG.13_C	Blok G Noordgevel	91760,03	405353,70	7,50	30,26	27,38	22,99	31,71	
TG.14_A	Blok G Noordgevel	91755,84	405355,24	1,50	28,28	25,41	21,01	29,73	
TG.14_B	Blok G Noordgevel	91755,84	405355,24	4,50	30,45	27,57	23,18	31,90	
TG.14_C	Blok G Noordgevel	91755,84	405355,24	7,50	30,83	27,95	23,56	32,28	
TG.15_A	Blok G Noordgevel	91751,52	405356,82	1,50	29,89	27,01	22,62	31,34	
TG.15_B	Blok G Noordgevel	91751,52	405356,82	4,50	32,21	29,33	24,94	33,66	
TG.15_C	Blok G Noordgevel	91751,52	405356,82	7,50	31,99	29,11	24,72	33,44	
TG.16_A	Blok G Noordgevel	91747,45	405358,32	1,50	30,51	27,63	23,24	31,96	
TG.16_B	Blok G Noordgevel	91747,45	405358,32	4,50	32,79	29,91	25,52	34,24	
TG.16_C	Blok G Noordgevel	91747,45	405358,32	7,50	32,15	29,27	24,88	33,60	
TG.17_A	Blok G Noordgevel	91742,81	405360,02	1,50	33,13	30,25	25,86	34,58	
TG.17_B	Blok G Noordgevel	91742,81	405360,02	4,50	34,15	31,27	26,88	35,60	
TG.17_C	Blok G Noordgevel	91742,81	405360,02	7,50	33,52	30,64	26,25	34,97	
TG.18_A	Blok G Westgevel	91738,01	405356,68	1,50	38,41	35,53	31,14	39,86	
TG.18_B	Blok G Westgevel	91738,01	405356,68	4,50	40,28	37,40	33,01	41,73	
TG.18_C	Blok G Westgevel	91738,01	405356,68	7,50	40,41	37,53	33,14	41,86	
TG.1_A	Blok G Zuidgevel	91739,26	405350,13	1,50	34,36	31,48	27,09	35,81	
TG.1_B	Blok G Zuidgevel	91739,26	405350,13	4,50	37,32	34,44	30,05	38,77	
TG.1_C	Blok G Zuidgevel	91739,26	405350,13	7,50	37,93	35,05	30,66	39,38	
TG.2_A	Blok G Zuidgevel	91743,41	405348,61	1,50	33,27	30,39	26,00	34,72	
TG.2_B	Blok G Zuidgevel	91743,41	405348,61	4,50	36,82	33,94	29,55	38,27	
TG.2_C	Blok G Zuidgevel	91743,41	405348,61	7,50	37,71	34,83	30,44	39,16	
TG.3_A	Blok G Zuidgevel	91748,13	405346,88	1,50	32,00	29,12	24,73	33,45	
TG.3_B	Blok G Zuidgevel	91748,13	405346,88	4,50	36,04	33,16	28,77	37,49	
TG.3_C	Blok G Zuidgevel	91748,13	405346,88	7,50	37,33	34,45	30,06	38,78	
TG.4_A	Blok G Zuidgevel	91752,36	405345,33	1,50	30,97	28,09	23,70	32,42	
TG.4_B	Blok G Zuidgevel	91752,36	405345,33	4,50	35,48	32,61	28,21	36,93	
TG.4_C	Blok G Zuidgevel	91752,36	405345,33	7,50	37,08	34,20	29,81	38,53	
TG.5_A	Blok G Zuidgevel	91756,47	405343,82	1,50	30,49	27,62	23,22	31,94	
TG.5_B	Blok G Zuidgevel	91756,47	405343,82	4,50	35,01	32,13	27,74	36,46	
TG.5_C	Blok G Zuidgevel	91756,47	405343,82	7,50	36,87	34,00	29,60	38,32	
TG.6_A	Blok G Zuidgevel	91760,77	405342,24	1,50	30,21	27,33	22,94	31,66	
TG.6_B	Blok G Zuidgevel	91760,77	405342,24	4,50	34,68	31,80	27,41	36,13	
TG.6_C	Blok G Zuidgevel	91760,77	405342,24	7,50	36,61	33,73	29,34	38,06	
TG.7_A	Blok G Zuidgevel	91765,19	405340,62	1,50	29,89	27,01	22,62	31,34	
TG.7_B	Blok G Zuidgevel	91765,19	405340,62	4,50	34,27	31,39	27,00	35,72	
TG.7_C	Blok G Zuidgevel	91765,19	405340,62	7,50	36,26	33,38	28,99	37,71	
TG.8_A	Blok G Zuidgevel	91769,88	405338,90	1,50	29,66	26,78	22,39	31,11	
TG.8_B	Blok G Zuidgevel	91769,88	405338,90	4,50	33,84	30,96	26,57	35,29	
TG.8_C	Blok G Zuidgevel	91769,88	405338,90	7,50	35,69	32,81	28,42	37,14	
TG.9_A	Blok G Oostgevel	91774,39	405342,15	1,50	22,37	19,49	15,10	23,82	
TG.9_B	Blok G Oostgevel	91774,39	405342,15	4,50	22,62	19,74	15,35	24,07	
TG.9_C	Blok G Oostgevel	91774,39	405342,15	7,50	24,41	21,53	17,14	25,86	
TH.10_A	Blok H Oostgevel	91787,39	405304,41	1,50	22,05	19,17	14,78	23,50	
TH.10_B	Blok H Oostgevel	91787,39	405304,41	4,50	19,33	16,45	12,06	20,78	
TH.10_C	Blok H Oostgevel	91787,39	405304,41	7,50	19,20	16,32	11,93	20,65	
TH.11_A	Blok H Oostgevel	91789,39	405309,68	1,50	24,00	21,12	16,73	25,45	
TH.11_B	Blok H Oostgevel	91789,39	405309,68	4,50	16,83	13,95	9,56	18,28	
TH.11_C	Blok H Oostgevel	91789,39	405309,68	7,50	17,85	14,97	10,58	19,30	
TH.12_A	Blok H Oostgevel	91791,37	405314,88	1,50	21,94	19,06	14,67	23,39	
TH.12_B	Blok H Oostgevel	91791,37	405314,88	4,50	6,80	3,92	-0,47	8,25	
TH.12_C	Blok H Oostgevel	91791,37	405314,88	7,50	-4,18	-7,05	-11,45	-2,73	
TH.13_A	Blok H Oostgevel	91797,59	405326,73	1,50	17,65	14,77	10,38	19,10	
TH.13_B	Blok H Oostgevel	91797,59	405326,73	4,50	9,64	6,76	2,37	11,09	
TH.13_C	Blok H Oostgevel	91797,59	405326,73	7,50	10,67	7,79	3,40	12,12	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Wegverkeerslawaai  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Boomgaardstraat  
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TH.14_A	Blok H Oostgevel	91799,58	405331,74	1,50	4,61	1,73	-2,66	6,06
TH.14_B	Blok H Oostgevel	91799,58	405331,74	4,50	7,29	4,42	0,02	8,74
TH.14_C	Blok H Oostgevel	91799,58	405331,74	7,50	12,33	9,45	5,06	13,78
TH.1_B	Blok H Noordgevel	91795,68	405336,99	4,50	20,17	17,30	12,90	21,62
TH.1_C	Blok H Noordgevel	91795,68	405336,99	7,50	22,63	19,75	15,36	24,08
TH.2_A	Blok H Westgevel	91790,03	405335,78	1,50	26,67	23,80	19,40	28,12
TH.2_B	Blok H Westgevel	91790,03	405335,78	4,50	31,15	28,27	23,88	32,60
TH.2_C	Blok H Westgevel	91790,03	405335,78	7,50	33,14	30,26	25,87	34,59
TH.3_A	Blok H Westgevel	91787,81	405330,22	1,50	29,01	26,13	21,74	30,46
TH.3_B	Blok H Westgevel	91787,81	405330,22	4,50	32,48	29,60	25,21	33,93
TH.3_C	Blok H Westgevel	91787,81	405330,22	7,50	34,20	31,32	26,93	35,65
TH.4_B	Blok H Zuidgevel	91791,77	405324,95	4,50	27,59	24,71	20,32	29,04
TH.4_C	Blok H Zuidgevel	91791,77	405324,95	7,50	30,08	27,20	22,81	31,53
TH.5_B	Blok H Noordgevel	91787,28	405320,16	4,50	25,96	23,09	18,69	27,41
TH.5_C	Blok H Noordgevel	91787,28	405320,16	7,50	27,37	24,49	20,10	28,82
TH.6_A	Blok H Westgevel	91781,79	405318,36	1,50	29,88	27,01	22,61	31,33
TH.6_B	Blok H Westgevel	91781,79	405318,36	4,50	33,91	31,03	26,64	35,36
TH.6_C	Blok H Westgevel	91781,79	405318,36	7,50	35,43	32,55	28,16	36,88
TH.7_A	Blok H Westgevel	91779,76	405313,02	1,50	31,06	28,18	23,79	32,51
TH.7_B	Blok H Westgevel	91779,76	405313,02	4,50	34,95	32,07	27,68	36,40
TH.7_C	Blok H Westgevel	91779,76	405313,02	7,50	36,09	33,21	28,82	37,54
TH.8_A	Blok H Westgevel	91777,87	405308,06	1,50	32,82	29,94	25,55	34,27
TH.8_B	Blok H Westgevel	91777,87	405308,06	4,50	35,75	32,88	28,48	37,20
TH.8_C	Blok H Westgevel	91777,87	405308,06	7,50	36,72	33,84	29,45	38,17
TH.9_B	Blok H Zuidgevel	91781,72	405303,07	4,50	34,29	31,41	27,02	35,74
TH.9_C	Blok H Zuidgevel	91781,72	405303,07	7,50	35,27	32,39	28,00	36,72
TI.10_A	Blok I Noordgevel	91761,49	405318,58	1,50	29,75	26,87	22,48	31,20
TI.10_B	Blok I Noordgevel	91761,49	405318,58	4,50	31,91	29,03	24,64	33,36
TI.10_C	Blok I Noordgevel	91761,49	405318,58	7,50	33,51	30,63	26,24	34,96
TI.11_A	Blok I Noordgevel	91757,21	405320,18	1,50	29,93	27,05	22,66	31,38
TI.11_B	Blok I Noordgevel	91757,21	405320,18	4,50	32,11	29,23	24,84	33,56
TI.11_C	Blok I Noordgevel	91757,21	405320,18	7,50	33,70	30,82	26,43	35,15
TI.12_A	Blok I Noordgevel	91752,79	405321,83	1,50	30,95	28,07	23,68	32,40
TI.12_B	Blok I Noordgevel	91752,79	405321,83	4,50	33,05	30,17	25,78	34,50
TI.12_C	Blok I Noordgevel	91752,79	405321,83	7,50	34,53	31,65	27,26	35,98
TI.13_A	Blok I Noordgevel	91748,29	405323,51	1,50	31,37	28,49	24,10	32,82
TI.13_B	Blok I Noordgevel	91748,29	405323,51	4,50	33,47	30,60	26,20	34,92
TI.13_C	Blok I Noordgevel	91748,29	405323,51	7,50	34,86	31,98	27,59	36,31
TI.14_A	Blok I Noordgevel	91744,35	405324,98	1,50	31,97	29,09	24,70	33,42
TI.14_B	Blok I Noordgevel	91744,35	405324,98	4,50	34,06	31,18	26,79	35,51
TI.14_C	Blok I Noordgevel	91744,35	405324,98	7,50	35,35	32,47	28,08	36,80
TI.15_A	Blok I Noordgevel	91740,22	405326,52	1,50	32,31	29,44	25,04	33,76
TI.15_B	Blok I Noordgevel	91740,22	405326,52	4,50	34,43	31,55	27,16	35,88
TI.15_C	Blok I Noordgevel	91740,22	405326,52	7,50	35,61	32,74	28,34	37,06
TI.16_A	Blok I Noordgevel	91735,74	405328,19	1,50	33,08	30,20	25,81	34,53
TI.16_B	Blok I Noordgevel	91735,74	405328,19	4,50	35,16	32,28	27,89	36,61
TI.16_C	Blok I Noordgevel	91735,74	405328,19	7,50	36,11	33,23	28,84	37,56
TI.17_A	Blok I Noordgevel	91731,70	405329,70	1,50	33,46	30,58	26,19	34,91
TI.17_B	Blok I Noordgevel	91731,70	405329,70	4,50	35,53	32,65	28,26	36,98
TI.17_C	Blok I Noordgevel	91731,70	405329,70	7,50	36,37	33,49	29,10	37,82
TI.18_A	Blok I Westgevel	91726,95	405326,38	1,50	38,92	36,04	31,65	40,37
TI.18_B	Blok I Westgevel	91726,95	405326,38	4,50	40,24	37,36	32,97	41,69
TI.18_C	Blok I Westgevel	91726,95	405326,38	7,50	40,96	38,08	33,69	42,41
TI.1_A	Blok I Zuidgevel	91727,94	405319,87	1,50	41,46	38,59	34,19	42,91
TI.1_B	Blok I Zuidgevel	91727,94	405319,87	4,50	42,13	39,25	34,86	43,58
TI.1_C	Blok I Zuidgevel	91727,94	405319,87	7,50	42,26	39,38	34,99	43,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Wegverkeerslawaai  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Boomgaardstraat  
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
TI.2_A	Blok I Zuidgevel	91731,98	405318,37	1,50	41,06	38,18	33,79	42,51	
TI.2_B	Blok I Zuidgevel	91731,98	405318,37	4,50	41,78	38,90	34,51	43,23	
TI.2_C	Blok I Zuidgevel	91731,98	405318,37	7,50	41,89	39,01	34,62	43,34	
TI.3_A	Blok I Zuidgevel	91736,79	405316,57	1,50	39,84	36,96	32,57	41,29	
TI.3_B	Blok I Zuidgevel	91736,79	405316,57	4,50	41,16	38,28	33,89	42,61	
TI.3_C	Blok I Zuidgevel	91736,79	405316,57	7,50	41,32	38,44	34,05	42,77	
TI.4_A	Blok I Zuidgevel	91741,04	405314,99	1,50	38,91	36,03	31,64	40,36	
TI.4_B	Blok I Zuidgevel	91741,04	405314,99	4,50	40,61	37,73	33,34	42,06	
TI.4_C	Blok I Zuidgevel	91741,04	405314,99	7,50	40,80	37,92	33,53	42,25	
TI.5_A	Blok I Zuidgevel	91745,25	405313,42	1,50	38,12	35,24	30,85	39,57	
TI.5_B	Blok I Zuidgevel	91745,25	405313,42	4,50	40,01	37,13	32,74	41,46	
TI.5_C	Blok I Zuidgevel	91745,25	405313,42	7,50	40,21	37,33	32,94	41,66	
TI.6_A	Blok I Zuidgevel	91749,71	405311,75	1,50	37,23	34,35	29,96	38,68	
TI.6_B	Blok I Zuidgevel	91749,71	405311,75	4,50	39,35	36,47	32,08	40,80	
TI.6_C	Blok I Zuidgevel	91749,71	405311,75	7,50	39,59	36,71	32,32	41,04	
TI.7_A	Blok I Zuidgevel	91753,58	405310,31	1,50	36,50	33,62	29,23	37,95	
TI.7_B	Blok I Zuidgevel	91753,58	405310,31	4,50	38,78	35,90	31,51	40,23	
TI.7_C	Blok I Zuidgevel	91753,58	405310,31	7,50	39,06	36,18	31,79	40,51	
TI.8_A	Blok I Zuidgevel	91758,19	405308,59	1,50	35,78	32,90	28,51	37,23	
TI.8_B	Blok I Zuidgevel	91758,19	405308,59	4,50	38,16	35,29	30,89	39,61	
TI.8_C	Blok I Zuidgevel	91758,19	405308,59	7,50	38,52	35,64	31,25	39,97	
TI.9_A	Blok I Oostgevel	91762,56	405311,80	1,50	24,77	21,89	17,50	26,22	
TI.9_B	Blok I Oostgevel	91762,56	405311,80	4,50	22,97	20,09	15,70	24,42	
TI.9_C	Blok I Oostgevel	91762,56	405311,80	7,50	23,91	21,03	16,64	25,36	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Wegverkeerslawaai  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Wegen  
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
TA.10_A	Blok A Oostgevel	91807,80	405416,03	1,50	33,73	30,86	26,46	35,18	
TA.10_B	Blok A Oostgevel	91807,80	405416,03	4,50	34,97	32,10	27,70	36,42	
TA.10_C	Blok A Oostgevel	91807,80	405416,03	7,50	36,80	33,92	29,53	38,25	
TA.11_A	Blok A Noordgevel	91806,47	405421,74	1,50	27,23	24,35	19,96	28,68	
TA.11_B	Blok A Noordgevel	91806,47	405421,74	4,50	29,21	26,33	21,94	30,66	
TA.11_C	Blok A Noordgevel	91806,47	405421,74	7,50	29,52	26,64	22,25	30,97	
TA.12_A	Blok A Noordgevel	91801,38	405423,64	1,50	27,81	24,93	20,54	29,26	
TA.12_B	Blok A Noordgevel	91801,38	405423,64	4,50	29,78	26,90	22,51	31,23	
TA.12_C	Blok A Noordgevel	91801,38	405423,64	7,50	30,00	27,13	22,73	31,45	
TA.13_A	Blok A Noordgevel	91797,58	405425,06	1,50	28,10	25,22	20,83	29,55	
TA.13_B	Blok A Noordgevel	91797,58	405425,06	4,50	29,92	27,04	22,65	31,37	
TA.13_C	Blok A Noordgevel	91797,58	405425,06	7,50	29,91	27,03	22,64	31,36	
TA.14_A	Blok A Noordgevel	91792,81	405426,84	1,50	28,02	25,15	20,75	29,47	
TA.14_B	Blok A Noordgevel	91792,81	405426,84	4,50	30,06	27,18	22,79	31,51	
TA.14_C	Blok A Noordgevel	91792,81	405426,84	7,50	29,96	27,08	22,69	31,41	
TA.15_A	Blok A Noordgevel	91788,71	405428,38	1,50	28,33	25,45	21,06	29,78	
TA.15_B	Blok A Noordgevel	91788,71	405428,38	4,50	30,69	27,81	23,42	32,14	
TA.15_C	Blok A Noordgevel	91788,71	405428,38	7,50	30,43	27,56	23,16	31,88	
TA.16_A	Blok A Noordgevel	91784,78	405429,85	1,50	28,61	25,73	21,34	30,06	
TA.16_B	Blok A Noordgevel	91784,78	405429,85	4,50	30,97	28,09	23,70	32,42	
TA.16_C	Blok A Noordgevel	91784,78	405429,85	7,50	30,83	27,95	23,56	32,28	
TA.17_A	Blok A Noordgevel	91780,48	405431,45	1,50	29,04	26,16	21,77	30,49	
TA.17_B	Blok A Noordgevel	91780,48	405431,45	4,50	31,65	28,77	24,38	33,10	
TA.17_C	Blok A Noordgevel	91780,48	405431,45	7,50	31,40	28,53	24,13	32,85	
TA.18_A	Blok A Noordgevel	91775,88	405433,17	1,50	30,59	27,71	23,32	32,04	
TA.18_B	Blok A Noordgevel	91775,88	405433,17	4,50	32,70	29,83	25,43	34,15	
TA.18_C	Blok A Noordgevel	91775,88	405433,17	7,50	31,96	29,08	24,69	33,41	
TA.19_A	Blok A Noordgevel	91770,75	405435,09	1,50	31,57	28,69	24,30	33,02	
TA.19_B	Blok A Noordgevel	91770,75	405435,09	4,50	33,62	30,74	26,35	35,07	
TA.19_C	Blok A Noordgevel	91770,75	405435,09	7,50	33,13	30,25	25,86	34,58	
TA.1_A	Blok A zuidgevel	91766,91	405425,27	1,50	33,58	30,70	26,31	35,03	
TA.1_B	Blok A zuidgevel	91766,91	405425,27	4,50	36,00	33,12	28,73	37,45	
TA.1_C	Blok A zuidgevel	91766,91	405425,27	7,50	37,13	34,25	29,86	38,58	
TA.20_A	Blok A Westgevel	91766,18	405431,36	1,50	36,46	33,58	29,19	37,91	
TA.20_B	Blok A Westgevel	91766,18	405431,36	4,50	38,76	35,88	31,49	40,21	
TA.20_C	Blok A Westgevel	91766,18	405431,36	7,50	38,86	35,98	31,59	40,31	
TA.2_A	Blok A zuidgevel	91771,97	405423,39	1,50	32,42	29,54	25,15	33,87	
TA.2_B	Blok A zuidgevel	91771,97	405423,39	4,50	34,85	31,97	27,58	36,30	
TA.2_C	Blok A zuidgevel	91771,97	405423,39	7,50	36,39	33,51	29,12	37,84	
TA.3_A	Blok A zuidgevel	91776,59	405421,66	1,50	31,51	28,63	24,24	32,96	
TA.3_B	Blok A zuidgevel	91776,59	405421,66	4,50	33,94	31,06	26,67	35,39	
TA.3_C	Blok A zuidgevel	91776,59	405421,66	7,50	35,81	32,94	28,54	37,26	
TA.4_A	Blok A zuidgevel	91781,06	405419,99	1,50	31,27	28,39	24,00	32,72	
TA.4_B	Blok A zuidgevel	91781,06	405419,99	4,50	33,76	30,88	26,49	35,21	
TA.4_C	Blok A zuidgevel	91781,06	405419,99	7,50	35,78	32,90	28,51	37,23	
TA.5_A	Blok A zuidgevel	91784,97	405418,52	1,50	32,15	29,28	24,88	33,60	
TA.5_B	Blok A zuidgevel	91784,97	405418,52	4,50	34,03	31,15	26,76	35,48	
TA.5_C	Blok A zuidgevel	91784,97	405418,52	7,50	36,05	33,17	28,78	37,50	
TA.6_A	Blok A zuidgevel	91788,99	405417,02	1,50	30,75	27,87	23,48	32,20	
TA.6_B	Blok A zuidgevel	91788,99	405417,02	4,50	33,08	30,21	25,81	34,53	
TA.6_C	Blok A zuidgevel	91788,99	405417,02	7,50	35,46	32,58	28,19	36,91	
TA.7_A	Blok A zuidgevel	91793,44	405415,36	1,50	32,92	30,05	25,65	34,37	
TA.7_B	Blok A zuidgevel	91793,44	405415,36	4,50	34,81	31,94	27,54	36,26	
TA.7_C	Blok A zuidgevel	91793,44	405415,36	7,50	36,58	33,71	29,31	38,03	
TA.8_A	Blok A zuidgevel	91798,13	405413,60	1,50	33,91	31,04	26,64	35,36	
TA.8_B	Blok A zuidgevel	91798,13	405413,60	4,50	35,78	32,91	28,51	37,23	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Wegverkeerslawaai  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Wegen  
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TA.8_C	Blok A zuidgevel	91798,13	405413,60	7,50	37,63	34,76	30,36	39,08
TA.9_A	Blok A zuidgevel	91803,08	405411,75	1,50	33,71	30,83	26,44	35,16
TA.9_B	Blok A zuidgevel	91803,08	405411,75	4,50	35,50	32,63	28,23	36,95
TA.9_C	Blok A zuidgevel	91803,08	405411,75	7,50	37,65	34,78	30,38	39,10
TB.01_A	Blok B Zuidgevel	91836,71	405433,21	1,50	29,91	27,04	22,64	31,36
TB.01_B	Blok B Zuidgevel	91836,71	405433,21	4,50	31,59	28,72	24,32	33,04
TB.01_C	Blok B Zuidgevel	91836,71	405433,21	7,50	34,09	31,22	26,82	35,54
TB.02_A	Blok B Zuidgevel	91842,37	405431,11	1,50	30,09	27,22	22,82	31,54
TB.02_B	Blok B Zuidgevel	91842,37	405431,11	4,50	31,89	29,01	24,62	33,34
TB.02_C	Blok B Zuidgevel	91842,37	405431,11	7,50	34,91	32,03	27,64	36,36
TB.03_B	Blok B Oostgevel	91847,37	405434,01	4,50	32,99	30,12	25,72	34,44
TB.03_C	Blok B Oostgevel	91847,37	405434,01	7,50	34,97	32,09	27,70	36,42
TB.04_B	Blok B Westgevel	91852,74	405432,03	4,50	32,56	29,68	25,29	34,01
TB.04_C	Blok B Westgevel	91852,74	405432,03	7,50	33,59	30,72	26,32	35,04
TB.05_A	Blok B Zuidgevel	91855,14	405426,34	1,50	34,18	31,31	26,91	35,63
TB.05_B	Blok B Zuidgevel	91855,14	405426,34	4,50	35,80	32,93	28,53	37,25
TB.05_C	Blok B Zuidgevel	91855,14	405426,34	7,50	37,76	34,89	30,49	39,21
TB.06_A	Blok B Zuidgevel	91860,51	405424,41	1,50	33,35	30,48	26,08	34,80
TB.06_B	Blok B Zuidgevel	91860,51	405424,41	4,50	35,43	32,56	28,16	36,88
TB.06_C	Blok B Zuidgevel	91860,51	405424,41	7,50	37,62	34,75	30,35	39,07
TB.07_A	Blok B Zuidgevel	91864,87	405427,48	1,50	--	--	--	--
TB.07_B	Blok B Zuidgevel	91864,87	405427,48	4,50	33,21	30,34	25,94	34,66
TB.07_C	Blok B Zuidgevel	91864,87	405427,48	7,50	34,55	31,67	27,28	36,00
TB.08_A	Blok B Noordgevel	91864,58	405433,75	1,50	18,24	15,37	10,97	19,69
TB.08_B	Blok B Noordgevel	91864,58	405433,75	4,50	22,19	19,32	14,92	23,64
TB.08_C	Blok B Noordgevel	91864,58	405433,75	7,50	18,79	15,91	11,52	20,24
TB.09_A	Blok B Noordgevel	91857,75	405436,21	1,50	19,09	16,21	11,82	20,54
TB.09_B	Blok B Noordgevel	91857,75	405436,21	4,50	23,26	20,39	15,99	24,71
TB.09_C	Blok B Noordgevel	91857,75	405436,21	7,50	18,39	15,52	11,12	19,84
TB.10_A	Blok B Noordgevel	91845,84	405440,92	1,50	20,06	17,18	12,79	21,51
TB.10_B	Blok B Noordgevel	91845,84	405440,92	4,50	23,22	20,35	15,95	24,67
TB.10_C	Blok B Noordgevel	91845,84	405440,92	7,50	17,47	14,60	10,20	18,92
TB.11_A	Blok B Noordgevel	91839,93	405443,11	1,50	21,76	18,88	14,49	23,21
TB.11_B	Blok B Noordgevel	91839,93	405443,11	4,50	22,79	19,91	15,52	24,24
TB.11_C	Blok B Noordgevel	91839,93	405443,11	7,50	17,32	14,44	10,05	18,77
TB.12_B	Blok B Westgevel	91835,18	405438,39	4,50	31,43	28,55	24,16	32,88
TB.12_C	Blok B Westgevel	91835,18	405438,39	7,50	32,54	29,67	25,27	33,99
TC.1_A	Blok C Zuidgevel	91875,85	405421,29	1,50	35,48	32,60	28,21	36,93
TC.1_B	Blok C Zuidgevel	91875,85	405421,29	4,50	36,95	34,07	29,68	38,40
TC.1_C	Blok C Zuidgevel	91875,85	405421,29	7,50	38,16	35,29	30,89	39,61
TC.2_A	Blok C Oostgevel	91880,50	405424,40	1,50	34,34	31,46	27,07	35,79
TC.2_B	Blok C Oostgevel	91880,50	405424,40	4,50	35,76	32,89	28,49	37,21
TC.2_C	Blok C Oostgevel	91880,50	405424,40	7,50	36,62	33,75	29,35	38,07
TC.3_A	Blok C Noordgevel	91879,02	405430,71	1,50	15,42	12,54	8,15	16,87
TC.3_B	Blok C Noordgevel	91879,02	405430,71	4,50	18,04	15,16	10,77	19,49
TC.3_C	Blok C Noordgevel	91879,02	405430,71	7,50	13,49	10,61	6,22	14,94
TC.4_A	Blok C Westgevel	91874,26	405426,94	1,50	--	--	--	--
TC.4_B	Blok C Westgevel	91874,26	405426,94	4,50	25,86	22,99	18,59	27,31
TC.4_C	Blok C Westgevel	91874,26	405426,94	7,50	29,67	26,80	22,40	31,12
TD.10_A	Blok D Westgevel	91845,08	405364,27	1,50	36,37	33,50	29,10	37,82
TD.10_B	Blok D Westgevel	91845,08	405364,27	4,50	37,73	34,85	30,46	39,18
TD.10_C	Blok D Westgevel	91845,08	405364,27	7,50	39,04	36,17	31,77	40,49
TD.11_A	Blok D Westgevel	91843,08	405358,75	1,50	36,13	33,25	28,86	37,58
TD.11_B	Blok D Westgevel	91843,08	405358,75	4,50	37,59	34,71	30,32	39,04
TD.11_C	Blok D Westgevel	91843,08	405358,75	7,50	38,90	36,02	31,63	40,35
TD.12_B	Blok D Zuidgevel	91846,03	405353,49	4,50	37,77	34,90	30,50	39,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Wegverkeerslawaai  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Wegen  
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
TD.12_C	Blok D Zuidgevel	91846,03	405353,49	7,50	39,45	36,57	32,18	40,90	
TD.13_A	Blok D Noordgevel	91841,24	405348,80	1,50	25,79	22,91	18,52	27,24	
TD.13_B	Blok D Noordgevel	91841,24	405348,80	4,50	32,72	29,85	25,45	34,17	
TD.13_C	Blok D Noordgevel	91841,24	405348,80	7,50	35,79	32,91	28,52	37,24	
TD.14_A	Blok D Westgevel	91835,60	405348,00	1,50	37,85	34,98	30,58	39,30	
TD.14_B	Blok D Westgevel	91835,60	405348,00	4,50	39,94	37,07	32,67	41,39	
TD.14_C	Blok D Westgevel	91835,60	405348,00	7,50	42,26	39,39	34,99	43,71	
TD.15_A	Blok D Westgevel	91833,50	405342,05	1,50	37,95	35,07	30,68	39,40	
TD.15_B	Blok D Westgevel	91833,50	405342,05	4,50	40,44	37,57	33,17	41,89	
TD.15_C	Blok D Westgevel	91833,50	405342,05	7,50	42,94	40,06	35,67	44,39	
TD.16_B	Blok D Zuidgevel	91836,61	405336,68	4,50	44,55	41,68	37,28	46,00	
TD.16_C	Blok D Zuidgevel	91836,61	405336,68	7,50	46,92	44,05	39,65	48,37	
TD.17_A	Blok D Oostgevel	91843,00	405337,66	1,50	41,79	38,92	34,52	43,24	
TD.17_B	Blok D Oostgevel	91843,00	405337,66	4,50	43,01	40,13	35,74	44,46	
TD.17_C	Blok D Oostgevel	91843,00	405337,66	7,50	44,39	41,51	37,12	45,84	
TD.18_A	Blok D Oostgevel	91845,24	405344,01	1,50	41,89	39,02	34,62	43,34	
TD.18_B	Blok D Oostgevel	91845,24	405344,01	4,50	42,99	40,12	35,72	44,44	
TD.18_C	Blok D Oostgevel	91845,24	405344,01	7,50	44,15	41,27	36,88	45,60	
TD.19_A	Blok D Oostgevel	91852,58	405355,20	1,50	38,10	35,23	30,83	39,55	
TD.19_B	Blok D Oostgevel	91852,58	405355,20	4,50	40,03	37,16	32,76	41,48	
TD.19_C	Blok D Oostgevel	91852,58	405355,20	7,50	41,16	38,28	33,89	42,61	
TD.1_A	Blok D Noordgevel	91861,23	405401,46	1,50	--	--	--	--	
TD.1_B	Blok D Noordgevel	91861,23	405401,46	4,50	29,07	26,20	21,80	30,52	
TD.1_C	Blok D Noordgevel	91861,23	405401,46	7,50	29,77	26,89	22,50	31,22	
TD.20_A	Blok D Oostgevel	91854,28	405359,88	1,50	38,16	35,28	30,89	39,61	
TD.20_B	Blok D Oostgevel	91854,28	405359,88	4,50	40,05	37,18	32,78	41,50	
TD.20_C	Blok D Oostgevel	91854,28	405359,88	7,50	41,10	38,23	33,83	42,55	
TD.21_A	Blok D Oostgevel	91859,16	405372,17	1,50	37,00	34,12	29,73	38,45	
TD.21_B	Blok D Oostgevel	91859,16	405372,17	4,50	38,77	35,90	31,50	40,22	
TD.21_C	Blok D Oostgevel	91859,16	405372,17	7,50	40,21	37,33	32,94	41,66	
TD.22_A	Blok D Oostgevel	91861,29	405377,74	1,50	36,63	33,76	29,36	38,08	
TD.22_B	Blok D Oostgevel	91861,29	405377,74	4,50	38,46	35,59	31,19	39,91	
TD.22_C	Blok D Oostgevel	91861,29	405377,74	7,50	39,91	37,04	32,64	41,36	
TD.23_A	Blok D Oostgevel	91863,23	405391,71	1,50	30,51	27,64	23,24	31,96	
TD.23_B	Blok D Oostgevel	91863,23	405391,71	4,50	35,56	32,69	28,29	37,01	
TD.23_C	Blok D Oostgevel	91863,23	405391,71	7,50	37,27	34,40	30,00	38,72	
TD.24_A	Blok D Oostgevel	91865,21	405397,05	1,50	32,43	29,56	25,16	33,88	
TD.24_B	Blok D Oostgevel	91865,21	405397,05	4,50	35,73	32,86	28,46	37,18	
TD.24_C	Blok D Oostgevel	91865,21	405397,05	7,50	37,23	34,35	29,96	38,68	
TD.2_A	Blok D Westgevel	91855,76	405401,02	1,50	35,12	32,24	27,85	36,57	
TD.2_B	Blok D Westgevel	91855,76	405401,02	4,50	35,69	32,82	28,42	37,14	
TD.2_C	Blok D Westgevel	91855,76	405401,02	7,50	37,33	34,46	30,06	38,78	
TD.3_A	Blok D Westgevel	91853,22	405394,17	1,50	34,63	31,75	27,36	36,08	
TD.3_B	Blok D Westgevel	91853,22	405394,17	4,50	35,27	32,39	28,00	36,72	
TD.3_C	Blok D Westgevel	91853,22	405394,17	7,50	37,13	34,25	29,86	38,58	
TD.4_A	Blok D Zuidgevel	91856,28	405389,87	1,50	32,55	29,67	25,28	34,00	
TD.4_B	Blok D Zuidgevel	91856,28	405389,87	4,50	34,65	31,77	27,38	36,10	
TD.4_C	Blok D Zuidgevel	91856,28	405389,87	7,50	37,04	34,16	29,77	38,49	
TD.5_B	Blok D Noordgevel	91856,81	405383,07	4,50	25,91	23,03	18,64	27,36	
TD.5_C	Blok D Noordgevel	91856,81	405383,07	7,50	30,39	27,51	23,12	31,84	
TD.6_A	Blok D Westgevel	91851,86	405381,63	1,50	36,11	33,24	28,84	37,56	
TD.6_B	Blok D Westgevel	91851,86	405381,63	4,50	36,99	34,11	29,72	38,44	
TD.6_C	Blok D Westgevel	91851,86	405381,63	7,50	38,21	35,34	30,94	39,66	
TD.7_A	Blok D Westgevel	91849,75	405376,12	1,50	35,32	32,44	28,05	36,77	
TD.7_B	Blok D Westgevel	91849,75	405376,12	4,50	36,47	33,59	29,20	37,92	
TD.7_C	Blok D Westgevel	91849,75	405376,12	7,50	37,94	35,06	30,67	39,39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Wegverkeerslawaai  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Wegen  
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
TD.8_B	Blok D Zuidgevel	91853,34	405370,83	4,50	34,59	31,72	27,32	36,04	
TD.8_C	Blok D Zuidgevel	91853,34	405370,83	7,50	37,49	34,62	30,22	38,94	
TD.9_B	Blok D Noordgevel	91851,15	405365,45	4,50	31,53	28,66	24,26	32,98	
TD.9_C	Blok D Noordgevel	91851,15	405365,45	7,50	34,26	31,38	26,99	35,71	
TE.10_A	Blok E Oostgevel	91826,46	405376,45	1,50	37,26	34,39	29,99	38,71	
TE.10_B	Blok E Oostgevel	91826,46	405376,45	4,50	38,74	35,87	31,47	40,19	
TE.10_C	Blok E Oostgevel	91826,46	405376,45	7,50	41,13	38,26	33,86	42,58	
TE.11_A	Blok E Oostgevel	91828,42	405381,79	1,50	36,55	33,68	29,28	38,00	
TE.11_B	Blok E Oostgevel	91828,42	405381,79	4,50	38,08	35,21	30,81	39,53	
TE.11_C	Blok E Oostgevel	91828,42	405381,79	7,50	40,52	37,65	33,25	41,97	
TE.12_A	Blok E Oostgevel	91832,88	405394,23	1,50	35,70	32,82	28,43	37,15	
TE.12_B	Blok E Oostgevel	91832,88	405394,23	4,50	36,36	33,49	29,09	37,81	
TE.12_C	Blok E Oostgevel	91832,88	405394,23	7,50	38,84	35,97	31,57	40,29	
TE.13_A	Blok E Oostgevel	91834,74	405399,02	1,50	35,39	32,51	28,12	36,84	
TE.13_B	Blok E Oostgevel	91834,74	405399,02	4,50	36,05	33,18	28,78	37,50	
TE.13_C	Blok E Oostgevel	91834,74	405399,02	7,50	38,39	35,51	31,12	39,84	
TE.14_A	Blok E Oostgevel	91836,76	405404,24	1,50	35,55	32,68	28,28	37,00	
TE.14_B	Blok E Oostgevel	91836,76	405404,24	4,50	35,94	33,07	28,67	37,39	
TE.14_C	Blok E Oostgevel	91836,76	405404,24	7,50	38,18	35,30	30,91	39,63	
TE.1_B	Blok E Noordgevel	91832,72	405409,48	4,50	30,90	28,03	23,63	32,35	
TE.1_C	Blok E Noordgevel	91832,72	405409,48	7,50	32,40	29,52	25,13	33,85	
TE.2_A	Blok E Westgevel	91827,42	405408,64	1,50	32,32	29,45	25,05	33,77	
TE.2_B	Blok E Westgevel	91827,42	405408,64	4,50	33,64	30,76	26,37	35,09	
TE.2_C	Blok E Westgevel	91827,42	405408,64	7,50	34,75	31,87	27,48	36,20	
TE.3_A	Blok E Westgevel	91825,35	405403,29	1,50	32,18	29,30	24,91	33,63	
TE.3_B	Blok E Westgevel	91825,35	405403,29	4,50	33,72	30,84	26,45	35,17	
TE.3_C	Blok E Westgevel	91825,35	405403,29	7,50	35,05	32,18	27,78	36,50	
TE.4_A	Blok E Westgevel	91823,14	405397,59	1,50	32,35	29,47	25,08	33,80	
TE.4_B	Blok E Westgevel	91823,14	405397,59	4,50	33,57	30,69	26,30	35,02	
TE.4_C	Blok E Westgevel	91823,14	405397,59	7,50	35,11	32,23	27,84	36,56	
TE.5_B	Blok E Zuidgevel	91825,60	405392,65	4,50	31,12	28,24	23,85	32,57	
TE.5_C	Blok E Zuidgevel	91825,60	405392,65	7,50	34,89	32,02	27,62	36,34	
TE.6_A	Blok E Westgevel	91818,72	405385,50	1,50	30,75	27,88	23,48	32,20	
TE.6_B	Blok E Westgevel	91818,72	405385,50	4,50	32,24	29,37	24,97	33,69	
TE.6_C	Blok E Westgevel	91818,72	405385,50	7,50	34,43	31,55	27,16	35,88	
TE.7_A	Blok E Westgevel	91816,66	405379,87	1,50	31,98	29,10	24,71	33,43	
TE.7_B	Blok E Westgevel	91816,66	405379,87	4,50	33,51	30,63	26,24	34,96	
TE.7_C	Blok E Westgevel	91816,66	405379,87	7,50	35,58	32,70	28,31	37,03	
TE.8_B	Blok E Zuidgevel	91819,85	405374,77	4,50	40,87	37,99	33,60	42,32	
TE.8_C	Blok E Zuidgevel	91819,85	405374,77	7,50	42,70	39,83	35,43	44,15	
TE.9_B	Blok E Noordgevel	91824,47	405386,73	4,50	27,09	24,21	19,82	28,54	
TE.9_C	Blok E Noordgevel	91824,47	405386,73	7,50	30,96	28,09	23,69	32,41	
TF.10_A	Blok F Oostgevel	91796,58	405385,33	1,50	35,94	33,06	28,67	37,39	
TF.10_B	Blok F Oostgevel	91796,58	405385,33	4,50	37,88	35,01	30,61	39,33	
TF.10_C	Blok F Oostgevel	91796,58	405385,33	7,50	39,61	36,73	32,34	41,06	
TF.11_A	Blok Noordgevel	91795,58	405392,14	1,50	26,53	23,65	19,26	27,98	
TF.11_B	Blok Noordgevel	91795,58	405392,14	4,50	28,50	25,62	21,23	29,95	
TF.11_C	Blok Noordgevel	91795,58	405392,14	7,50	30,50	27,62	23,23	31,95	
TF.12_A	Blok Noordgevel	91790,86	405393,91	1,50	29,02	26,15	21,75	30,47	
TF.12_B	Blok Noordgevel	91790,86	405393,91	4,50	30,80	27,92	23,53	32,25	
TF.12_C	Blok Noordgevel	91790,86	405393,91	7,50	32,44	29,56	25,17	33,89	
TF.13_A	Blok Noordgevel	91785,68	405395,84	1,50	32,09	29,21	24,82	33,54	
TF.13_B	Blok Noordgevel	91785,68	405395,84	4,50	33,72	30,84	26,45	35,17	
TF.13_C	Blok Noordgevel	91785,68	405395,84	7,50	35,46	32,59	28,19	36,91	
TF.14_A	Blok Noordgevel	91781,89	405397,26	1,50	32,35	29,47	25,08	33,80	
TF.14_B	Blok Noordgevel	91781,89	405397,26	4,50	33,84	30,97	26,57	35,29	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Wegverkeerslawaai  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Wegen  
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TF.14_C	Blok Noordgevel	91781,89	405397,26	7,50	35,74	32,87	28,47	37,19
TF.15_A	Blok Noordgevel	91777,56	405398,88	1,50	29,86	26,98	22,59	31,31
TF.15_B	Blok Noordgevel	91777,56	405398,88	4,50	32,34	29,46	25,07	33,79
TF.15_C	Blok Noordgevel	91777,56	405398,88	7,50	34,64	31,76	27,37	36,09
TF.16_A	Blok Noordgevel	91773,27	405400,48	1,50	29,06	26,18	21,79	30,51
TF.16_B	Blok Noordgevel	91773,27	405400,48	4,50	31,71	28,84	24,44	33,16
TF.16_C	Blok Noordgevel	91773,27	405400,48	7,50	34,39	31,52	27,12	35,84
TF.17_A	Blok Noordgevel	91769,31	405401,96	1,50	28,62	25,74	21,35	30,07
TF.17_B	Blok Noordgevel	91769,31	405401,96	4,50	31,37	28,49	24,10	32,82
TF.17_C	Blok Noordgevel	91769,31	405401,96	7,50	34,27	31,39	27,00	35,72
TF.18_A	Blok Noordgevel	91764,72	405403,68	1,50	26,65	23,77	19,38	28,10
TF.18_B	Blok Noordgevel	91764,72	405403,68	4,50	29,96	27,08	22,69	31,41
TF.18_C	Blok Noordgevel	91764,72	405403,68	7,50	33,43	30,55	26,16	34,88
TF.19_A	Blok Noordgevel	91759,38	405405,68	1,50	28,43	25,55	21,16	29,88
TF.19_B	Blok Noordgevel	91759,38	405405,68	4,50	31,38	28,50	24,11	32,83
TF.19_C	Blok Noordgevel	91759,38	405405,68	7,50	34,20	31,33	26,93	35,65
TF.1_A	Blok F Zuidgevel	91755,77	405396,18	1,50	34,20	31,32	26,93	35,65
TF.1_B	Blok F Zuidgevel	91755,77	405396,18	4,50	36,85	33,98	29,58	38,30
TF.1_C	Blok F Zuidgevel	91755,77	405396,18	7,50	39,34	36,46	32,07	40,79
TF.20_A	Blok F Westgevel	91754,77	405402,50	1,50	32,29	29,42	25,02	33,74
TF.20_B	Blok F Westgevel	91754,77	405402,50	4,50	36,07	33,19	28,80	37,52
TF.20_C	Blok F Westgevel	91754,77	405402,50	7,50	38,88	36,01	31,61	40,33
TF.2_A	Blok F Zuidgevel	91760,86	405394,28	1,50	34,37	31,49	27,10	35,82
TF.2_B	Blok F Zuidgevel	91760,86	405394,28	4,50	36,80	33,93	29,53	38,25
TF.2_C	Blok F Zuidgevel	91760,86	405394,28	7,50	39,24	36,36	31,97	40,69
TF.3_A	Blok F Zuidgevel	91765,74	405392,45	1,50	34,28	31,40	27,01	35,73
TF.3_B	Blok F Zuidgevel	91765,74	405392,45	4,50	36,35	33,47	29,08	37,80
TF.3_C	Blok F Zuidgevel	91765,74	405392,45	7,50	38,91	36,04	31,64	40,36
TF.4_A	Blok F Zuidgevel	91770,09	405390,82	1,50	34,02	31,15	26,75	35,47
TF.4_B	Blok F Zuidgevel	91770,09	405390,82	4,50	36,23	33,35	28,96	37,68
TF.4_C	Blok F Zuidgevel	91770,09	405390,82	7,50	38,76	35,89	31,49	40,21
TF.5_A	Blok F Zuidgevel	91774,24	405389,28	1,50	34,78	31,90	27,51	36,23
TF.5_B	Blok F Zuidgevel	91774,24	405389,28	4,50	36,78	33,91	29,51	38,23
TF.5_C	Blok F Zuidgevel	91774,24	405389,28	7,50	38,97	36,09	31,70	40,42
TF.6_A	Blok F Zuidgevel	91778,21	405387,79	1,50	34,82	31,94	27,55	36,27
TF.6_B	Blok F Zuidgevel	91778,21	405387,79	4,50	37,08	34,20	29,81	38,53
TF.6_C	Blok F Zuidgevel	91778,21	405387,79	7,50	39,58	36,71	32,31	41,03
TF.7_A	Blok F Zuidgevel	91782,30	405386,26	1,50	35,61	32,74	28,34	37,06
TF.7_B	Blok F Zuidgevel	91782,30	405386,26	4,50	37,97	35,10	30,70	39,42
TF.7_C	Blok F Zuidgevel	91782,30	405386,26	7,50	40,07	37,19	32,80	41,52
TF.8_A	Blok F Zuidgevel	91786,85	405384,56	1,50	35,96	33,09	28,69	37,41
TF.8_B	Blok F Zuidgevel	91786,85	405384,56	4,50	38,05	35,18	30,78	39,50
TF.8_C	Blok F Zuidgevel	91786,85	405384,56	7,50	40,14	37,27	32,87	41,59
TF.9_A	Blok F Zuidgevel	91792,33	405382,51	1,50	36,43	33,56	29,16	37,88
TF.9_B	Blok F Zuidgevel	91792,33	405382,51	4,50	38,72	35,84	31,45	40,17
TF.9_C	Blok F Zuidgevel	91792,33	405382,51	7,50	40,79	37,91	33,52	42,24
TG.10_A	Blok G Noordgevel	91773,27	405348,84	1,50	30,35	27,48	23,08	31,80
TG.10_B	Blok G Noordgevel	91773,27	405348,84	4,50	32,19	29,31	24,92	33,64
TG.10_C	Blok G Noordgevel	91773,27	405348,84	7,50	33,85	30,98	26,58	35,30
TG.11_A	Blok G Noordgevel	91768,77	405350,49	1,50	29,99	27,11	22,72	31,44
TG.11_B	Blok G Noordgevel	91768,77	405350,49	4,50	32,39	29,51	25,12	33,84
TG.11_C	Blok G Noordgevel	91768,77	405350,49	7,50	34,03	31,15	26,76	35,48
TG.12_A	Blok G Noordgevel	91764,43	405352,09	1,50	29,85	26,97	22,58	31,30
TG.12_B	Blok G Noordgevel	91764,43	405352,09	4,50	32,60	29,72	25,33	34,05
TG.12_C	Blok G Noordgevel	91764,43	405352,09	7,50	34,07	31,20	26,80	35,52
TG.13_A	Blok G Noordgevel	91760,03	405353,70	1,50	30,61	27,73	23,34	32,06

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Wegverkeerslawaai  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Wegen  
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
TG.13_B	Blok G Noordgevel	91760,03	405353,70	4,50	33,40	30,53	26,13	34,85	
TG.13_C	Blok G Noordgevel	91760,03	405353,70	7,50	34,89	32,02	27,62	36,34	
TG.14_A	Blok G Noordgevel	91755,84	405355,24	1,50	31,90	29,03	24,63	33,35	
TG.14_B	Blok G Noordgevel	91755,84	405355,24	4,50	34,27	31,40	27,00	35,72	
TG.14_C	Blok G Noordgevel	91755,84	405355,24	7,50	35,36	32,48	28,09	36,81	
TG.15_A	Blok G Noordgevel	91751,52	405356,82	1,50	32,67	29,79	25,40	34,12	
TG.15_B	Blok G Noordgevel	91751,52	405356,82	4,50	34,86	31,98	27,59	36,31	
TG.15_C	Blok G Noordgevel	91751,52	405356,82	7,50	35,66	32,79	28,39	37,11	
TG.16_A	Blok G Noordgevel	91747,45	405358,32	1,50	32,94	30,06	25,67	34,39	
TG.16_B	Blok G Noordgevel	91747,45	405358,32	4,50	35,27	32,39	28,00	36,72	
TG.16_C	Blok G Noordgevel	91747,45	405358,32	7,50	35,90	33,02	28,63	37,35	
TG.17_A	Blok G Noordgevel	91742,81	405360,02	1,50	34,91	32,03	27,64	36,36	
TG.17_B	Blok G Noordgevel	91742,81	405360,02	4,50	36,19	33,31	28,92	37,64	
TG.17_C	Blok G Noordgevel	91742,81	405360,02	7,50	36,68	33,80	29,41	38,13	
TG.18_A	Blok G Westgevel	91738,01	405356,68	1,50	40,17	37,29	32,90	41,62	
TG.18_B	Blok G Westgevel	91738,01	405356,68	4,50	42,78	39,90	35,51	44,23	
TG.18_C	Blok G Westgevel	91738,01	405356,68	7,50	43,71	40,83	36,44	45,16	
TG.1_A	Blok G Zuidgevel	91739,26	405350,13	1,50	40,23	37,36	32,96	41,68	
TG.1_B	Blok G Zuidgevel	91739,26	405350,13	4,50	45,12	42,25	37,85	46,57	
TG.1_C	Blok G Zuidgevel	91739,26	405350,13	7,50	46,41	43,54	39,14	47,86	
TG.2_A	Blok G Zuidgevel	91743,41	405348,61	1,50	40,12	37,25	32,85	41,57	
TG.2_B	Blok G Zuidgevel	91743,41	405348,61	4,50	45,29	42,41	38,02	46,74	
TG.2_C	Blok G Zuidgevel	91743,41	405348,61	7,50	46,52	43,65	39,25	47,97	
TG.3_A	Blok G Zuidgevel	91748,13	405346,88	1,50	39,67	36,79	32,40	41,12	
TG.3_B	Blok G Zuidgevel	91748,13	405346,88	4,50	45,27	42,39	38,00	46,72	
TG.3_C	Blok G Zuidgevel	91748,13	405346,88	7,50	46,66	43,79	39,39	48,11	
TG.4_A	Blok G Zuidgevel	91752,36	405345,33	1,50	39,47	36,59	32,20	40,92	
TG.4_B	Blok G Zuidgevel	91752,36	405345,33	4,50	45,13	42,26	37,86	46,58	
TG.4_C	Blok G Zuidgevel	91752,36	405345,33	7,50	46,59	43,71	39,32	48,04	
TG.5_A	Blok G Zuidgevel	91756,47	405343,82	1,50	39,77	36,90	32,50	41,22	
TG.5_B	Blok G Zuidgevel	91756,47	405343,82	4,50	45,16	42,28	37,89	46,61	
TG.5_C	Blok G Zuidgevel	91756,47	405343,82	7,50	46,57	43,69	39,30	48,02	
TG.6_A	Blok G Zuidgevel	91760,77	405342,24	1,50	40,35	37,47	33,08	41,80	
TG.6_B	Blok G Zuidgevel	91760,77	405342,24	4,50	45,16	42,29	37,89	46,61	
TG.6_C	Blok G Zuidgevel	91760,77	405342,24	7,50	46,51	43,63	39,24	47,96	
TG.7_A	Blok G Zuidgevel	91765,19	405340,62	1,50	40,19	37,31	32,92	41,64	
TG.7_B	Blok G Zuidgevel	91765,19	405340,62	4,50	44,97	42,10	37,70	46,42	
TG.7_C	Blok G Zuidgevel	91765,19	405340,62	7,50	46,39	43,52	39,12	47,84	
TG.8_A	Blok G Zuidgevel	91769,88	405338,90	1,50	39,83	36,95	32,56	41,28	
TG.8_B	Blok G Zuidgevel	91769,88	405338,90	4,50	44,43	41,55	37,16	45,88	
TG.8_C	Blok G Zuidgevel	91769,88	405338,90	7,50	45,77	42,90	38,50	47,22	
TG.9_A	Blok G Oostgevel	91774,39	405342,15	1,50	37,83	34,95	30,56	39,28	
TG.9_B	Blok G Oostgevel	91774,39	405342,15	4,50	40,03	37,15	32,76	41,48	
TG.9_C	Blok G Oostgevel	91774,39	405342,15	7,50	41,50	38,62	34,23	42,95	
TH.10_A	Blok H Oostgevel	91787,39	405304,41	1,50	48,34	45,47	41,07	49,79	
TH.10_B	Blok H Oostgevel	91787,39	405304,41	4,50	50,20	47,33	42,93	51,65	
TH.10_C	Blok H Oostgevel	91787,39	405304,41	7,50	50,55	47,68	43,28	52,00	
TH.11_A	Blok H Oostgevel	91789,39	405309,68	1,50	47,28	44,41	40,01	48,73	
TH.11_B	Blok H Oostgevel	91789,39	405309,68	4,50	49,35	46,47	42,08	50,80	
TH.11_C	Blok H Oostgevel	91789,39	405309,68	7,50	49,88	47,01	42,61	51,33	
TH.12_A	Blok H Oostgevel	91791,37	405314,88	1,50	46,22	43,34	38,95	47,67	
TH.12_B	Blok H Oostgevel	91791,37	405314,88	4,50	48,45	45,57	41,18	49,90	
TH.12_C	Blok H Oostgevel	91791,37	405314,88	7,50	49,24	46,37	41,97	50,69	
TH.13_A	Blok H Oostgevel	91797,59	405326,73	1,50	44,26	41,39	36,99	45,71	
TH.13_B	Blok H Oostgevel	91797,59	405326,73	4,50	46,62	43,74	39,35	48,07	
TH.13_C	Blok H Oostgevel	91797,59	405326,73	7,50	47,96	45,08	40,69	49,41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Wegverkeerslawaai  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Wegen  
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TH.14_A	Blok H Oostgevel	91799,58	405331,74	1,50	43,66	40,79	36,39	45,11
TH.14_B	Blok H Oostgevel	91799,58	405331,74	4,50	46,05	43,17	38,78	47,50
TH.14_C	Blok H Oostgevel	91799,58	405331,74	7,50	47,40	44,53	40,13	48,85
TH.1_B	Blok H Noordgevel	91795,68	405336,99	4,50	32,79	29,92	25,52	34,24
TH.1_C	Blok H Noordgevel	91795,68	405336,99	7,50	35,02	32,14	27,75	36,47
TH.2_A	Blok H Westgevel	91790,03	405335,78	1,50	38,18	35,31	30,92	39,64
TH.2_B	Blok H Westgevel	91790,03	405335,78	4,50	41,57	38,69	34,30	43,02
TH.2_C	Blok H Westgevel	91790,03	405335,78	7,50	42,37	39,50	35,10	43,82
TH.3_A	Blok H Westgevel	91787,81	405330,22	1,50	38,38	35,50	31,11	39,83
TH.3_B	Blok H Westgevel	91787,81	405330,22	4,50	42,11	39,23	34,84	43,56
TH.3_C	Blok H Westgevel	91787,81	405330,22	7,50	42,94	40,06	35,67	44,39
TH.4_B	Blok H Zuidgevel	91791,77	405324,95	4,50	45,33	42,45	38,06	46,78
TH.4_C	Blok H Zuidgevel	91791,77	405324,95	7,50	46,82	43,95	39,55	48,27
TH.5_B	Blok H Noordgevel	91787,28	405320,16	4,50	42,22	39,34	34,95	43,67
TH.5_C	Blok H Noordgevel	91787,28	405320,16	7,50	43,44	40,57	36,17	44,89
TH.6_A	Blok H Westgevel	91781,79	405318,36	1,50	42,79	39,92	35,52	44,24
TH.6_B	Blok H Westgevel	91781,79	405318,36	4,50	44,30	41,42	37,03	45,75
TH.6_C	Blok H Westgevel	91781,79	405318,36	7,50	44,86	41,98	37,59	46,31
TH.7_A	Blok H Westgevel	91779,76	405313,02	1,50	43,47	40,59	36,20	44,92
TH.7_B	Blok H Westgevel	91779,76	405313,02	4,50	45,02	42,14	37,75	46,47
TH.7_C	Blok H Westgevel	91779,76	405313,02	7,50	45,38	42,51	38,11	46,83
TH.8_A	Blok H Westgevel	91777,87	405308,06	1,50	44,18	41,30	36,91	45,63
TH.8_B	Blok H Westgevel	91777,87	405308,06	4,50	45,53	42,66	38,26	46,98
TH.8_C	Blok H Westgevel	91777,87	405308,06	7,50	45,84	42,97	38,57	47,29
TH.9_B	Blok H Zuidgevel	91781,72	405303,07	4,50	51,36	48,48	44,09	52,81
TH.9_C	Blok H Zuidgevel	91781,72	405303,07	7,50	51,67	48,79	44,40	53,12
TI.10_A	Blok I Noordgevel	91761,49	405318,58	1,50	35,80	32,92	28,53	37,25
TI.10_B	Blok I Noordgevel	91761,49	405318,58	4,50	39,37	36,49	32,10	40,82
TI.10_C	Blok I Noordgevel	91761,49	405318,58	7,50	41,34	38,46	34,07	42,79
TI.11_A	Blok I Noordgevel	91757,21	405320,18	1,50	36,18	33,30	28,91	37,63
TI.11_B	Blok I Noordgevel	91757,21	405320,18	4,50	39,29	36,41	32,02	40,74
TI.11_C	Blok I Noordgevel	91757,21	405320,18	7,50	41,17	38,29	33,90	42,62
TI.12_A	Blok I Noordgevel	91752,79	405321,83	1,50	36,66	33,78	29,39	38,11
TI.12_B	Blok I Noordgevel	91752,79	405321,83	4,50	39,61	36,73	32,34	41,06
TI.12_C	Blok I Noordgevel	91752,79	405321,83	7,50	41,42	38,55	34,15	42,87
TI.13_A	Blok I Noordgevel	91748,29	405323,51	1,50	36,63	33,75	29,36	38,08
TI.13_B	Blok I Noordgevel	91748,29	405323,51	4,50	39,39	36,52	32,12	40,84
TI.13_C	Blok I Noordgevel	91748,29	405323,51	7,50	41,23	38,35	33,96	42,68
TI.14_A	Blok I Noordgevel	91744,35	405324,98	1,50	36,99	34,11	29,72	38,44
TI.14_B	Blok I Noordgevel	91744,35	405324,98	4,50	39,78	36,90	32,51	41,23
TI.14_C	Blok I Noordgevel	91744,35	405324,98	7,50	41,54	38,66	34,27	42,99
TI.15_A	Blok I Noordgevel	91740,22	405326,52	1,50	37,00	34,12	29,73	38,45
TI.15_B	Blok I Noordgevel	91740,22	405326,52	4,50	39,80	36,93	32,53	41,25
TI.15_C	Blok I Noordgevel	91740,22	405326,52	7,50	41,53	38,66	34,26	42,98
TI.16_A	Blok I Noordgevel	91735,74	405328,19	1,50	37,50	34,62	30,23	38,95
TI.16_B	Blok I Noordgevel	91735,74	405328,19	4,50	40,01	37,13	32,74	41,46
TI.16_C	Blok I Noordgevel	91735,74	405328,19	7,50	41,65	38,77	34,38	43,10
TI.17_A	Blok I Noordgevel	91731,70	405329,70	1,50	37,24	34,36	29,97	38,69
TI.17_B	Blok I Noordgevel	91731,70	405329,70	4,50	39,84	36,97	32,57	41,29
TI.17_C	Blok I Noordgevel	91731,70	405329,70	7,50	41,43	38,56	34,16	42,88
TI.18_A	Blok I Westgevel	91726,95	405326,38	1,50	45,00	42,12	37,73	46,45
TI.18_B	Blok I Westgevel	91726,95	405326,38	4,50	46,61	43,73	39,34	48,06
TI.18_C	Blok I Westgevel	91726,95	405326,38	7,50	46,81	43,94	39,54	48,26
TI.1_A	Blok I Zuidgevel	91727,94	405319,87	1,50	48,81	45,94	41,54	50,26
TI.1_B	Blok I Zuidgevel	91727,94	405319,87	4,50	50,57	47,69	43,30	52,02
TI.1_C	Blok I Zuidgevel	91727,94	405319,87	7,50	50,78	47,90	43,51	52,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: Wegverkeerslawaai  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Wegen  
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
TI.2_A	Blok I Zuidgevel	91731,98	405318,37	1,50	48,86	45,98	41,59	50,31	
TI.2_B	Blok I Zuidgevel	91731,98	405318,37	4,50	50,64	47,76	43,37	52,09	
TI.2_C	Blok I Zuidgevel	91731,98	405318,37	7,50	50,84	47,96	43,57	52,29	
TI.3_A	Blok I Zuidgevel	91736,79	405316,57	1,50	48,70	45,83	41,43	50,15	
TI.3_B	Blok I Zuidgevel	91736,79	405316,57	4,50	50,60	47,73	43,33	52,05	
TI.3_C	Blok I Zuidgevel	91736,79	405316,57	7,50	50,84	47,96	43,57	52,29	
TI.4_A	Blok I Zuidgevel	91741,04	405314,99	1,50	48,62	45,74	41,35	50,07	
TI.4_B	Blok I Zuidgevel	91741,04	405314,99	4,50	50,59	47,72	43,32	52,04	
TI.4_C	Blok I Zuidgevel	91741,04	405314,99	7,50	50,84	47,96	43,57	52,29	
TI.5_A	Blok I Zuidgevel	91745,25	405313,42	1,50	48,57	45,70	41,30	50,02	
TI.5_B	Blok I Zuidgevel	91745,25	405313,42	4,50	50,56	47,68	43,29	52,01	
TI.5_C	Blok I Zuidgevel	91745,25	405313,42	7,50	50,86	47,99	43,59	52,31	
TI.6_A	Blok I Zuidgevel	91749,71	405311,75	1,50	48,70	45,82	41,43	50,15	
TI.6_B	Blok I Zuidgevel	91749,71	405311,75	4,50	50,63	47,76	43,36	52,08	
TI.6_C	Blok I Zuidgevel	91749,71	405311,75	7,50	50,90	48,02	43,63	52,35	
TI.7_A	Blok I Zuidgevel	91753,58	405310,31	1,50	48,62	45,74	41,35	50,07	
TI.7_B	Blok I Zuidgevel	91753,58	405310,31	4,50	50,58	47,70	43,31	52,03	
TI.7_C	Blok I Zuidgevel	91753,58	405310,31	7,50	50,92	48,04	43,65	52,37	
TI.8_A	Blok I Zuidgevel	91758,19	405308,59	1,50	48,80	45,92	41,53	50,25	
TI.8_B	Blok I Zuidgevel	91758,19	405308,59	4,50	50,71	47,84	43,44	52,16	
TI.8_C	Blok I Zuidgevel	91758,19	405308,59	7,50	51,05	48,18	43,78	52,50	
TI.9_A	Blok I Oostgevel	91762,56	405311,80	1,50	45,84	42,96	38,57	47,29	
TI.9_B	Blok I Oostgevel	91762,56	405311,80	4,50	48,22	45,35	40,95	49,67	
TI.9_C	Blok I Oostgevel	91762,56	405311,80	7,50	48,87	46,00	41,60	50,32	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen