

2860 *Parc Glana Geleen*

Rapport toetsing bouwbesluit GEBOUWTYPE B

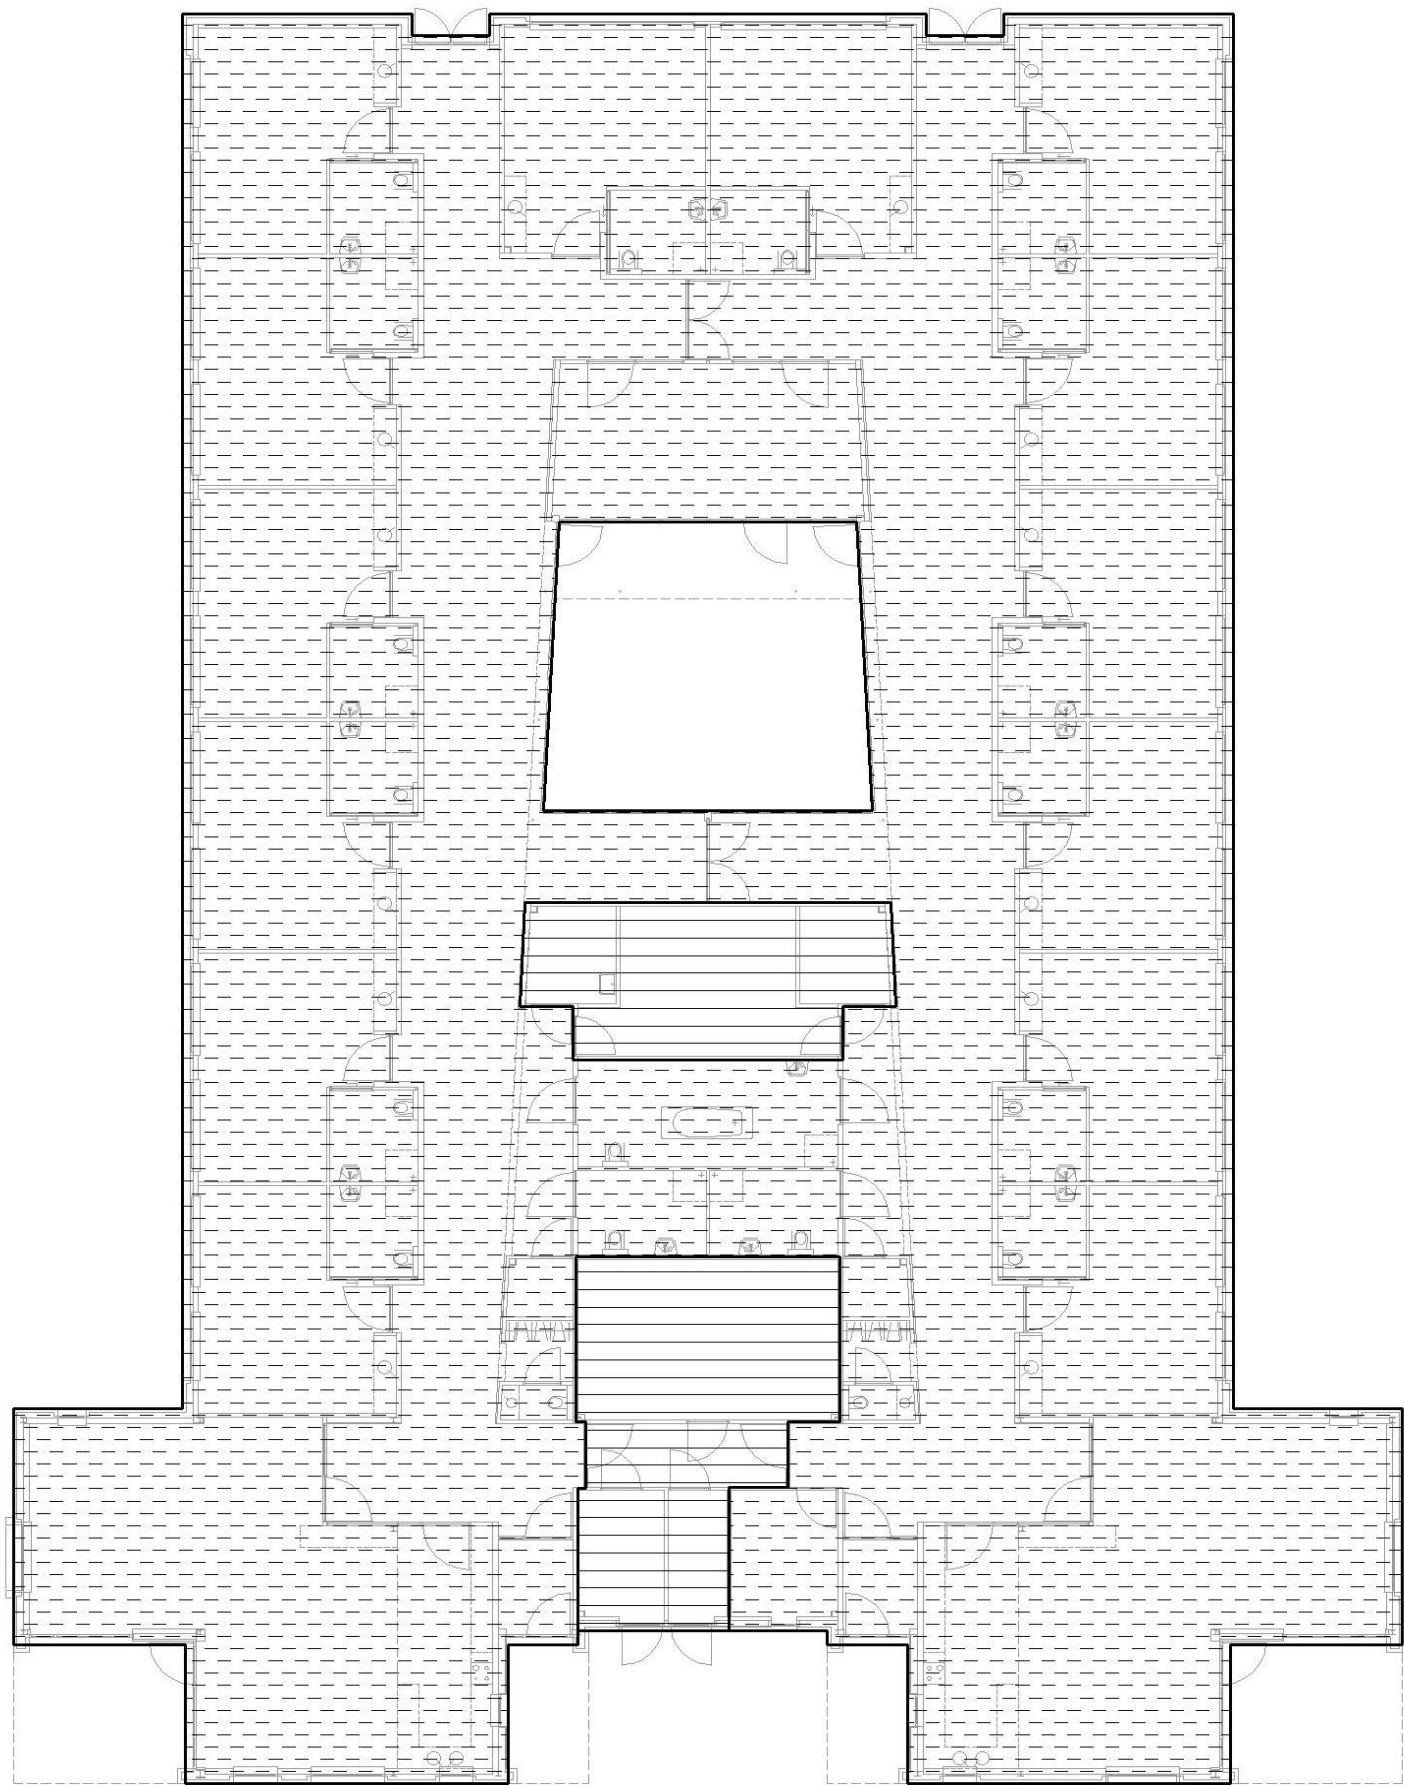
<i>Opdrachtgever</i>	Zuyderland zorgcentra bv Postbus 5500 6130 MB Sittard -
<i>Architect</i>	Coonen Architecten BNA Houtstraat 34h 6102 BJ Echt 0475-484542
<i>Datum</i>	1 maart 2018

VERLEEND o.v.


Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders




Zaaknummer : Om18.0106
Documentnummer : 18INK02134
Datum besluit : 20 december 2018

2860	Parc Glana Geleen	1 maart 2018
	inhoudsopgave	
	1 overzicht gebruiksfuncties	blad 01
	2 overzicht gebruiksoppervlakten en verblijfsgebieden	blad 02
	3 gezondheidszorgfunctie	
	oppervlakteberekening	blad 03
	daglichtberekening	blad 04
	4 overige gebruiksfunctie	
	oppervlakteberekening	blad 05



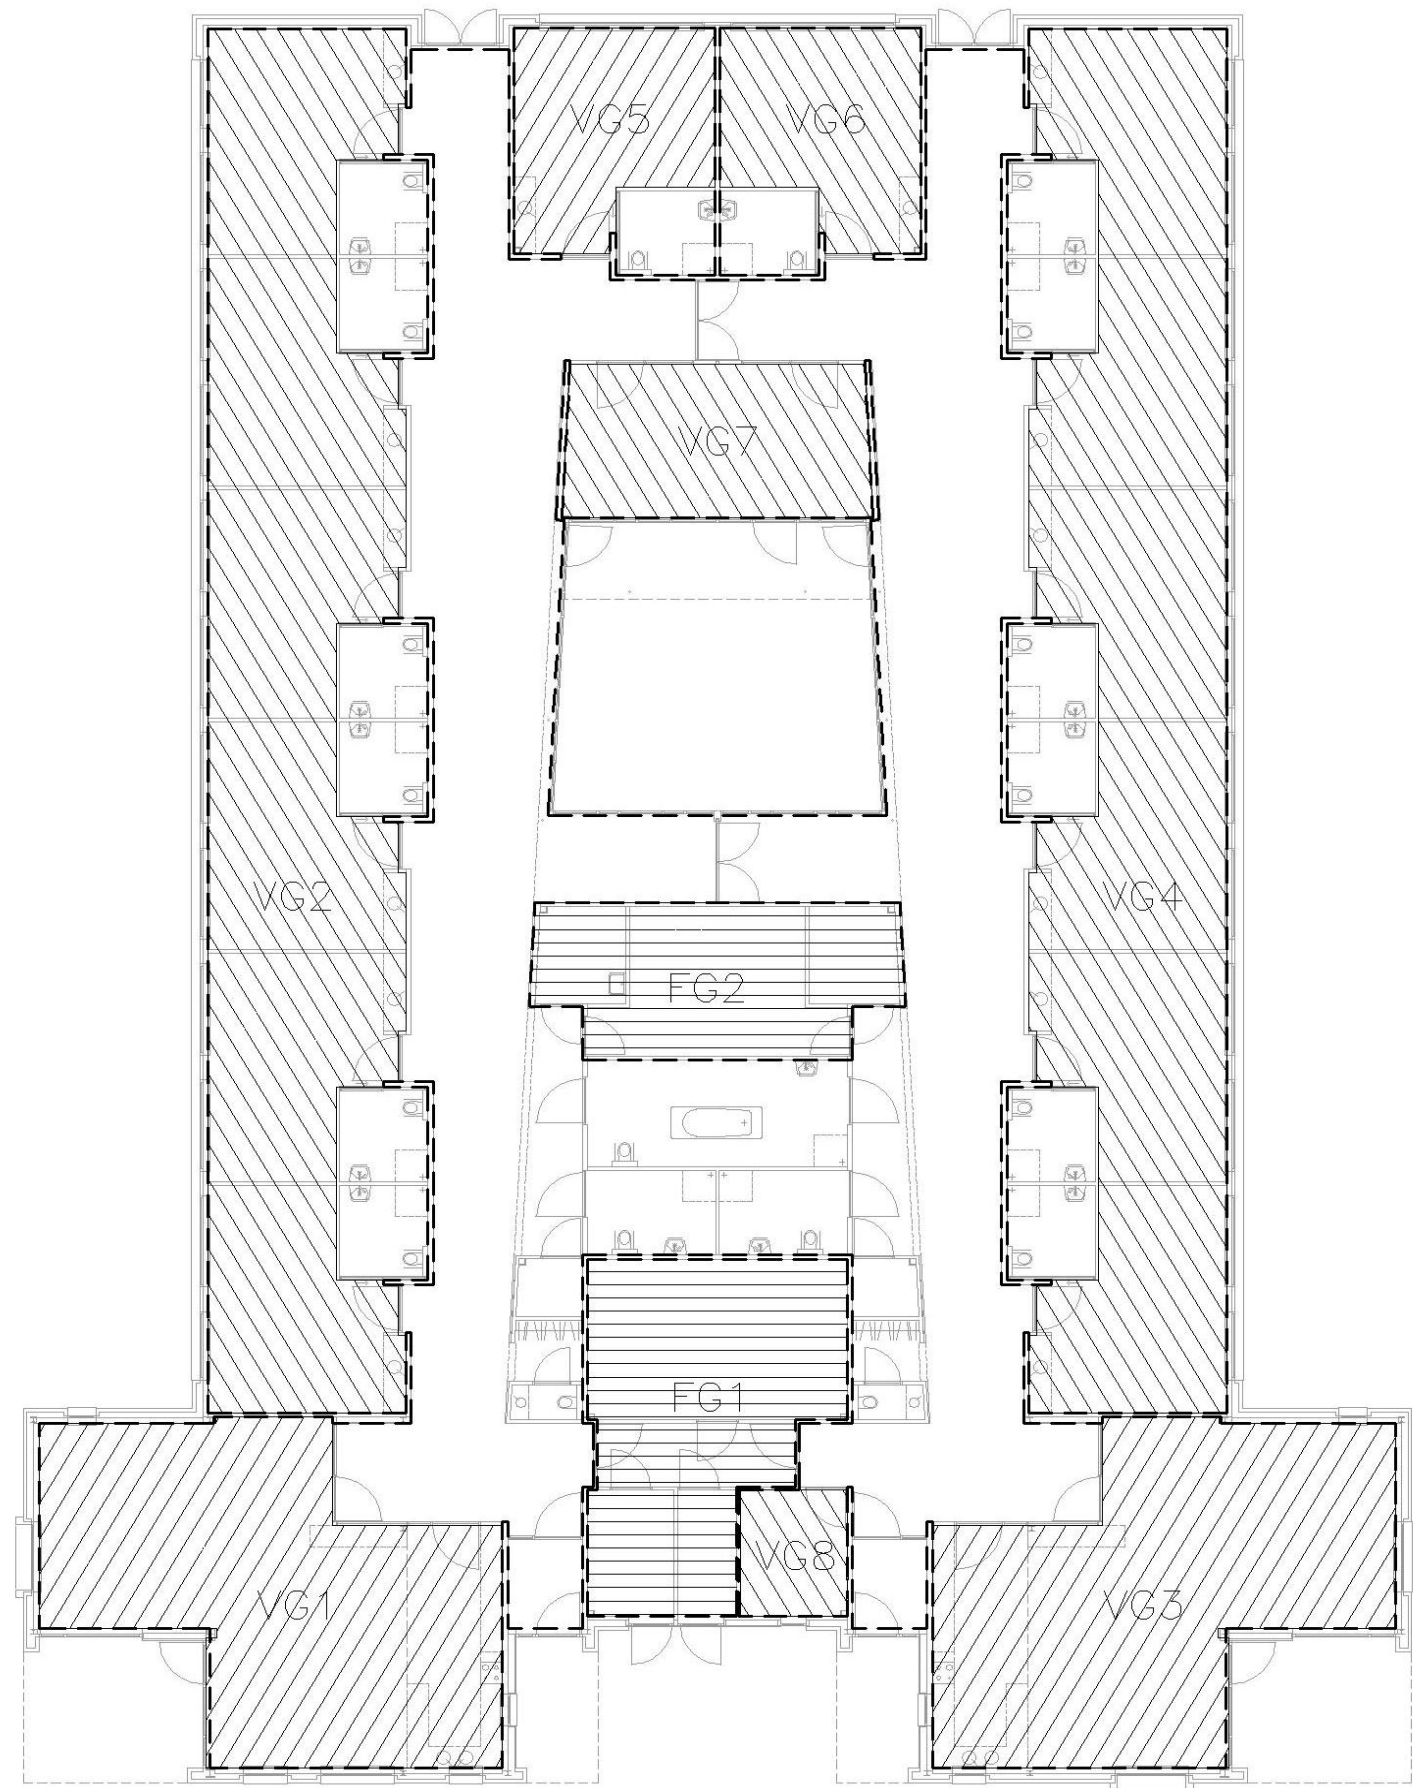-  gezondheidszorgfunctie met bedgebied
-  overige gebruiksfunctie



-  gebruiksoppervlak (GO)
-  verblijfsgebied (VG) = gebruiksgebied (GG)
-  functiegebied (FG) = gebruiksgebied (GG)

oppervlakteberekening				m²	
gebruiksoppervlakte begane grond				1180	+
totale gebruiksoppervlakte				1180	
verblijfsgebied minimaal	55%	van	1180	=	649
verblijfsgebied 1				=	93
verblijfsgebied 2				=	180
verblijfsgebied 3				=	93
verblijfsgebied 4				=	180
verblijfsgebied 5				=	30
verblijfsgebied 6				=	30
verblijfsgebied 7				=	35
verblijfsgebied 8				=	10
totaal verblijfsgebied				651	voldoet

2860

Parc Glana Geleen

1 maart 2018

gezondheidszorgfunctie

blad 04

In het bouwbesluit worden eisen gesteld aan de hoeveelheid daglicht voor een gezondheidszorgfunctie, minimaal 5% van het vloeroppervlak van het verblijfsgebied moet aan equivalent daglichtoppervlakte aanwezig zijn. Ook moet elke verblijfsruimte minimaal 0,5m² equivalent daglichtoppervlakte hebben.

daglichtberekening

verblijfsgebied 1/3

daglicht verblijfsgebied	5%	van	93,0	=	4,7	m ²	
glasoppervlakte puien	bruto glas		rekenfactor		netto glas		
merk D	3,54	x	0,77	=	2,7	m ²	
merk G	3,45	x	0,77	=	2,7	m ²	
	equivalent daglichtoppervlak				5,4	m ²	voldoet

verblijfsgebied 2/4

daglicht verblijfsgebied	5%	van	180,0	=	9,0	m ²	
glasoppervlakte puien	bruto glas		rekenfactor		netto glas		
merk I (2x)	2 x 2,17	x	0,65	=	1,4	m ²	
merk J (5x)	5 x 2,96	x	0,75	=	11,1	m ²	
merk K (5x)	5 x 3,05	x	0,75	=	2,3	m ²	
	equivalent daglichtoppervlak				14,8	m ²	voldoet

verblijfsgebied 5/6

daglicht verblijfsgebied	5%	van	30,0	=	1,5	m ²	
glasoppervlakte puien	bruto glas		rekenfactor		netto glas		
merk U	5,16	x	0,75	=	3,9	m ²	
	equivalent daglichtoppervlak				3,9	m ²	voldoet

verblijfsgebied 7

daglicht verblijfsgebied	5%	van	35,0	=	1,8	m ²	
glasoppervlakte puien	bruto glas		rekenfactor		netto glas		
merk W	7,8	x	0,25	=	2,0	m ²	
	equivalent daglichtoppervlak				2,0	m ²	voldoet

verblijfsgebied 8

daglicht verblijfsgebied	5%	van	10,0	=	0,5	m ²	
glasoppervlakte puien	bruto glas		rekenfactor		netto glas		
merk T	0,84	x	0,78	=	0,7	m ²	
	equivalent daglichtoppervlak				0,7	m ²	voldoet

2860	Parc Glana Geleen	1 maart 2018
	overige gebruiksfunctie	blad 05

oppervlakteberekening

m²

gebruiksoppervlakte begane grond

98 +

totale gebruiksoppervlakte

98

geen minimale eis aan functiegebied

functiegebied 1

= 57

functiegebied 2

= 41 +

totaal functiegebied

98

In het bouwbesluit worden geen eisen gesteld aan de hoeveelheid daglicht voor een overige gebruiksfunctie.