


B i j l a g e 1 :
B r a n d v e i l i g h e i d s e i s e n
c a m p i n g s

Brandveiligheid

In verband met brandveiligheid op recreatieterreinen is door de Nederlandse Vereniging voor Brandweezorg en Rampenbestrijding (NVBR) de “Handreiking brandveiligheid kampeerterreinen” opgesteld. In de handreiking zijn voorwaarden gesteld voor wat betreft het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt.

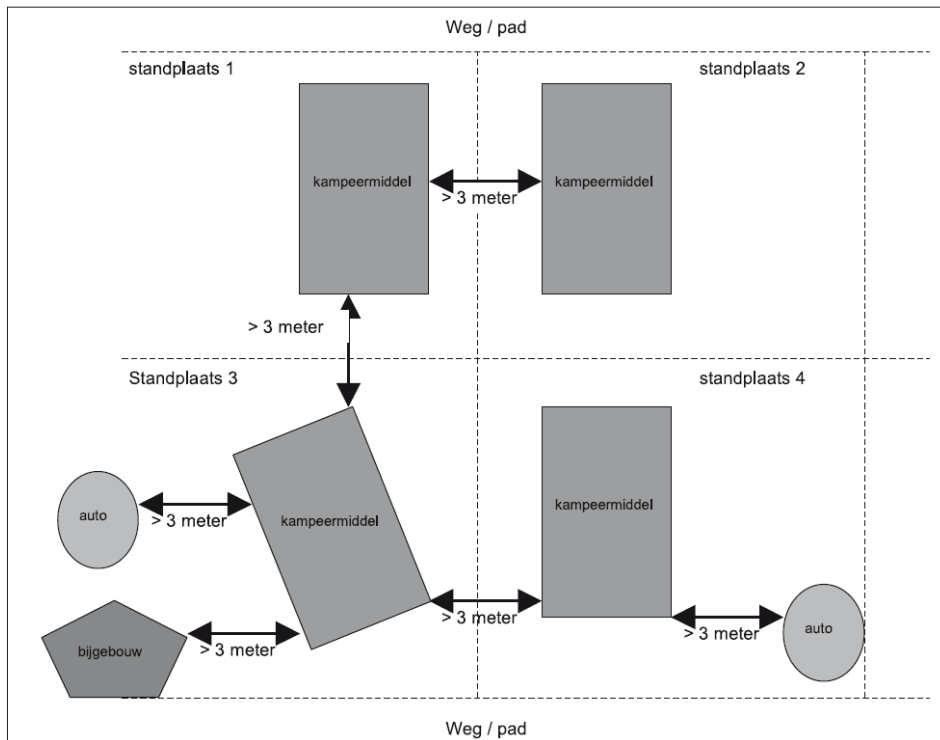

Figuur. Minimale afstandseisen voor permanente kampeermiddelen
(bron: NVBR, 2007)

Minimale afstandseisen tussen kampeermiddelen

Ten aanzien van minimaal te hanteren afstandseisen tussen permanente kampeermiddelen of van permanente kampeermiddelen tot andere objecten, dient de zogenaamde ‘WBDBO’ (Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag) 20 minuten te bedragen. De weerstand tegen brandoverslag is branduitbreiding via de buitenlucht en branddoorslag is branduitbreiding via een traject dat niet via de buitenlucht gaat. De WBDBO wordt uiteindelijk weergegeven als een bepaalde vrije afstandsmaat tussen twee objecten. Voor permanente kampeermiddelen staat een WBDBO van 20 minuten gelijk aan een vrije tussenruimte van 3 m. Hoe deze minimale afstandseis gehanteerd wordt, is in de figuur weergegeven.

Ook kan een snelle brandoverslag voor niet-permanente standplaatsen, die niet in een brandcompartiment gelegen zijn, worden voorkomen door een WBDBO tussen de kampeermiddelen van 20 minuten en dus een vrije tussenruimte van 3 m te hanteren.