
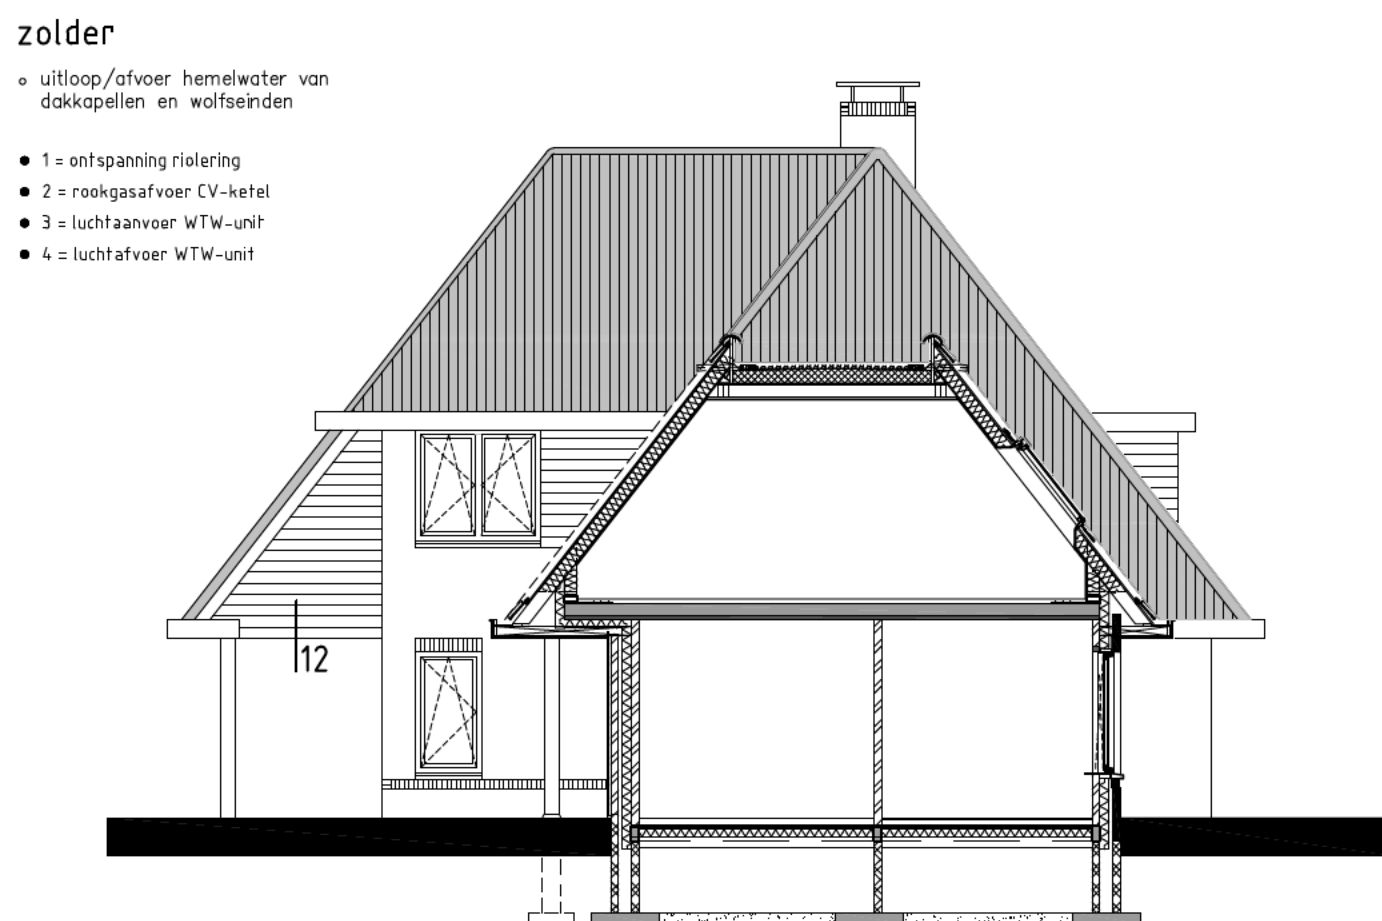






KLEUREN & MATERIALEN			
onderdeel	materiaal	kleur	omschrijving
gevels	wf netwark	rood/bruin	
frustraan	wf netwark	rood/bruin	
vegegw gevels	zand/cement	grijs	
vegegw frustaan	zand/cement	grijs	
overloopaag	wf netwark		bk op ca 55cm-epi
reliëf boez knoizen	wf netwark (drinkelezuur)	rood/bruin	
gevelbedekking	kunststof	monumenten groen	verwit
daaropslag heidele daken	glas		
daaropslag plat dak	bitumen	antraciet	
windvleien	kunststof	citréniel/ RAL 9001	rookpavil
geveln	citréniel/ RAL 9001		rookpavil
houtskeut overstekken	citréniel/ RAL 9001		rookpavil
garnitu	aluminium	-	
frustraan - voorwand dakapellies	kunststof	monumenten groen	verwit
keuzien buizenleide	kunststof breedrandstaf	citréniel/ RAL 9001	net houterfrustraan
keuzien binnenleide	kunststof breedrandstaf	citréniel/ RAL 9001	
Panen buizenleide	kunststof	monumenten groen	net houterfrustraan
Panen binnenleide	kunststof	citréniel/ RAL 9001	
buizenleiden buizenleide	monumenten groen		net houterfrustraan
buizenleiden binnenleide	kunststof	citréniel/ RAL 9001	
schijfput buizenleide	kunststof	citréniel/ RAL 9001	net houterfrustraan
schijfput binnenleide	kunststof	citréniel/ RAL 9001	
garnitu	metaal	zwart	verwit / gepoederd
paolen en fustusscheffels dakapellies	kunststof	citréniel/ RAL 9001	
verwering heekgarnitu	kunststof	citréniel/ RAL 9001	net houterfrustraan
verkleedwand	metaal	monumenten groen	
luiken	kunststof	monumenten groen	
houtskeutwerveven	ver-zinkte stalen buis (loro-zink)	zink	
winconen	houtskeut	blauw	zink
paalenfrustraan	belijch handvat	zwart	
daversen	metaal	grijs	
beglazing	glas	volgens brank	98+ isolerende beglazing
verwering beglazing	glas	volgens brank	98+ isolerende beglazing
panewing			

ALGEMEEN

geijufferde glas altijd aan de binnenzijde plaatsen

constructies met beglazing, inclusief het glas, moeten voldoen aan de voorgeschreven sterkte-eisen volgens NEN 6700, NEN 6702, NEN 2608, NEN 2608-2 en NEN-EN 81-1 en -2, deze eisen gaan verder dan die van NEN 3569

EPN volgens bouwbesluit

daglichttoetreding volgens bouwbesluit

ventilatie: volgens bouwbesluit

afsluitvermogen volgens bouwbesluit

de aannemer dient tijdig monsters van alle te beproeven materialen ter goedkeuring bij de gemeente in te dienen

alle maten dienen in het werk te worden gecontroleerd

Op onze werkzaamheden zijn van toepassing de voorwaarden zoals beschreven in De Nieuwe Regeling 2011, rechtsverhouding opdrachtgever - architect, ingenieur en adviseur DNR 2011, herzien juli 2013.

- voor situatieschets, zie blad B-00
- voor gevels, plattegronden woning, zie blad B-01
- voor doorsneden woning, zie blad B-02
- voor riolering, details, technische omschrijving woning, zie blad B-03
- voor plattegrond bedrijfspanden, zie blad B-04
- voor gevels bedrijfspanden, zie blad B-05
- voor doorsneden bedrijfspanden, zie blad B-06
- voor details, technische omschrijving bedrijfspanden, zie blad B-07
- voor bestaande plattegrond bedrijfspanden, zie blad BS-01
- voor bestaande gevels bedrijfspanden, zie blad BS-02

wijziging:	omschrijving:	datum:
A	positie doorsneden aangegeven/dakdoorvoeren aangegeven	25-02-2015

project: bouw en verbouw bedrijfspanden
Wedderstraat 18 9541 EE Vlagwedde

opdrachtgever:

bouwkundig ontwerp
wilzing

brink 11
9591 ag onstwedde
telefoon 0599-33277
e-mail info@wilzing
internet www.wilzing

schaal:	1:100
datum:	15-01-2015

projectnummer:	tekeningnummer:
12-149	B-01a

De spouw-isolatie bevestigen met gegalvaniseerde
slagspouwankers min. rond 4 mm met een kunststof
isolatieplug en kunststof rozetten.

Dilataties verdekt uitvoeren achter
hemelwaterafvoeren.

Voor exacte positie dakramen dient vooraf worden overleg met opdrachtgever/directie.

Denk om uitloop/afvoer hemelwater van
dakkapellen en wolfseinden op schuine daken

Voor verankering panhaken gebruiken zoals is staat voorgeschreven in het bouwbesluit. Er dient een berekening te worden overhandigd aan de directie ter goedkeuring voor aanvang leggen van de dakpannen.

Keramische snelbouwstenen tbv binnenmuren:
Porotherm Poriso Lijmsysteem S(100-140) /174 H+D.

Buitenkozijn van ruimte
0.8 voorzien van gefigureerde beglazing.

Voor aanvang metselen gevelstenen buitenblad dient een dilatatieadvies te worden overhandigd aan de directie ter goedkeuring.

Koppenrollaag op ca. 510mm+P 10mm terugleggen.

Stalen binnendeur kozijnen met binnendeur OPDEK.

Binnenpui van 0.1 naar 0.5 / 0.6 voorzien van beglazing, type in nader overleg.

Ventileren geschied middels een WTW-unit.