

Gemeente Montferland
T.a.v. de heer L. Bosch
Postbus 47
6940 BA DIDAM

Datum : 7 december 2020
Ons kenmerk : RB/ROI050/JG/SG/7035CT0035
Zaakdossier : 20-54382/CONCEPT
Behandeld door : J.W. van Gortel
Afschrift aan : Archief; Omgevinsdienst Achterhoek t.a.v. mevr. Van Kooij
Bijlage(n) : -
Onderwerp : Advies externe veiligheid
gemeente Montferland Braamtseweg 14 te Kilder

Geacht college,

U heeft mij op 19 november 2020 gevraagd te adviseren over de ruimtelijke onderbouwing Braamtseweg 14 Kilder. U wilt weten of deze verandering past binnen de normen van de wet- en regelgeving. In deze brief geef ik u graag antwoord. Daarnaast geef ik u adviezen over de algemene fysieke veiligheid. Door deze op te volgen verkleint u de kans op calamiteiten, of - als er zich toch een ongeluk voordoet - beperkt u de gevolgen. Het advies van de GHOR is onverkort in dit advies overgenomen.

Advies over Bevi, Bevb en Bevt.

Op basis van de aangeleverde stukken blijkt dat uw voornemen past binnen de normen van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt).

Advies over de algemene veiligheid


Bij het opstellen van dit advies heb ik gebruik gemaakt van:

- De ruimtelijke onderbouwing Braamtseweg 14 Kilder
- Het scenarioboek externe veiligheid (www.scenarioboekev.nl)
- De signaleringskaart
- De geoviewer VNOG t.b.v. de bluswatervoorziening

In de ruimtelijke onderbouwing heeft externe veiligheid voldoende aandacht gekregen. Het plangebied ligt tussen de A18 en een hogedruk aardgasbuisleiding in (N 566-01, 12 inch 40 bar zie kaart 1).

Over de A18 kunnen gevaarlijke stoffen vervoerd worden. Voor toxische stoffen geldt een effectgebied van 4000 meter. Het plangebied ligt op ongeveer 950 meter afstand van de A18. Het plangebied ligt buiten het effectgebied van de hogedruk aardgasbuisleiding.

Een beperkte verantwoording van het Groepsrisico is voldoende.

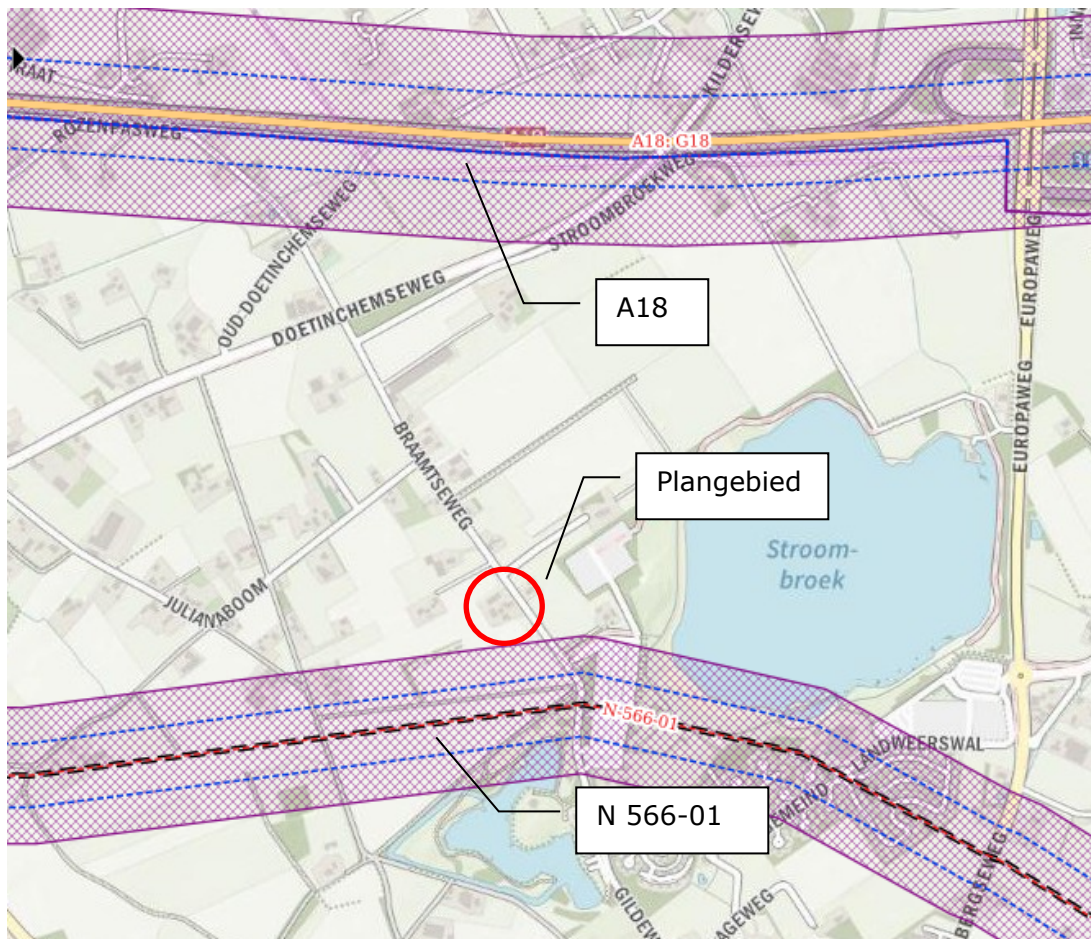


Bereikbaarheid

Het plangebied is goed bereikbaar voor de hulpverleningsdiensten.

Bluswatervoorziening

De bluswatervoorziening in de nabijheid van het plangebied is voldoende op orde (zie kaart 2).

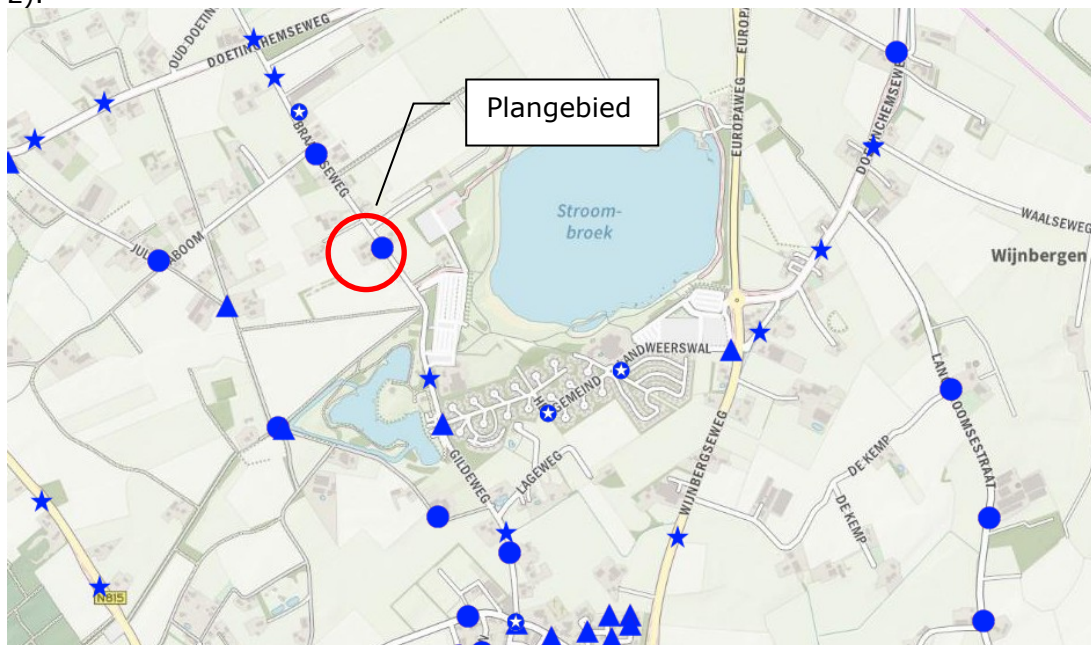

Kaart 2

Zelfredzaamheid


De VNOG heeft onlangs te maken gehad met gijzelsoftware waardoor enkele digitale programma's op dit moment nog niet actief zijn. Eén van die programma's is een overzicht van de zogenaamde WAS-palen. Ik kan op dit moment niet onderzoeken of het plangebied binnen het bereik van de WAS-palen valt. Het is zeer aannemelijk dat het plangebied, vanwege zijn ligging in het buitengebied, niet binnen het bereik van de WAS-palen valt. Overigens is de overheid voornemens het systeem met de WAS-palen gefaseerd te beëindigen.

De zelfredzaamheid van de burgers binnen uw gemeente kan vergroot worden door het gebruik van NL-alert. Hierop wordt door de overheid de komende jaren verder geïnvesteerd. Burgers zullen echter zelf het initiatief moeten nemen om hun mobiele telefoon hiervoor geschikt te maken (zie: <http://www.crisis.nl/nl-alert>).

Tot slot

Heeft u vragen over deze brief? Of wilt u iets met ons bespreken? Bel of mail dan gerust met J.W. van Gortel, telefoonnummer: 088-310 6384, e-mailadres: j.vangortel@vnog.nl. Fijn als u ons laat weten wat u gedaan heeft met onze adviezen. Dan kunnen we daar rekening mee houden bij onze preparatie.

Met vriendelijke groet,
Namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland,

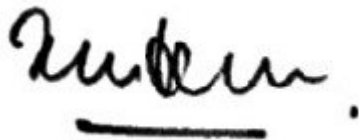

W.J.C. van der Worp
teamleider Omgevingsveiligheid