



## **Akoestisch onderzoek berekening gevelbelasting**

Weth. Lemmenstraat 9a te Sint  
Hubert

# Akoestisch onderzoek berekening gevelbelasting

Weth. Lemmenstraat 9a te Sint Hubert

Rapportnummer: M199265.001.002/GGO

Naam opdrachtgever: Gemeente Mill en Sint Hubert  
de heer A. van Lon

Adres opdrachtgever: Postbus 39  
5450 AA MILL

Uitgevoerd door: G.R.M. Goertz

Contactpersoon: G.R.M. Goertz

Datum: 16 augustus 2021


## Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV

Vestigingen te Voerendaal, Baexem en Vught

Kerkstraat 2  
6095 BE Baexem  
T (0475) 459 260

info@aelmans.com  
www.aelmans.com

KvK 14091320  
BTW NL8170.53.189.B.01  
Bankrekening 11.52.94.244  
BIC RABONL2U  
IBAN NL06 RABO 0115 2942 44



Op onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV van toepassing die u vindt op [www.aelmans.com](http://www.aelmans.com)

# Inhoud

<b>1</b>	<b>Inleiding.....</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>De Wet geluidhinder en het plangebied.....</b>	<b>3</b>
2.1	Industrielawaai .....	3
2.2	Spoorweglawaai .....	3
2.3	Wegverkeerslawaai .....	3
2.4	Dove gevels.....	5
2.5	Cumulatie Wet geluidhinder .....	5
2.6	Goede ruimtelijke ordening.....	5
2.7	Bouwbesluit.....	6
2.8	Gemeentelijk geluidbeleid.....	6
2.9	Van toepassing op de huidige situatie.....	6
<b>3</b>	<b>Uitgangspunten.....</b>	<b>7</b>
3.1	Gebruikte wegverkeersgegevens .....	7
3.2	Toegepaste correcties .....	7
3.3	Omgevingskenmerken.....	7
3.4	Waarneempunten en -hoogten.....	8
<b>4</b>	<b>Resultaten.....</b>	<b>9</b>
4.1	Resultaten wegverkeer.....	9
4.2	Resultaten cumulatie.....	9
4.3	Karakteristieke geluidwering van de gevel.....	10
<b>5</b>	<b>Conclusie .....</b>	<b>11</b>
5.1	Wet geluidhinder.....	11
5.2	Cumulatie .....	11
5.3	Karakteristieke geluidwering van de gevel.....	12
<b>6</b>	<b>Bijlagen.....</b>	<b>13</b>

# 1 Inleiding

Opdrachtgever wenst op de locatie Weth. Lemmenstraat 9a te Sint Hubert een woning te realiseren. De te realiseren woning zelf is gelegen aan de Voordijk. Om dit te kunnen realiseren wordt een bestemmingsplan opgesteld. Onderdeel hiervan is het opstellen van een akoestisch onderzoek. Namens opdrachtgever is dit onderzoek door Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV uitgevoerd.

In dit rapport is de geluidbelasting op de gevel (gevelbelasting) berekend ten gevolge van het omliggende wegennet voor het jaar 2021 + 10 jaar na realisatie en getoetst aan de normstelling uit de Wet geluidhinder. Tevens is voor deze "Nieuwe situatie" bepaald wat de cumulatieve geluidbelasting ter hoogte van het nieuwbouwproject is, zodat bezien kan worden of extra geluidwerende maatregelen noodzakelijk zijn.

De berekeningen van de gevelbelasting zijn uitgevoerd met behulp van Standaard Rekenmethode II volgens het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012. Hiertoe is gebruik gemaakt van het rekenprogramma Geomilieu van DGMR.

De geluidwering van de gevel van het te realiseren geluidgevoelige object is niet berekend. Deze zal, indien nodig, deel uitmaken van een vervolgonderzoek.


Figuur 1 (luchtfoto) geeft de ligging van de te onderzoeken planlocatie weer.



Figuur 1: Luchtfoto met aanduiding planlocatie

In onderhavig onderzoek is gesteld dat de begrenzing van het bouwvlak de gevels van de nieuw te bouwen woningen representeren.

In figuur 2 is het bouwplan weergegeven inclusief de te toetsen gevels.

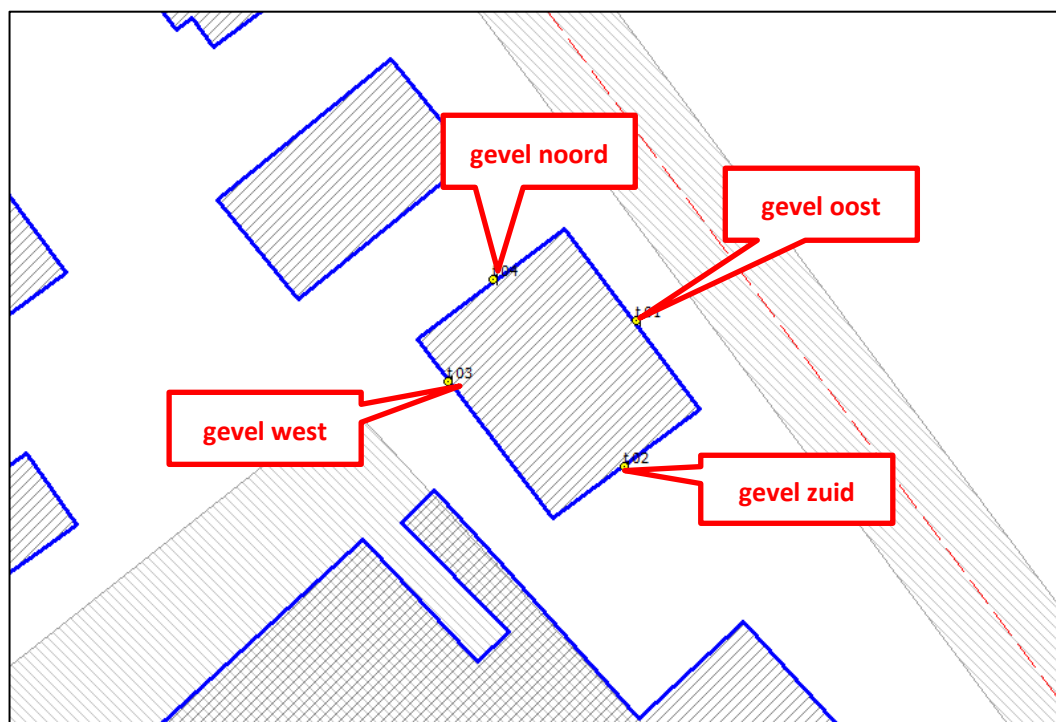

Figuur 2: Te toetsen gevels

## 2 De Wet geluidhinder en het plangebied

### 2.1 Industrielawaai

De planlocatie ligt niet binnen een zone voor Industrielawaai.

### 2.2 Spoorweglawaai

De planlocatie ligt niet binnen een zone voor railverkeerslawaai.

### 2.3 Wegverkeerslawaai

Artikel 82 tot en met 85 van de Wet geluidhinder geven nadere uitleg met betrekking tot de geluidbelasting in zogenaamde "Nieuwe situaties".

Is de geluidbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde dan legt de Wet geluidhinder geen restricties op aan het plan.

Indien de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, maar de geluidbelasting lager is dan de maximale ontheffingswaarde, kan de gemeente ontheffing verlenen indien maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde, op overwegende bezwaren stuiten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.

Wanneer het college van B&W een hogere waarde vaststelt, zullen er in het vervolgtraject zodanige maatregelen moeten worden opgenomen dat de geluidbelasting in geluidgevoelige ruimten niet meer bedraagt dan 33 dB.

Voor nog niet-geprojecteerde geluidgevoelige objecten zijn de normen weergegeven in navolgende tabel.

<i>Grenswaarden wegverkeer in buitenstedelijk/stedelijk gebied</i>	<i>dB</i>
Voorkeursgrenswaarde	48 / 48
Maximale ontheffingswaarde	53 / 63
Maximale ontheffingswaarde onderwijs-, kinderopvang- en gezondheidszorgfunctie	53 / 63
Maximale ontheffingswaarde; agrarische bedrijfswoning	58 / -
Maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw	58 / 68
Maximale ontheffingswaarde; vervangende nieuwbouw gelegen binnen de bebouwde kom, binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg	63 / -

Tabel 1: Normen geluidbelasting in (buiten)stedelijk gebied

### 2.3.1 Stedelijk en buitenstedelijk gebied

De begrippen stedelijk en buitenstedelijk gebied zijn van belang in verband met de normstelling voor wegverkeerslawaai. In artikel 1 van de Wet geluidhinder zijn de definities opgenomen.

Stedelijk gebied: het gebied in de zone van een weg binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied langs een autosnelweg of een autoweg.

Buitenstedelijk gebied: het gebied buiten de bebouwde kom alsmede, voor toepassing van de hoofdstukken VI en VII, het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen de zone langs een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement verkeersgegevens en verkeerstekens 1990.

In geval er sprake is van een planlocatie binnen de geluidzone van een auto(snel)weg, worden in stedelijk gebied gelegen wegen, anders dan deze auto(snel)weg, getoetst als zijnde stedelijk gebied.

### 2.3.2 Zones langs wegen

In artikel 74 Wgh zijn de geluidzones van wegen gedefinieerd. De geluidzone van een weg is gerelateerd aan het aantal rijstroken van de weg en het type weg (stedelijk of buitenstedelijk). De geluidzones zijn te beschouwen als aandachtsgebieden of onderzoeksgebieden.

In navolgende tabel worden de breedten van de geluidzone van alle typen wegen weergegeven.

<i>Aantal rijstroken</i>	<i>Buitenstedelijk gebied</i>	<i>Stedelijk gebied</i>
1 of 2	250 meter	200 meter
3 of 4	400 meter	350 meter
5 of meer	600 meter	350 meter

Tabel 2: Breedte van de geluidzone

### 2.3.3 Aftrek ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder

In artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 staat opgenomen dat het berekende resultaat met een waarde wordt verminderd alvorens de toetsing aan de grenswaarden plaatsvindt. Deze aftrek houdt verband met het stiller worden van voertuigen in de toekomst en bedraagt:

- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, tenzij de berekende geluidbelasting zonder aftrek 56 dB of 57 dB bedraagt. Dan geldt namelijk een aftrek van respectievelijk 3 of 4 dB;
- 5 dB voor de overige wegen;
- 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder.

### 2.3.4 Artikel 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012

Binnen het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is middels artikel 3.5 de mogelijkheid geboden om voor wegen met een snelheidsregime van 70 km/uur of meer rekening te houden met de toekomstige effecten van Europees bronbeleid. Artikel 3.5 schrijft hierover het volgende:

- bij de berekening van het equivalent geluidniveau vanwege een weg wordt, voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt, 2 dB in mindering gebracht op de wegdekcorrectie bepaald overeenkomstig bijlage III

- bij deze regeling of als het wegdek bestaat uit dicht asfaltbeton, in afwijking van het gestelde in paragraaf 1.5 en 2.4.2 van bijlage III een wegdekcorrectie van 2 dB in rekening gebracht;
- in afwijking van het eerste lid wordt 1 dB in mindering gebracht voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en het wegdek bestaat uit een elementenverharding of een van de volgende wegdektypen:
    - Zeer Open Asfalt Beton;
    - tweelaags Zeer Open Asfalt Beton, m.u.v. tweelaags Zeer Open Asfalt Beton fijn;
    - uitgeborsteld beton;
    - geoptimaliseerd uitgeborsteld beton;
    - oppervlaktbewerking.

De toepassing van dit artikel geschiedt automatisch door het gebruikte rekenprogramma.

## 2.4 Dove gevels

Indien de maximale ontheffingswaarde wordt overschreden en het terugbrengen van de geluidbelasting op de gevels door maatregelen niet mogelijk c.q. wenselijk is kunnen de betreffende geveldelen als “dove gevel” conform artikel 1b, lid 4 van de Wet geluidhinder worden uitgevoerd. Een “dove gevel” is namelijk geen gevel in de zin van de Wet geluidhinder. Dit betekent derhalve dat er ter plaatse van verblijfsruimten geen draaiende delen (ramen en deuren) in deze gevel zijn toegestaan. Hier dient in de uitwerking van het plan rekening mee te worden gehouden in verband met de noodzakelijk spuiventilatie.

## 2.5 Cumulatie Wet geluidhinder

Artikel 110f van de Wet geluidhinder stelt dat bij het vaststellen van hogere grenswaarden rekening gehouden dient te worden met cumulatie van meerdere akoestisch relevante geluidbronnen. Artikel 1.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 schrijft de wijze van cumuleren voor, waarbij rekening wordt gehouden met het verschil in hinderbeleving van verschillende geluidbronnen. Formeel zijn alleen bronnen met een geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde akoestisch relevant. De correctie artikel 110g Wet geluidhinder met betrekking tot wegverkeer mag hierbij niet worden toegepast.

## 2.6 Goede ruimtelijke ordening

In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt de cumulatieve geluidbelasting ten gevolge van alle gemodelleerde wegen inzichtelijk gemaakt. Hierbij worden zowel de zoneplichtige als de niet-zoneplichtige wegen beschouwd. Op deze wijze wordt in het kader van een goede ruimtelijke ordening inzichtelijk gemaakt of er sprake is van een aanvaardbaar akoestisch woon- en leefklimaat.

Bij de beoordeling wordt de geluidbelasting getoetst aan de classificering volgens de milieukwaliteitsmaat behorende bij de ‘methode Miedema’. De correctie artikel 110g Wet geluidhinder met betrekking tot wegverkeer mag hierbij niet worden toegepast.



<i>Geluidklasse</i>	<i>Beoordeling</i>
$L_{den} < 50$ dB	goed
$L_{den} 50 - 55$ dB	redelijk
$L_{den} 55 - 60$ dB	matig
$L_{den} 60 - 65$ dB	tamelijk slecht
$L_{den} 65 - 70$ dB	slecht
$L_{den} > 70$ dB	zeer slecht

Tabel 3: Classificering methode Miedema

Bij een milieukwaliteit ‘goed’ of ‘redelijk’ is sprake van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Bij de beoordeling ‘matig’, ‘tamelijk slecht’ en ‘slecht’ dient onderzocht te worden of de geluidbelasting doelmatig kan worden teruggedrongen door toepassing van maatregelen.

## 2.7 Bouwbesluit

Artikel 3.2 van het Bouwbesluit 2012 stelt dat een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied een volgens NEN 5077 bepaalde karakteristieke geluidwering heeft met een minimum van 20 dB. Conform artikel 3.3, eerste lid van het Bouwbesluit 2012, blijkt dat bij een krachtens de Wet geluidhinder of de Tracéwet vastgesteld hogere-waardenbesluit, de geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie bepaald volgens de NEN 5077 niet kleiner mag zijn dan het verschil tussen de in dat besluit opgenomen ten hoogst toelaatbare geluidbelasting voor wegverkeer en 33 dB. Artikel 3.3. van het Bouwbesluit is niet van toepassing voor woningen die niet zijn gelegen binnen een zone van een weg, spoorweg of industrieterrein.

## 2.8 Gemeentelijk geluidbeleid

Er is voor zover bekend geen vastgesteld gemeentelijk geluidbeleid.

## 2.9 Van toepassing op de huidige situatie

In navolgende tabel is vorenstaande wetgeving uitgewerkt voor de onderhavige relevante geluidbronnen.

<i>Bron</i>	<i>Eigenschappen</i>	<i>Toe te passen regel</i>
Pastoor Jacobsstraat (N264)	Stedelijk gebied Snelheid: 50 km/uur Aantal rijstroken: 2	Zonebreedte: 200 meter Aftrek art. 110g Wgh: 5 dB Max. ontheffingswaarde: 63 dB
Voordijk, Wethouder	Snelheid: 30 km/uur	-
Lemmenstraat, Lange Schoolstraat	Aantal rijstroken: 2	-

Tabel 4: Uitwerking wetgeving voor onderhavige wegen

## 3 Uitgangspunten

### 3.1 Gebruikte wegverkeersgegevens

De verkeersgegevens met betrekking tot de wegen vermeld in voorgaande tabel 4 zijn verkregen van de werkorganisatie CGM middels een in Geomilieu in te voeren shape-bestand. Zie **bijlage 5** voor aanvullende informatie. Het betreft gegevens van het prognosejaar 2030.

In dit onderzoek wordt uitgegaan van het prognosejaar 2021 + 10 jaar na realisatie = 2031. Gezien bij een autonome groei van 2% er minder dan 0,1 dB toename is van 2030 naar 2031 wordt dit beschouwd als akoestisch niet relevant. Er is gerekend met de gegevens van het prognosejaar 2030.

Het wegdektype, de etmaalintensiteiten, de verdeling van de voertuigen en de uurintensiteiten van het meest akoestisch relevante wegdeel (Voordijk) is weergegeven in navolgende tabel. Alle ingevoerde modelgegevens zijn weergegeven in **bijlage 2**.

Voordijk			
<i>Maximum snelheid</i>	30 km/uur		
<i>wegdektype</i>	Referentiewegdek		
<i>Etmaalintensiteit</i>	417 motorvoertuigen		
	<i>Dag (%)</i>	<i>Avond (%)</i>	<i>Nacht (%)</i>
<i>Gemiddeld per uur</i>	6,73%	3,54%	0,64%
<i>Licht verkeer</i>	90,04%	91,88%	91,74%
<i>Middelzwaar verkeer</i>	7,97%	6,66%	6,36%
<i>Zwaar verkeer</i>	1,99%	1,46%	1,9%

Tabel 5: Verkeersgegevens op de Voordijk

### 3.2 Toegepaste correcties

Er zijn geen akoestisch relevante verkeersdrempels, kruispunten of rotondes, noch hellingen met een percentage groter dan 3% in de omgeving van het bouwplan aanwezig. Er hoeft ter hoogte van het plangebied dan ook geen hellingcorrectie of optrekcorrectie te worden toegepast.

### 3.3 Omgevingskenmerken

In de **bijlage 1** en **bijlage 2** zijn de objecten en de invoergegevens hiervan weergegeven. Alle relevante gebouwen zijn ingevoerd met een hoogte ten opzichte van het lokale maaiveld. De afmetingen en locaties van de bestaande gebouwen zijn middels een download ontleend aan Basisregistraties Adressen en gebouwen (BAG). De gebouwhoogten zijn ingeschat middels 3D BAG Data van 3D Geoinformation Group, TU Delft.

De omgeving is als akoestisch zacht (bodemfactor 1,00) in rekening gebracht, met uitzondering van de ingevoerde bodemgebieden, waarvoor afhankelijk van het type gebied een passende bodemfactor gehanteerd is:

- 0,00 (hard) voor harde gebieden als water, erf- en wegverharding.
- 0,50 (half hard) voor half verharding of tuinen/erven met afgewisseld harde en zachte delen.

### 3.4 Waarneempunten en -hoogten

In **bijlage 1** is de ligging van de waarneempunten weergegeven. In **bijlage 2** zijn de invoergegevens hiervan te vinden. Ter bepaling van de geluidbelasting zijn de waarneempunten geprojecteerd op een hoogte van 1,5 meter (begane grond) en 4,5 meter (eerste verdieping) ten opzichte van het maaiveld. Voor alle punten is gerekend met invallend geluid (exclusief gevelreflectie).

## 4 Resultaten

### 4.1 Resultaten wegverkeer

Conform de Wet geluidhinder wordt de geluidbelasting als  $L_{den}$  waarde gepresenteerd.

In **bijlage 3** zijn de rekenresultaten te vinden. In onderstaande tabellen zijn de rekenresultaten van de beschouwde wegen samengevat. De resultaten zijn inclusief de ingevolge artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 en artikel 110g van de Wet geluidhinder toe te passen aftrek.

<i>Pastoor Jacobsstraat (N264)</i>	<i>begane grond</i>	<i>1<sup>e</sup> verdieping</i>
<i>Beoordelingspunt/gevel</i>	<i>1,5 meter</i>	<i>4,5 meter</i>
Alle beoordelingspunten	≤ 48	≤ 48

Tabel 6: Resultaten op gevels t.g.v. Pastoor Jacobsstraat (N264)

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Pastoor Jacobsstraat (N264) overschrijdt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op geen enkele gevel van het bouwplan.

De overige nabijgelegen wegen zijn geen zoneplichtige wegen en hoeven derhalve strikt genomen niet getoetst te worden aan de Wet geluidhinder. Echter zijn volledigheidshalve, om de geluidbelasting ten gevolge van deze weg inzichtelijk te maken, in navolgende tabel de resultaten weergegeven van de meest nabijgelegen weg de Voordijk. Hierbij wordt ook gebruik wordt gemaakt van de toe te passen aftrek van 5 dB.

<i>Voordijk</i>	<i>begane grond</i>	<i>1<sup>e</sup> verdieping</i>
<i>Beoordelingspunt/gevel</i>	<i>1,5 meter</i>	<i>4,5 meter</i>
Alle beoordelingspunten	≤ 48	≤ 48

Tabel 7: Resultaten op gevels t.g.v. Voordijk

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de Voordijk overschrijdt eveneens de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op geen enkele gevel van het bouwplan.

### 4.2 Resultaten cumulatie

#### *Wet geluidhinder*

De cumulatieve geluidbelasting dient te worden bepaald indien er sprake is van blootstelling aan meer dan één zoneplichtige geluidbron met een geluidbelasting boven de voorkeurswaarde. De correctie artikel 110g Wet geluidhinder met betrekking tot wegverkeer mag hierbij niet worden toegepast.

Dit betekent dat in onderhavige situatie formeel gesproken de cumulatieve geluidbelasting niet bepaald hoeft te worden, omdat de zoneplichtige wegen niet resulteren in een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. Formeel is een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevel niet nodig.

#### *Goede ruimtelijke ordening*

In het kader van een goede ruimtelijke ordening en ten behoeve van de bepaling van de benodigde geluidwering van de gevels ten behoeve van een goed woon- en leefklimaat is de cumulatieve geluidbelasting bepaald inclusief alle gemodelleerde wegen en spoorwegen. De resultaten zijn opgenomen in navolgende tabel.

<i>Beoordelingspunt/gevel</i>	<i>begane grond</i> <i>1,5 meter</i>	<i>1<sup>e</sup> verdieping</i> <i>4,5 meter</i>
Alle beoordelingspunten	≤ 53	≤ 53

Tabel 8: Resultaten gecumuleerde geluidbelasting

### 4.3 Karakteristieke geluidwering van de gevel

De maximaal benodigde geluidwering van de gevel ( $G_{A;k}$ ), volgens het Bouwbesluit 2012 de hoogste cumulatieve waarde minus 33 dB met een minimum van 20 dB, bedraagt in het onderhavige geval 20 dB.

Derhalve is ter waarborging van een binnenniveau van 33 dB een aanvullend onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevels niet nodig.

## 5 Conclusie

Namens opdrachtgever is door Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor de toekomstige situatie aan het huidige adres de Wethouder Lemmenstraat 9a. Op deze locatie wenst opdrachtgever een woning te realiseren. De te realiseren woning zelf is gelegen aan de Voordijk.

### 5.1 Wet geluidhinder

Uit de toets in het kader van de Wet geluidhinder kunnen de volgende conclusies worden getrokken

<i>(Spoor)weg</i>	<i>Voorkeursgrenswaarde</i>	<i>Maximale ontheftingswaarde</i>	<i>Overschrijding voorkeursgrenswaarde</i>	<i>Dove gevel</i>	<i>Hogere waarde</i>
Pastoor Jacobsstraat	48 dB	63 dB	-	-	n.v.t.

Tabel 9. Conclusies Wet geluidhinder

De geluidbelasting ten gevolge van het wegverkeer op de zoneplichtige wegen overschrijdt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op geen enkele gevel van het bouwplan.

### 5.2 Cumulatie

#### *Wet geluidhinder*

Ter bepaling van de gecumuleerde waarde dient de totale geluidbelasting (exclusief aftrek artikel 110g Wet geluidhinder) te worden berekend van alle zoneplichtige (spoor)wegen, industrie en luchtvaart met een geluidbelasting boven de voorkeursgrenswaarde. In het onderhavige geval is dit niet aan de orde.

#### *Goede ruimtelijke ordening*

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de cumulatie bepaald inclusief alle gemodelleerde geluidbronnen. Ter bepaling van de milieukwaliteit in de omgeving is deze gecumuleerde waarde getoetst aan de 'methode Miedema'. De maximale gecumuleerde waarde, welke voornamelijk wordt bepaald door de Voordijk, bedraagt 50 dB, waarmee gesteld kan worden dat er sprake is van de kwalificatie 'goed' en daarmee van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Bij toepassing van standaard bouwmaterialen is een binnenniveau van 33 dB gewaarborgd. Daarmee is er sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

### 5.3 Karakteristieke geluidwering van de gevel

<i>Grootheid</i>	<i>Hoogste waarde</i>
hoogste gecumuleerde geluidbelasting	50 dB
vereist binnenniveau	33 dB
Maximaal benodigde karakteristieke geluidwering ( $G_{A,k}$ )	20 dB

Tabel 10. Conclusies karakteristieke geluidwering van de gevel

Aangezien de cumulatieve geluidbelasting kleiner of gelijk is aan 53 dB, is een nader onderzoek ter bepaling van de geluidwering van de gevel niet nodig. Bij toepassing van standaard bouwmaterialen is een binnenniveau van 33 dB gewaarborgd.

## 6 Bijlagen

- 1) Figuren
- 2) Invoergegevens
- 3) Rekenresultaten
- 4) Gecumuleerde rekenresultaten
- 5) Verkeersgegevens


Opgemaakt te Baexem



G.R.M. Goertz





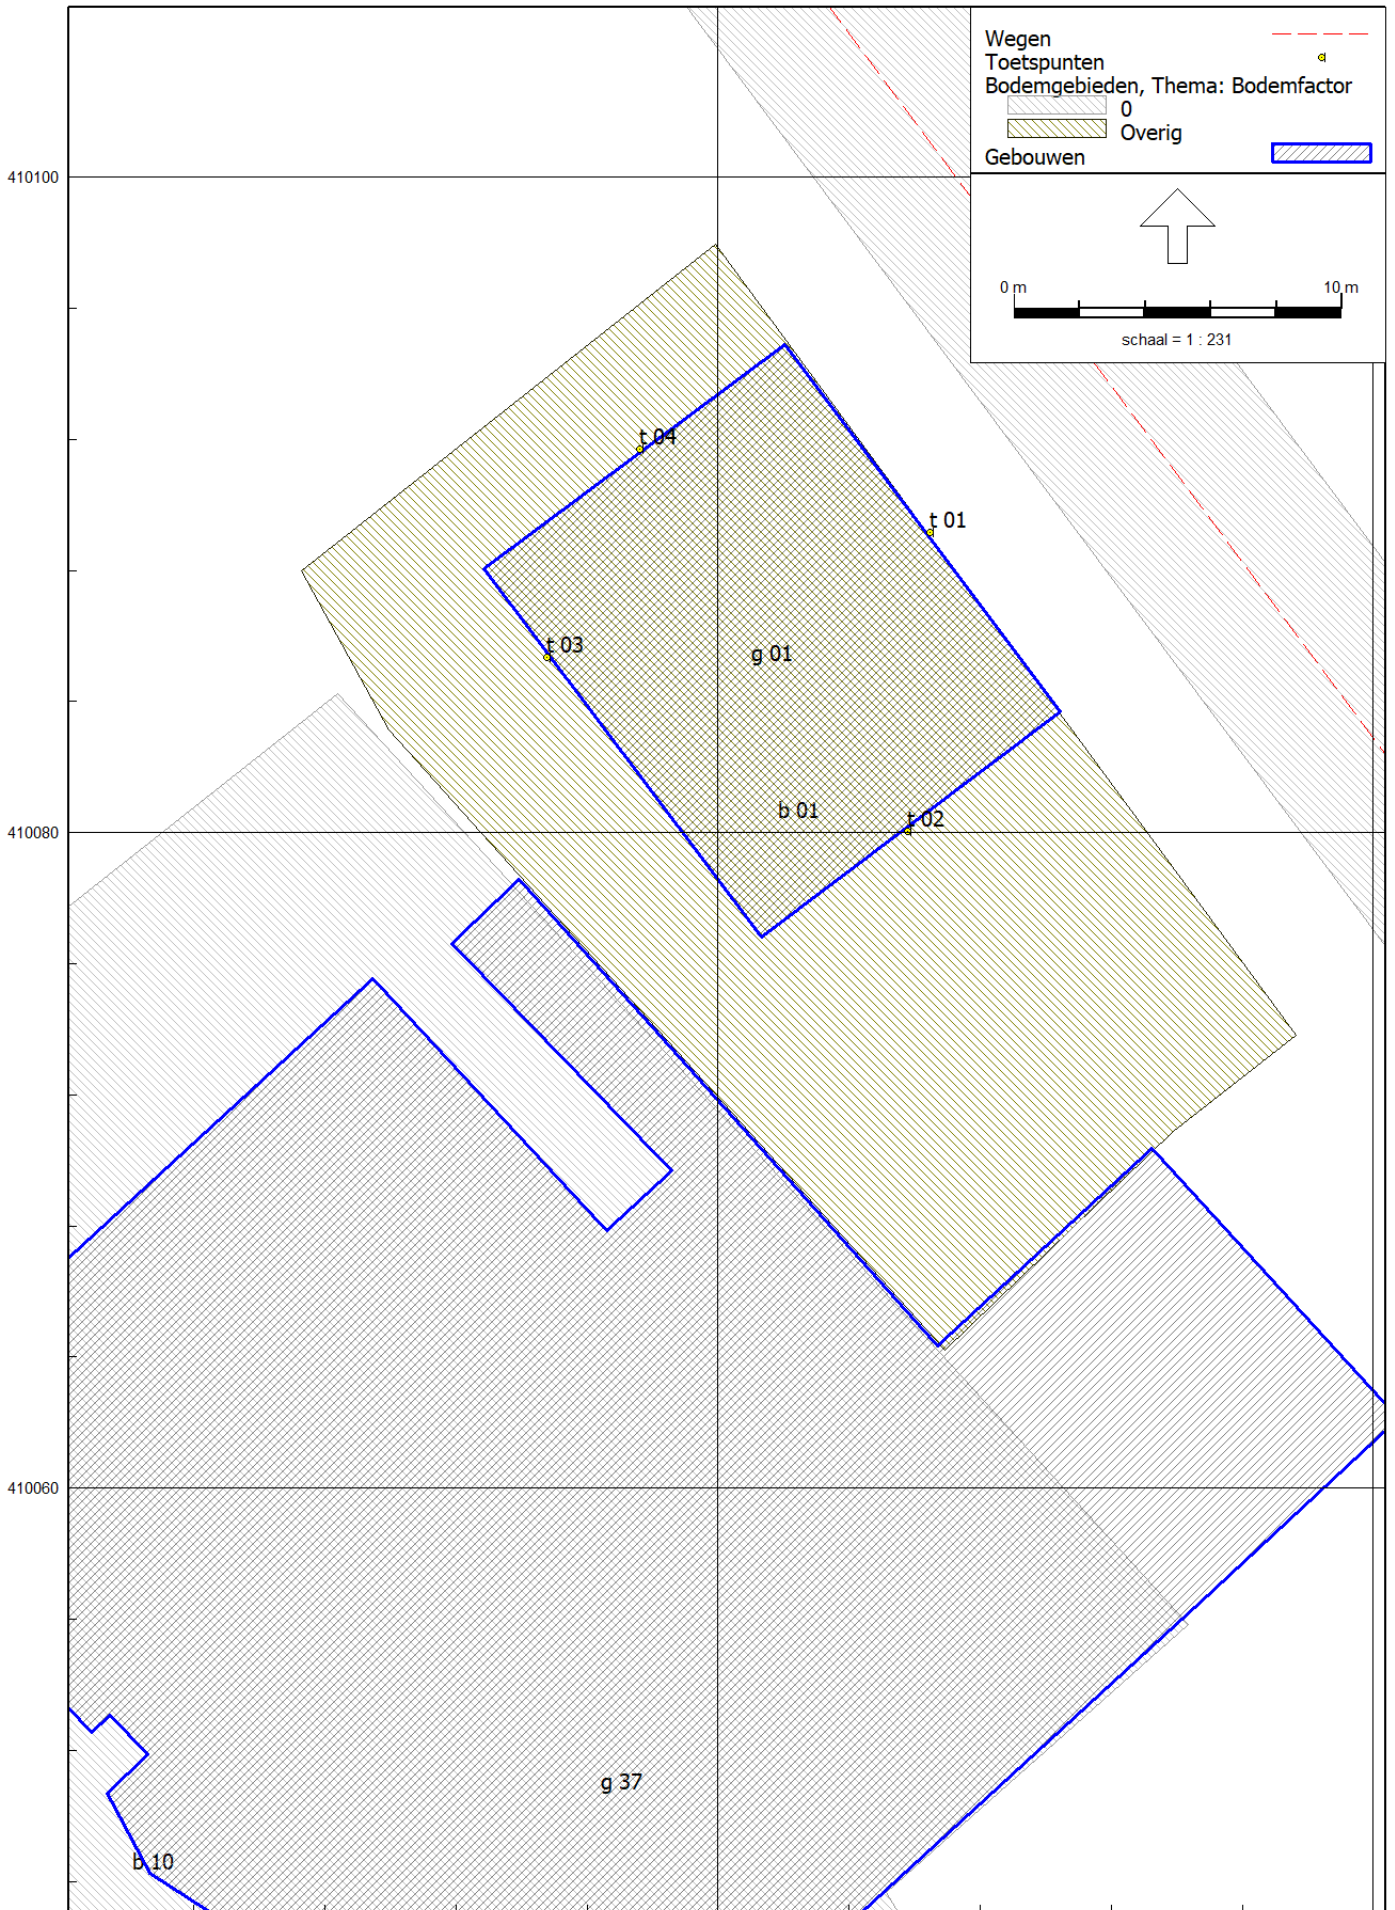

## Bijlage 2 Invoergegevens

Model: M199265.001.002/GGO  
 Wethouder Lemmenstraat 9 te Sint Hubert - Gemeente Mill en Sint Hubert  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Groep	Omschr.	Wegdek	Totaal aantal	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	%LV (D)	%LV (A)	%LV (N)	%MV (D)	%MV (A)	%MV (N)	%ZV (D)	
Pastoor Ja	Pastoor	Jacobsstraat	Pastoor Jacobsstraat_N264	W0	9489,13	6,52	3,53	0,95	79,21	83,73	80,81	14,97	10,90	13,24	5,82
Pastoor Ja	Pastoor	Jacobsstraat	Pastoor Jacobsstraat_N264	W0	9489,13	6,52	3,53	0,95	79,21	83,73	80,81	14,97	10,90	13,24	5,82
Pastoor Ja	Pastoor	Jacobsstraat	Pastoor Jacobsstraat_N264	W0	10104,03	6,52	3,55	0,95	80,63	84,90	82,15	13,95	10,11	12,32	5,42
Pastoor Ja	Pastoor	Jacobsstraat	Pastoor Jacobsstraat_N264	W0	4869,69	6,52	3,53	0,95	78,79	83,39	80,42	15,27	11,13	13,51	5,94
Pastoor Ja	Pastoor	Jacobsstraat	Pastoor Jacobsstraat_N264	W0	5091,52	6,52	3,54	0,95	79,83	84,25	81,40	14,52	10,55	12,83	5,65
Pastoor Ja	Pastoor	Jacobsstraat	Pastoor Jacobsstraat_N264	W0	5009,06	6,52	3,55	0,95	81,45	85,57	82,92	13,36	9,67	11,79	5,19
Pastoor Ja	Pastoor	Jacobsstraat	Pastoor Jacobsstraat_N264	W0	4619,44	6,52	3,54	0,95	79,64	84,09	81,22	14,66	10,66	12,96	5,70
Pastoor Ja	Pastoor	Jacobsstraat	Pastoor Jacobsstraat_N264	W0	10100,58	6,52	3,55	0,95	80,63	84,91	82,15	13,94	10,11	12,31	5,42
Pastoor Ja	Pastoor	Jacobsstraat	Pastoor Jacobsstraat_N264	W0	5009,06	6,52	3,55	0,95	81,45	85,57	82,92	13,36	9,67	11,79	5,19
Pastoor Ja	Pastoor	Jacobsstraat	Pastoor Jacobsstraat_N264	W0	4619,44	6,52	3,54	0,95	79,64	84,09	81,22	14,66	10,66	12,96	5,70
Lange Scho	overige	30 km/uur wegen	Lange Schoolstraat	W9a	690,97	6,72	3,55	0,64	92,09	93,58	93,47	6,33	5,26	5,03	1,58
Wethouder	overige	30 km/uur wegen	Wethouder Lemmenstraat	W9a	580,06	6,70	3,59	0,65	98,82	99,06	99,04	0,94	0,77	0,74	0,24
Wethouder	overige	30 km/uur wegen	Wethouder Lemmenstraat	W9a	1271,03	6,71	3,57	0,65	95,16	96,09	96,02	3,88	3,20	3,06	0,97
Voordijk	Voordijk		Voordijk	W9a	964,72	6,71	3,57	0,65	94,98	95,95	95,88	4,02	3,32	3,18	1,00
Voordijk	Voordijk		Voordijk	W0	417,01	6,73	3,54	0,64	90,04	91,88	91,74	7,97	6,66	6,36	1,99
Voordijk	Voordijk		Voordijk	W0	417,01	6,73	3,54	0,64	90,04	91,88	91,74	7,97	6,66	6,36	1,99

Model: M199265.001.002/GGO  
Wethouder Lemmenstraat 9 te Sint Hubert - Gemeente Mill en Sint Hubert  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
Pastoor Ja	5,37	5,95	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pastoor Ja	5,37	5,95	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pastoor Ja	4,98	5,53	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pastoor Ja	5,48	6,07	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pastoor Ja	5,20	5,77	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pastoor Ja	4,76	5,30	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pastoor Ja	5,25	5,82	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pastoor Ja	4,98	5,53	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pastoor Ja	4,76	5,30	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Pastoor Ja	5,25	5,82	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Lange Scho	1,16	1,50	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Wethouder	0,17	0,22	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Wethouder	0,70	0,91	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Voordijk	0,73	0,95	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Voordijk	1,46	1,90	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Voordijk	1,46	1,90	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Model: M199265.001.002/GGO  
Wethouder Lemmenstraat 9 te Sint Hubert - Gemeente Mill en Sint Hubert  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hdef.	Gevel	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	X	Y
t 01	gevel oost	Relatief	Ja	1,50	4,50	--	184326,47	410089,16
t 02	gevel zuid	Relatief	Ja	1,50	4,50	--	184325,79	410080,05
t 03	gevel west	Relatief	Ja	1,50	4,50	--	184314,77	410085,35
t 04	gevel noord	Relatief	Ja	1,50	4,50	--	184317,60	410091,71

Model: M199265.001.002/GGO  
Wethouder Lemmenstraat 9 te Sint Hubert - Gemeente Mill en Sint Hubert  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
b 01	Voordijk	0,00
b 02	Voordijk	0,00
b 06	Voordijk	0,00
b 05	Lange Schoolstraat	0,00
b 04	Wethouder Lemmenstraat	0,00
b 03	Wethouder Lemmenstraat	0,00
b 10	verharding	0,00
b 01	tuin/gemengd	0,50
b 08	Pastoor Jacobsstraat (N264)	0,00
b 09	Pastoor Jacobsstraat (N264)	0,00
b 07	Pastoor Jacobsstraat (N264)	0,00

Model: M199265.001.002/GGO  
Wethouder Lemmenstraat 9 te Sint Hubert - Gemeente Mill en Sint Hubert  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 2k	Refl. 8k
g 33		9,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 32		7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 31		4,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 36		6,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 35		6,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 34		6,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 27		6,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 26		7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 25		4,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 30		7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 29		5,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 28		6,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 45		5,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 44		7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 43		2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 48		7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 47		6,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 46		5,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 39		3,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 38		7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 37		4,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 42		3,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 41		4,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 40		7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 08		2,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 01	te realiseren woning	6,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 09		7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 10		2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 11		4,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 12		7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 07		3,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 02		4,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 03		2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 04		2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 05		4,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 06		4,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 21		2,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 20		2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 19		7,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 24		8,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 23		2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 22		6,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 15		7,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 14		6,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 13		2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 18		7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 17		8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 16		3,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 49		7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 82		3,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 81		6,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 80		7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 85		4,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 84		7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 83		6,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 76		5,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 75		8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 74		5,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 79		7,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 78		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80

Model: M199265.001.002/GGO  
Wethouder Lemmenstraat 9 te Sint Hubert - Gemeente Mill en Sint Hubert  
Groep: (hoofdgroep)  
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Cp	Refl. 63	Refl. 2k	Refl. 8k
g 77		4,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 94		8,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 93		5,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 92		3,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 97		6,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 96		7,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 95		2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 88		4,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 87		5,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 86		2,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 91		7,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 90		5,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 89		5,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 58		6,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 57		7,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 56		2,40	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 61		6,70	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 60		5,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 59		7,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 52		8,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 51		8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 50		8,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 55		8,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 54		5,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 53		5,20	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 70		6,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 69		6,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 68		12,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 73		8,80	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 72		7,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 71		2,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 64		8,30	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 63		4,90	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 62		3,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 67		3,10	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 66		2,60	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80
g 65		5,50	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80



## Rekenresultaten Pastoor Jacobsstraat (N264) incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel  
 Model: M199265.001.002/GGO  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Pastoor Jacobsstraat  
 Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t 01_A	gevel oost	184326,47	410089,16	1,50	27,48	24,55	19,03	28,43	
t 01_B	gevel oost	184326,47	410089,16	4,50	28,05	25,11	19,60	29,00	
t 02_A	gevel zuid	184325,79	410080,05	1,50	27,22	24,23	18,76	28,15	
t 02_B	gevel zuid	184325,79	410080,05	4,50	29,66	26,65	21,20	30,59	
t 03_A	gevel west	184314,77	410085,35	1,50	25,22	22,13	16,73	26,12	
t 03_B	gevel west	184314,77	410085,35	4,50	29,66	26,61	21,19	30,58	
t 04_A	gevel noord	184317,60	410091,71	1,50	21,33	18,26	12,84	22,24	
t 04_B	gevel noord	184317,60	410091,71	4,50	24,05	21,00	15,57	24,96	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3.2  
Rekenresultaten Voordijk incl. aftrek

Rapport: Resultatentabel  
 Model: M199265.001.002/GGO  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: Voordijk  
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
t 01_A	gevel oost	184326,47	410089,16	1,50	45,08	41,94	34,60	45,31
t 01_B	gevel oost	184326,47	410089,16	4,50	44,83	41,67	34,34	45,05
t 02_A	gevel zuid	184325,79	410080,05	1,50	39,15	36,01	28,68	39,38
t 02_B	gevel zuid	184325,79	410080,05	4,50	39,58	36,43	29,10	39,81
t 03_A	gevel west	184314,77	410085,35	1,50	24,89	21,76	14,42	25,12
t 03_B	gevel west	184314,77	410085,35	4,50	27,27	24,12	16,79	27,50
t 04_A	gevel noord	184317,60	410091,71	1,50	38,79	35,65	28,32	39,02
t 04_B	gevel noord	184317,60	410091,71	4,50	39,11	35,97	28,63	39,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel  
 Model: M199265.001.002/GGO  
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten  
 Groep: (hoofdgroep)  
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
t 01_A	gevel oost	184326,47	410089,16	1,50	50,16	47,01	39,72	50,40	
t 01_B	gevel oost	184326,47	410089,16	4,50	49,92	46,77	39,49	50,16	
t 02_A	gevel zuid	184325,79	410080,05	1,50	44,52	41,38	34,19	44,79	
t 02_B	gevel zuid	184325,79	410080,05	4,50	45,28	42,14	35,02	45,57	
t 03_A	gevel west	184314,77	410085,35	1,50	40,27	37,18	30,08	40,60	
t 03_B	gevel west	184314,77	410085,35	4,50	43,03	39,93	32,94	43,38	
t 04_A	gevel noord	184317,60	410091,71	1,50	44,08	40,95	33,66	44,33	
t 04_B	gevel noord	184317,60	410091,71	4,50	44,62	41,48	34,22	44,87	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

# BIJLAGE 5

---

**Verzonden:** dinsdag 3 augustus 2021 10:00

**Onderwerp:** RE: Verkeersgegevens t.b.v. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï gemeente Mill en Sint Hubert

Geachte heer Goertz,

Hierbij als aanvulling de snelheden en verhardingstype:

Straatnaam:	Tracé:	km/h:	Verhardingstype:
Voordijk	Pastoor Jacobsstraat / Klaproosstraat	30	Elementenverharding van betonstraatstenen tot na bocht
Voordijk	Pastoor Jacobsstraat / Klaproosstraat	30	Asfaltverharding na bocht tot Klaproosstraat
Wethouder Lemmenstraat	Voordijk / Klaproosstraat	30	Elementenverharding van betonstraatstenen

Met vriendelijke groet,

Medewerker IBO

Aanwezig op dinsdag en woensdagochtend

De gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert werken samen in de Gemeenschappelijke regeling werkorganisatie CGM

[www.cuijk.nl](http://www.cuijk.nl) | [www.grave.nl](http://www.grave.nl) | [www.gemeente-mill.nl](http://www.gemeente-mill.nl)

---

**Verzonden:** dinsdag 13 juli 2021 09:20

**Onderwerp:** Re: Verkeersgegevens t.b.v. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï gemeente Mill en Sint Hubert

Geachte heer Goertz,

Hierbij de reactie vanuit het BBMA. Ik stuur als ik op kantoor ben een overzicht van de wegen met bijhorende snelheden, en type verhardingen.

Onderstaand is een downloadlink te vinden van de data die u heeft aangevraagd. De link is een maand geldig.

We willen benadrukken dat de uitgeleverde data uitsluitend is bestemd en enkel gebruikt mag worden voor het project waarvoor de data is aangevraagd. Voor een nieuwe toepassing moet een nieuwe aanvraag van de data worden gedaan.

Onderstaand is een downloadlink te vinden van de data die u heeft aangevraagd. De link is een maand geldig.